




ΤΥΠΟΣ 1
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΡΕΑΤΙΟ
(ΣΩΛΗΝΟΣΕΙΣ Υ/Σ)
(3Χ6 ή 4Χ6 ΣΩΛΗΝΕΣ)

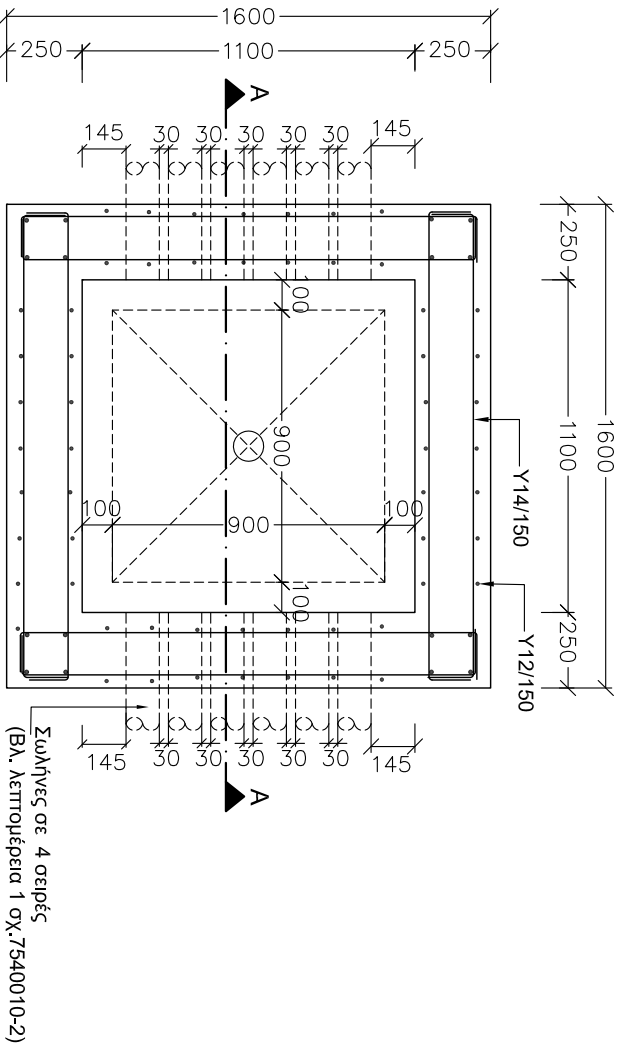


ΚΑΤΟΨΗ

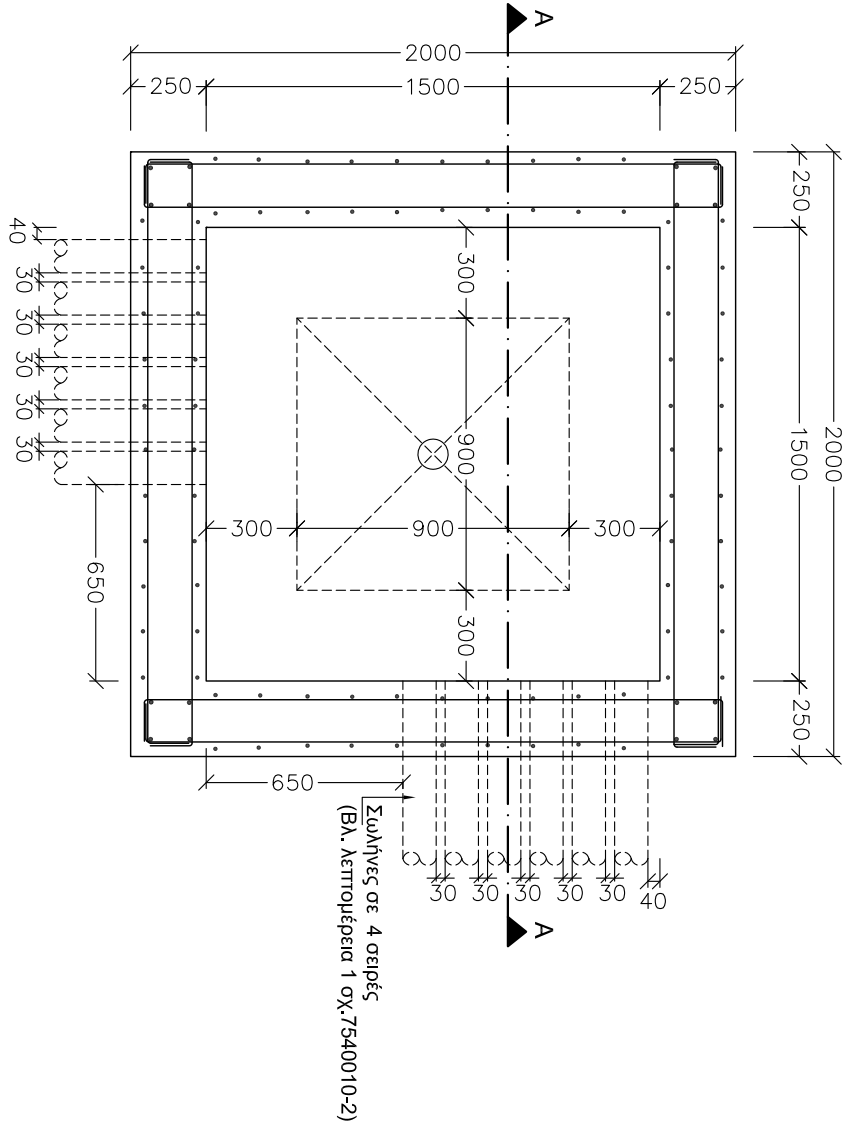

ΚΑΤΟΨΗ

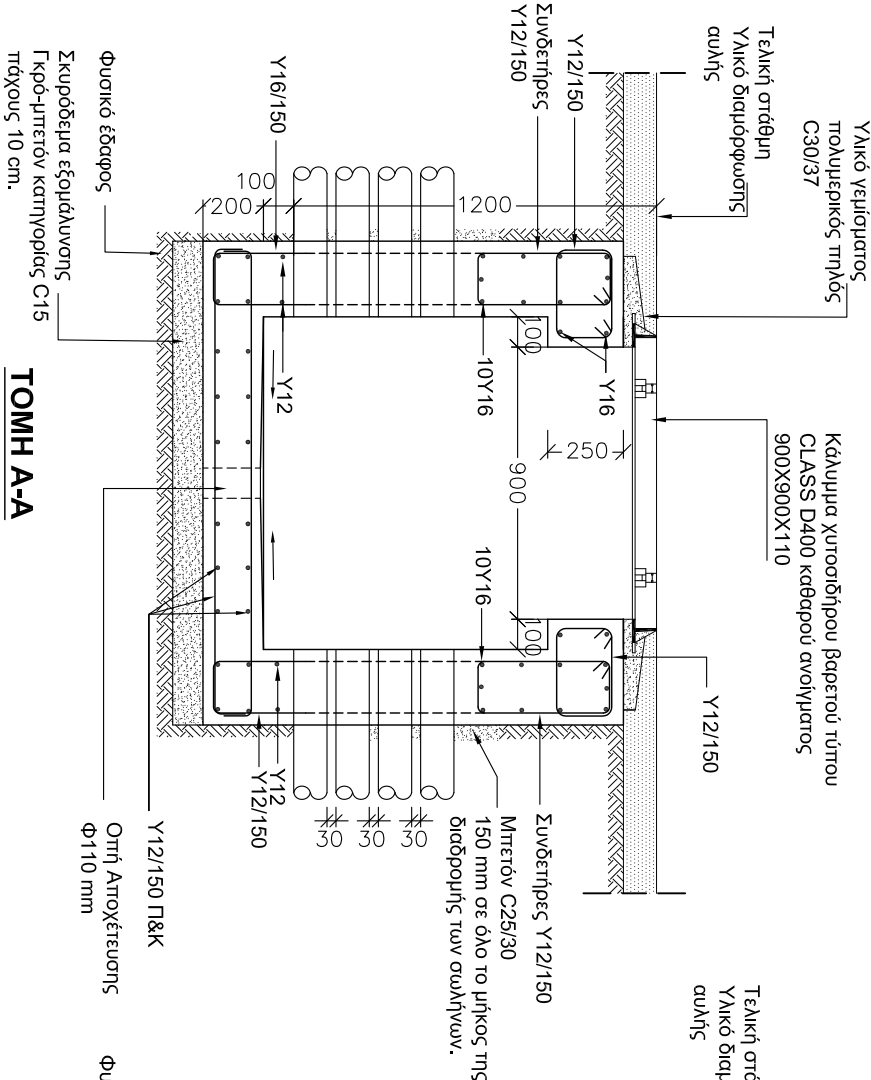

ΤΟΜΗ Α-Α

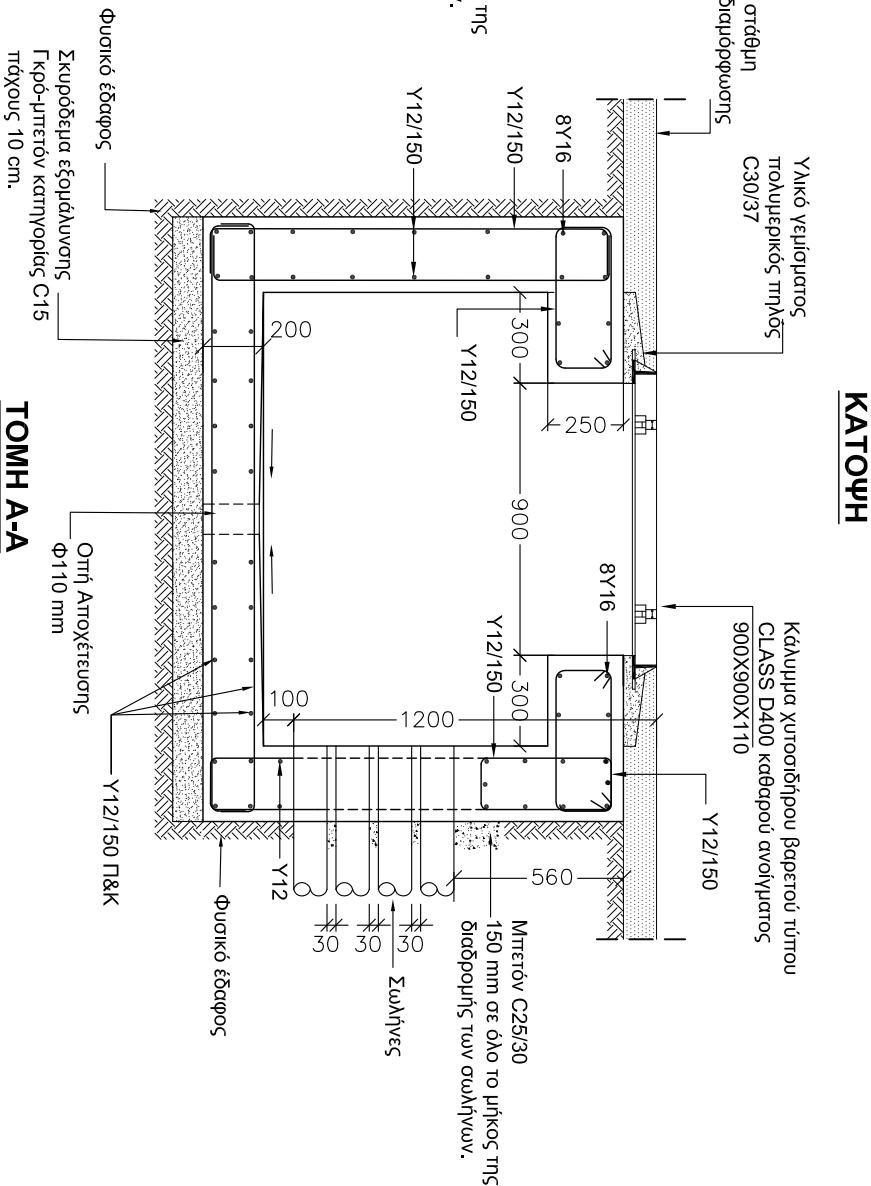

ΤΟΜΗ Α-Α

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

- Τα φρεάτια να είναι χυτά από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 και με οπλισμό όπως φάνεται στο σχέδιο.
- Οπλισμός υψηλής αντοχής B500C
- Κάλυψη οπλισμού : 40 mm.
- Ευχάριστος για αετιτίχιστο (fair faced) σκυρόδεμα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
- Οι πλάστικοι σωλήνες να καλύπτονται από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 πάχους 150 mm σε όλο το μήκος της διαδρομής τους. Η τοποθέτηση των σωλήνων να γίνεται σύμφωνα με το σχέδιο 7540010-2.
- Σωλήνες και τα εξαρτήματά τους να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΑΗΚ αρ. 2-003. Οι σωλήνες να είναι πλάστικοι U-PVC χρώματος μπεζ .
- Τα μεταλλικά καπνικά φρεσίων τύπου 1,2,3,4, πλάστικοι σωλήνες με τα εξαρτήματά τους θα προμηθευθούν στους αιτητές από την ΑΗΚ έναντι ποσού και διαδικασιών που καθορίζει η Διεύθυνση Προμηθειών. Το καπνικό του τερματικού φρεσίου (τύπος 5) κατασκευάζεται από τον αιτητή.
- Όλες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά
- Οι διαστάσεις να τηρούνται επεκρίβως

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΠΝΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΙΟΥ ΚΑΠΝΑΚΙΟΥ

- Η επιφάνεια του φρεσίου όπου θα τοποθετηθεί το τεμάχιο του καπνικού να καθαρίζεται καλά ώστε να είναι απαλλαγμένη από χώματα, ακαθαρσίες κλπ.
- Στο άνω μέρος των τοιχωμάτων του φρεσίου να τοποθετείται έτοιμος πολυμερικός πηλός σε όλη την επιφάνεια όπου θα επικολληθεί το τεμάχιο του καπνικού. Το πάχος του πηλού να είναι πέραν των 25mm ώστε το τελικό πάχος μετά και την επικόλληση του τεμαχίου και την σκλήρυνση του πηλού να είναι τουλάχιστο 15mm
- Στην συνέχεια τοποθετείται το τεμάχιο του καπνικού και ορίζονται με την χρήση πηλού ή τη συμπίεση, όπου παρατηρούνται κενά συμπληρώνονται.
- Αφού περάσει ικανοποιητικός χρόνος για να πάρει ο πηλός την σκλήρυνση του γίνεται επανελέγχος για ρωγμές και συμπληρώνονται όλα τα κενά με πηλό του τεμαχίου και του τελειωμένου προϊόντος.
- Τοποθετείται το καπνικό κατά πρώτο ώστε να επικάθεται καλά στο τεμάχιο του

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ/HEAD OFFICE

ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΘΟΜΟΣ ΤΥΠΟΣ 1 & 2

Σχέδιο/Drawn	Ελεγχος/Checked	Εγκριση/Approved	Ημερομηνία/Date
ΑΓΓΕΛΟΥ	ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ	Τ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2012
Κλίμακα/Scale	Αρ. Σχ./Dwg No.	7540007-1	Φύλ./Sheet
1:25	Τίτλος/Title	Αρ. Σχ./Dwg No.	7540007-1