


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/02/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και ΙοΤ:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΙοΤ: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM3, PV-LIM3, PV-PAF3
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1562.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 61.5MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1009.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΙοΤ: 197.4MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	64.6%	

Φ/Β Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 01/02/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 16:00)

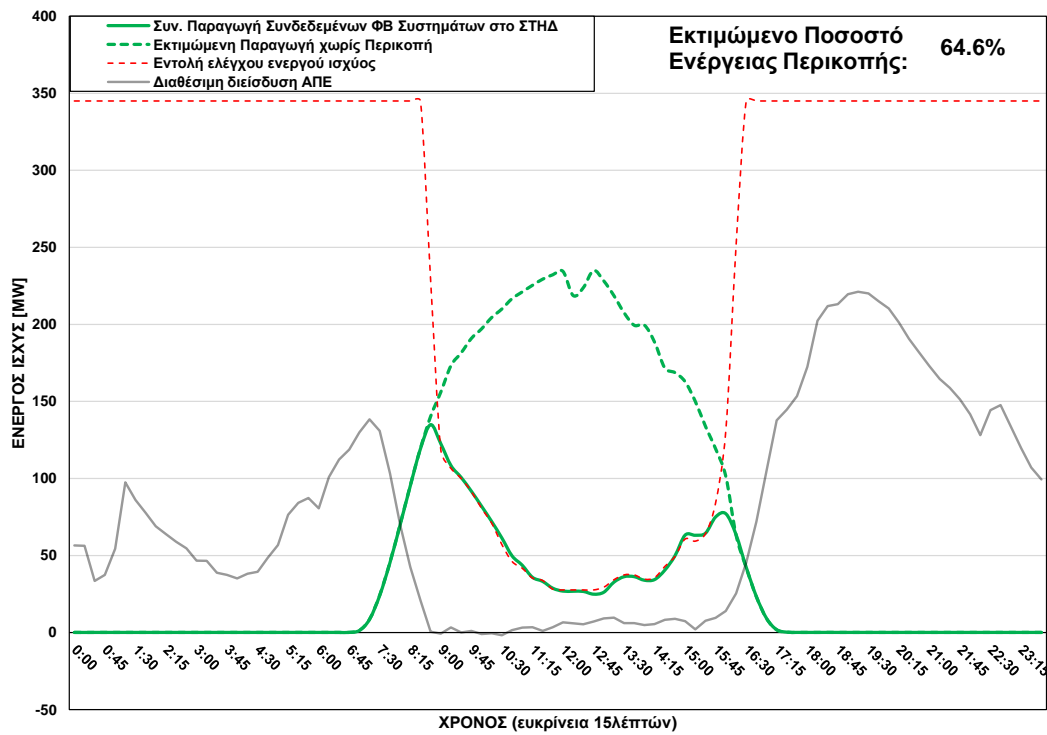


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/02/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής:	8:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, NIC 3, LAR 2, LIM 2, PAF 2
Ωρα Λήξης Περικοπής:	16:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM3, PV-LIM3, PV-PAF3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 08:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1541.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 363.3MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1086.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 217.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	70.5%	

Φ/Β Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 02/02/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 16:00)

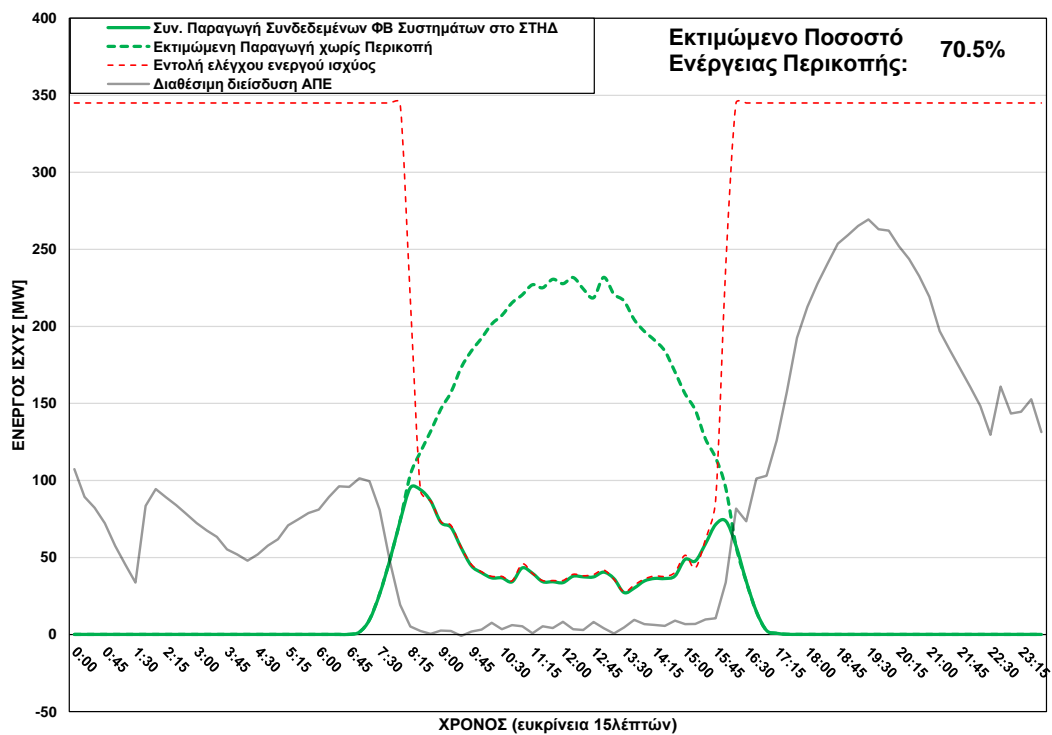


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/02/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1100.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 32.5MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	596.5 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	54.2%	

Φ/Β Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 03/02/2025 (ώρα περικοπής: 11:15 - 16:30)

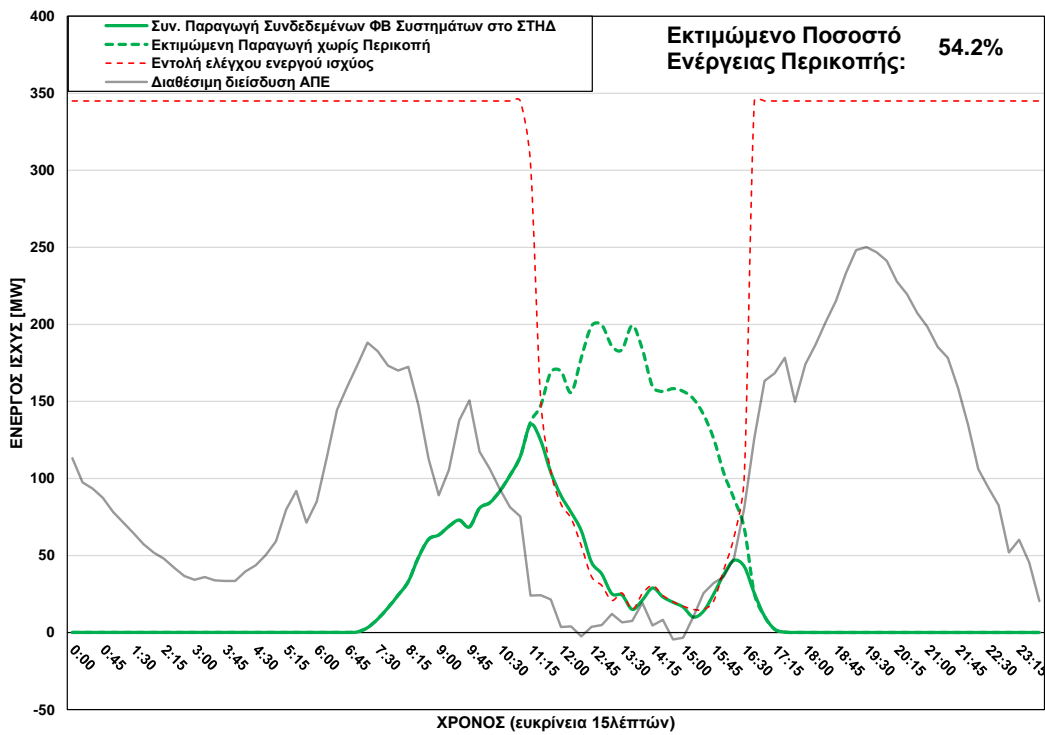


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/02/2025
Ώρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ώρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1480.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	849.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	57.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 04/02/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:00)

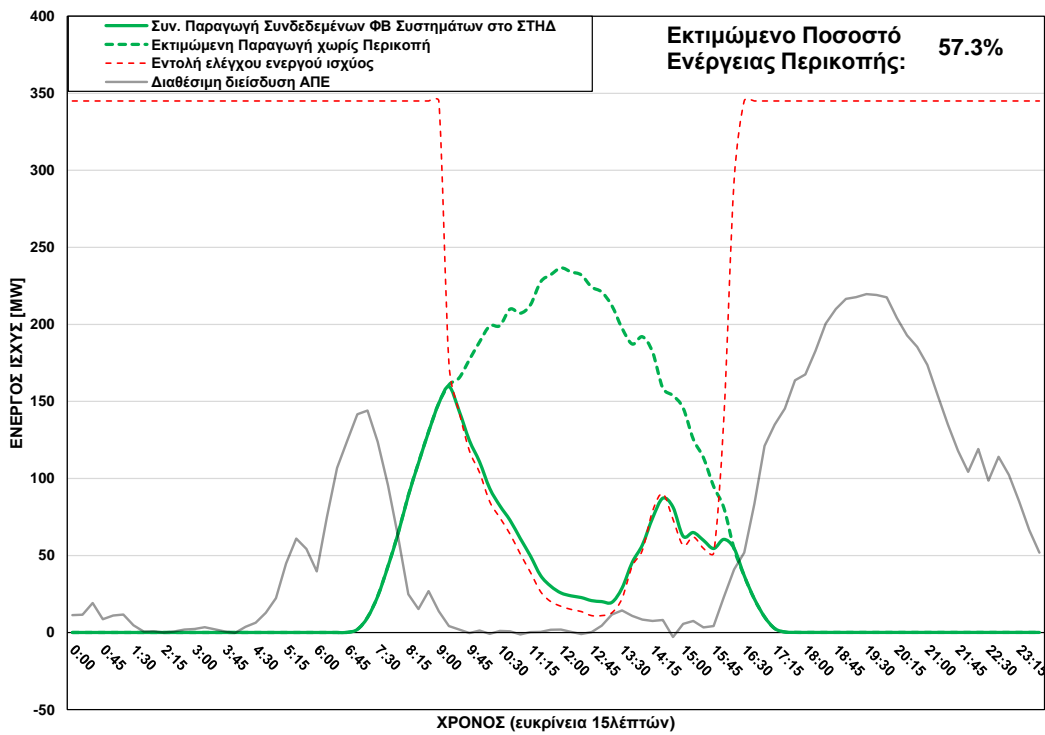


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/02/2025
Ώρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ώρα Λήξης Περικοπής	11:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	884.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	80.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.1%

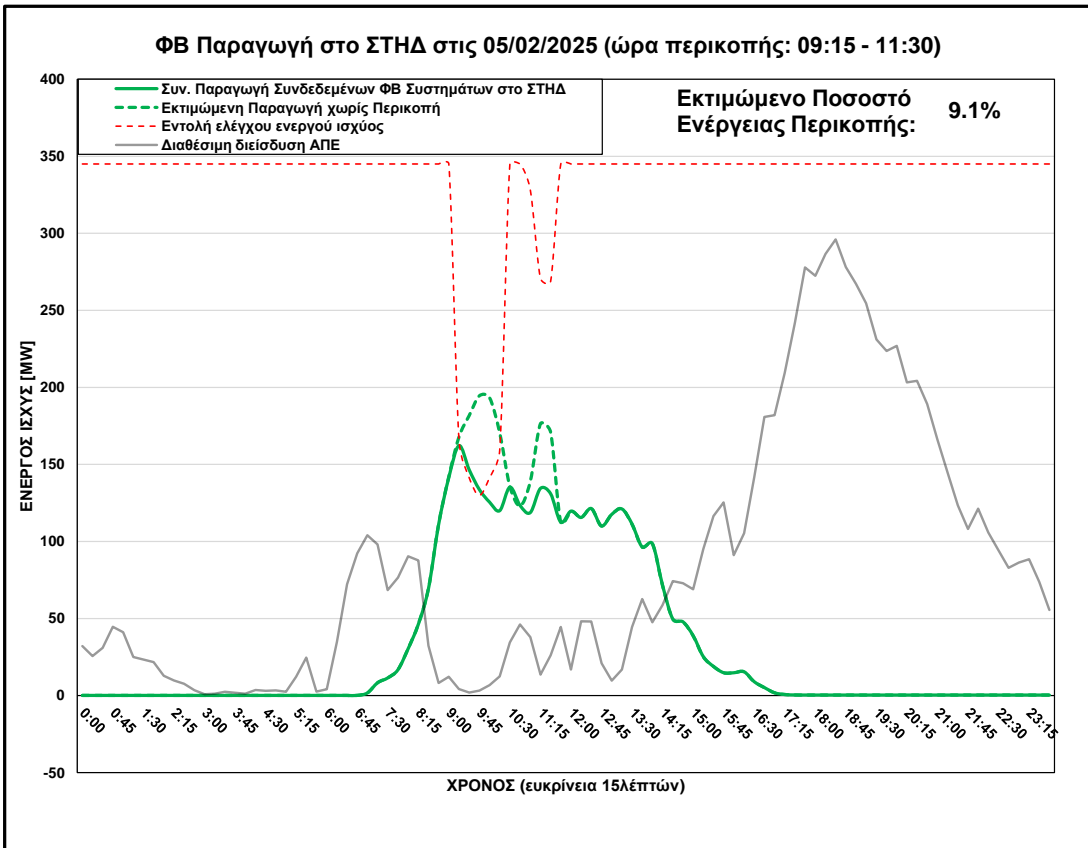


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/02/2025
Ώρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ώρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1715.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1044.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	60.9%

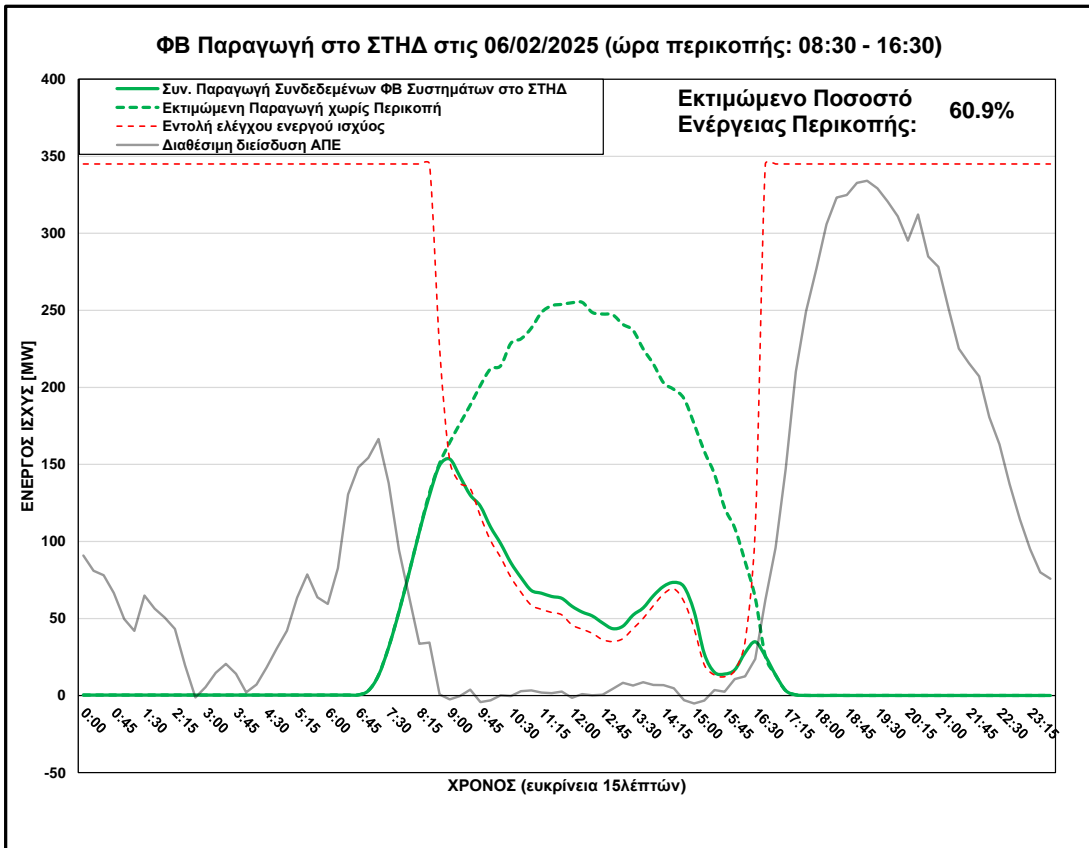


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/02/2025
Ώρα Έναρξης Περικοπής	13:30
Ώρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1094.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	92.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	8.5%

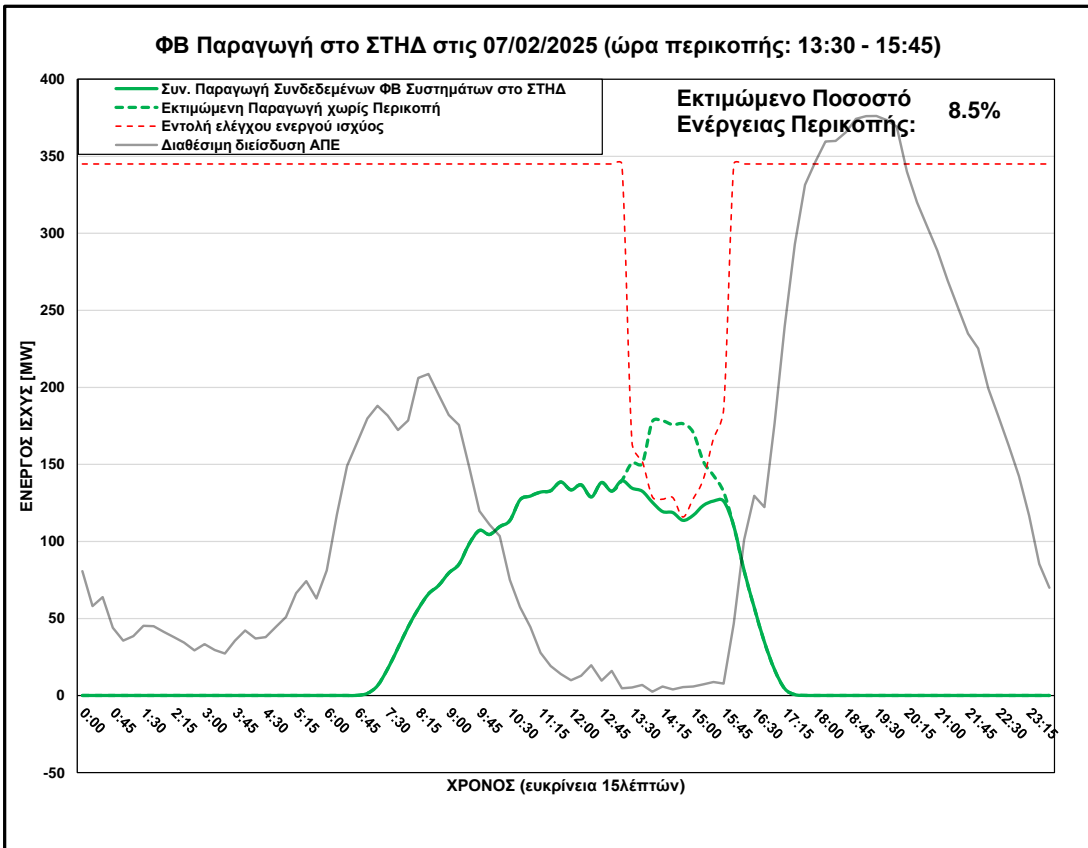


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/02/2025
Ώρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ώρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1523.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	891.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	58.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 08/02/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:15)

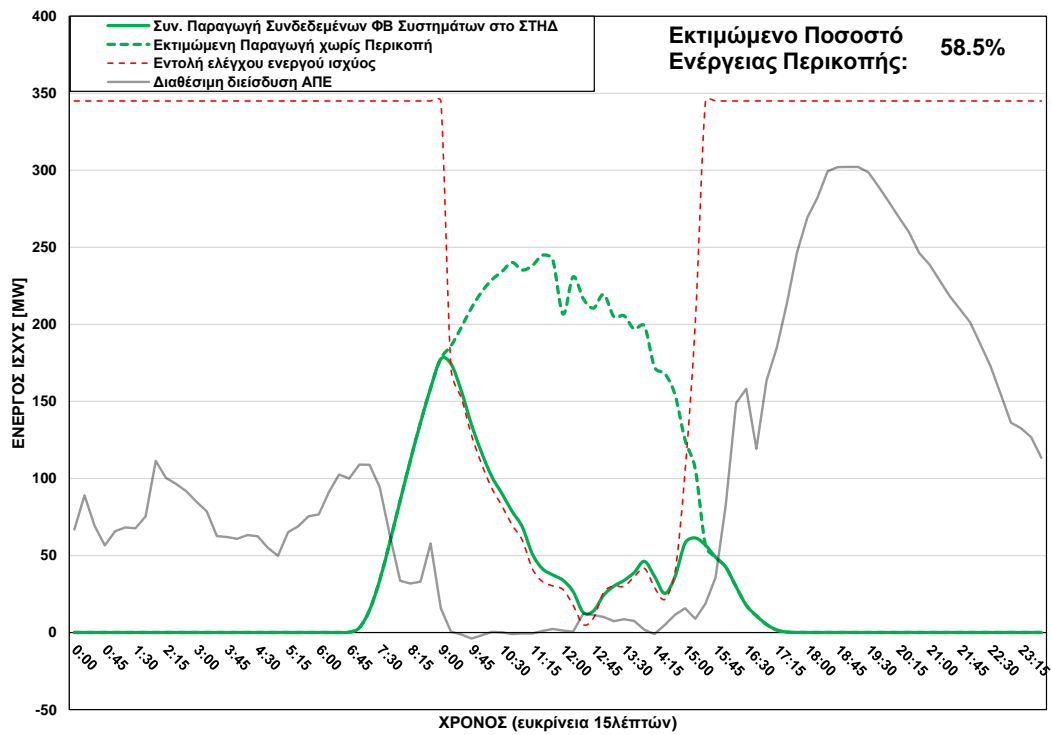


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/02/2025
Ώρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ώρα Λήξης Περικοπής	12:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	904.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	231.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	25.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 09/02/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 12:00)

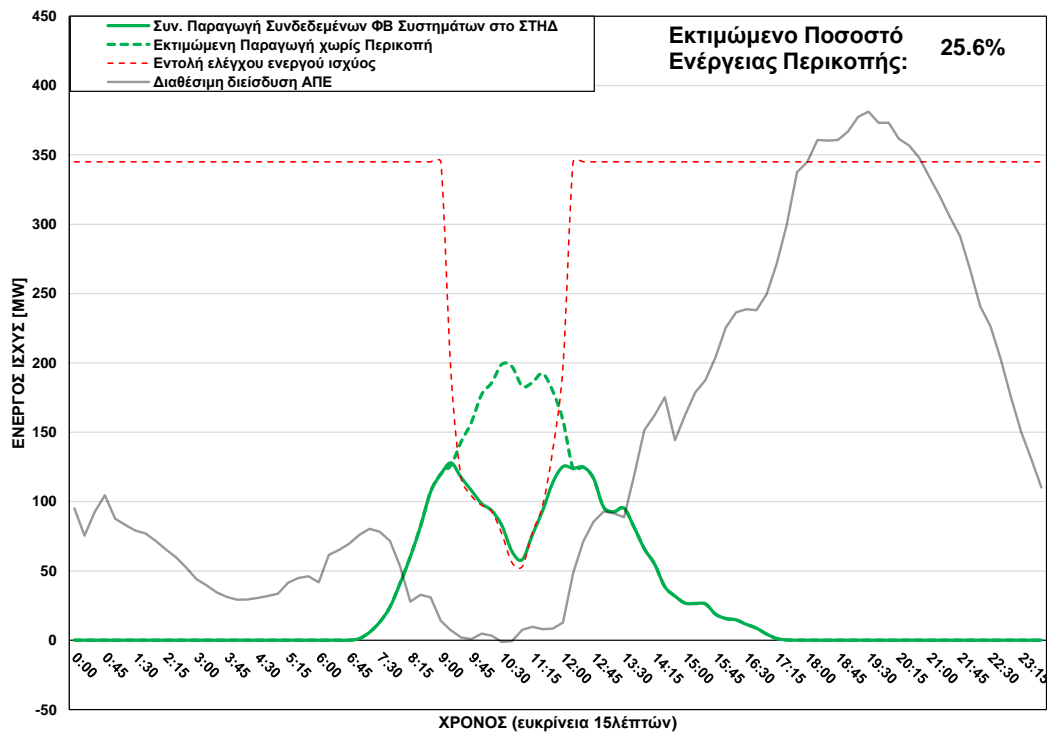


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/02/2025
Ώρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ώρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1159 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	120.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	10.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 10/02/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 14:15)

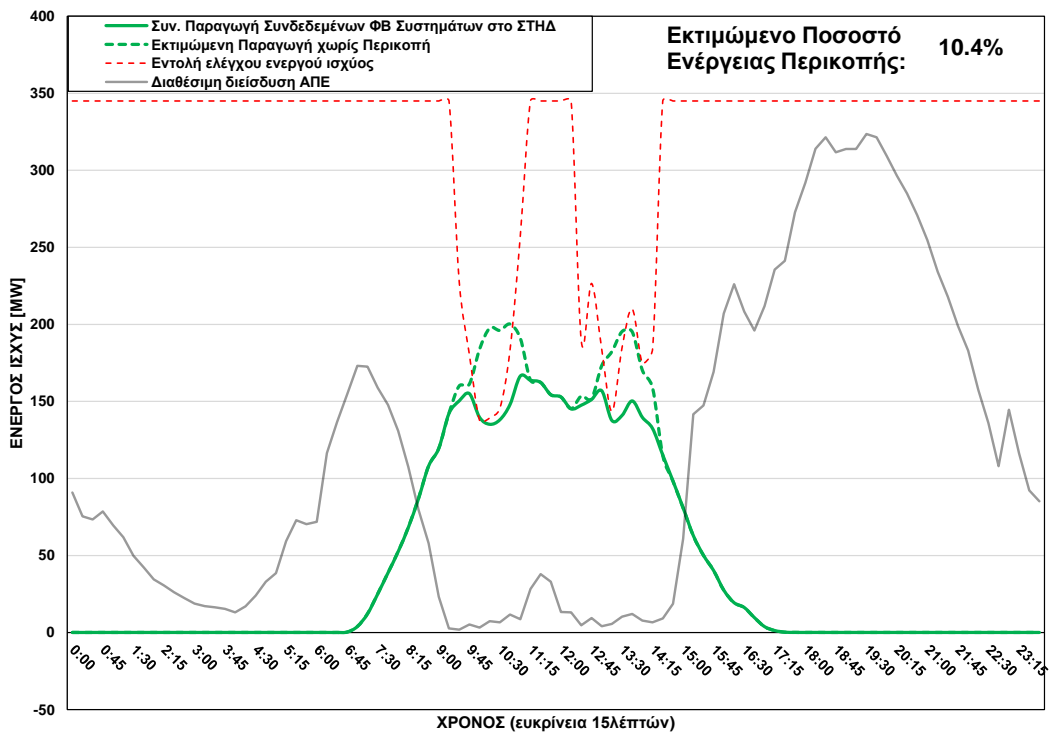


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/02/2025
Ώρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ώρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1166.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	329.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	28.3%

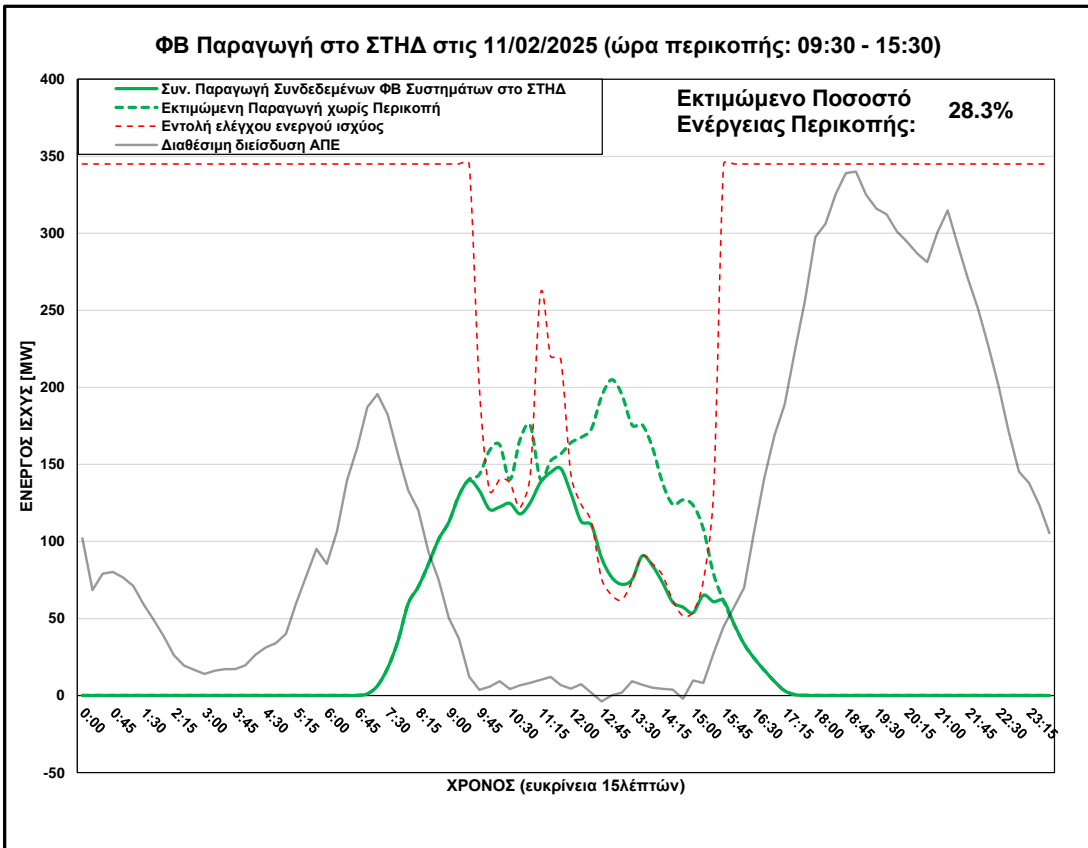


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/02/2025
Ώρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ώρα Λήξης Περικοπής	11:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1018.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	86 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	8.4%

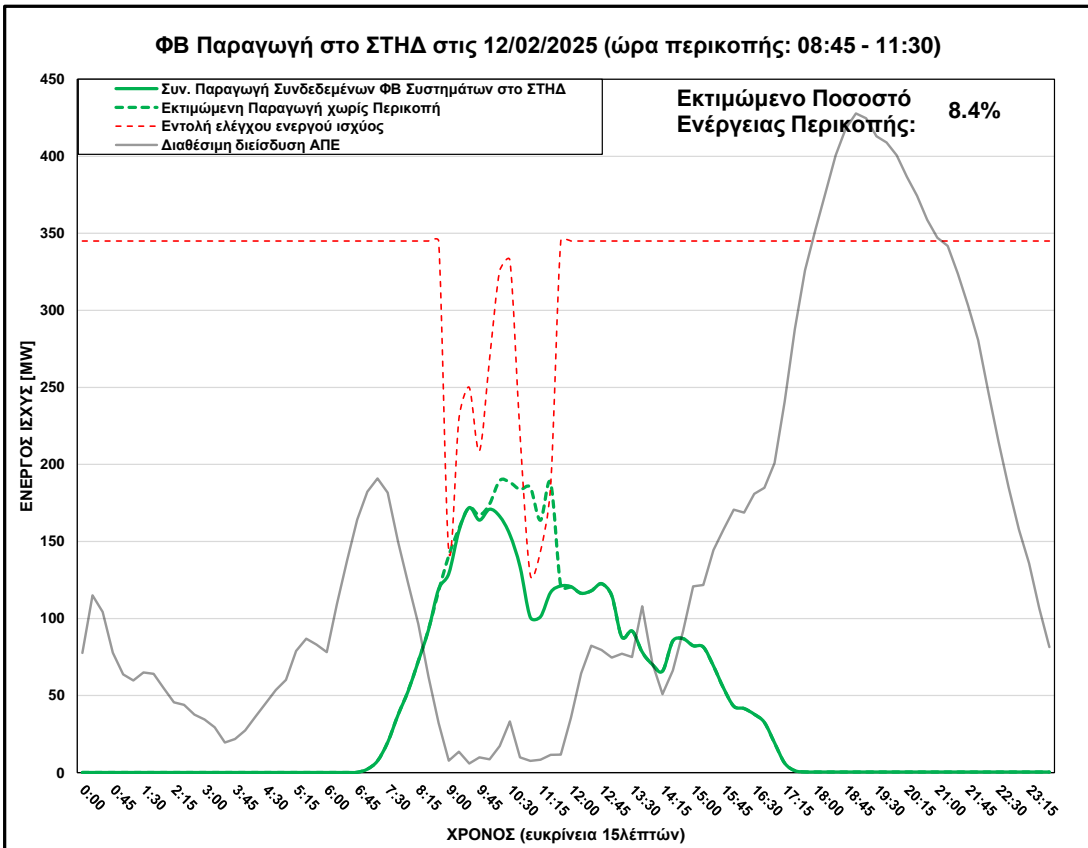


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/02/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1621.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 31.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	869 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	53.6%	

Φ/Β Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 13/02/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:00)

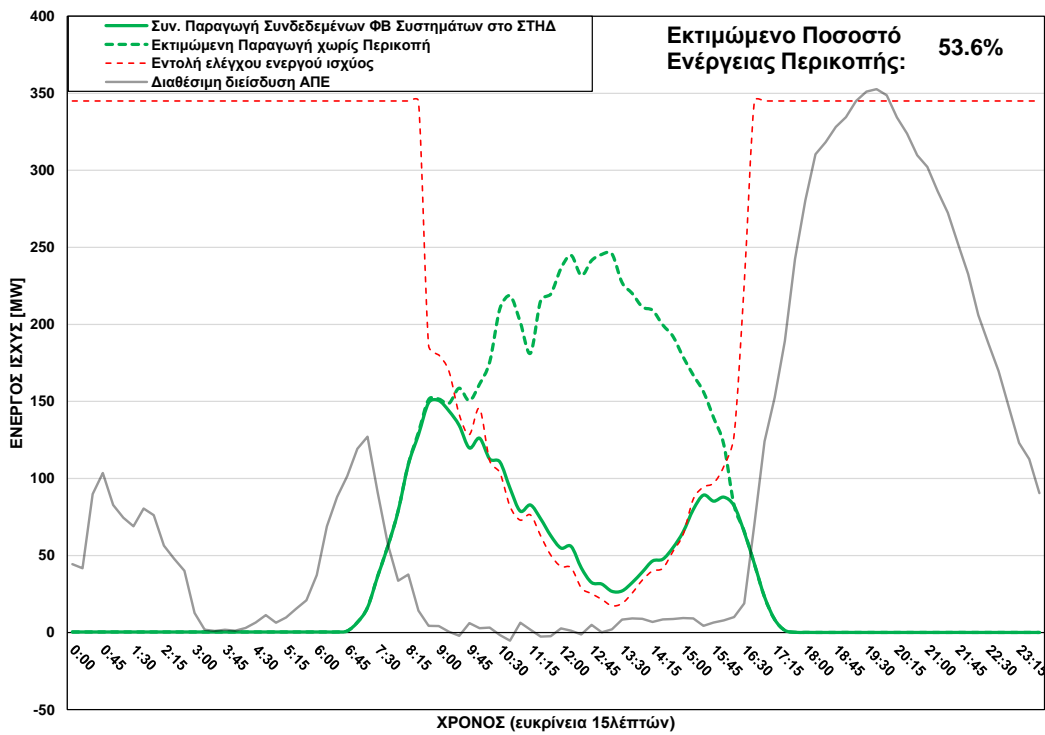


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/02/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ώρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, PAF 1
Ώρα Λήξης Περικοπής	16:30	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ώρα Λήξης Αποκοπής: 14:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1790 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 89MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1199.6 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.0%	

Φ/Β Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 14/02/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 16:30)

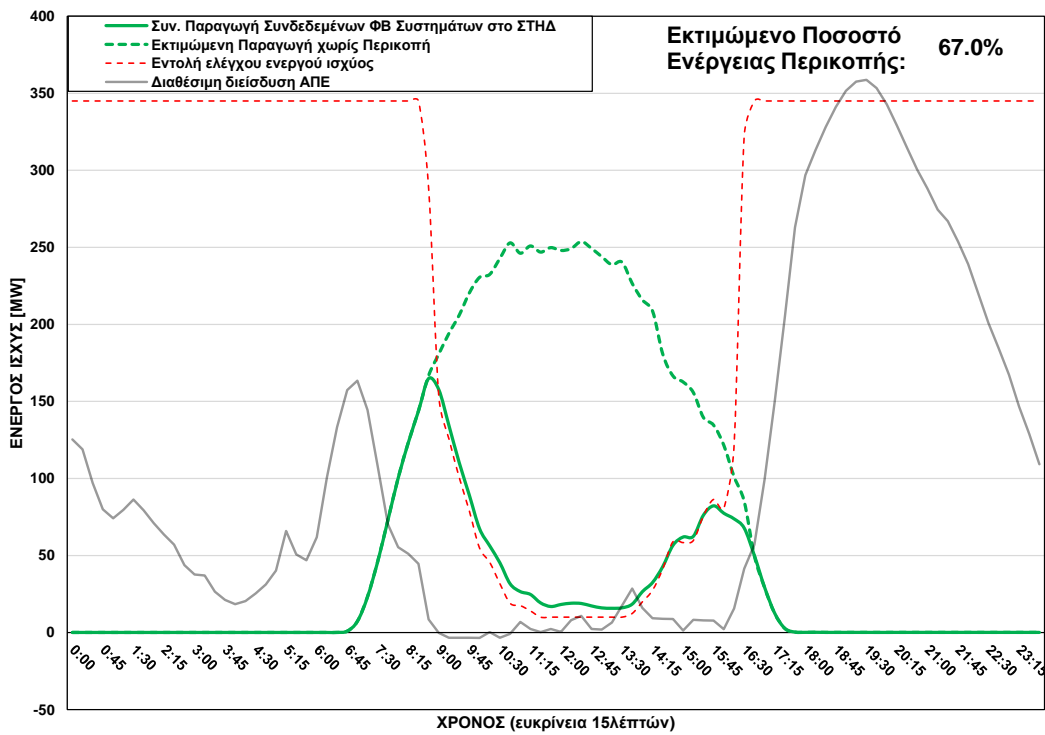


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/02/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, LAR 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM3
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1482.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 75.7MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	778.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 4MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	52.5%	

Φ/Β Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 15/02/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 14:15)

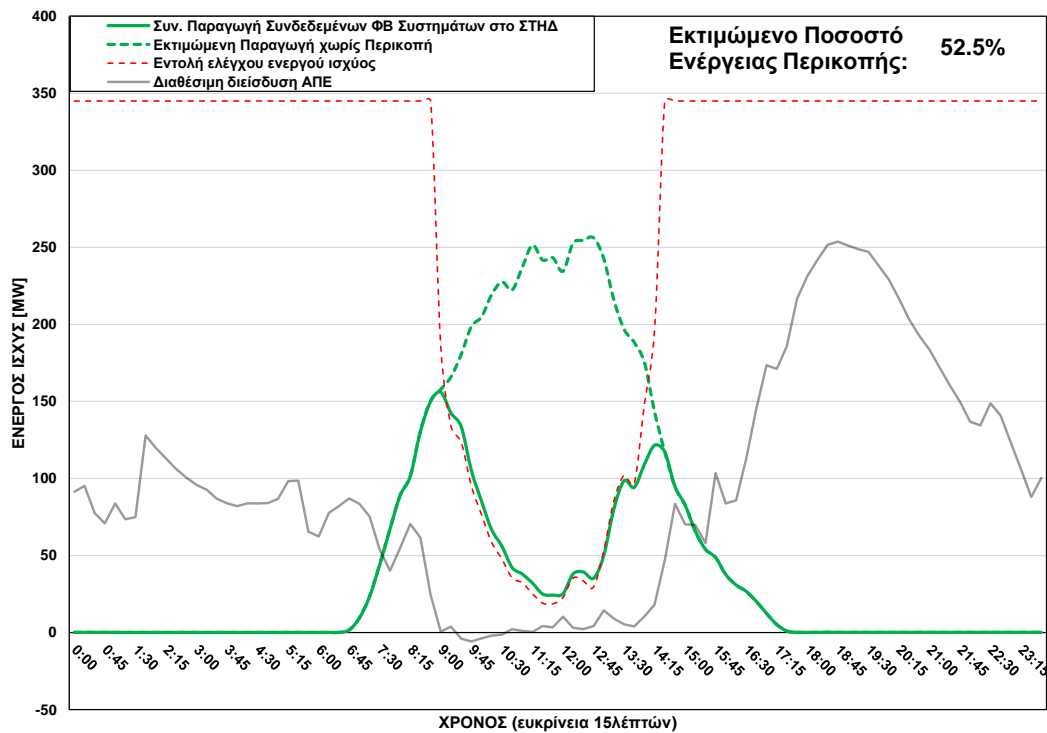


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/02/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ώρα Έναρξης Περικοπής	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, LAR 1, LAR 2, LIM 1, PAF 1
Ώρα Λήξης Περικοπής	16:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3, PV-LIM3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 09:30 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1582 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 278.6MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1212.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 190.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	76.6%	

Φ/Β Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 16/02/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:00)

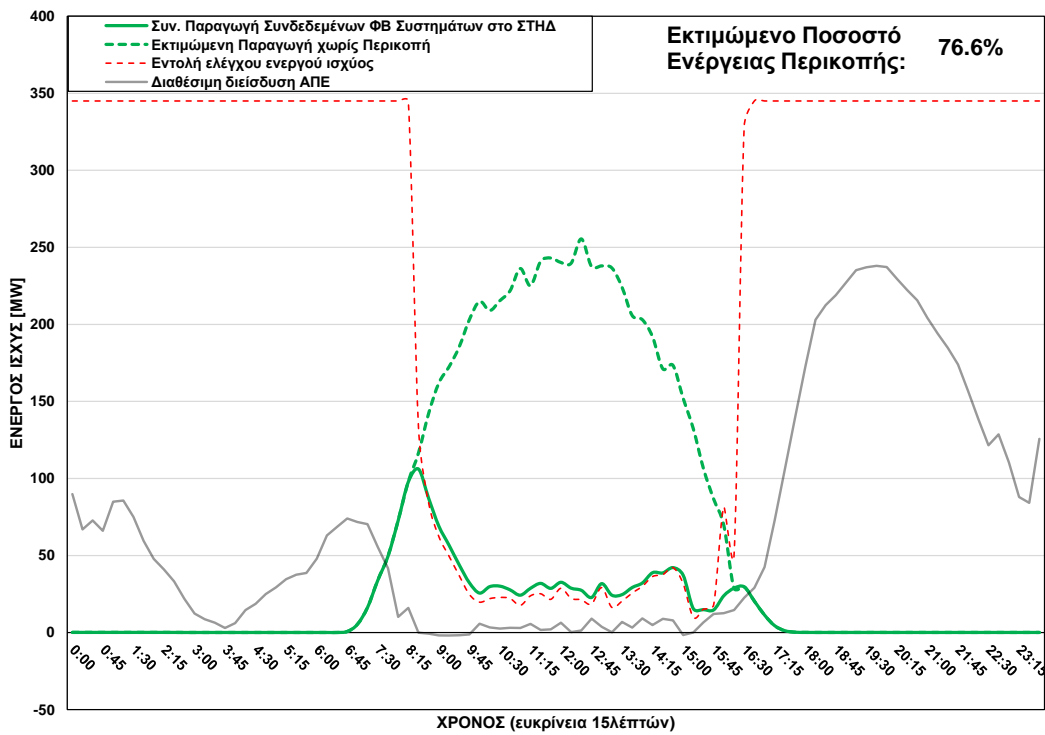


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/02/2025
Ώρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ώρα Λήξης Περικοπής	11:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	858.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	134.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	15.7%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 17/02/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 11:15)

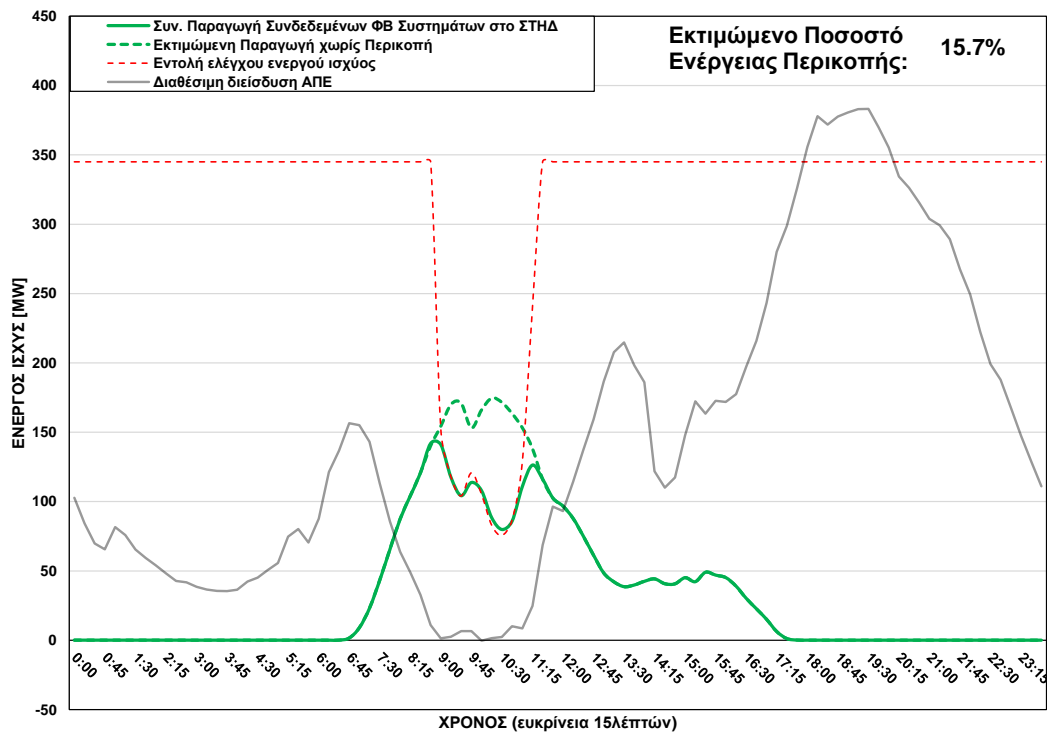


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/02/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	11:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	982.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	192 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 18/02/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 11:45)

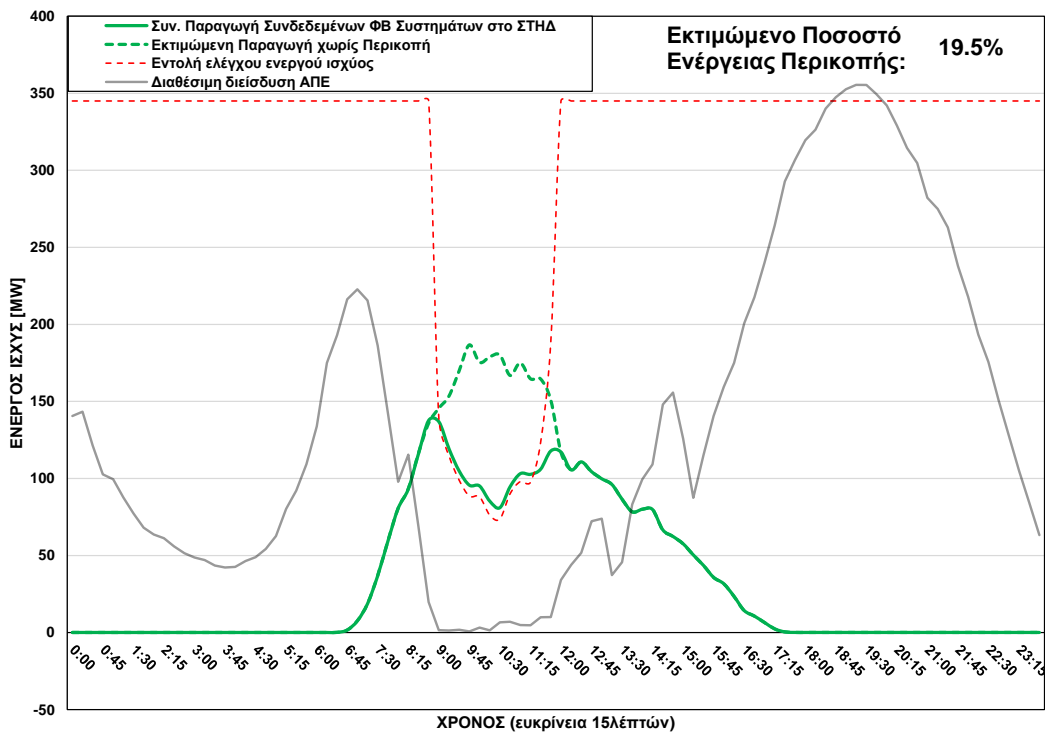


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/02/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, LAR 1, LAR 2, LIM 1, LIM 2, PAF 1
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM1, PV-LIM3, PV-PAF3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1158.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 283MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	783.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 160.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.6%	

Φ/Β Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 19/02/2025 (ώρα περικοπής: 10:45 - 16:45)

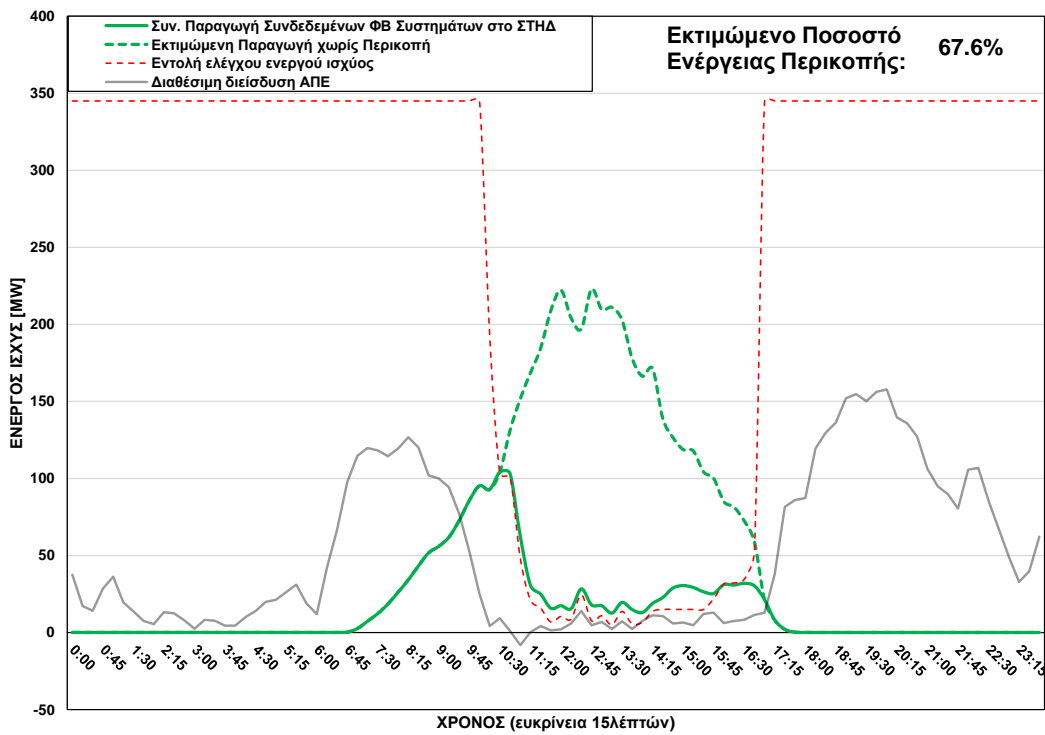


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/02/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και ΙοΤ:
Ώρα Έναρξης Περικοπής	10:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, NIC 3, LAR 1, LIM 1, PAF 2
Ώρα Λήξης Περικοπής	16:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΙοΤ: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM3, PV-PAF3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ώρα Έναρξης Αποκοπής: 11:30 Ώρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1290.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 170.1MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	863.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΙοΤ: 43.3MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	66.9%	

Φ/Β Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 20/02/2025 (ώρα περικοπής: 10:15 - 16:30)

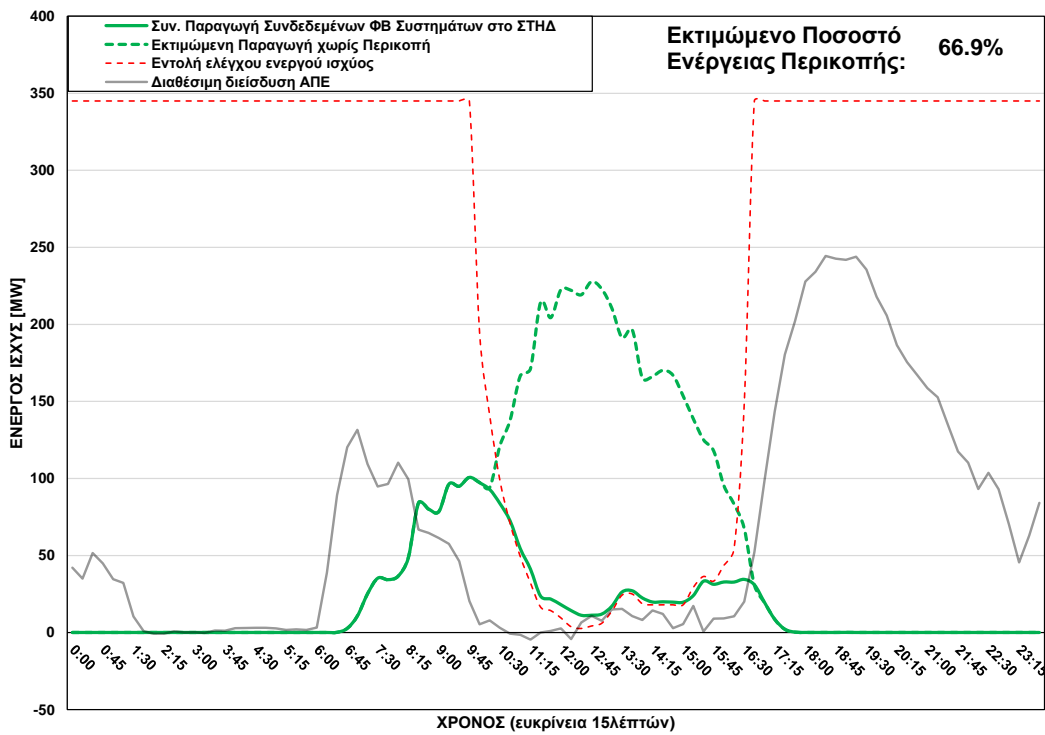


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/02/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, PAF 1, PAF 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1527.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 67.2MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	836 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	54.7%	

Φ/Β Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 21/02/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 16:00)

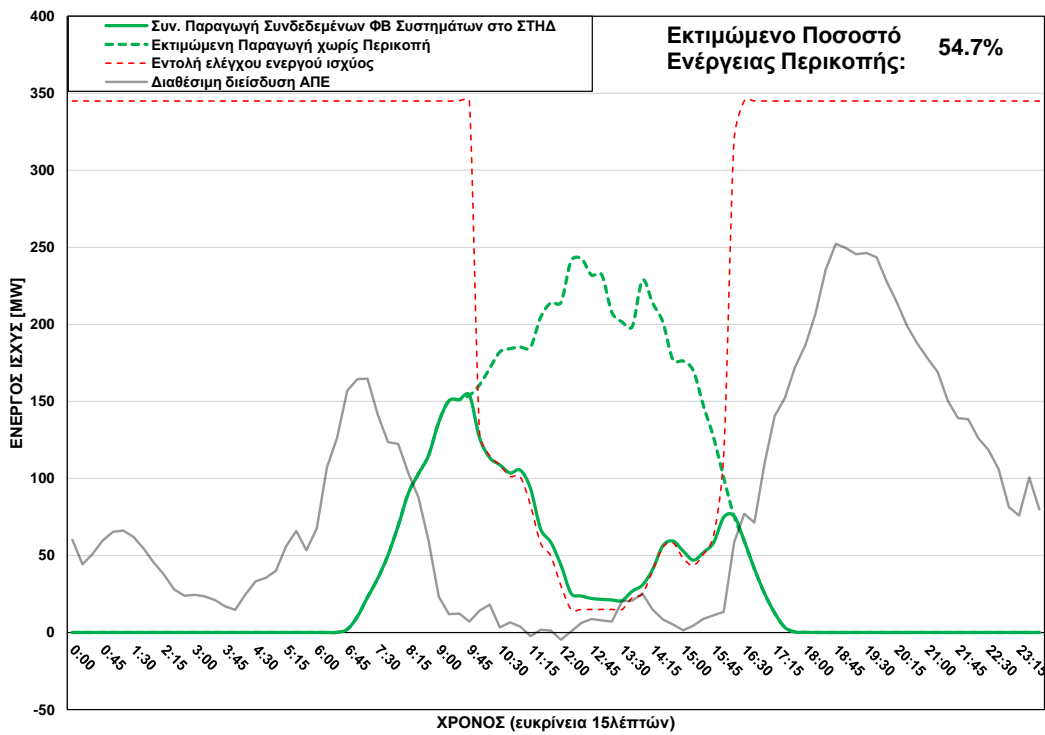


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/02/2025
Ώρα Έναρξης Περικοπής	8:15
Ώρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1220.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	193.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	15.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 22/02/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 13:45)

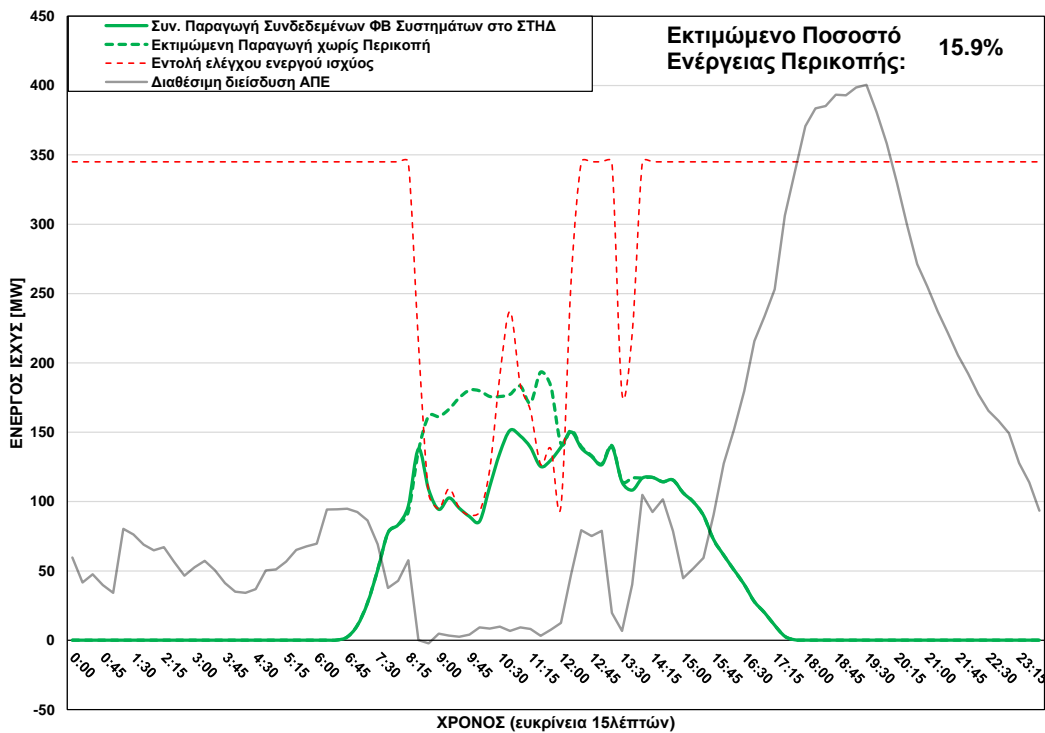


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/02/2025
Ώρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ώρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1382.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	255.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	18.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 23/02/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 15:45)

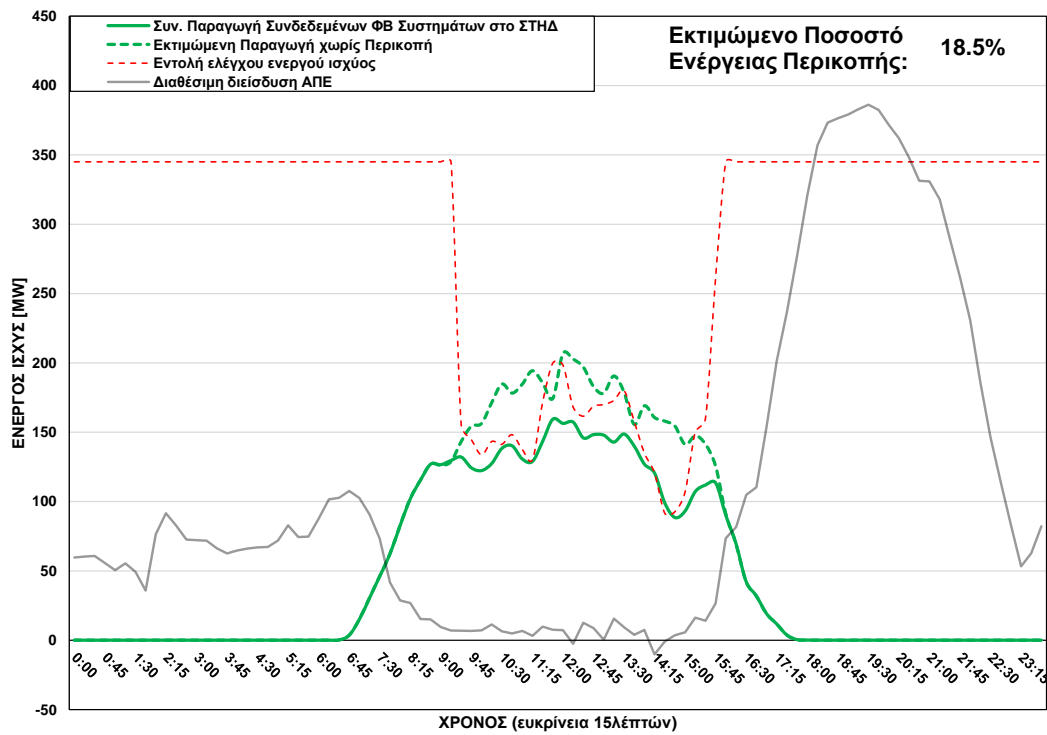


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/02/2025
Ώρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ώρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1909.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	963.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	50.5%

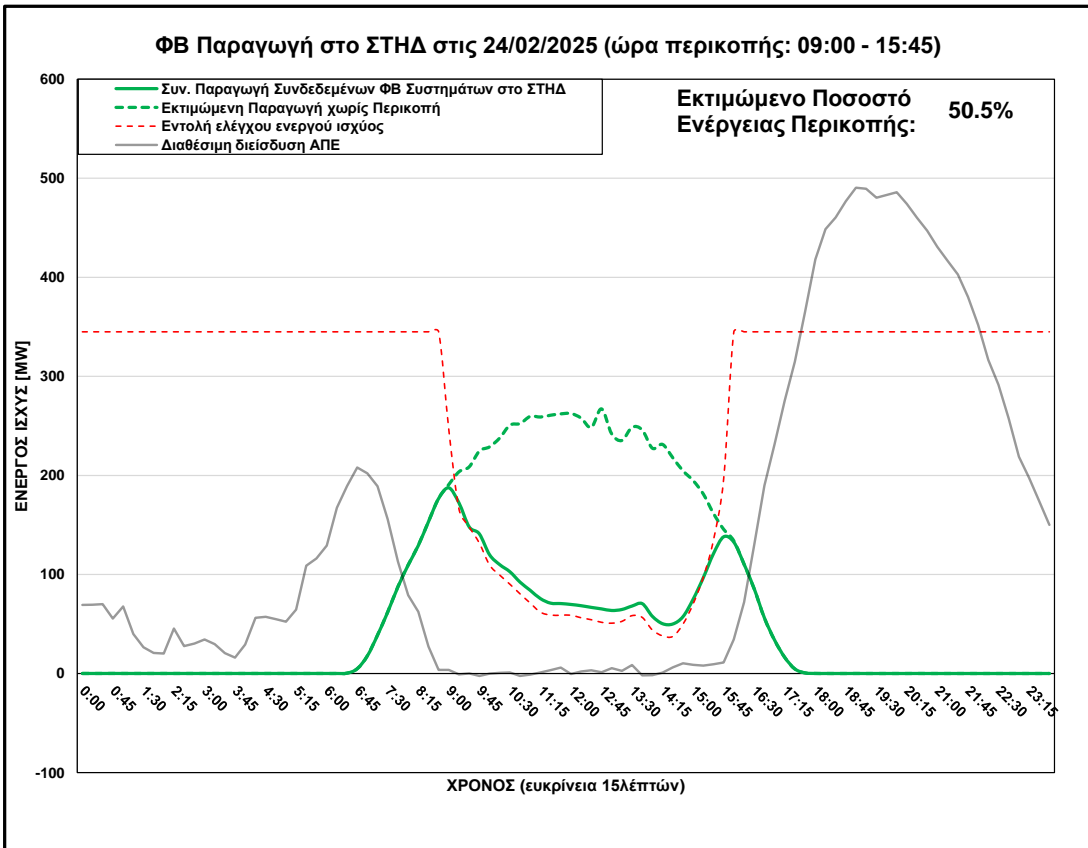


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/02/2025
Ώρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ώρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1636.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	428.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	26.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 25/02/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:30)

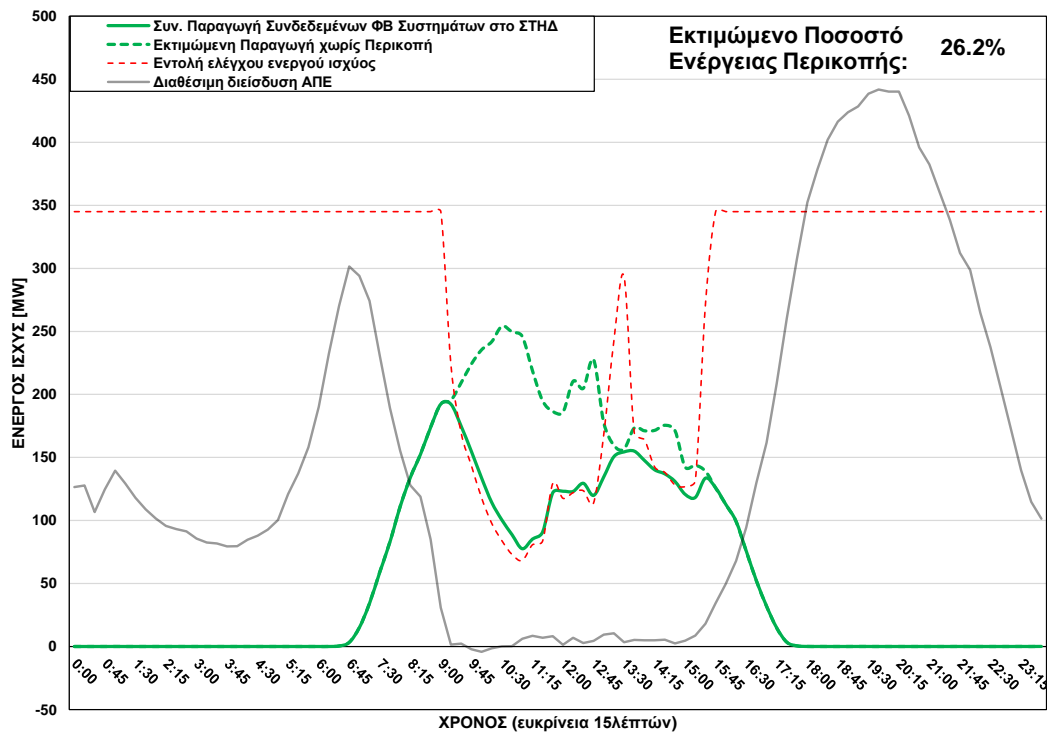


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/02/2025
Ώρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ώρα Λήξης Περικοπής	10:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1035.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	19.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 26/02/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 10:30)

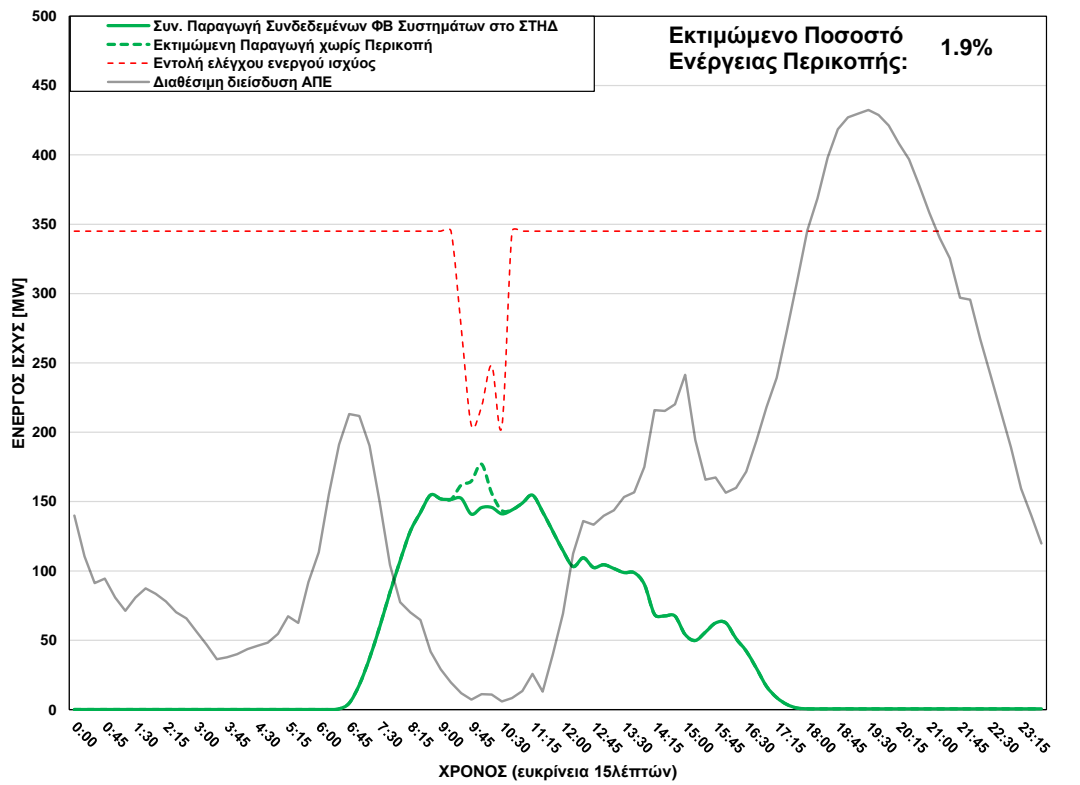


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/02/2025
Ώρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ώρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1533.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	452.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	29.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 27/02/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:15)

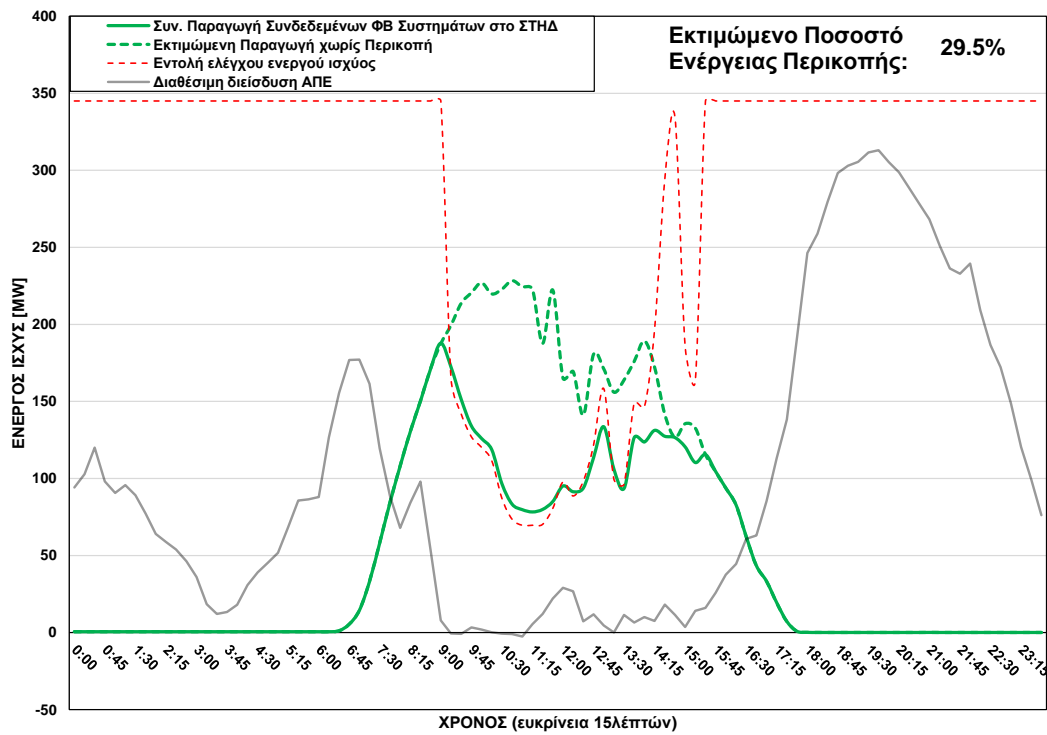

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/02/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ωρα Έναρξης Περικοπής:	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LIM 2
Ωρα Λήξης Περικοπής:	15:30	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1331.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 24.7MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	622.3 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	46.7%	

Φ/Β Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 28/02/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:30)

