


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2124.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	116 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.5%

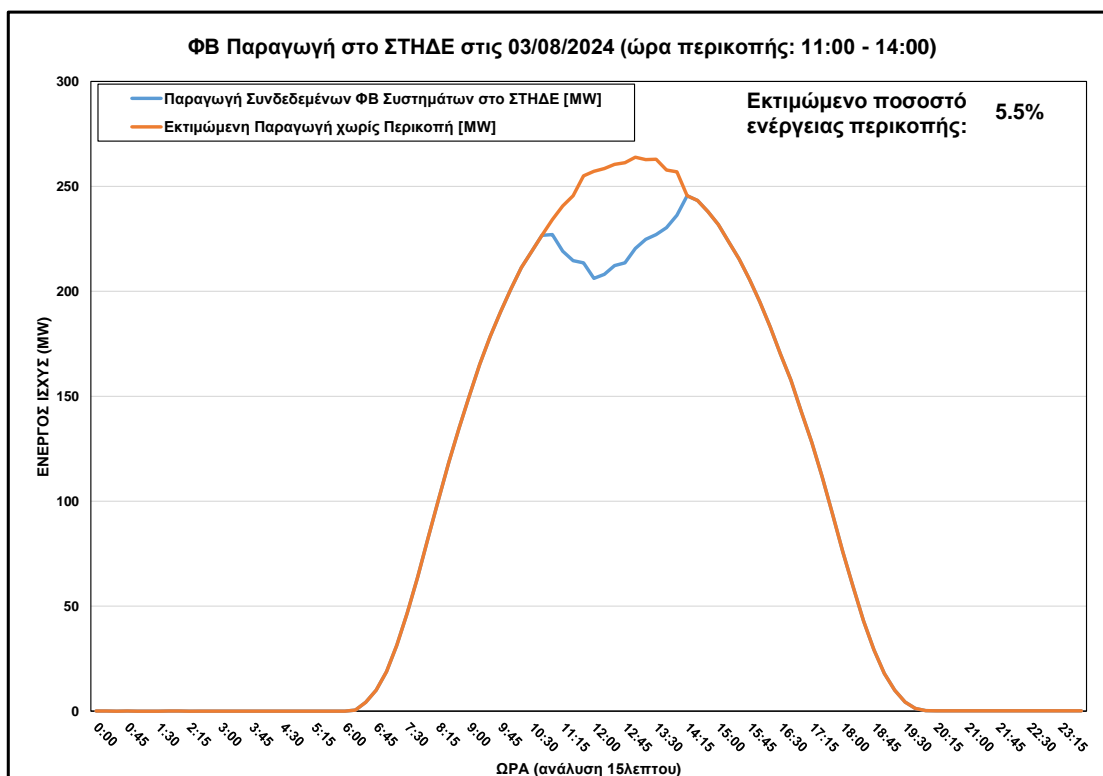


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2089.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	410.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.6%

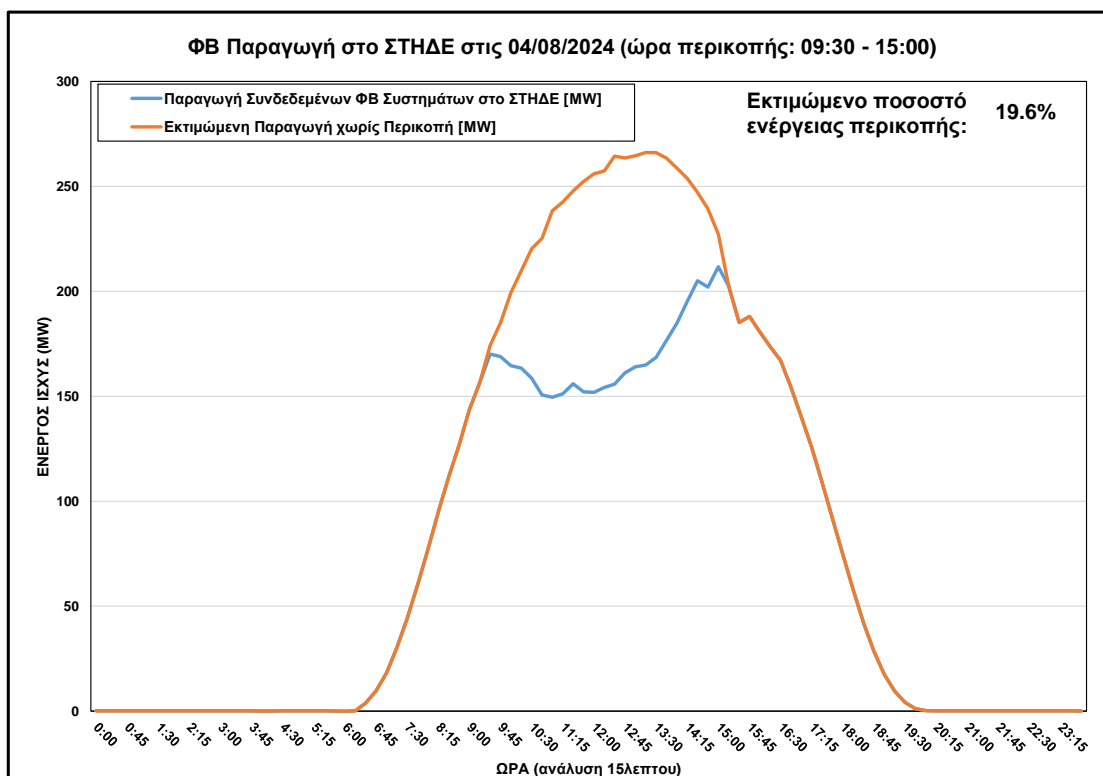


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2086.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	29.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.4%

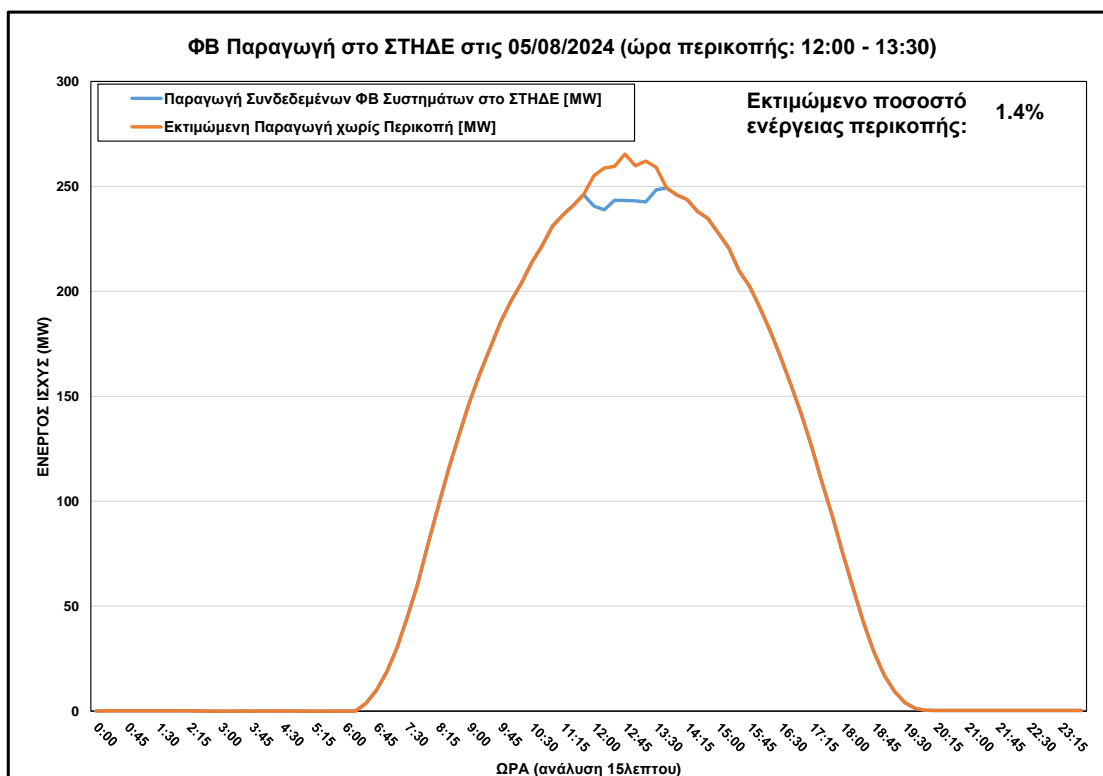


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2019.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	229.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	11.3%

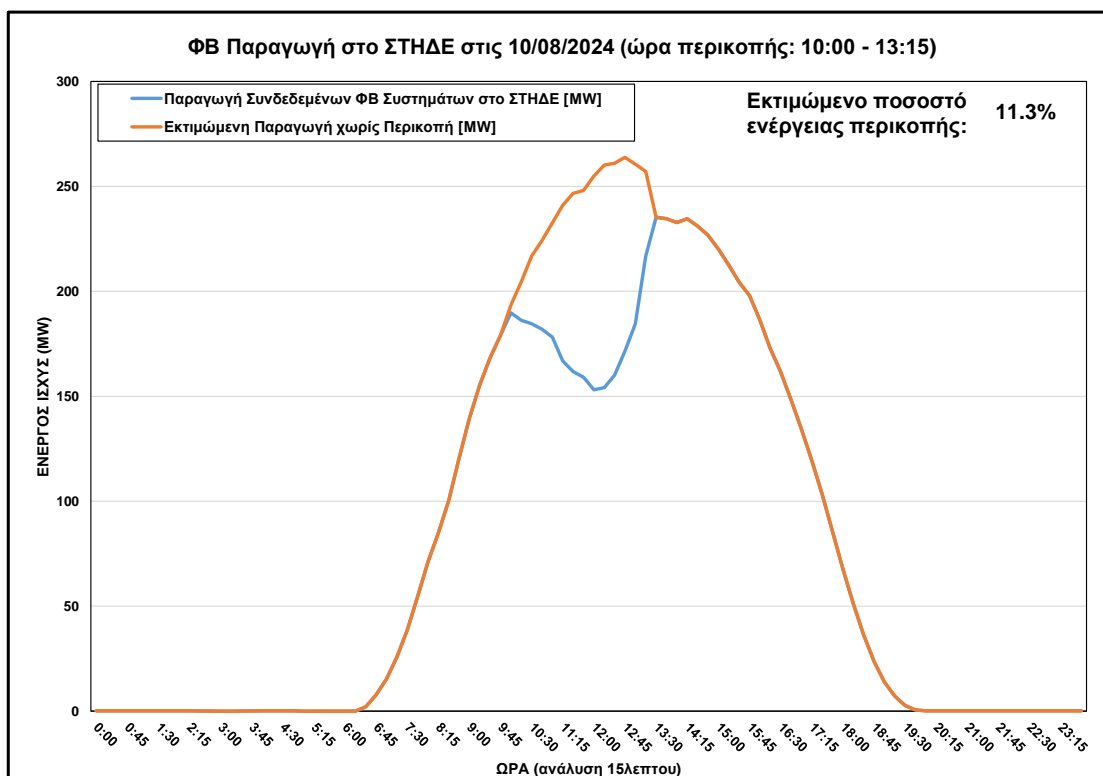


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1970.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	214 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	10.9%

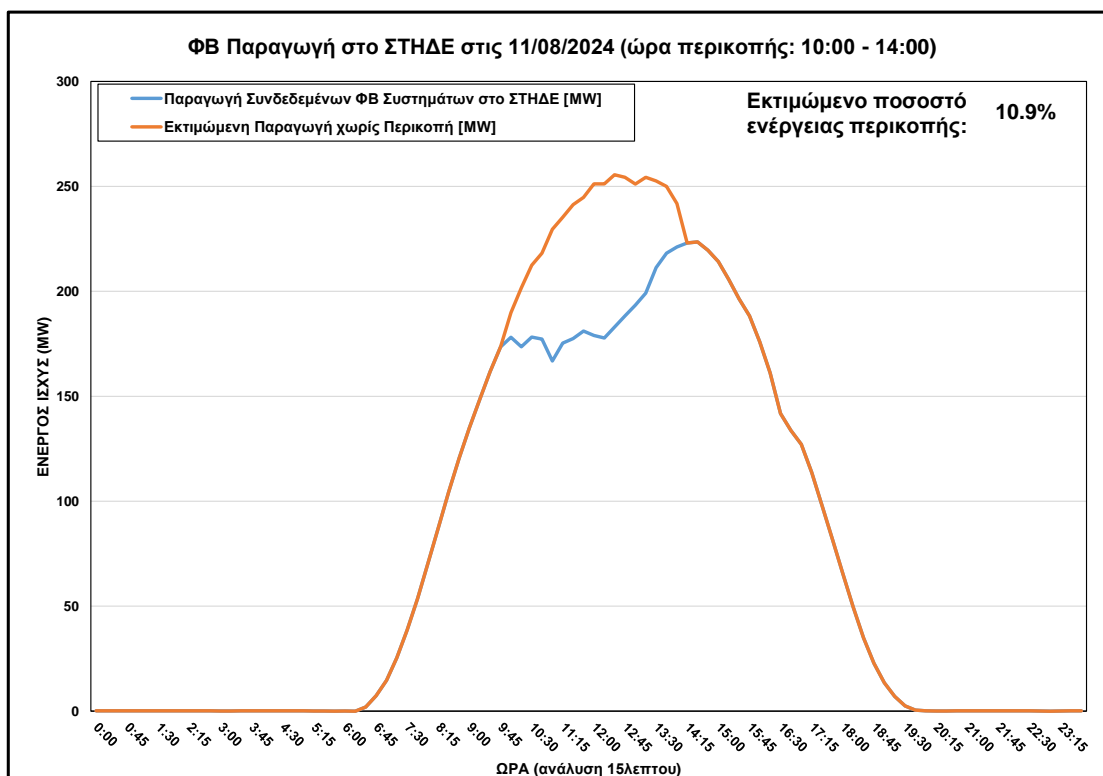


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2031.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	200.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.9%

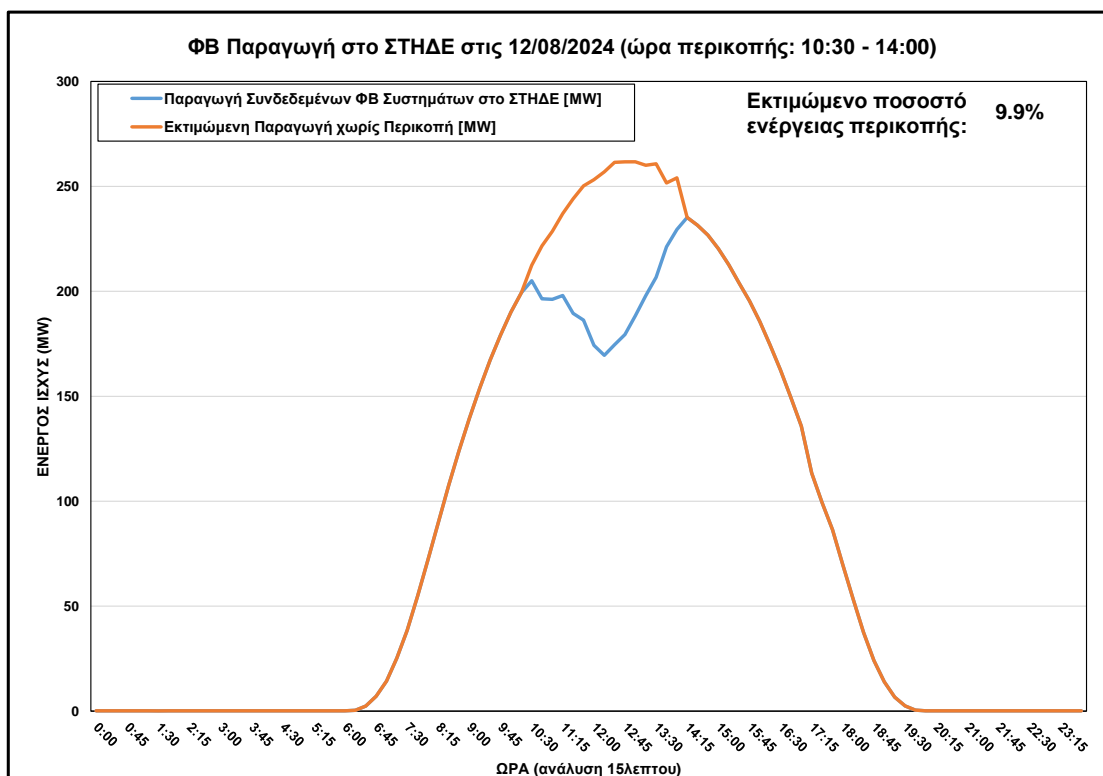


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2000.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	99.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.0%

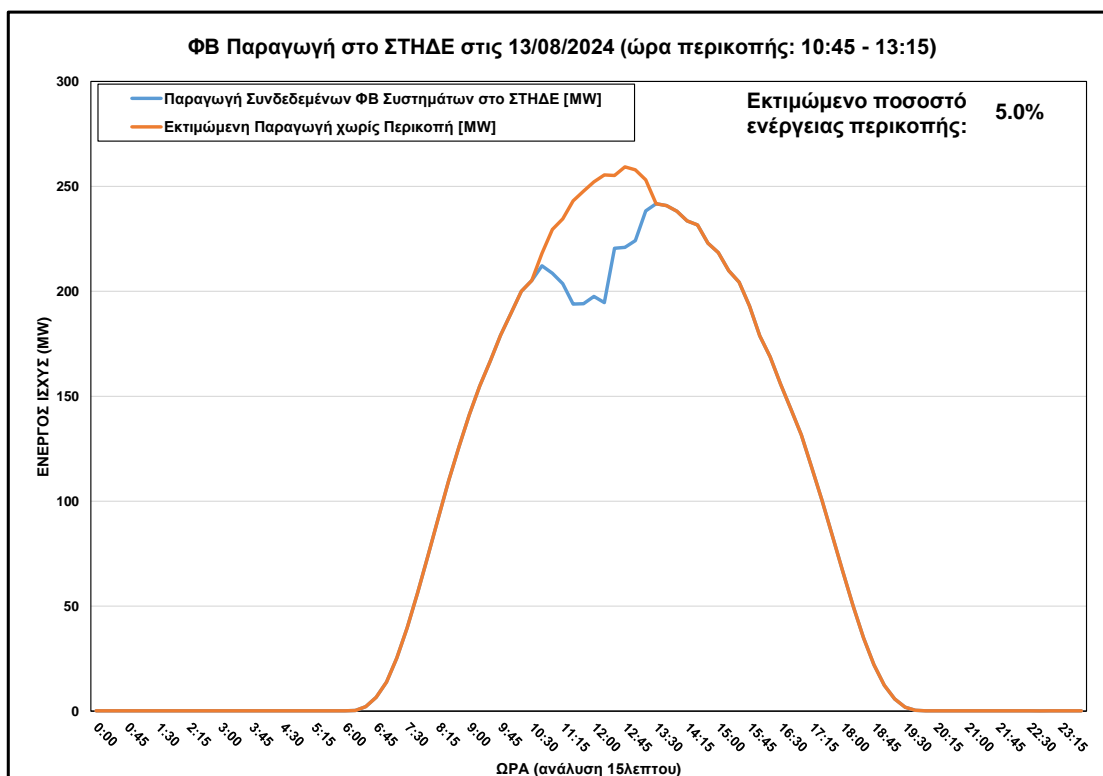


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2002 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	699.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	34.9%

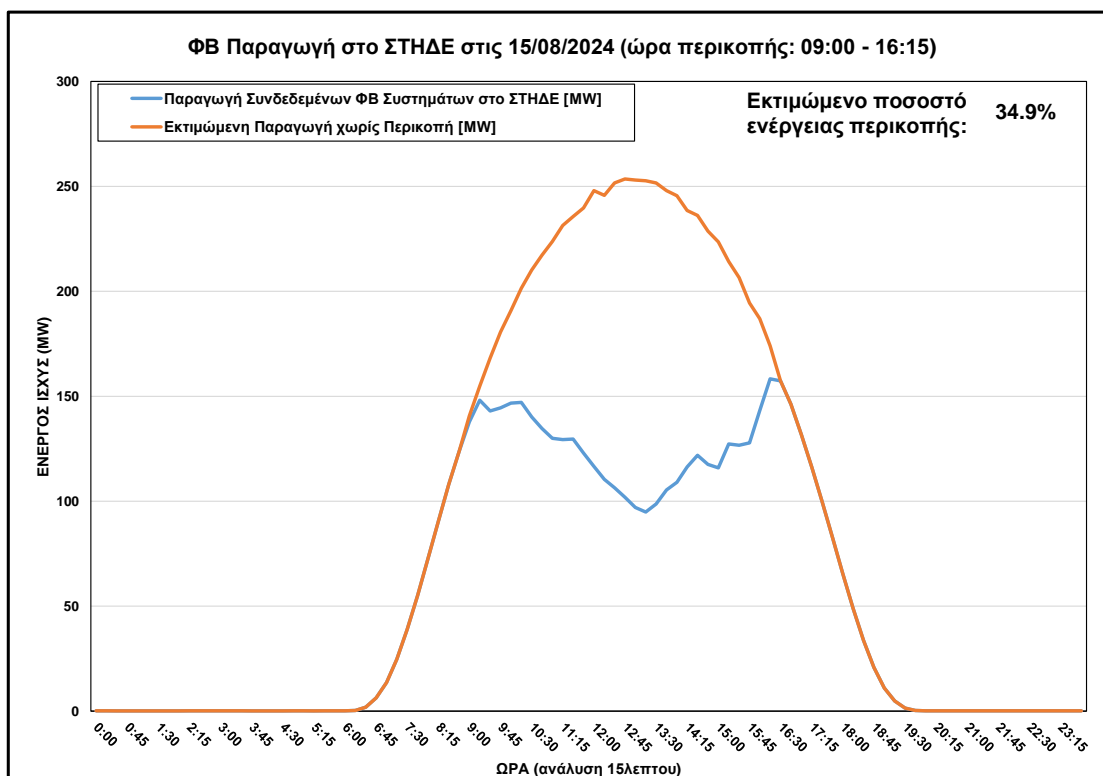




ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1940.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	106.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.5%

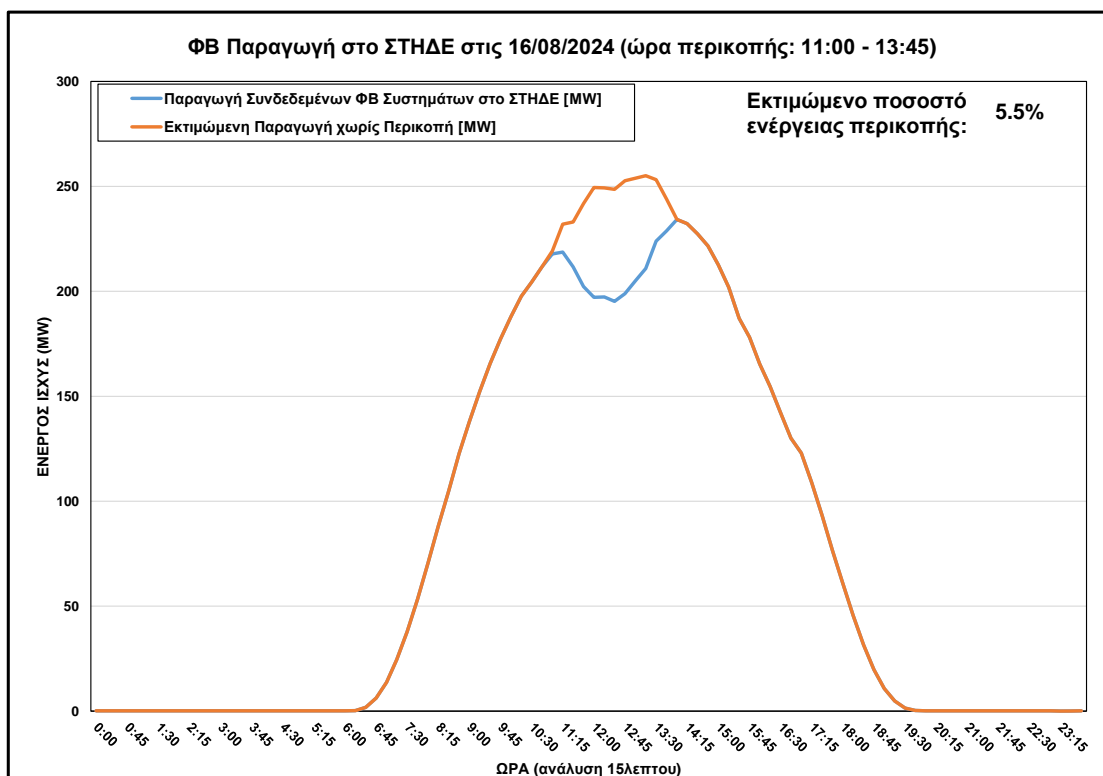


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1934.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	5.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.3%

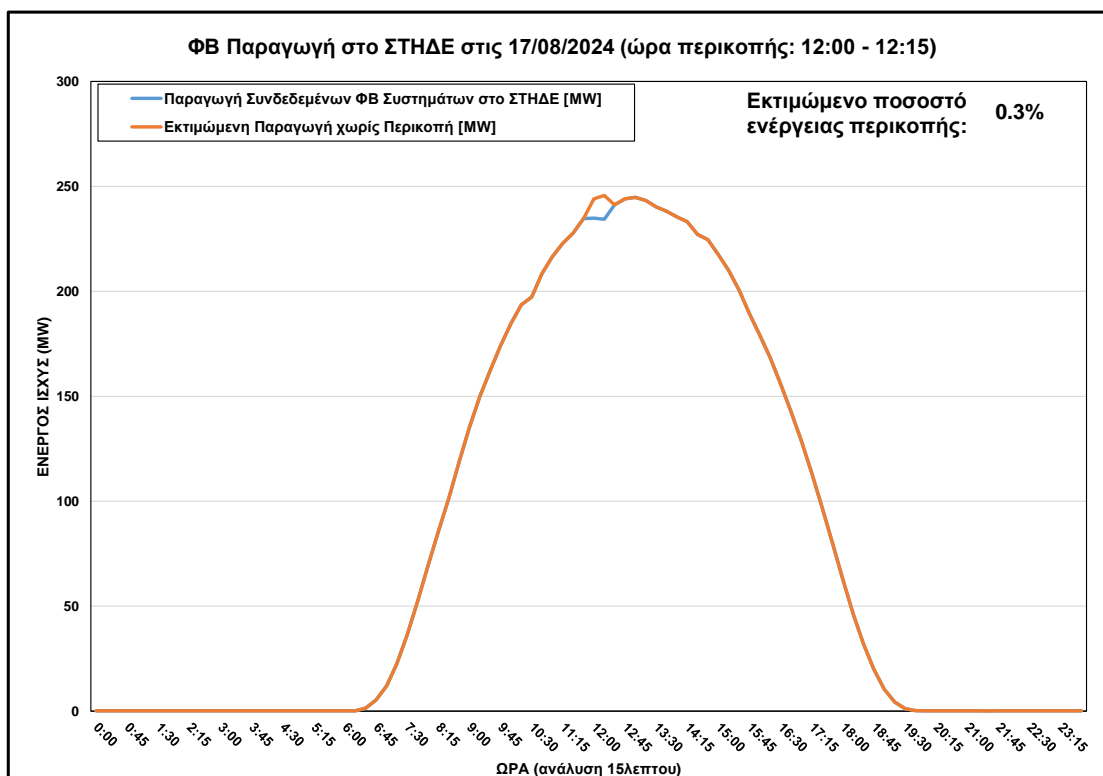


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1950 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	178.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.2%

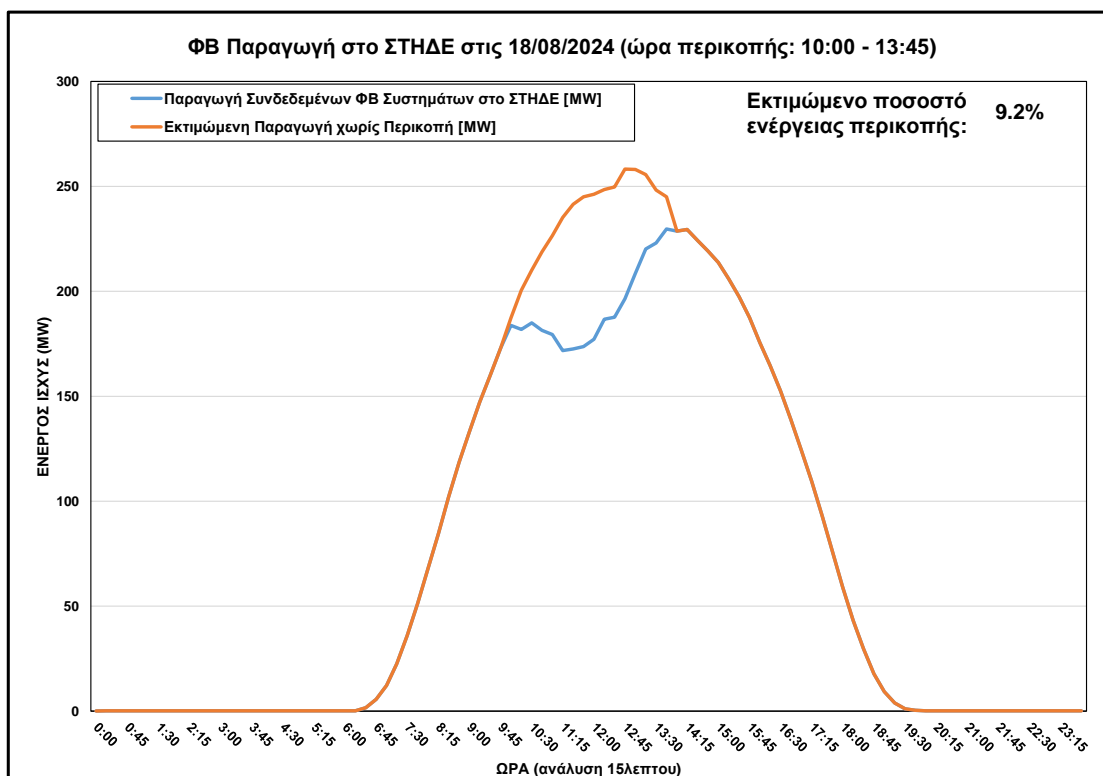


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1952.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	38.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	2.0%

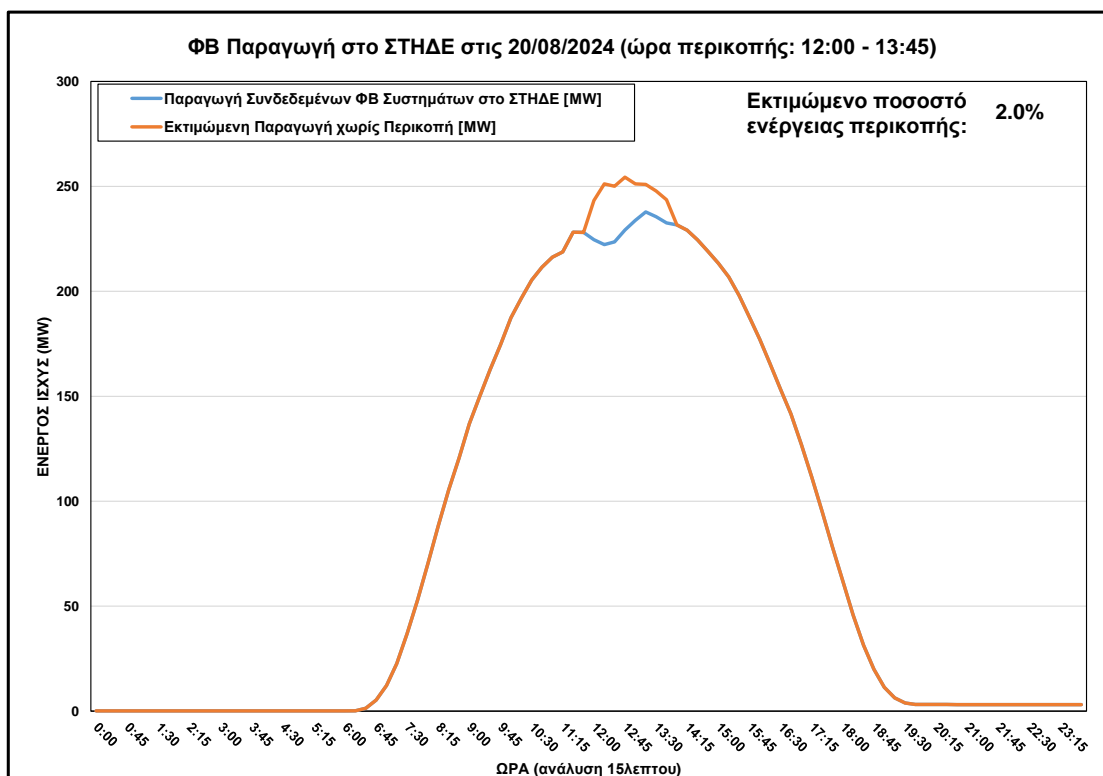


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1804.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	7.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.4%

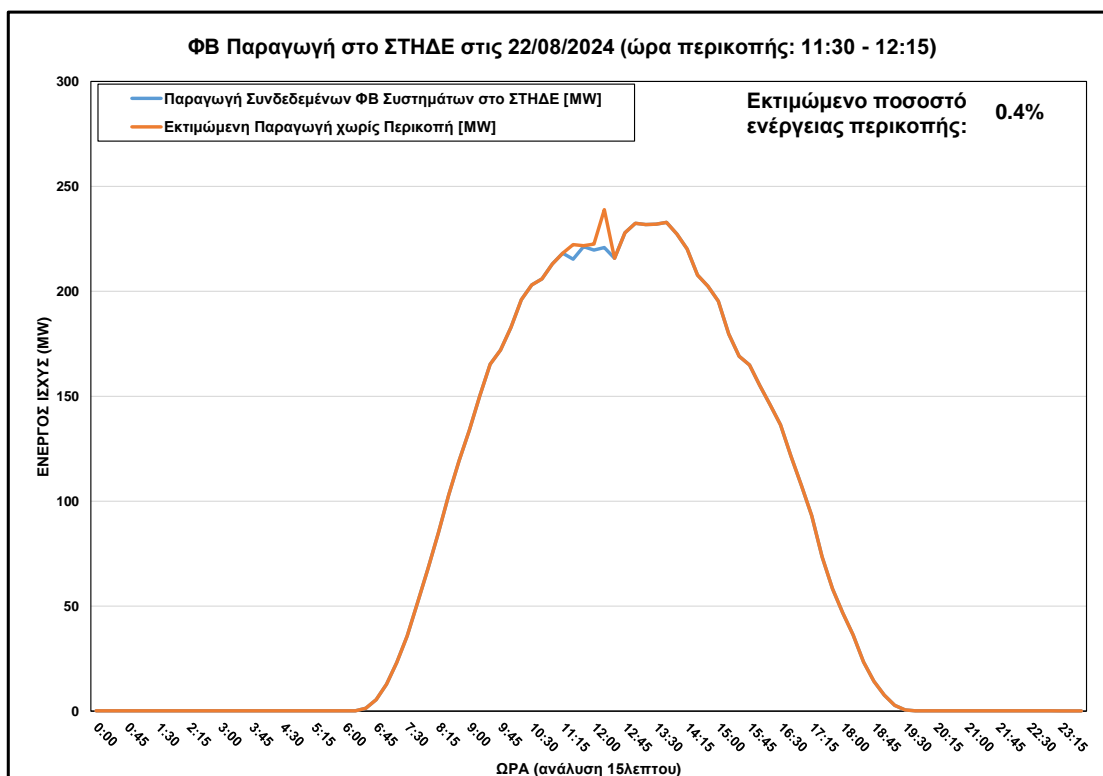


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1875.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	66.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.5%

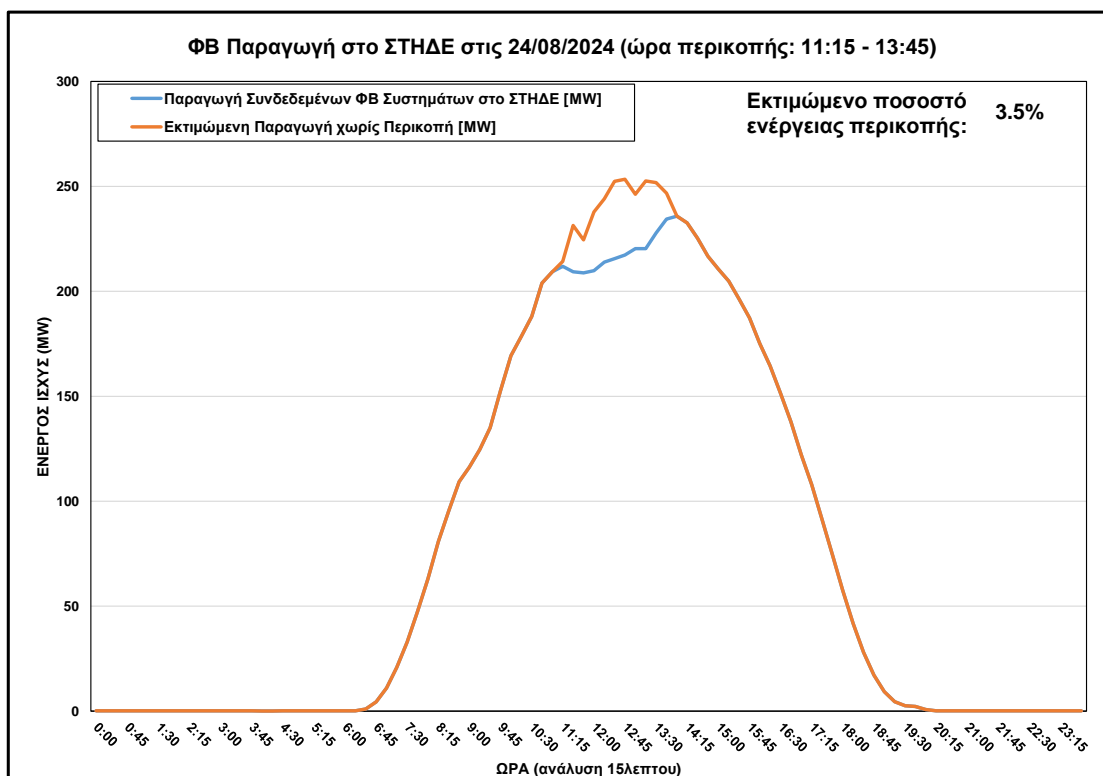


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1793.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	98 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.5%

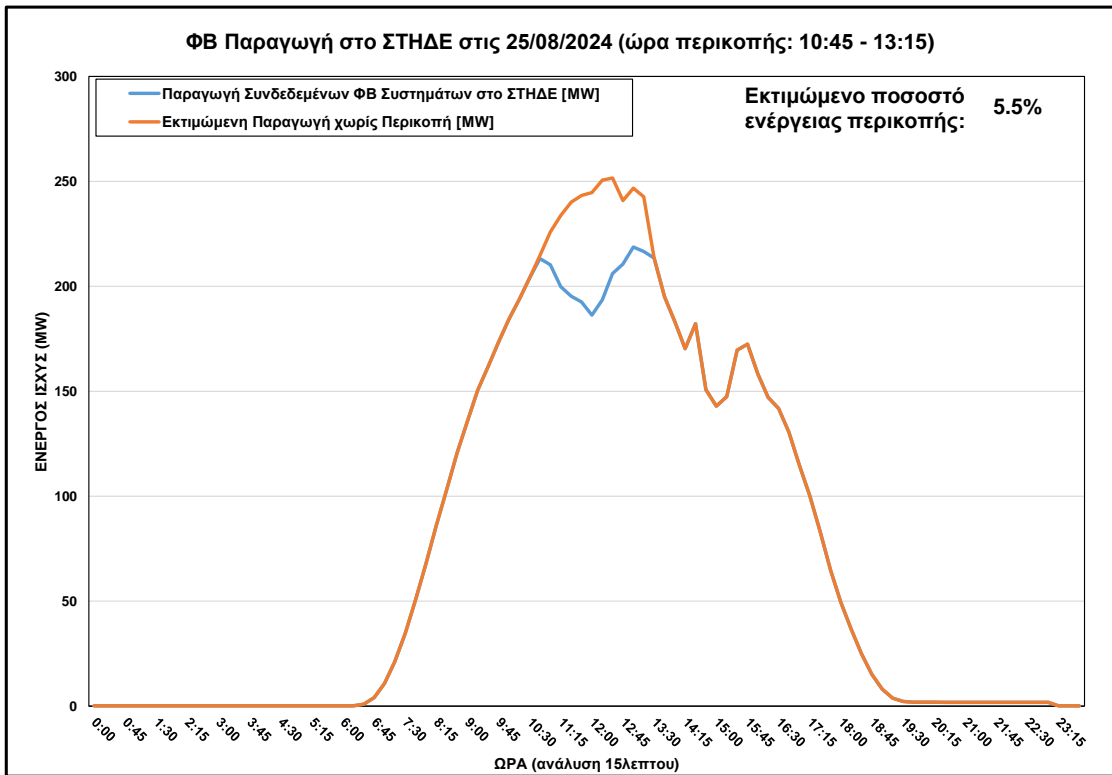


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1818.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	91.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.0%

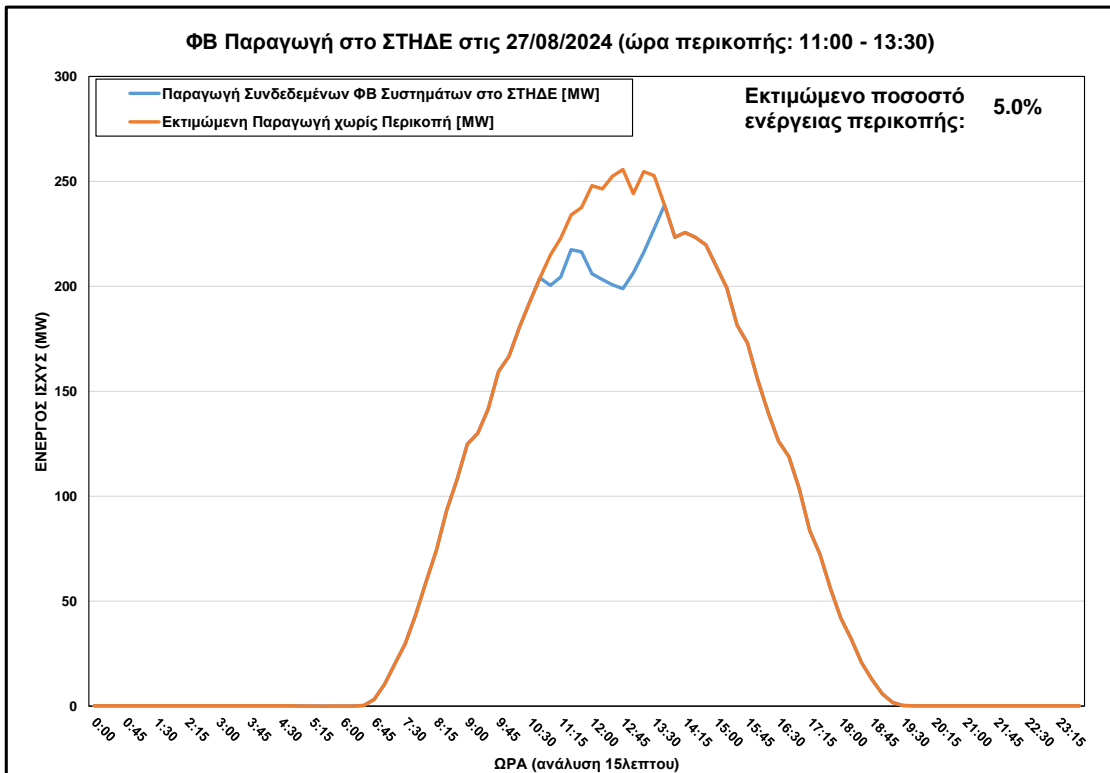




ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1873.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	196.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	10.5%

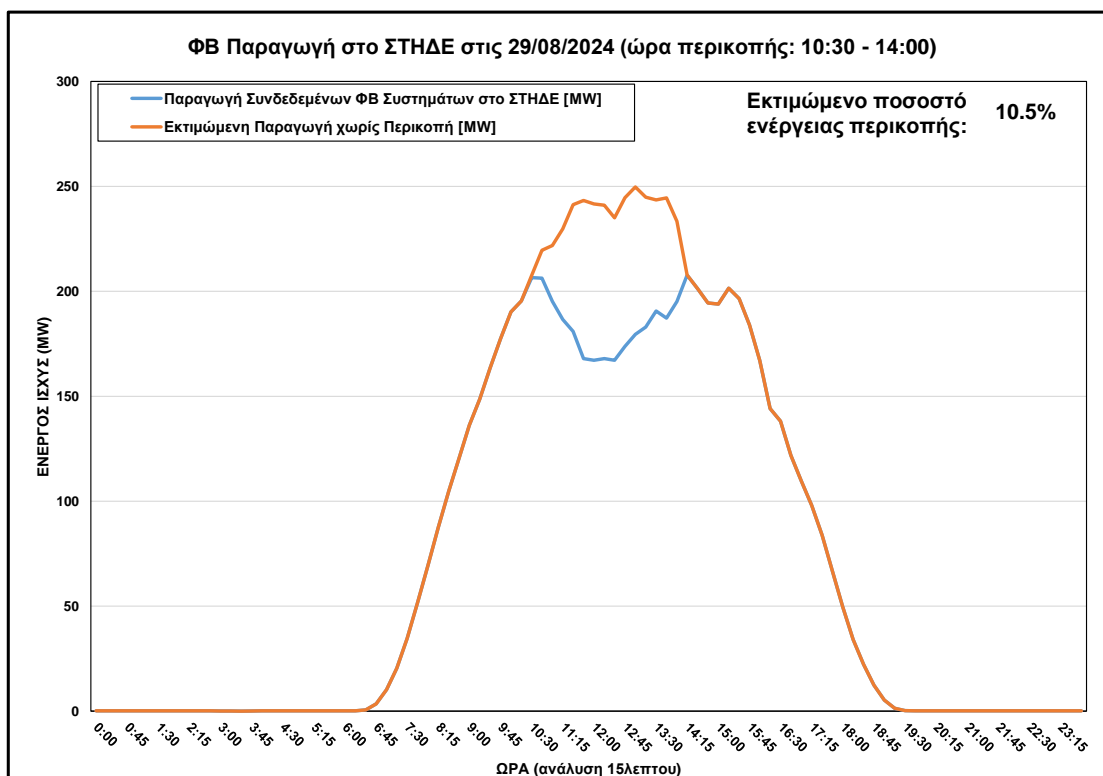

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	31/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1827.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	190.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	10.4%

