


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1855.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	822.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	44.3%

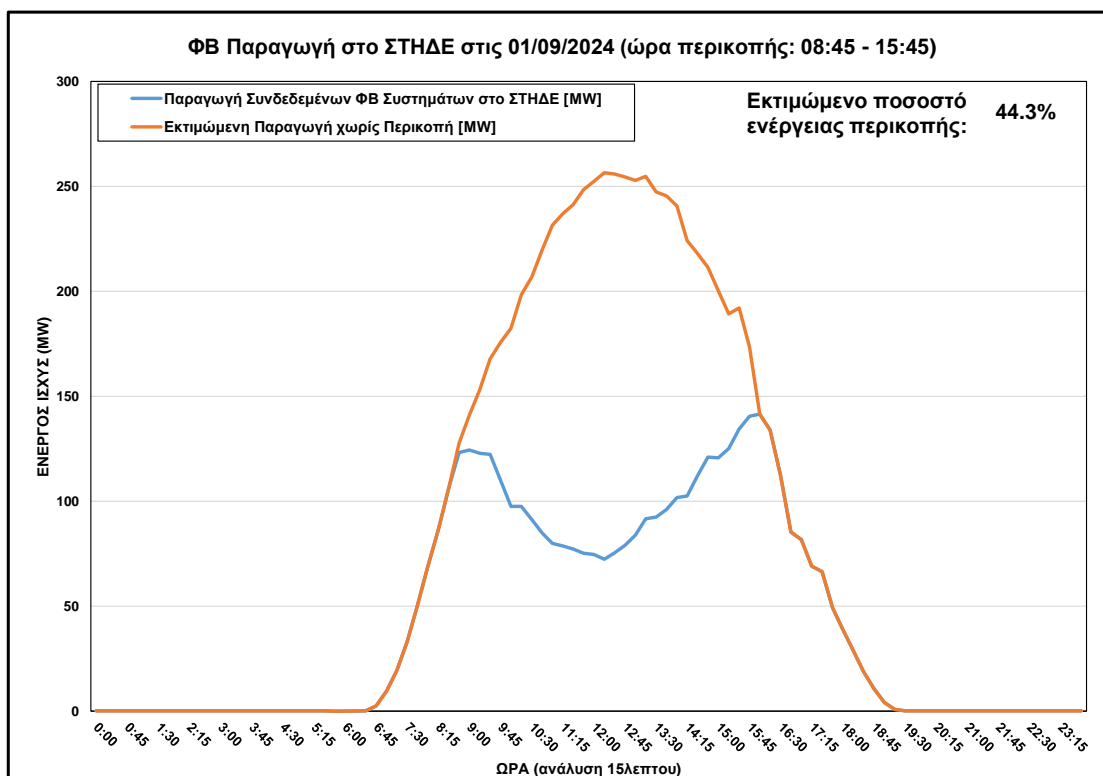


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	14:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1609.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	10.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.6%

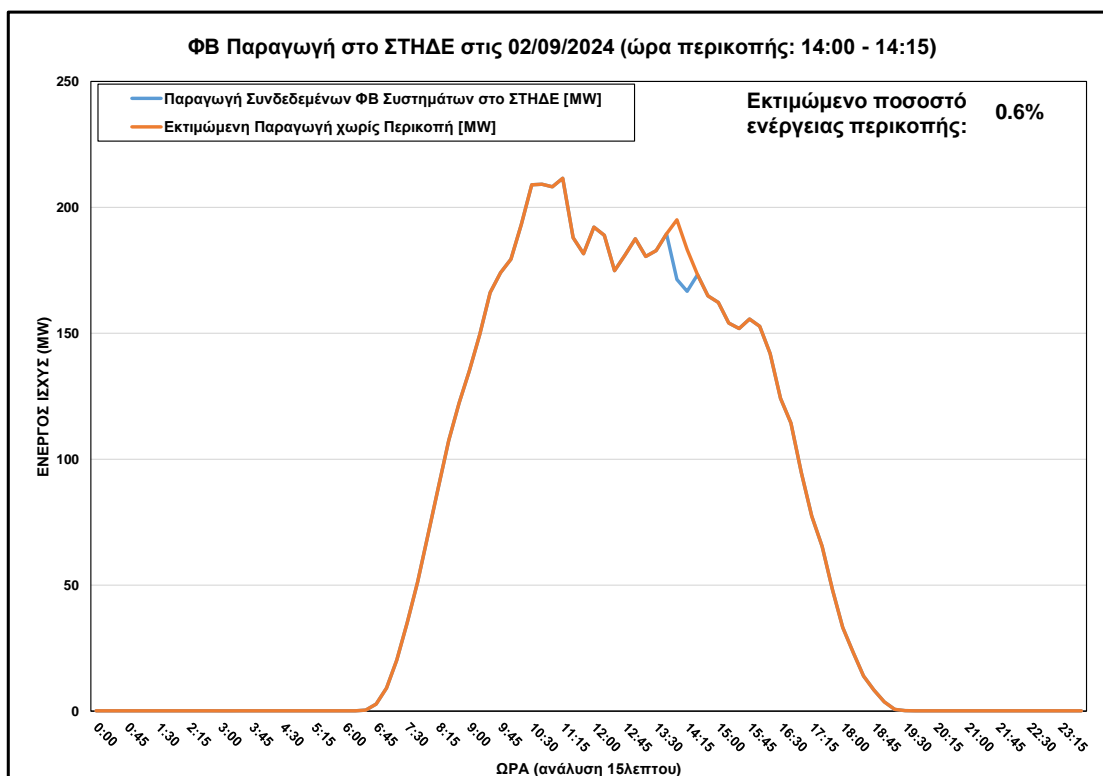


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1835.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	345.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	18.8%

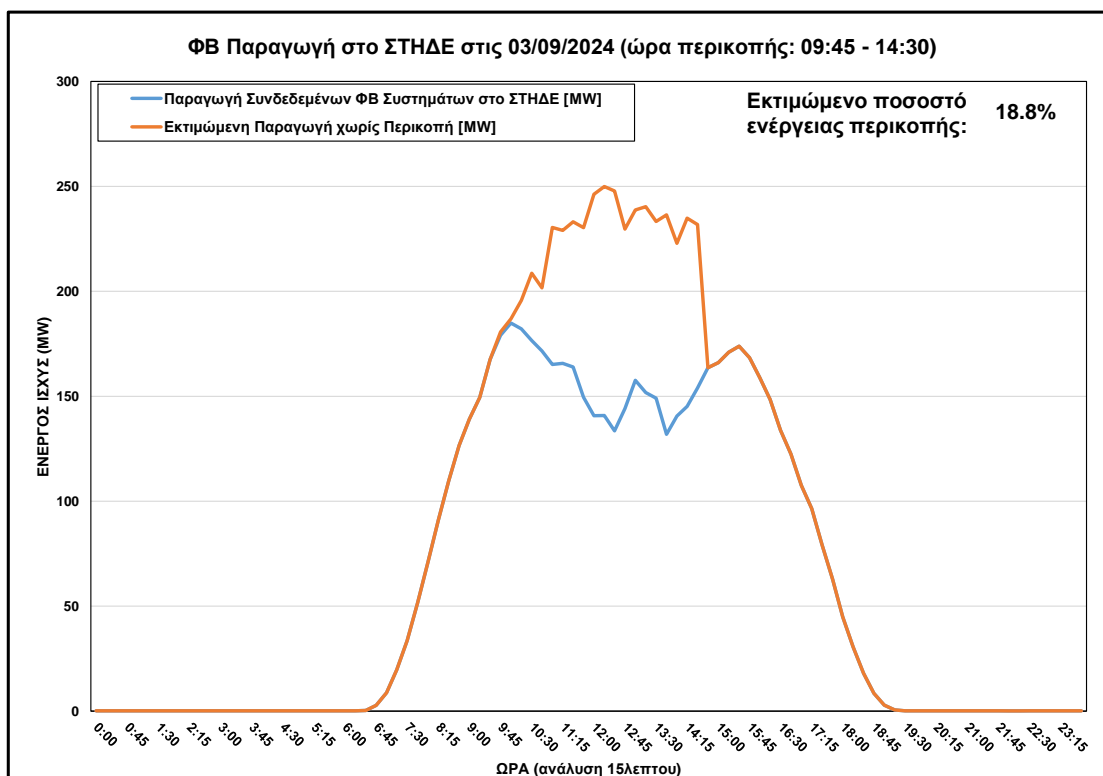


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1835.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	241 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	13.1%

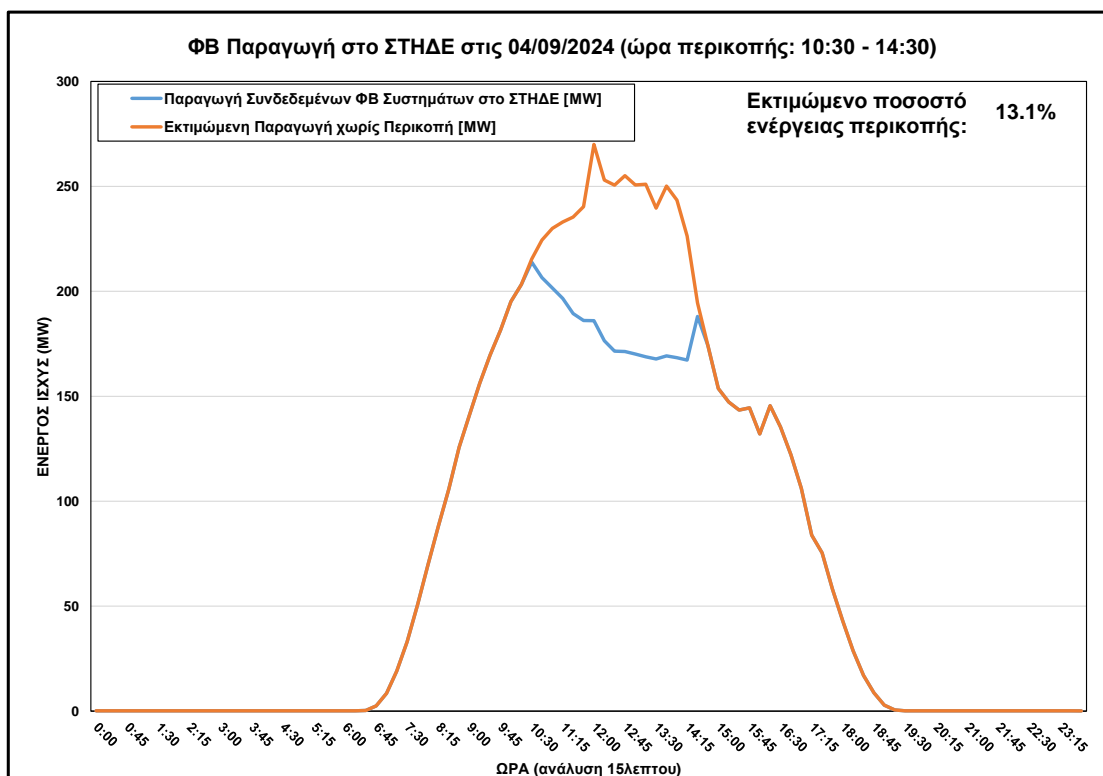


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1879.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	111.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.9%

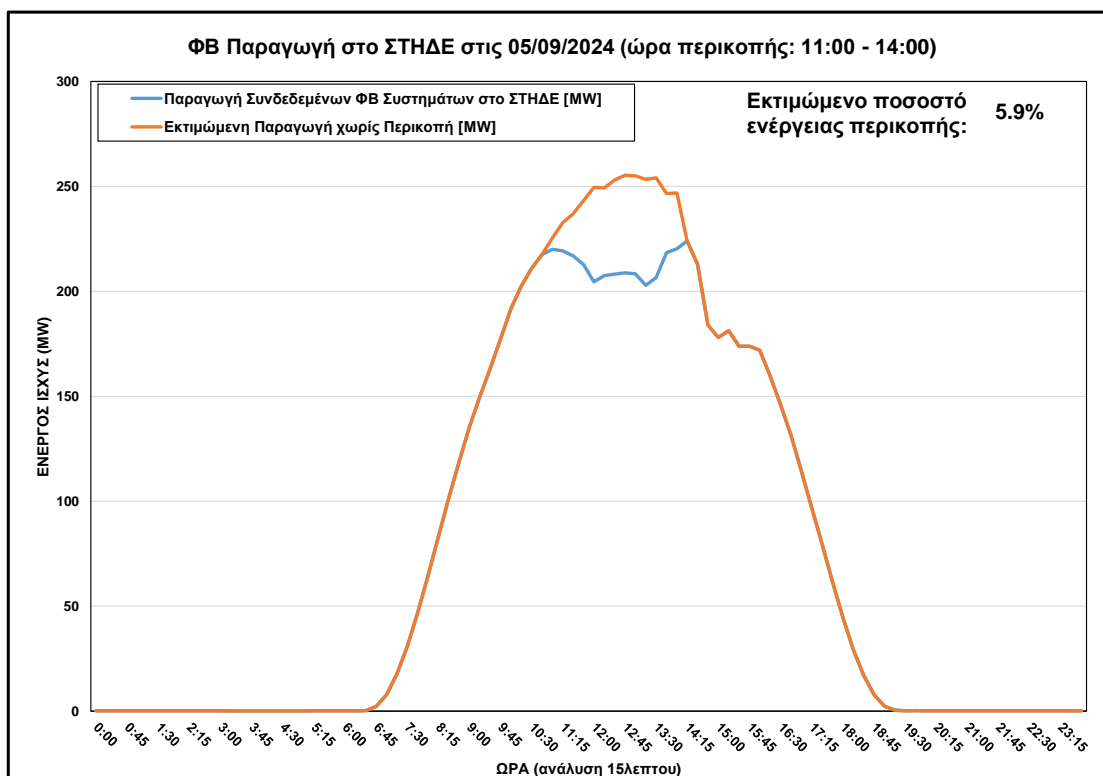


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1728.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	62.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.6%

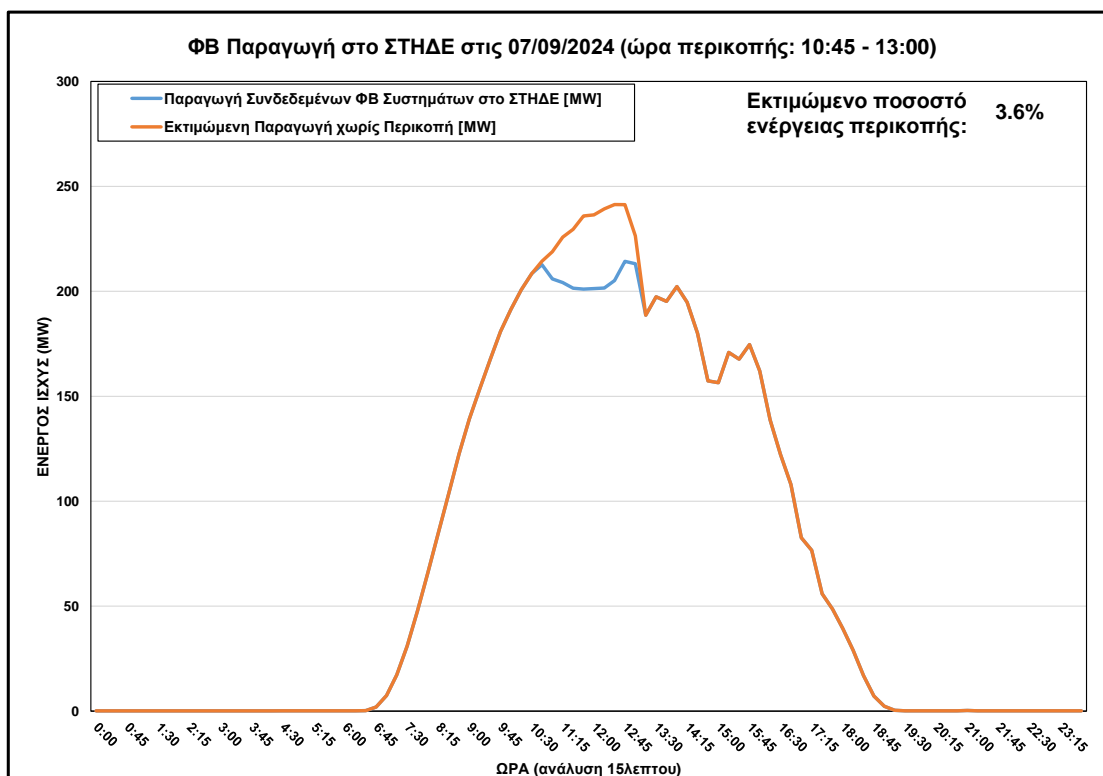


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1791.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	442.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	24.7%

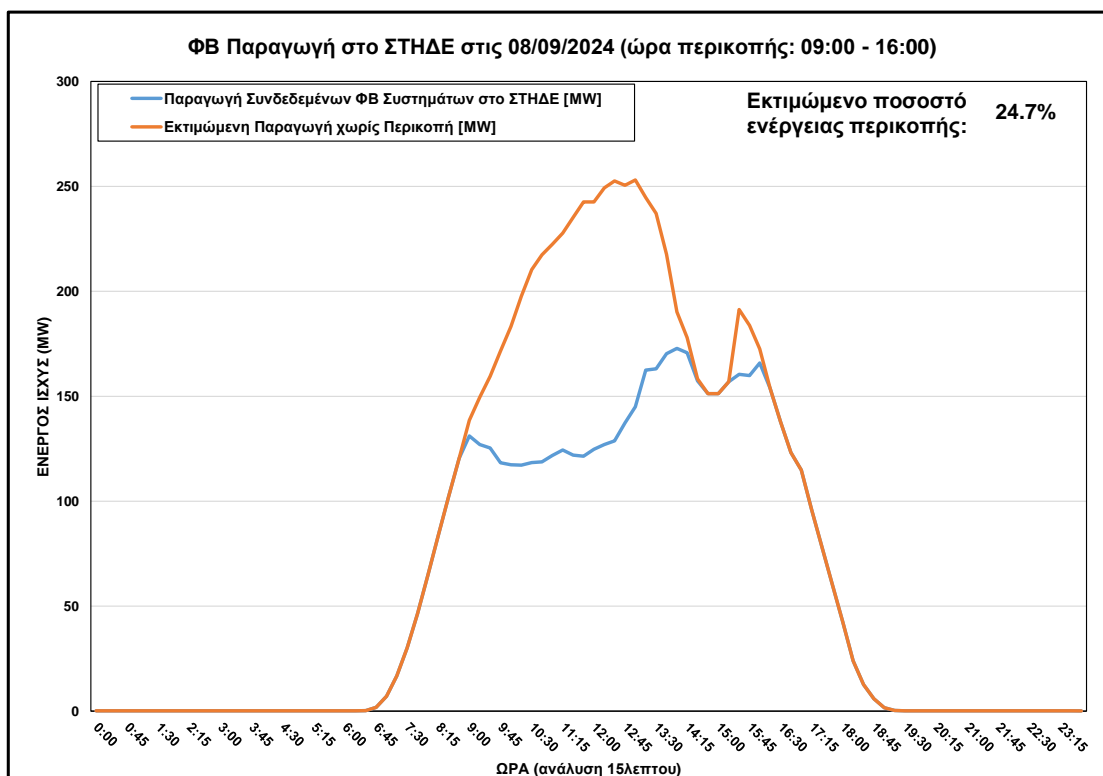


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1815.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	3.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.2%

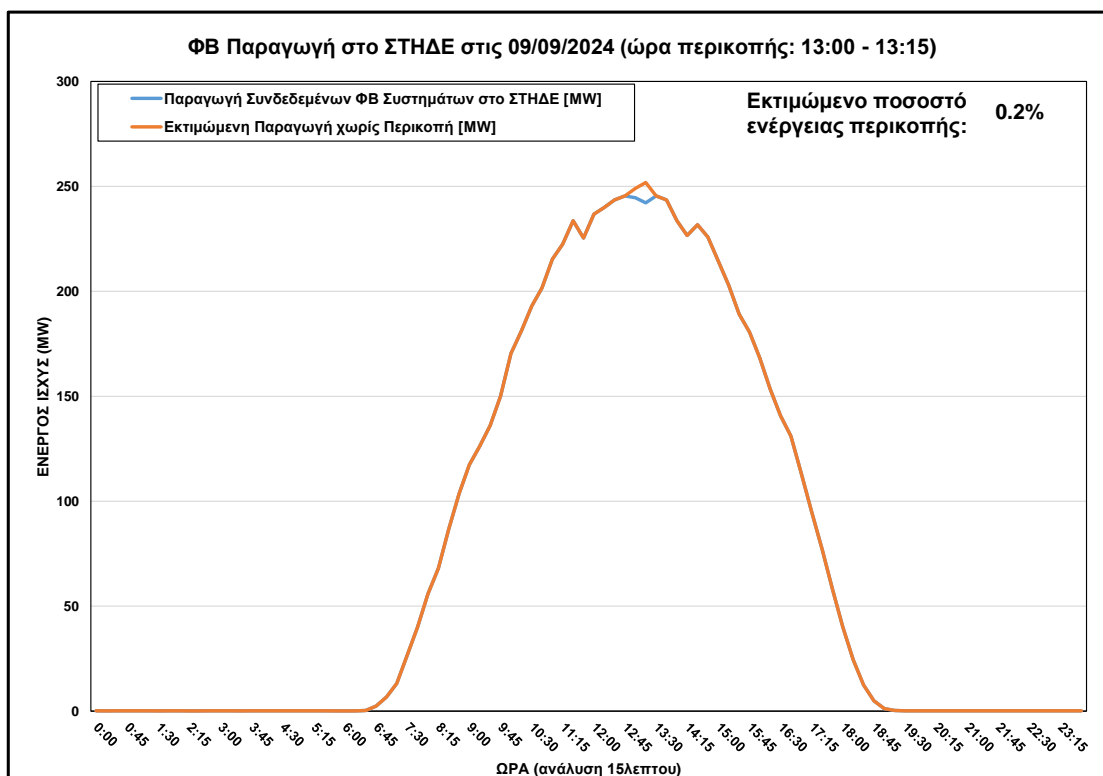


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1832 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	313.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	17.1%

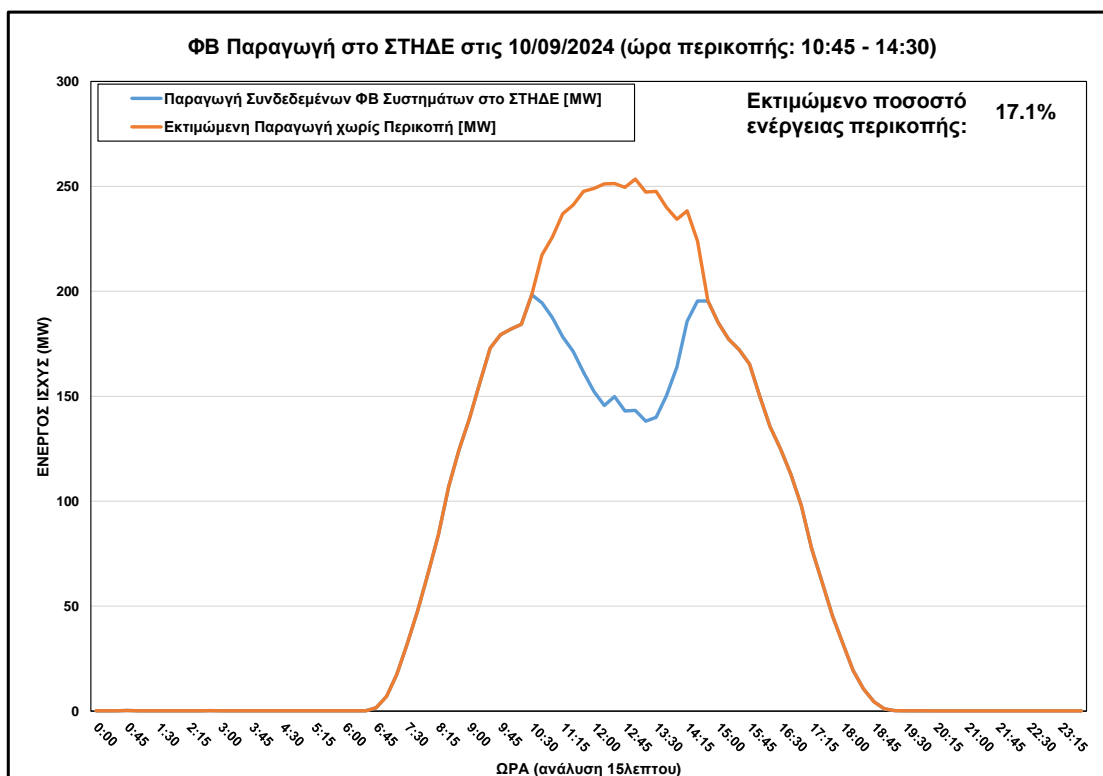


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1795.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	321.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	17.9%

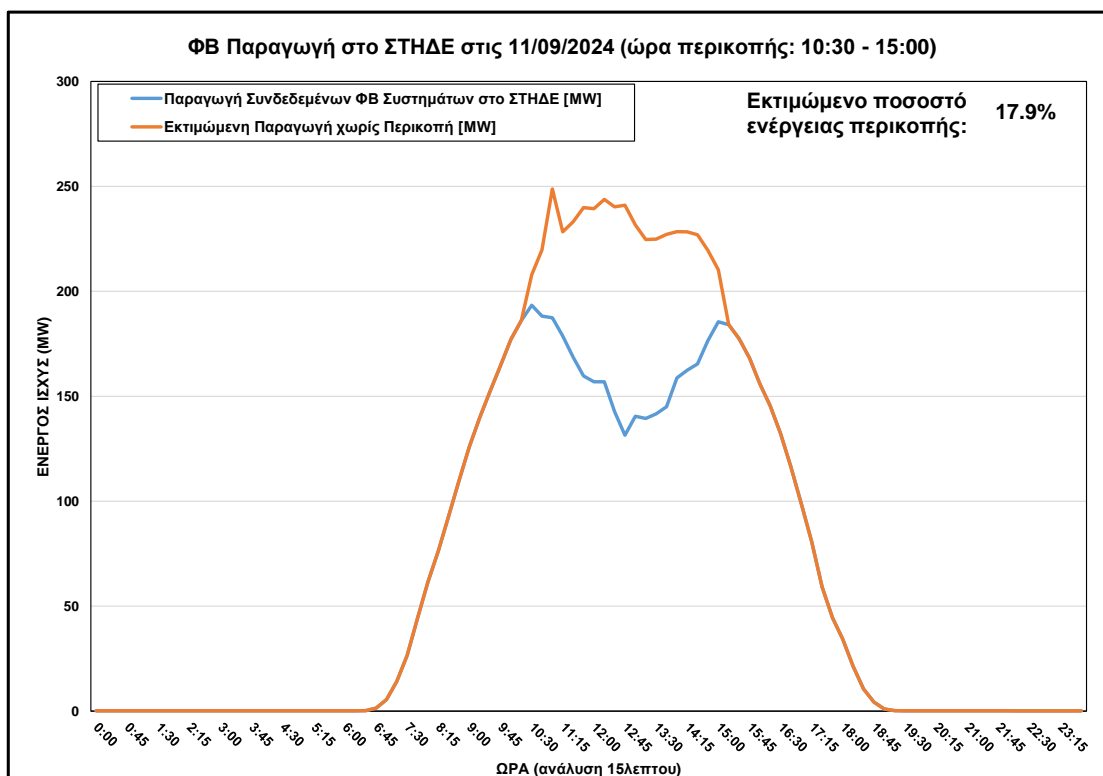


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1830.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	218.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	12.0%

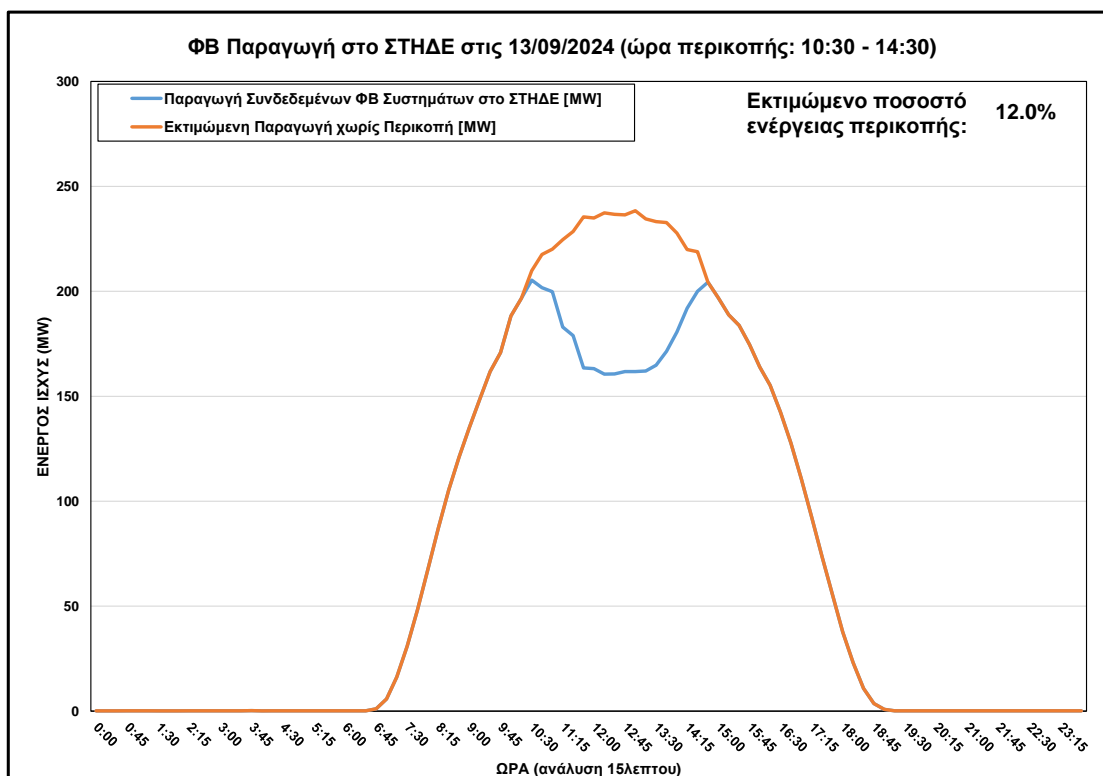


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1827.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	453.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	24.8%

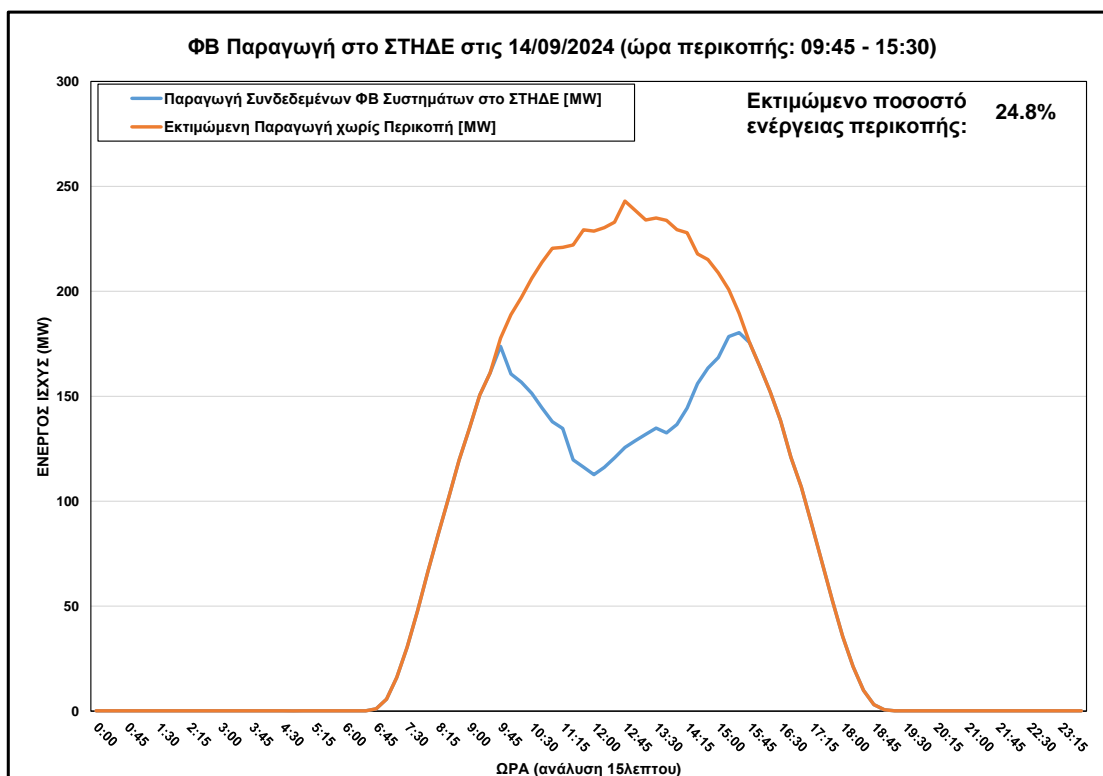


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1769.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	714.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	40.4%

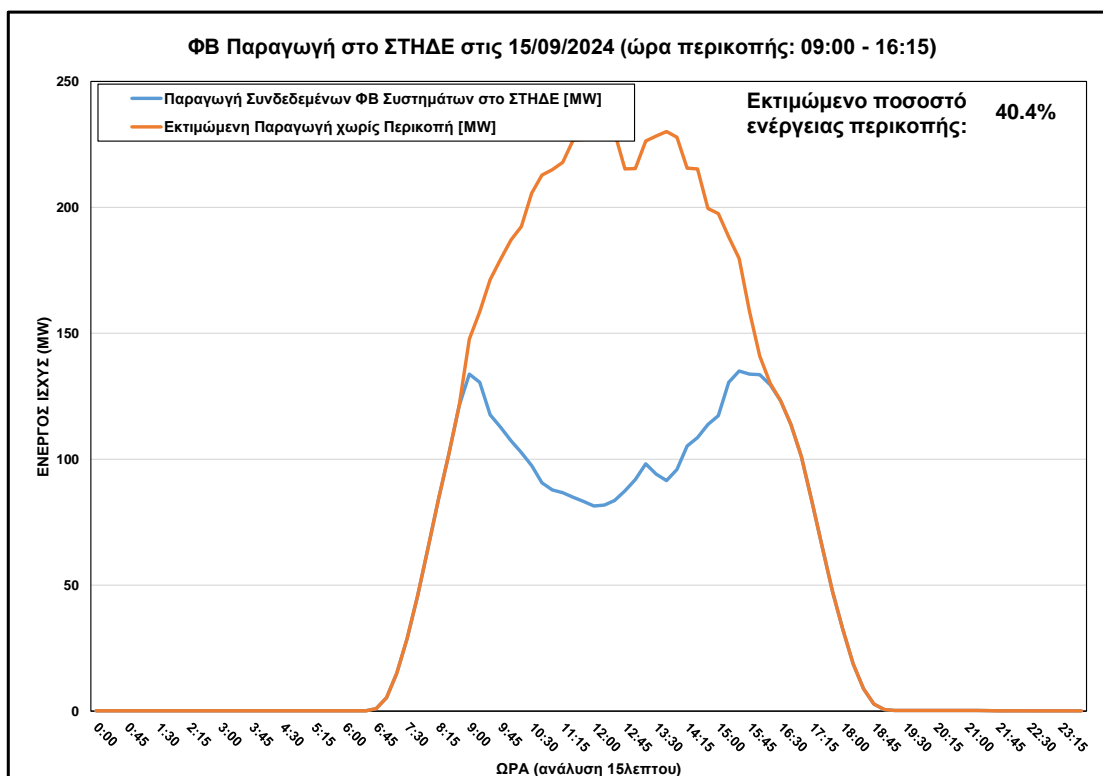


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1838.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	742.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	40.4%

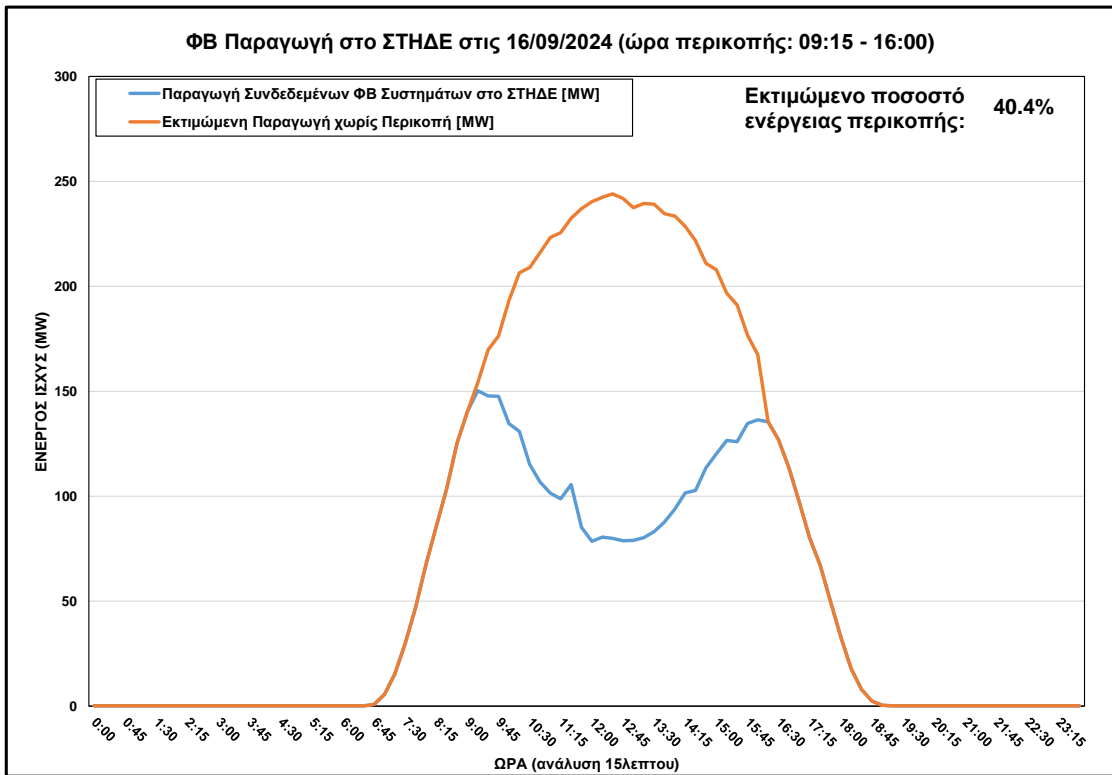


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1764.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	632.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	35.9%

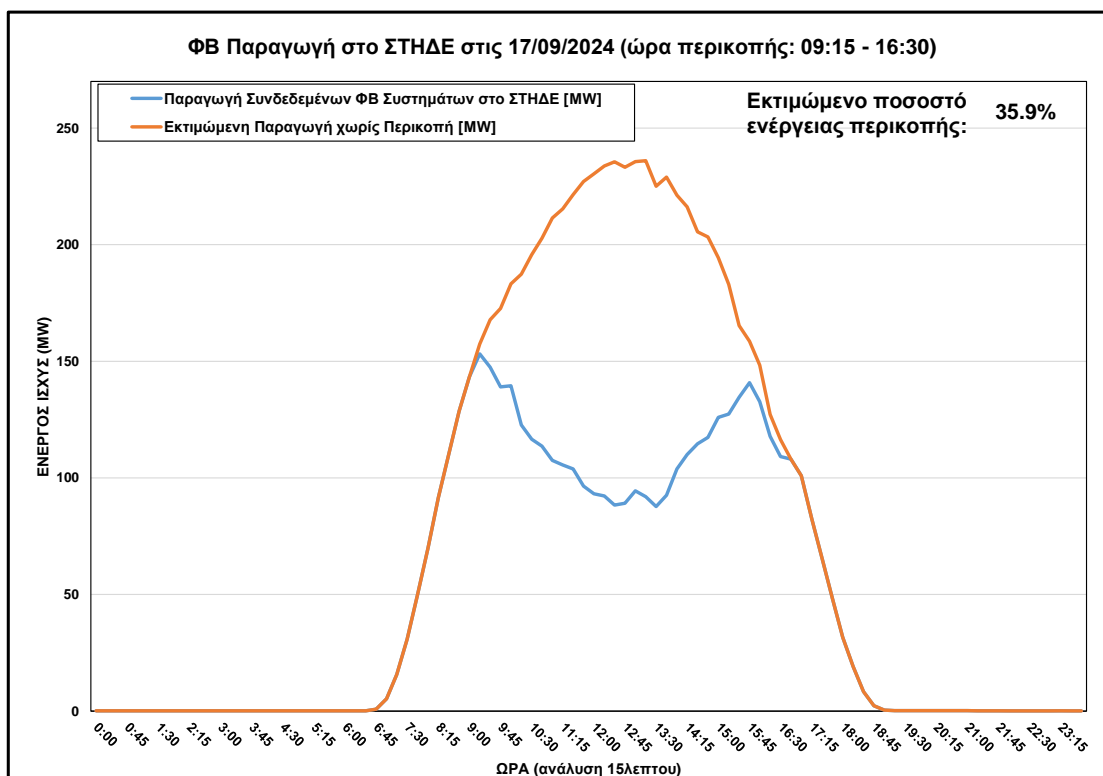


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1658.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	597.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	36.0%

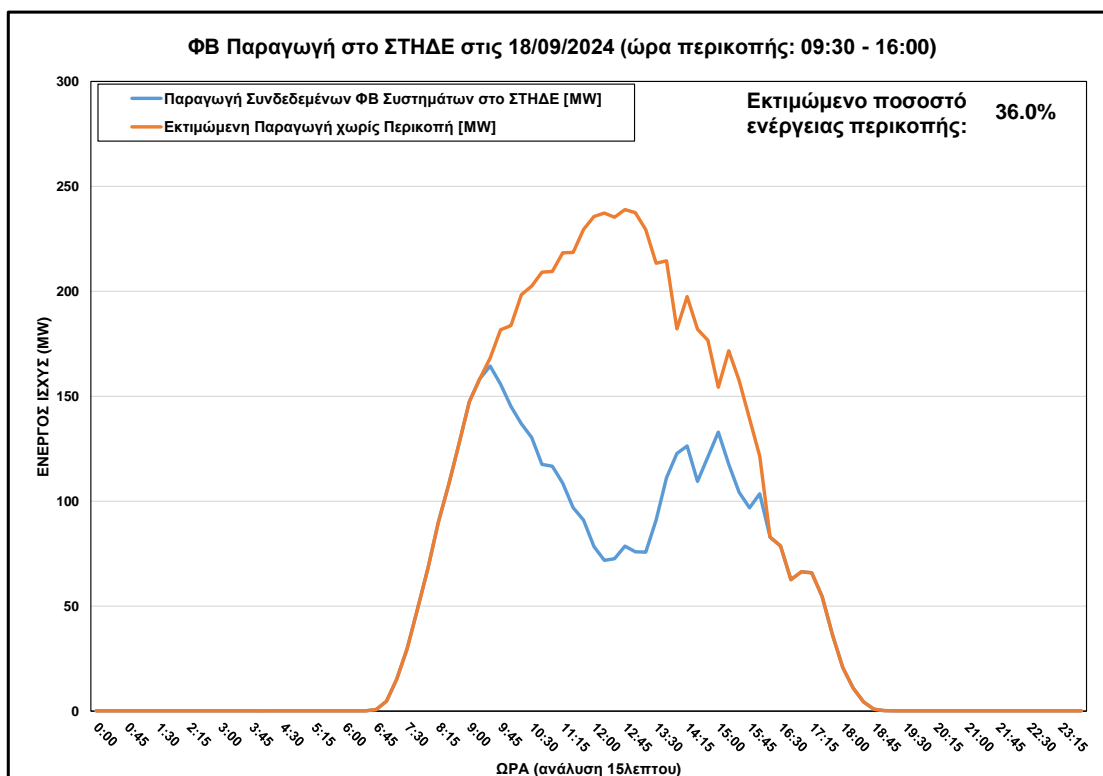


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1769.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	603.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	34.1%

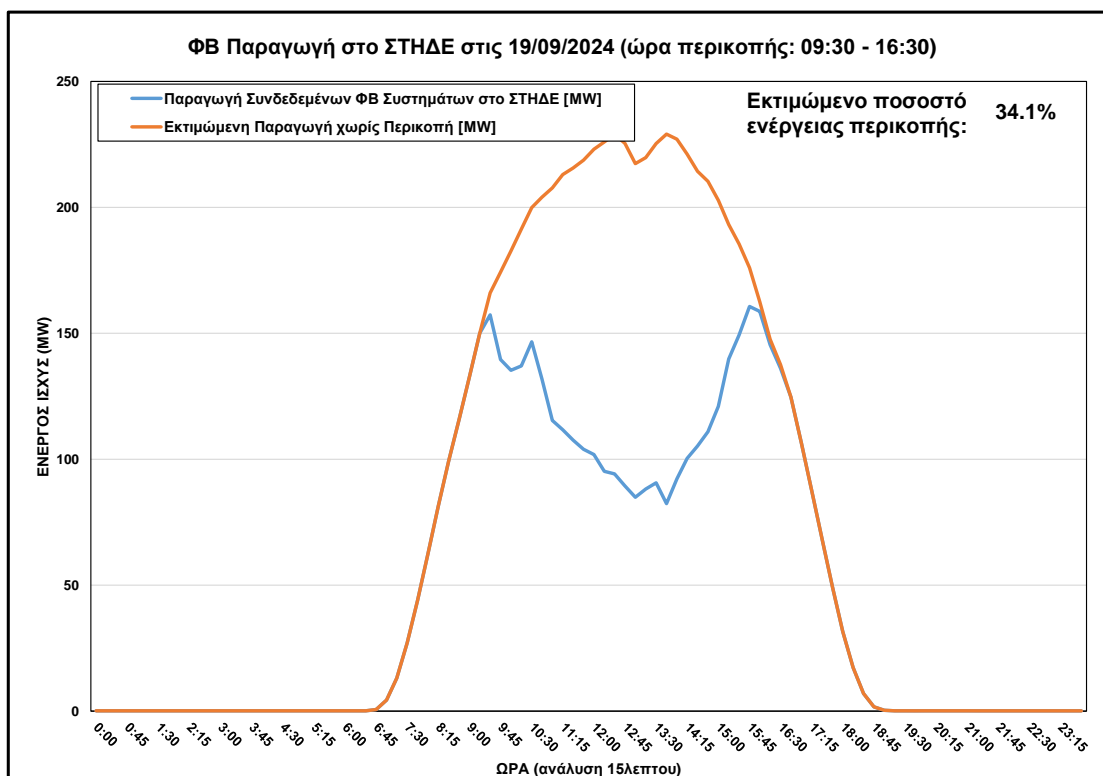


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1637.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	404 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	24.7%

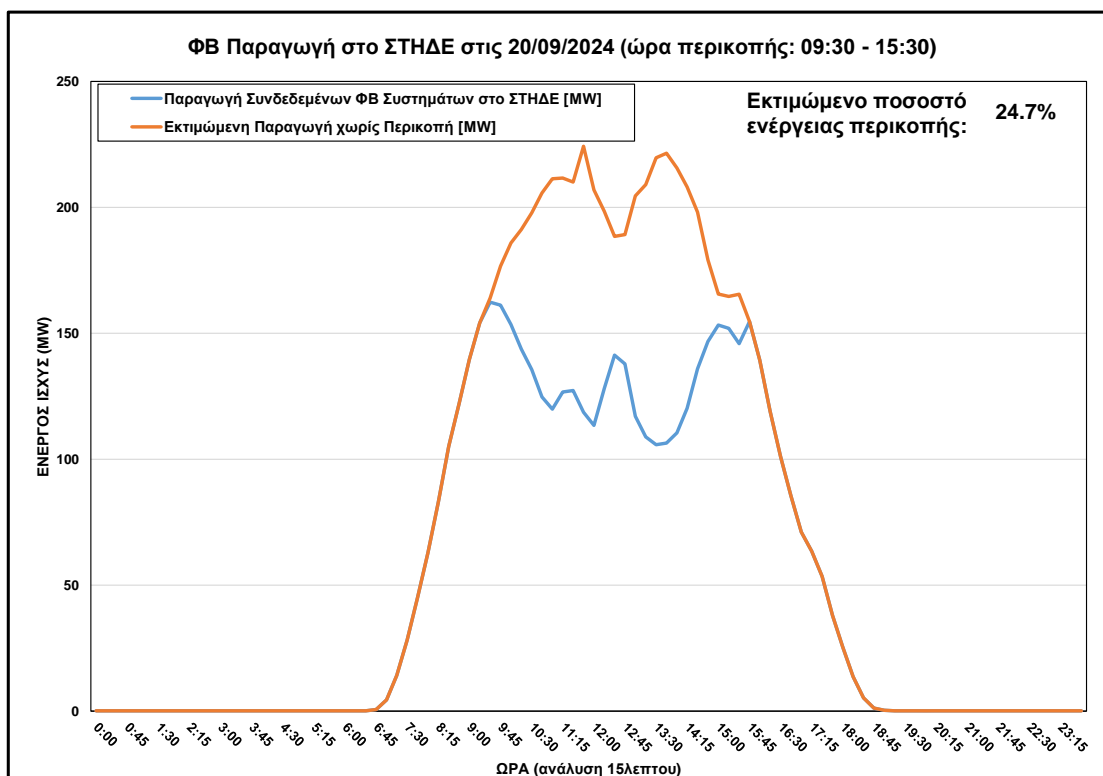


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1521.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	718 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	47.2%

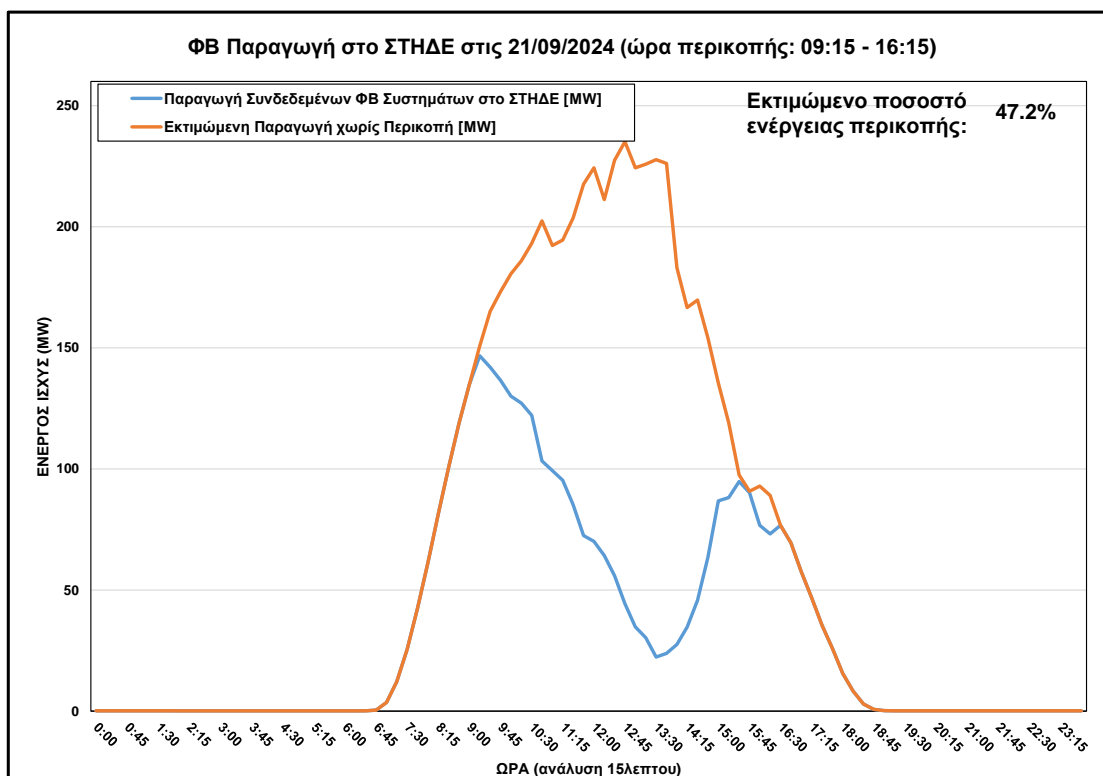


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1213.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	666 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	54.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 22/09/2024 (ώρα περικοπής: 08:15 - 17:45)

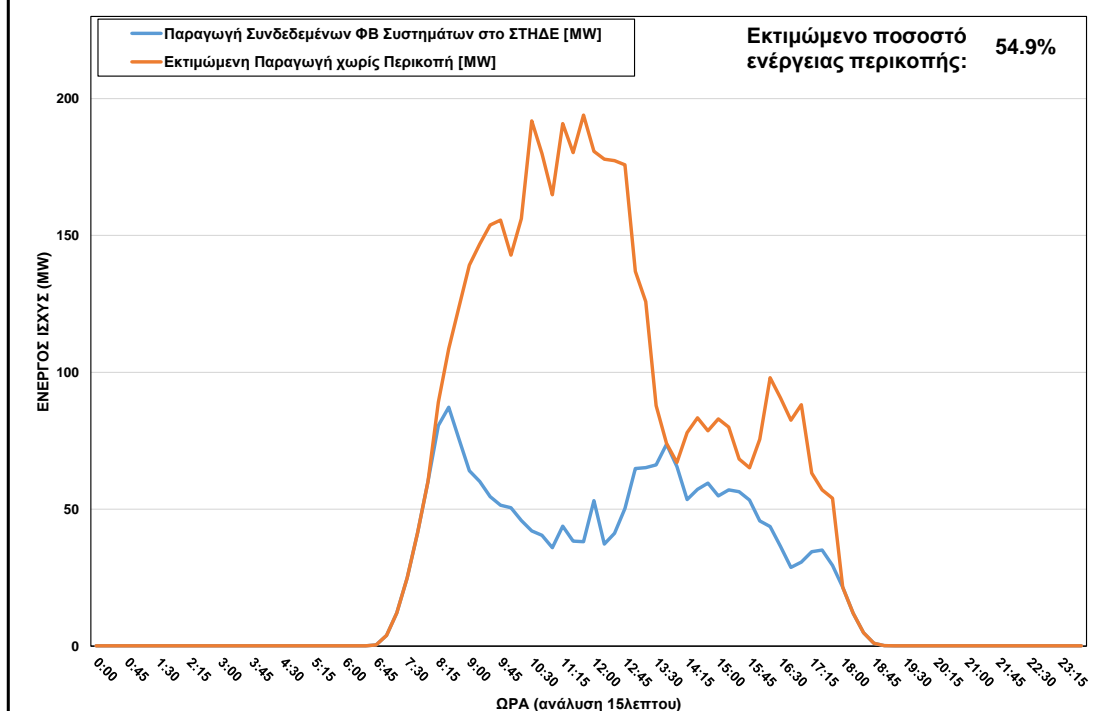


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1282.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	217.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	17.0%

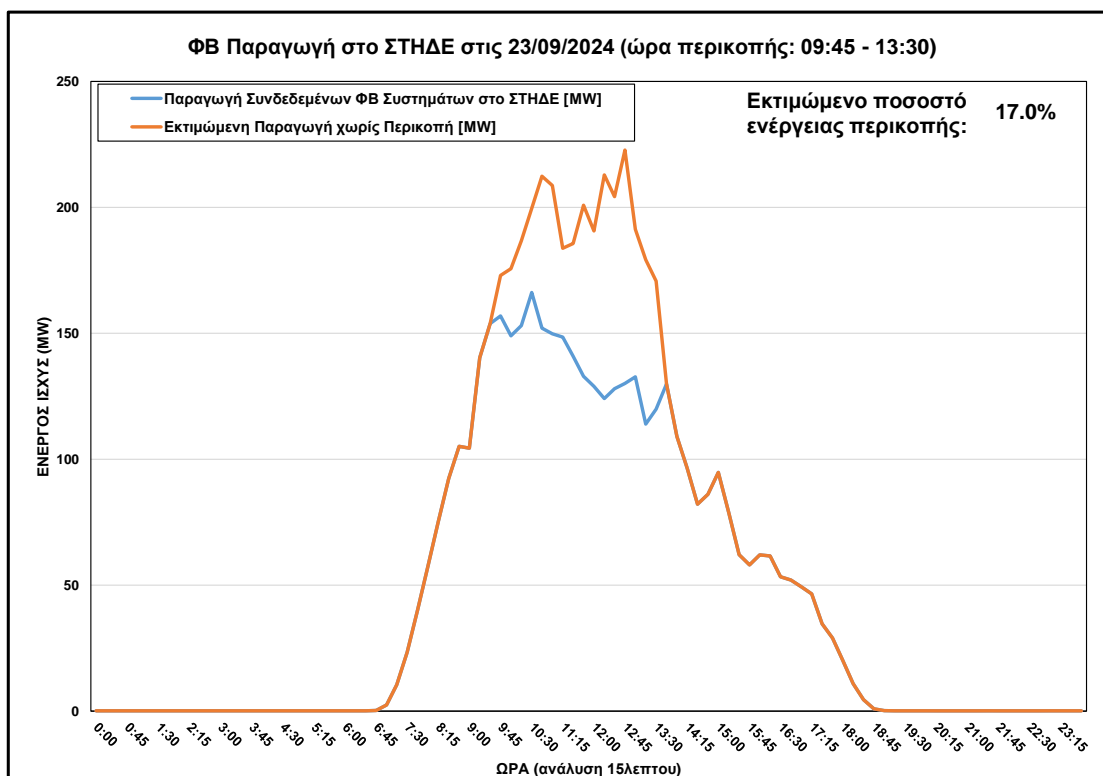


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1749.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	526.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.1%

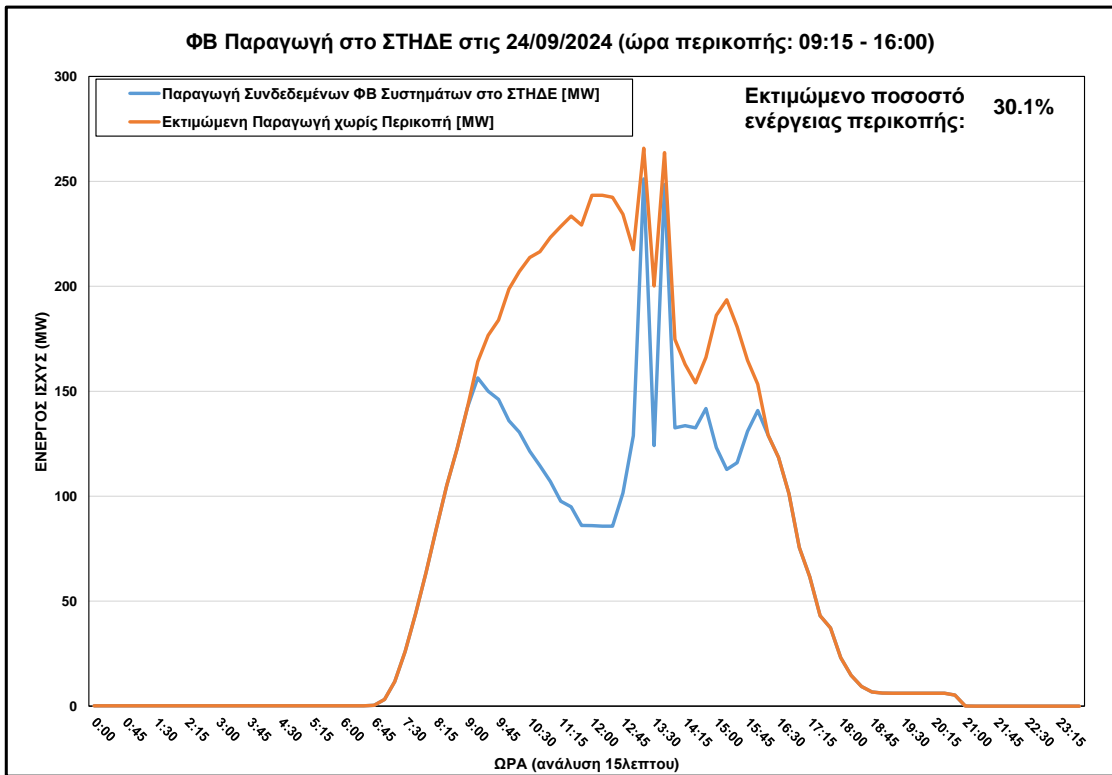


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1816.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	692.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	38.1%

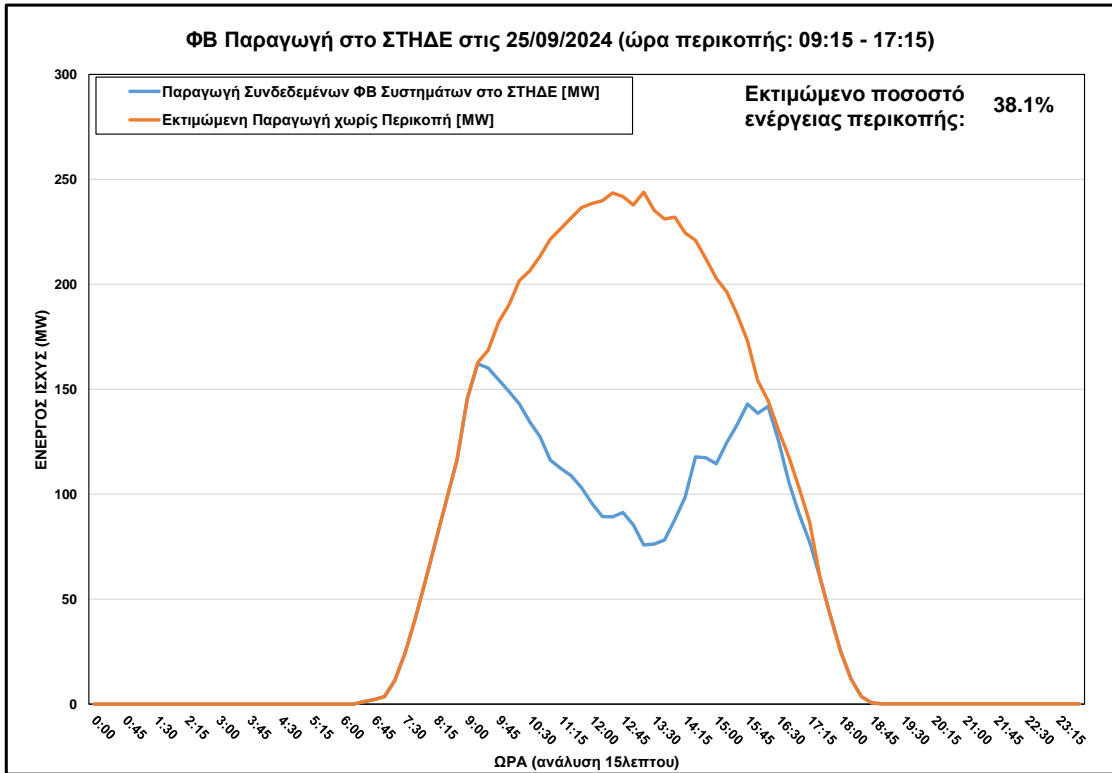


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1855 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	401.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	21.6%

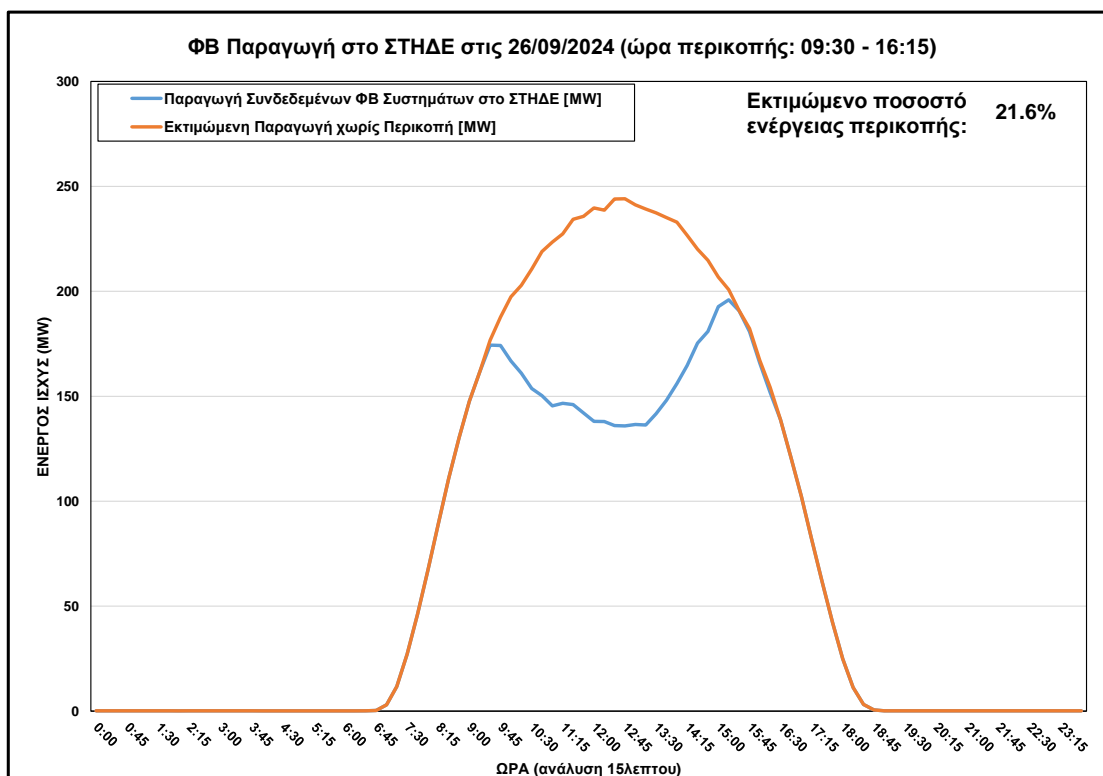


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1840.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	271.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.8%

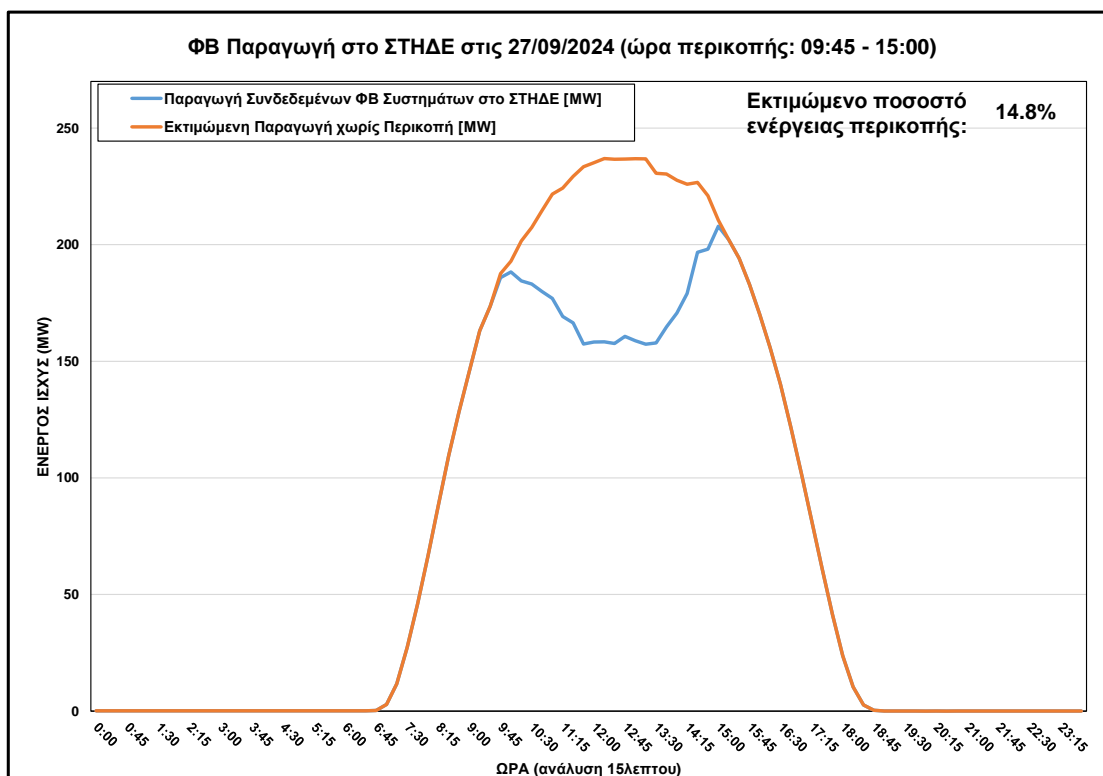


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1896.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	360.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.0%

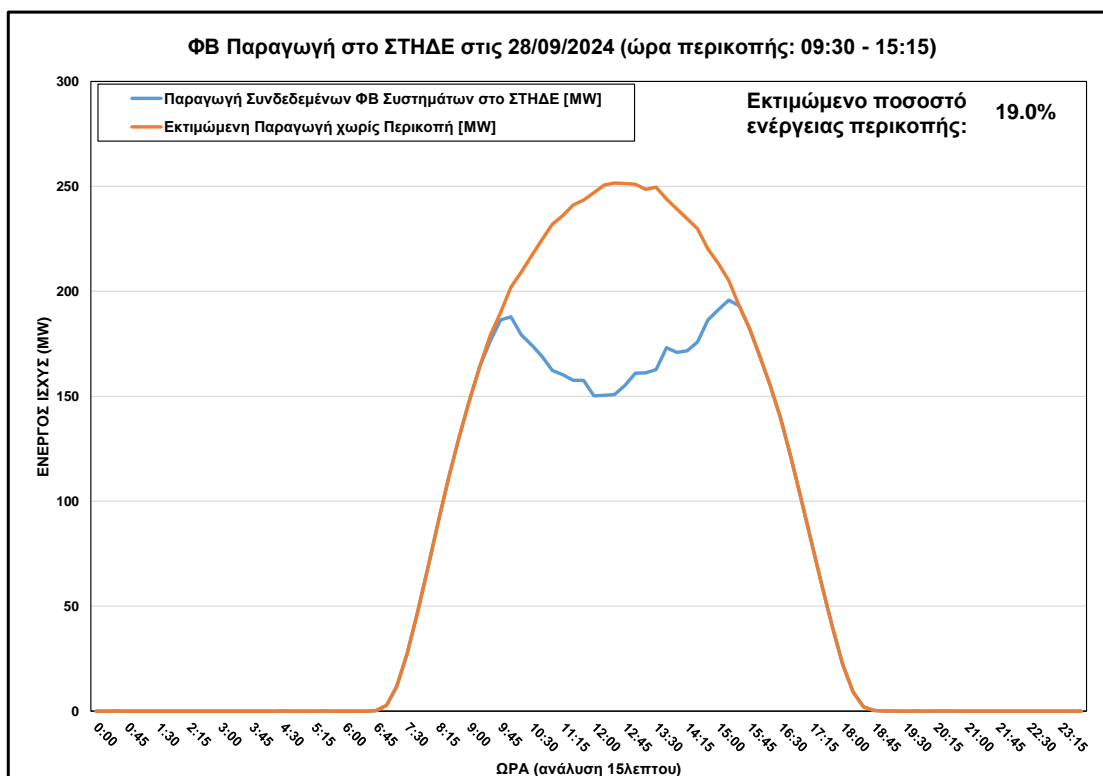


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1786.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	864.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.4%

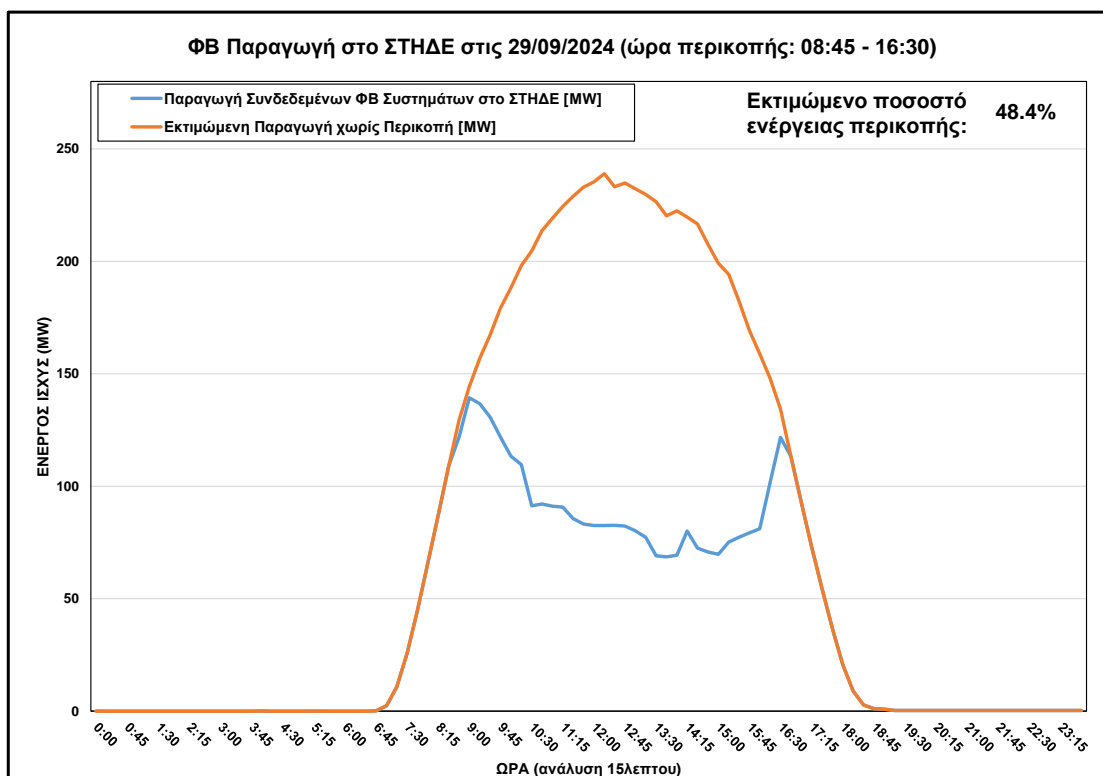

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1763.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	489.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	27.8%

