


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1649.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	886.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	53.7%

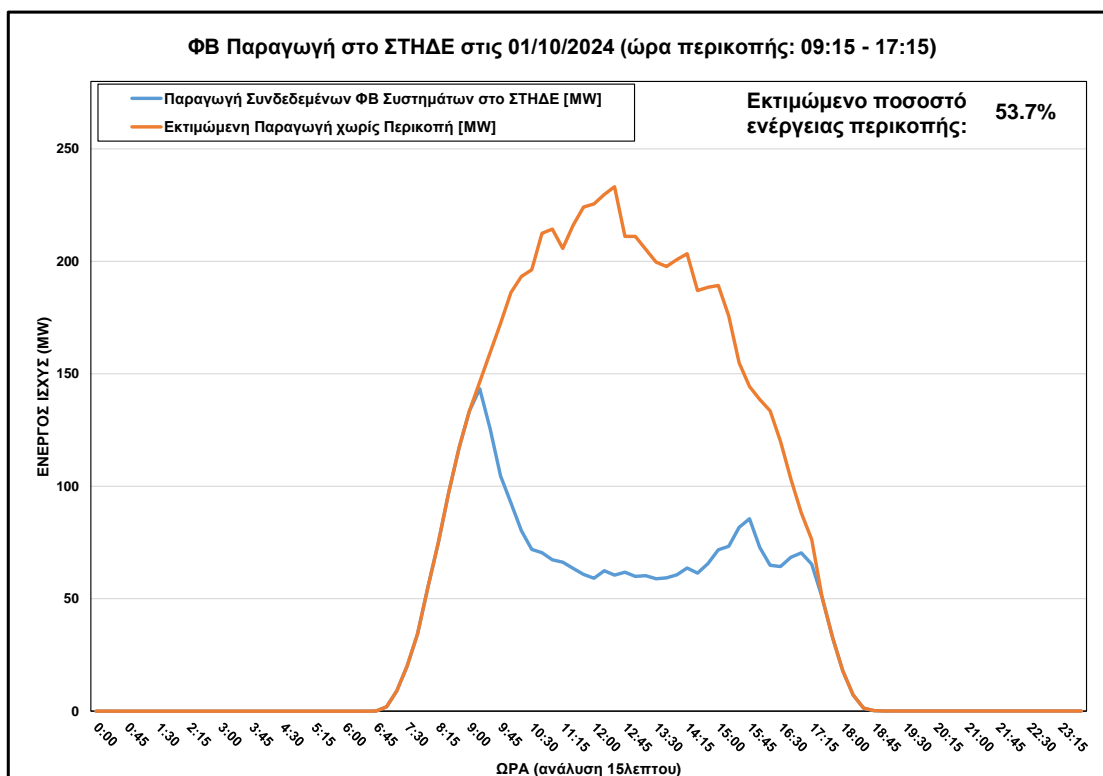


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1769.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	319.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	18.1%

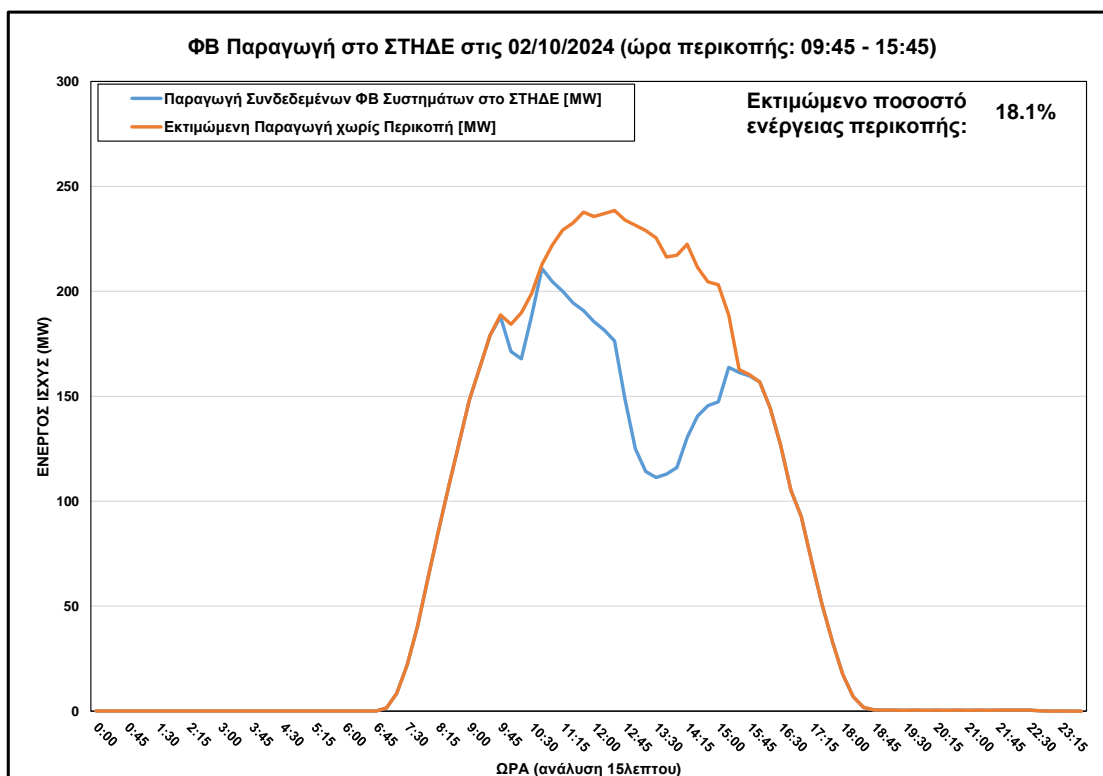


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1627.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	200.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	12.3%

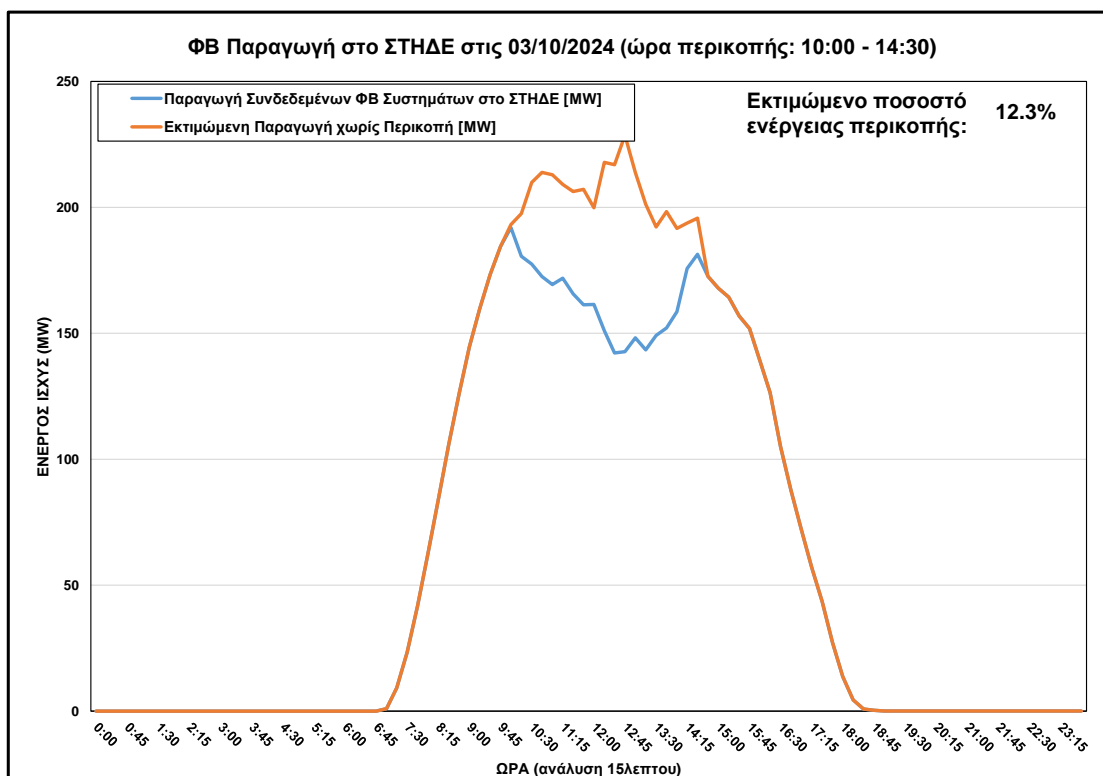


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1817.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	430.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	23.7%

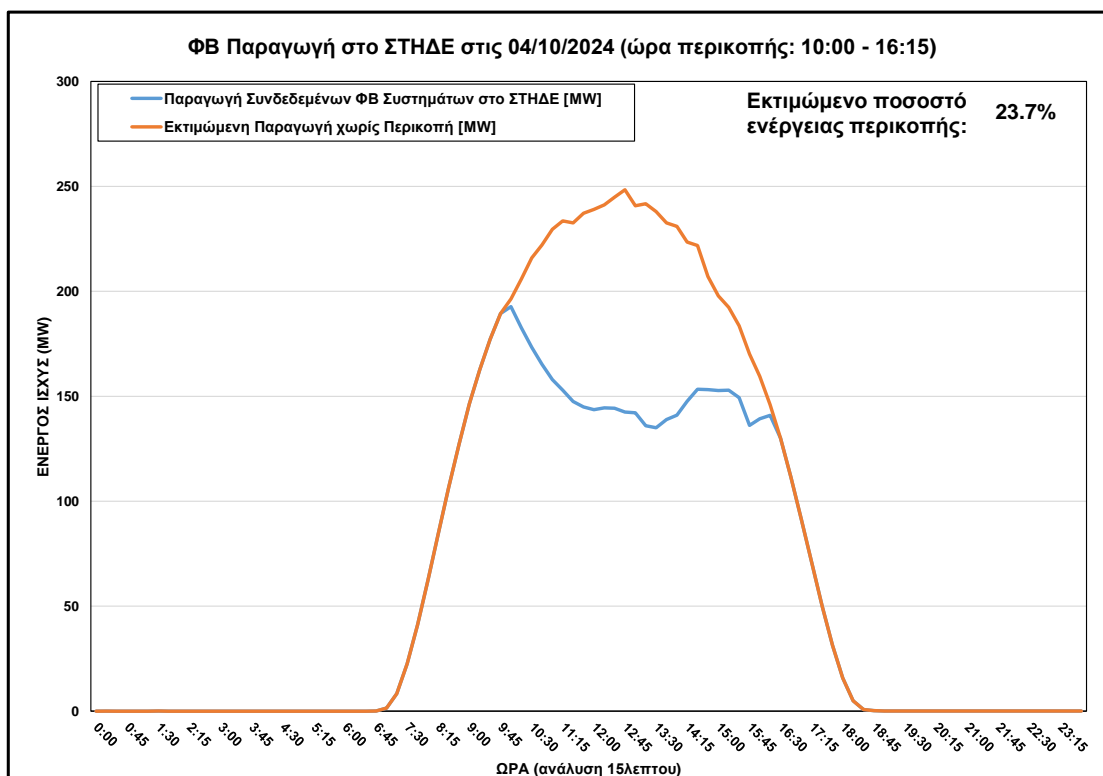


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1825.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	729.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	39.9%

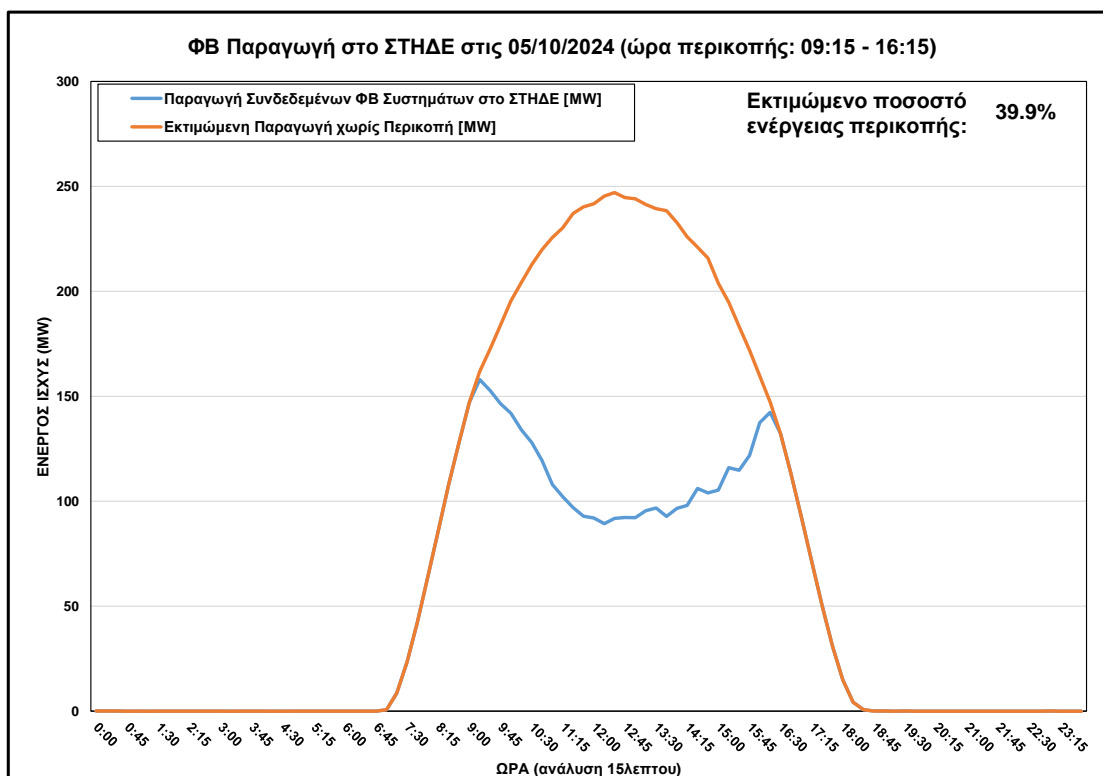


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1799.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1041.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	57.9%

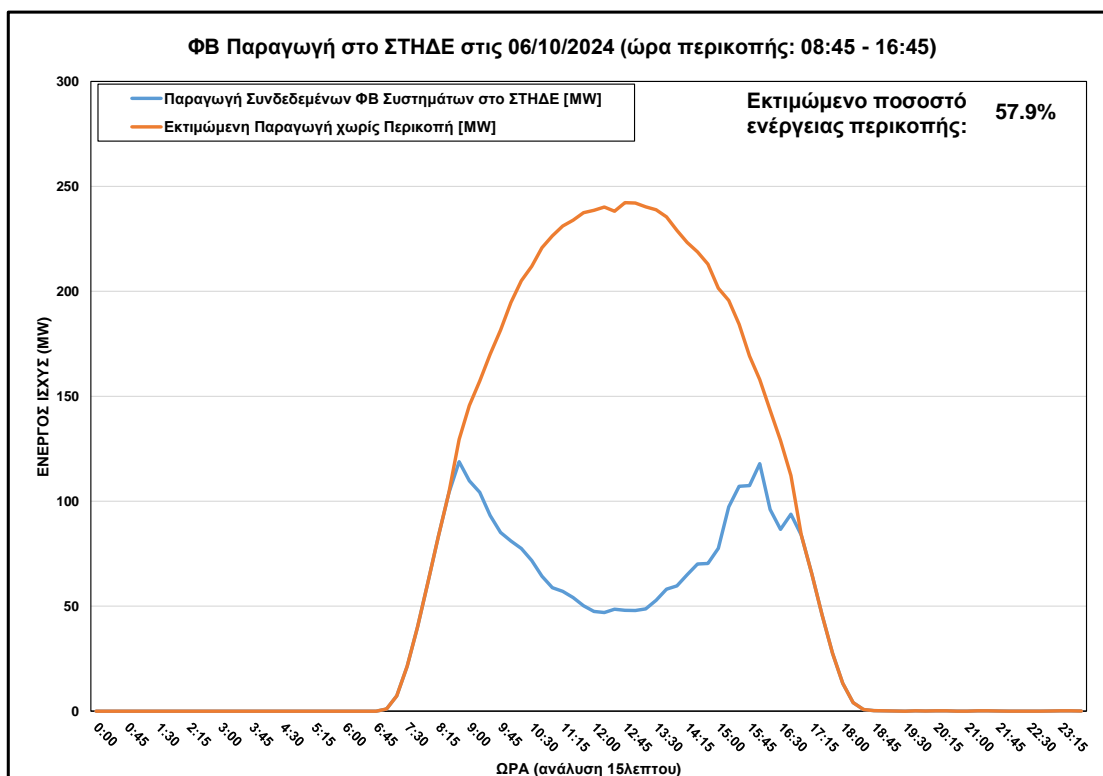


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1780.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	244.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	13.7%

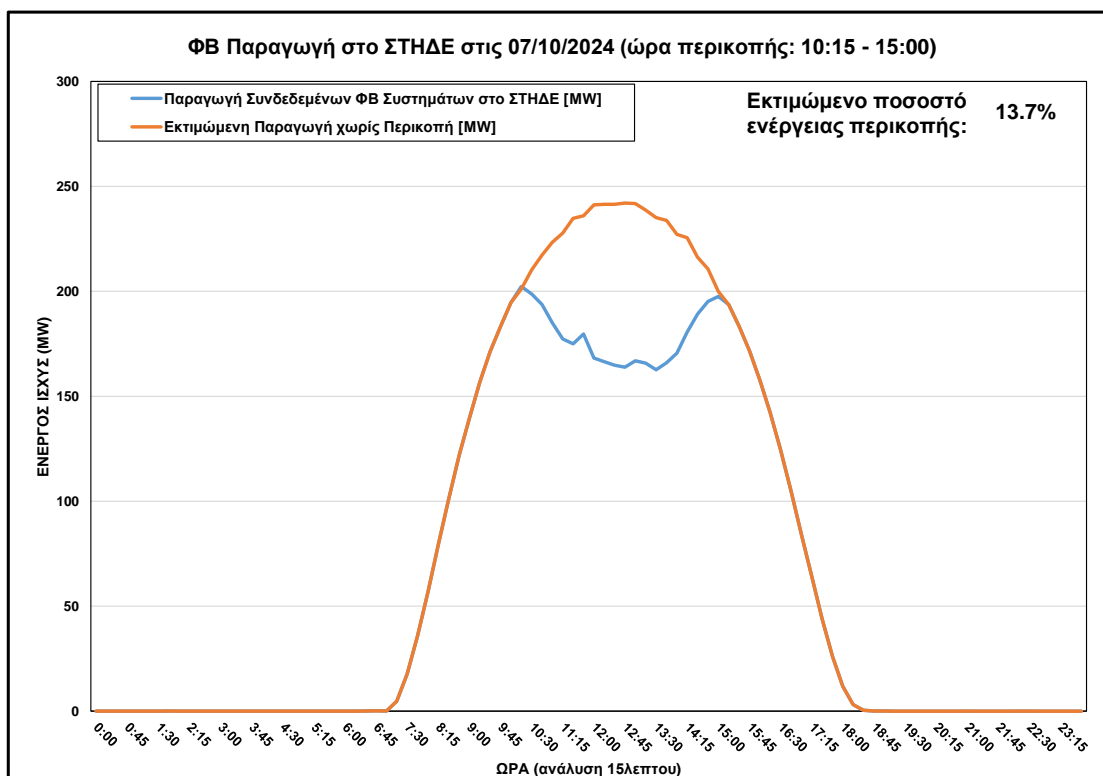


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1783.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	232.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	13.1%

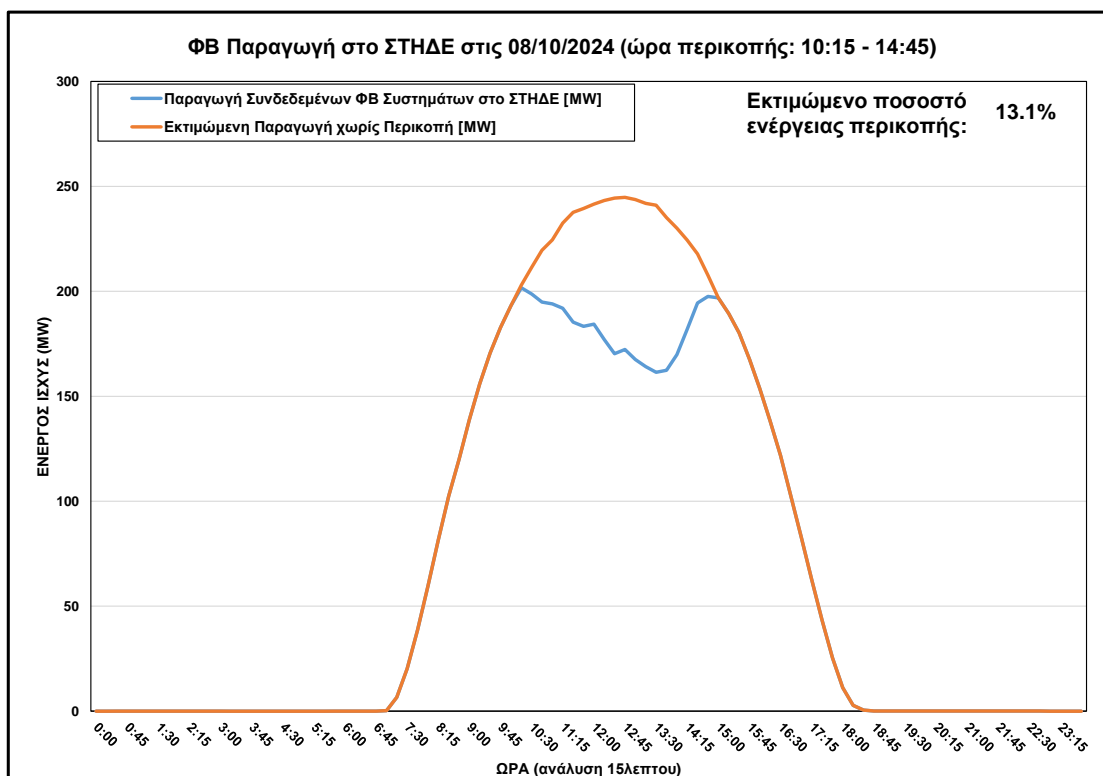


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1700.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	207.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	12.2%

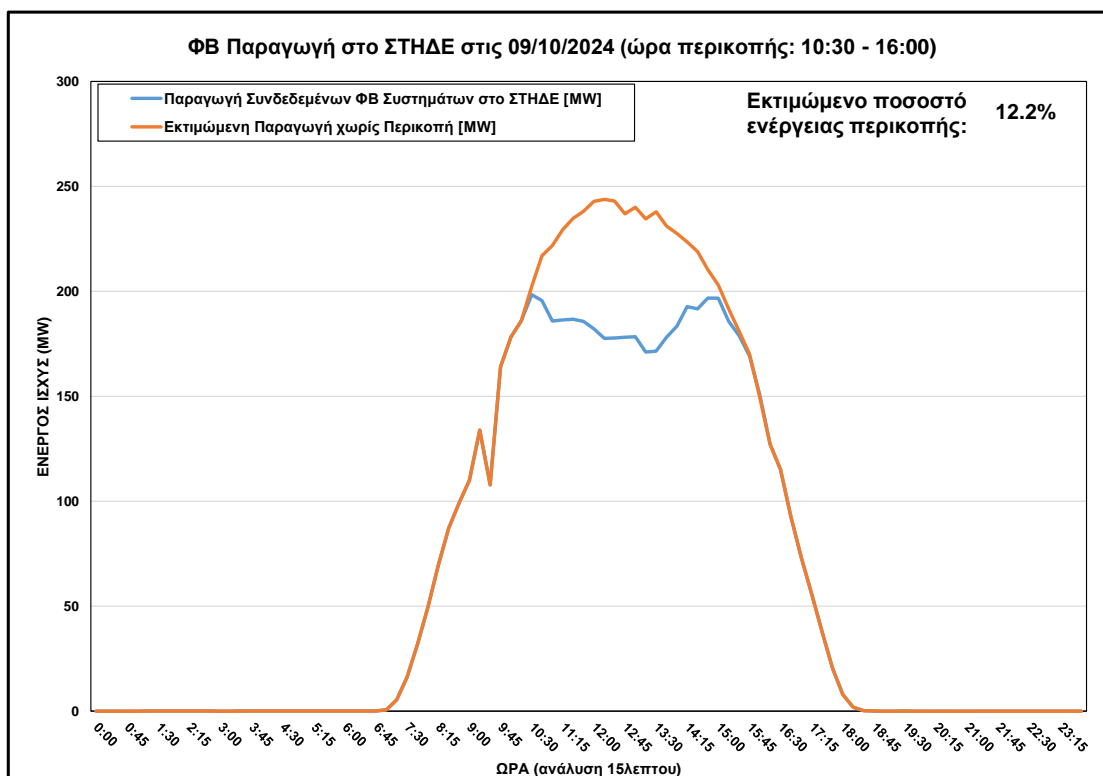


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1671.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	190.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	11.4%

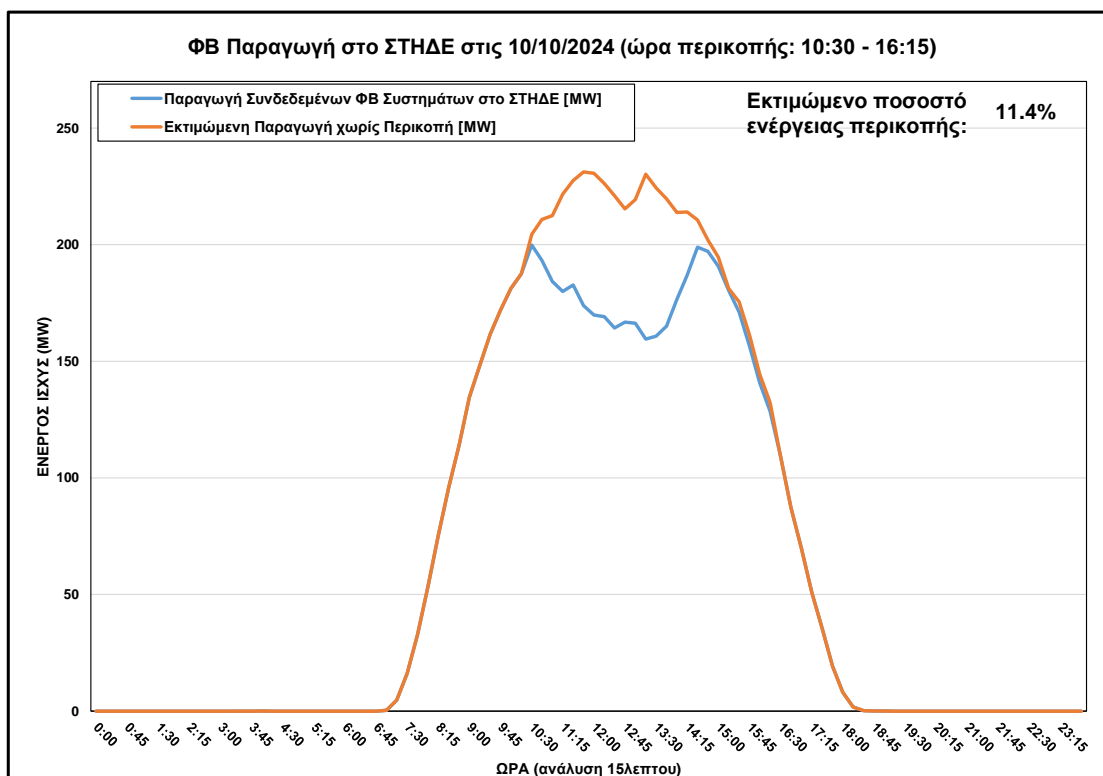


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1603.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	200.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	12.5%

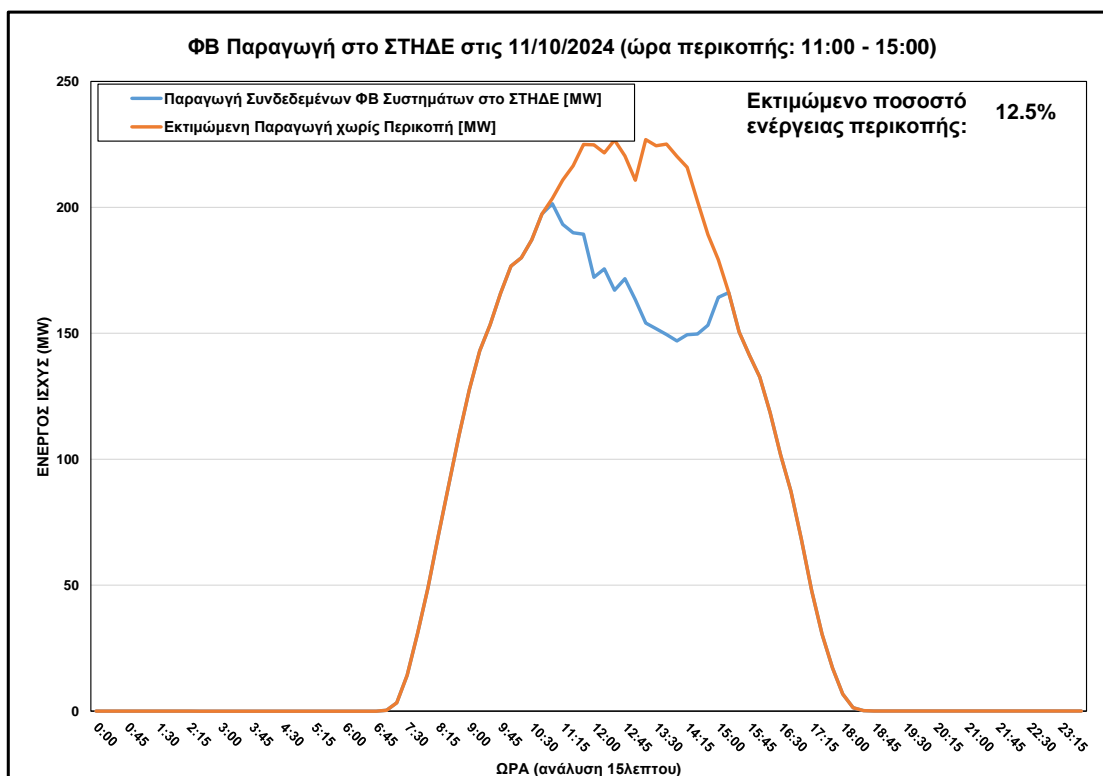


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1576.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	225.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.3%

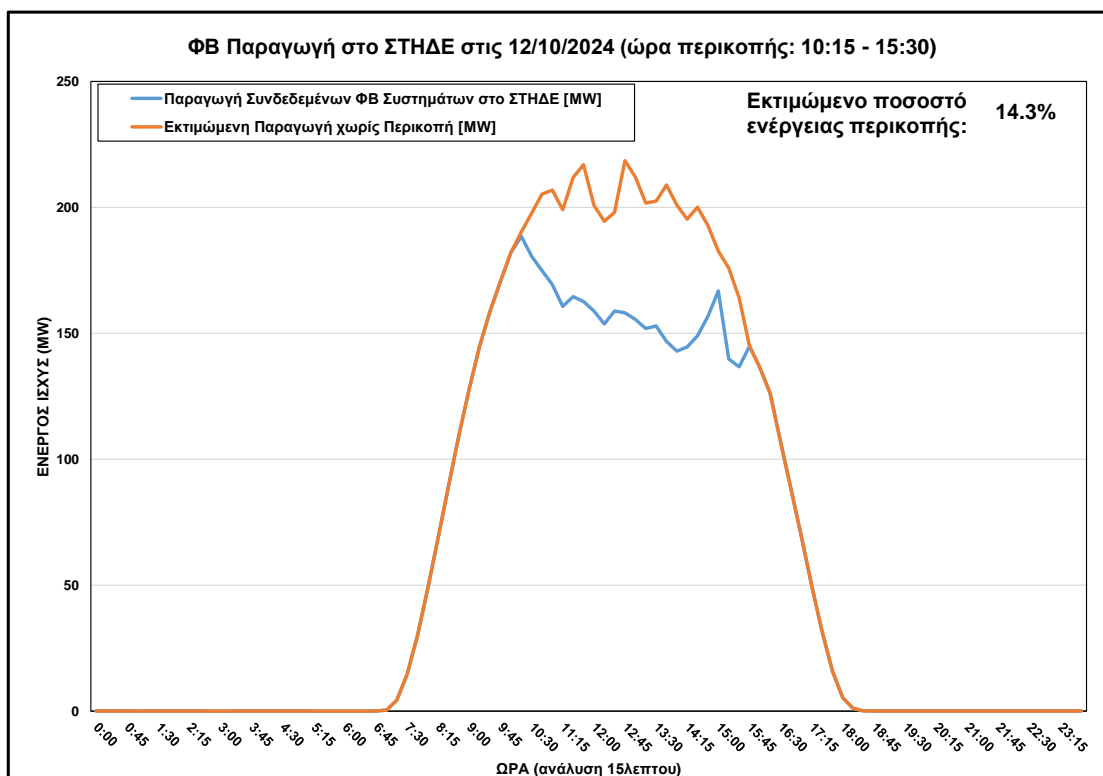


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1488 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	595.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	40.0%

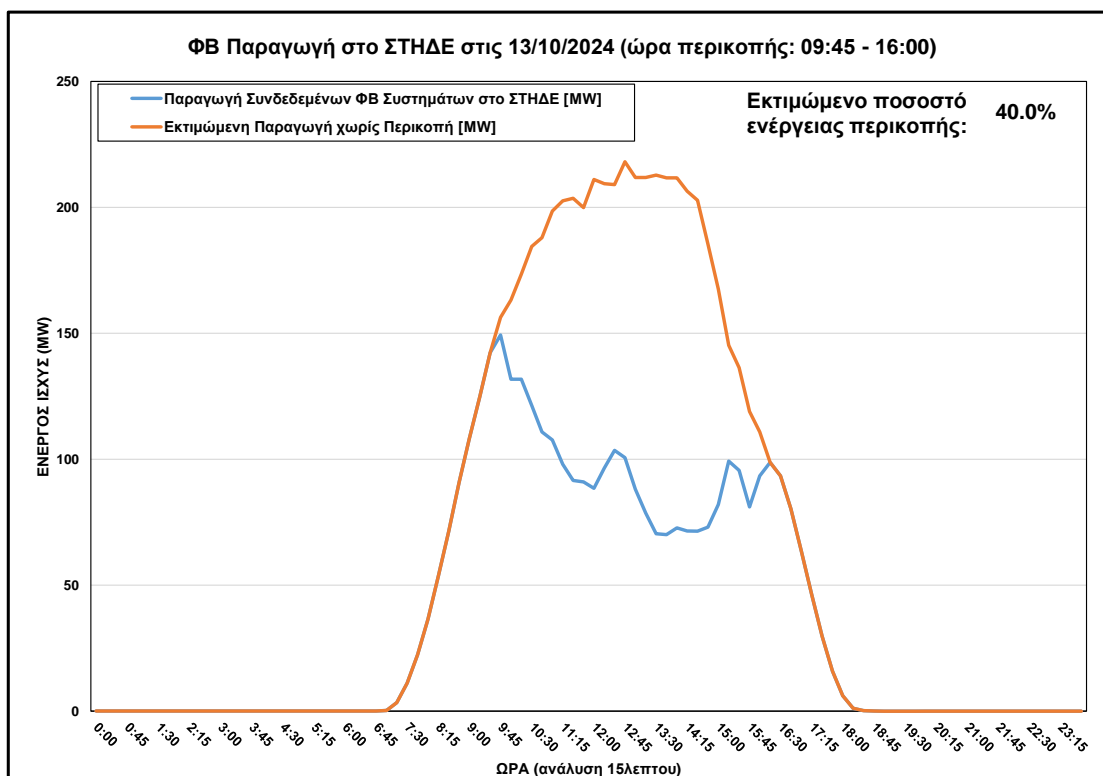


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1486.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	205.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	13.8%

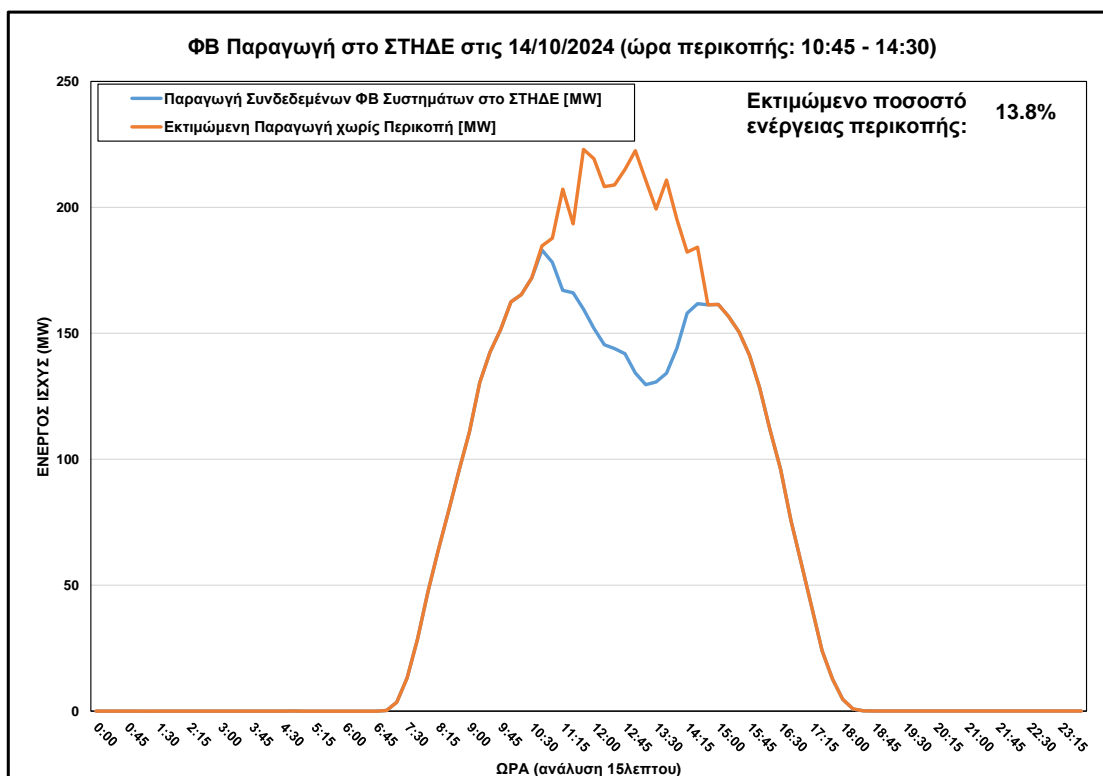


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1399.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.1%

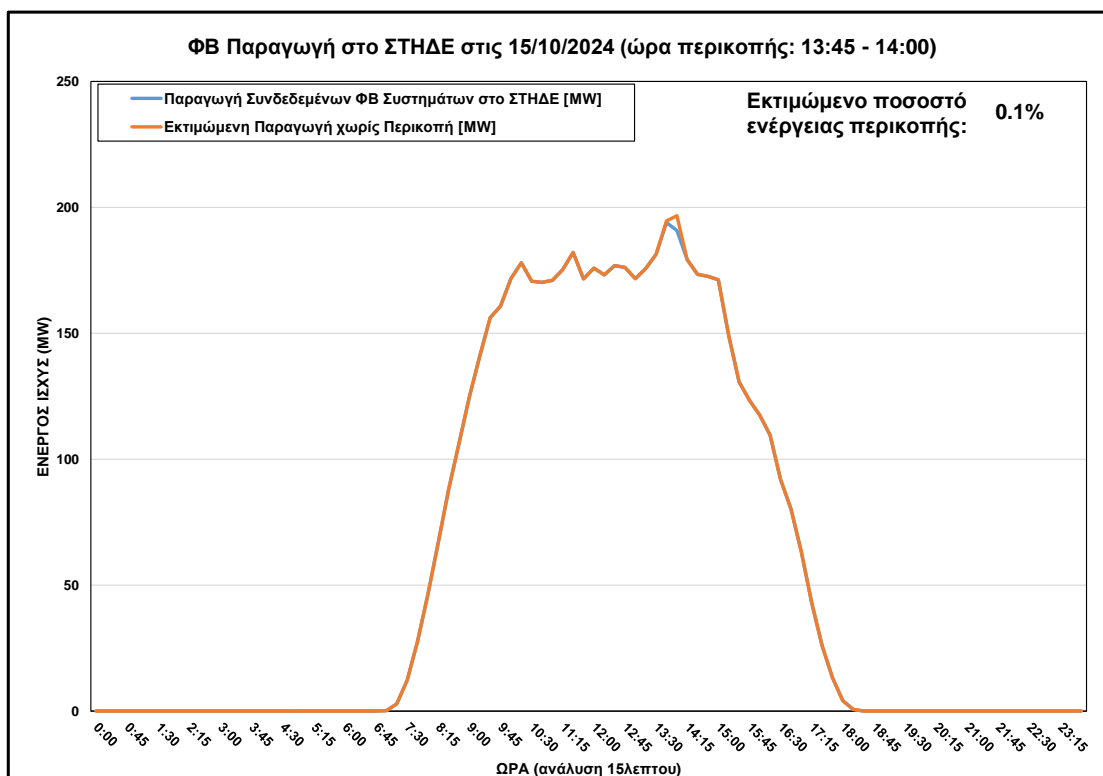


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1522.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	470.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.9%

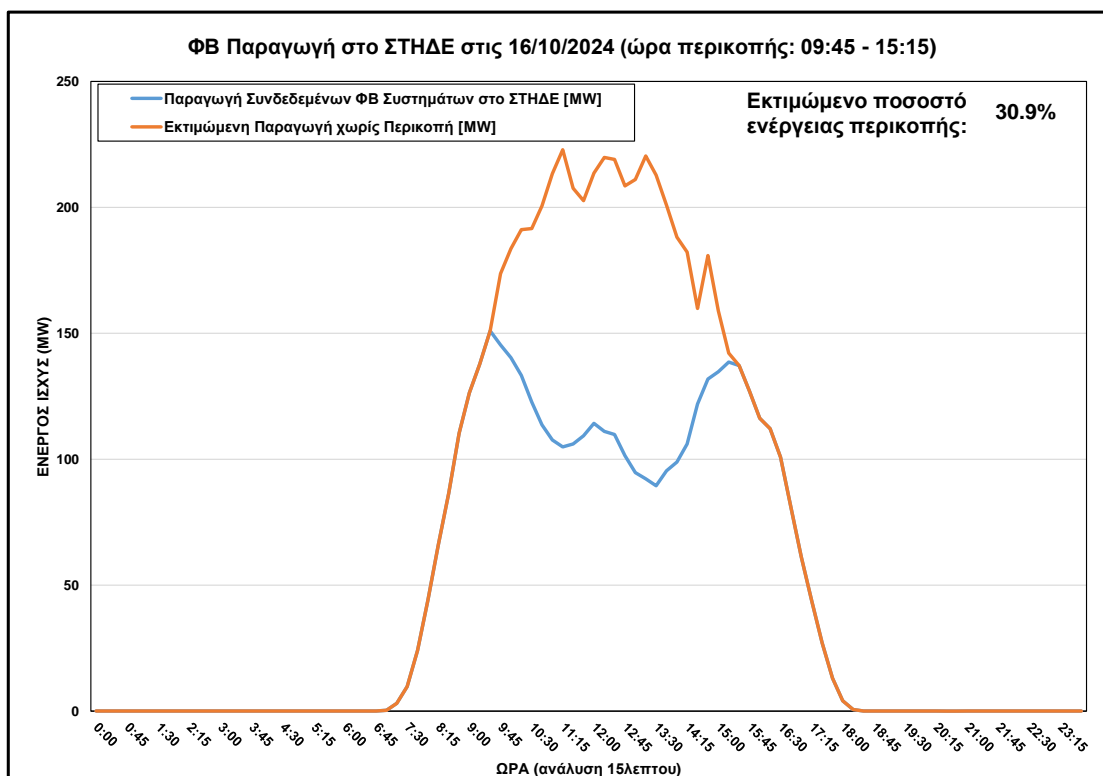


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1397.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	98.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	7.0%

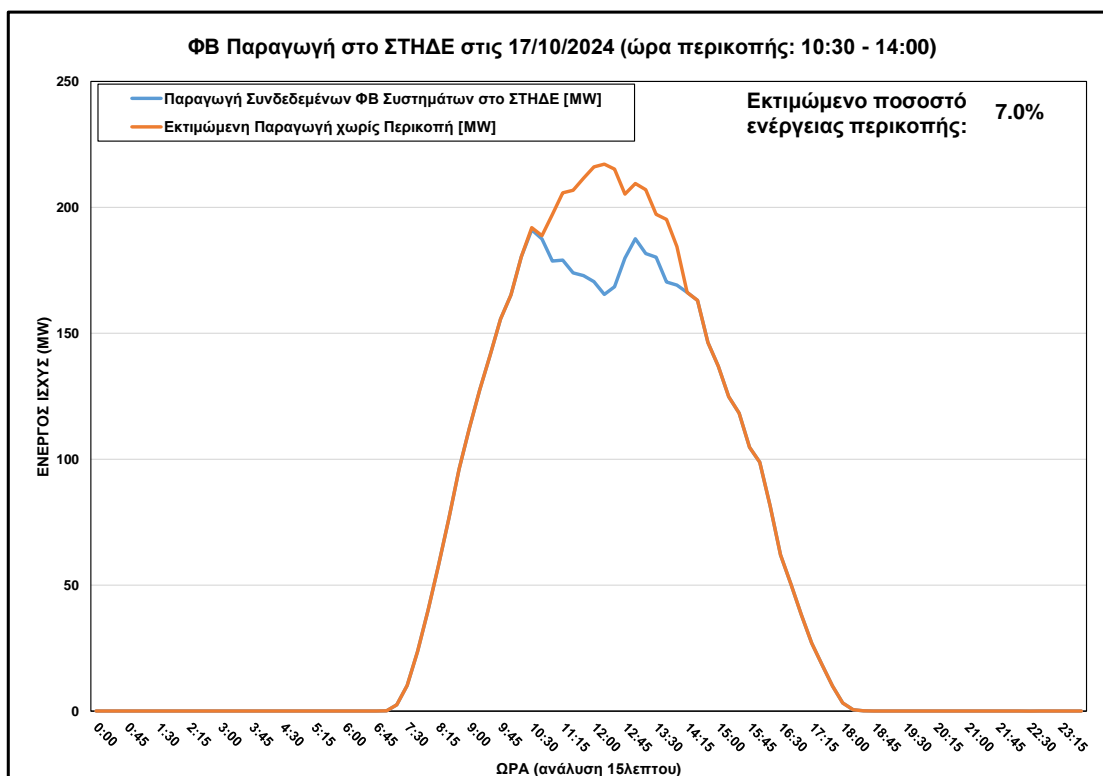


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1634.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	902.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	55.2%

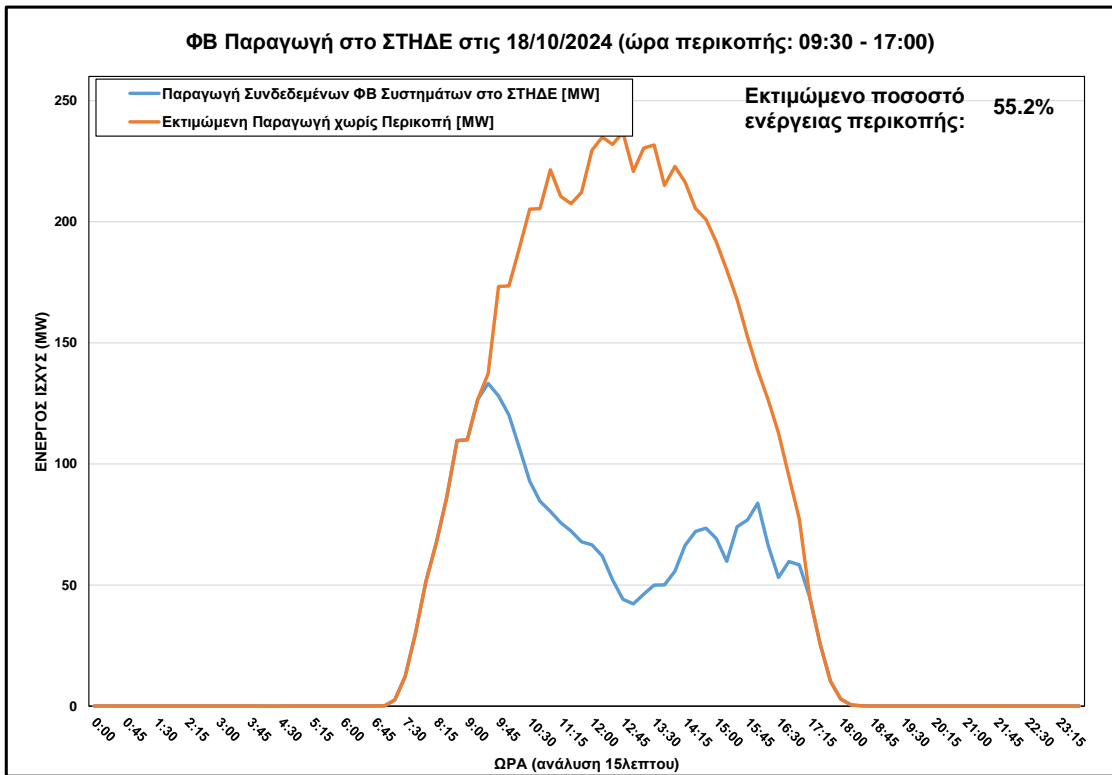


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/10/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	11:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1633.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW που αποκόπηκε:	40.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1142.1 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	69.9%		

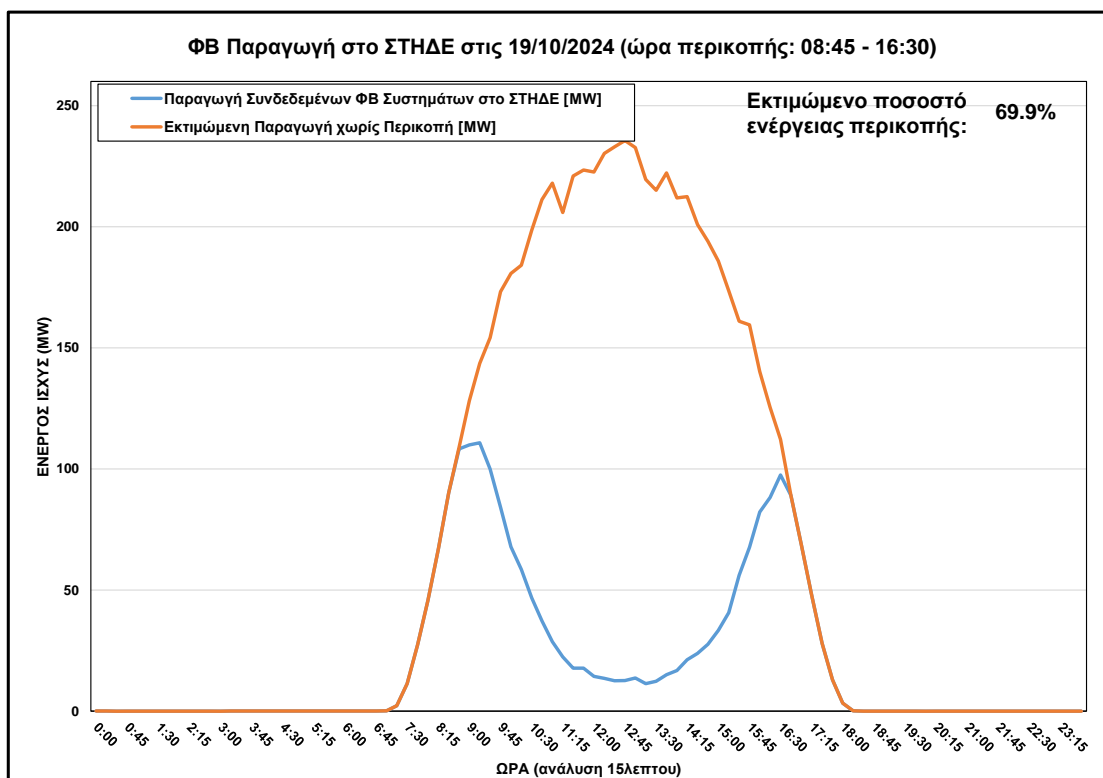


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1629.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1175 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	72.1%

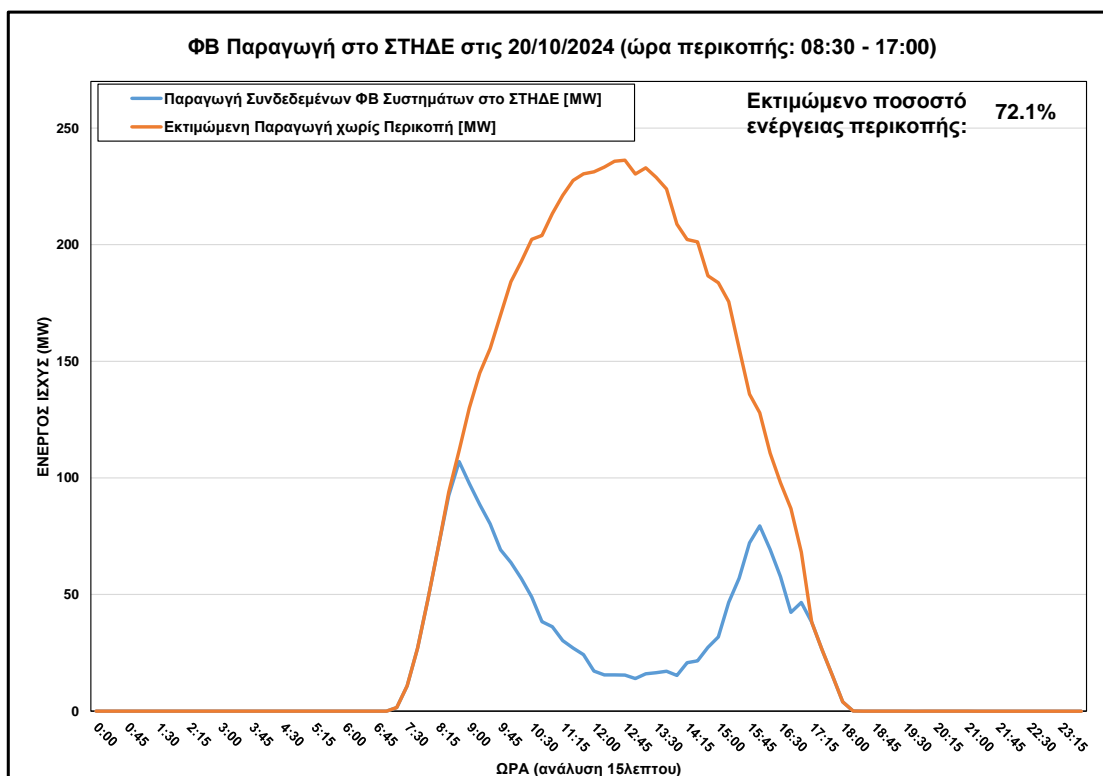


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1706.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1146 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.2%

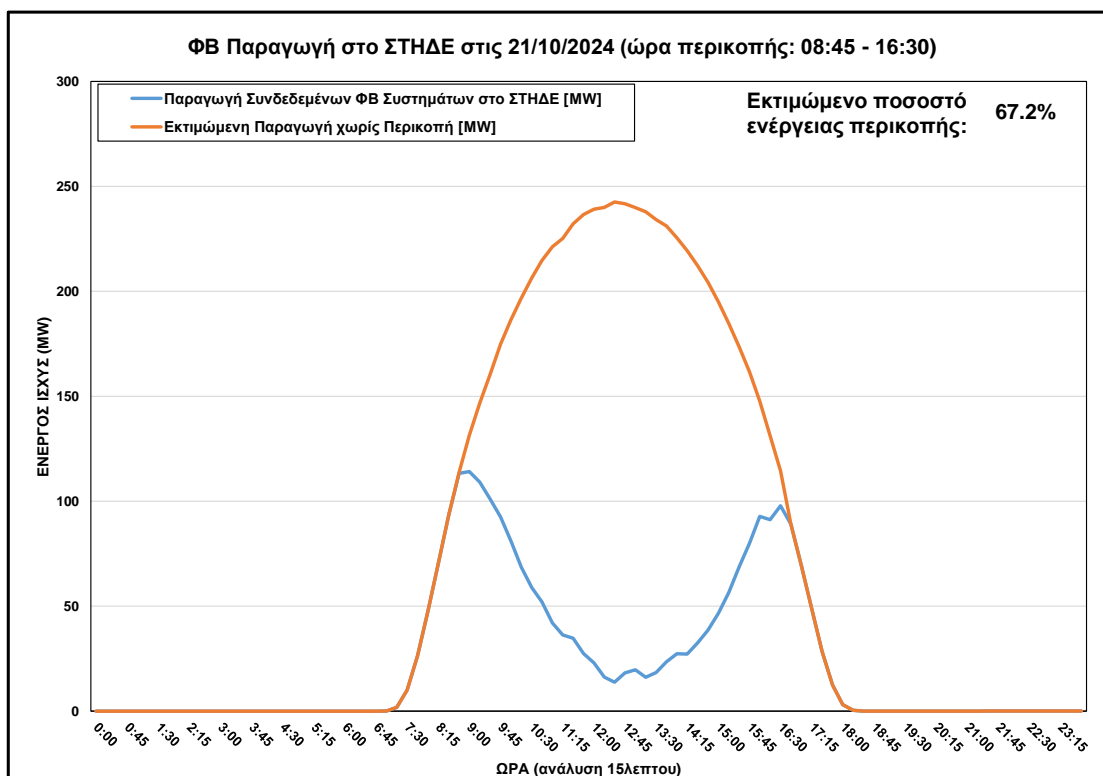


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/10/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1433.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW που αποκόπηκε:	25.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	797.6 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	55.6%		

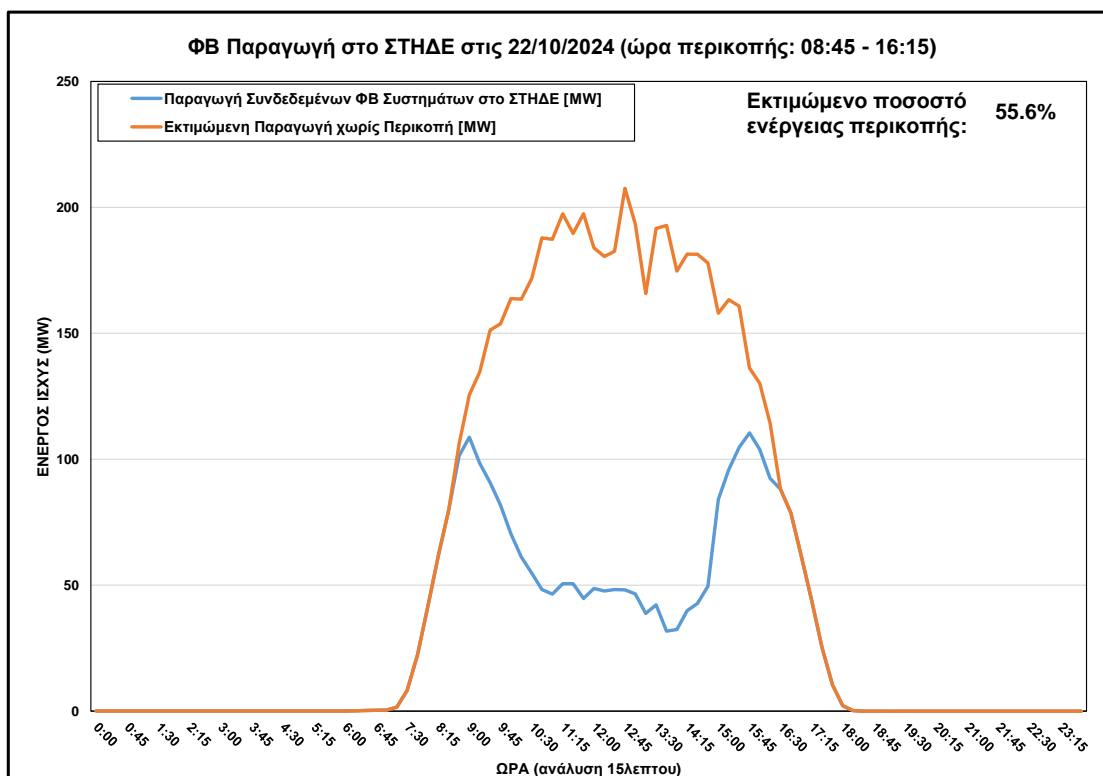


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/10/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW <= P < 500kW: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1669 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW <= P < 500kW που αποκόπηκε:	63.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1110.4 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	66.5%		

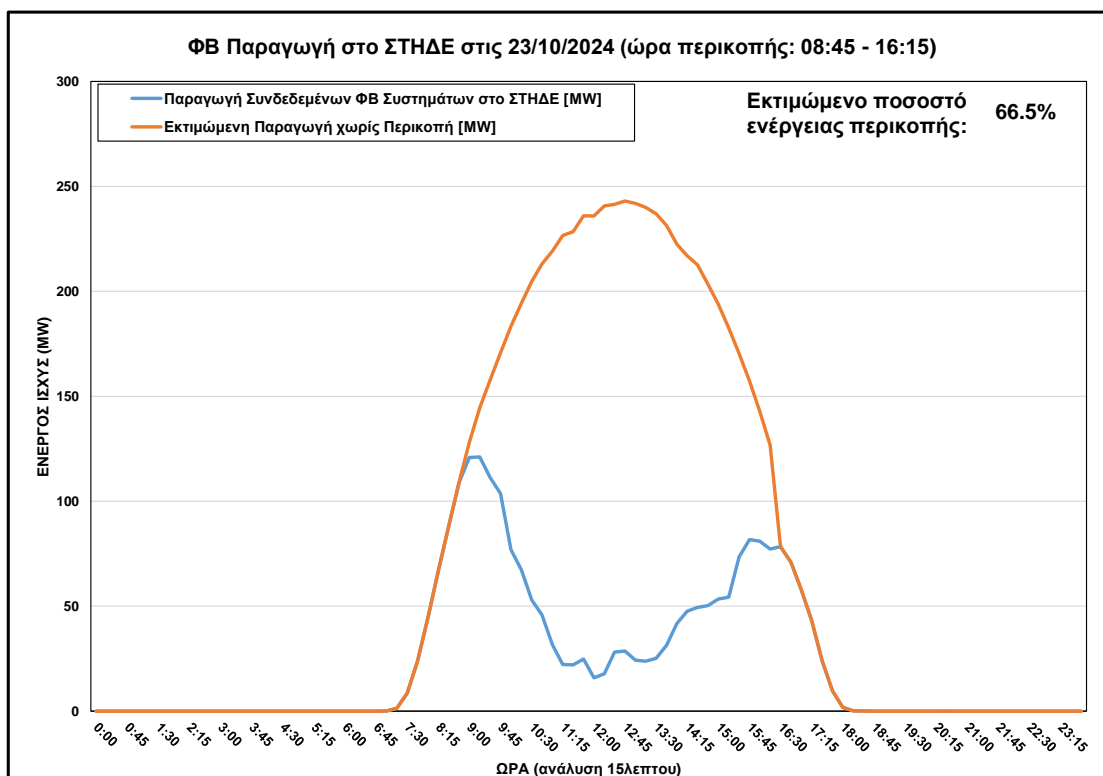


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1634.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	980 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	60.0%

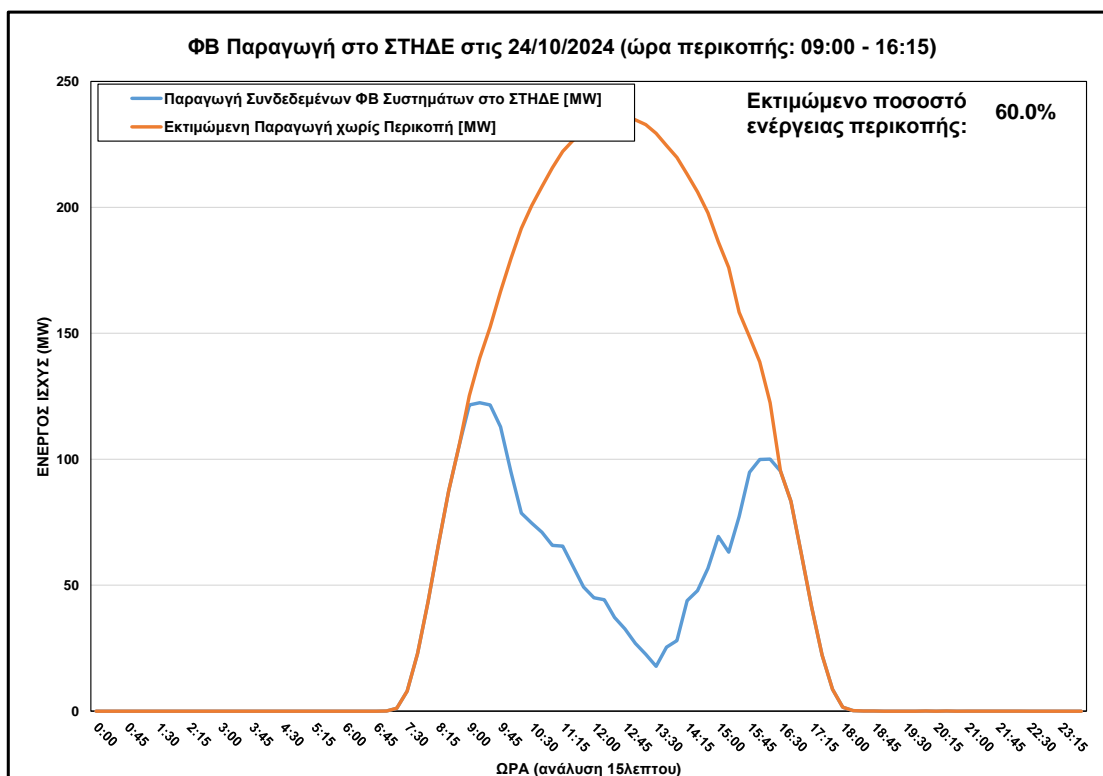


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1628 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	887.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	54.5%

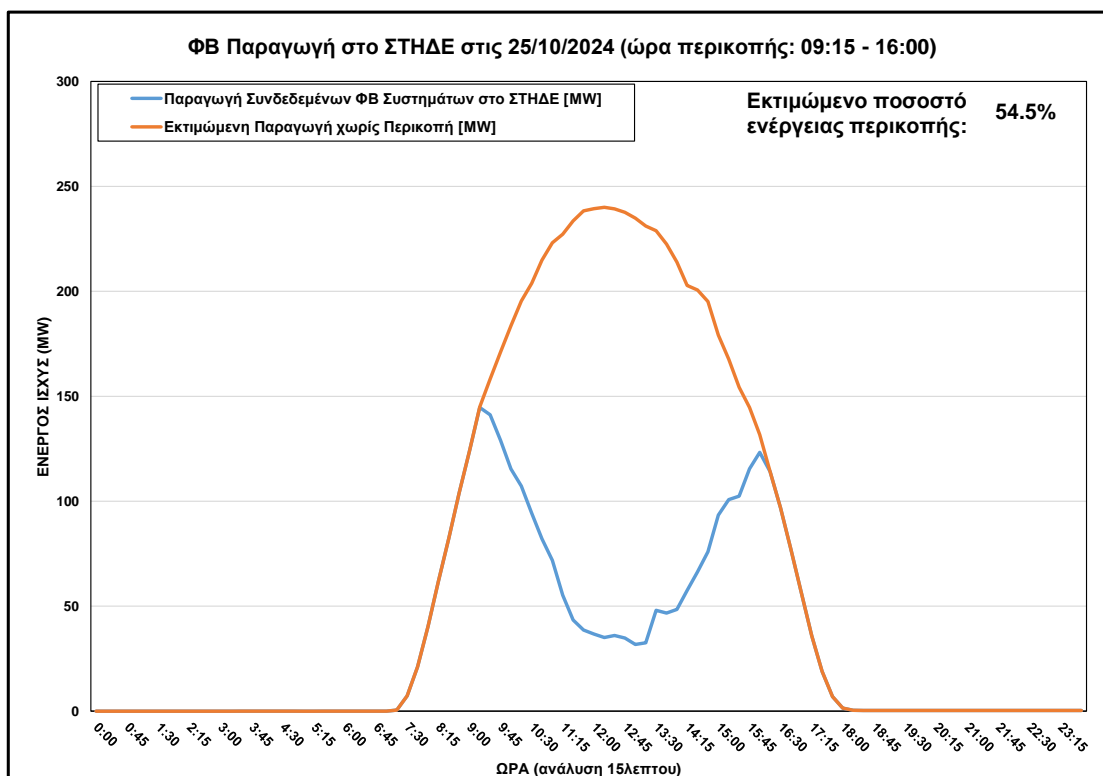


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1589.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	859.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	54.1%

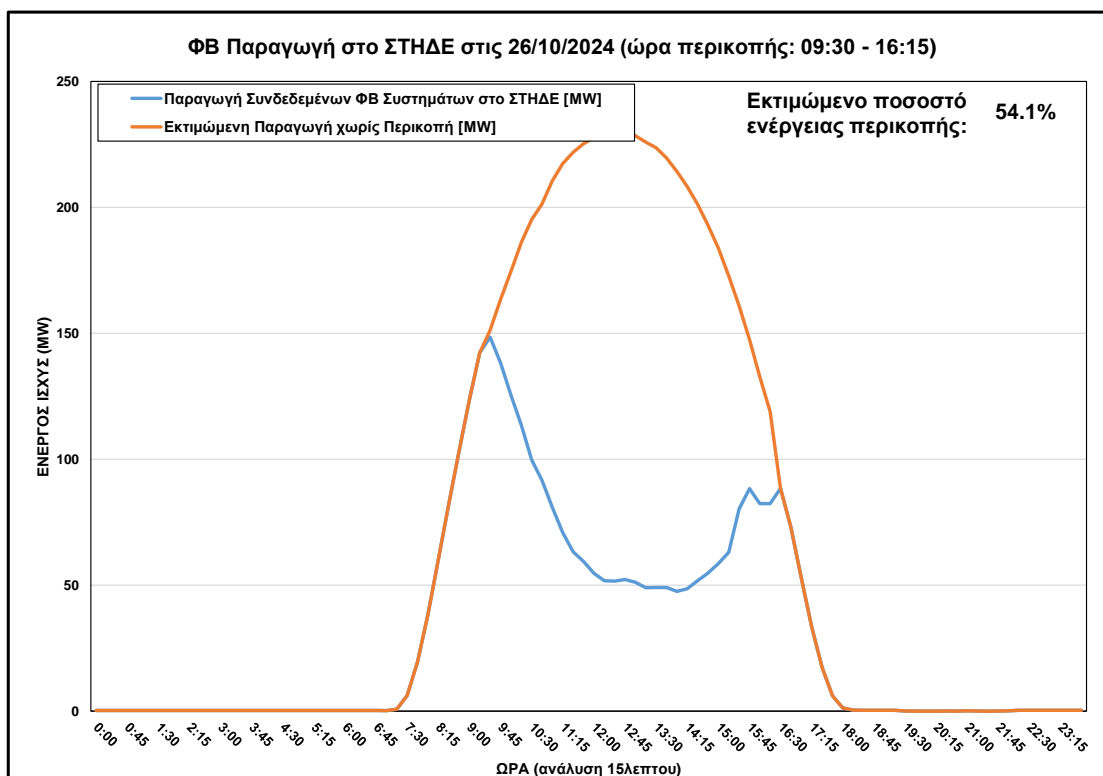


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/10/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1577.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW που αποκόπηκε:	38.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1076.1 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	68.2%		

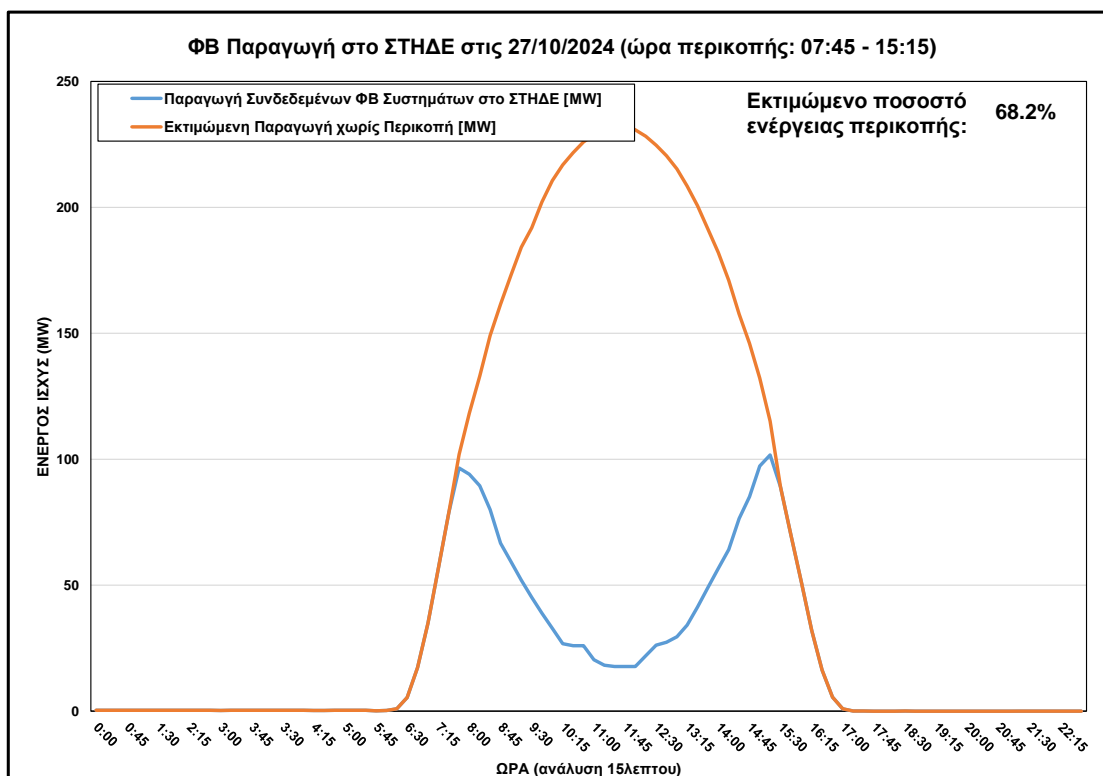


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1588.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	993.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	62.6%

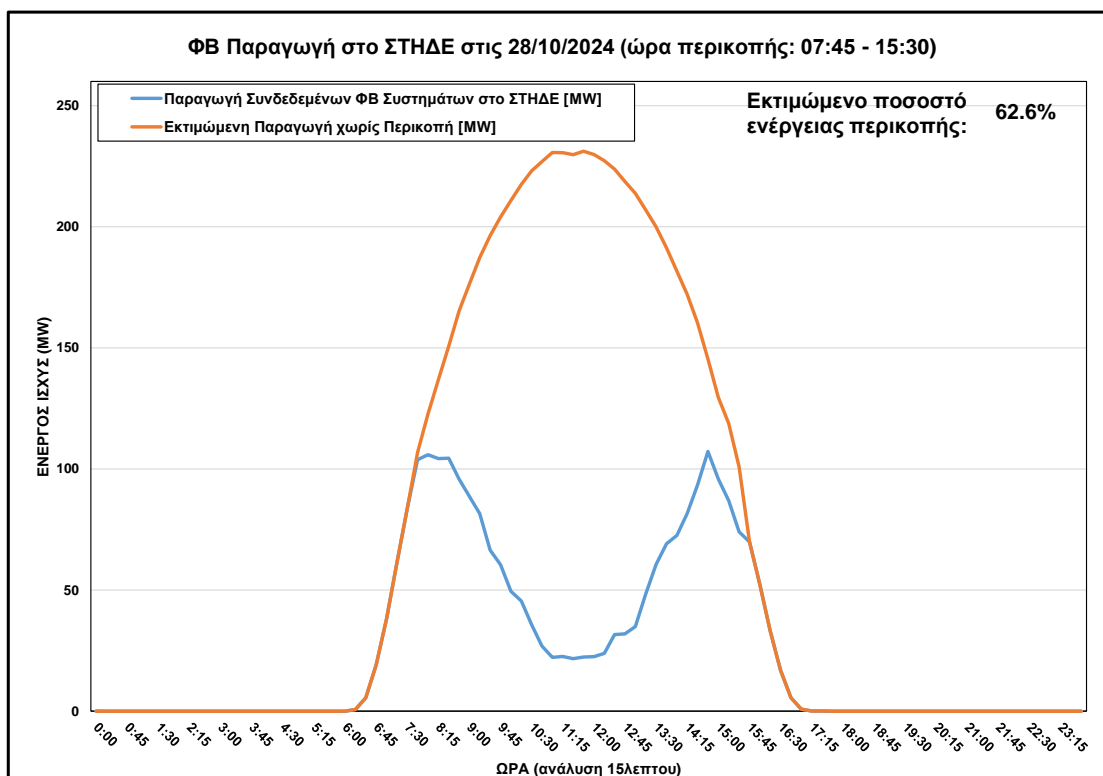


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1572.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	489.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	31.2%

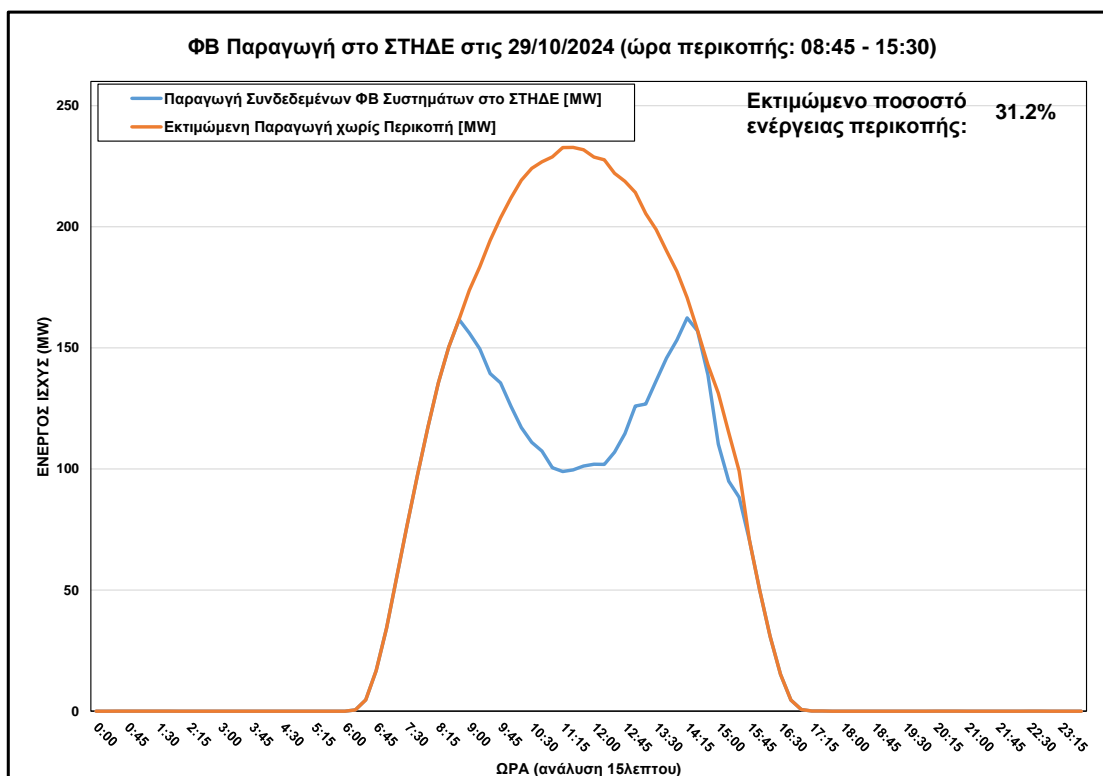


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1452.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	563.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	38.8%

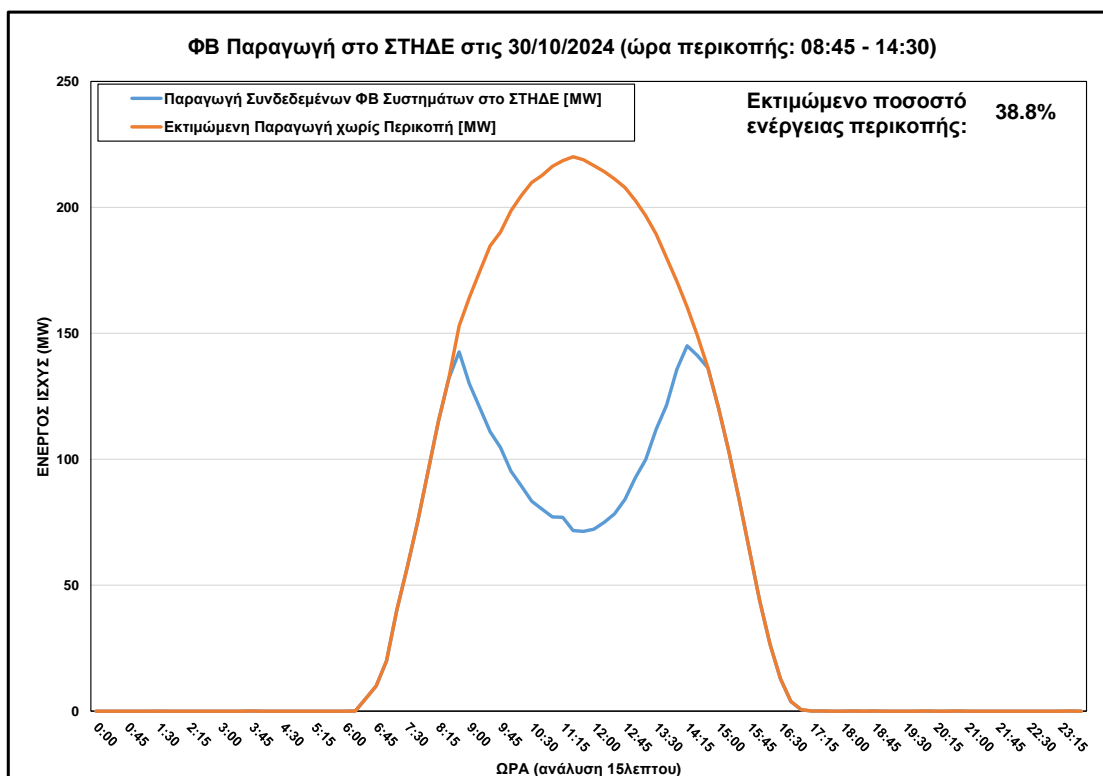

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	31/10/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	12:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1374.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW που αποκόπηκε:	27.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	595.4 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	43.3%		

