


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1325.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	414.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	31.3%

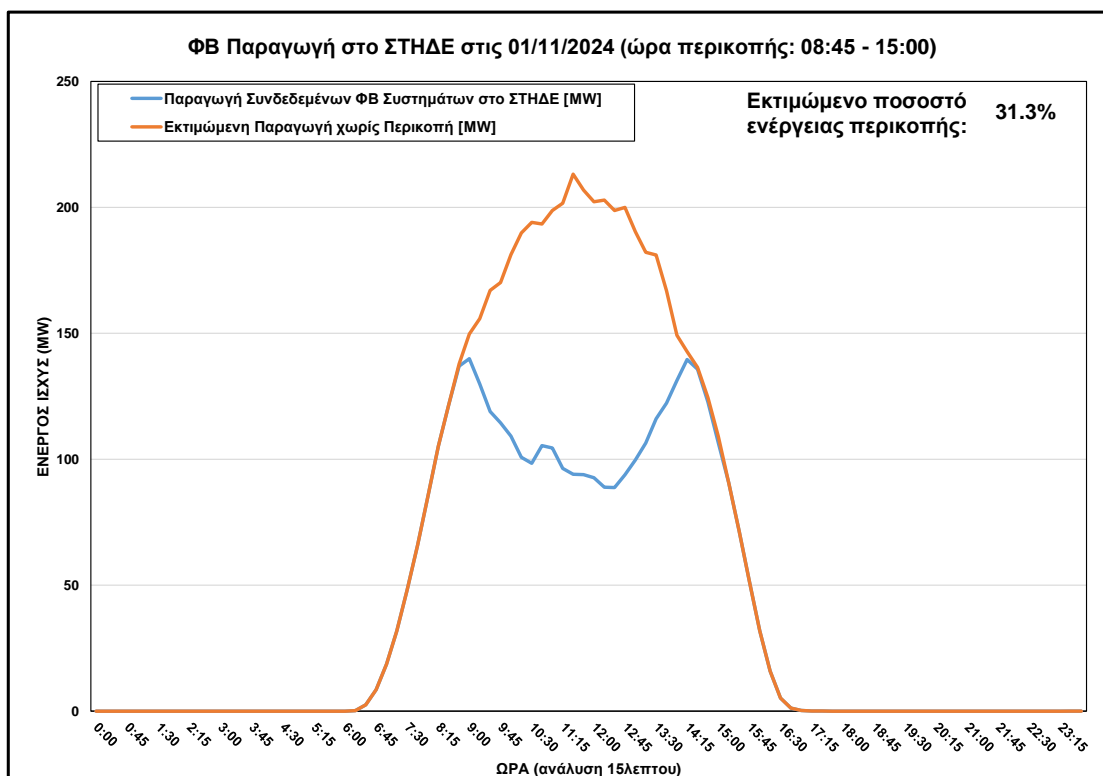


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	732.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	45.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	6.2%

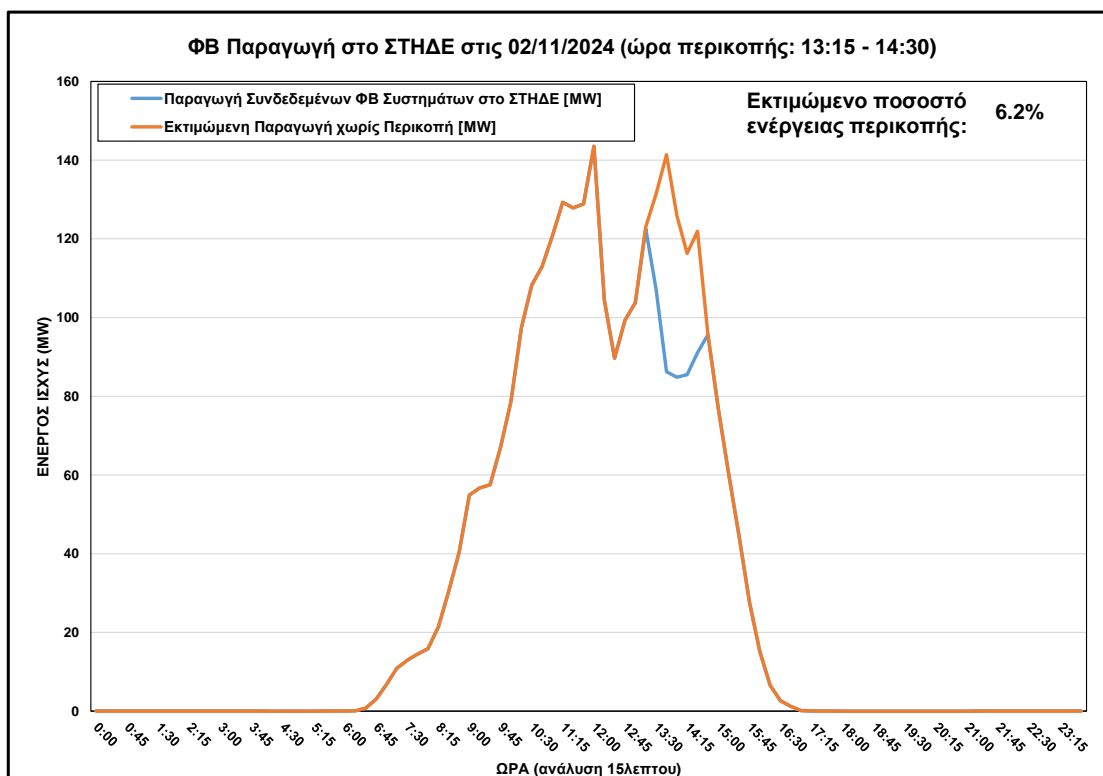


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/11/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1071 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW που αποκόπηκε:	99.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	729.9 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	68.2%		

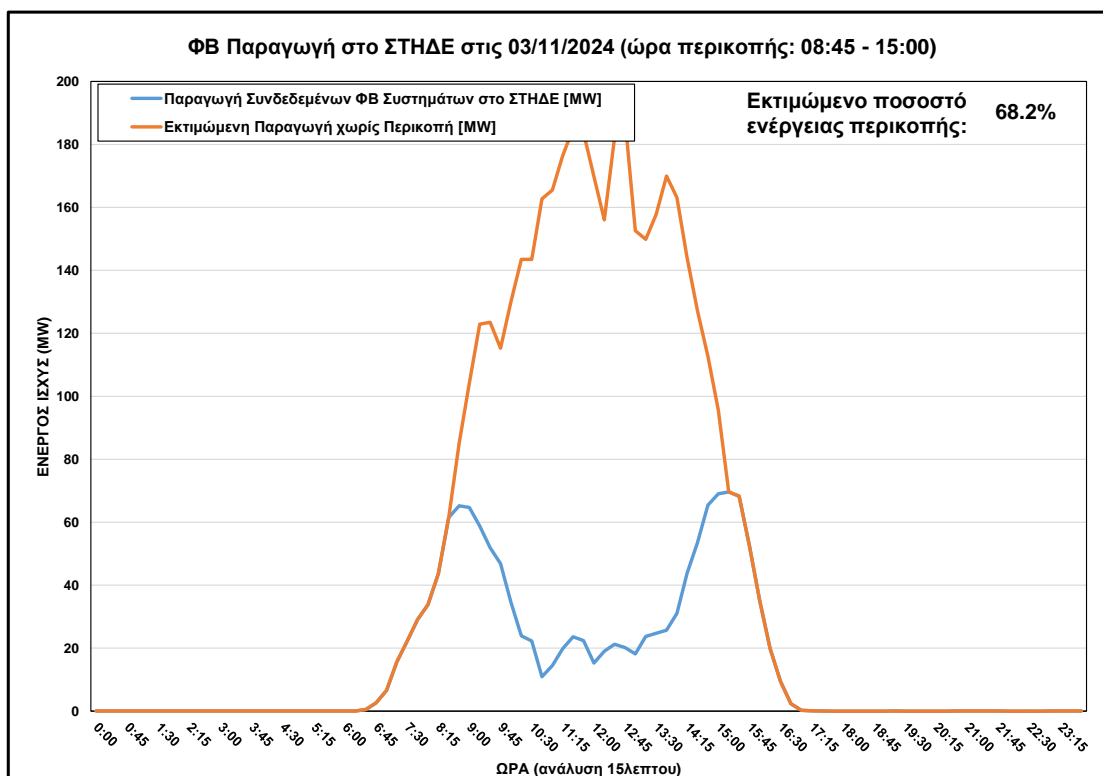


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1277.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	466 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	36.5%

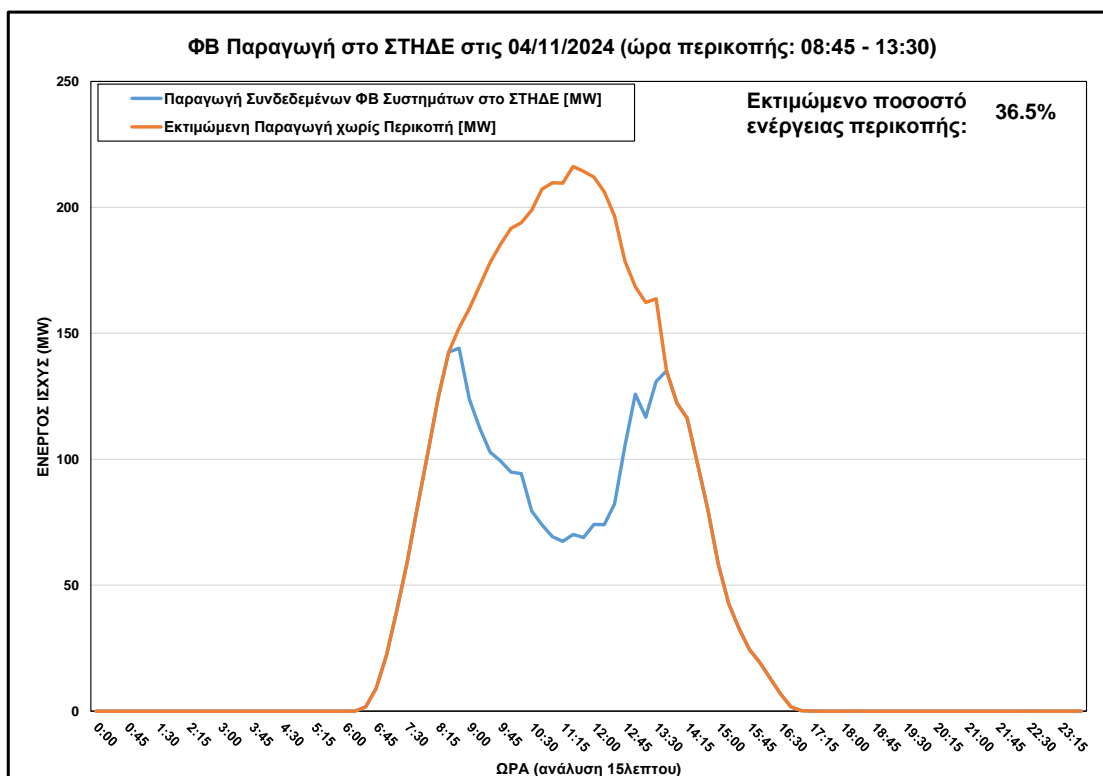


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1384.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	621.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	44.9%

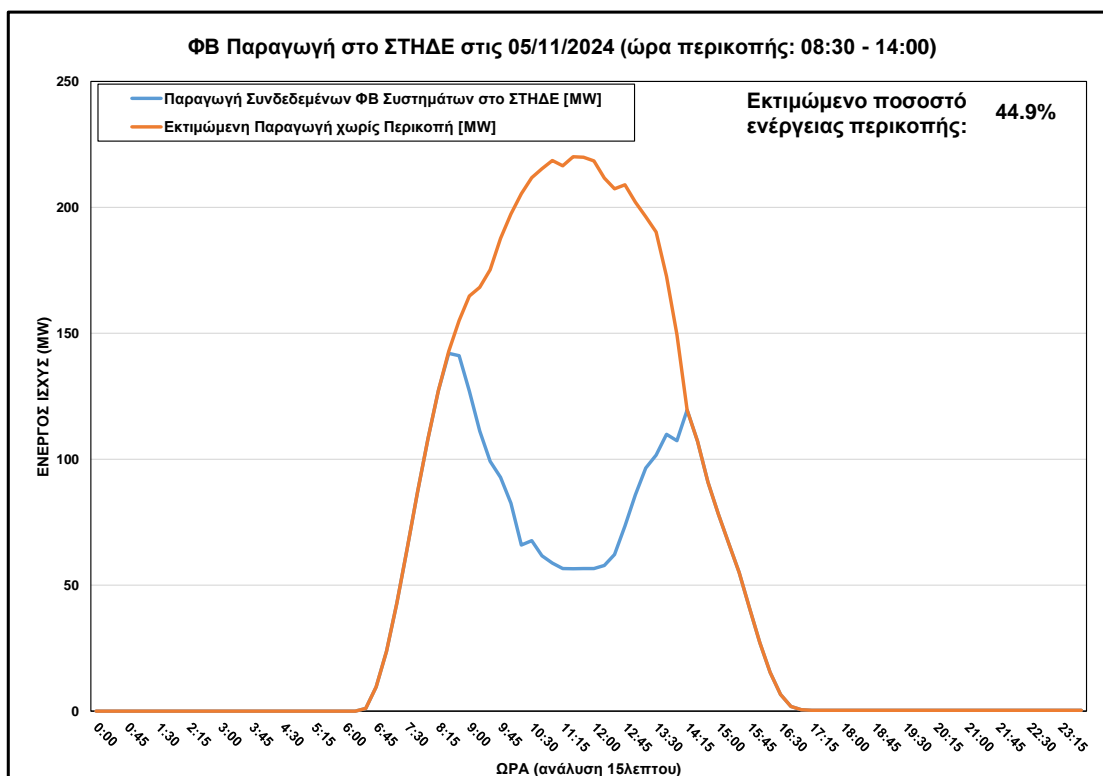


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1484.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	906.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	61.0%

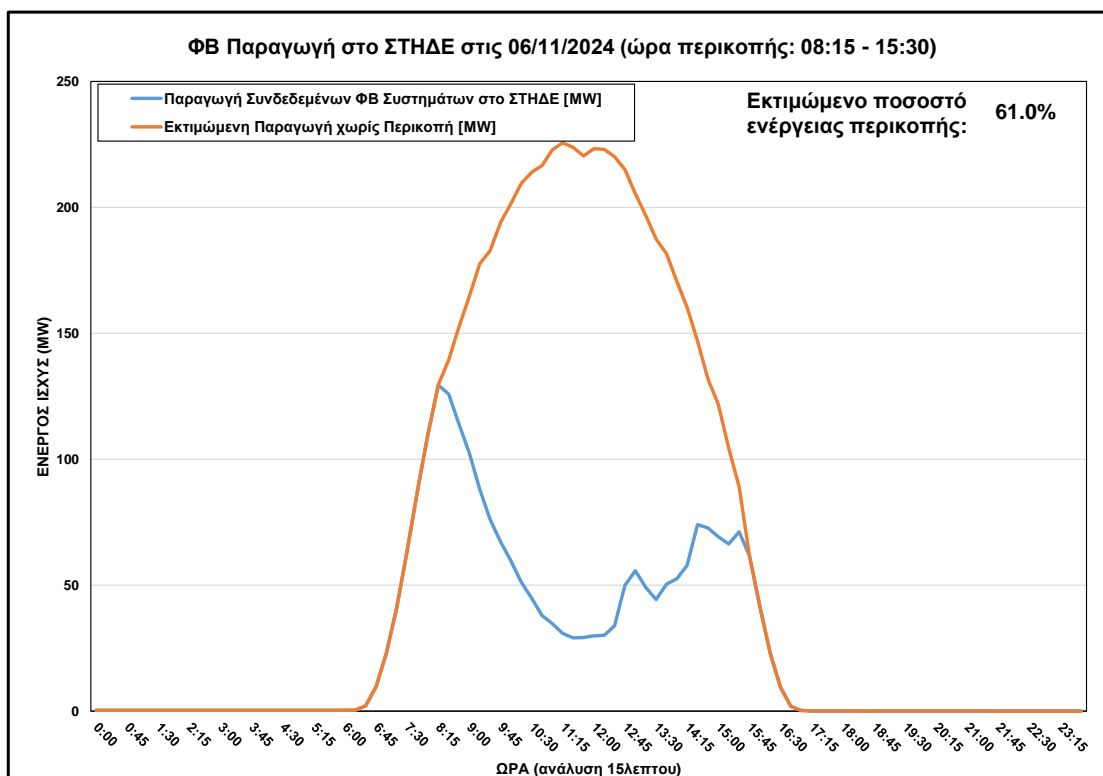


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1491.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	896.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	60.1%

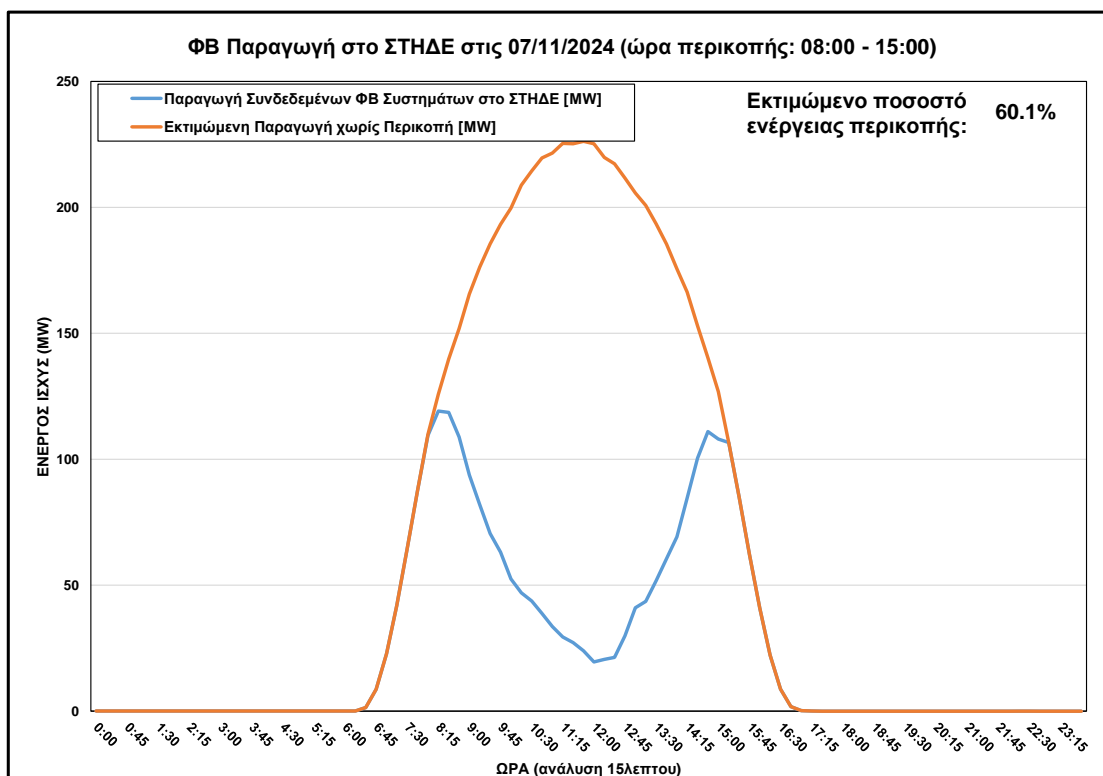


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1375.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	704.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	51.2%

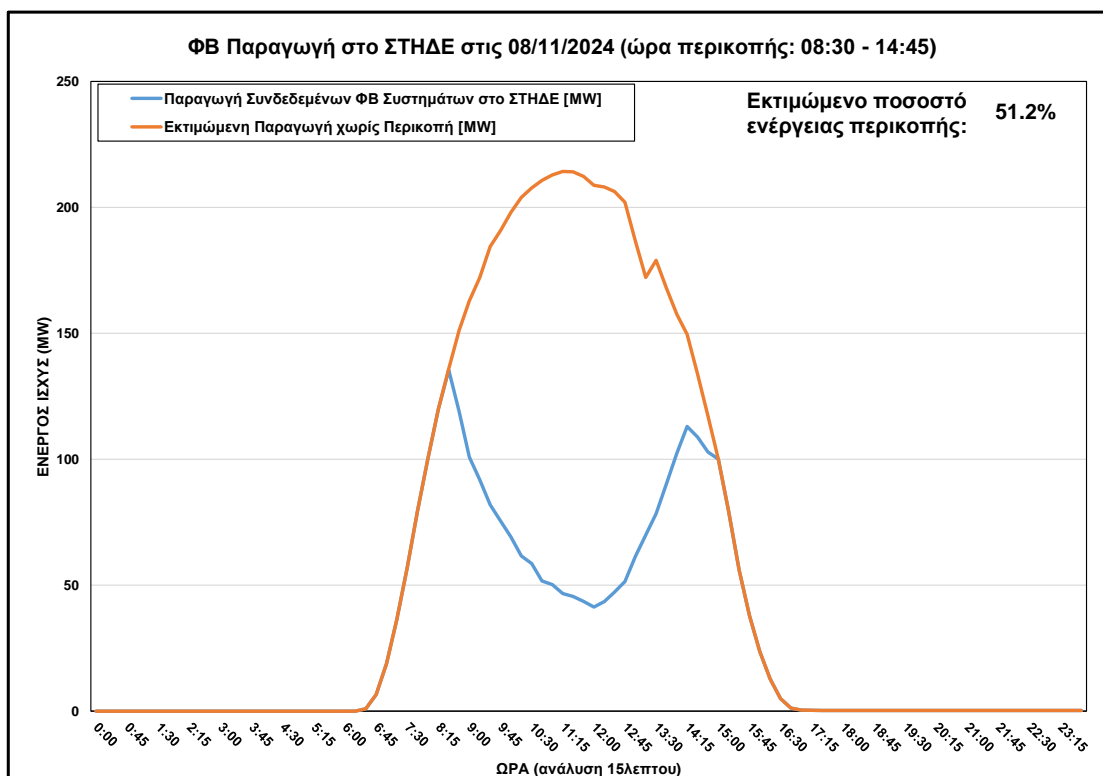


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/11/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	12:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1330.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW που αποκόπηκε:	12.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	941.2 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	70.7%		

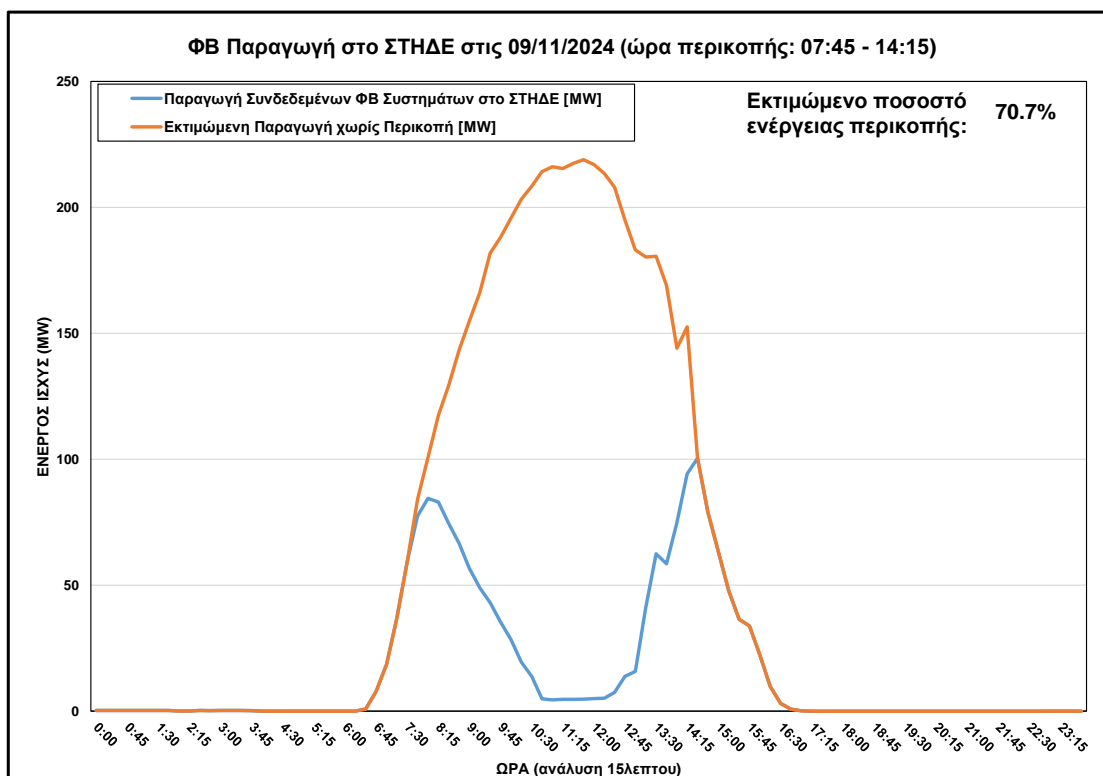


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	813.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	385.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	47.4%

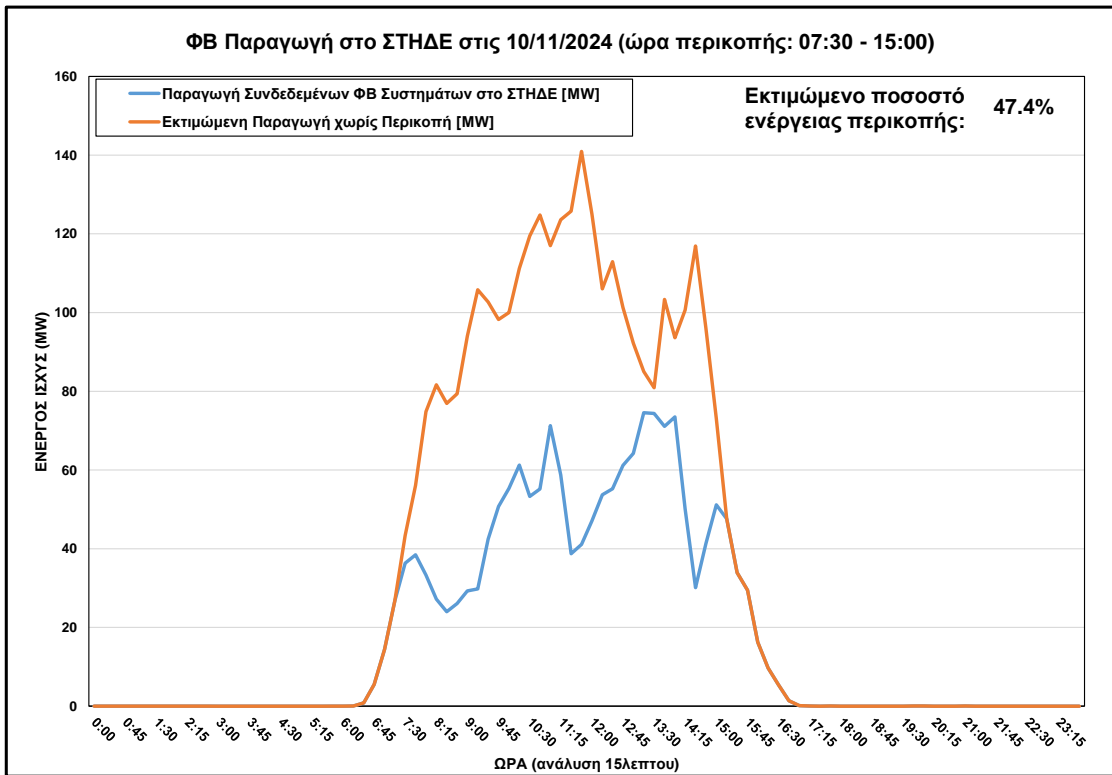


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1182.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	641 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	54.2%

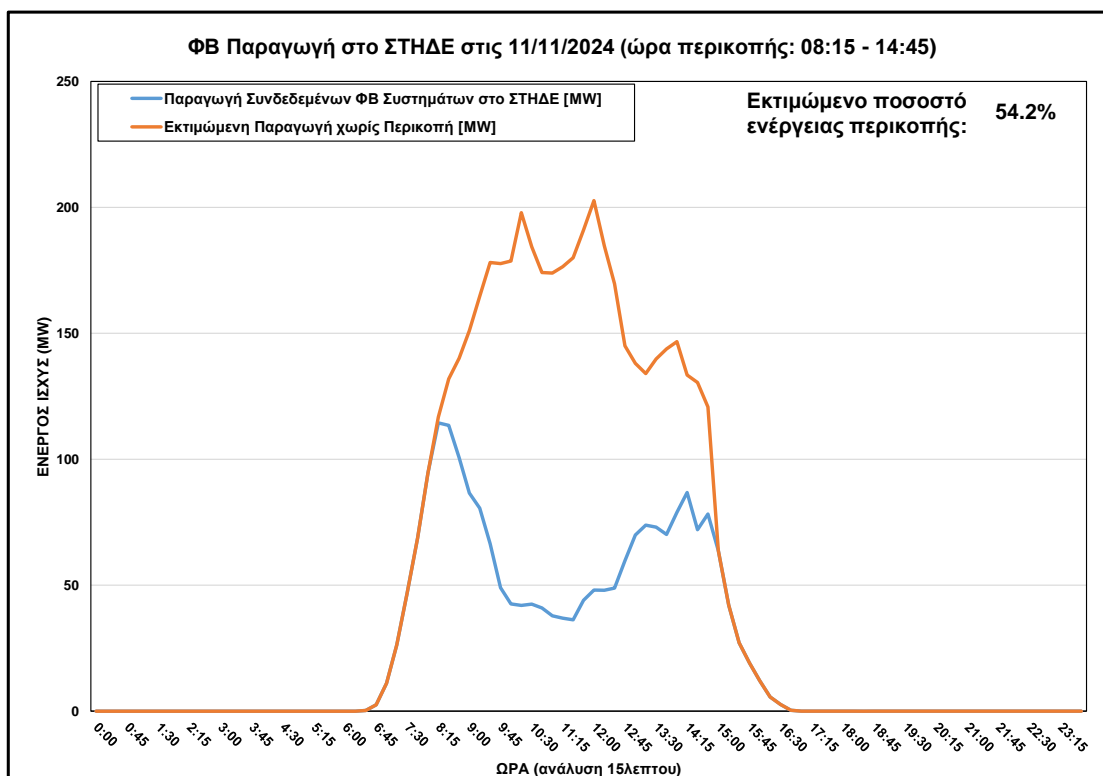


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1338.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	742.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	55.5%

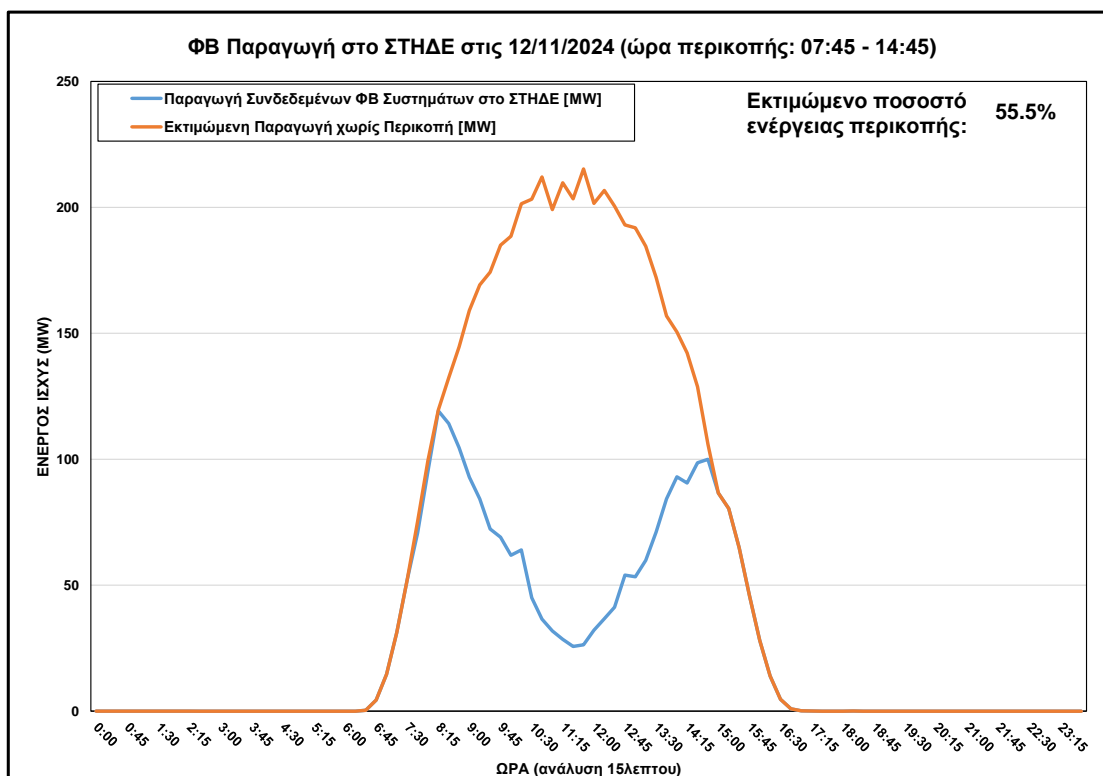


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1425.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	834 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	58.5%

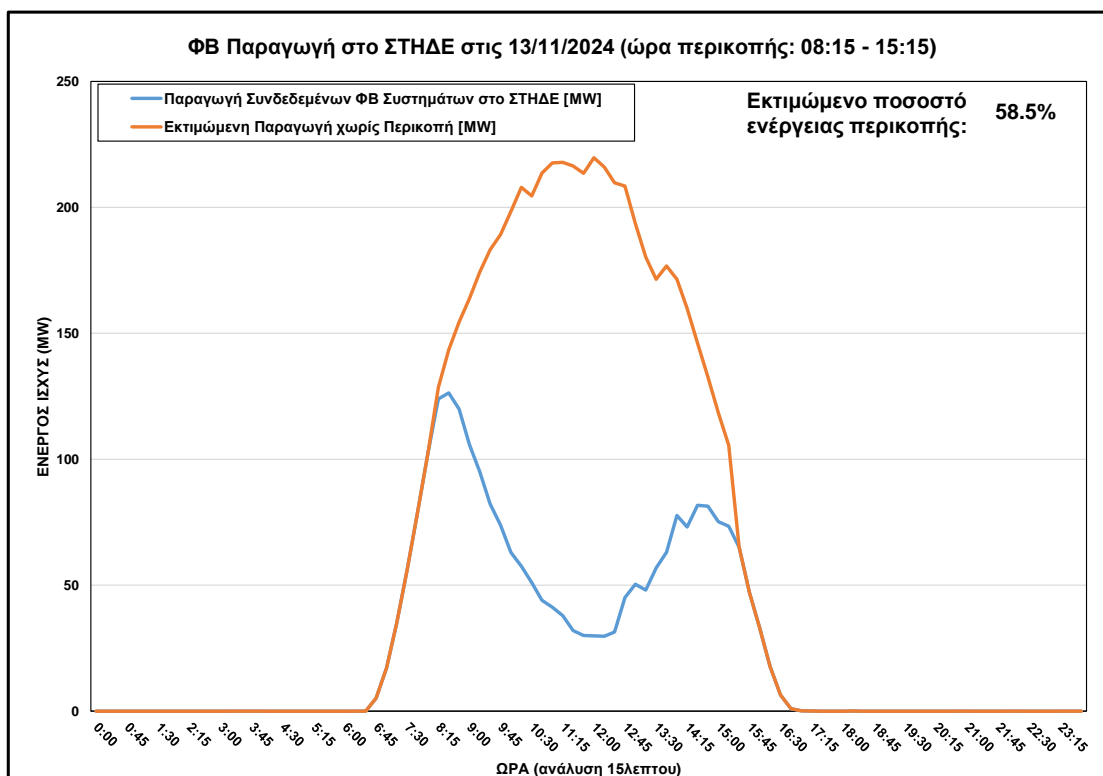


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1310.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	622.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	47.5%

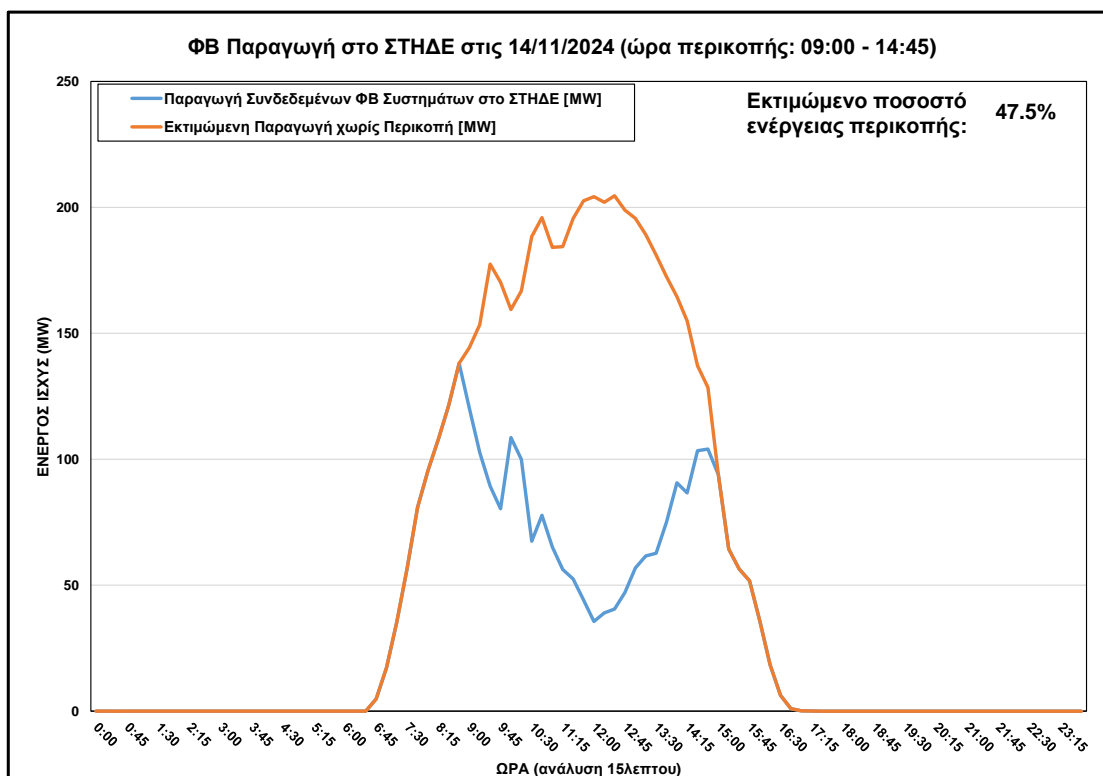


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1255.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	593.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	47.2%

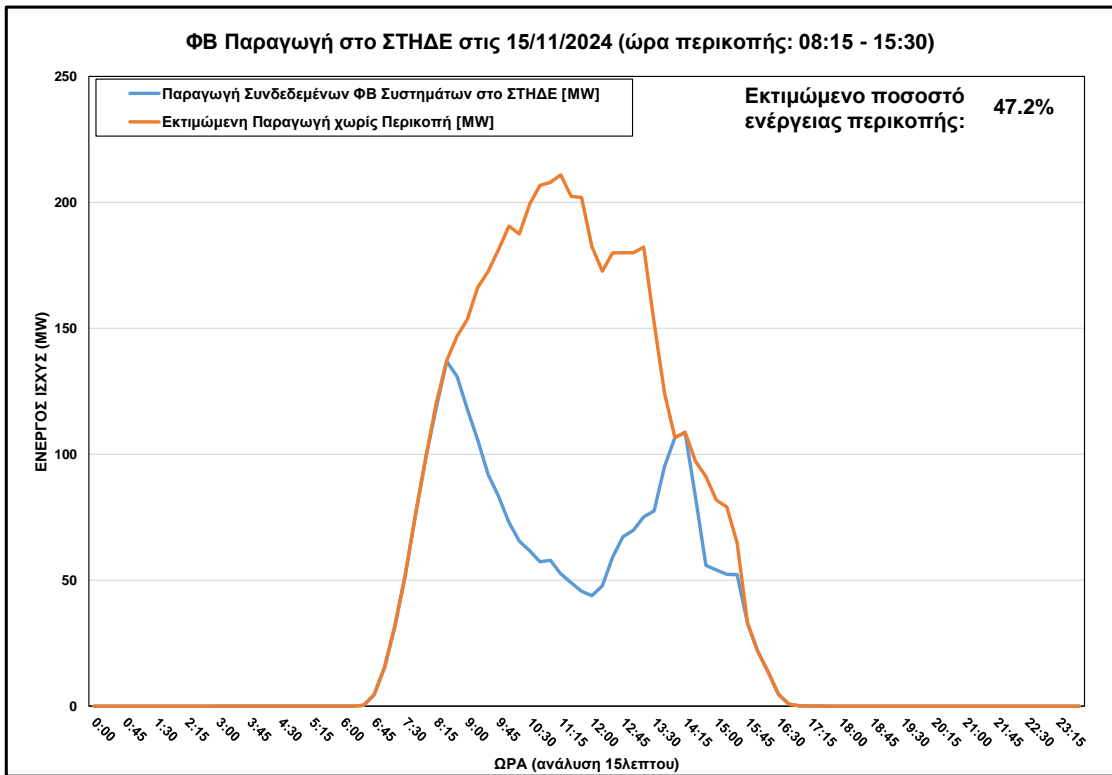


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/11/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW \leq P < 500kW: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:00	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	11:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1259.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW \leq P < 500kW που αποκόπηκε:	40.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	842.6 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	66.9%		

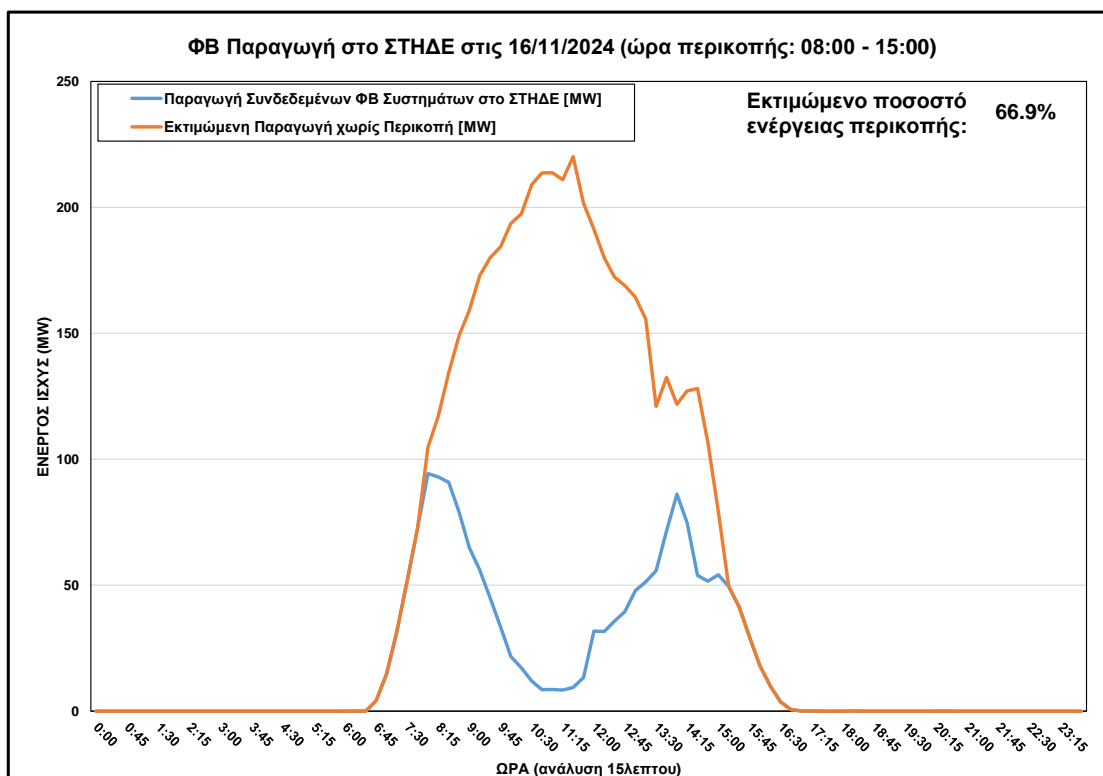


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/11/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW <= P < 500kW: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:00	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	12:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	806.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW <= P < 500kW που αποκόπηκε:	45.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	330 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	40.9%		

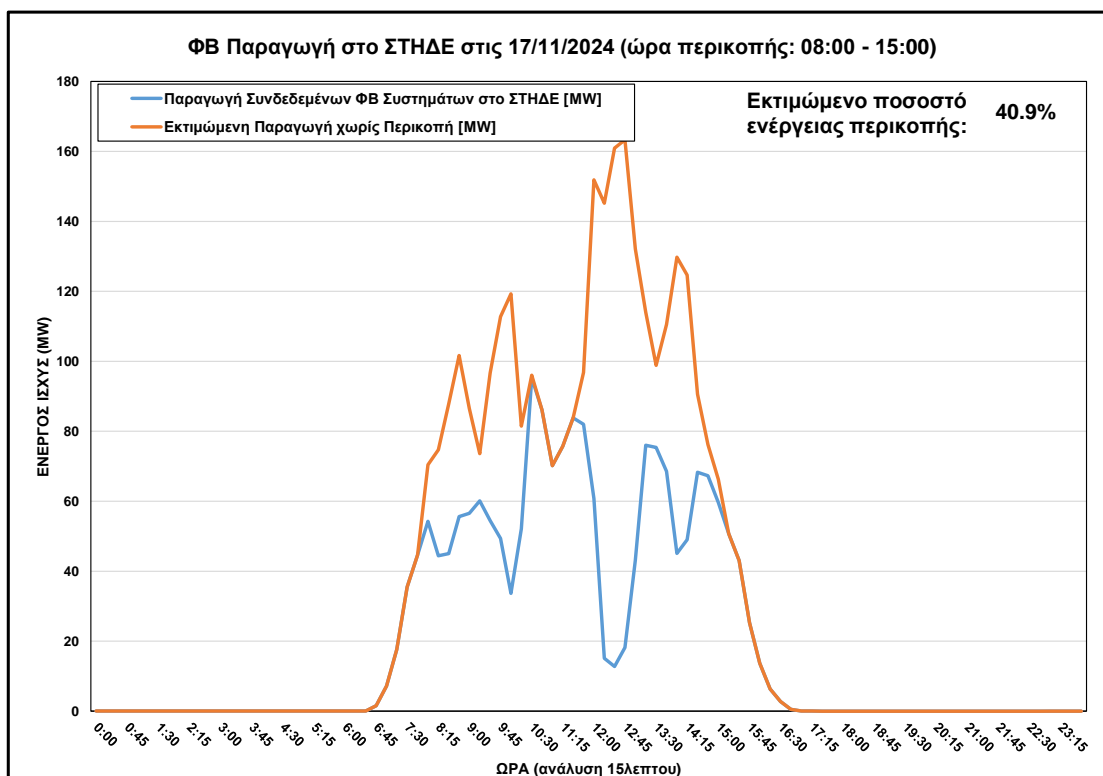


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1042.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	343.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	32.9%

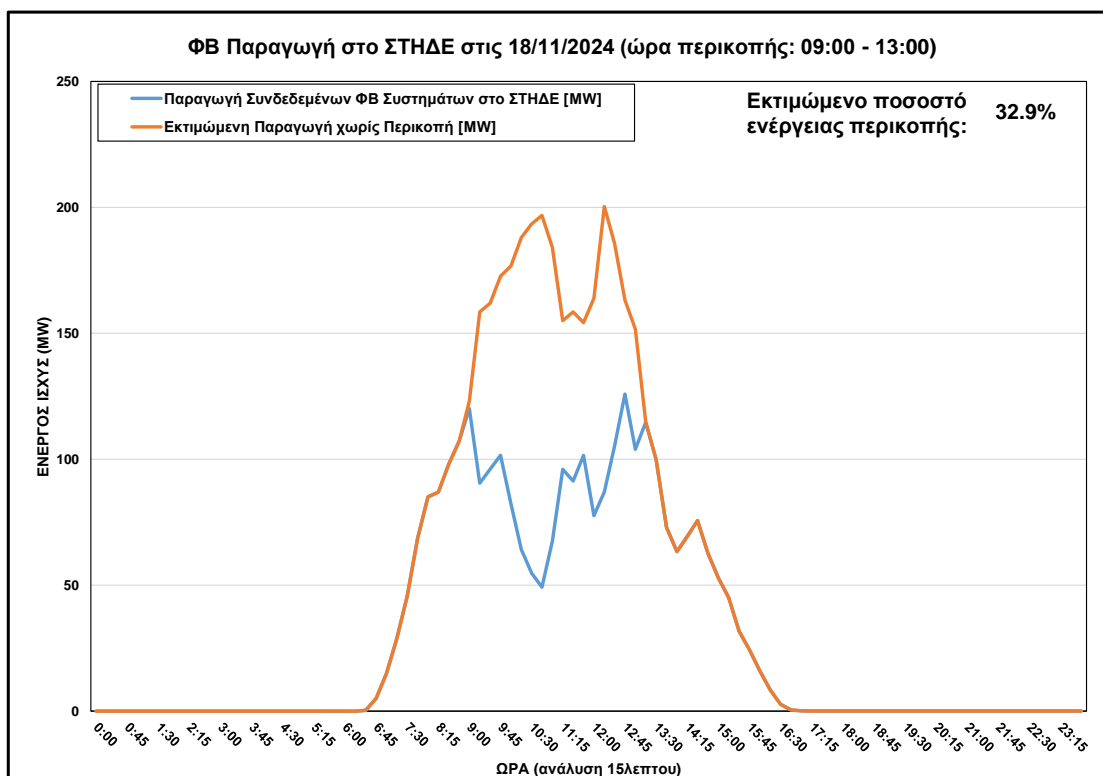


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1348.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	779.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	57.8%

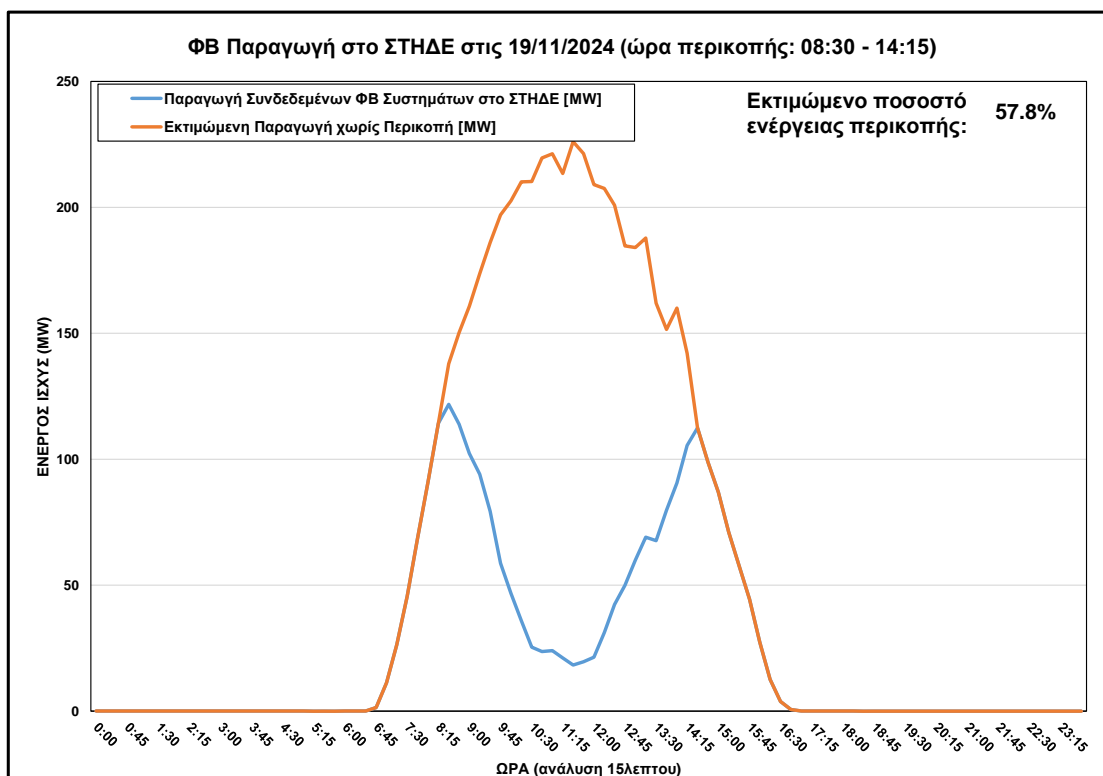


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/11/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW <= P < 500kW: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	10:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1142.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW <= P < 500kW που αποκόπηκε:	13.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	711.4 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	62.3%		

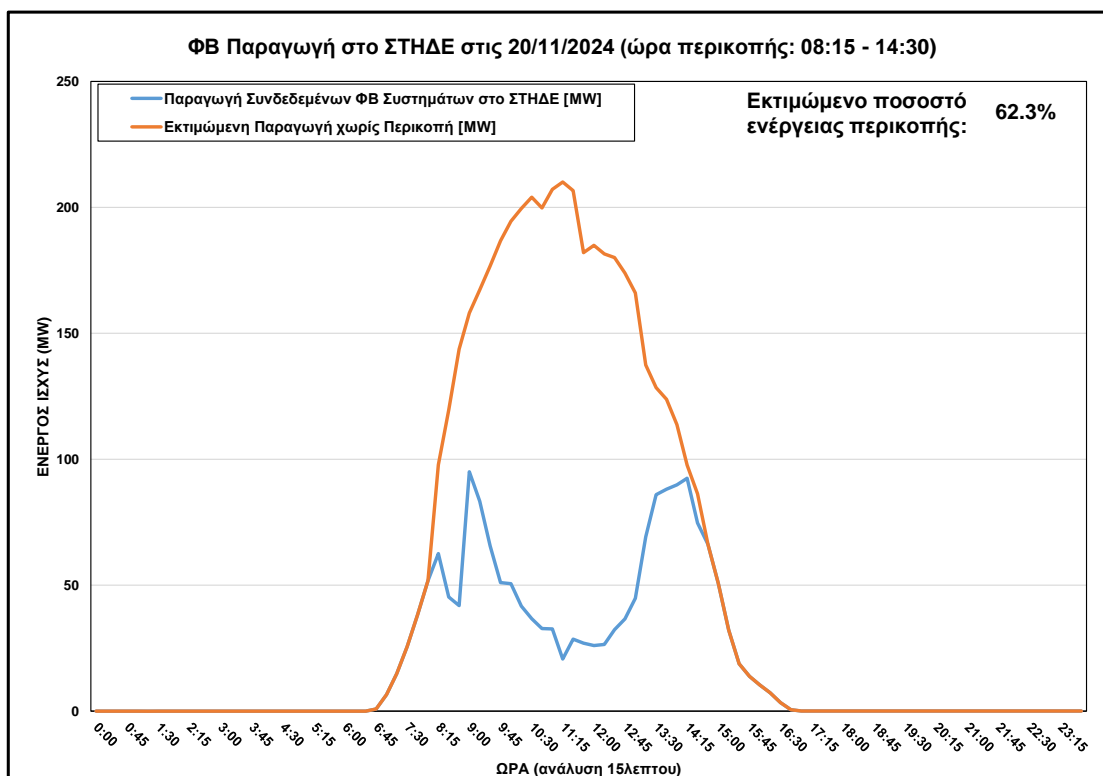


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1302.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	782.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	60.1%

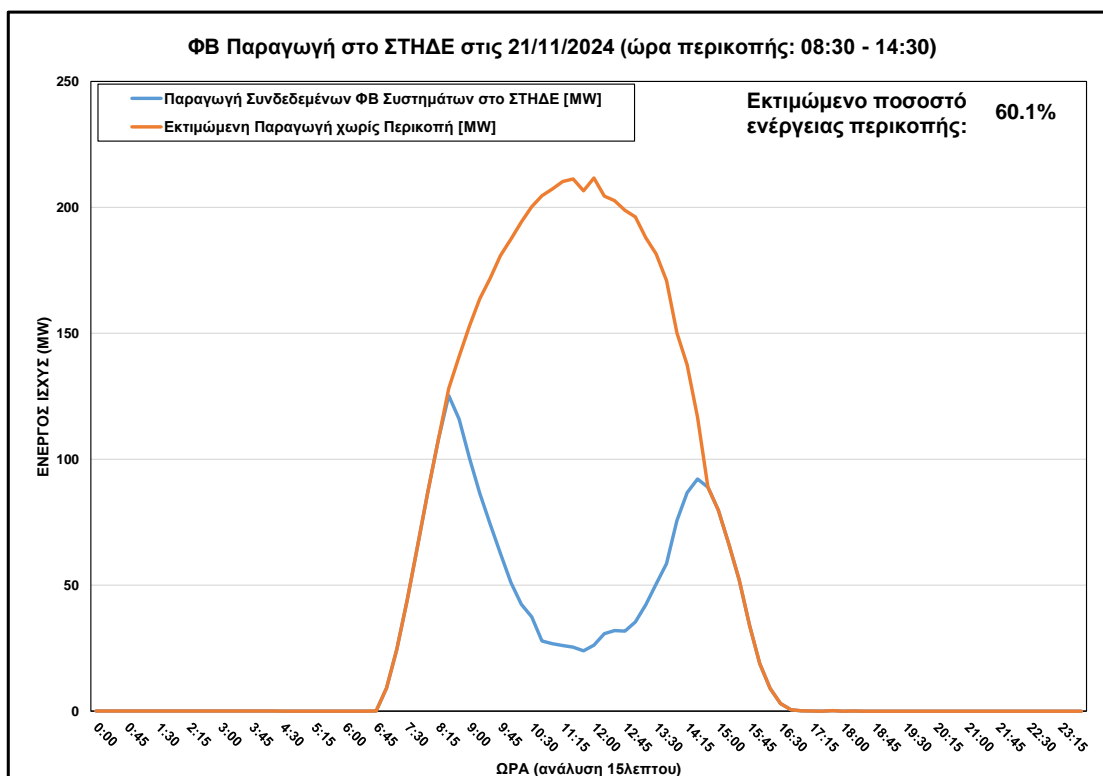


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	784.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	290.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	37.1%

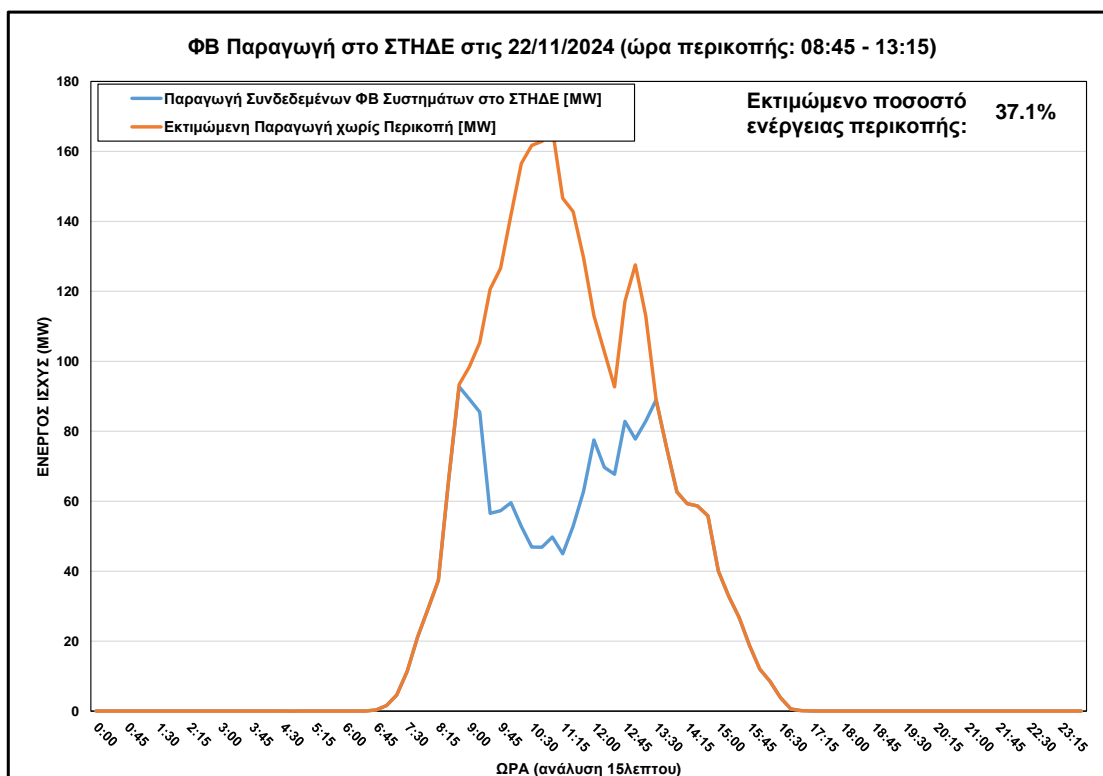


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1296.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	818.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	63.2%

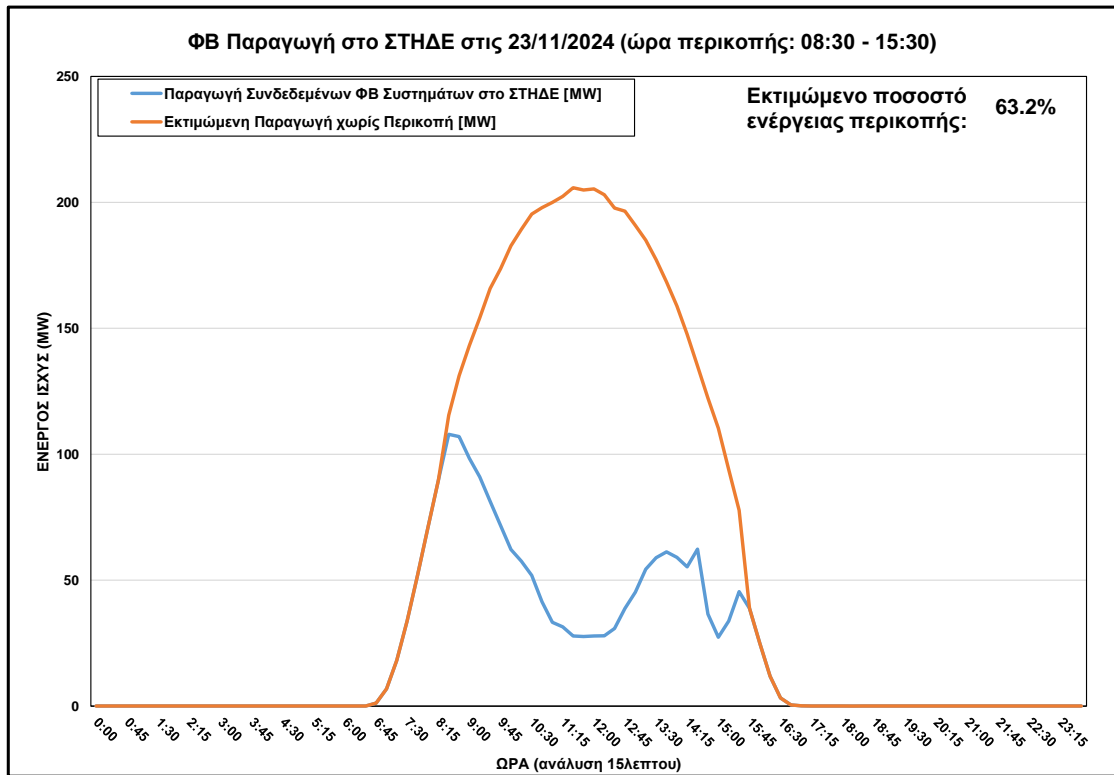


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1142.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	714.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	62.5%

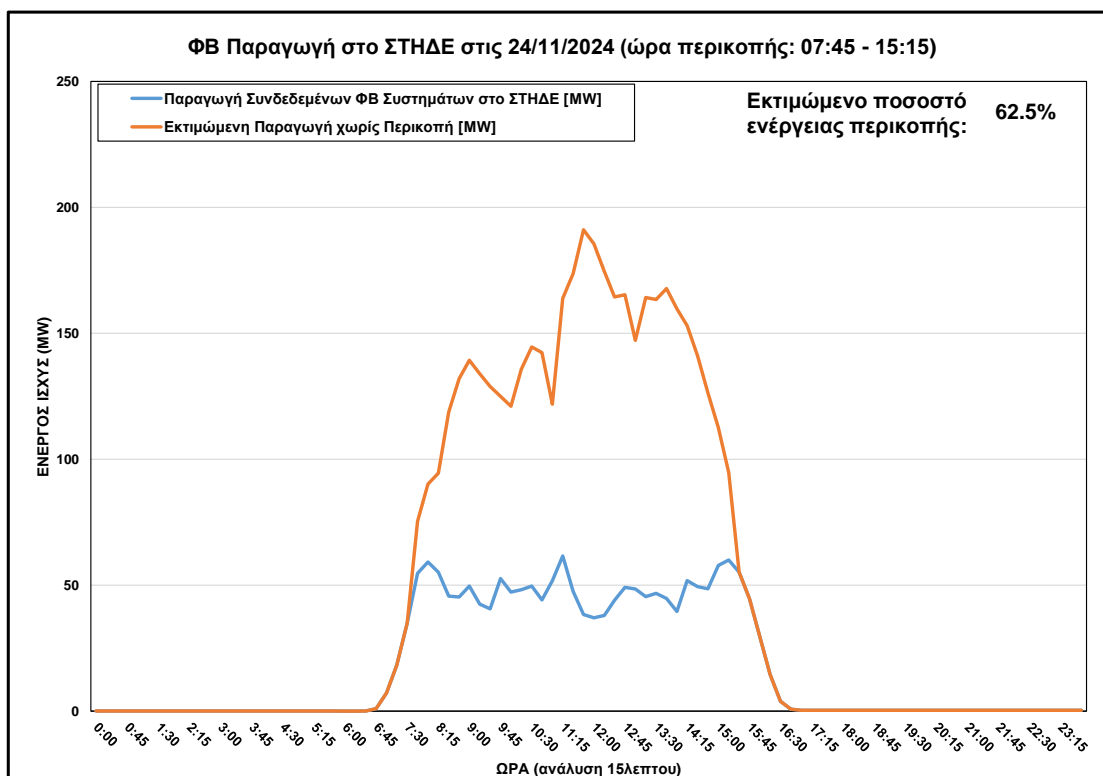


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1089.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	535.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	49.2%

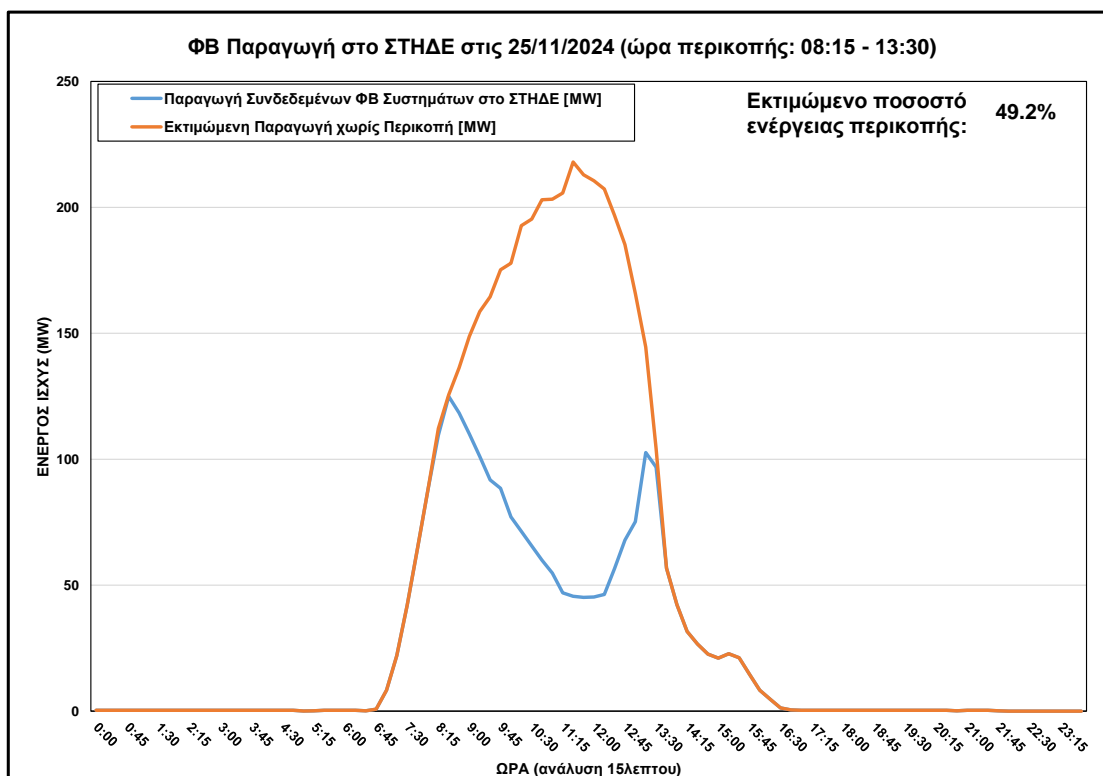


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1402.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	668.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	47.6%

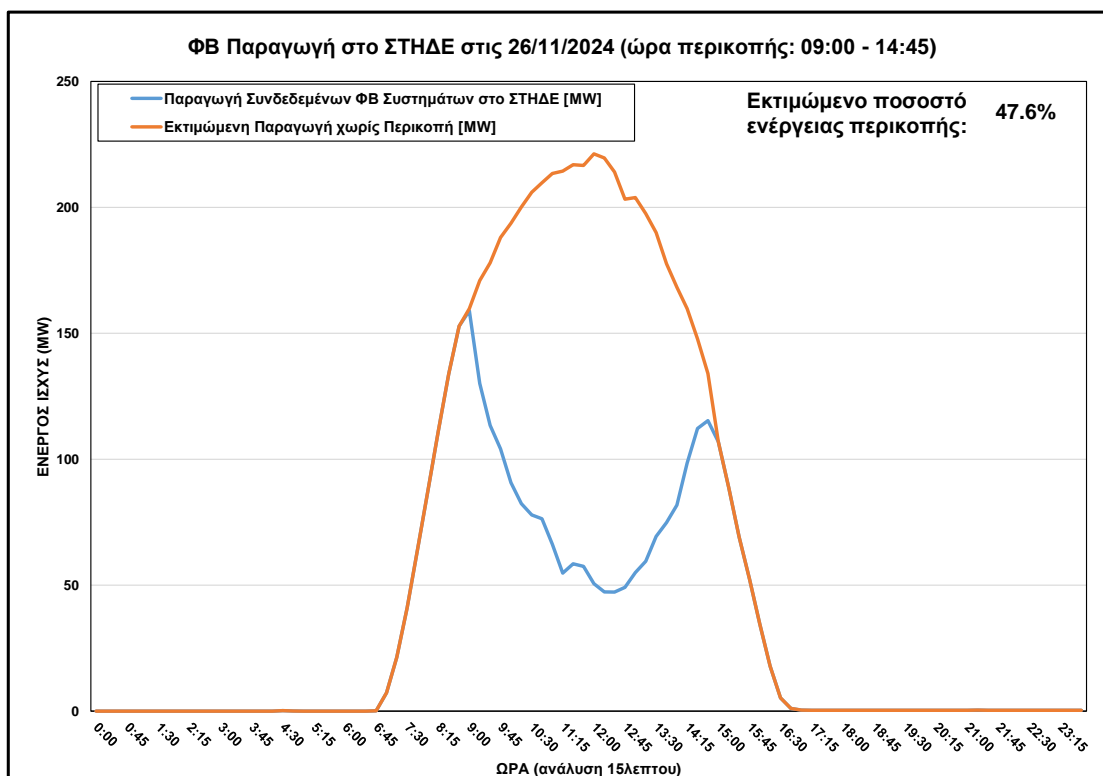


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1235.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	396.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	32.1%

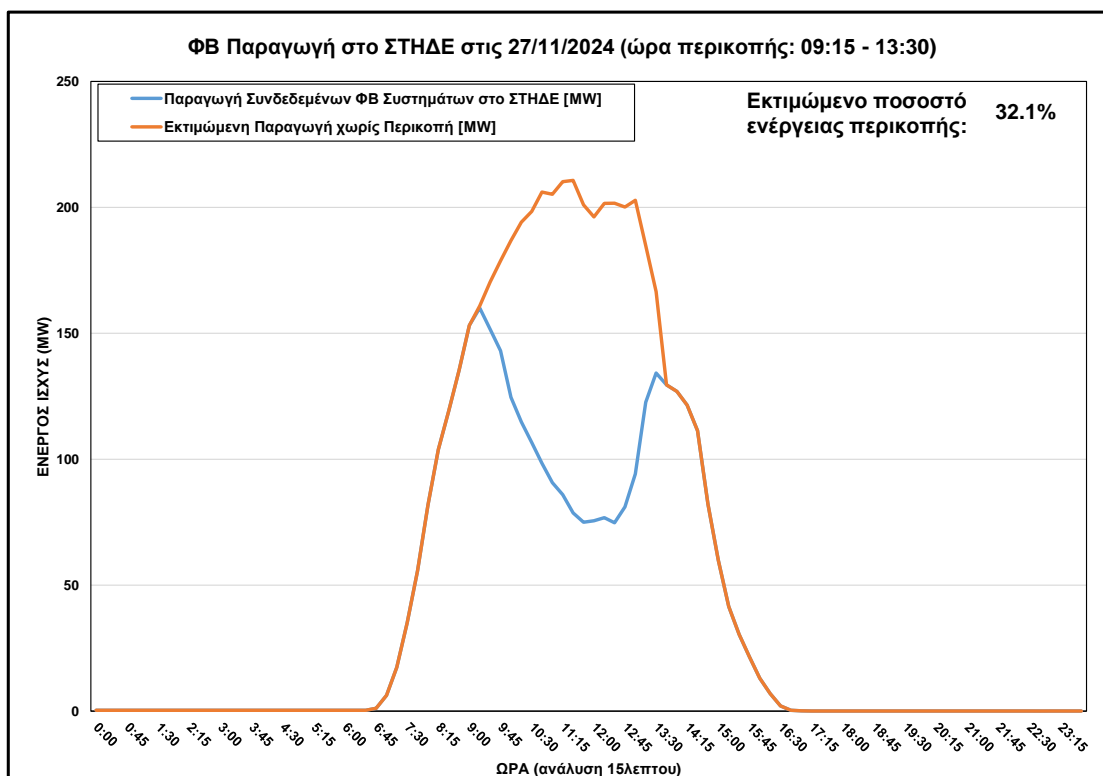


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1320.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	531.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	40.2%

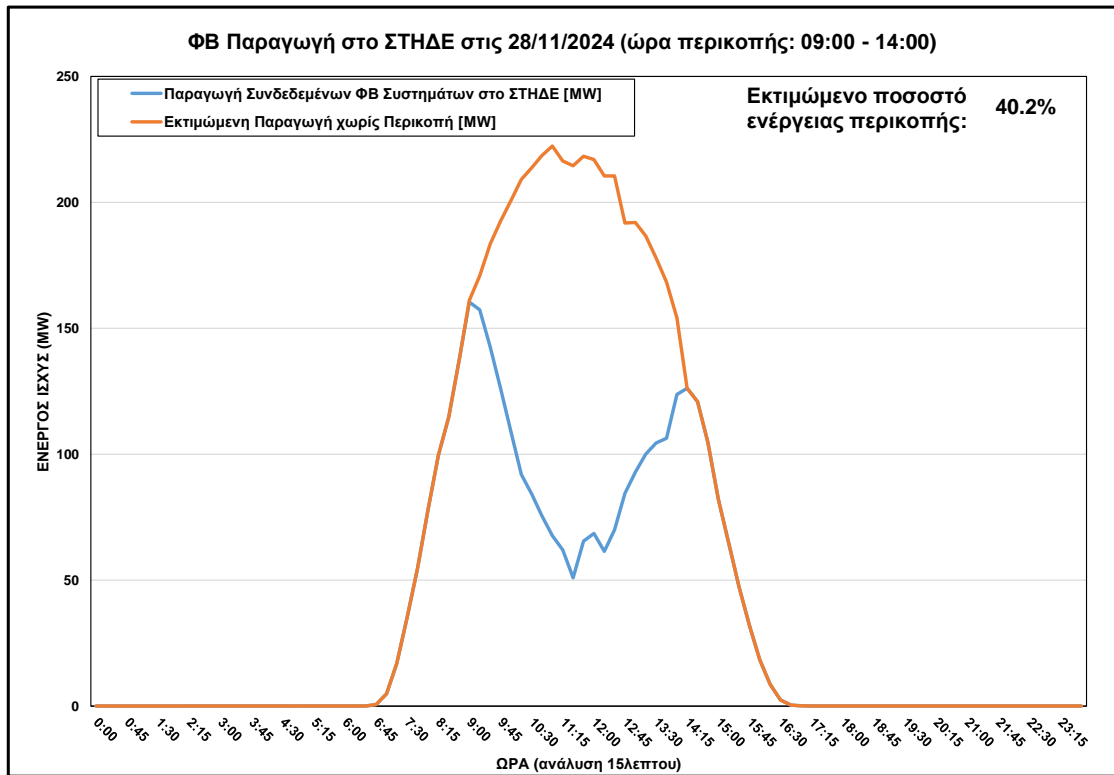


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1092.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	248.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	22.7%

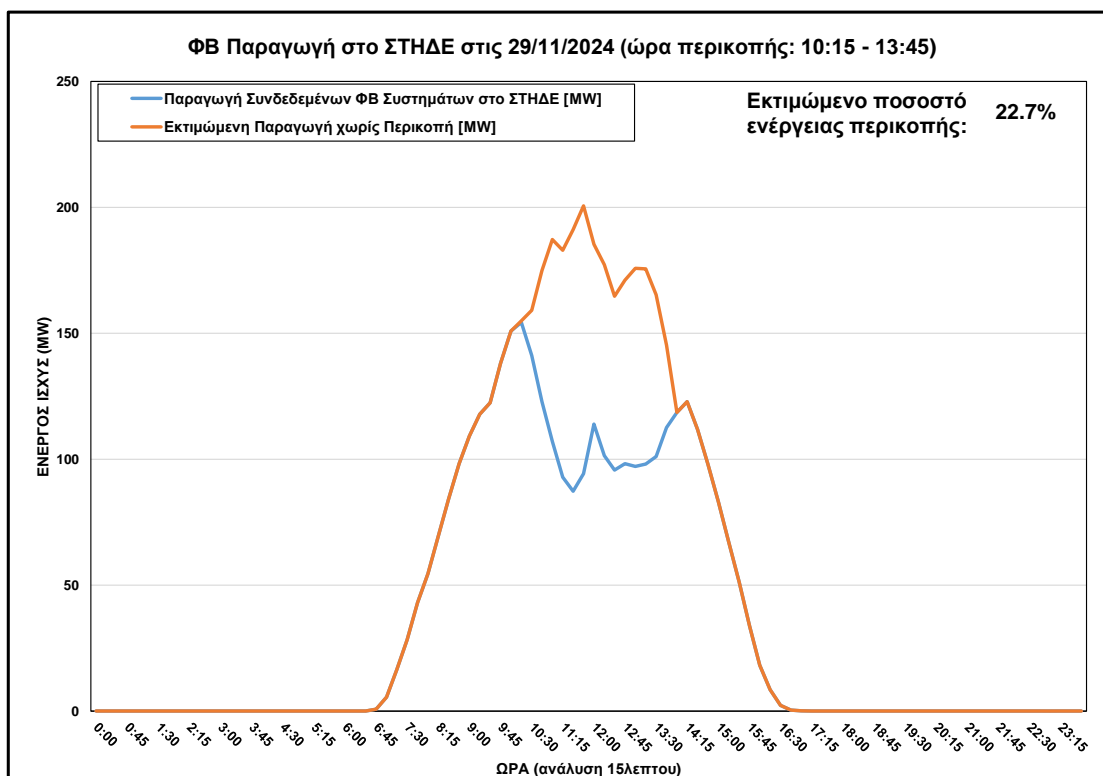

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1264.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	630.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	49.9%

