


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1201.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	693.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	57.8%

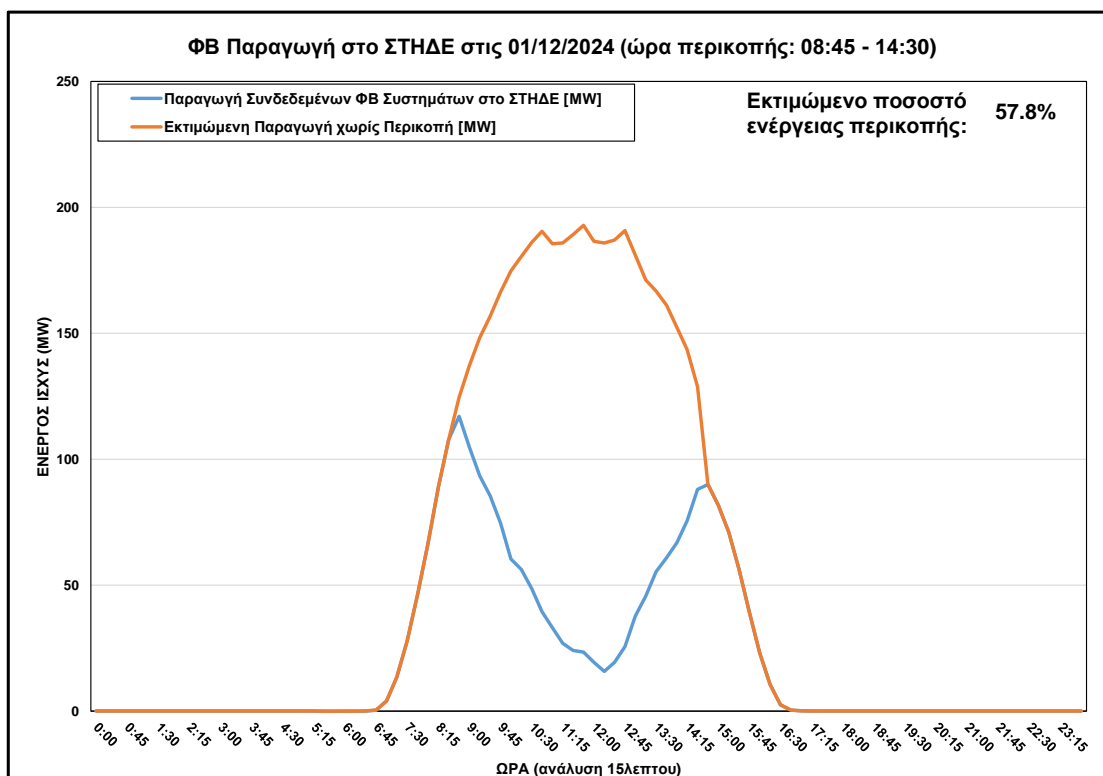


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1089.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	241.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	22.2%

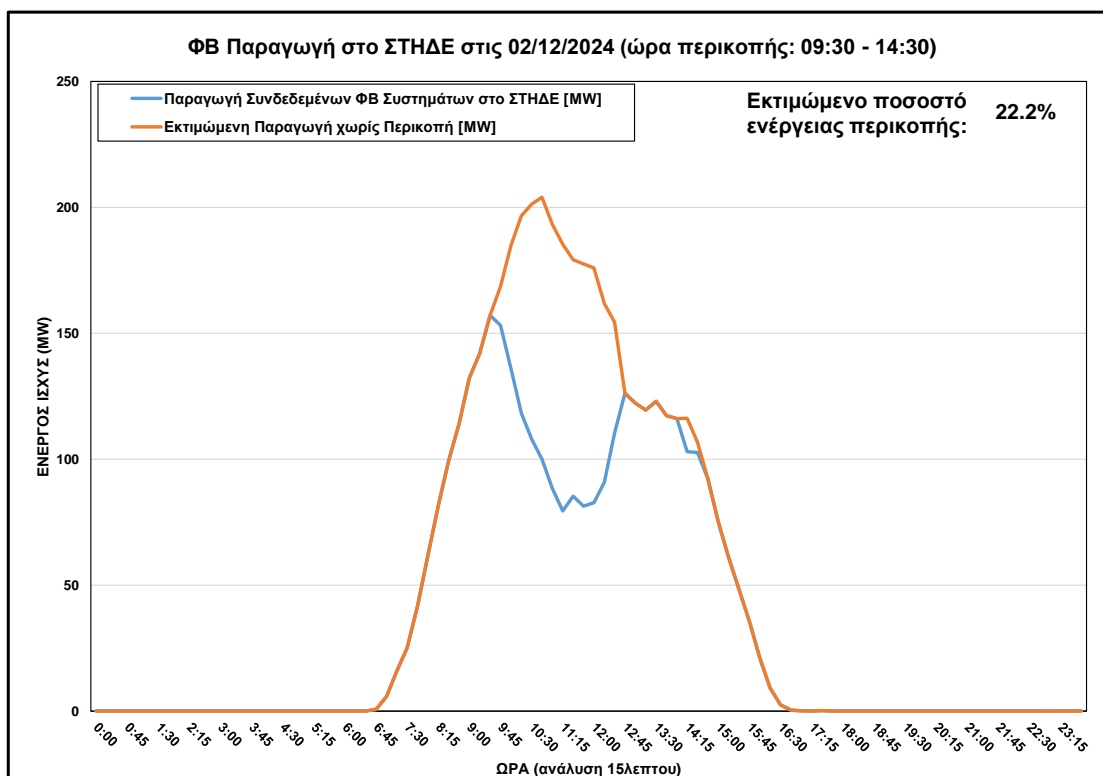


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	11:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	562.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	21.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.9%

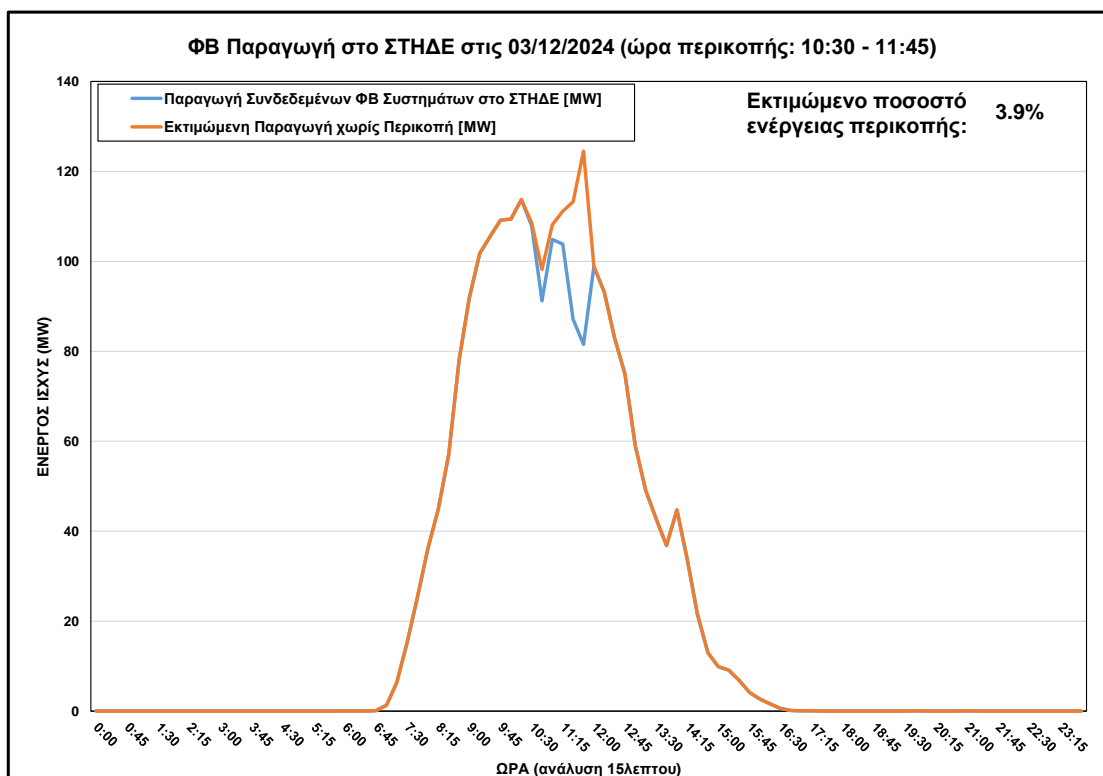


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	852 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	301.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	35.4%

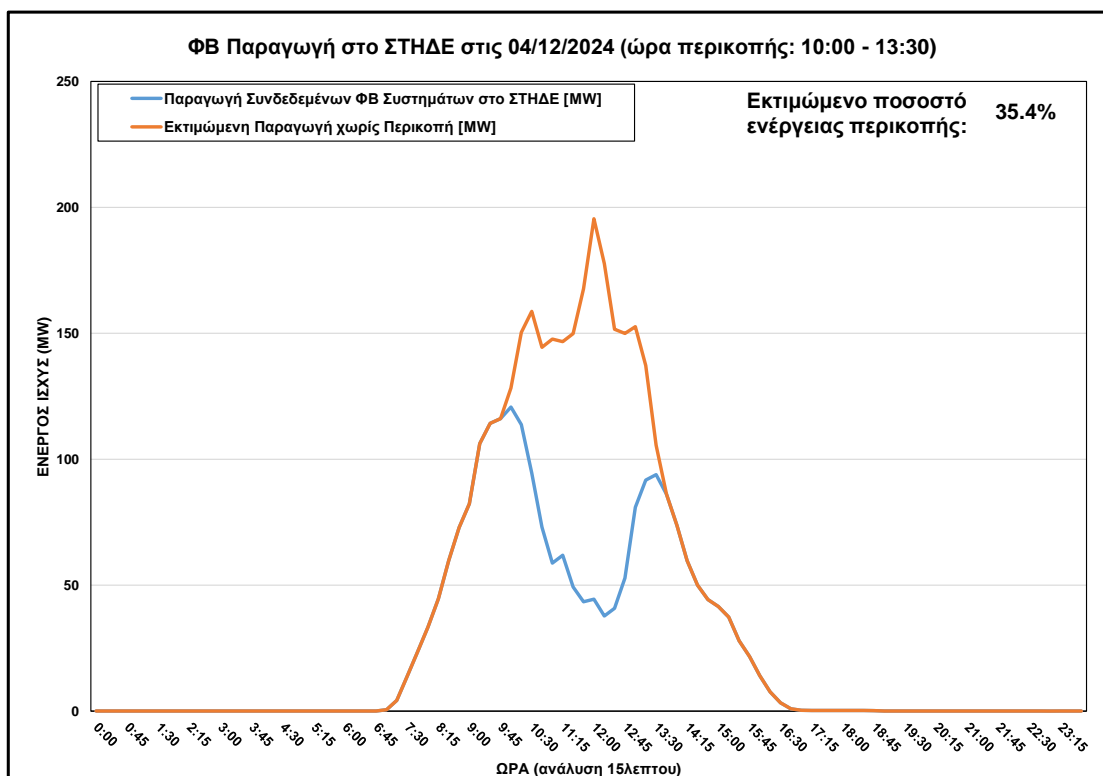


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1085.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	235.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	21.7%

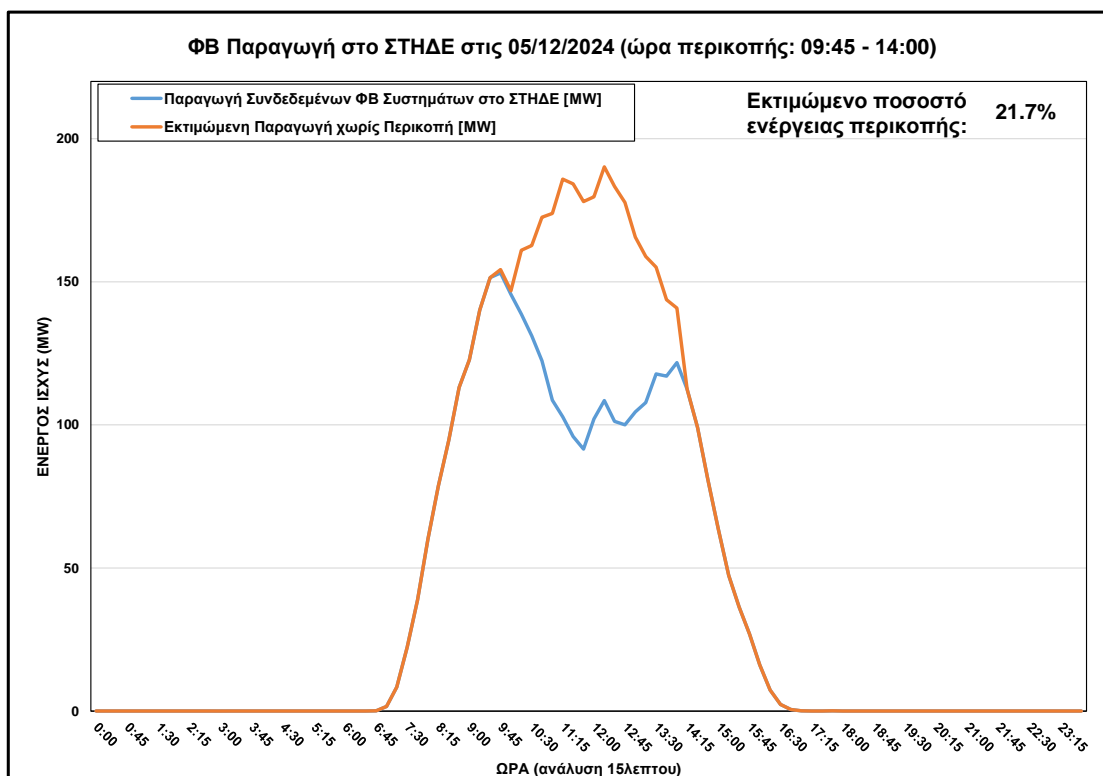


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	951 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	160 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	16.8%

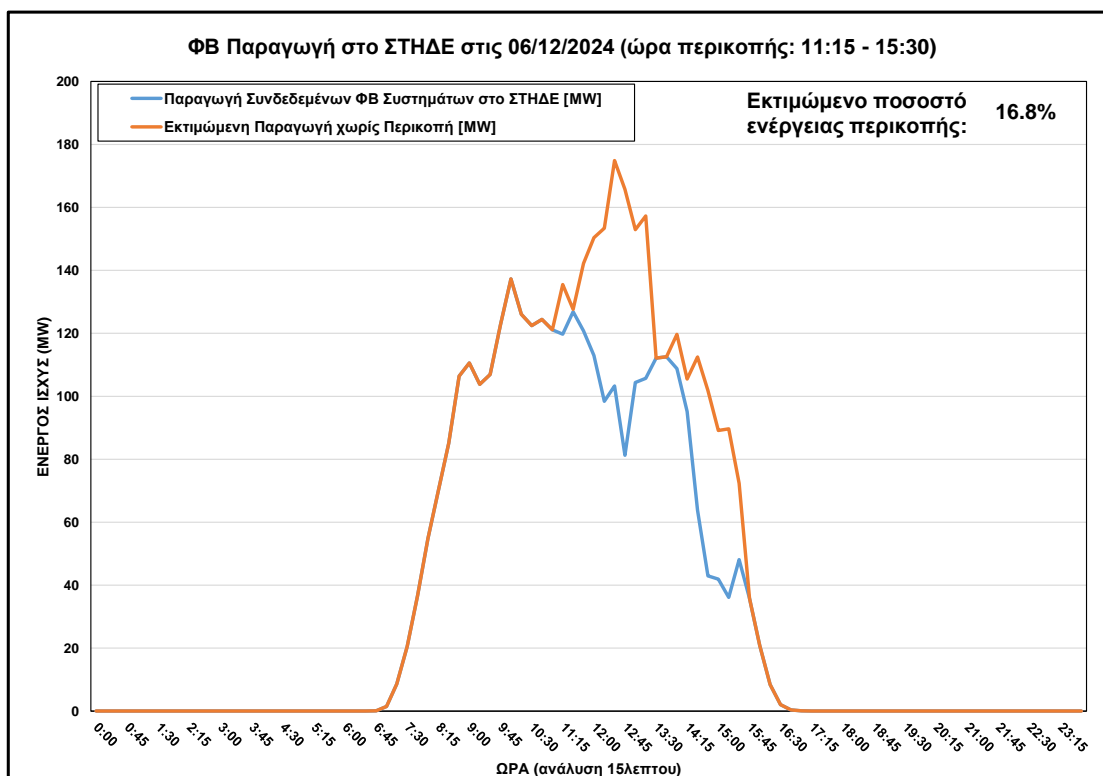


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	524.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	20.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	4.0%

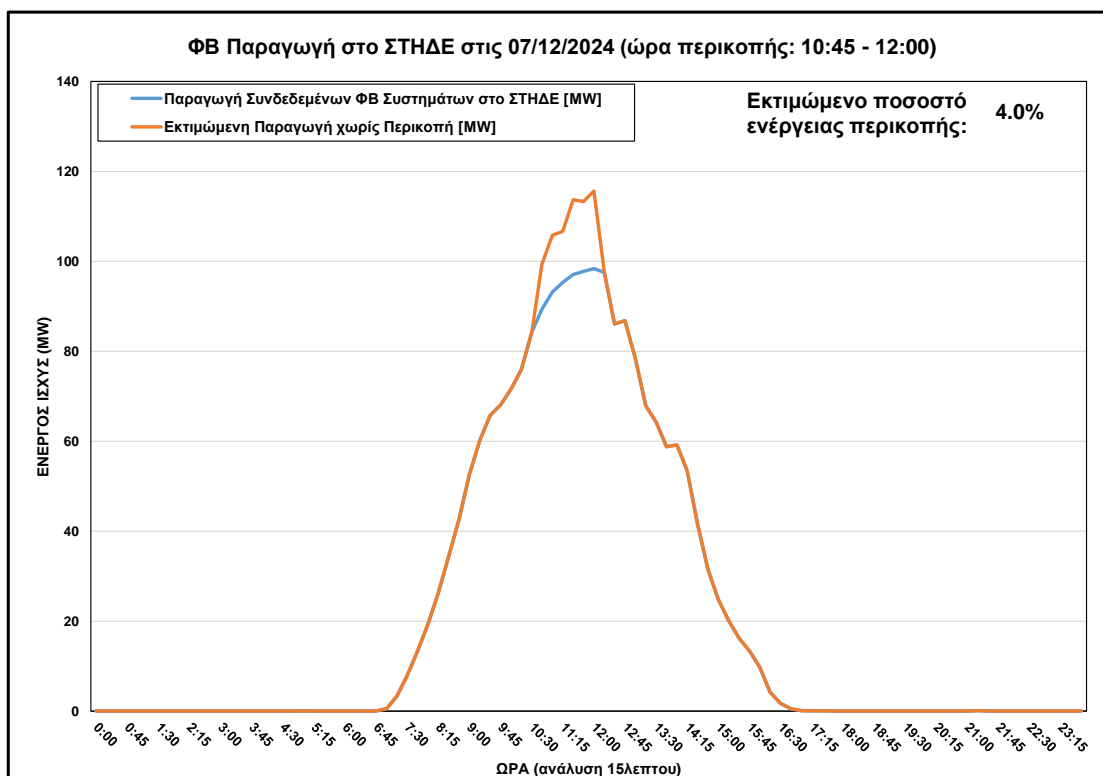


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	858.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	263.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.7%

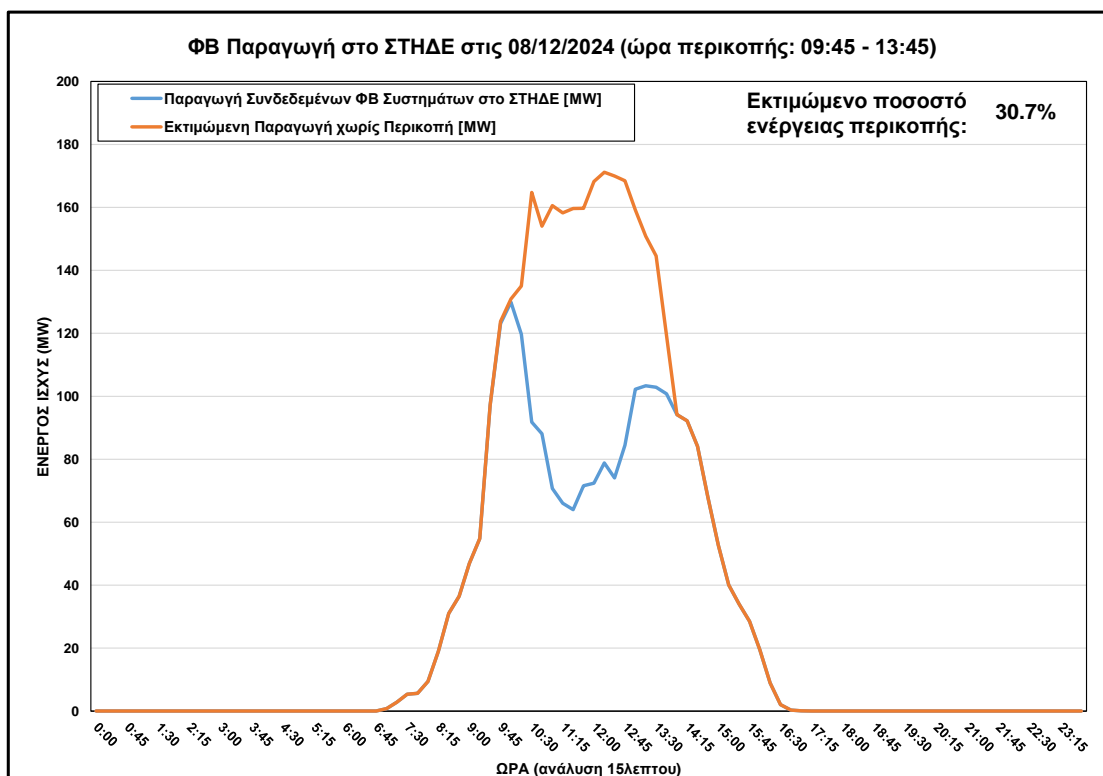


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1009.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	169.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	16.8%

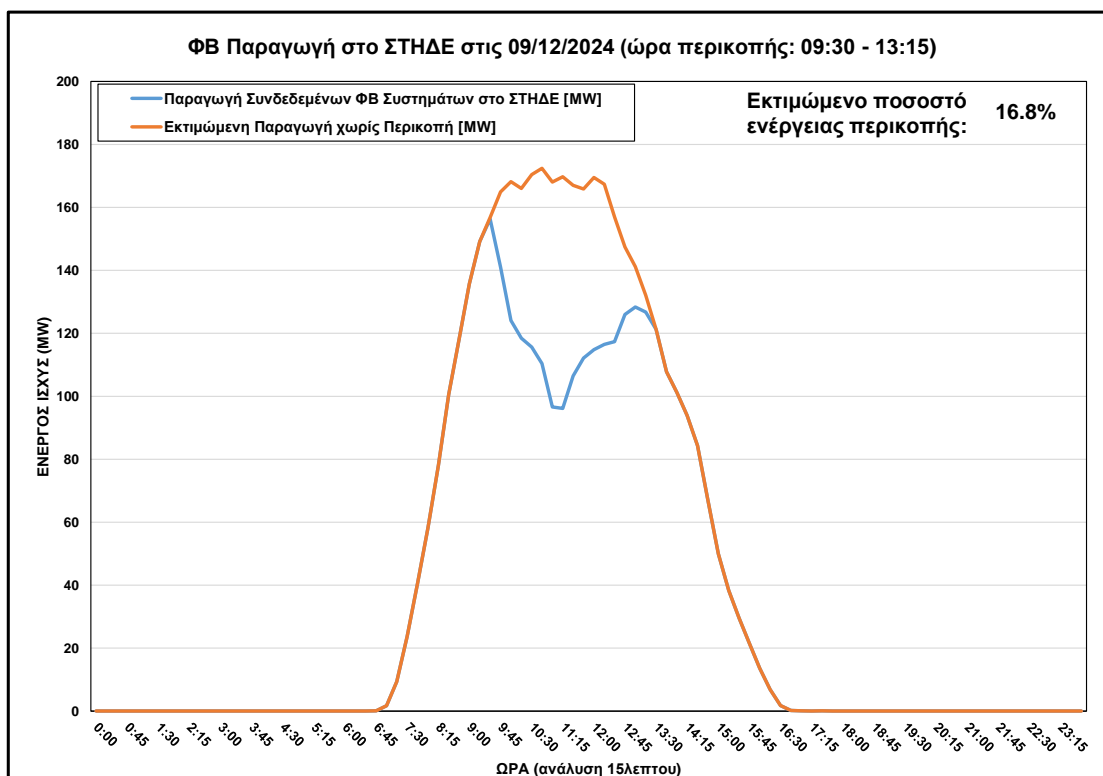


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	931.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	188.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	20.3%

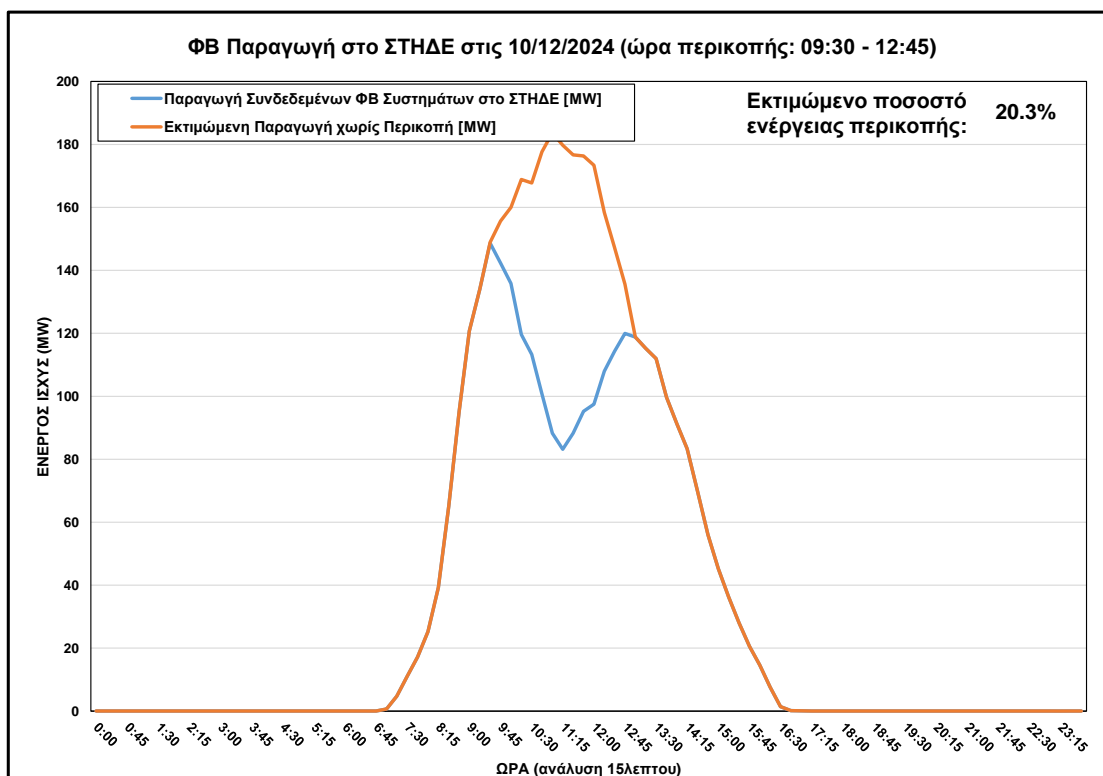


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	941.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	264.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	28.1%

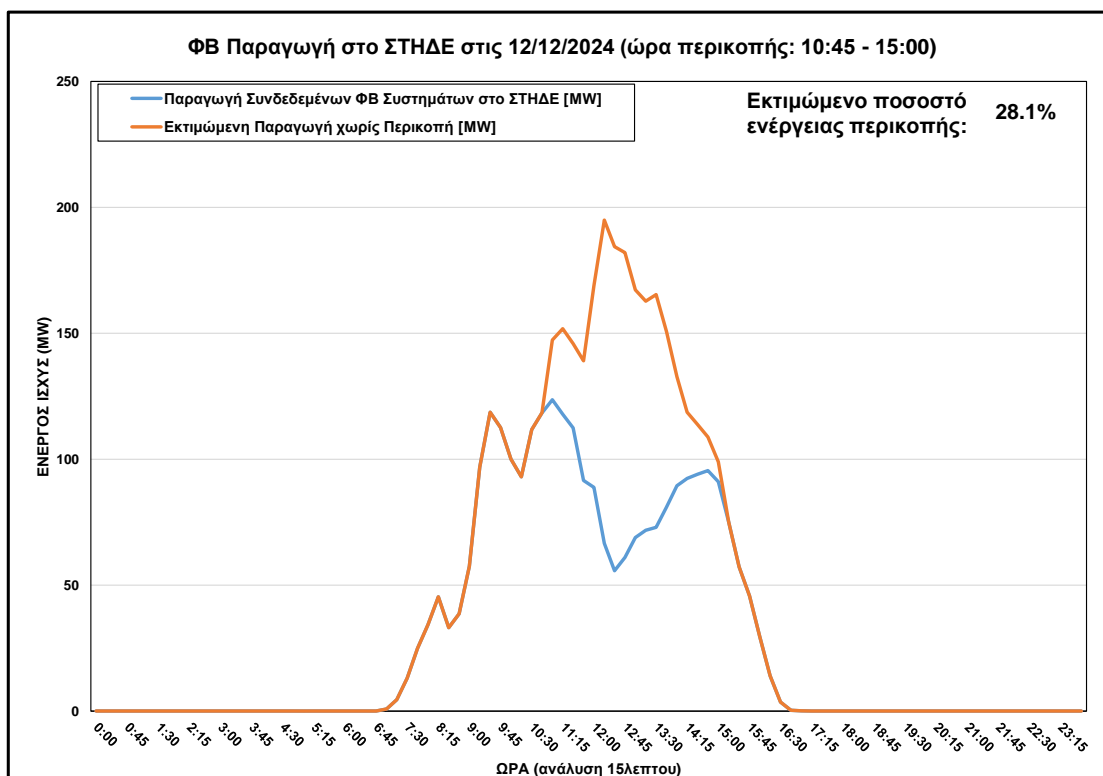


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1160.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	538.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	46.4%

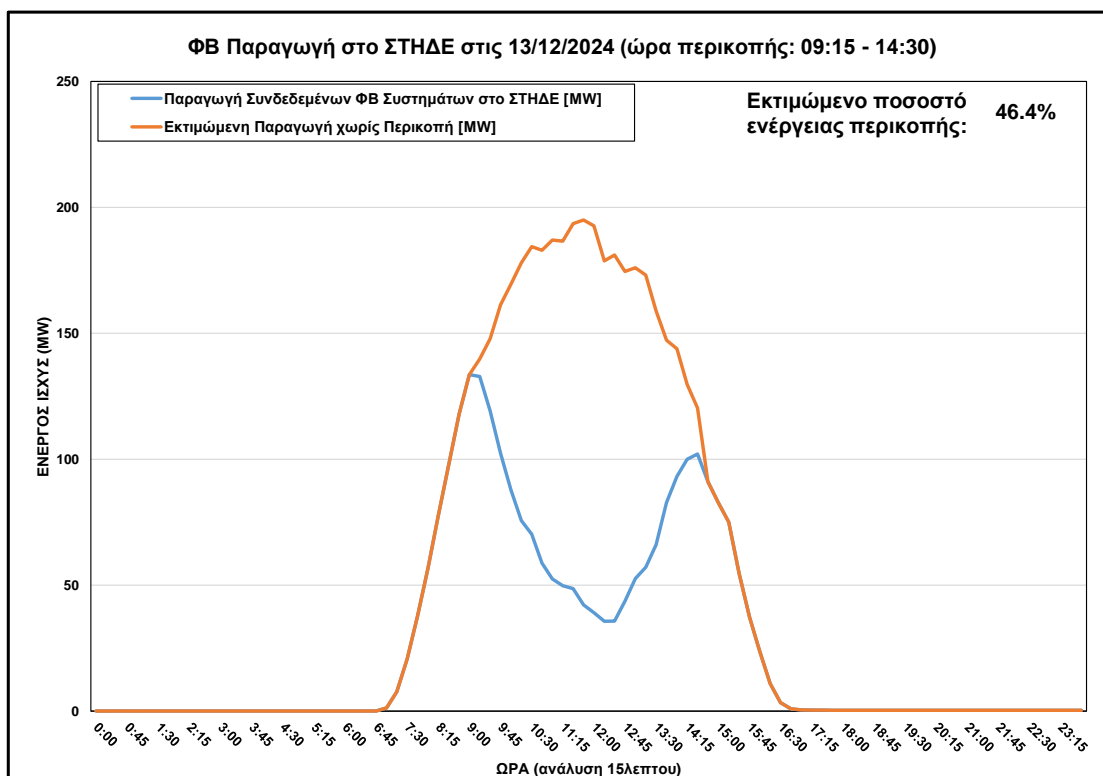


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1265.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	566.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	44.8%

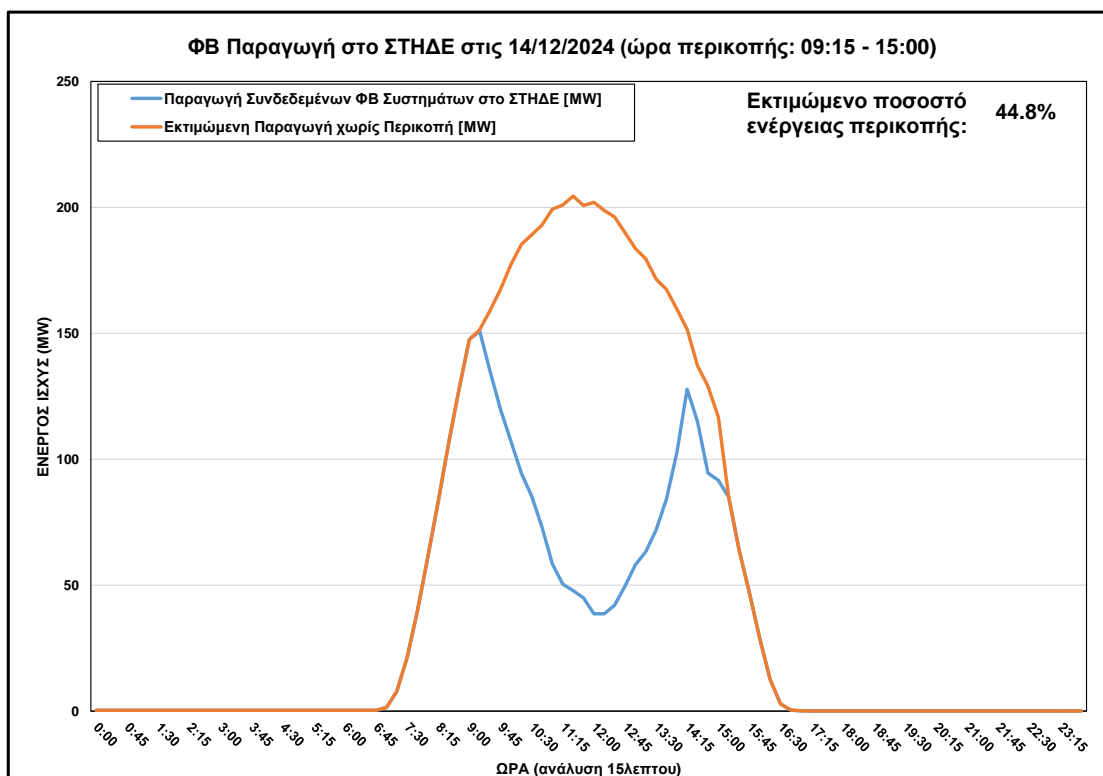


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	983.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	472.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.1%

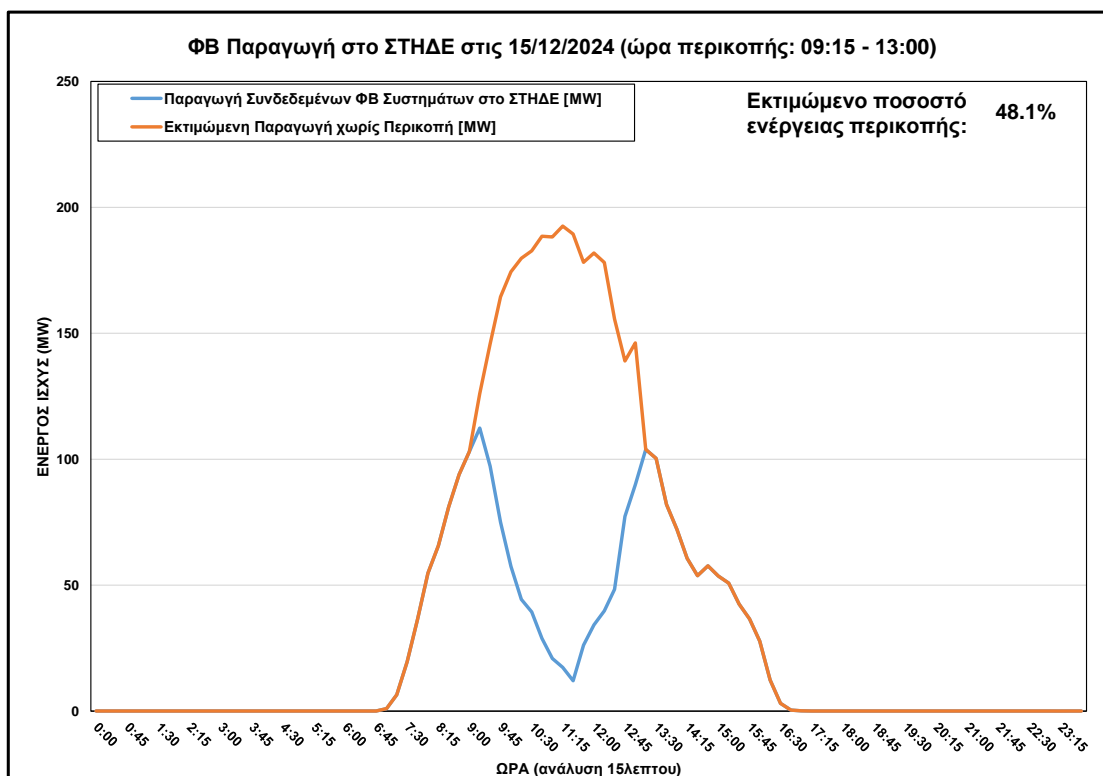


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	11:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	527.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	48.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.3%

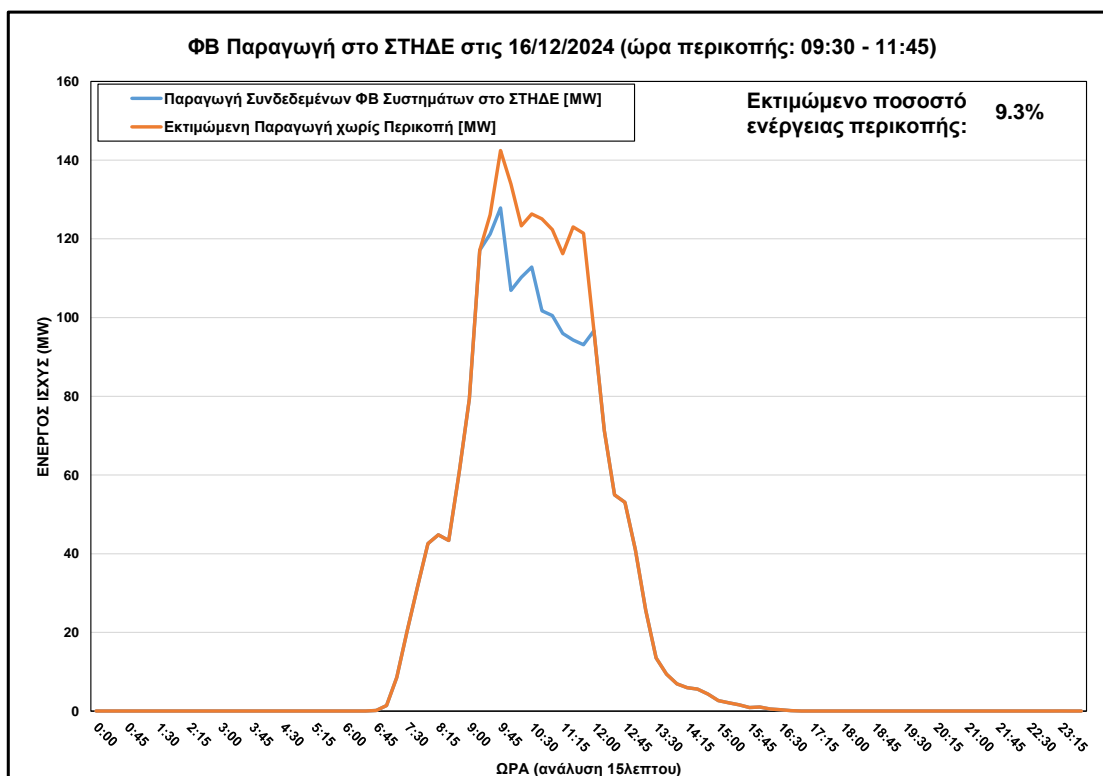


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1040.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	514.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	49.4%

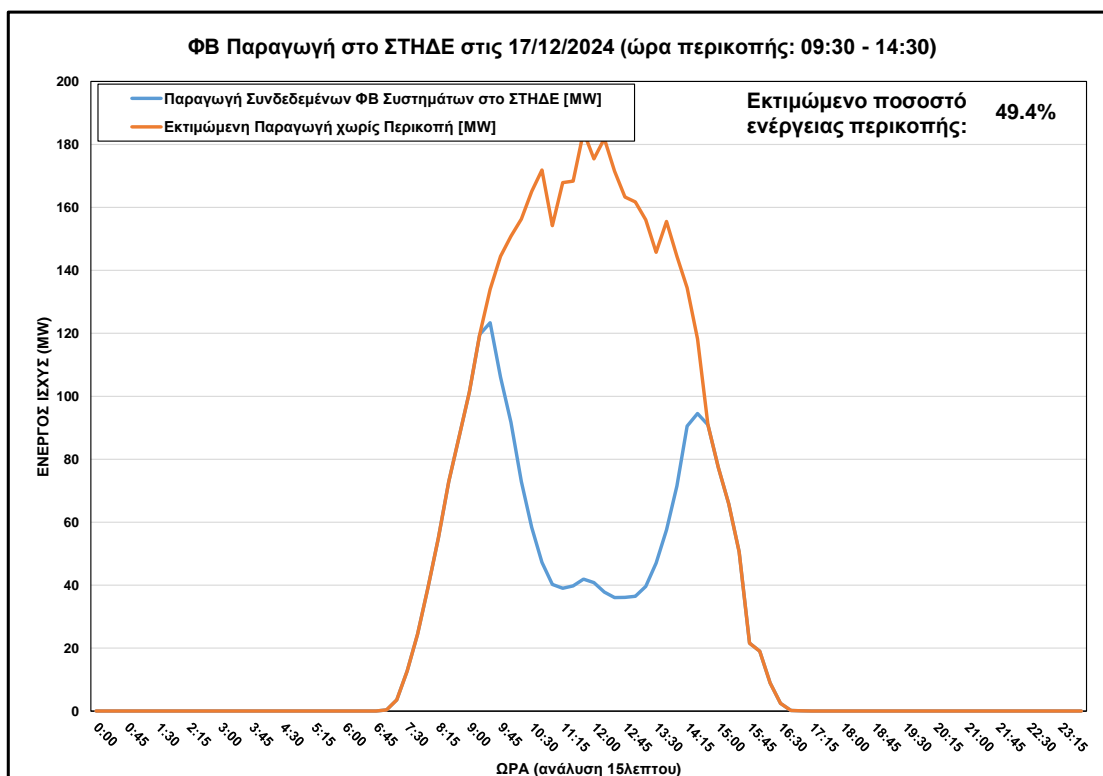


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1280.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	535.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	41.8%

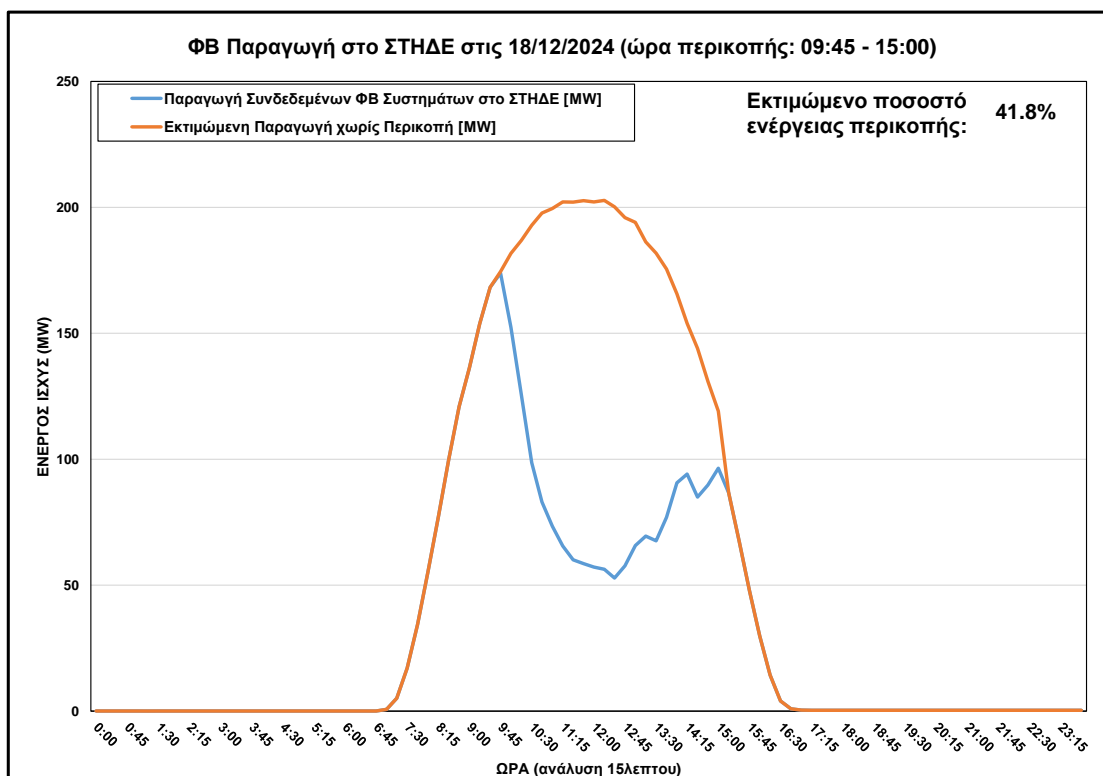


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1205.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	530.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	44.0%

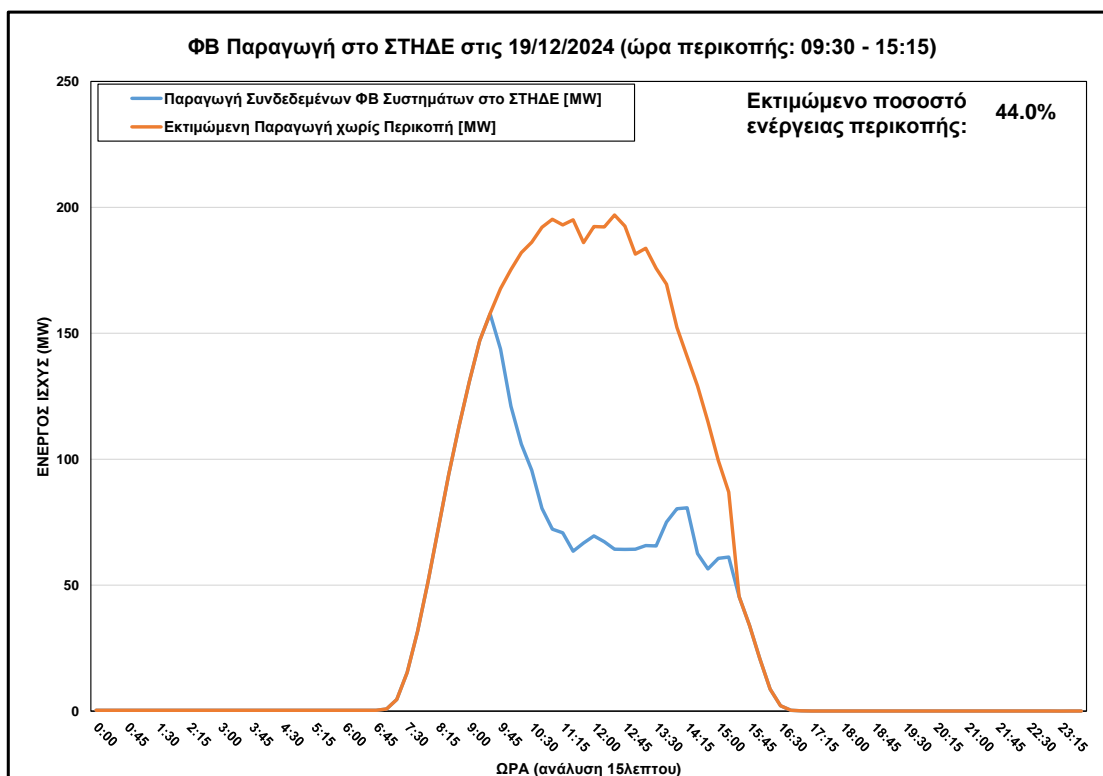


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1227 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	669.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	54.5%

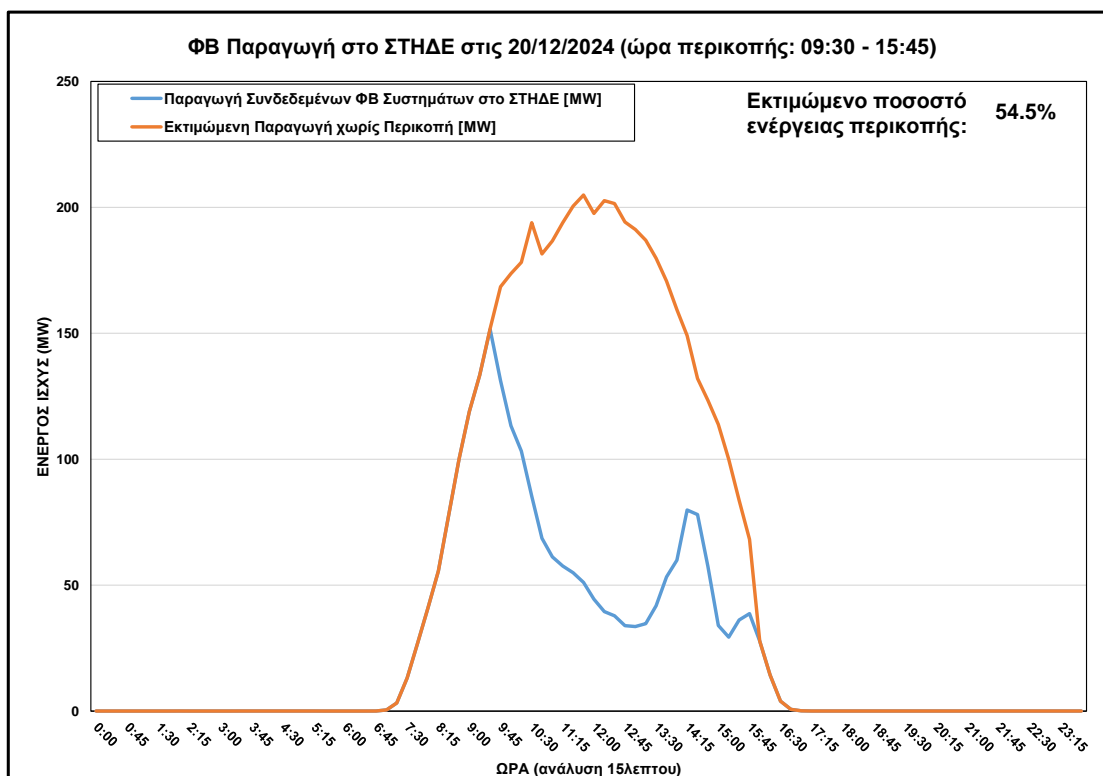


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	590.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	16 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	2.7%

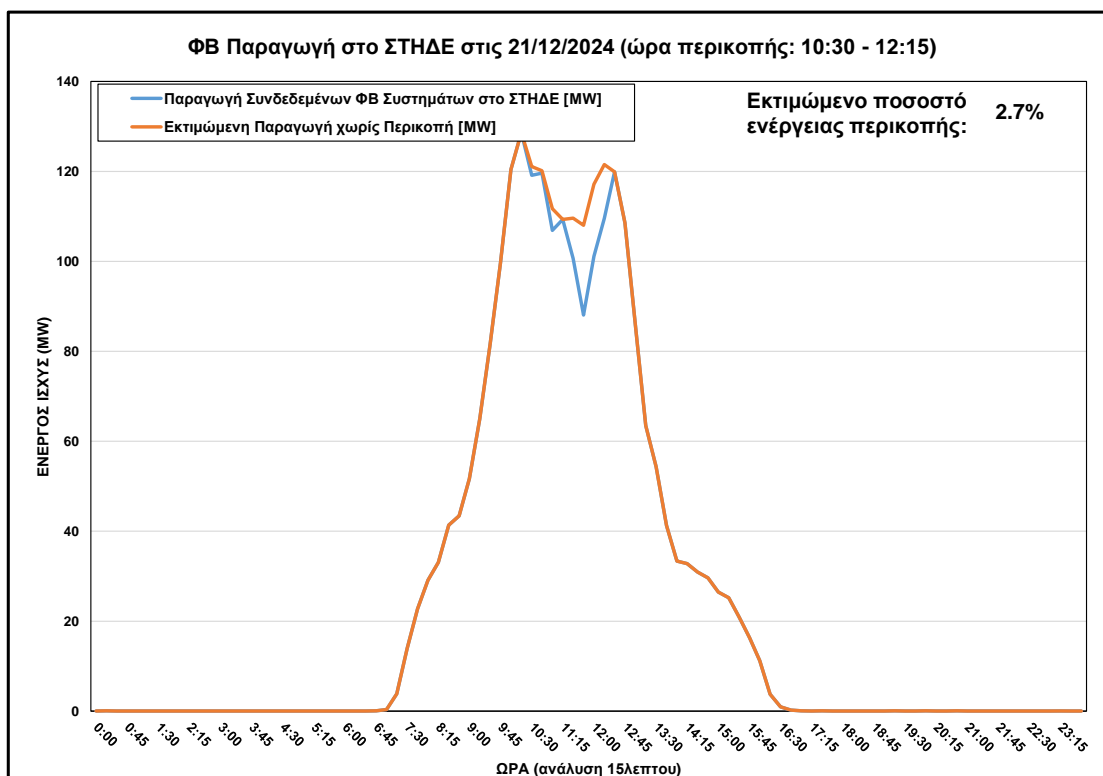


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/12/2024	Αποκοπή Φ/Β Συστημάτων IoT / Ripple:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1111.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Ripple που αποκόπηκε:	34.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	893.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των IoT που αποκόπηκε:	9.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	80.4%		

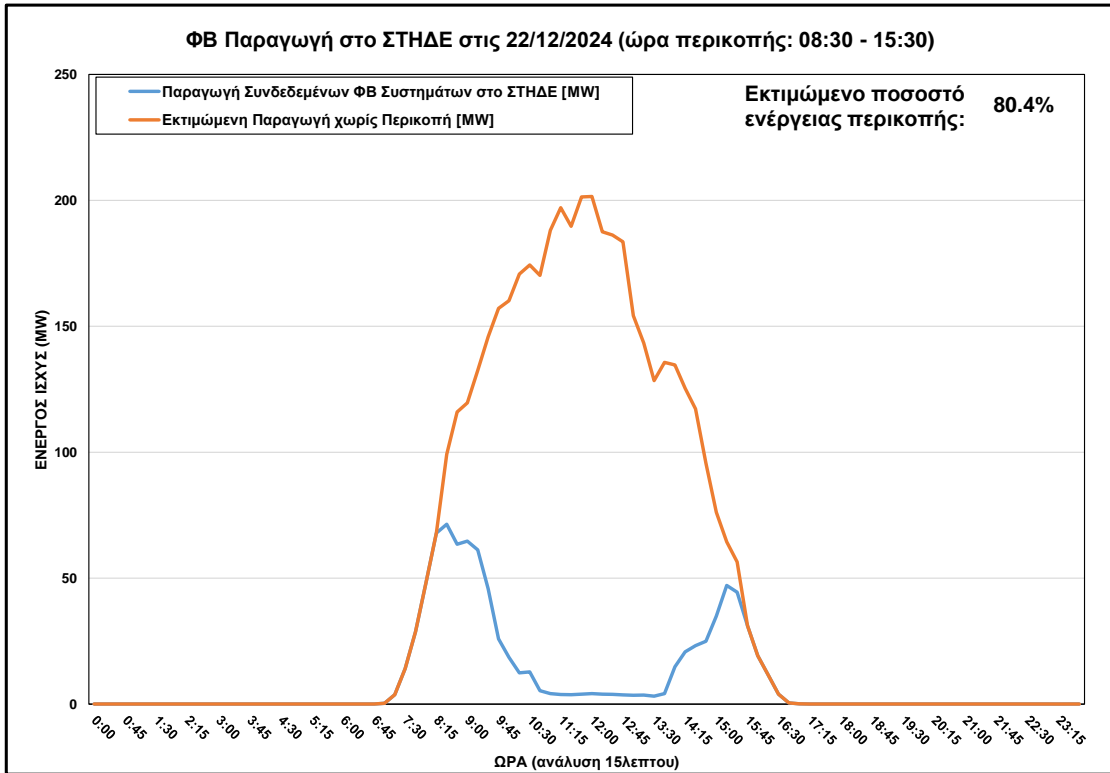


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	887.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	427 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.1%

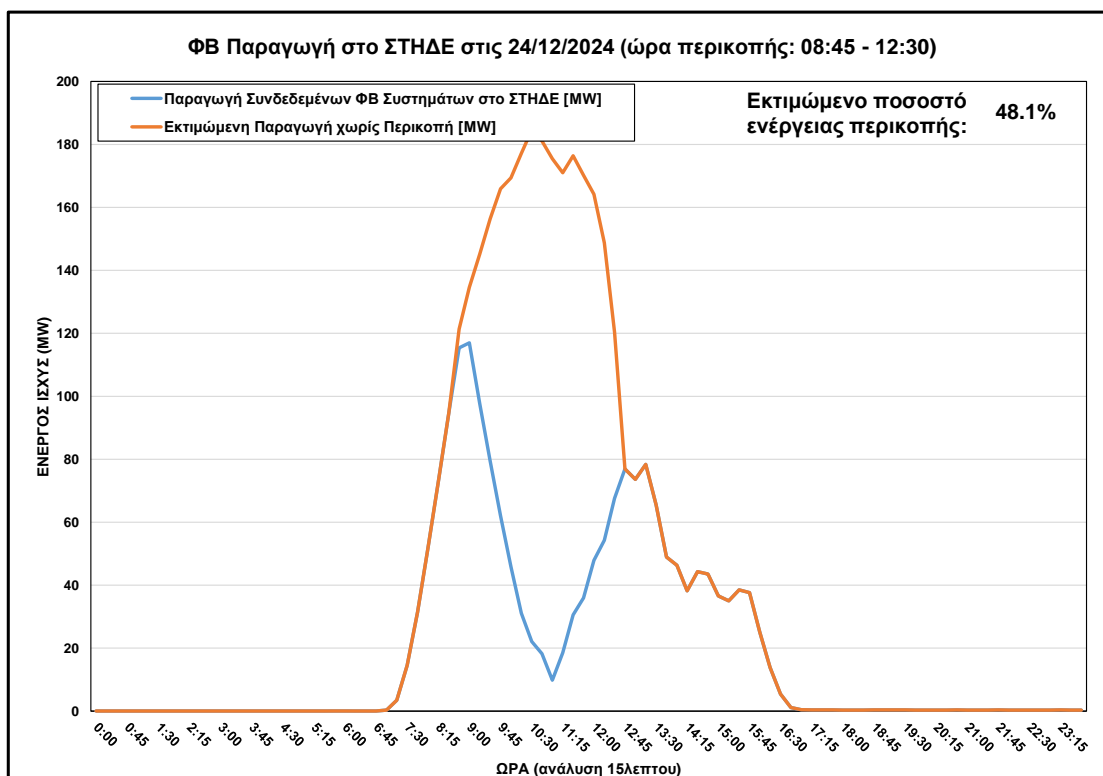


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/12/2024	Αποκοπή Φ/Β Συστημάτων IoT / Ripple:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	14:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	855.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Ripple που αποκόπηκε:	8.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	418.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των IoT που αποκόπηκε:	
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.9%		

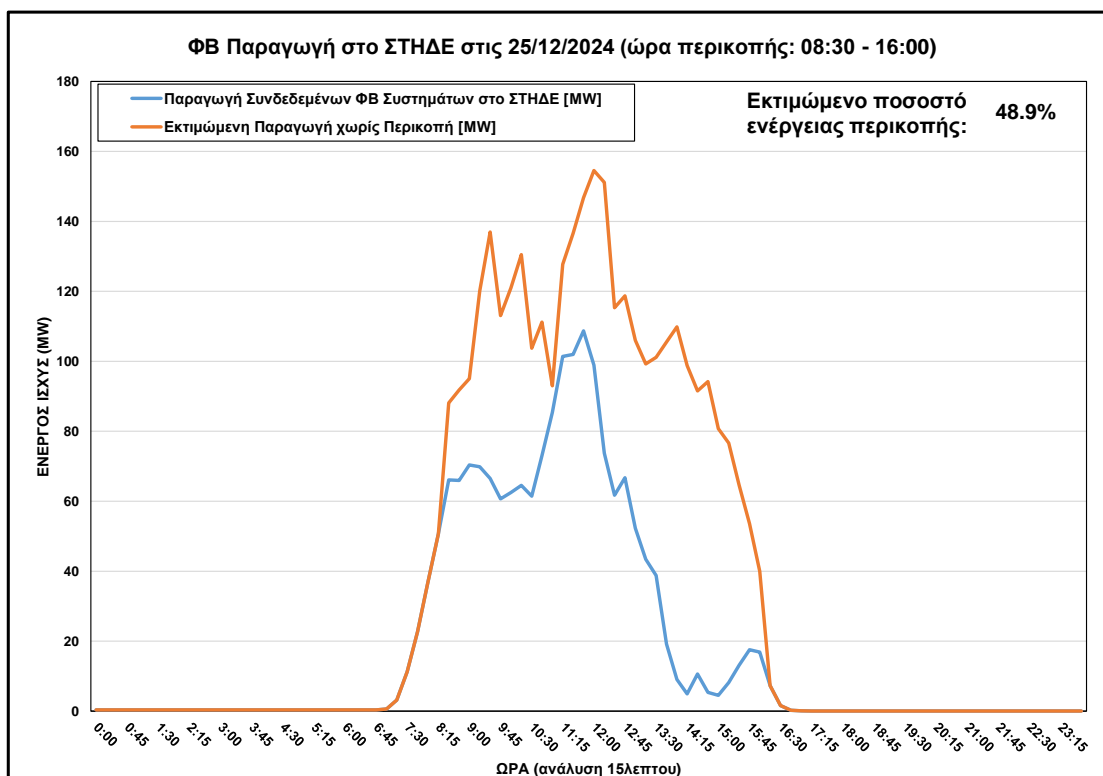


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	671 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	151.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	22.6%

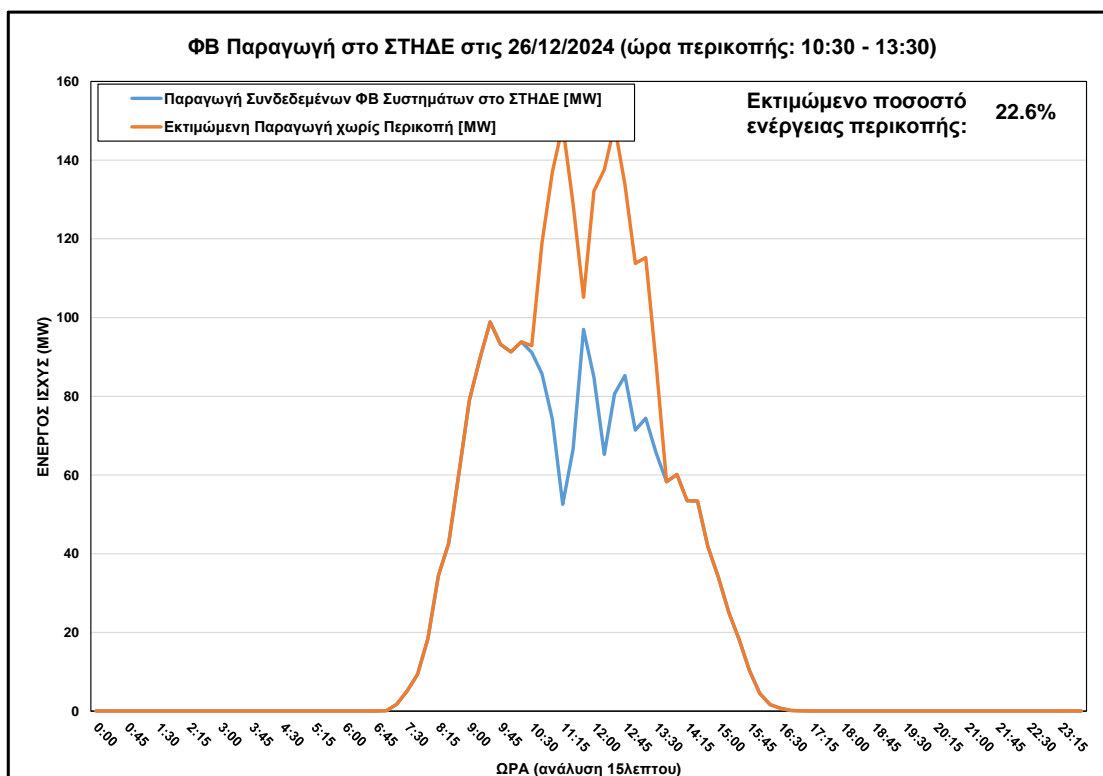


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	780.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	116.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.9%

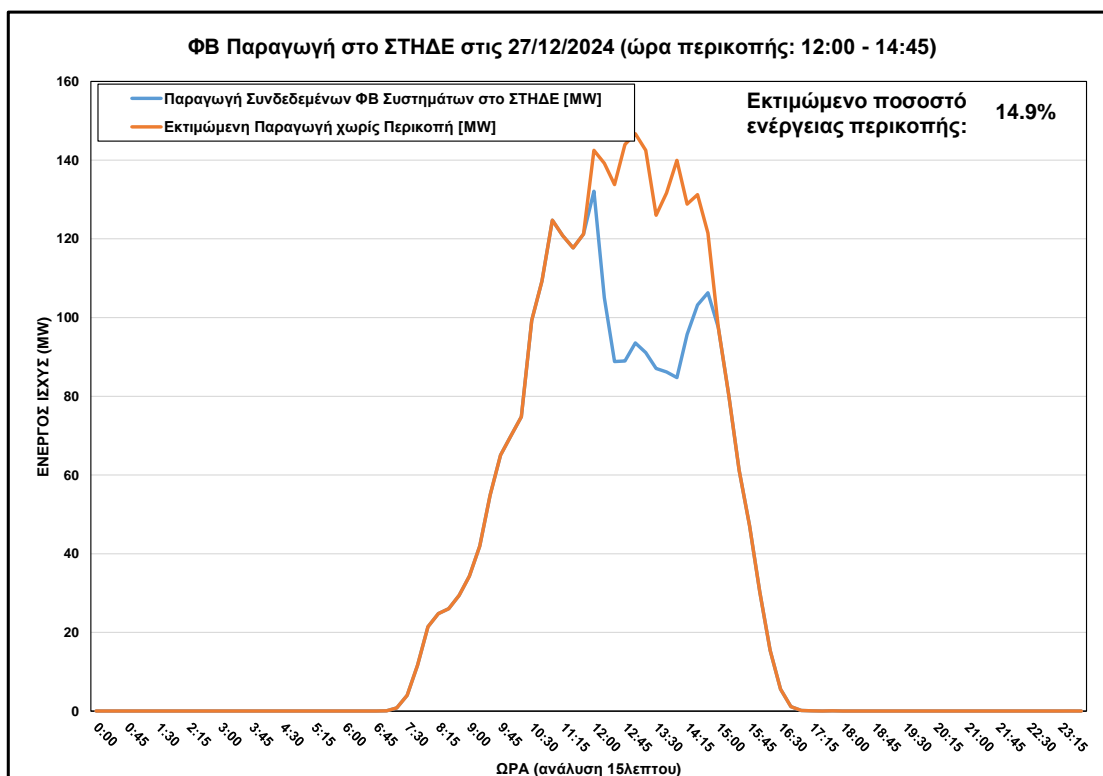


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/12/2024	Αποκοπή Φ/Β Συστημάτων IoT / Ripple:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	865.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Ripple που αποκόπηκε:	50.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	452.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των IoT που αποκόπηκε:	110.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	52.3%		

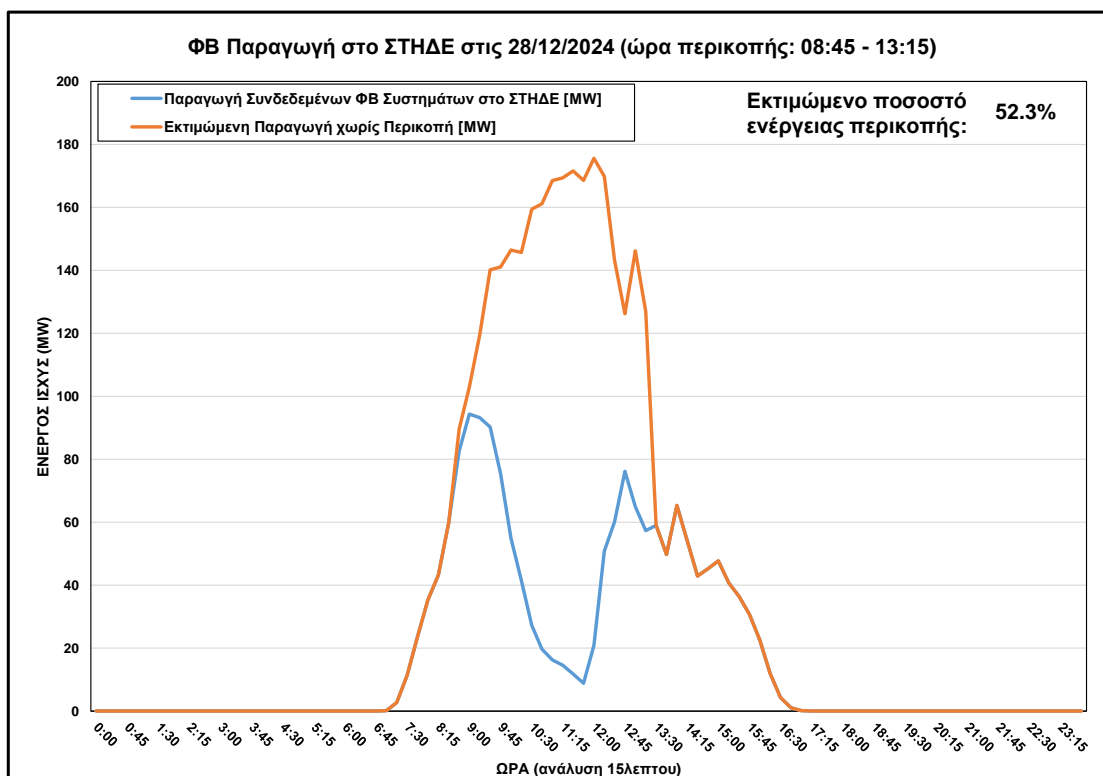

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	31/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	889.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	211.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	23.8%

