


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/01/2025	Αποκοπή Φ/Β Συστημάτων Ripple:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1223.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Ripple που αποκόπηκε:	315.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	966.3 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	79.0%		

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 01/01/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 15:30)

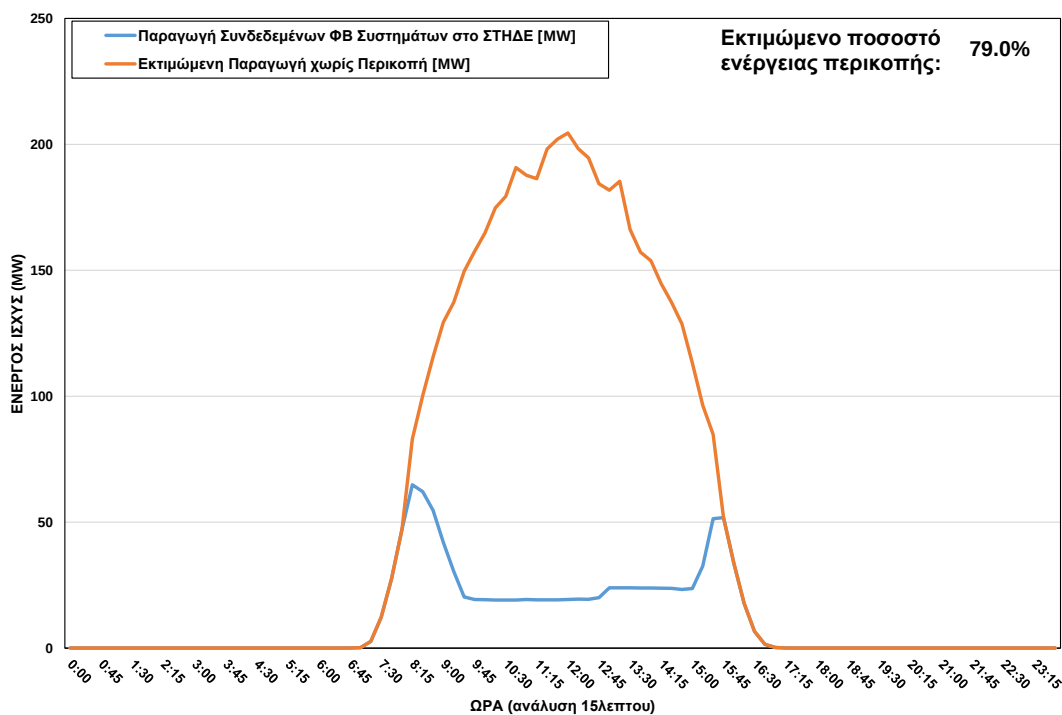


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1258.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	780.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	62.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 02/01/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:15)

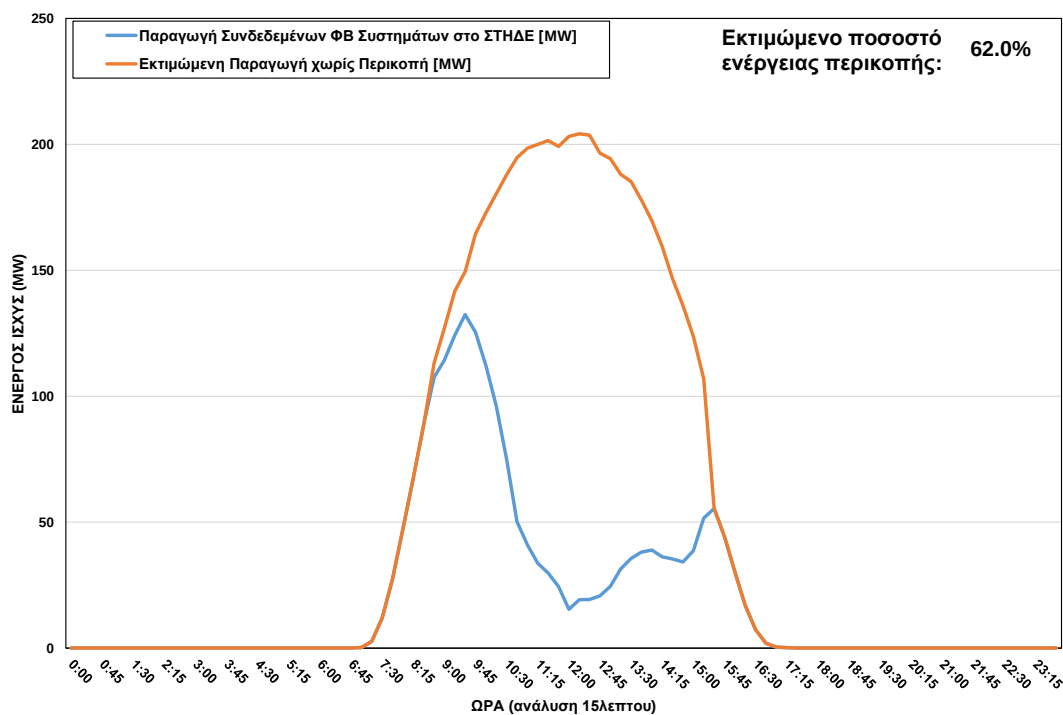


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1240.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	511.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	41.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 03/01/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 14:15)

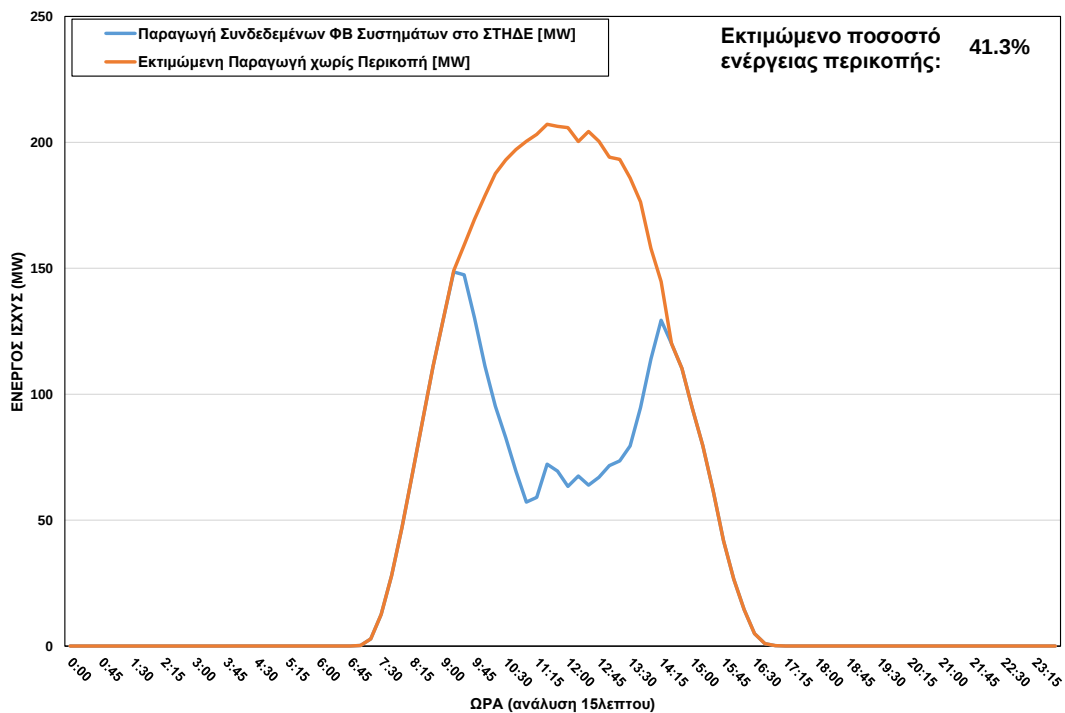


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	605.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	21 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.5%

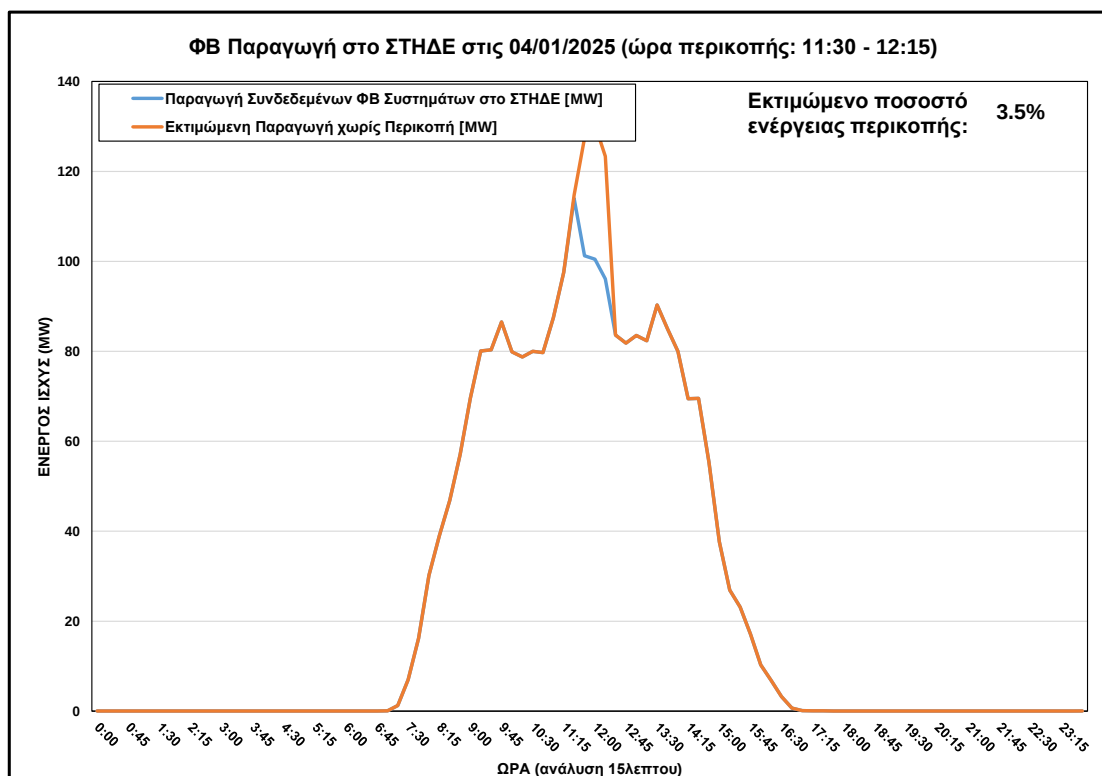


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	11:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	419.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	15.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 05/01/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 11:45)

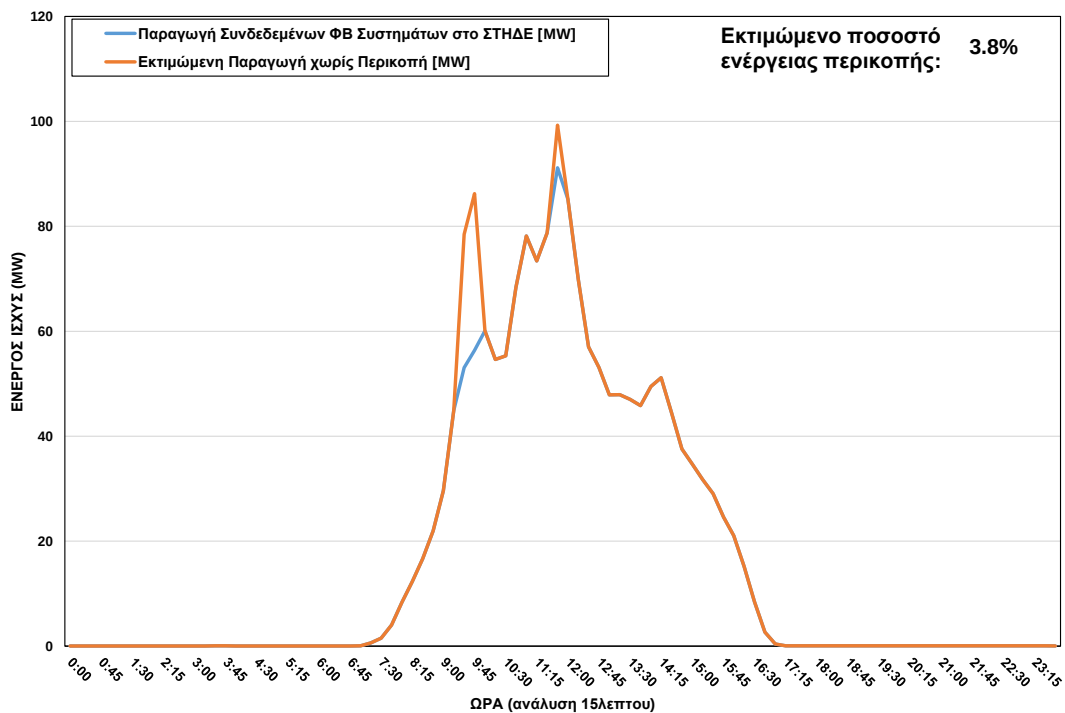


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1160.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	805.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	69.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 06/01/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:15)

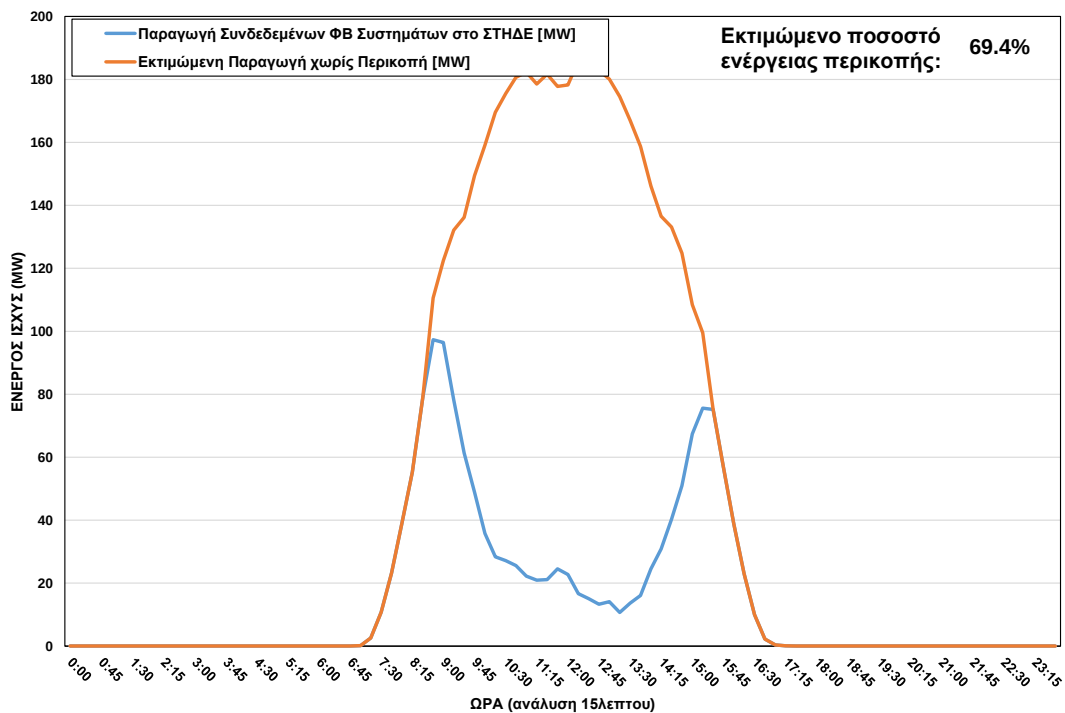


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1237 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	474.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	38.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 07/01/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 14:45)

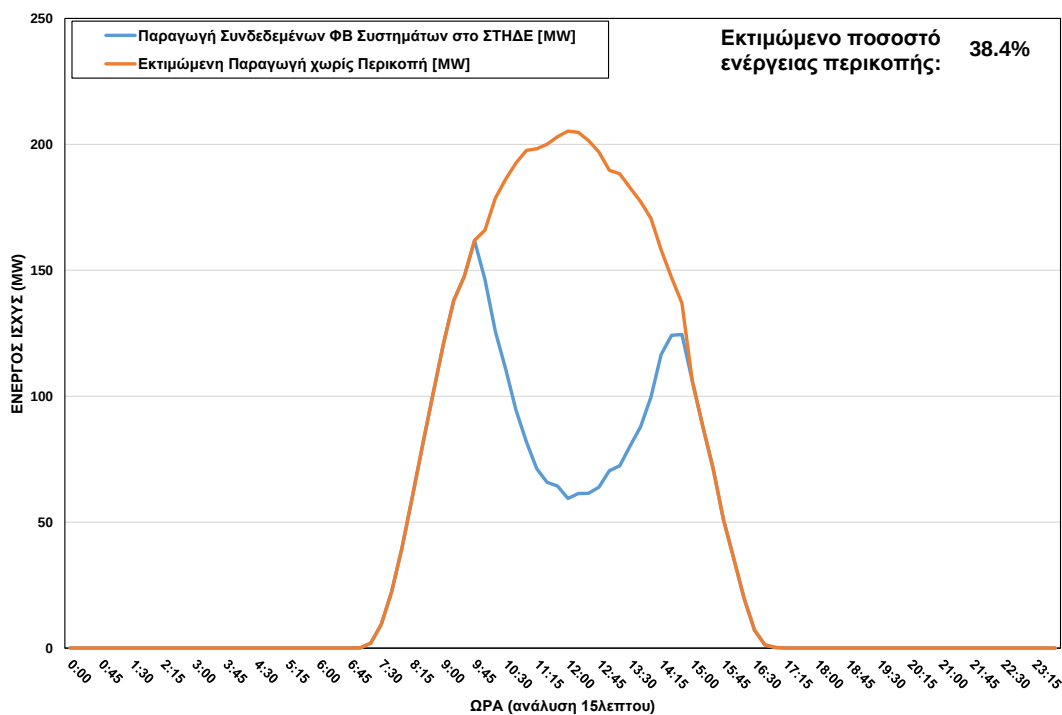


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	946.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	147.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	15.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 08/01/2025 (ώρα περικοπής: 10:15 - 13:15)

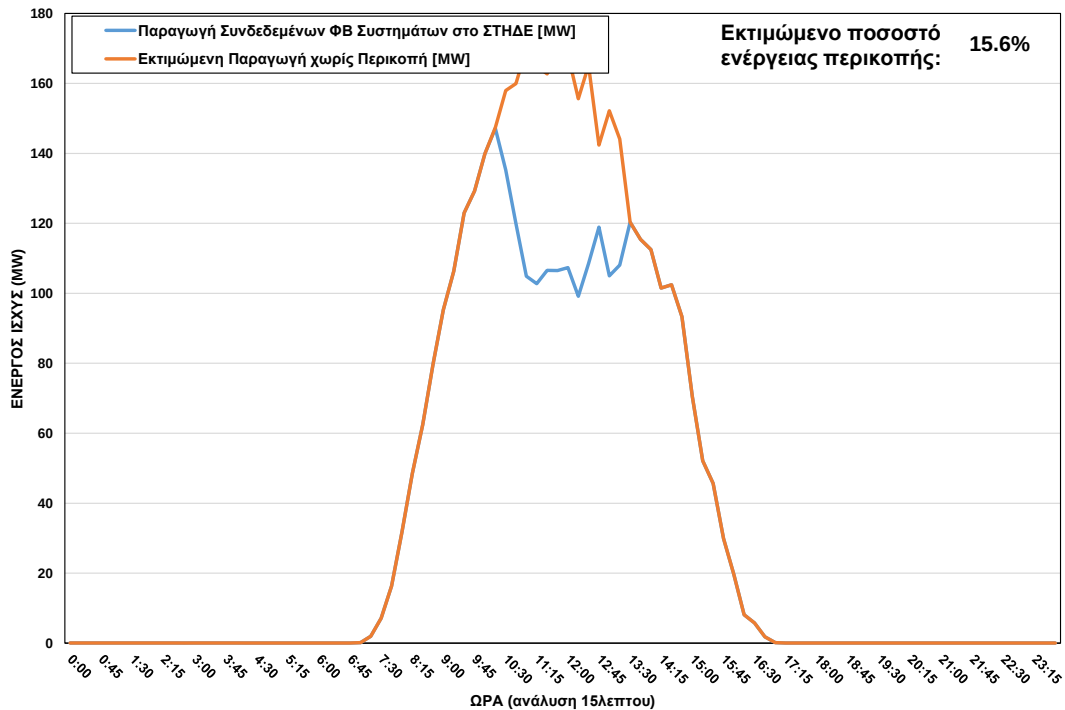


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1208.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	582.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 09/01/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 15:45)

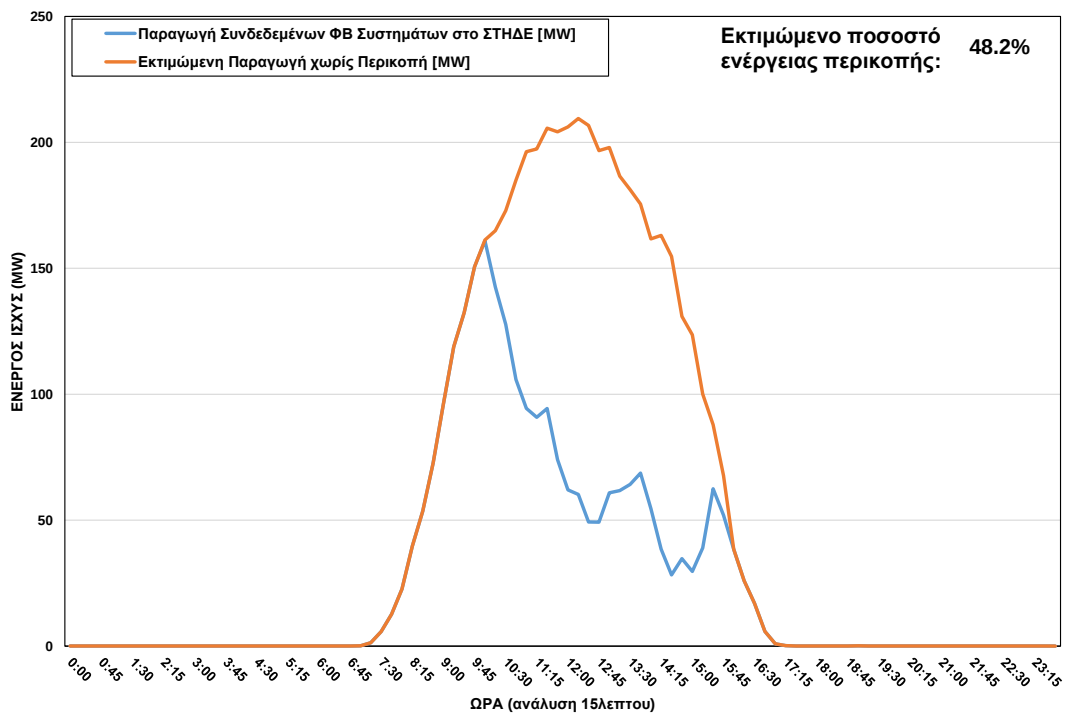


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1189.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	494.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	41.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 10/01/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:15)

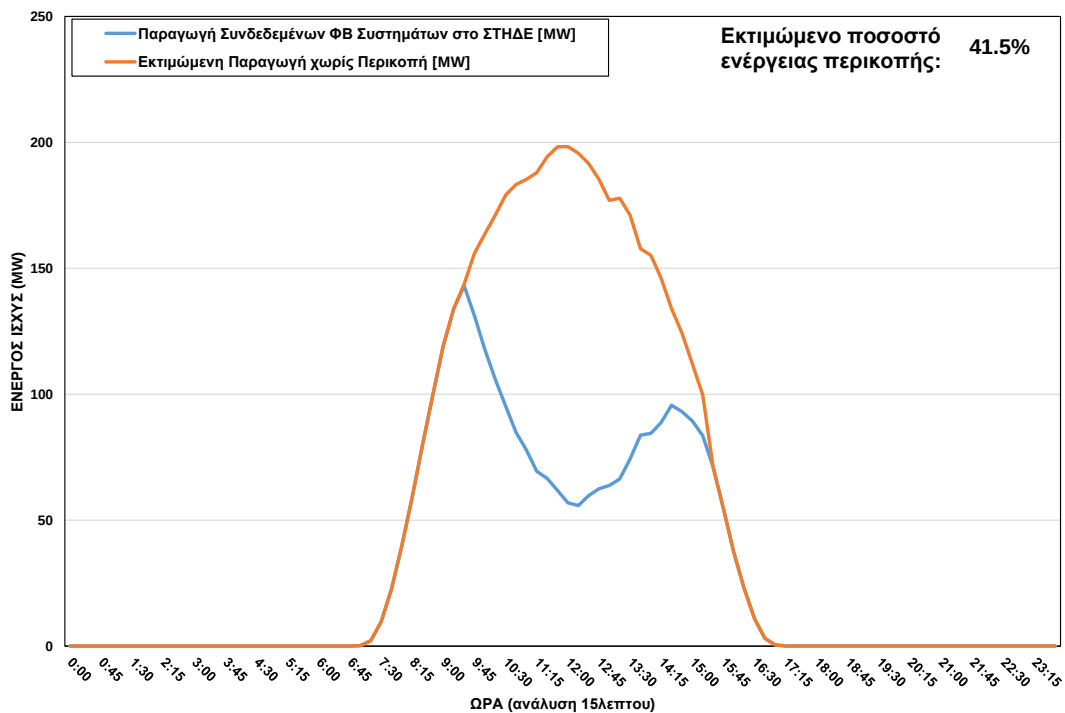


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1119.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	598.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	53.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 11/01/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 14:30)

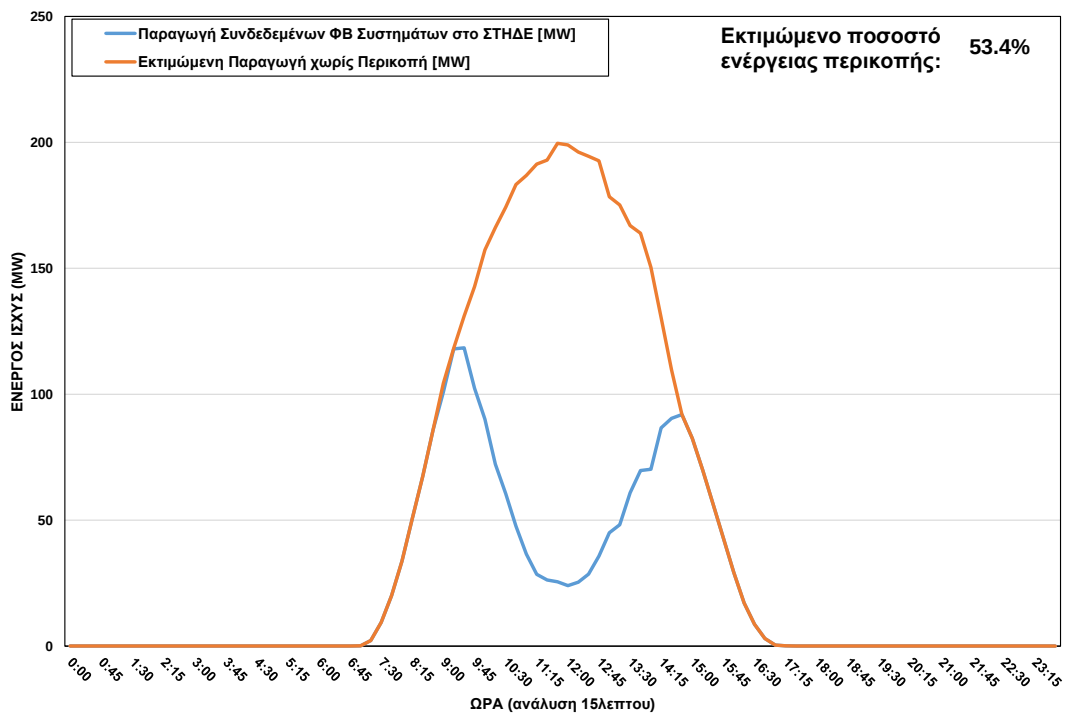


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/01/2025	Αποκοπή Φ/Β Συστημάτων IoT / Ripple:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1124.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Ripple που αποκόπηκε:	33 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	761.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των IoT που αποκόπηκε:	65.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.8%		

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 12/01/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 14:15)

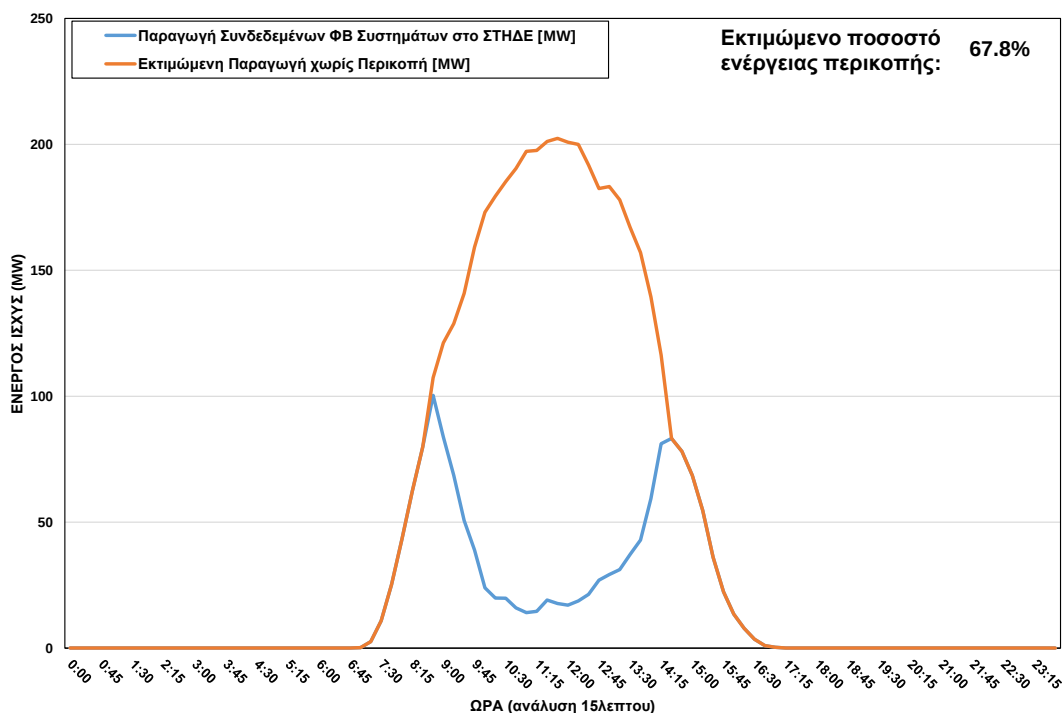


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1263.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	757 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	59.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 13/01/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 16:30)

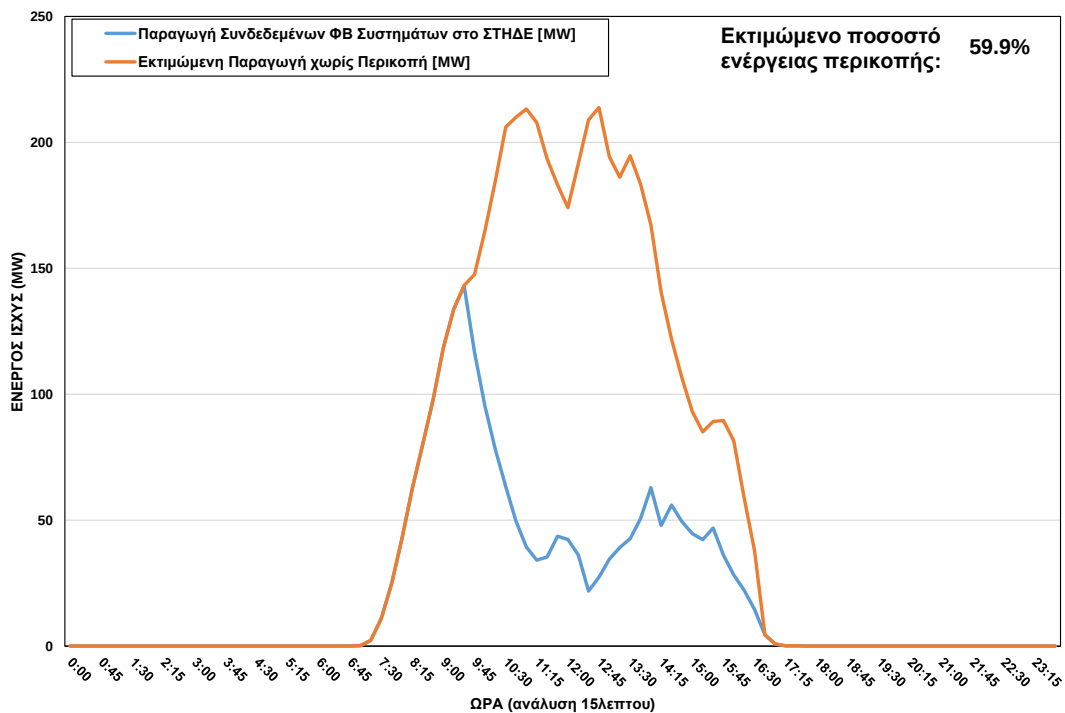


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1267.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	785.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	62.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 14/01/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:30)

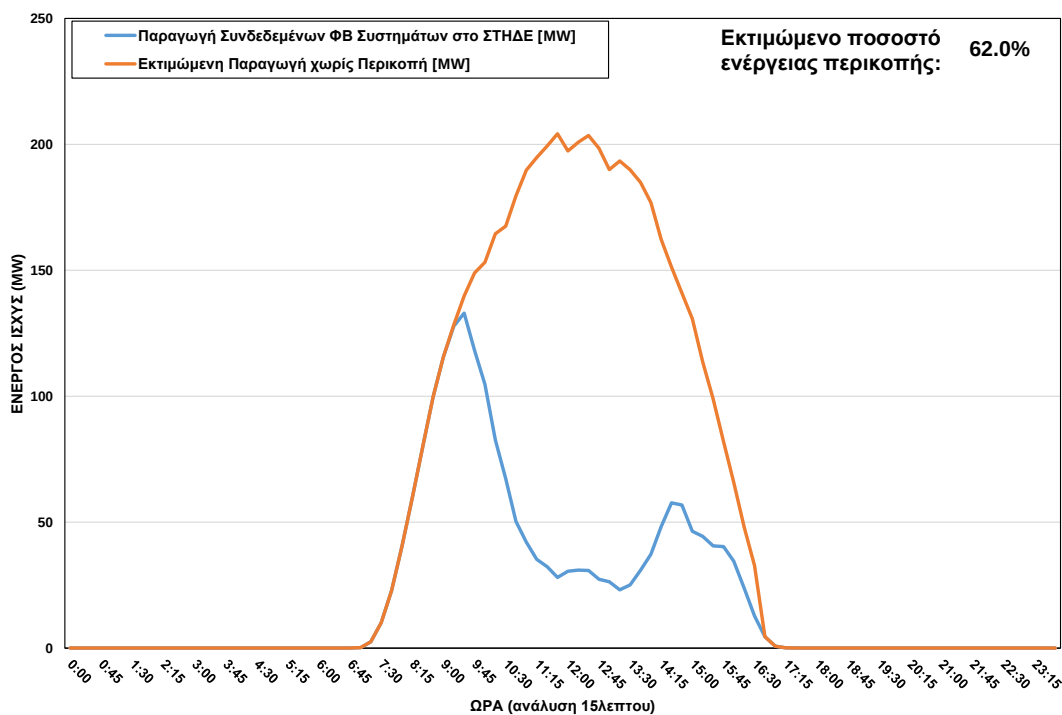


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1132.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	562 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	49.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 15/01/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 15:15)

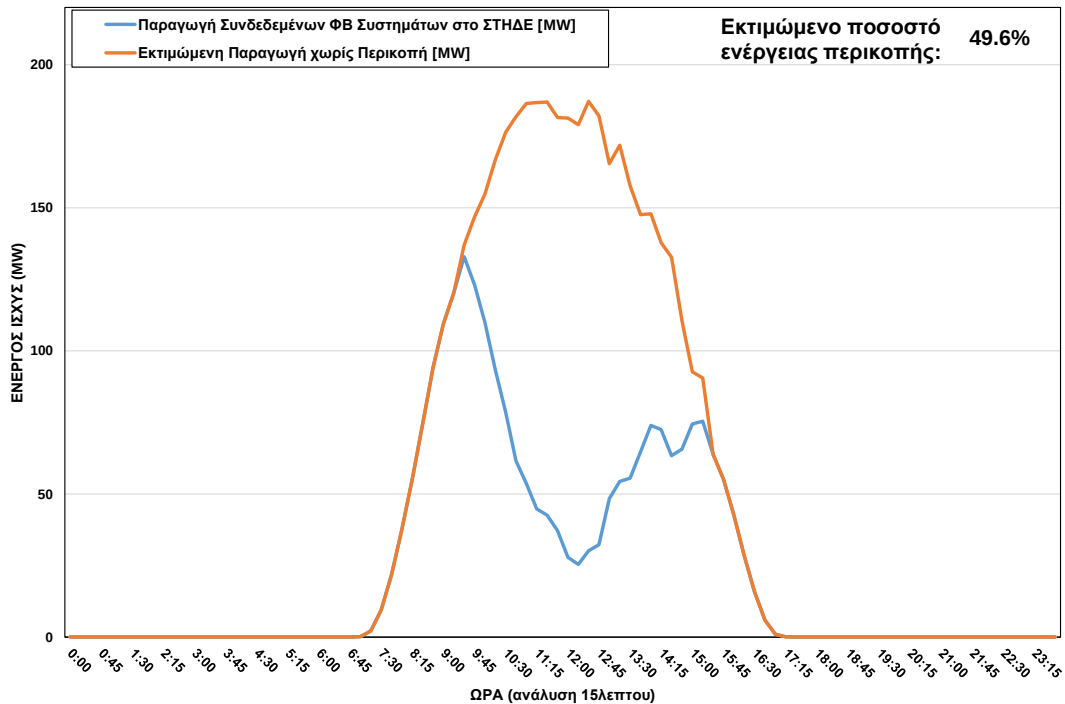


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/01/2025	Αποκοπή Φ/Β Συστημάτων IoT / Ripple:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	12:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1235.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Ripple που αποκόπηκε:	13 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	808 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	65.4%		

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 16/01/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:30)

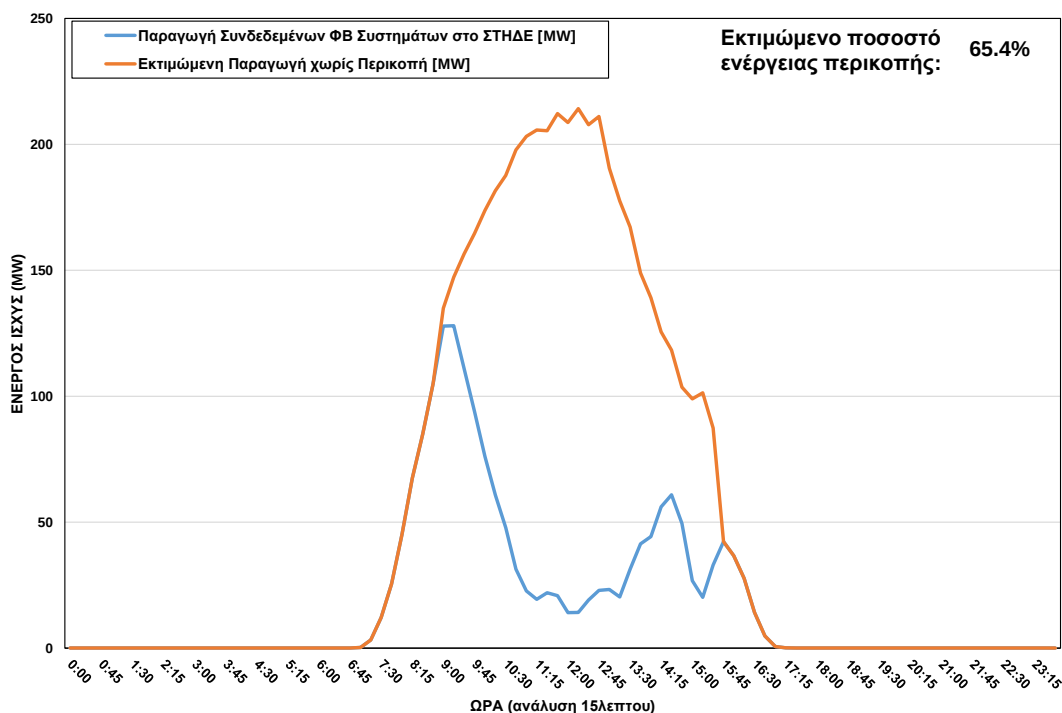


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/01/2025	Αποκοπή Φ/Β Συστημάτων IoT / Ripple:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1371.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Ripple που αποκόπηκε:	34.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	936.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των IoT που αποκόπηκε:	39.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	68.3%		

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 17/01/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:45)

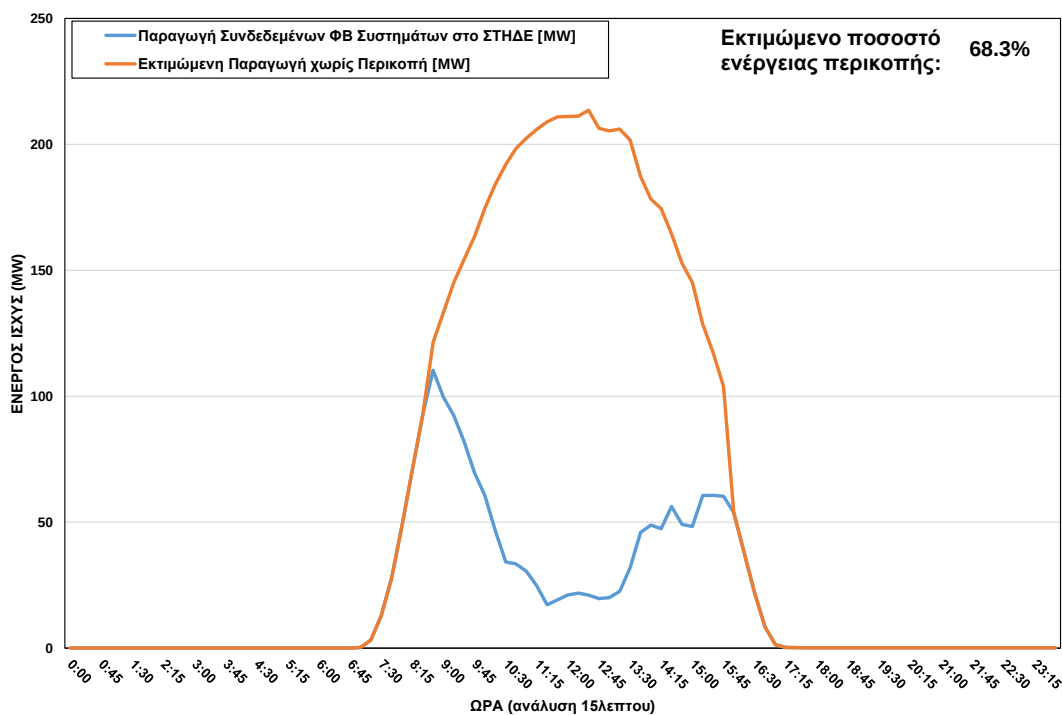


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/01/2025	Αποκοπή Φ/Β Συστημάτων IoT / Ripple:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1457.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Ripple που αποκόπηκε:	168.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1174.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των IoT που αποκόπηκε:	28.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	80.6%		

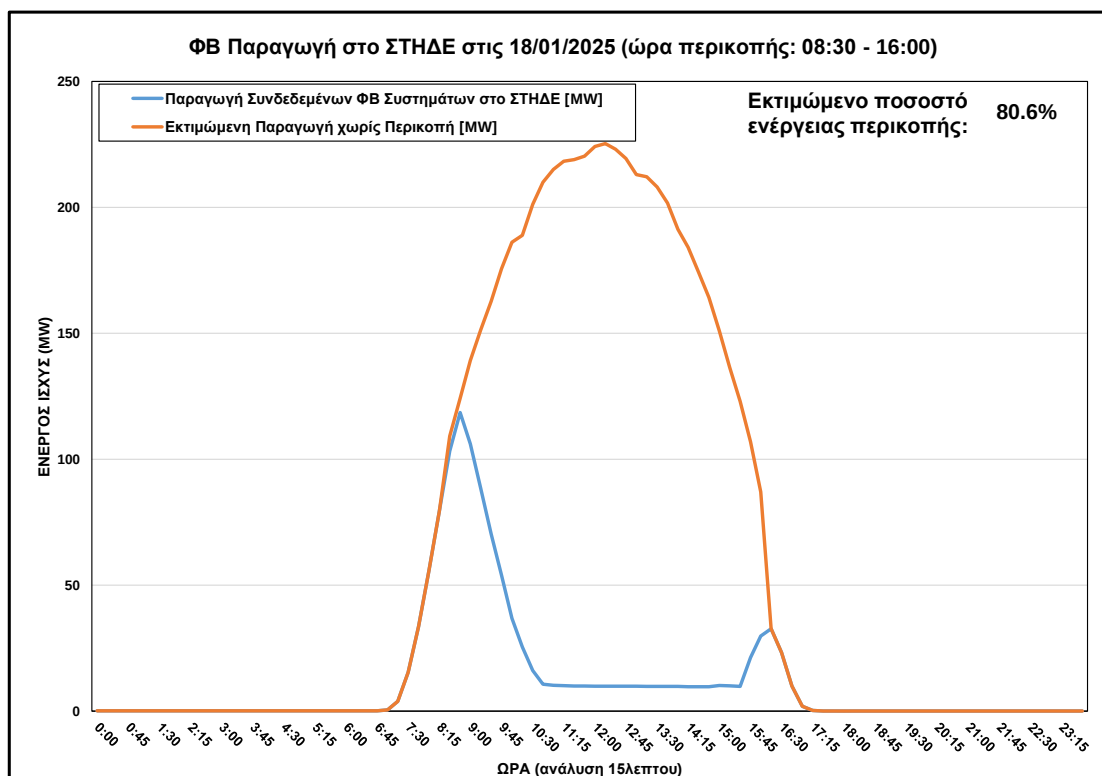


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/01/2025	Αποκοπή Φ/Β Συστημάτων IoT / Ripple:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1439.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Ripple που αποκόπηκε:	274.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1248.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των IoT που αποκόπηκε:	61 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	86.7%		

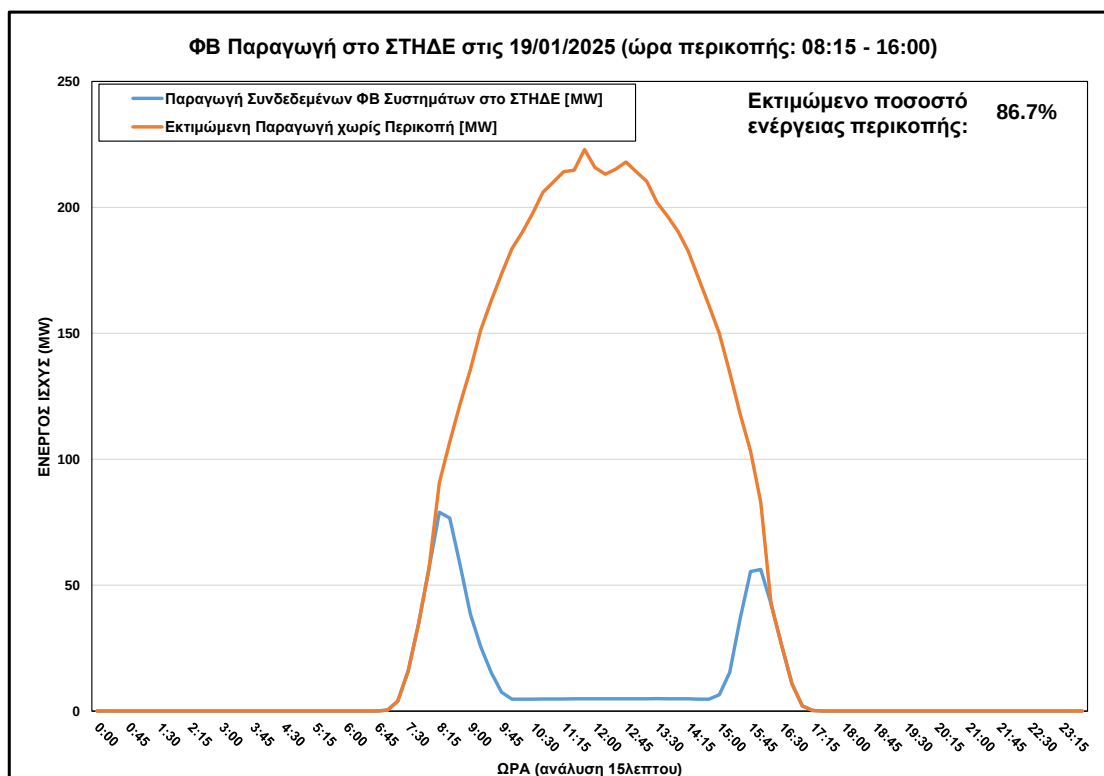


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/01/2025	Αποκοπή Φ/Β Συστημάτων Ripple:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1421.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Ripple που αποκόπηκε:	33.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	932 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	65.6%		

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 20/01/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:45)

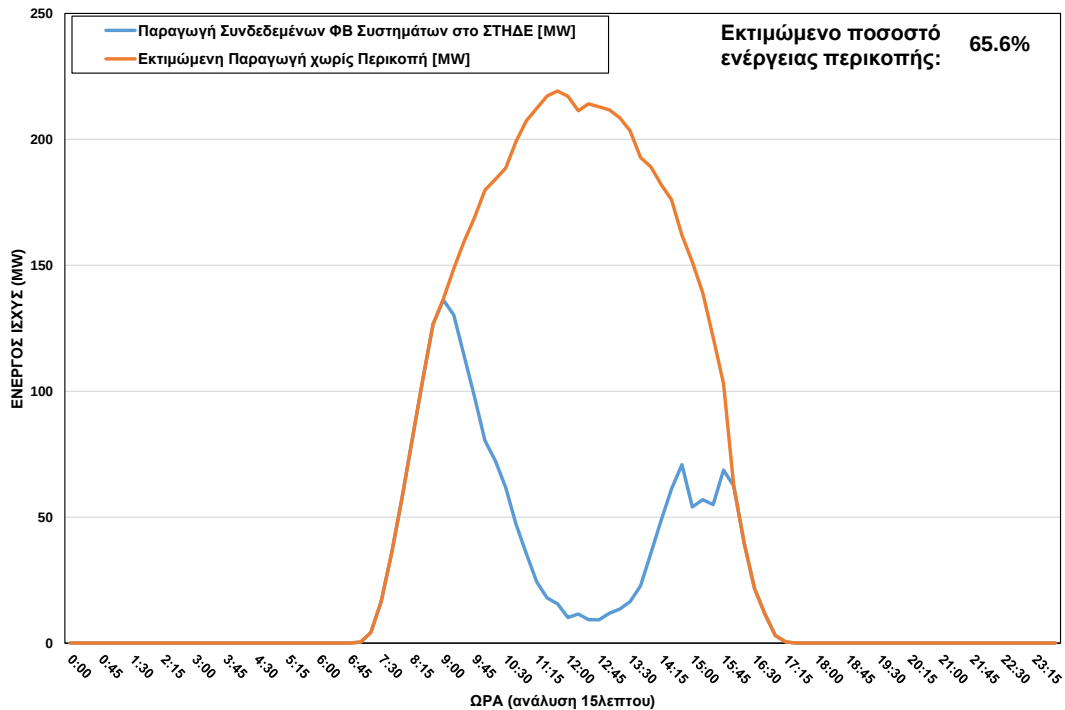


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	951.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	326.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	34.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 24/01/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 13:45)

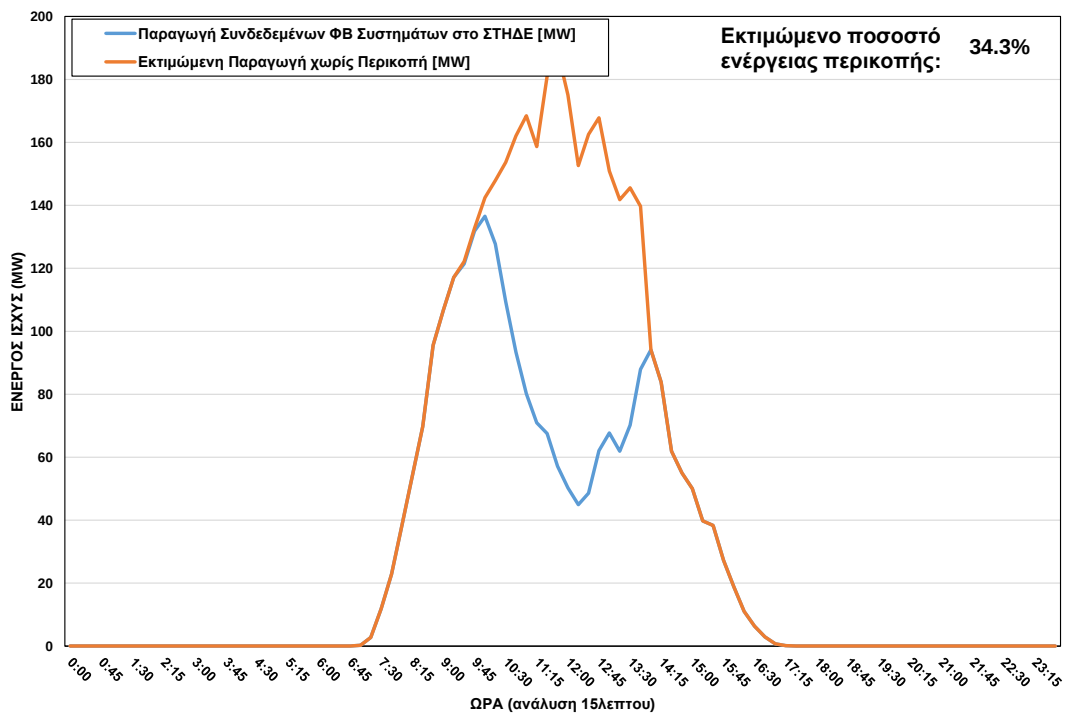


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1237.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	704.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	57.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 25/01/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 15:30)

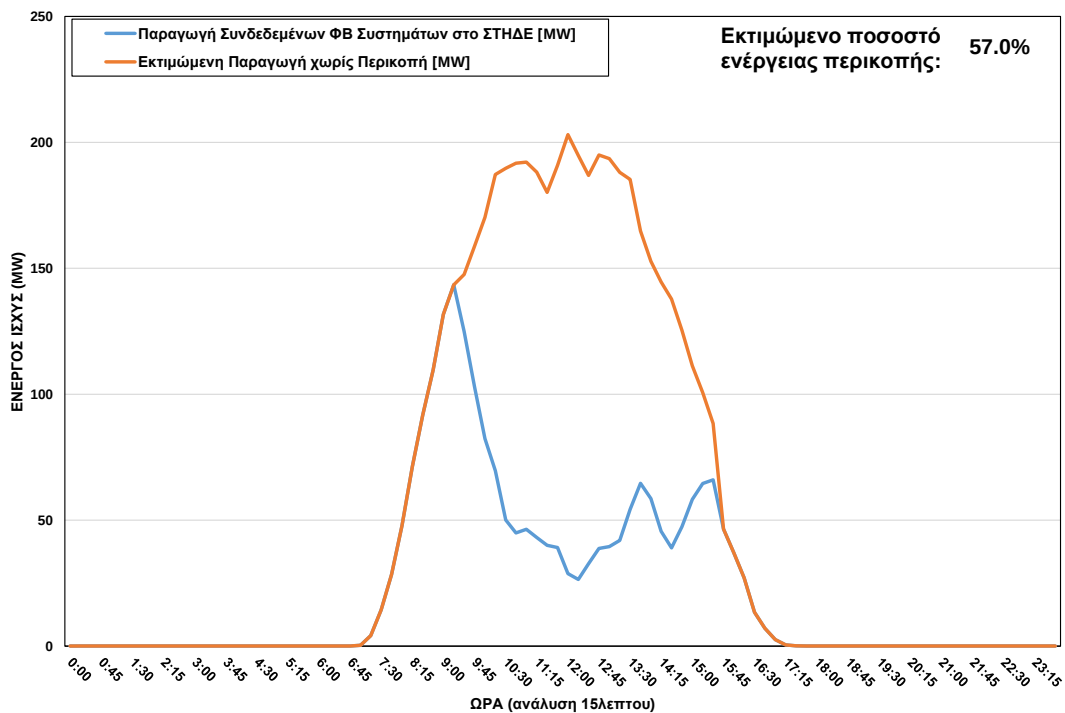


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	963.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	407.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	42.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 26/01/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:00)

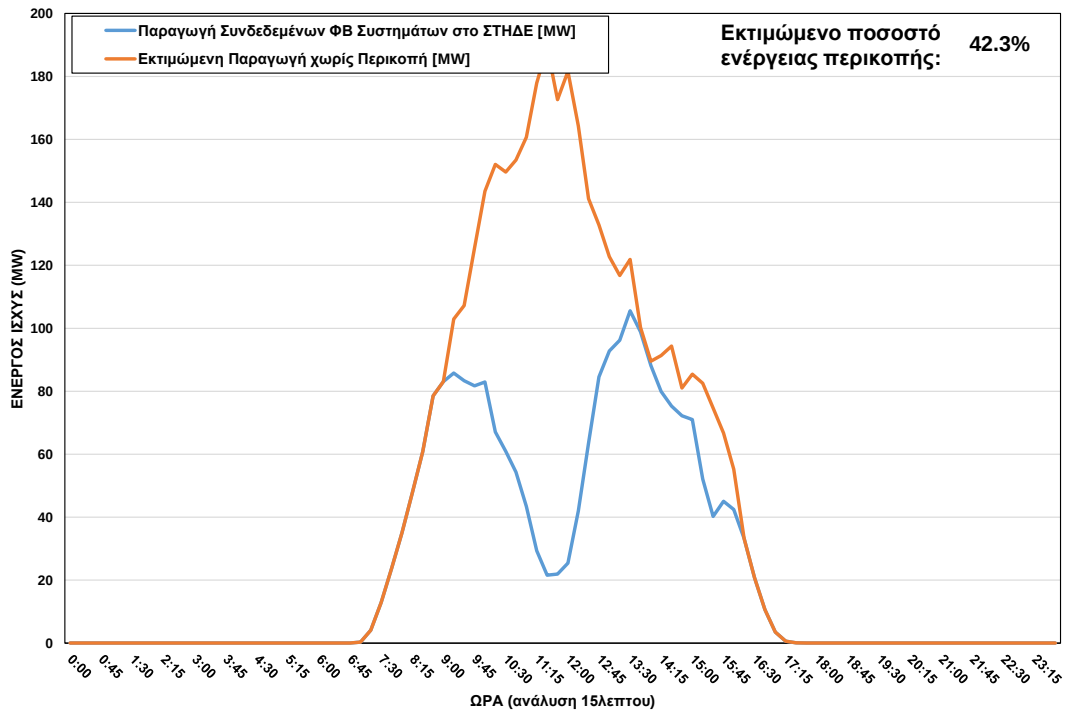


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/01/2025	Αποκοπή Φ/Β Συστημάτων IoT / Ripple:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	12:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1510.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Ripple που αποκόπηκε:	20.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	903.3 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	59.8%		

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 27/01/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:15)

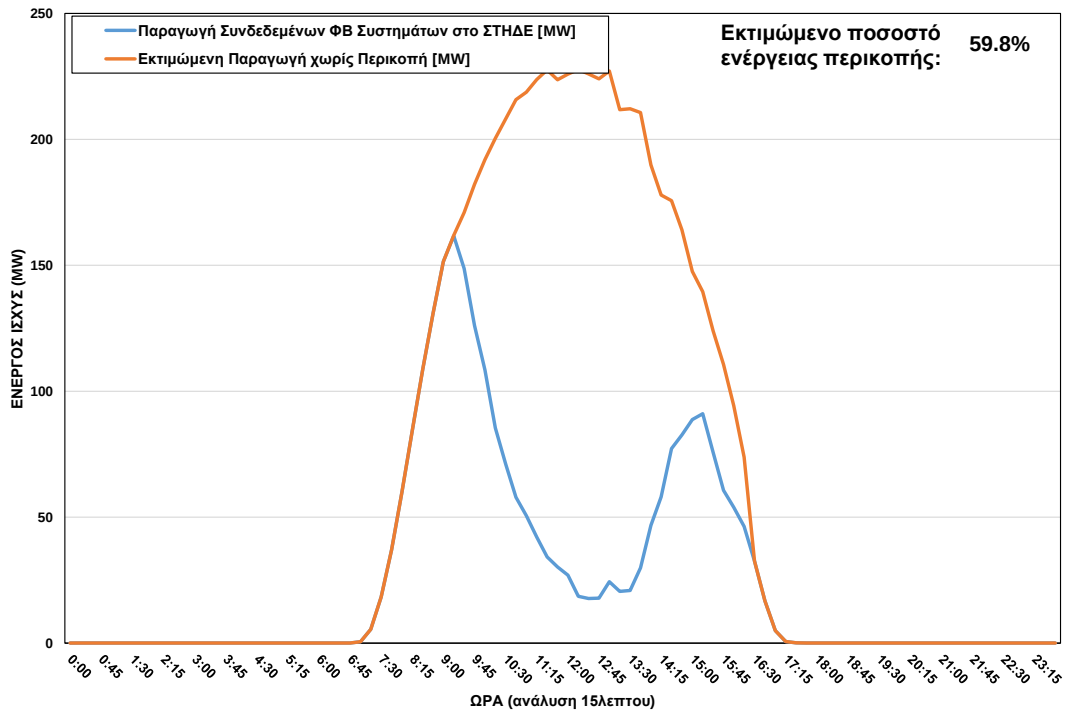


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1274.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	459.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	36.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 28/01/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:45)

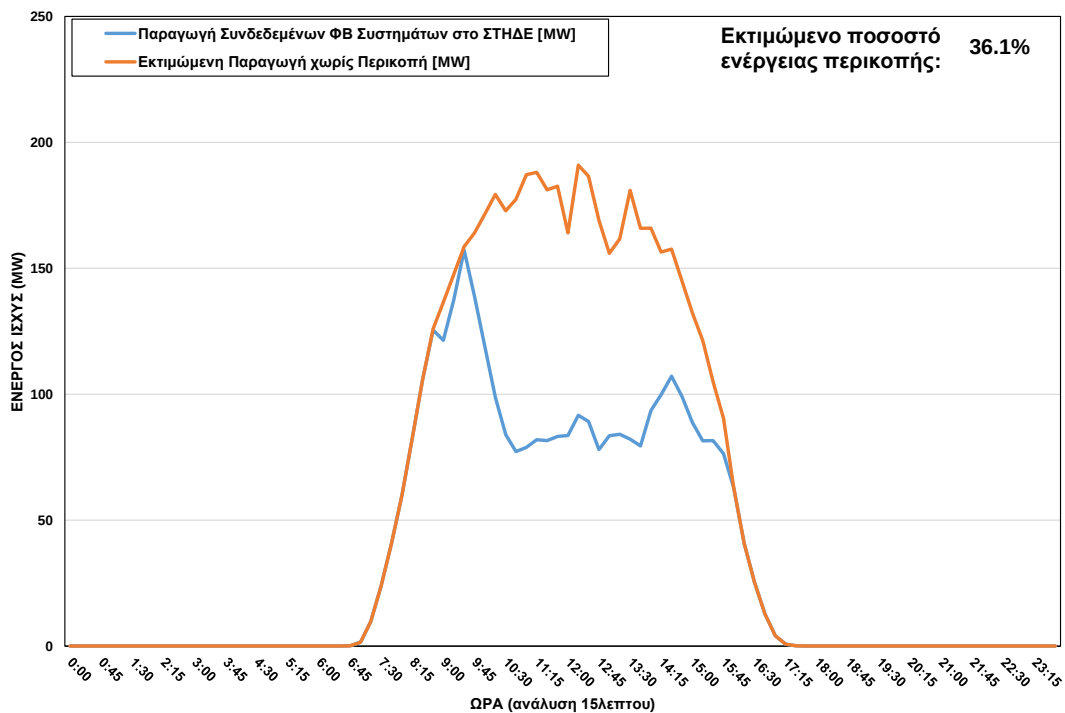


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1492.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	977.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	65.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 29/01/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:30)

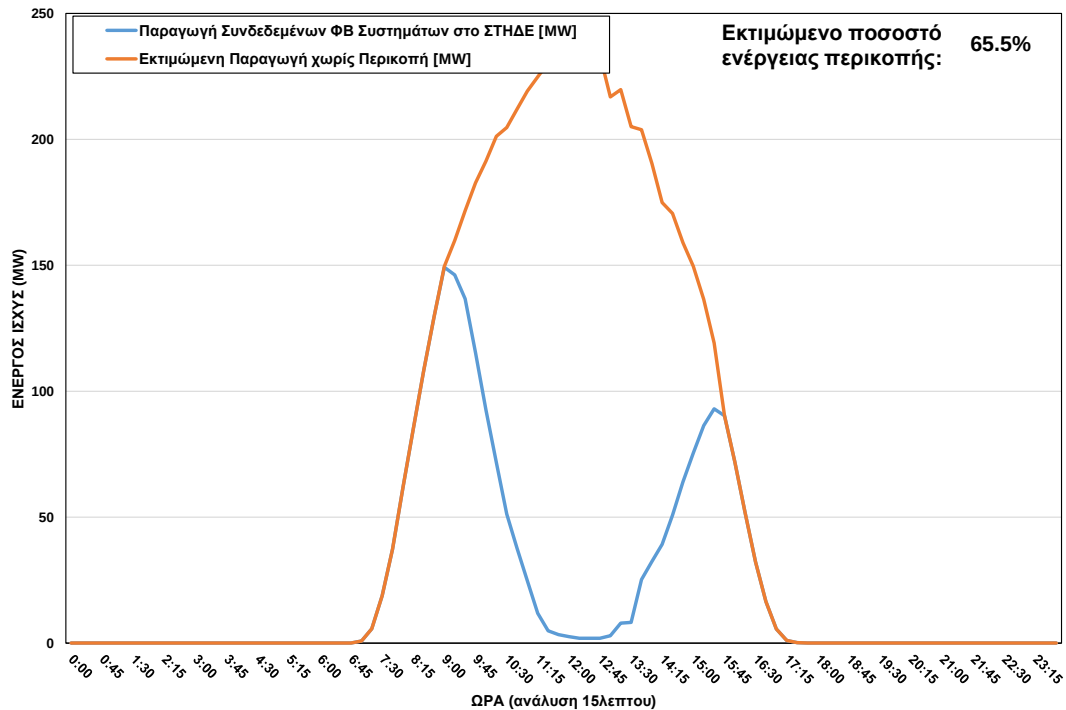


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1532.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	812 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	53.0%

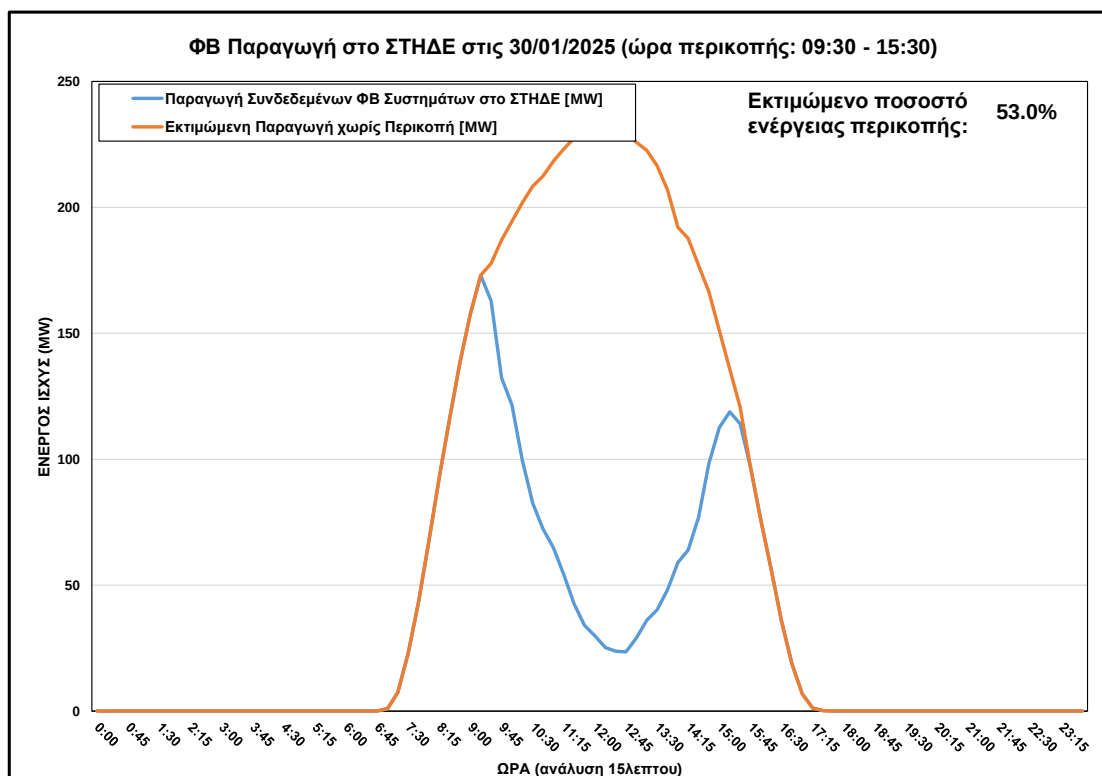


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	31/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1365.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	684.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	50.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 31/01/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:00)

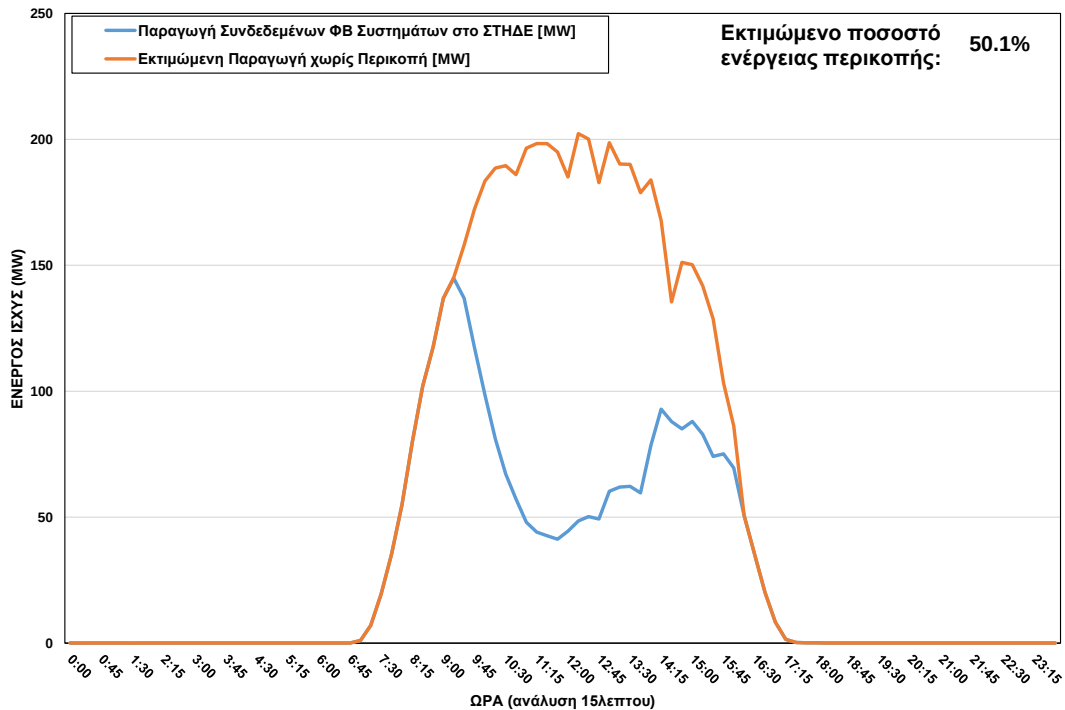

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/02/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM3, PV-LIM3, PV-PAF3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1562.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 61.5MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1009.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 197.4MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	64.6%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 01/02/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 16:00)

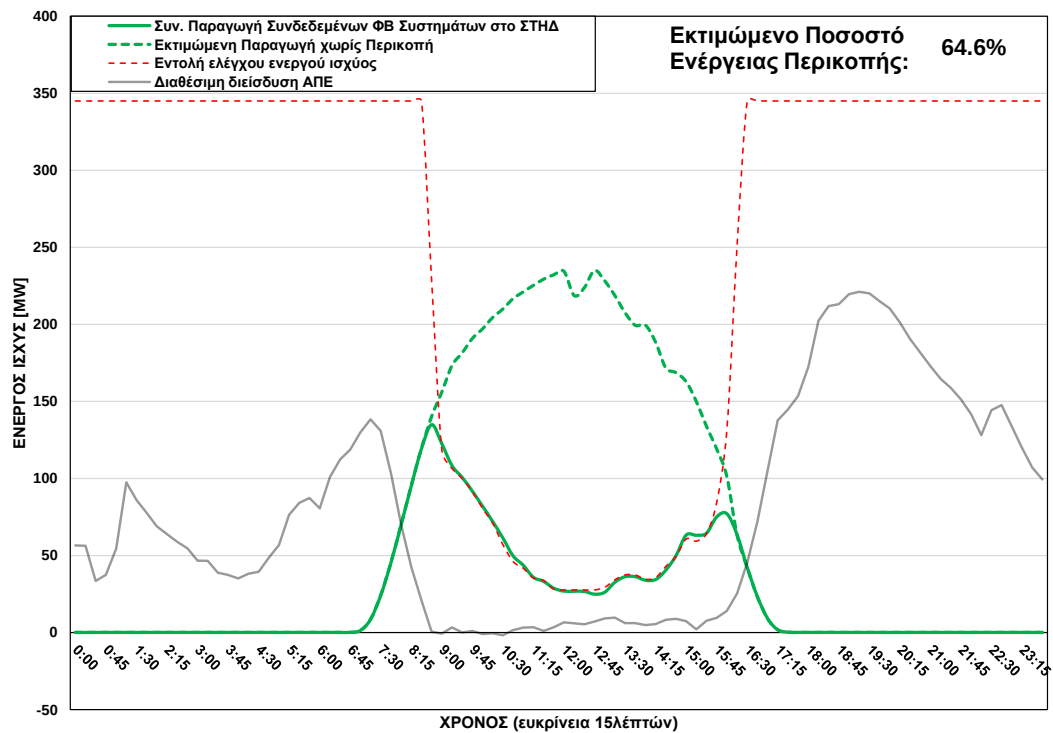

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/02/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής:	8:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, NIC 3, LAR 2, LIM 2, PAF 2
Ωρα Λήξης Περικοπής:	16:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM3, PV-LIM3, PV-PAF3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 08:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1541.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 363.3MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1086.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 217.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	70.5%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 02/02/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 16:00)

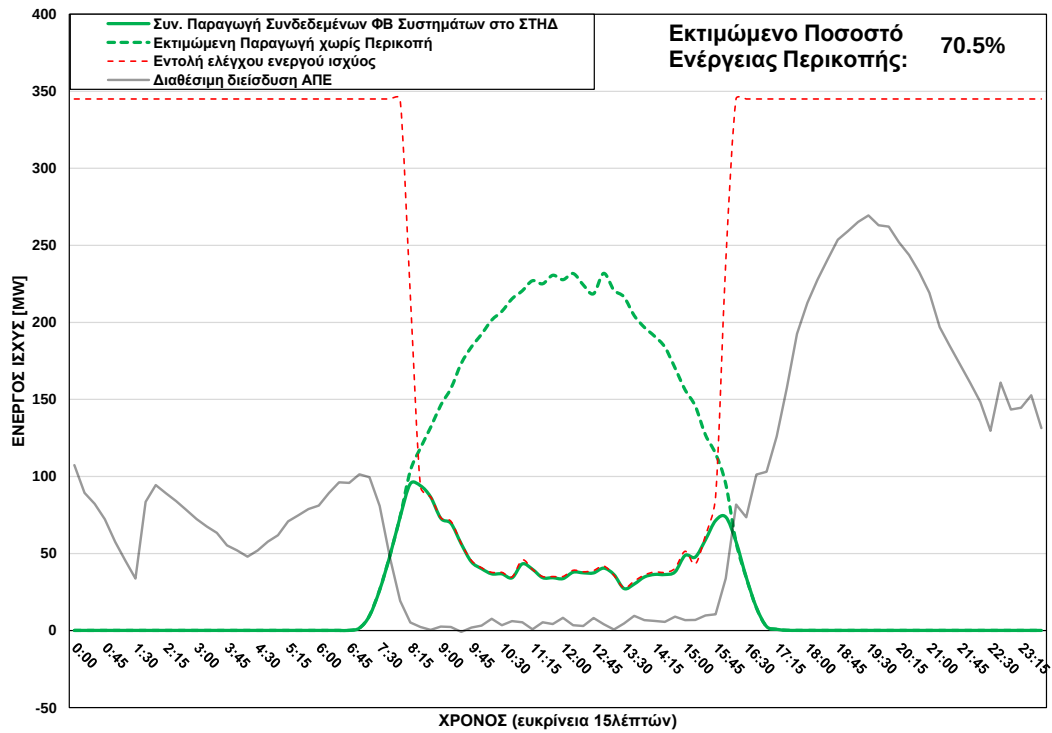


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/02/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1100.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 32.5MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	596.5 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	54.2%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 03/02/2025 (ώρα περικοπής: 11:15 - 16:30)

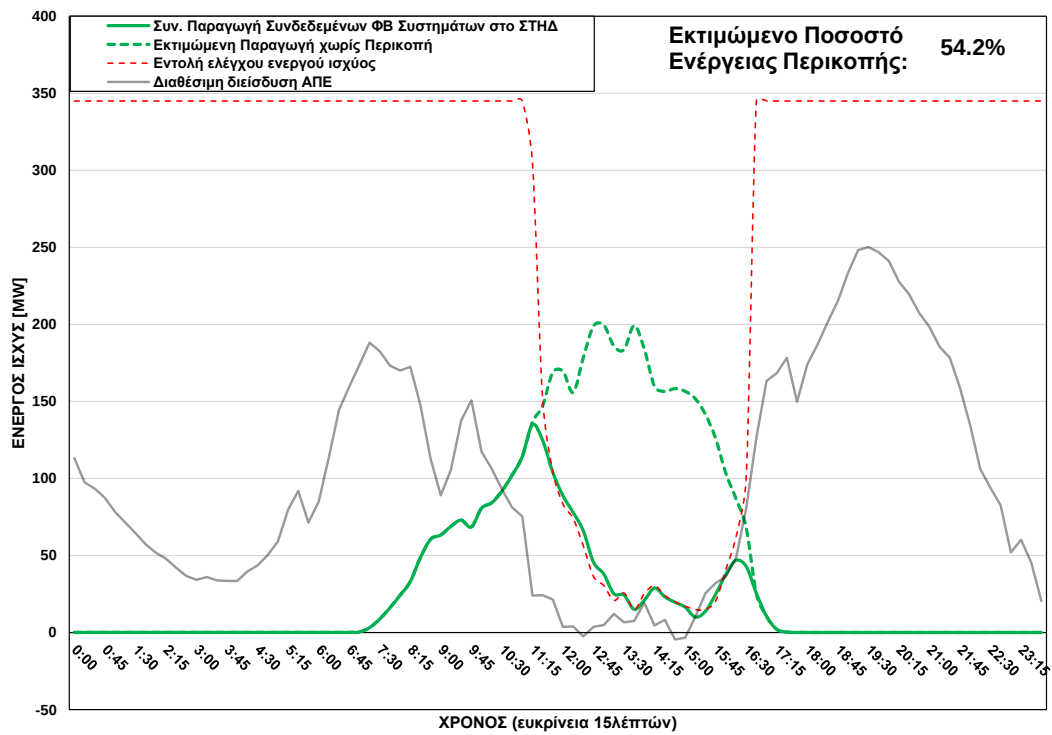


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/02/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1480.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	849.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	57.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 04/02/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:00)

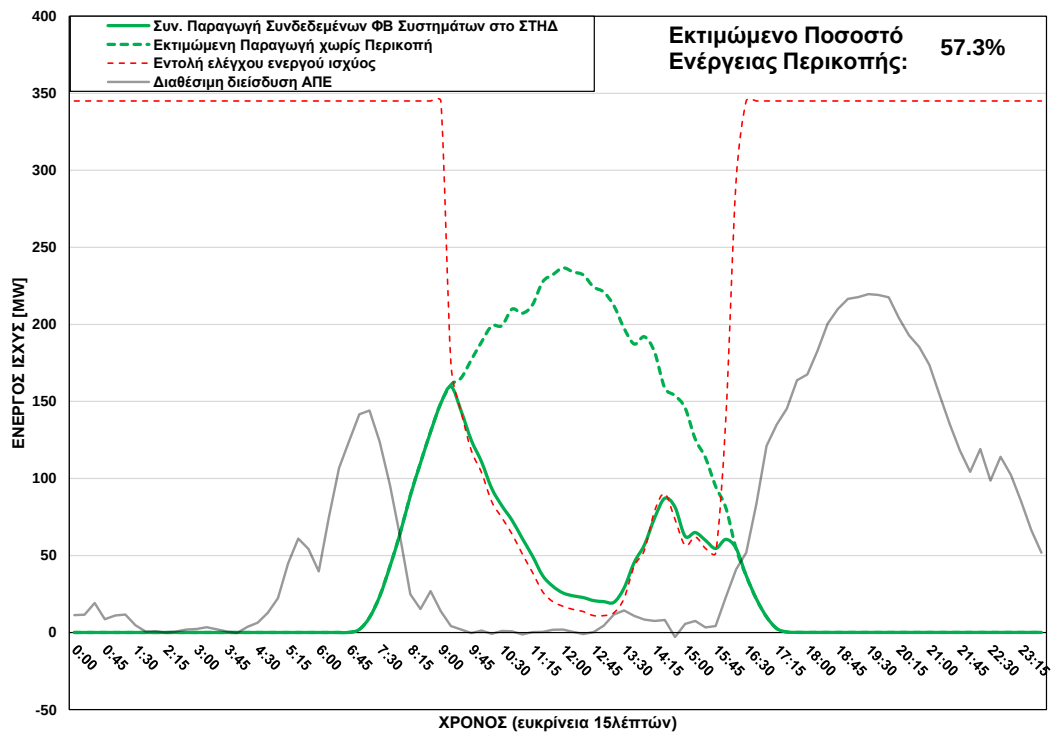


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/02/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	11:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	884.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	80.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 05/02/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 11:30)

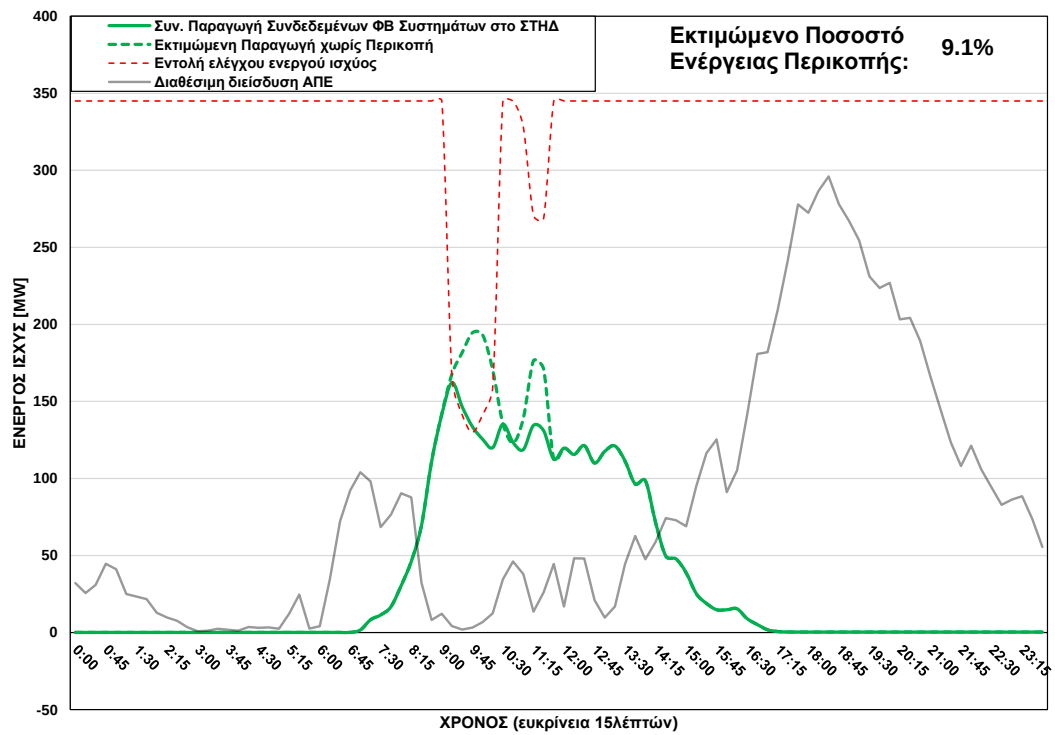


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/02/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1715.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1044.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	60.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 06/02/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:30)

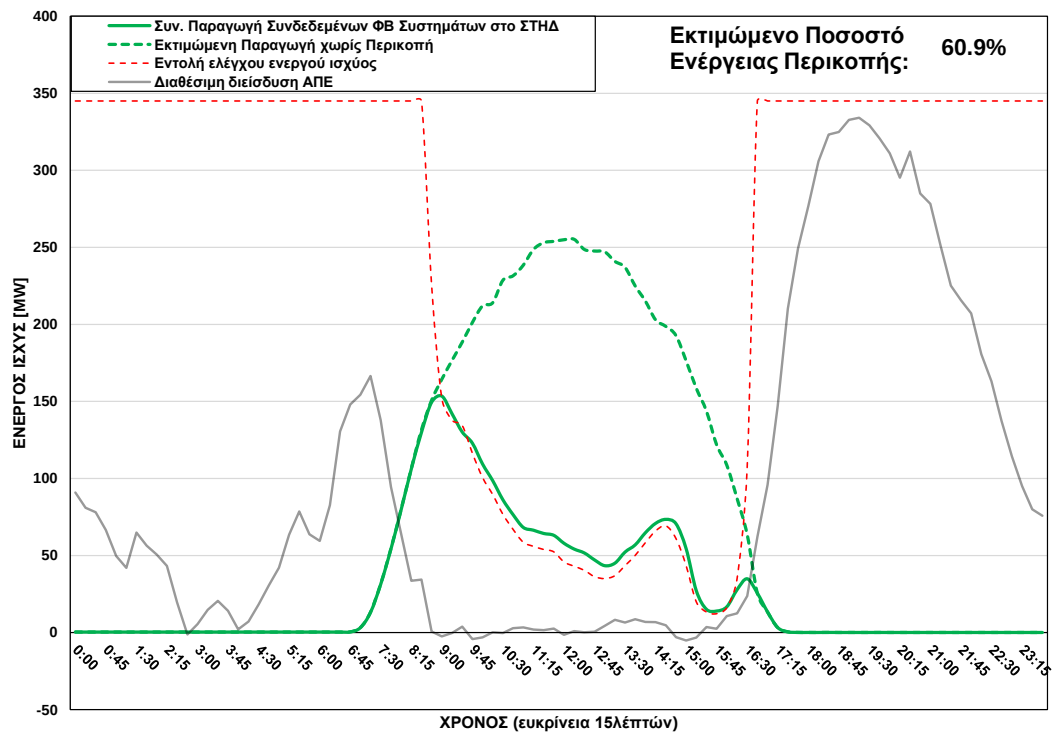


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/02/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1094.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικοπήθηκε:	92.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικοπήθηκε:	8.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 07/02/2025 (ώρα περικοπής: 13:30 - 15:45)

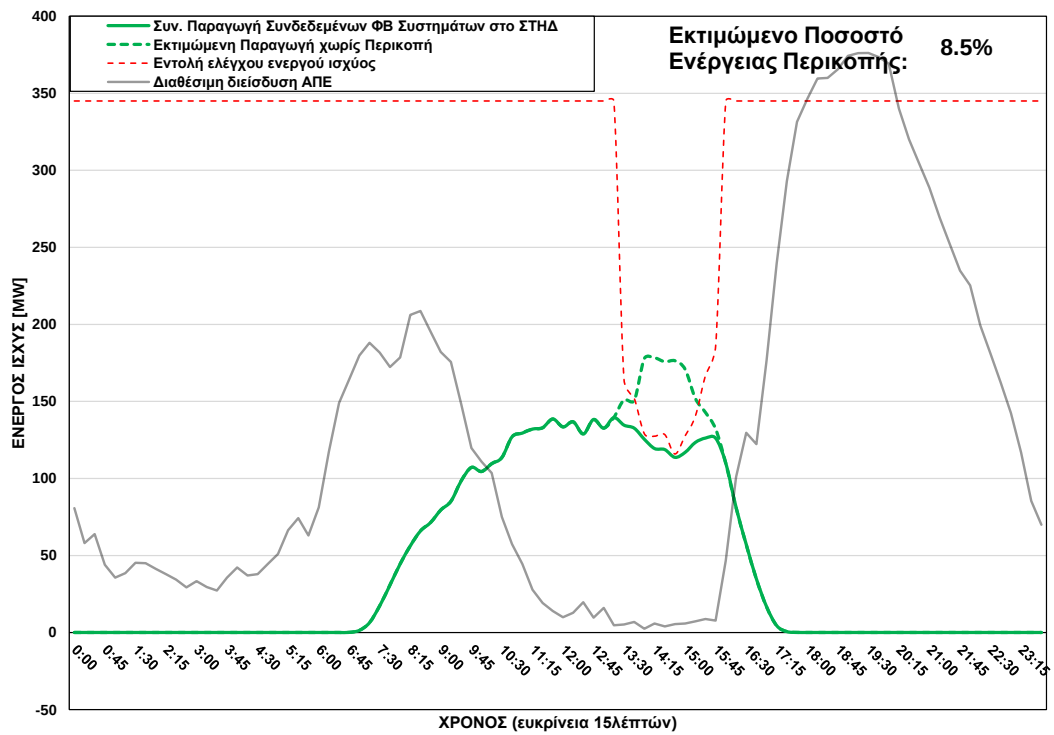


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/02/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1523.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	891.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	58.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 08/02/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:15)

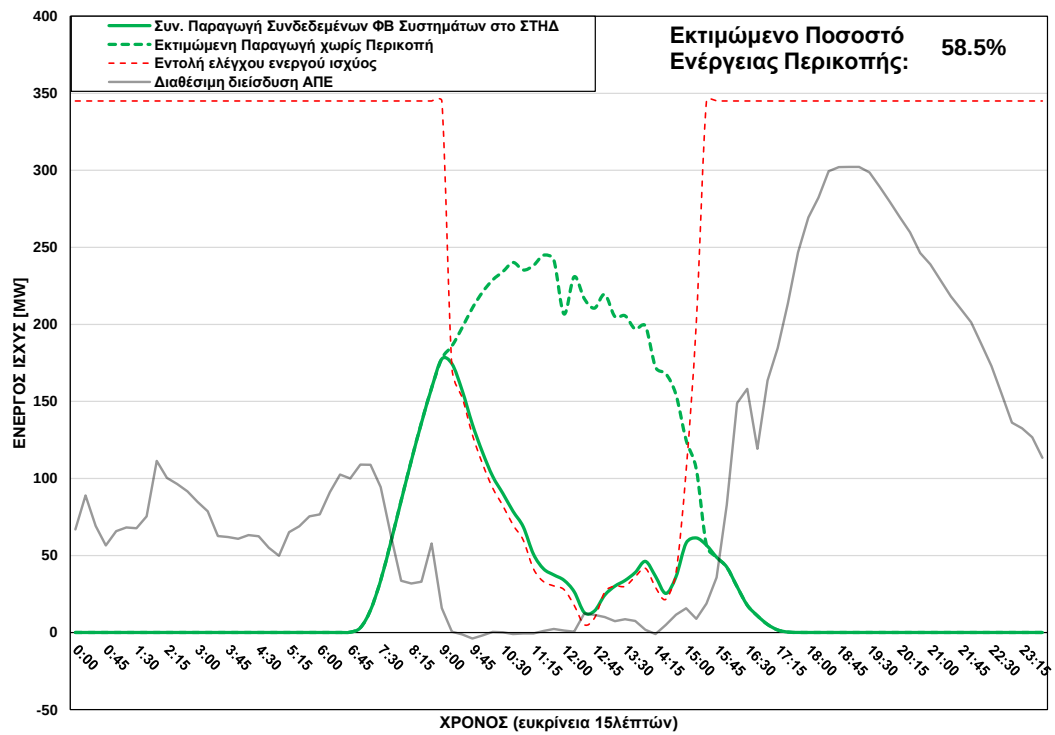


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/02/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	904.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	231.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	25.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 09/02/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 12:00)

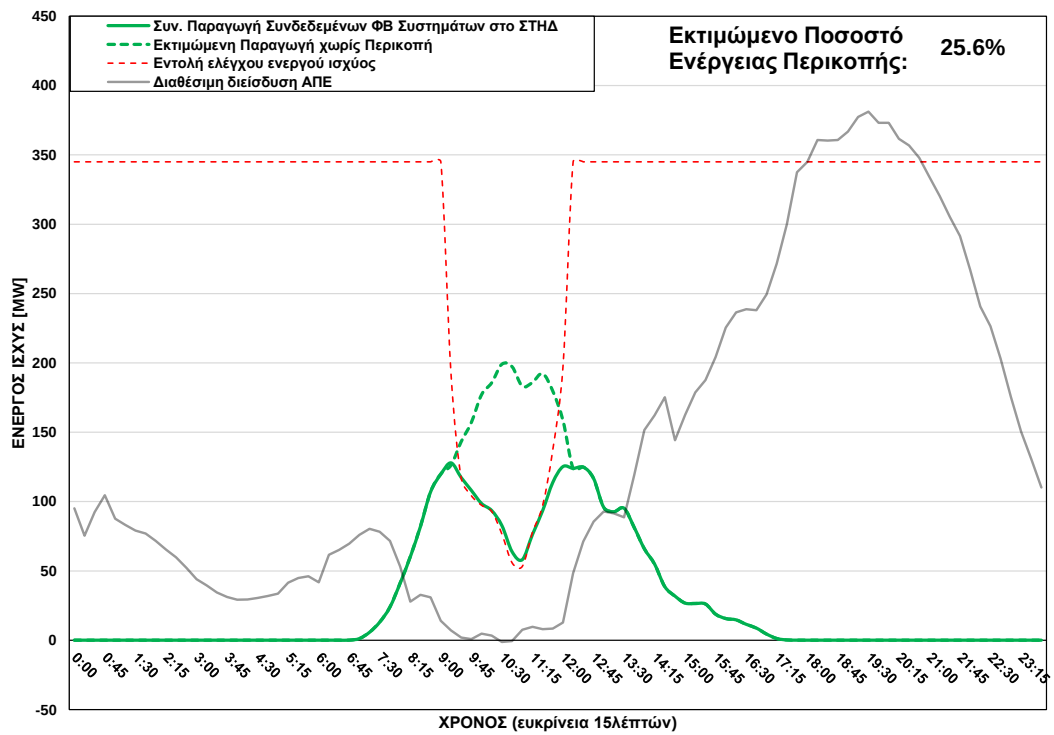


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/02/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1159 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	120.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	10.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 10/02/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 14:15)

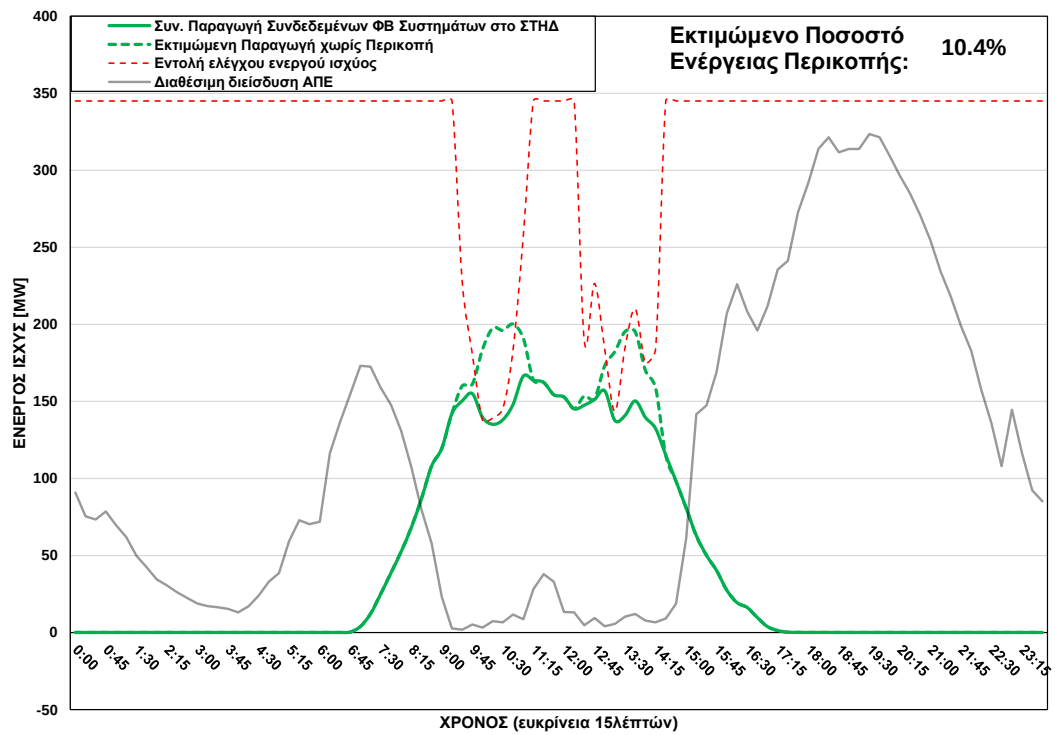


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/02/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1166.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικοπήθηκε:	329.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικοπήθηκε:	28.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 11/02/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 15:30)

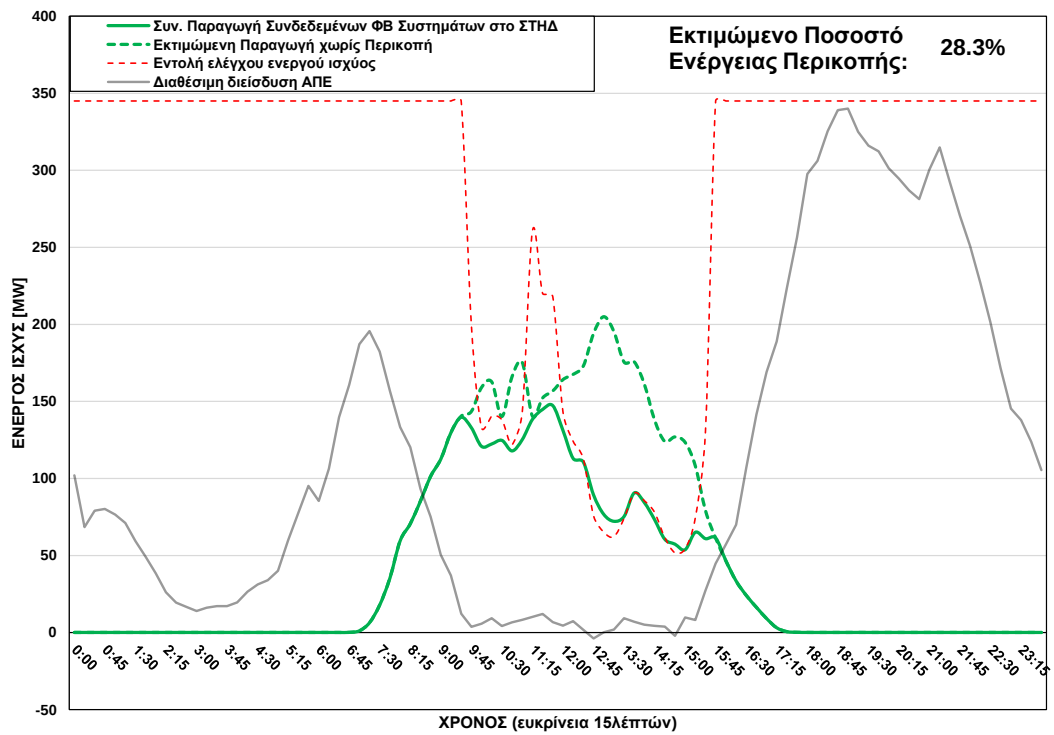


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/02/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	11:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1018.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	86 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	8.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 12/02/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 11:30)

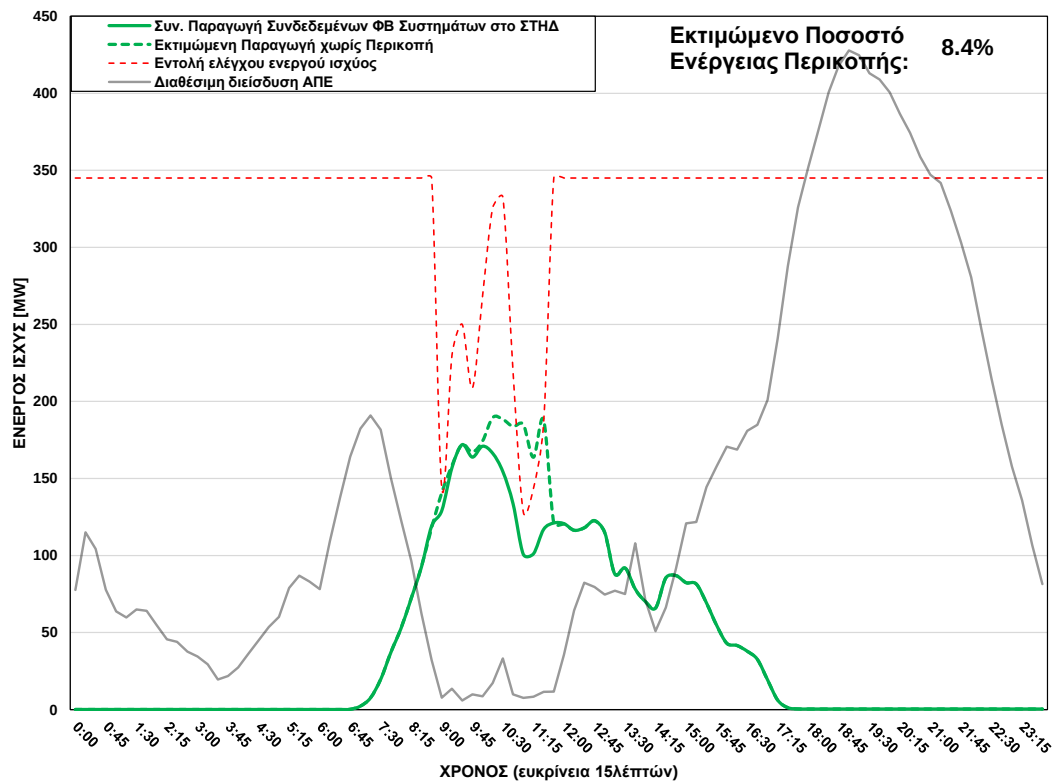


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/02/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1621.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 31.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικοπήθηκε:	869 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικοπήθηκε:	53.6%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 13/02/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:00)

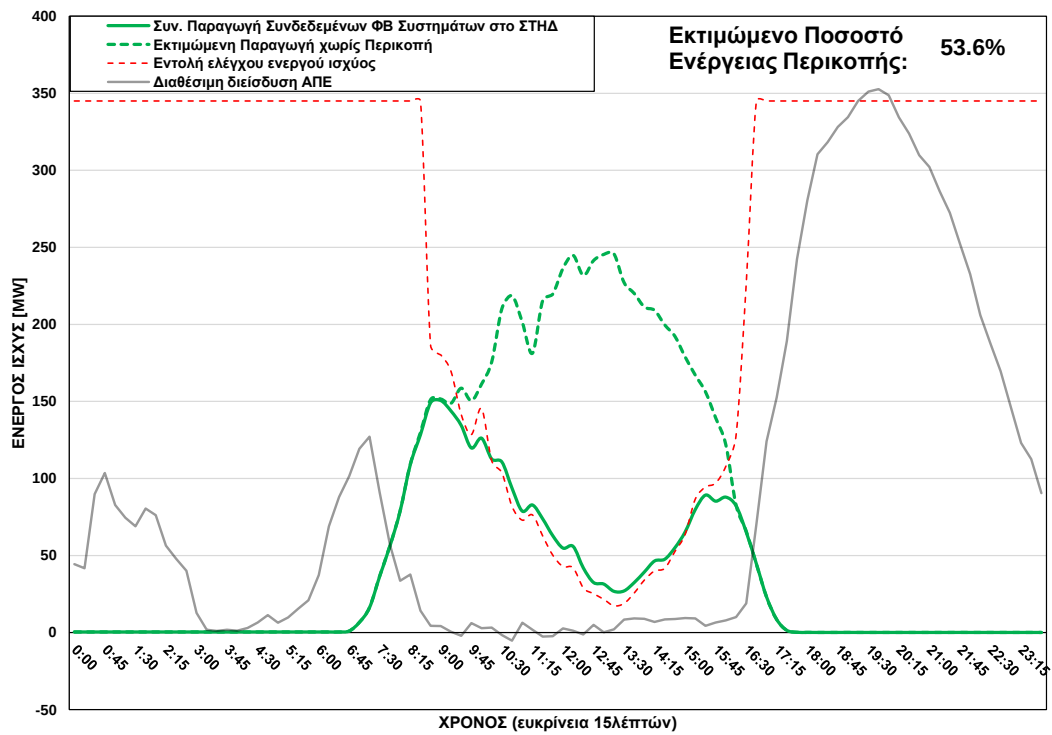


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/02/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, PAF 1
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1790 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 89MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικοπήθηκε:	1199.6 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικοπήθηκε:	67.0%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 14/02/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 16:30)

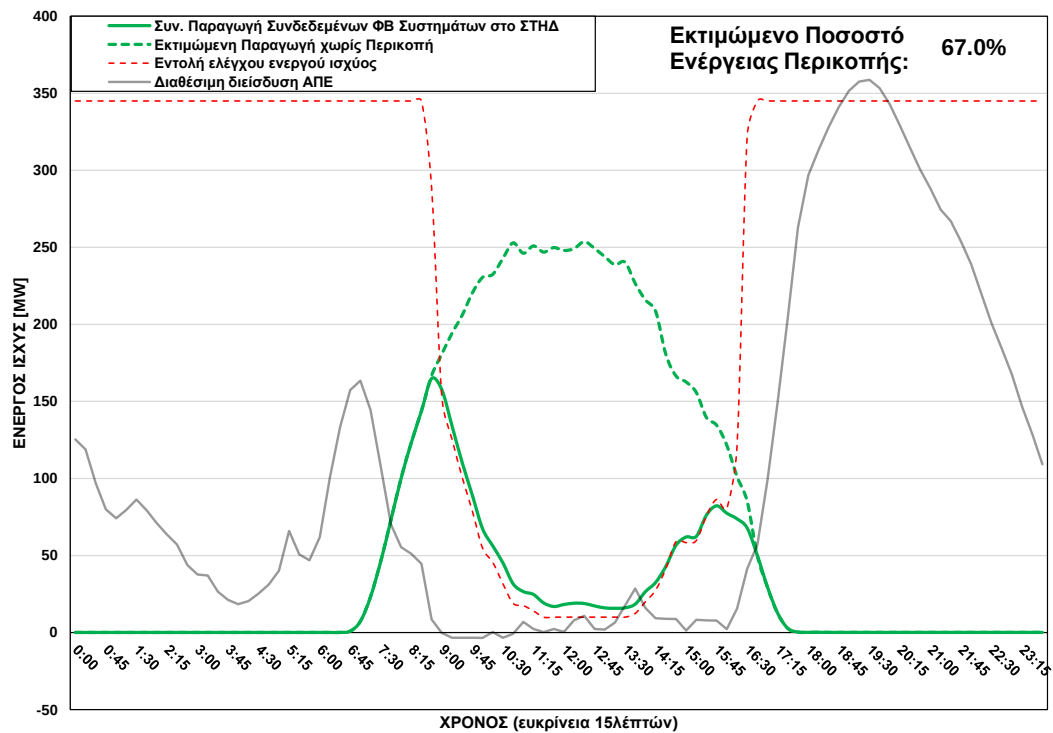


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/02/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, LAR 1
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1482.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 75.7MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	778.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 4MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	52.5%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 15/02/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 14:15)

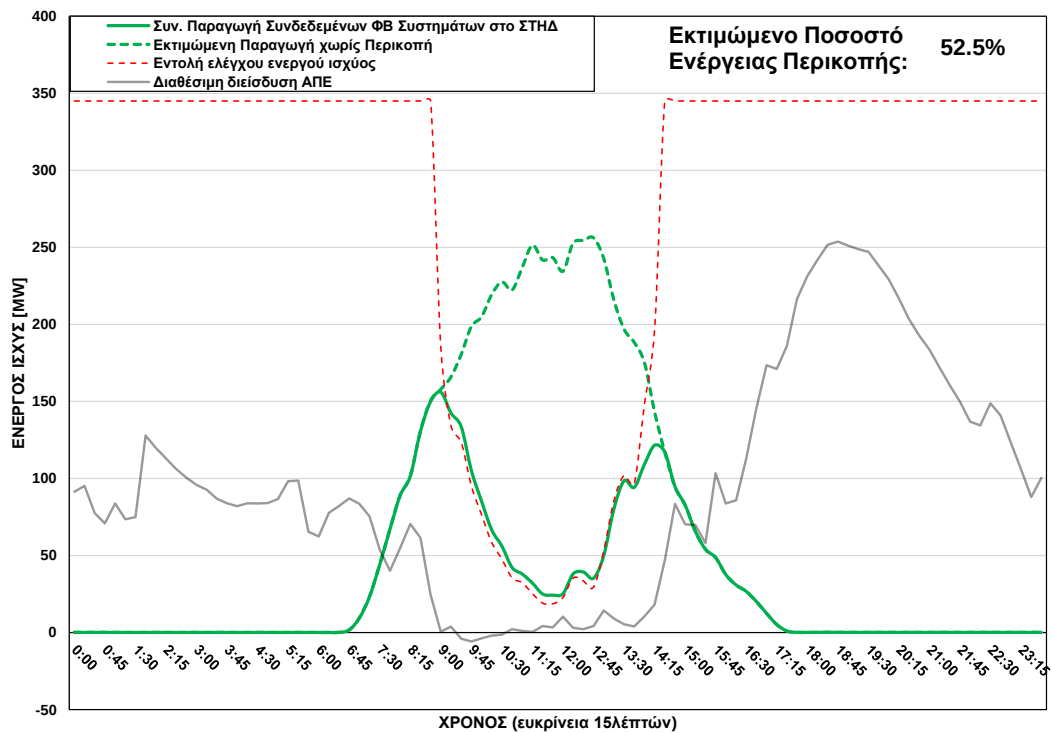

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/02/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, LAR 1, LAR 2, LIM 1, PAF 1
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3, PV-LIM3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1582 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 278.6MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικοπήθηκε:	1212.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 190.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικοπήθηκε:	76.6%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 16/02/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:00)

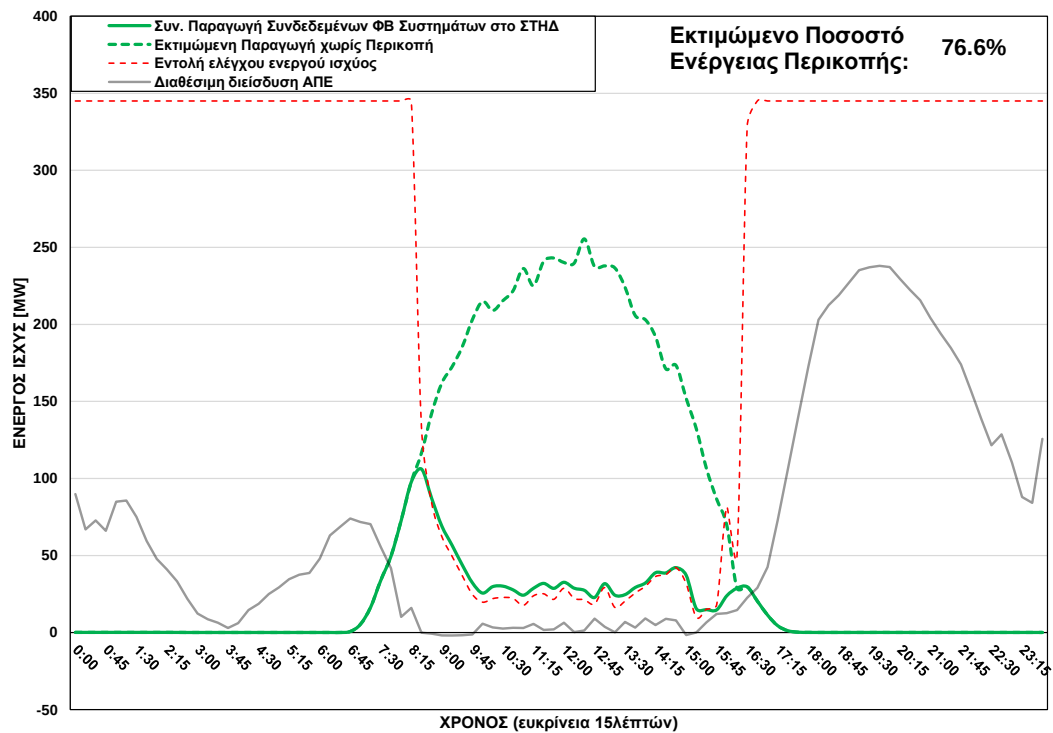


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/02/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	11:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	858.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	134.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	15.7%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 17/02/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 11:15)

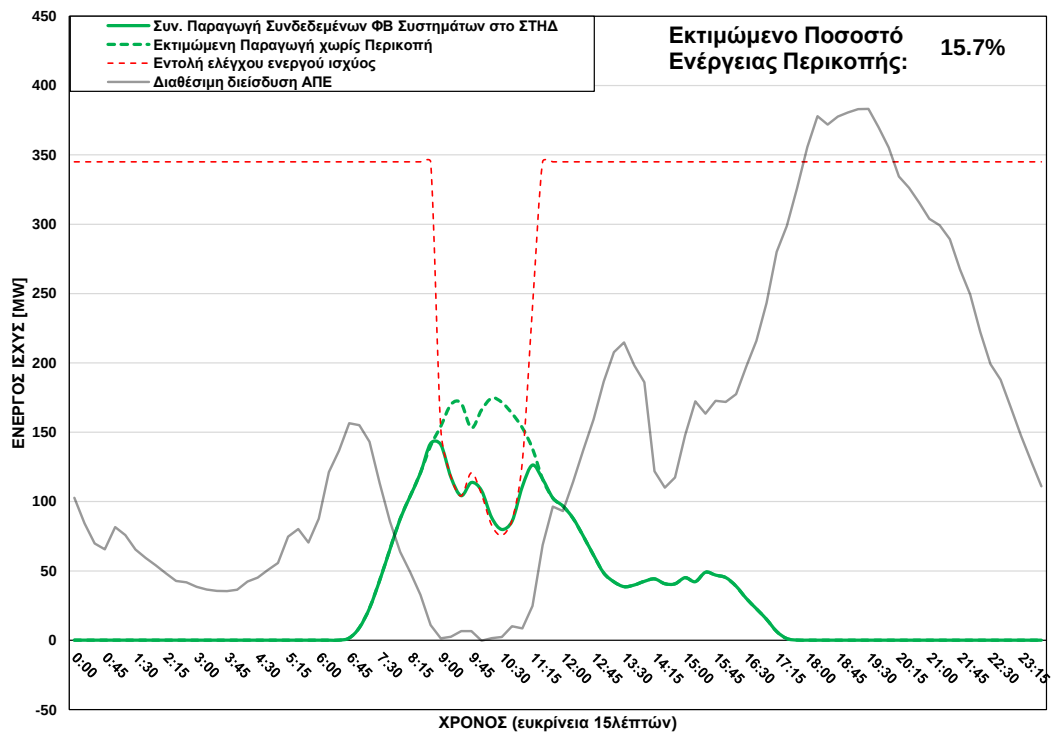


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/02/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	11:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	982.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	192 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 18/02/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 11:45)

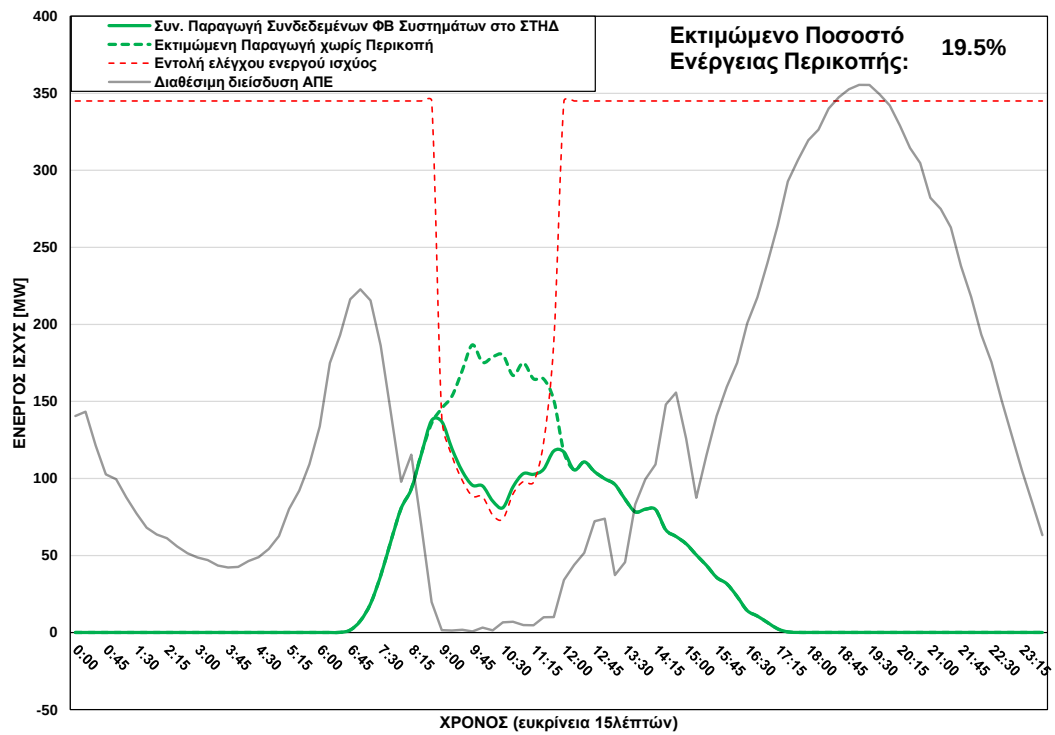


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/02/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, LAR 1, LAR 2, LIM 1, LIM 2, PAF 1
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM1, PV-LIM3, PV-PAF3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1158.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 283MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	783.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 160.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.6%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 19/02/2025 (ώρα περικοπής: 10:45 - 16:45)

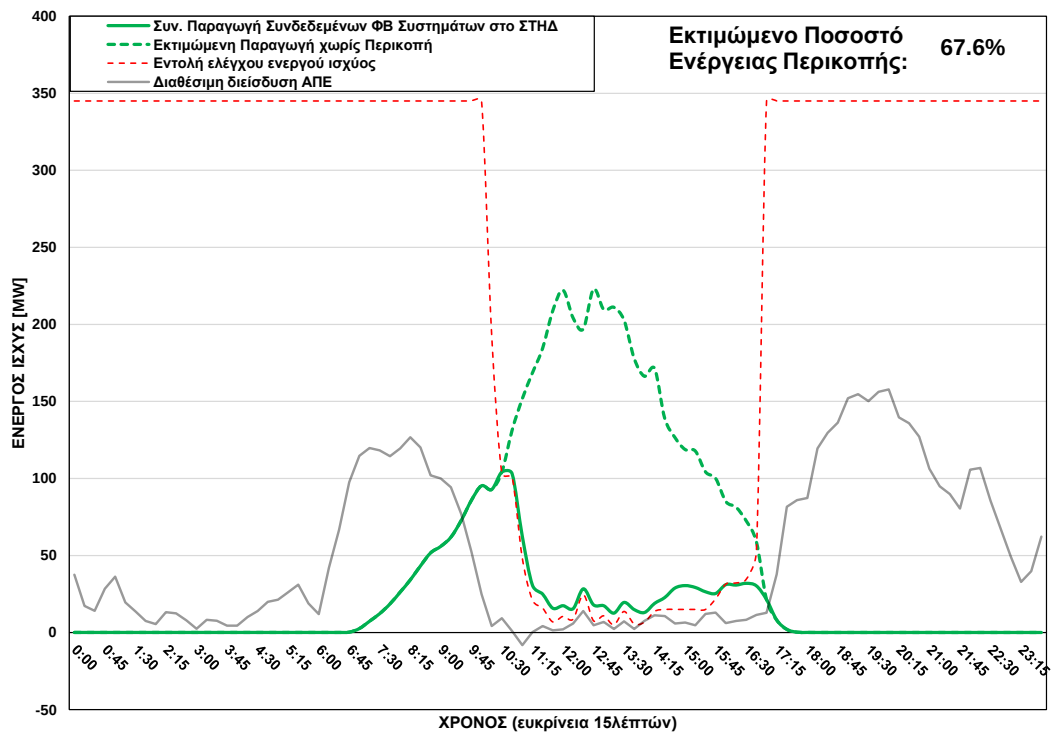


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/02/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, NIC 3, LAR 1, LIM 1, PAF 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM3, PV-PAF3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1290.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 170.1MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	863.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 43.3MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	66.9%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 20/02/2025 (ώρα περικοπής: 10:15 - 16:30)

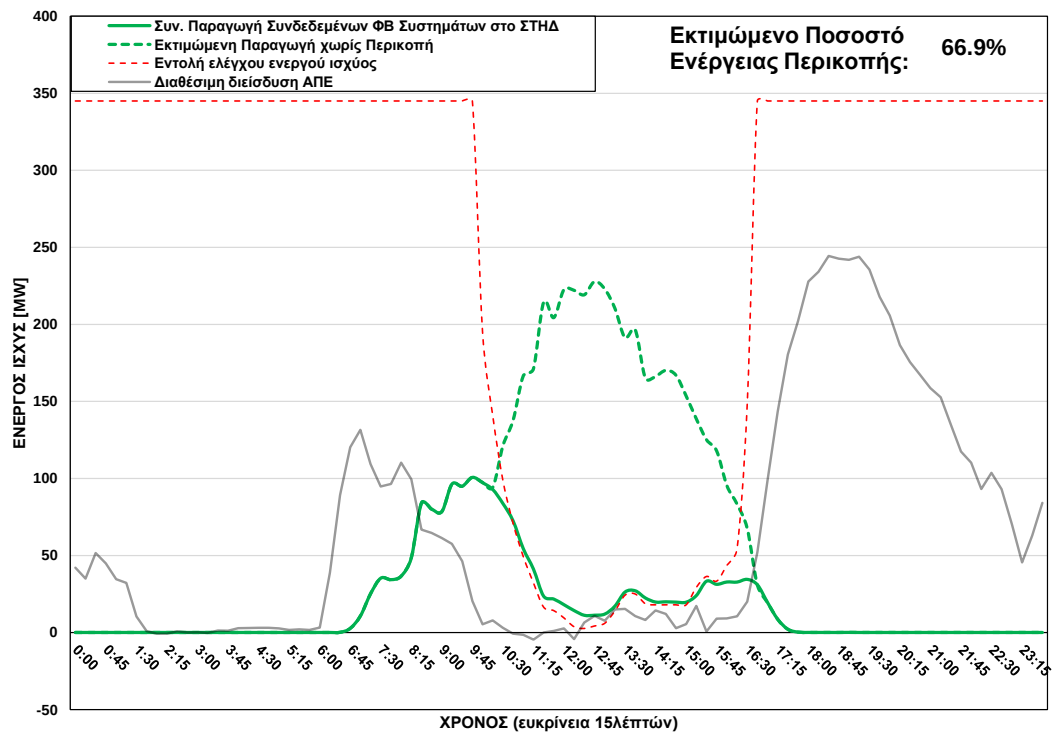


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/02/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, PAF 1, PAF 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1527.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 67.2MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικοπήθηκε:	836 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικοπήθηκε:	54.7%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 21/02/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 16:00)

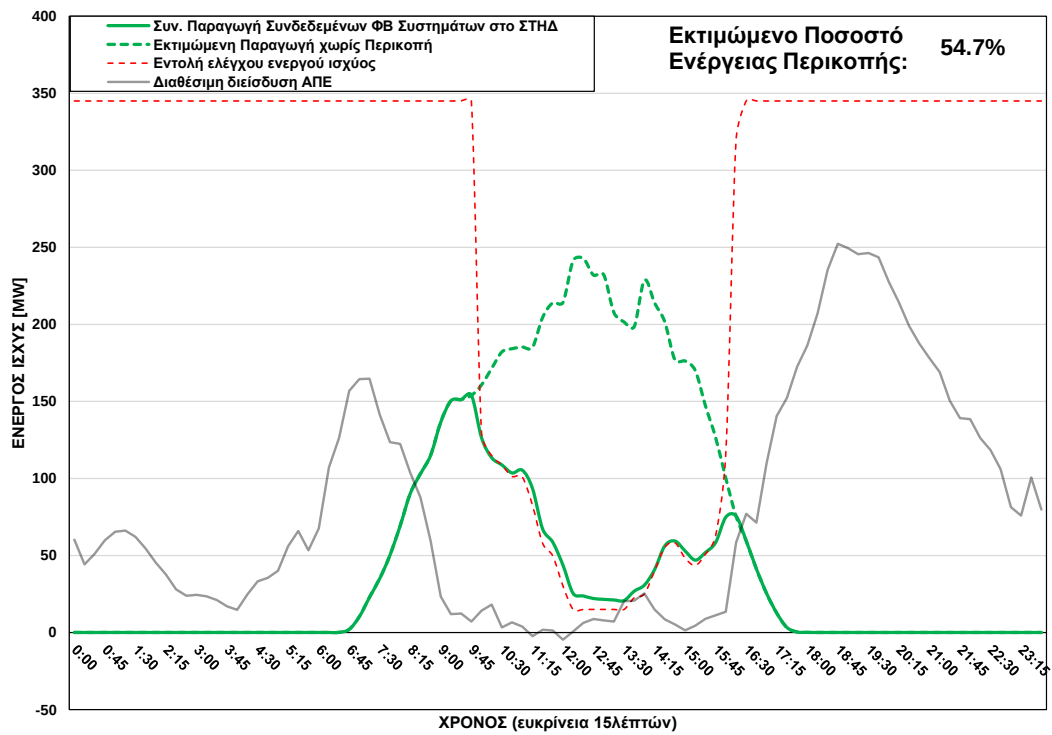


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/02/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1220.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	193.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	15.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 22/02/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 13:45)

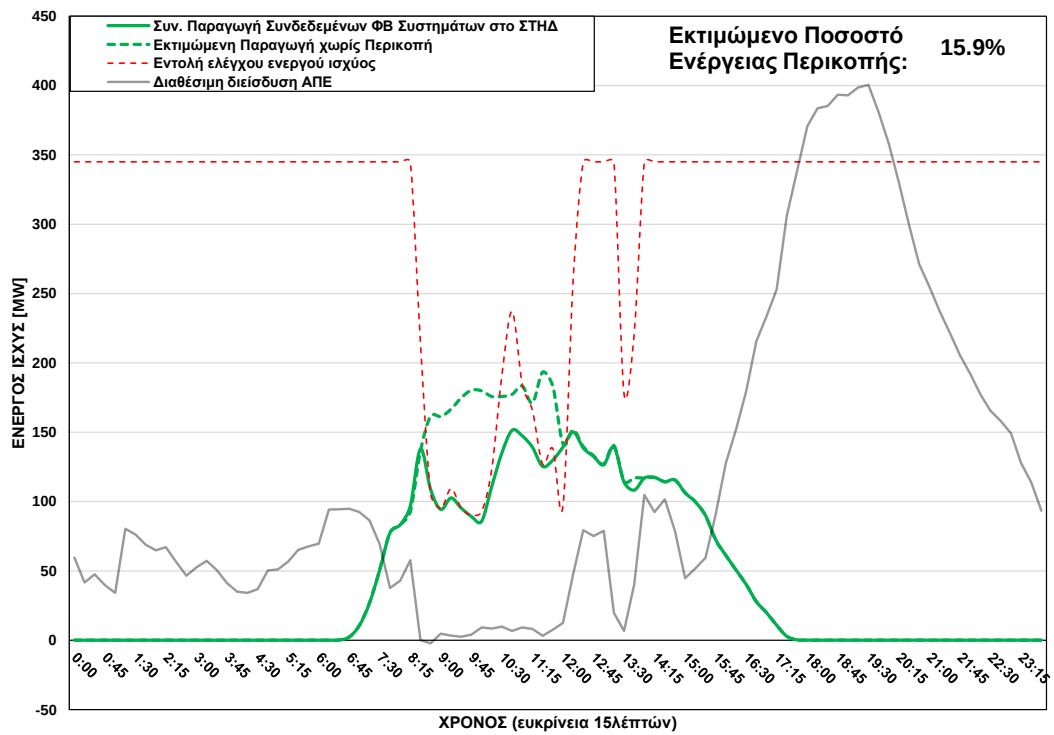


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/02/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1382.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	255.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	18.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 23/02/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 15:45)

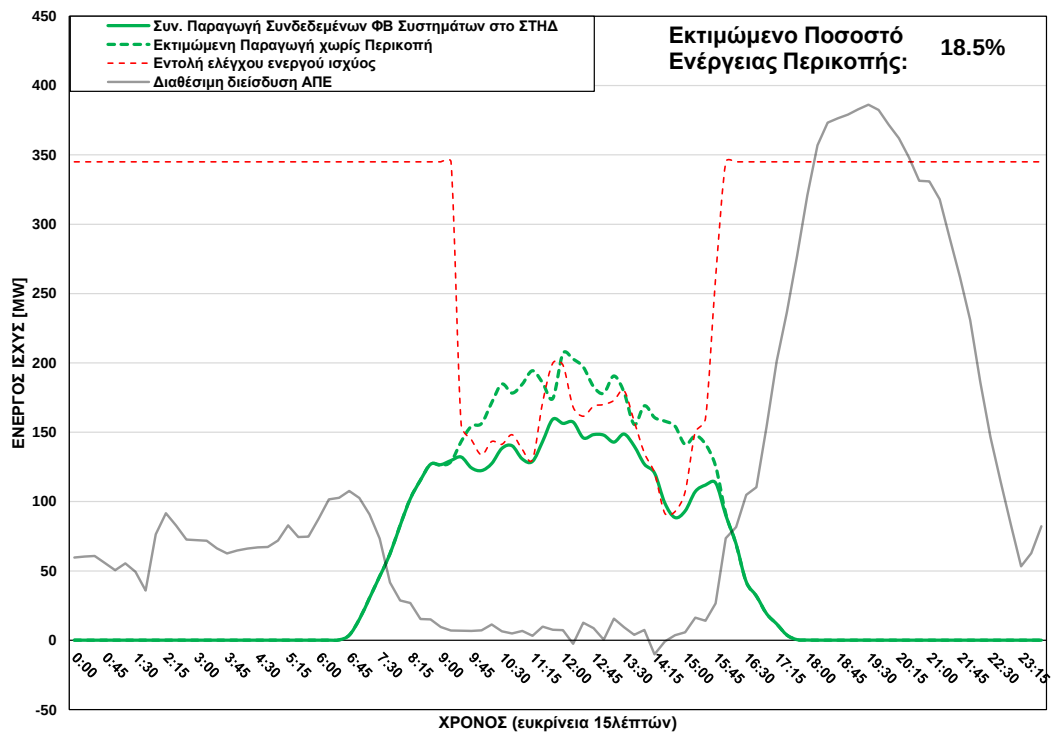


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/02/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1909.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	963.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	50.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 24/02/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:45)

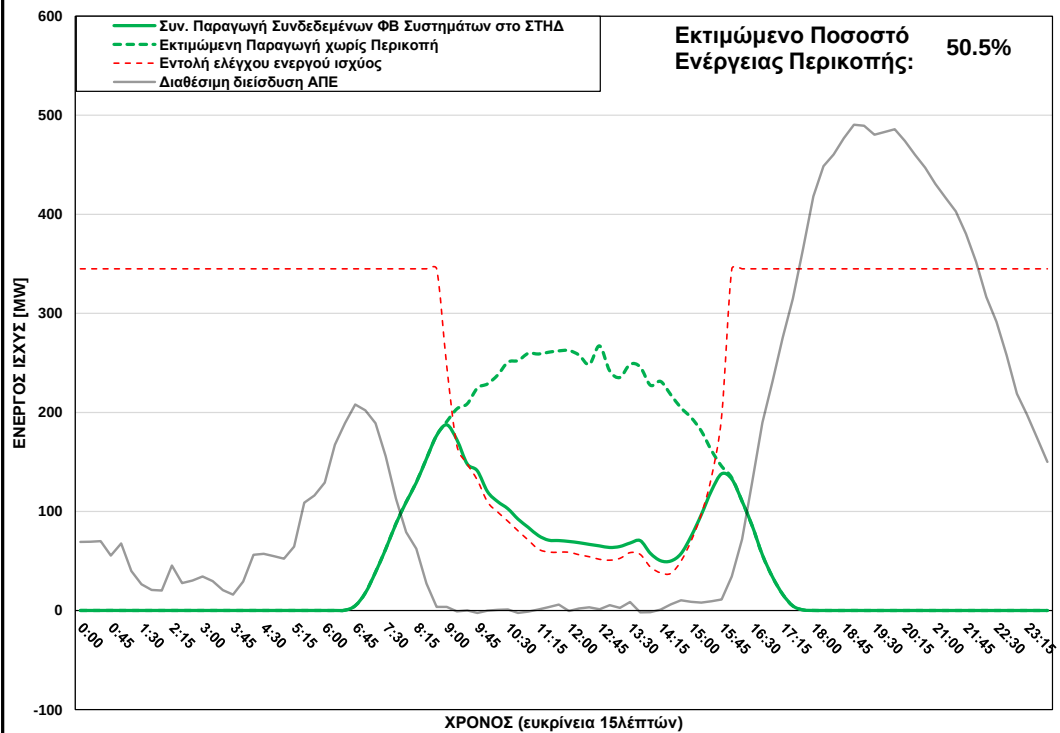


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/02/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1636.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	428.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	26.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 25/02/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:30)

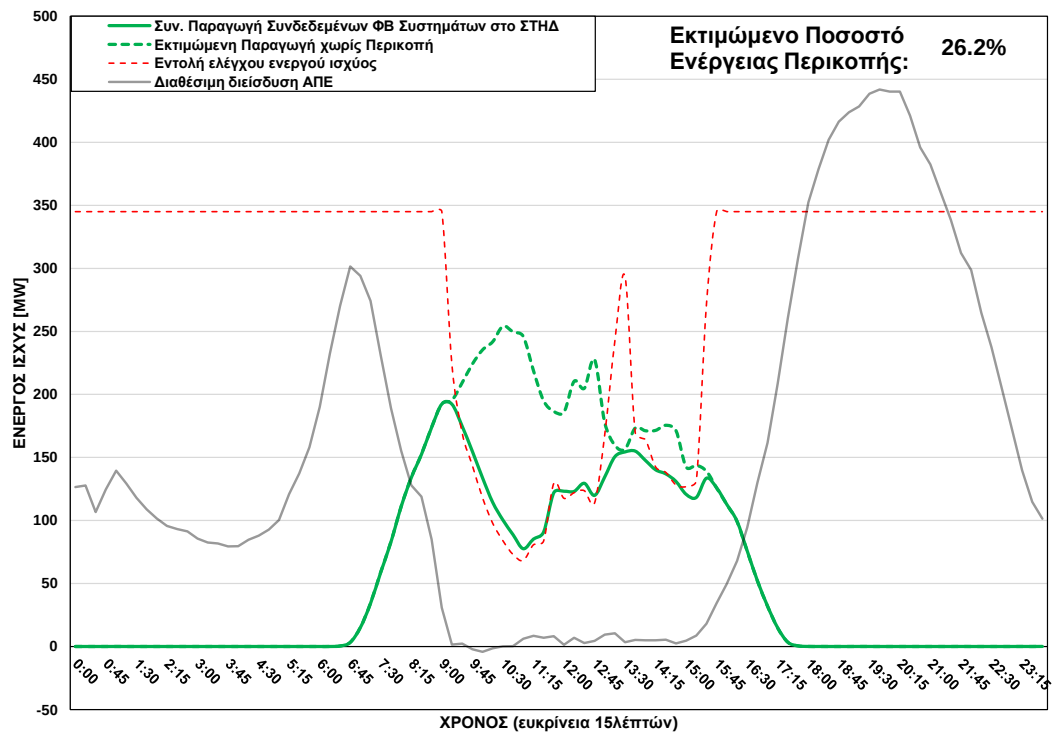


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/02/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	10:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1035.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	19.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 26/02/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 10:30)

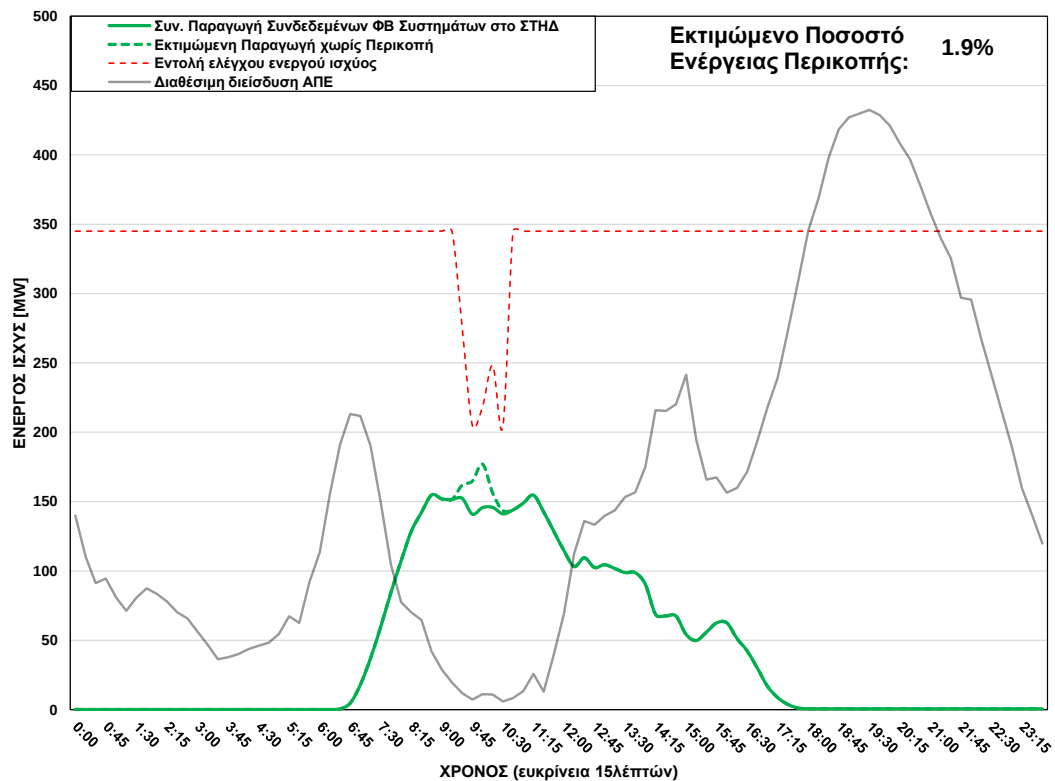


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/02/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1533.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	452.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	29.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 27/02/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:15)

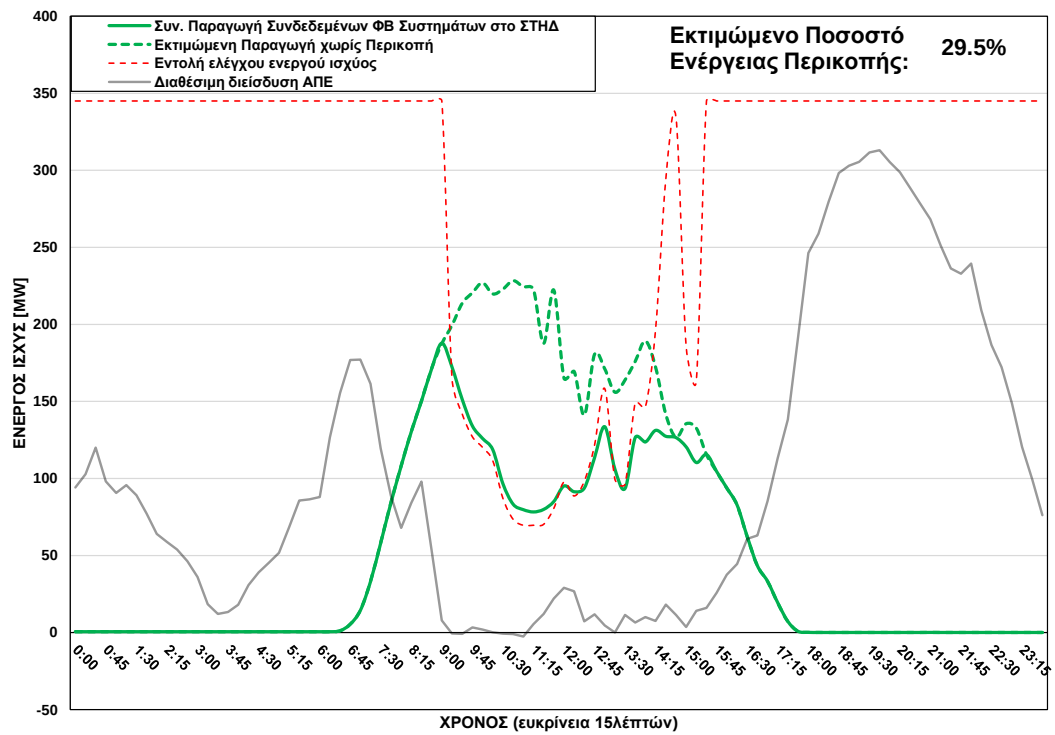


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/02/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LIM 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1331.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 24.7MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικοπήθηκε:	622.3 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικοπήθηκε:	46.7%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 28/02/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:30)

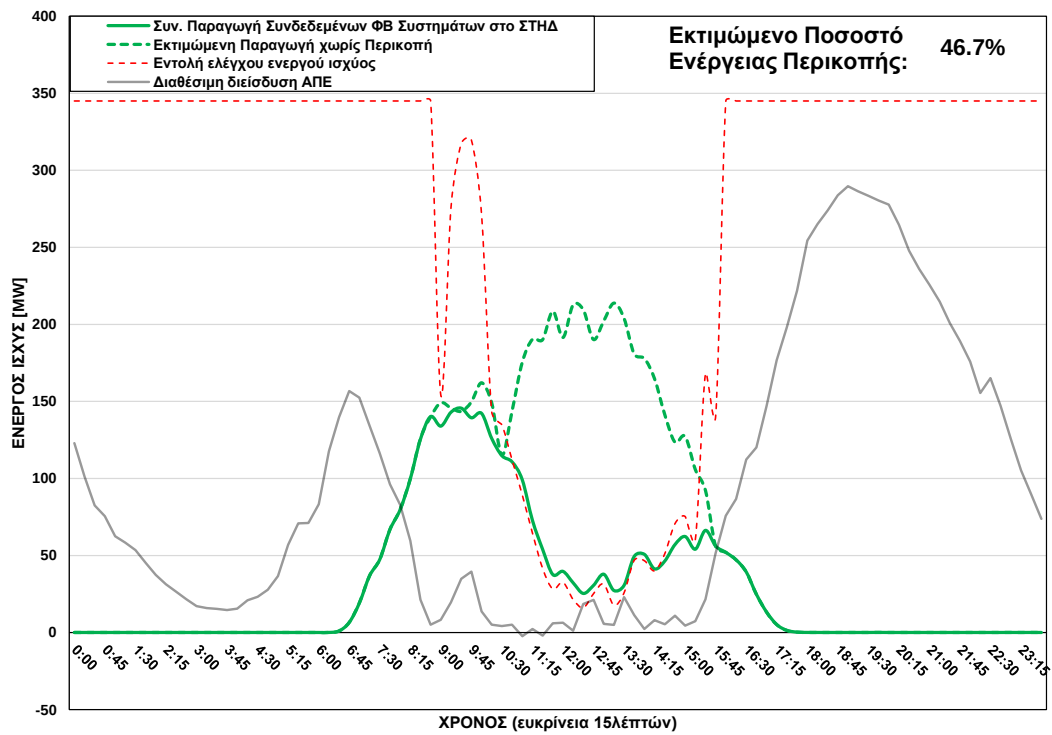


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ωρα Έναρξης Περικοπής:	8:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3
Ωρα Λήξης Περικοπής:	16:30	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1618.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 93.1MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	990.6 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	61.2%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 01/03/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 16:30)

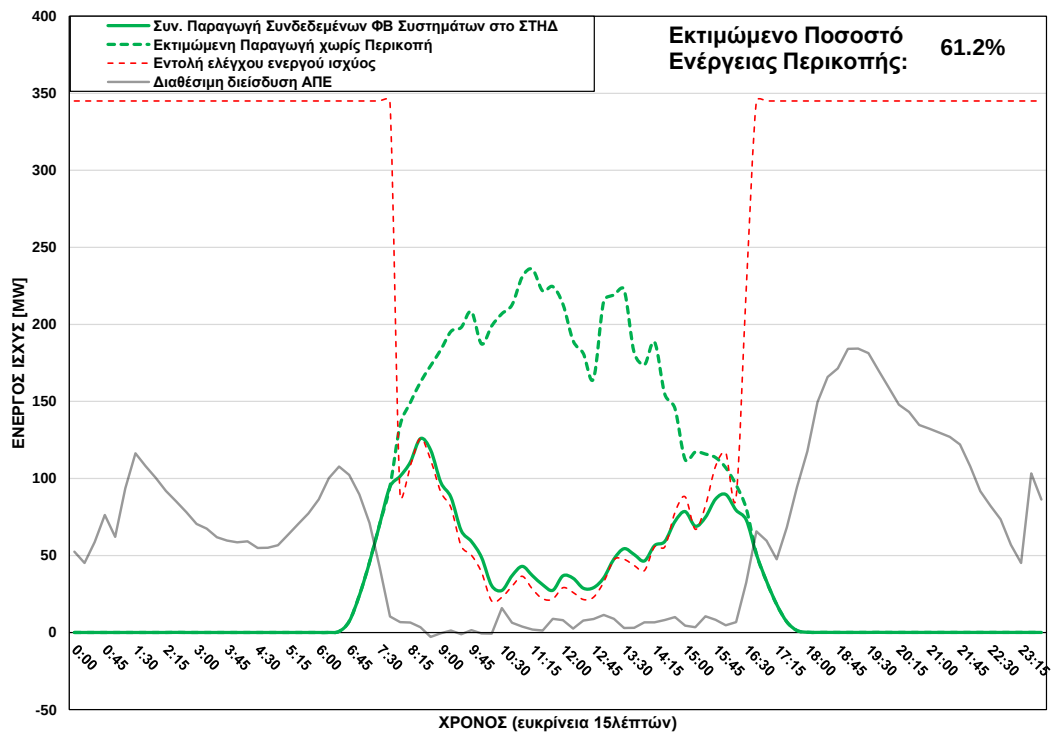


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 3, LAR 1, LAR 2, LIM 1, LIM 2, PAF 1, PAF 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM1, PV-LIM3, PV-PAF3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 08:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1749.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 724.8MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1419.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 106.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	81.2%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 02/03/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 16:15)

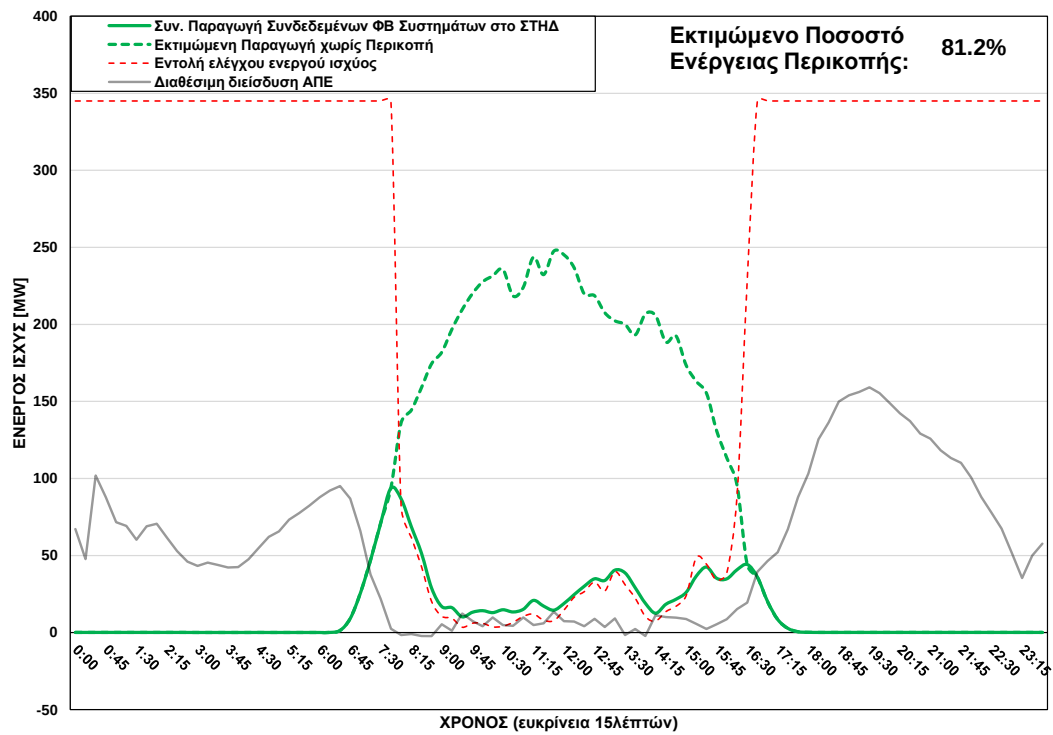

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 3, LAR 1, LAR 2, LIM 1, LIM 2, PAF 1, PAF 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3, PV-LIM3, PV-PAF3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1445 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 473.2MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1116 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 174.9MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	77.2%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 03/03/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:30)

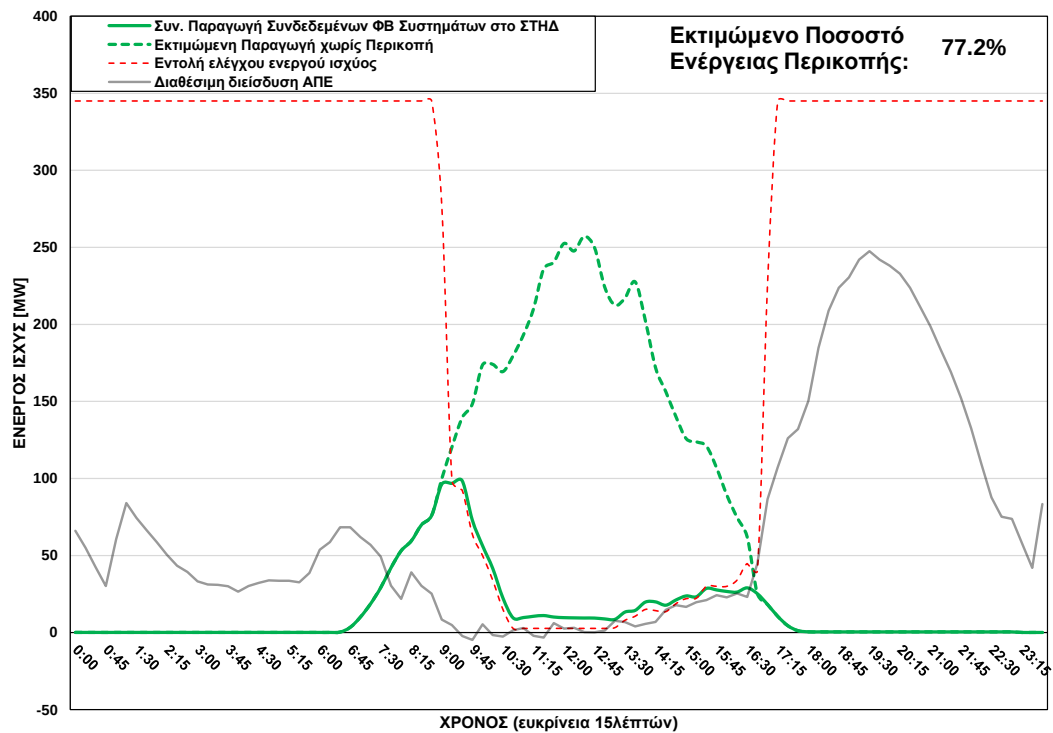


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/03/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1633.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1060.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	64.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 04/03/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 16:30)

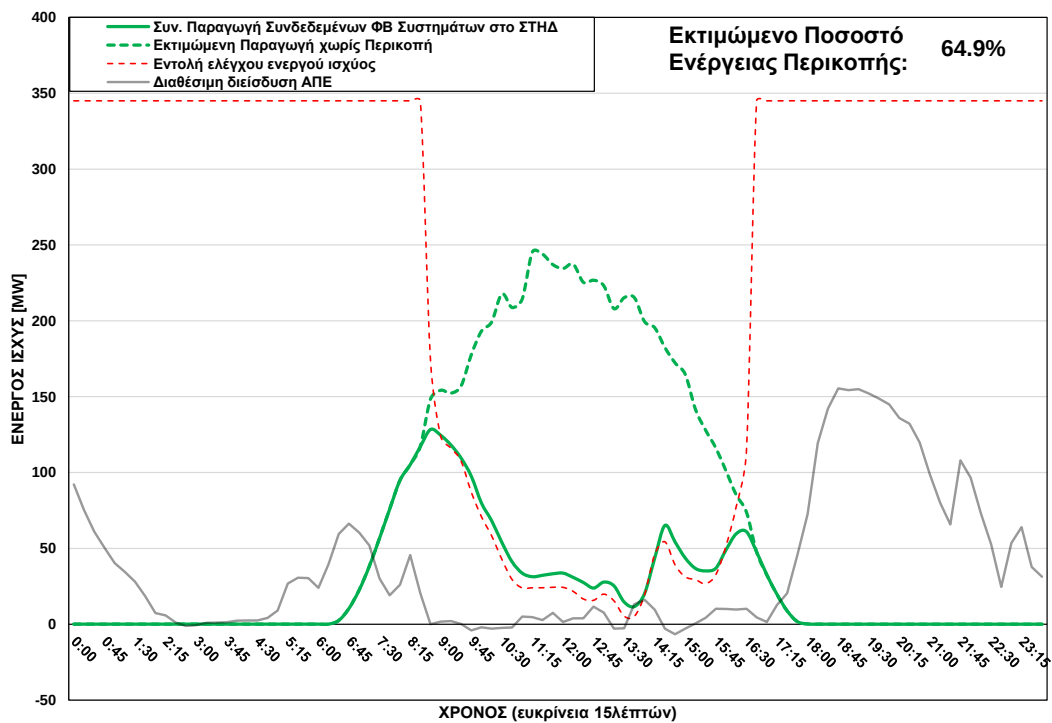


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): PAF 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1309 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 22.1MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	760.2 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	58.1%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 05/03/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 14:30)

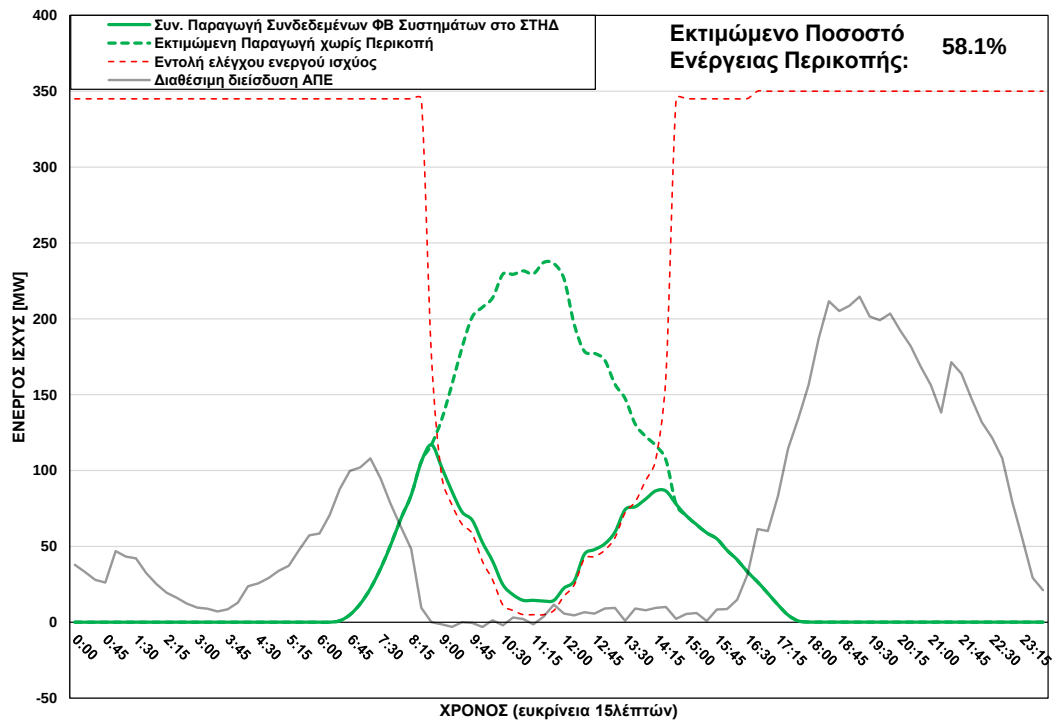


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/03/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1831.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1240.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.7%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 06/03/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 16:00)

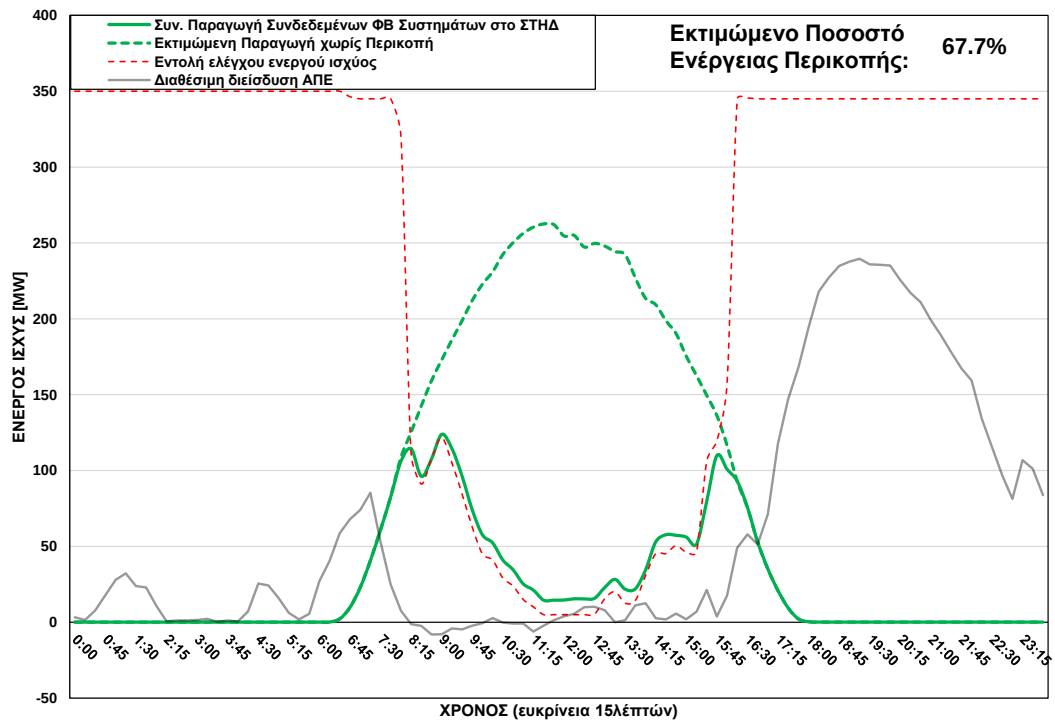

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής:	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LIM 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC4, PV-LCA/FAM3
Ωρα Λήξης Περικοπής:	17:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1594.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 45.1MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	971.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 5.3MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	60.9%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 07/03/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:00)

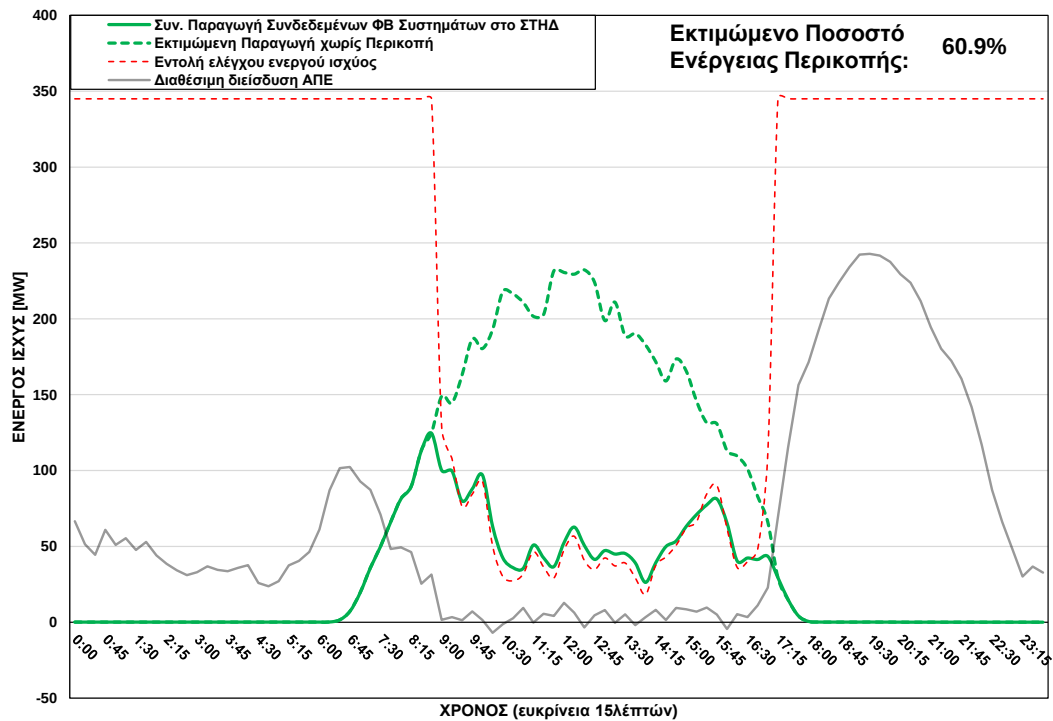


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 3, LAR 2, LIM 2, PAF 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3, PV-LIM3, PV-PAF3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 08:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2003 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 498.6MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1571.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 279.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	78.5%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 08/03/2025 (ώρα περικοπής: 07:30 - 16:45)

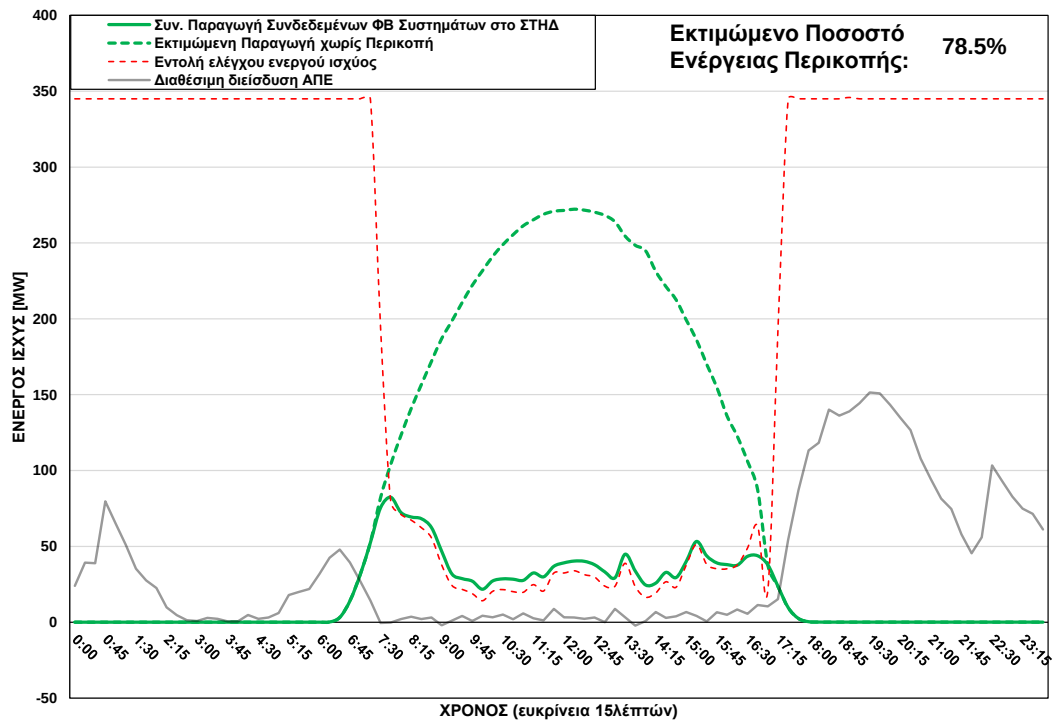


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3, LAR 1, LAR 2, LIM 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-LCA/FAM1, PV-LIM3, PV-PAF3
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 08:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1844.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 397.6MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1372.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 193.5MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	74.4%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 09/03/2025 (ώρα περικοπής: 07:30 - 16:15)

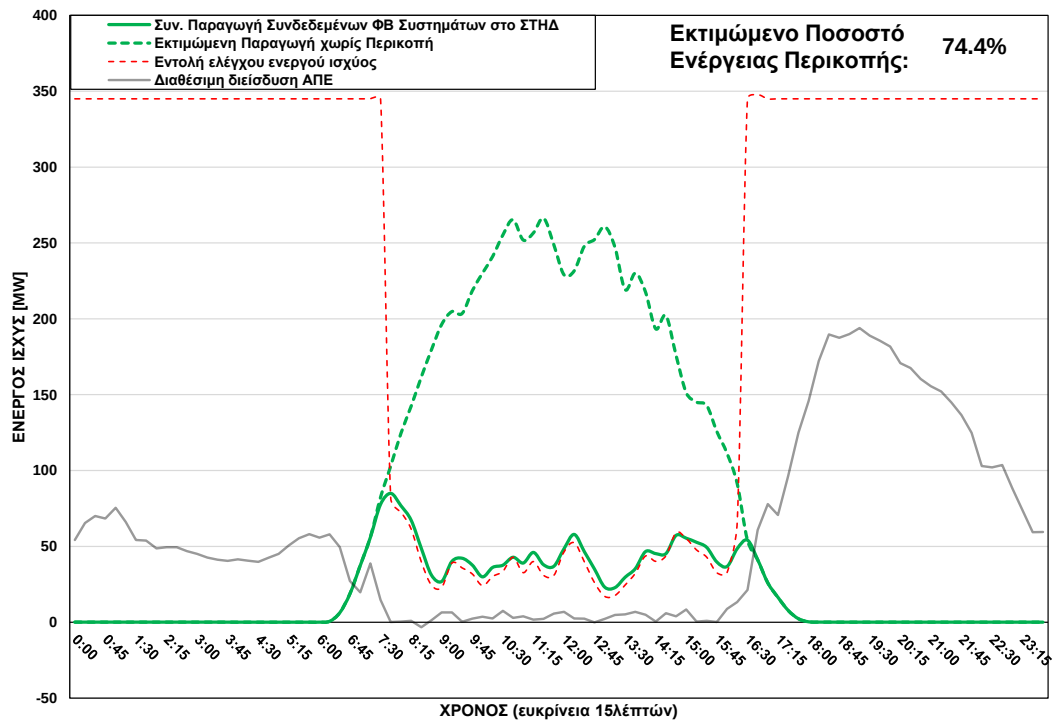


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, LIM 2, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1793.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 196.1MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1275.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 154.5MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	71.1%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 10/03/2025 (ώρα περικοπής: 07:45 - 16:30)

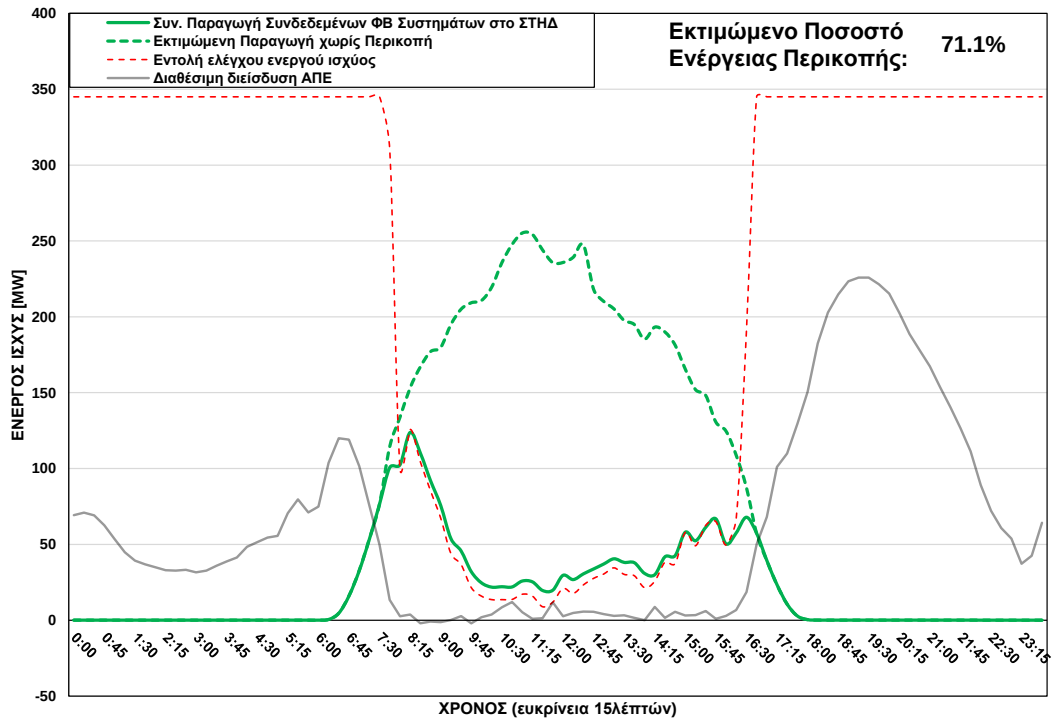


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 1, LAR 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1936.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 141.6MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικοπήκε:	1224.3 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικοπήκε:	63.2%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 11/03/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 15:30)

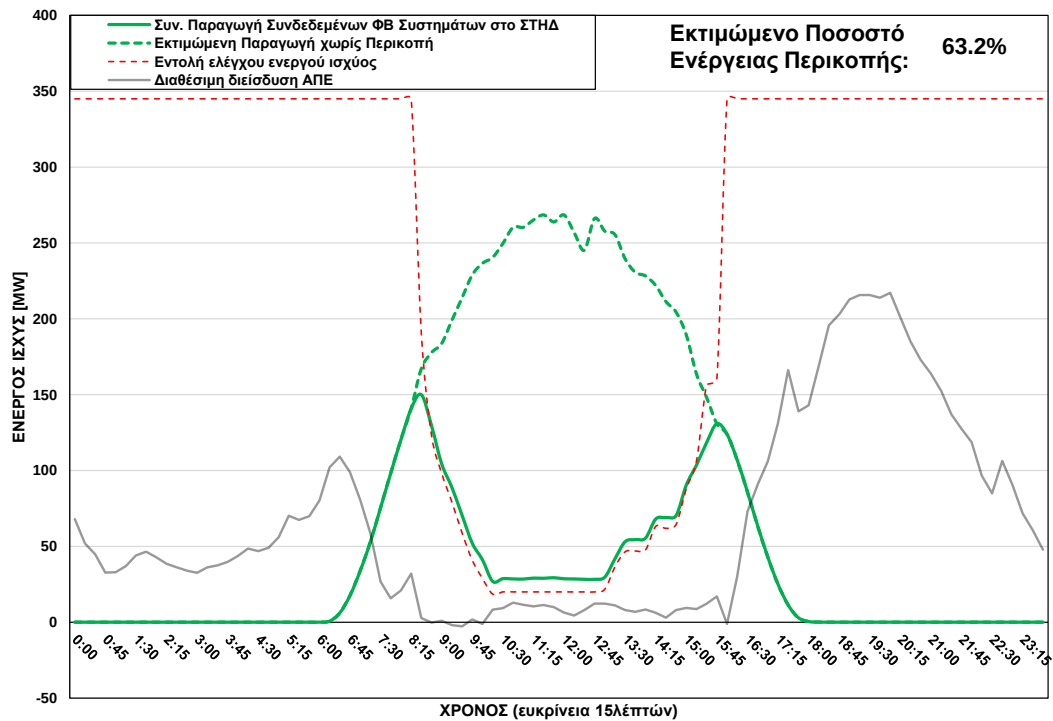


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, LIM 1, PAF 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2040.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 153.8MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1374.9 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.4%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 12/03/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:30)

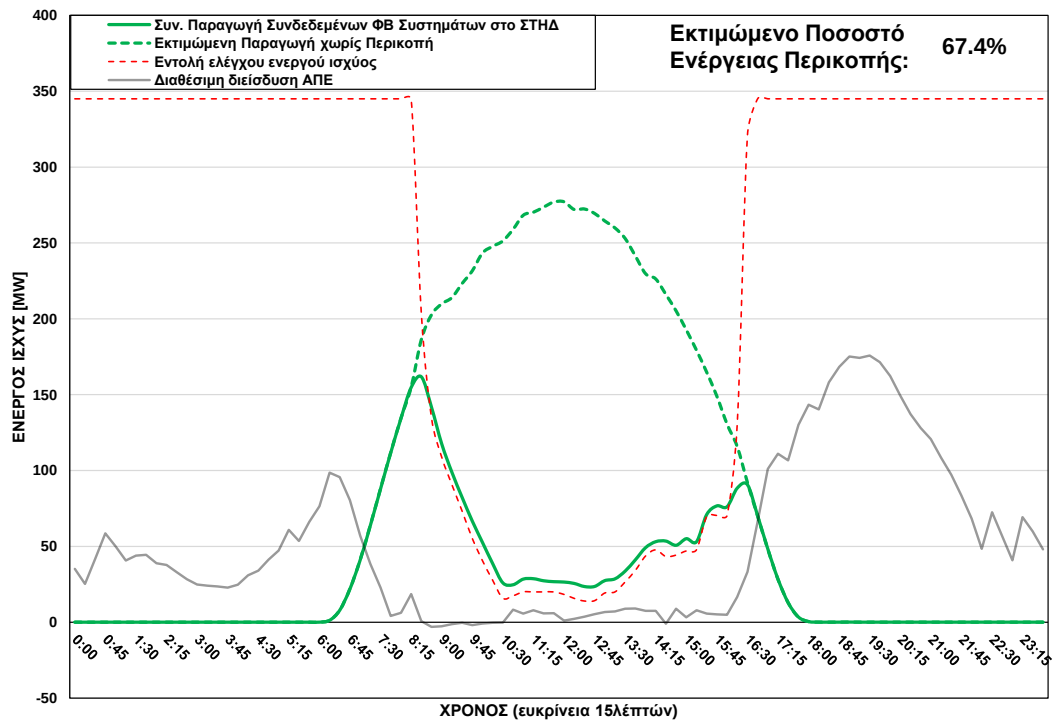


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3, PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC4, PV-LCA/FAM3
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1998.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 202.3MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1408.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 30.3MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	70.5%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 13/03/2025 (ώρα περικοπής: 07:45 - 16:15)

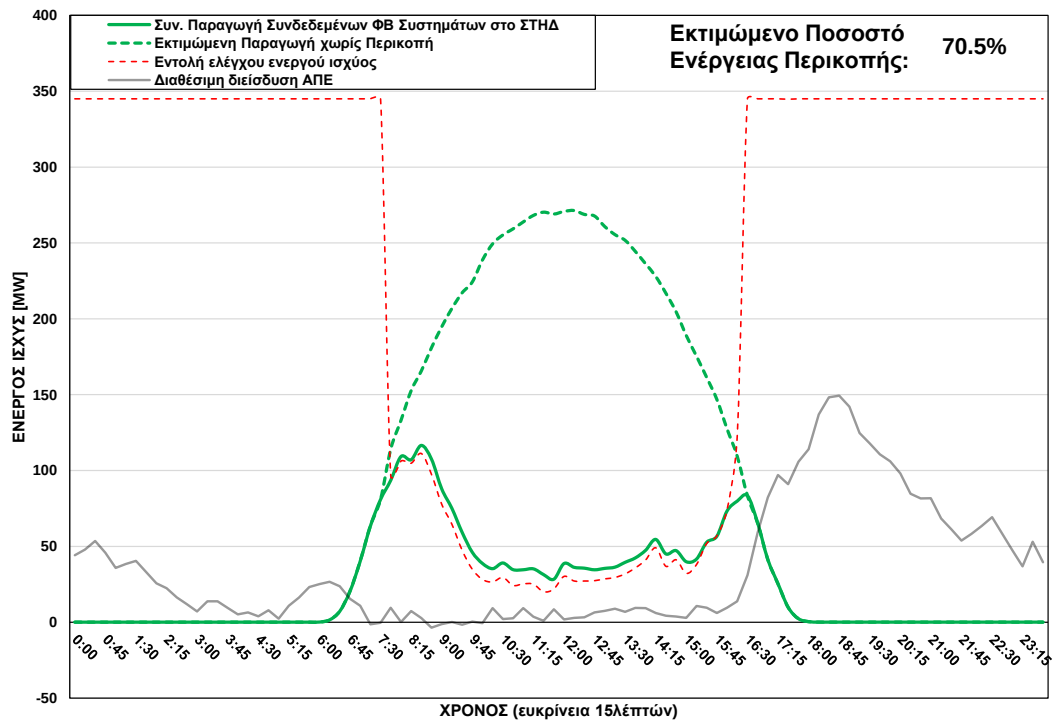

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15	Περιοχή/ές αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1977 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 52.1MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1307.9 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	66.2%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 14/03/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 16:15)

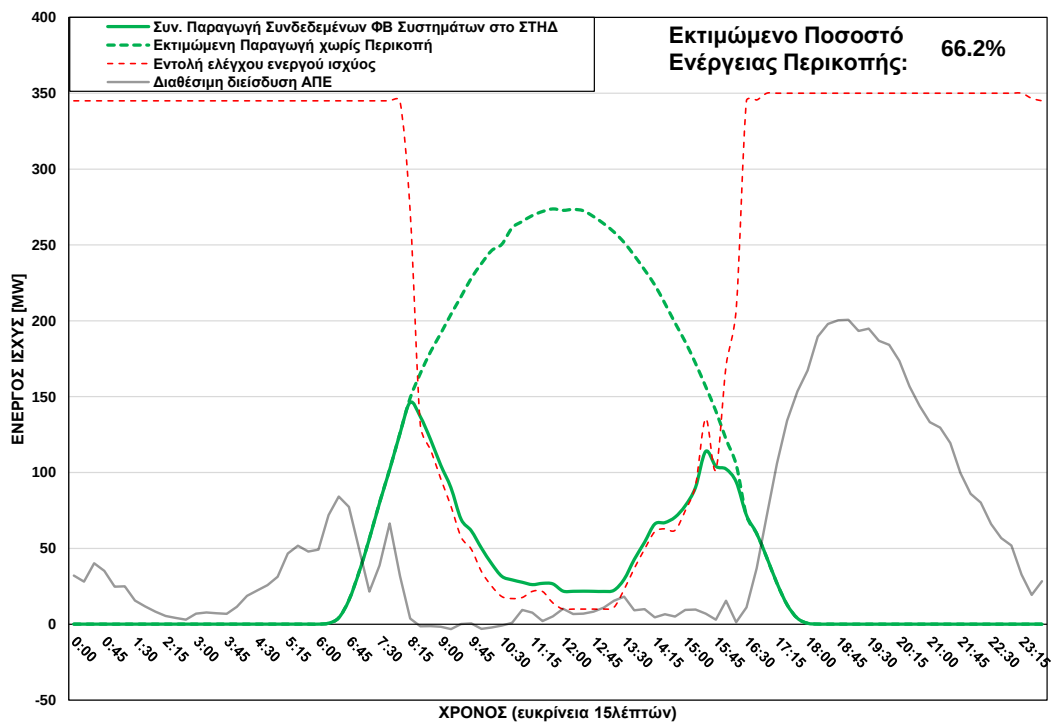


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LIM 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LIM3, PV-PAF3
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2013.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 88MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1582.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 111.8MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	78.6%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 15/03/2025 (ώρα περικοπής: 07:00 - 16:15)

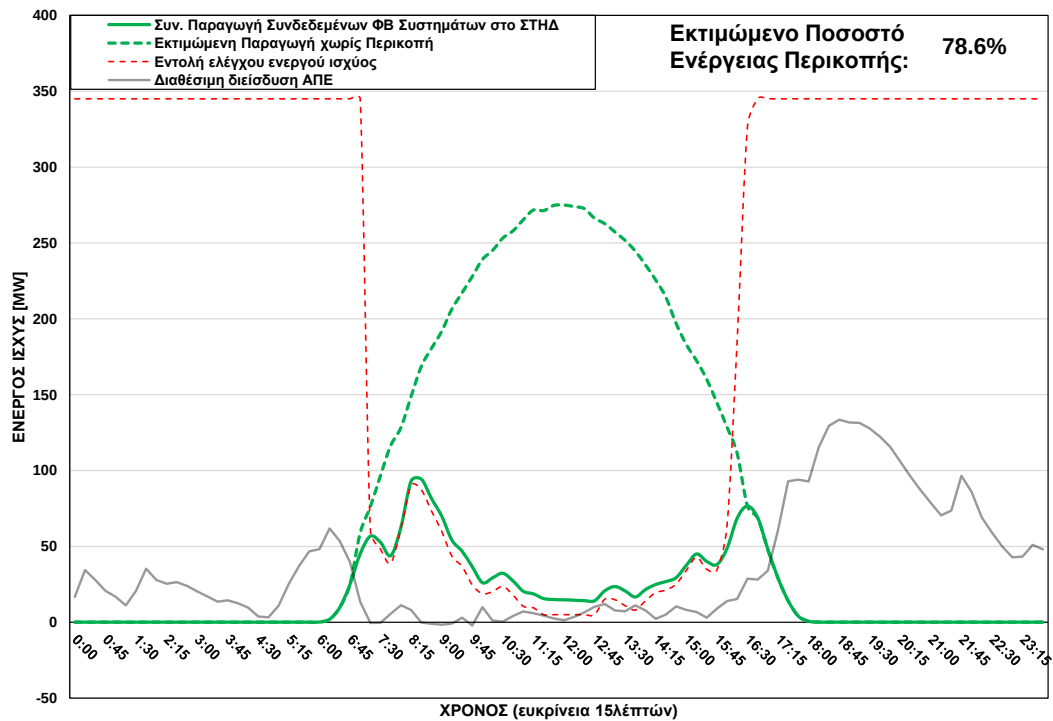


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	6:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, NIC 3, LAR 1, LAR 2, LIM 2, PAF 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM1
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 08:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2058.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 727.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1725.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 66.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	83.8%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 16/03/2025 (ώρα περικοπής: 06:45 - 16:30)

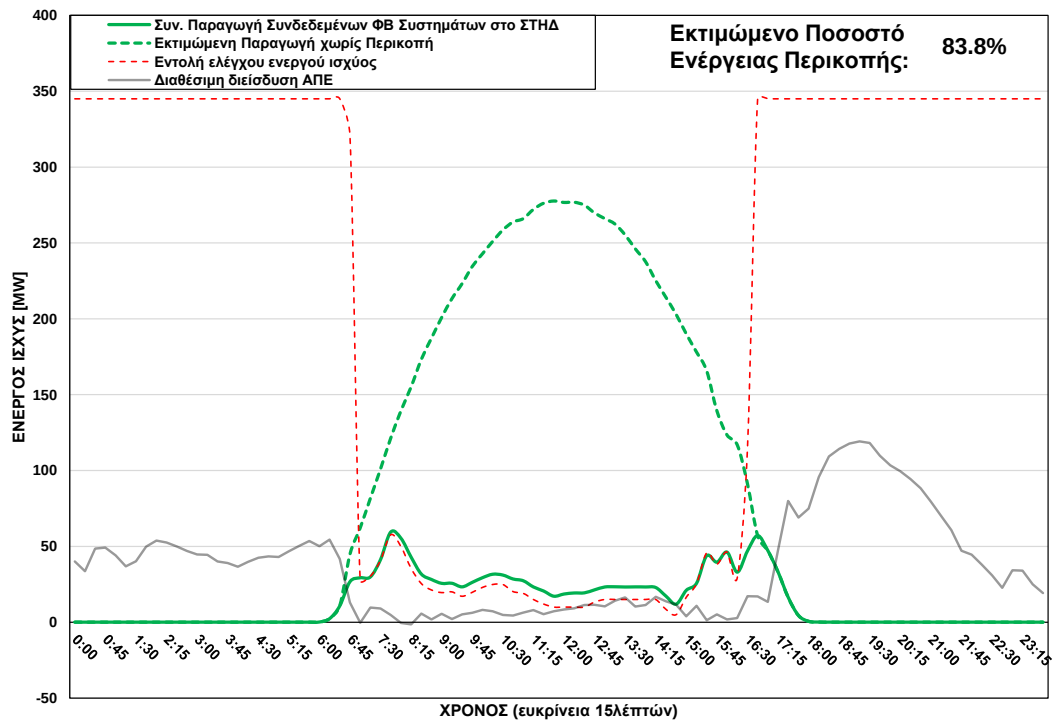


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/03/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1363.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	632.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	46.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 17/03/2025 (ώρα περικοπής: 07:00 - 14:00)

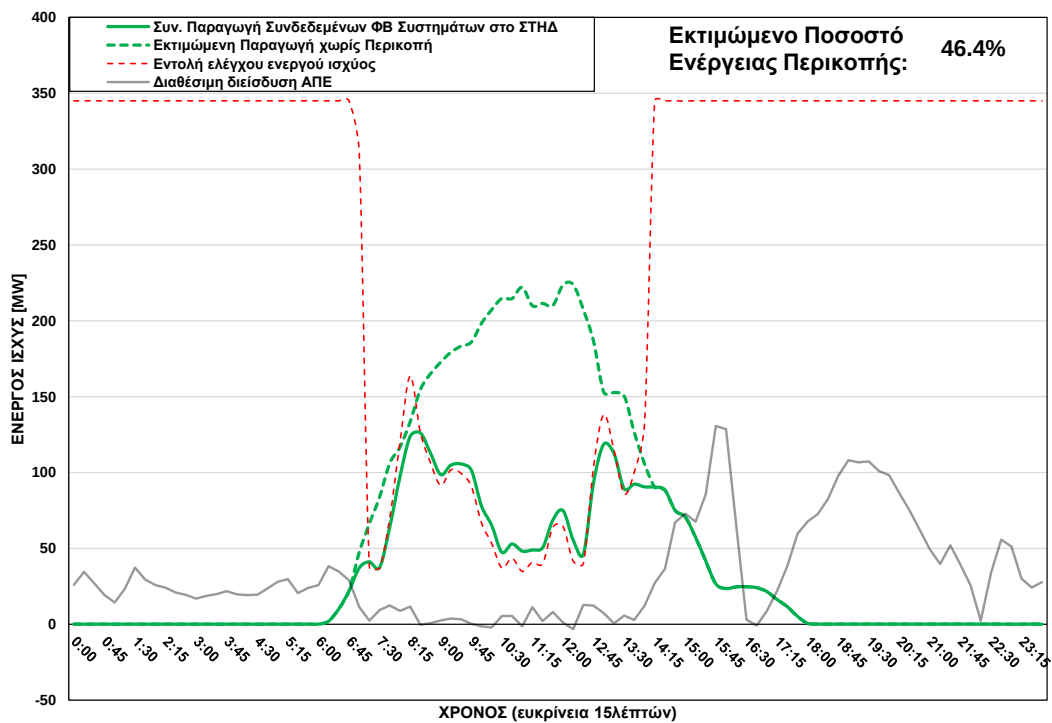


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, PAF 1
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1901.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 63.6MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικοπήθηκε:	1402.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 148.3MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικοπήθηκε:	73.7%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 18/03/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:30)

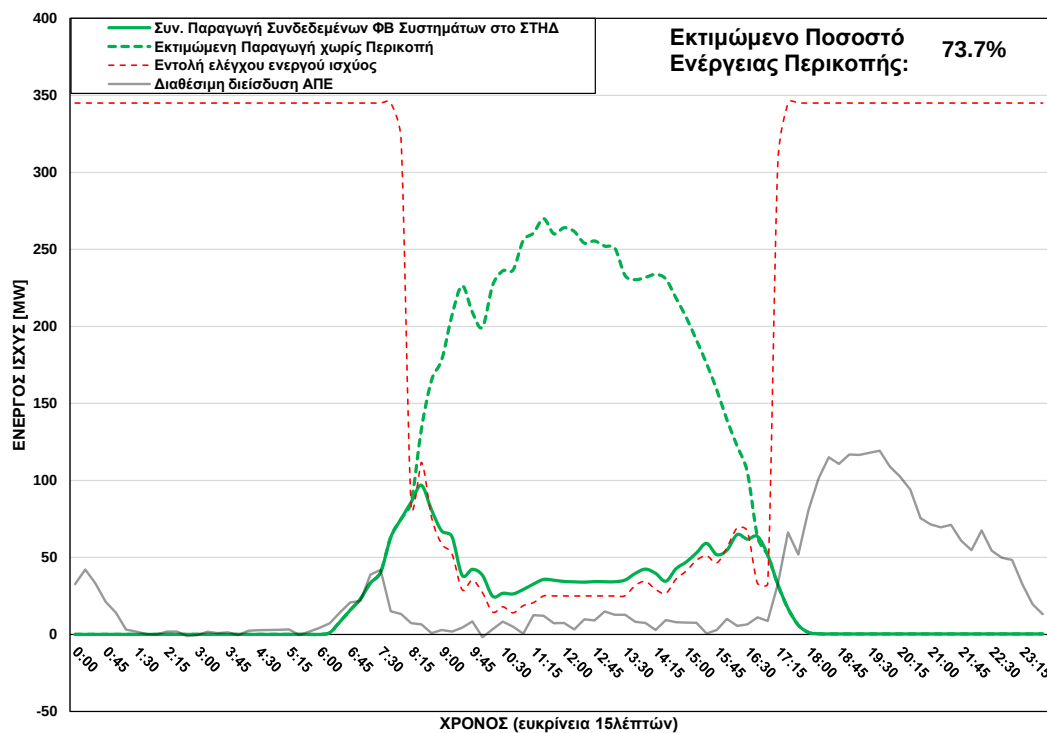


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, LAR 1, LAR 2, LIM 1, PAF 1
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM3, PV-LIM3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 12:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1405.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 164.5MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	854.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 20.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	60.8%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 19/03/2025 (ώρα περικοπής: 07:00 - 16:30)

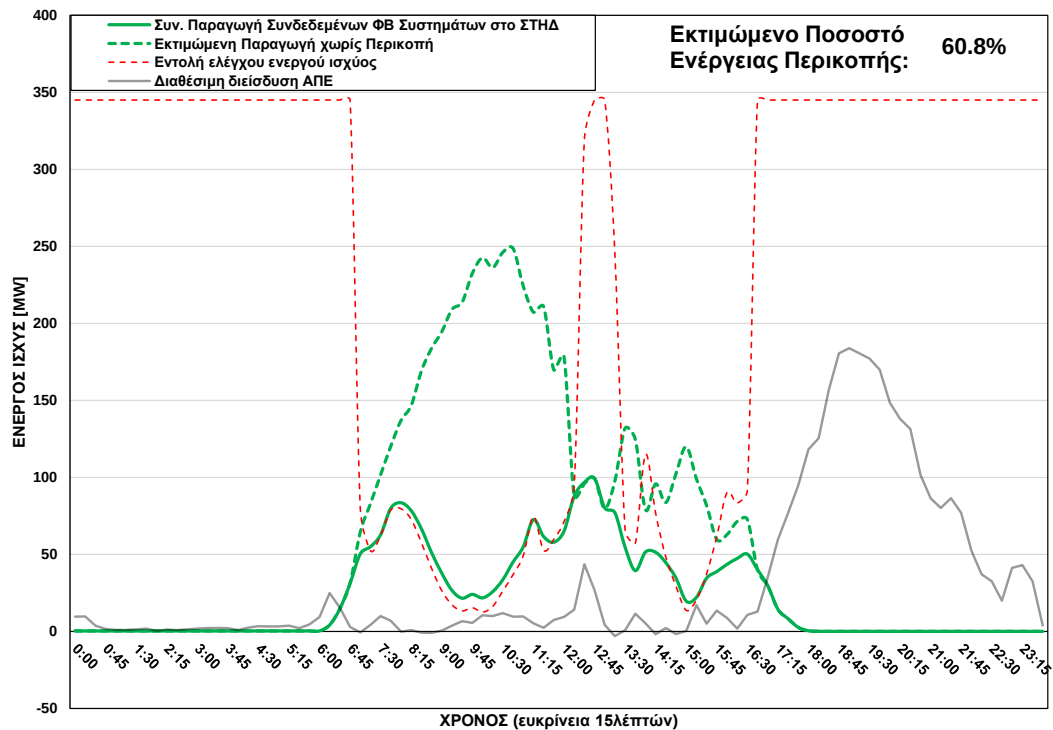


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/03/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1575.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	861.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	54.7%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 20/03/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:30)

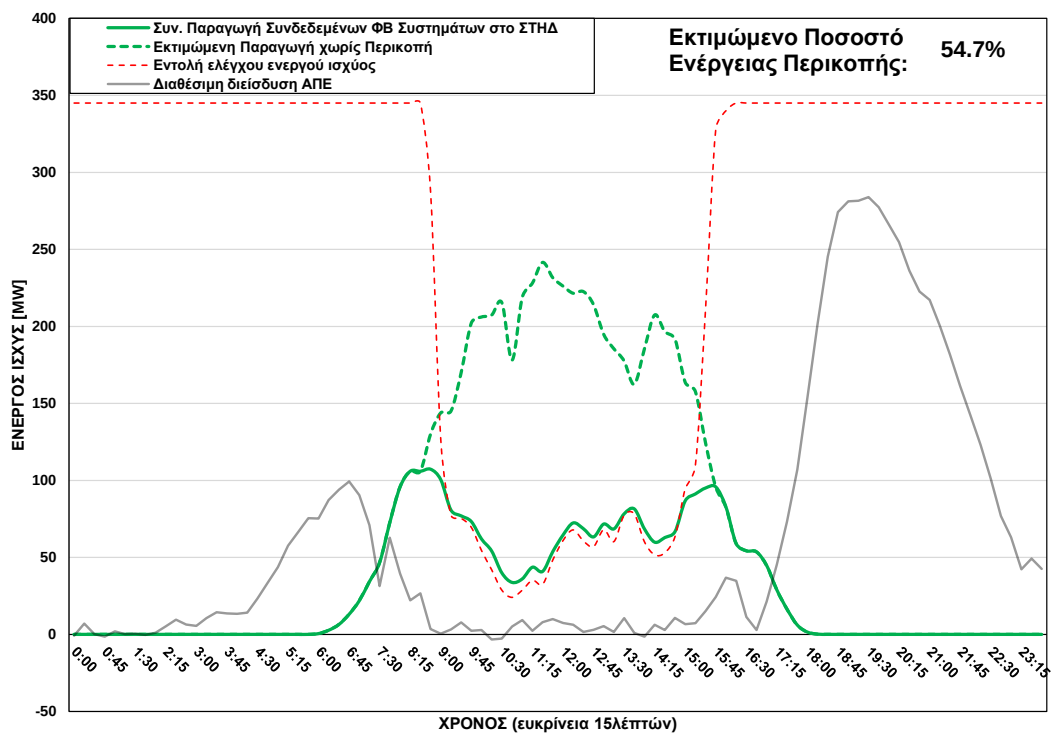


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/03/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1673.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	970.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	58.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 21/03/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 15:30)

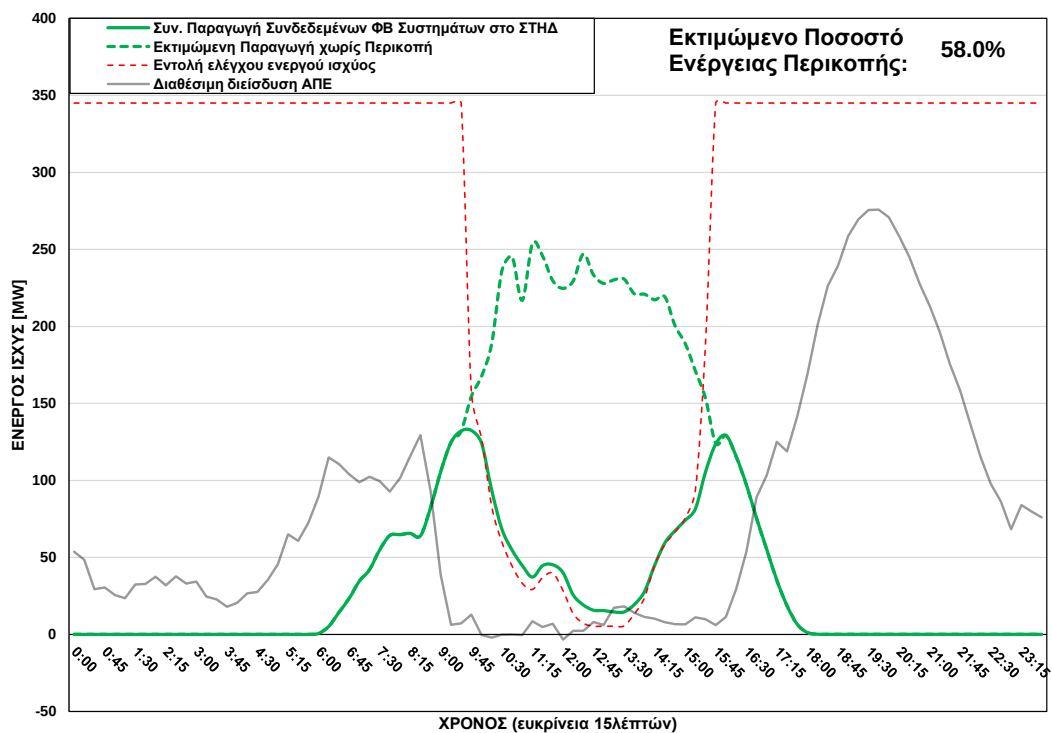


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, LIM 1, PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM1
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2074.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 191.7MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1477.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 151.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	71.2%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 22/03/2025 (ώρα περικοπής: 07:45 - 16:30)

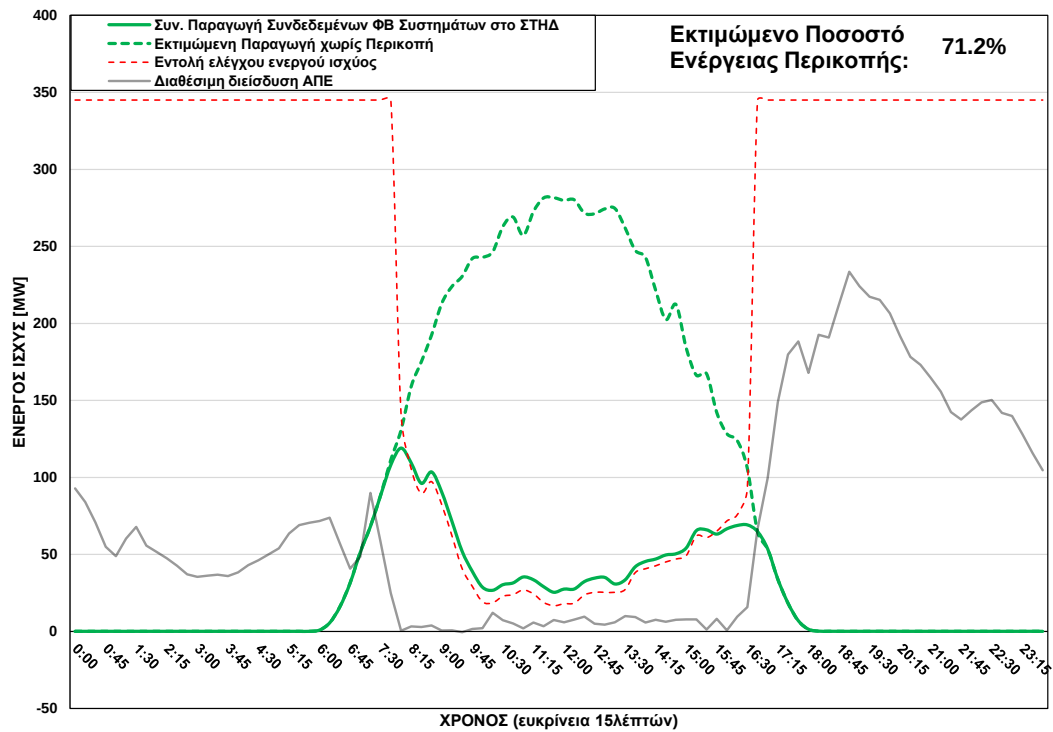

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής:	7:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, NIC 3, LAR 1, LAR 2, LIM 1, LIM 2, PAF 1, PAF 2
Ωρα Λήξης Περικοπής:	17:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3, PV-LIM3, PV-PAF3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 08:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2201 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 744.5MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικοπήθηκε:	1815.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 337.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικοπήθηκε:	82.5%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 23/03/2025 (ώρα περικοπής: 07:15 - 17:15)

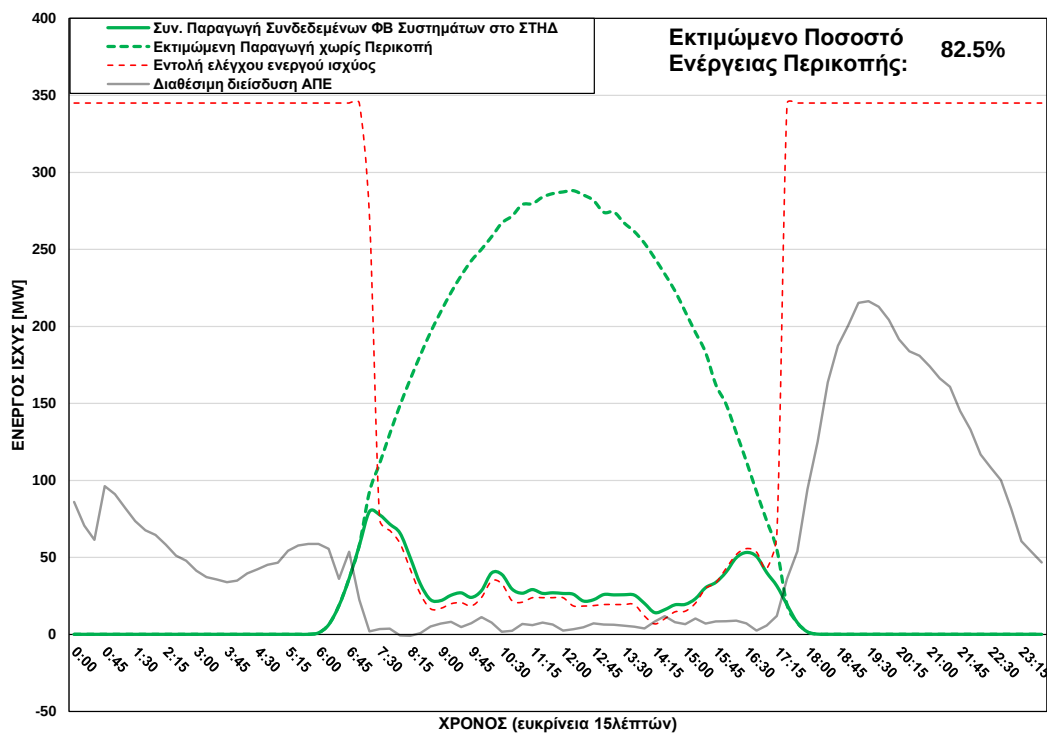


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, PAF 1, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM3, PV-PAF3
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2008.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 201.2MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικοπήθηκε:	1528 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 125.9MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικοπήθηκε:	76.1%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 24/03/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 16:45)

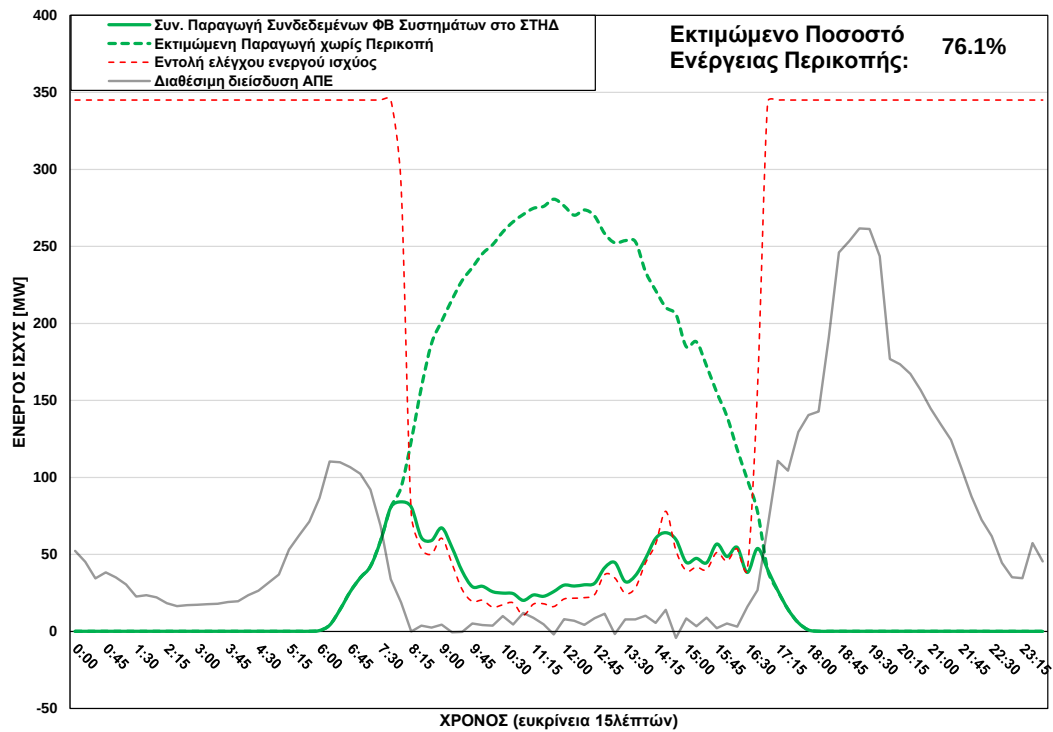


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, LAR 2, LIM 1, LIM 2, PAF 1
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LIM3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1626.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 281.7MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικοπήθηκε:	1180.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 46.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικοπήθηκε:	72.6%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 25/03/2025 (ώρα περικοπής: 07:45 - 16:30)

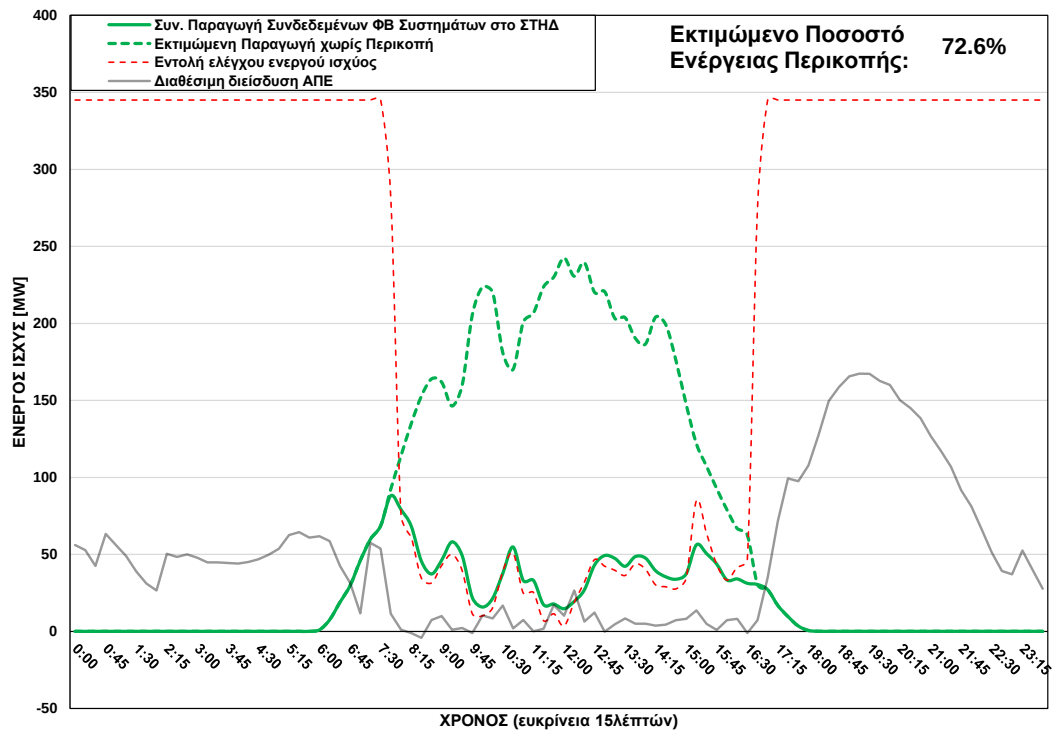


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3, LAR 1
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-PAF3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1919 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 115.3MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικοπήθηκε:	1199.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 21.4MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικοπήθηκε:	62.5%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 26/03/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 15:30)

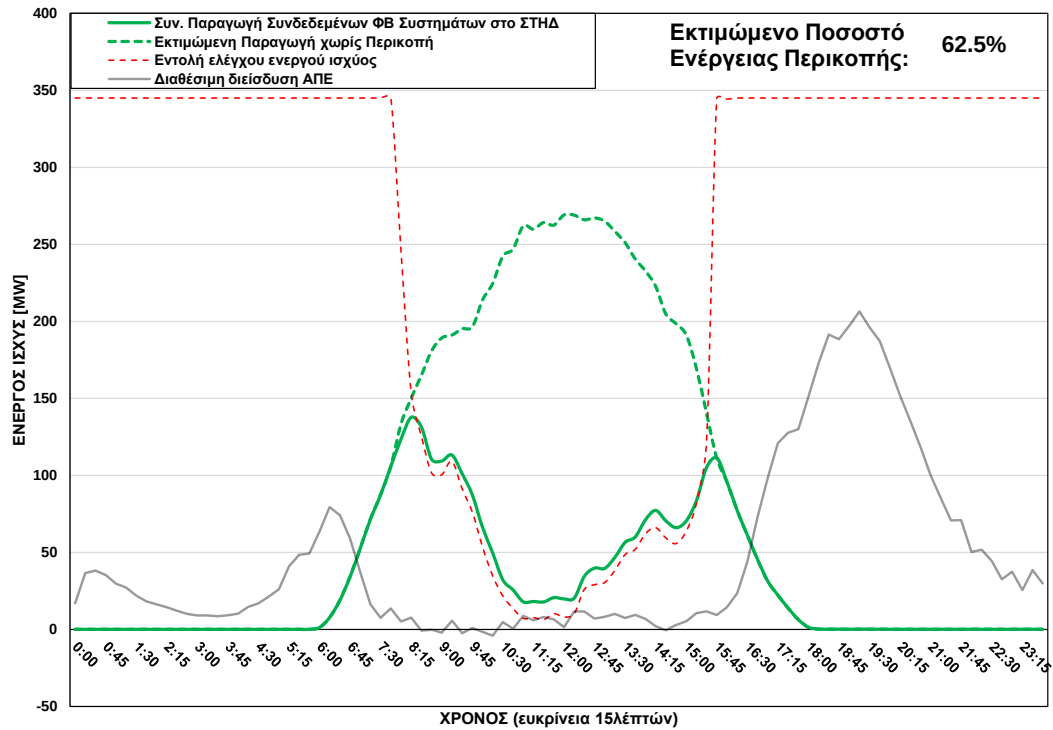


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, LAR 1
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC4, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3, PV-LIM3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2053.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 71.7MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1411.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 98.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	68.7%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 27/03/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 16:30)

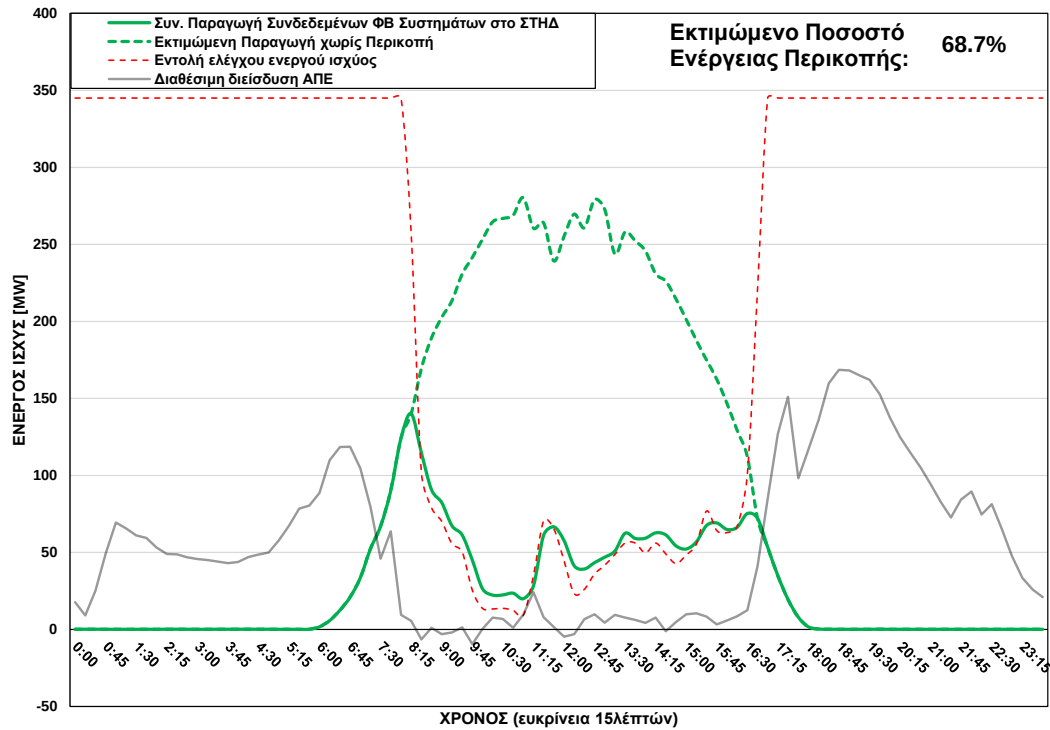


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/03/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1428.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	647.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	45.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 28/03/2025 (ώρα περικοπής: 10:45 - 16:30)

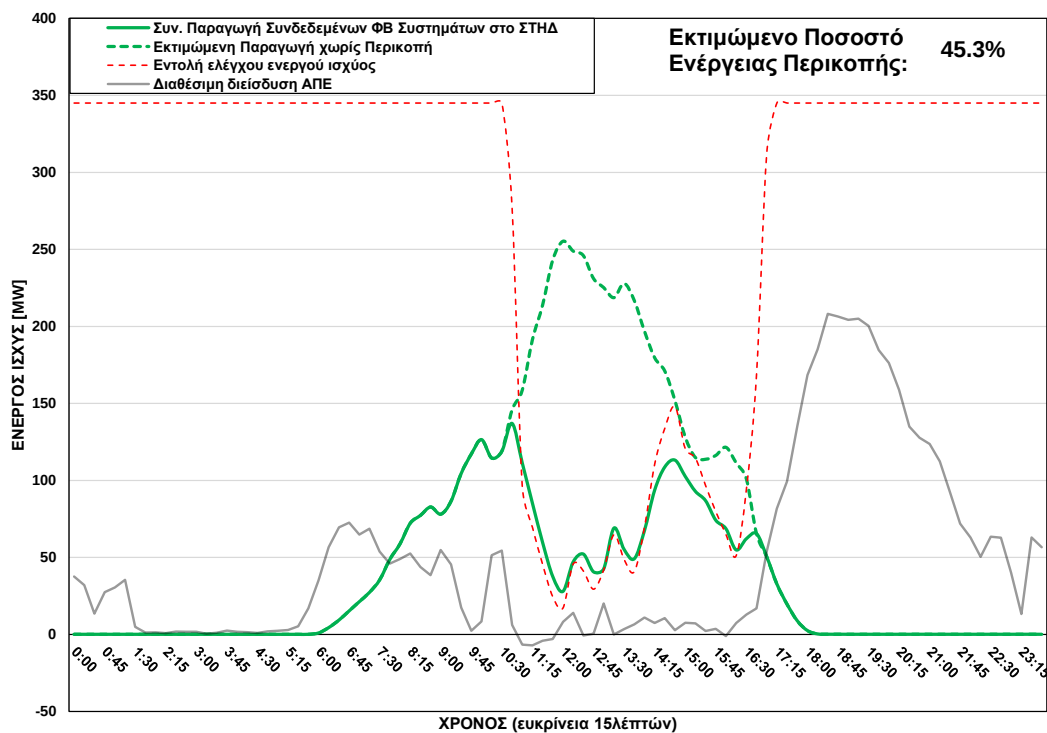

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, LAR 1, LAR 2, LIM 1, PAF 1, PAF 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2039.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 451.3MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1568.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 61MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	76.9%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 29/03/2025 (ώρα περικοπής: 07:30 - 16:00)

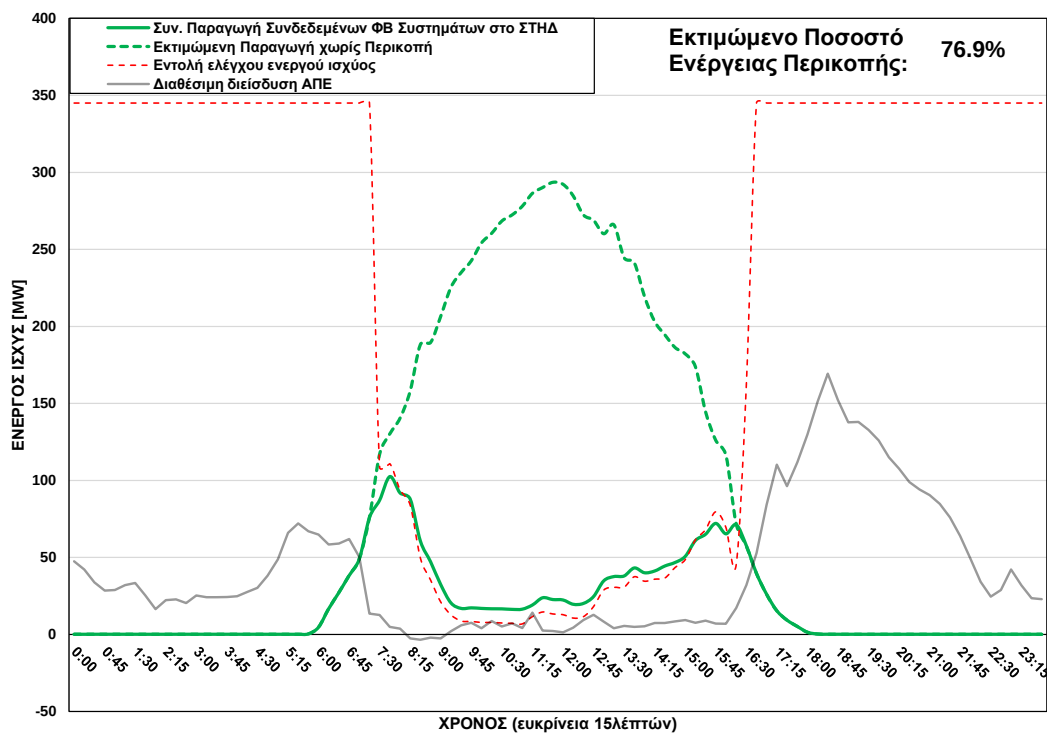


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, LIM 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-PAF3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 12:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1502.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 60.2MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικοπήθηκε:	996 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 18.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικοπήθηκε:	66.3%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 30/03/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 17:45)

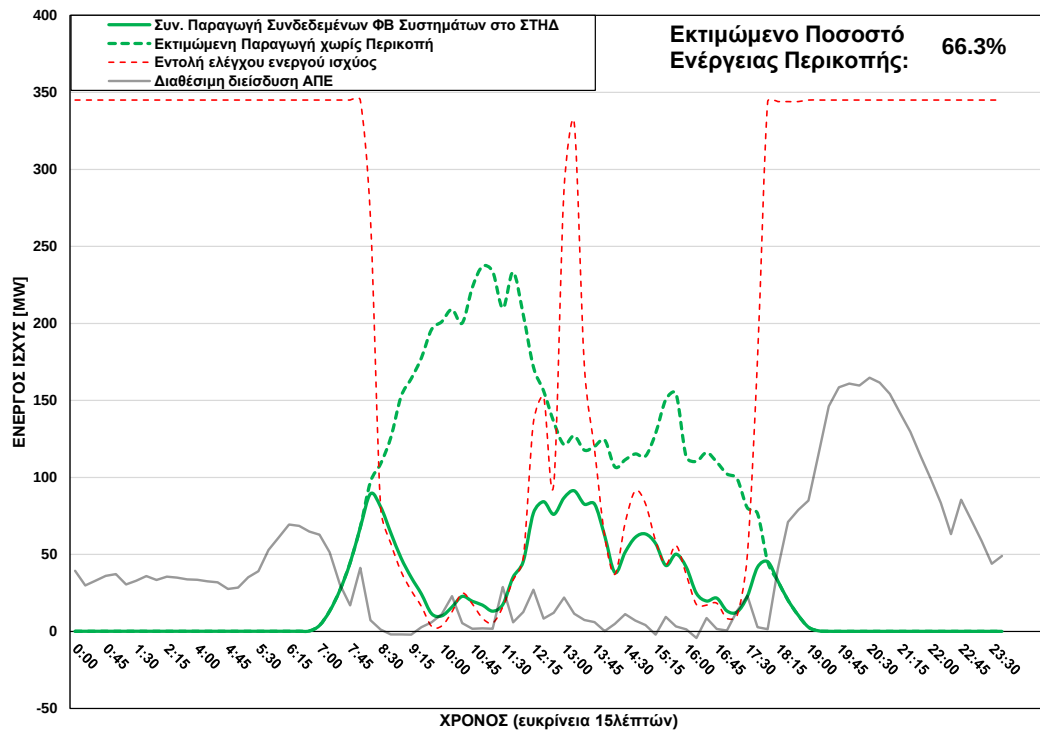


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	31/03/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LIM 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1859.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 45.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικοπίστηκε:	1207.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 37.9MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικοπίστηκε:	64.9%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 31/03/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 17:15)

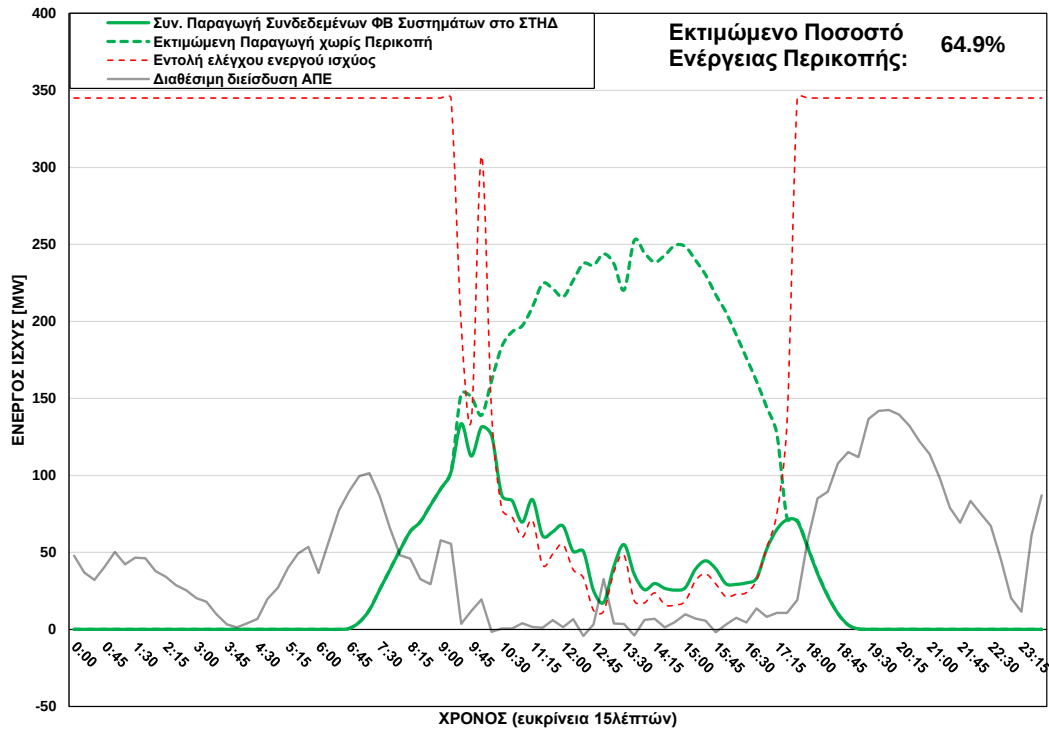


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/04/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	511.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	40.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	7.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 01/04/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 13:30)

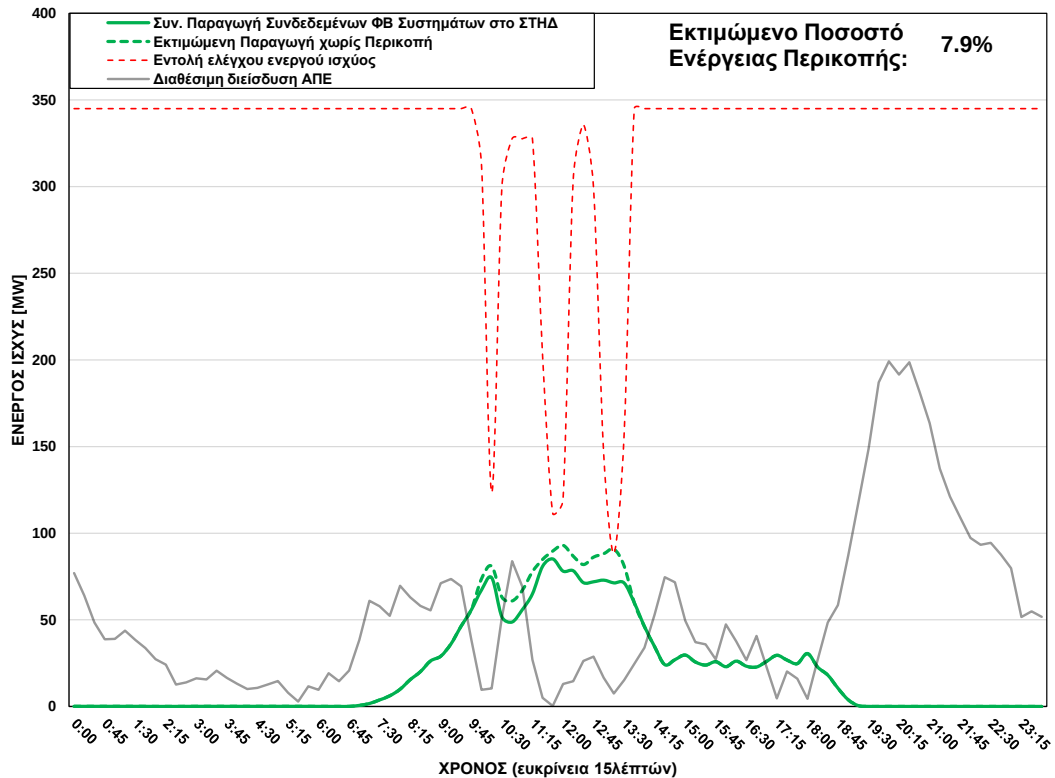


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/04/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 3
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1936 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 59.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1217.9 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	62.9%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 02/04/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 17:15)

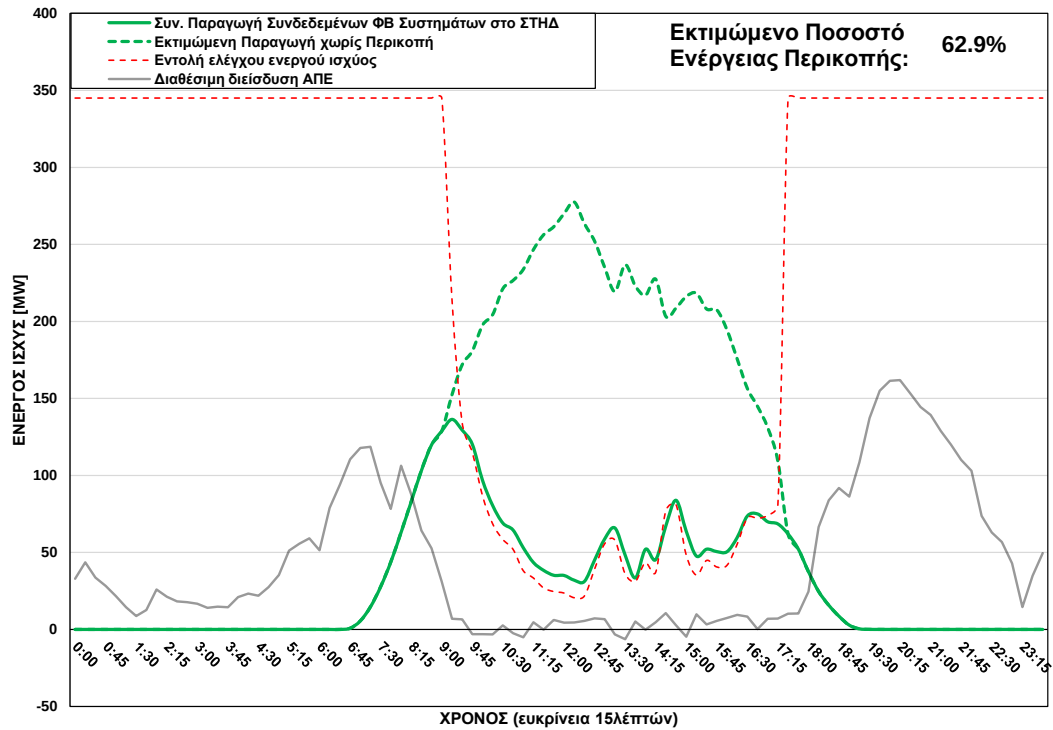


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/04/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1789.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	920.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	51.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 03/04/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 17:45)

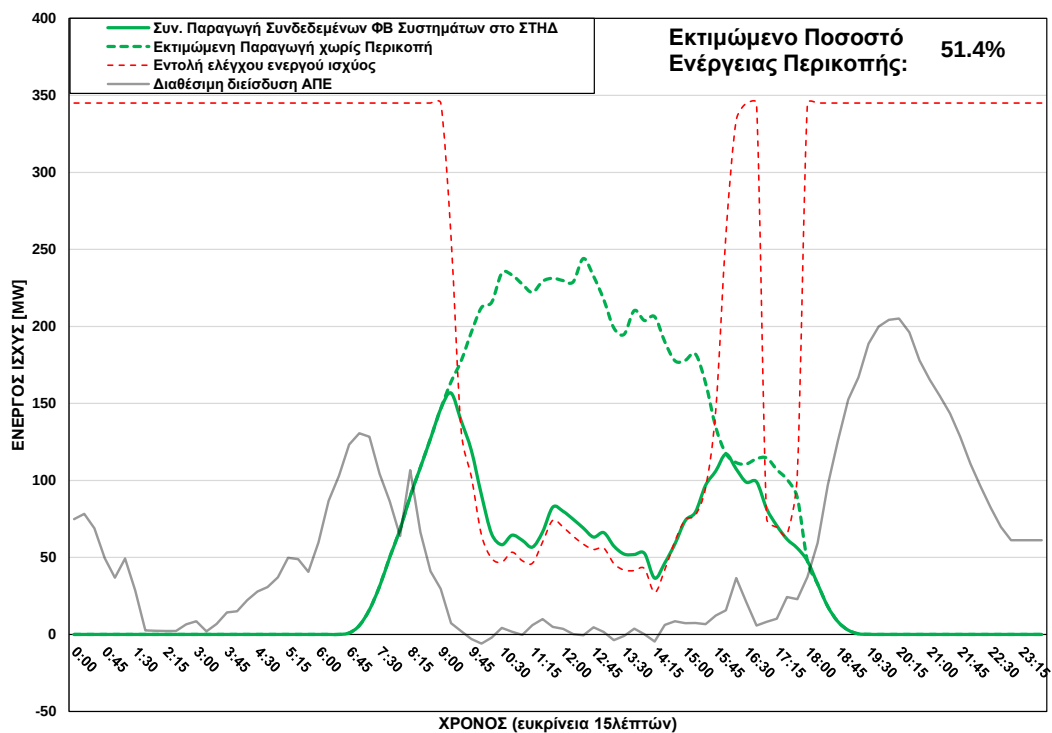


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/04/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3, LAR 1, LIM 2, PAF 1, PAF 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LIM3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1360.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 179.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικοπτήκε:	740.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 33.8MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικοπτήκε:	54.4%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 04/04/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:00)

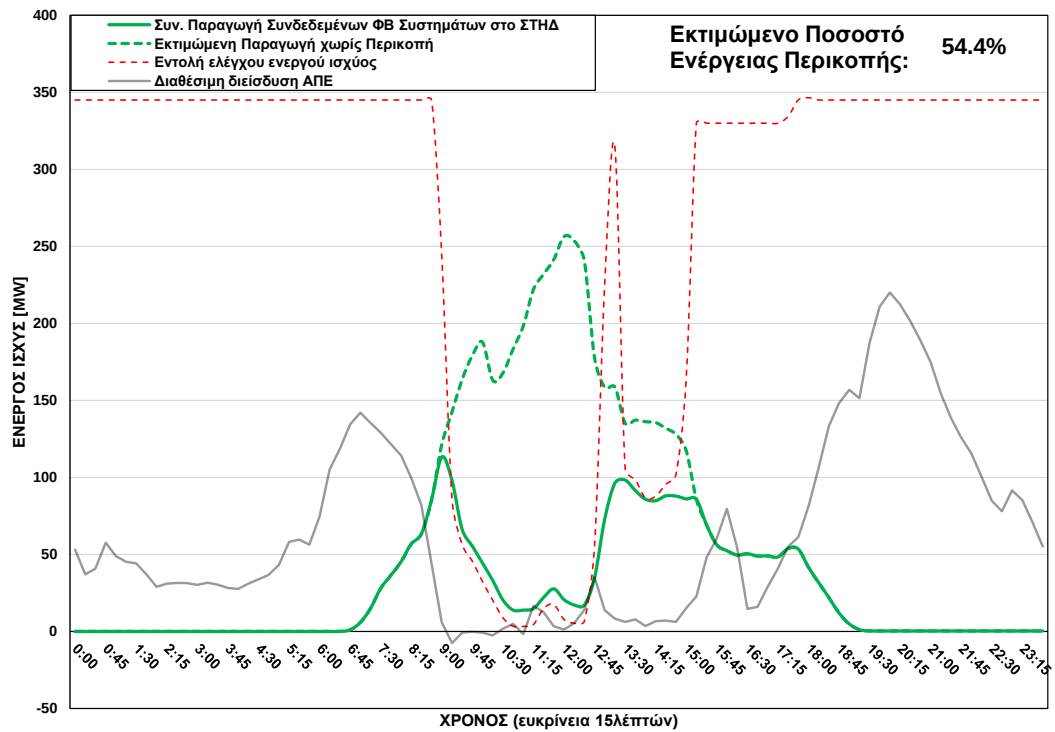


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/04/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM1
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1858.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 41.7MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικοπίστηκε:	1268.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 22.9MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικοπίστηκε:	68.2%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 05/04/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 17:30)

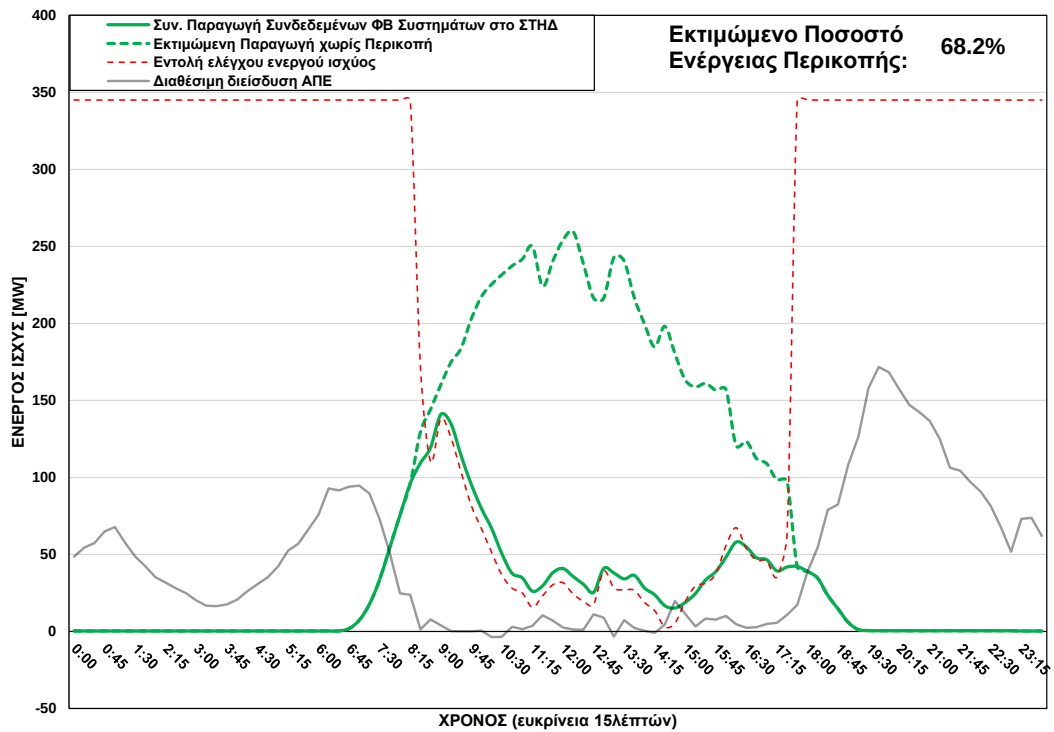

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/04/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3, LAR 1, LAR 2, LIM 1, PAF 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-PAF3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1837.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 423.5MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1333.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 33.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	72.6%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 06/04/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:30)

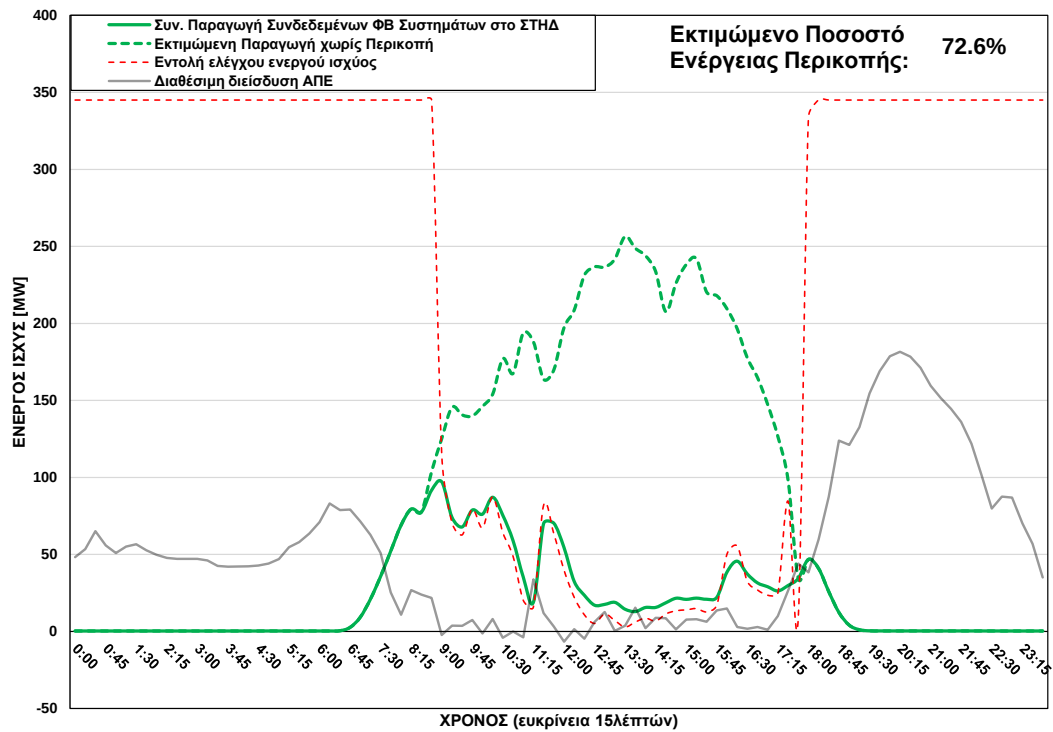


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/04/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, LIM 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Λήξης Αποκοπής: 11:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1633.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 10.5MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	598.8 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	36.7%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 07/04/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:30)

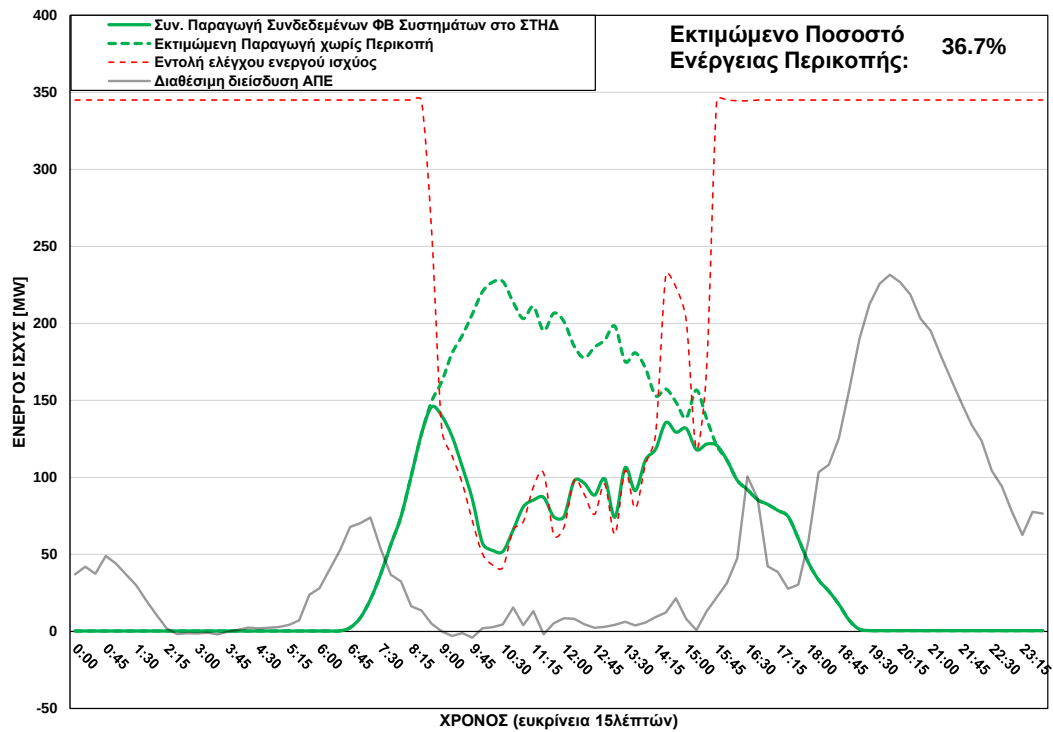

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/04/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3, LIM 2, PAF 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM3, PV-LIM3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1984.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 208MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικοπήθηκε:	1329.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 114.4MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικοπήθηκε:	67.0%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 08/04/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 17:00)

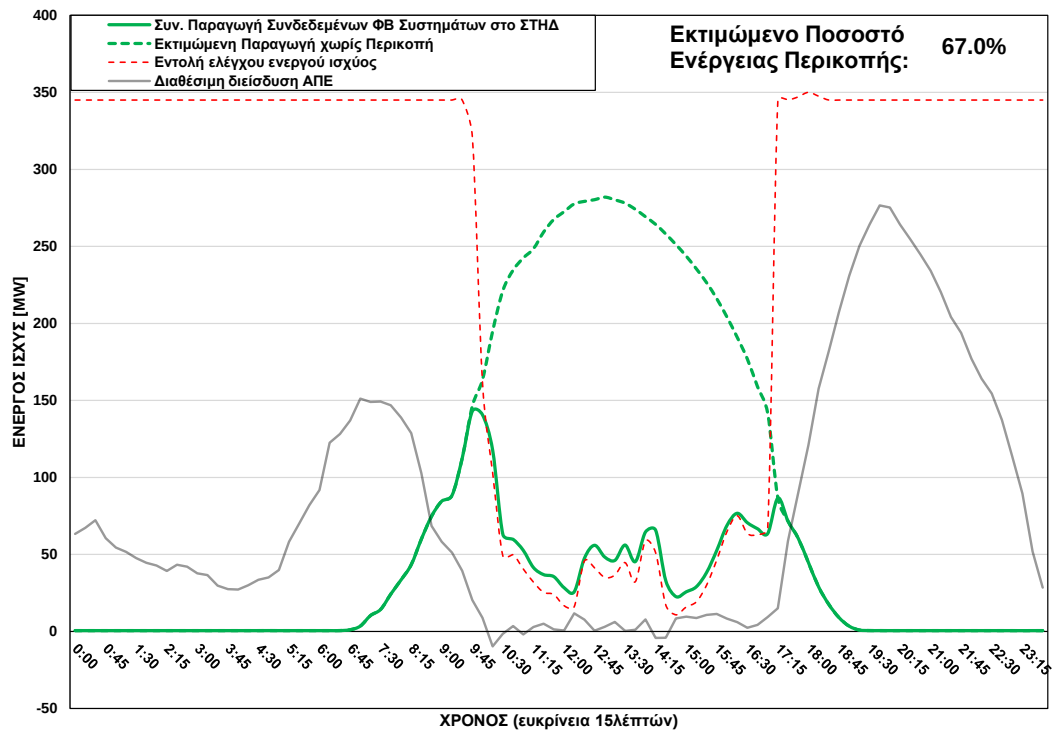


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/04/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 13:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2117.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 63.2MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1532 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	72.3%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 09/04/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 17:30)

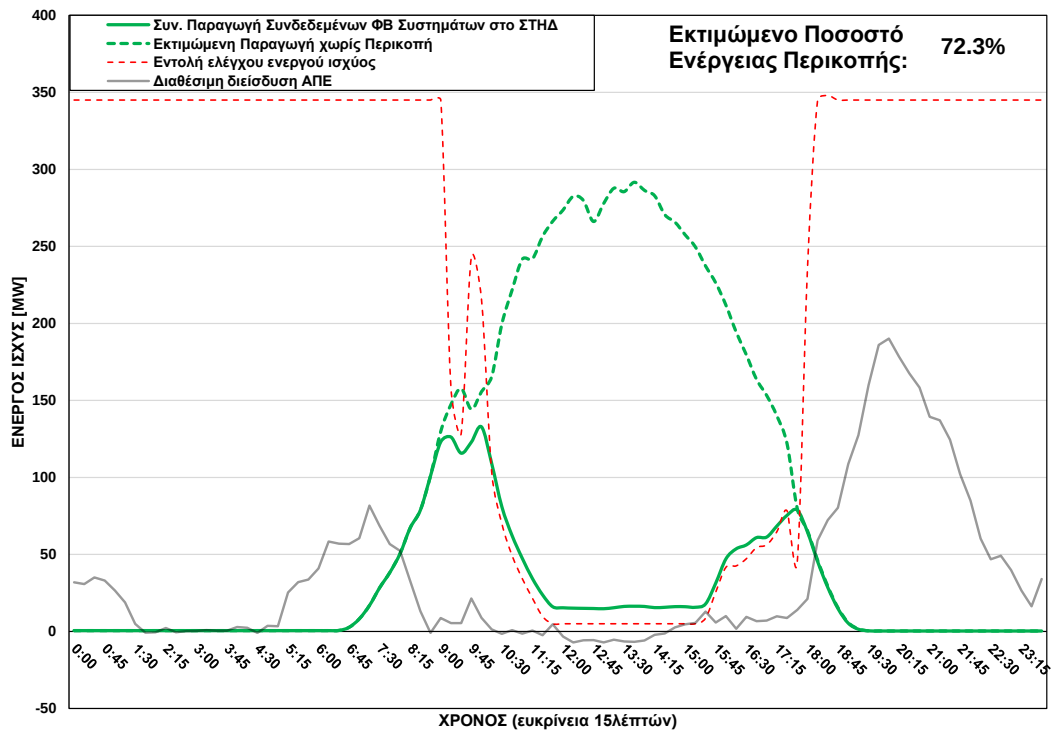


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/04/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2006.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1258.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	62.7%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 10/04/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:45)

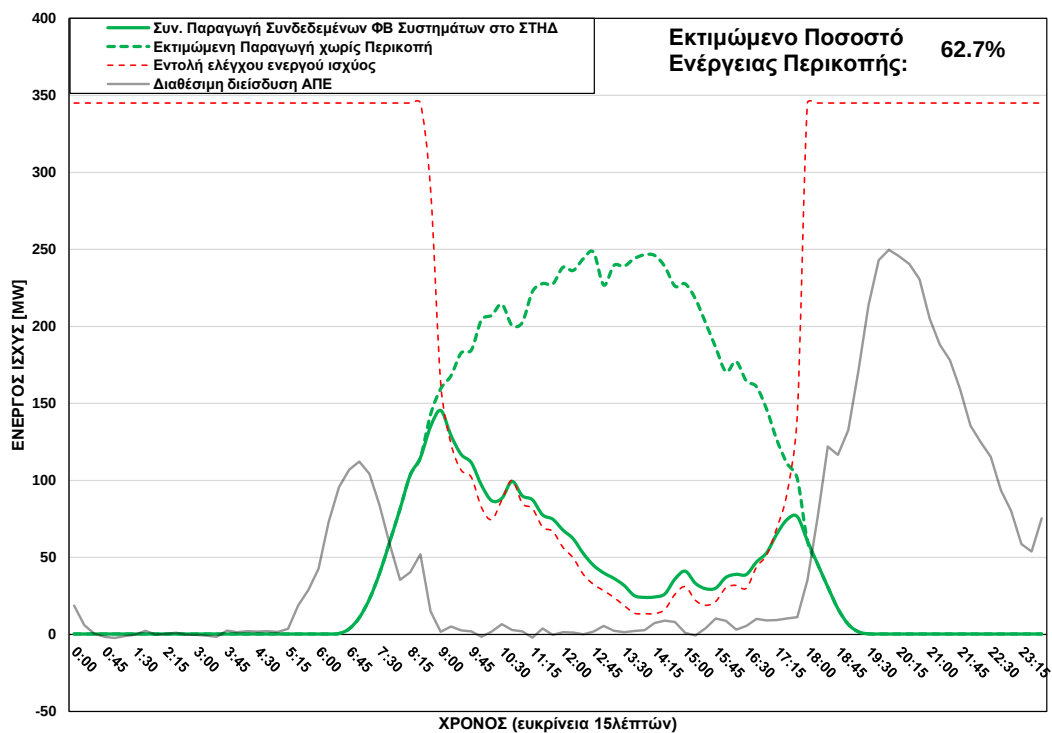


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/04/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1907.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	988.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	51.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 11/04/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:30)

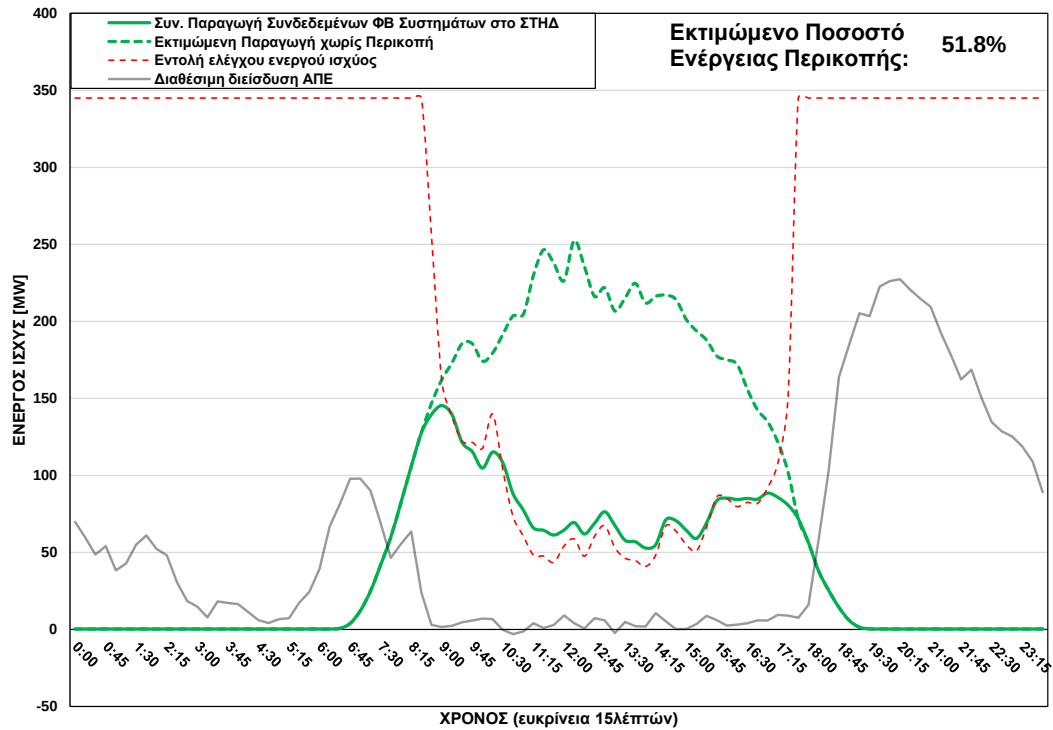


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/04/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM1, PV-LIM3
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2076 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 44.1MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1503.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 65.8MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	72.4%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 12/04/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 17:45)

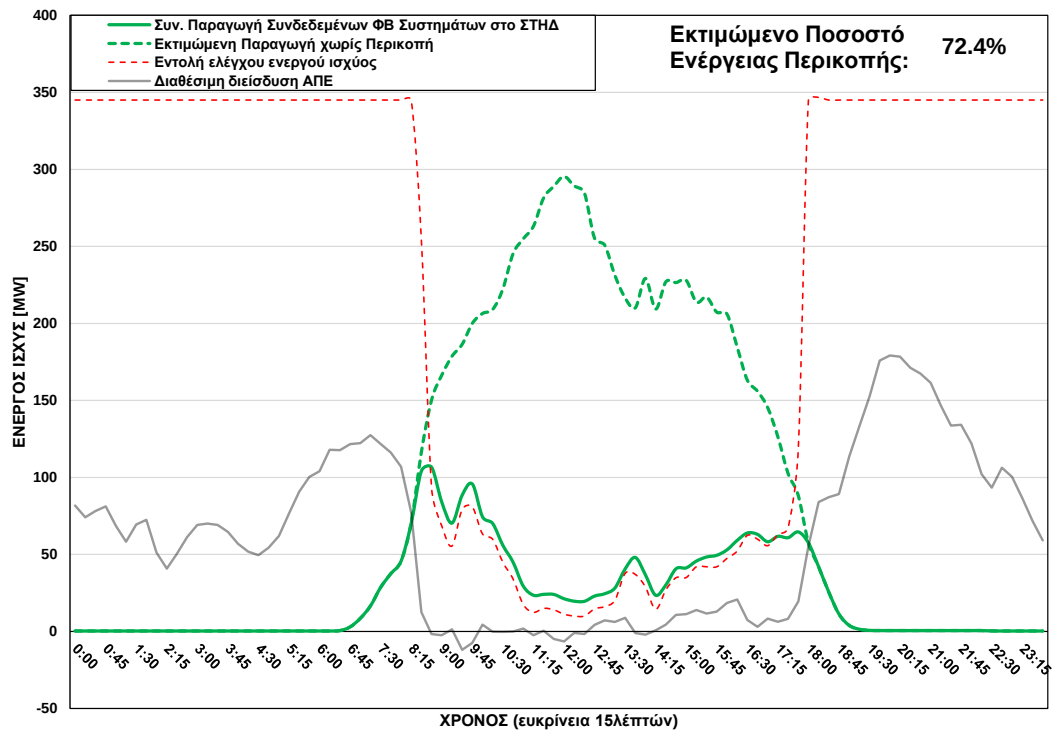


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/04/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	986.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	161.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	16.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 13/04/2025 (ώρα περικοπής: 12:15 - 17:00)

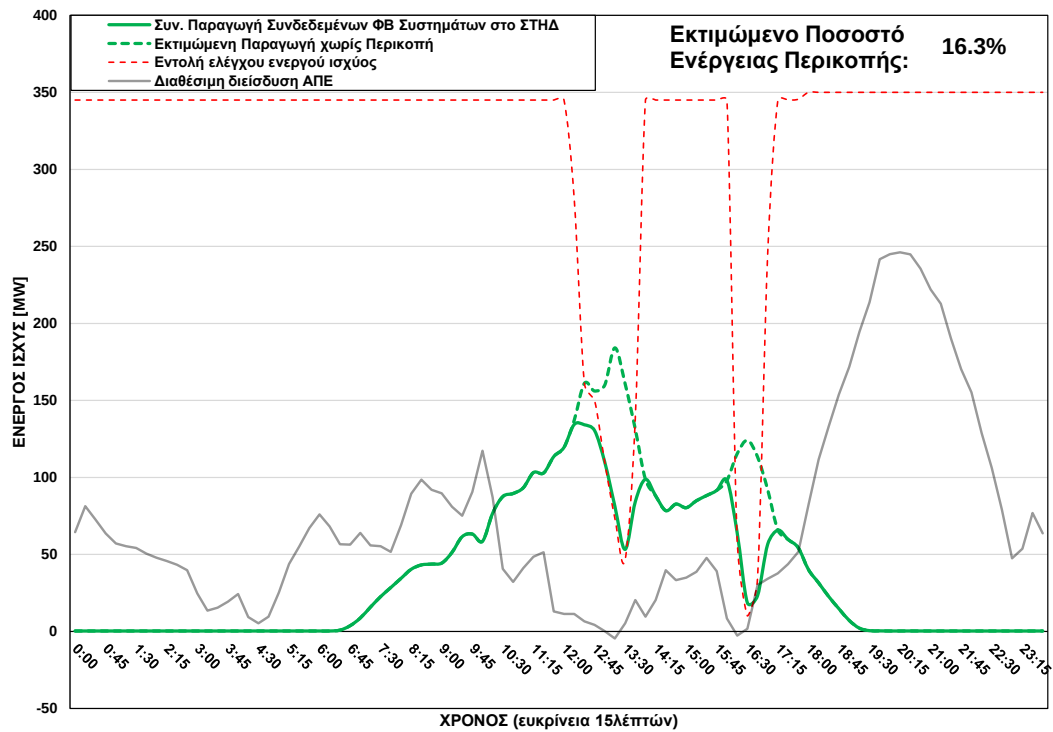


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/04/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3, LAR 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM3, PV-PAF3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2108.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 48MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικοπήθηκε:	1503.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 101.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικοπήθηκε:	71.3%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 14/04/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 17:45)

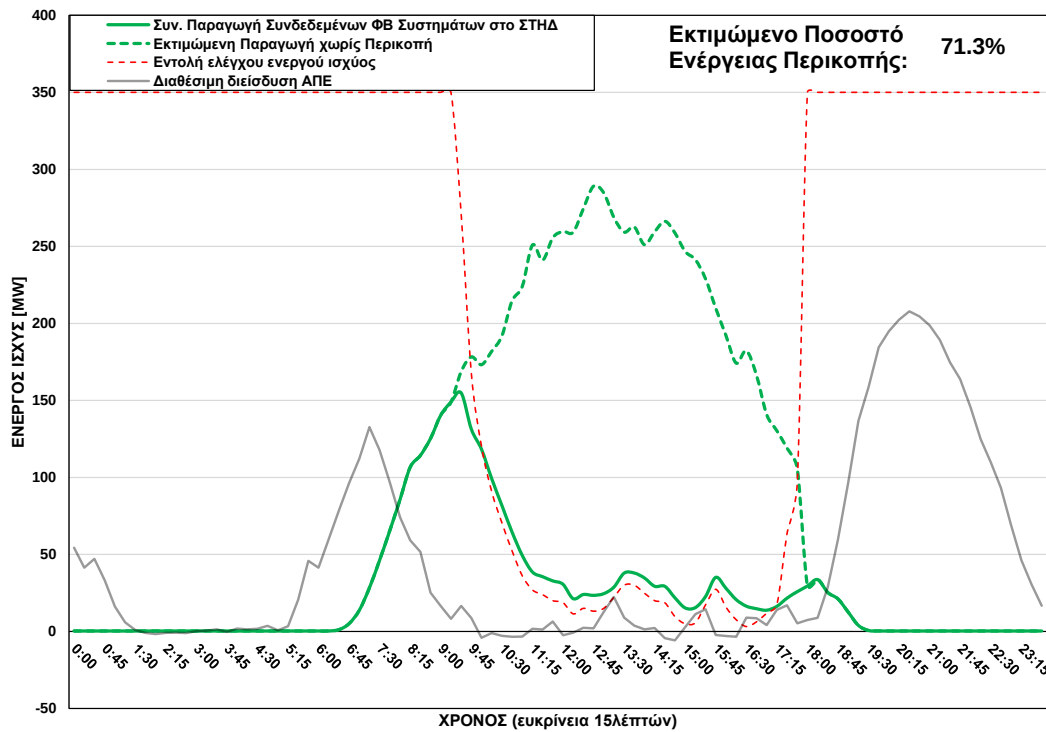


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής


Ημερομηνία Περικοπής:	15/04/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LIM 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LIM3
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2438.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 97.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1874.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 55MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	76.9%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 15/04/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 17:30)

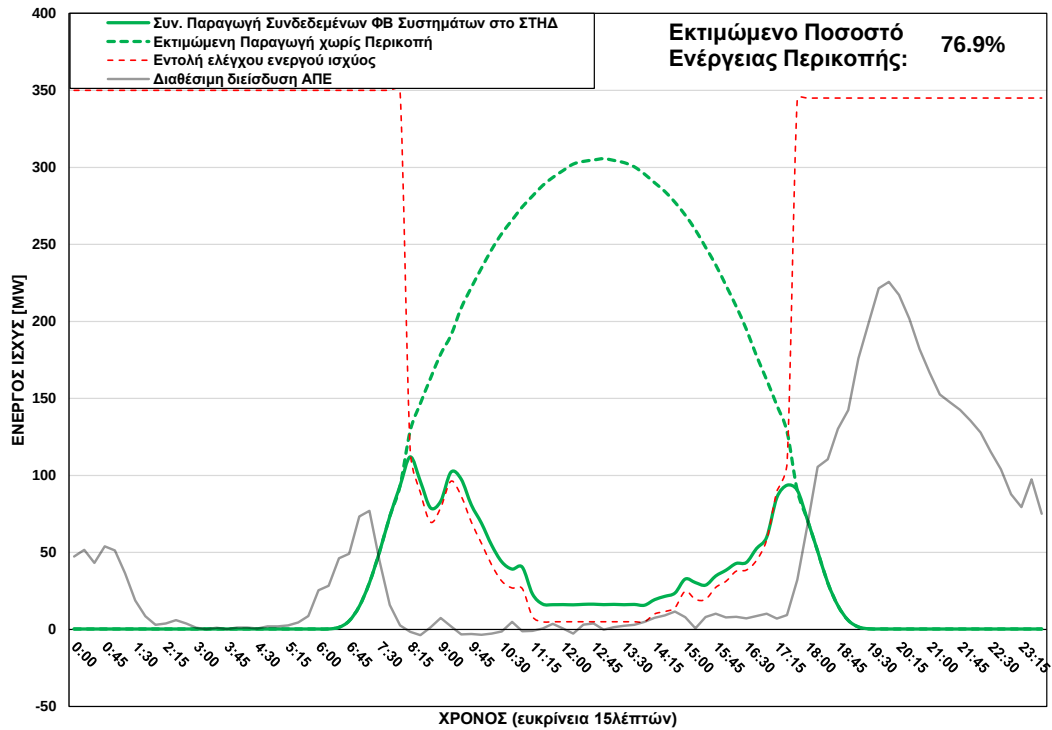

 Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Ημερομηνία Περικοπής:	16/04/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 3
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM1
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2378.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 212.6MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1694.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 37.8MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	71.2%	

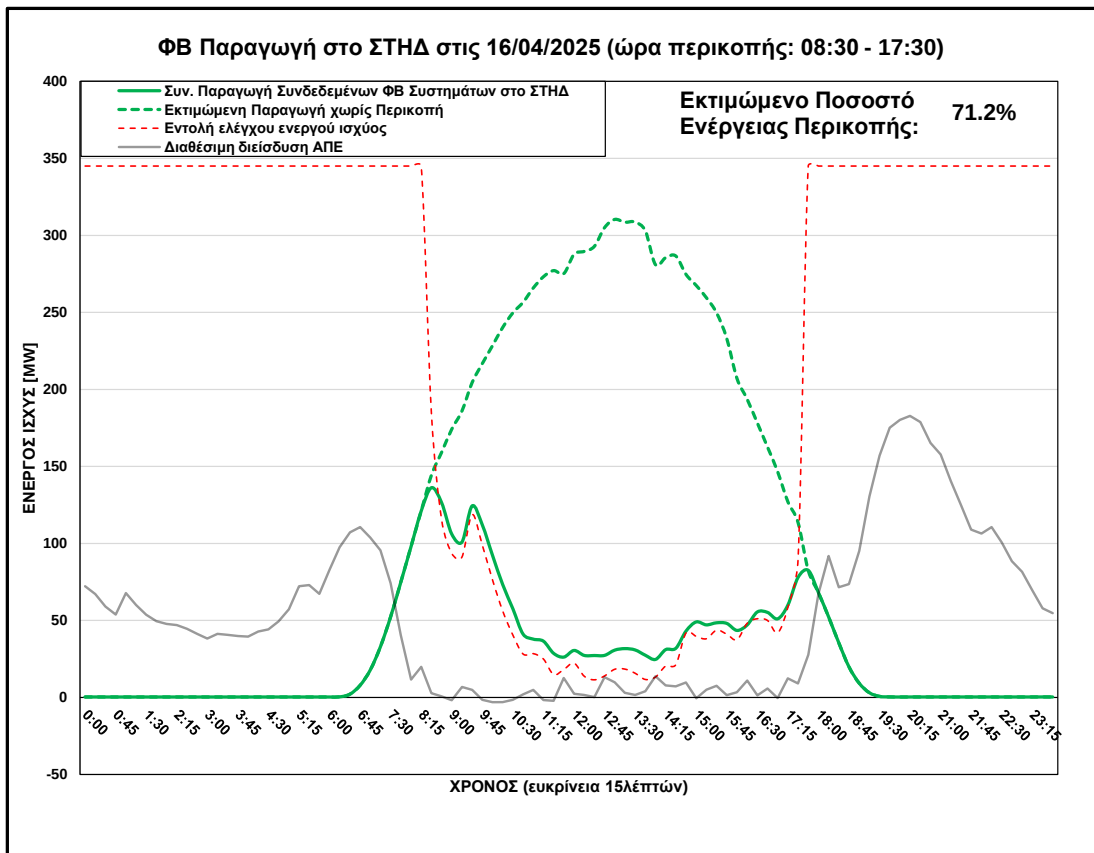


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/04/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3, LAR 1, LIM 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2356.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 304.6MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1785.1 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	75.8%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 17/04/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 17:30)

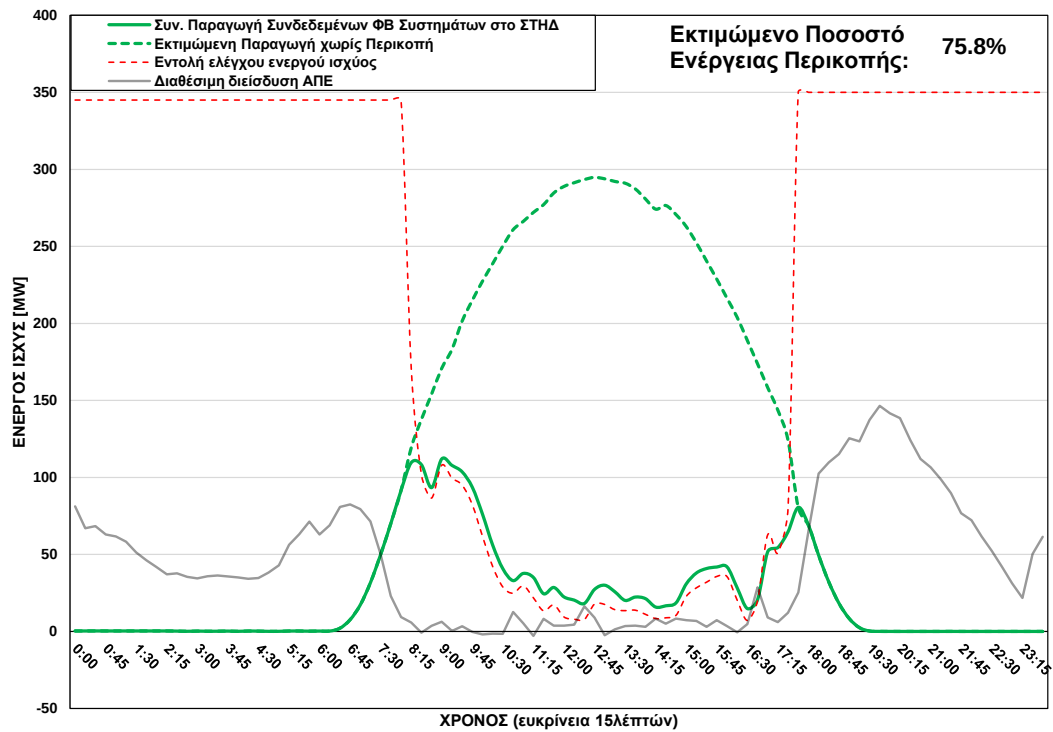


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/04/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, PAF 1
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2325.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 65.3MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1883 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 164.8MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	81.0%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 18/04/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 17:30)

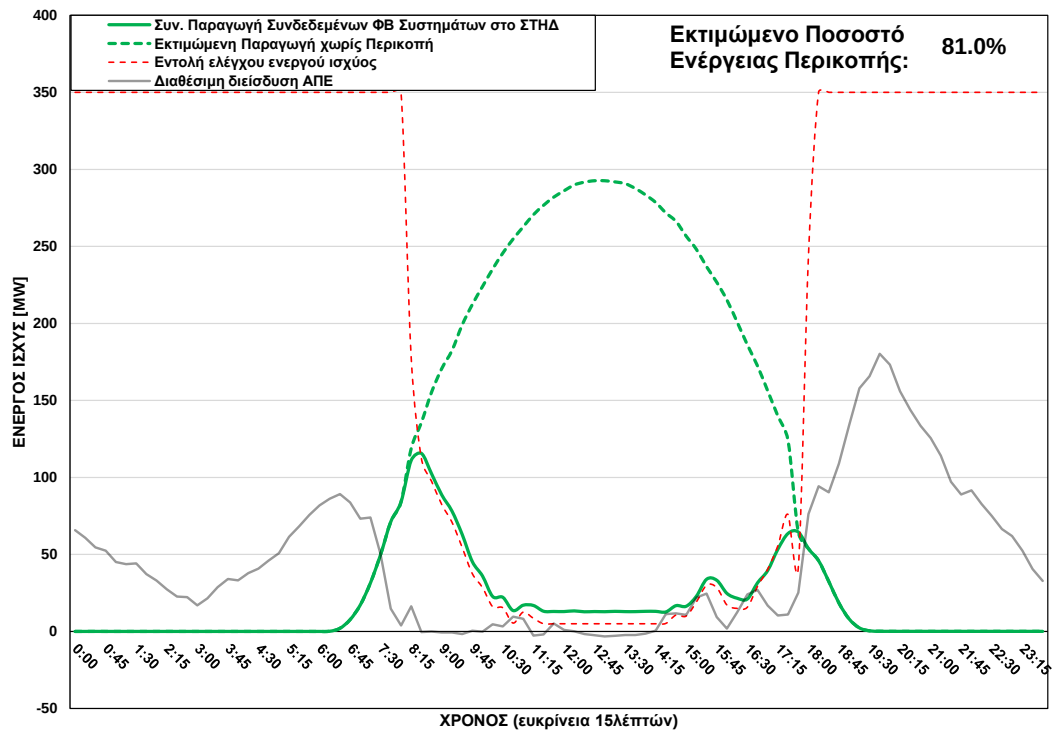


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/04/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, LIM 1, PAF 1, PAF 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM3, PV-PAF3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2328.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 406.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1994 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 55.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	85.6%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 19/04/2025 (ώρα περικοπής: 07:45 - 17:45)

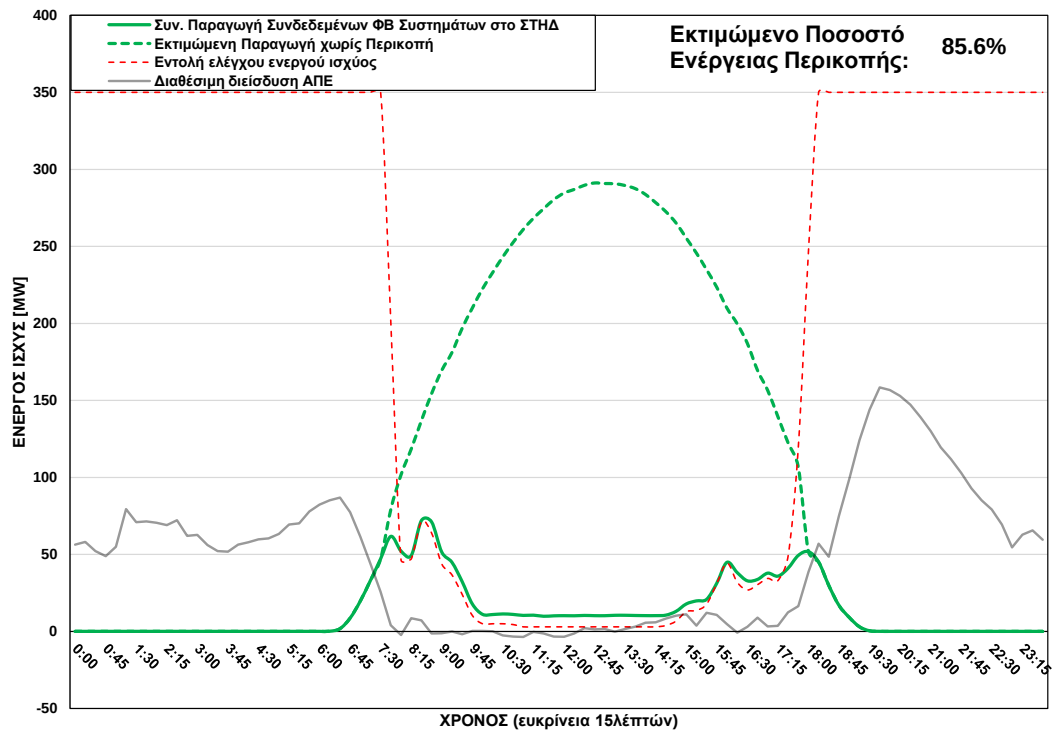

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/04/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής:	7:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, NIC 3, LAR 1, LAR 2, LIM 1, LIM 2, PAF 1
Ωρα Λήξης Περικοπής:	18:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3, PV-LIM3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2307.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 728.5MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικοπήθηκε:	2069.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 265.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικοπήθηκε:	89.7%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 20/04/2025 (ώρα περικοπής: 07:15 - 18:00)

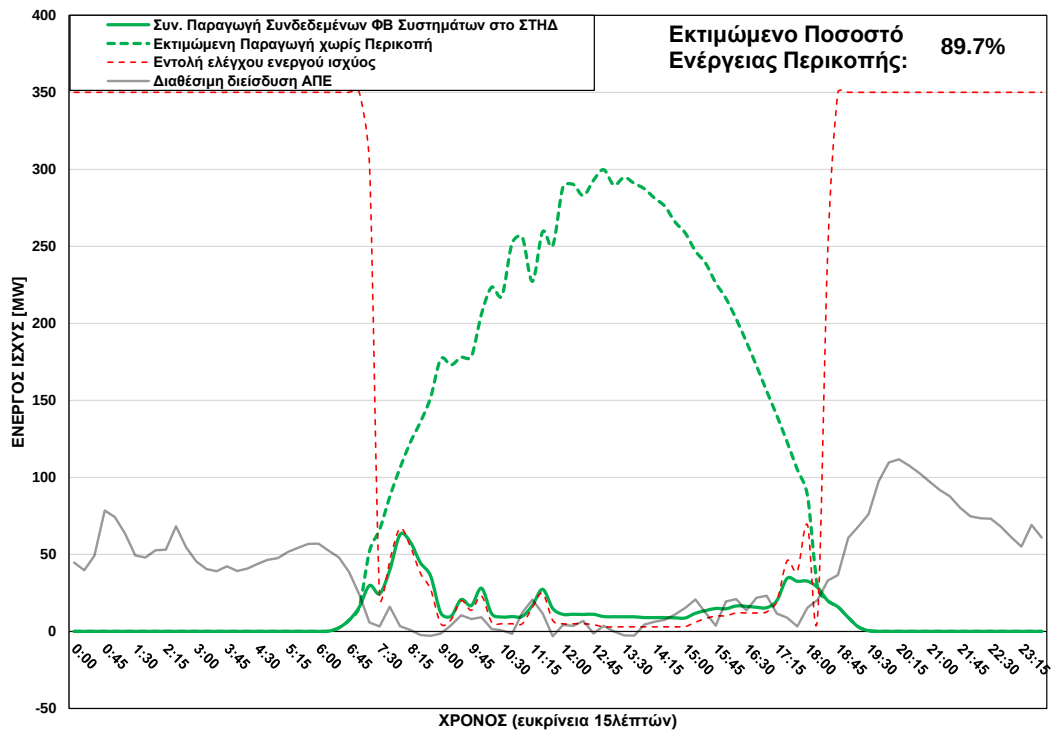


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/04/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, LAR 1, LAR 2, LIM 1, PAF 1, PAF 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	18:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM3, PV-LIM3, PV-PAF3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 18:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2119.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 502.2MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικοπήθηκε:	1767.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 240.4MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικοπήθηκε:	83.4%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 21/04/2025 (ώρα περικοπής: 07:15 - 18:00)

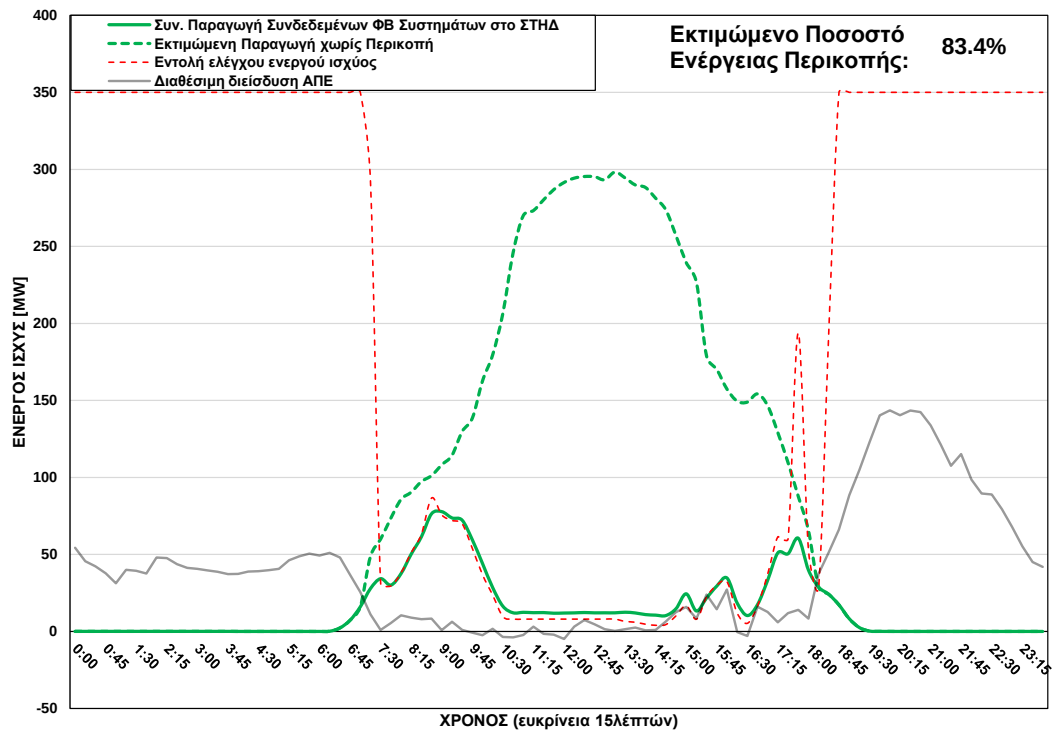


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/04/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, LIM 1, PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM1
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2316 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 202.8MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικοπήθηκε:	1794.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 210.4MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικοπήθηκε:	77.5%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 22/04/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 17:45)

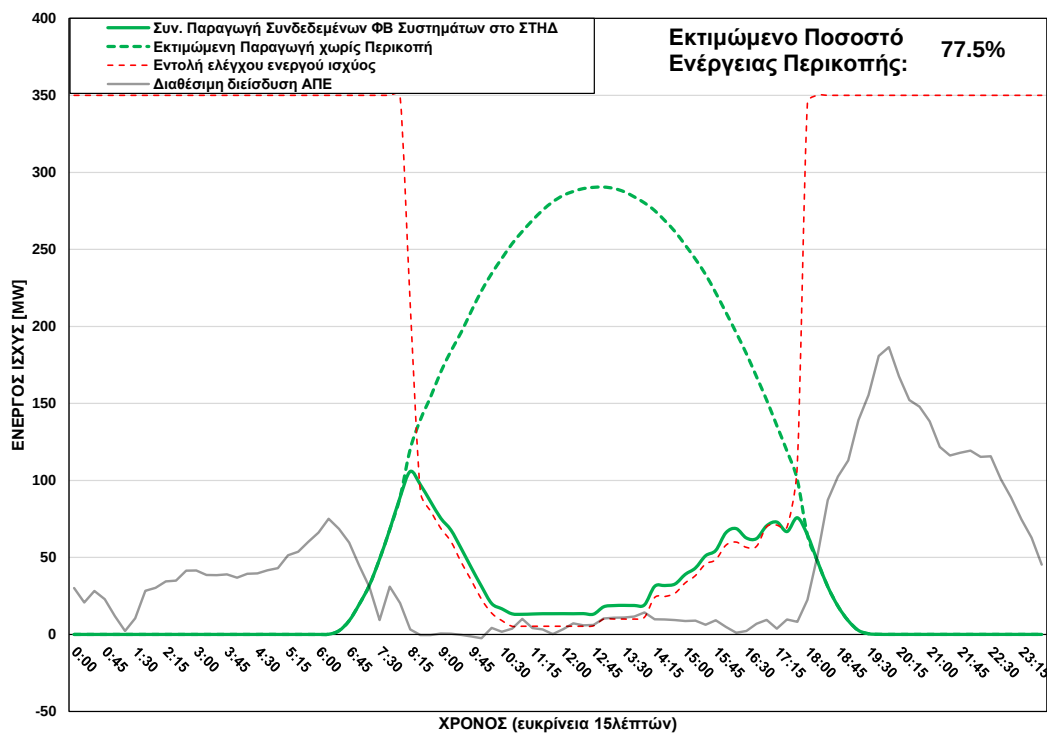


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/04/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1823.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1082.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	59.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 23/04/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:30)

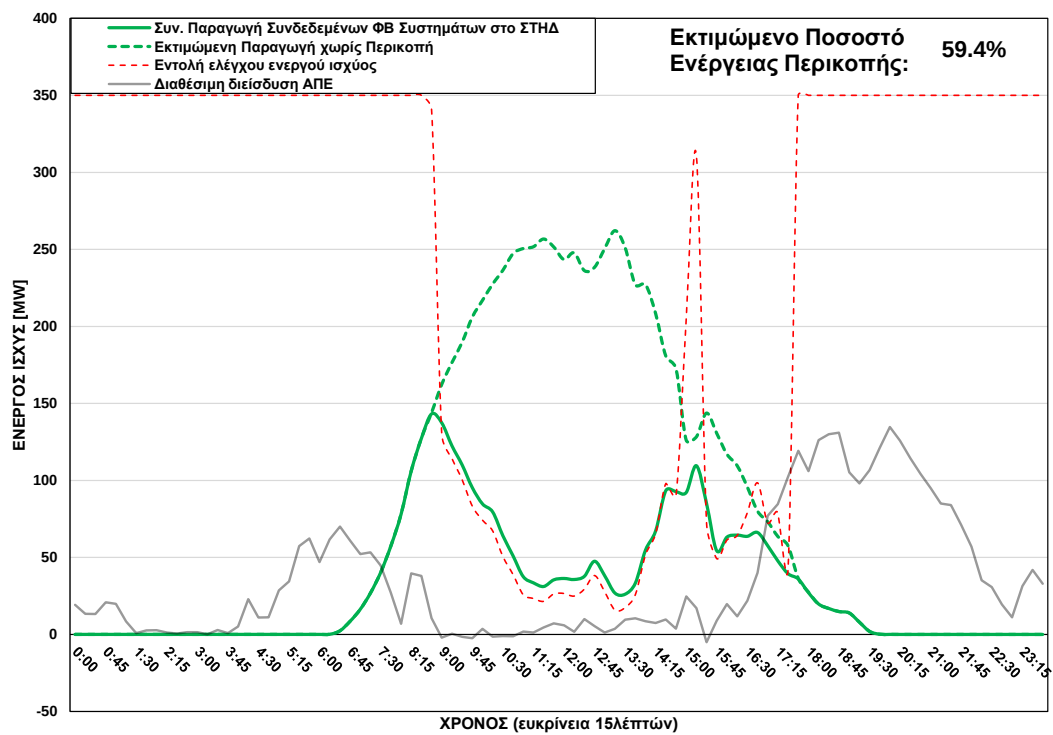


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/04/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1034.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	88.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	8.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 24/04/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 13:45)

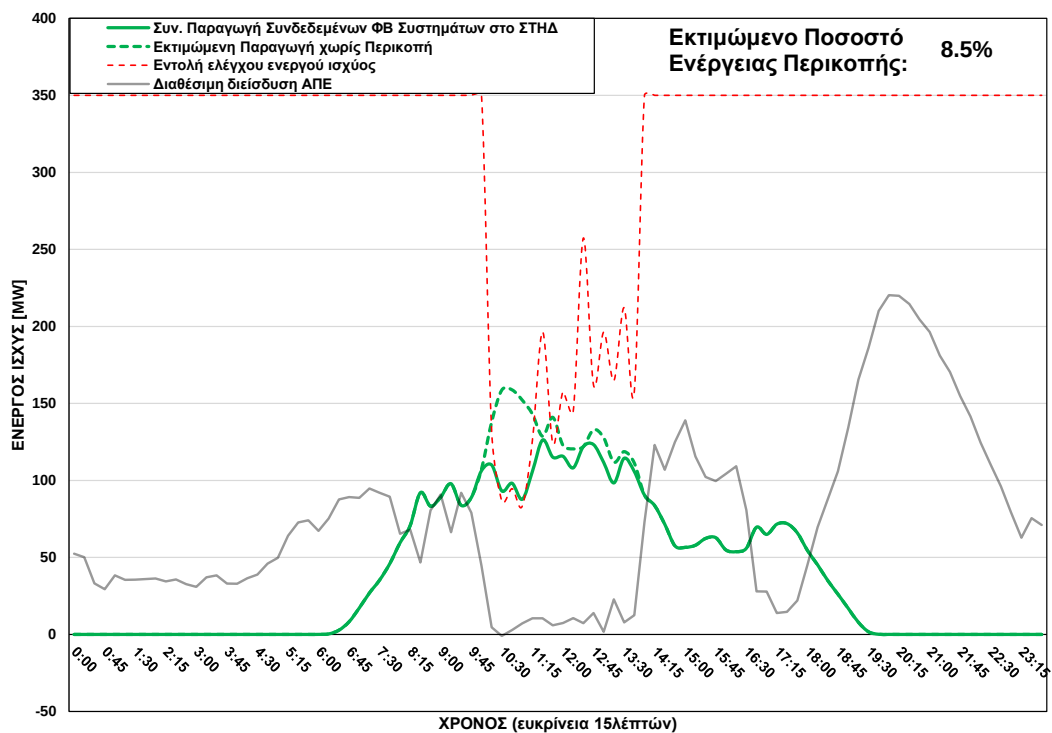


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/04/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2055.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1251.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	60.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 25/04/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:30)

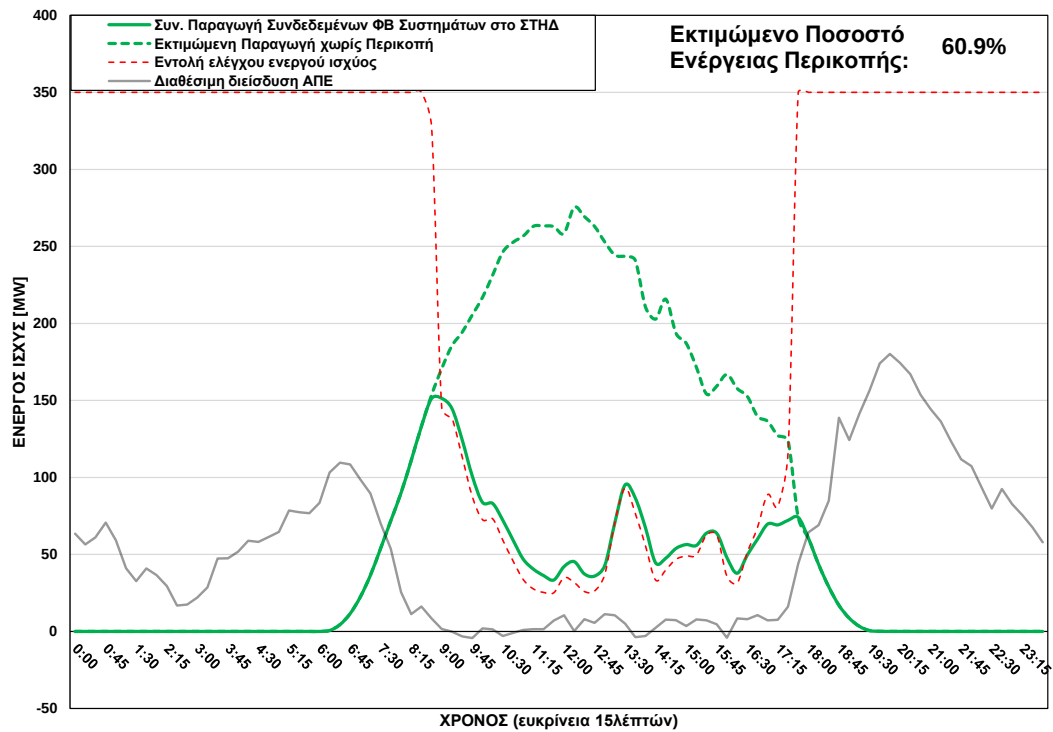


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/04/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, PAF 1
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1811.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 39.8MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1061.9 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	58.6%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 26/04/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 17:30)

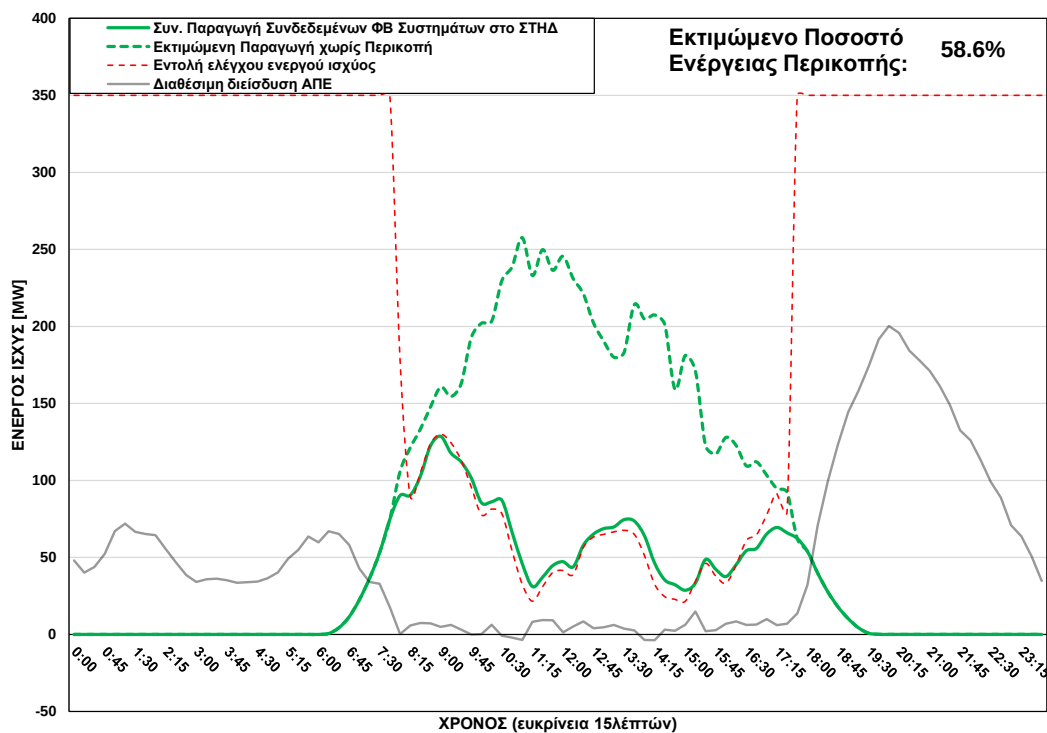


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/04/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, LAR 1
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC4, PV-LCA/FAM3, PV-LIM3, PV-PAF3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2171.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 146.8MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικοπήθηκε:	1674 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 142.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικοπήθηκε:	77.1%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 27/04/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 17:45)

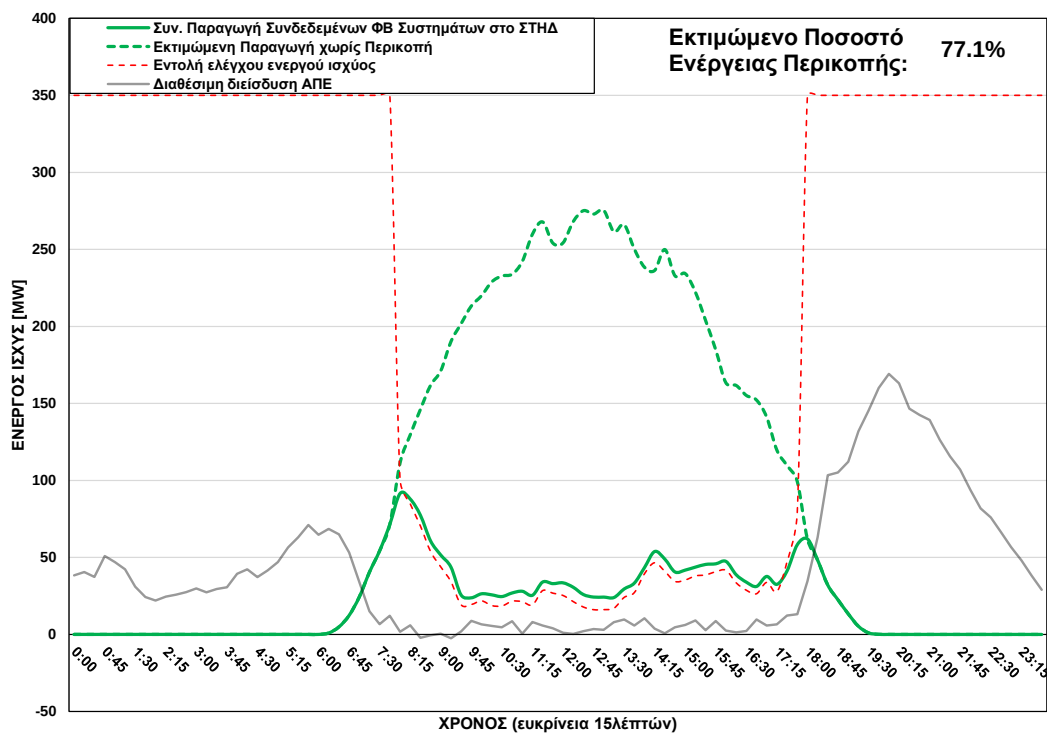


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/04/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LIM 1
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM1
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2302.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 72MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1624.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 61.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	70.5%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 28/04/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:15)

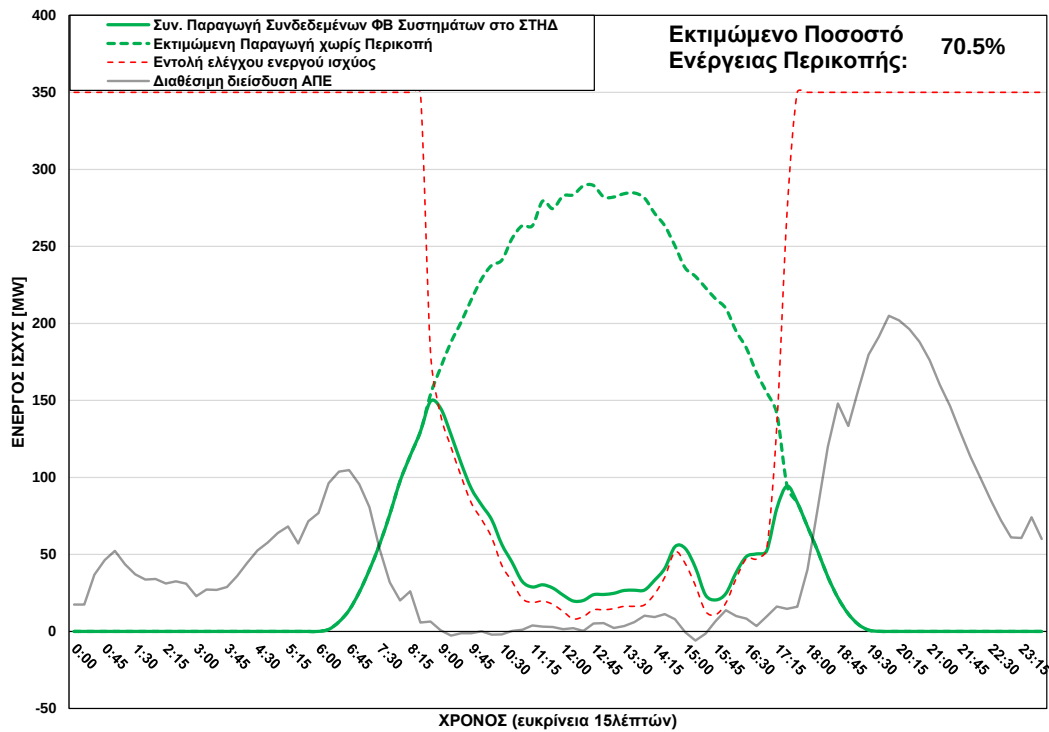


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/04/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): PAF 1
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2091.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 24.7MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1267.5 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	60.6%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 29/04/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:30)

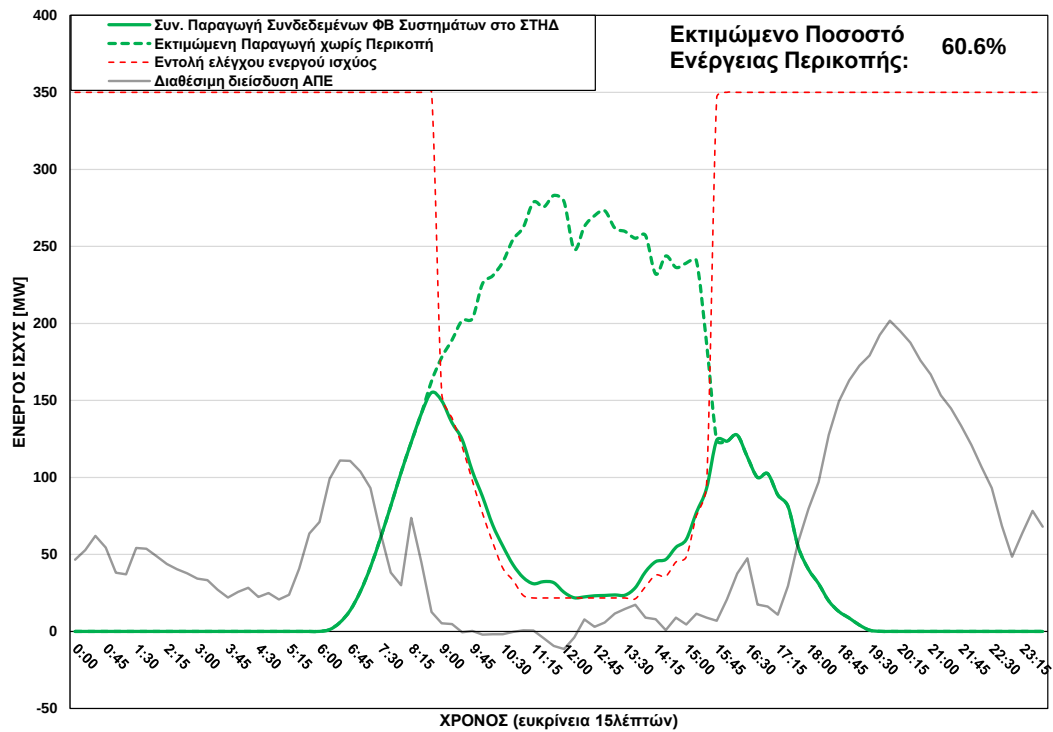


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/04/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1616.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	610.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	37.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 30/04/2025 (ώρα περικοπής: 10:15 - 17:00)

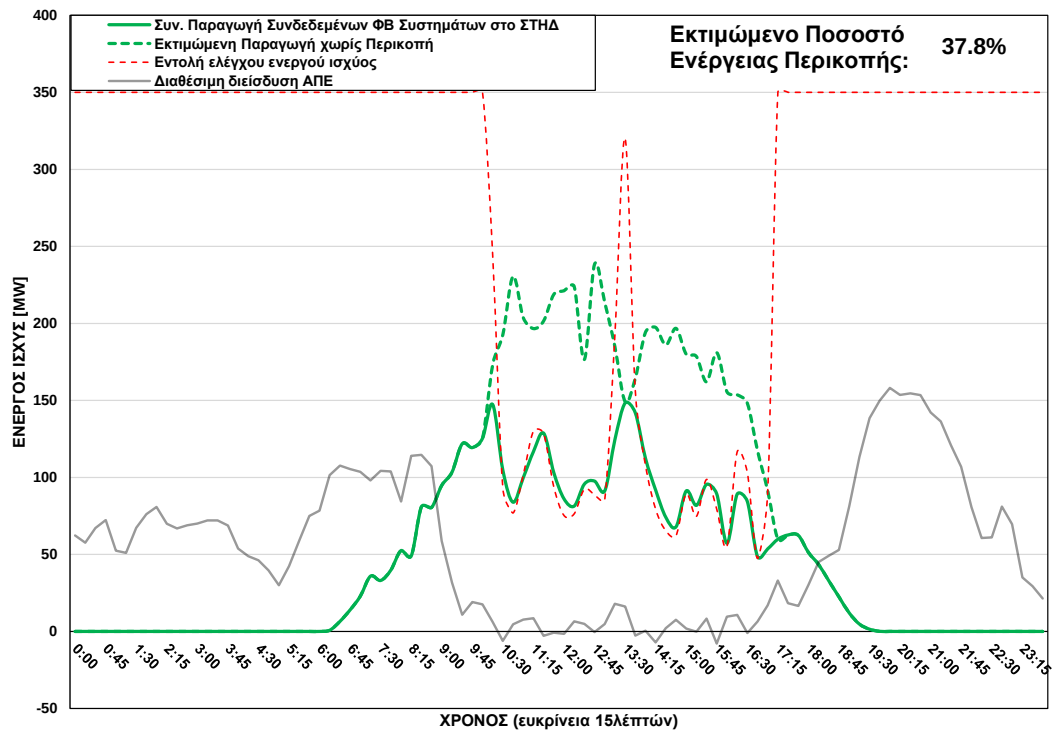

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/05/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, LAR 2, LIM 2, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LIM3, PV-PAF3
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2033.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 276.6MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1478.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 65MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	72.7%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 01/05/2025 (ώρα περικοπής: 07:30 - 17:45)

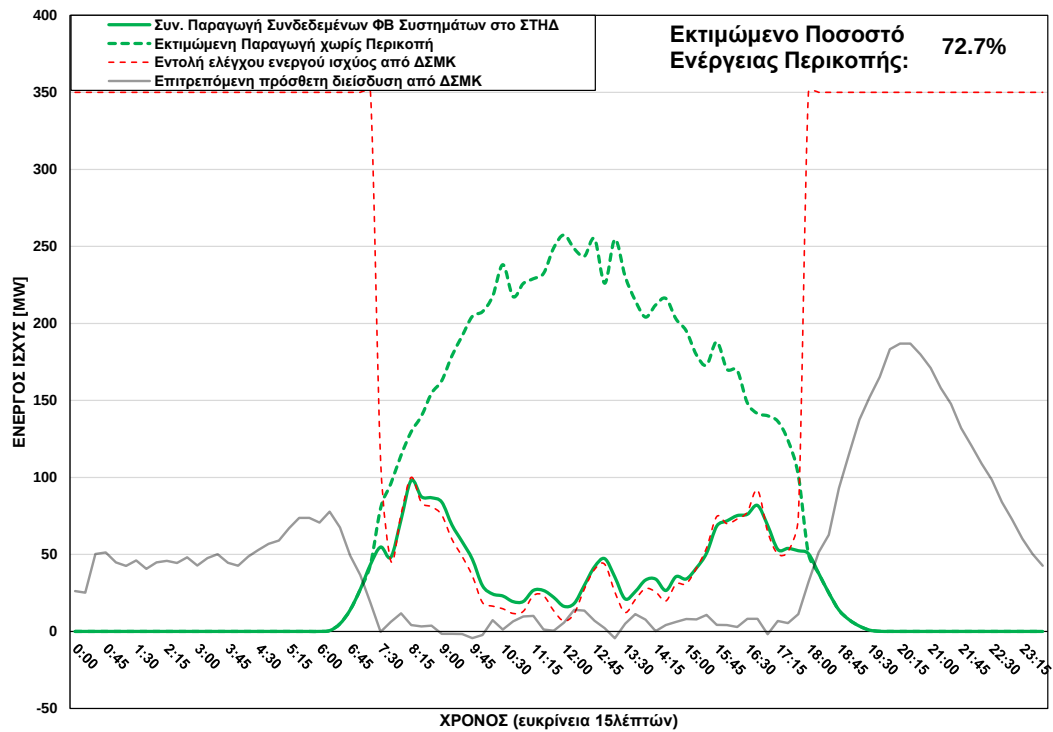


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/05/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1699.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	535.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	31.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 02/05/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 15:15)

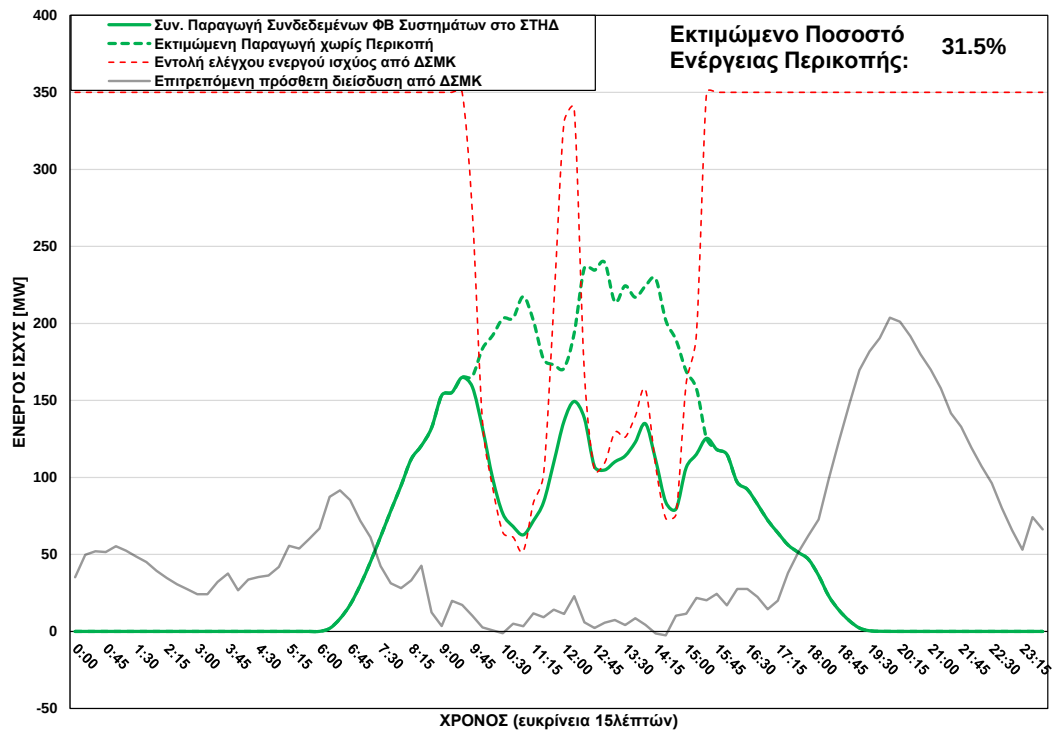


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/05/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, NIC 3, LAR 1, LAR 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 16:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1614.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 64.2MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	564.8 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	35.0%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 03/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 17:30)

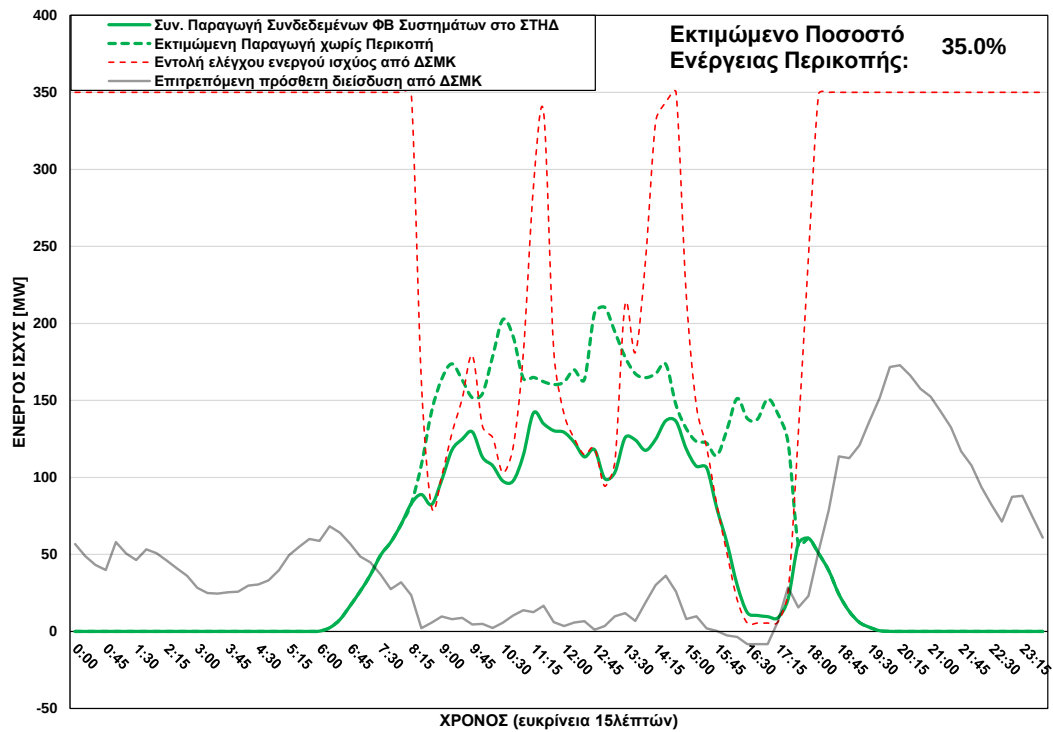


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/05/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, LIM 1, LIM 2, PAF 1
Ωρα Λήξης Περικοπής	18:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3, PV-LIM3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1980.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 211.3MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1425.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 123.3MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	71.9%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 04/05/2025 (ώρα περικοπής: 07:15 - 18:00)

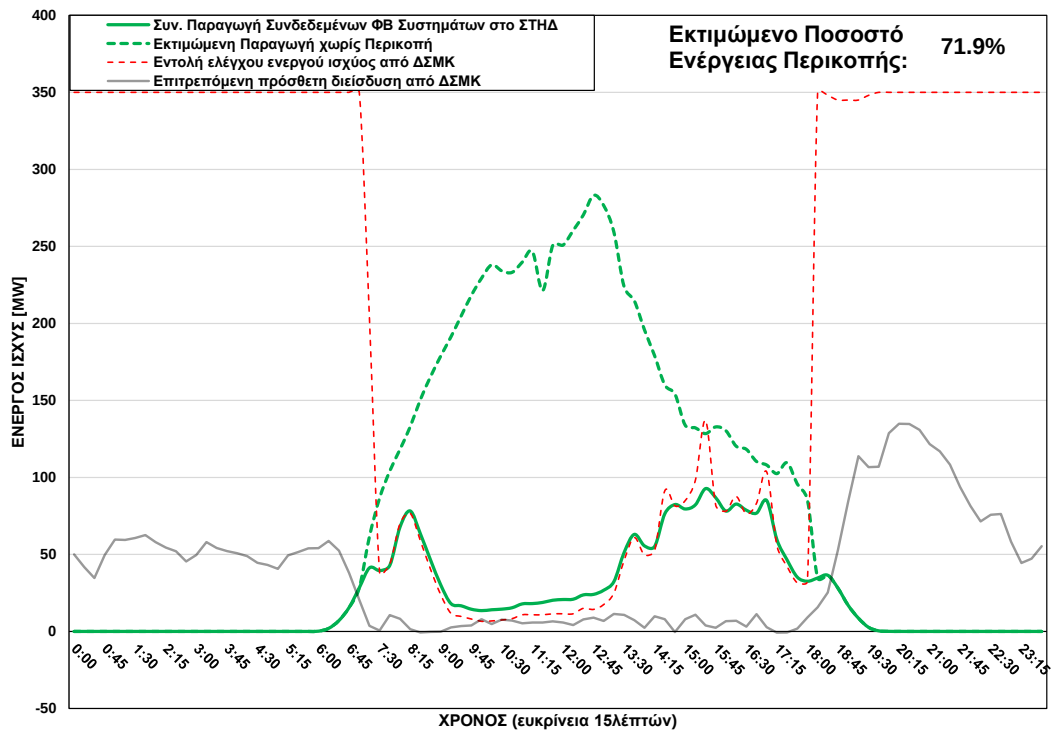


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/05/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 1, PAF 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LIM1
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2412.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 152.5MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1658.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 75.3MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	68.8%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 05/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:30)

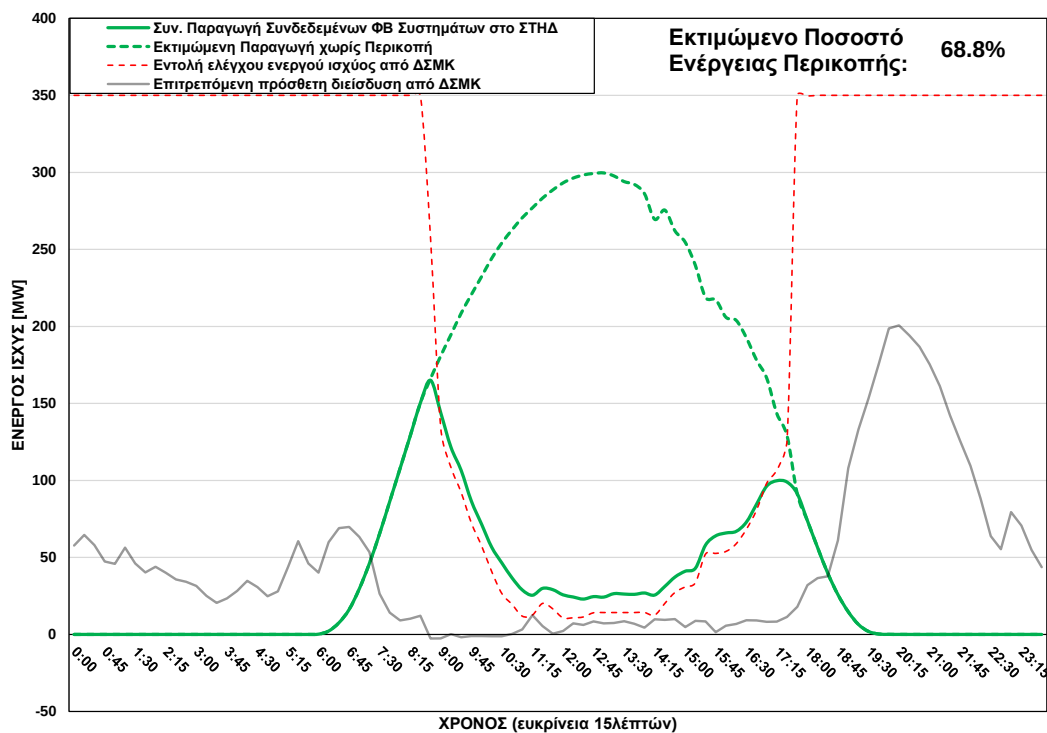

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/05/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 3, LIM 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LIM3
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2392.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 327.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1576.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 10.5MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	65.9%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 06/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 17:30)

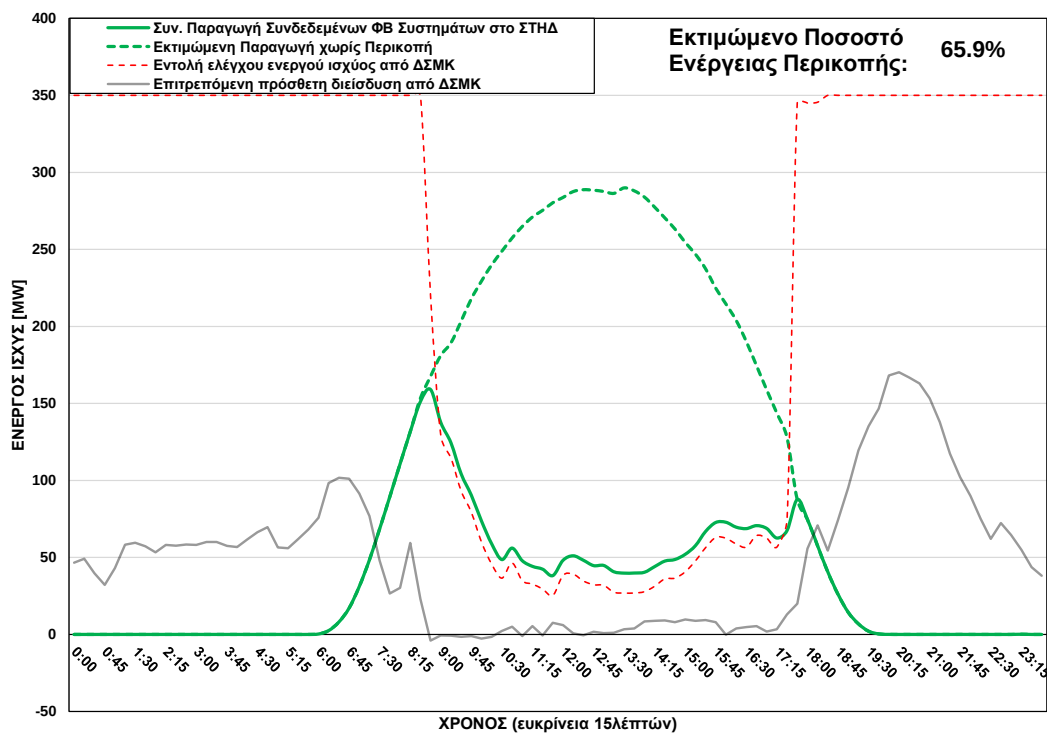

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/05/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 1, LAR 2, LIM 1, PAF 1, PAF 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM1, PV-PAF3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2400 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 417.5MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1576.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 137.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	65.7%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 07/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:45)

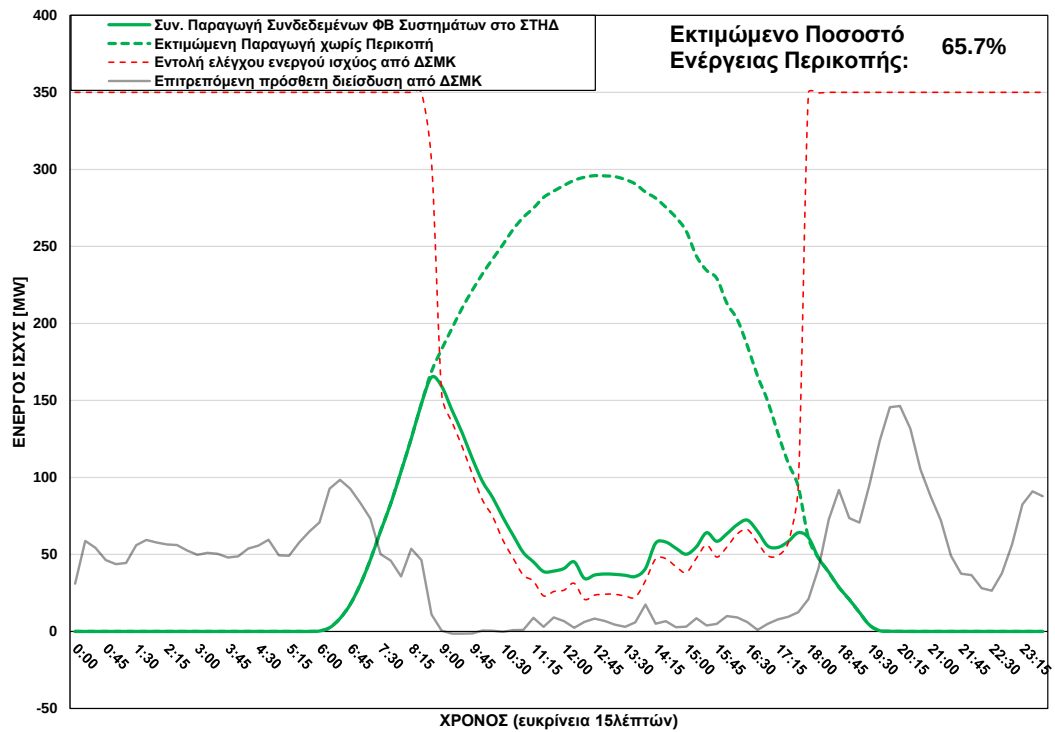


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/05/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2100.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	860.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	41.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 08/05/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 17:00)

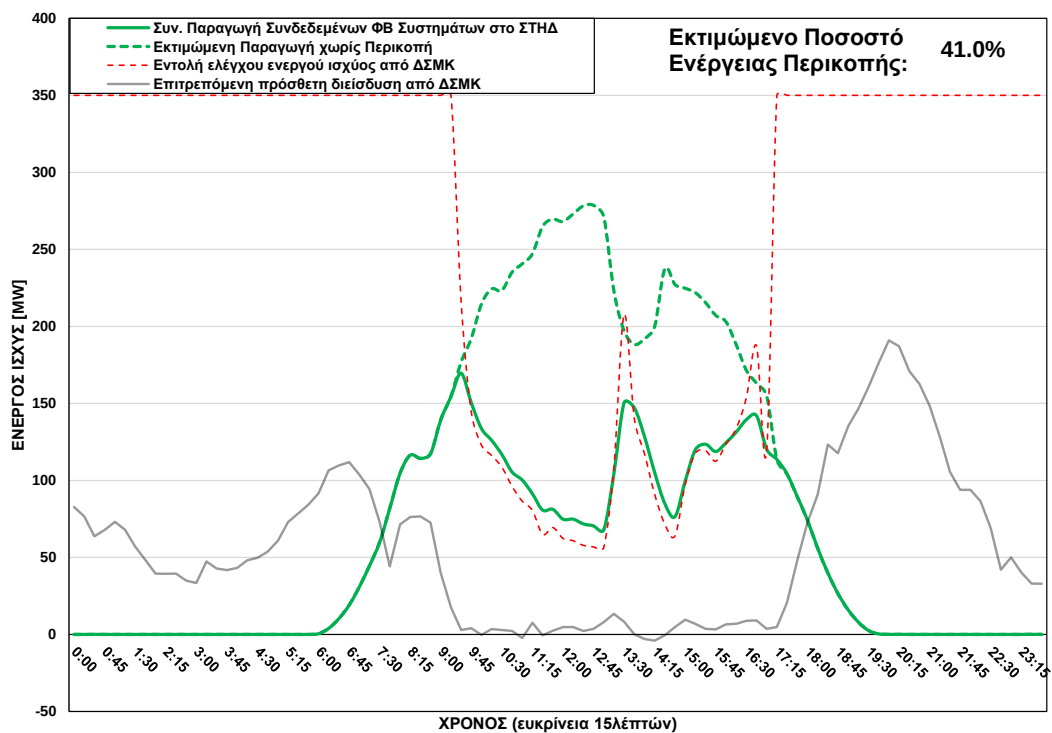


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/05/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2255 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1126.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	49.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 09/05/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 17:15)

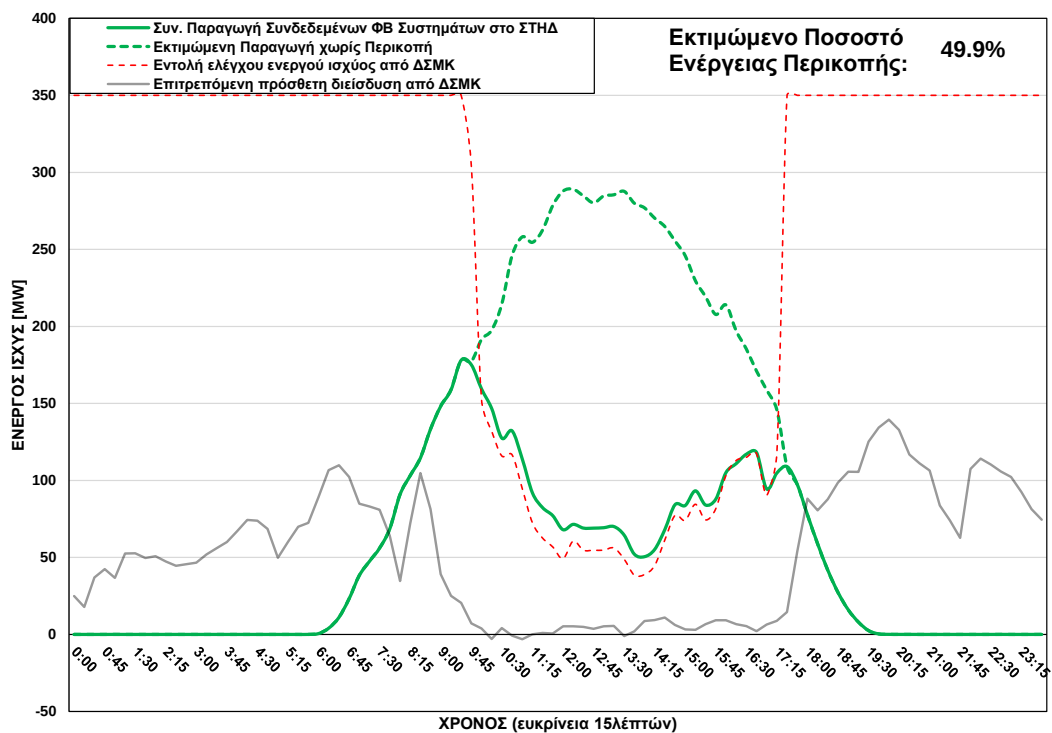


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/05/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2144.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1168 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	54.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 10/05/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 17:30)

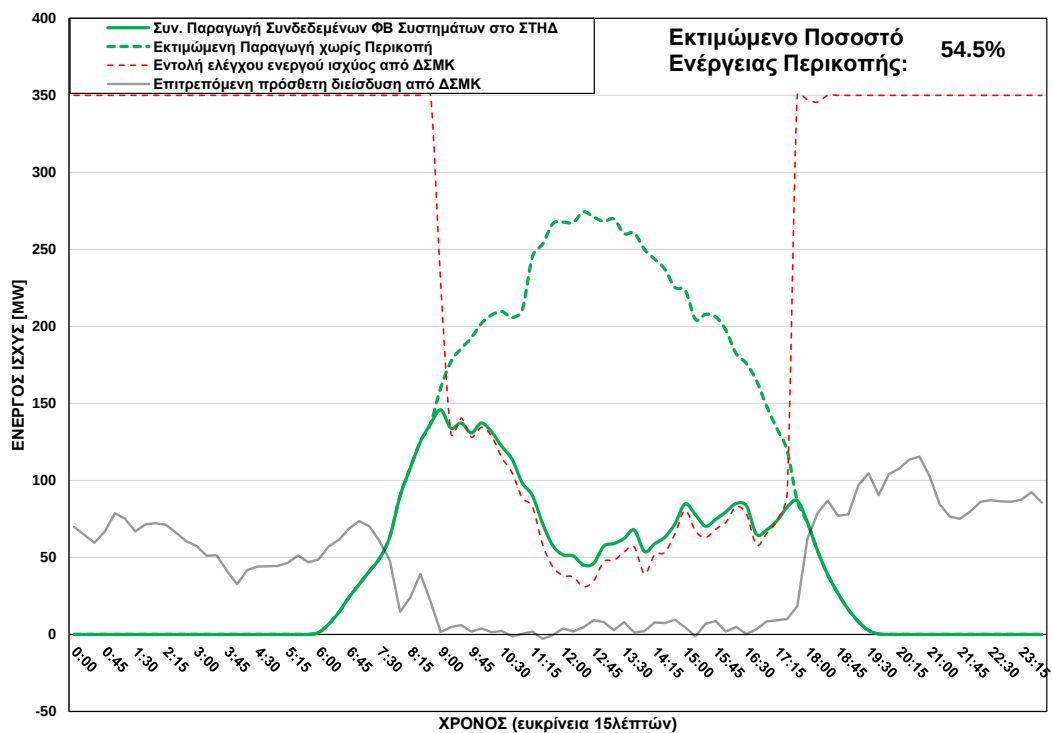


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/05/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3, LIM 2, PAF 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LIM1, PV-PAF3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 13:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1451.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 130.6MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	523.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 53.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	36.1%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 11/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 16:45)

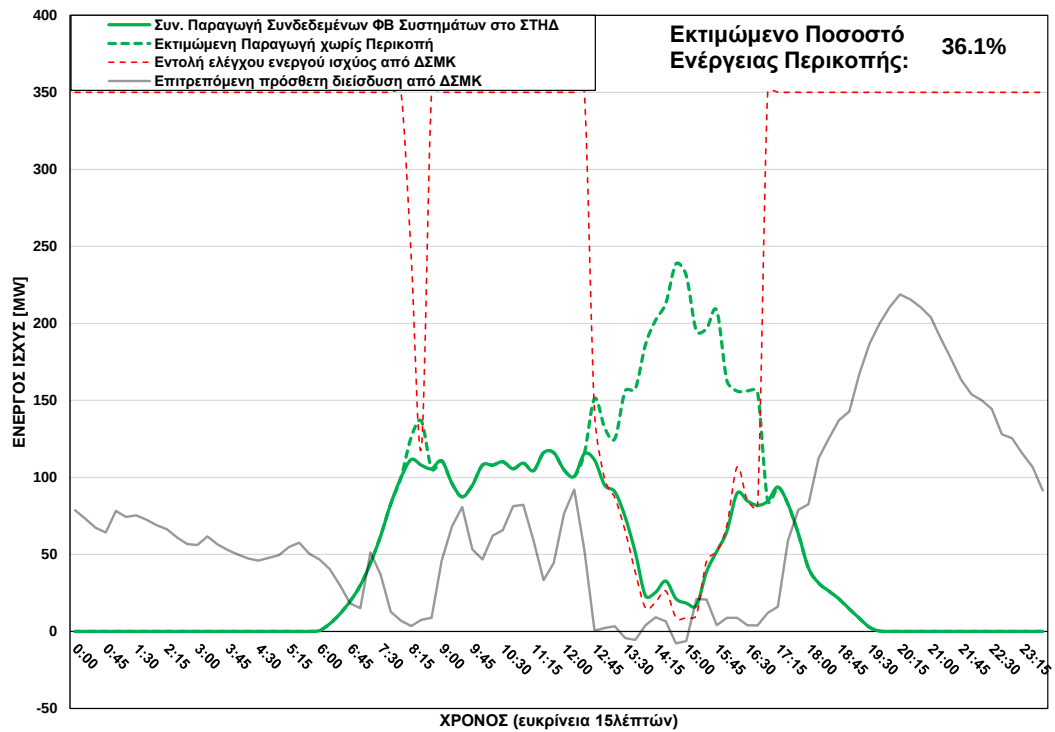


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/05/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2229.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	968.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	43.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 12/05/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:45)

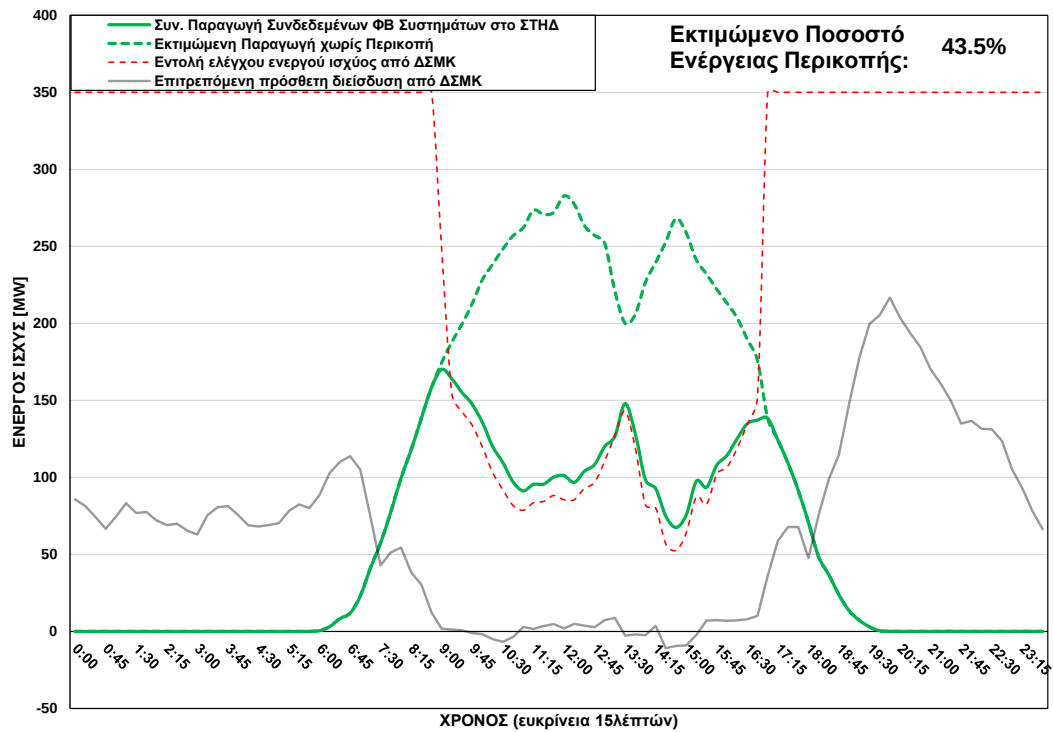


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/05/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2355.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1608.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	68.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 13/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 17:30)

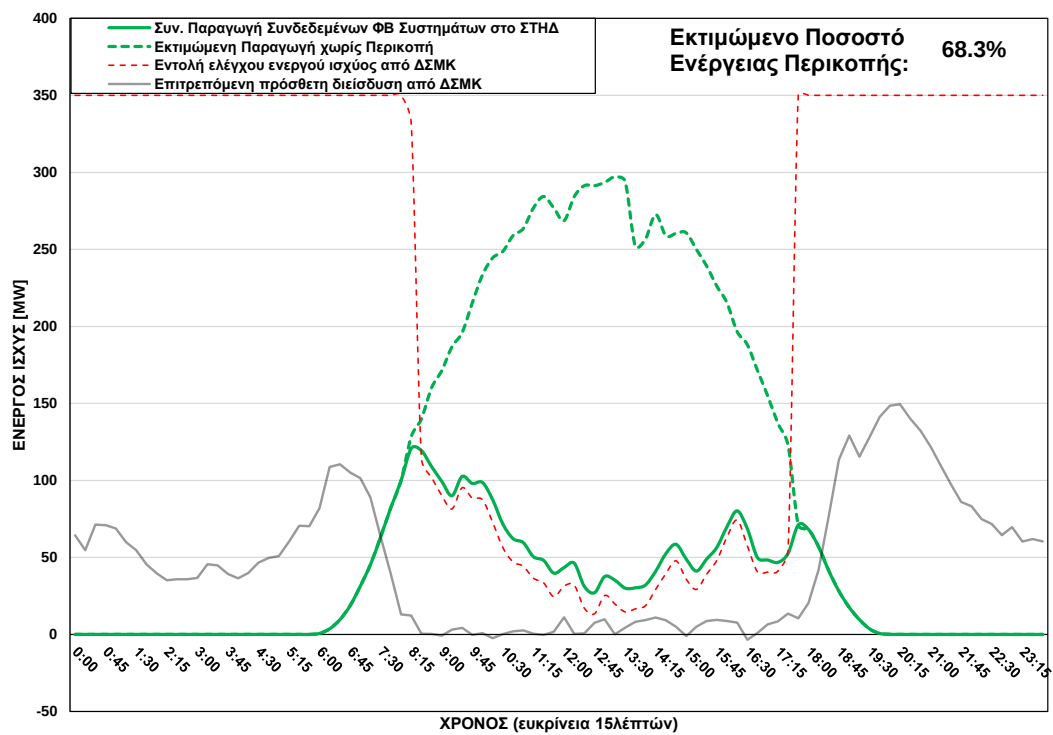


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/05/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1956.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1028.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	52.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 14/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 17:30)

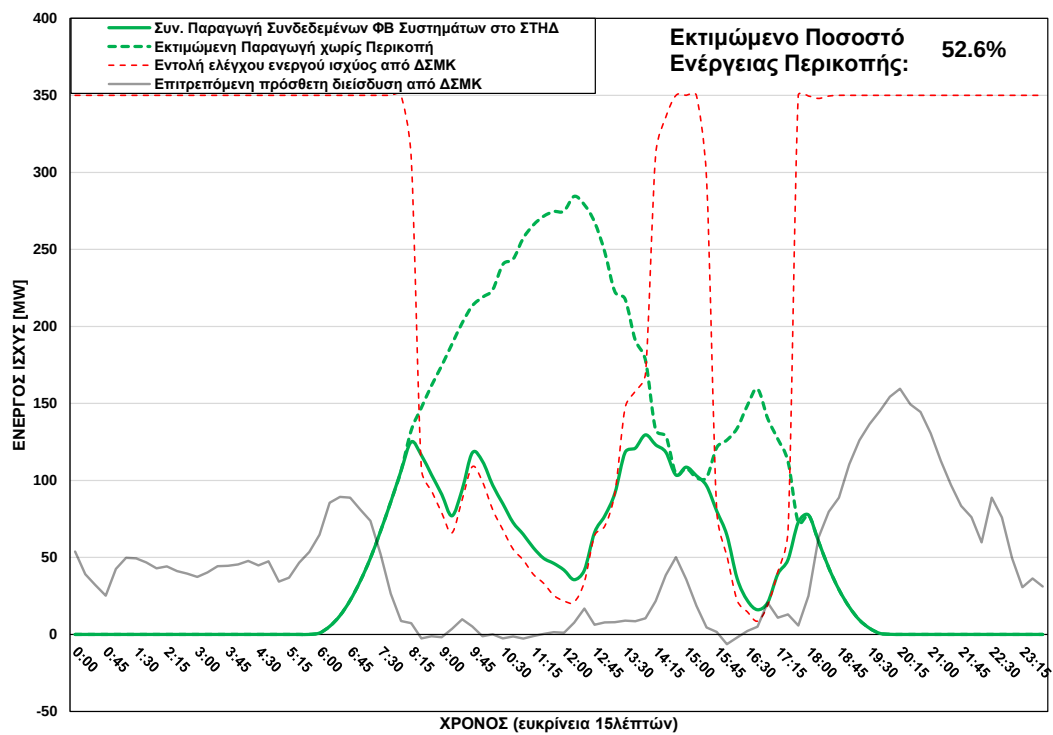


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/05/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2260.2 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1446.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 18.4MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	64.0%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 15/05/2025 (ώρα περικοπής: 07:45 - 17:15)

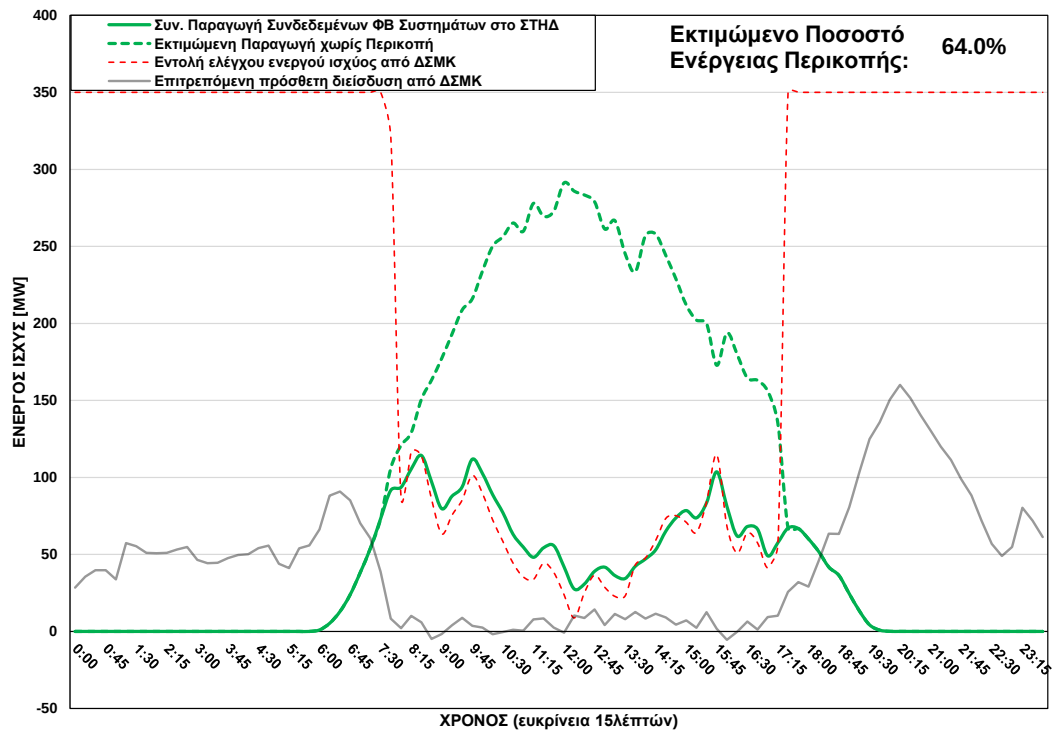


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/05/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LIM1, PV-LIM3
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2009.6 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1127.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 39.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	56.1%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 16/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:00)

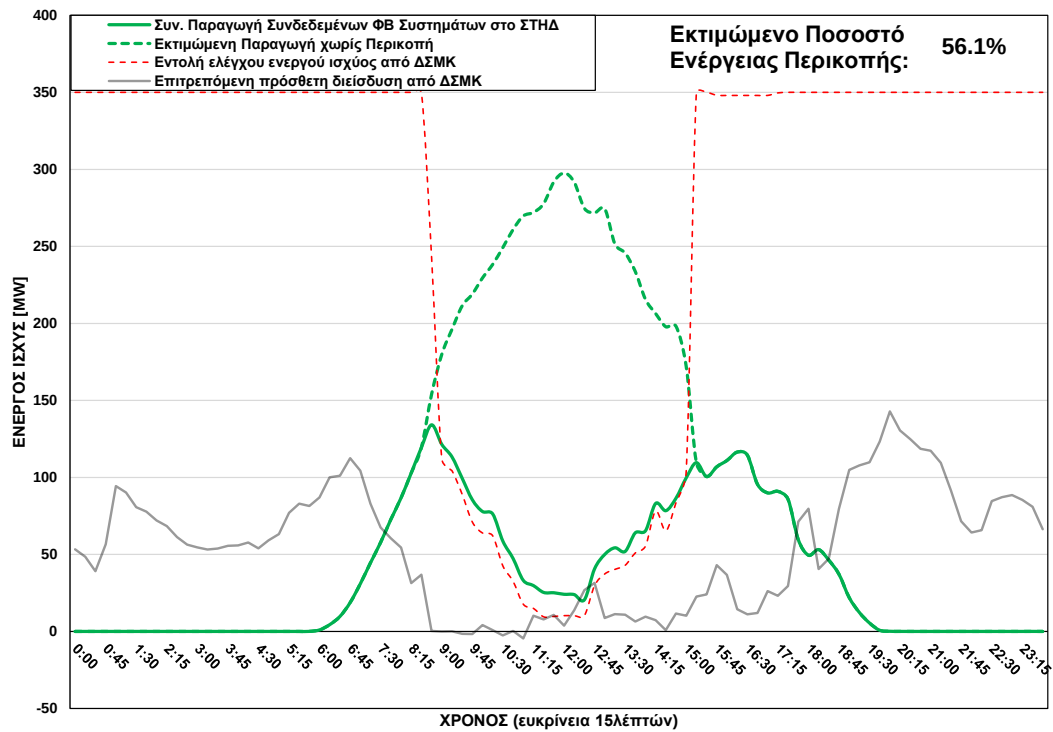


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/05/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2092.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1340.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	64.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 17/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:00)

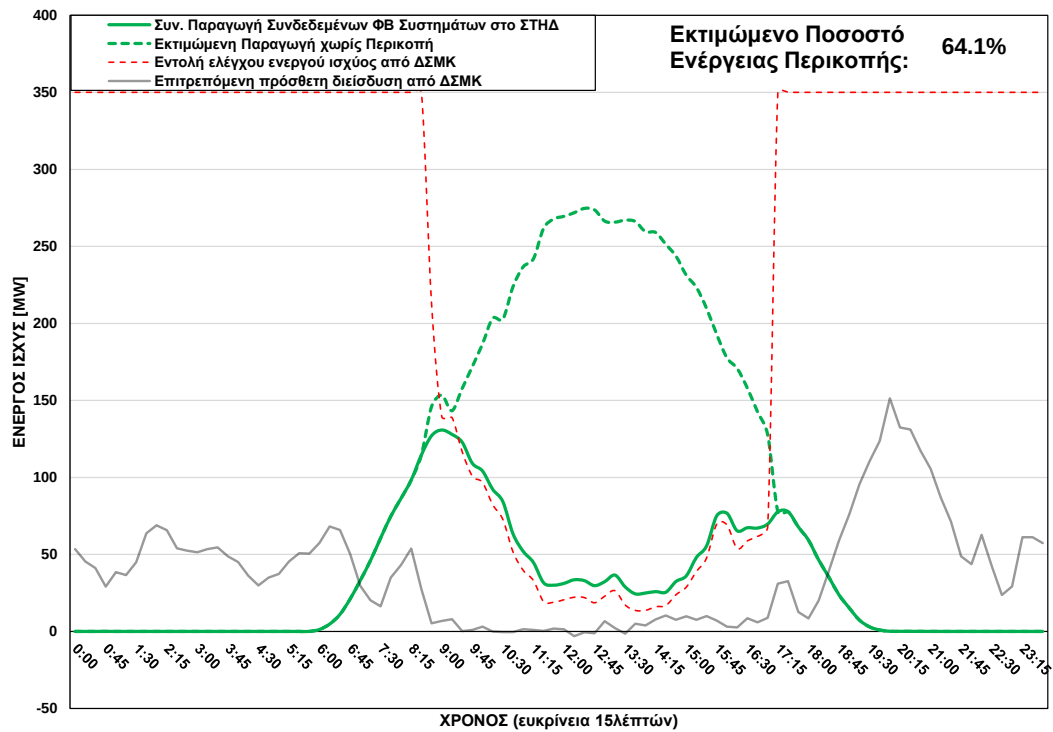


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/05/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 3, LIM 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM3
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2128.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 335.1MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1678 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 151.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	78.8%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 18/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:15)

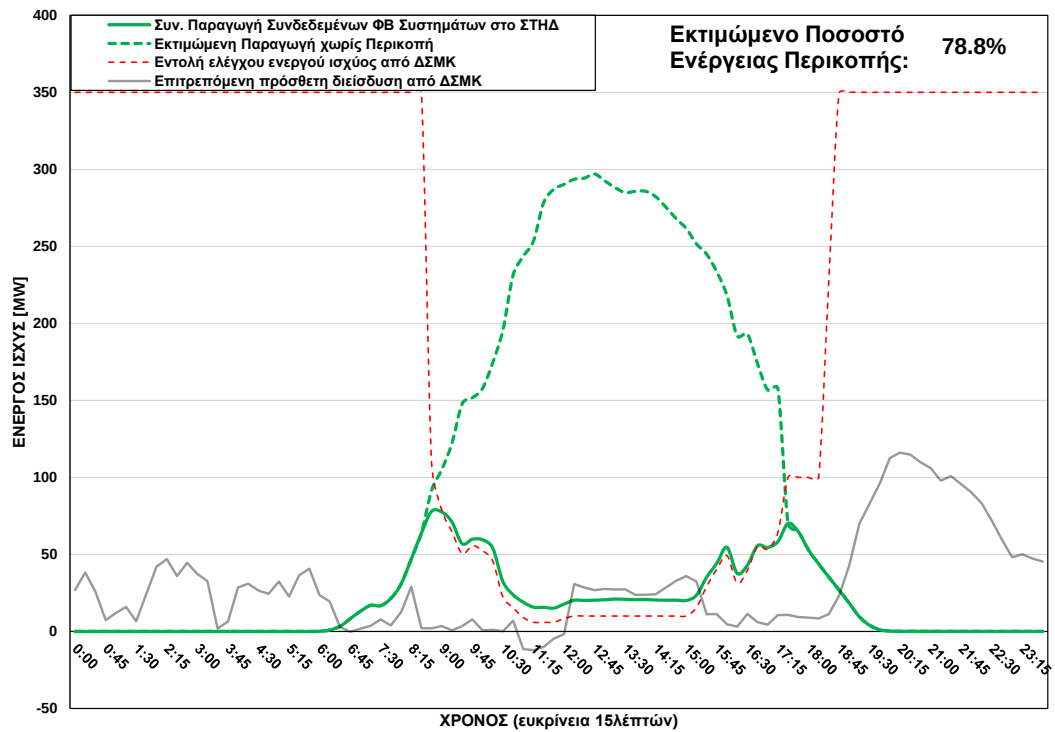


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/05/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2477.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1587.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	64.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 19/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:15)

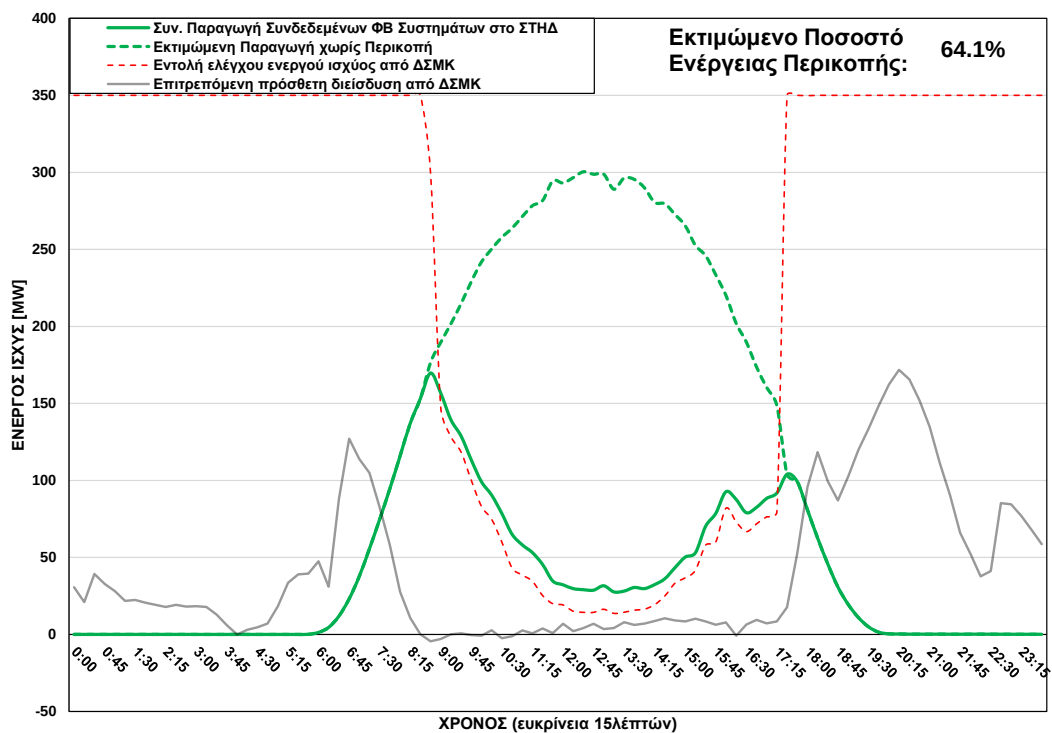


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/05/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2084.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	713.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	34.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 20/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:15)

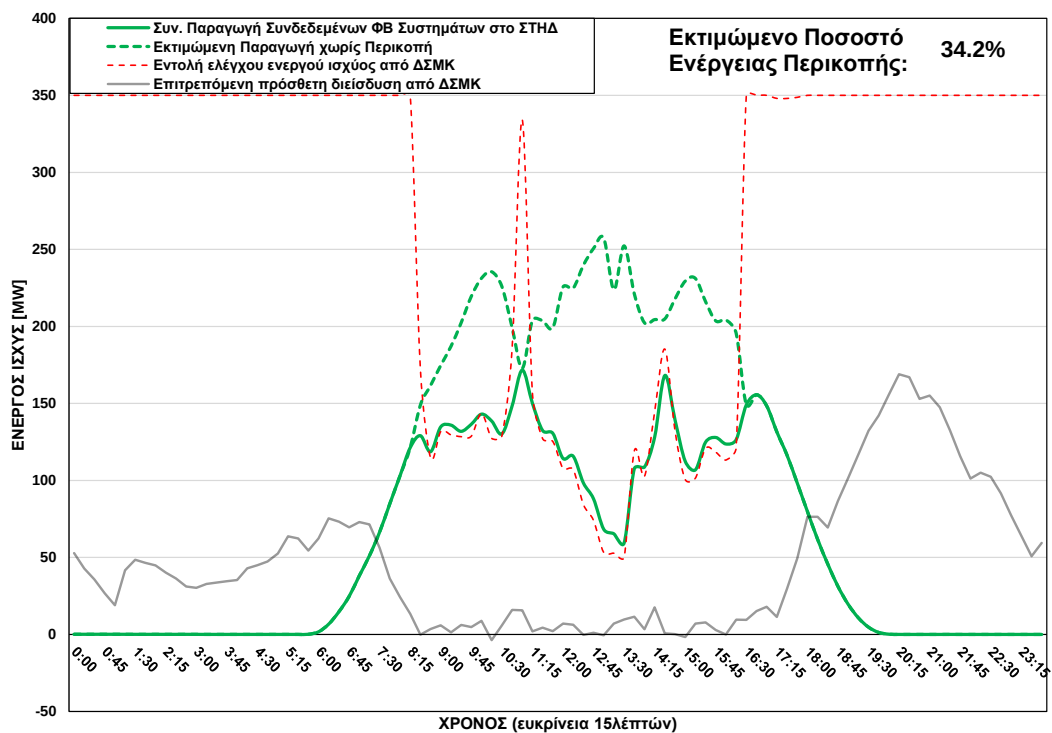


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/05/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2456.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1294.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	52.7%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 21/05/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 17:00)

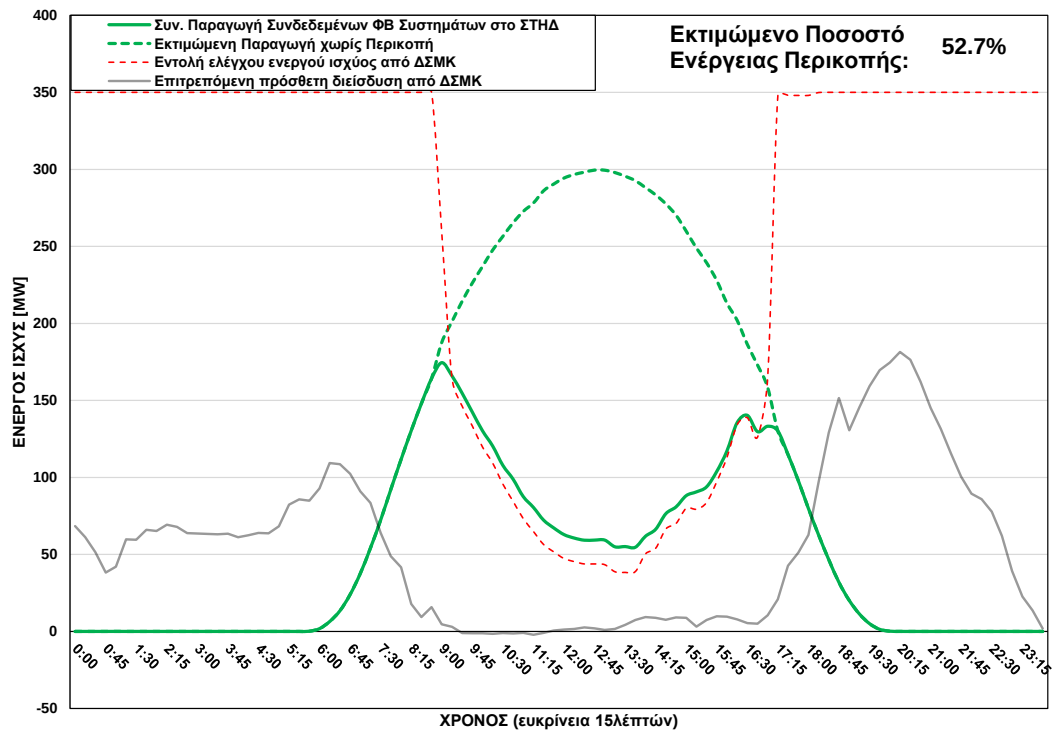


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/05/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2251.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	707.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	31.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 22/05/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 17:15)

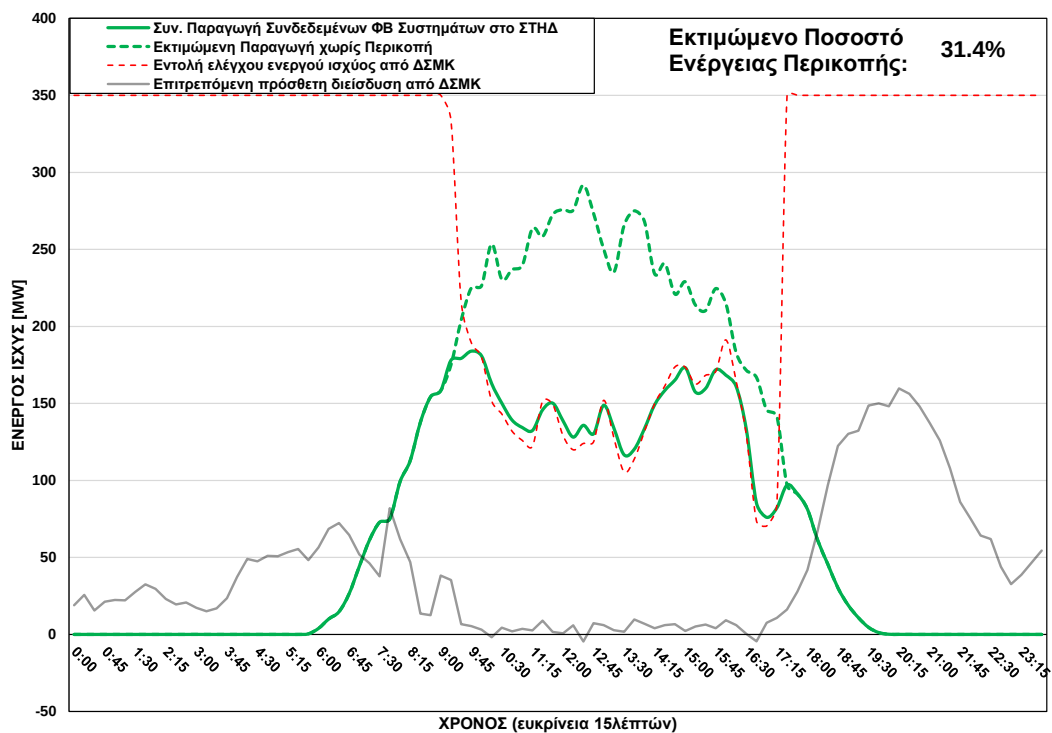


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/05/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2418.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	941.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	38.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 23/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 16:30)

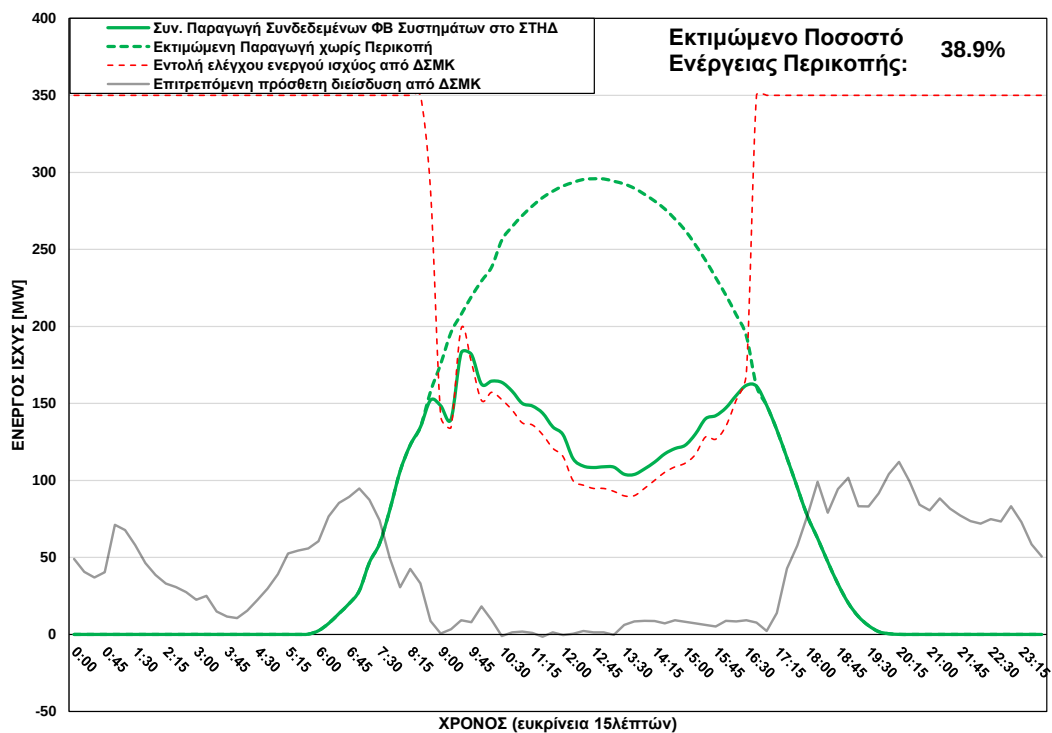


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/05/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2453.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1318.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	53.7%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 24/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:15)

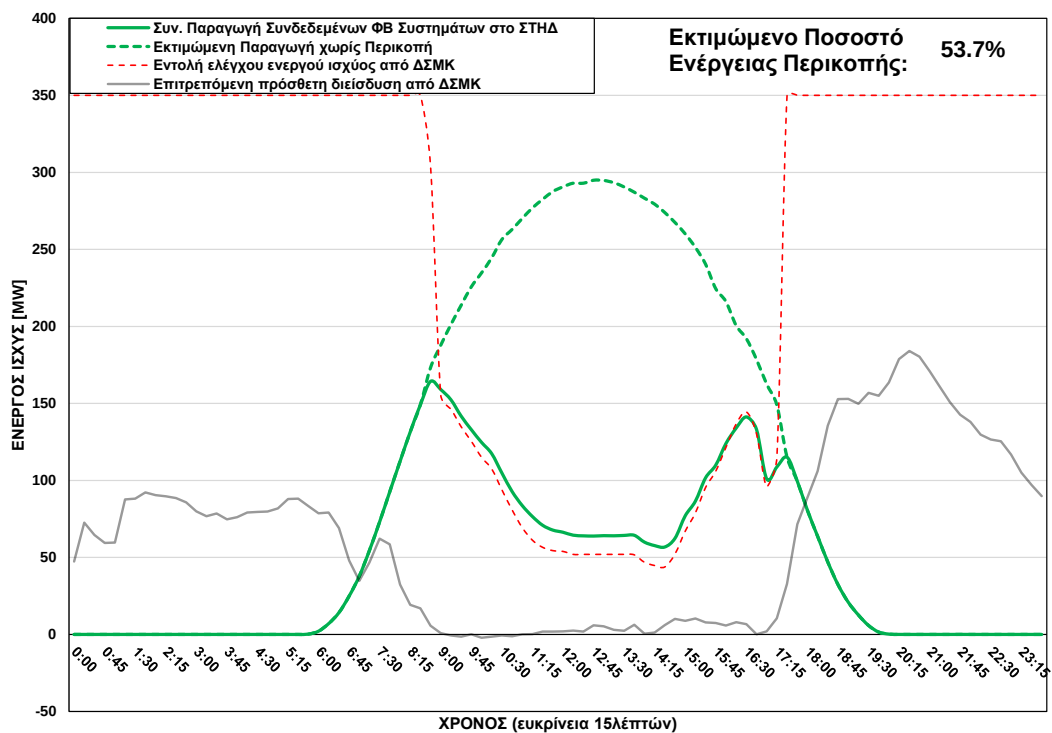


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/05/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2322.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1336.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	57.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 25/05/2025 (ώρα περικοπής: 07:45 - 16:00)

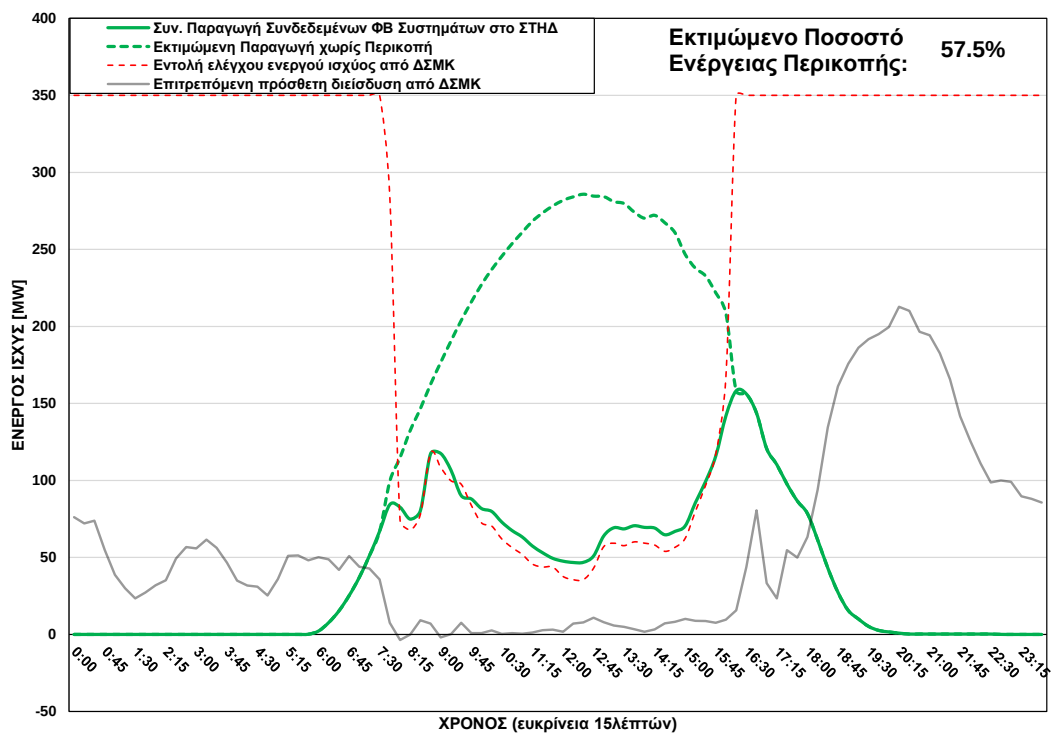


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/05/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1820.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	428.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	23.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 26/05/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 16:15)

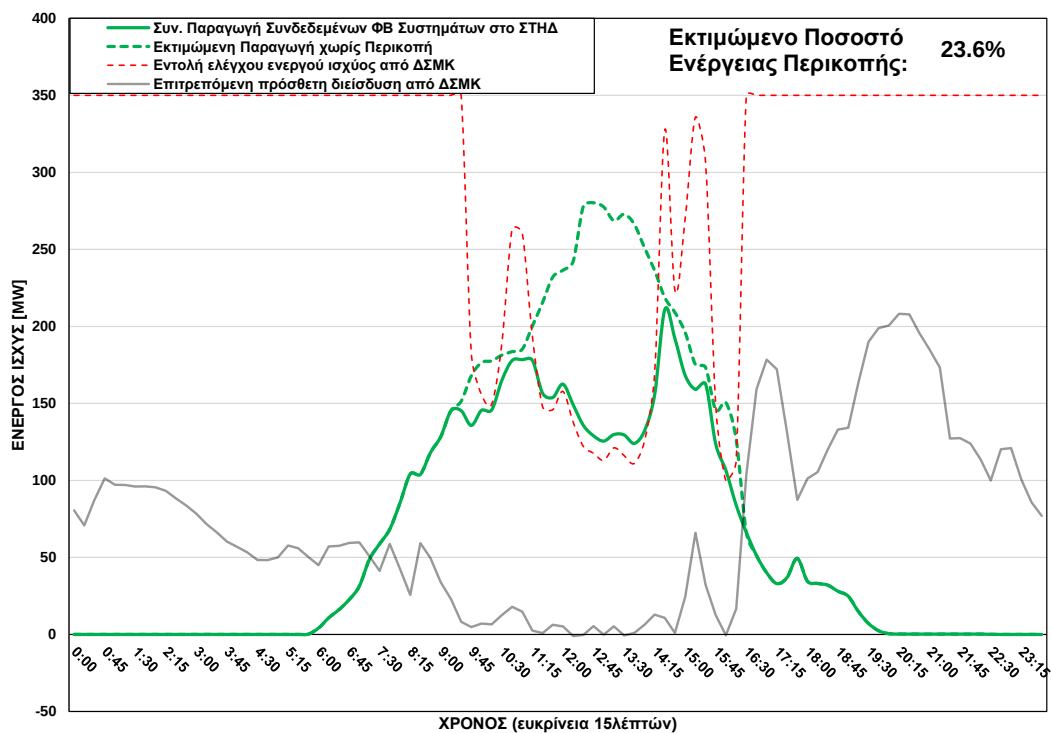


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/05/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2313 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	674.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	29.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 27/05/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 16:00)

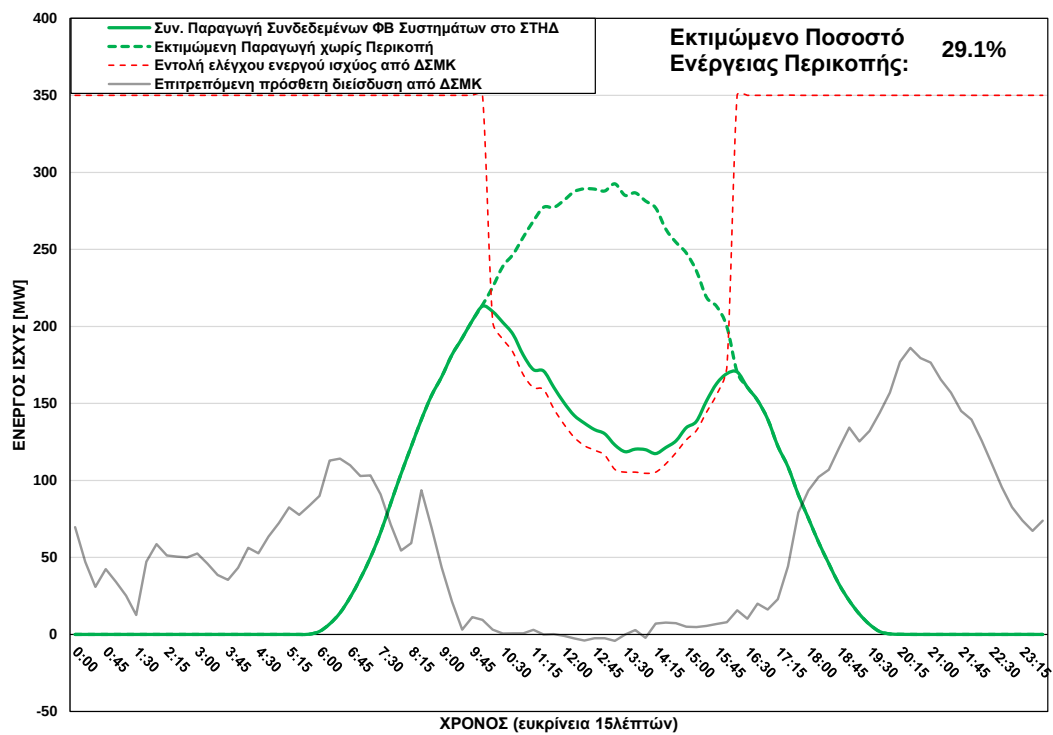


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/05/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2351 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	974.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	41.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 28/05/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:30)

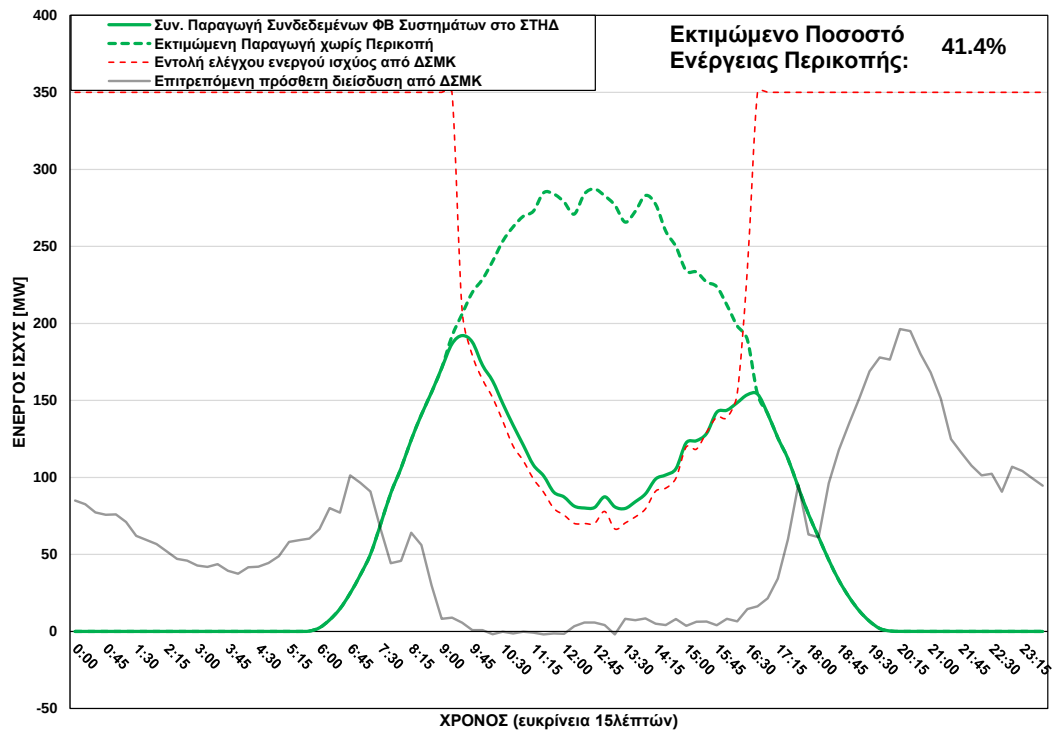


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/05/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1986.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	554.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	27.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 29/05/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:00)

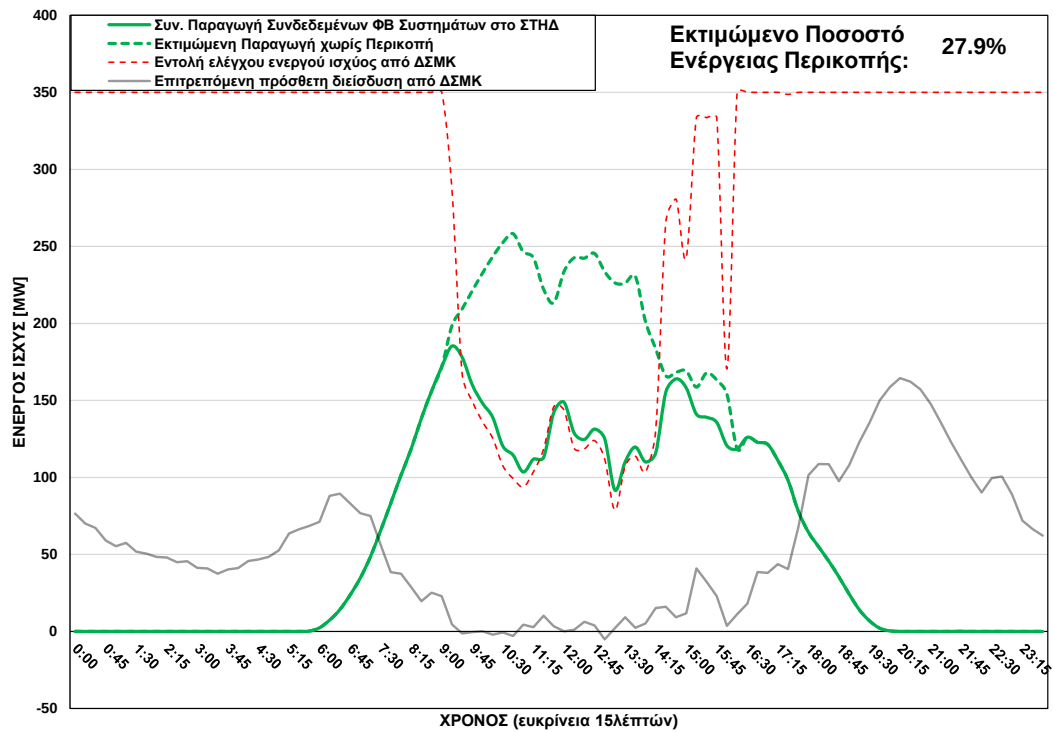


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/05/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2179.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1010.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	46.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 30/05/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 16:30)

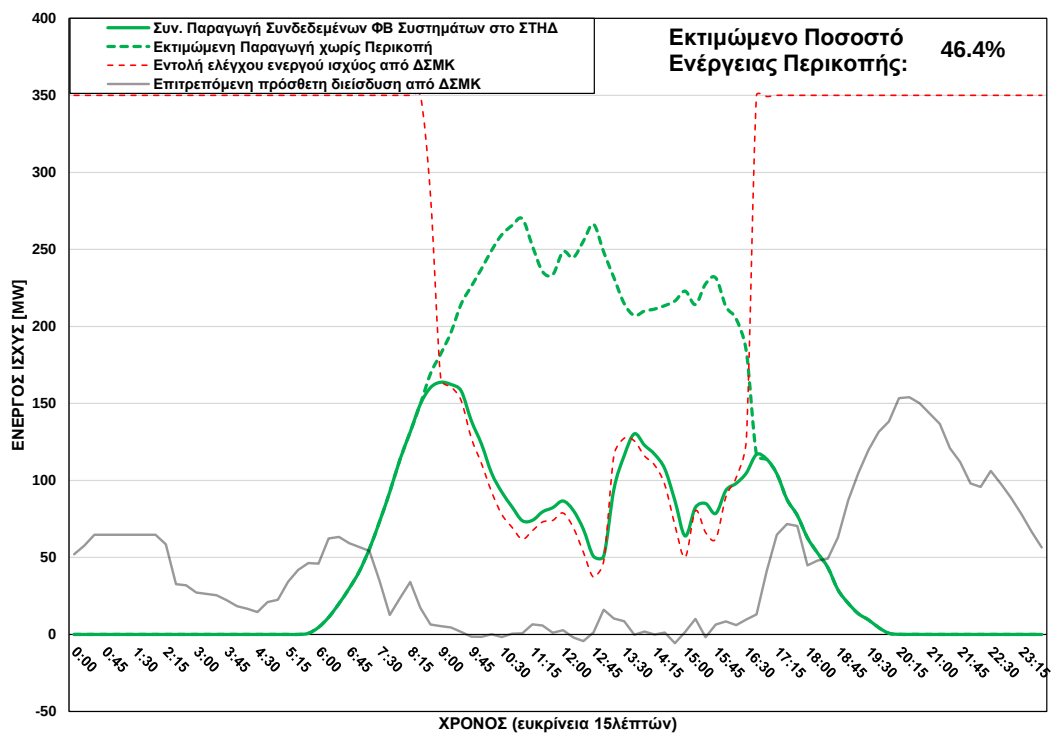


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	31/05/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1624.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	626.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	38.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 31/05/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 16:30)

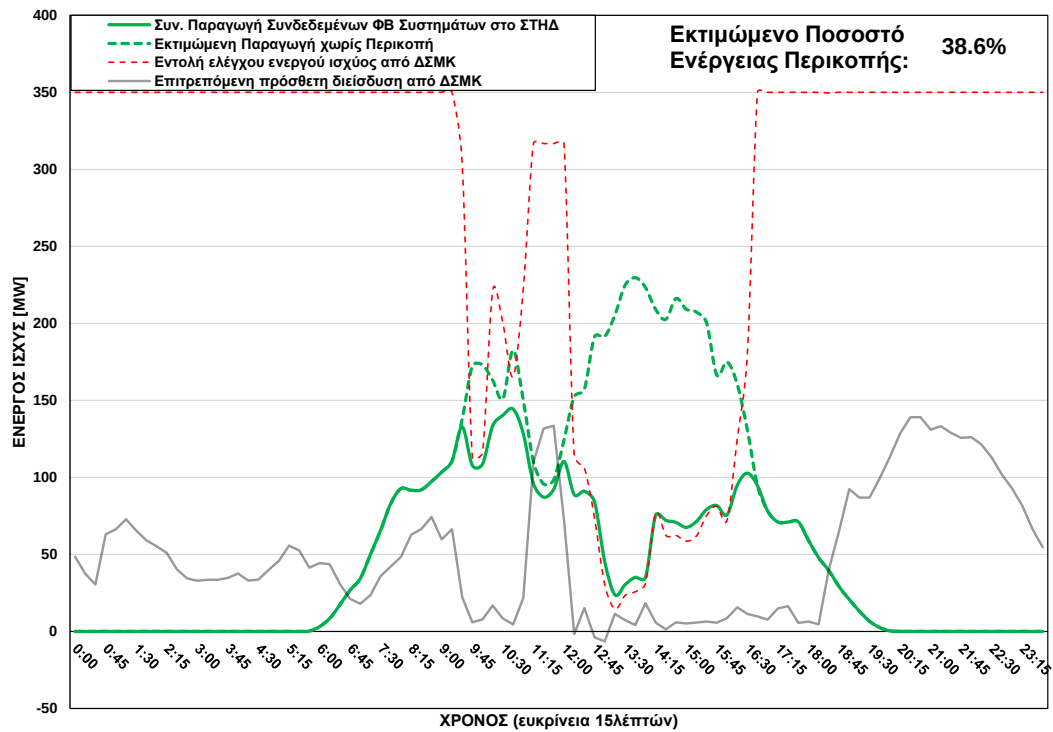


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/06/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, LAR 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-NIC4, PV-LCA/FAM1
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2243.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 174MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1650.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 111.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	73.6%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 01/06/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 17:15)

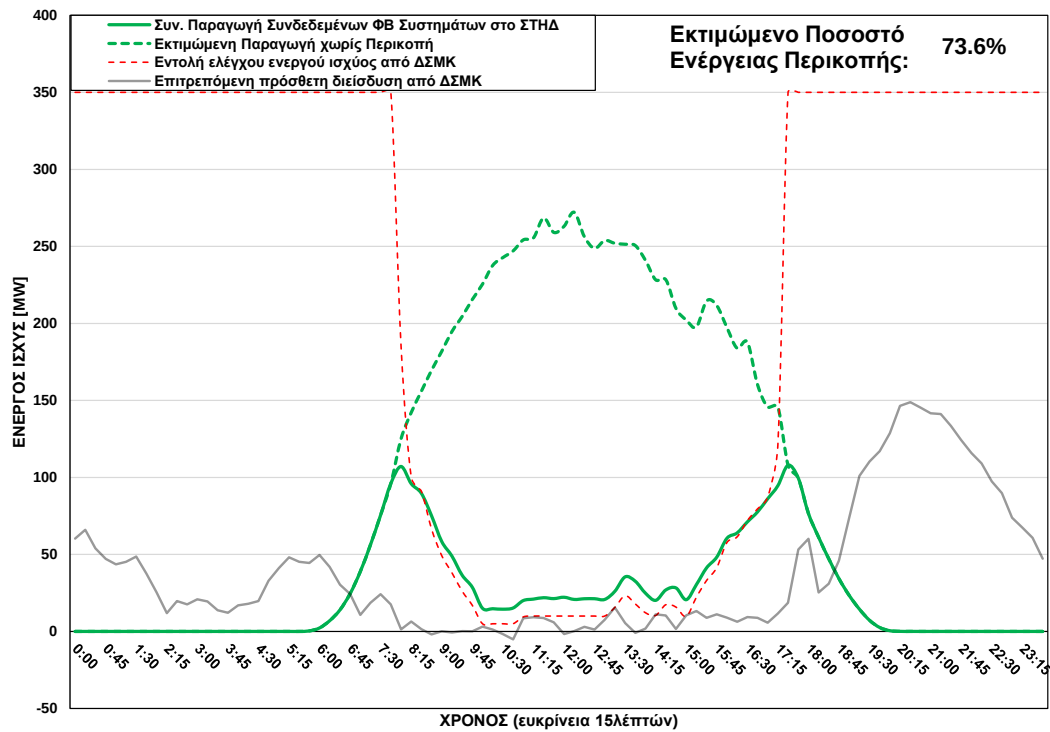


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2264 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	971.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	42.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 02/06/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 17:00)

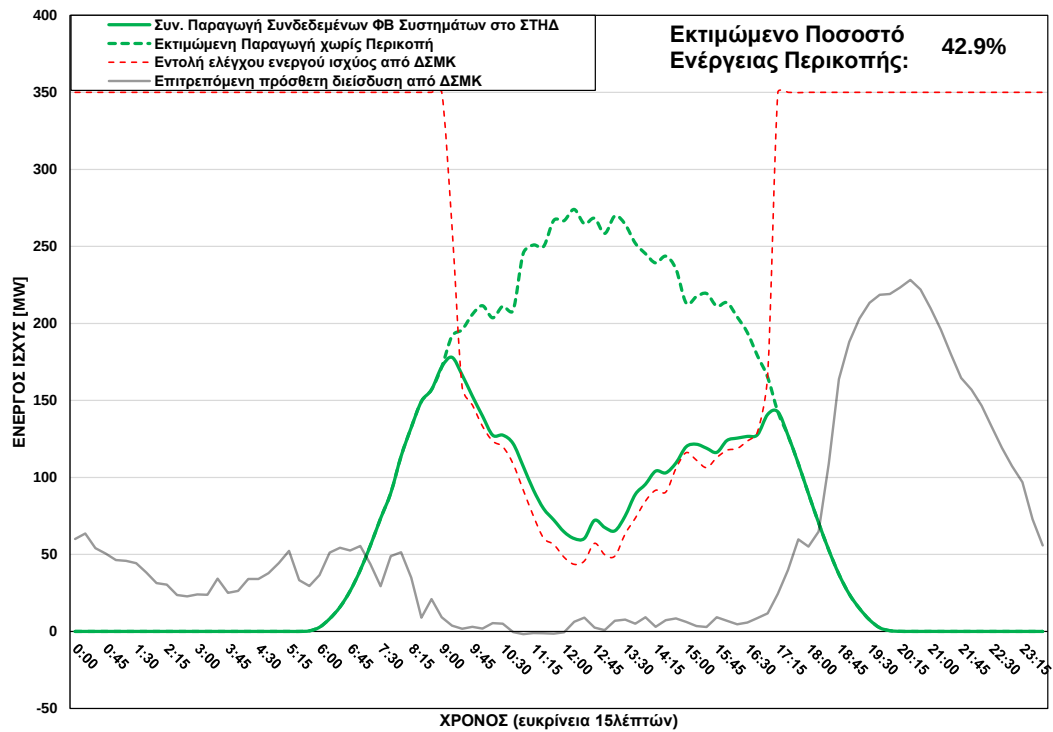


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2454.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1099.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	44.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 03/06/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:30)

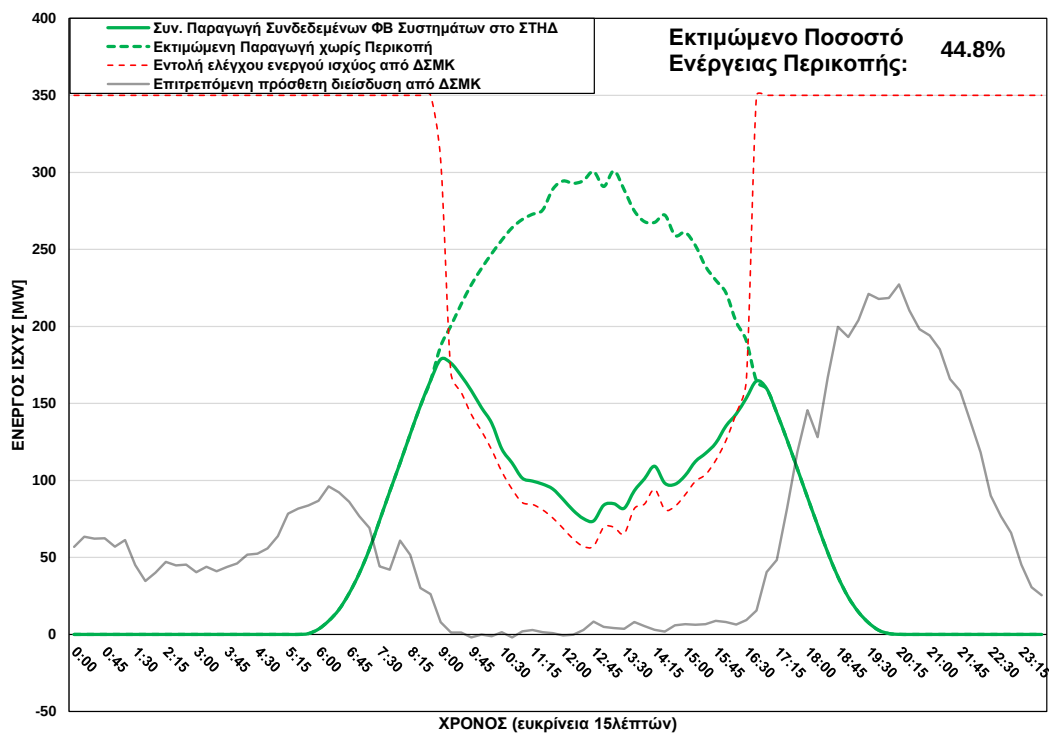


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2475 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1090.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	44.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 04/06/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 16:30)

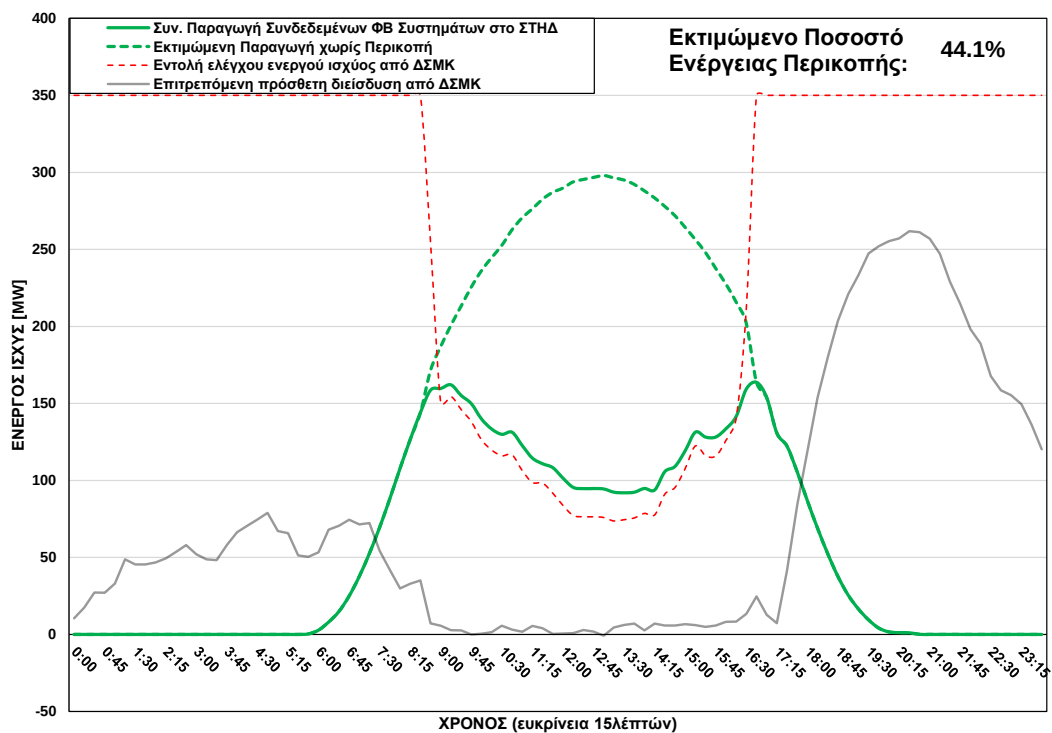


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2438.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	961.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	39.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 05/06/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:15)

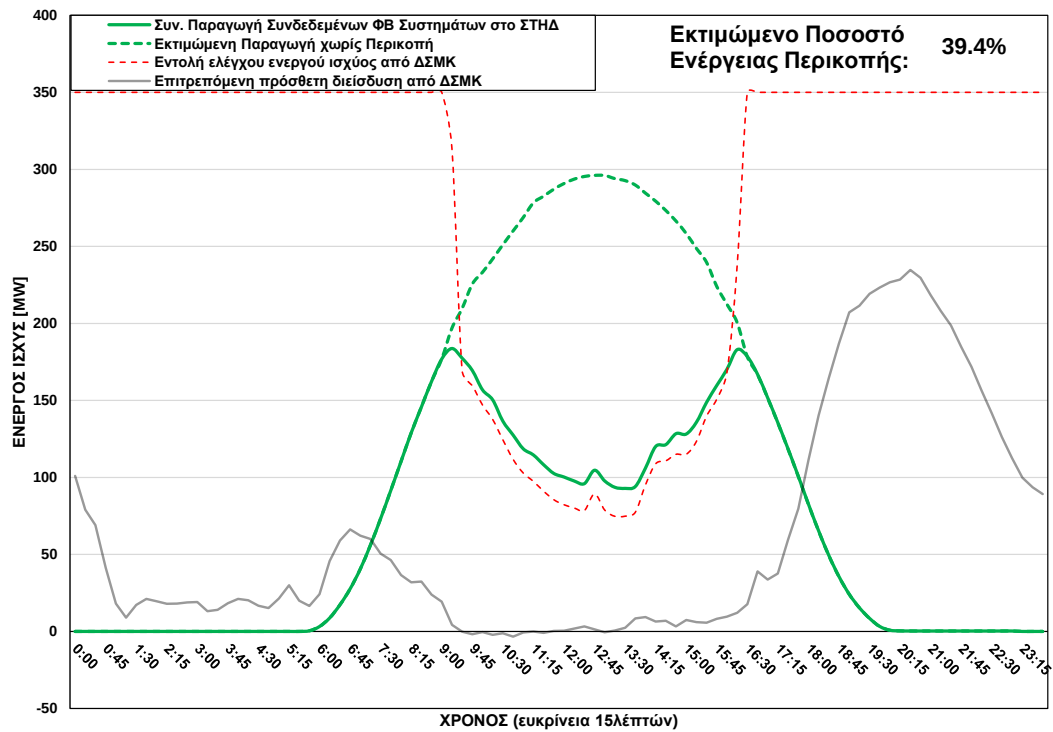


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2407.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	974 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	40.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 06/06/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:30)

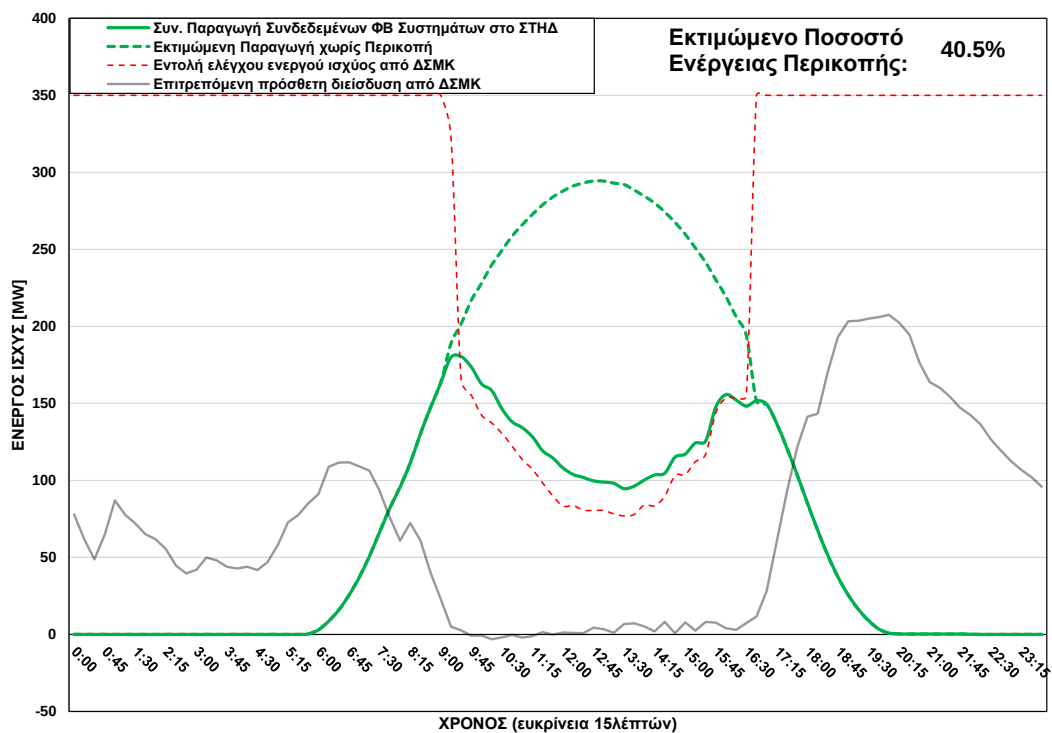


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2429.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1390.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	57.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 07/06/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:15)

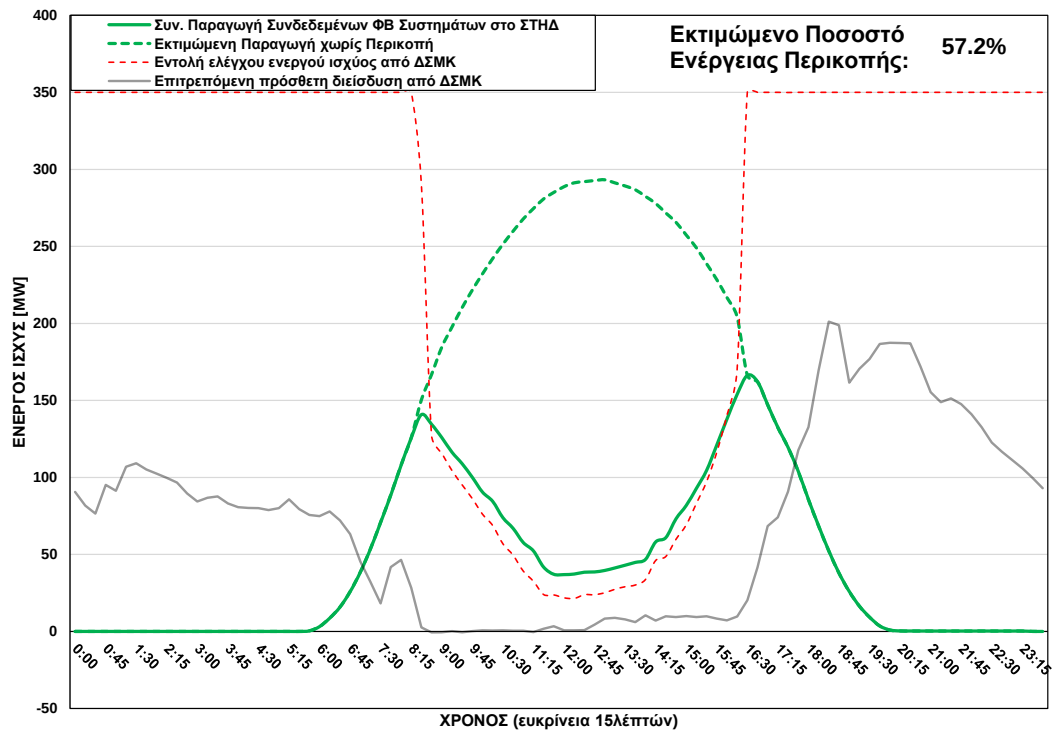

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/06/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 1, LIM 1, PAF 1
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM1
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2392.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 195.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1809.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 75.9MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	75.6%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 08/06/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 17:00)

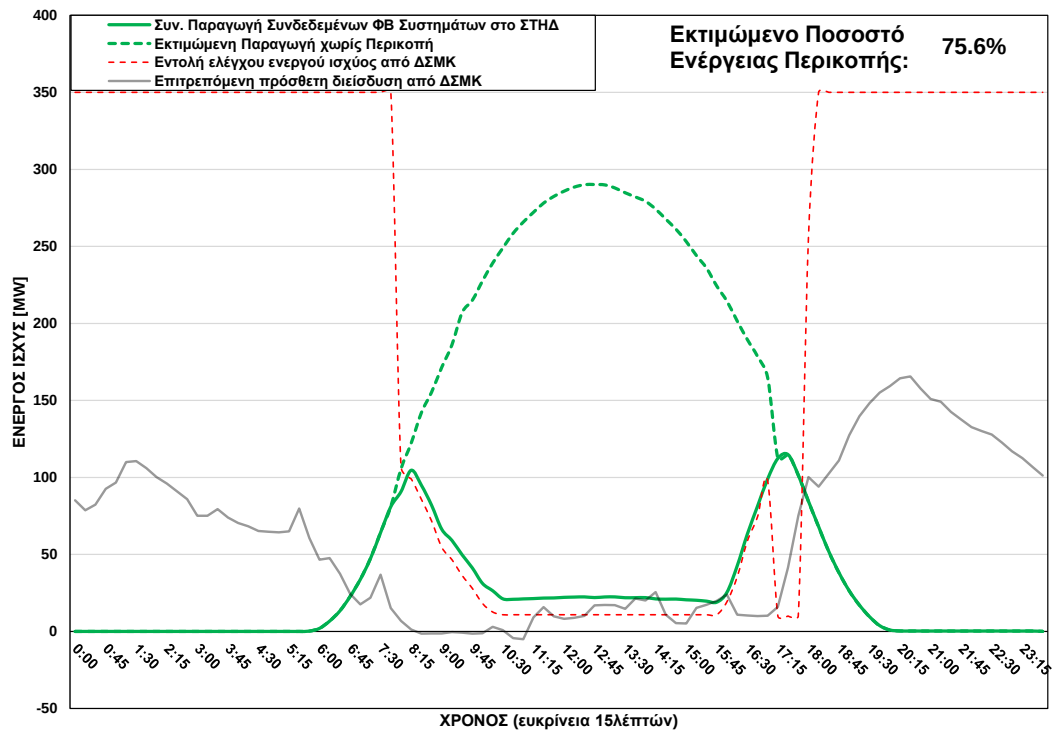


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/06/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 1, LIM 1, PAF 1, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM3, PV-LIM3, PV-PAF1, PV-PAF3
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2424.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 333.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1680.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 128.9MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	69.3%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 09/06/2025 (ώρα περικοπής: 07:15 - 16:30)

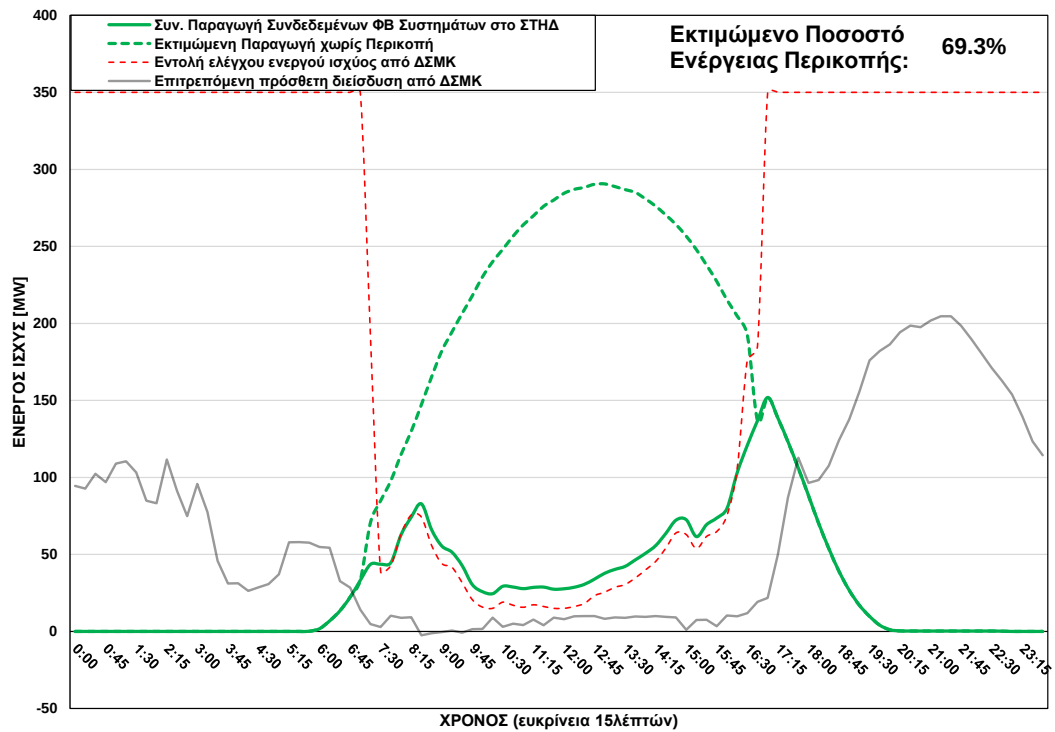


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2391.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	581.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	24.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 10/06/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 15:15)

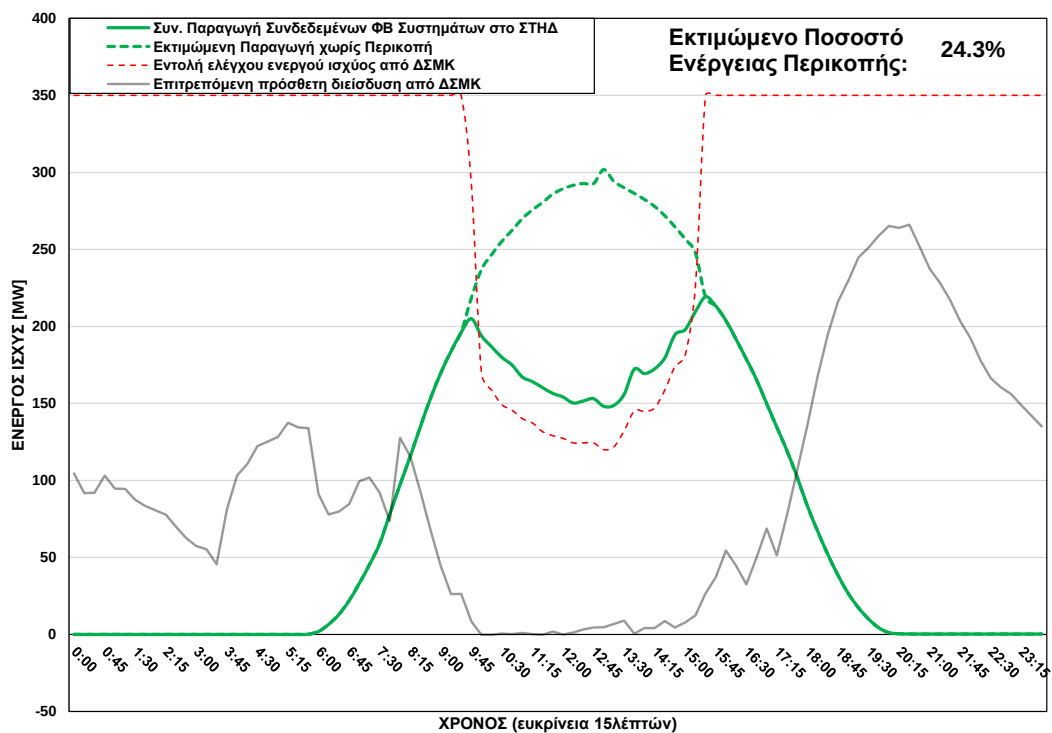


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2340.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	263.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	11.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 11/06/2025 (ώρα περικοπής: 10:30 - 14:15)

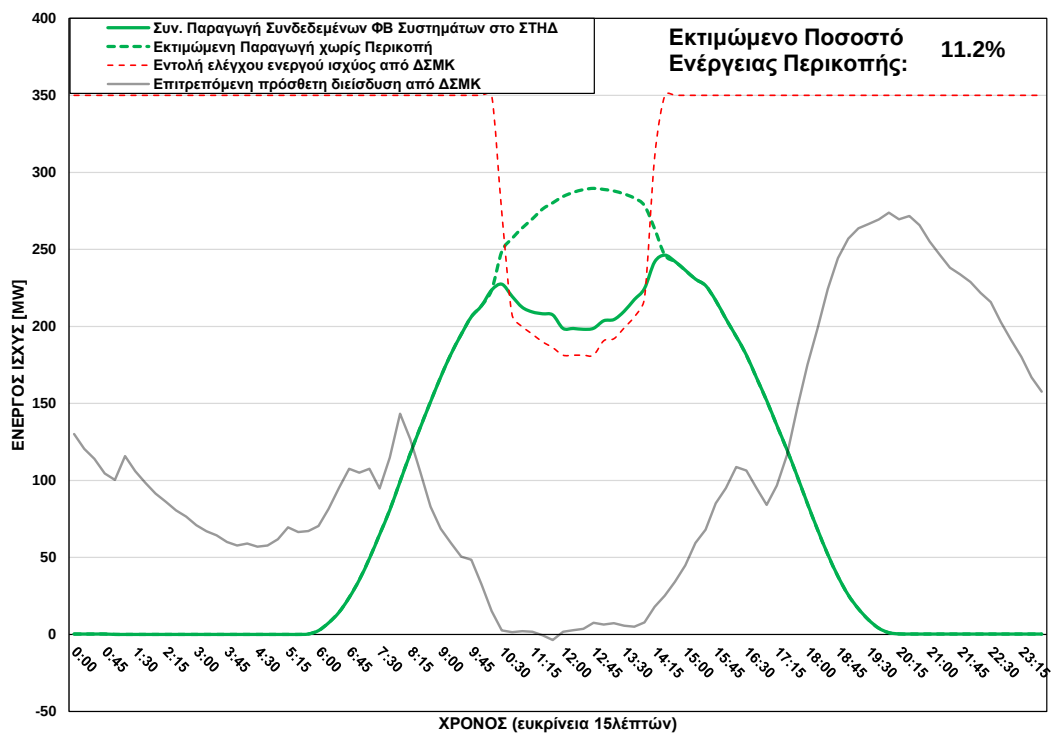


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2340.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	611.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	26.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 12/06/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 15:30)

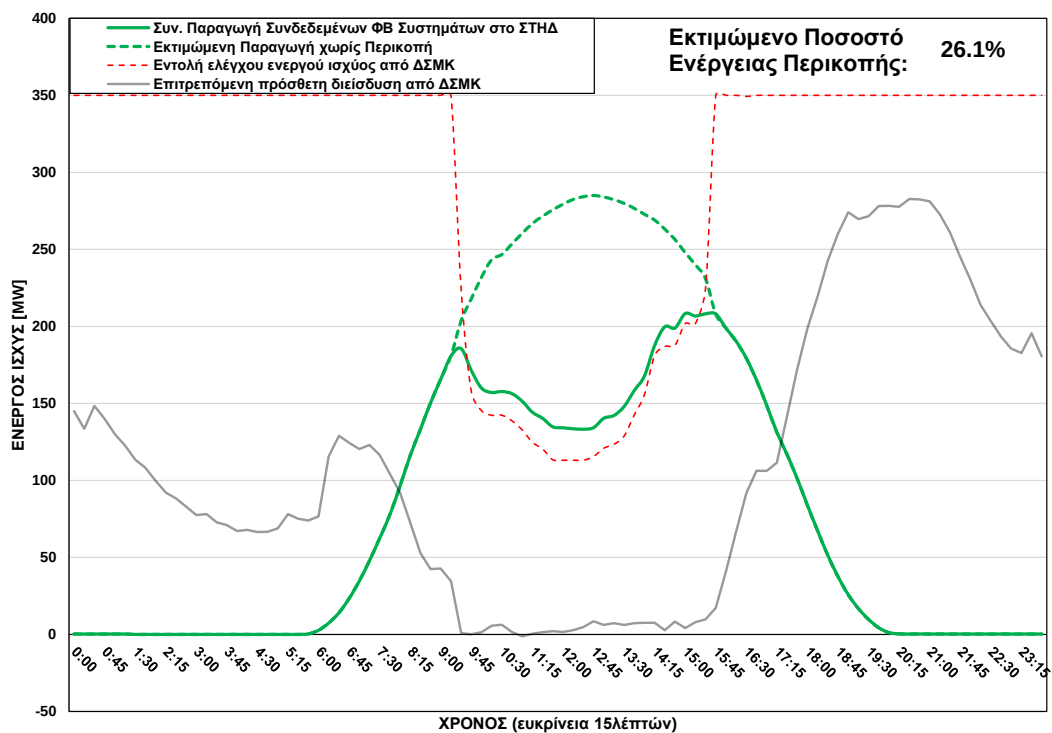


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2329.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	455 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 13/06/2025 (ώρα περικοπής: 10:15 - 15:15)

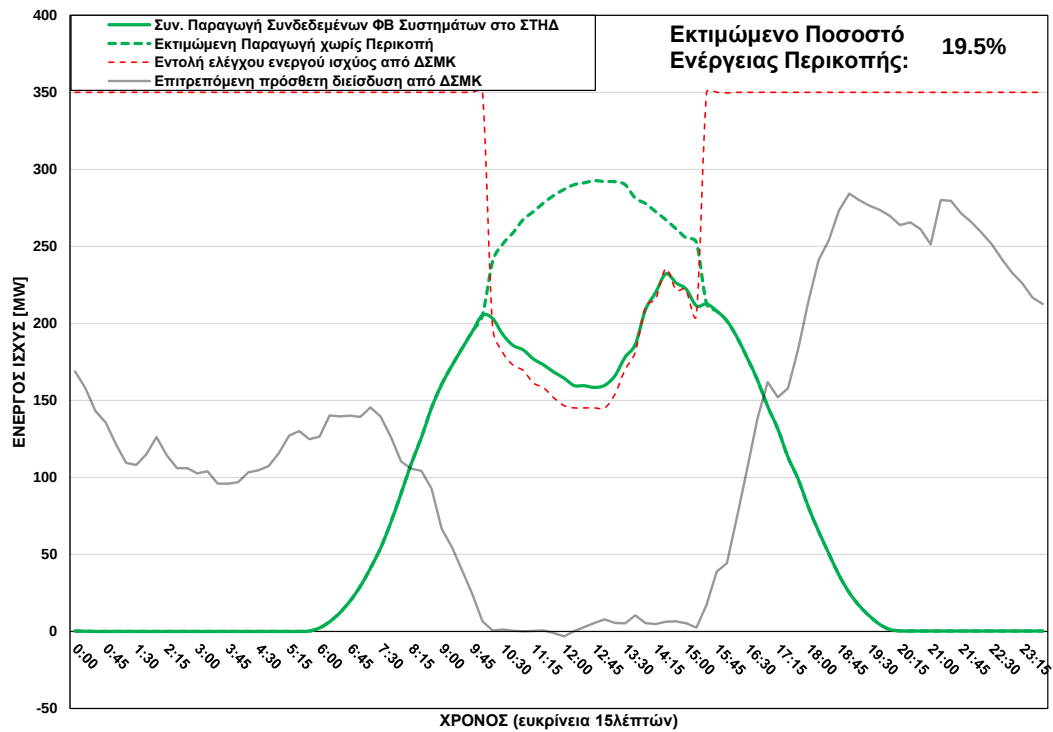


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2377.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	789.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	33.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 14/06/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 15:45)

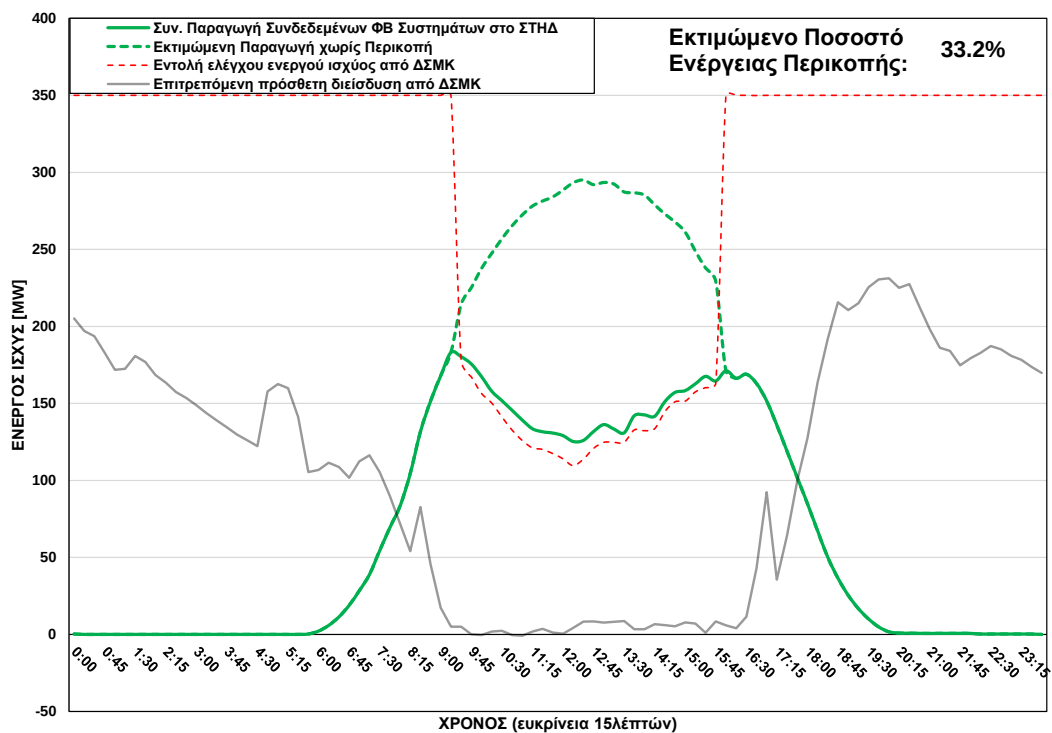


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2072.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	818.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	39.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 15/06/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 14:30)

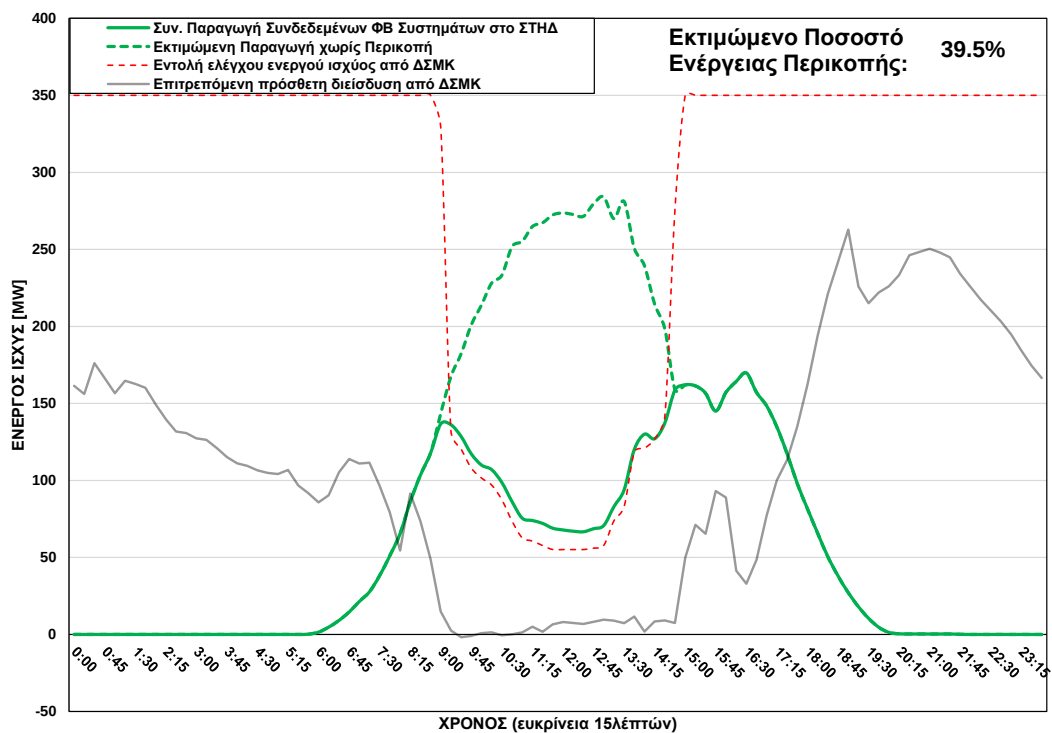


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2162.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	111 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 16/06/2025 (ώρα περικοπής: 11:00 - 13:45)

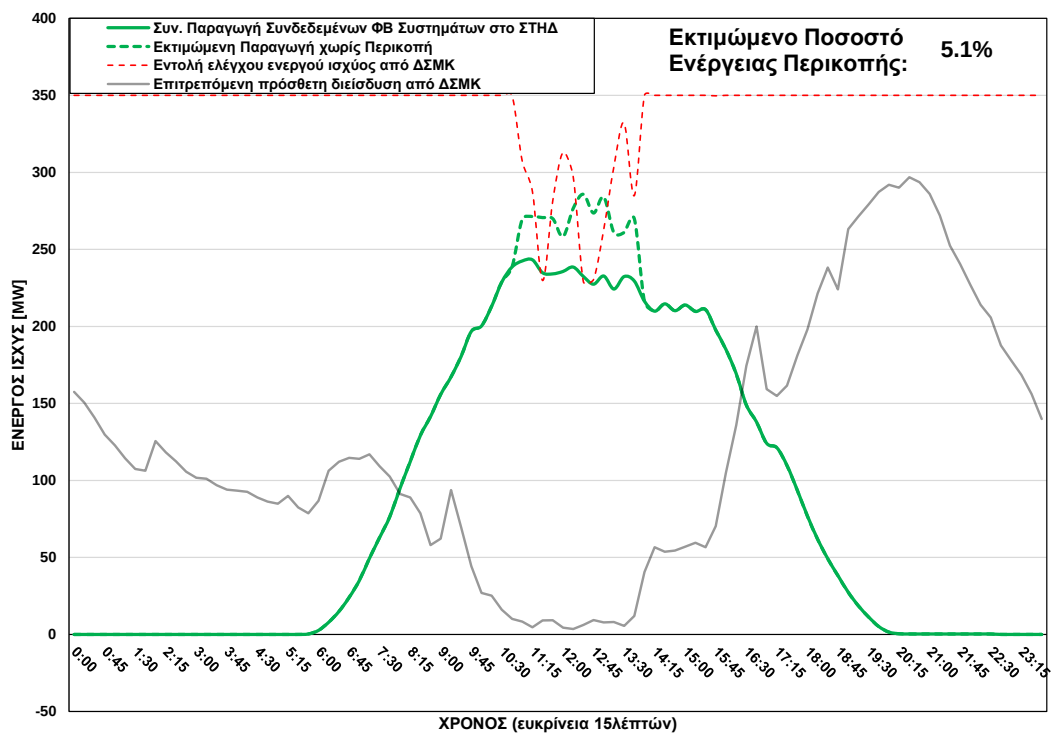


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής


Ημερομηνία Περικοπής:	17/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	15:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1721.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	86.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 17/06/2025 (ώρα περικοπής: 15:00 - 16:00)

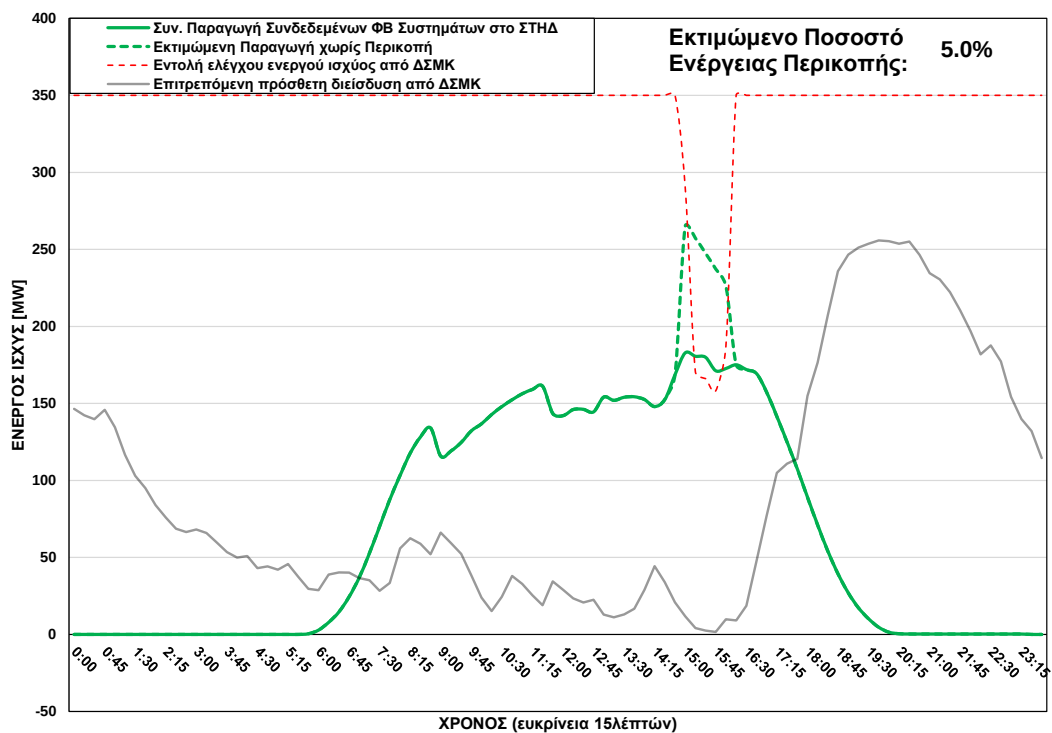

 Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Ημερομηνία Περικοπής:	18/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2474.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	764.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.9%

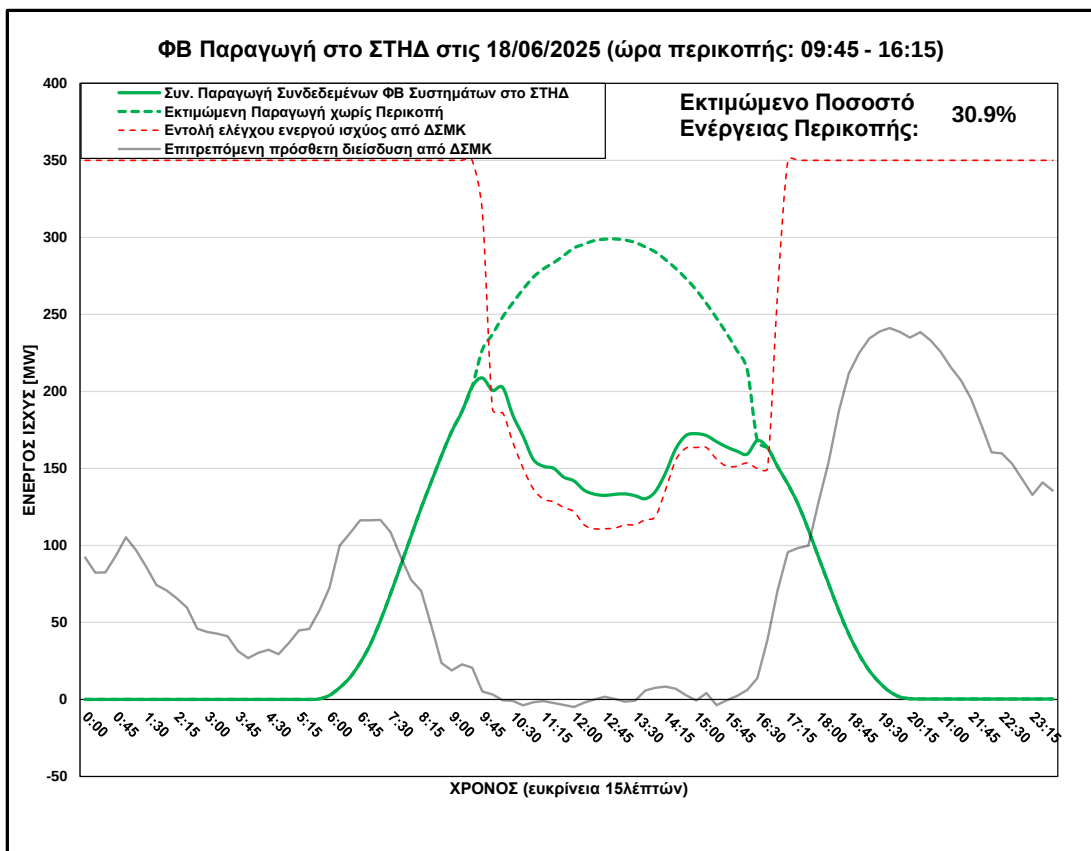


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2412 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	256.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	10.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 19/06/2025 (ώρα περικοπής: 10:30 - 14:00)

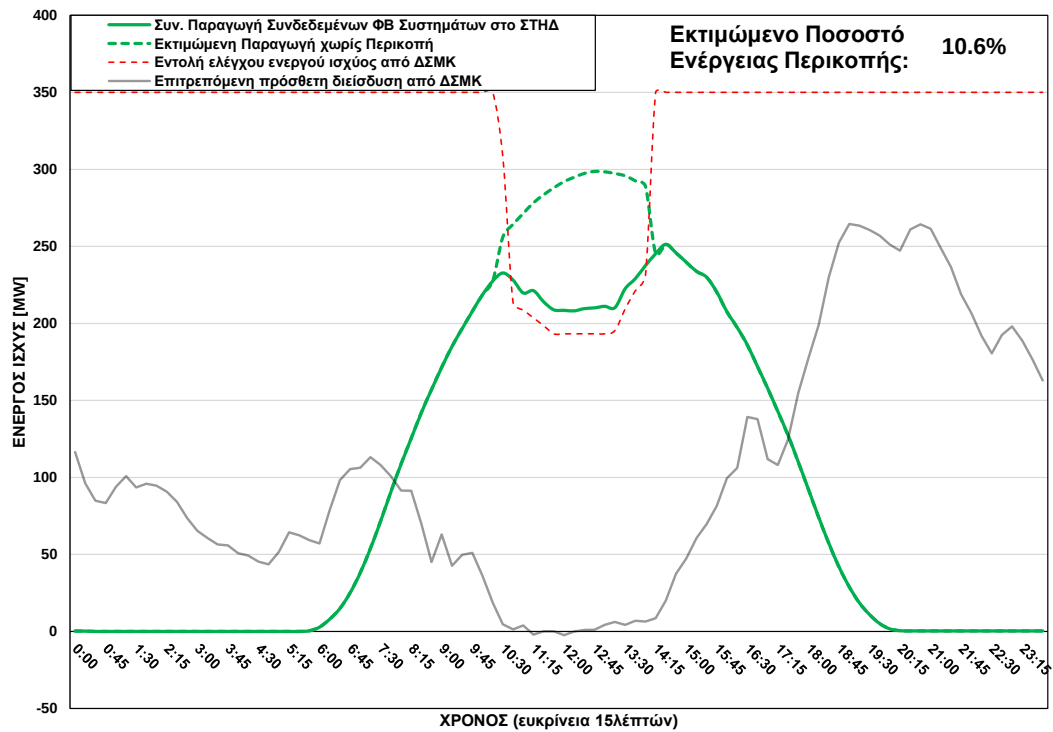


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2392 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	144.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	6.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 20/06/2025 (ώρα περικοπής: 11:00 - 13:30)

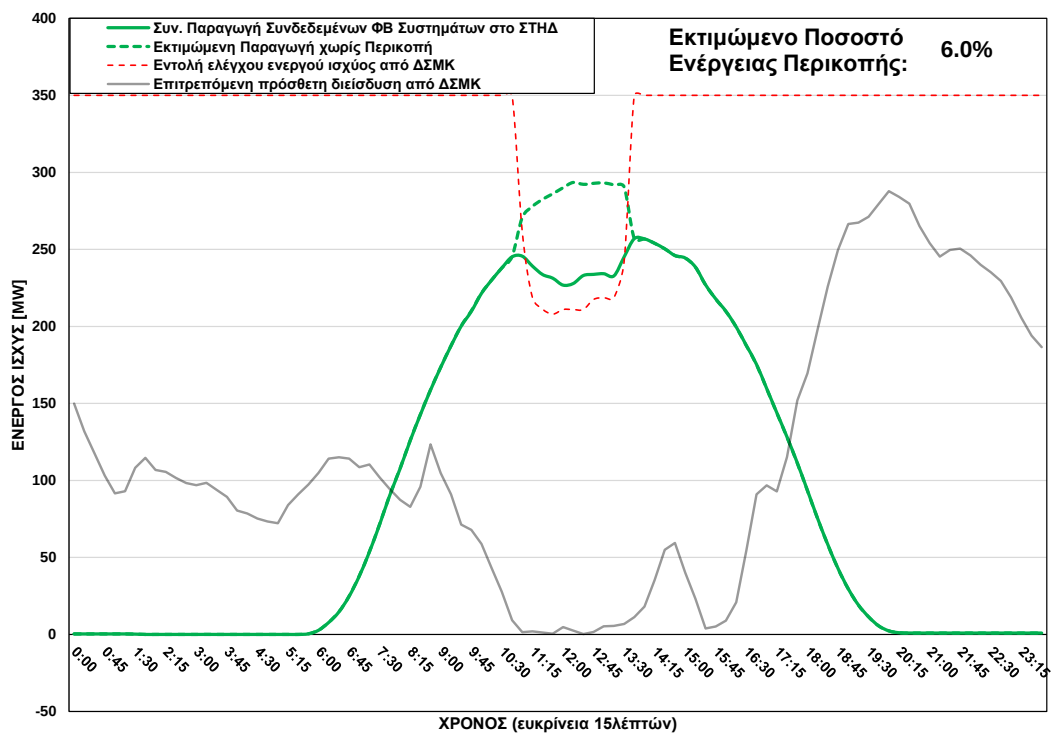


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2367.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	486.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	20.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 21/06/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 16:00)

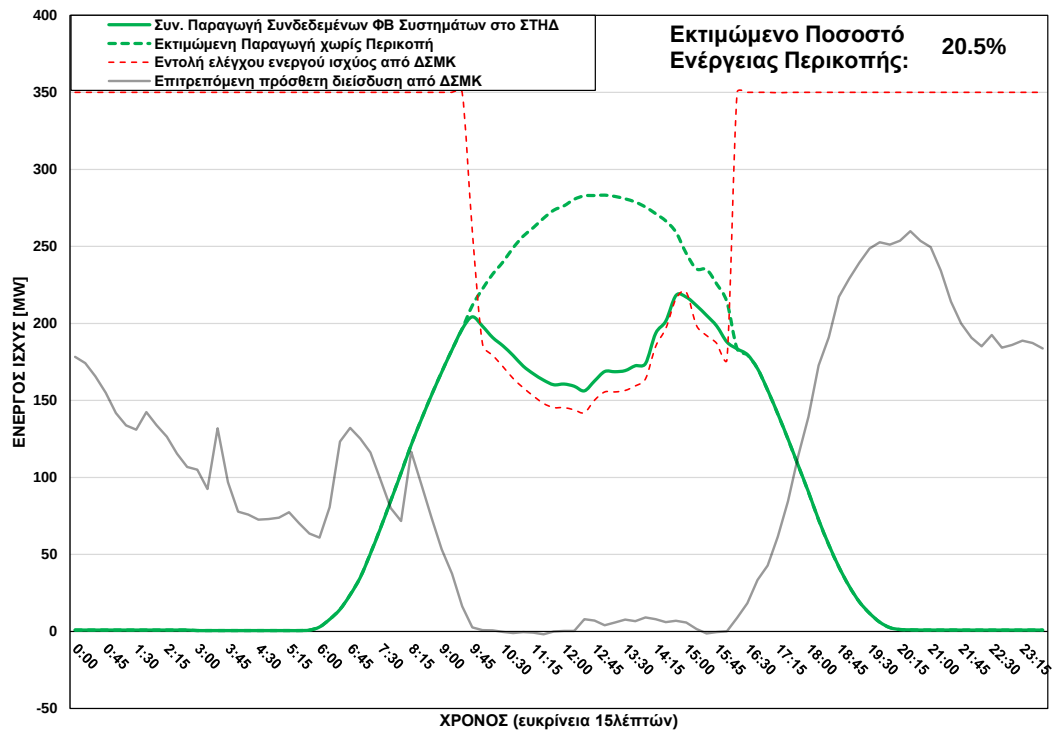


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2375.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1113.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	46.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 22/06/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:00)

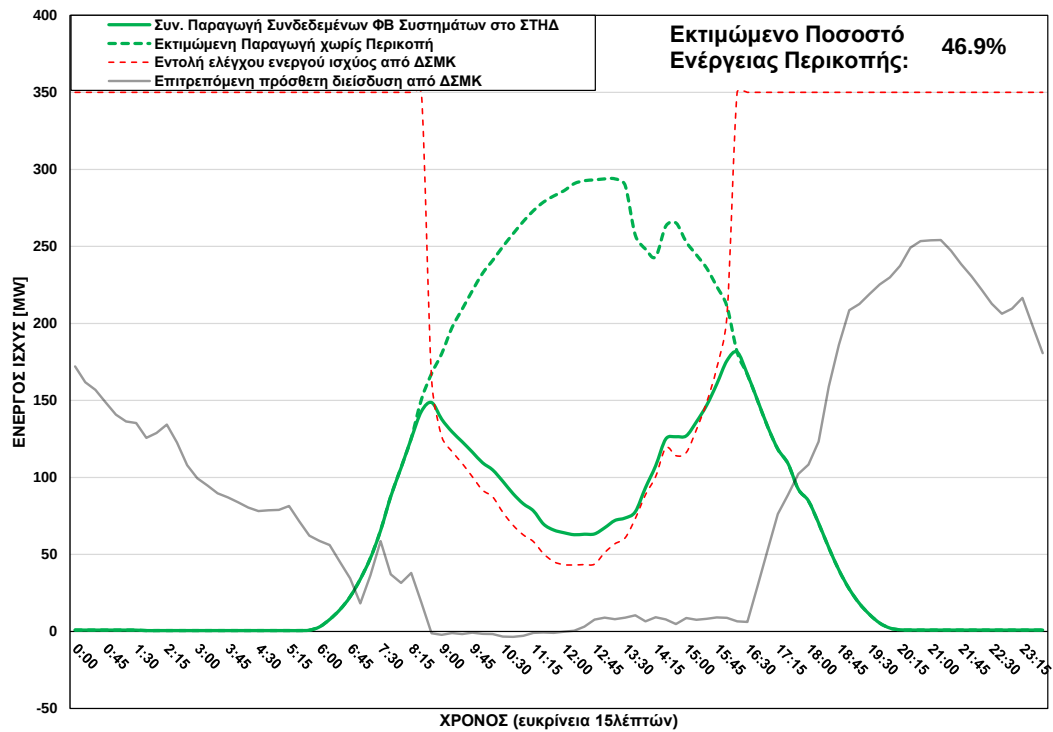


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2368.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	114.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	4.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 23/06/2025 (ώρα περικοπής: 11:30 - 13:45)

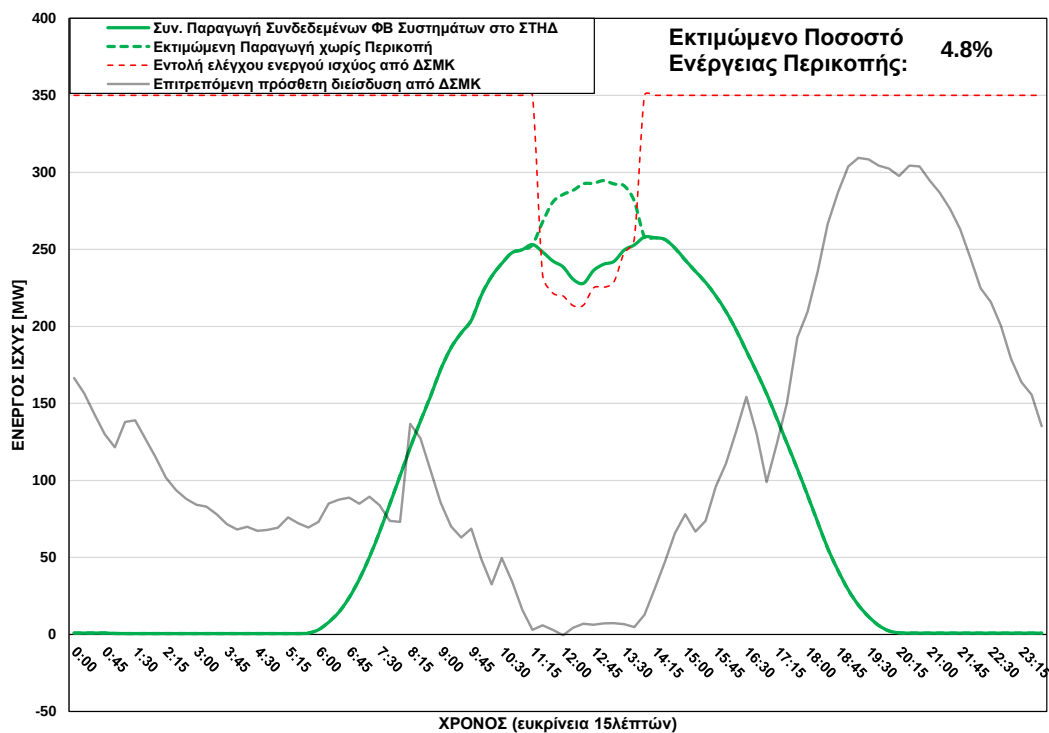


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2443.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	190.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	7.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 24/06/2025 (ώρα περικοπής: 10:45 - 14:15)

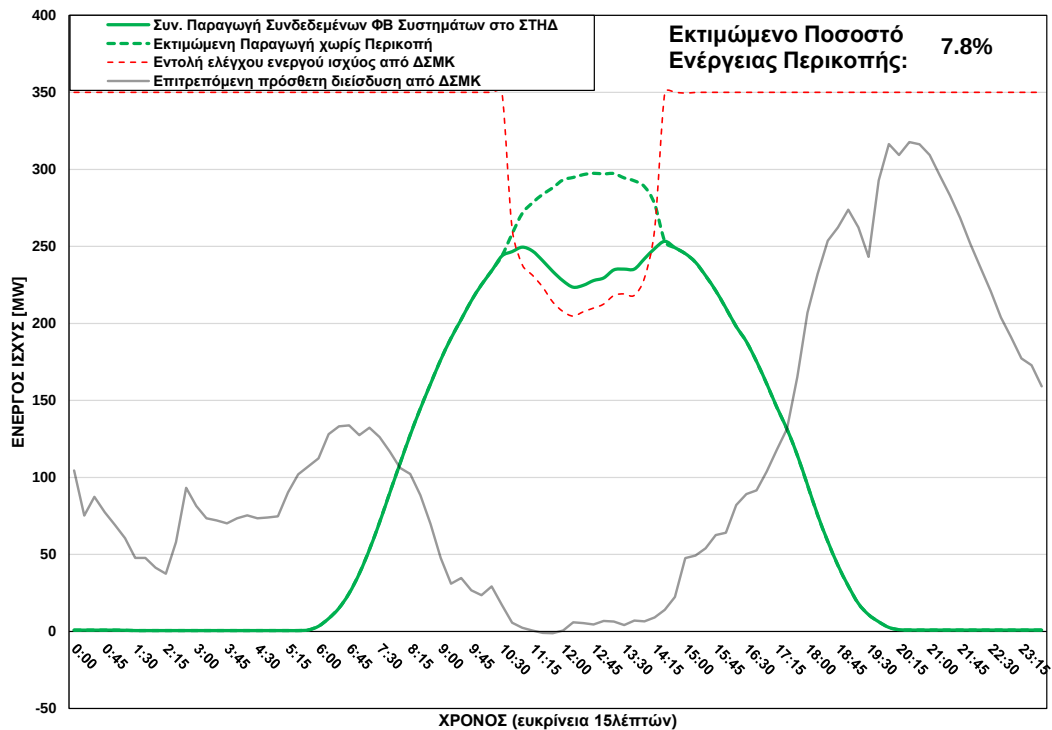


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2408.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	152.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	6.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 25/06/2025 (ώρα περικοπής: 11:30 - 15:15)

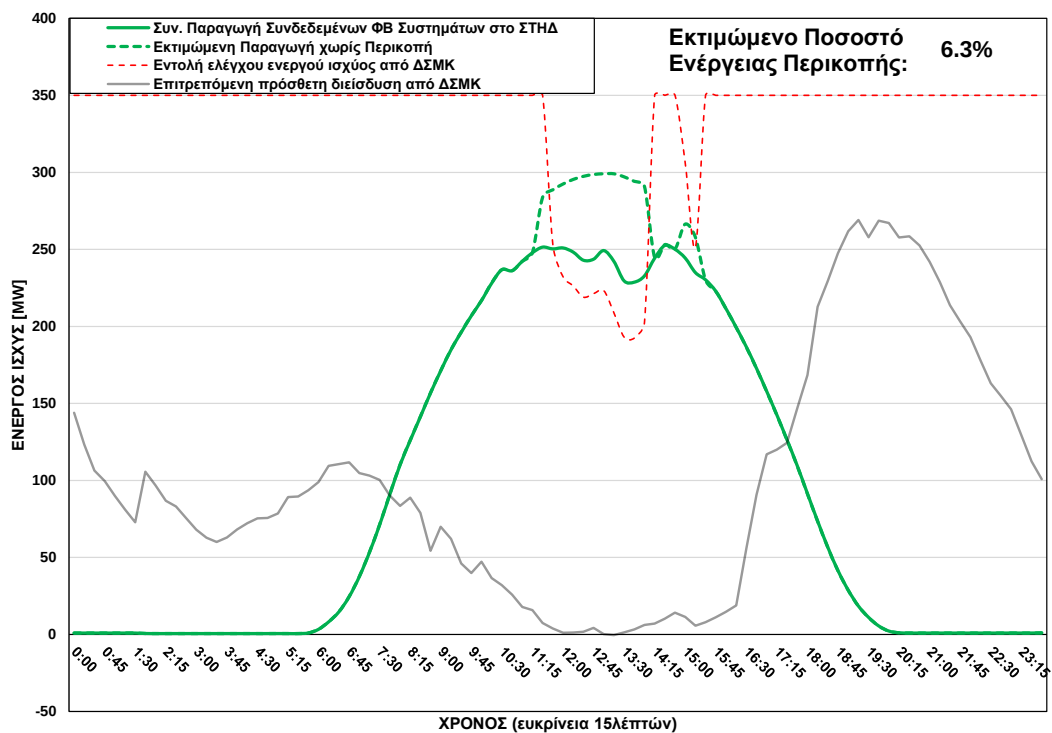


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2429.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	182.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	7.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 26/06/2025 (ώρα περικοπής: 10:45 - 15:15)

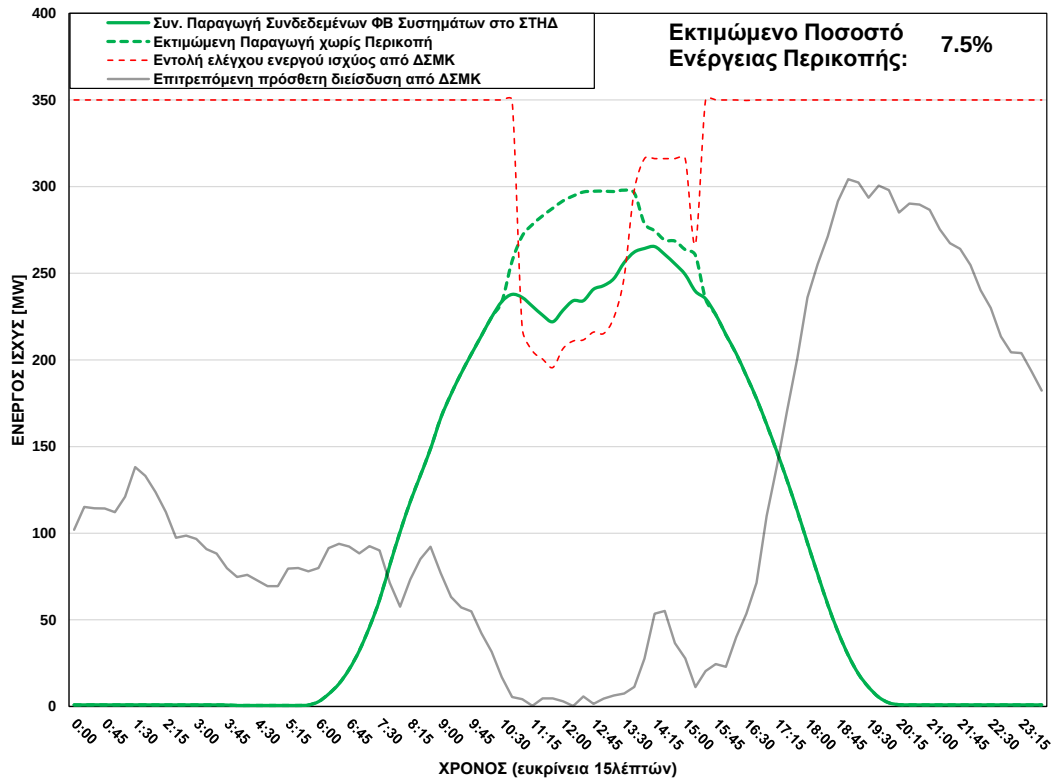


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2348 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	52 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	2.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 27/06/2025 (ώρα περικοπής: 11:30 - 12:45)

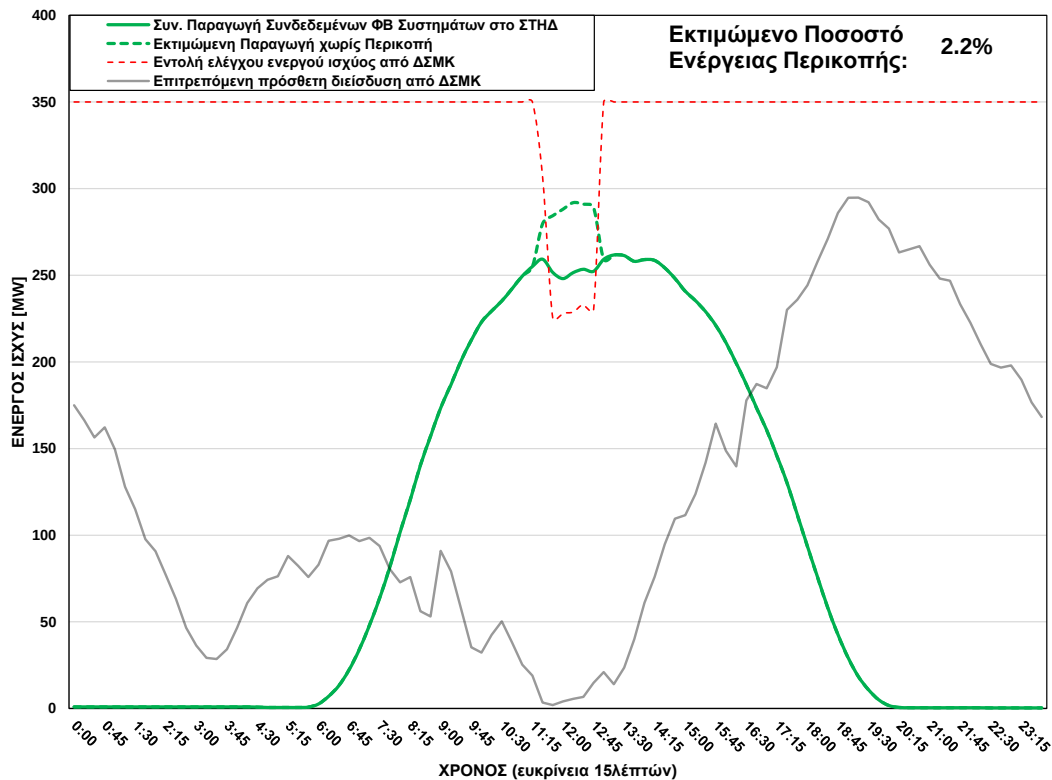


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2403.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	396.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	16.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 28/06/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 14:30)

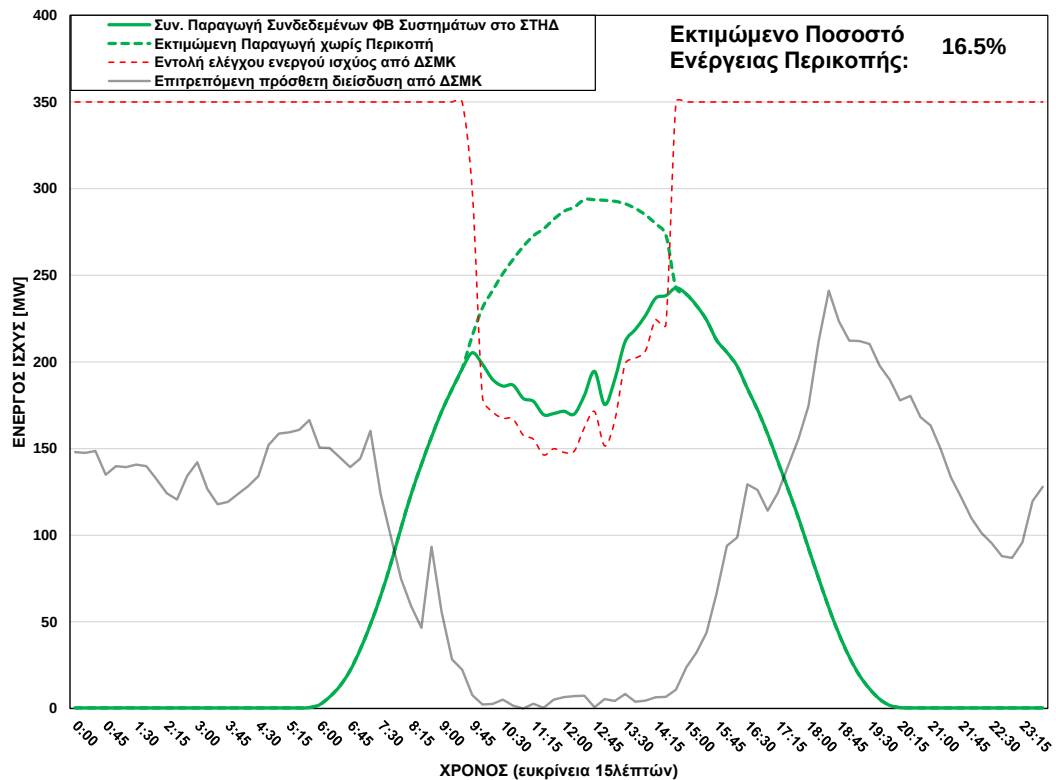


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2386.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1062.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	44.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 29/06/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 15:30)

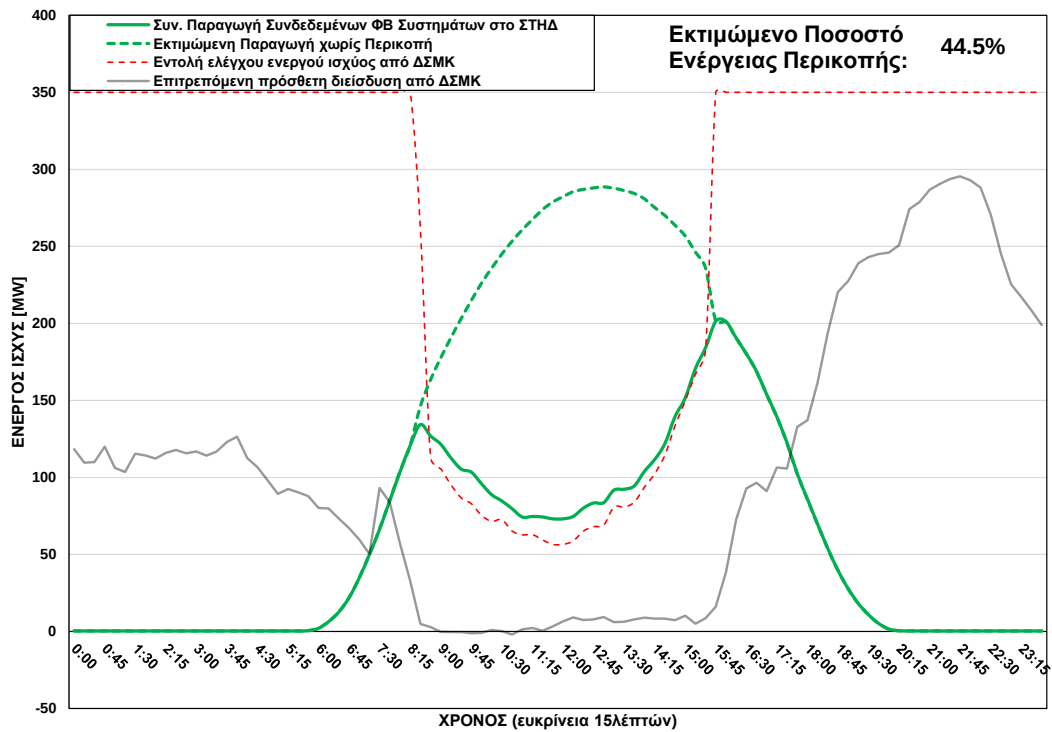


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/06/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2400.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	563.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	23.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 30/06/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 15:15)

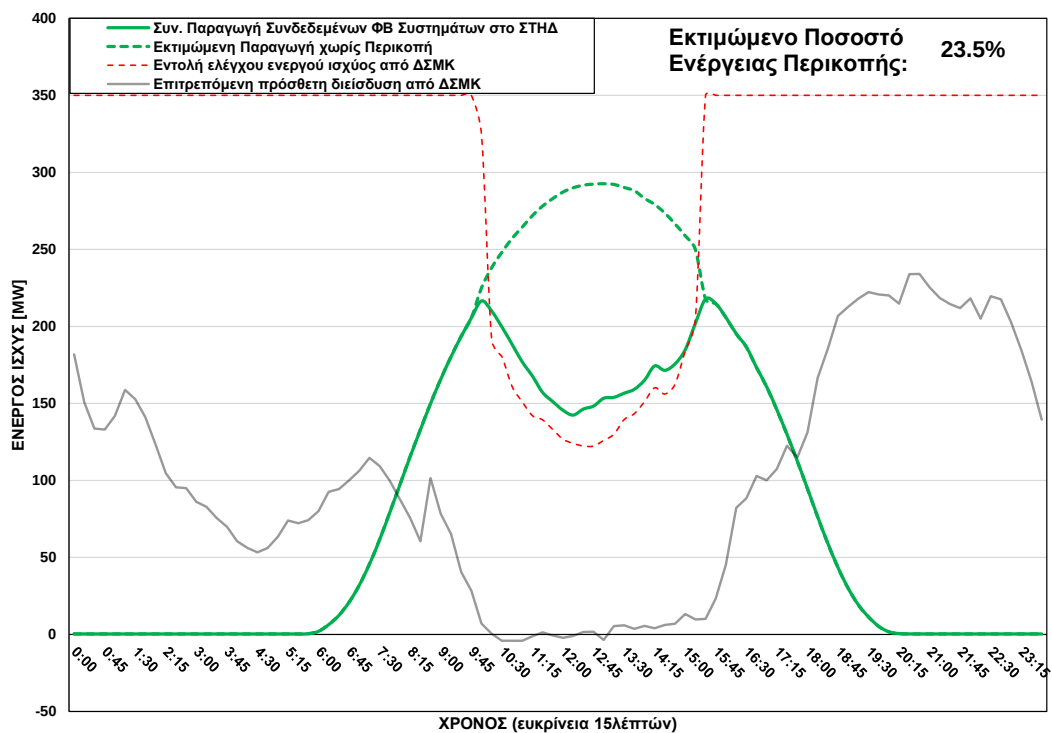


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2472.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1180.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	47.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 01/07/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:45)

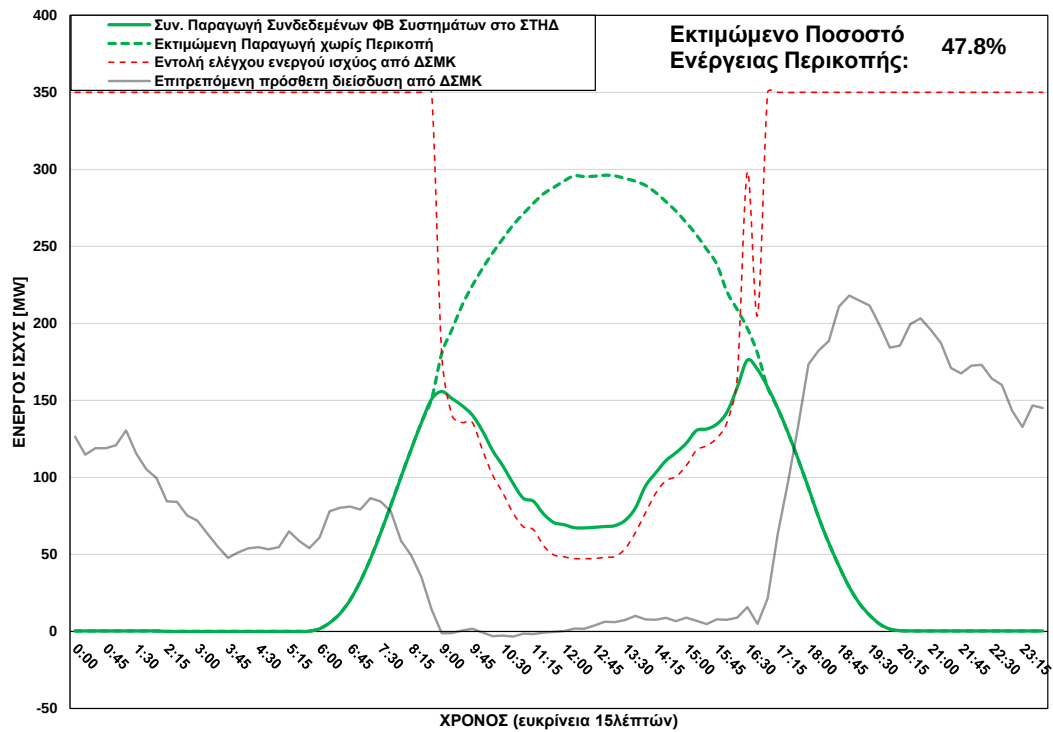


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2380.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	862 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	36.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 02/07/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:45)

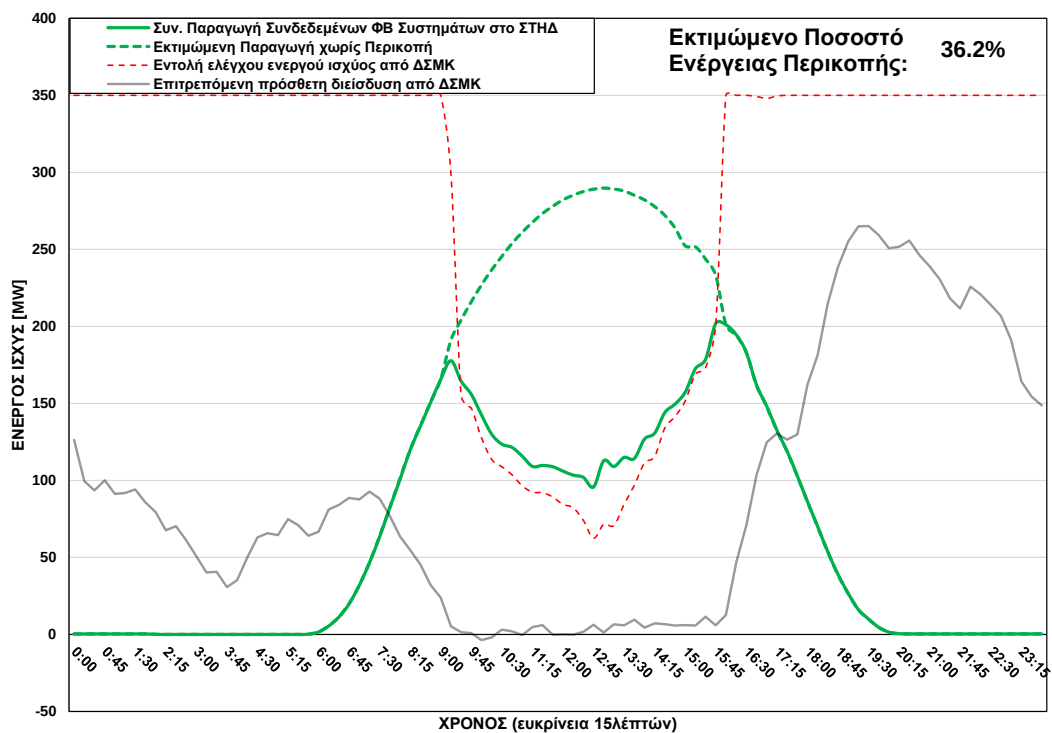


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2426.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	638.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	26.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 03/07/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 15:15)

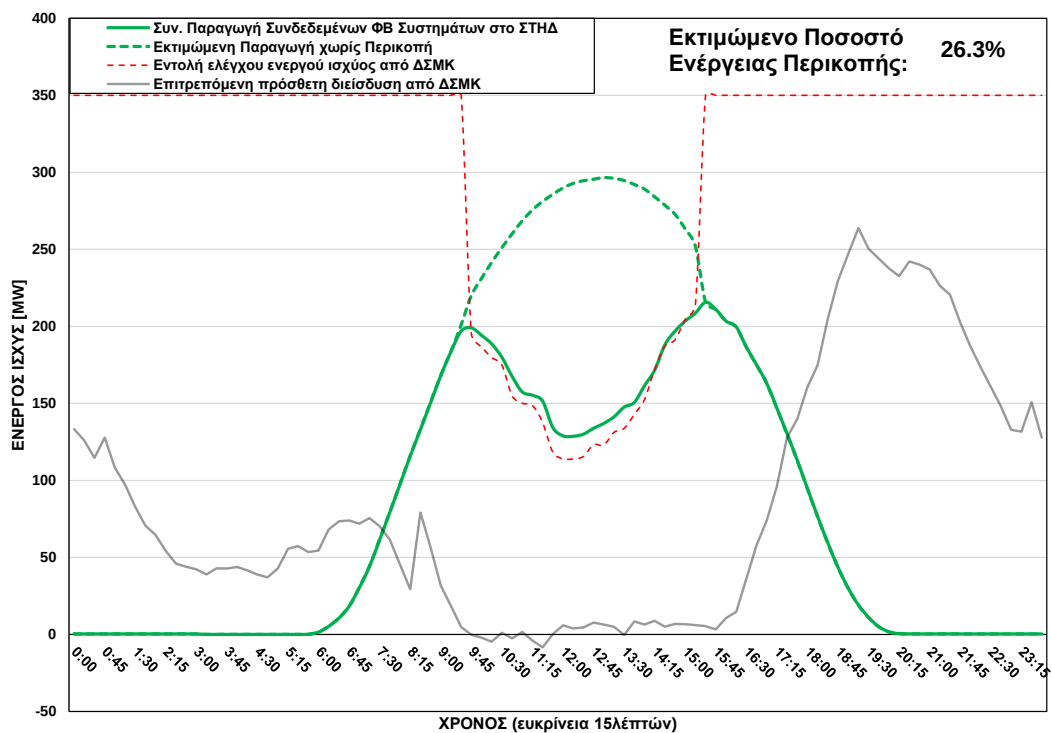


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2482.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1120.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	45.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 04/07/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 17:00)

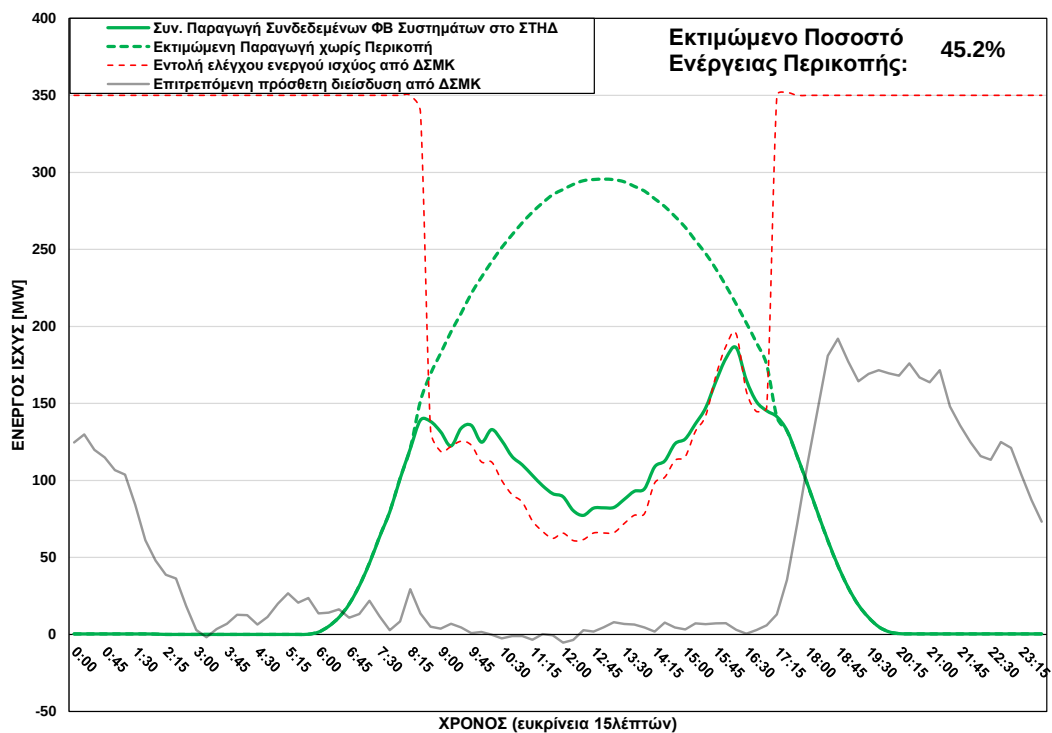


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2533.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1447.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	57.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 05/07/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 17:15)

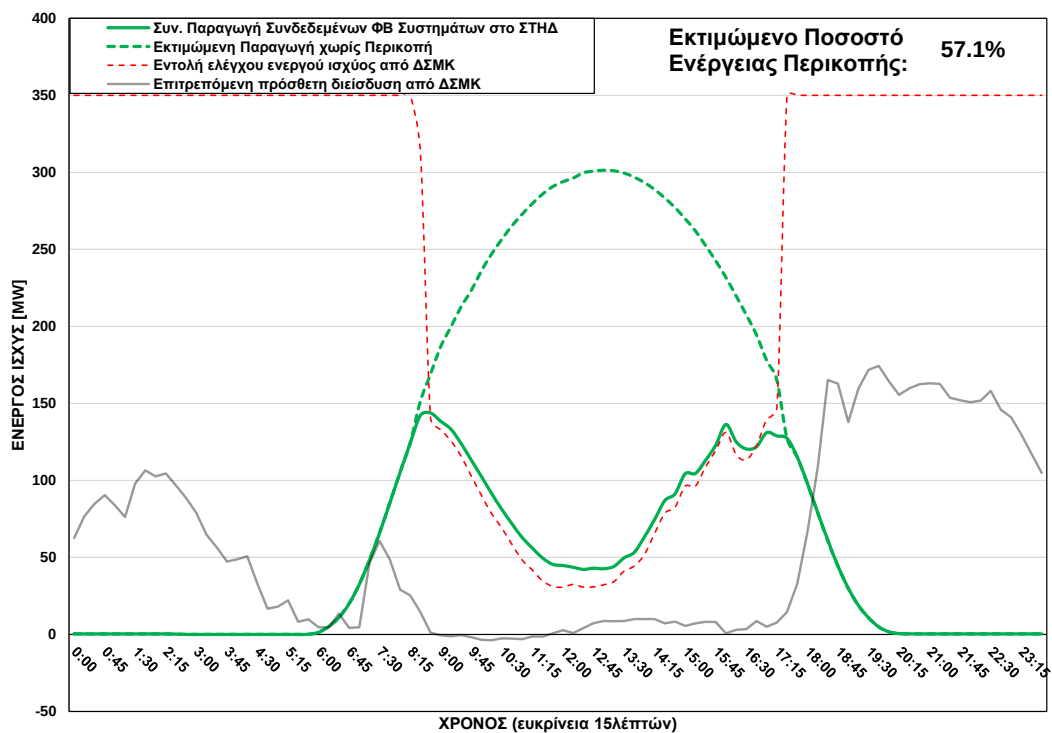


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2479.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1448.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	58.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 06/07/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 17:00)

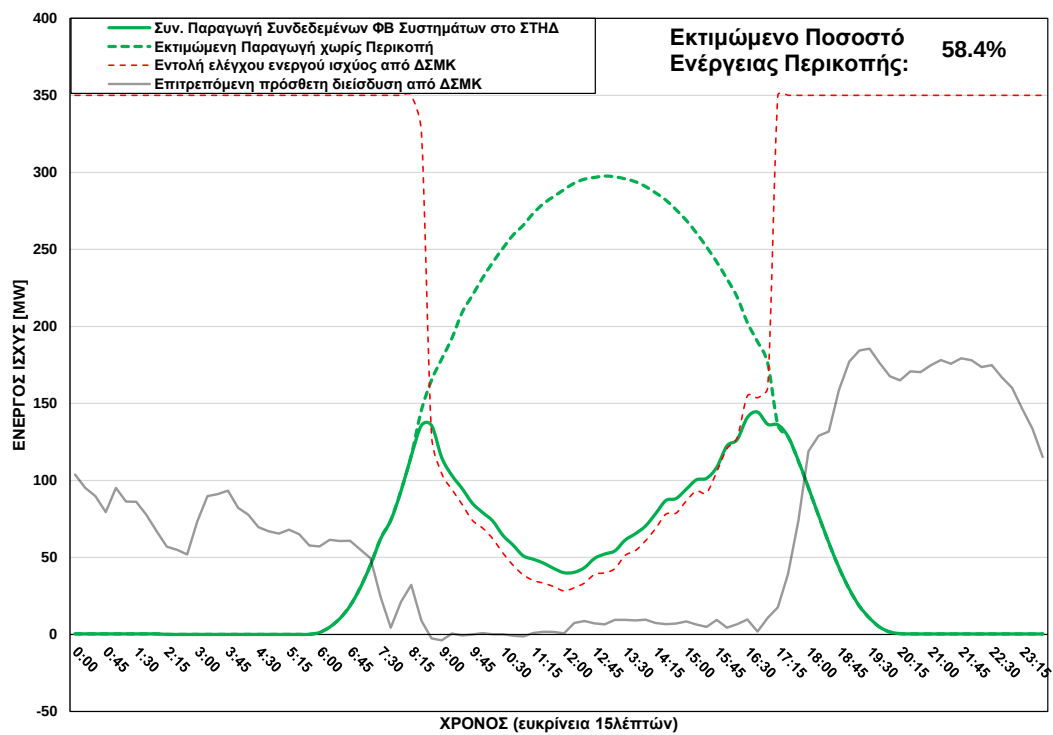


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2405.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	251.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	10.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 07/07/2025 (ώρα περικοπής: 10:30 - 14:45)

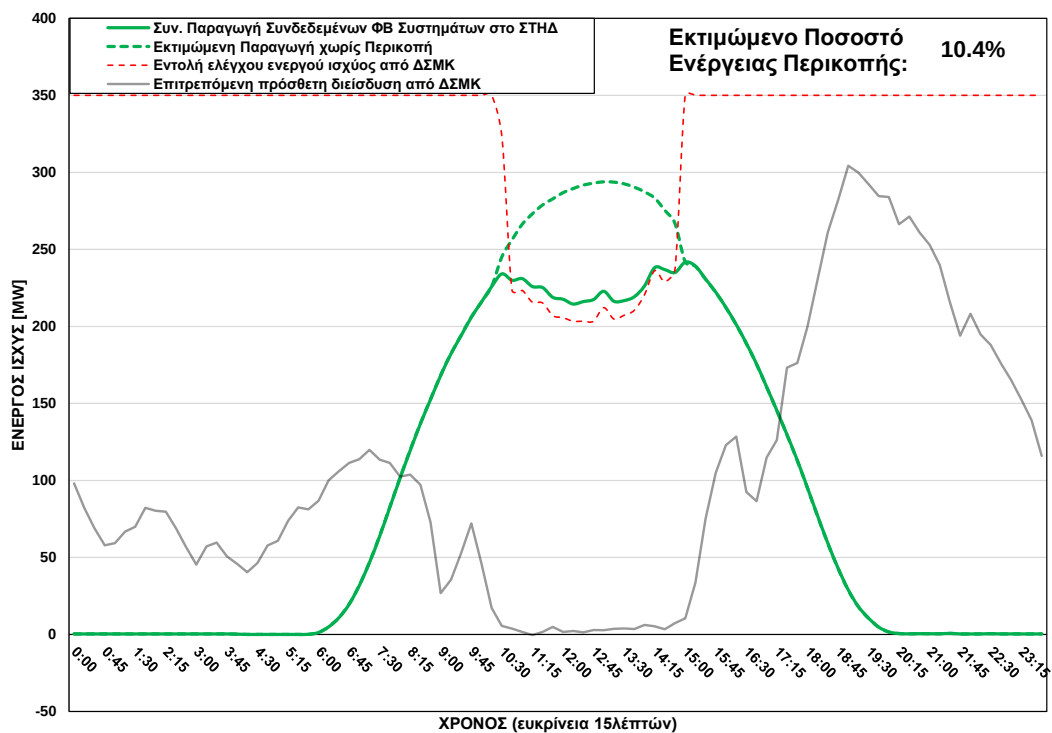


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2389.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	239.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	10.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 08/07/2025 (ώρα περικοπής: 10:45 - 14:45)

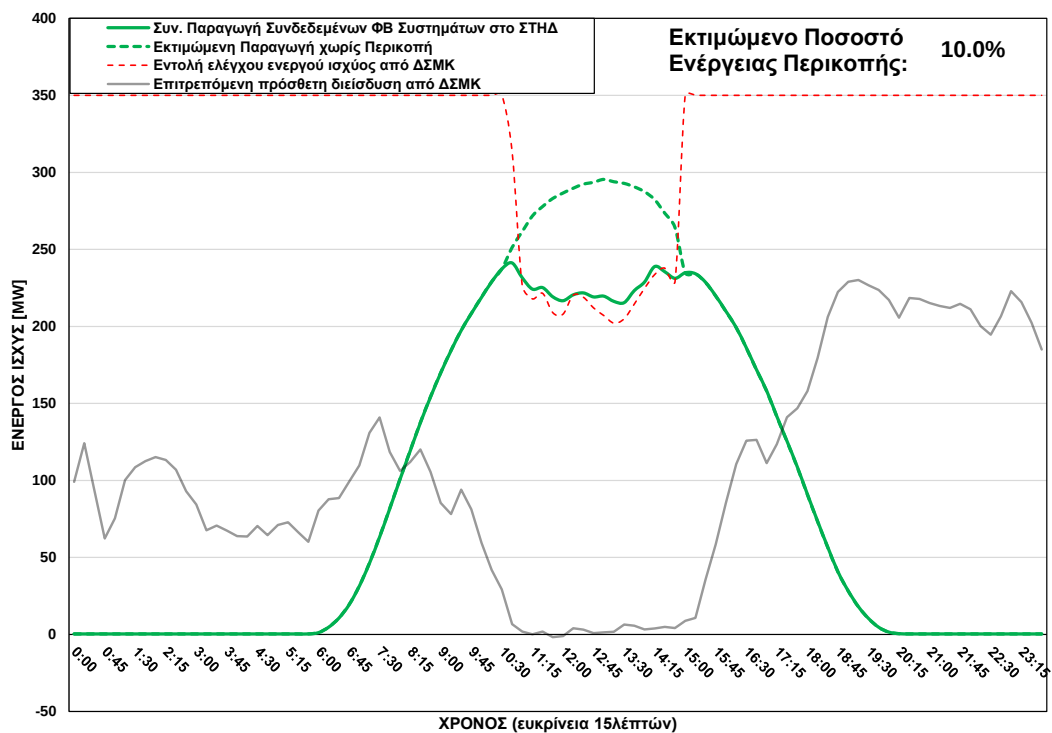


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2347 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	437.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	18.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 09/07/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 14:45)

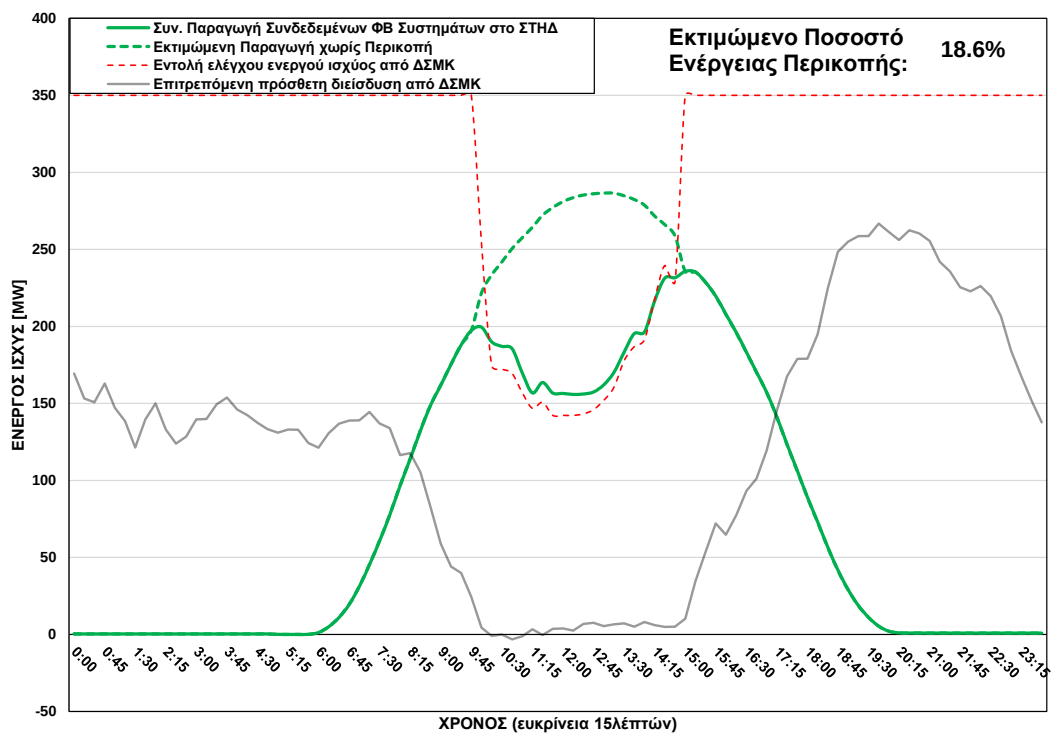


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2292.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	84.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.7%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 10/07/2025 (ώρα περικοπής: 11:15 - 13:15)

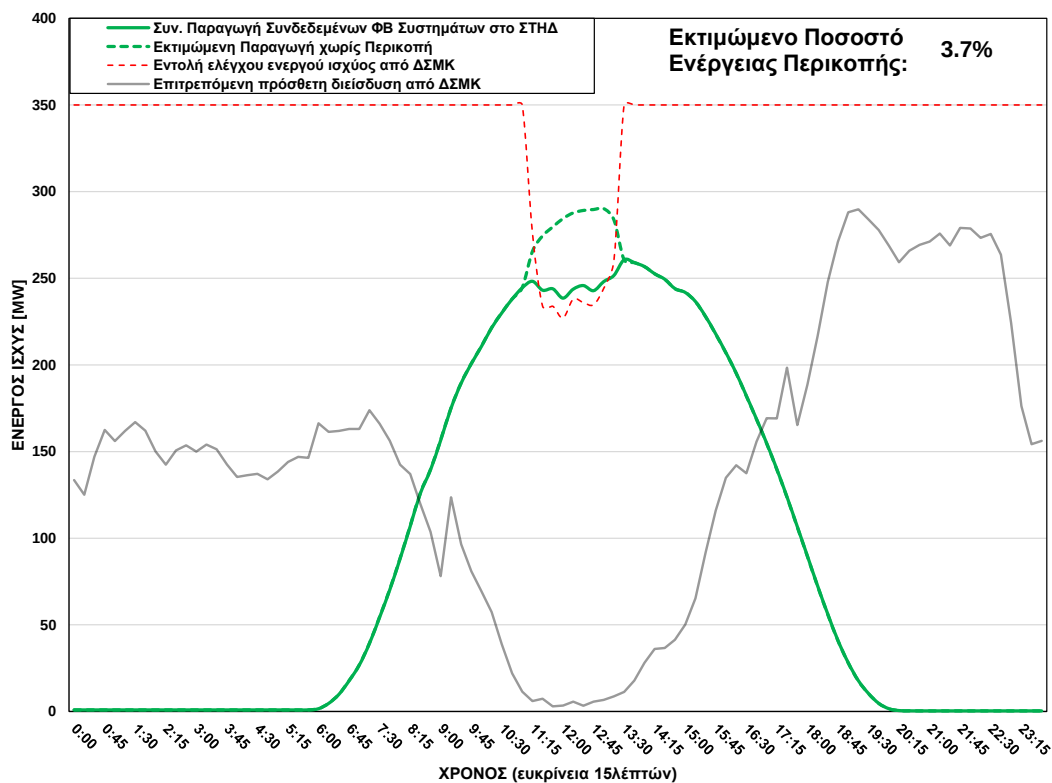


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2320.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	100.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	4.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 11/07/2025 (ώρα περικοπής: 11:15 - 13:15)

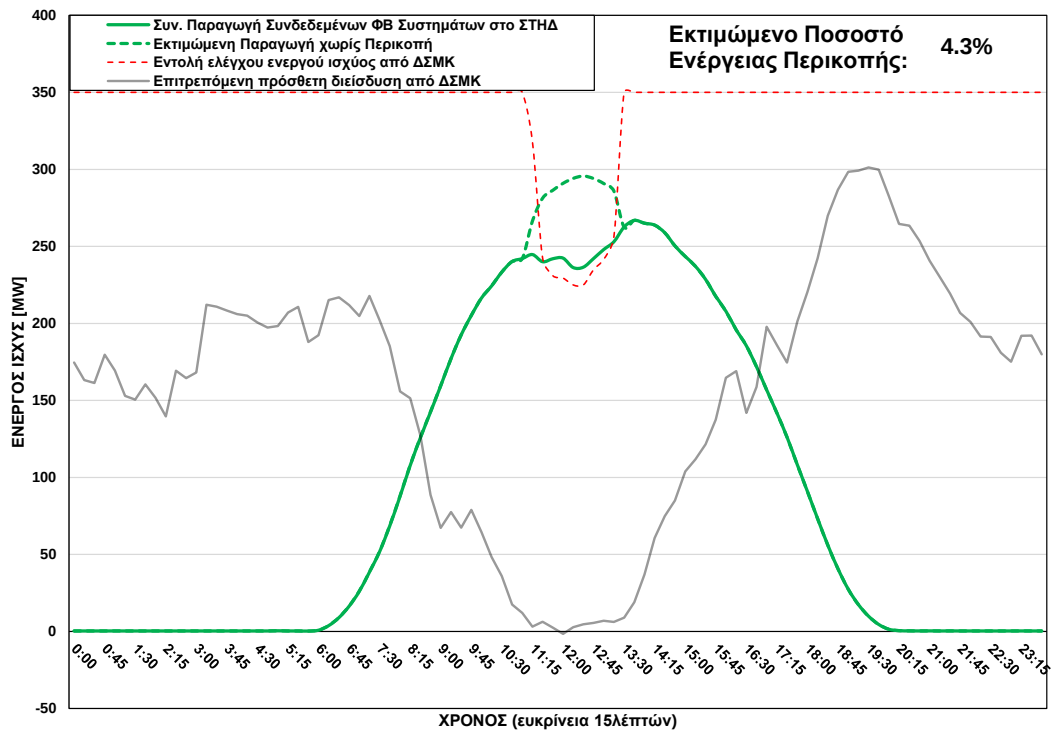


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2392.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	721.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 12/07/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 15:30)

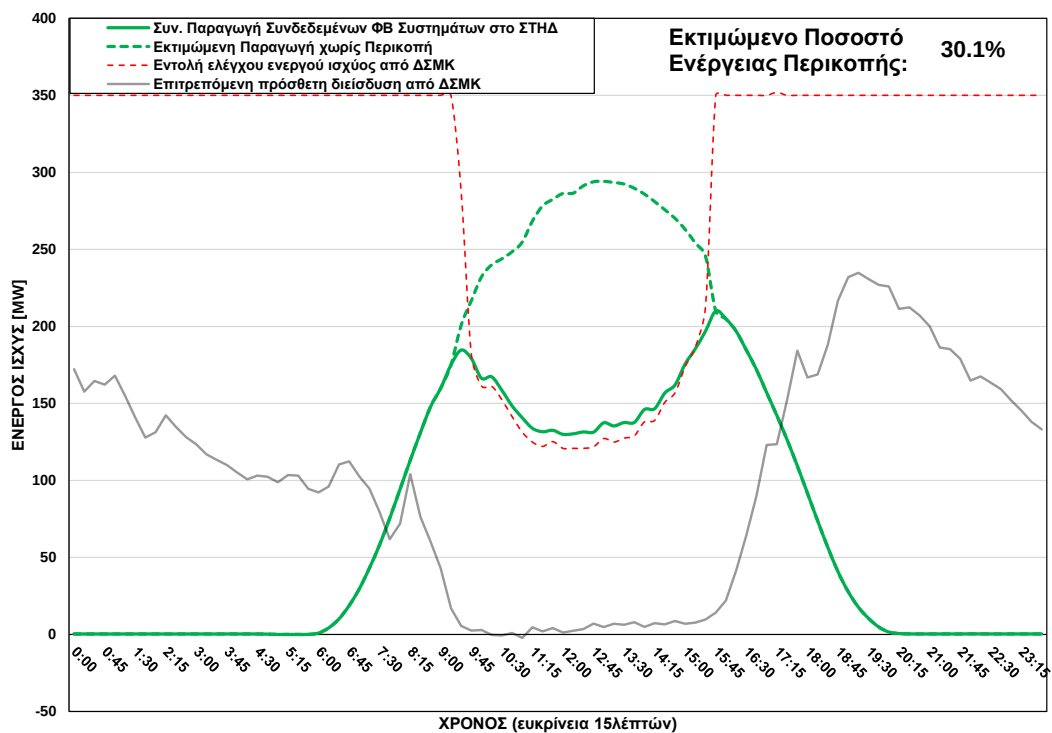


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2415.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1467.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	60.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 13/07/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:30)

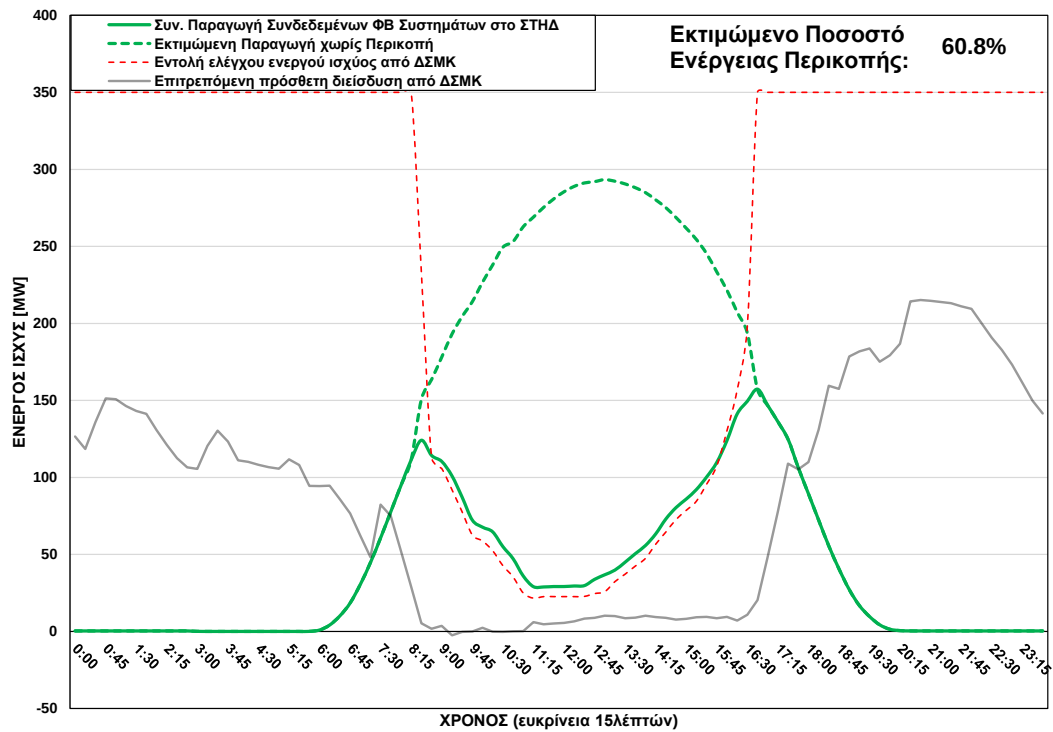


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2335.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	505.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	21.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 14/07/2025 (ώρα περικοπής: 10:30 - 16:00)

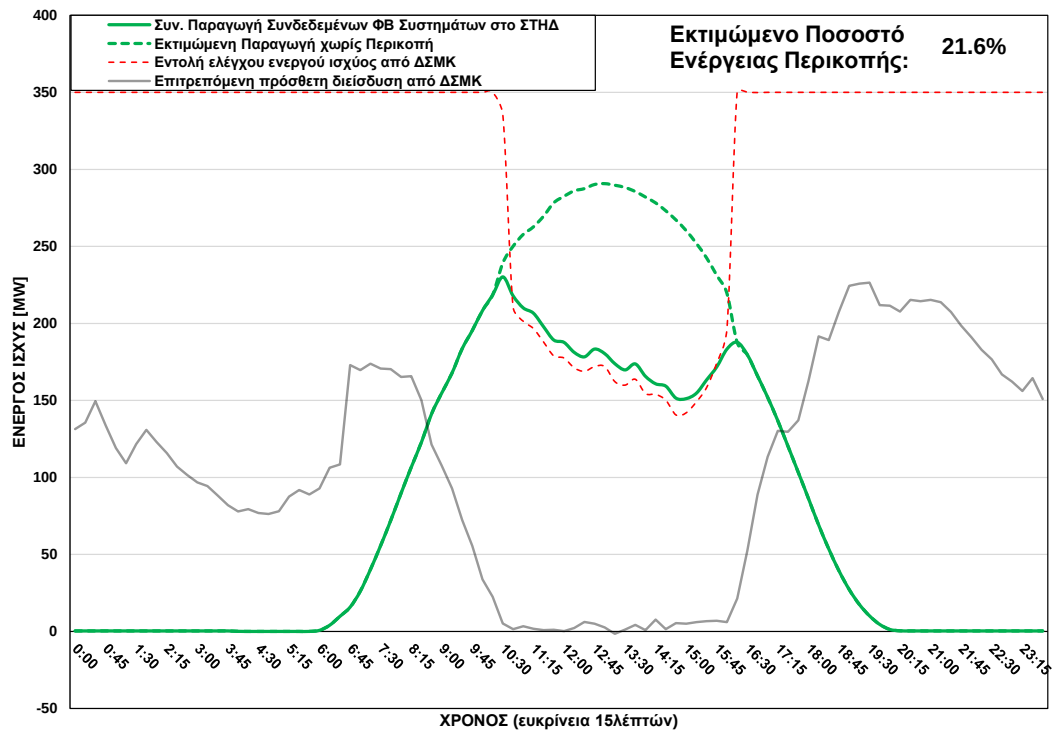


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2175.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	99.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	4.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 15/07/2025 (ώρα περικοπής: 11:15 - 14:00)

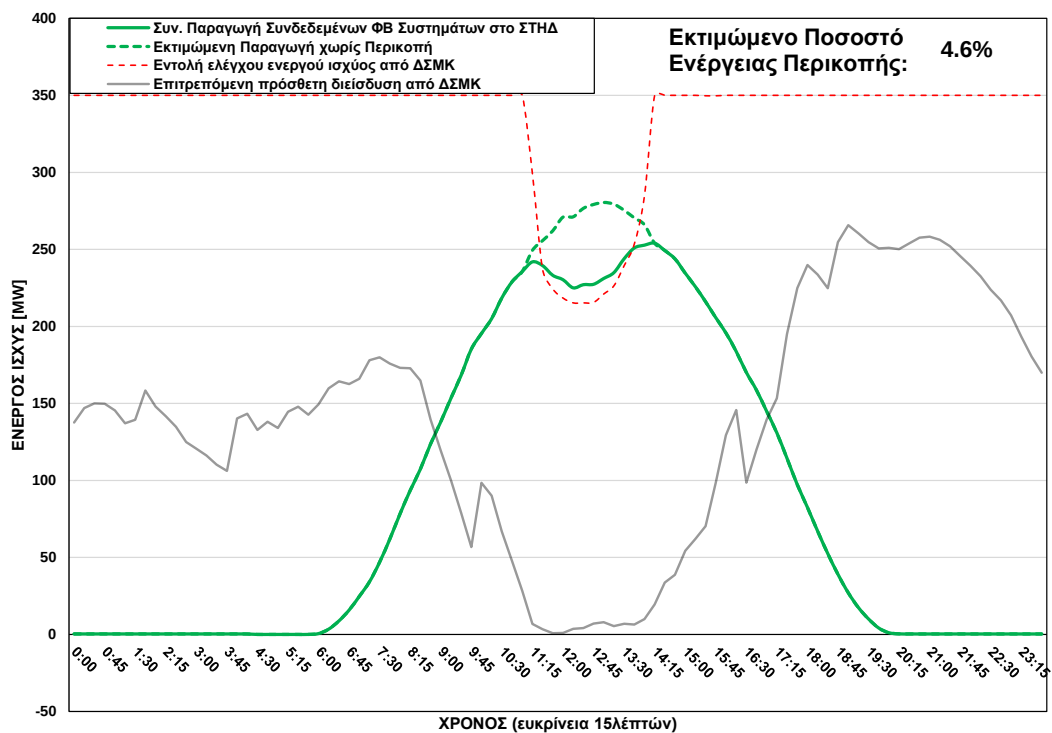


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1870.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	105.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 16/07/2025 (ώρα περικοπής: 11:00 - 13:15)

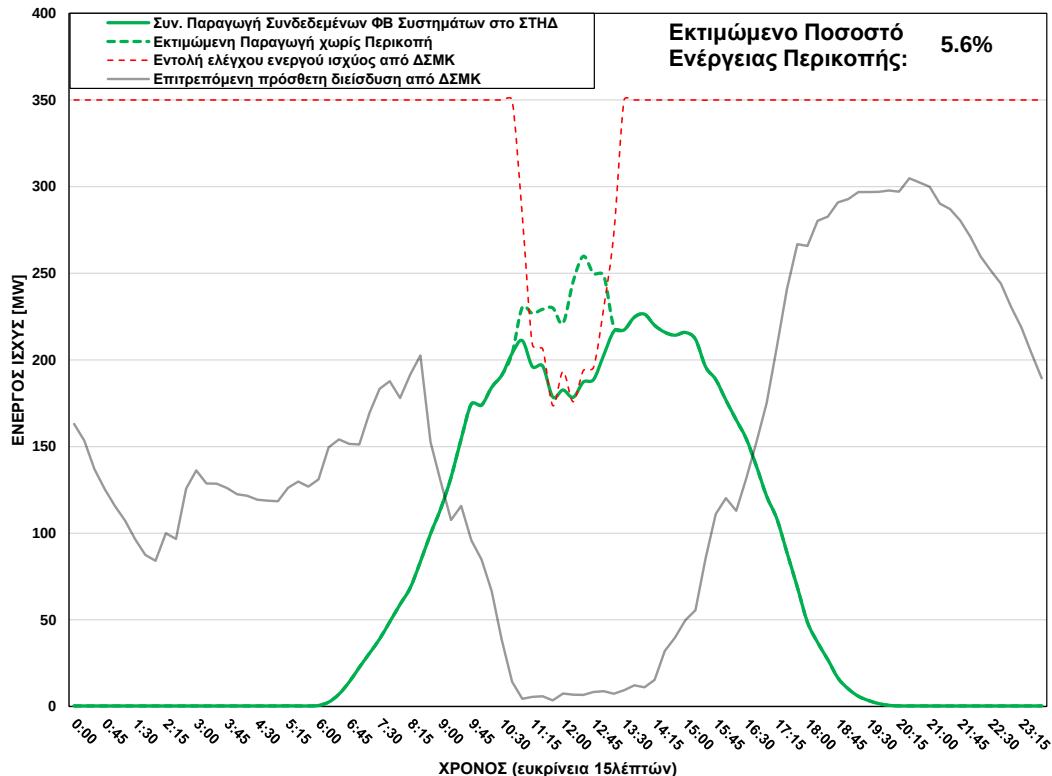


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2295.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	561.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	24.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 18/07/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 15:30)

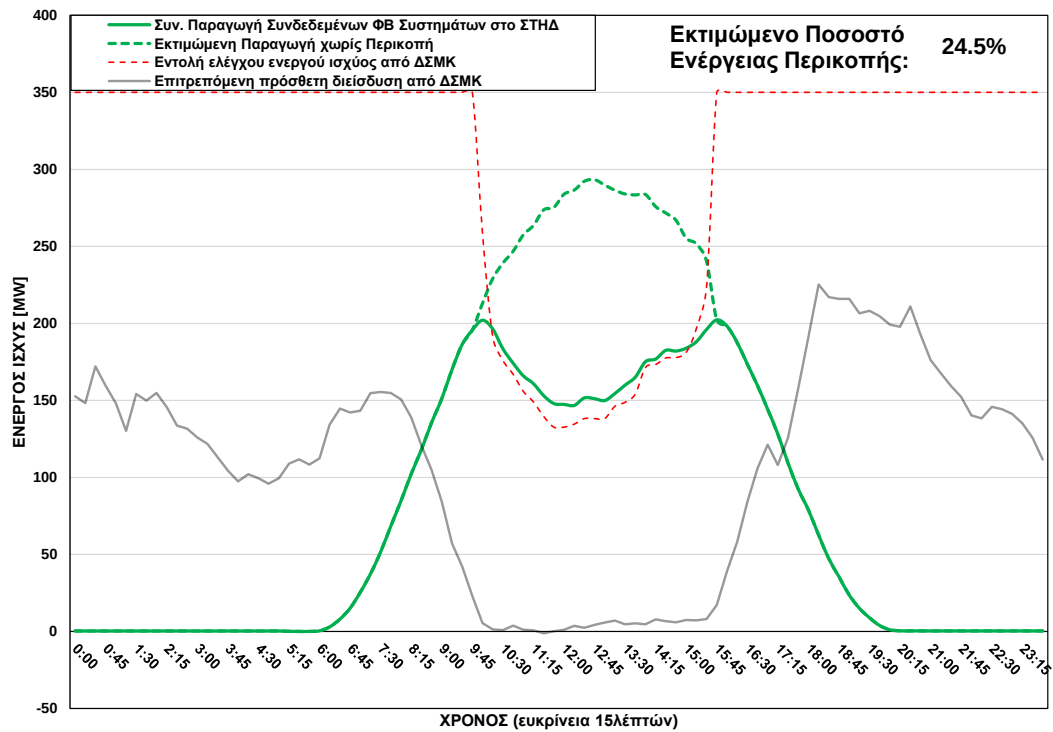


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2328.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	792.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	34.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 19/07/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 16:00)

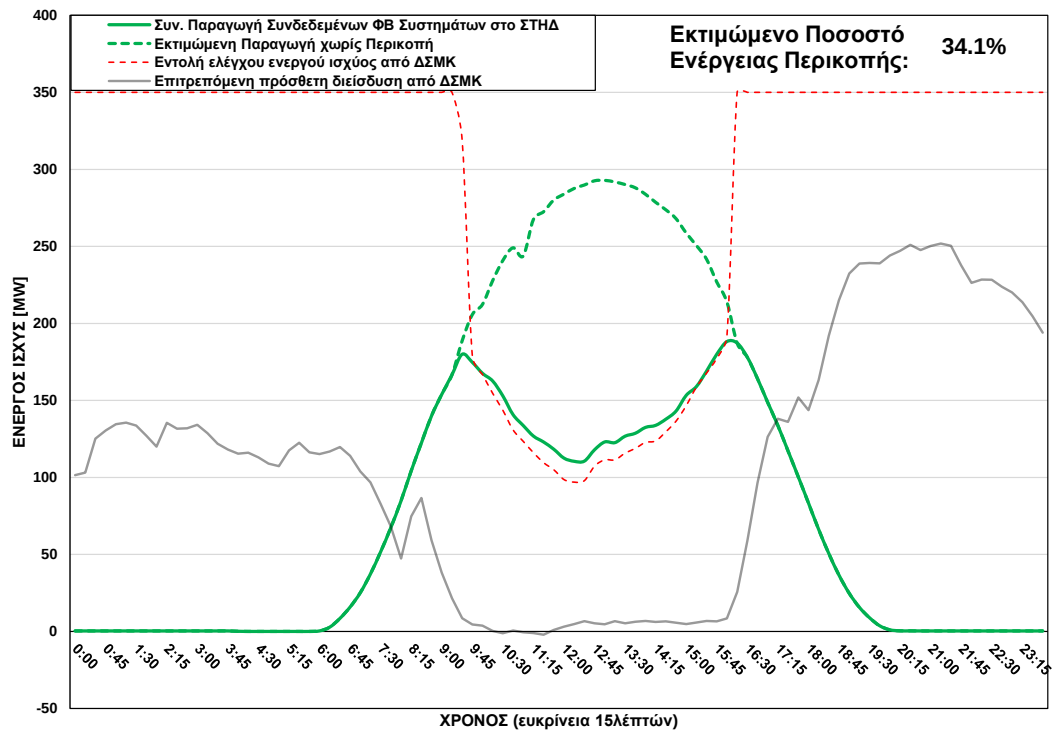


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2298.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	863.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	37.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 20/07/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:45)

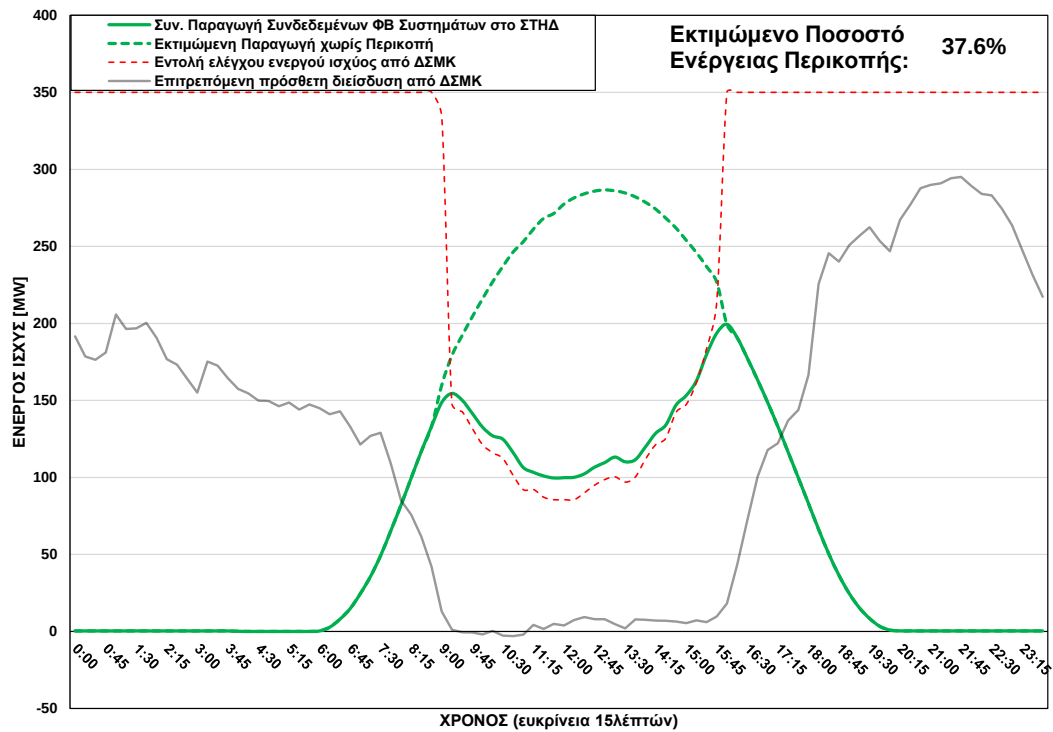


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2202.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	33.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 21/07/2025 (ώρα περικοπής: 11:45 - 13:00)

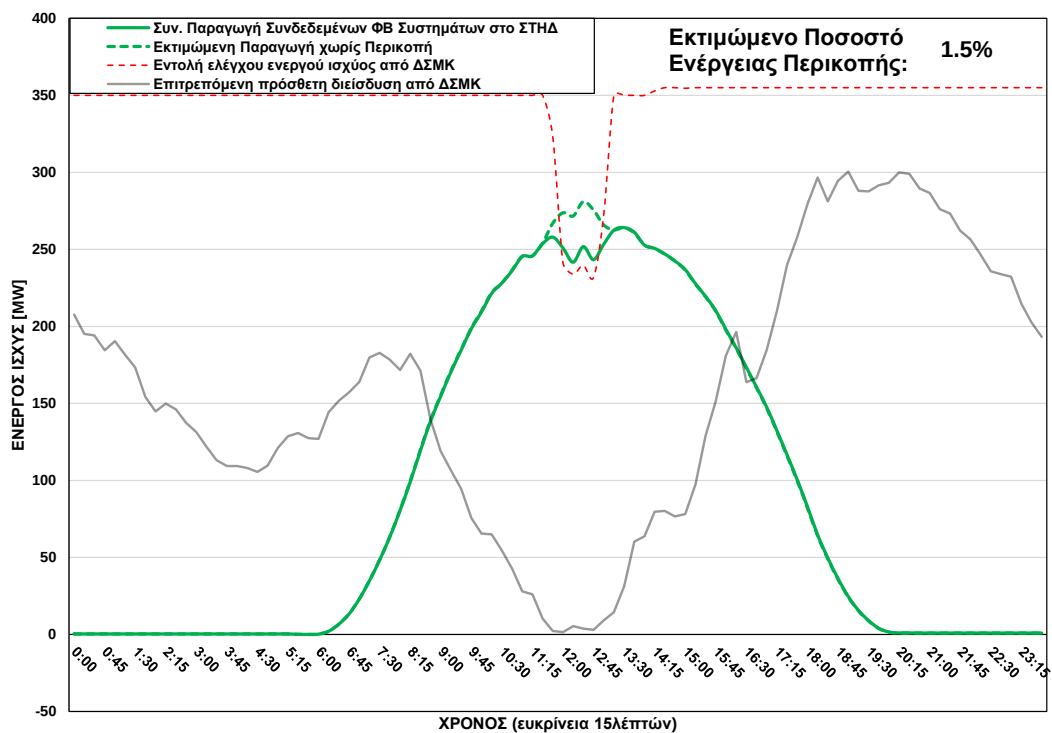


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2273.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	43.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 23/07/2025 (ώρα περικοπής: 11:15 - 13:00)

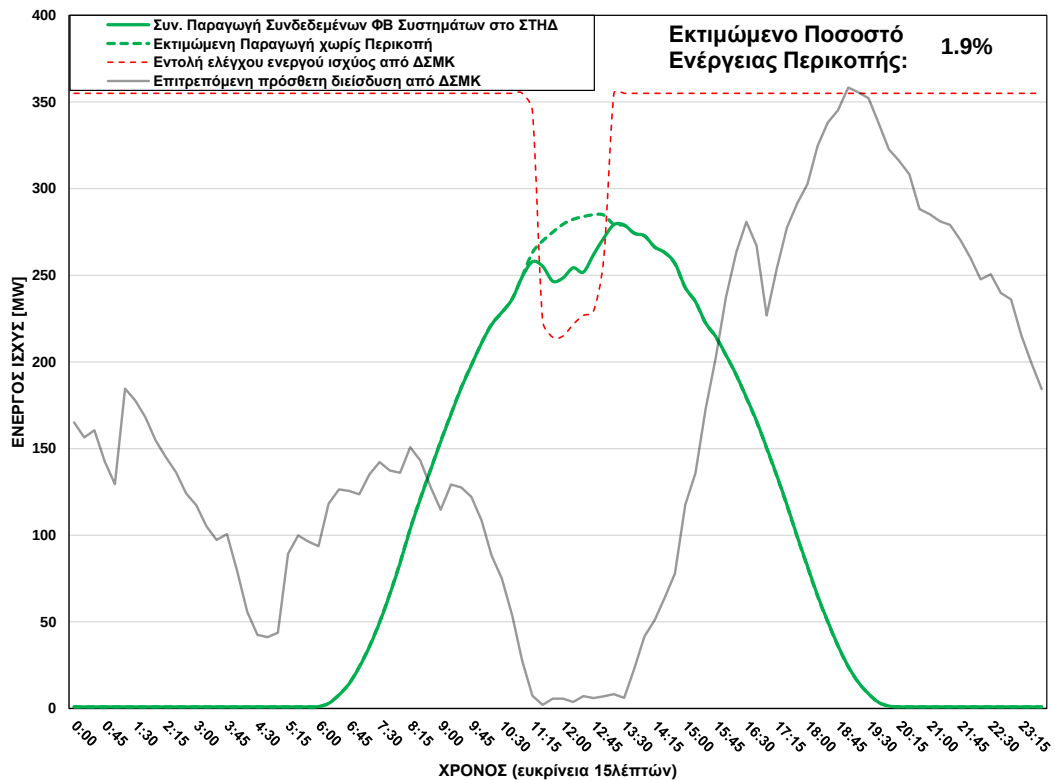


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2273.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	201.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	8.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 24/07/2025 (ώρα περικοπής: 10:30 - 13:45)

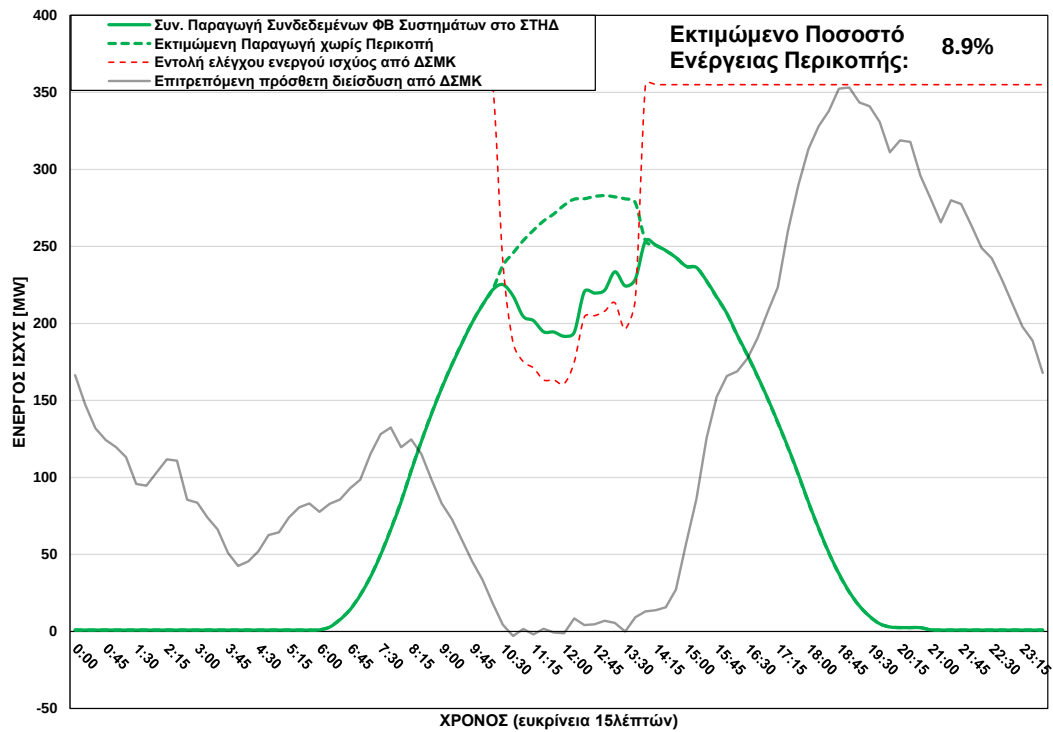


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2189.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	57.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	2.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 26/07/2025 (ώρα περικοπής: 10:45 - 12:30)

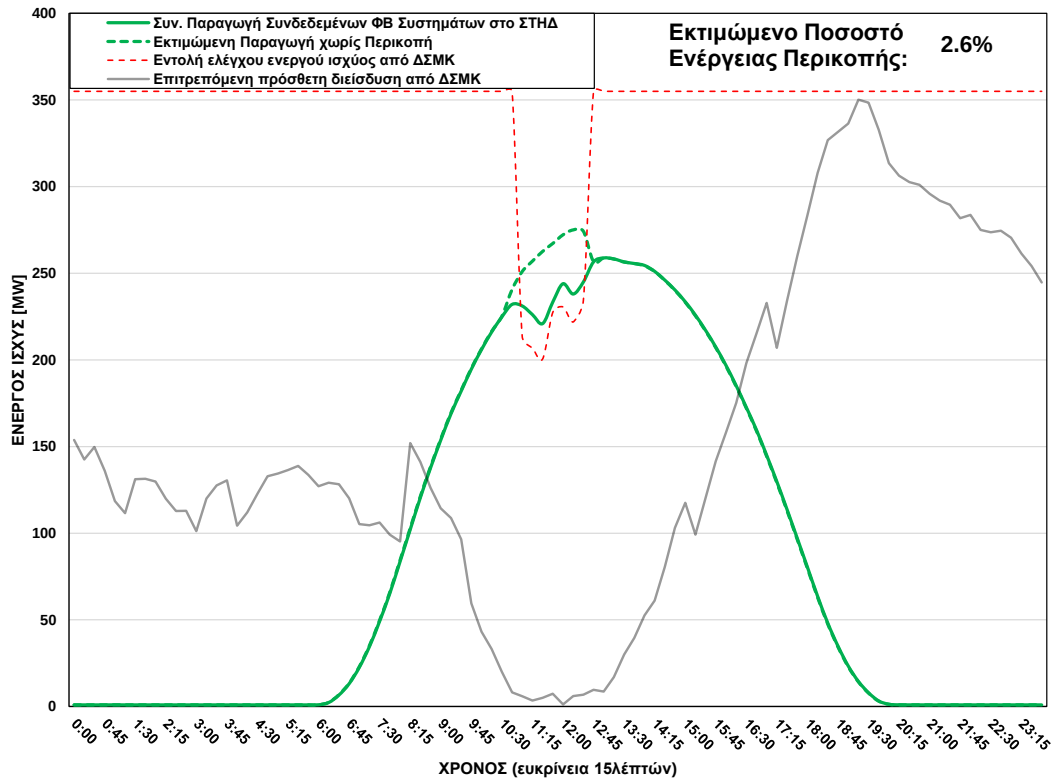


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2269.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	656.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	28.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 27/07/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:15)

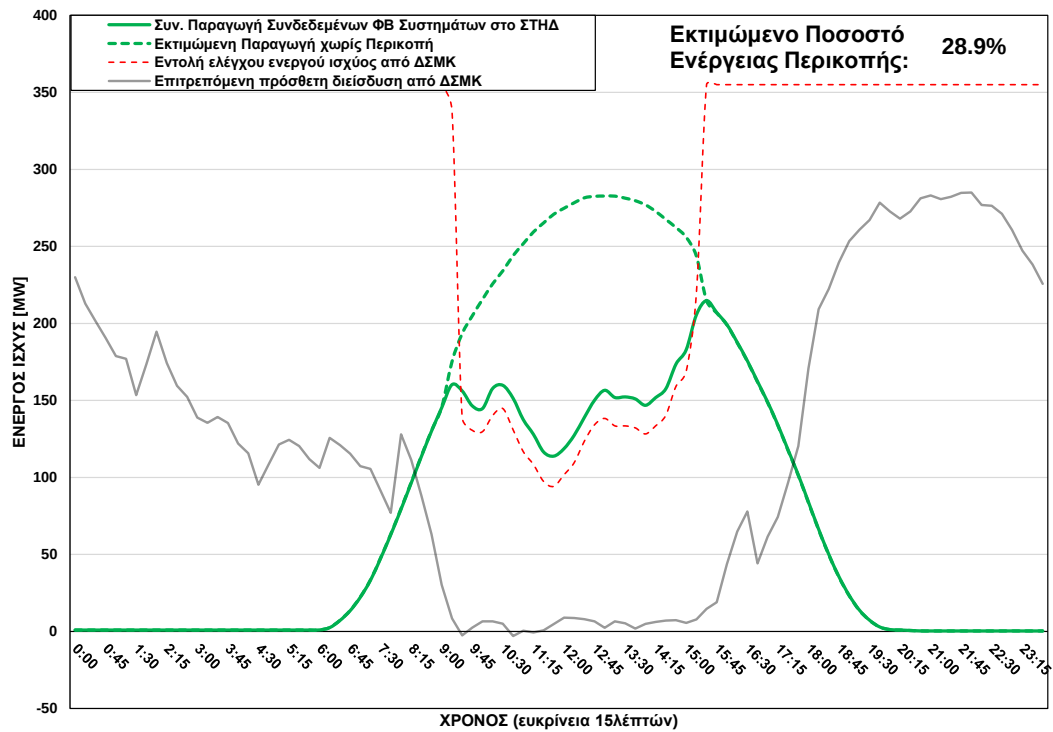


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2337 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	344.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 28/07/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 14:45)

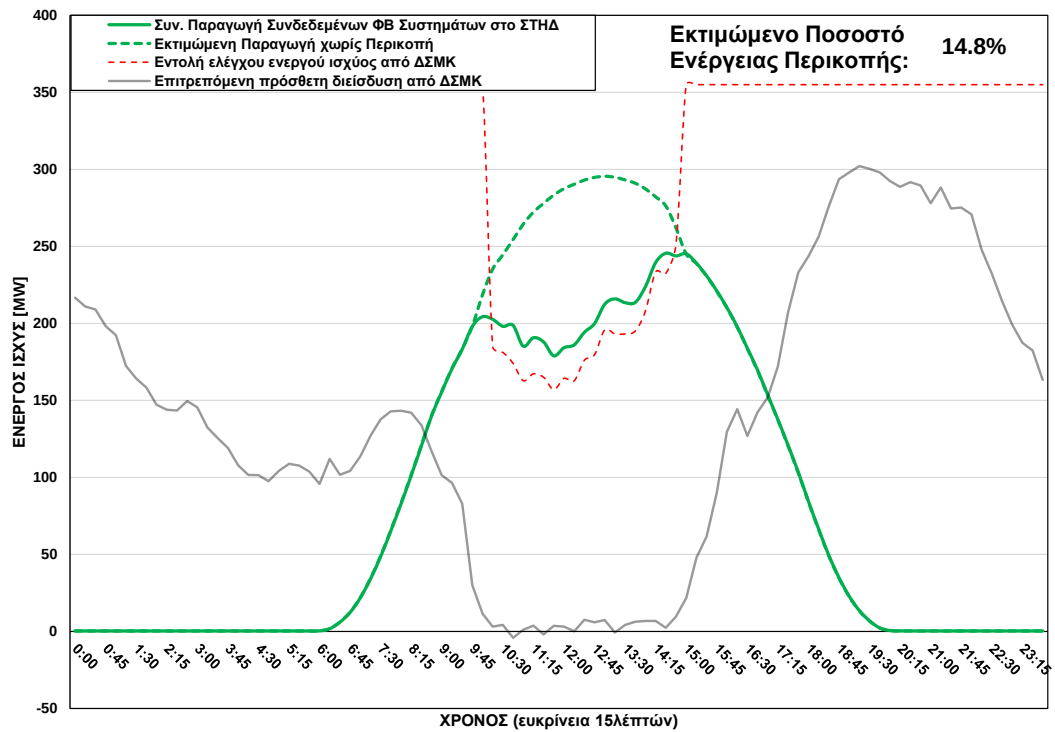


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2239.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	53.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	2.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 29/07/2025 (ώρα περικοπής: 11:30 - 13:15)

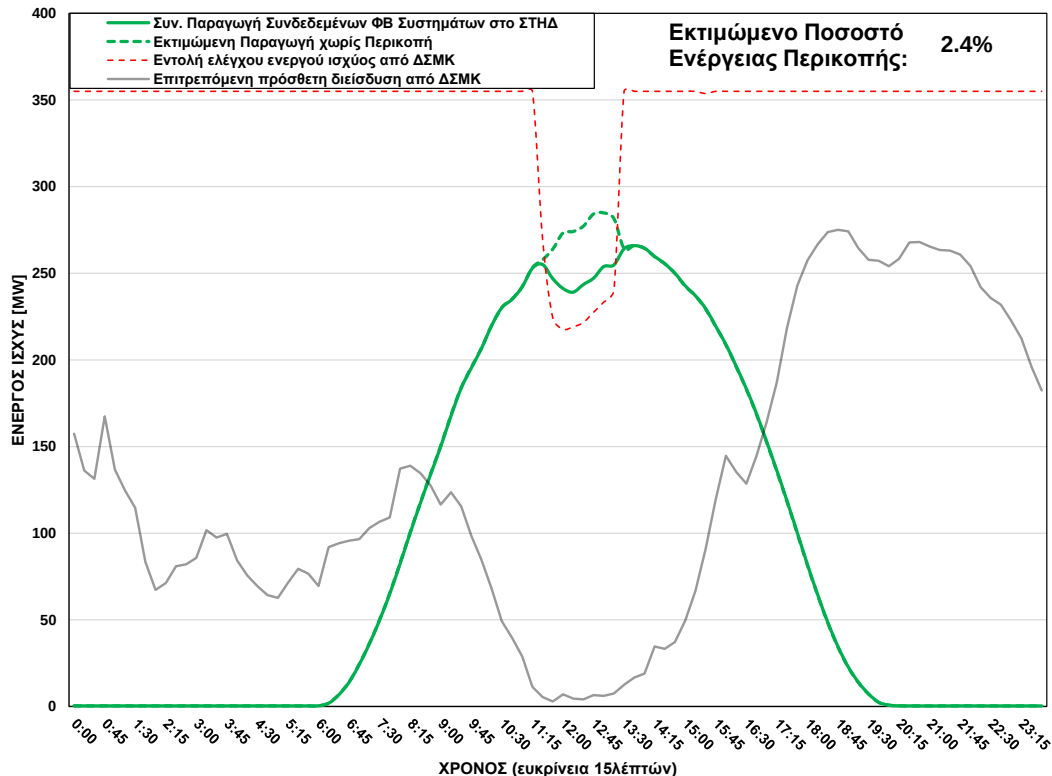


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2279.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	456.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	20.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 30/07/2025 (ώρα περικοπής: 11:15 - 15:45)

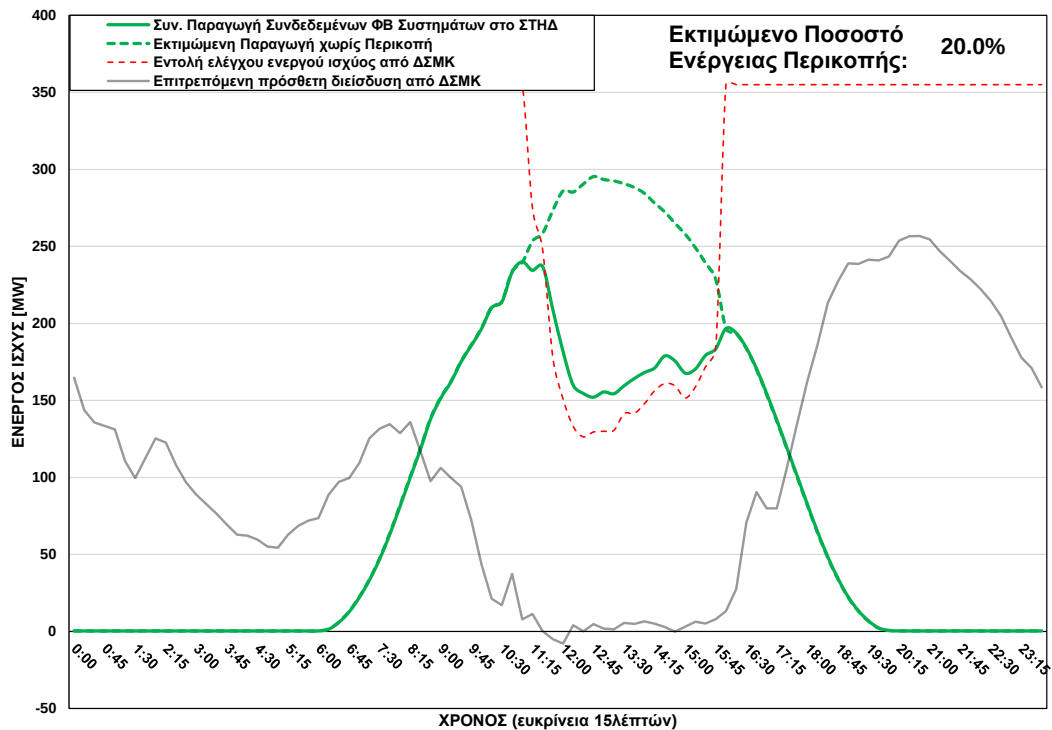


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	31/07/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2338.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	652.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	27.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 31/07/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 15:30)

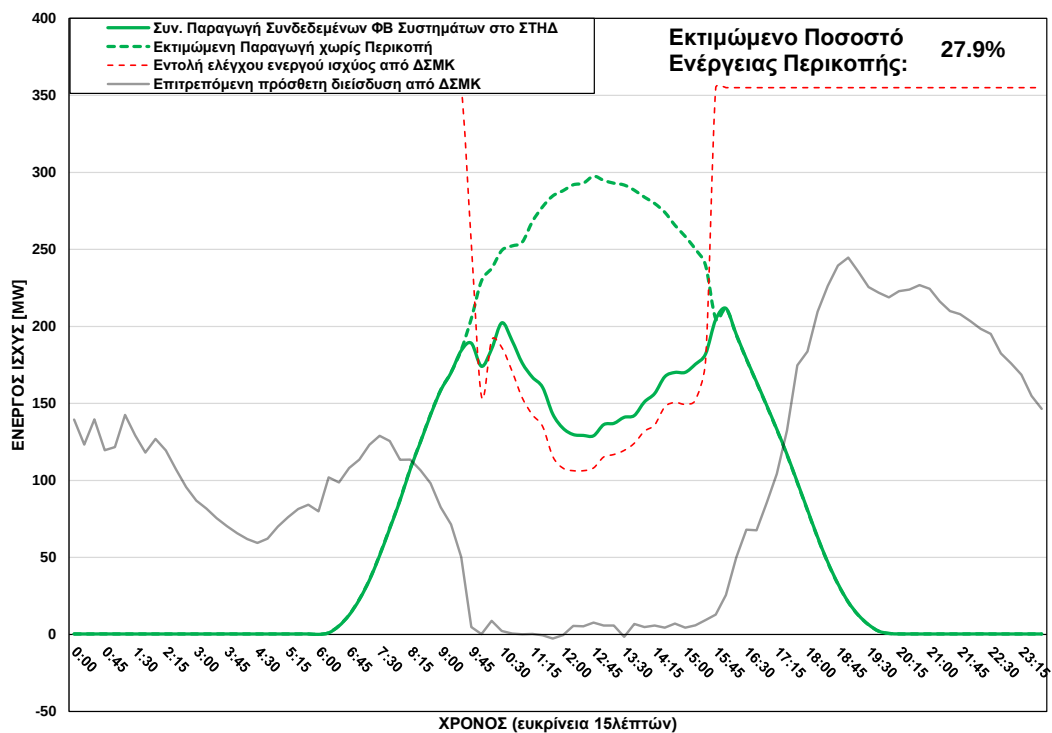


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2330.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	936.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	40.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 01/08/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:45)

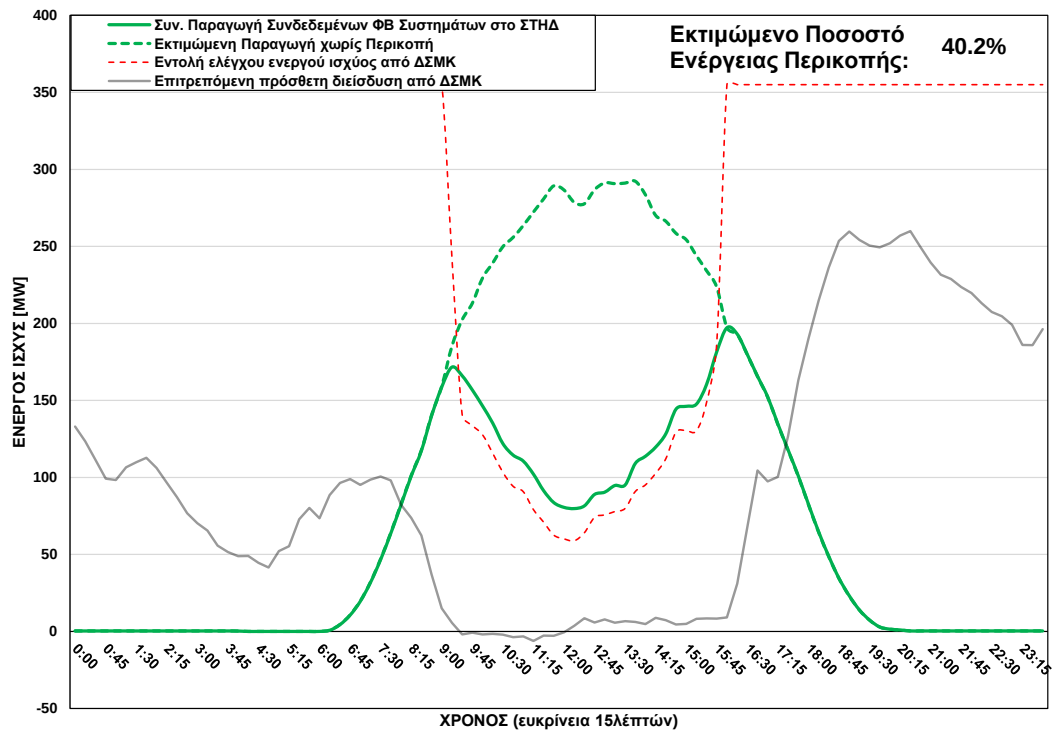


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2264.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1013.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	44.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 02/08/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:45)

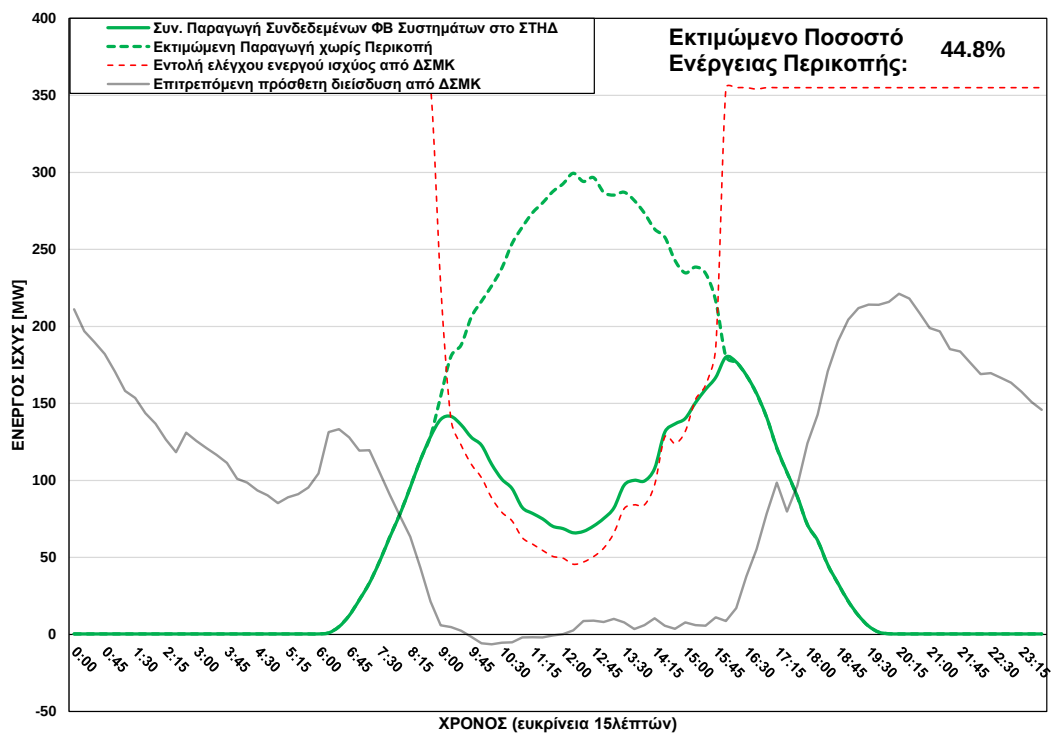


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/08/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC3, PV-PAF1
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2324.2 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1602.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 33.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	68.9%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 03/08/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 16:30)

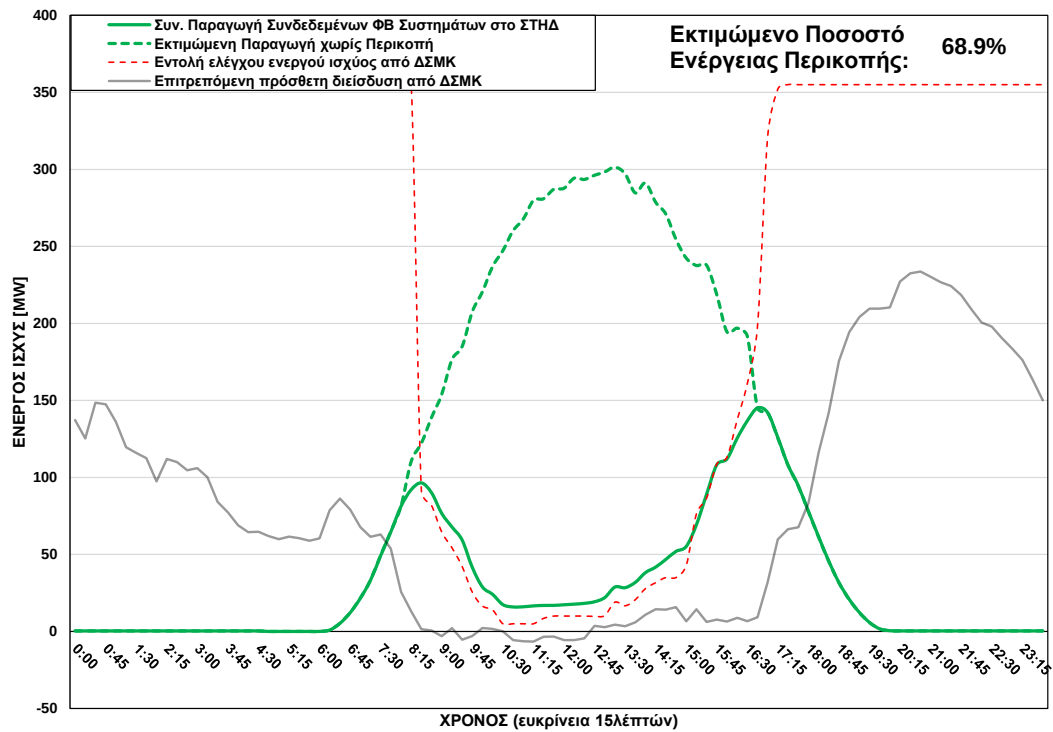


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2333.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	423.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	18.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 04/08/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 14:45)

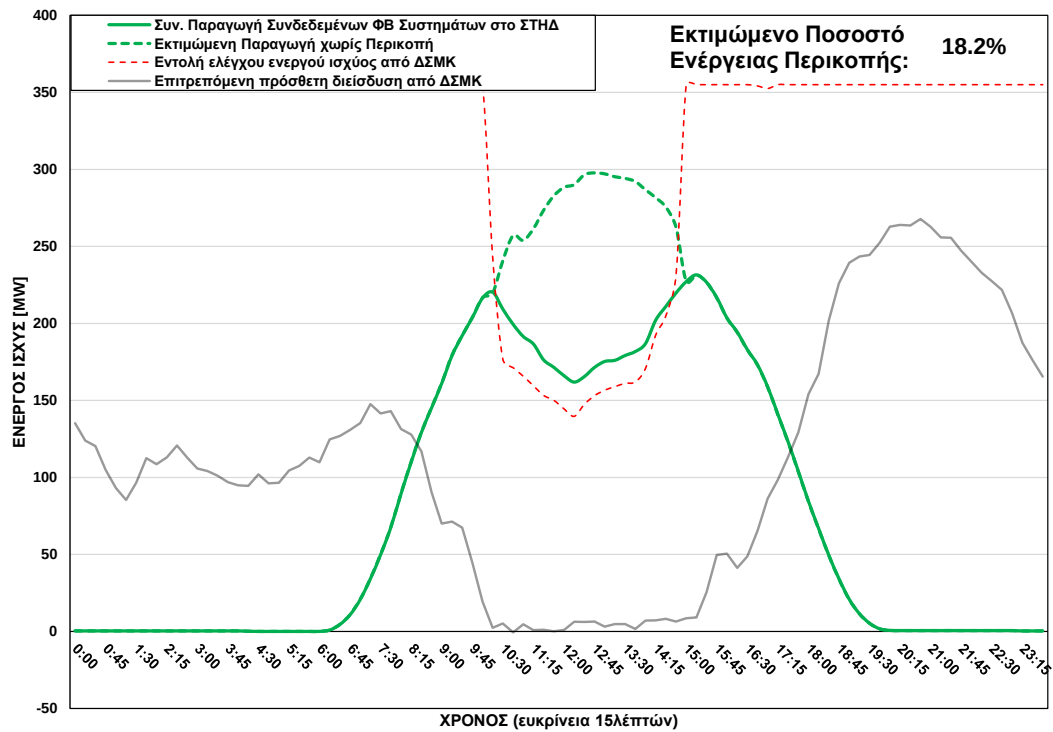


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2286.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	347.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	15.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 05/08/2025 (ώρα περικοπής: 10:30 - 15:00)

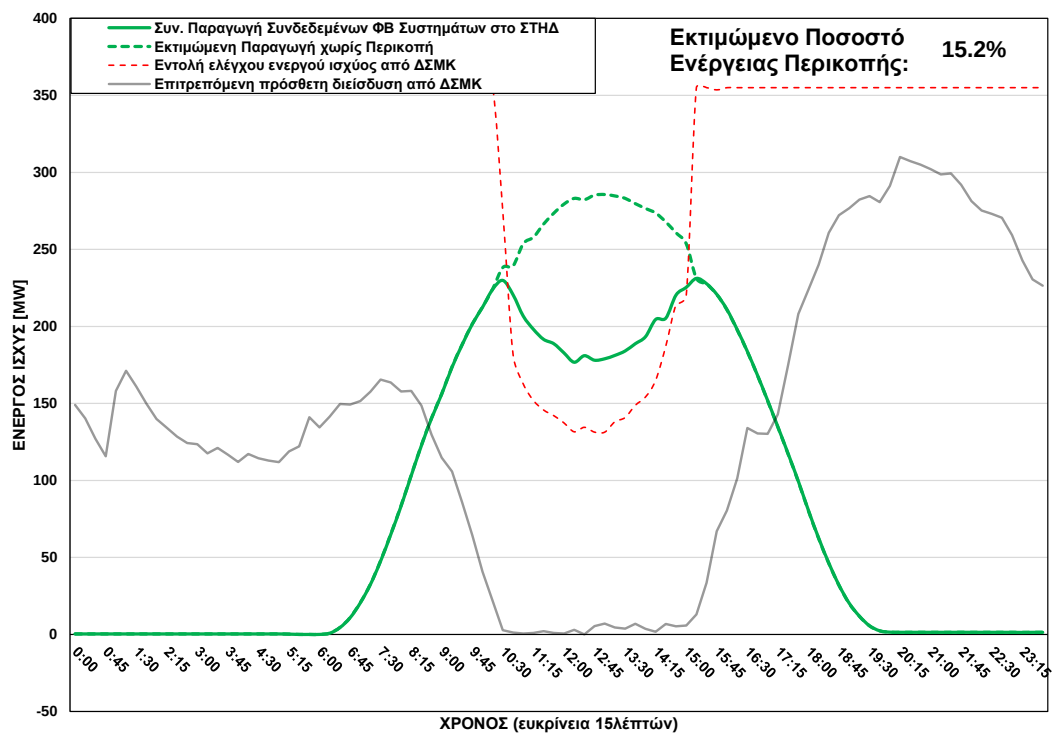


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2296 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	456.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 06/08/2025 (ώρα περικοπής: 10:30 - 15:30)

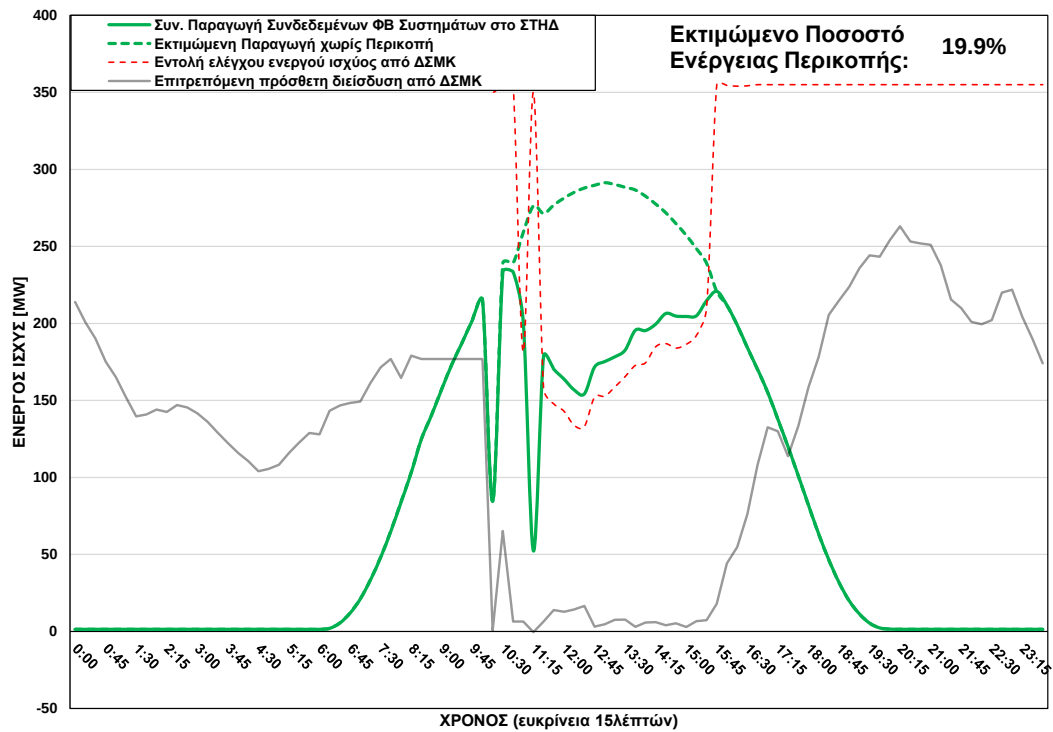


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2394.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	410.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	17.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 07/08/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 14:45)

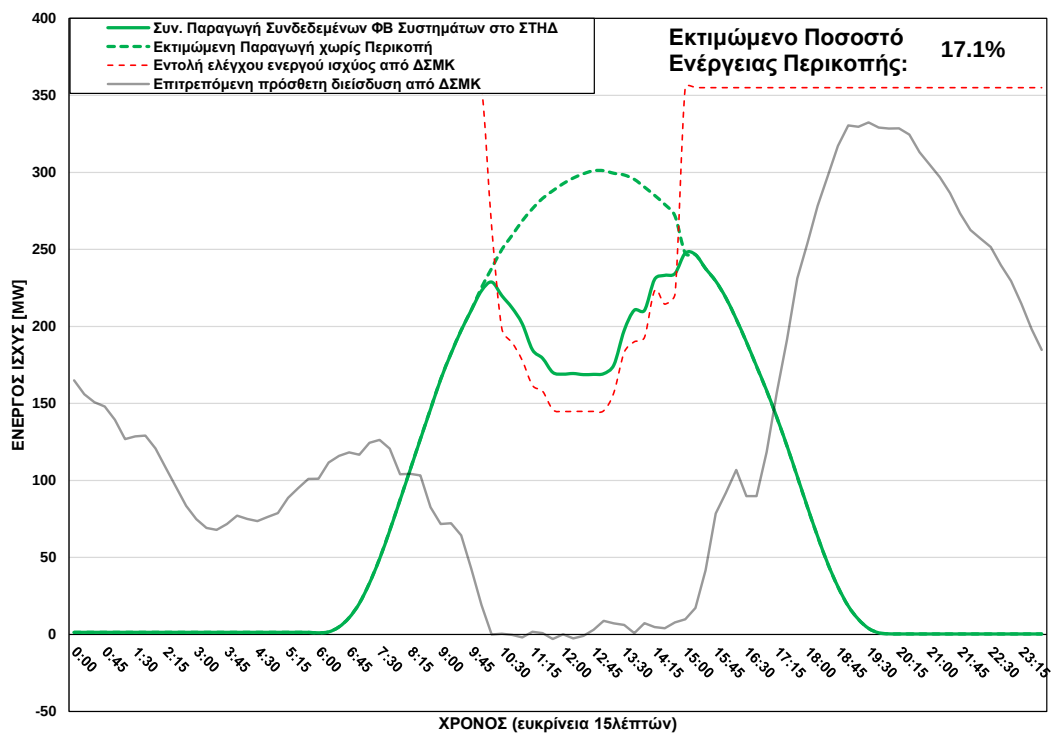


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2352.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	171.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	7.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 08/08/2025 (ώρα περικοπής: 10:15 - 13:30)

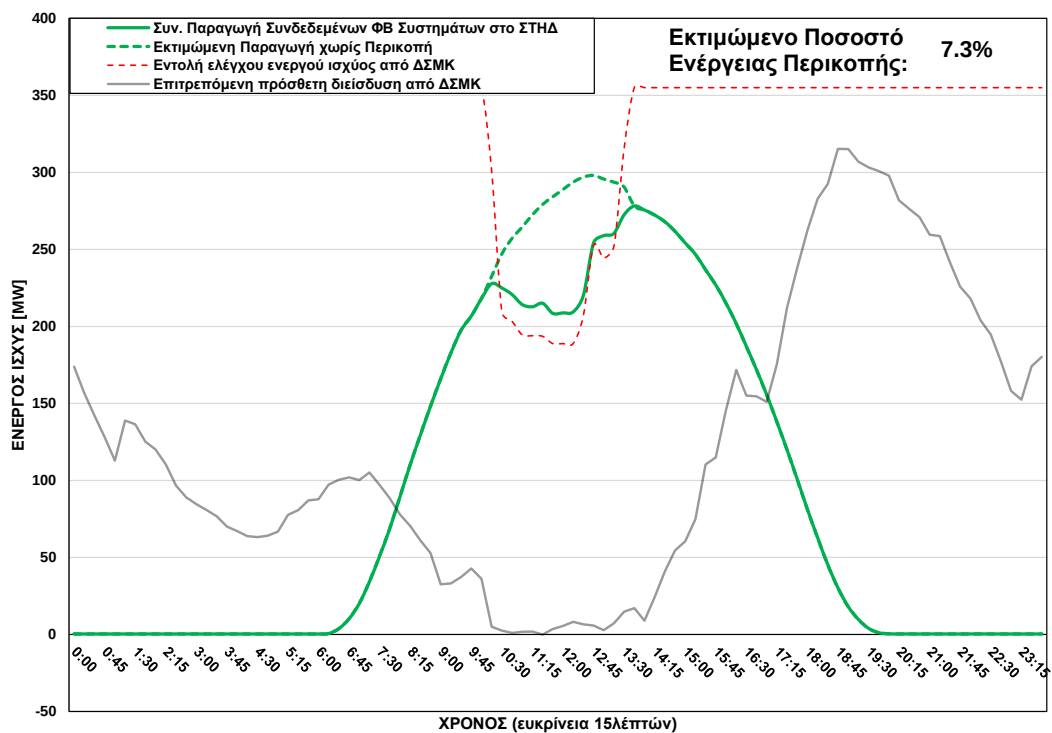


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2251.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	509.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	22.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 09/08/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 14:30)

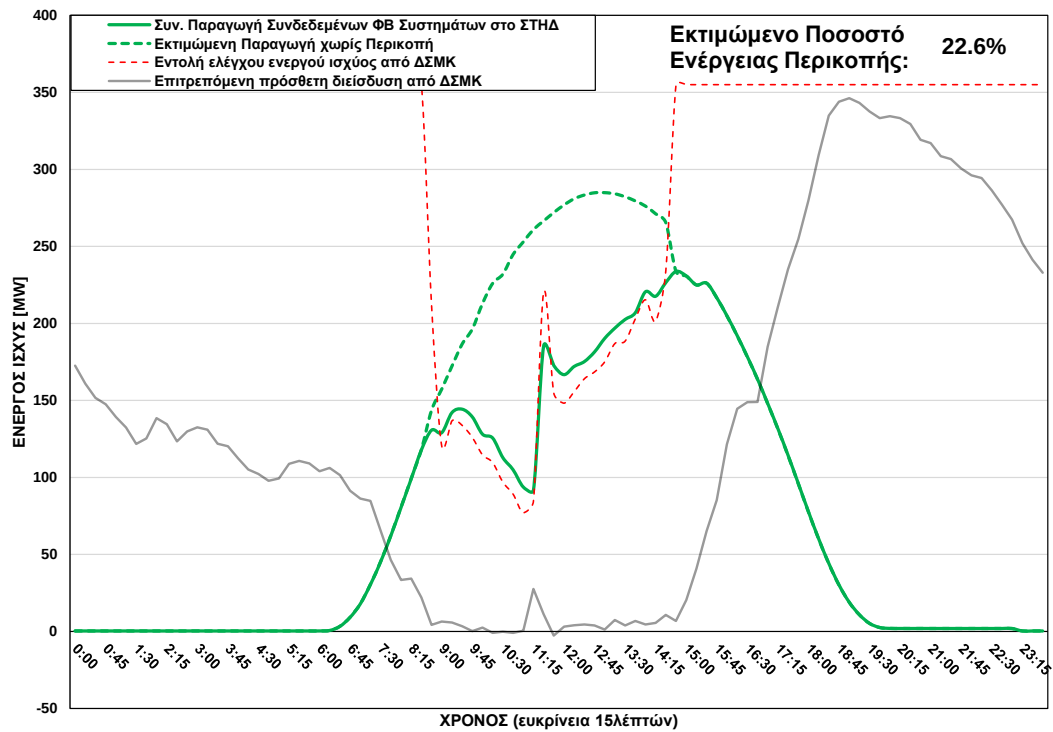


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2300.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	943.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	41.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 10/08/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 15:15)

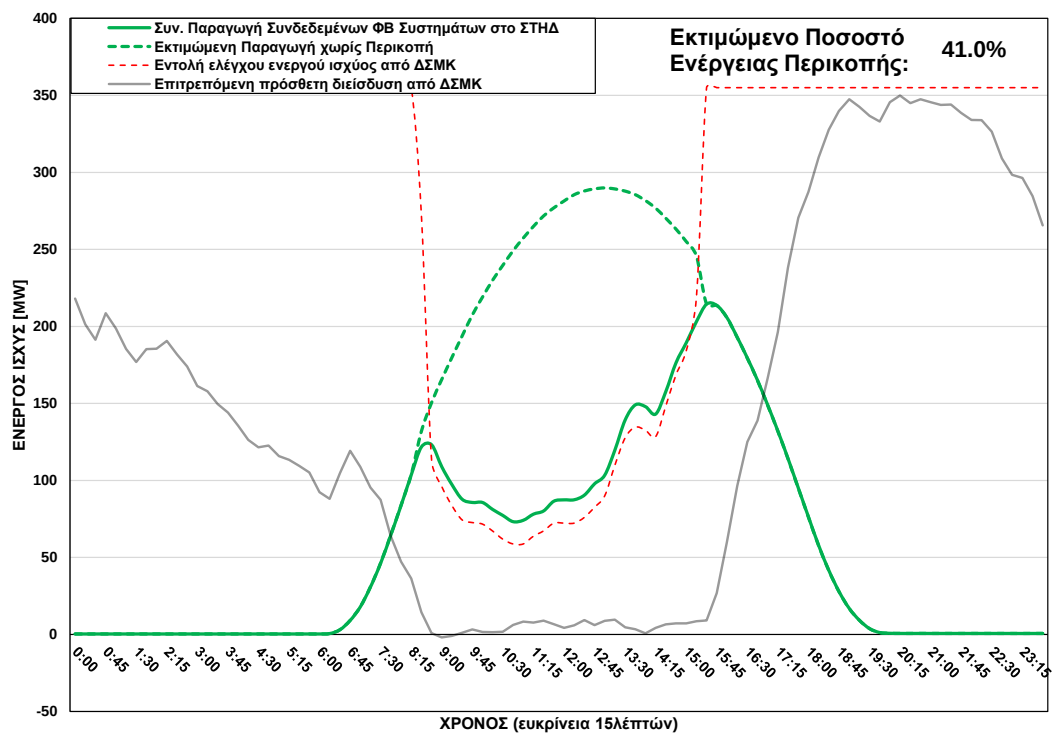


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2231.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	119 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 11/08/2025 (ώρα περικοπής: 10:30 - 13:30)

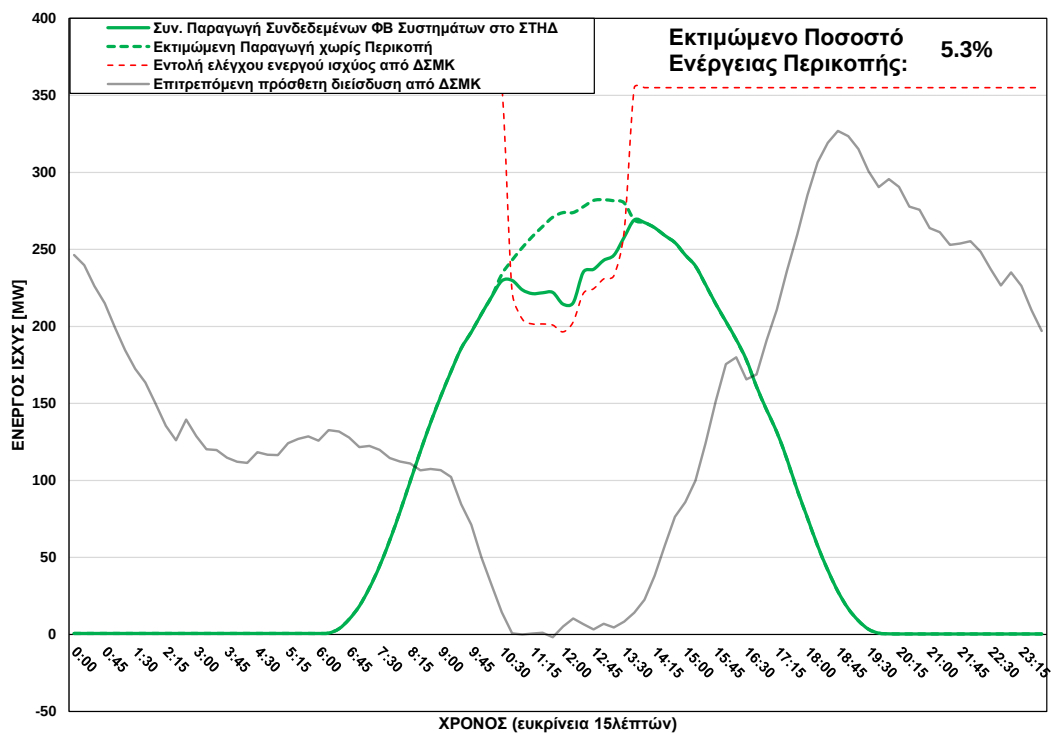


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2260 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	527.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	23.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 12/08/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 14:15)

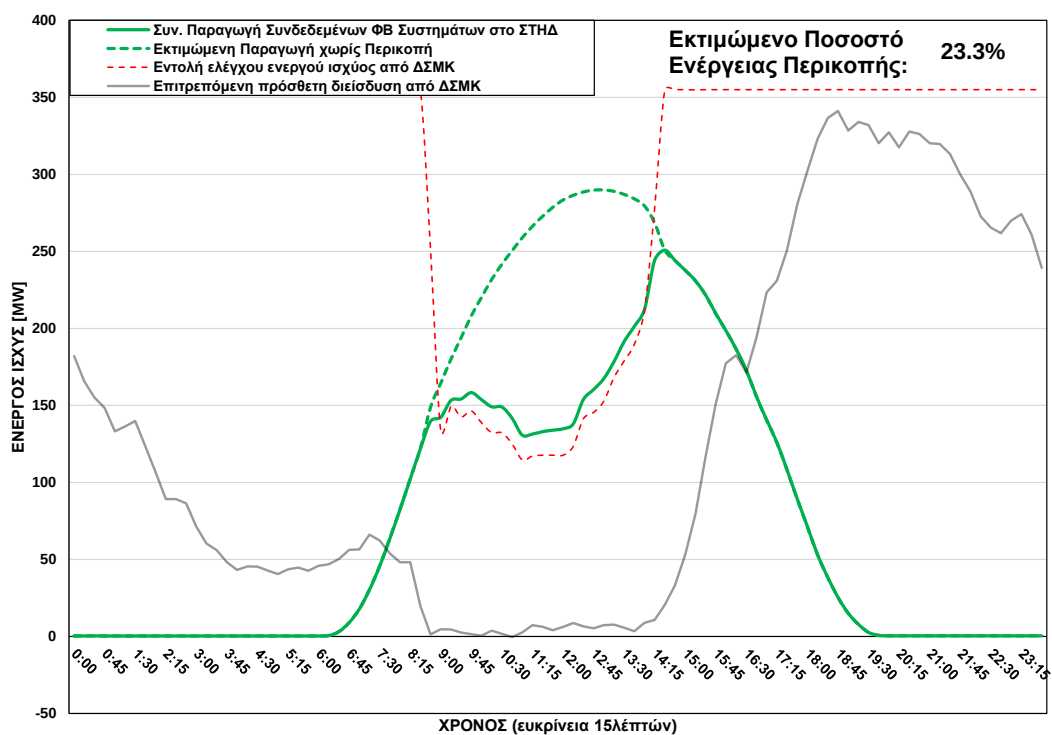


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2184.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	418.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 13/08/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 14:00)

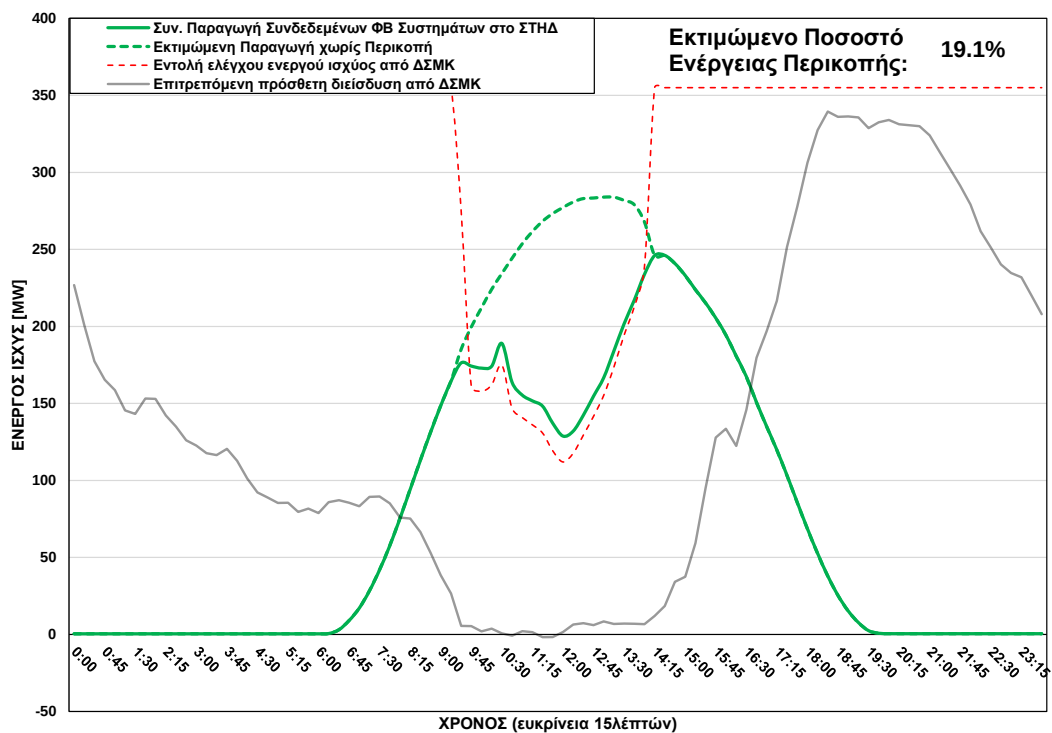


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2114.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	285.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	13.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 14/08/2025 (ώρα περικοπής: 10:15 - 14:00)

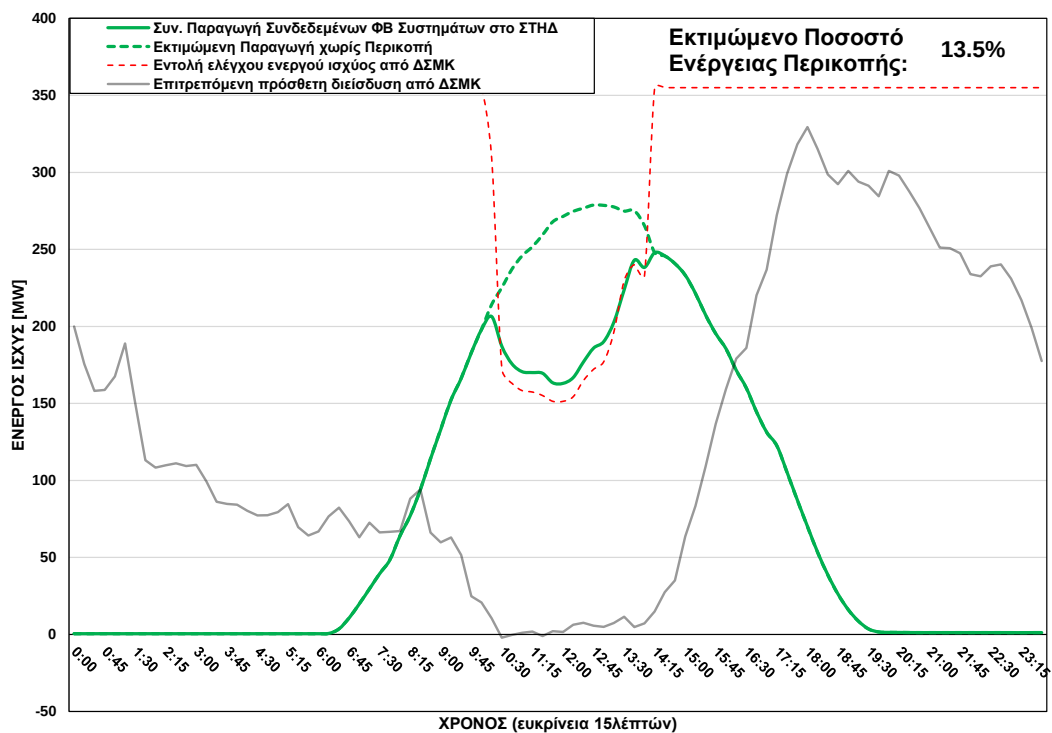


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2325 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1418.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	61.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 15/08/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 16:30)

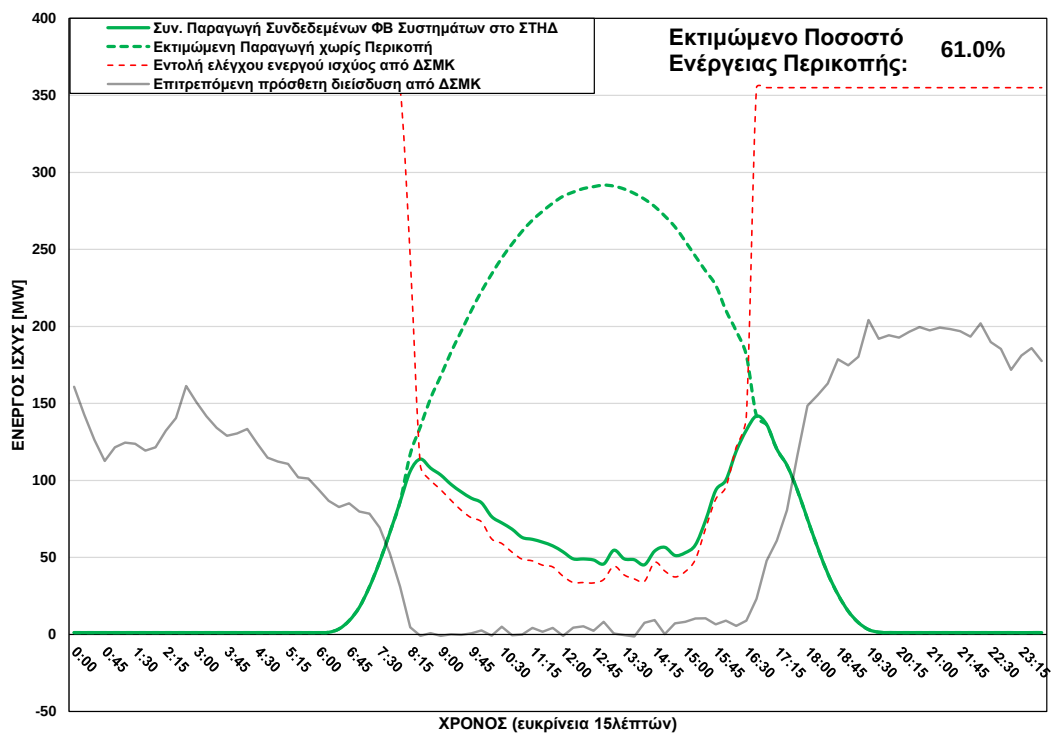


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/08/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LIM3
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2340.5 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1369.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 12.9MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	58.5%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 16/08/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:15)

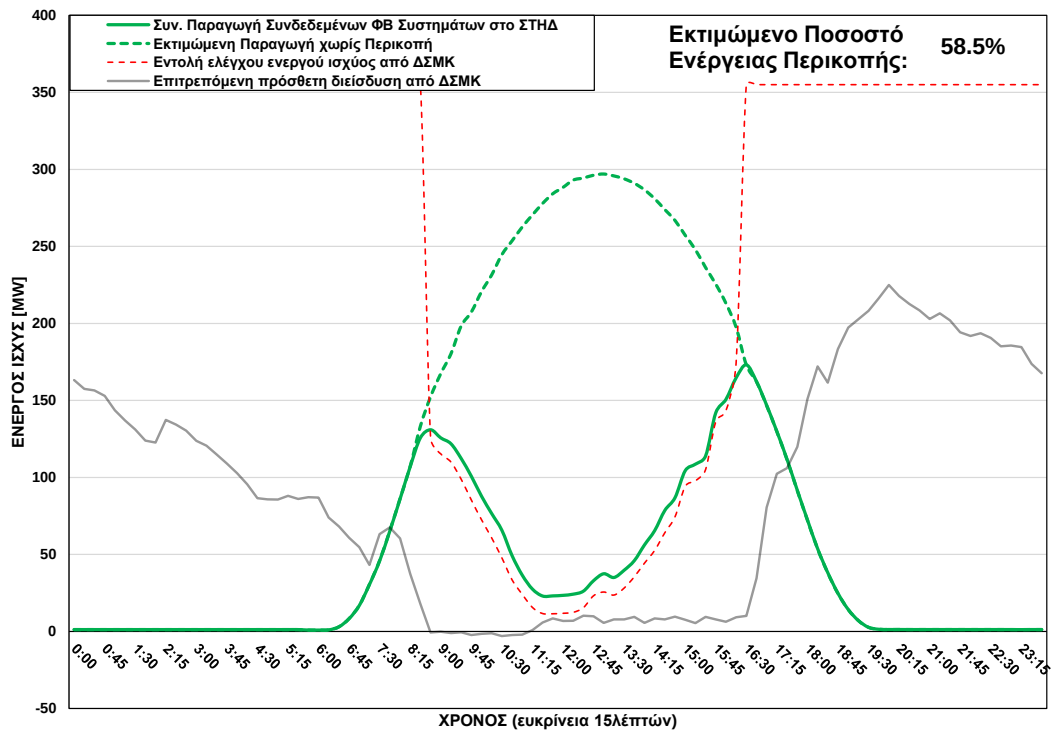


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/08/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής:	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-LCA/FAM3
Ωρα Λήξης Περικοπής:	16:30	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2286.5 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1519.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 85.8MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	66.4%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 17/08/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:30)

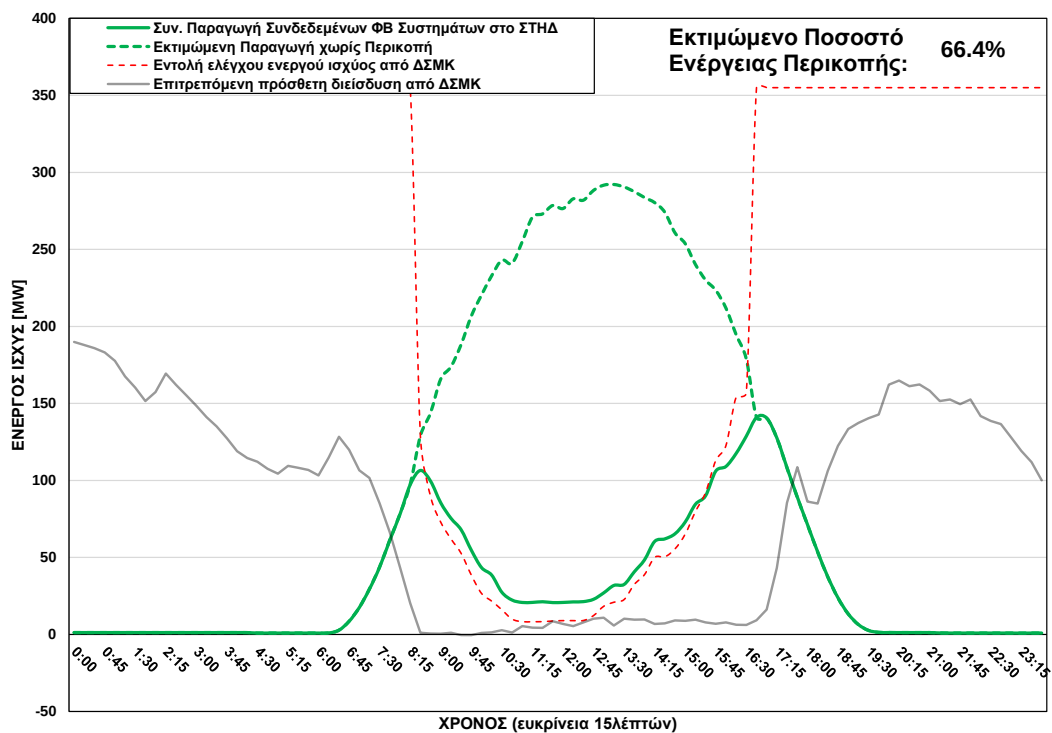


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2309.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	897.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	38.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 18/08/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 16:00)

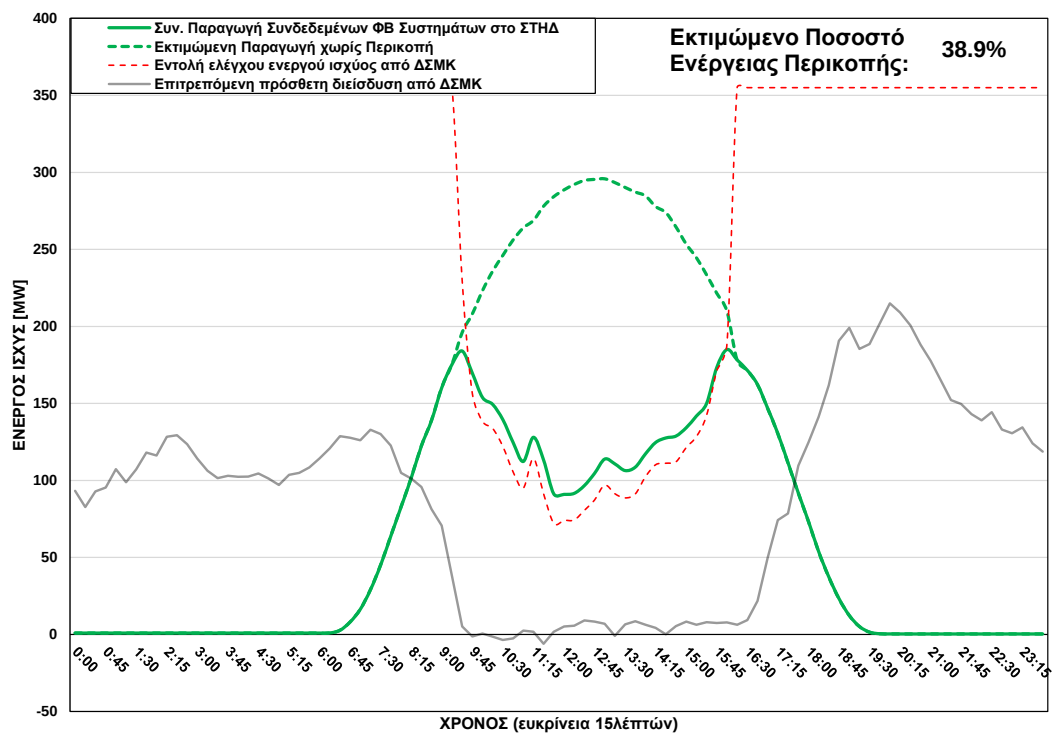


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2306.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1033.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	44.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 19/08/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 16:00)

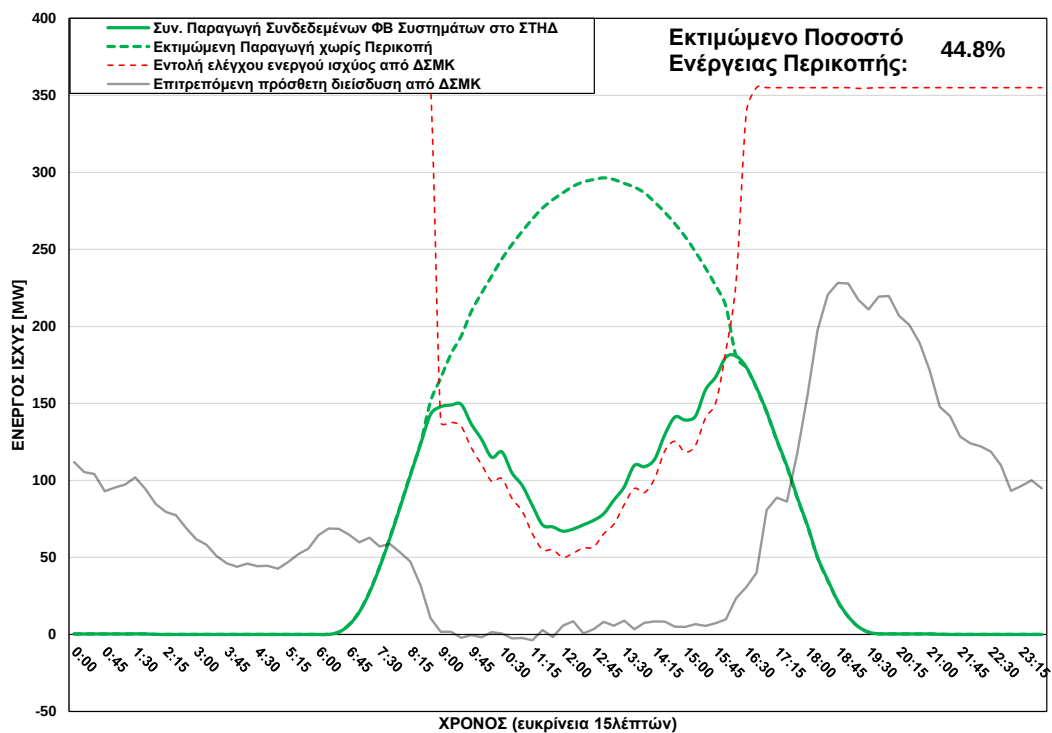


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2331.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1018.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	43.7%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 20/08/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:15)

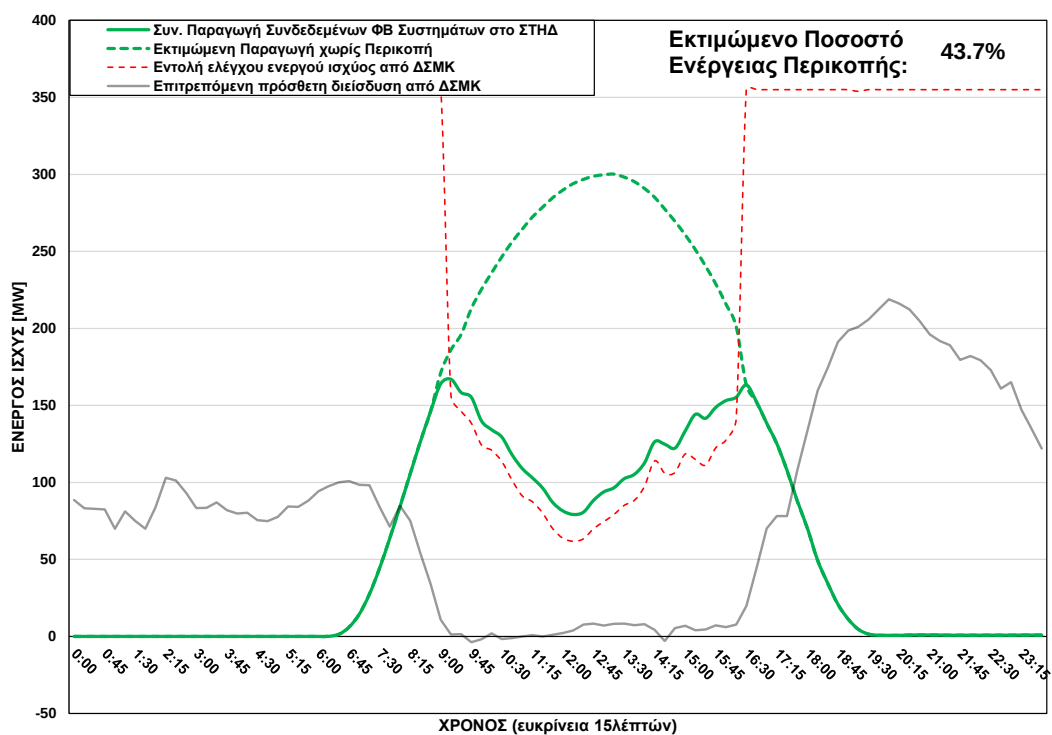


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2177.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	457.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	21.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 21/08/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 14:30)

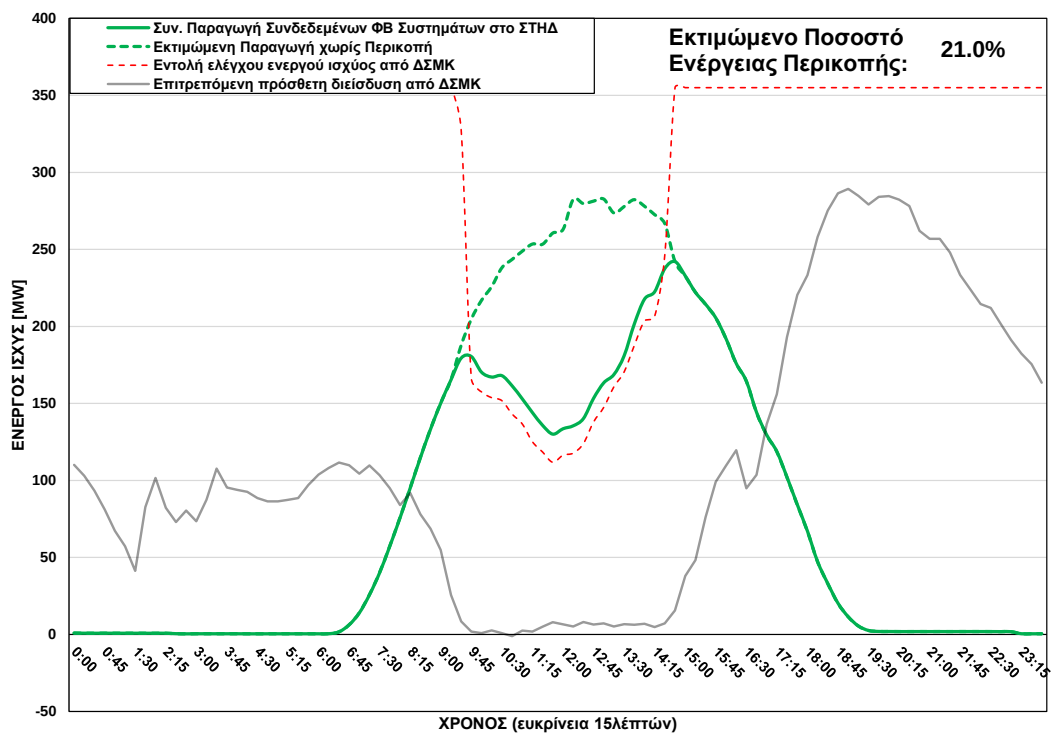


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2234.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	260.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	11.7%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 22/08/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 14:15)

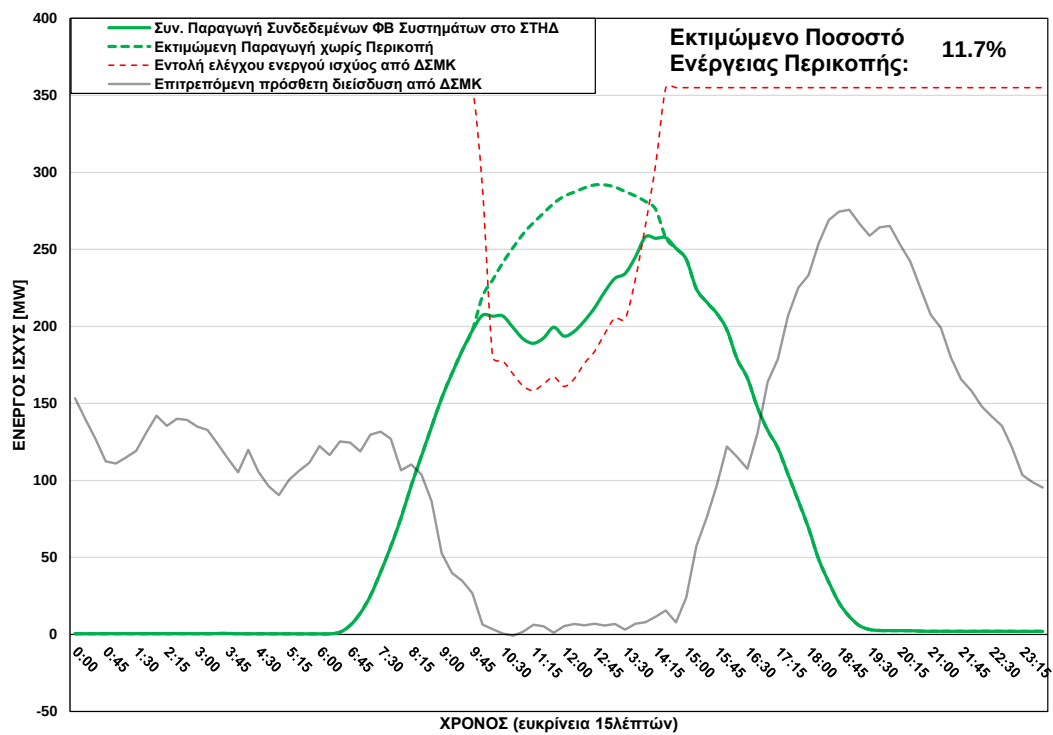


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2284.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	698.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 23/08/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:30)

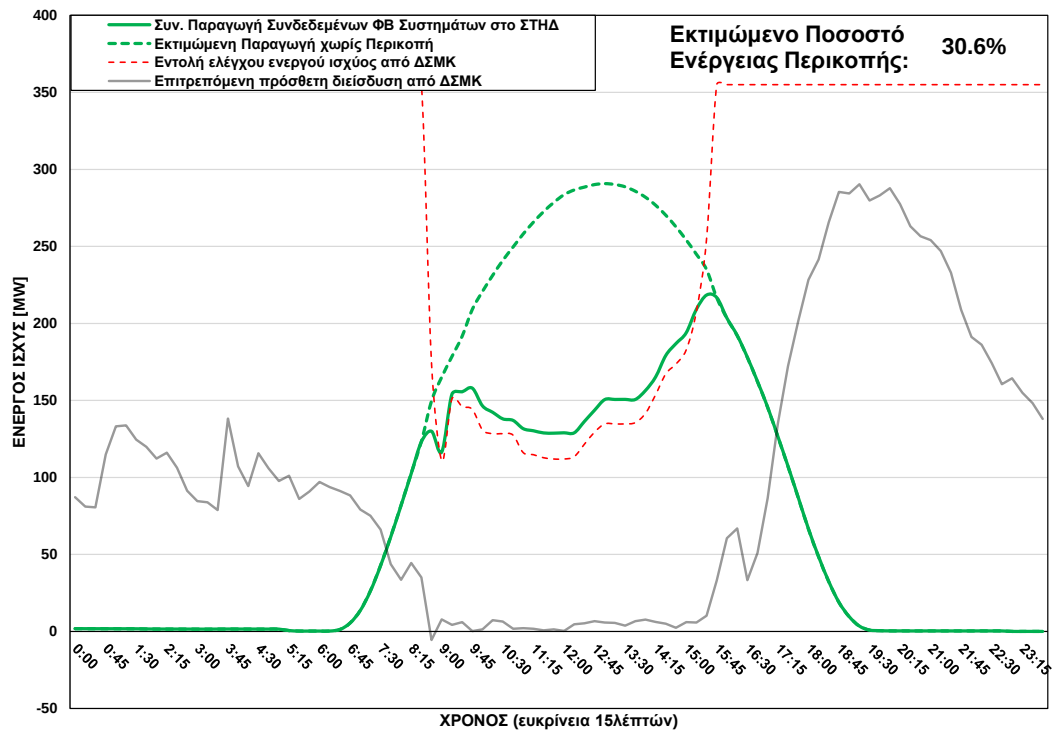


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2267.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1093.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 24/08/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 16:15)

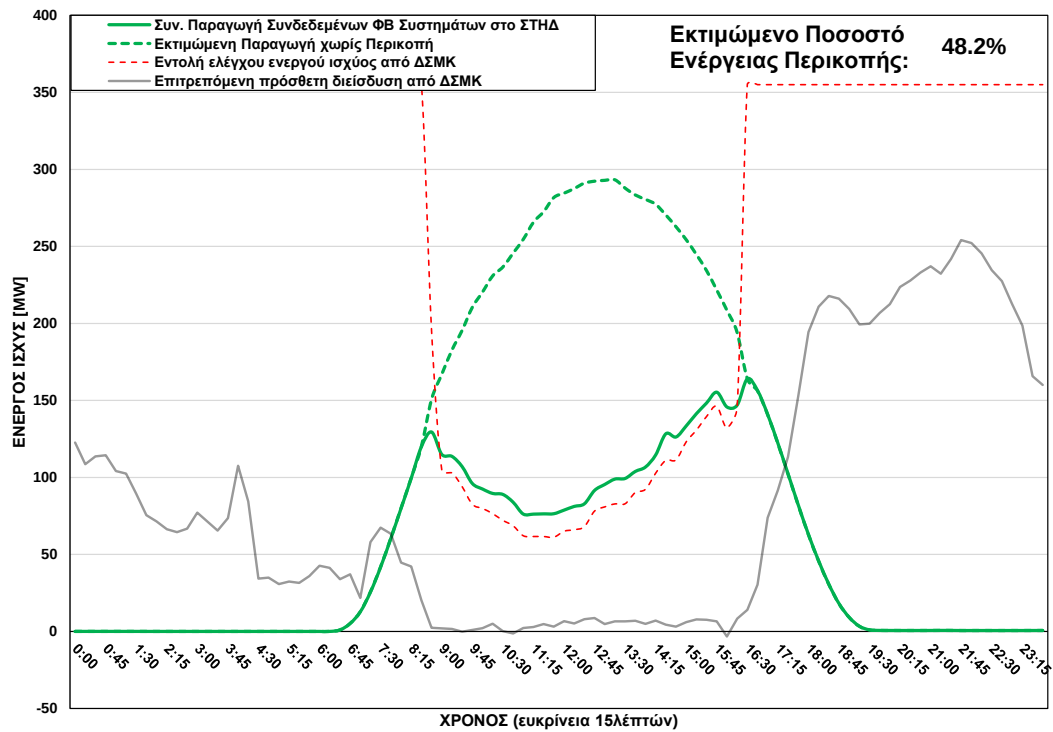


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2120.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	192.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 25/08/2025 (ώρα περικοπής: 10:45 - 13:30)

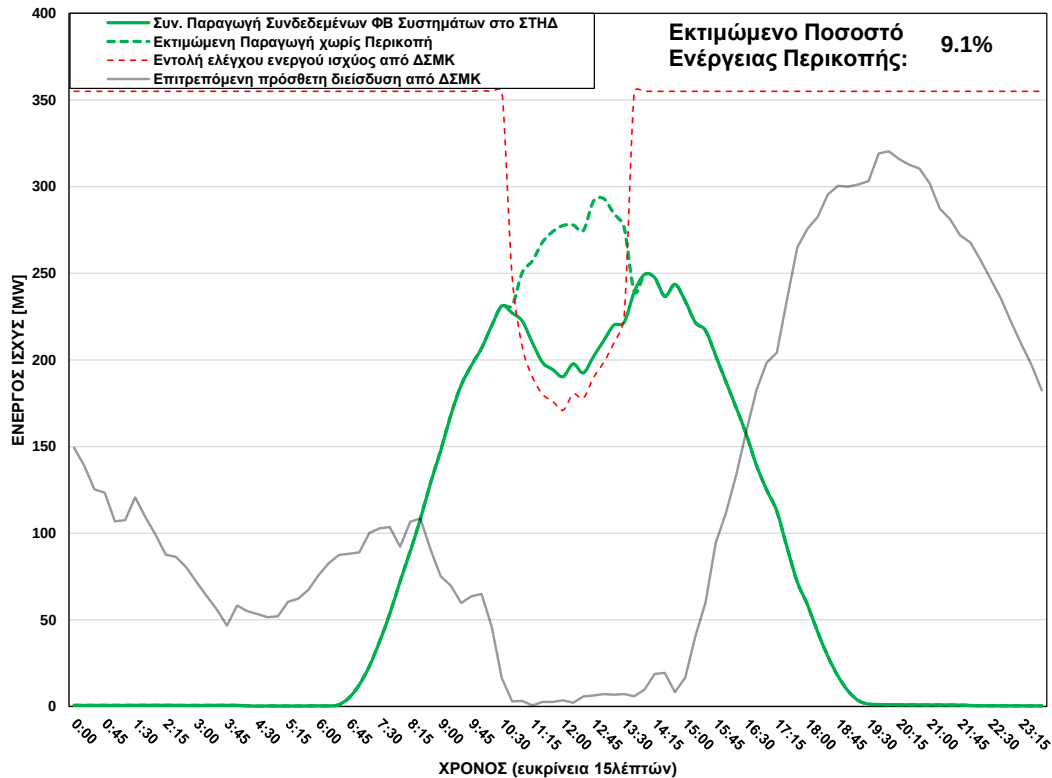


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2155 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	254.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	11.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 26/08/2025 (ώρα περικοπής: 10:30 - 14:30)

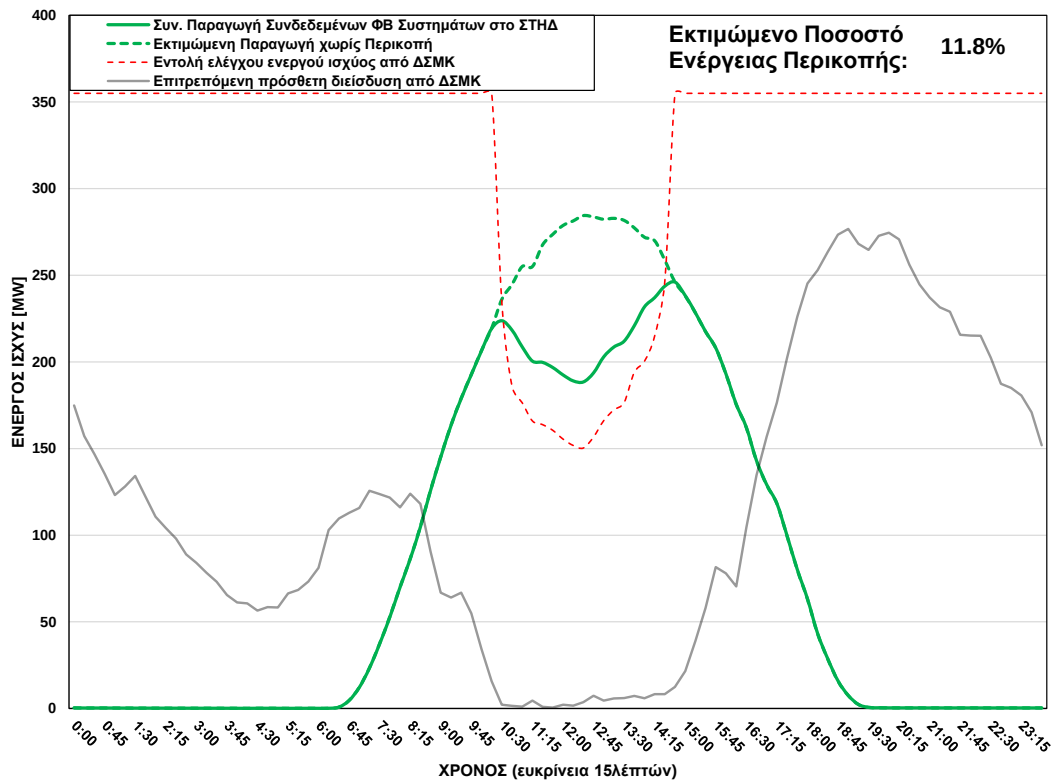


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2117.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	492.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	23.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 27/08/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 15:30)

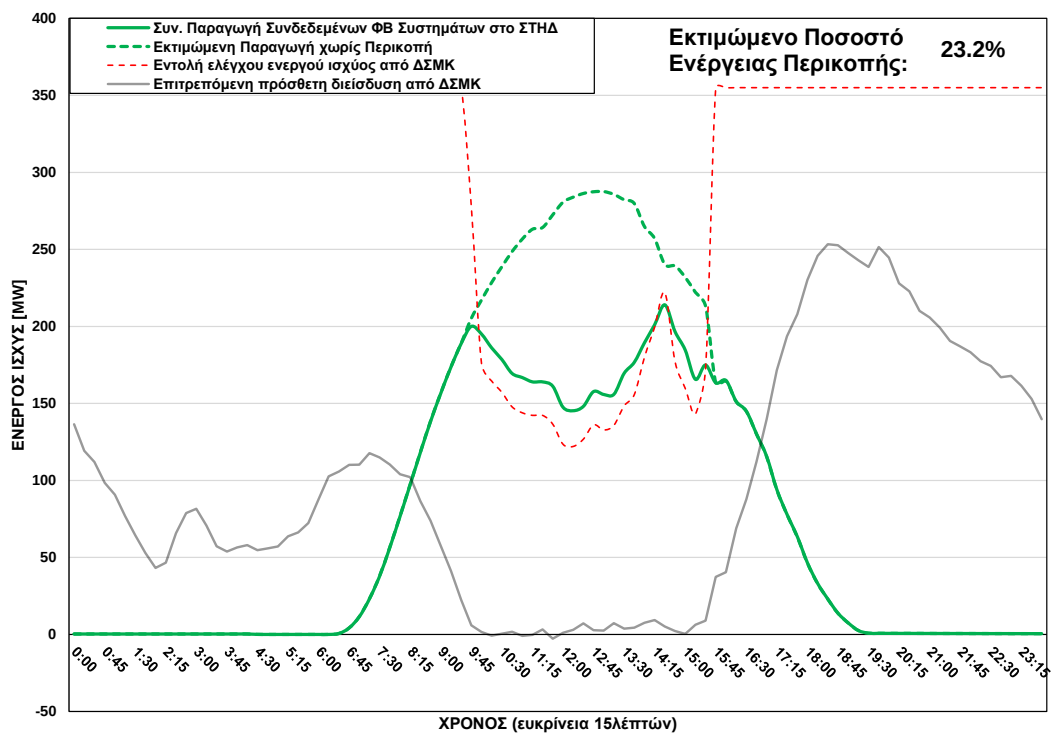


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2239.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1011.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	45.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 28/08/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:15)

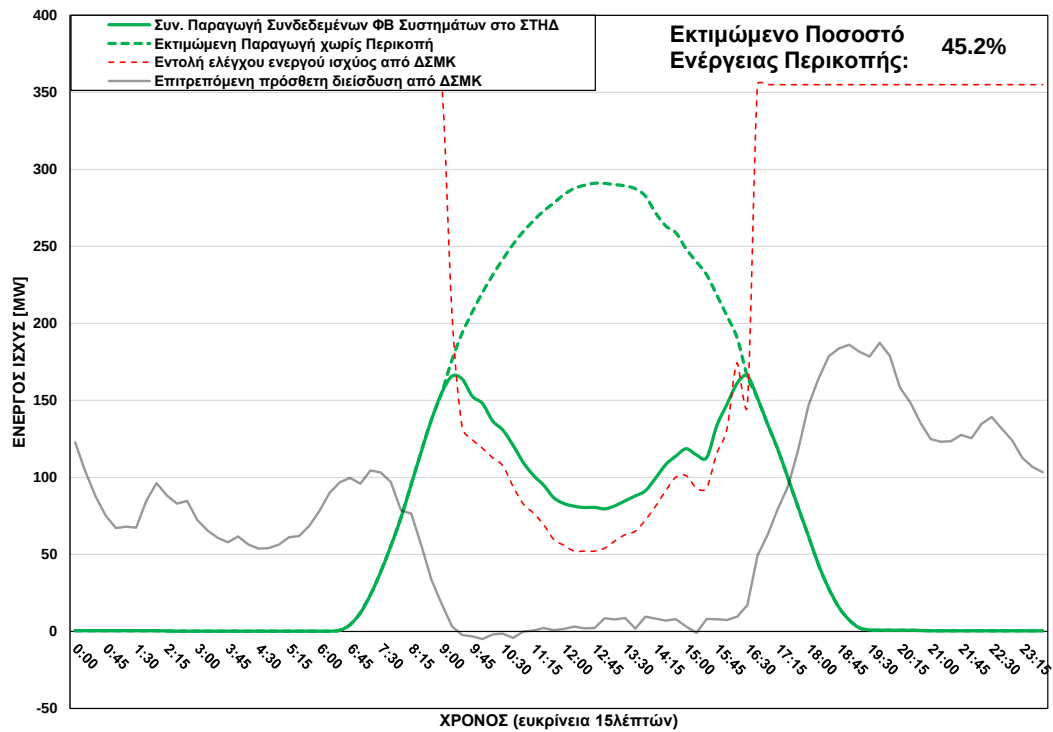


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2249.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	973.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	43.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 29/08/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:00)

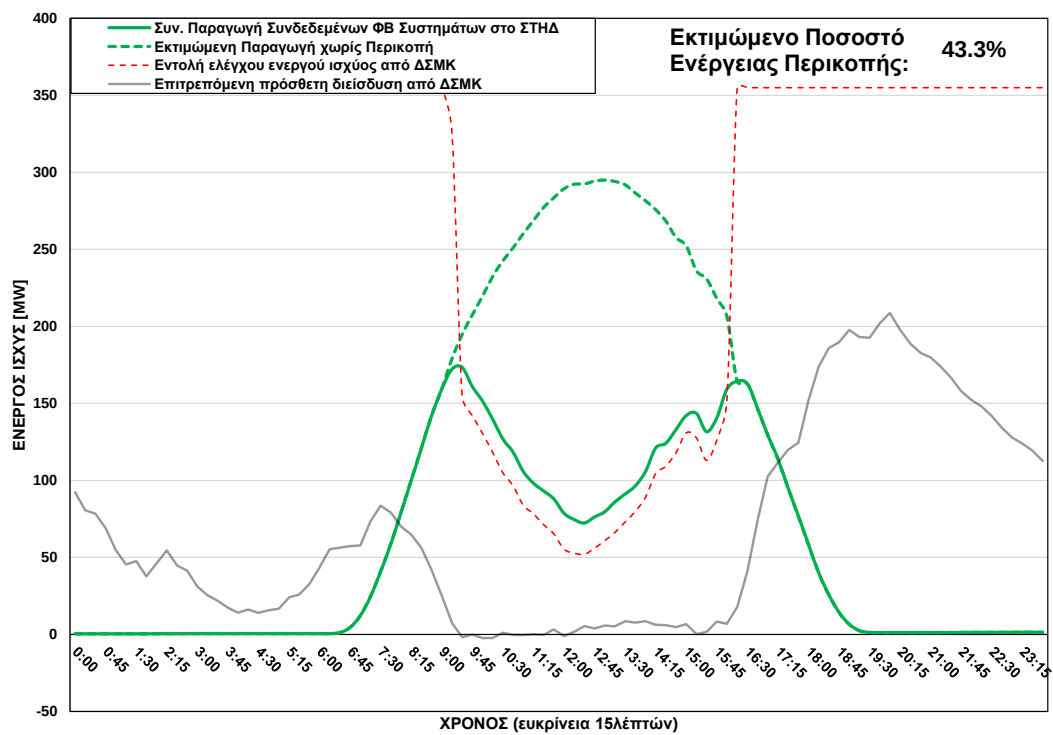


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2212.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1110.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	50.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 30/08/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:00)

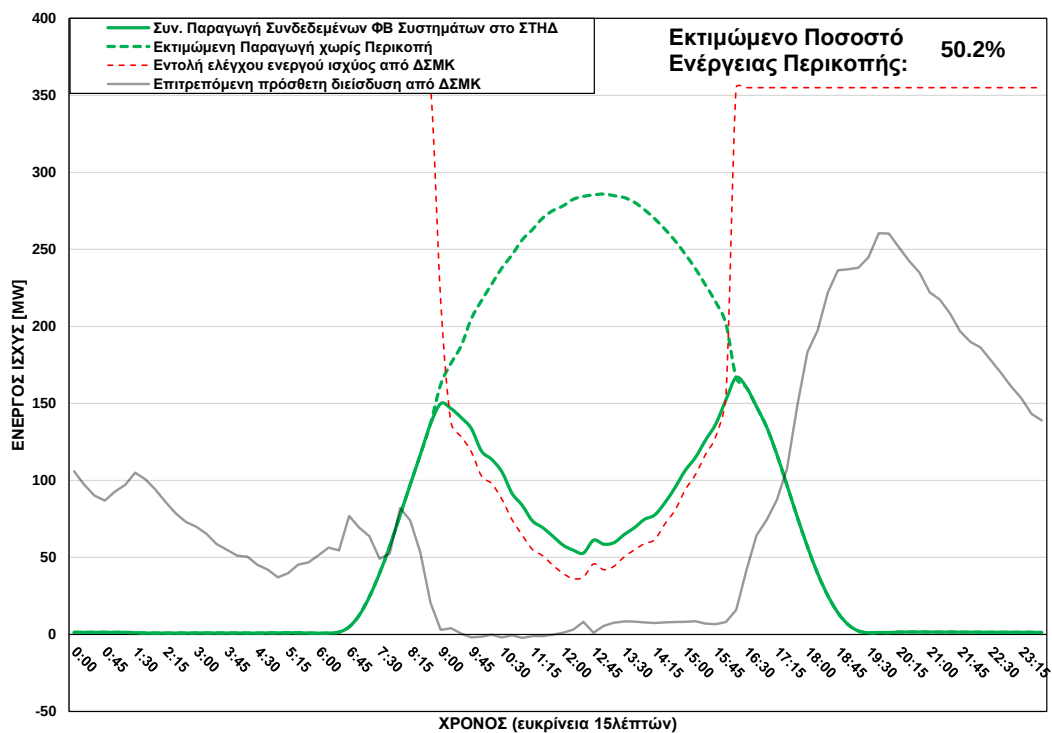


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	31/08/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2269.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1441.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	63.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 31/08/2025 (ώρα περικοπής: 07:45 - 16:45)

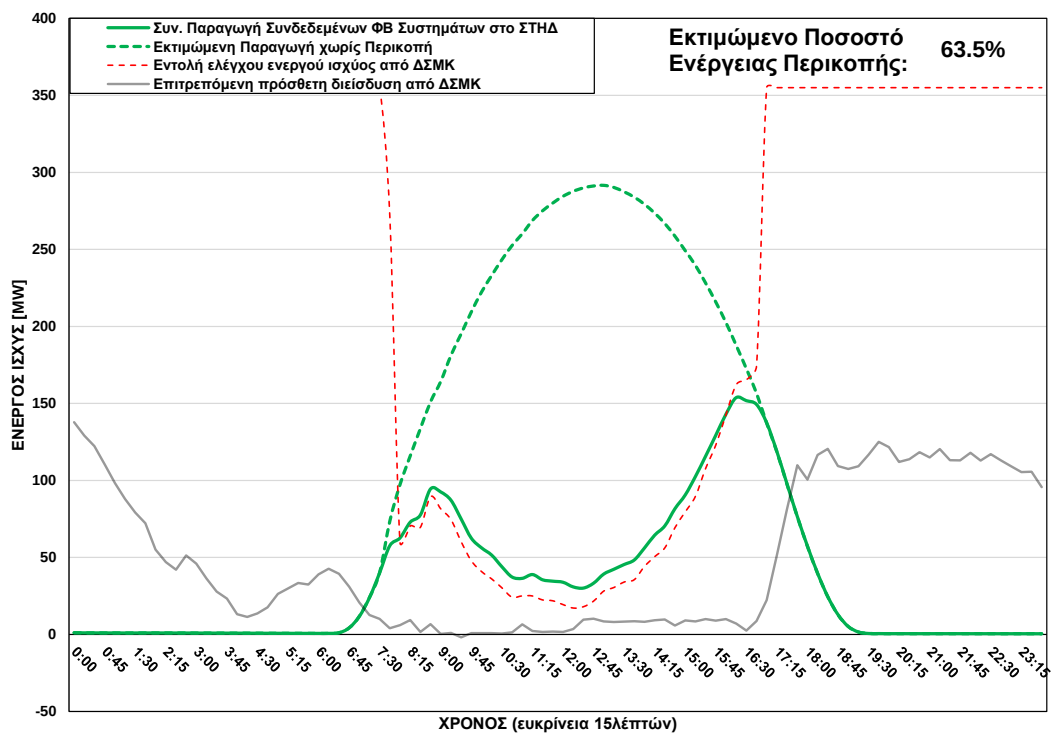


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2243.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	488.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	21.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 01/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 15:45)

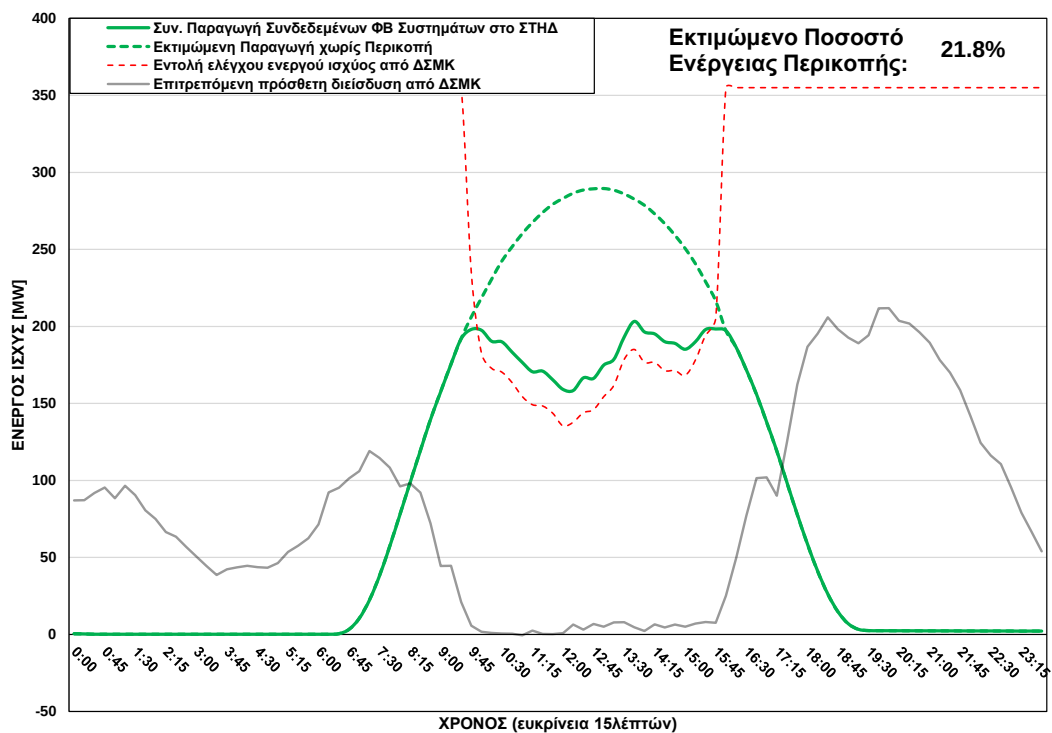


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2222.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	363.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	16.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 02/09/2025 (ώρα περικοπής: 10:15 - 15:15)

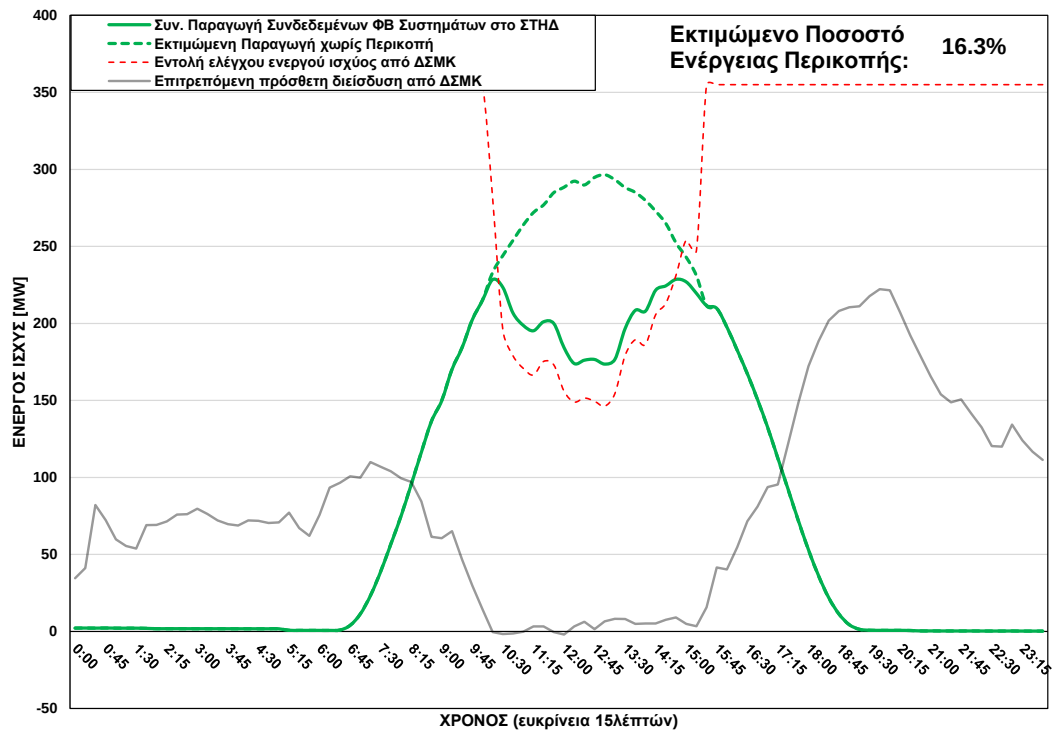


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2059.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	437.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	21.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 03/09/2025 (ώρα περικοπής: 10:30 - 15:30)

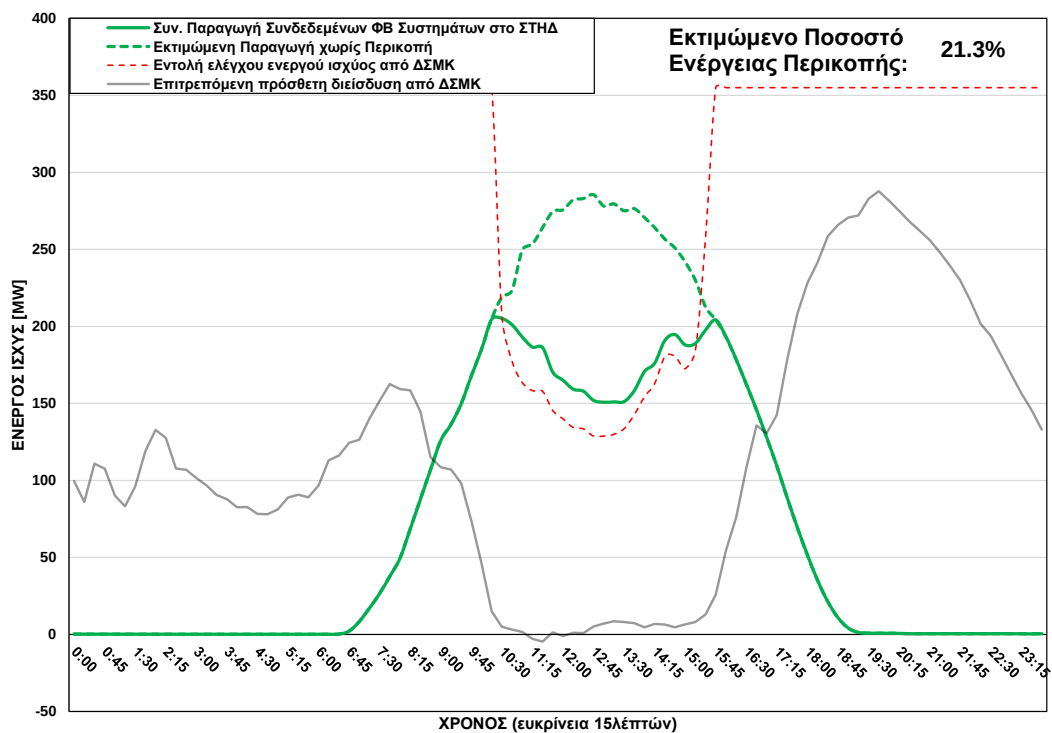


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2114.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	555.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	26.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 04/09/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 15:15)

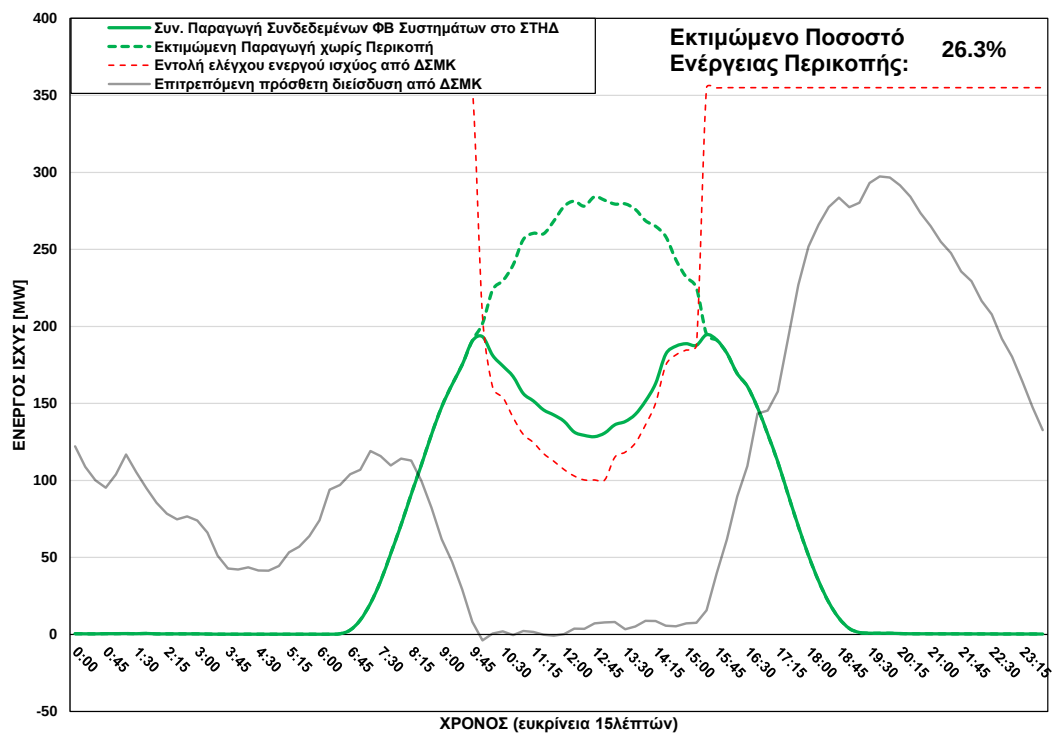


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2132.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	429.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	20.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 05/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 14:15)

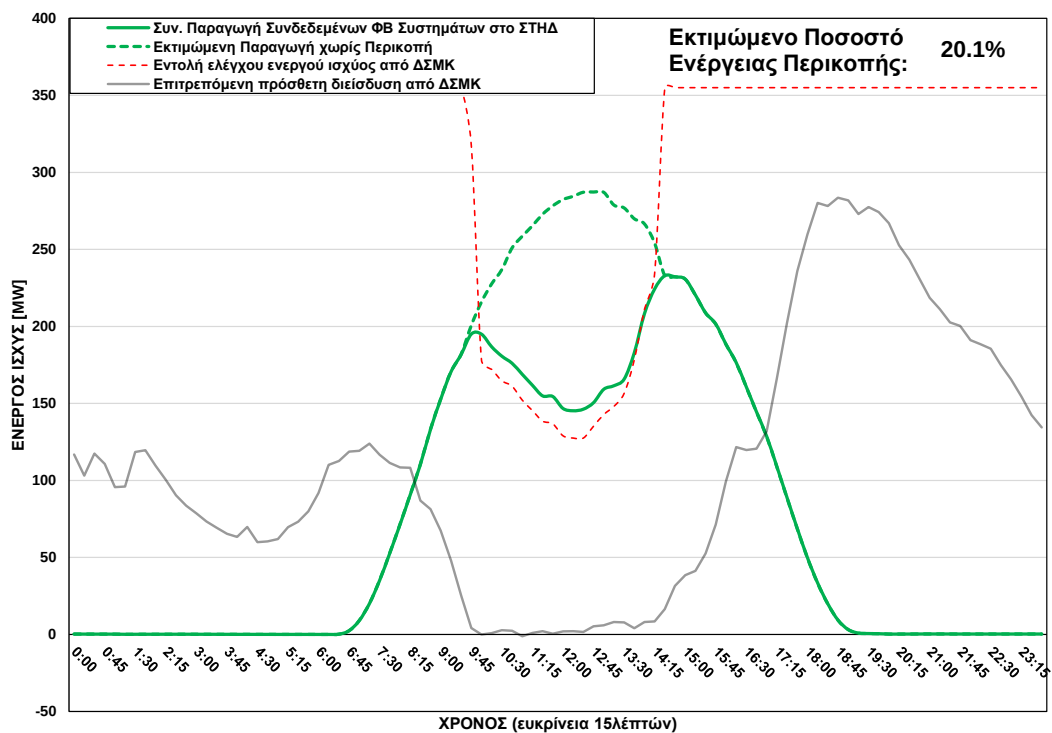


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2101 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	695.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	33.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 06/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:00)

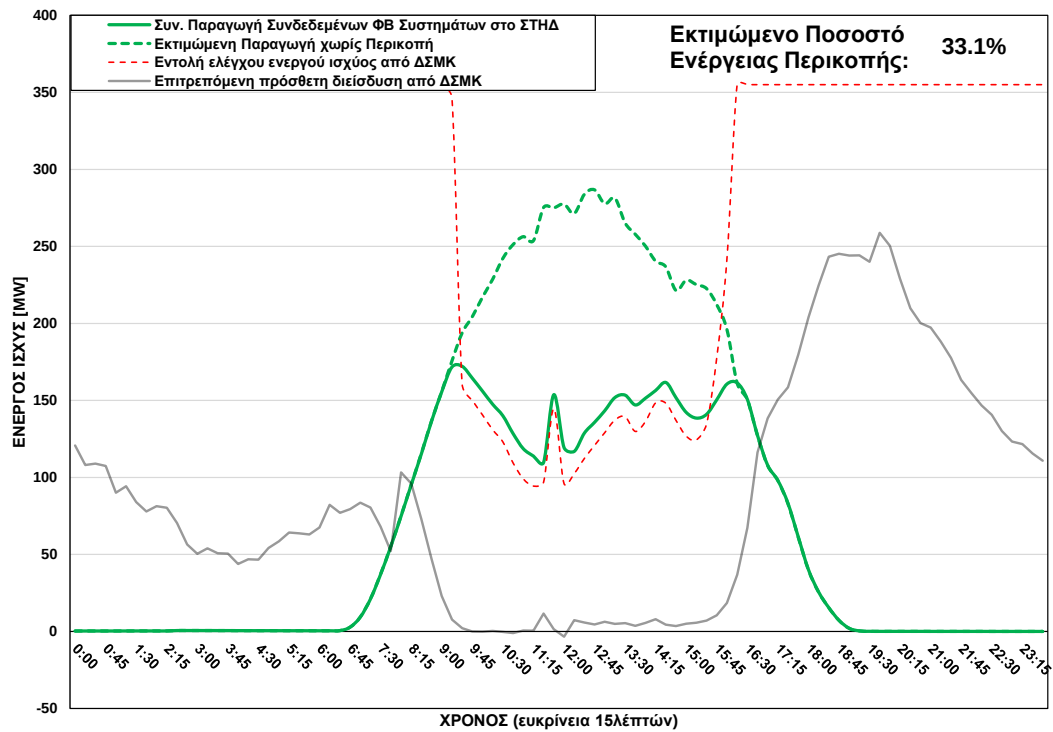


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/09/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής:	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1
Ωρα Λήξης Περικοπής:	17:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2150.8 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1446.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 42.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.3%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 07/09/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 17:00)

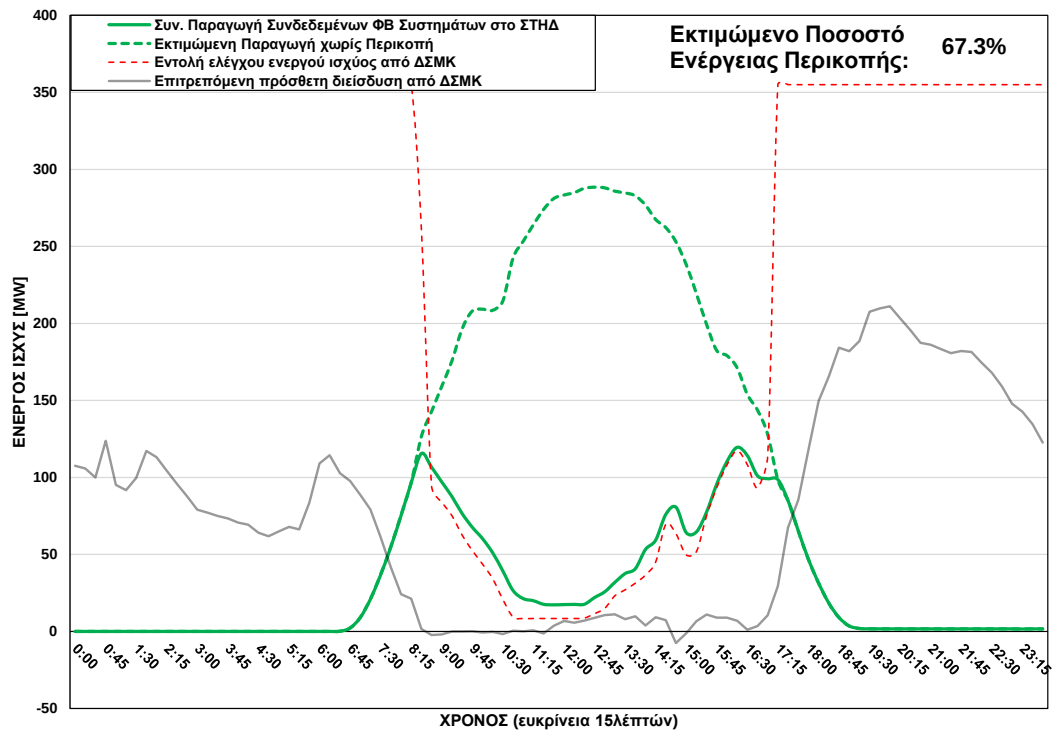


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2028.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	805.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	39.7%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 08/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:30)

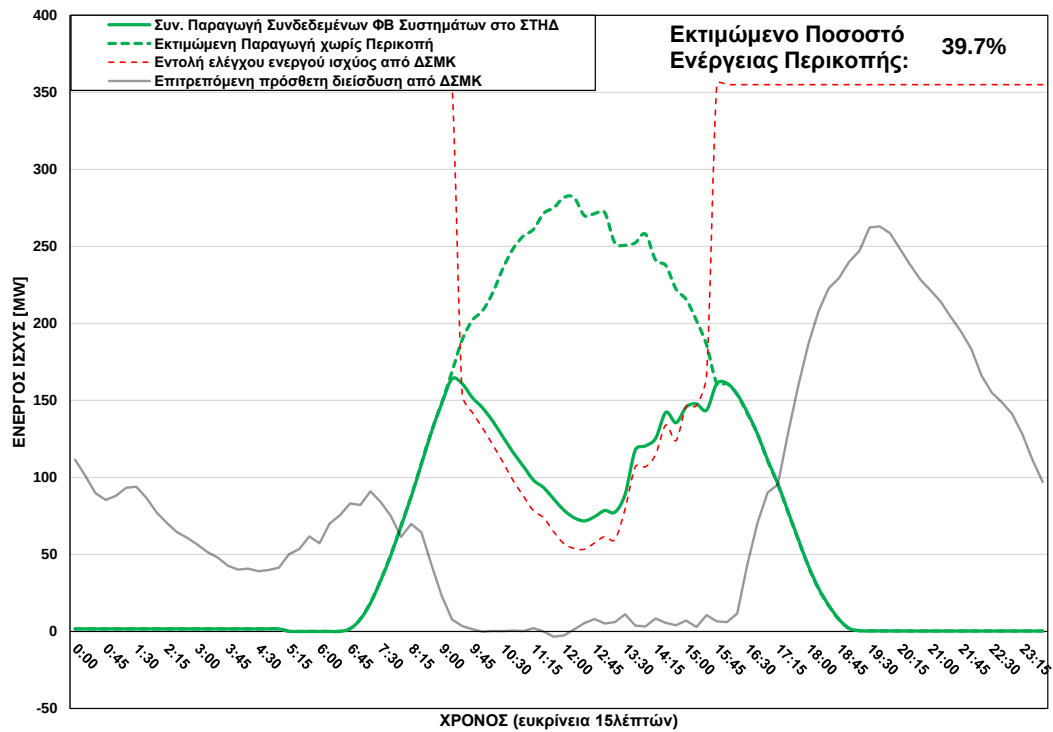


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1934.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	727.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	37.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 09/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 14:30)

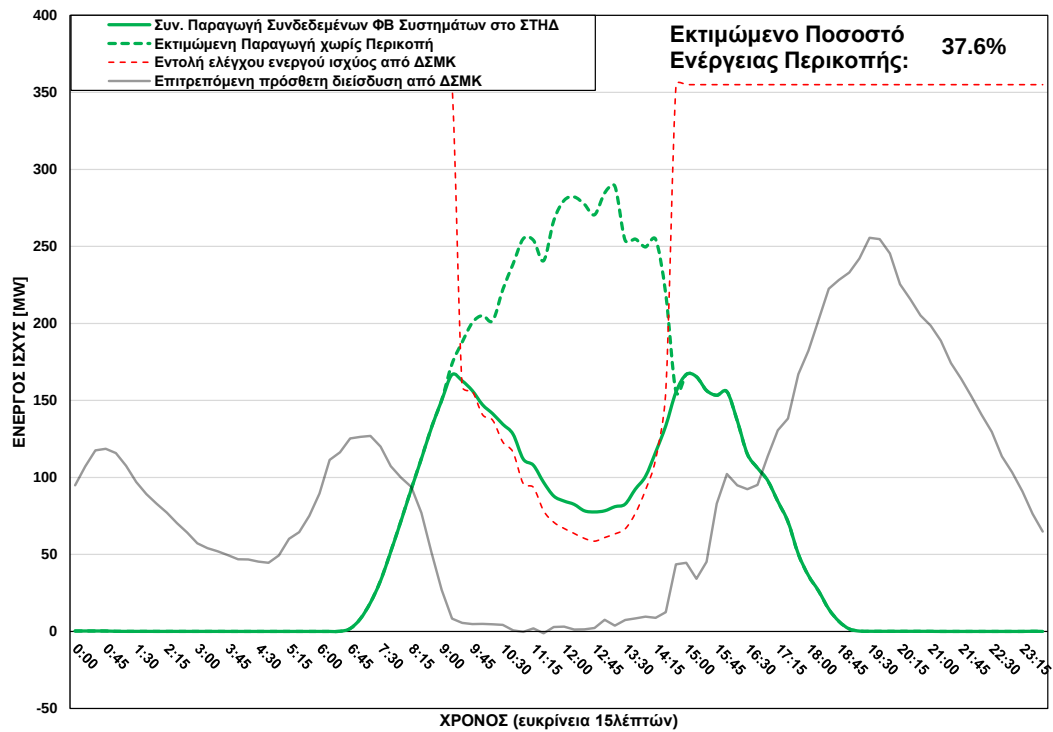


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2165 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1026 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	47.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 10/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:30)

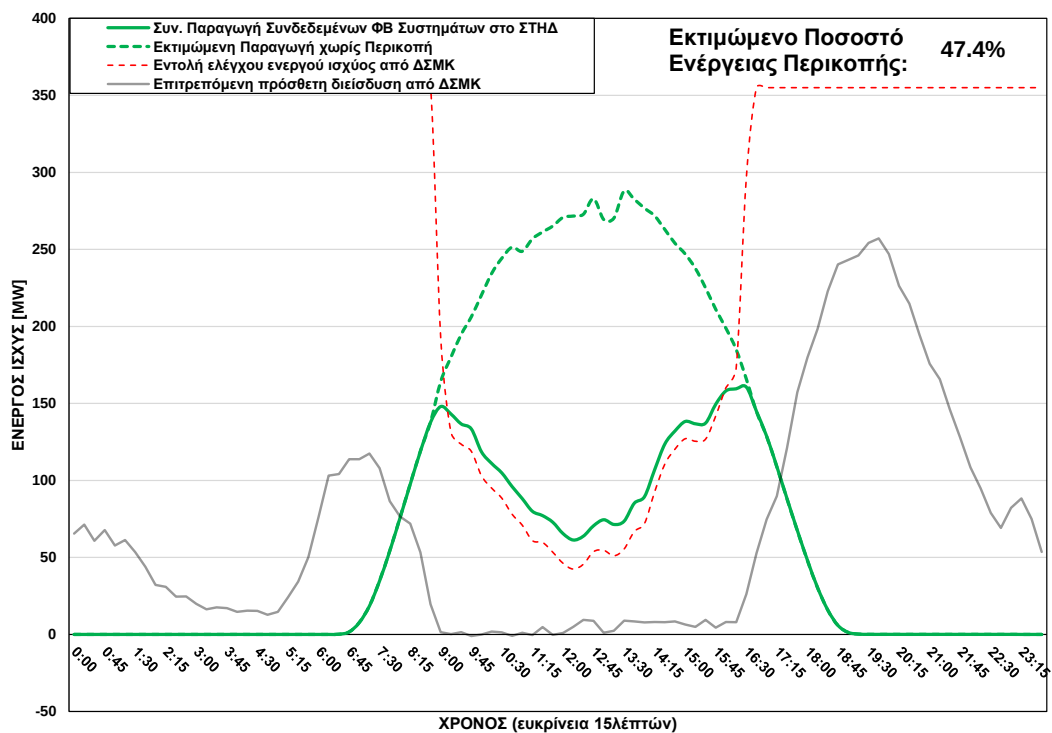


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2221.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1030.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	46.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 11/09/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:45)

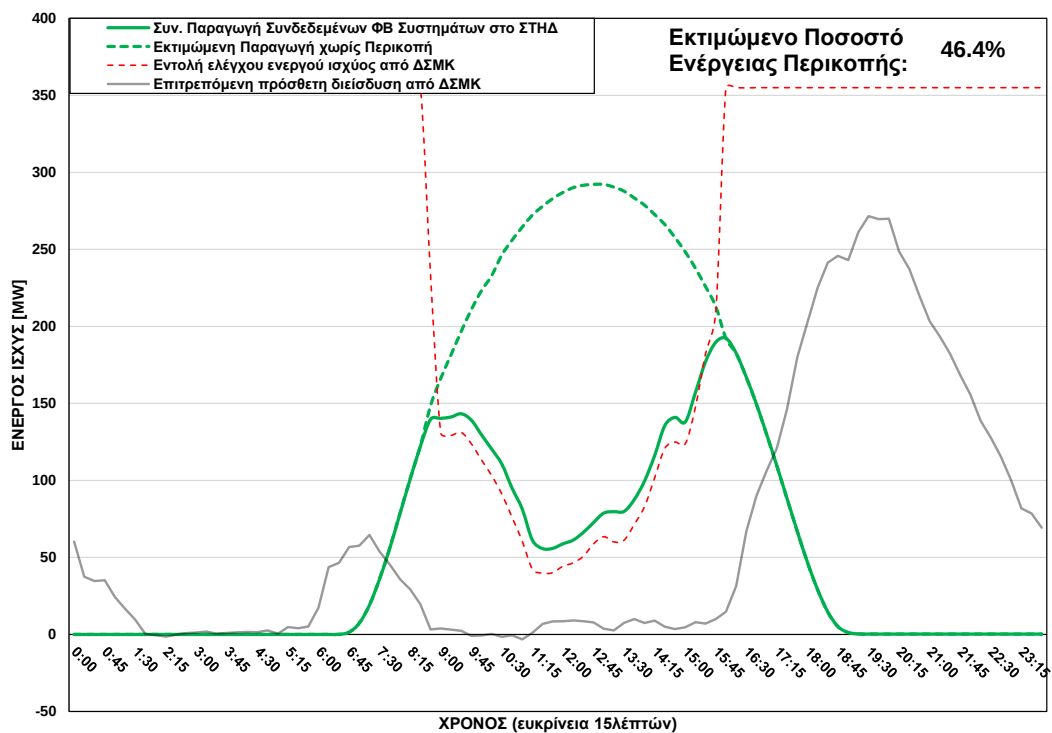

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2170.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	876.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	40.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 12/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:15)

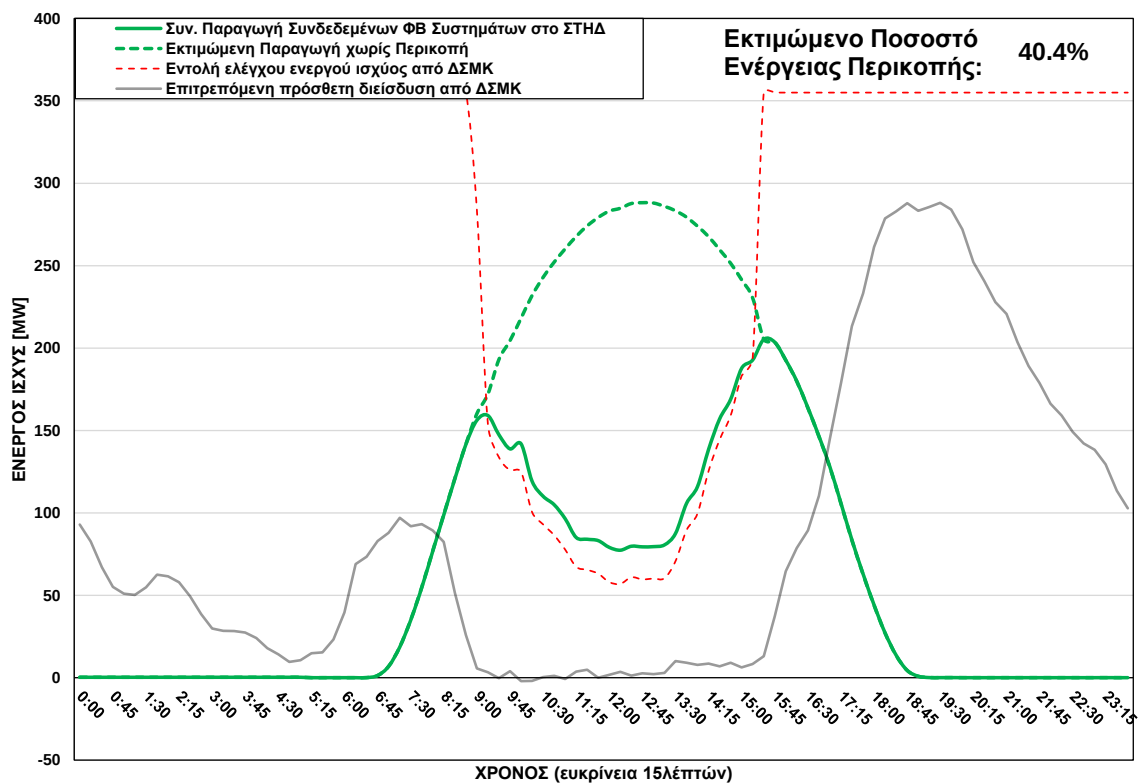


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2142.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	844.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	39.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 13/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:30)

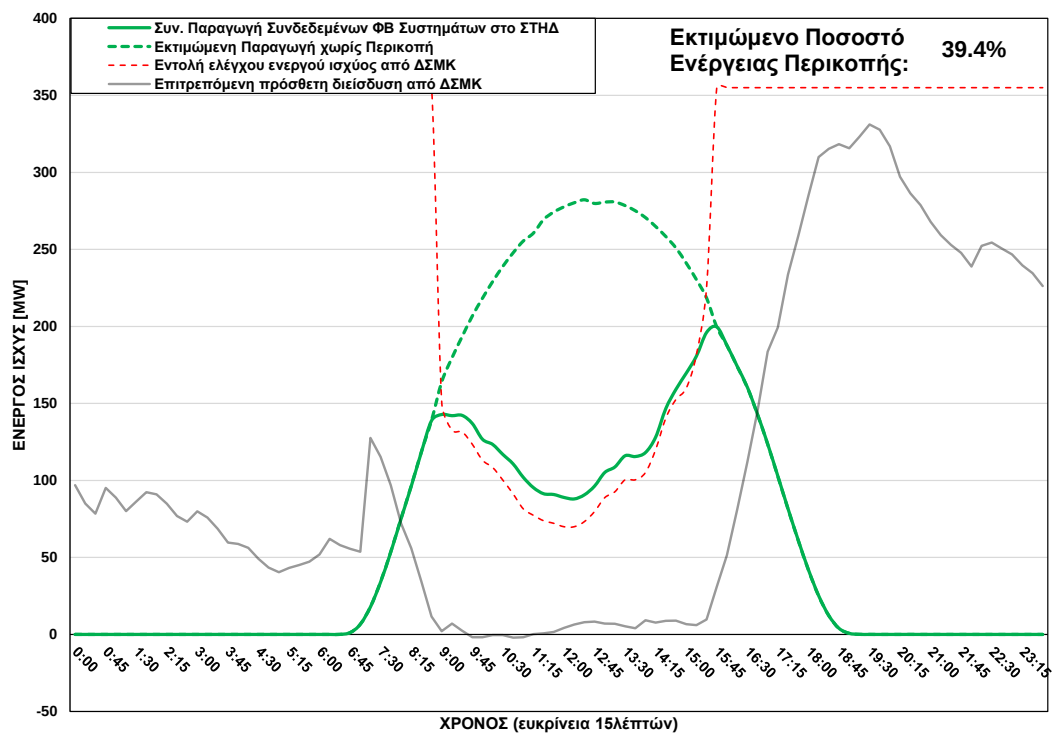


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2088.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1043.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	50.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 14/09/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:45)

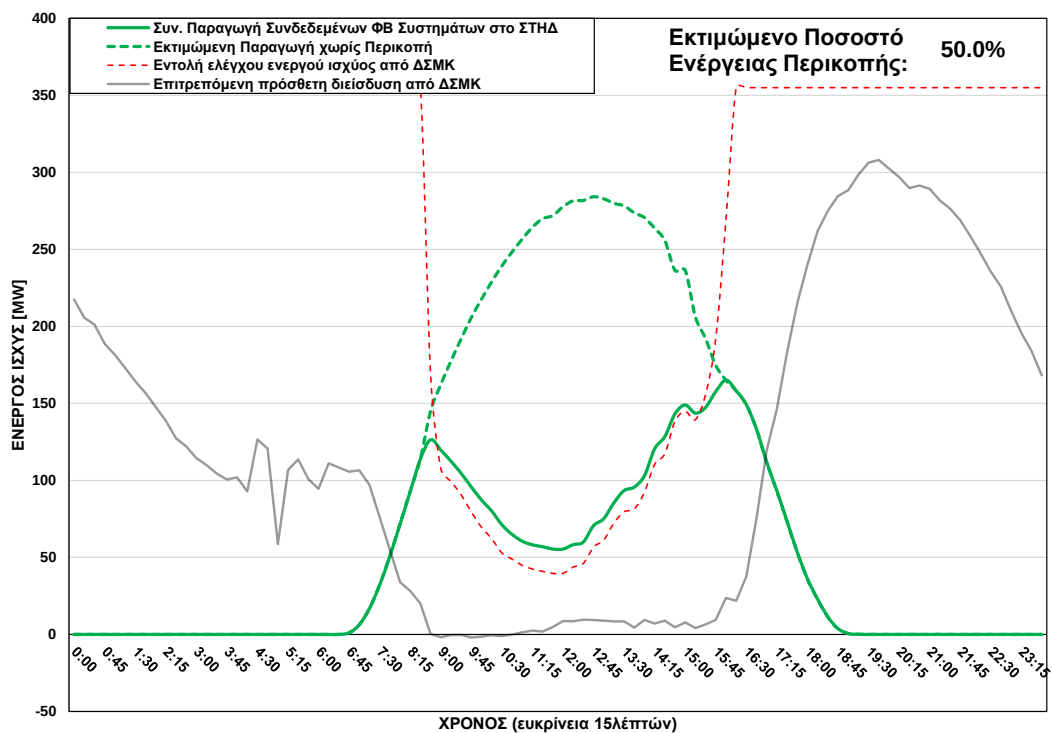


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2130.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	501.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	23.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 15/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 14:45)

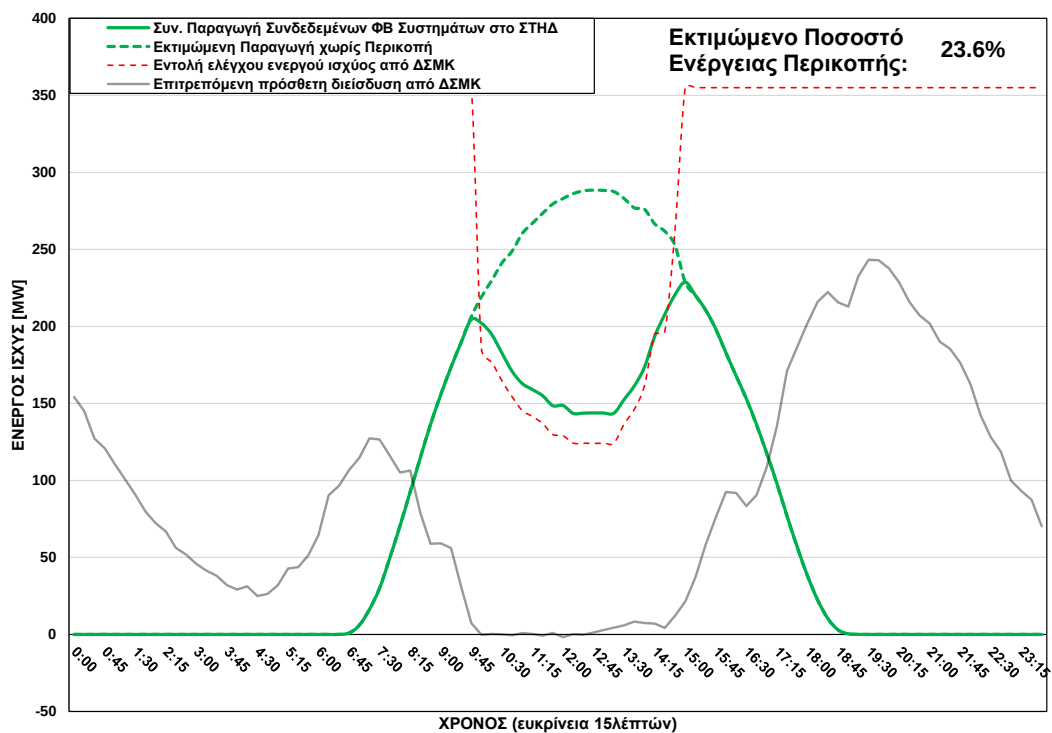


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2074.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	522.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	25.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 16/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 14:30)

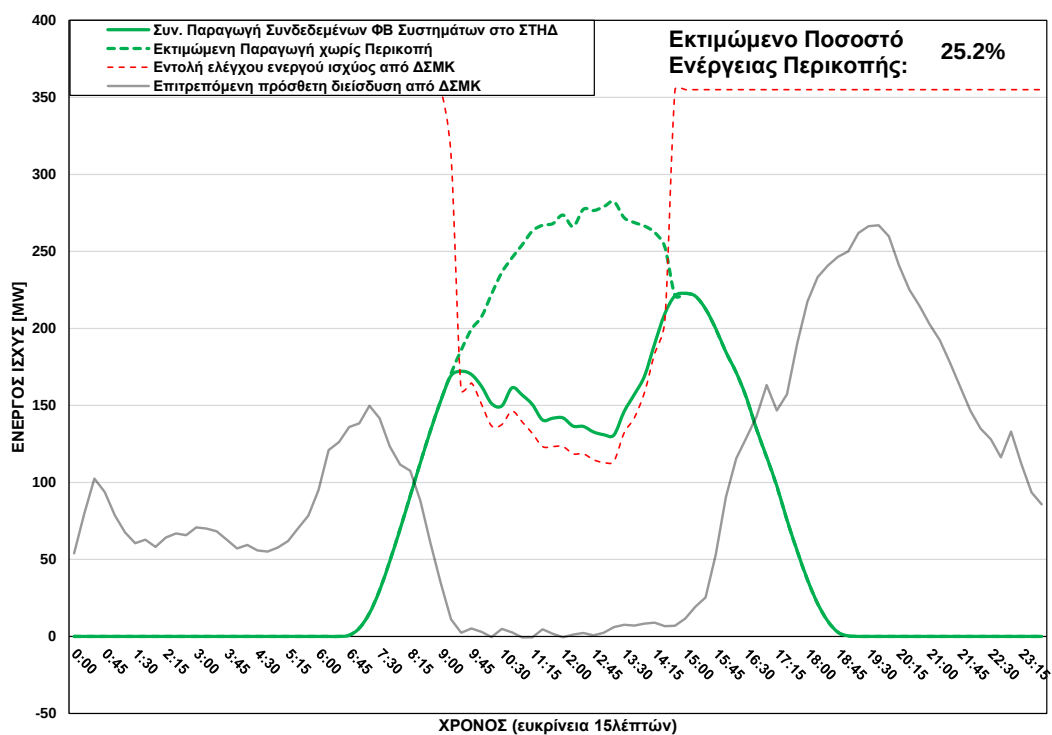


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2067.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	441.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	21.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 17/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 14:15)

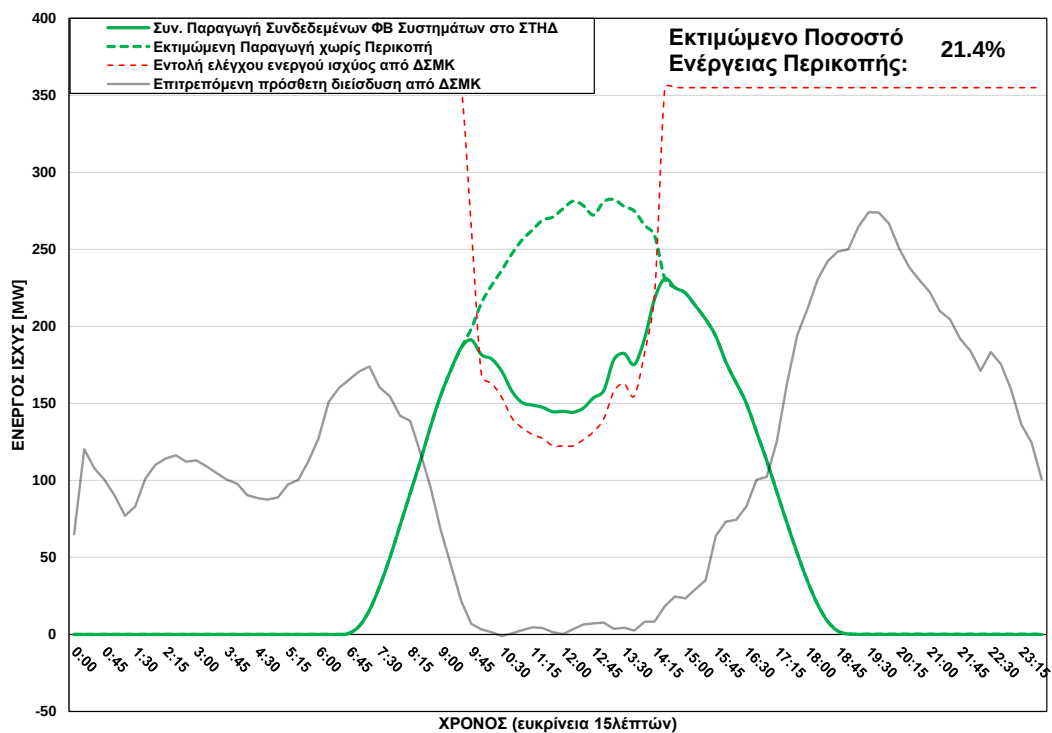


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2099.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	411.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.6%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 18/09/2025 (ώρα περικοπής: 10:15 - 14:15)

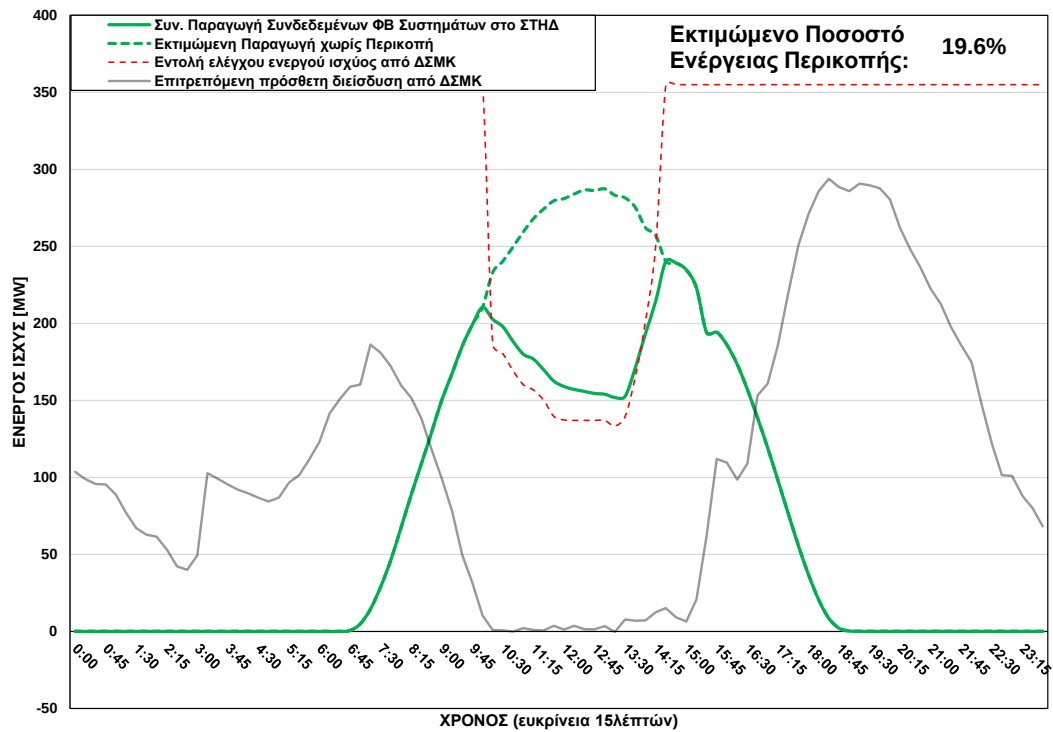


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2059.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1028.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	49.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 19/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:45)

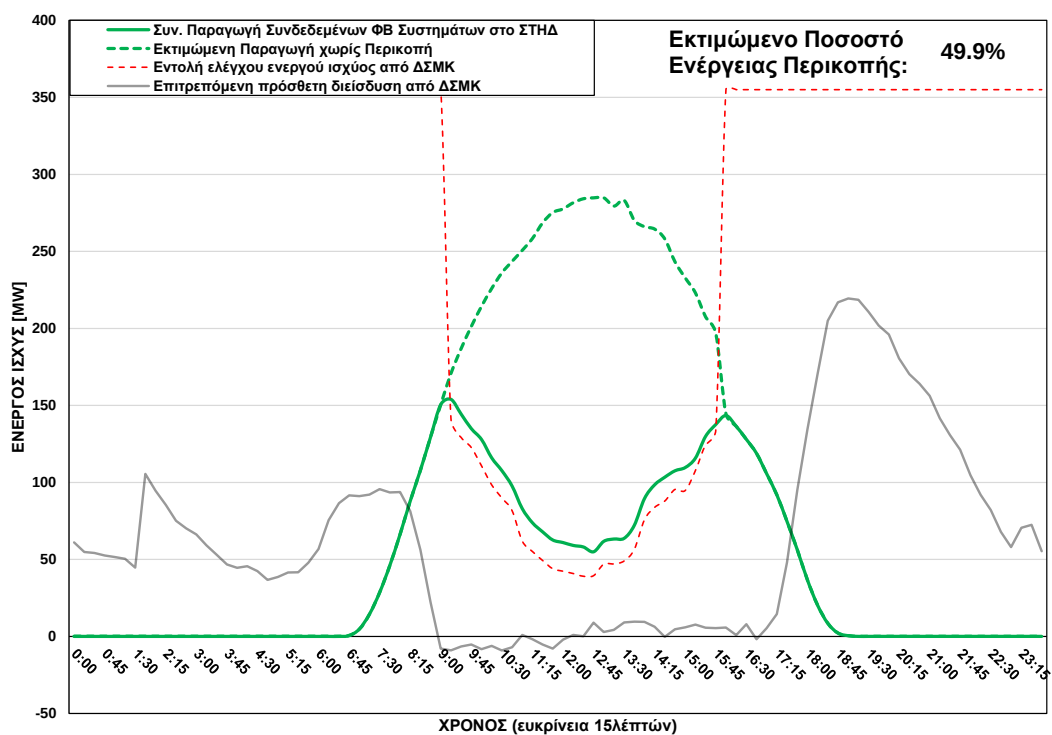


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/09/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής:	8:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-NIC3, PV-LIM3, PV-PAF1
Ωρα Λήξης Περικοπής:	17:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2119.5 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1516.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 101.9MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	71.5%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 20/09/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 17:00)

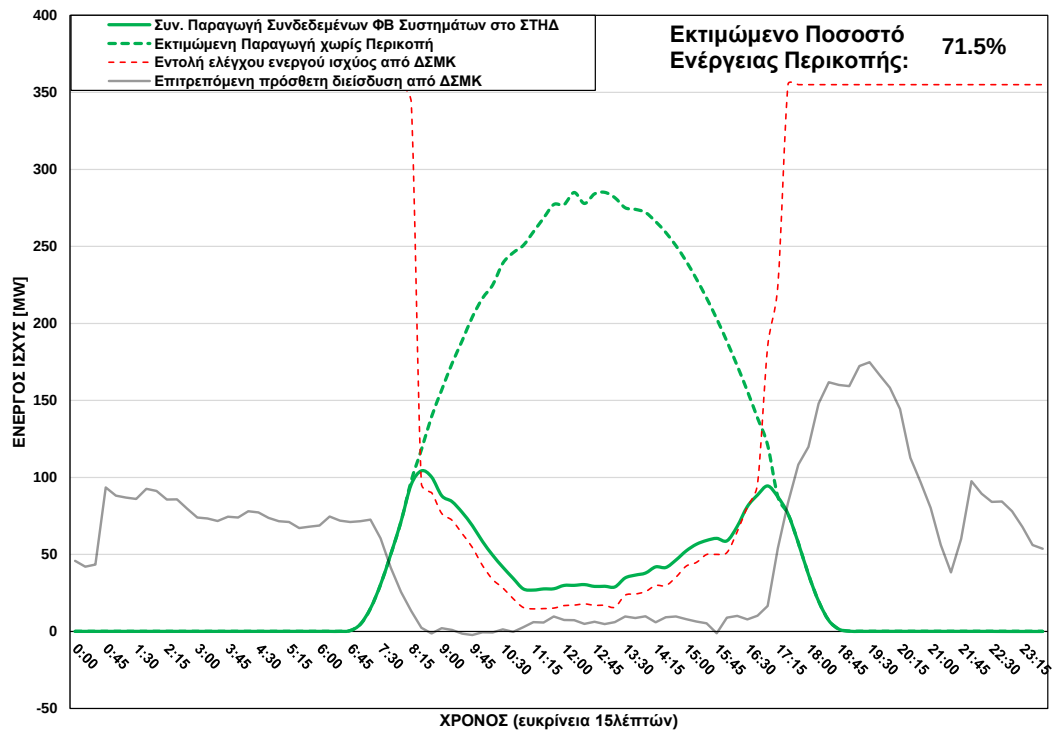


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/09/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, LAR 2, PAF 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM3, PV-LIM1, PV-PAF3
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2106.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 228.7MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1573.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 216.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	74.7%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 21/09/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 17:00)

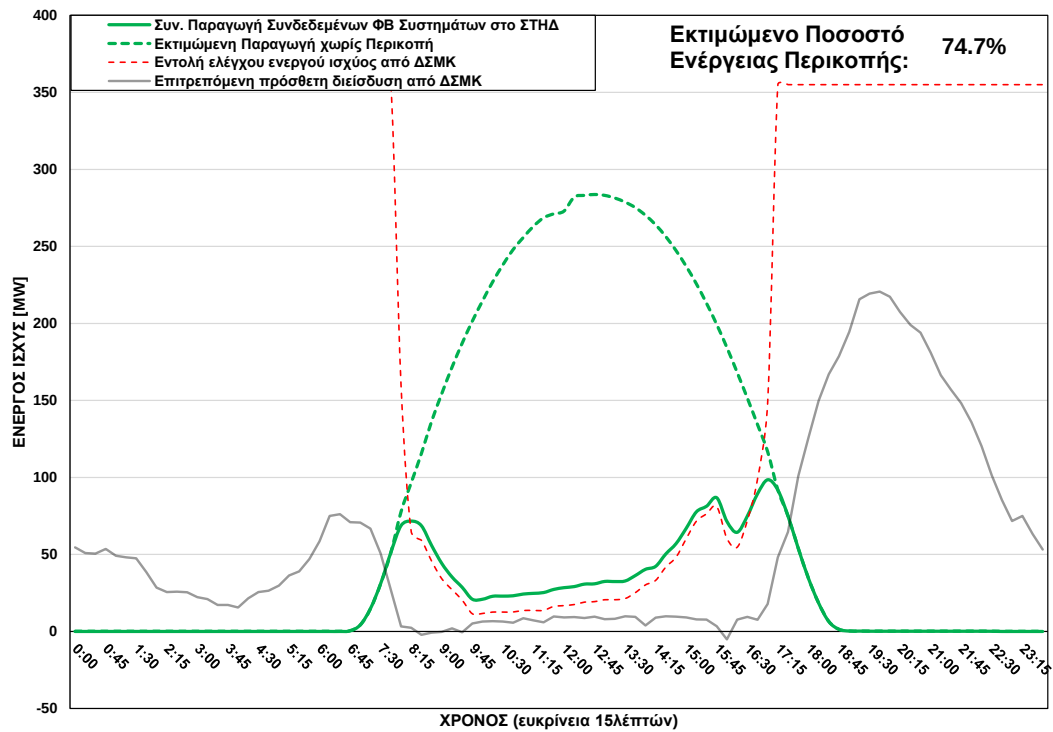


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2098.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	753.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	35.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 22/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 16:15)

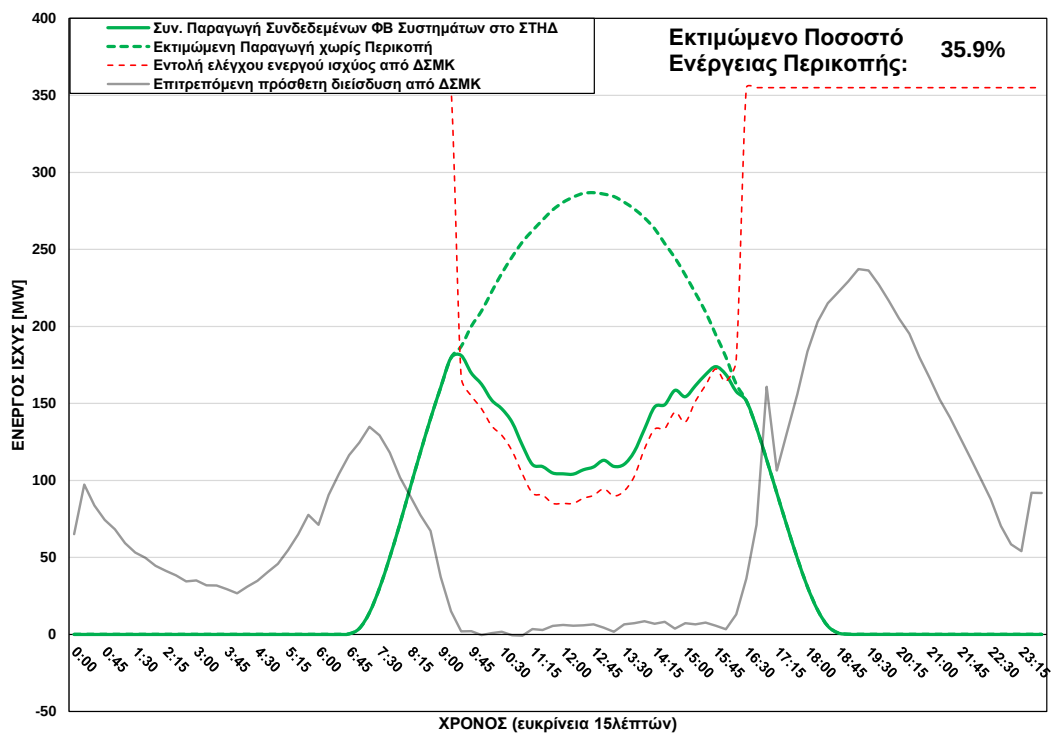


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2107.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	546.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	25.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 23/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 15:30)

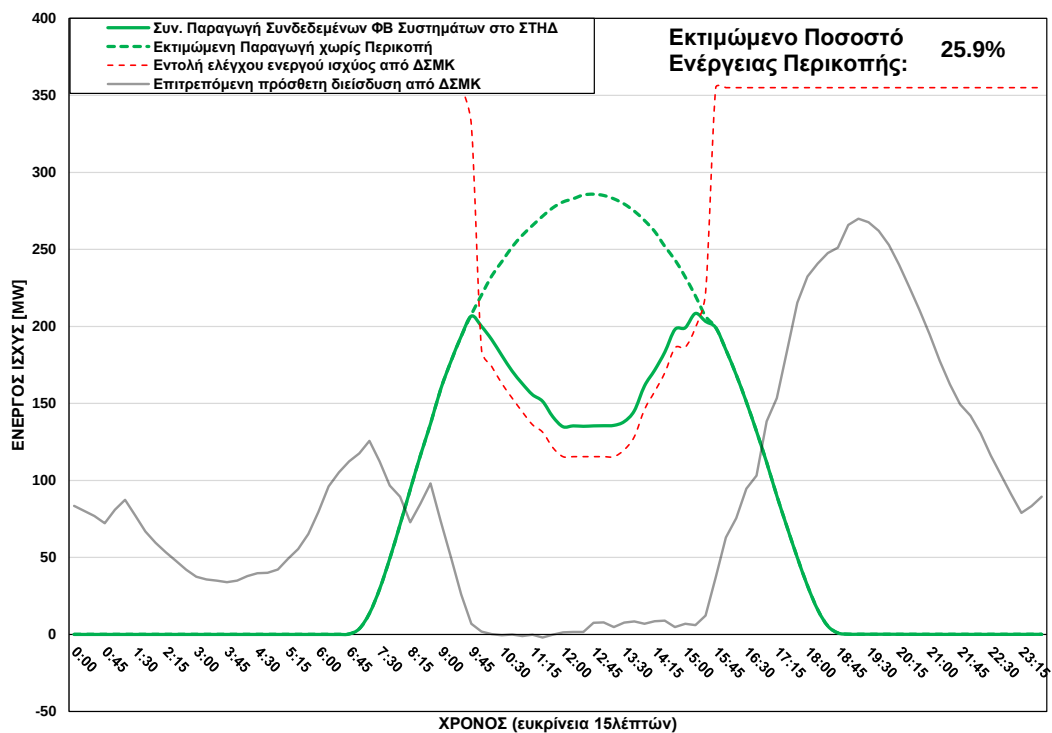


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2058.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	452 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	22.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 24/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 15:30)

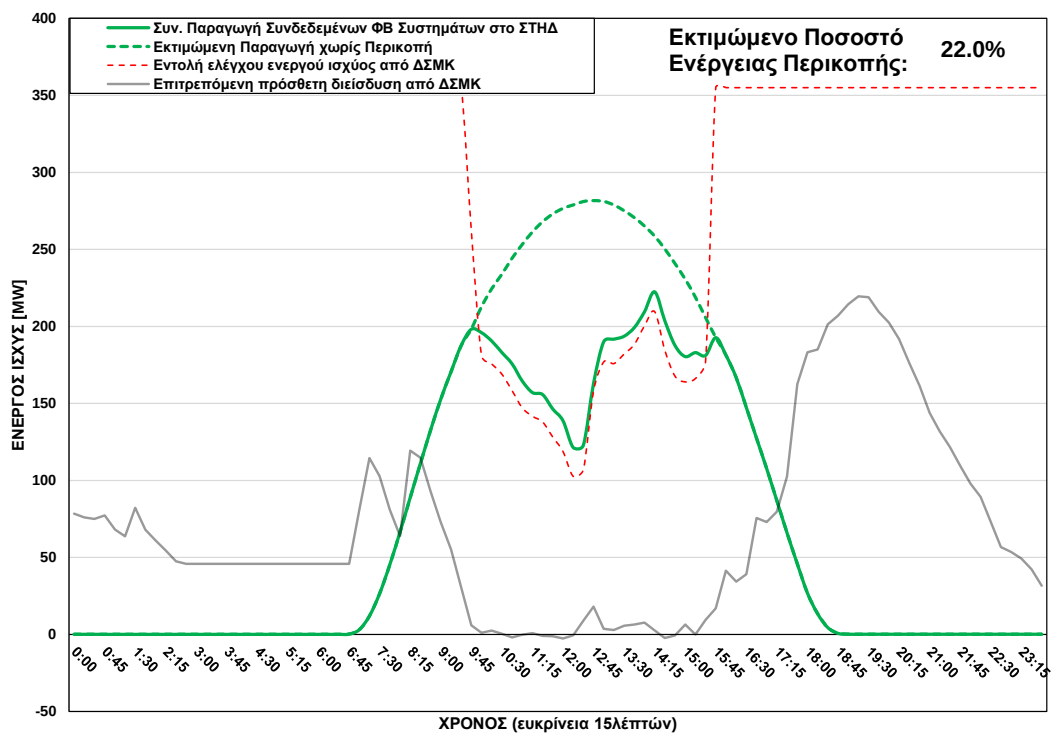


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1981.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	601.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 25/09/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 16:00)

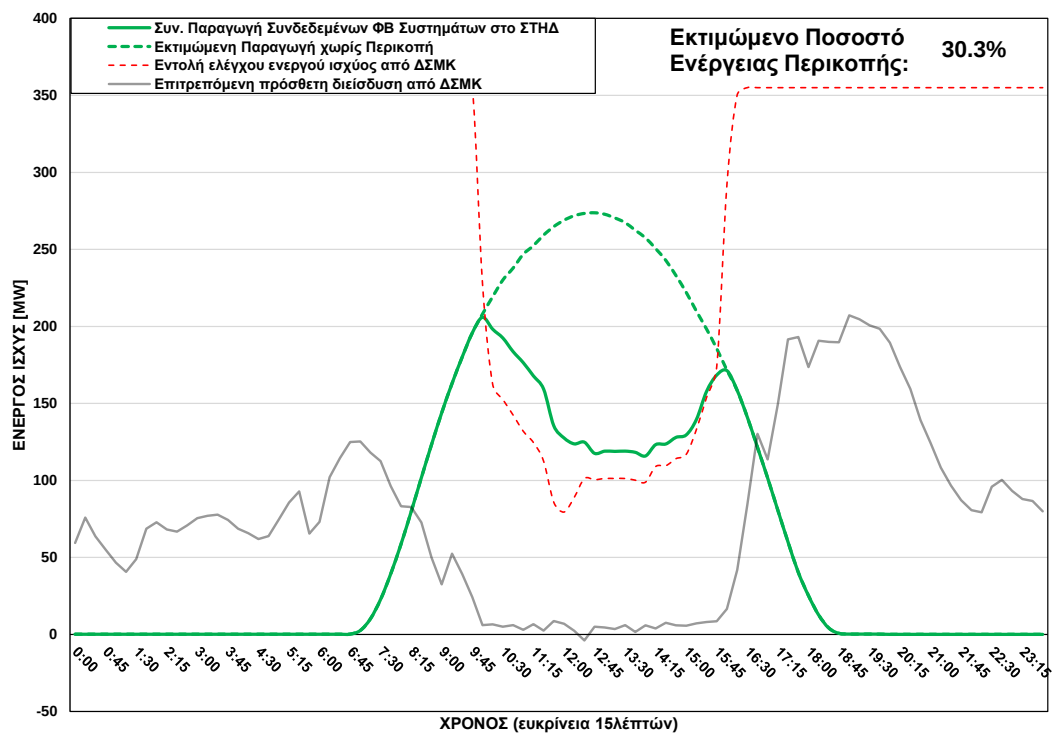


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1965.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	600 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 26/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 15:00)

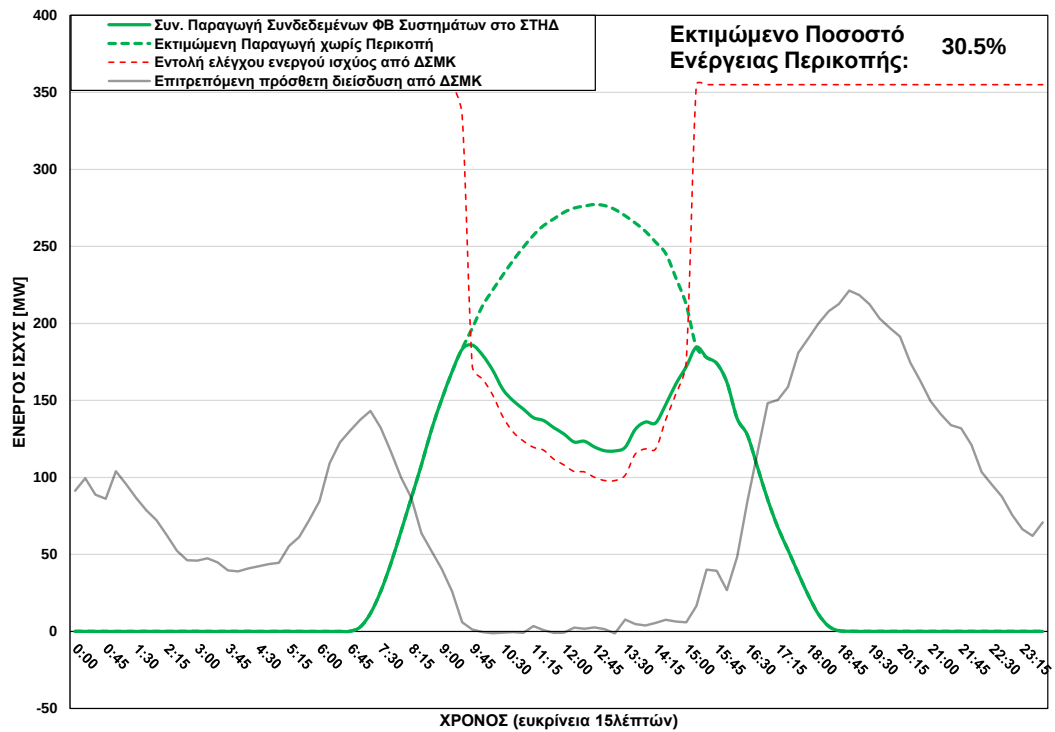


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/09/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής:	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC4
Ωρα Λήξης Περικοπής:	15:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1989.2 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1145.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 8.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	57.6%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 27/09/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:45)

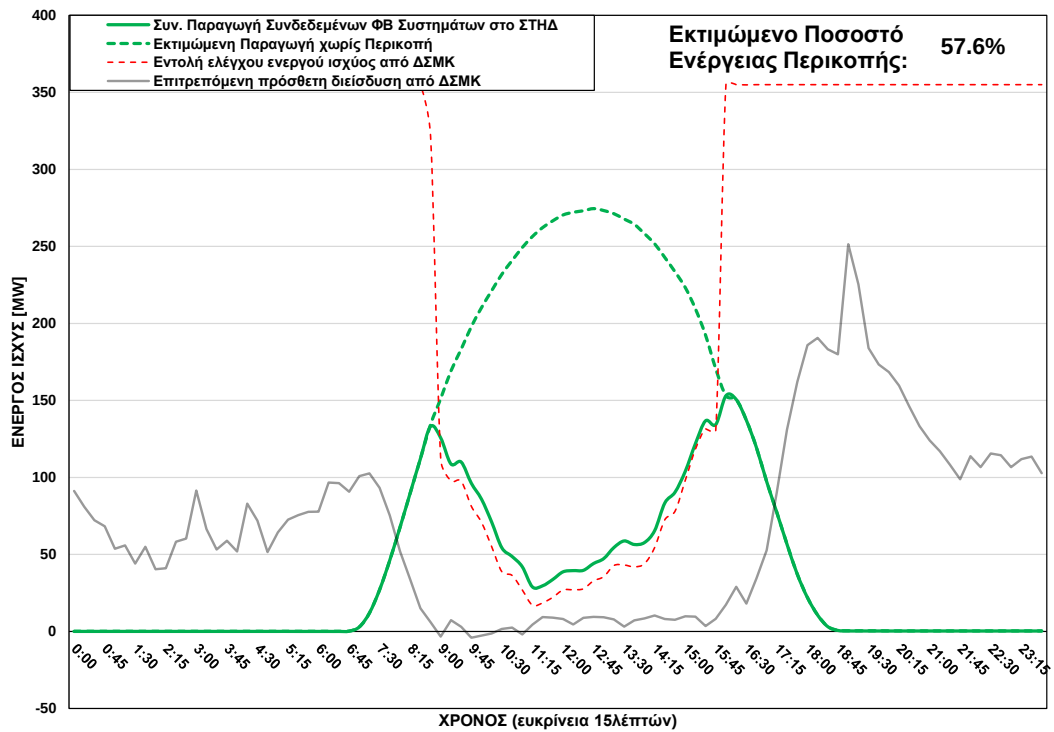


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/09/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE):
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LIM 2
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1981.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 34.9MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1325.7 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	66.9%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 28/09/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:45)

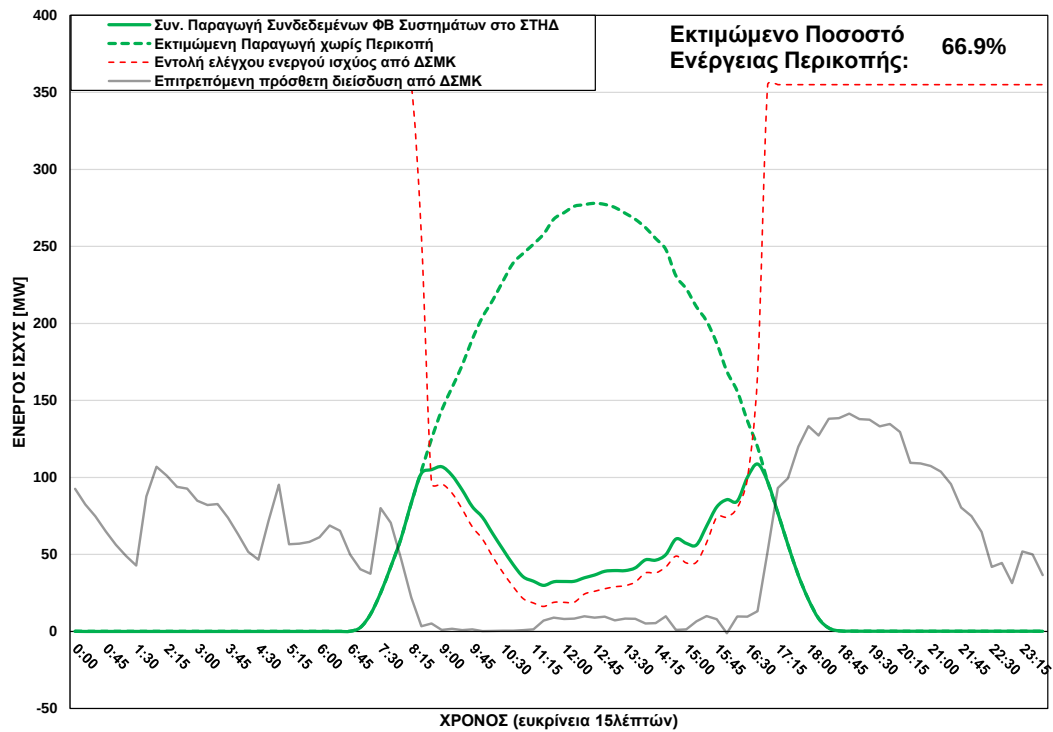


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/09/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1997.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	902.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	45.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 29/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 16:15)

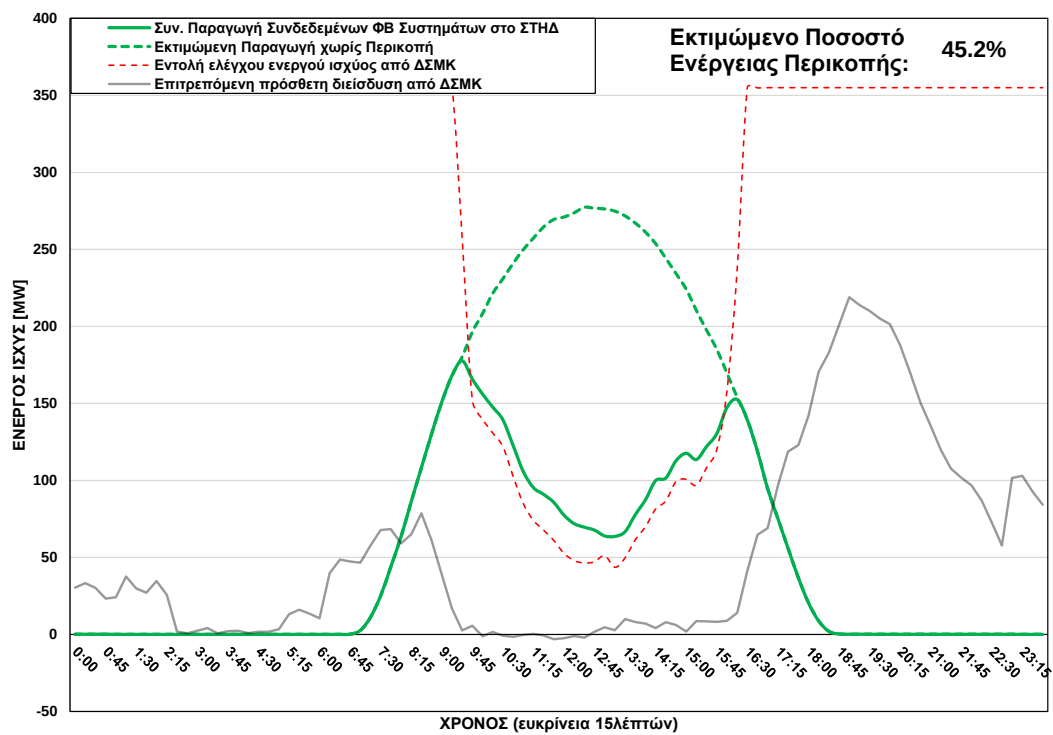


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/09/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1938.4 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1082.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 13.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	55.9%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 30/09/2025 (ώρα περικοπής: 09:30 - 16:45)

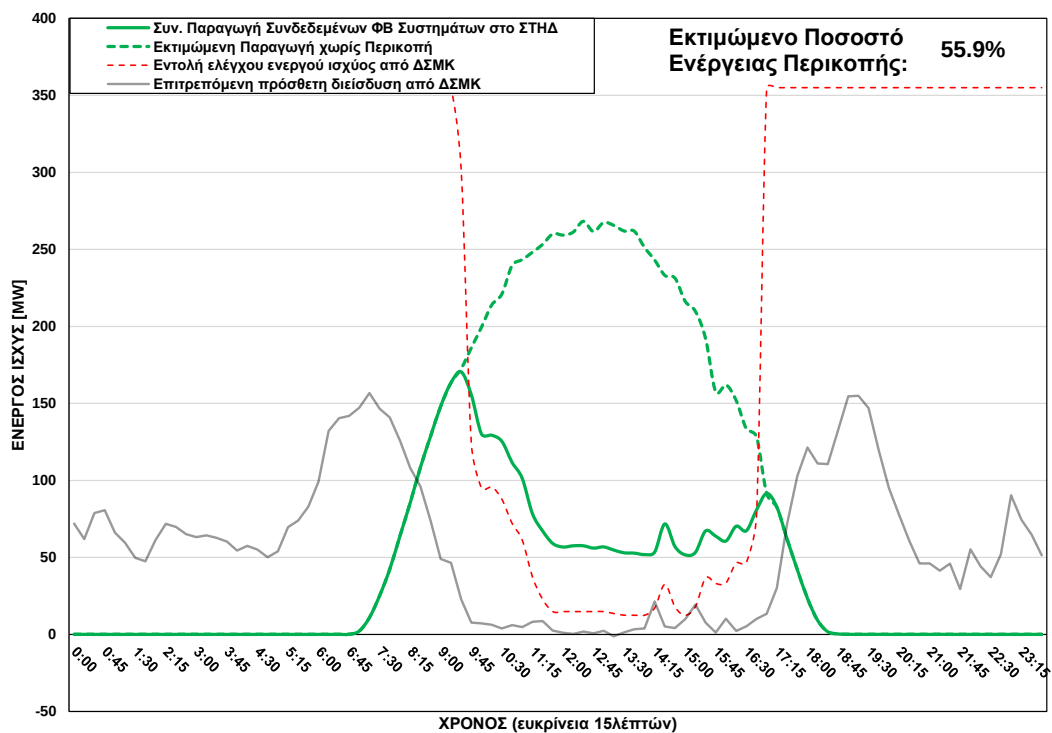


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/10/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:30
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1894.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1122.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	59.23%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 01/10/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:30)

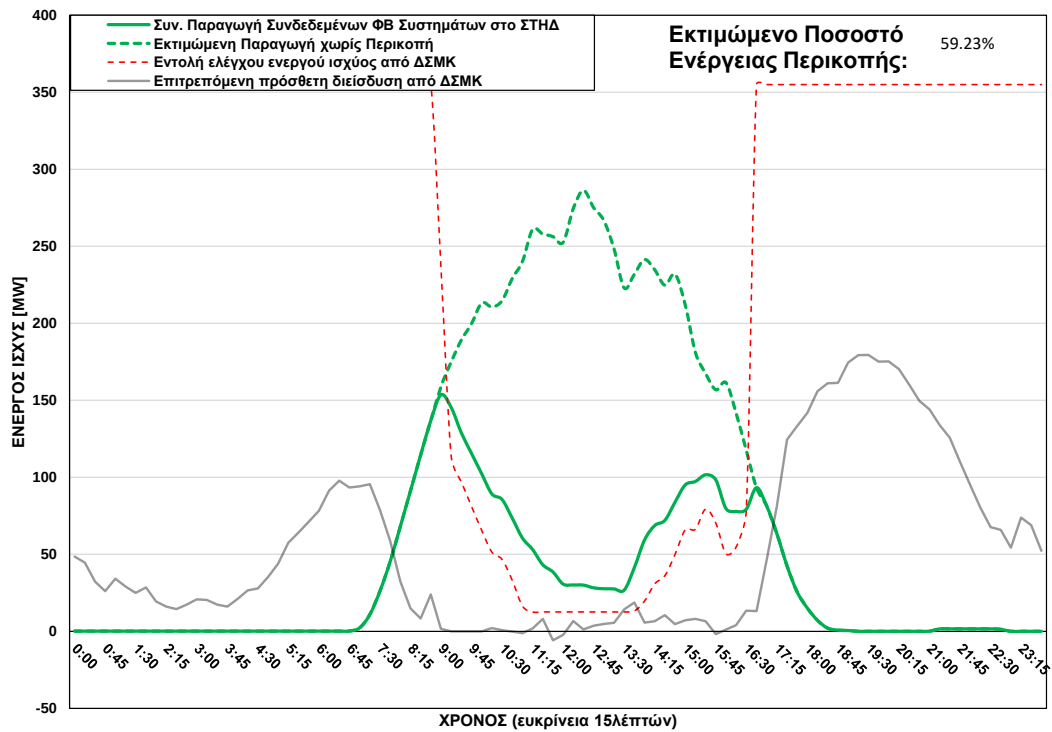


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/10/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:45
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	-
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:30
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	-
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1904.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	674.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	35.42%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 02/10/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 16:30)

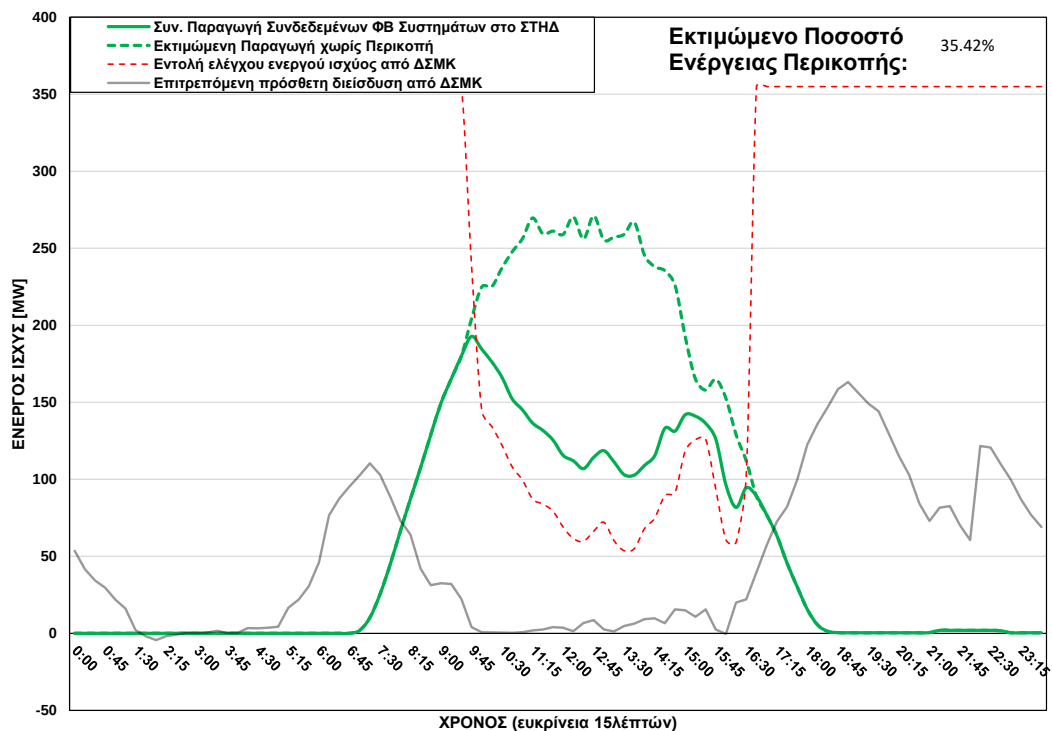


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1984 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1116.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 12.5MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	56.29%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 03/10/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:30)

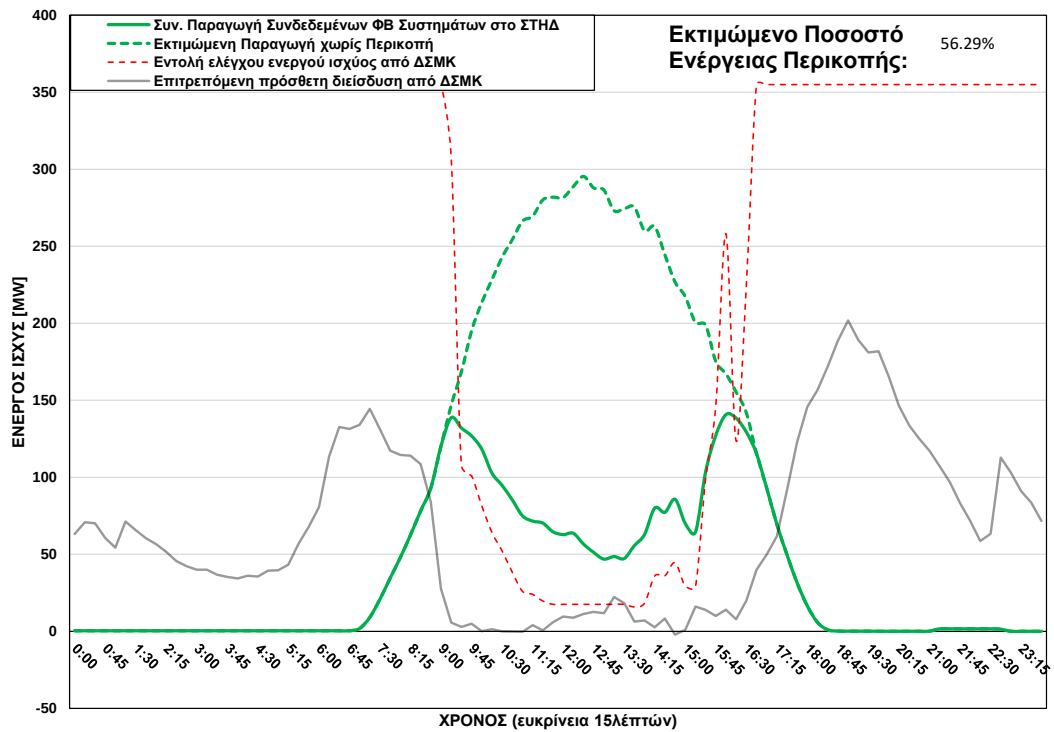

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	12:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1913 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 13.5MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1072.5 MWh	
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	56.06%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 04/10/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:45)

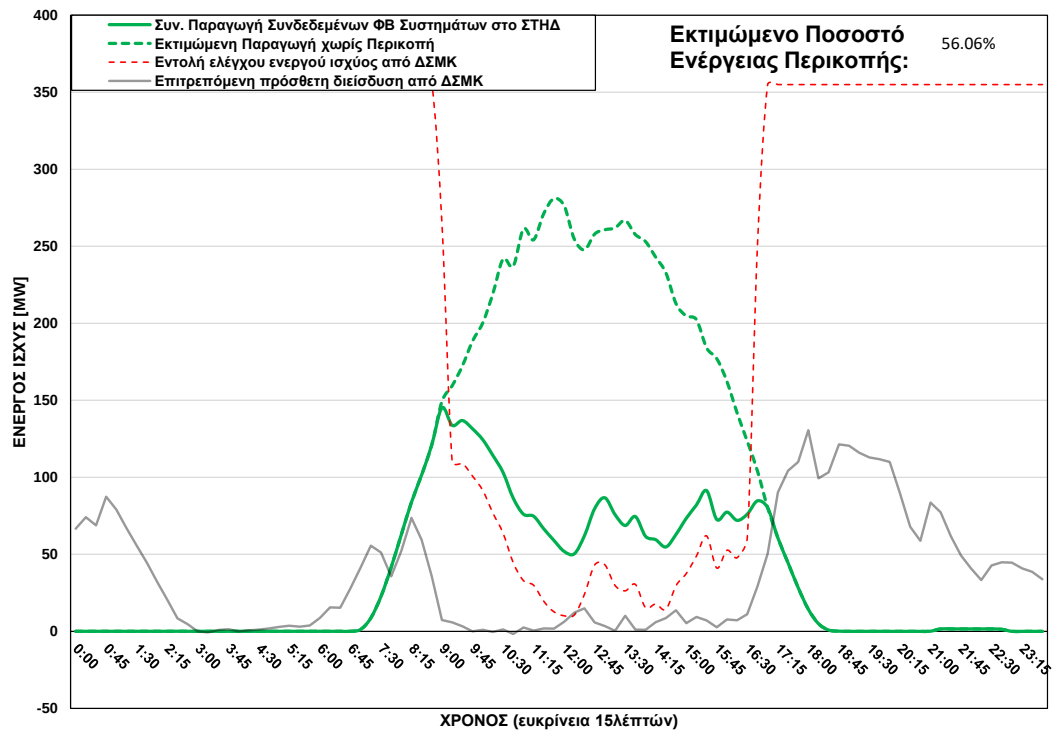

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, NIC 3, LAR 1, LIM 1, PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1976.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 335.8MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1676.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 22.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	84.84%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 05/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 17:30)

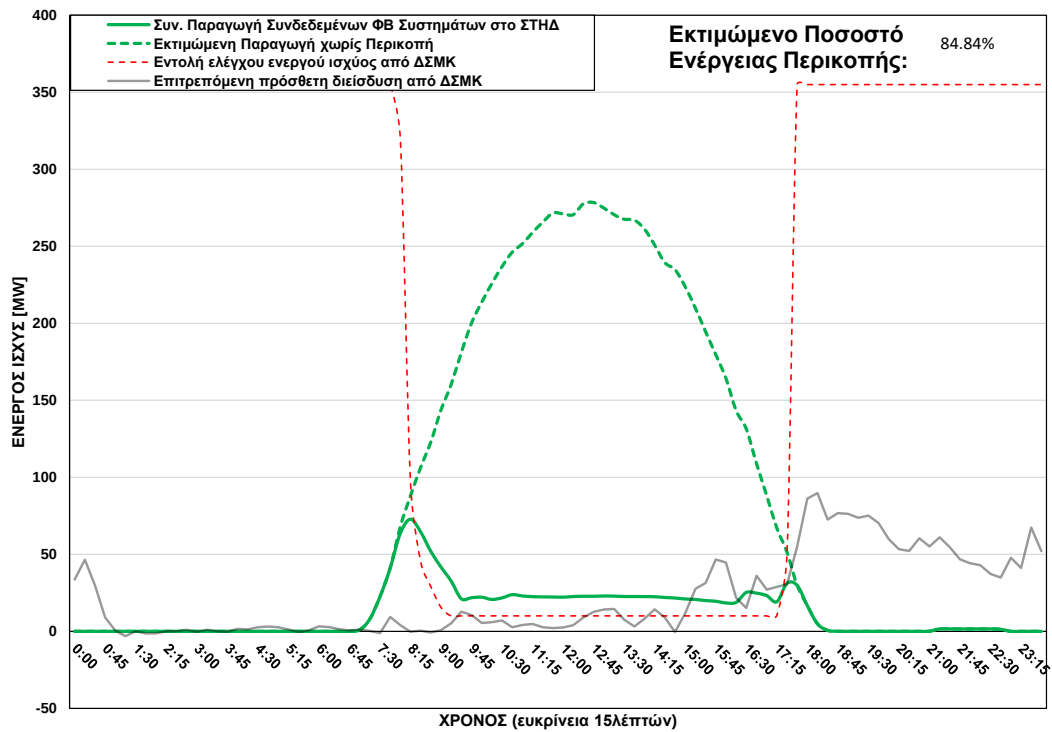

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1952.7 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1278.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 17MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	65.49%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 06/10/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:45)

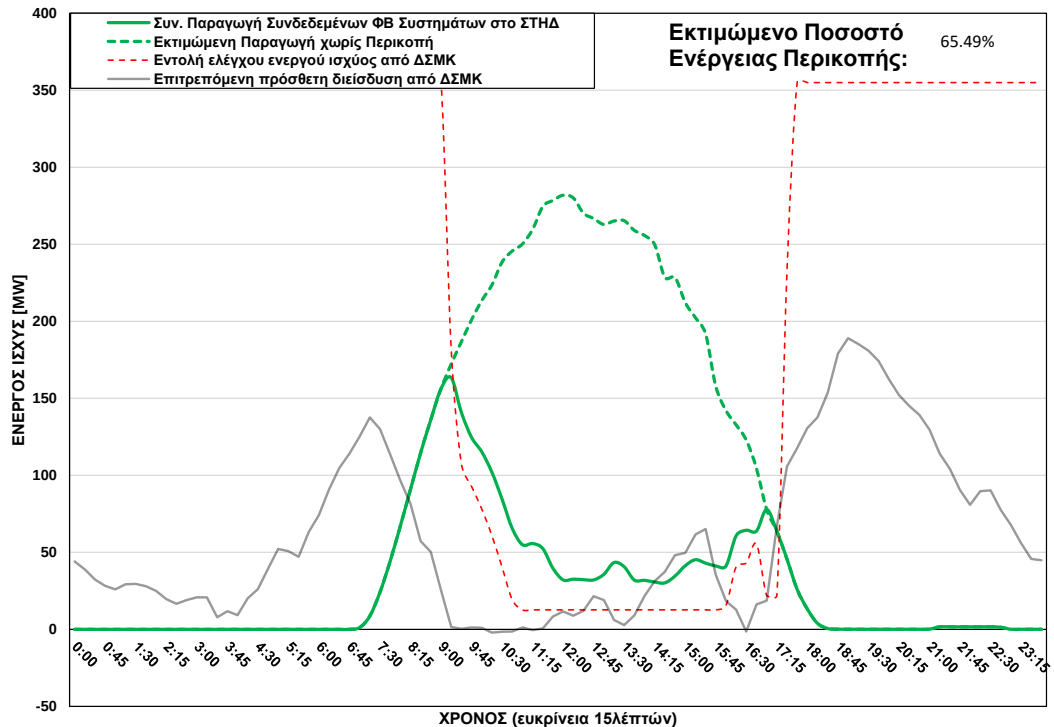


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 13:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1662 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	861.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 8.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	51.85%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 07/10/2025 (ώρα περικοπής: 09:45 - 16:15)

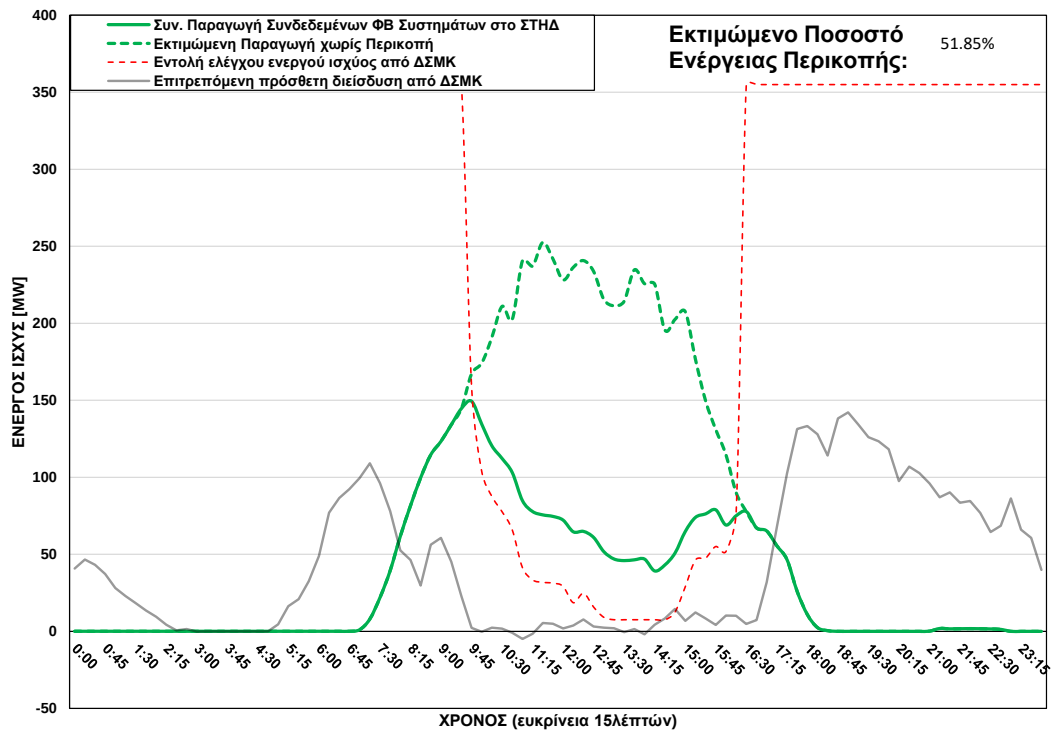

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, LIM 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC2, PV-NIC4, PV-LCA/FAM2, PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1753.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 59MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1296.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 80.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	73.92%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 08/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 17:00)

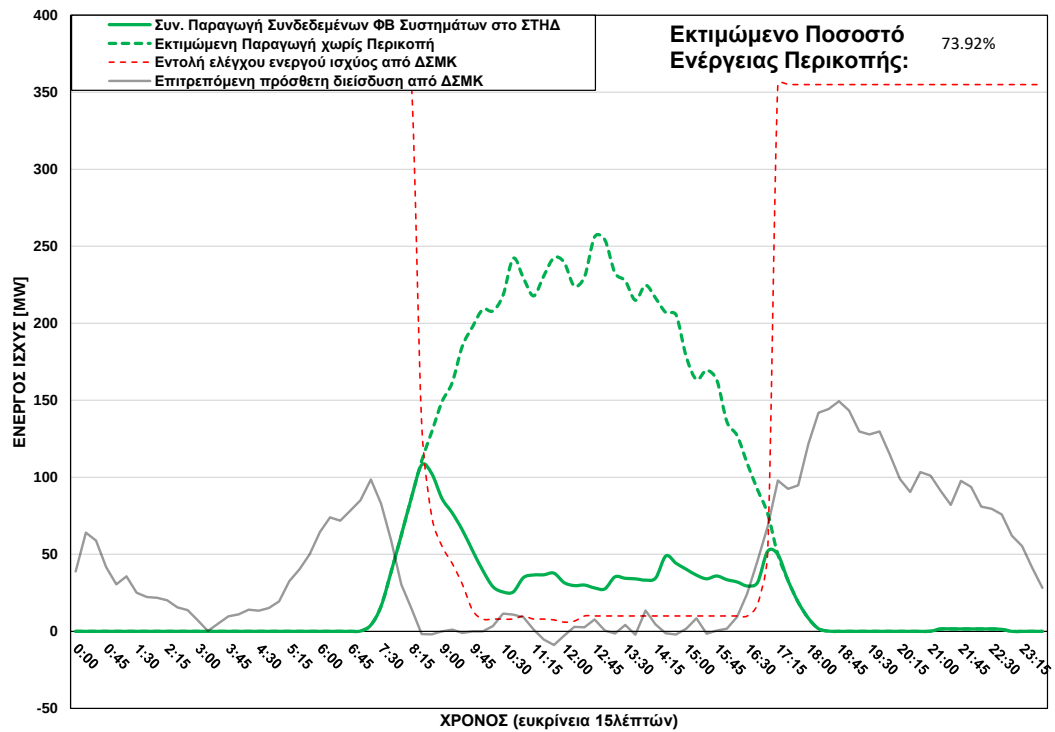

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-LIM3, PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1717.2 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1182 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 47.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	68.86%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 09/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:00)

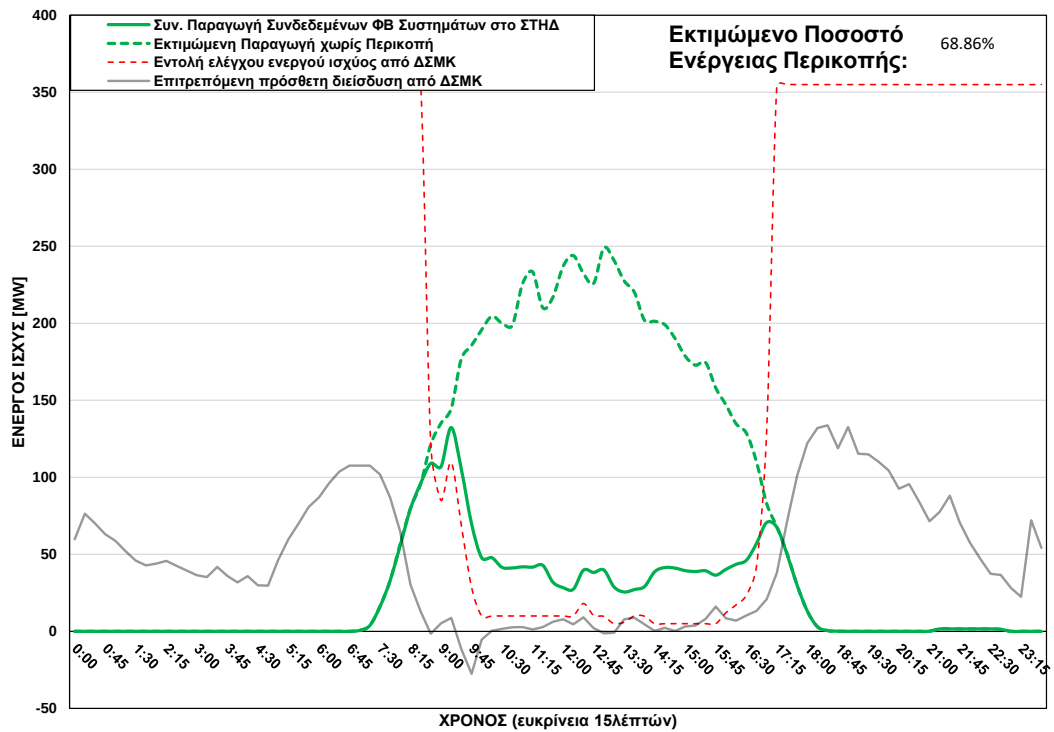

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC3, PV-LIM1, PV-PAF1, PV-ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1960.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 29MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1328.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 120.5MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.74%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 10/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 16:30)

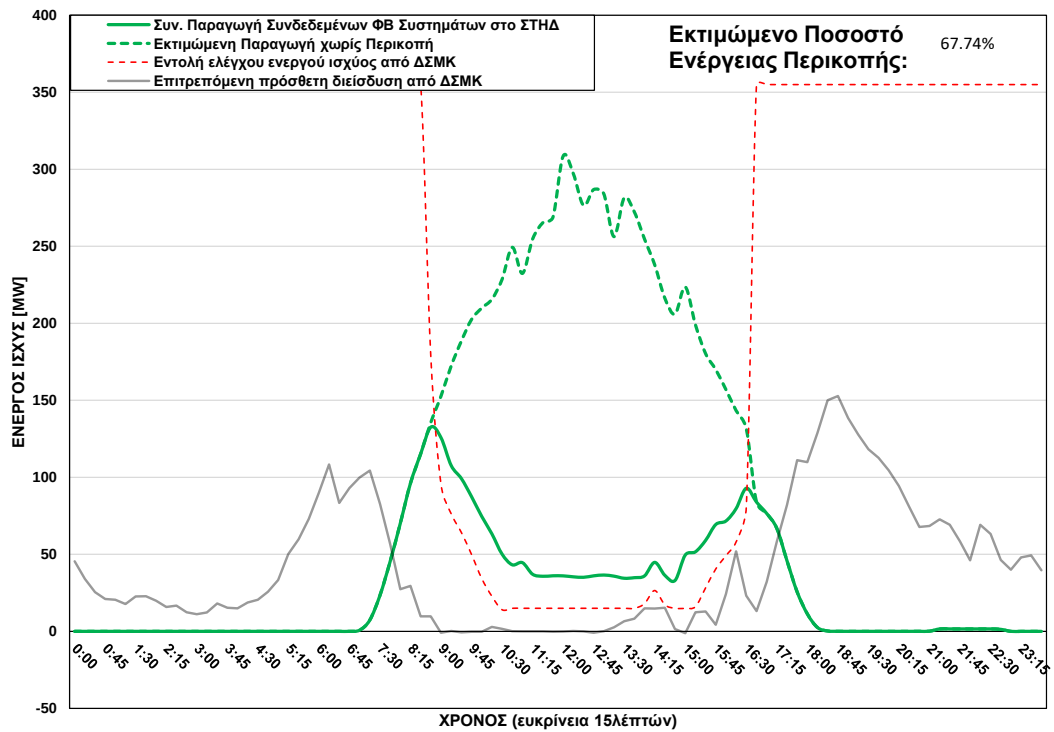

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:15	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 3, LAR 1, LAR 2, LIM 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-PAF3, PV-ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 12:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2101.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 293.7MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1644.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 28.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	78.28%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 11/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 17:15)

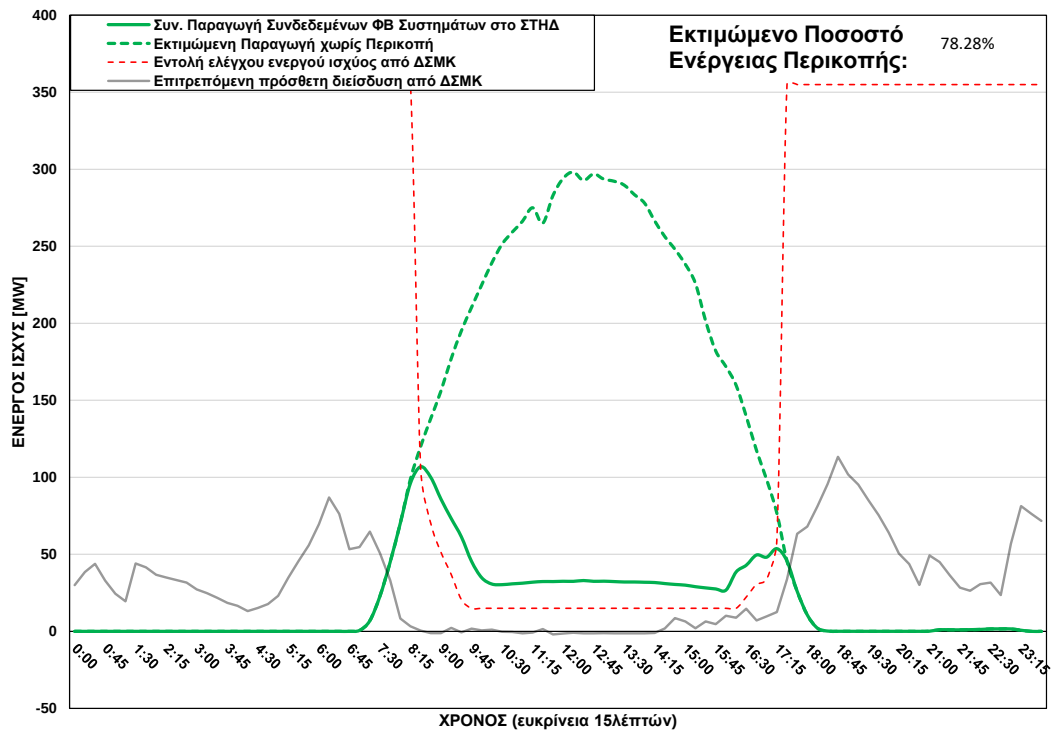

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	7:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3, PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	17:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 07:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1582.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 28.9MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1136.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 54.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	71.81%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 12/10/2025 (ώρα περικοπής: 07:45 - 17:00)

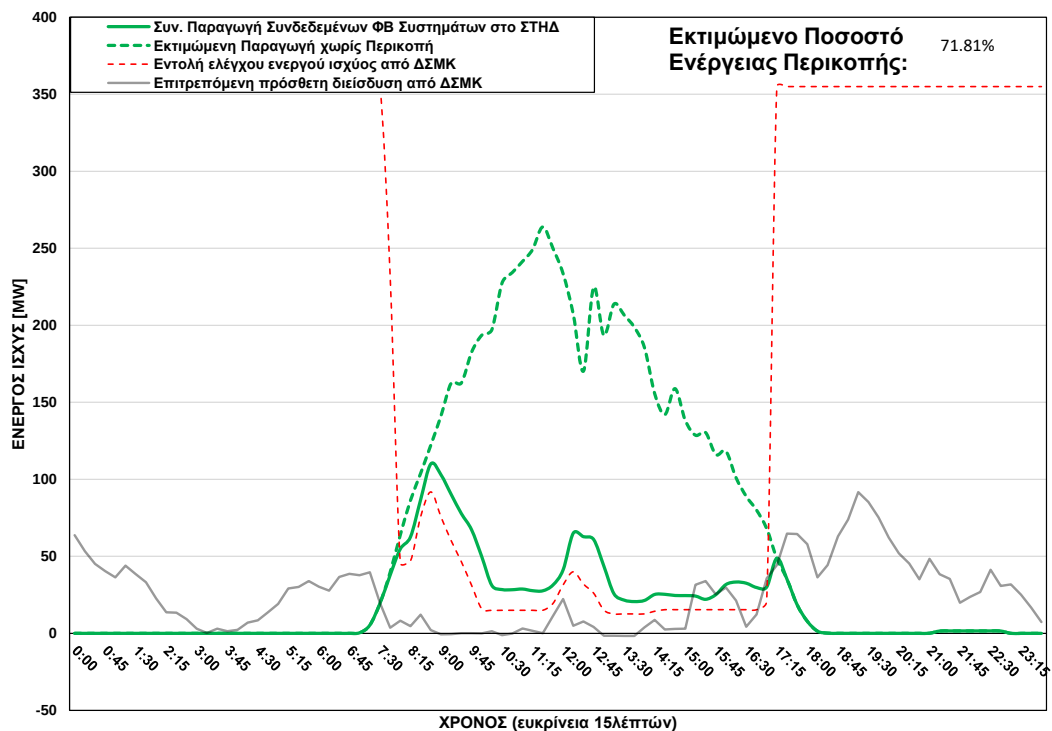


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC2, PV-NIC4, PV-LCA/FAM2, PV-LIM1, PV-LIM3, PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2133 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 21.6MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1549.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 196.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	72.63%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 13/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:00)

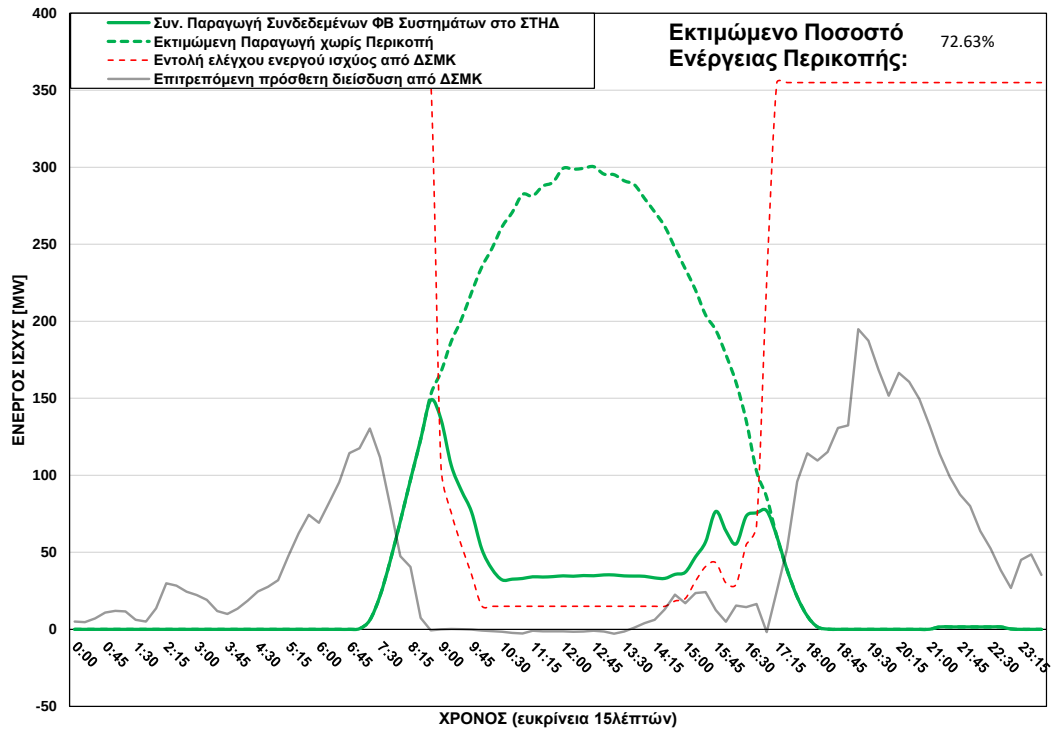

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC3, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3, PV-PAF1, PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2022.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 38.3MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1494.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 192.3MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	73.9%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 14/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:45)

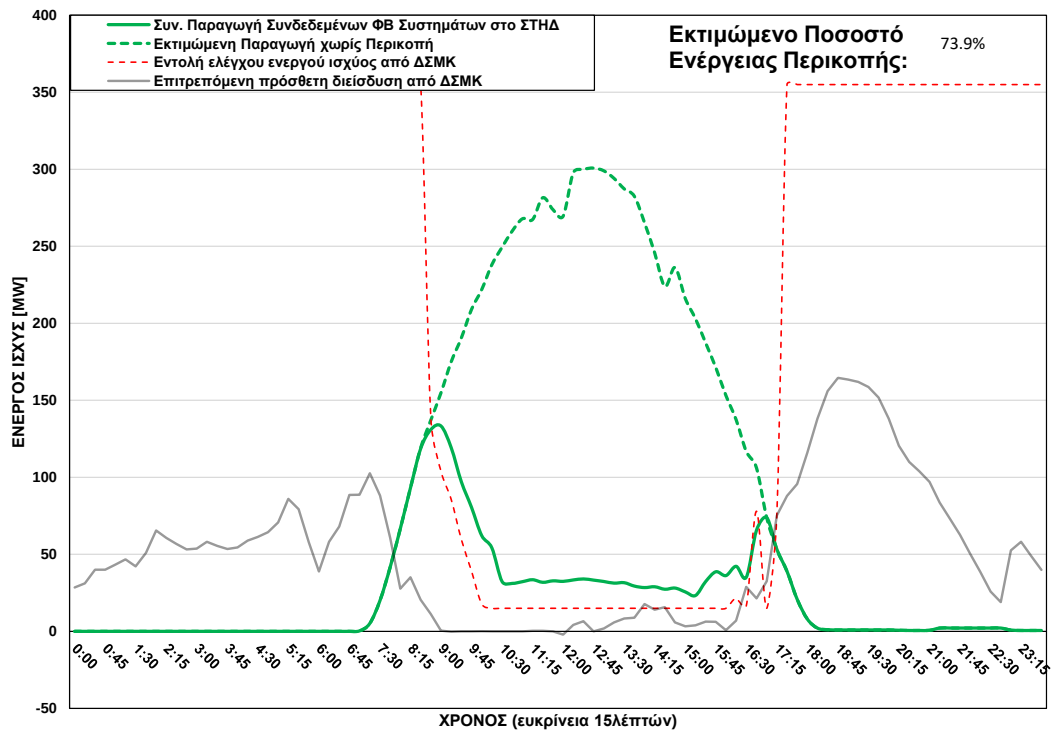

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 3, LIM 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LIM1, PV-PAF3, PV-ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1953.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 179.1MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1324.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 76.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.78%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 15/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:30)

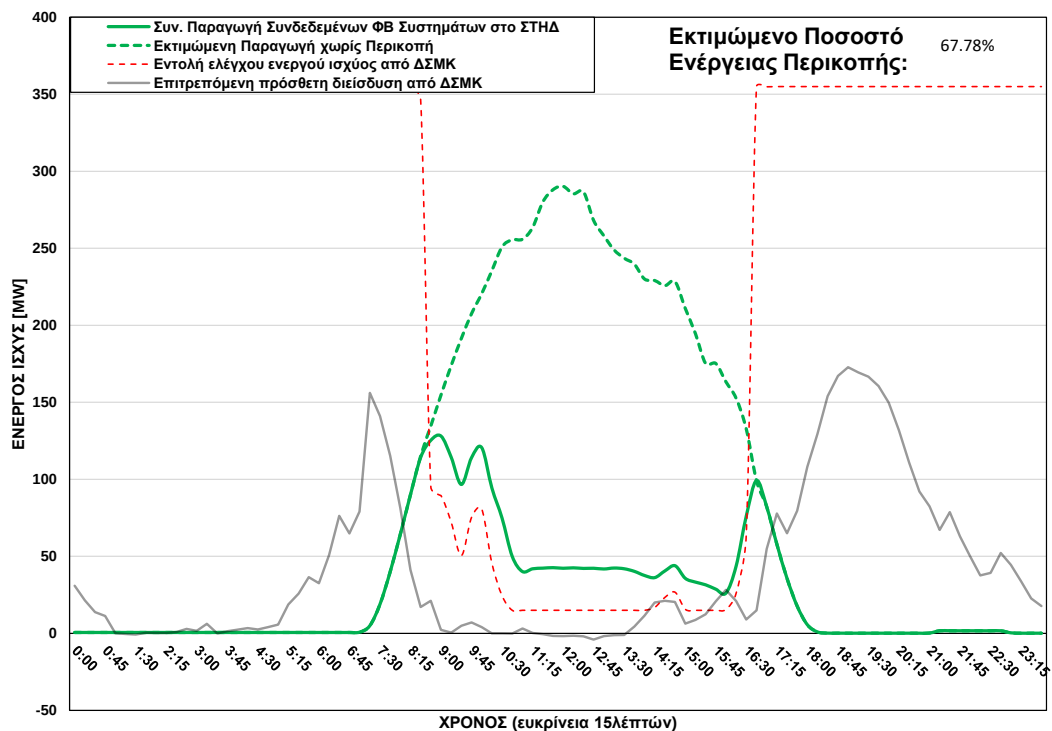

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 1, LAR 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1922.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 88MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1243 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 17.8MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	64.66%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 16/10/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:45)

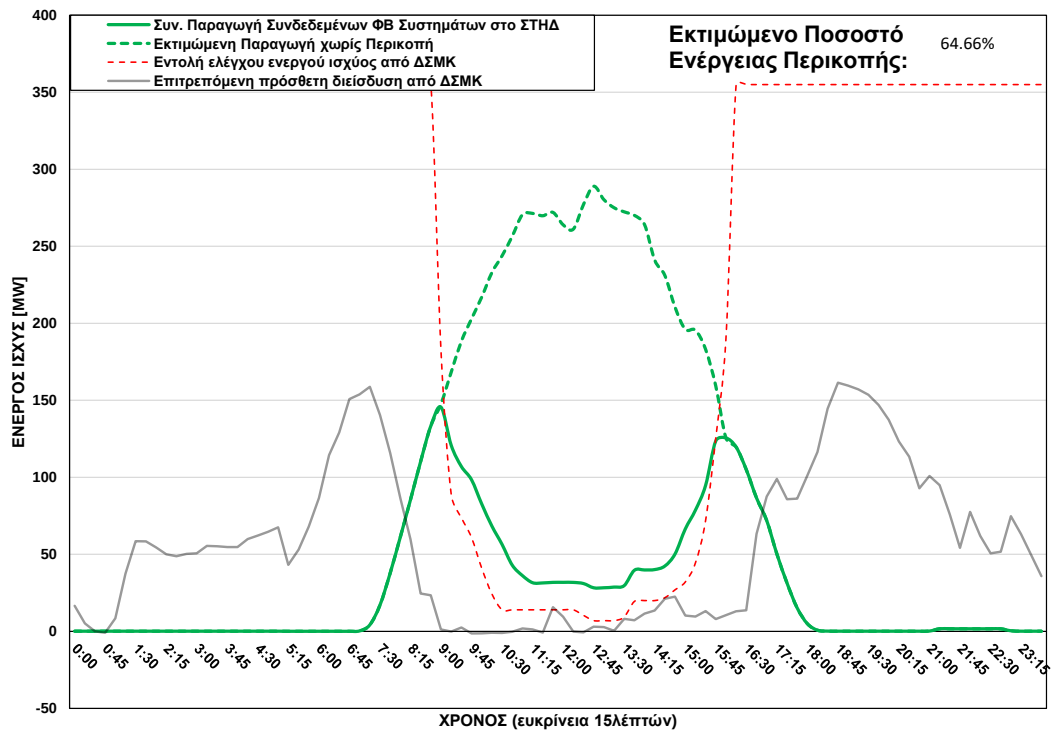

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, LIM 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM2, PV - ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2001.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 67.3MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1380.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 54.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	69%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 17/10/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 17:00)

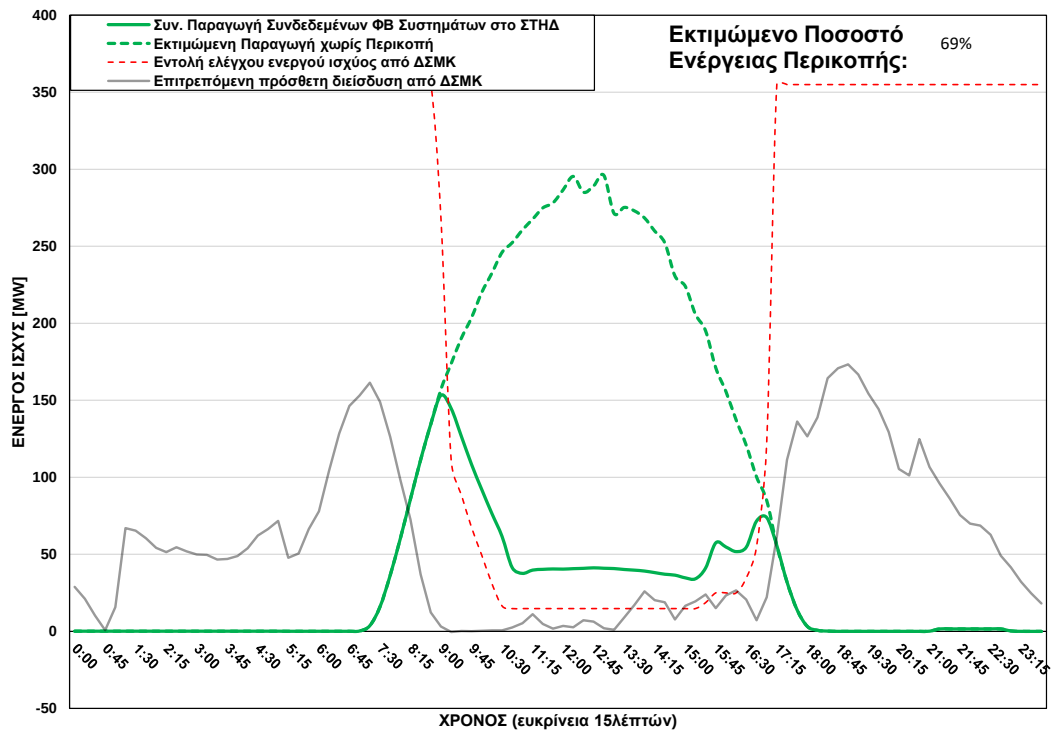


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): PAF 1, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-LIM1, PV-LIM3, PV-ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	17:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2054.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 84.8MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1601.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 123.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	77.96%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 18/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:15)

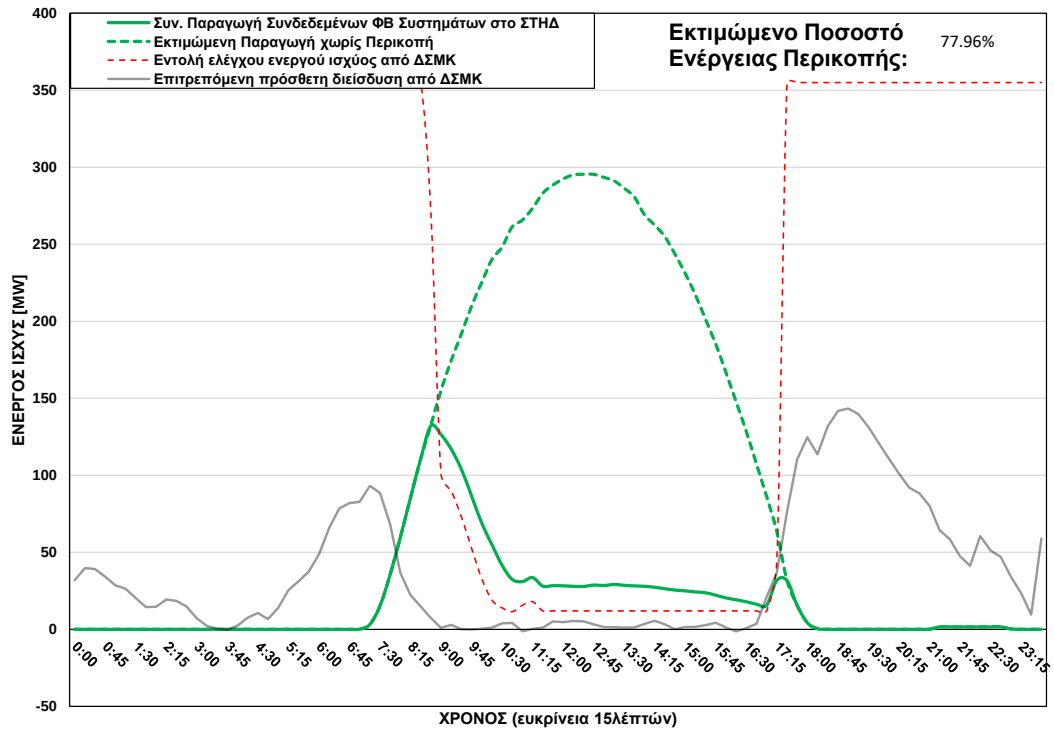

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC3, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3, PV-PAF1, PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1790.4 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1337.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 193.4MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	74.69%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 19/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 17:00)

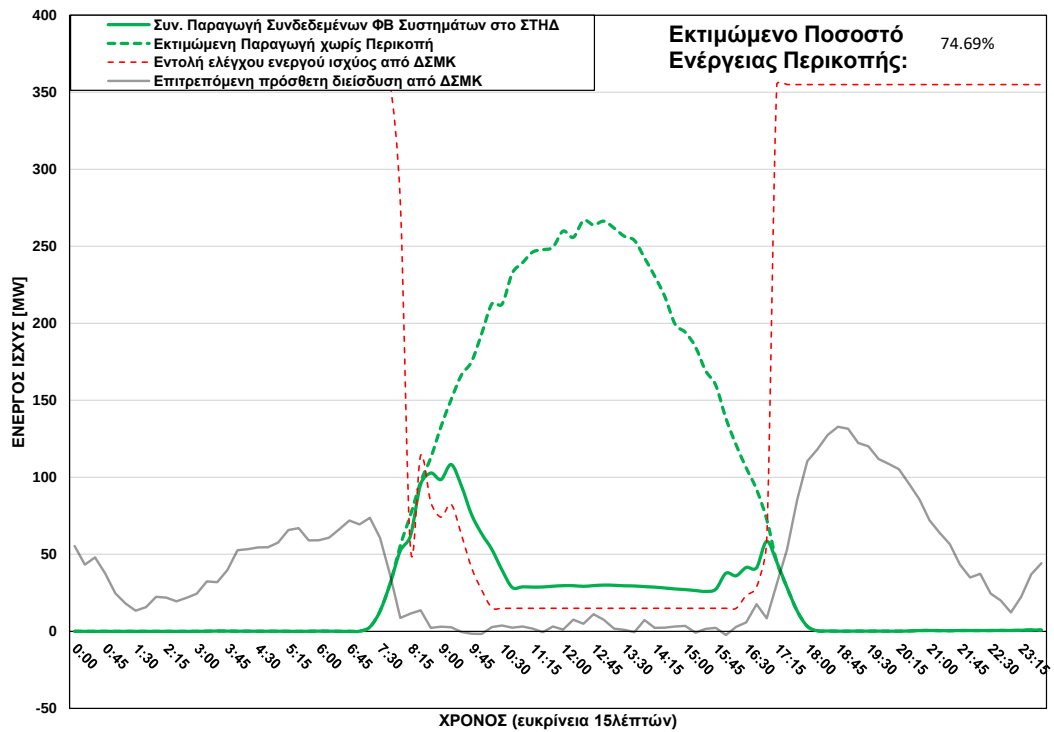

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1835.3 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1198.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 12.8MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	65.28%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 20/10/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:45)

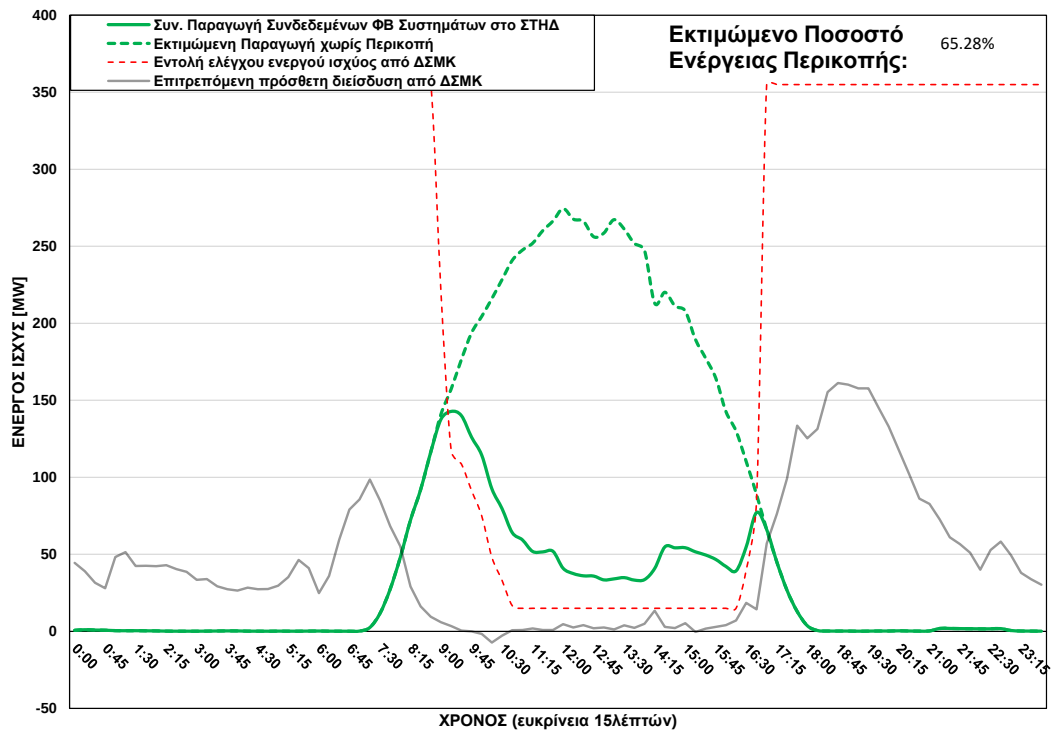


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/10/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	10:45
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1134.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	309.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	27.32%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 21/10/2025 (ώρα περικοπής: 10:45 - 14:15)

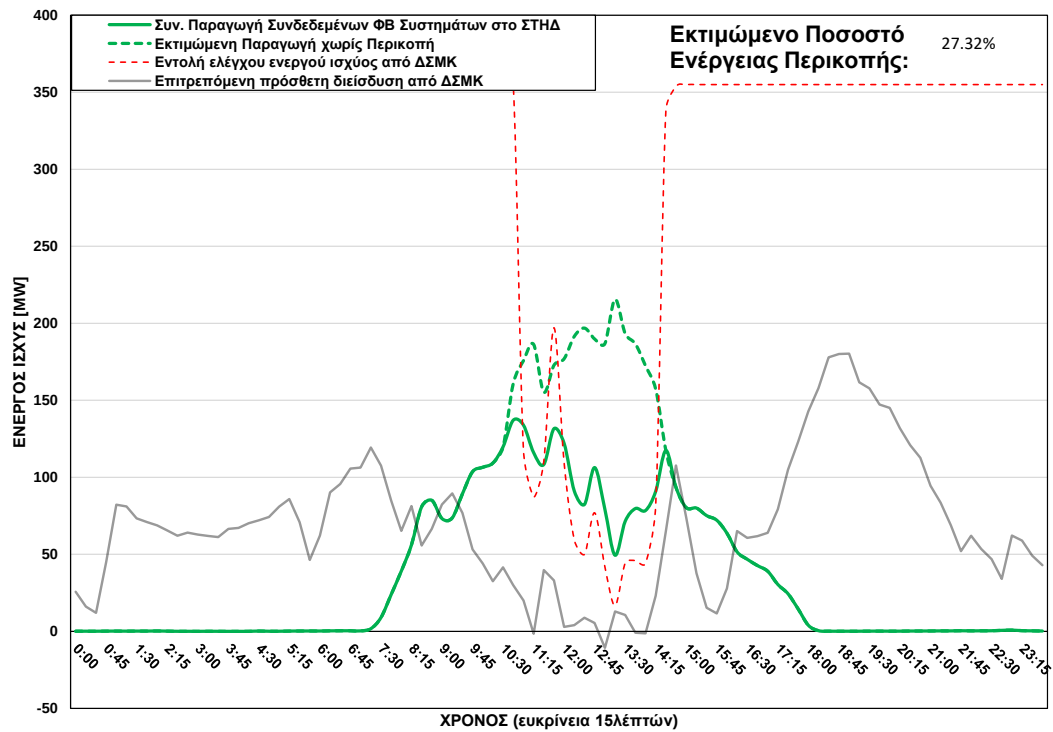

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 13:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος / Προγραμματισμένη εργασία στο Σύστημα Διανομής	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1726.5 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1060.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 7.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	61.41%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 22/10/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:30)

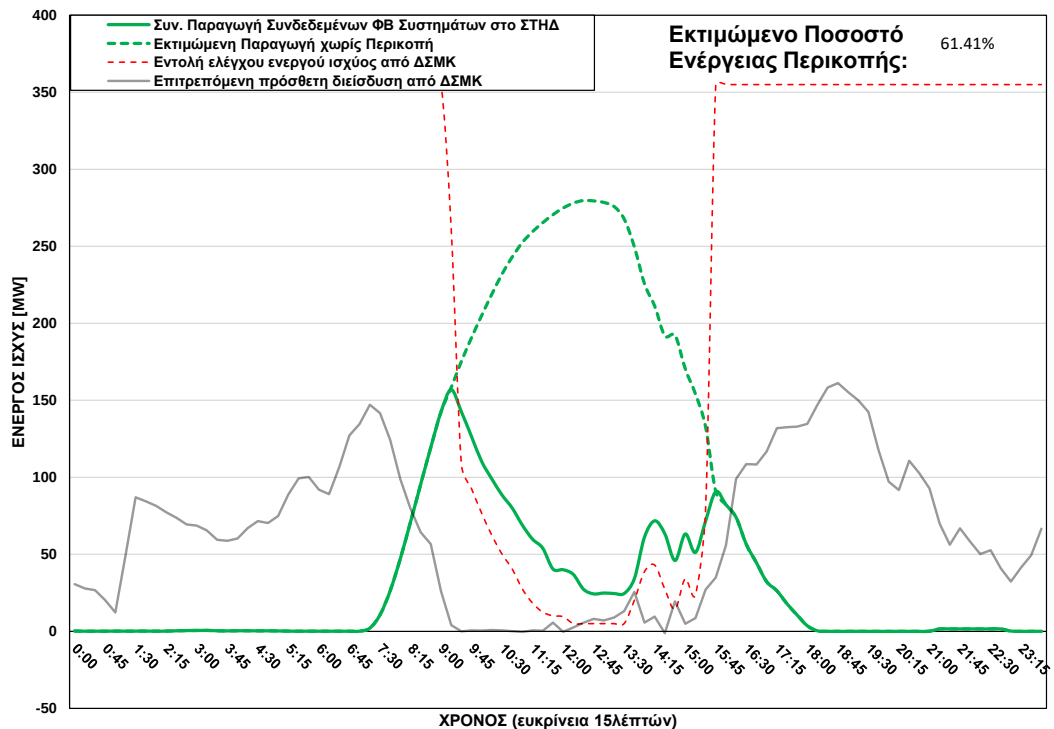

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1810.7 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1124.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 14.4MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	62.09%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 23/10/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:00)

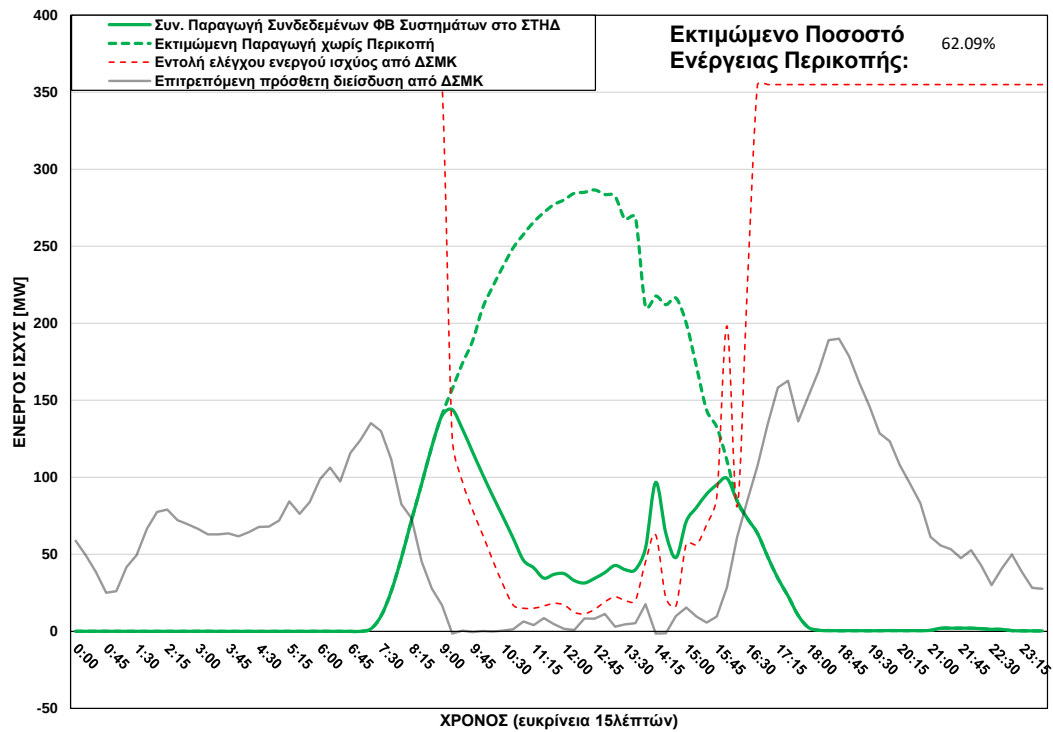

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, LAR 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1915.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 66MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1174.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 13.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	61.32%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 24/10/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:00)

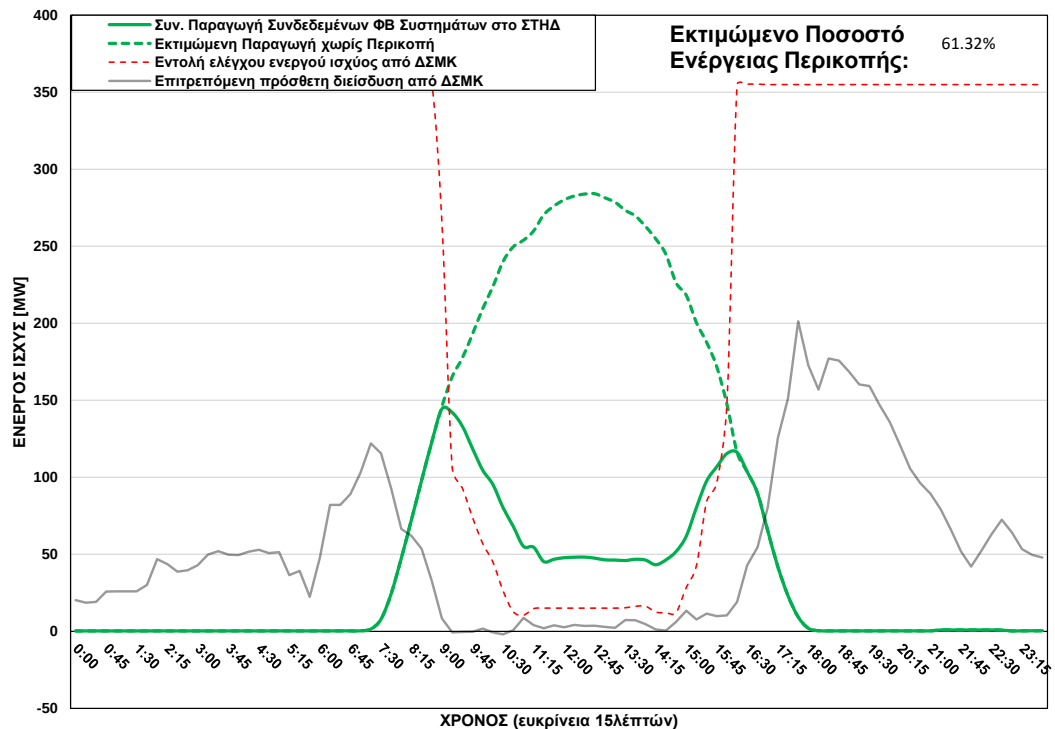

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-NIC3, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM3, PV-LIM1, PV-LIM3, PV-PAF1, PV-PAF3, PV - ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1656.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 22.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1214.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 252.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	73.32%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 25/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 16:30)

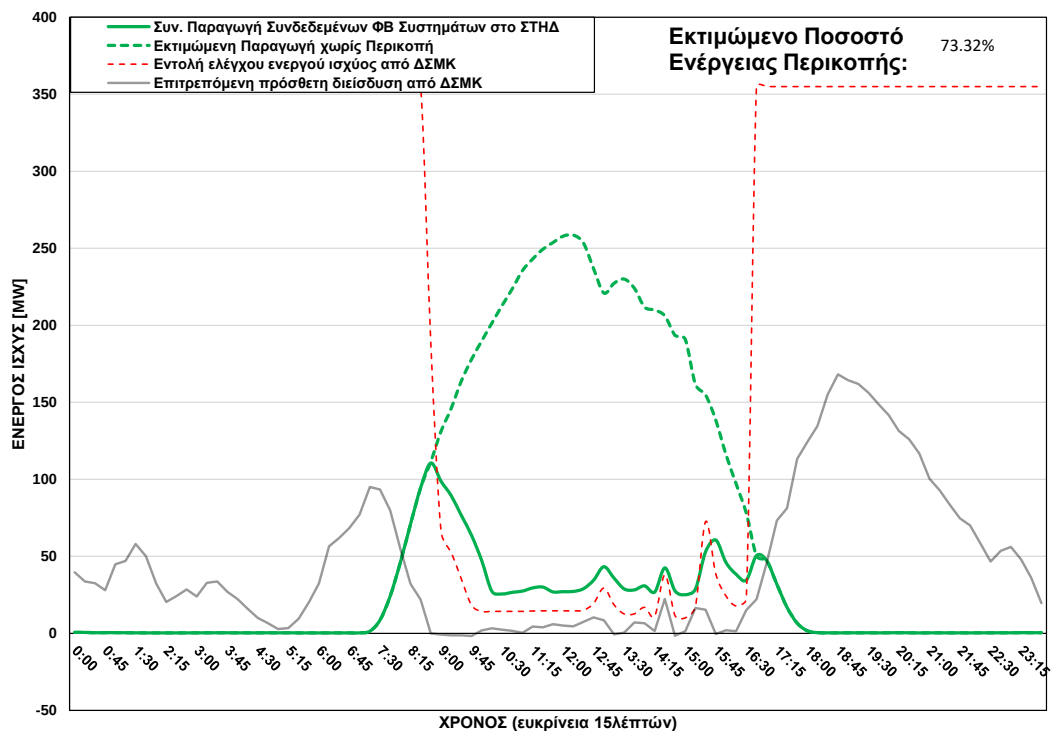

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	7:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 3, LAR 1, LAR 2, LIM 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-PAF3, PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1780.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 314MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1411.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 35.8MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	79.26%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 26/10/2025 (ώρα περικοπής: 07:00 - 15:30)

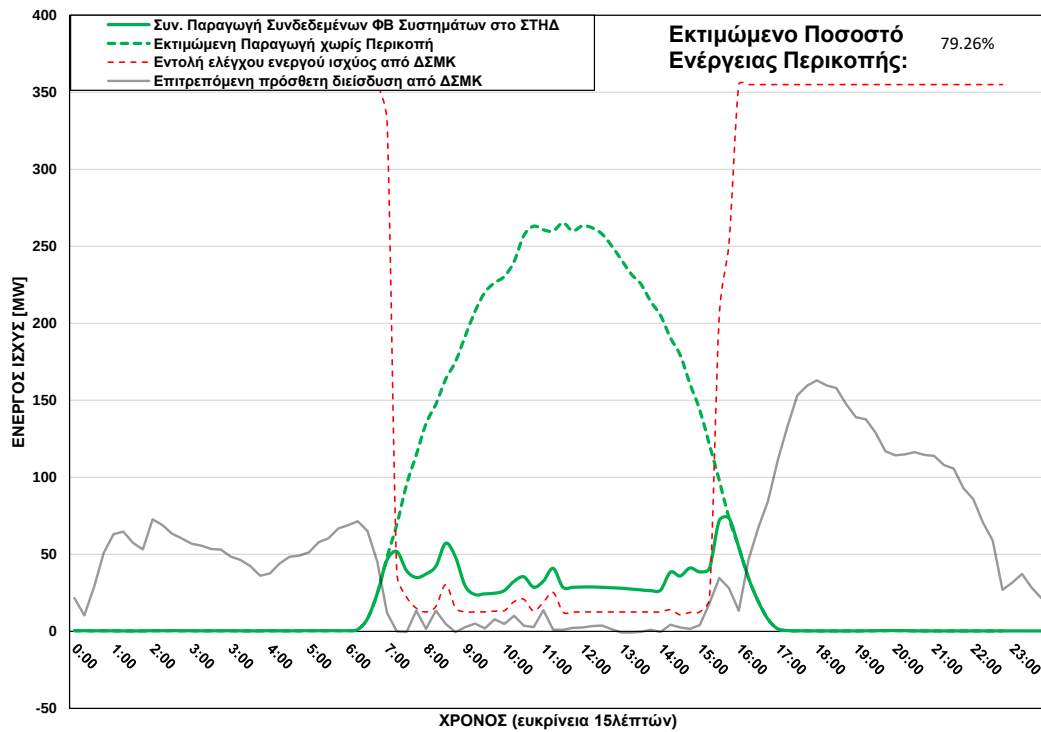

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1916.6 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1030.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 11.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	53.77%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 27/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 15:15)

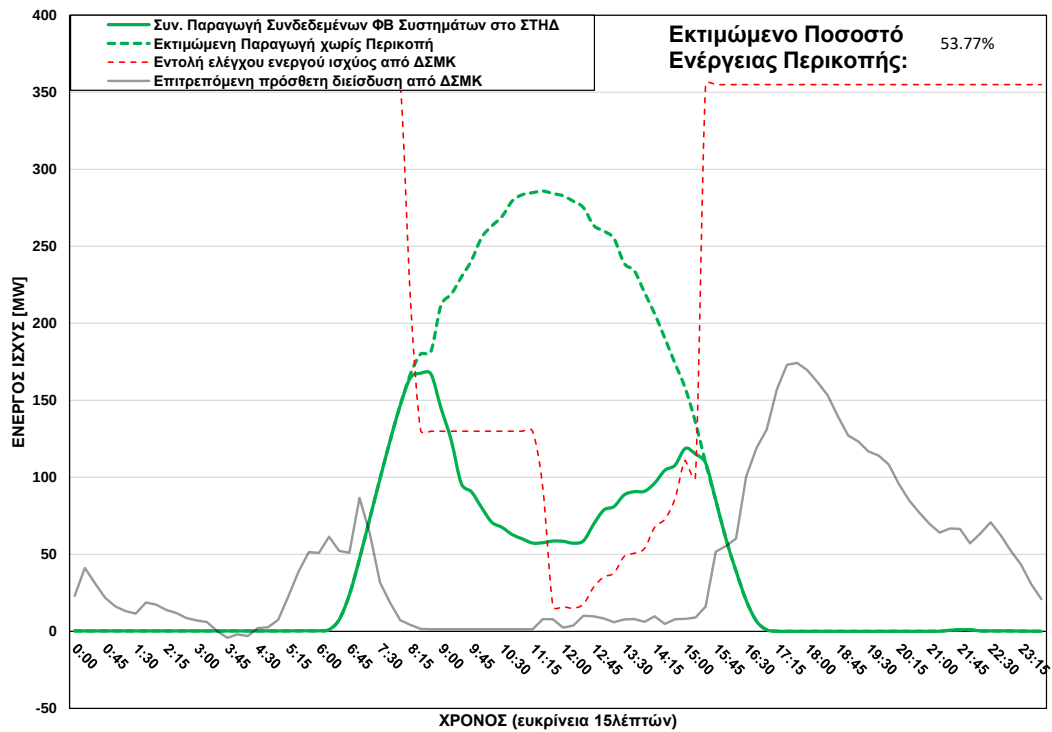

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, LIM 2, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC4, PV-ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1760.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 34MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1173.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 21.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	66.69%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 28/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 15:15)

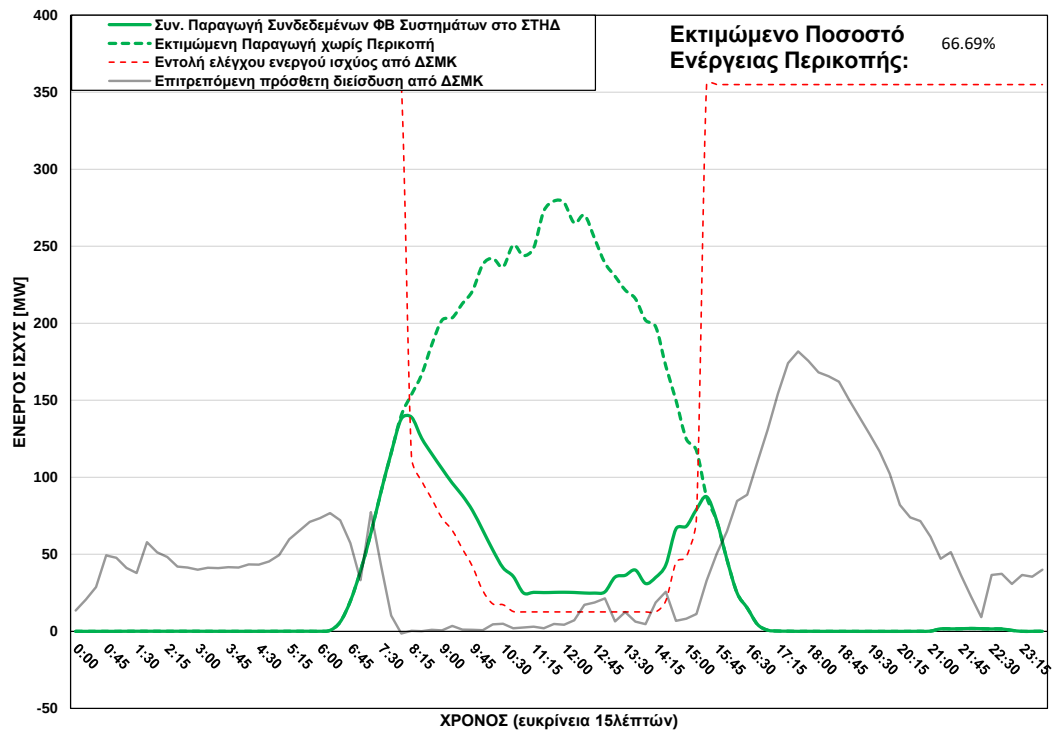


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/10/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:15
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1629.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	742.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	45.57%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 29/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 14:00)

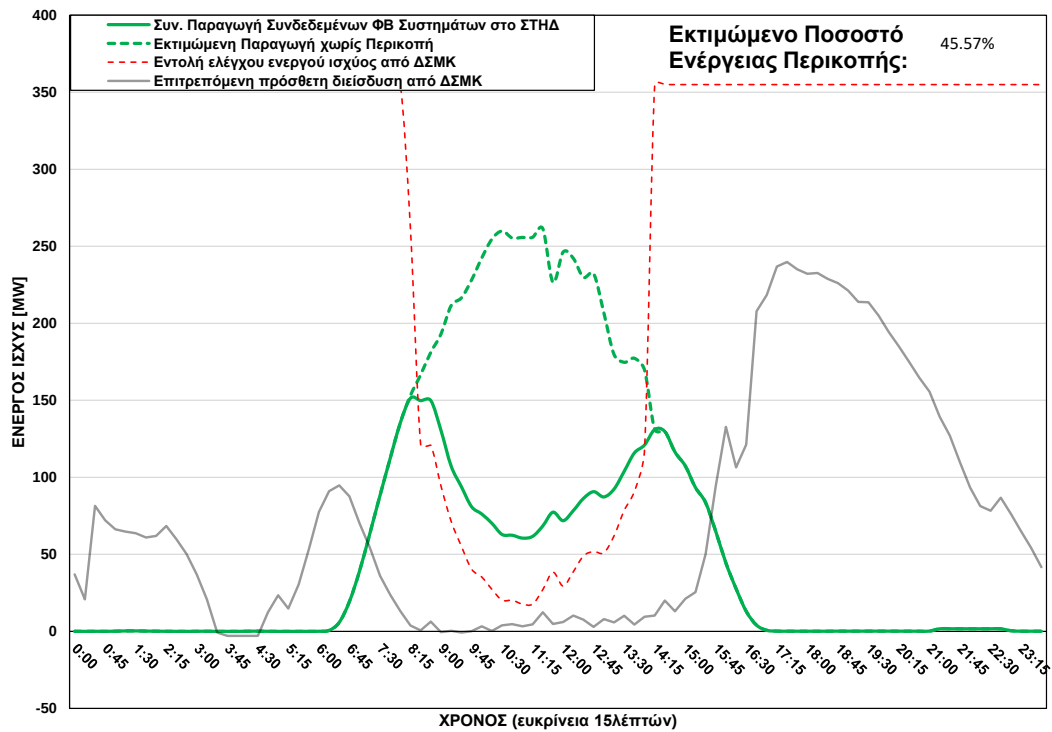

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	12:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1792 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1075.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 14MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	60%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 30/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 15:15)

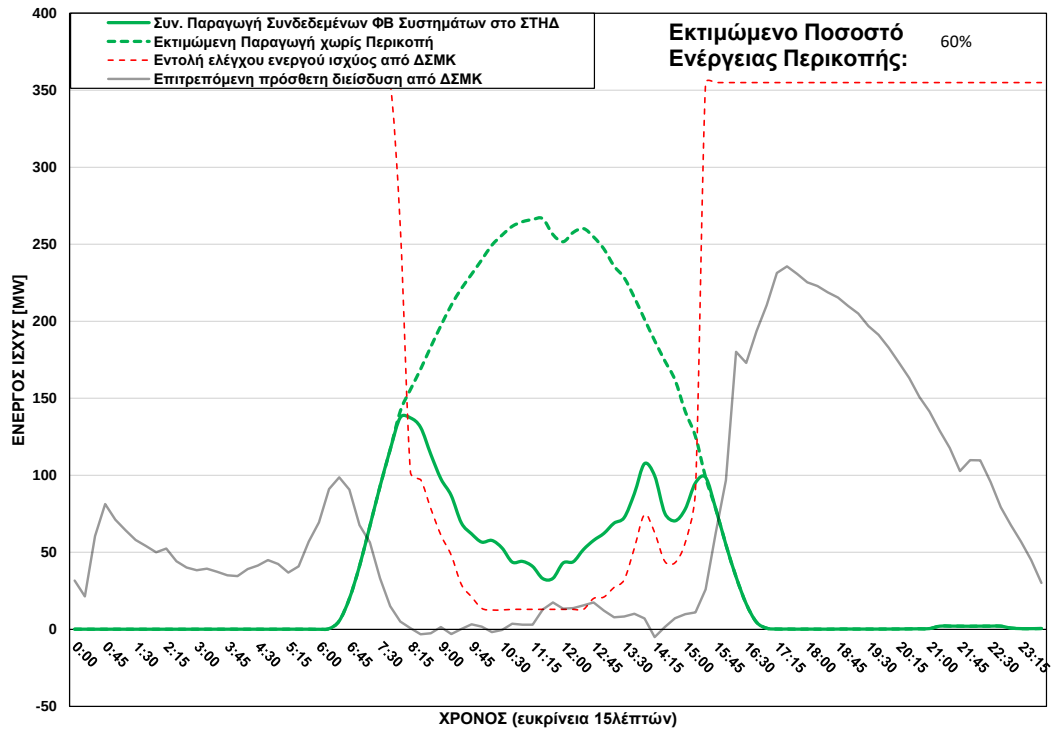

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	31/10/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LIM 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος / Προγραμματισμένη εργασία στο Σύστημα Διανομής	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1763.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 22MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1046.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 17.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	59.34%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 31/10/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 15:00)

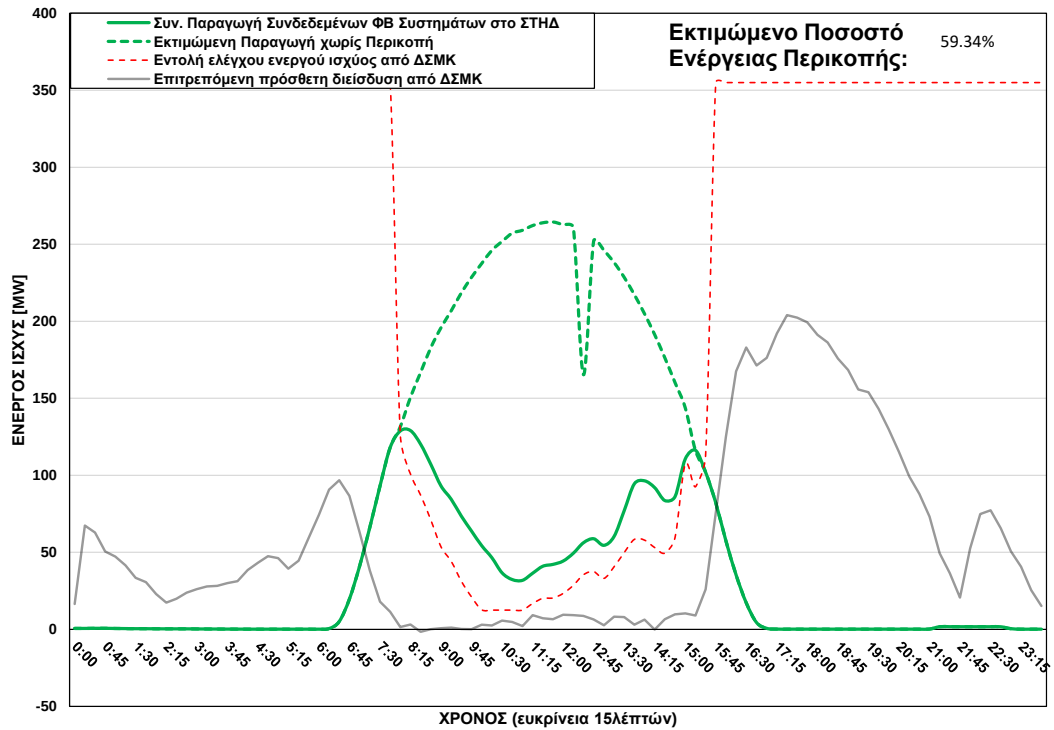


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM3, PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1734.6 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1141.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 78.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	65.83%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 01/11/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 15:15)

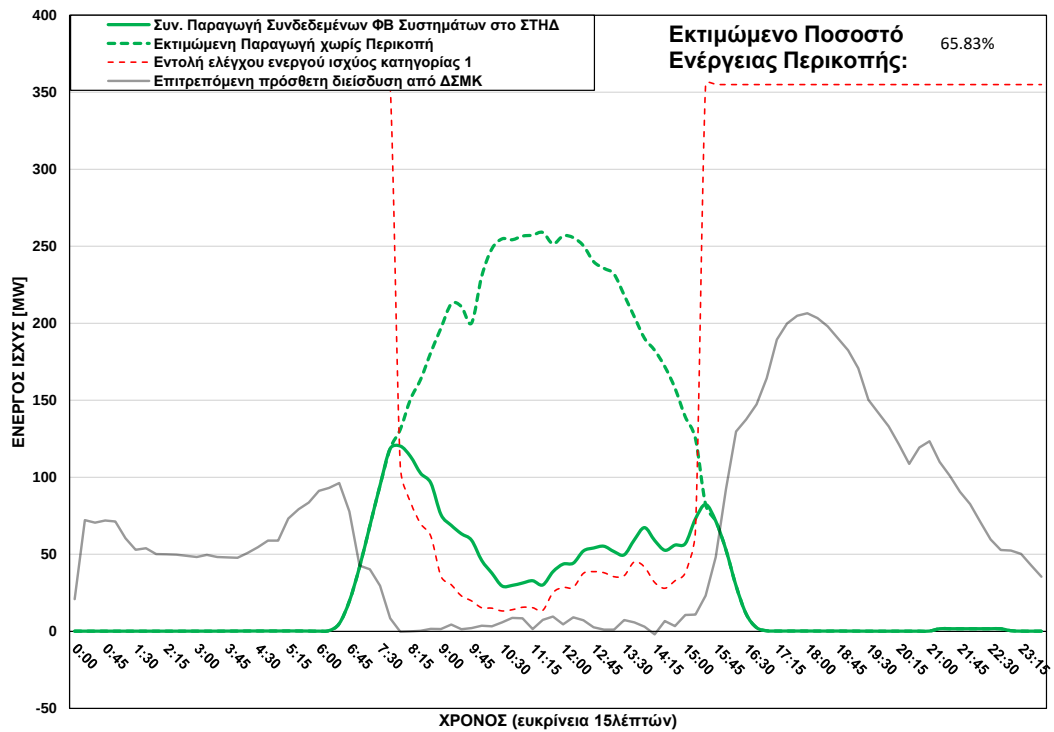


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	7:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC2, PV-NIC4, PV-LIM1, PV-LIM3, PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1591.7 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	973.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 142MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	61.17%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 02/11/2025 (ώρα περικοπής: 07:45 - 15:15)

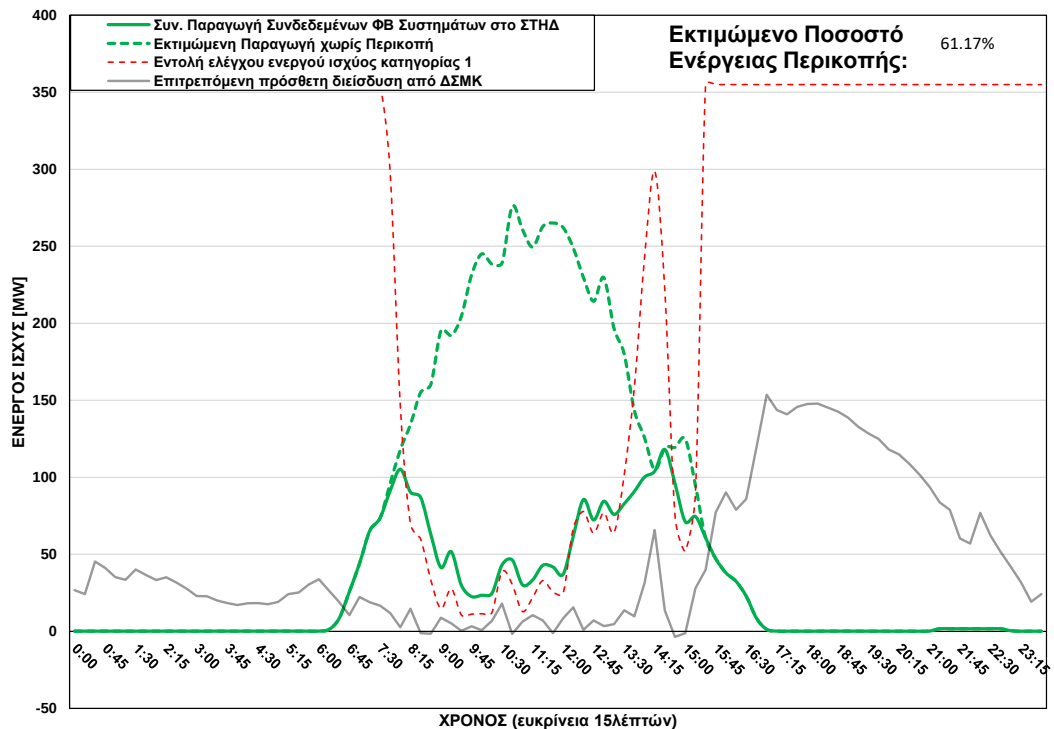

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1134 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	376.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 9.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	33.22%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 03/11/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 14:00)

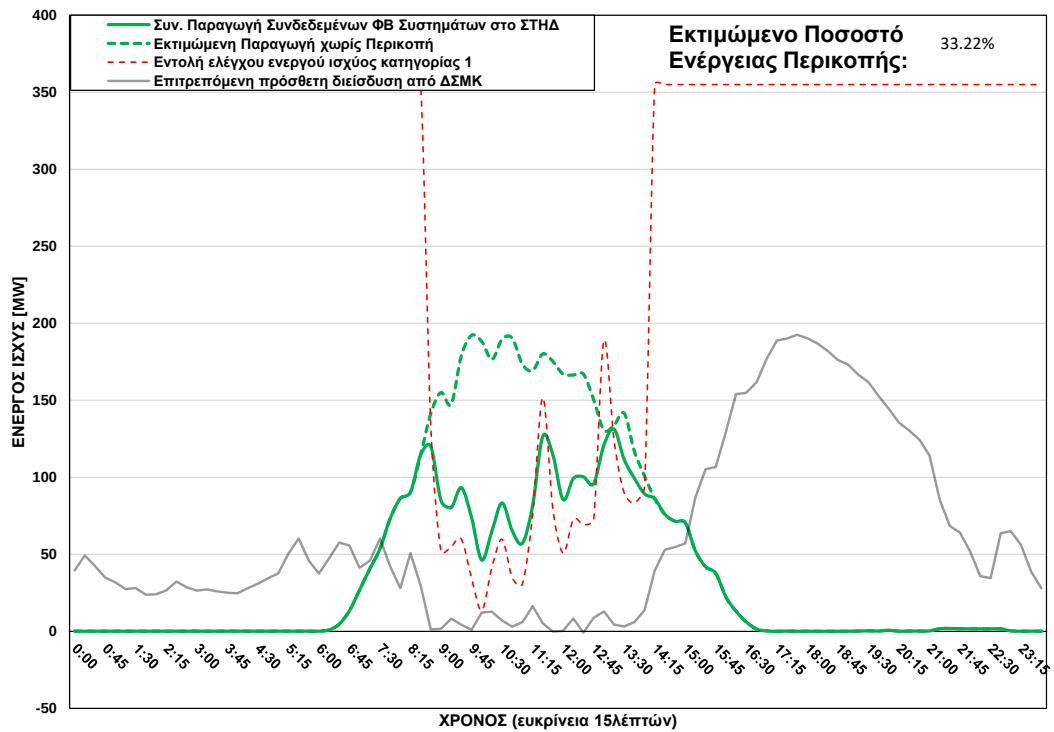

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1536.9 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	766.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 20.5MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	49.9%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 04/11/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 14:00)

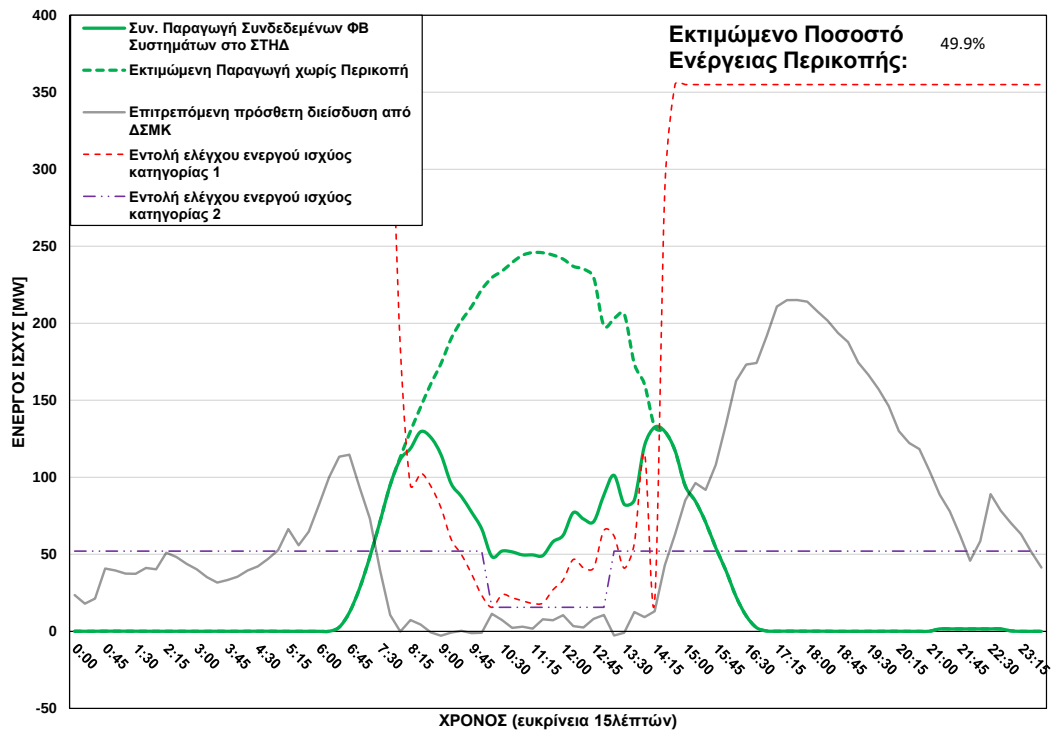

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	12:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1427 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	600 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 8.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	42.05%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 05/11/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 14:00)

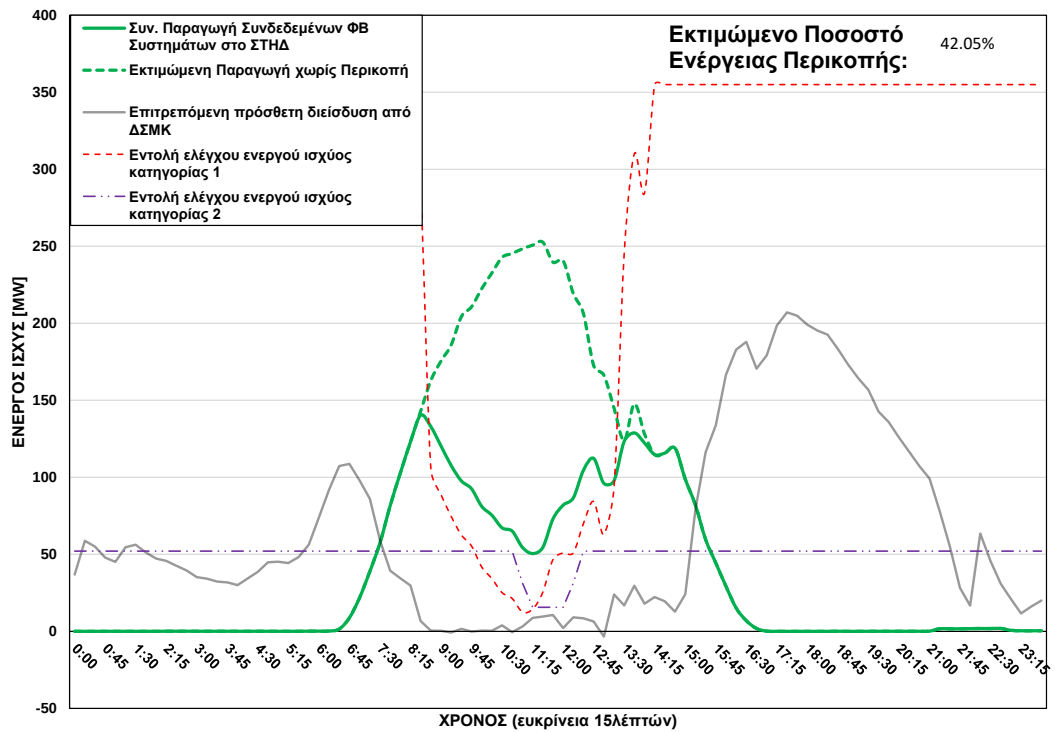

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	13:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	12:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 07:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1355 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	538.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 11MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	39.74%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 06/11/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 13:45)

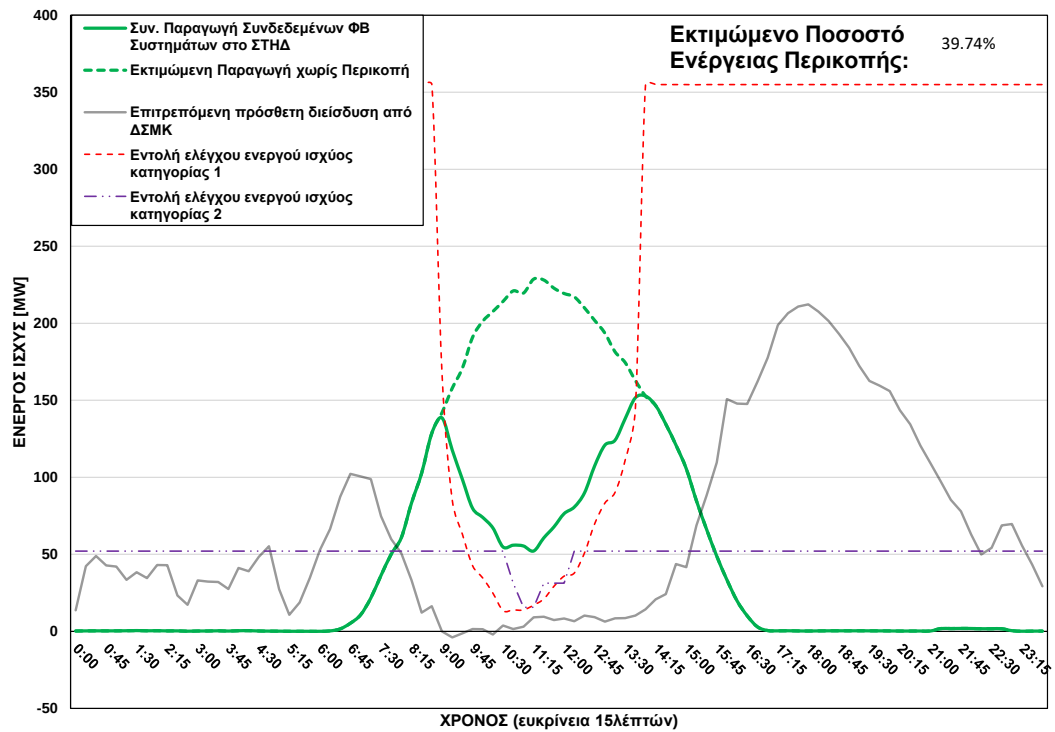


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/11/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1333 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	570.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	42.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 07/11/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 15:00)

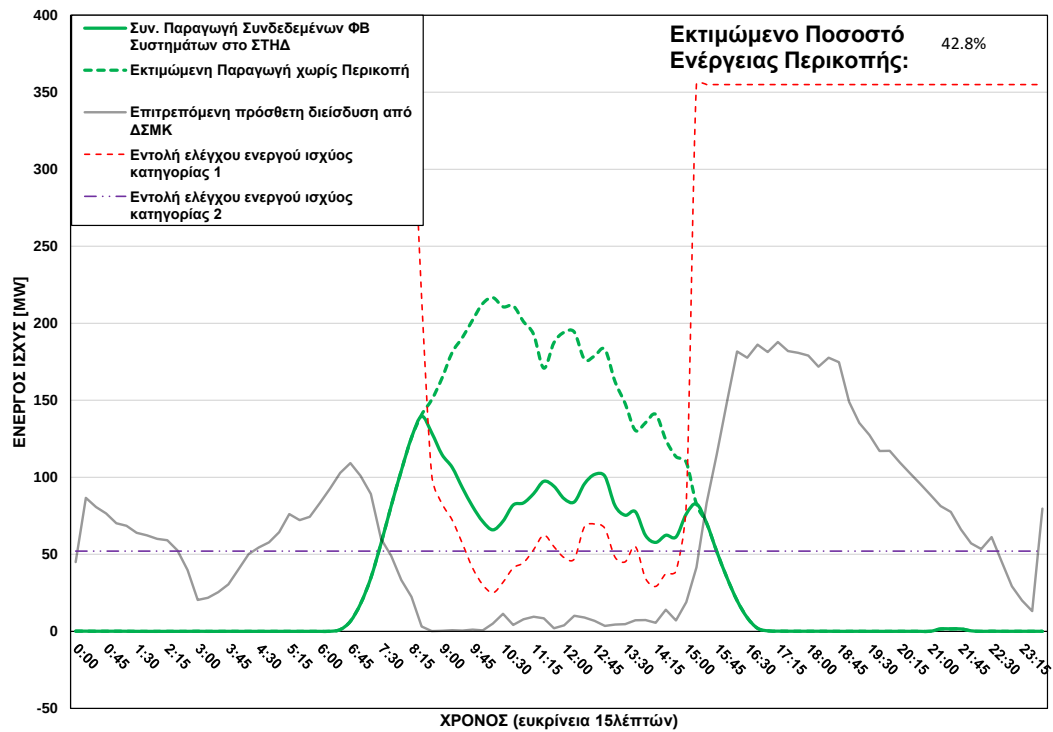


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	7:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3, LAR 1, LIM 1, PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1538.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 142.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1096.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 16.8MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	71.29%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 08/11/2025 (ώρα περικοπής: 07:45 - 15:15)

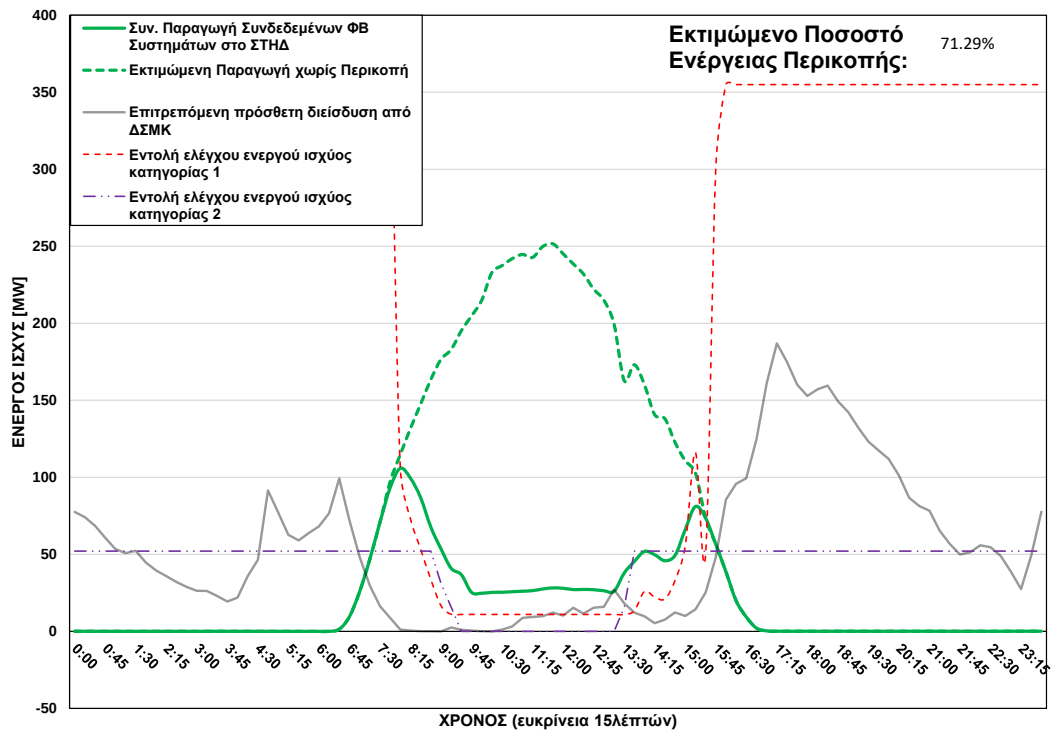

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	7:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	8:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, LAR 1, LIM 2, PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC2, PV-NIC3, PV-NIC4, PV-LCA/FAM2, PV-LIM3, PV-PAF1, PV-ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 08:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1528.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 213.1MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1263 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 294.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	82.62%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 09/11/2025 (ώρα περικοπής: 07:30 - 16:00)

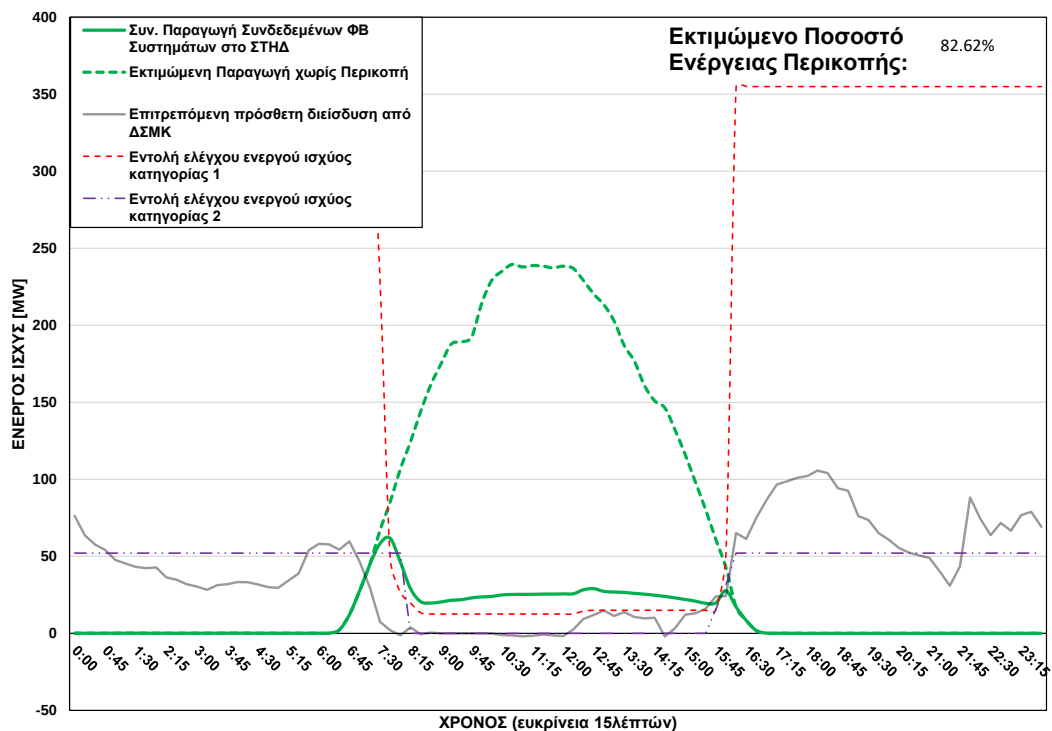

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, LAR 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-LIM1, PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1418.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 17.9MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	791.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 29.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	55.8%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 10/11/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 14:45)

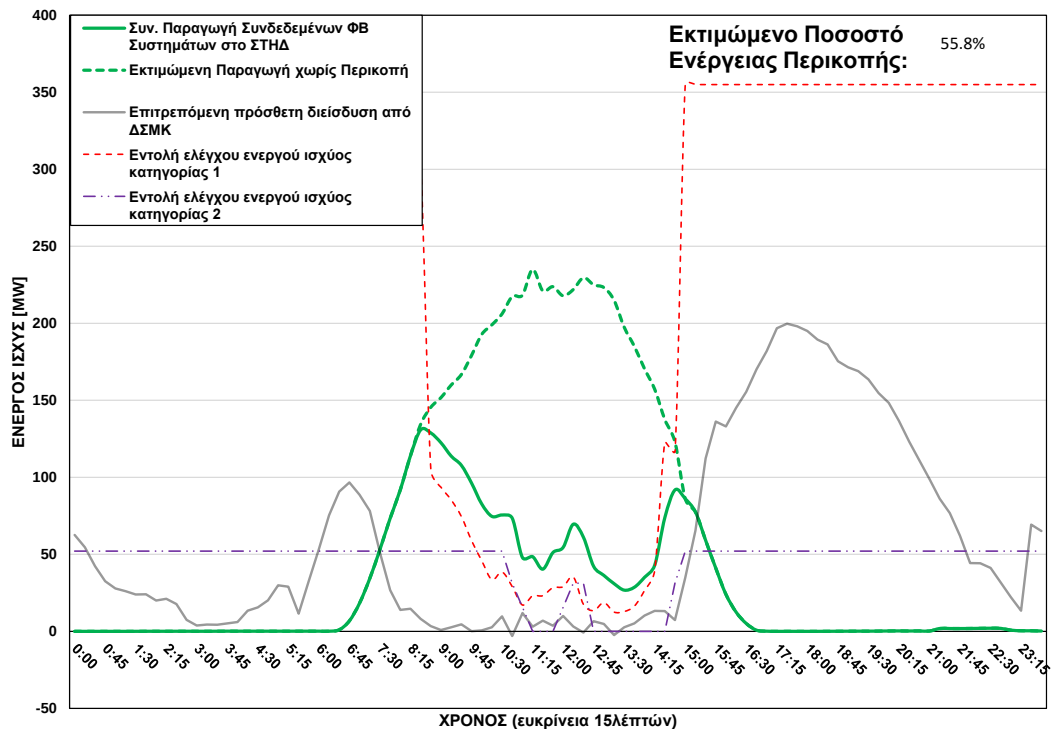

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1461.3 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	855.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 10.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	58.55%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 11/11/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 15:30)

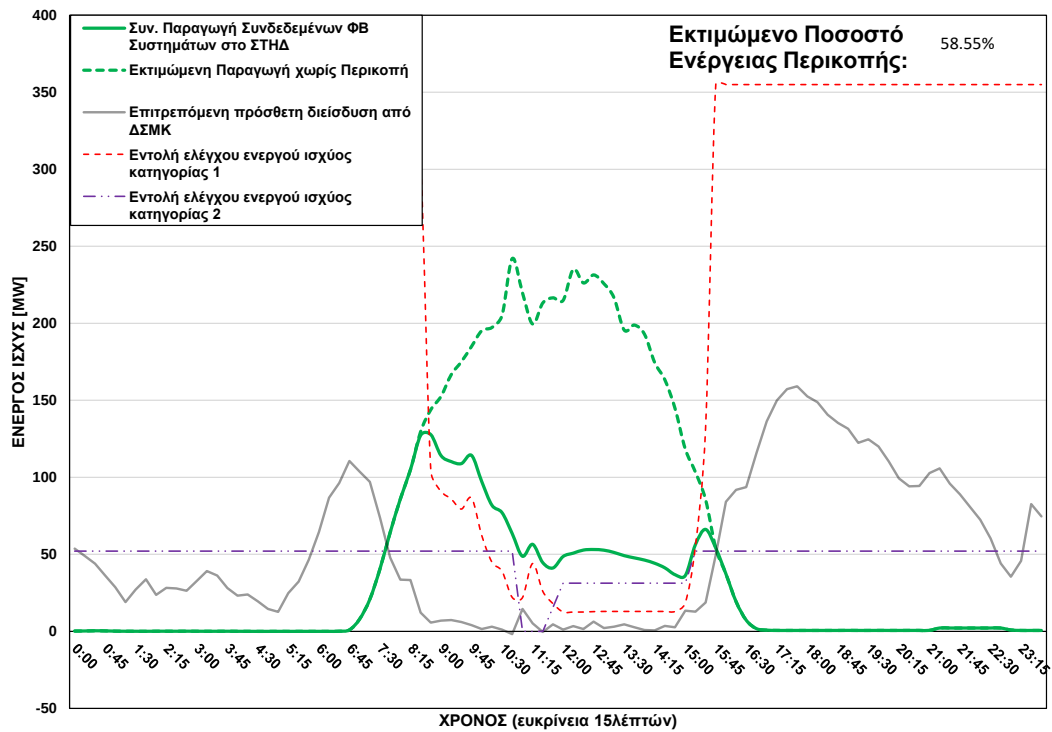


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	13:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1148.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 3MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	515.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 8.3MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	44.88%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 12/11/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 13:00)

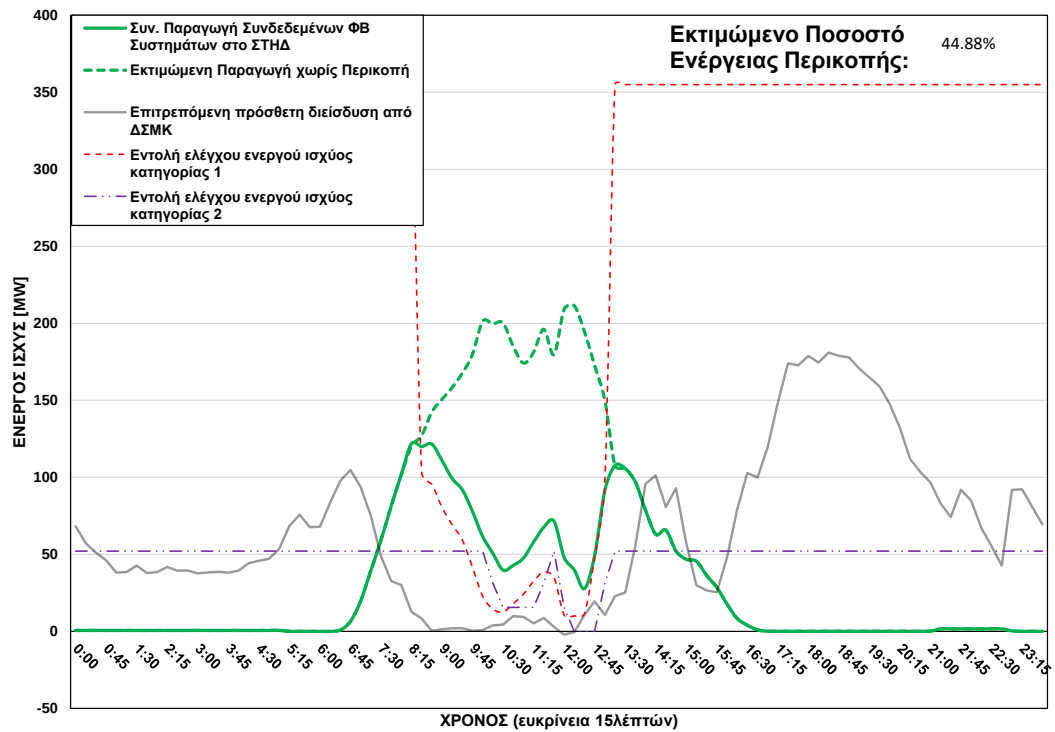

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 13:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1047.4 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	401.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 2.3MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	38.31%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 13/11/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 15:45)

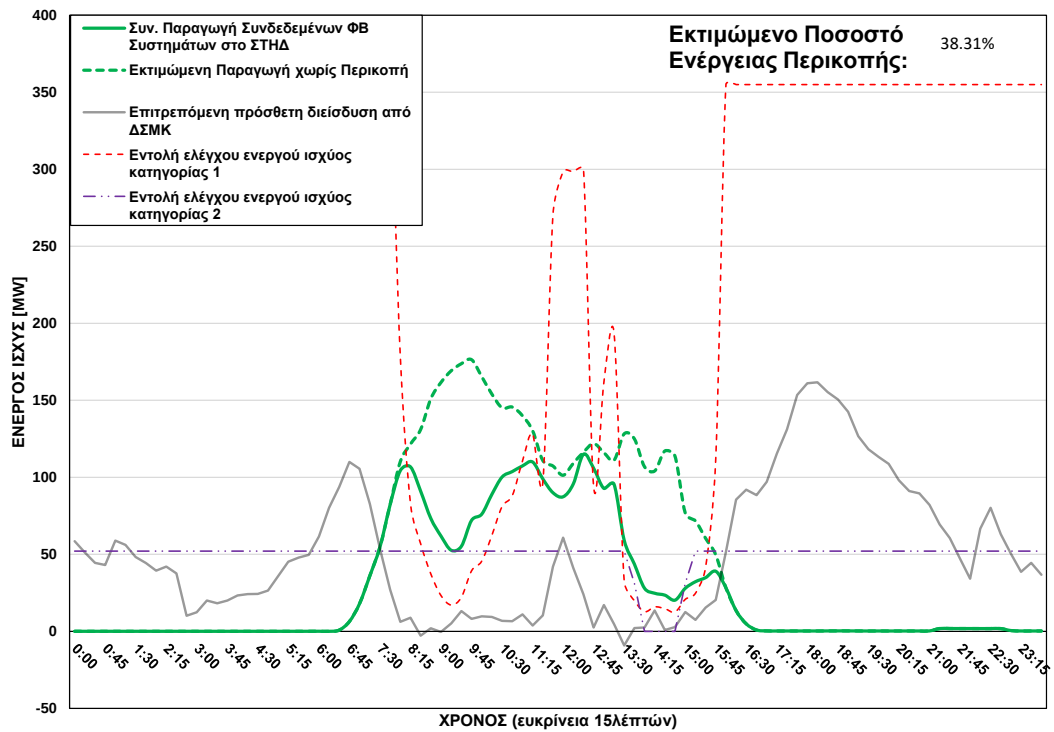

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LIM 1, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM3, PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1342 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 43.3MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	962.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 61MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	71.72%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 14/11/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 15:45)

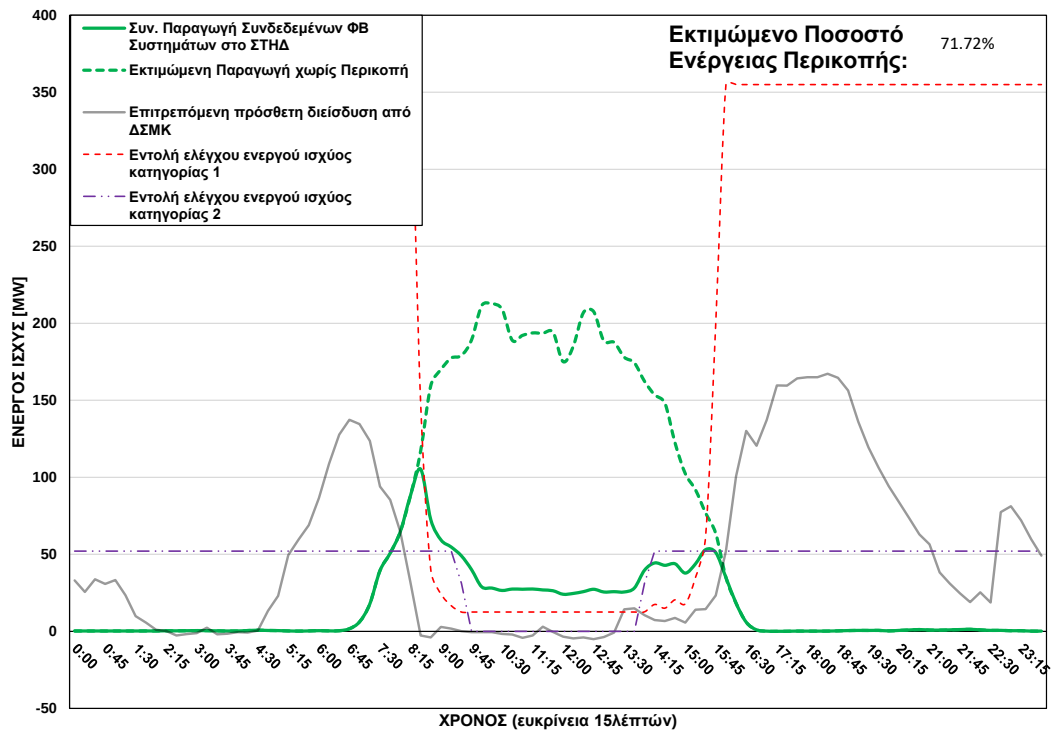


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	7:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 3 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-PAF3, PV-ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1540.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 98.8MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1200.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 28MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	77.93%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 15/11/2025 (ώρα περικοπής: 07:30 - 15:45)

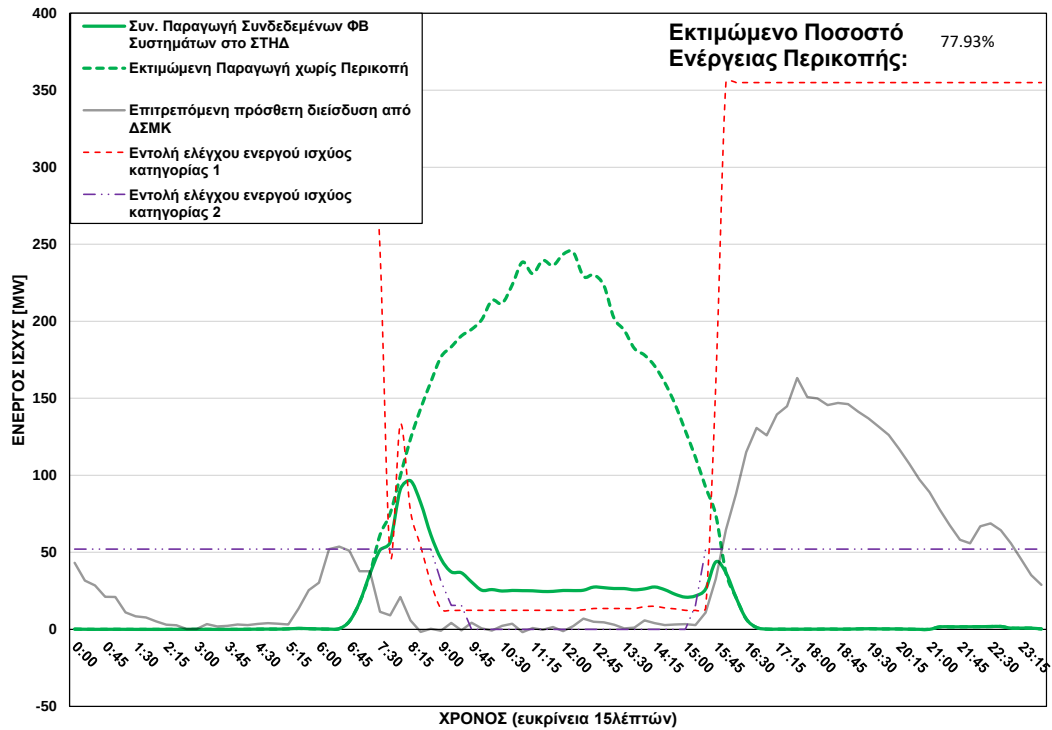

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	7:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 3, LAR 1, LAR 2, LIM 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-PAF3, PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 07:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1525.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 274.2MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1152.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 32.4MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	75.57%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 16/11/2025 (ώρα περικοπής: 07:45 - 15:45)

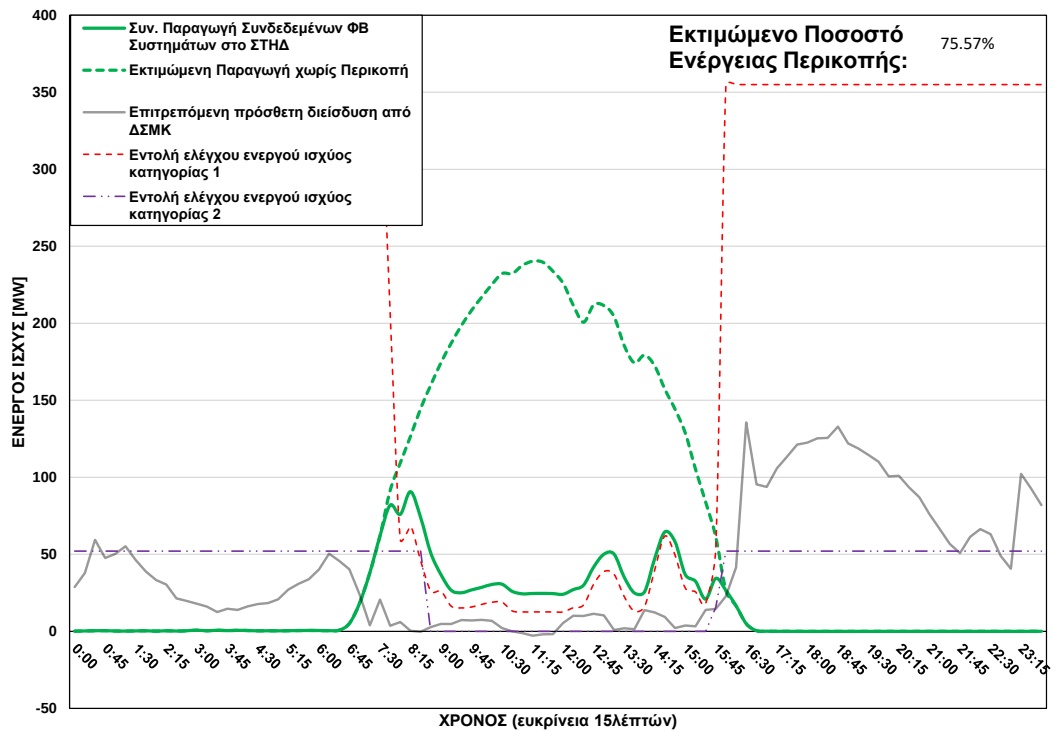

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, LIM 2, PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC3, PV-NIC4, PV-LCA/FAM2, PV-PAF1, PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1429.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 88.7MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1009.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 135.3MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	70.65%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 17/11/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 14:45)

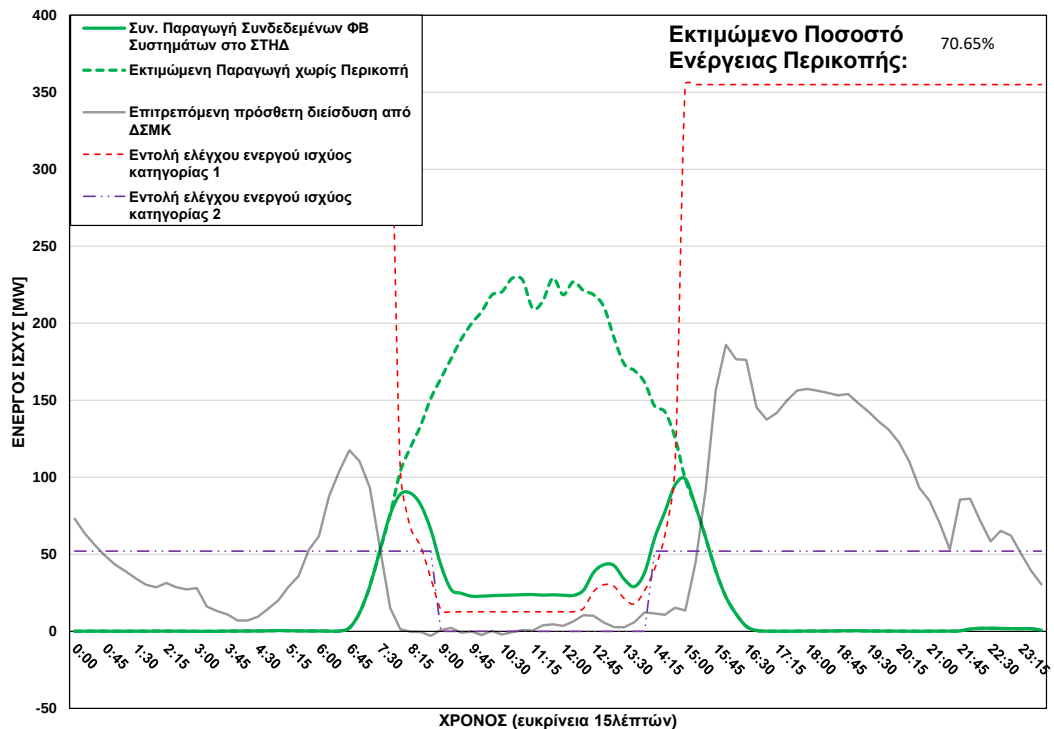


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1510.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 17.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1000.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 14MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	66.22%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 18/11/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 15:15)

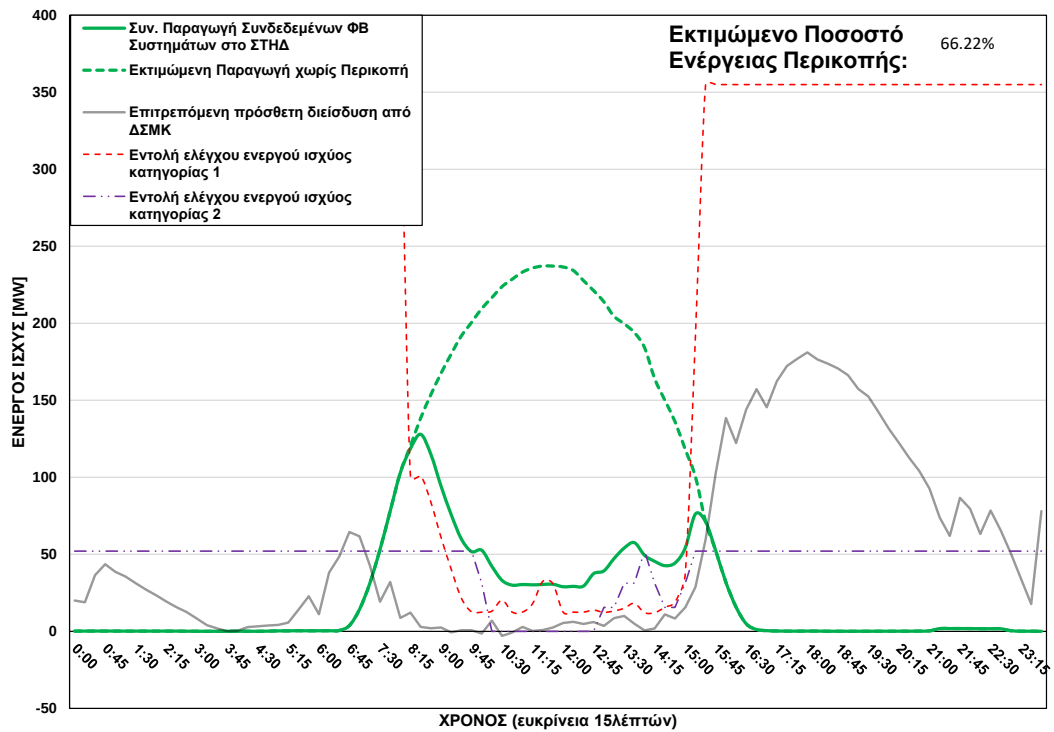

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM3, PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	
		Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1537.8 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	988.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 46.9MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	64.3%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 19/11/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 14:45)

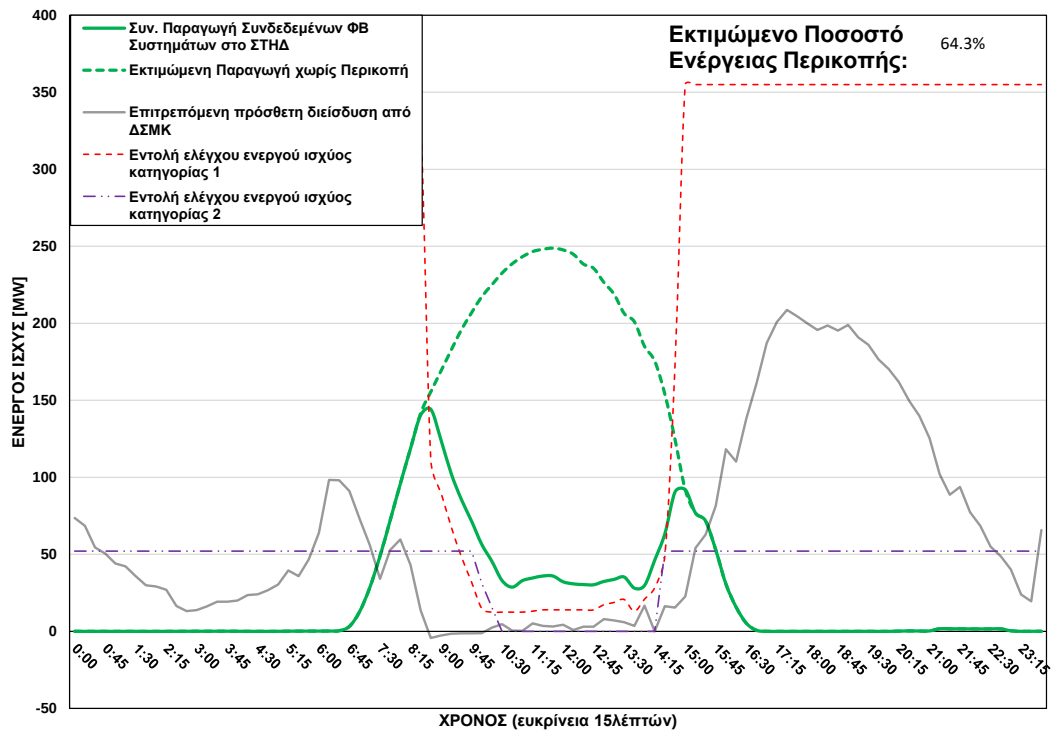


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1515.4 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	909.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 11.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	60.04%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 20/11/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 15:15)

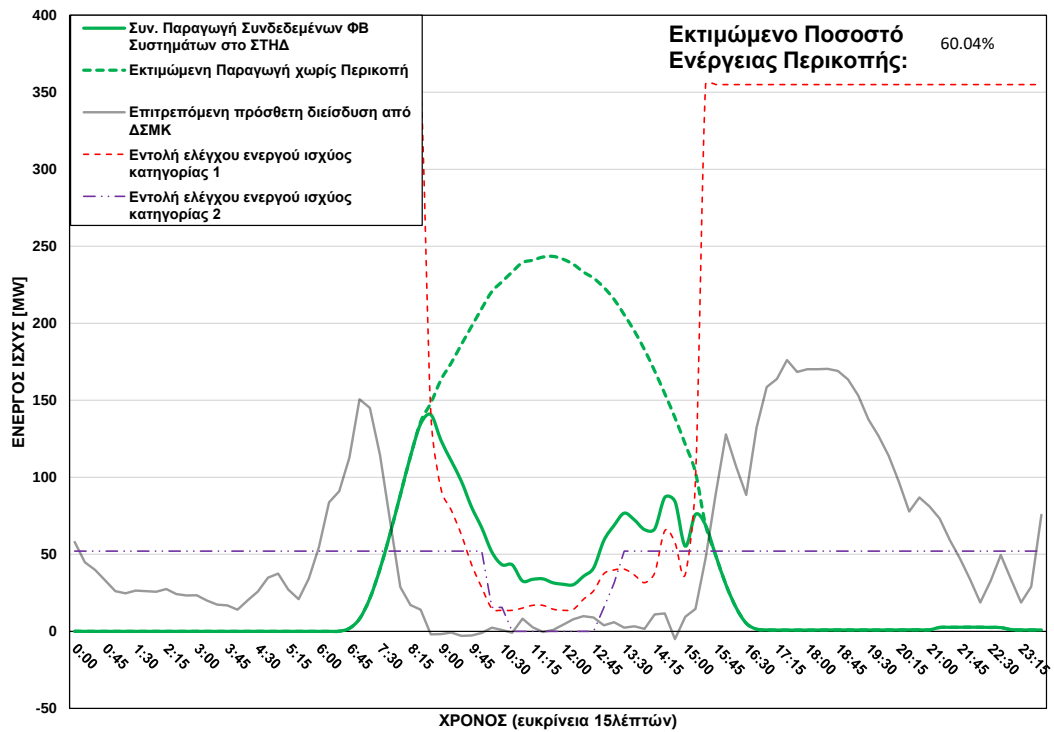

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 22
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1494.4 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	910.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 12.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	60.95%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 21/11/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 15:30)

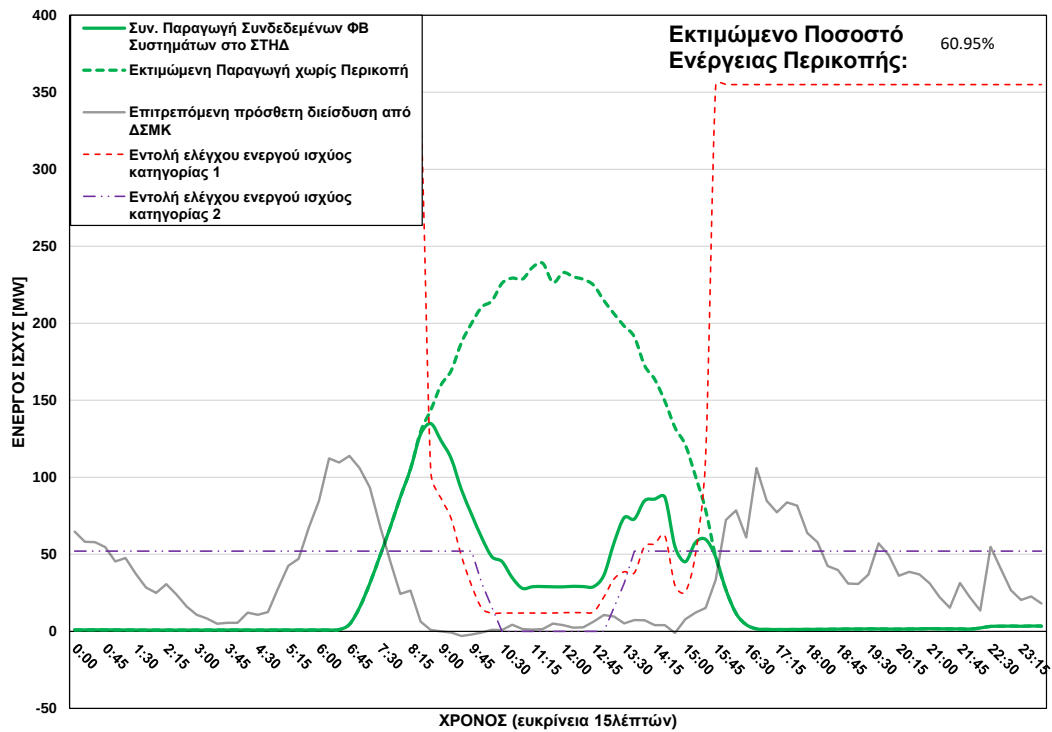

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	7:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM1, PV-LIM1, PV -ARTICLE 102, PV -PROD 1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 07:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1413 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	956.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 75MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.72%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 22/11/2025 (ώρα περικοπής: 07:30 - 15:00)

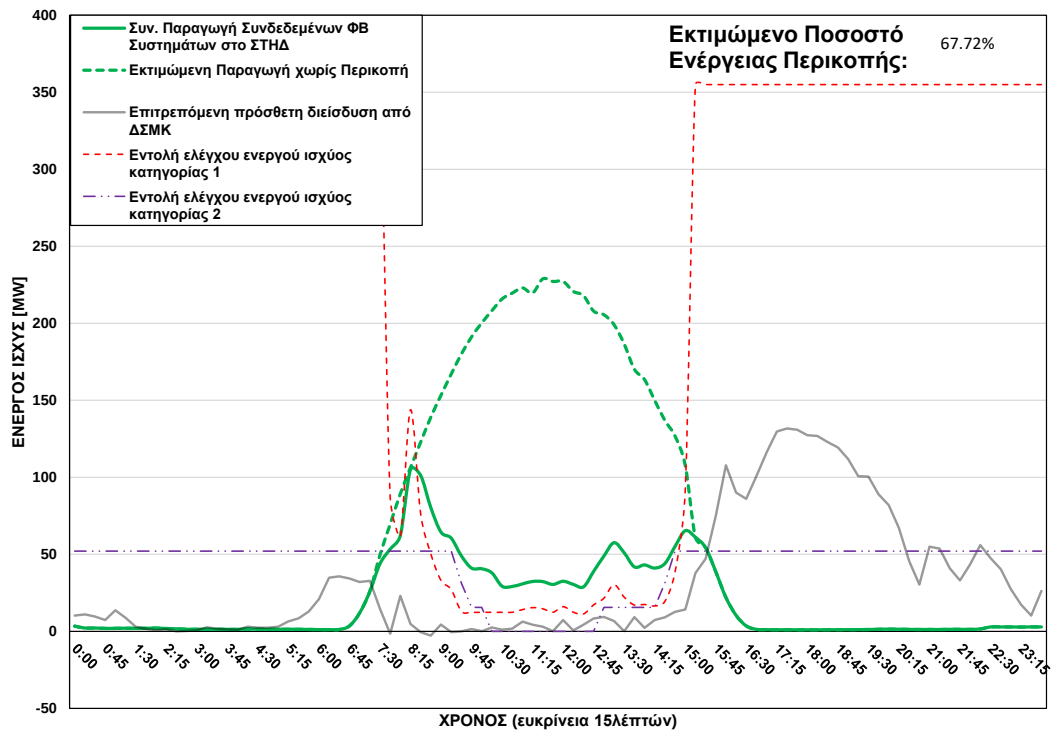


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	7:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	8:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 1, LAR 2, PAF 1, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-NIC3, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM3, PV-LIM3, PV-PAF1, PV-ARTICLE 102, PV-PROD 1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 08:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1432.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 231.8MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1183.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 281.8MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	82.64%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 23/11/2025 (ώρα περικοπής: 07:00 - 15:30)

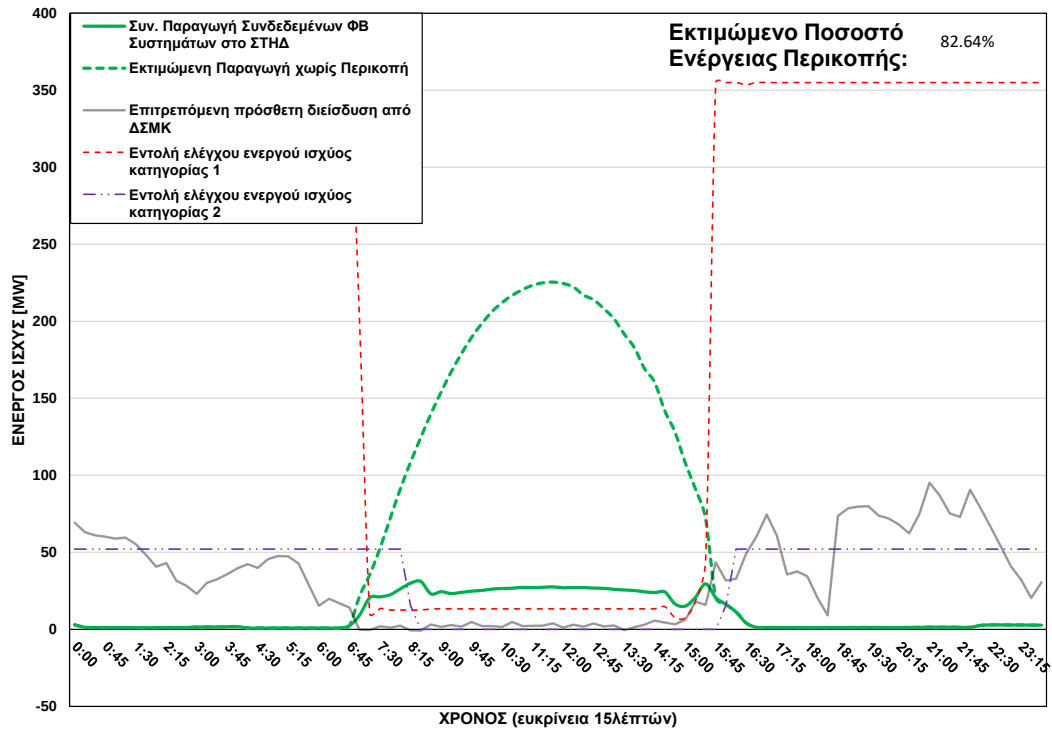


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/11/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1075.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	333.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	31.02%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 24/11/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 14:00)

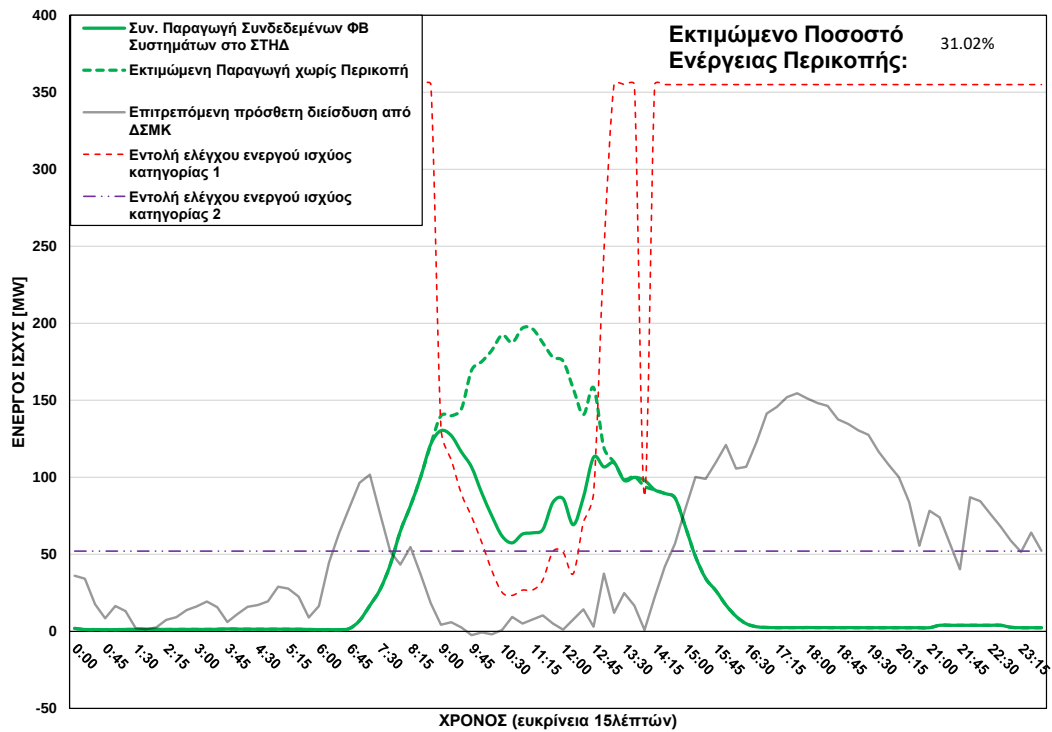


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	13:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	832.1 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	300.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 6.5MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	36.11%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 25/11/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 13:00)

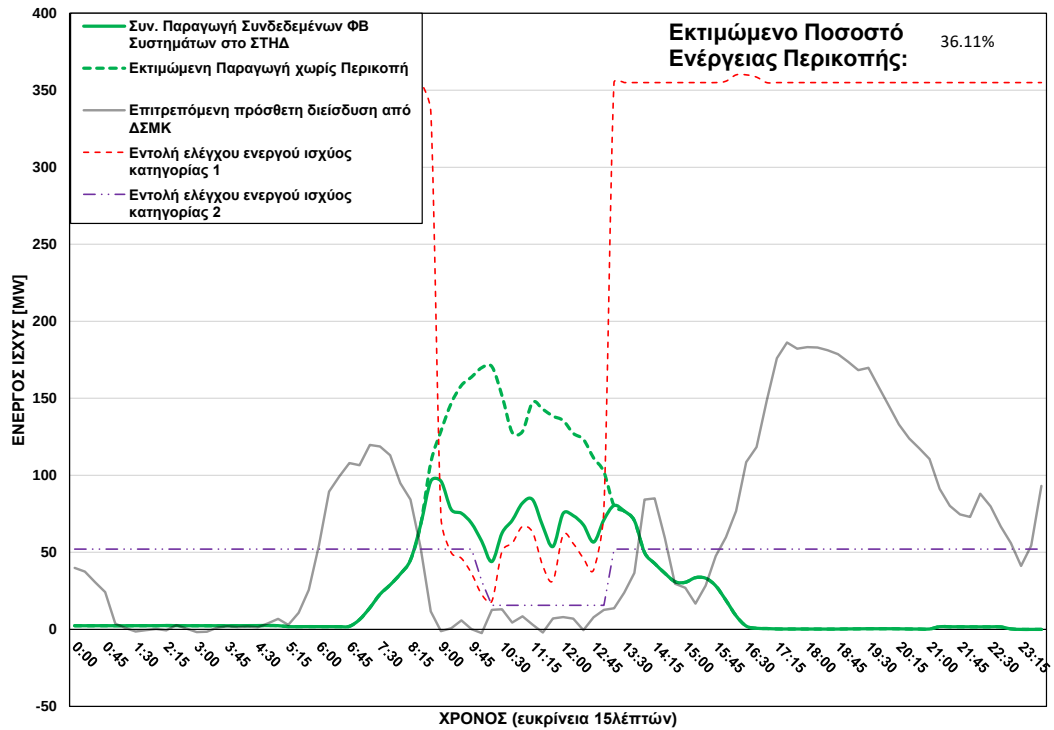


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:15	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-PAF3, PV-ARTICLE 102
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1262.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 36MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	846.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 26.3MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.06%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 26/11/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 15:00)

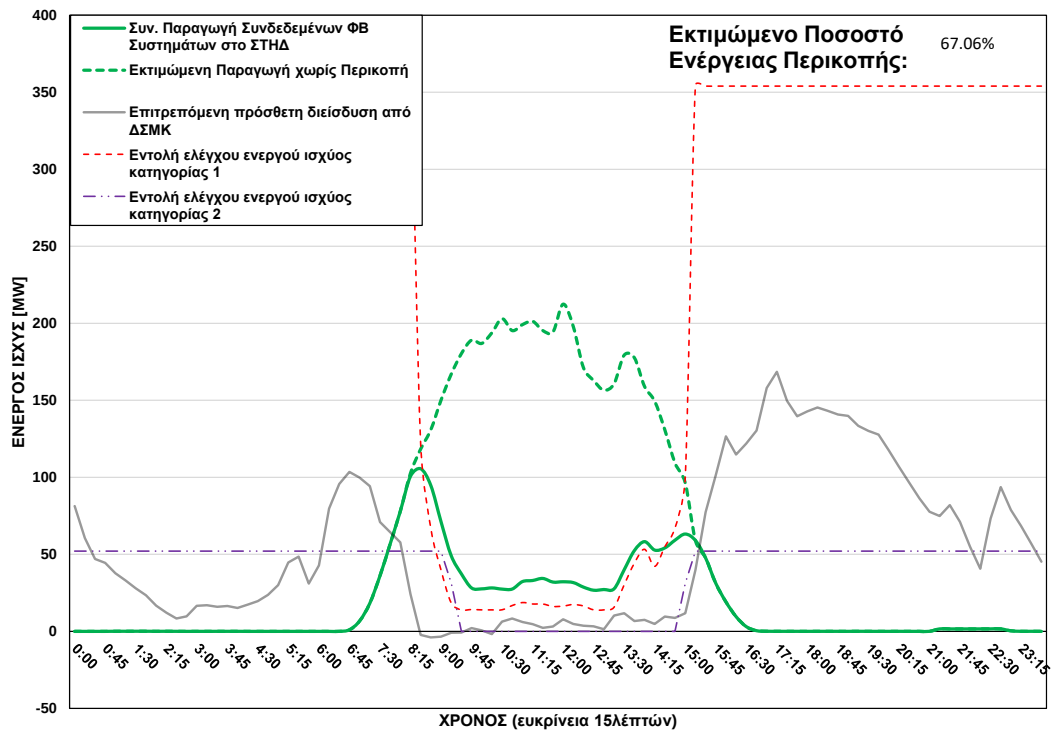

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LIM 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM1, PV-LIM1, PV -ARTICLE 102, PV -PROD 1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1298 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 47.6MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	872.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 62.9MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.24%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 27/11/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 15:45)

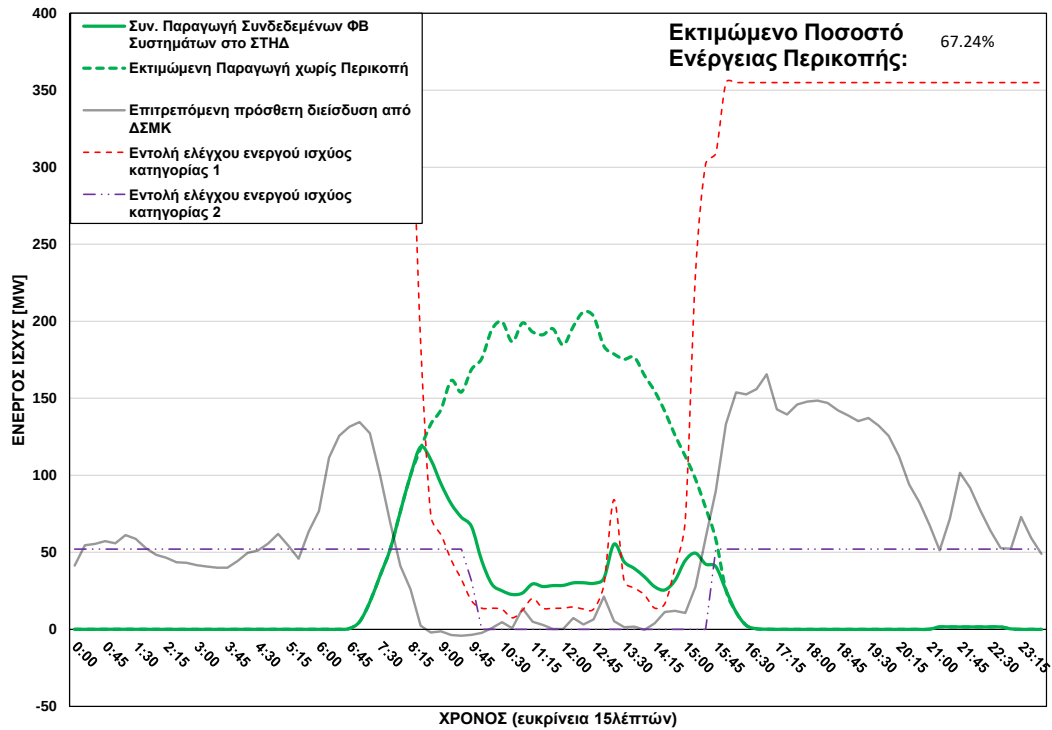


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, LAR 2, LIM 2, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC4, PV-LIM3, PV-PAF3, PV -ARTICLE 102, PV -PROD 1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1220.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 143.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	795.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 61.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	65.18%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 28/11/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 15:00)

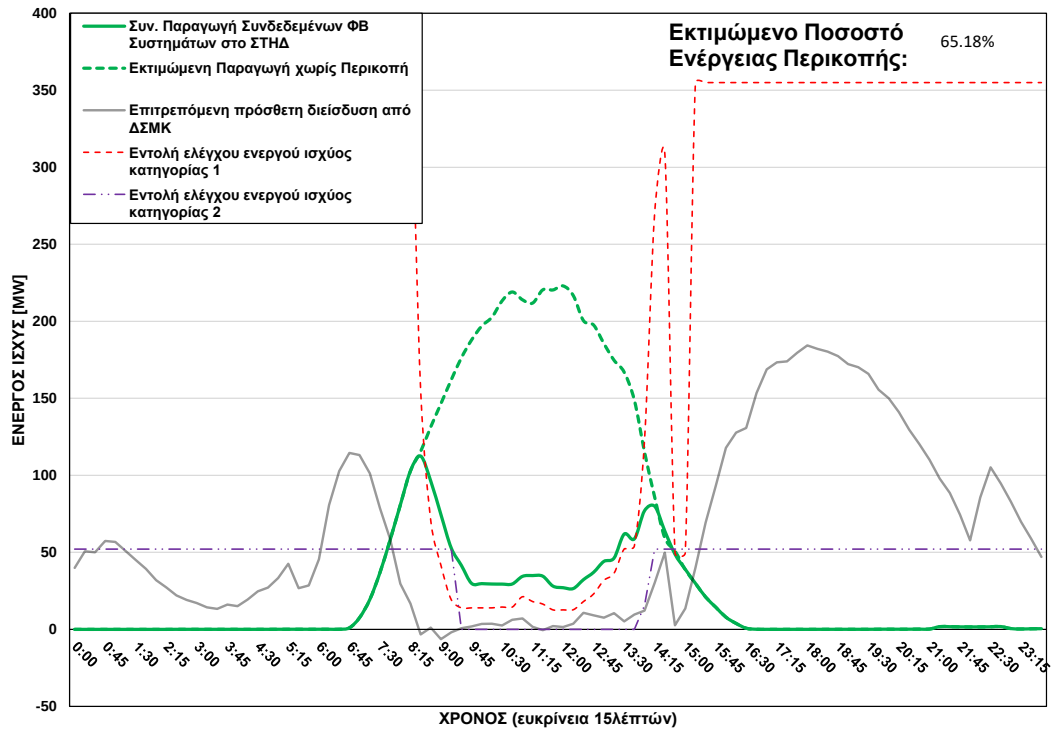

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-NIC3, PV-LCA/FAM1, PV-LIM1, PV-PAF1, PV -ARTICLE 102
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1094.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 22.1MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	696.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 111.3MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	63.64%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 29/11/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:00)

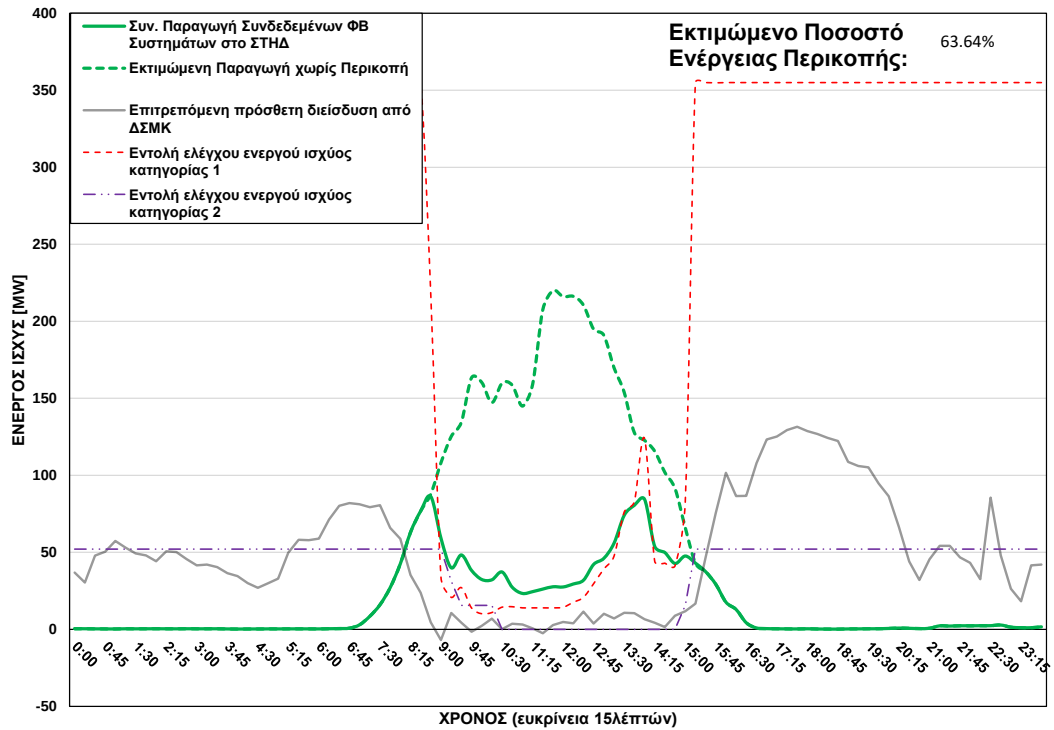


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/11/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	7:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	8:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 3, LAR 2, LIM 1, LIM 2, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM3, PV-LIM3, PV-PAF1, PV-PAF3, PV -ARTICLE 102, PV -PROD 1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	16:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1060.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 126MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	819 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 56MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	77.24%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 30/11/2025 (ώρα περικοπής: 07:30 - 16:00)

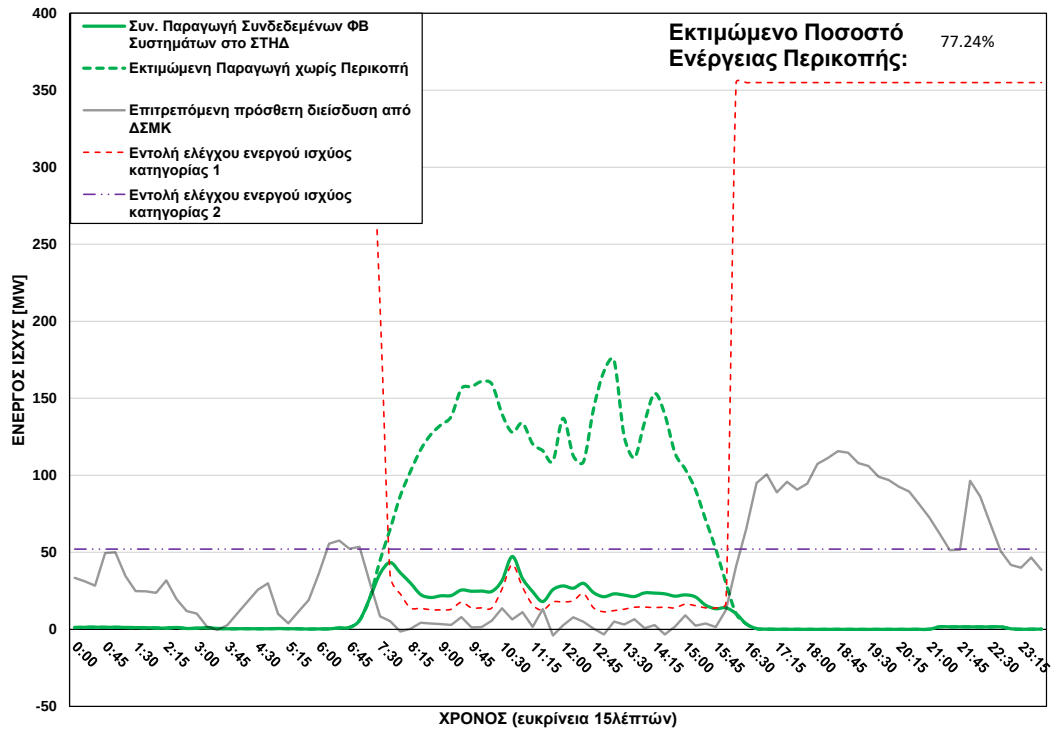


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 2, LIM 2, PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-NIC3, PV-LIM1, PV -ARTICLE 102
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1370.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 102.6MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	882.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 106.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	64.41%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 01/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 14:45)

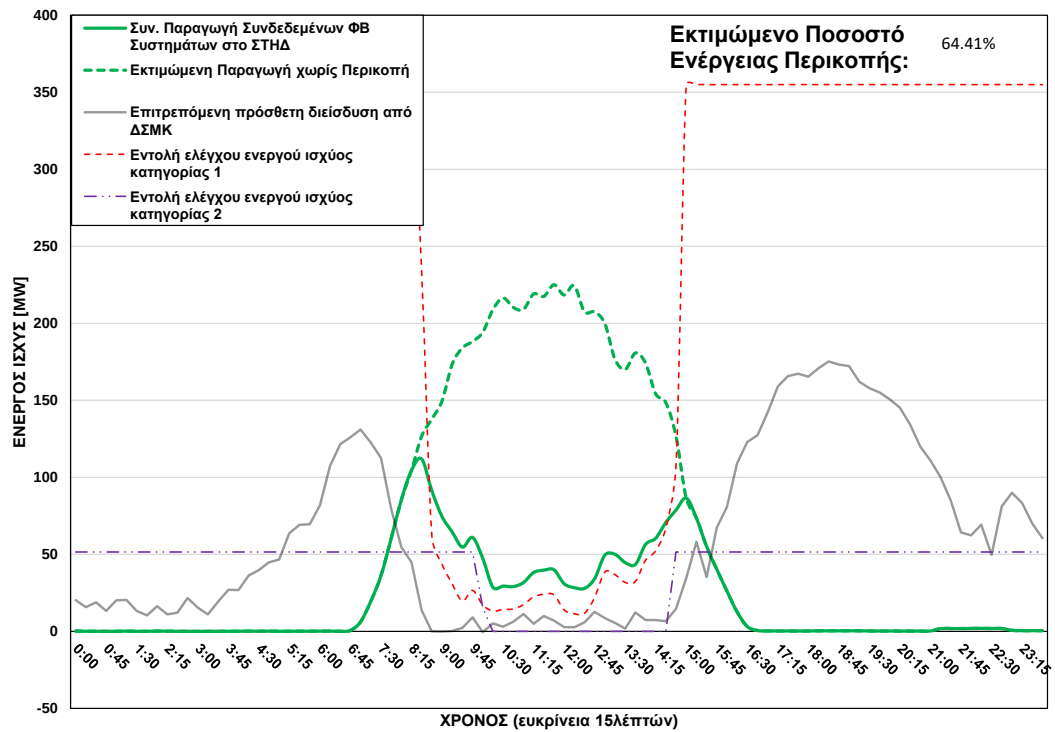


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM3, PV -ARTICLE 102
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1202.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 22MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	780.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 90.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	64.9%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 02/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 14:15)

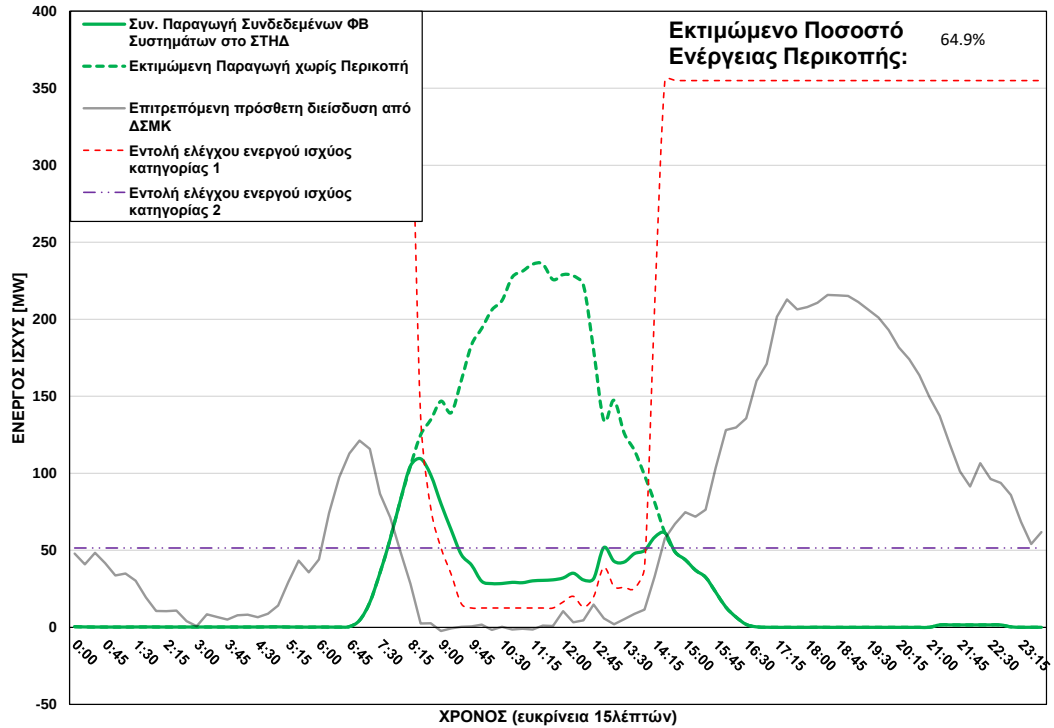


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/12/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	954.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	295.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 03/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 15:00)

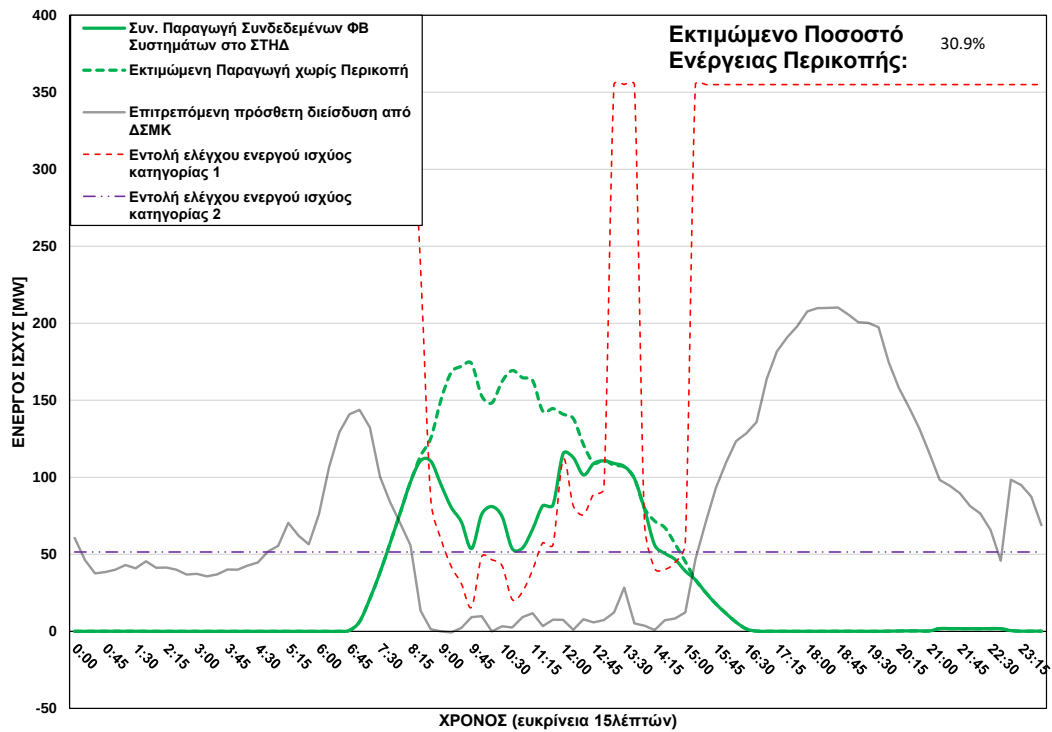

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-NIC4, PV-LIM3, PV -ARTICLE 102
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	12:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 12:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1016 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	483.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 19.5MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	47.58%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 04/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:30)

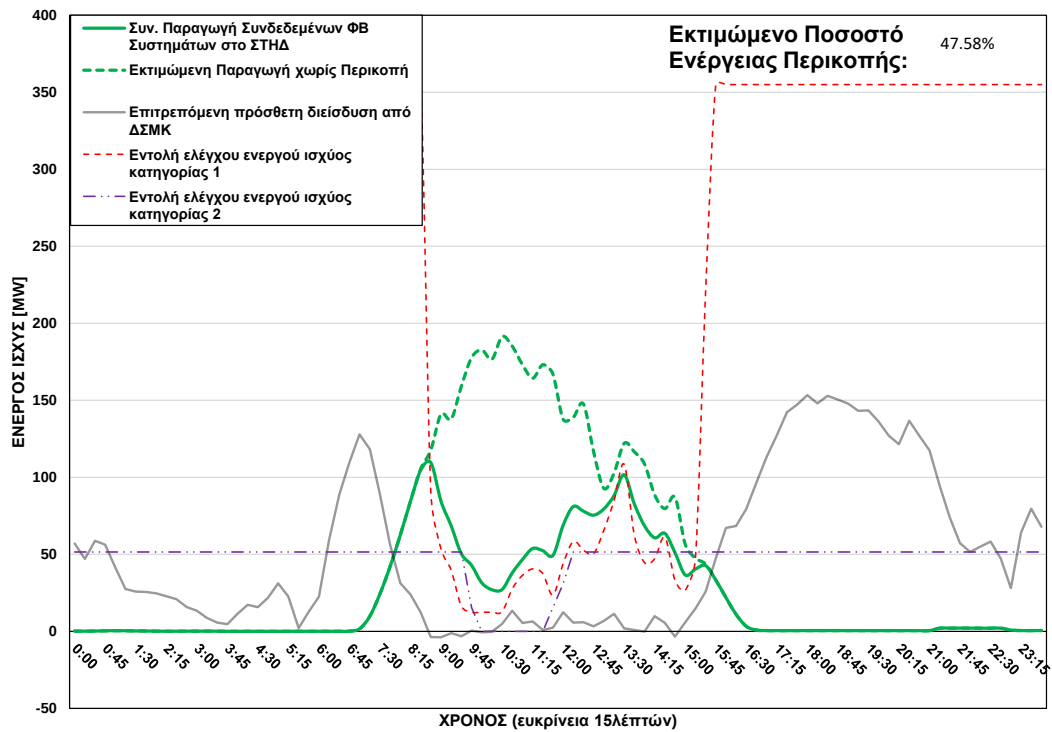

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 08:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	961.8 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	594.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 9.8MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	61.86%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 05/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:00 - 14:00)

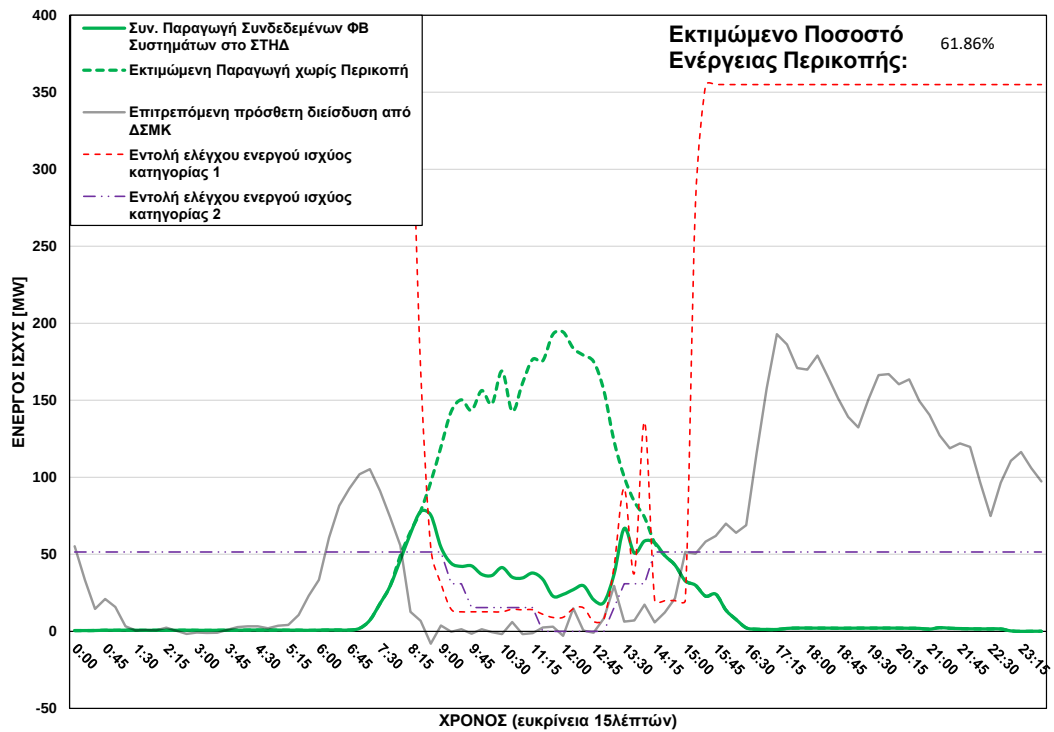


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/12/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	13:00
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	13:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	414.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	0.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.07%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 07/12/2025 (ώρα περικοπής: 13:00 - 13:15)

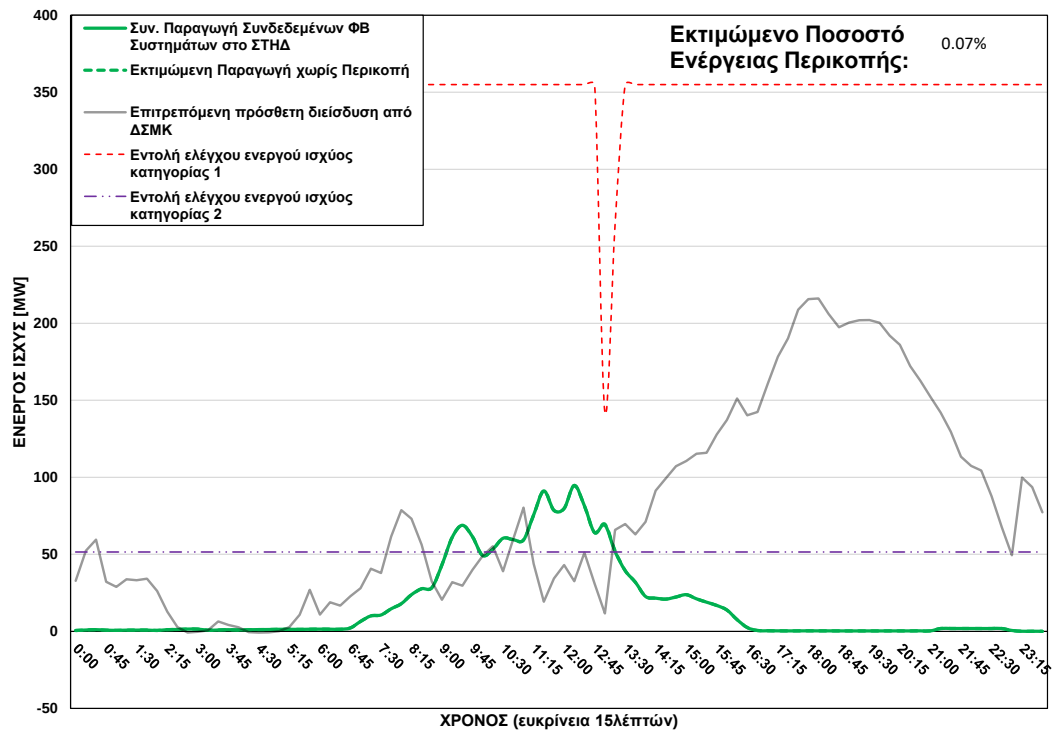


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/12/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	12:00
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	13:30
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	534.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	74.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	13.85%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 08/12/2025 (ώρα περικοπής: 12:00 - 13:30)

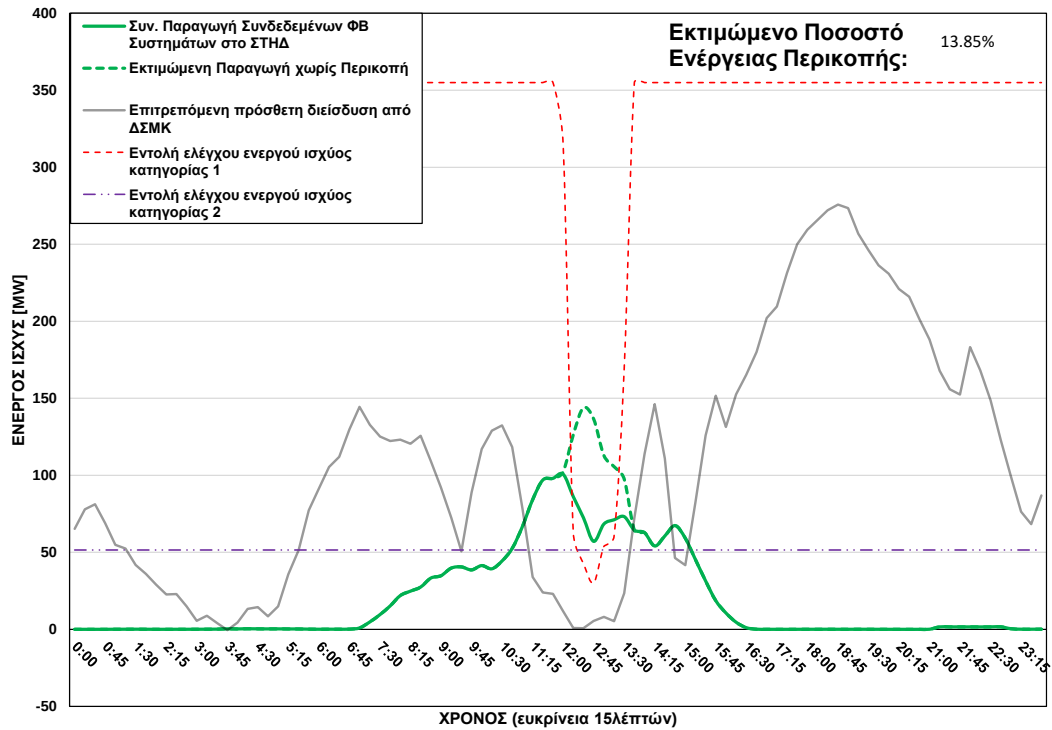


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/12/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	12:00
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	715.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	158.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	22.15%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 11/12/2025 (ώρα περικοπής: 12:00 - 14:15)

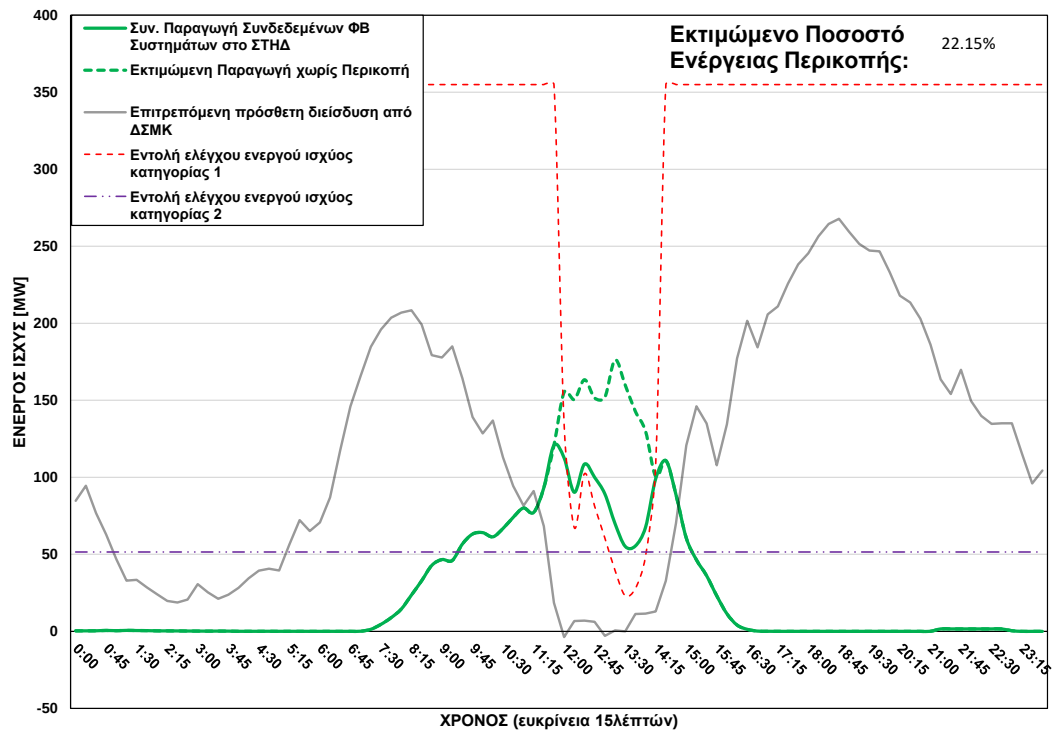

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 1, PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-ARTICLE 102
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1326.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 42.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	828.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 36.8MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	62.44%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 12/12/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:30)

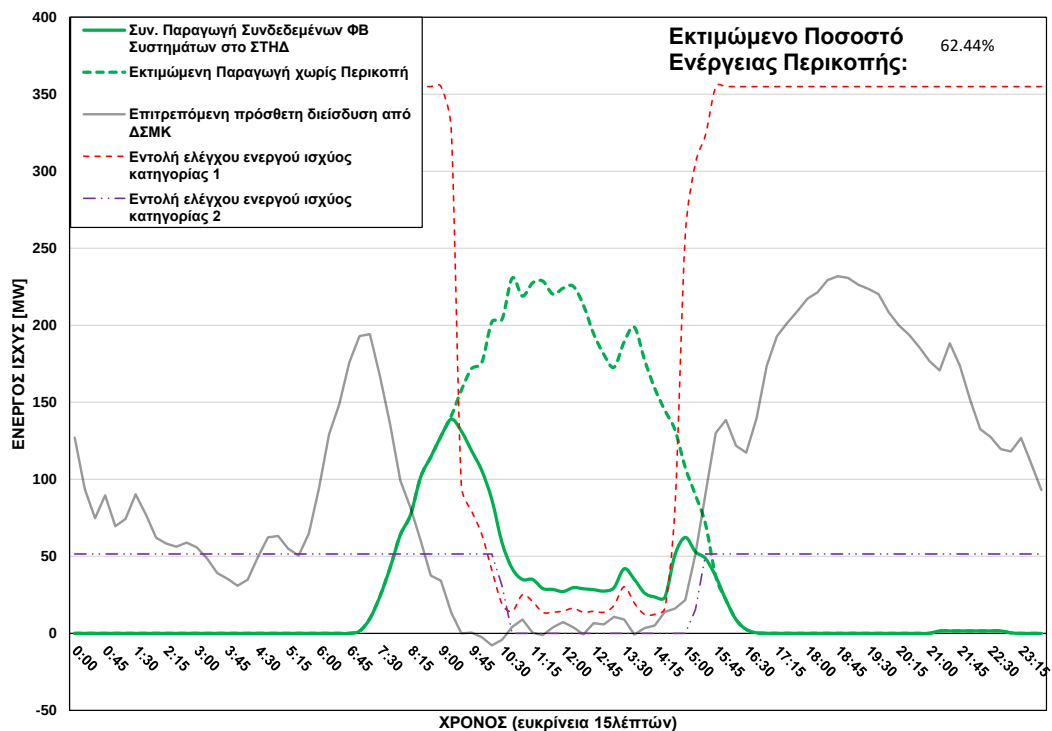

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-NIC4, PV-LIM1, PV-LIM3, PV-PAF1, PV -ARTICLE 102
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1378.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 27.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	960.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 175.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	69.68%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 13/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 15:30)

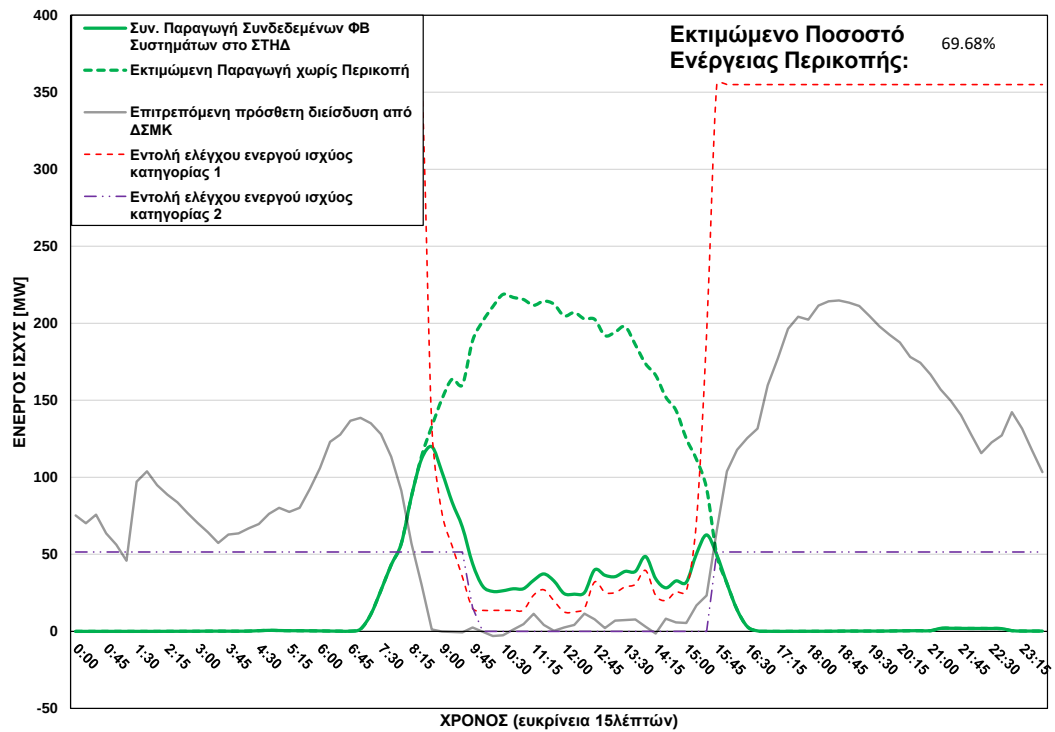

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, NIC 3, LIM 1, LIM 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1386.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 207.8MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	911.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 14.9MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	65.79%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 14/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:15)

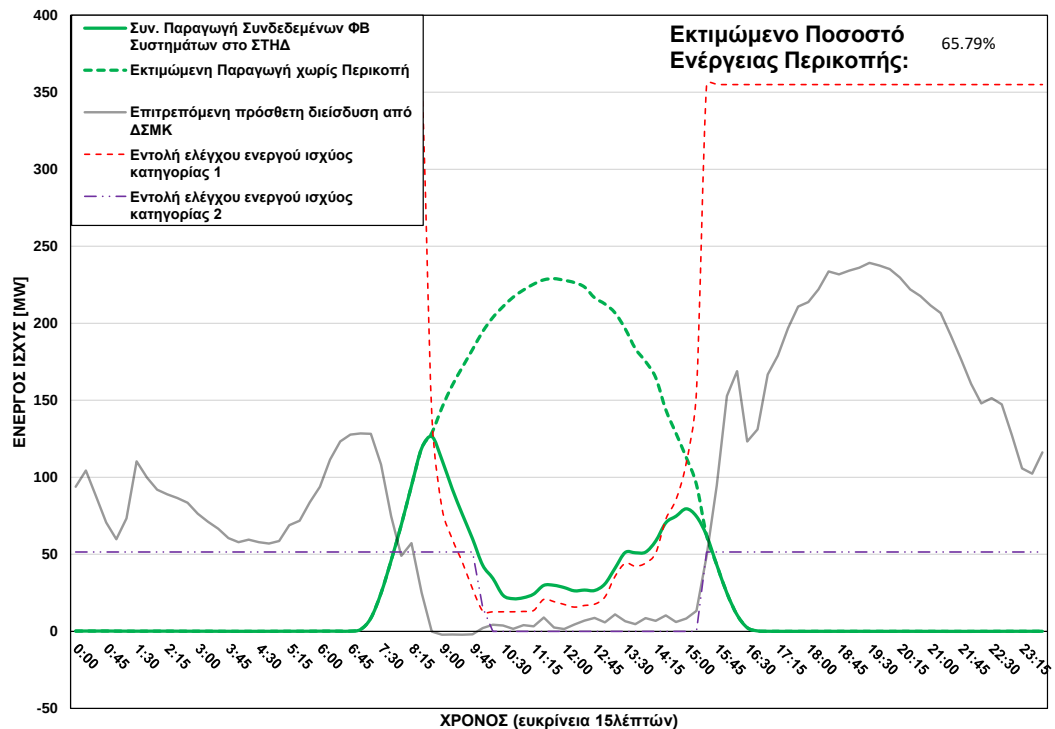

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 3, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM3, PV-PAF3, PV -ARTICLE 102
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1416.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 92MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	872.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 146.4MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	61.61%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 16/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:15)

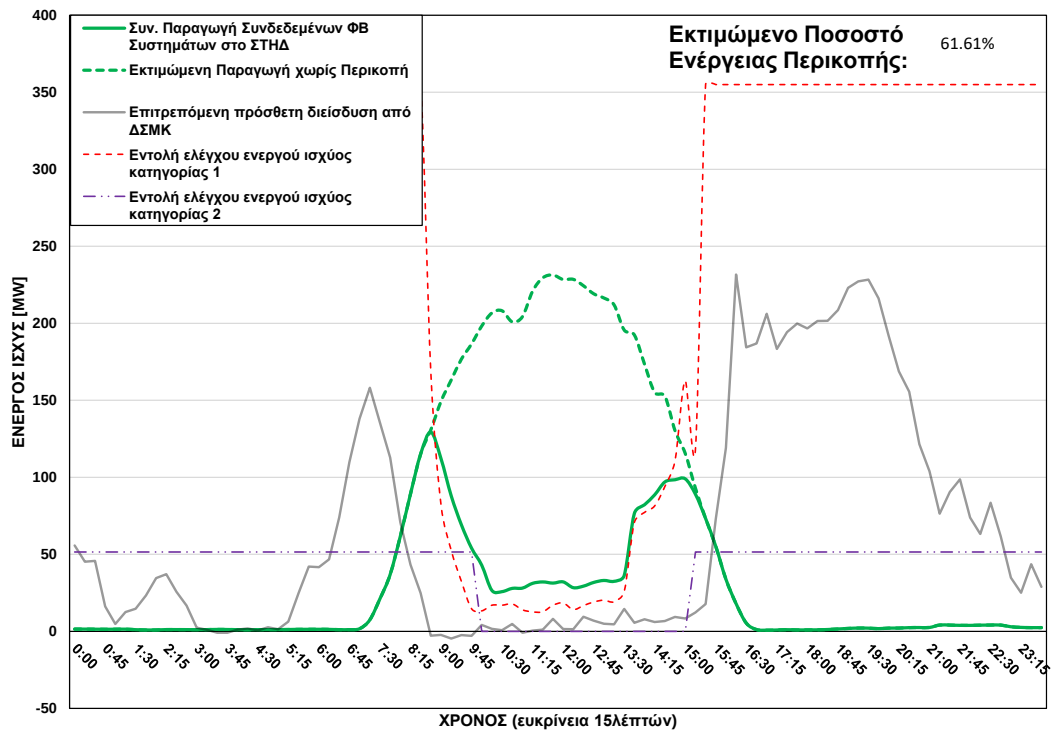

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 3, LAR 1, LAR 2, LIM 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1504.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 190.5MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1052.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 13.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	69.98%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 17/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:30)

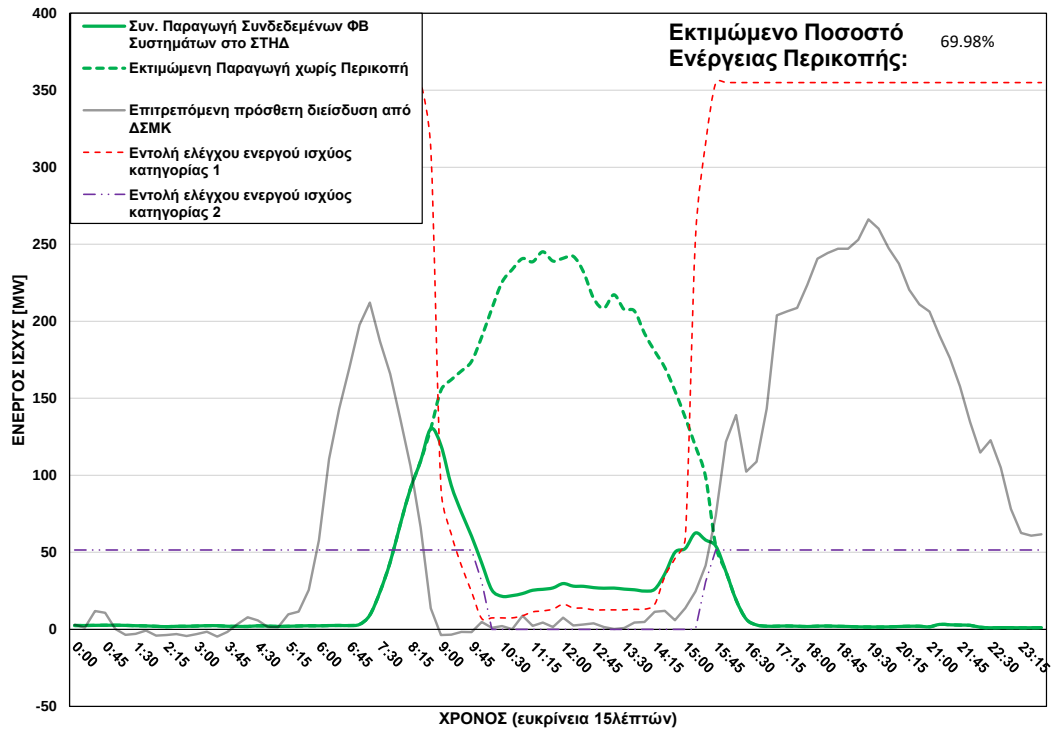


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC3, PV-NIC4, PV -ARTICLE 102
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1458.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 30.7MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	927.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 57.9MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	63.6%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 18/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:15)

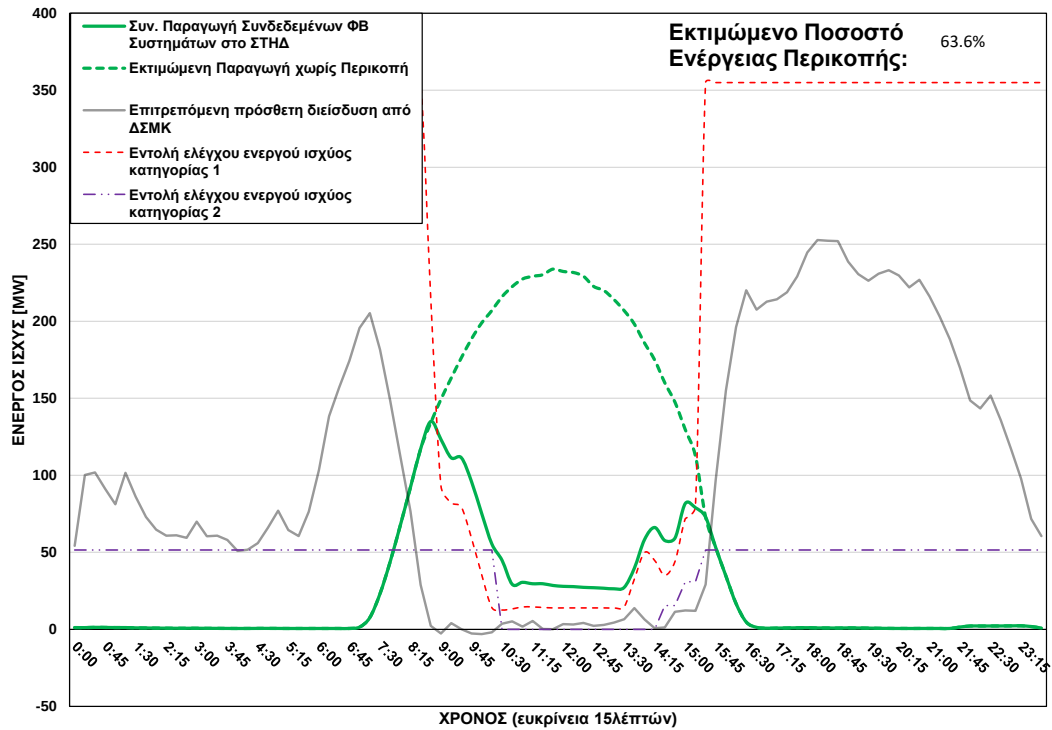

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:00 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1427 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	917.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 9.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	64.37%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 19/12/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:15)

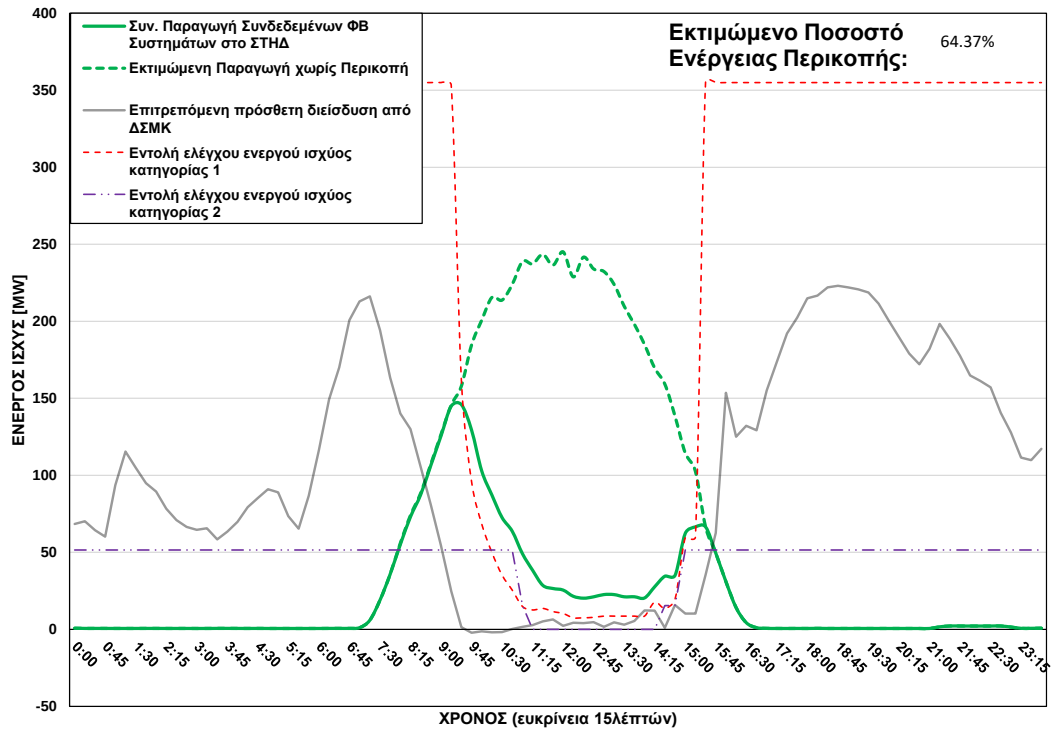


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 2, LIM 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC1, PV-LCA/FAM2, PV-PAF1, PV - ARTICLE 102
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1224.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 40.2MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	720.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 47.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	58.87%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 20/12/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:15)

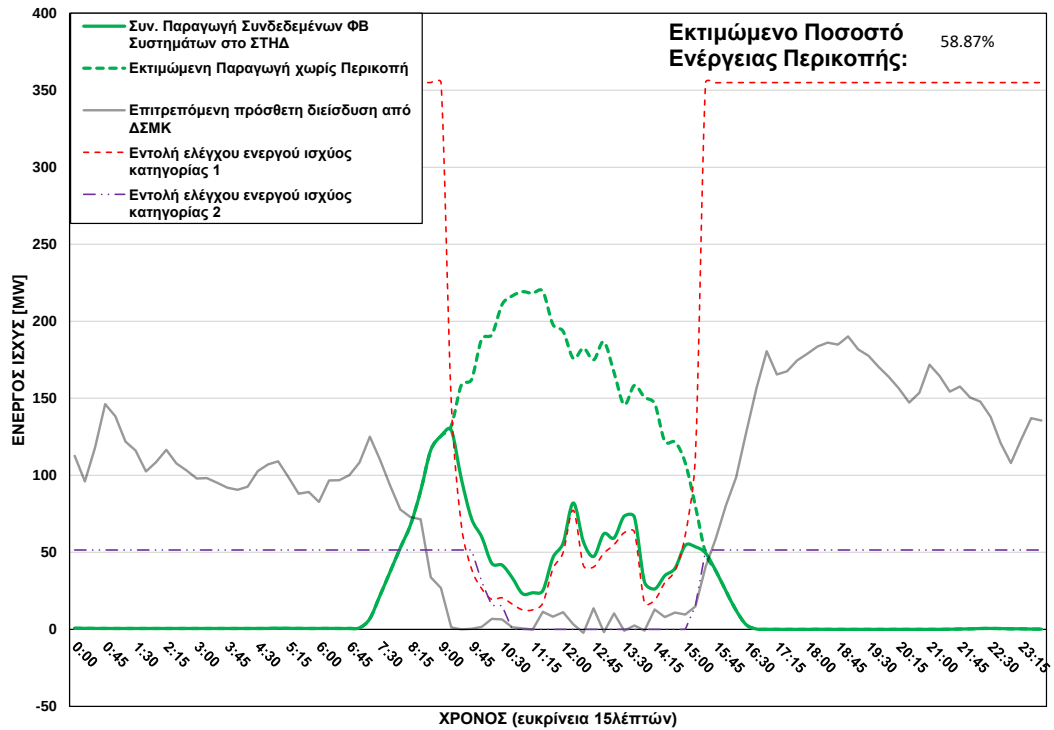


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/12/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	12:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	473.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	122.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	25.82%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 21/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 12:15)

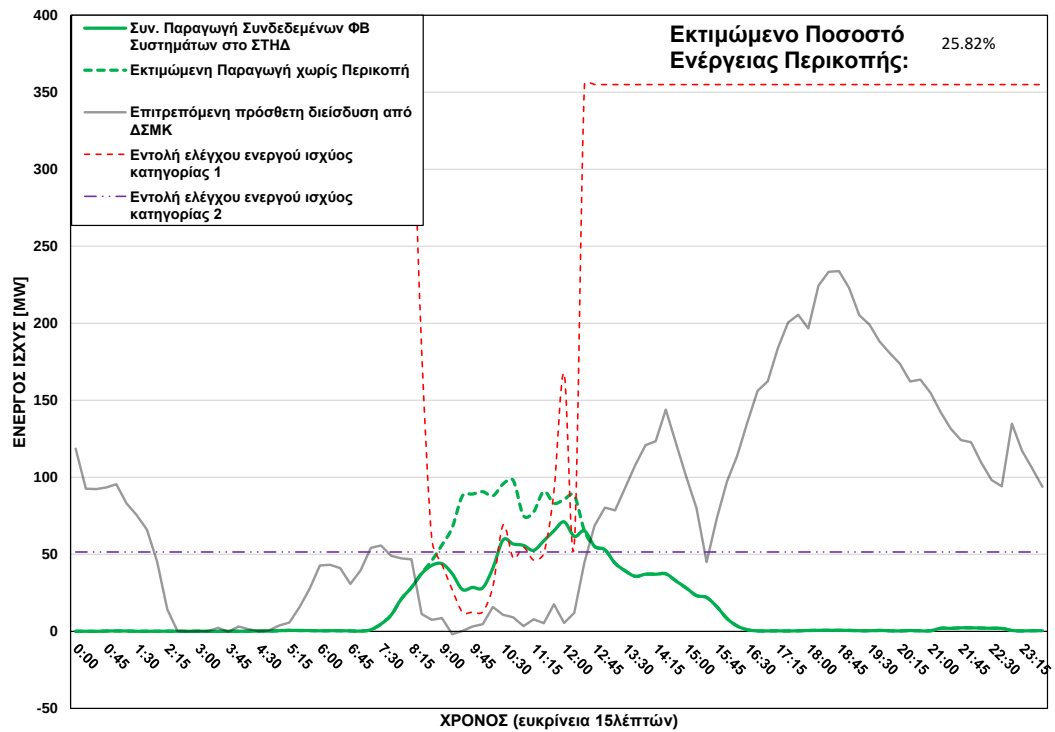


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/12/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	11:30
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	680.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	54.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	8.04%

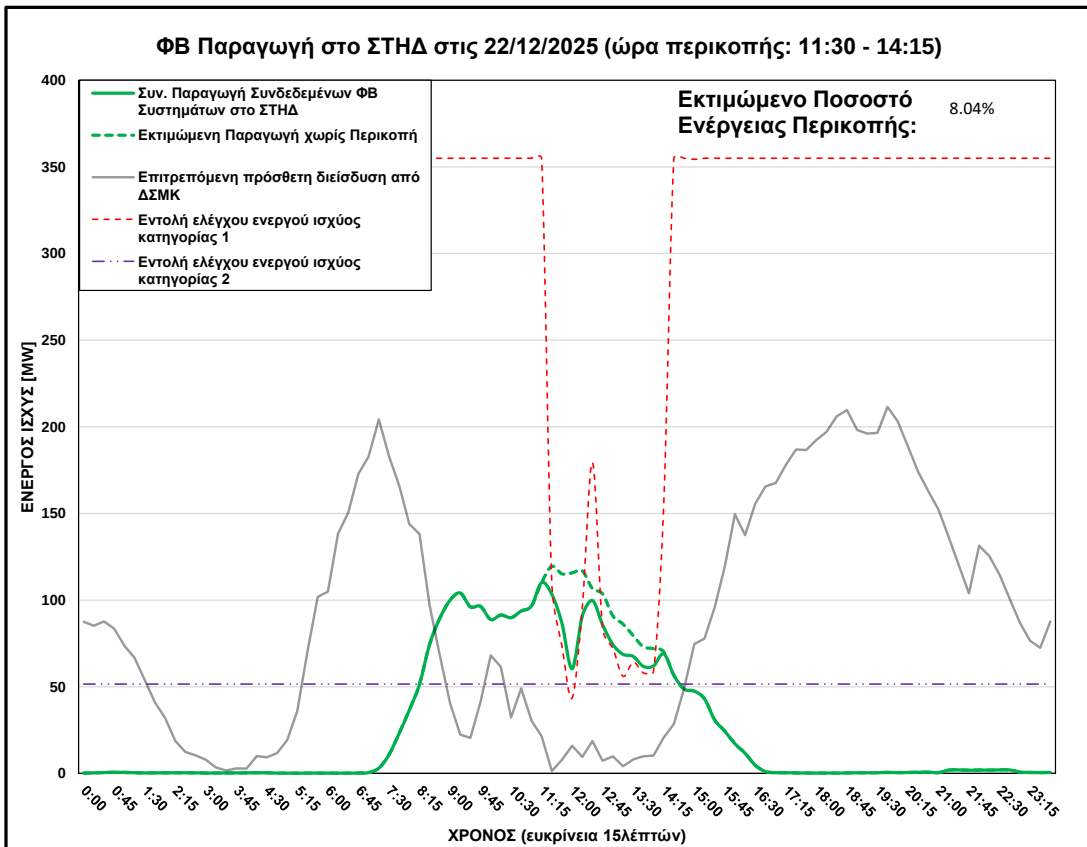


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/12/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	10:15
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:45
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	829.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	125.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	15.14%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 23/12/2025 (ώρα περικοπής: 10:15 - 14:45)

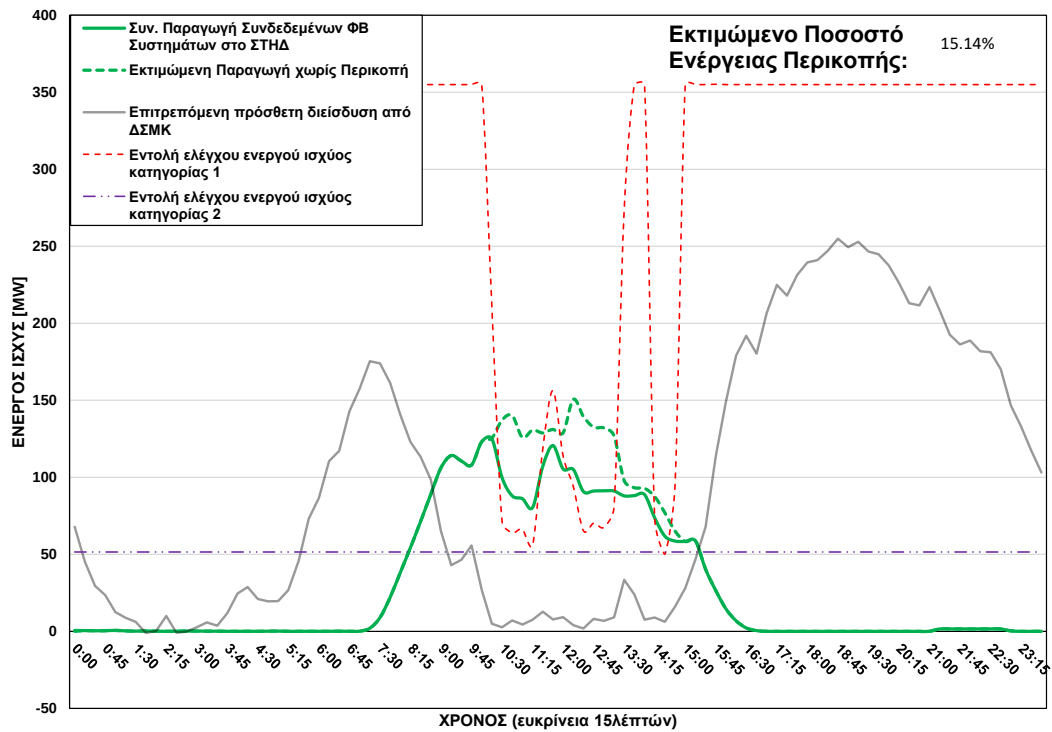

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): PAF 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-LCA/FAM3, PV -ARTICLE 102, PV -PROD 1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1043.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 15.5MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	685 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 26.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	65.64%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 24/12/2025 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:00)

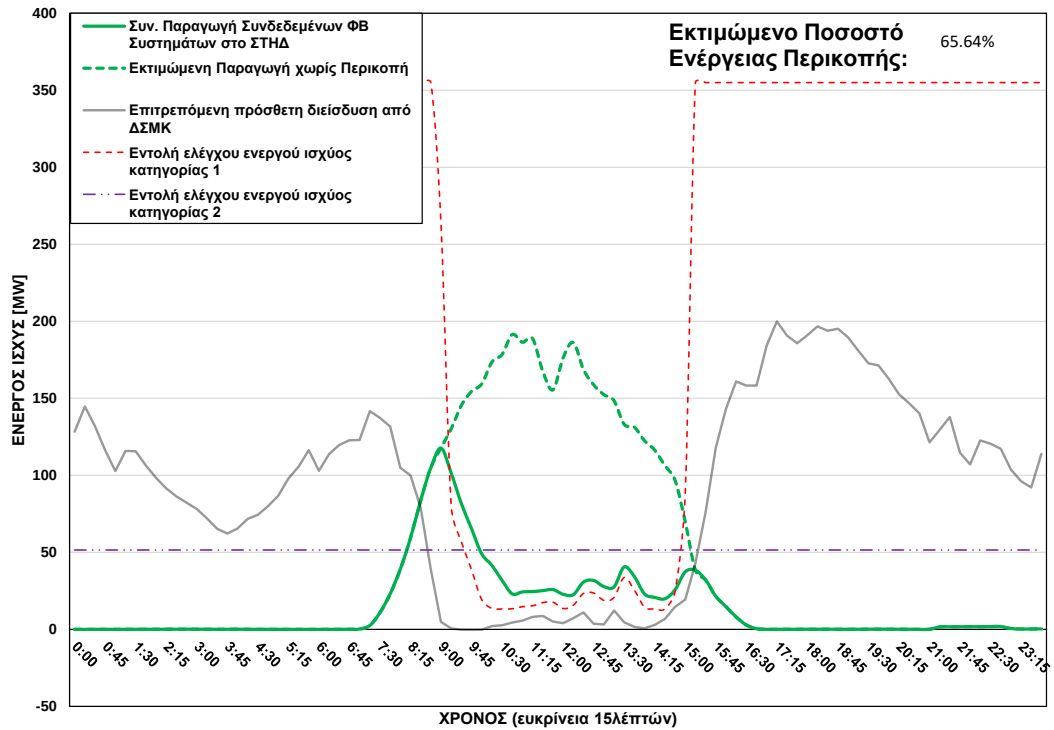

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	10:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	14:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 13:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 14:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	750.1 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	252.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 1.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	33.61%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 25/12/2025 (ώρα περικοπής: 10:00 - 16:00)

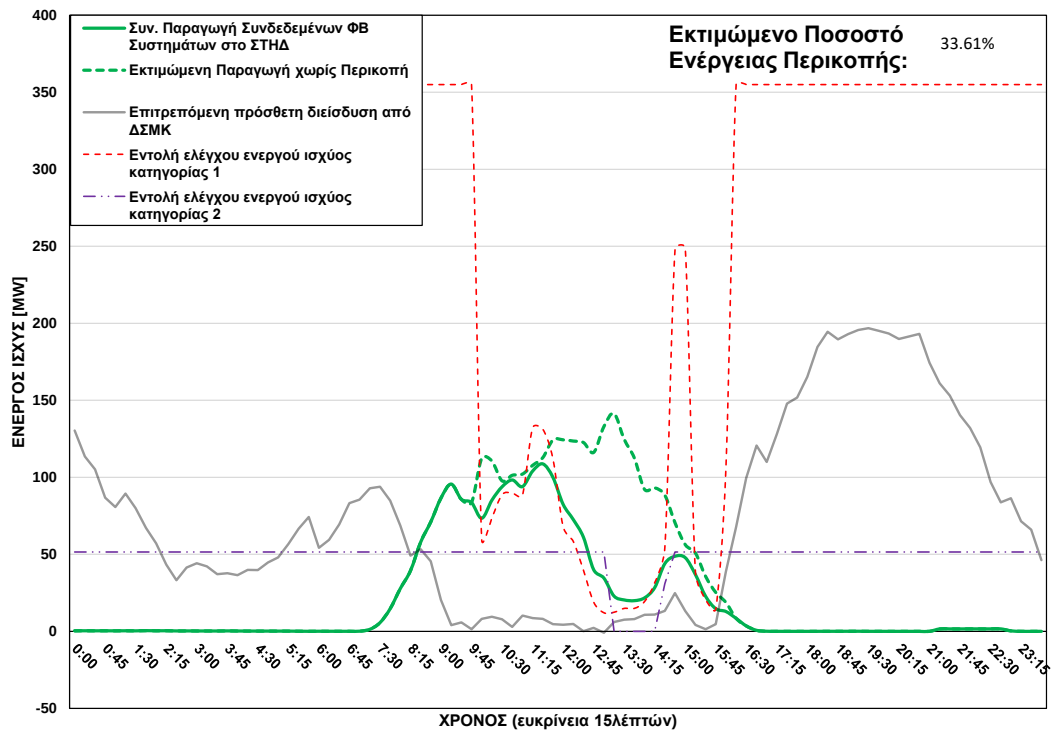


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 1, LAR 2, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC3, PV-ARTICLE 102
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	12:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1102.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 67.4MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	681.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 28.7MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	61.76%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 26/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 15:30)

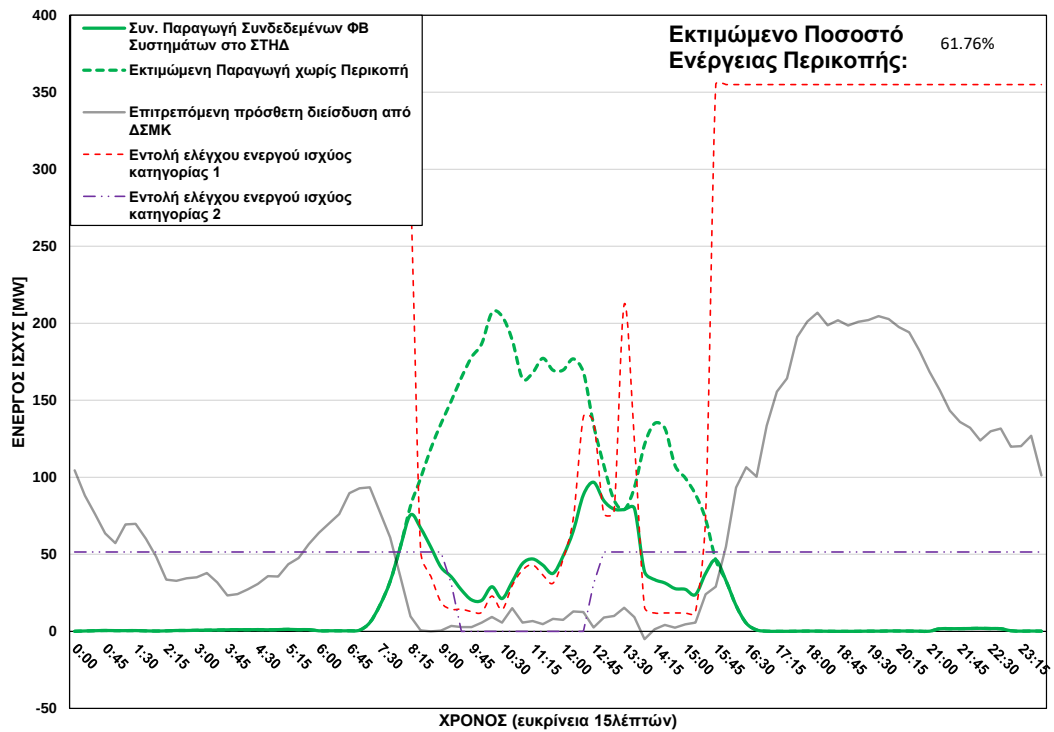

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:15	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-LCA/FAM2, PV-LIM3, PV-PAF3, PV -ARTICLE 102
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1120.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 12MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	850.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 48MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	75.92%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 27/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:15 - 15:30)

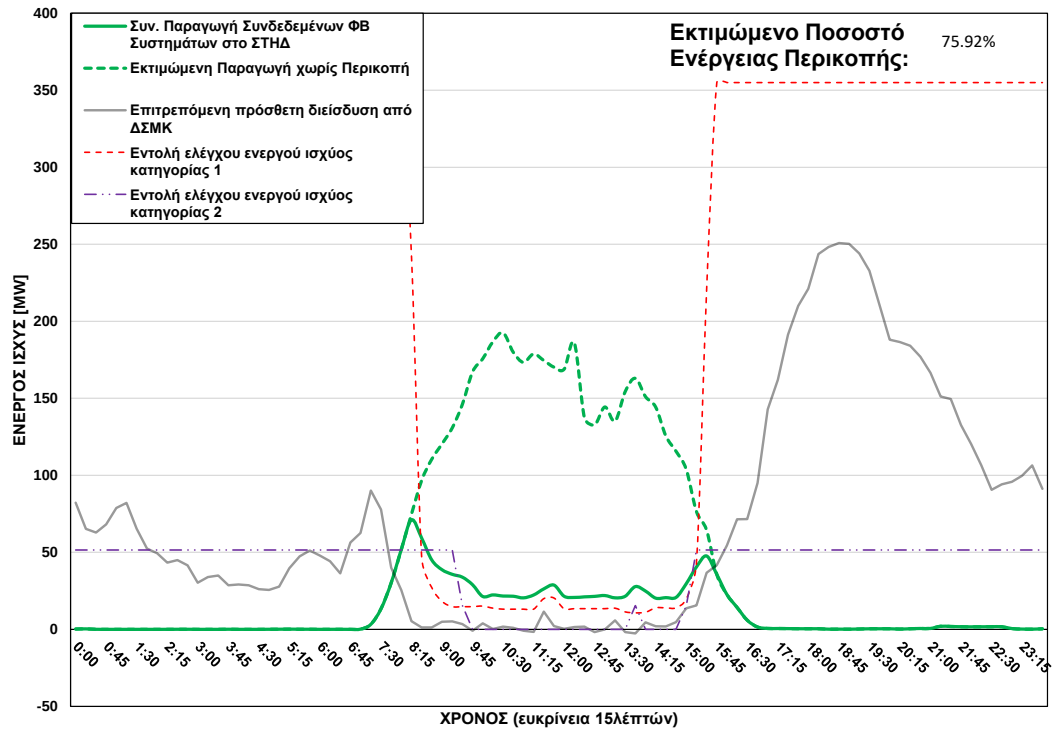


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	9:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): LAR 2, LIM 1, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC3, PV-LCA/FAM1, PV-LIM1, PV-PAF1, PV-ARTICLE 102, PV-PROD 1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 09:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1395 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 140.1MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1122.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 192.9MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	80.5%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 28/12/2025 (ώρα περικοπής: 08:30 - 15:45)

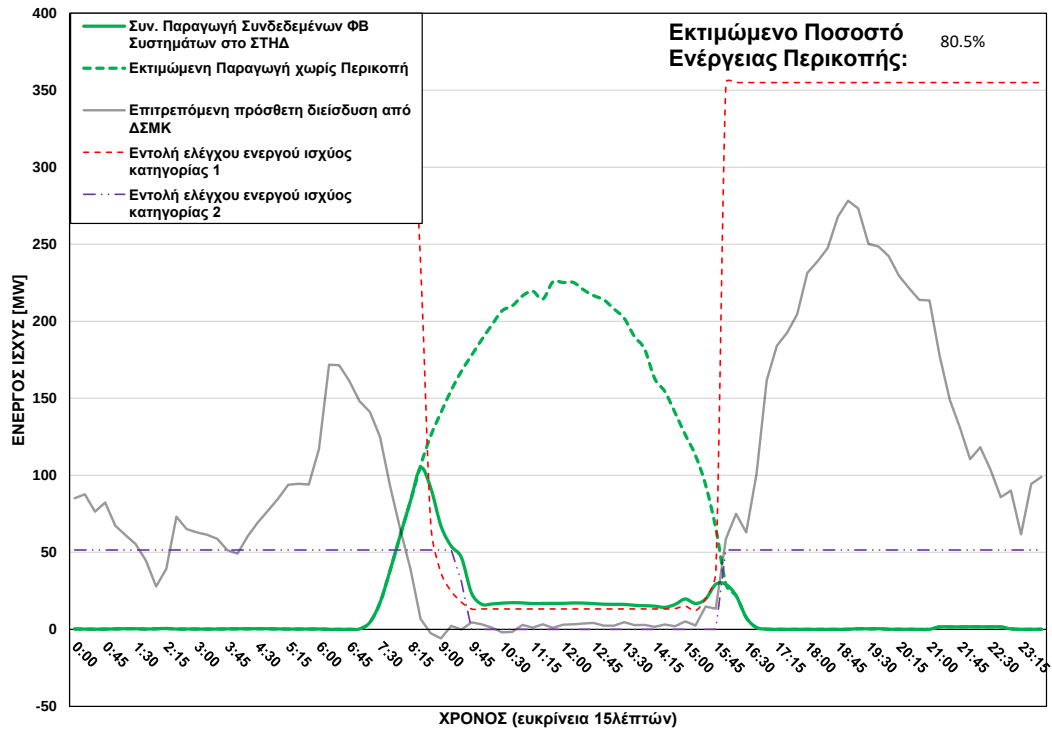


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/12/2025	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-PAF3, PV -ARTICLE 102
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:15	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1369.1 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	917.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 17.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.01%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 29/12/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:30)

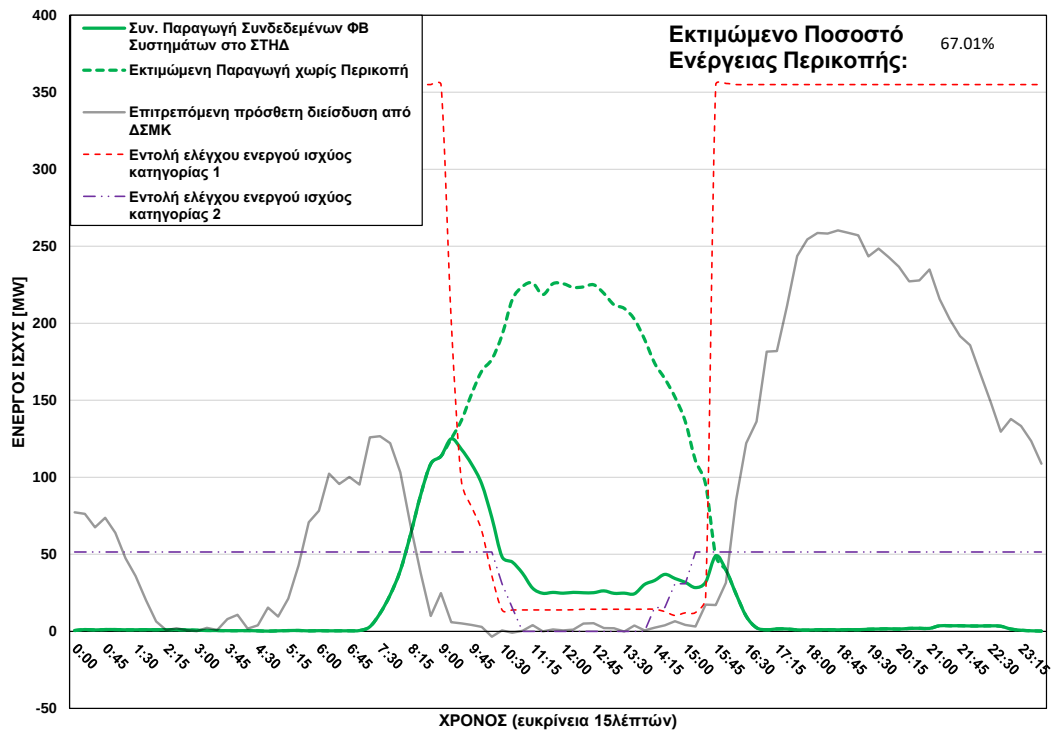


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/12/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1213.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	364.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.07%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 30/12/2025 (ώρα περικοπής: 09:15 - 14:15)

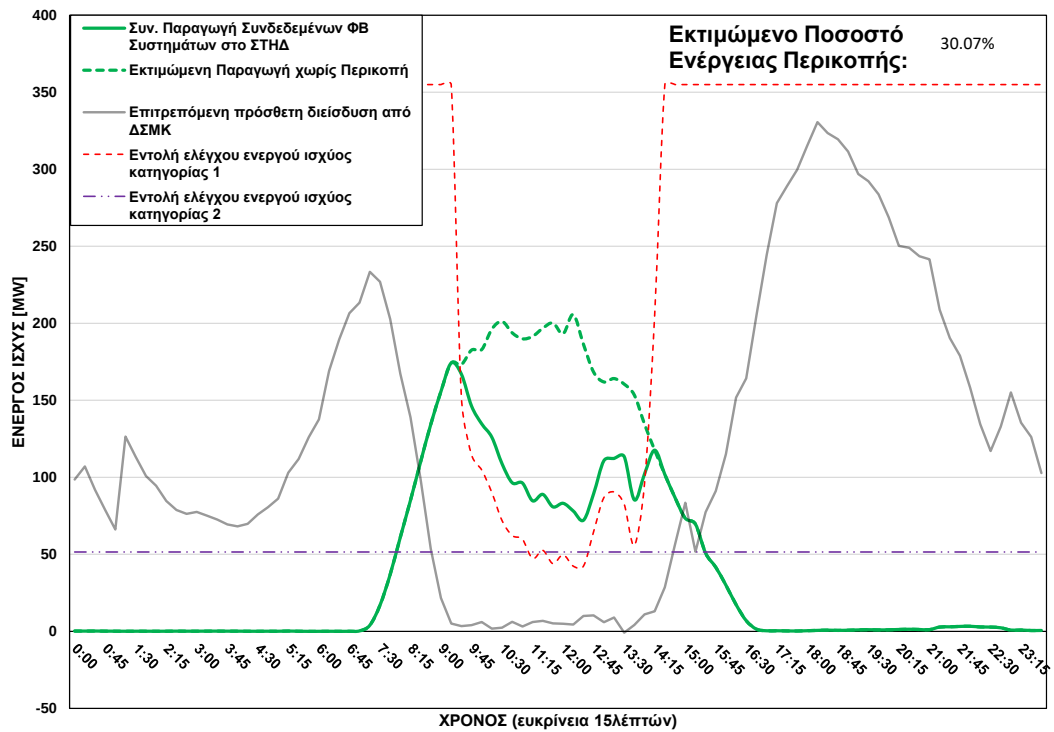

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	31/12/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	10:15
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	12:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	596.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	167.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	28.05%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 31/12/2025 (ώρα περικοπής: 10:15 - 14:00)

