


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/01/2025	Αποκοπή Φ/Β Συστημάτων Ripple:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1223.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Ripple που αποκόπηκε:	315.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	966.3 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	79.0%		

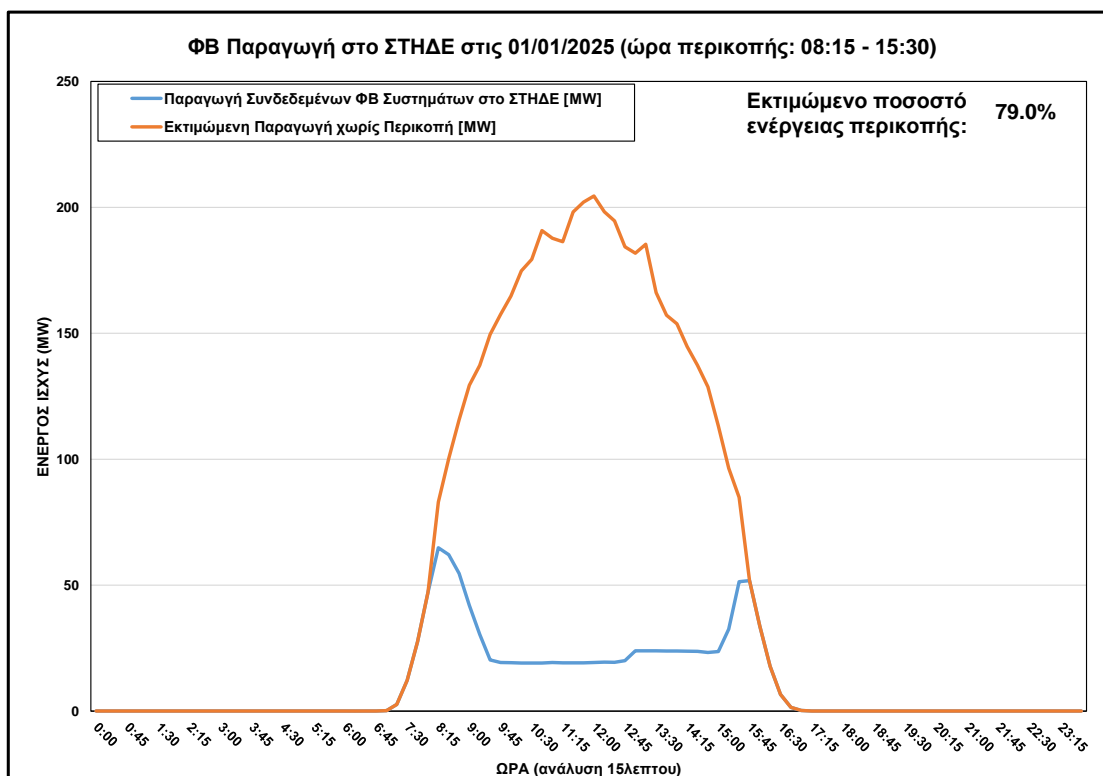


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1258.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	780.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	62.0%

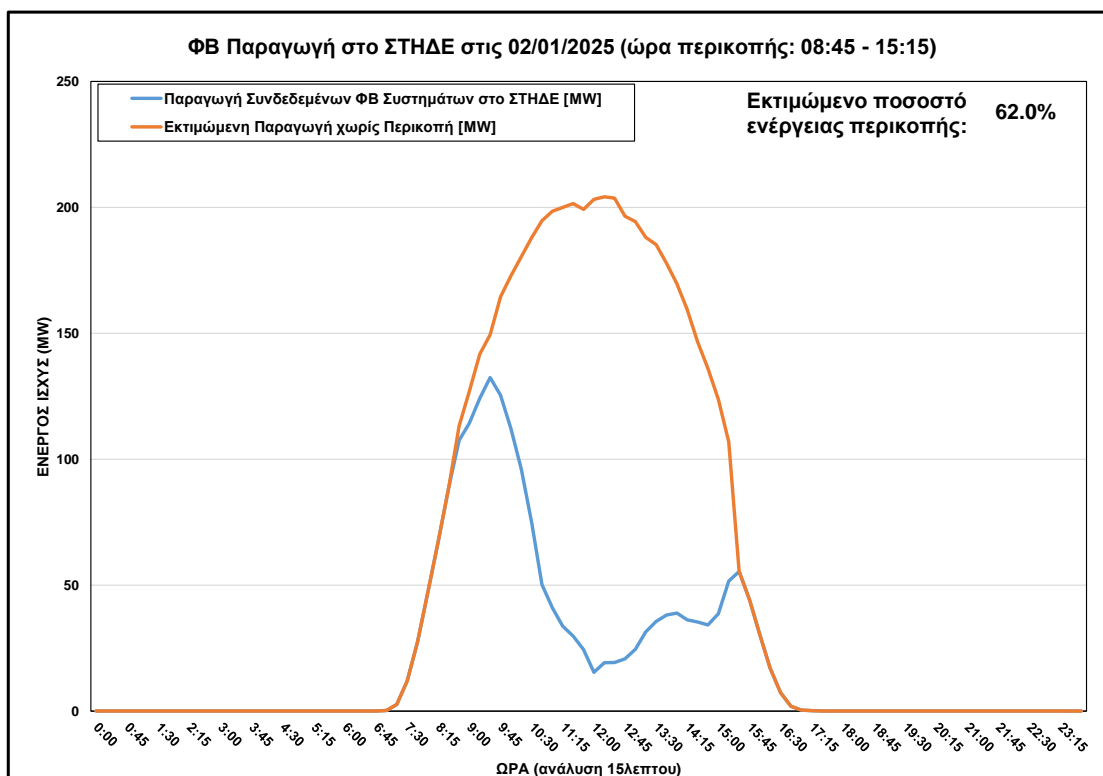


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1240.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	511.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	41.3%

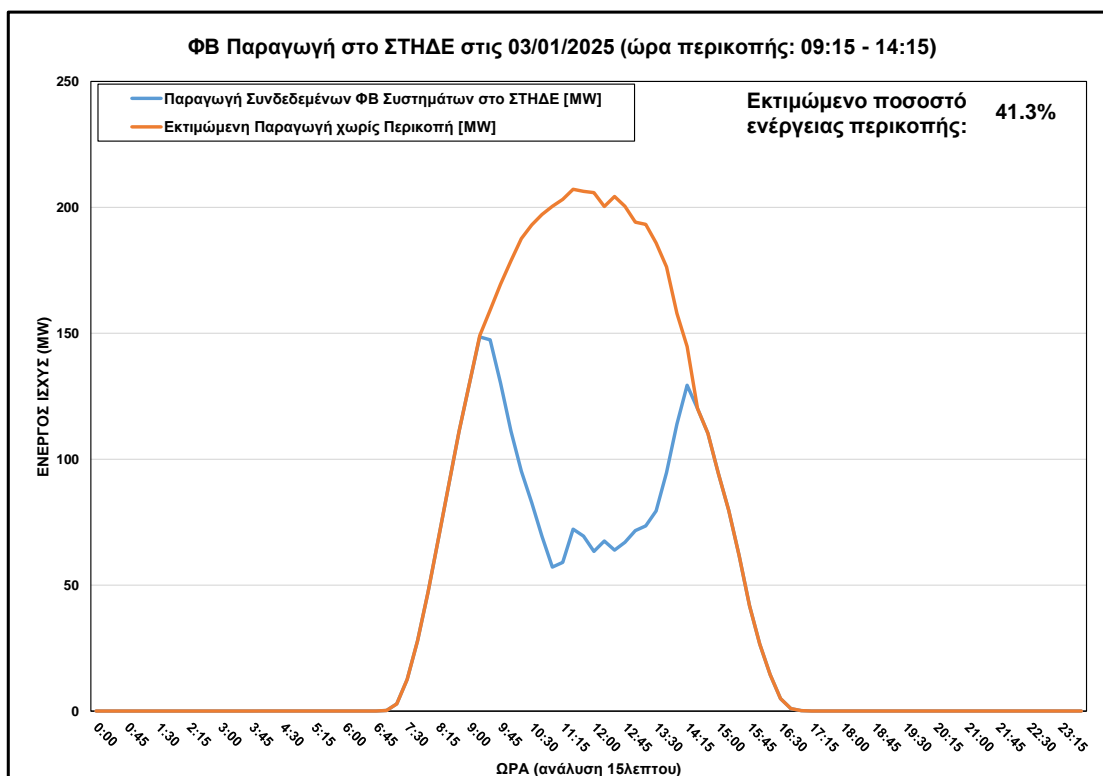


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	605.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	21 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.5%

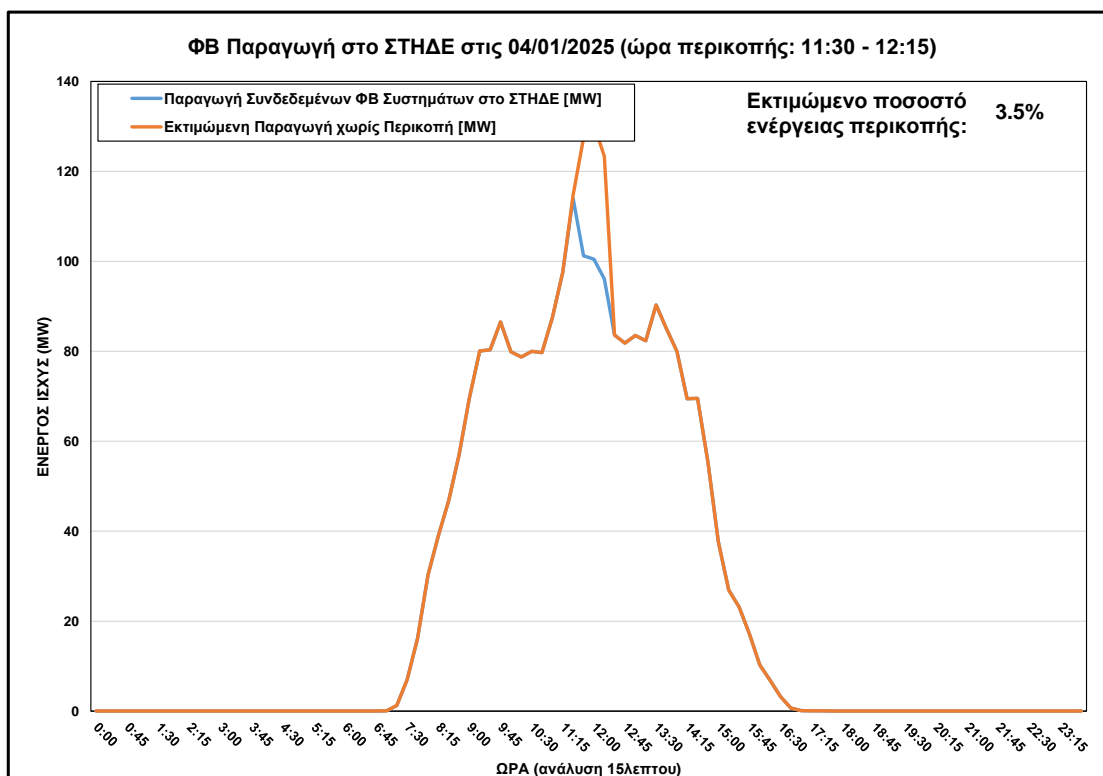


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	11:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	419.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	15.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.8%

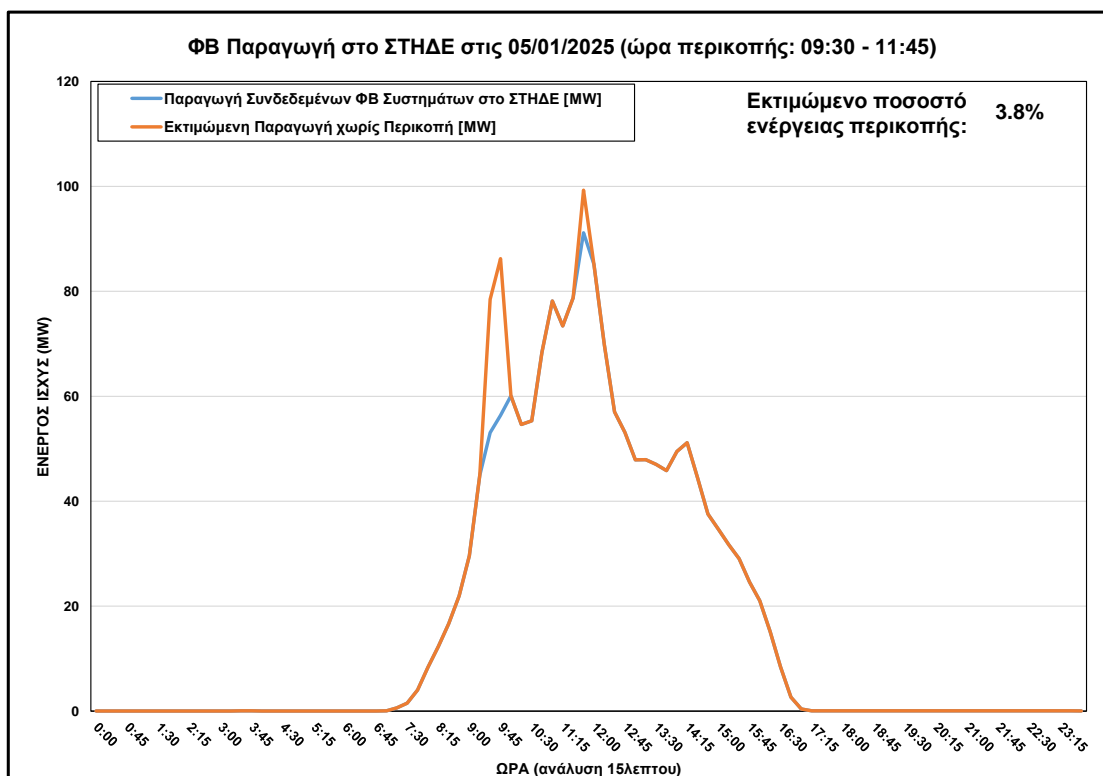


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1160.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	805.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	69.4%

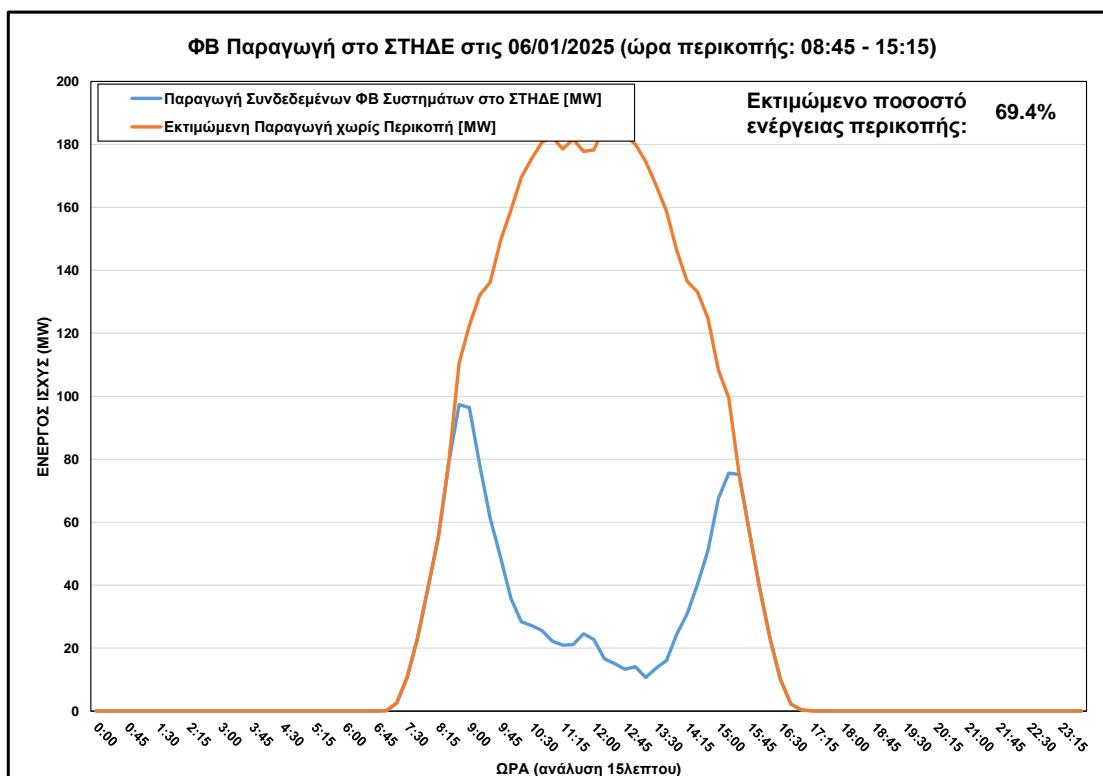


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1237 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	474.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	38.4%

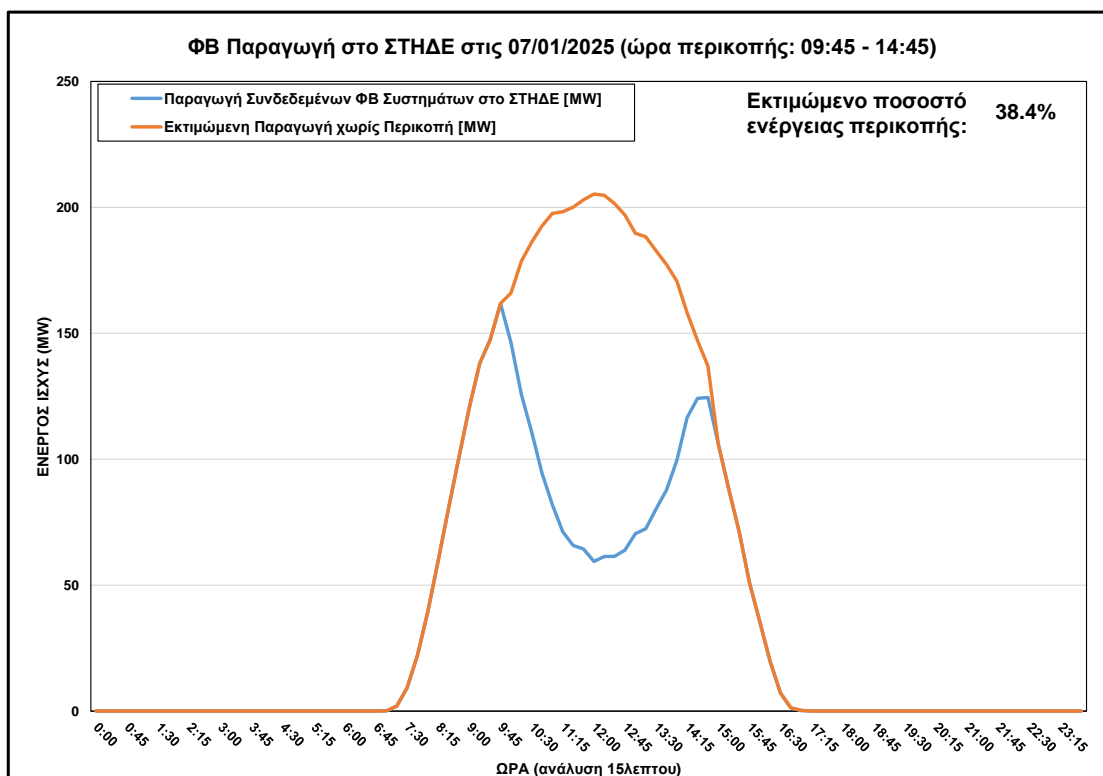


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	946.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	147.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	15.6%

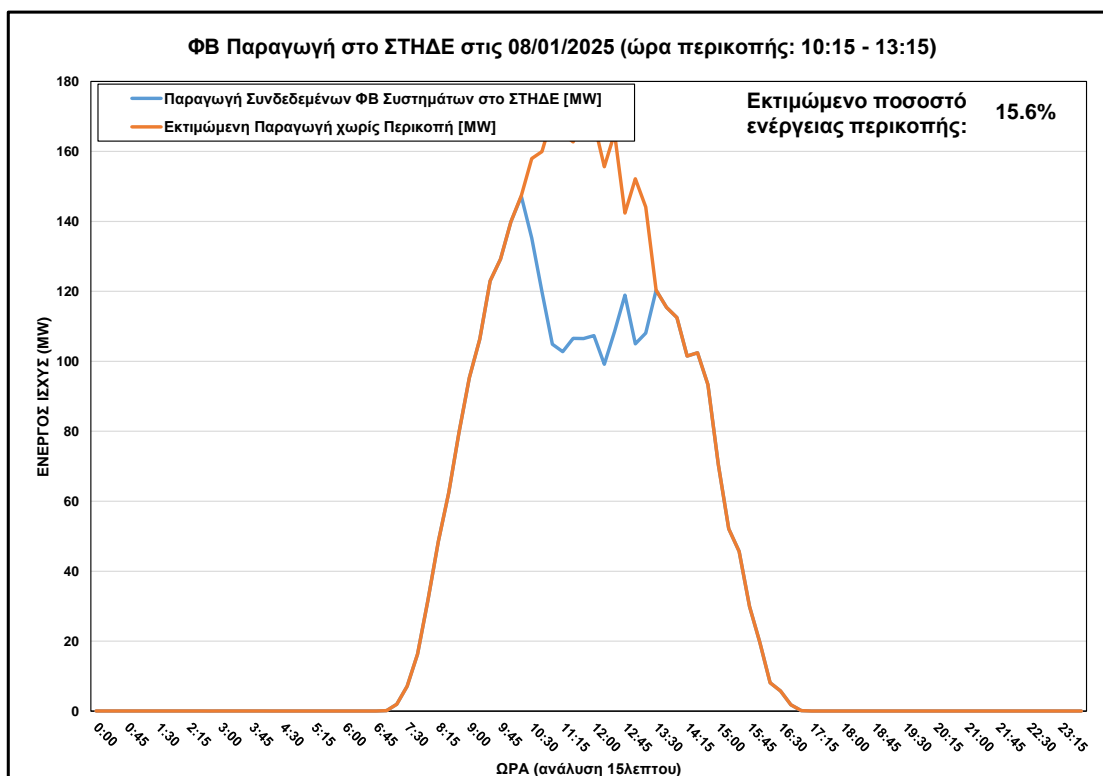


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1208.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	582.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.2%

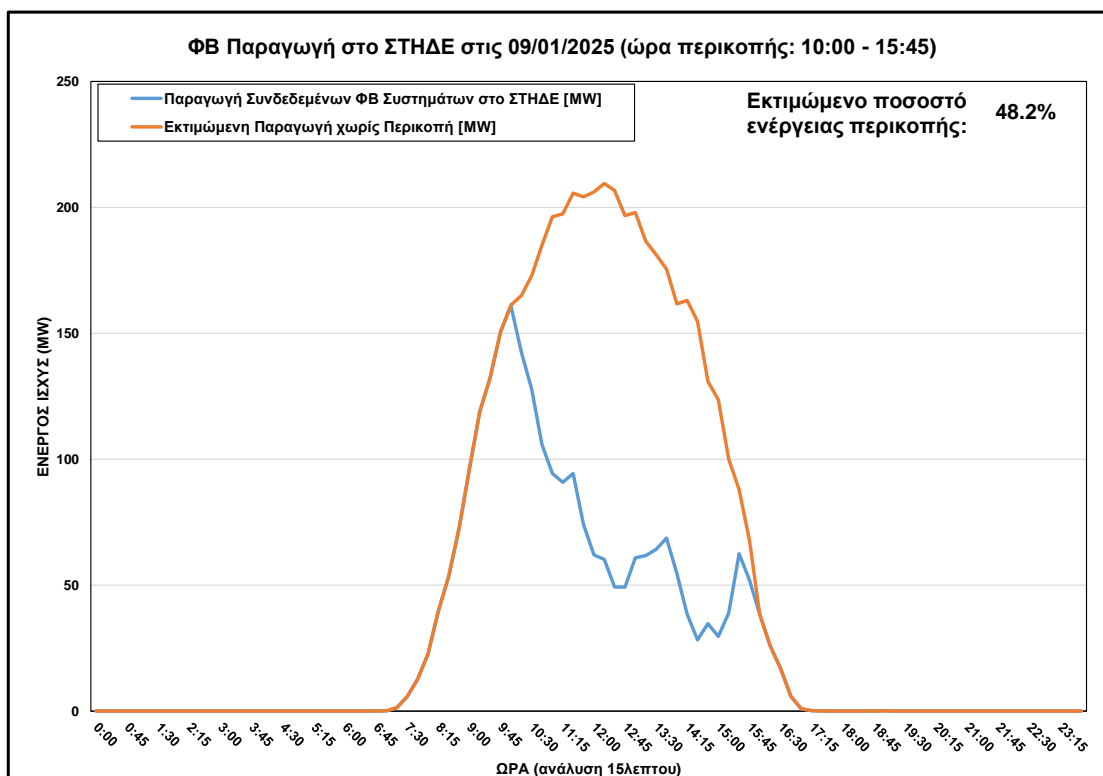


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1189.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	494.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	41.5%

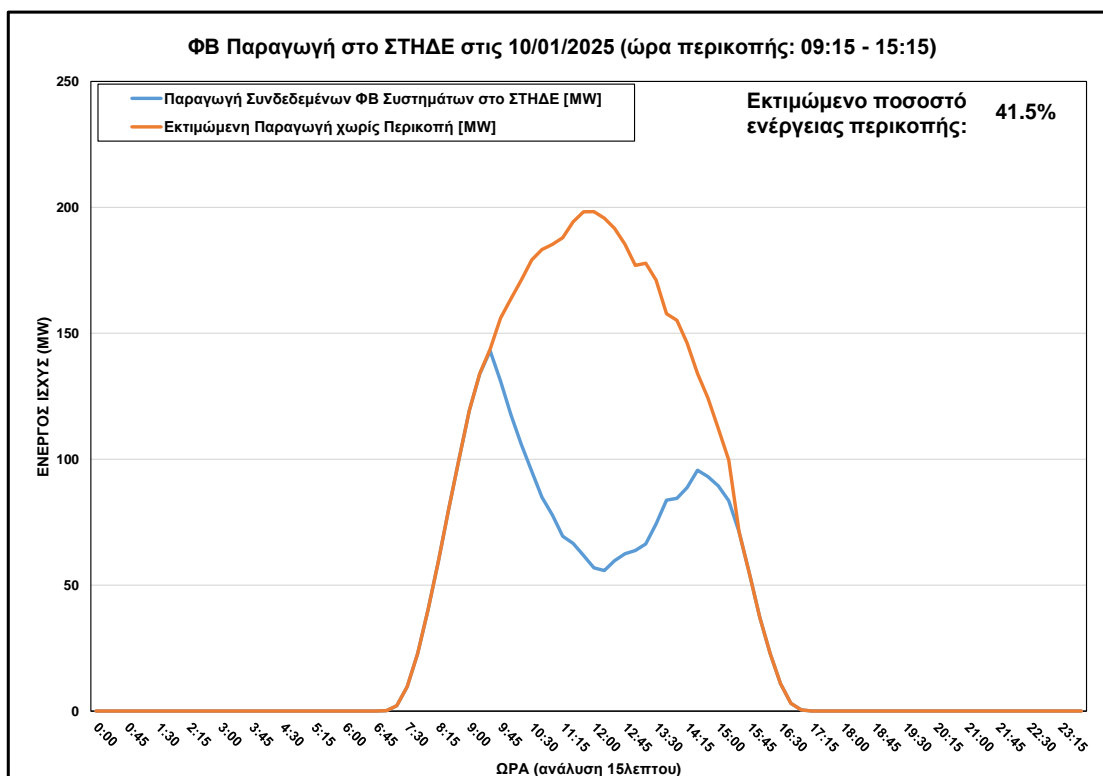


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1119.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	598.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	53.4%

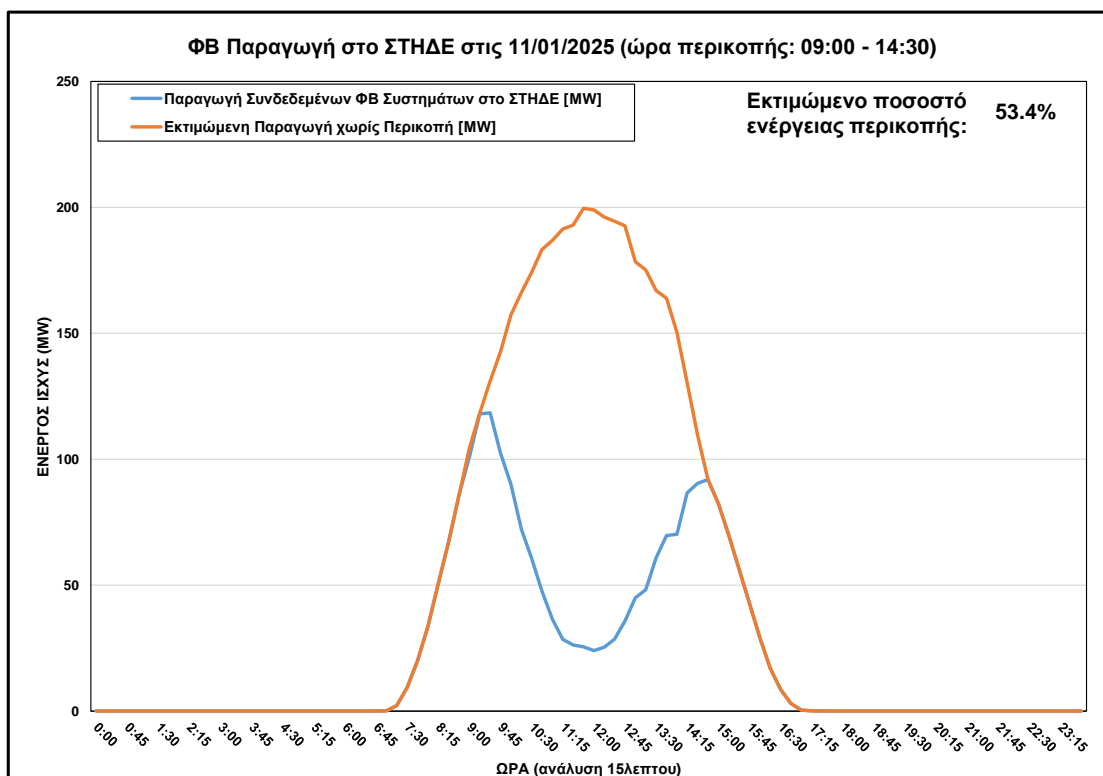


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/01/2025	Αποκοπή Φ/Β Συστημάτων IoT / Ripple:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1124.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Ripple που αποκόπηκε:	33 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	761.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των IoT που αποκόπηκε:	65.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.8%		

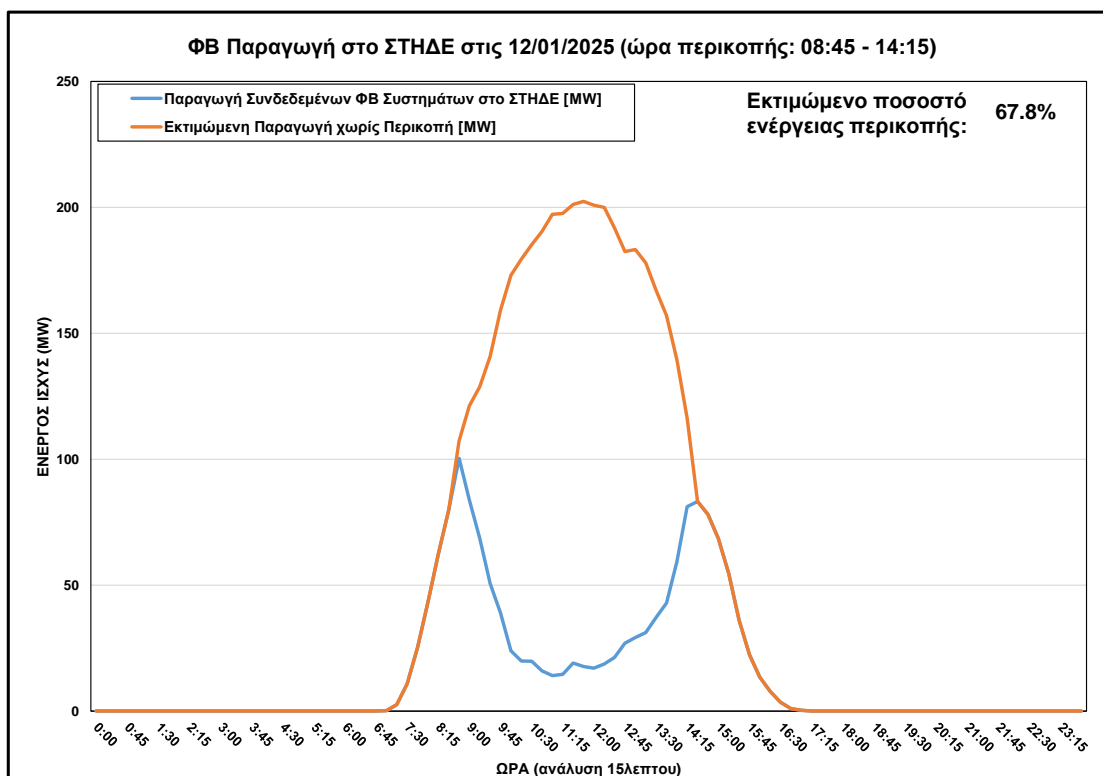


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1263.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	757 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	59.9%

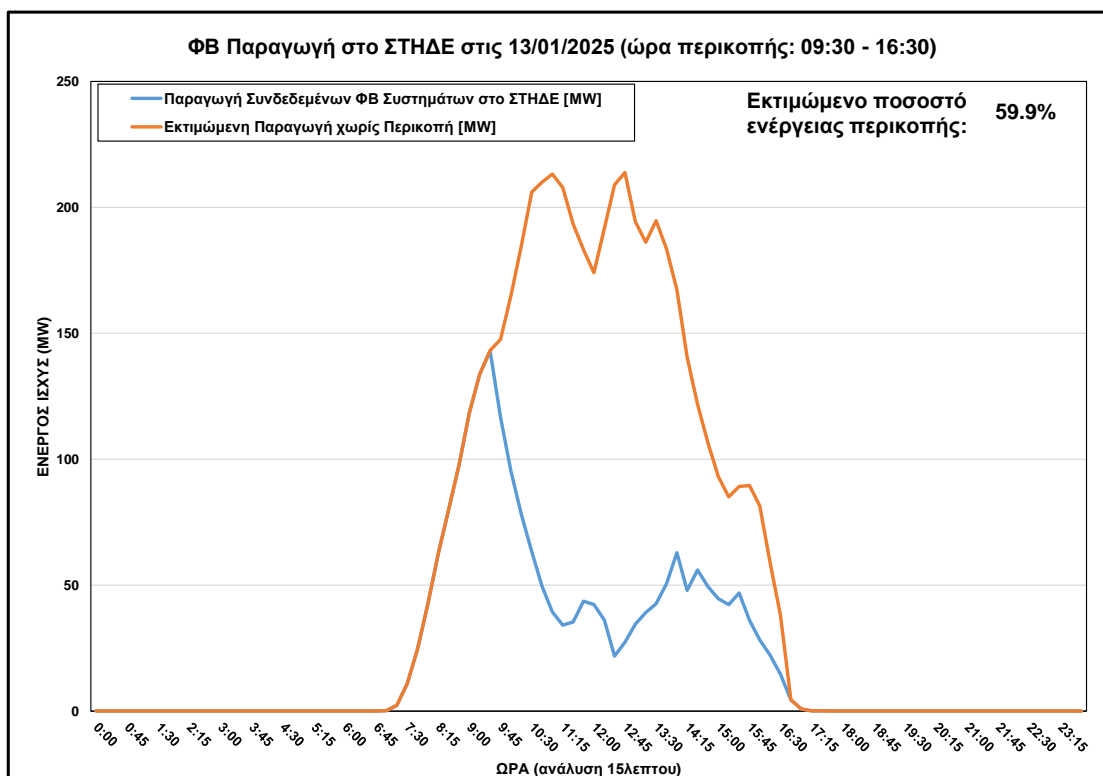


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1267.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	785.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	62.0%

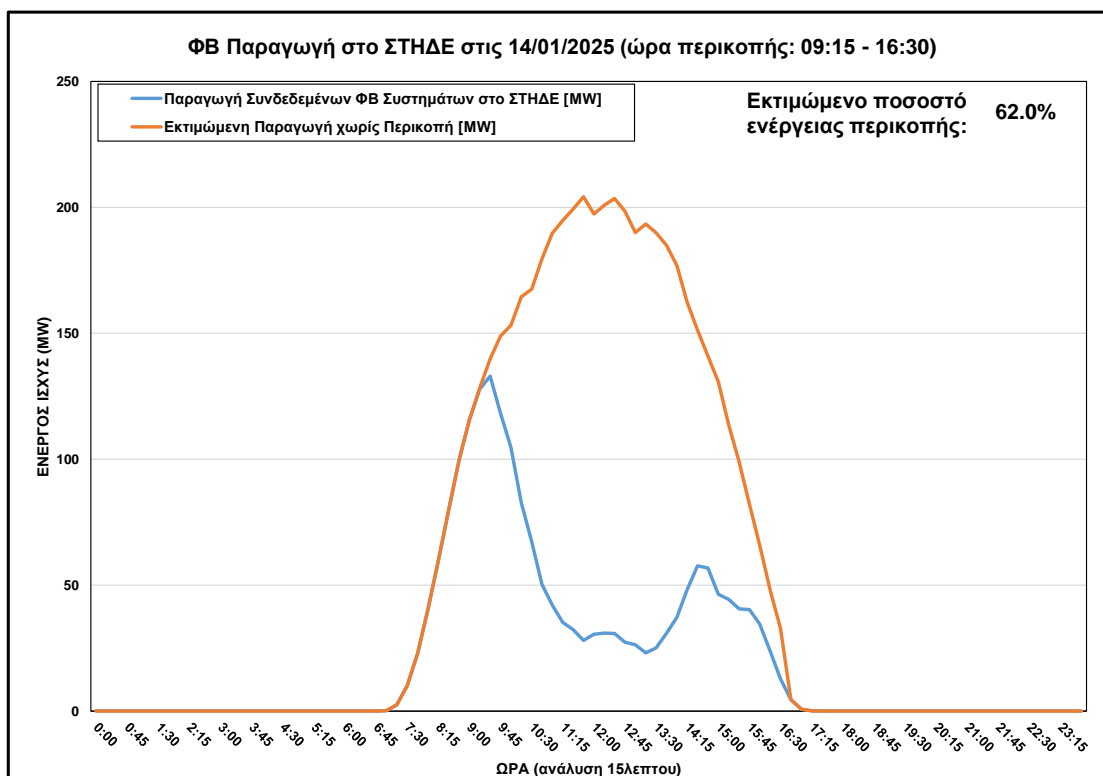


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1132.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	562 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	49.6%

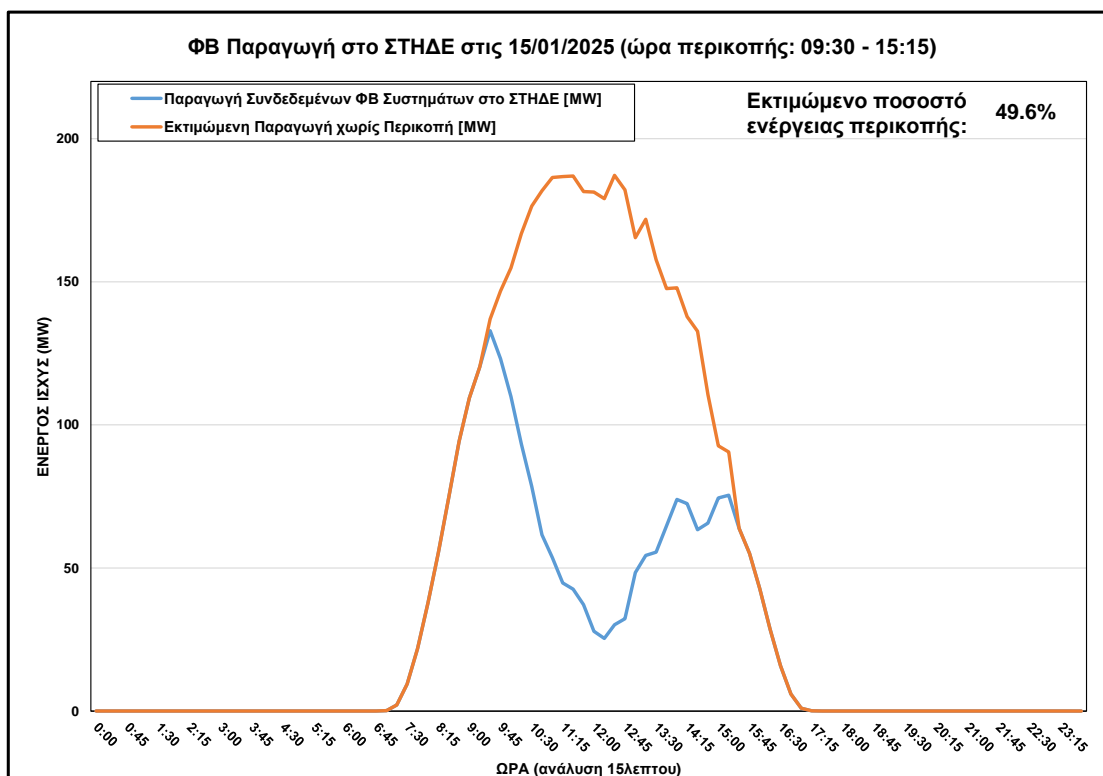


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/01/2025	Αποκοπή Φ/Β Συστημάτων IoT / Ripple:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	12:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1235.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Ripple που αποκόπηκε:	13 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	808 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	65.4%		

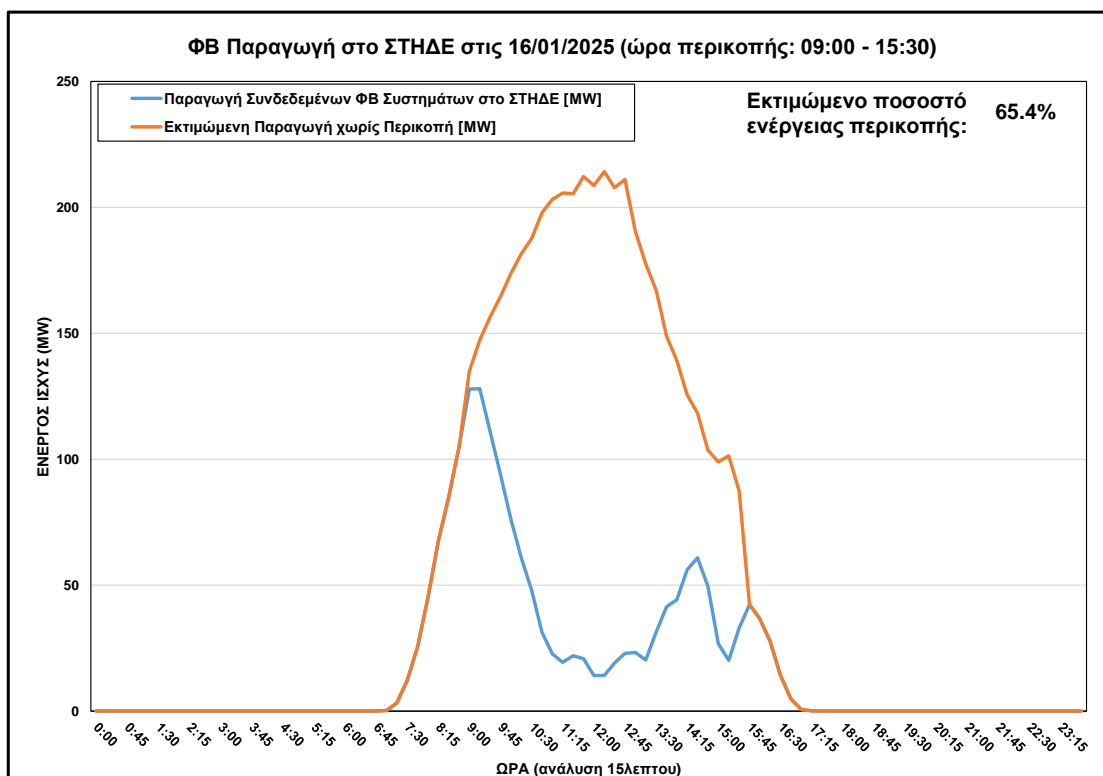


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/01/2025	Αποκοπή Φ/Β Συστημάτων IoT / Ripple:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1371.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Ripple που αποκόπηκε:	34.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	936.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των IoT που αποκόπηκε:	39.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	68.3%		

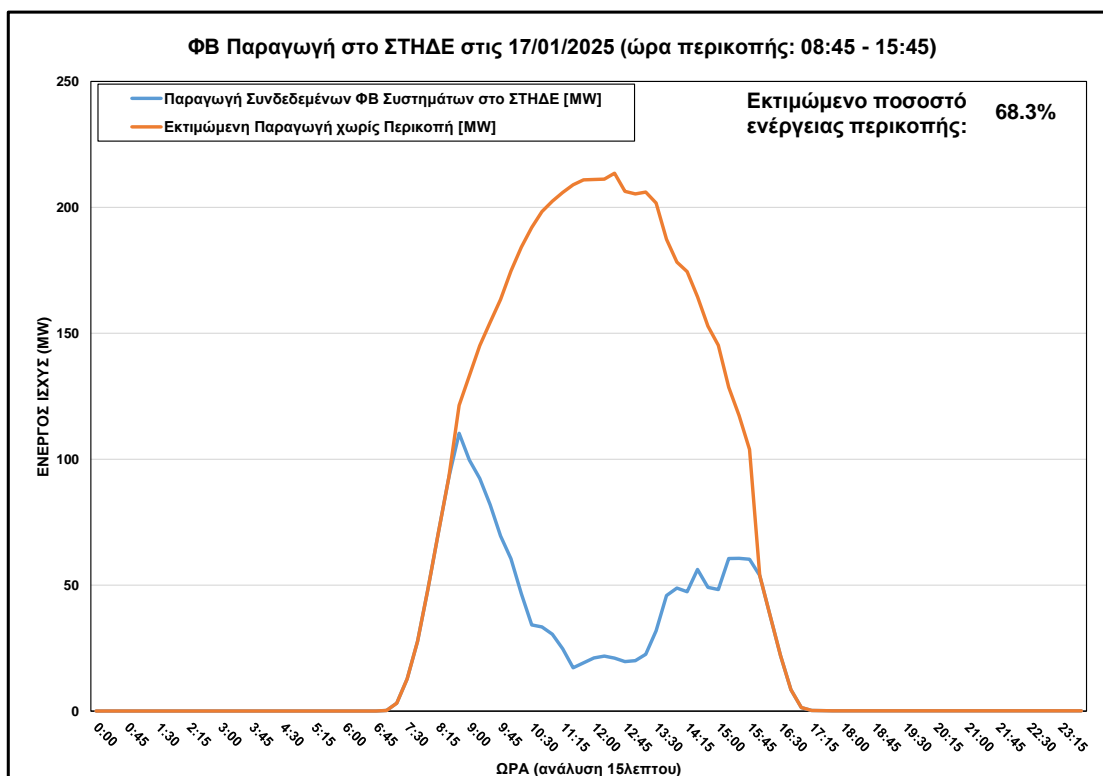


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/01/2025	Αποκοπή Φ/Β Συστημάτων IoT / Ripple:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1457.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Ripple που αποκόπηκε:	168.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1174.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των IoT που αποκόπηκε:	28.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	80.6%		

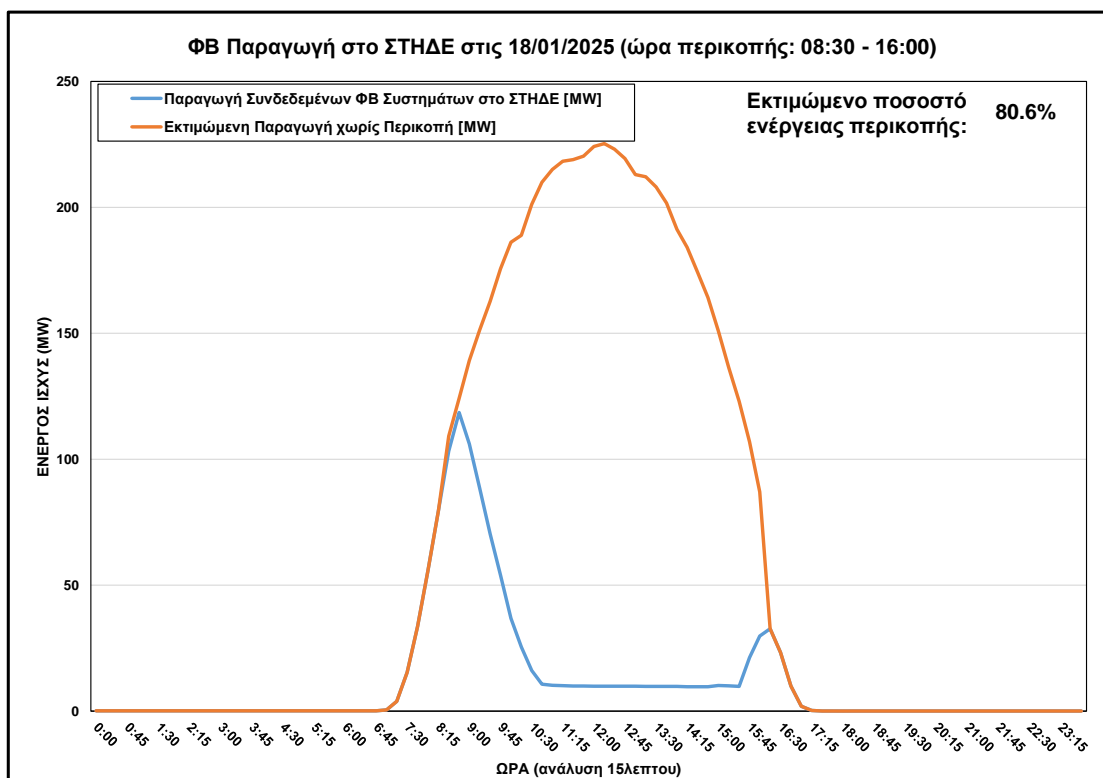


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/01/2025	Αποκοπή Φ/Β Συστημάτων IoT / Ripple:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1439.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Ripple που αποκόπηκε:	274.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1248.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των IoT που αποκόπηκε:	61 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	86.7%		

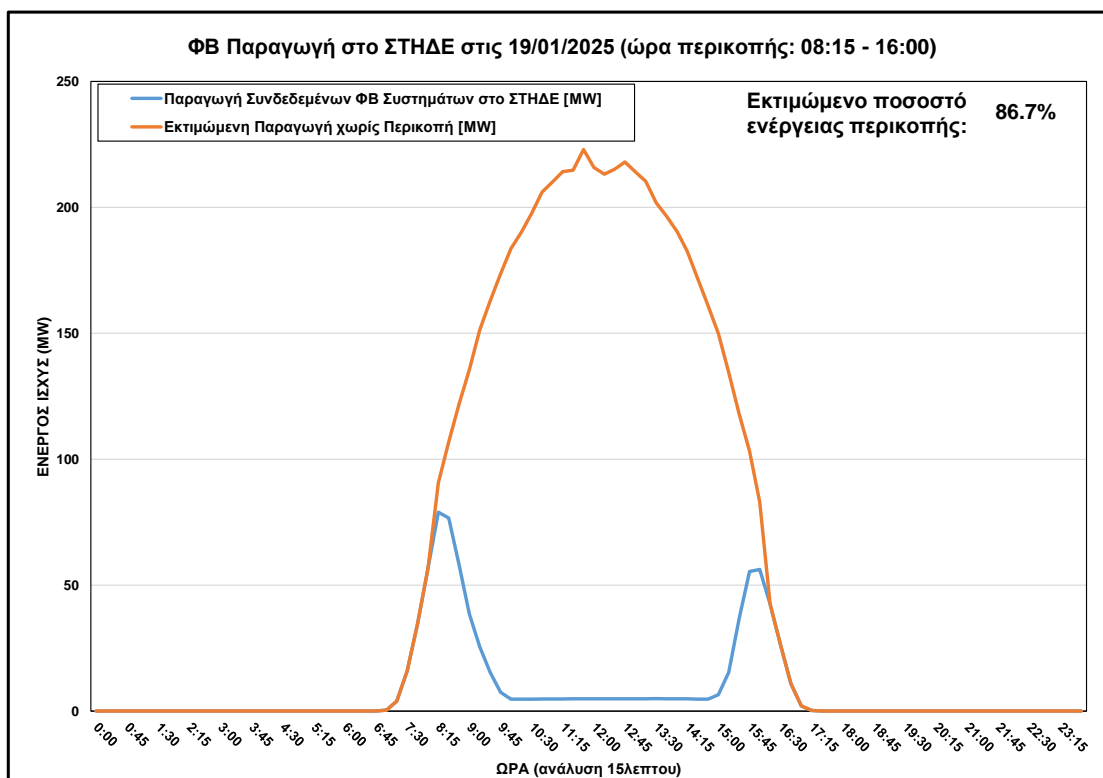


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/01/2025	Αποκοπή Φ/Β Συστημάτων Ripple:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1421.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Ripple που αποκόπηκε:	33.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	932 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	65.6%		

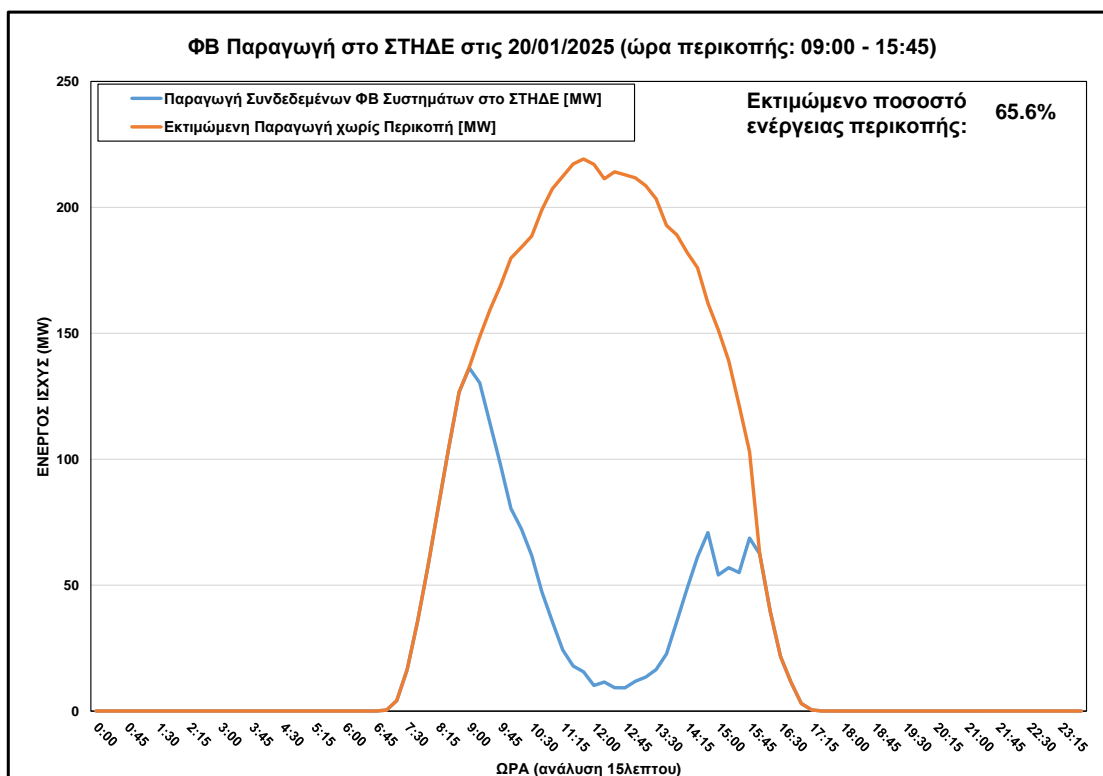


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	951.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	326.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	34.3%

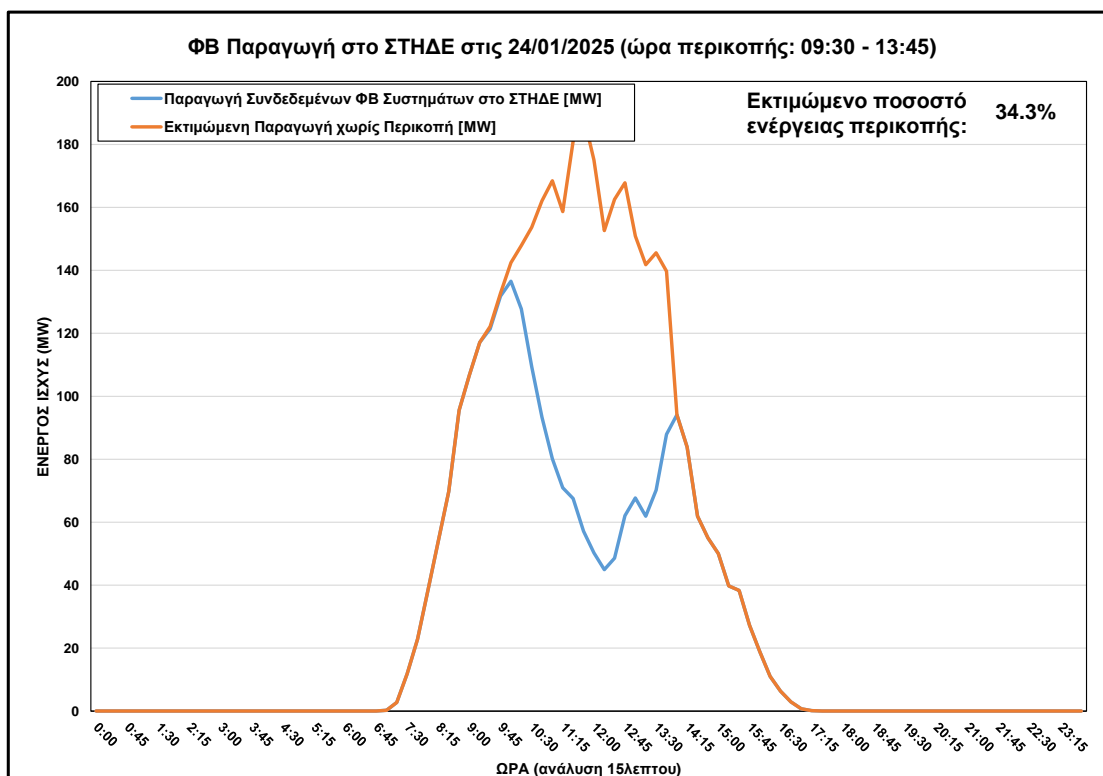


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1237.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	704.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	57.0%

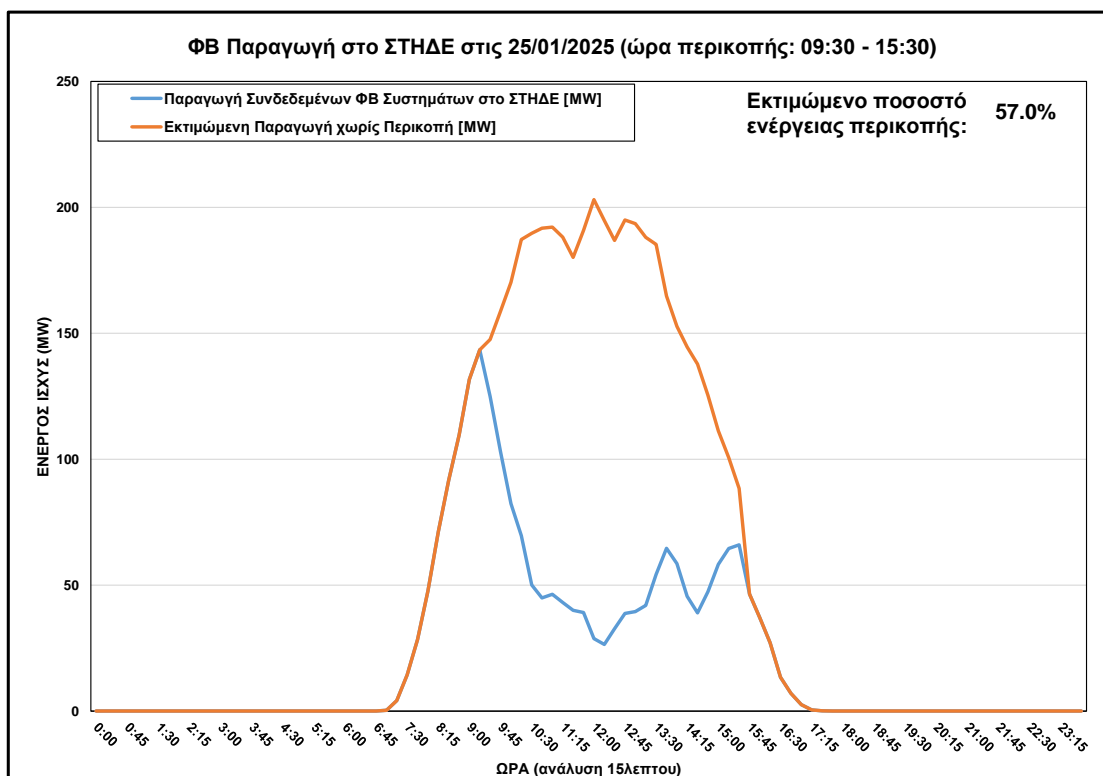


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	963.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	407.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	42.3%

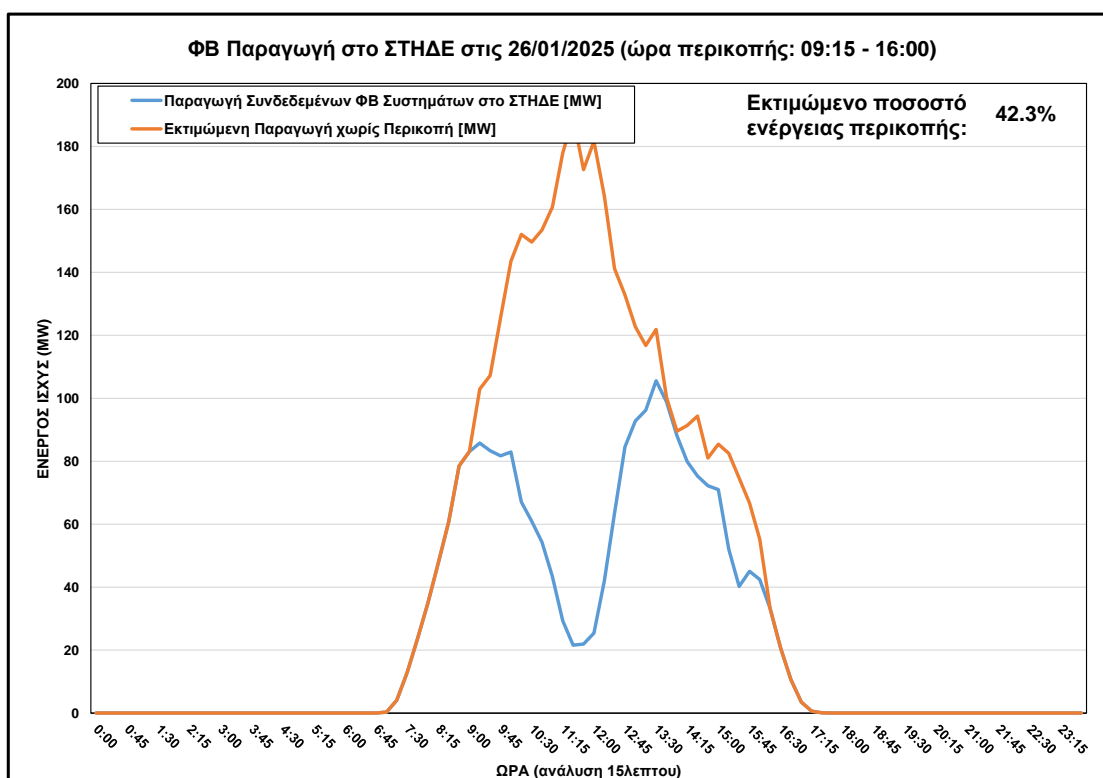


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/01/2025	Αποκοπή Φ/Β Συστημάτων IoT / Ripple:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	12:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1510.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Ripple που αποκόπηκε:	20.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	903.3 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	59.8%		

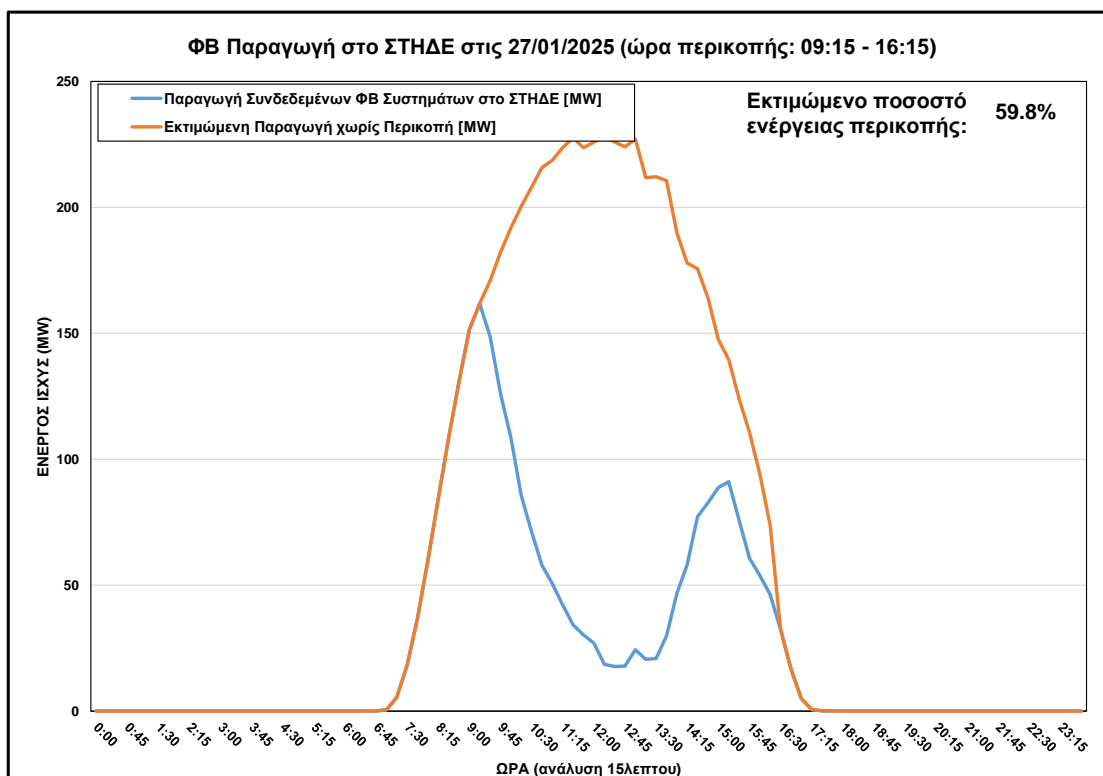


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1274.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	459.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	36.1%

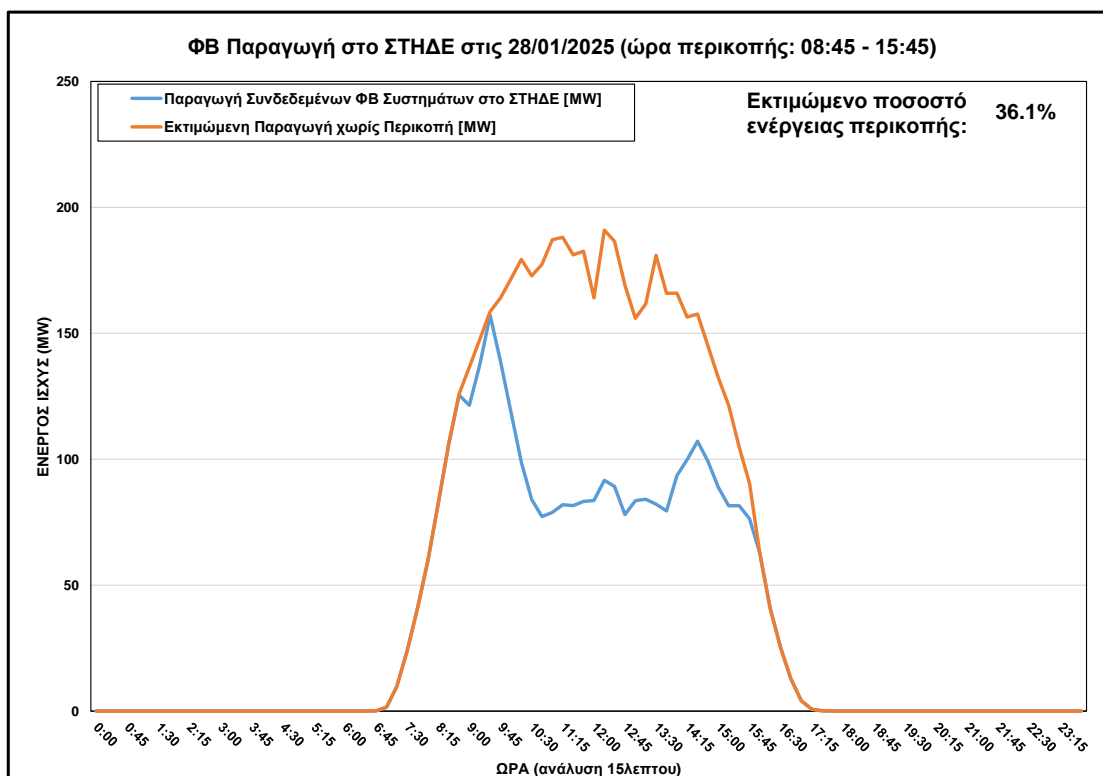


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1492.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	977.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	65.5%

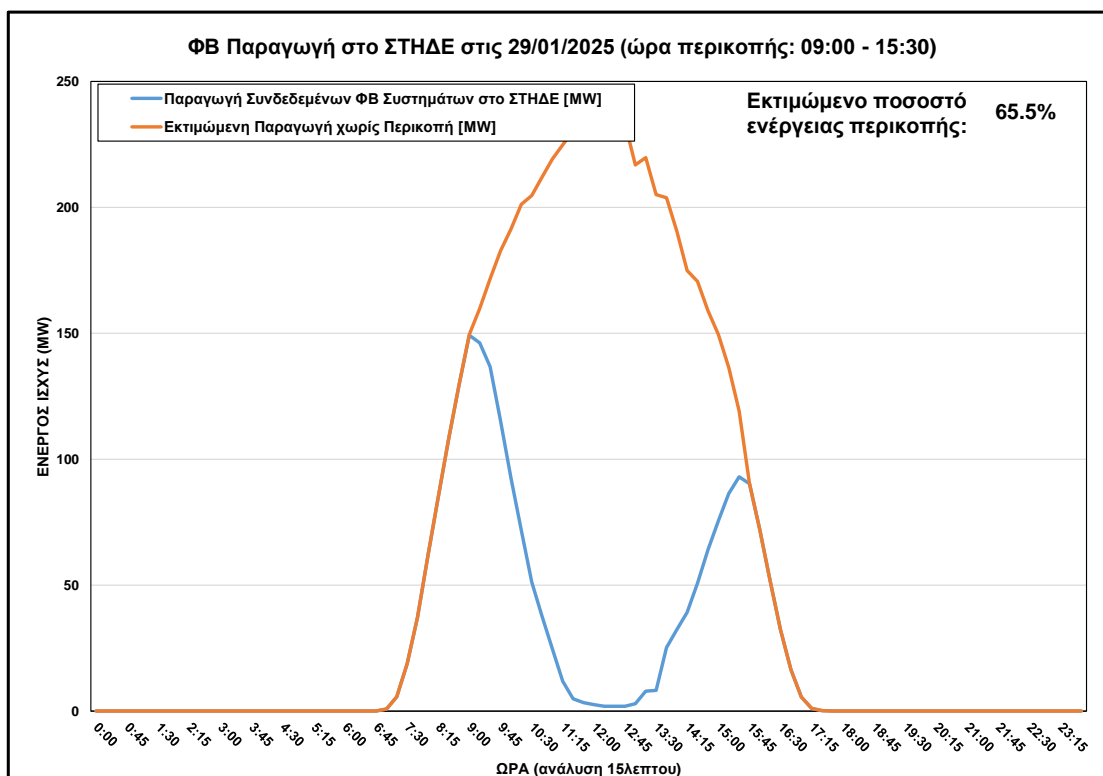


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1532.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	812 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	53.0%

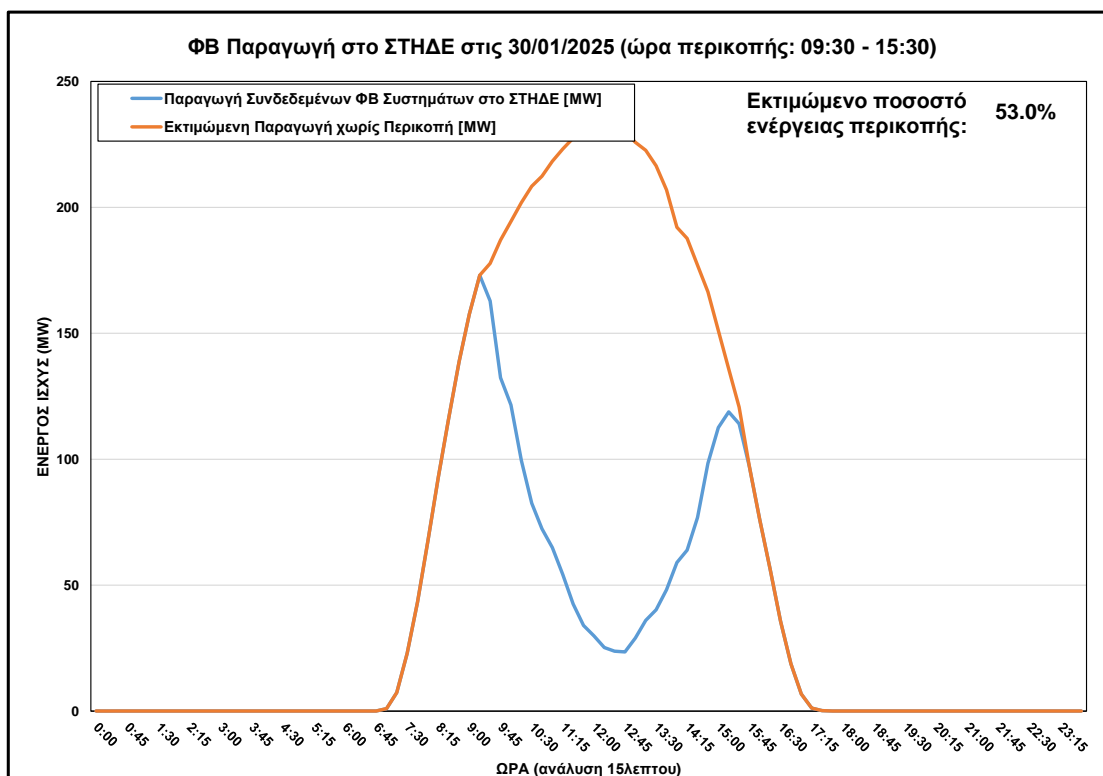

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	31/01/2025
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1365.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	684.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	50.1%

