

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 01/01/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής 09:15

Ωρα Λήξης Περικοπής 13:45

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 853.9 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 205.6 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 24.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 01/01/2024 (ώρα περικοπής: 09:15 - 13:45)

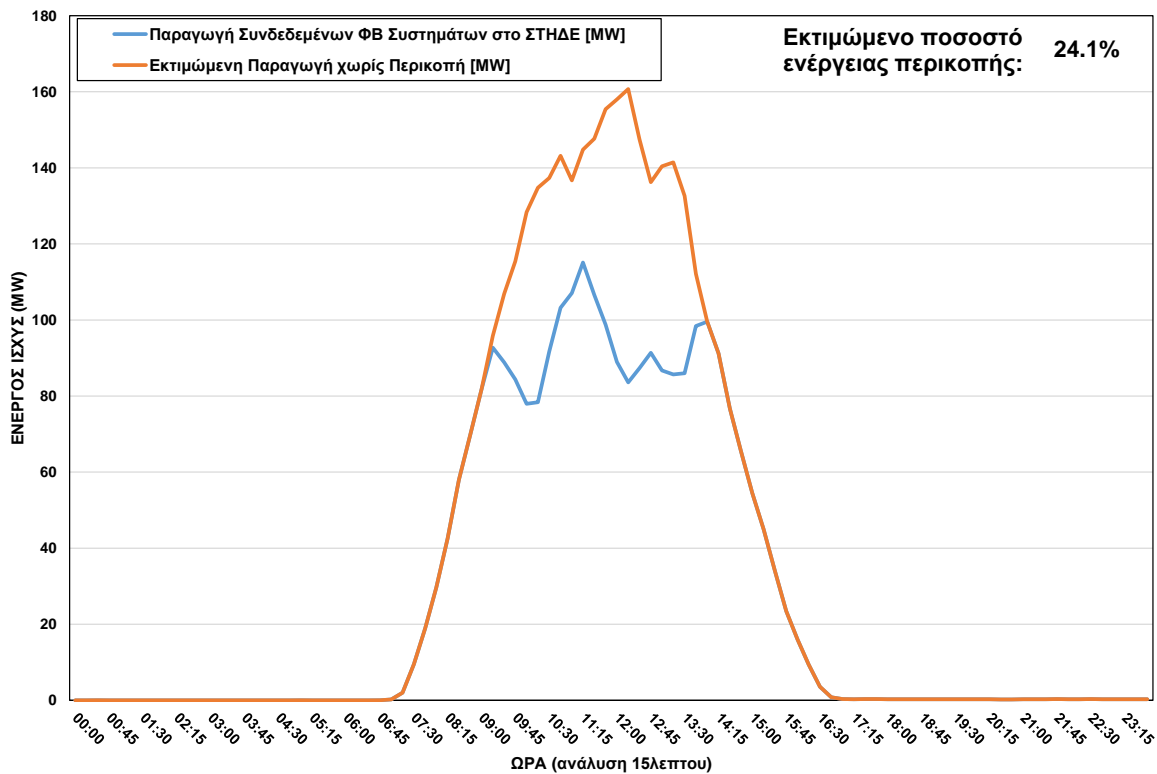

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 02/01/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής 09:00

Ωρα Λήξης Περικοπής 13:45

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 989.7 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 465.8 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 47.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 02/01/2024 (ώρα περικοπής: 09:00 - 13:45)

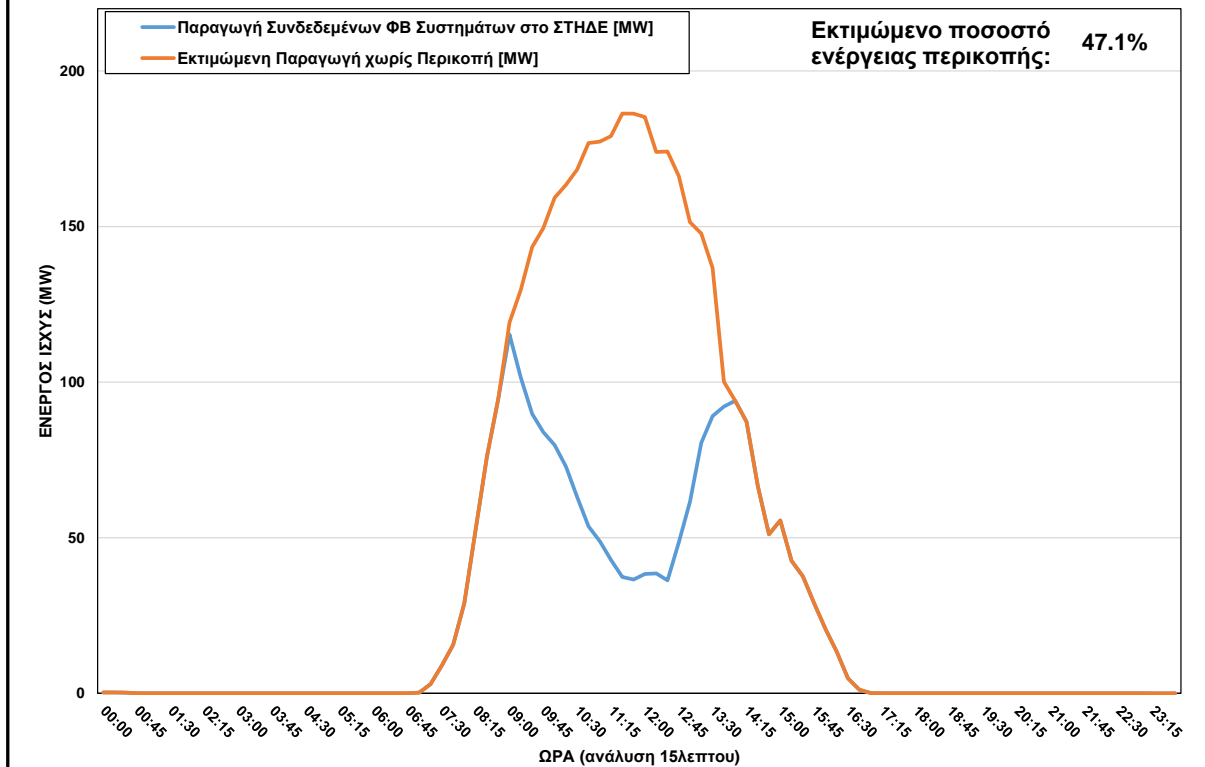

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 03/01/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής 11:00

Ωρα Λήξης Περικοπής 13:30

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 842.1 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 23.6 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 2.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 03/01/2024 (ώρα περικοπής: 11:00 - 13:30)

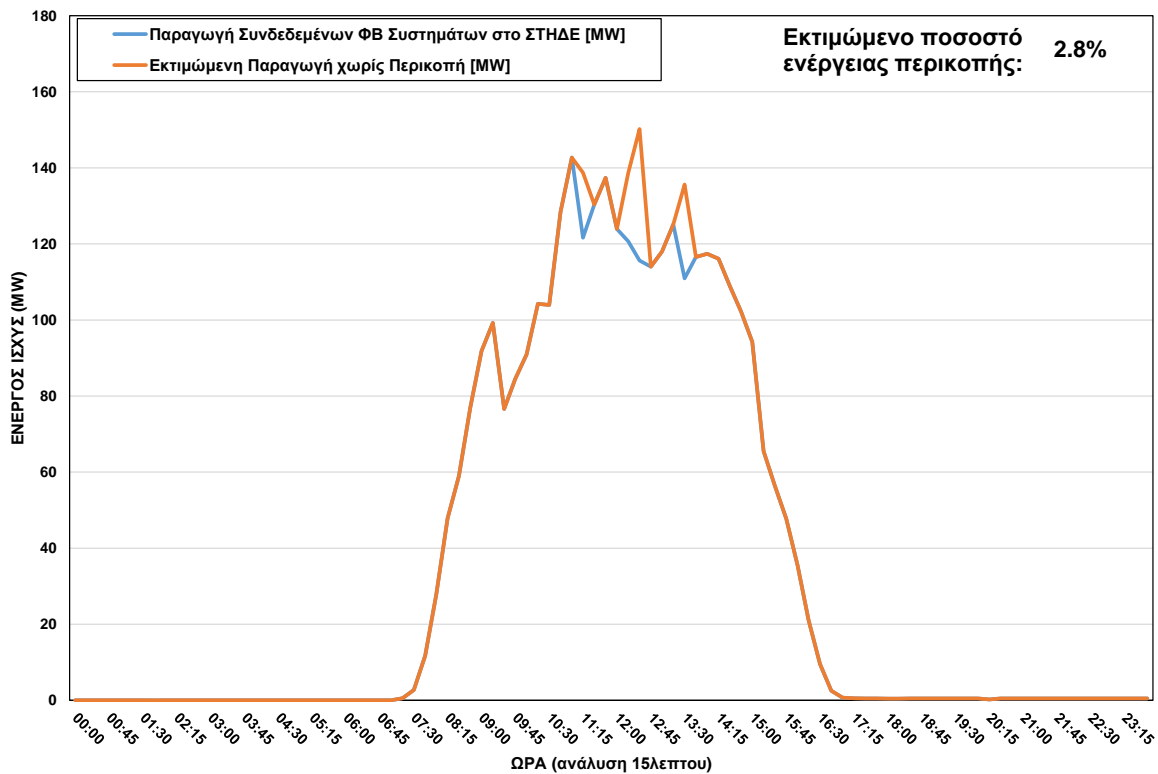


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	956.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	260.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	27.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 04/01/2024 (ώρα περικοπής: 10:30 - 14:15)

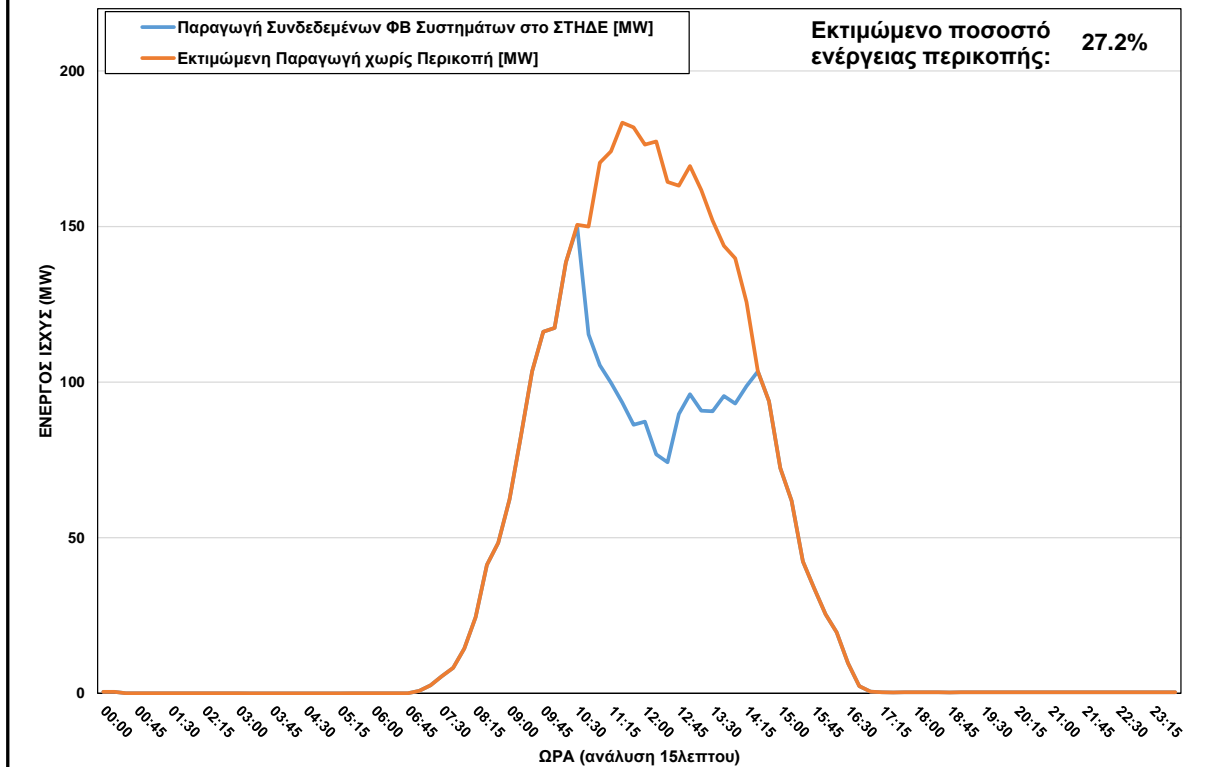


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1045.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	269.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	25.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 05/01/2024 (ώρα περικοπής: 10:00 - 15:00)

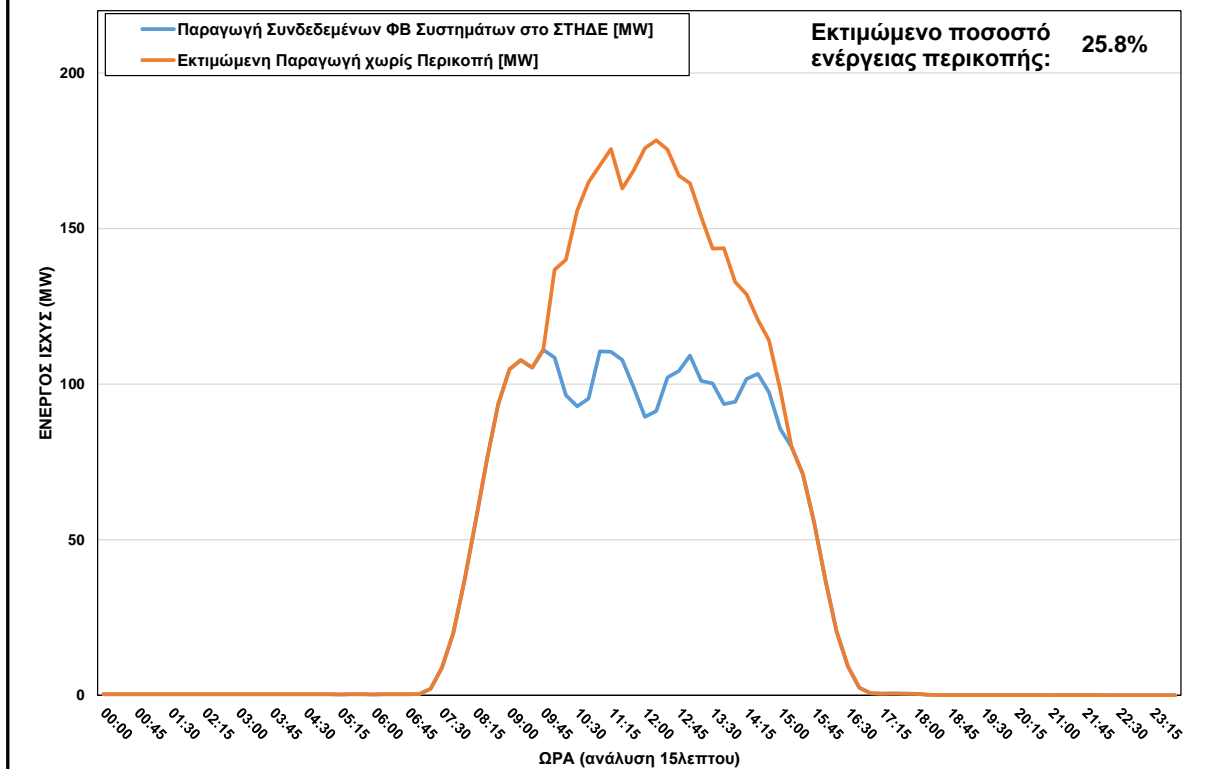


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1058.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	578.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	54.7%

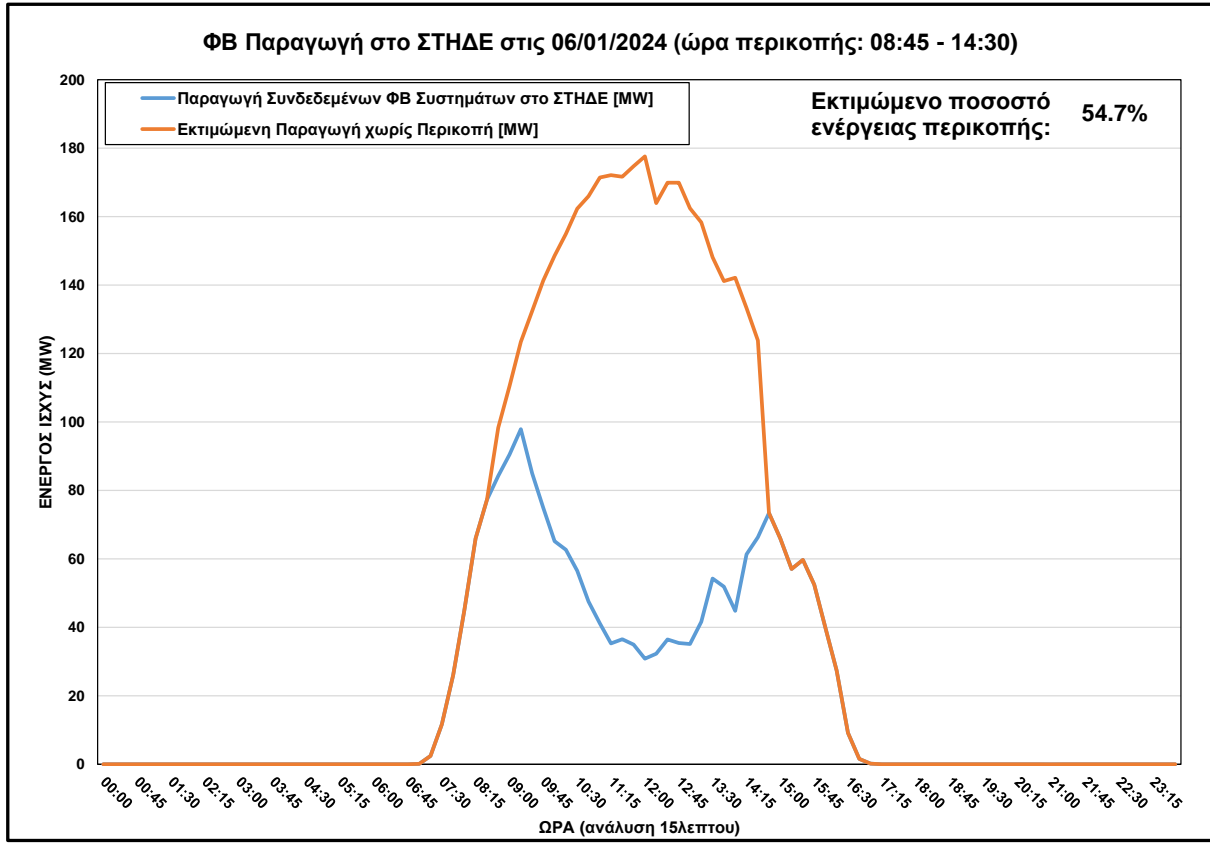

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 07/01/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής 09:30

Ωρα Λήξης Περικοπής 14:30

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 736.2 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 80.2 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 10.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 07/01/2024 (ώρα περικοπής: 09:30 - 14:30)

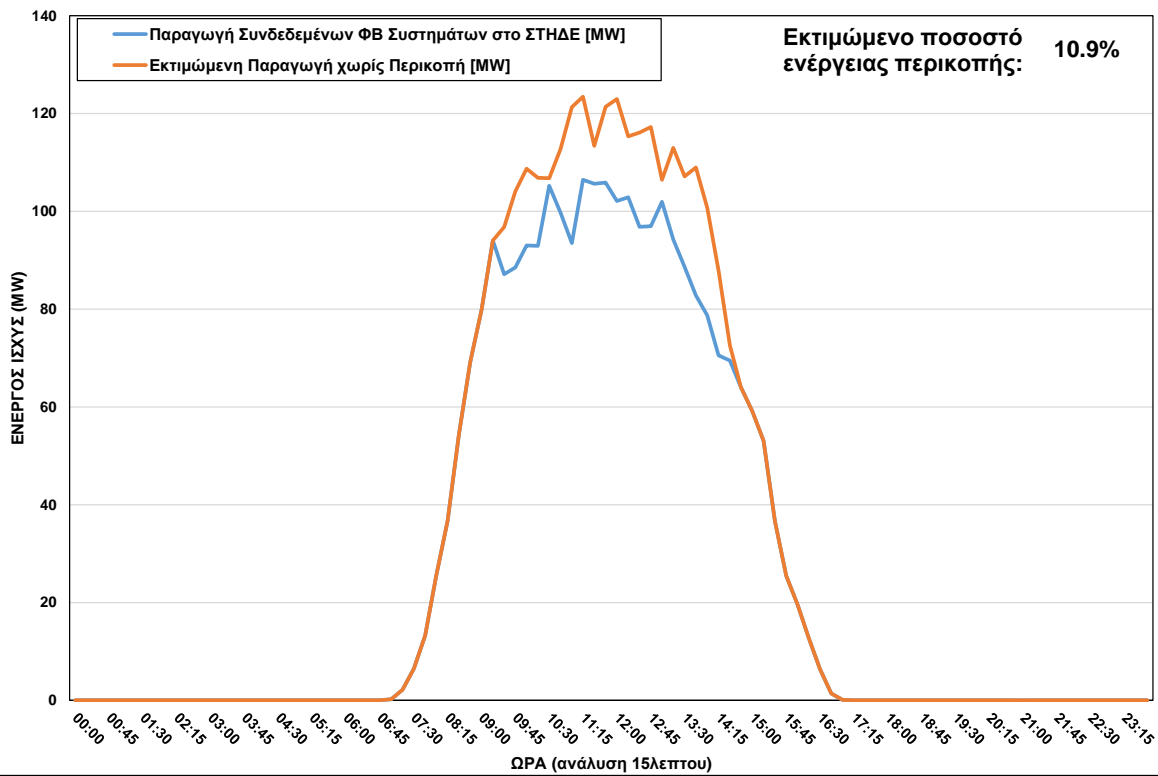


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	757.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	50.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	6.7%

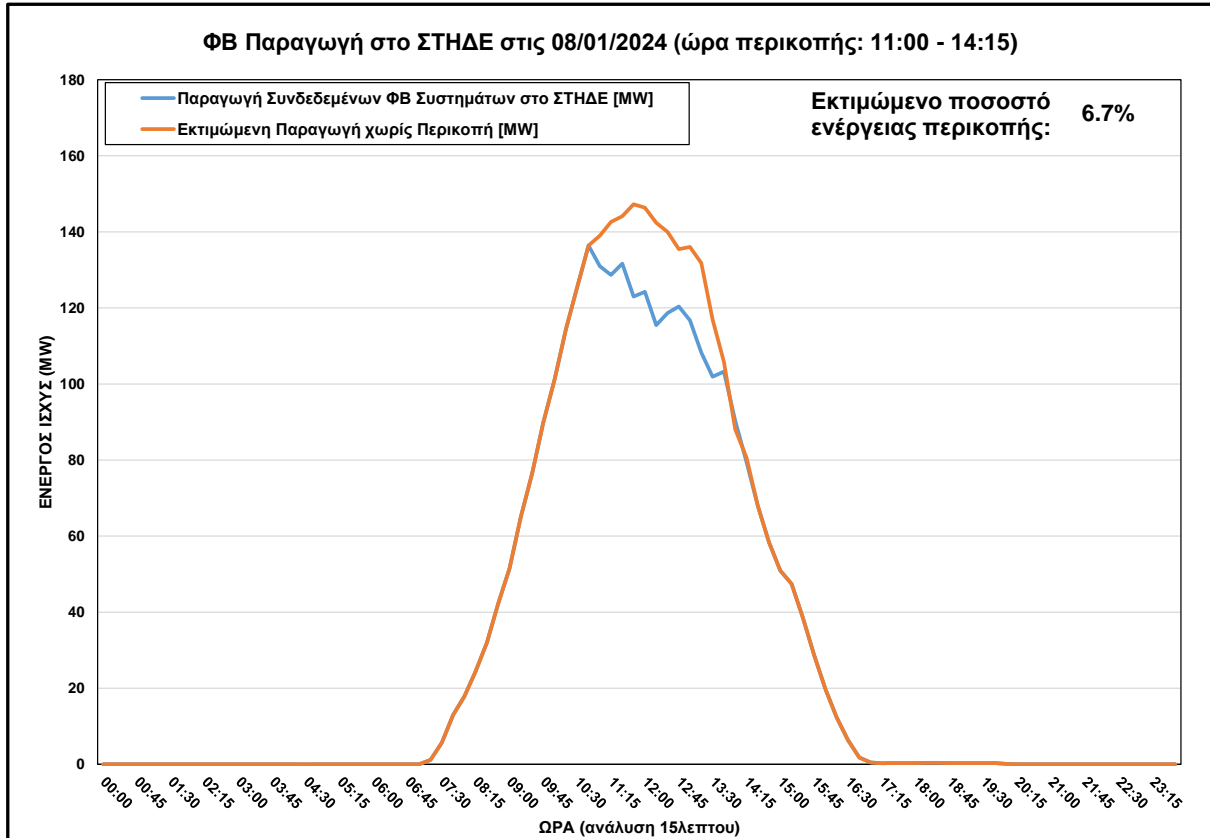

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 09/01/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής 11:15

Ωρα Λήξης Περικοπής 14:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 855.3 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 79.3 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 9.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 09/01/2024 (ώρα περικοπής: 11:15 - 14:00)

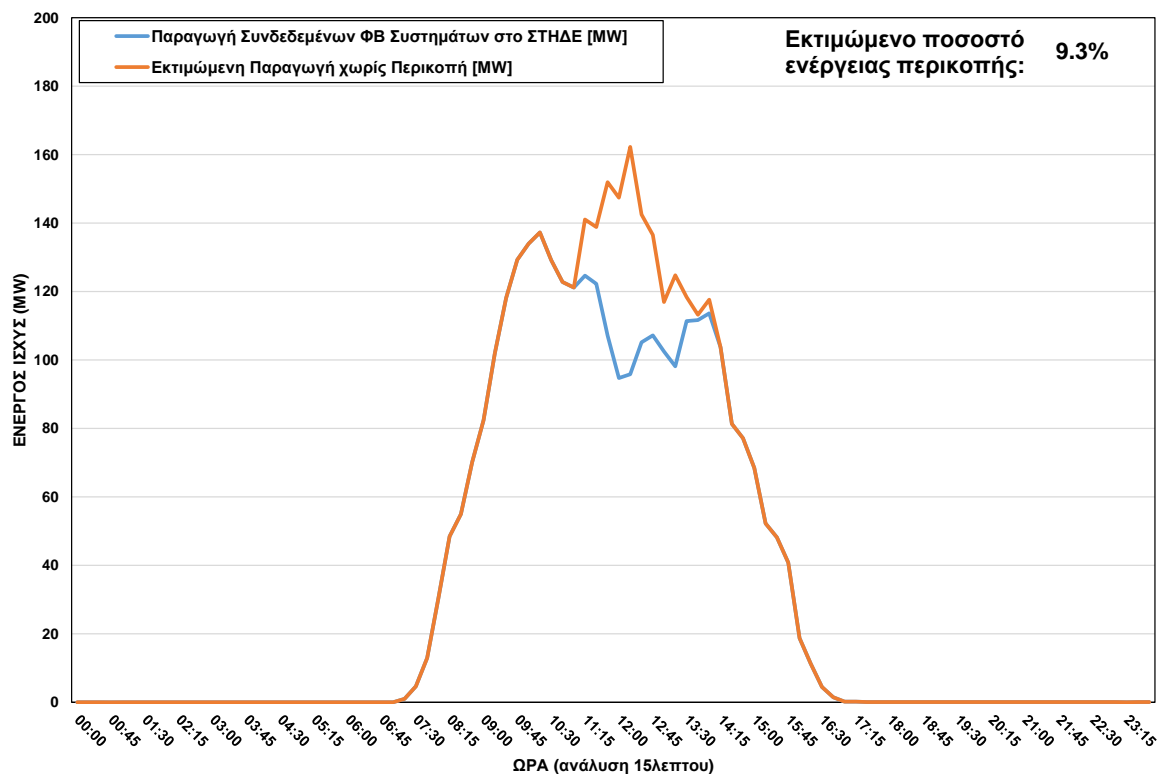


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	713.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	34.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	4.8%

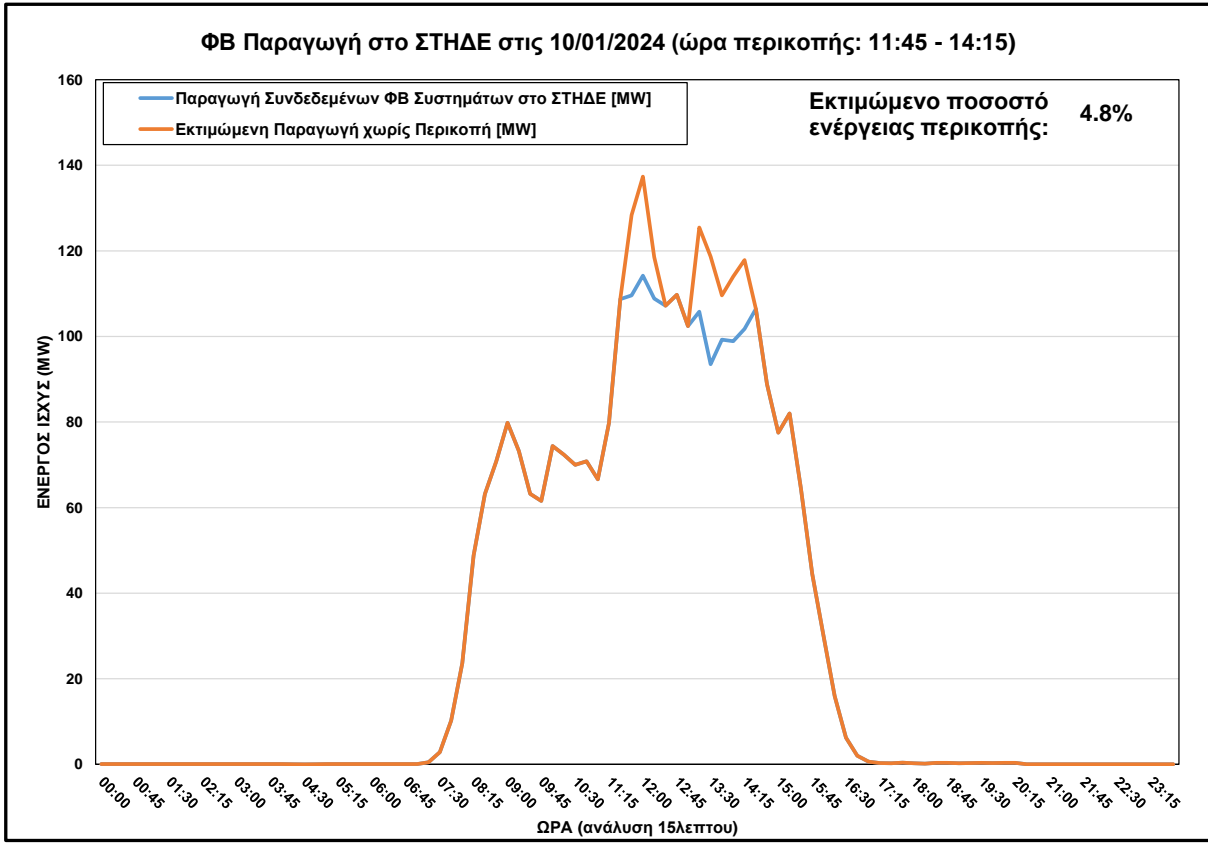

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 11/01/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής: 10:00

Ωρα Λήξης Περικοπής: 13:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1054.2 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 142.6 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 13.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 11/01/2024 (ώρα περικοπής: 10:00 - 13:15)

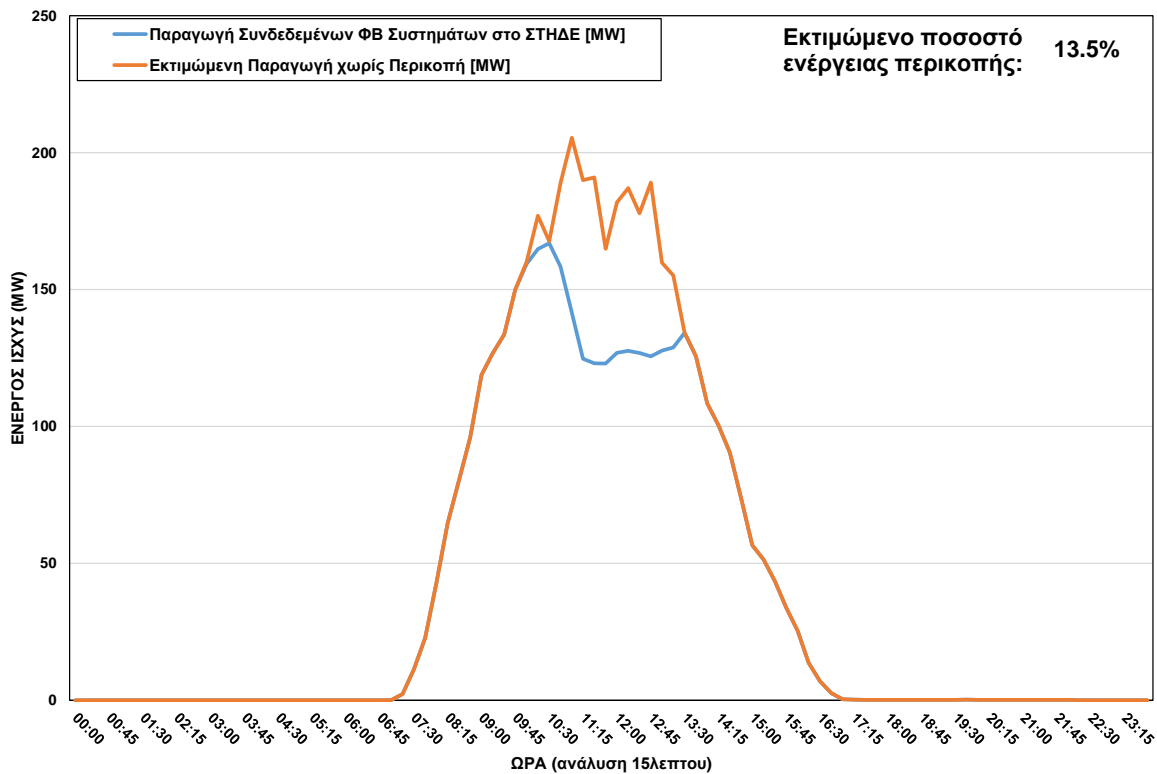

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 12/01/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής: 10:00

Ωρα Λήξης Περικοπής: 13:45

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 950.7 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 118.9 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 12.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 12/01/2024 (ώρα περικοπής: 10:00 - 13:45)

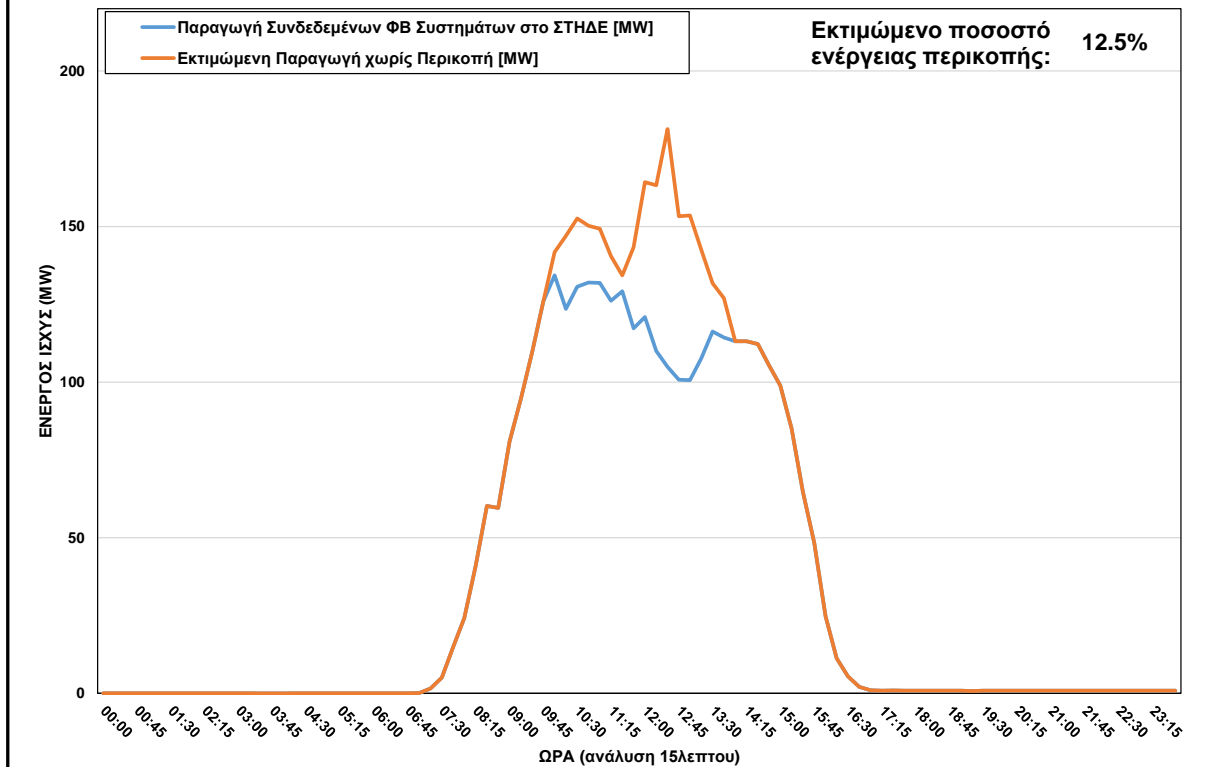

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 14/01/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής: 12:00

Ωρα Λήξης Περικοπής: 13:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 900.2 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 14.9 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 1.7%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 14/01/2024 (ώρα περικοπής: 12:00 - 13:00)

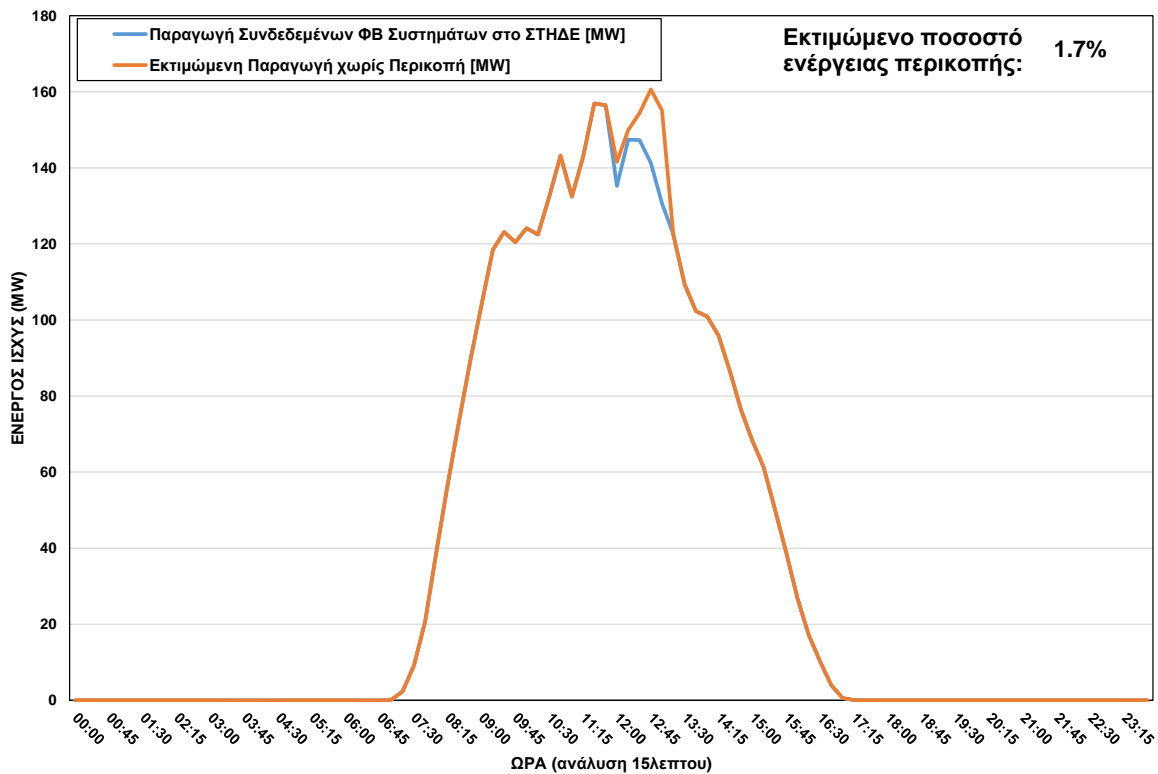

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 15/01/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής: 09:30

Ωρα Λήξης Περικοπής: 14:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1091.6 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 211.6 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 19.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 15/01/2024 (ώρα περικοπής: 09:30 - 14:15)

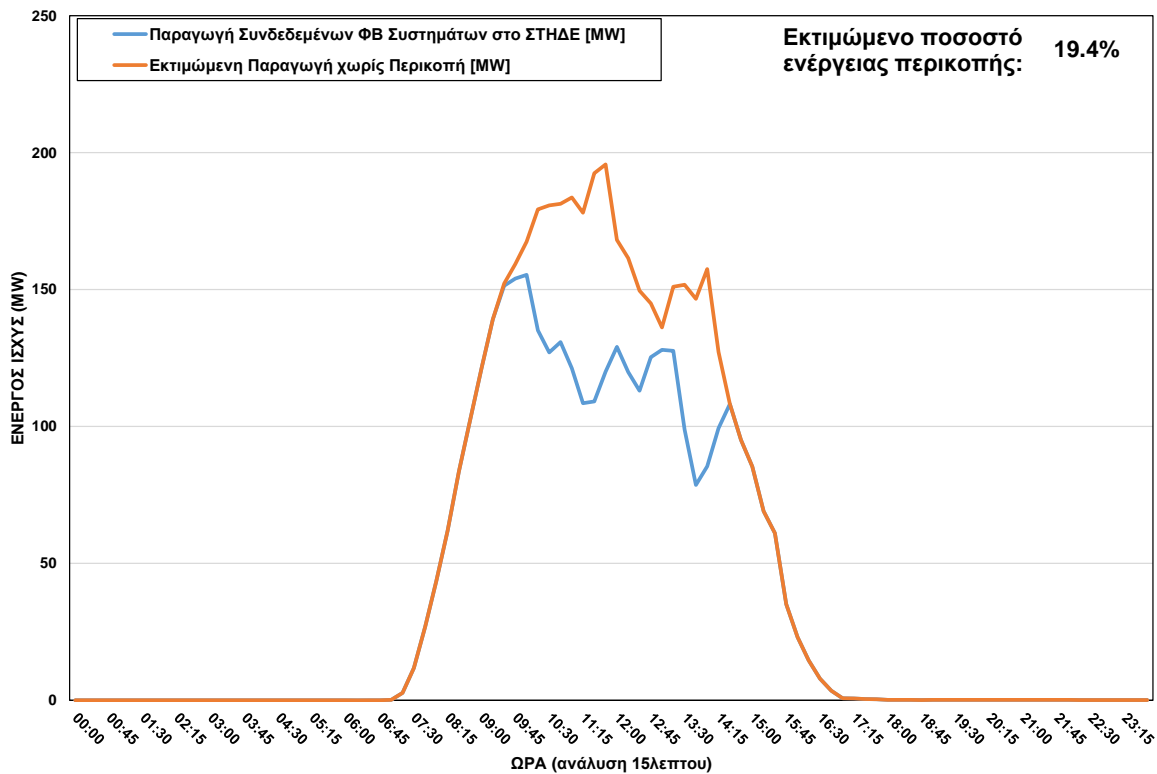


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΓΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	669.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	51.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	7.7%

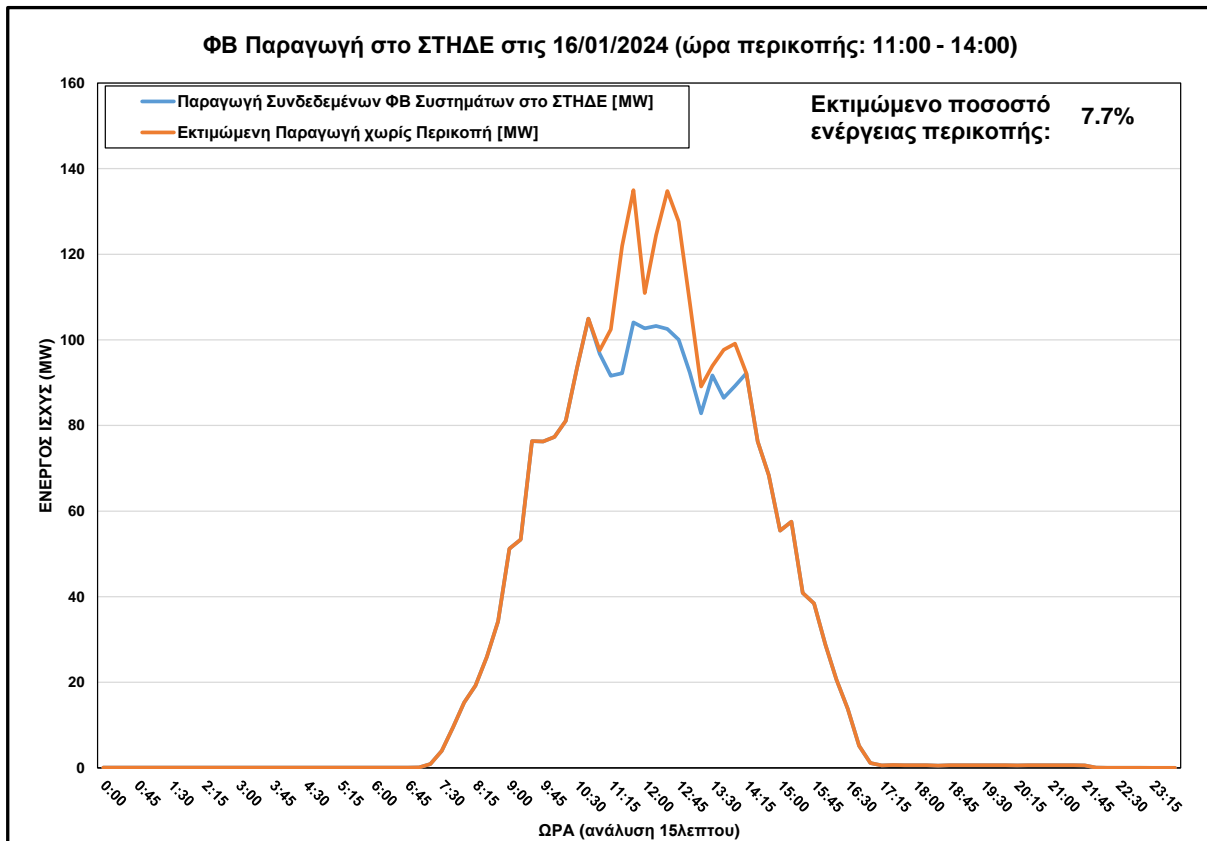

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 18/01/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής: 09:15

Ωρα Λήξης Περικοπής: 14:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1042.7 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 389.3 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 37.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 18/01/2024 (ώρα περικοπής: 09:15 - 14:00)

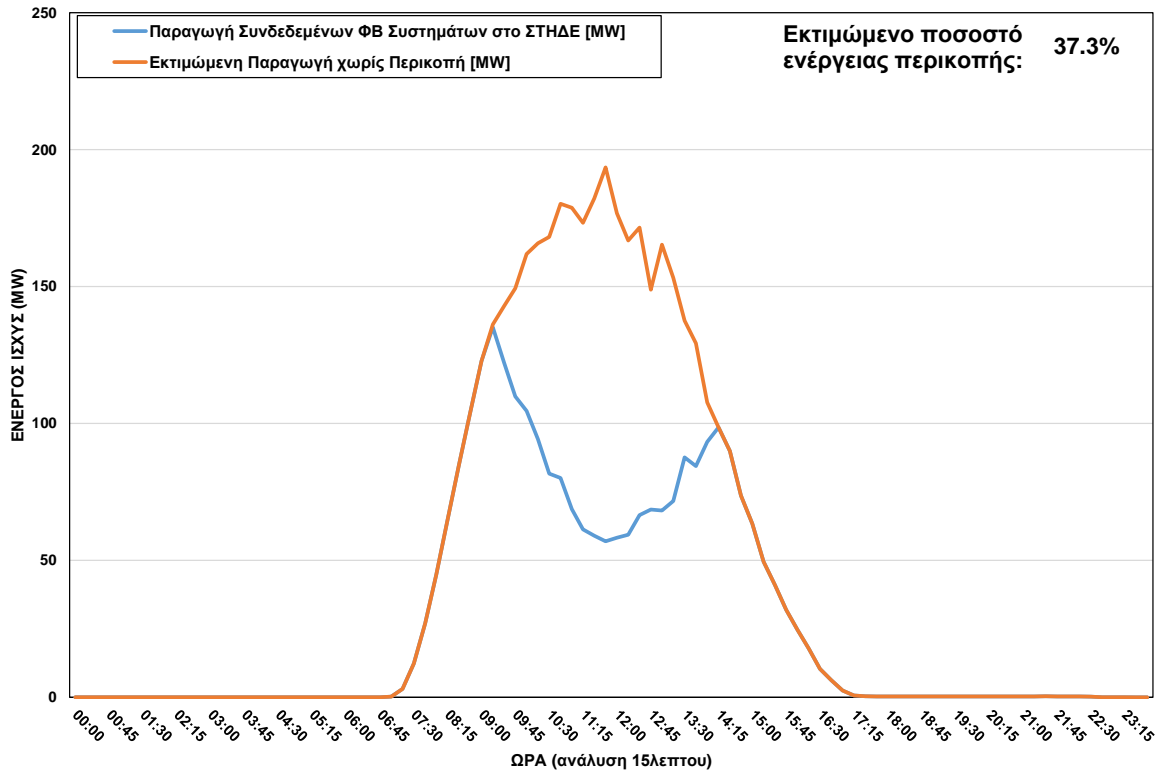

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 19/01/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής 10:15

Ωρα Λήξης Περικοπής 13:30

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1050.2 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 156.4 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 14.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 19/01/2024 (ώρα περικοπής: 10:15 - 13:30)

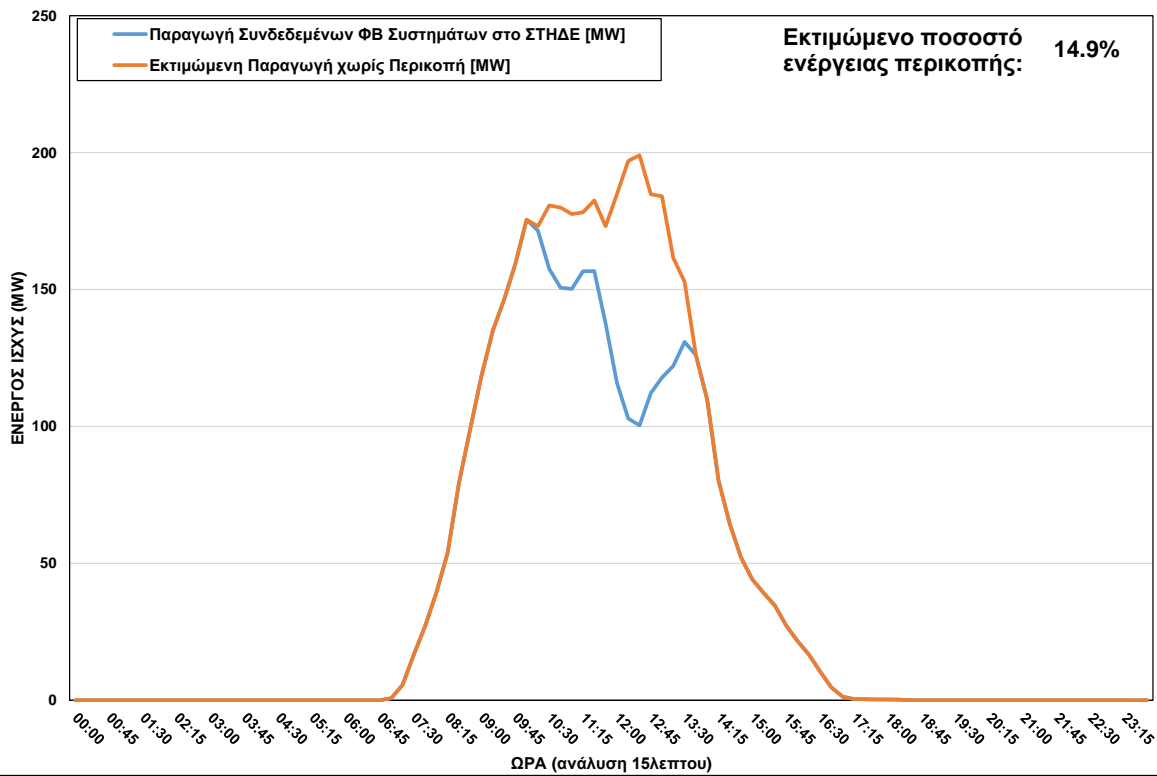


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1073.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	425.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	39.6%

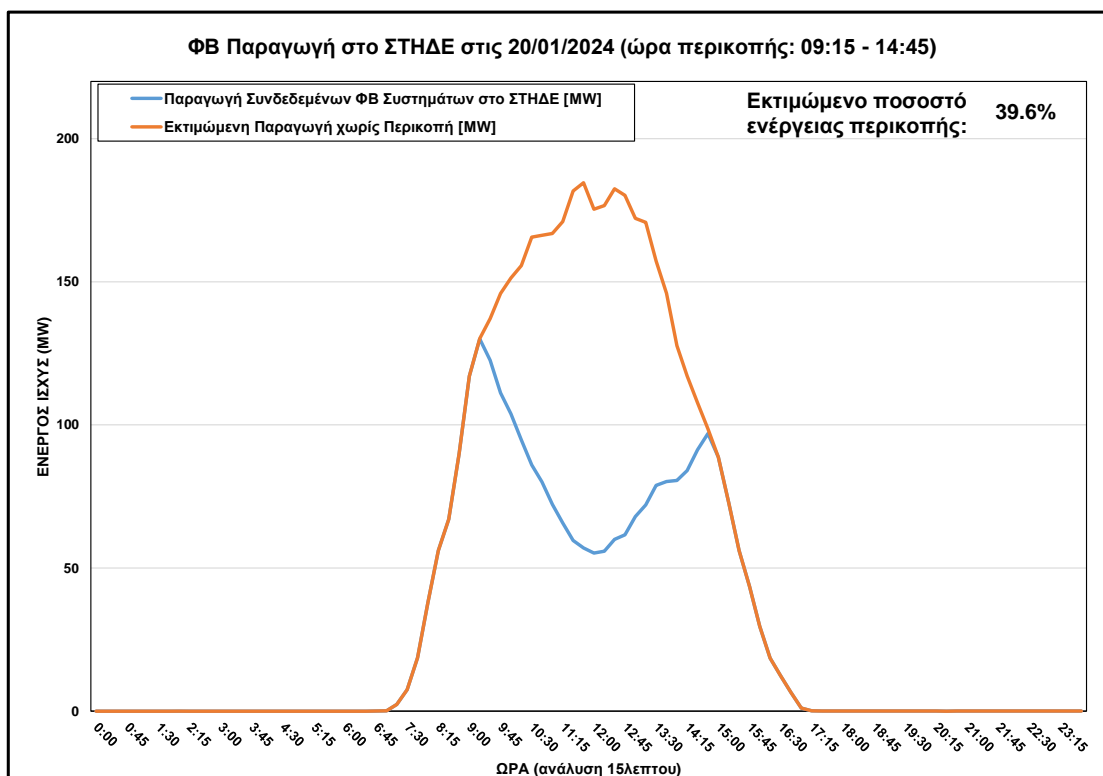


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	09:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	930.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	359.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	38.7%

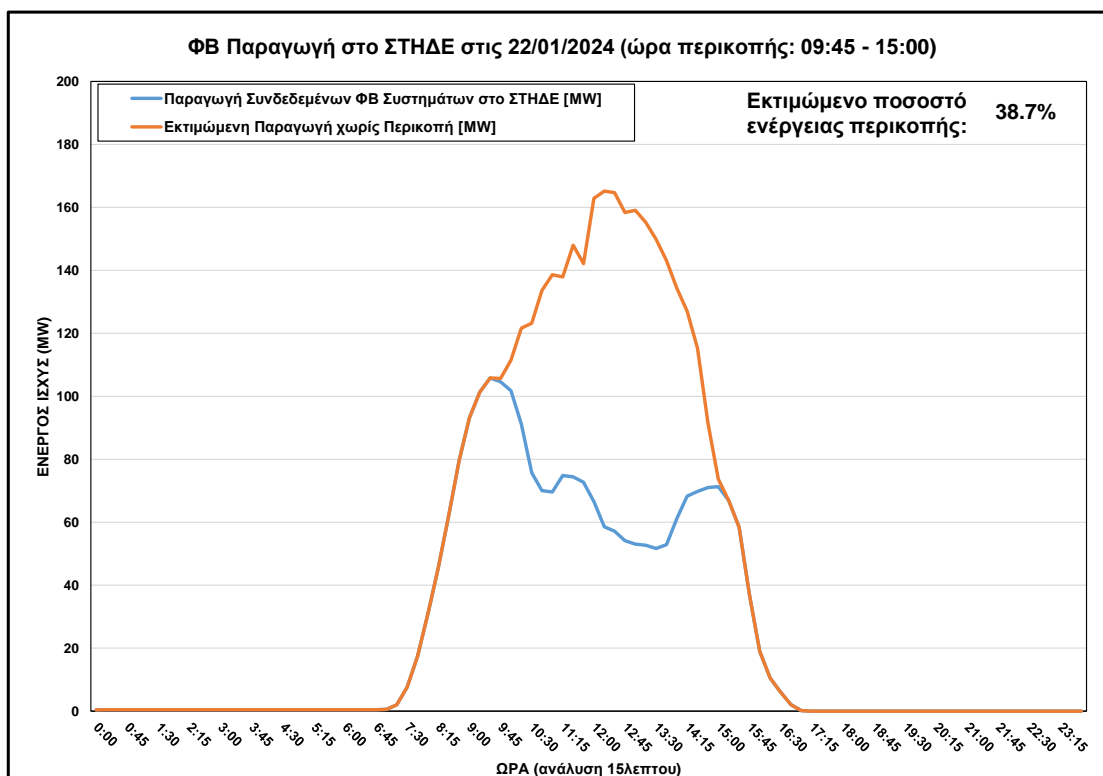

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 23/01/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής: 12:00

Ωρα Λήξης Περικοπής: 15:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 801.2 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 105.7 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 13.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 23/01/2024 (ώρα περικοπής: 12:00 - 15:00)

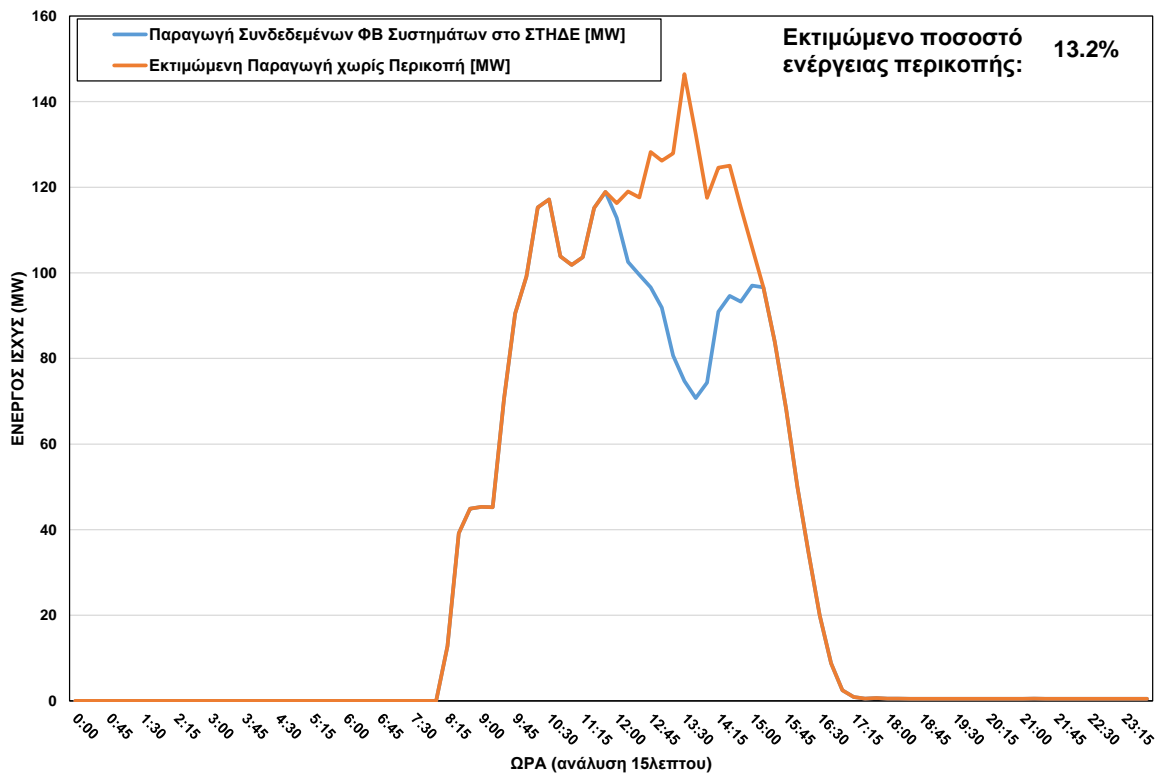


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1021.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	246.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	24.2%

Φ/Β Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 24/01/2024 (ώρα περικοπής: 09:45 - 13:45)

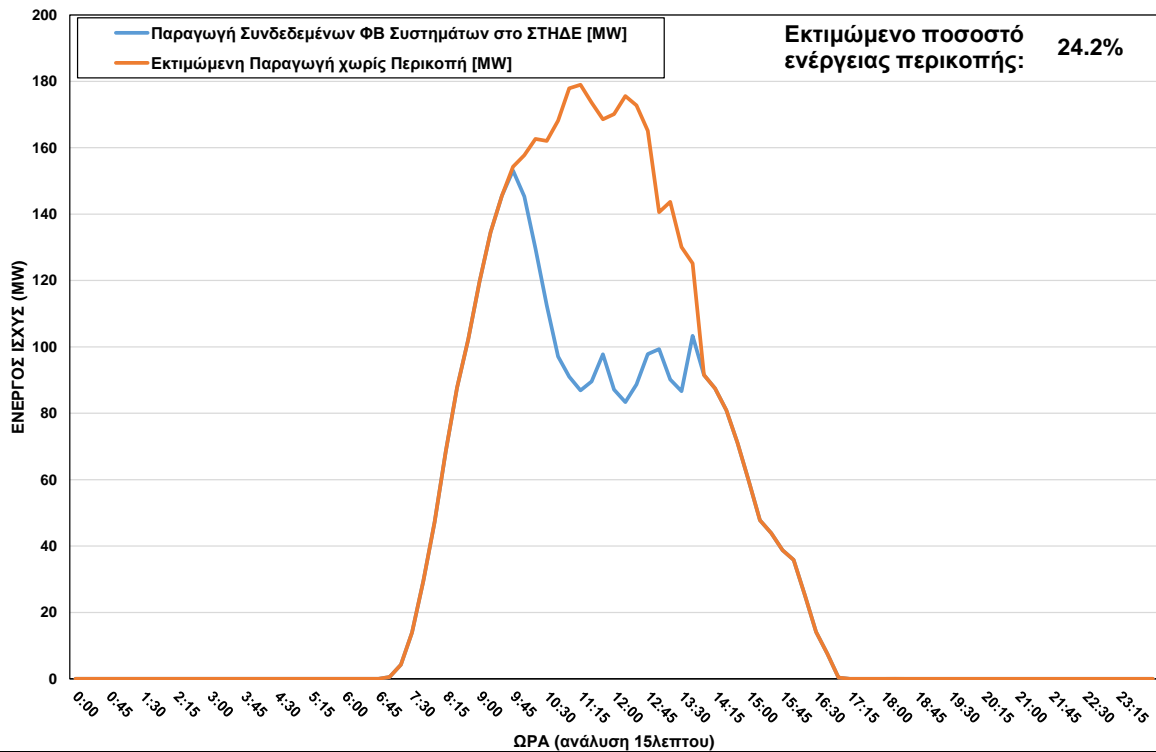


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	848.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	19.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	2.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 25/01/2024 (ώρα περικοπής: 11:30 - 12:15)

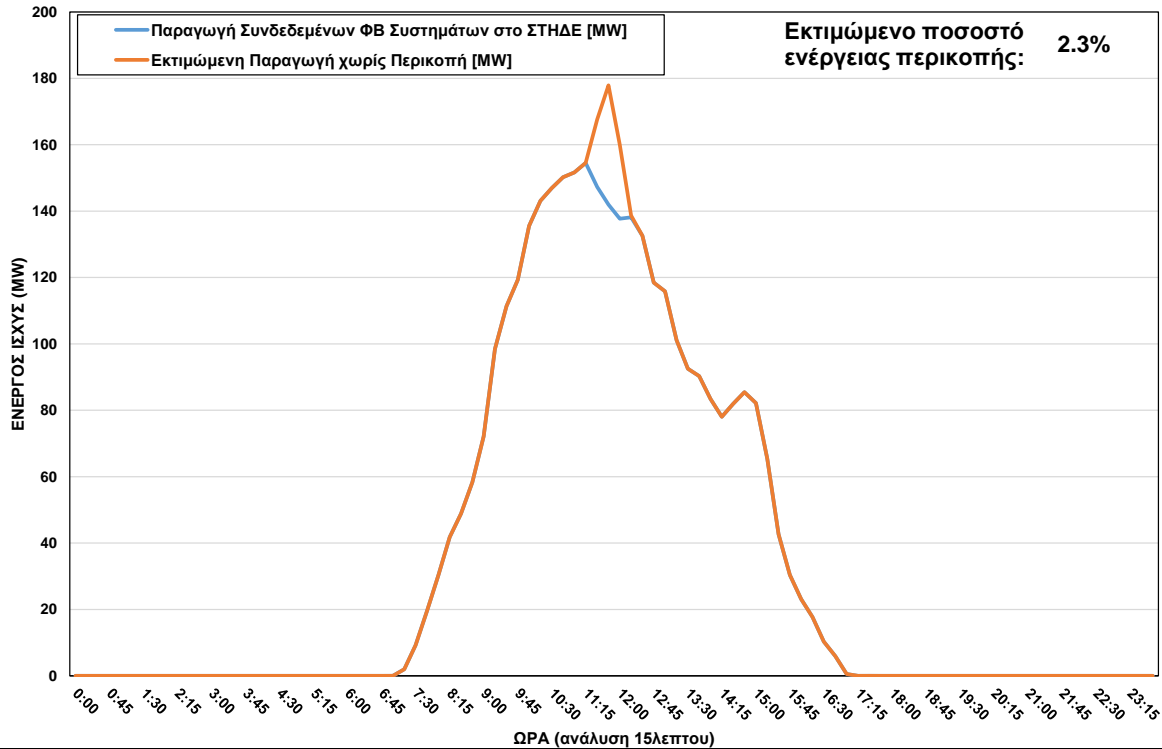

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 26/01/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής 11:30

Ωρα Λήξης Περικοπής 15:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 664.8 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 91.2 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 13.7%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 26/01/2024 (ώρα περικοπής: 11:30 - 15:15)

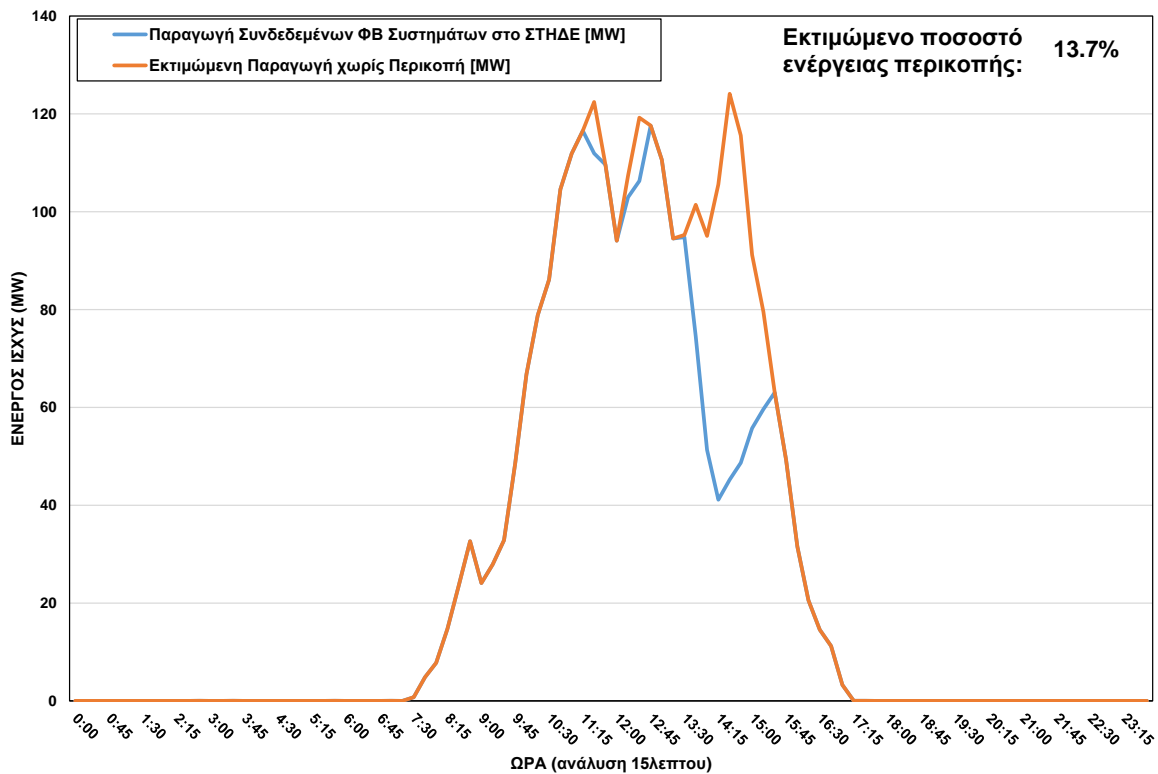

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 27/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής: 10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής: 15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΓΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1364.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 210.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 15.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 27/01/2024 (ώρα περικοπής: 10:15 - 15:00)

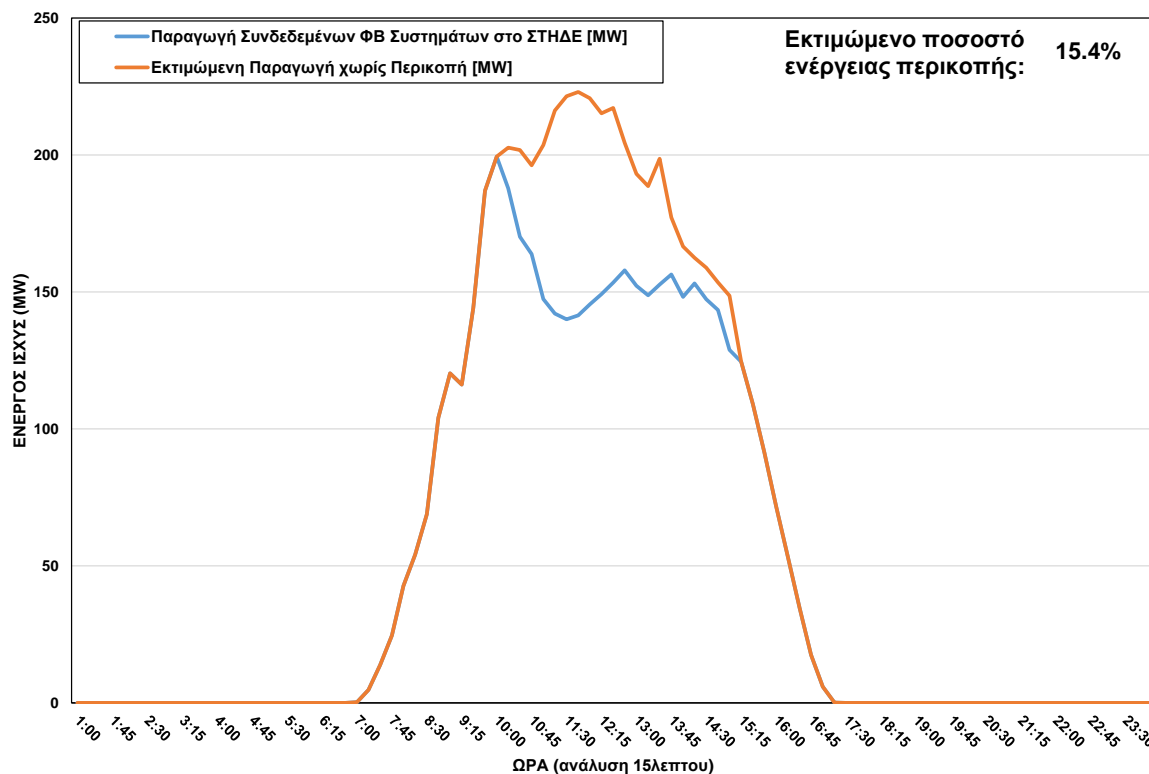

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 28/01/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής: 9:45

Ωρα Λήξης Περικοπής: 12:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1141.7 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 116.3 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 10.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 28/01/2024 (ώρα περικοπής: 09:45 - 12:00)

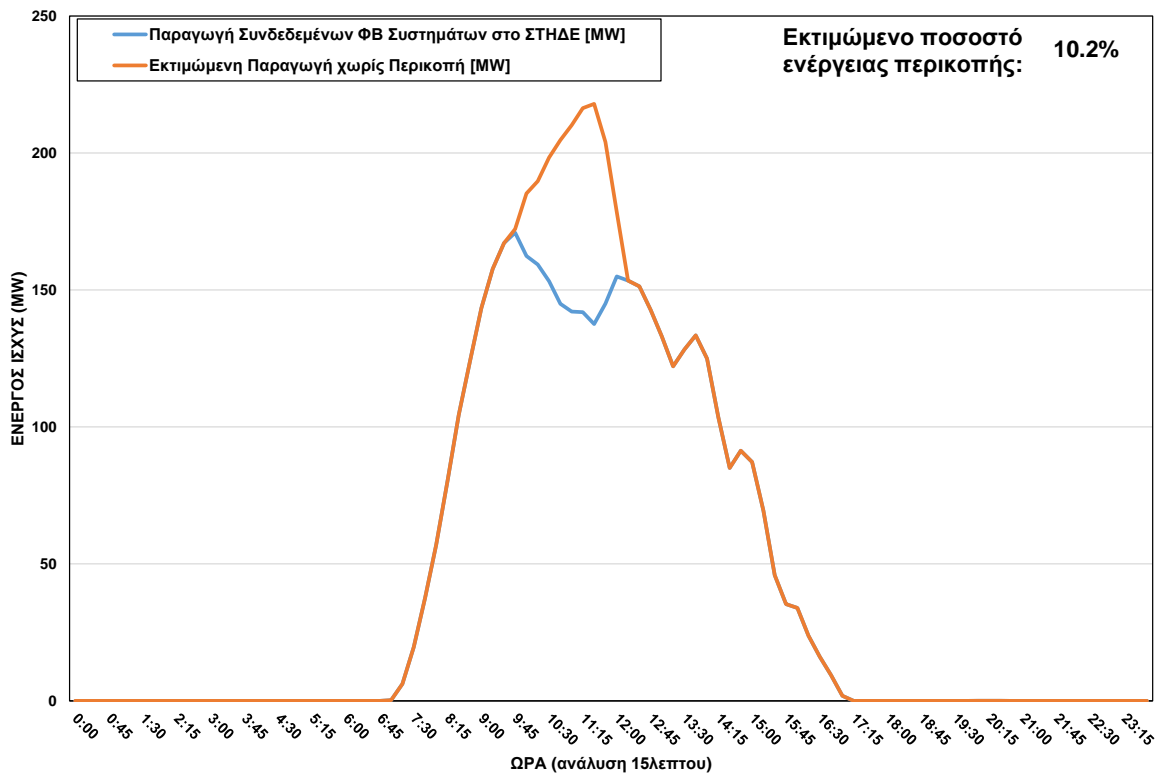

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 29/01/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής: 10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής: 14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 899.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 147.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 16.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 29/01/2024 (ώρα περικοπής: 10:30 - 14:30)

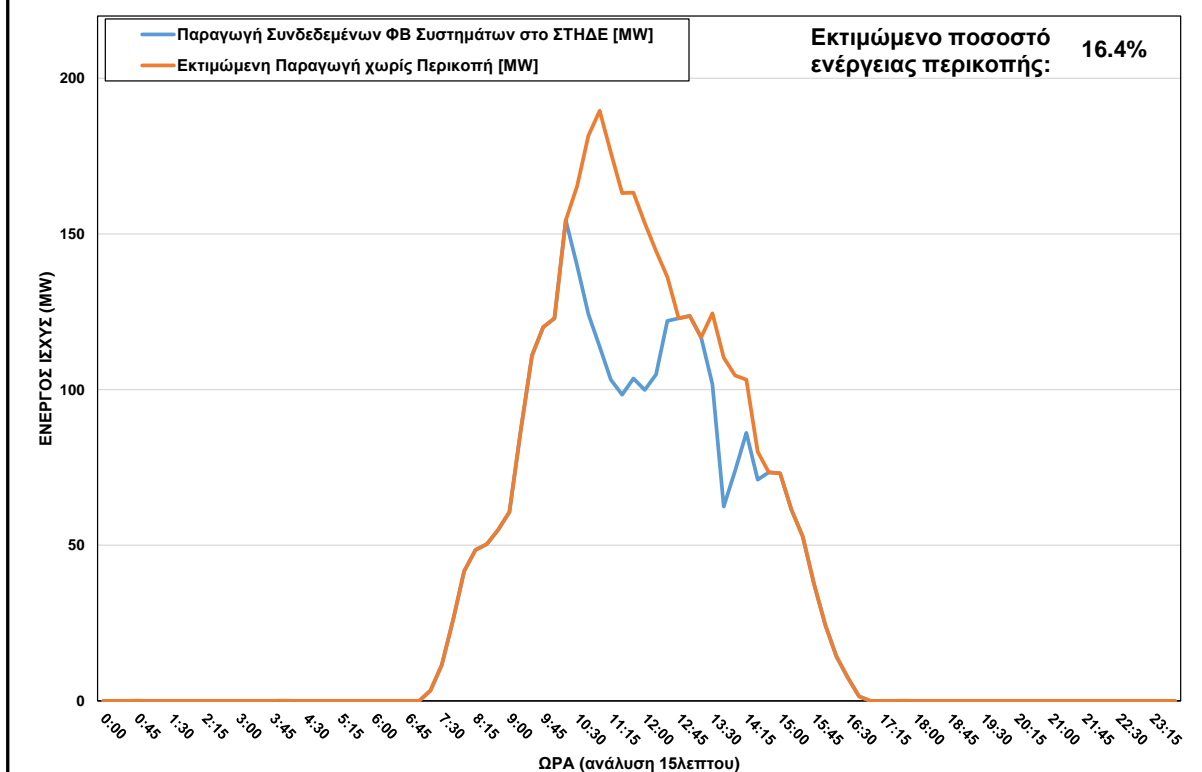


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	31/1/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΓΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	814,9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	226,4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	27,8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 31/01/2024 (ώρα περικοπής: 11:30 - 15:30)

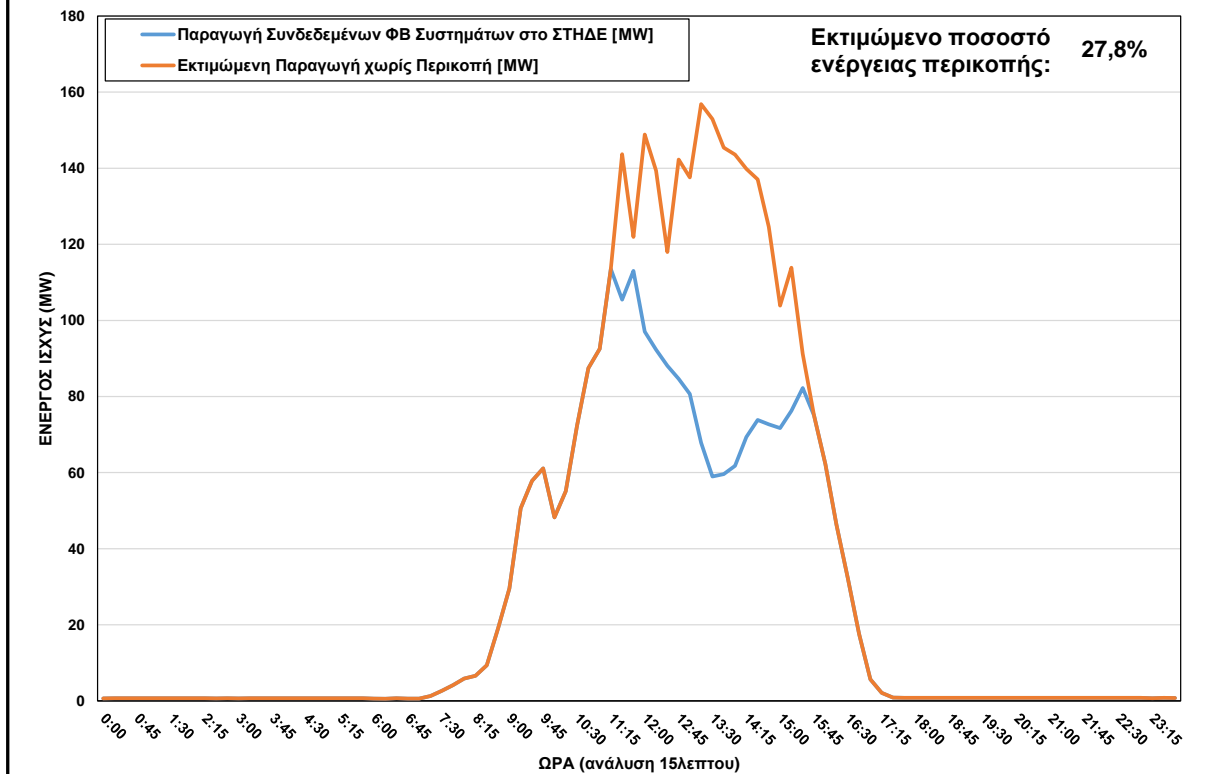


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/02/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1016.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	150.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.8%

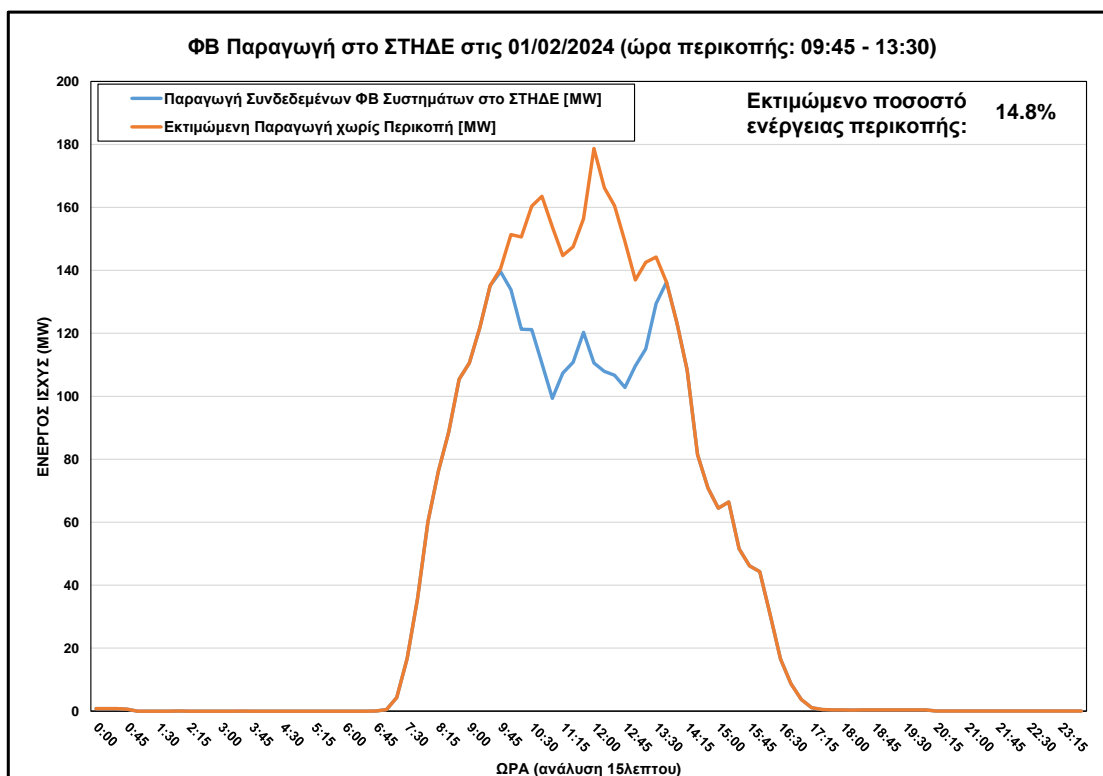


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/02/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1005.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	13.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.4%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 02/02/2024 (ώρα περικοπής: 12:00 - 13:45)

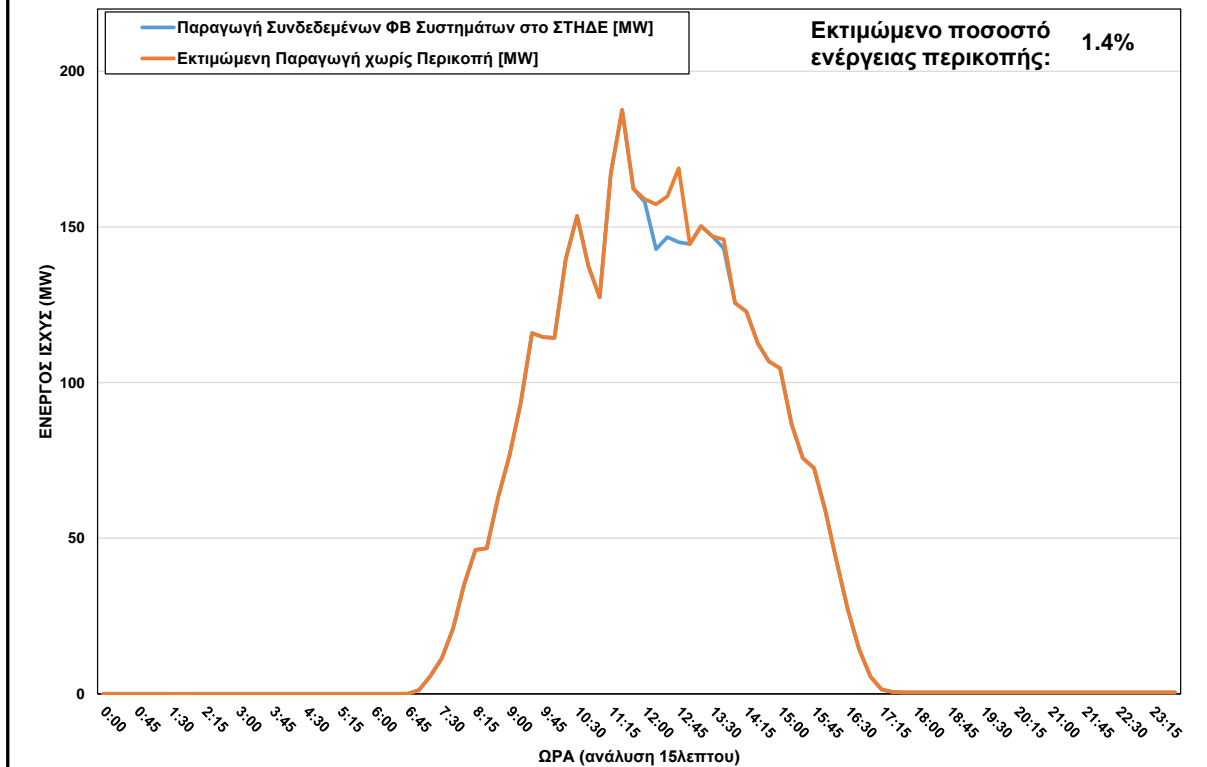


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/02/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	11:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1024.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	92.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 03/02/2024 (ώρα περικοπής: 09:30 - 11:30)

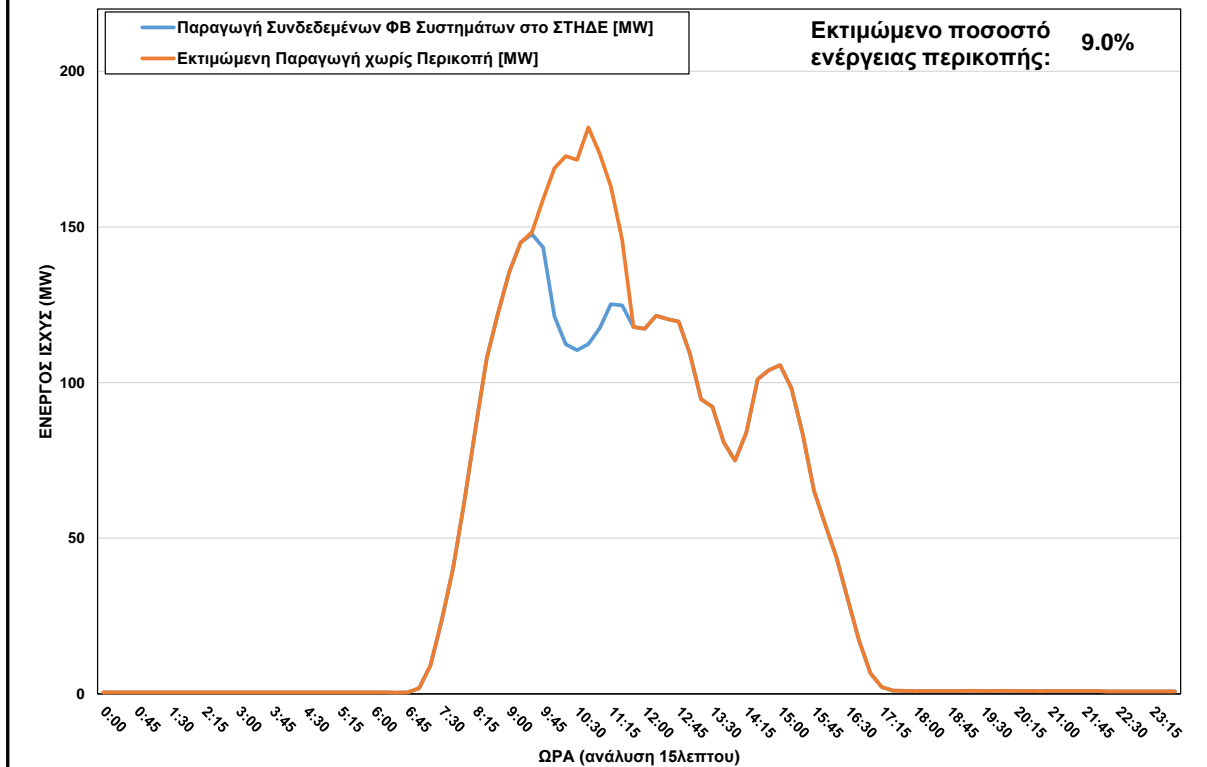

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 04/02/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής: 9:45

Ωρα Λήξης Περικοπής: 15:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1130,3 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 193,1 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 17.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 04/02/2024 (ώρα περικοπής: 09:45 - 15:00)

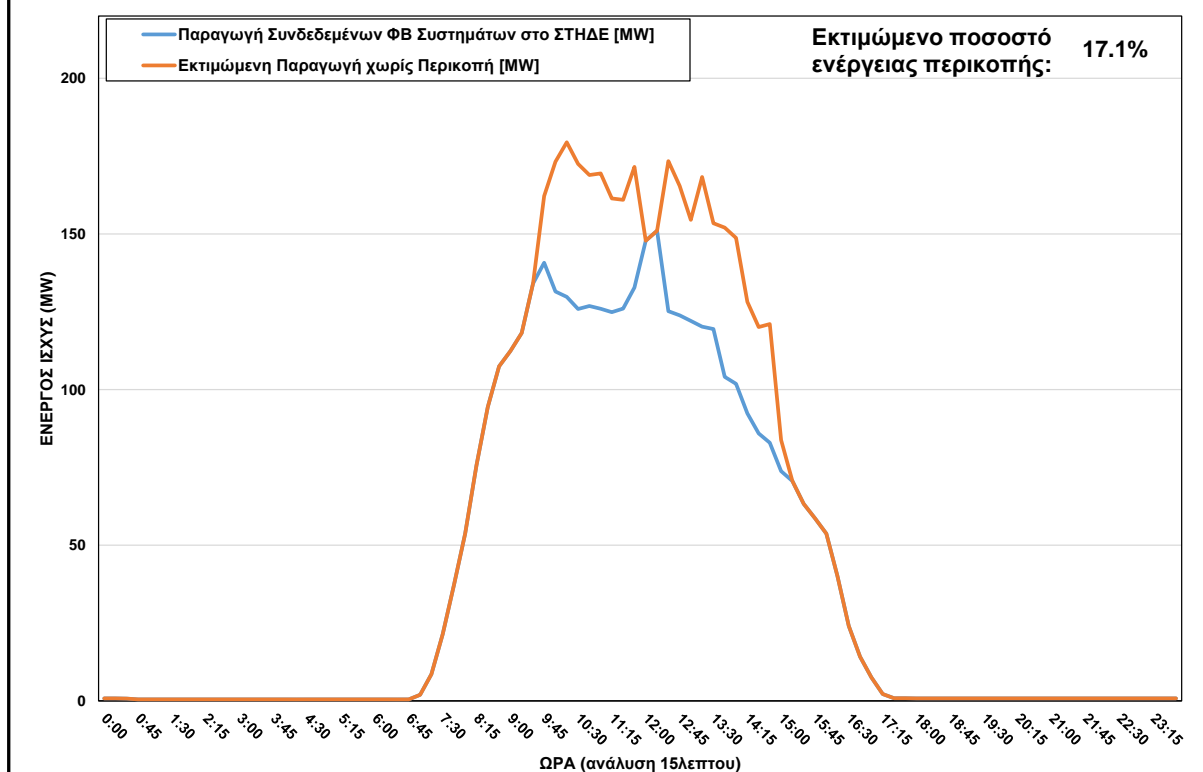


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/02/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1282.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	564.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	44.0%

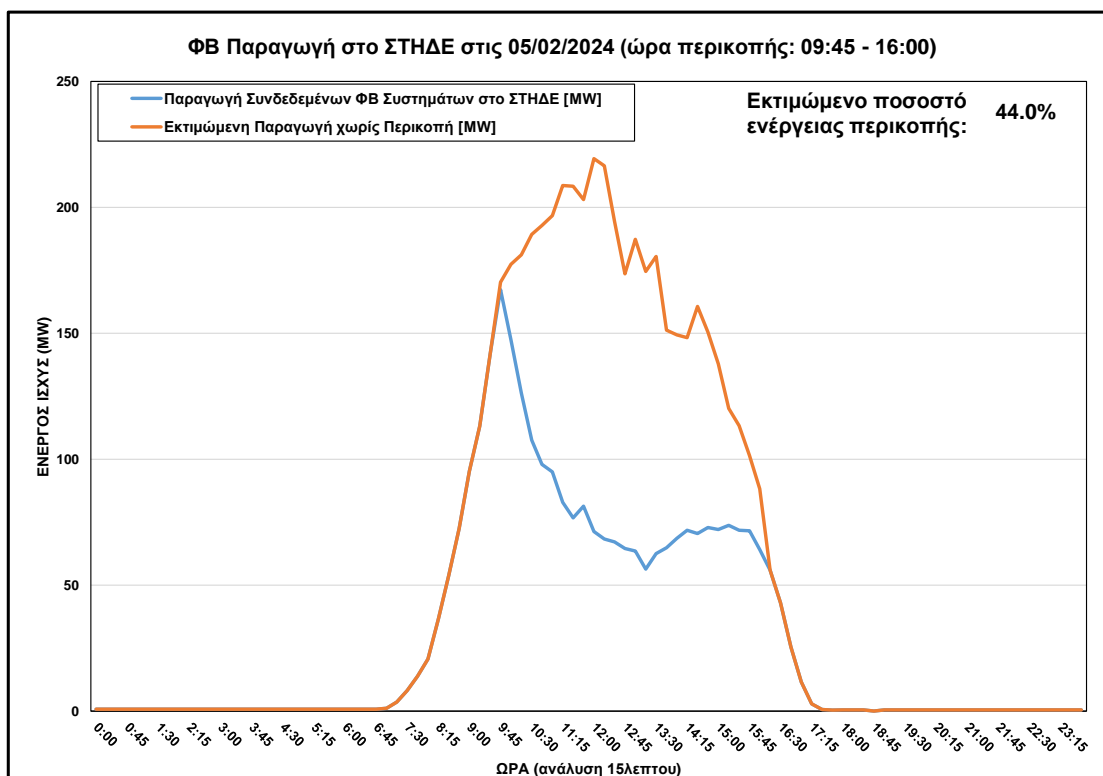


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/02/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1641 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1059.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	64.5%

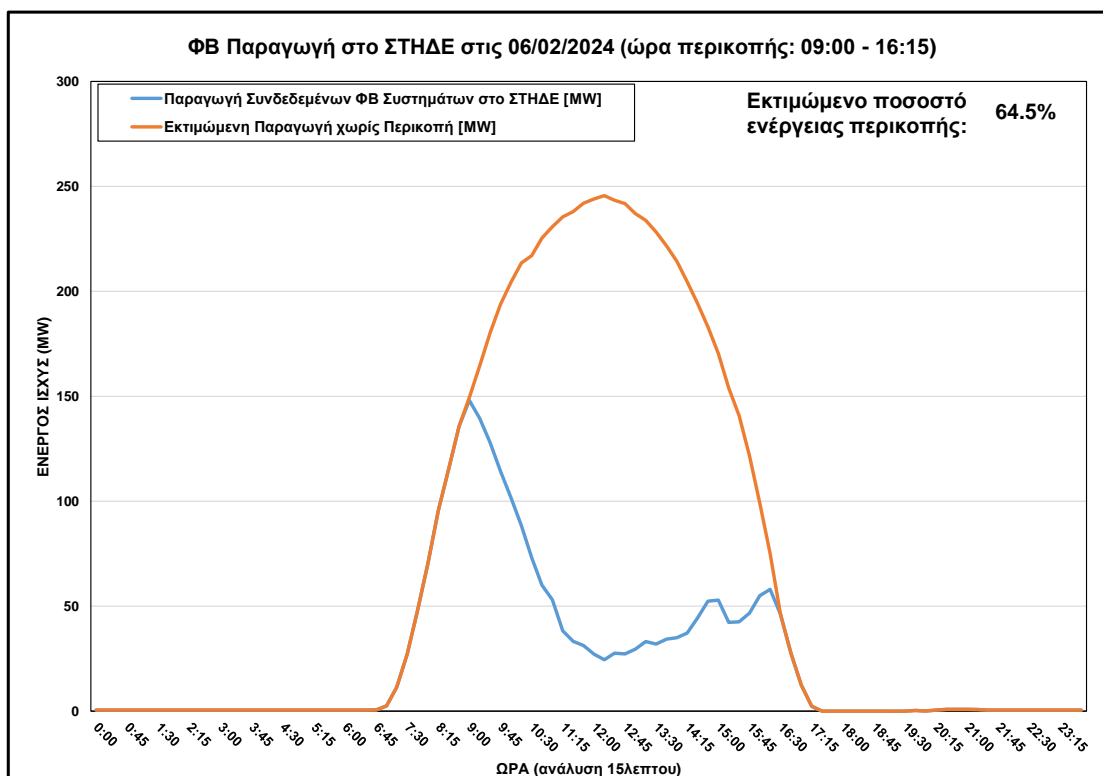


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/02/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1267.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	294.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	23.2%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 07/02/2024 (ώρα περικοπής: 09:45 - 14:00)

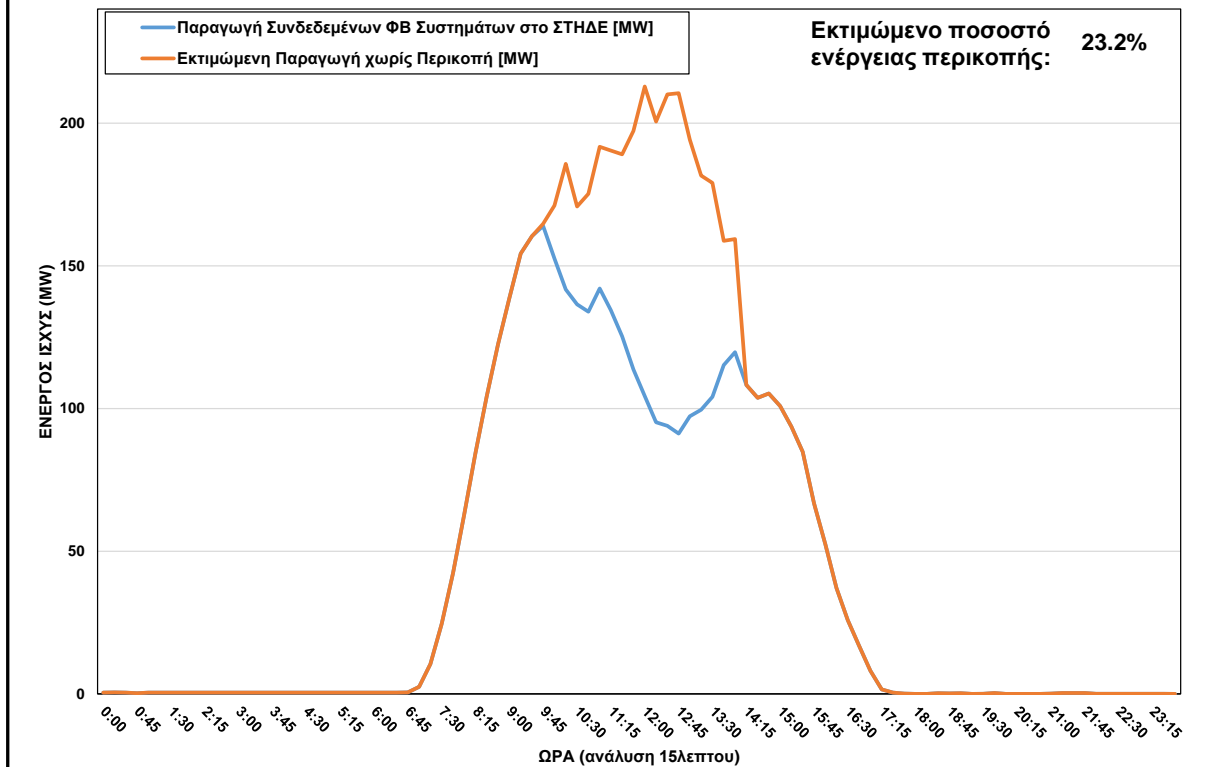


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/02/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1152 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	501.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	43.5%

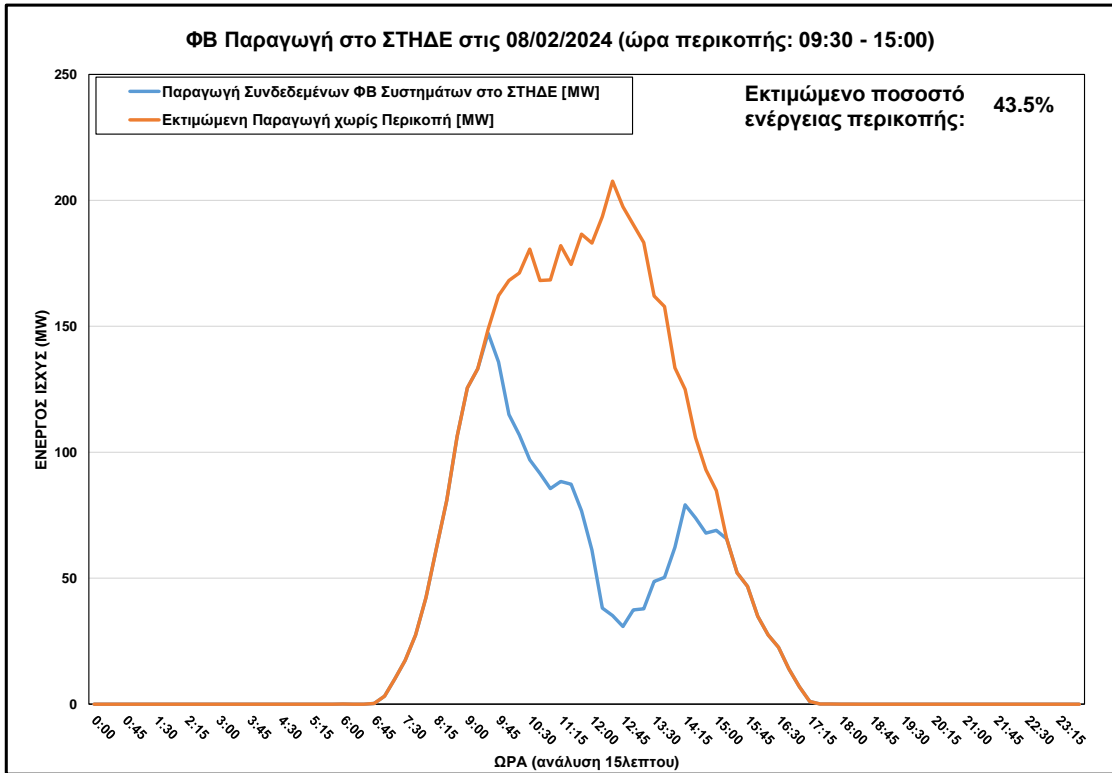

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 09/02/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής: 9:15

Ωρα Λήξης Περικοπής: 12:30

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1109 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 324.7 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 29.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 09/02/2024 (ώρα περικοπής: 09:15 - 12:30)

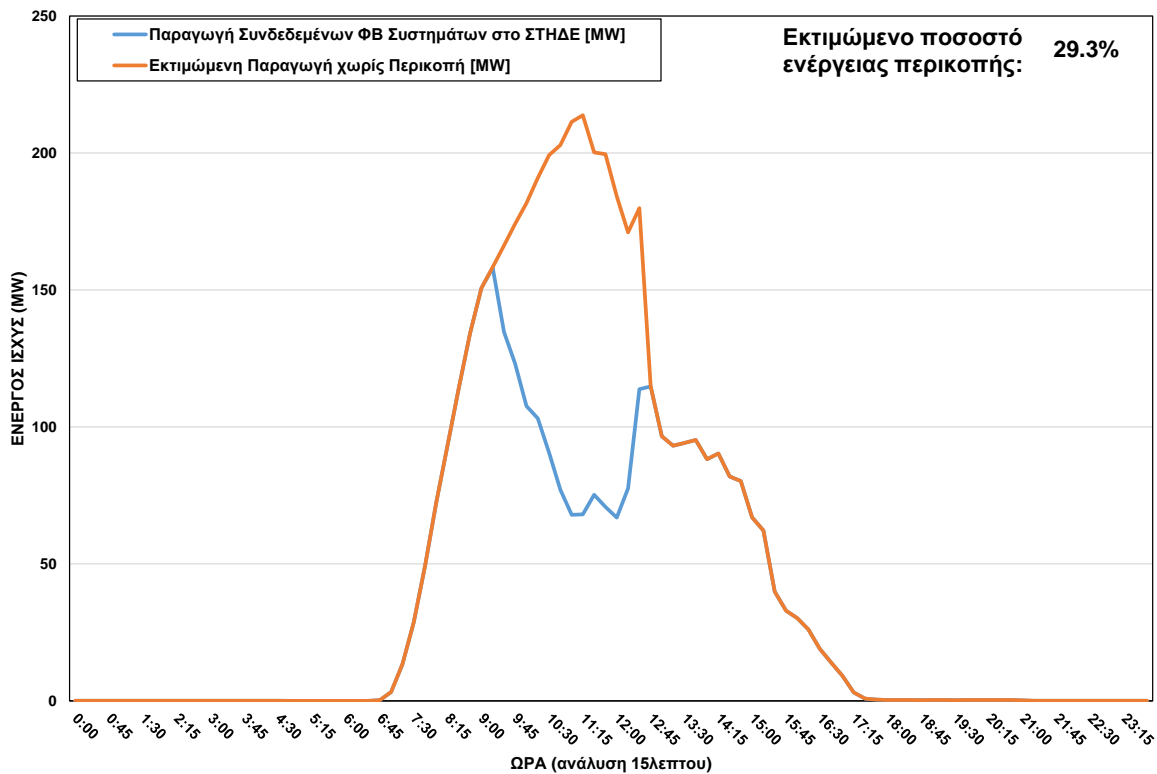

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 10/02/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής: 9:00

Ωρα Λήξης Περικοπής: 15:00

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1371.1 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 559.3 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 40.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 10/02/2024 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:00)

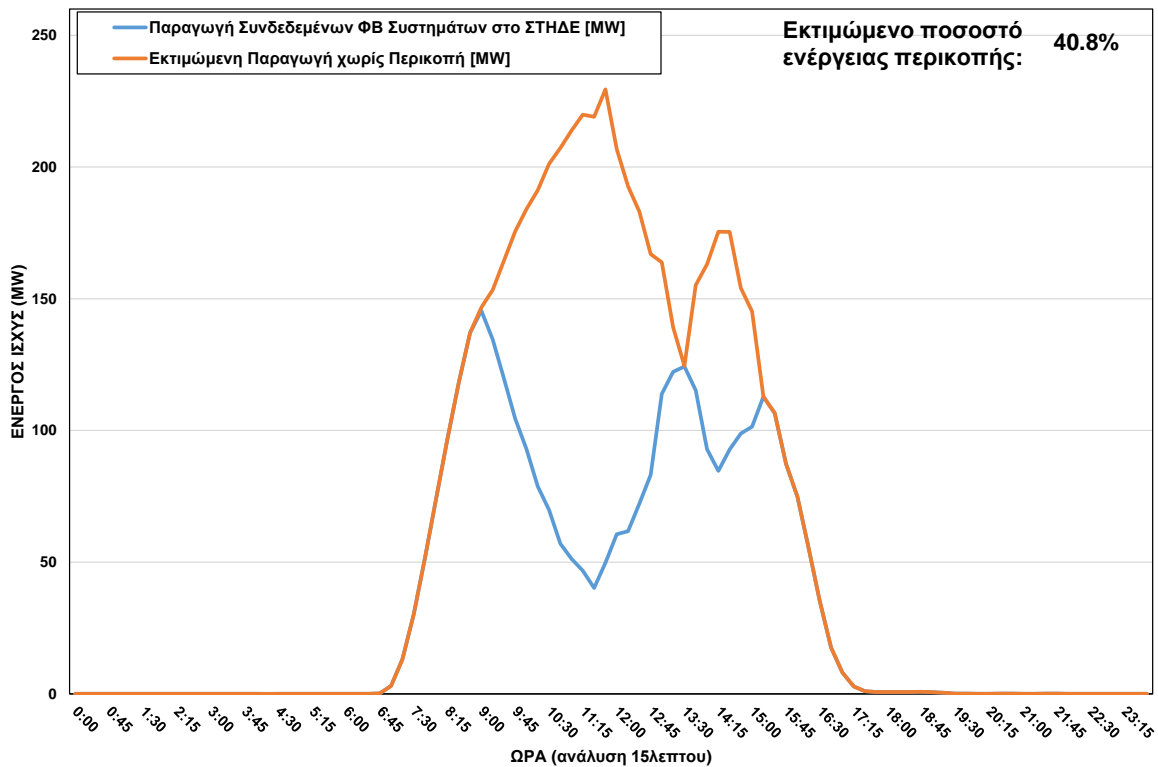

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 11/02/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής: 9:00

Ωρα Λήξης Περικοπής: 14:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1231.9 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 506.1 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 41.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 11/02/2024 (ώρα περικοπής: 09:00 - 14:15)

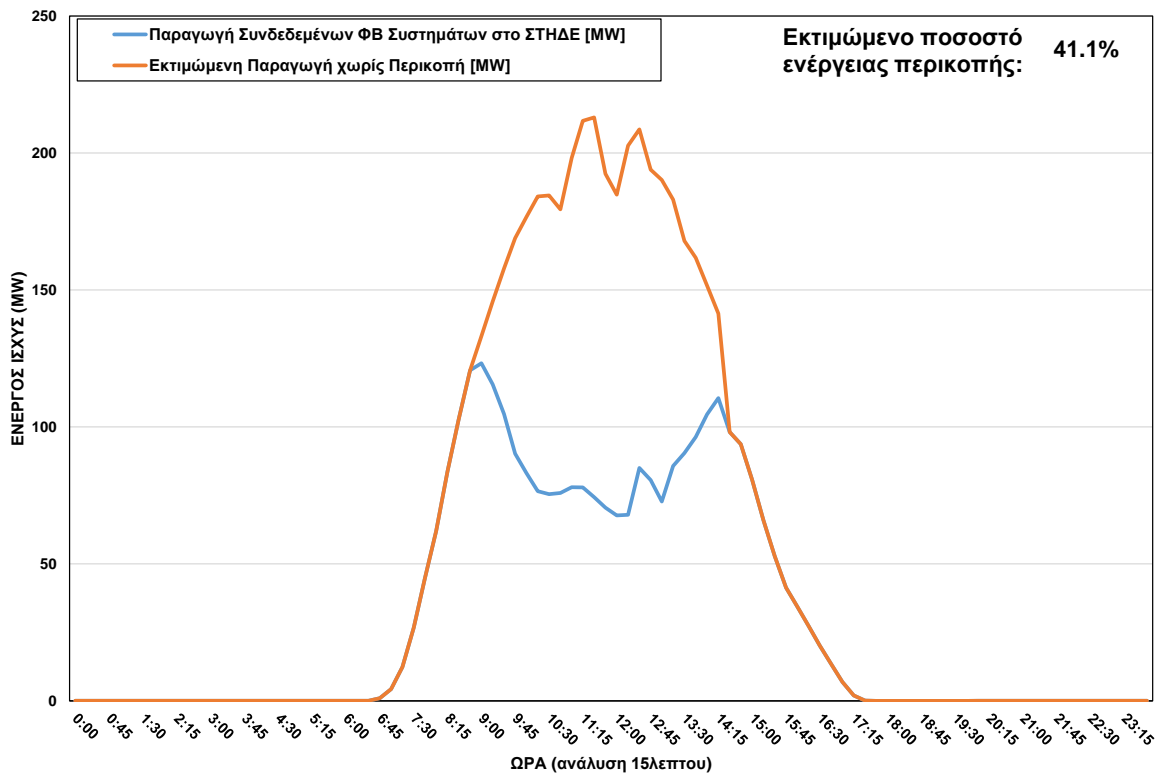


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/02/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	733.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	56 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	7.6%

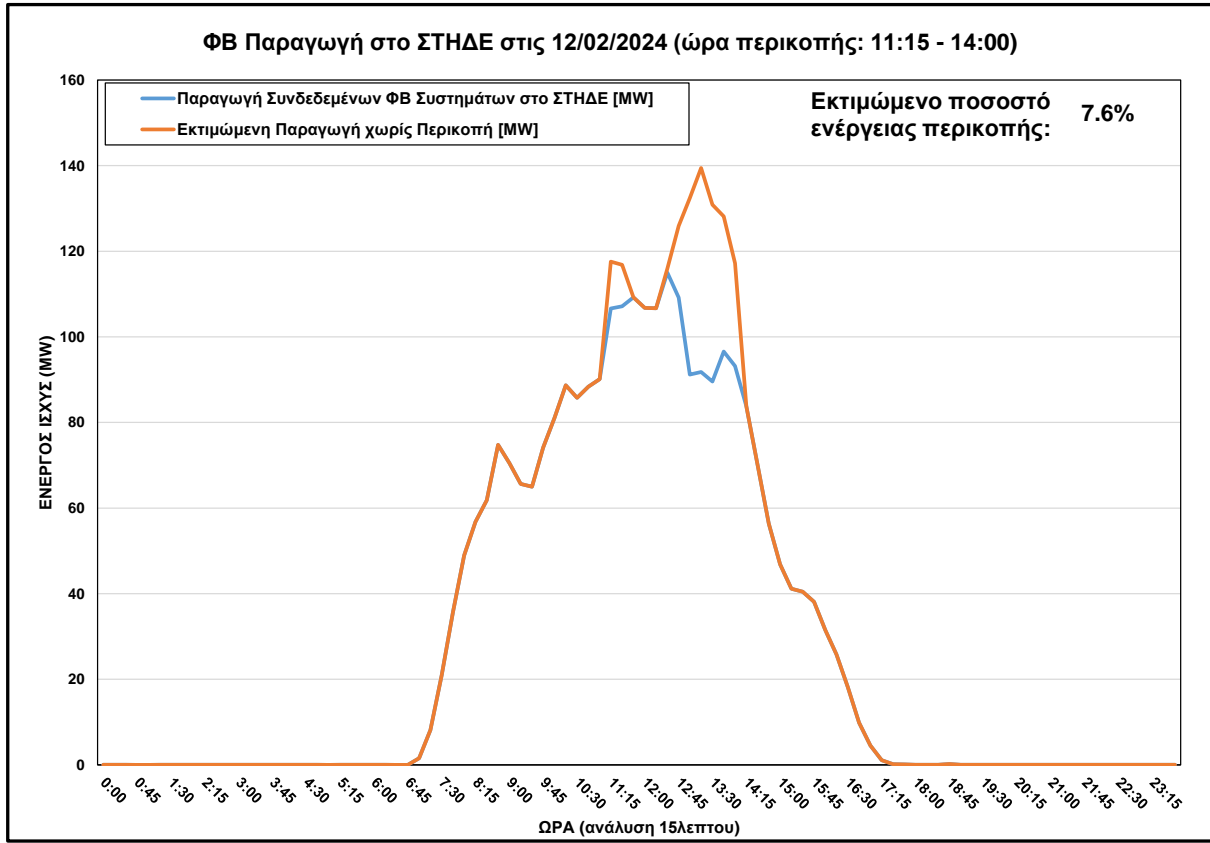


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/02/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	949 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	349.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	36.8%

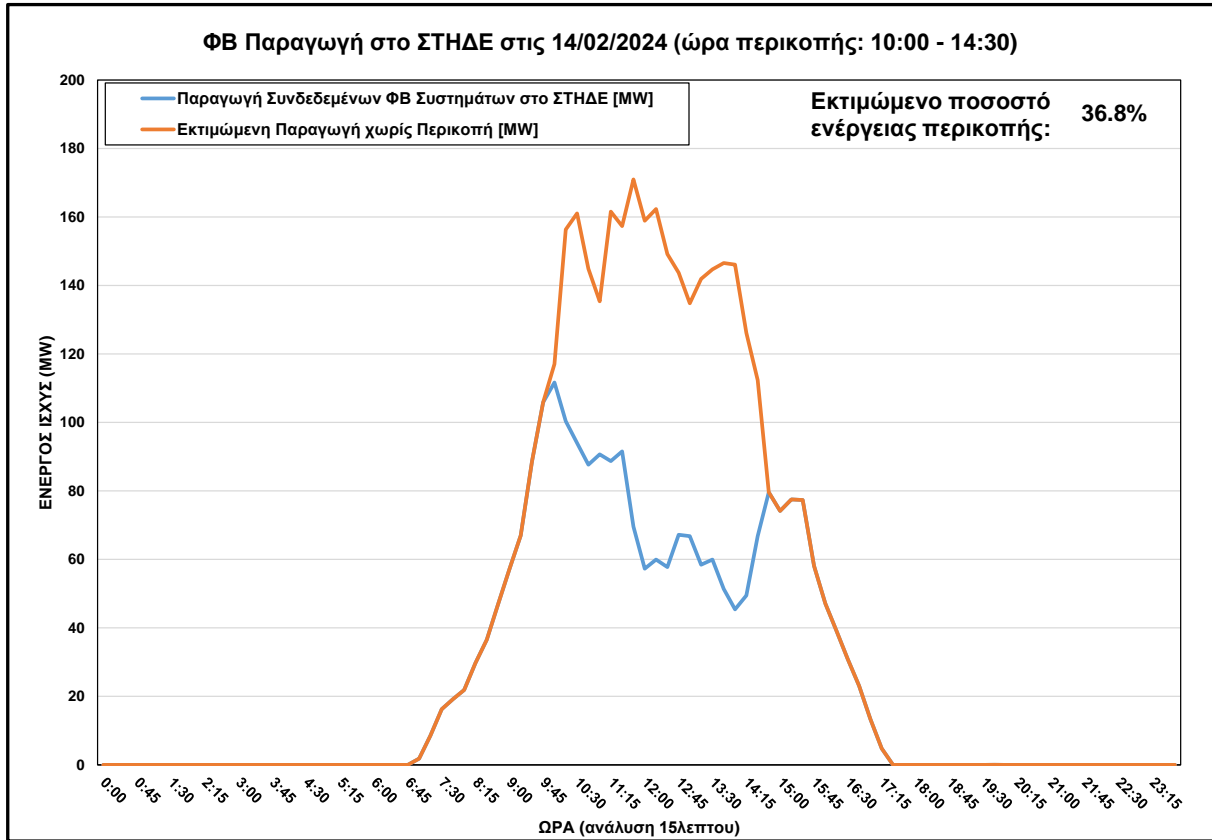


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/02/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	10:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	692.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	2.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.3%

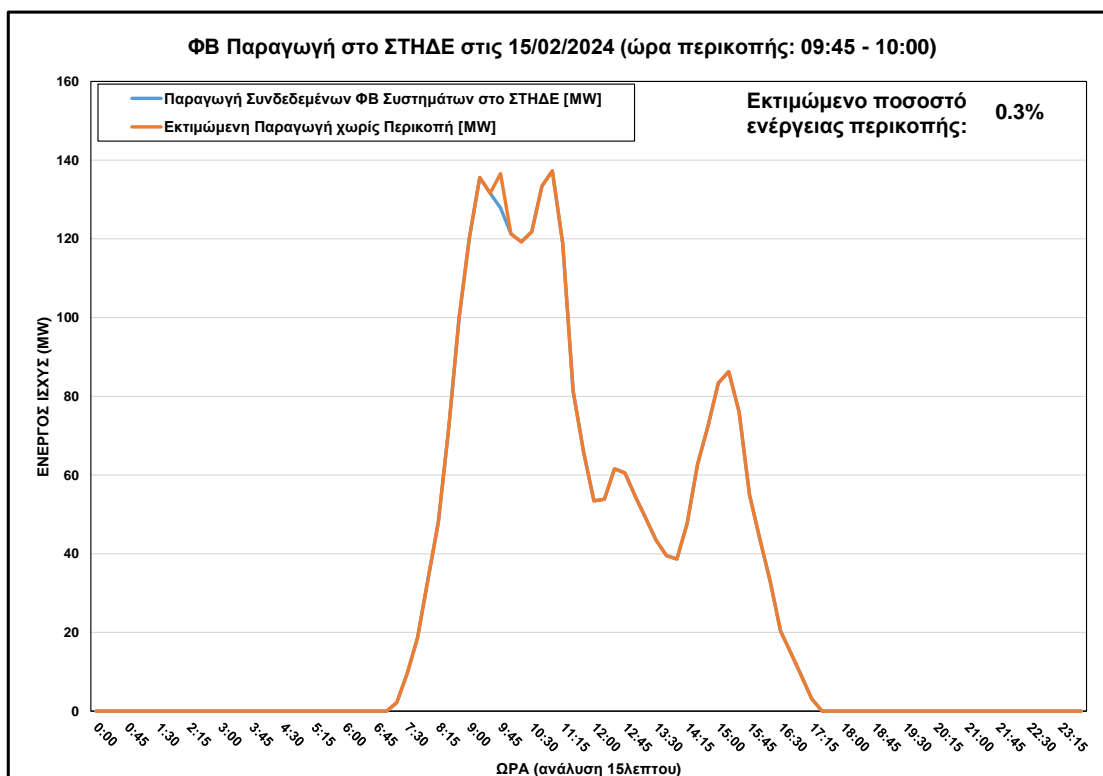


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/02/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	917.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	226.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	24.7%

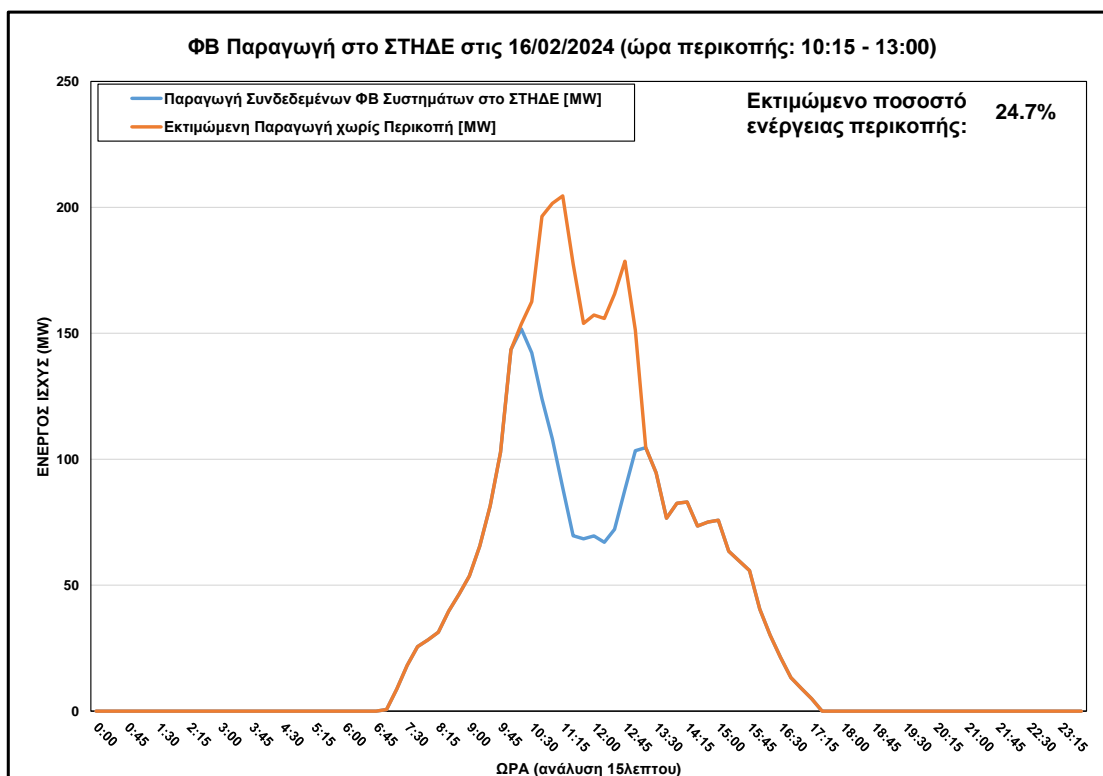


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/02/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1484.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1014.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	68.4%

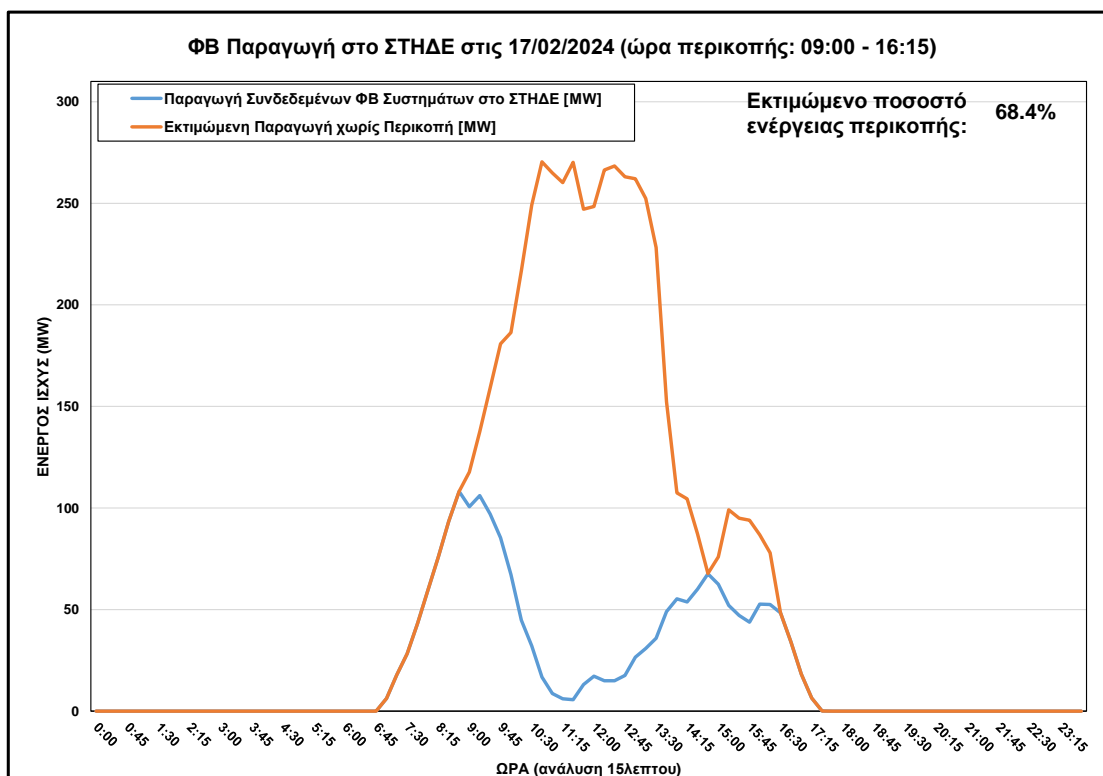

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 18/02/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής: 8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής: 15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ

Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 960 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 260.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 27.1%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 18/02/2024 (ώρα περικοπής: 08:45 - 15:00)

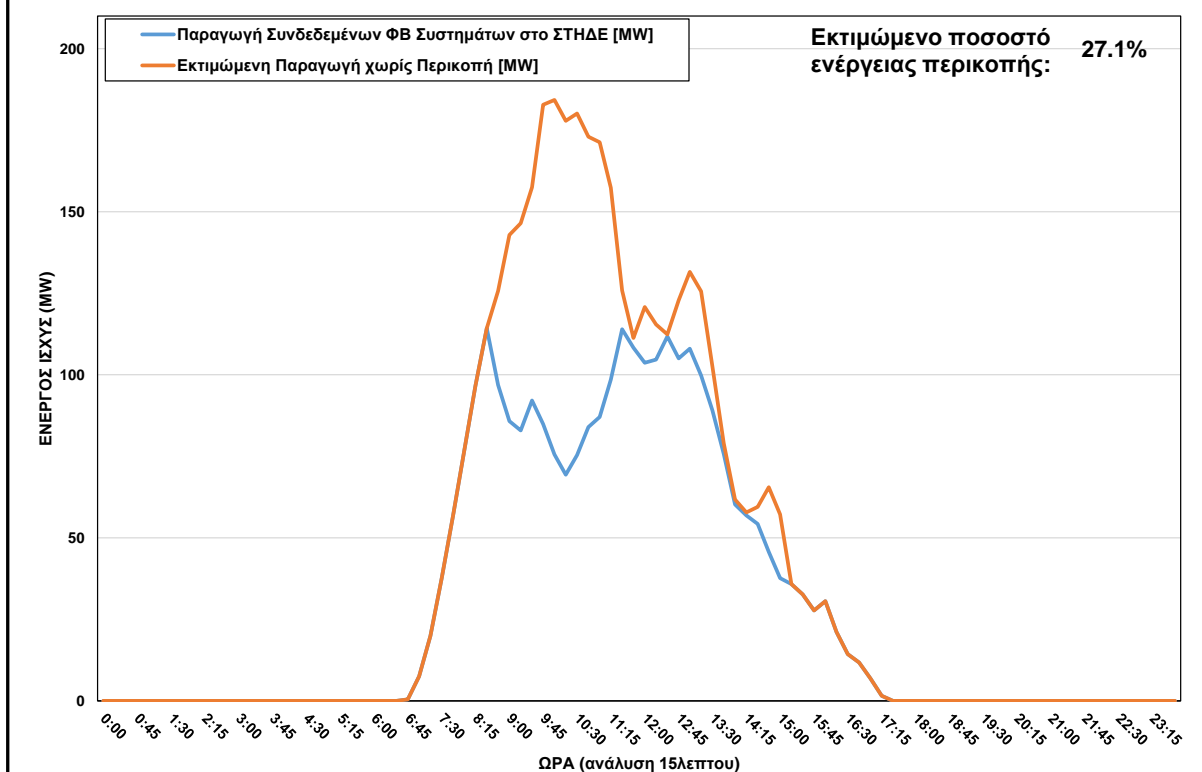


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/02/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1616.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	694.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	43.0%

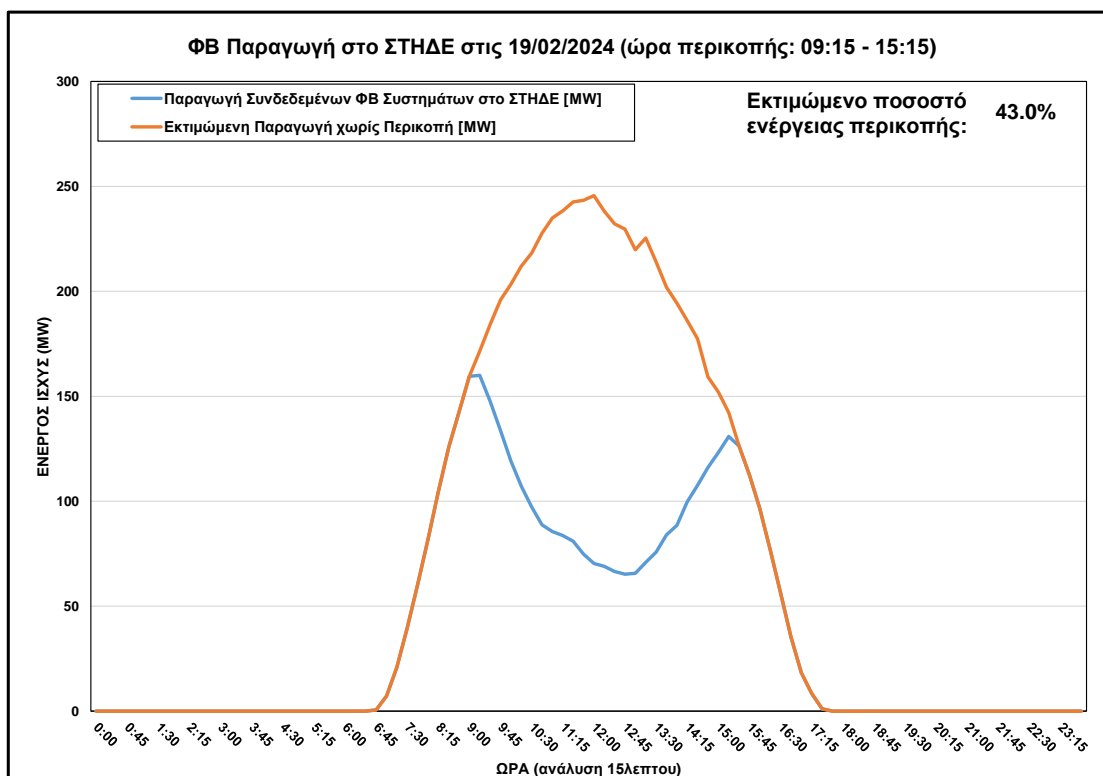


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/02/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1415.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	476.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	33.6%

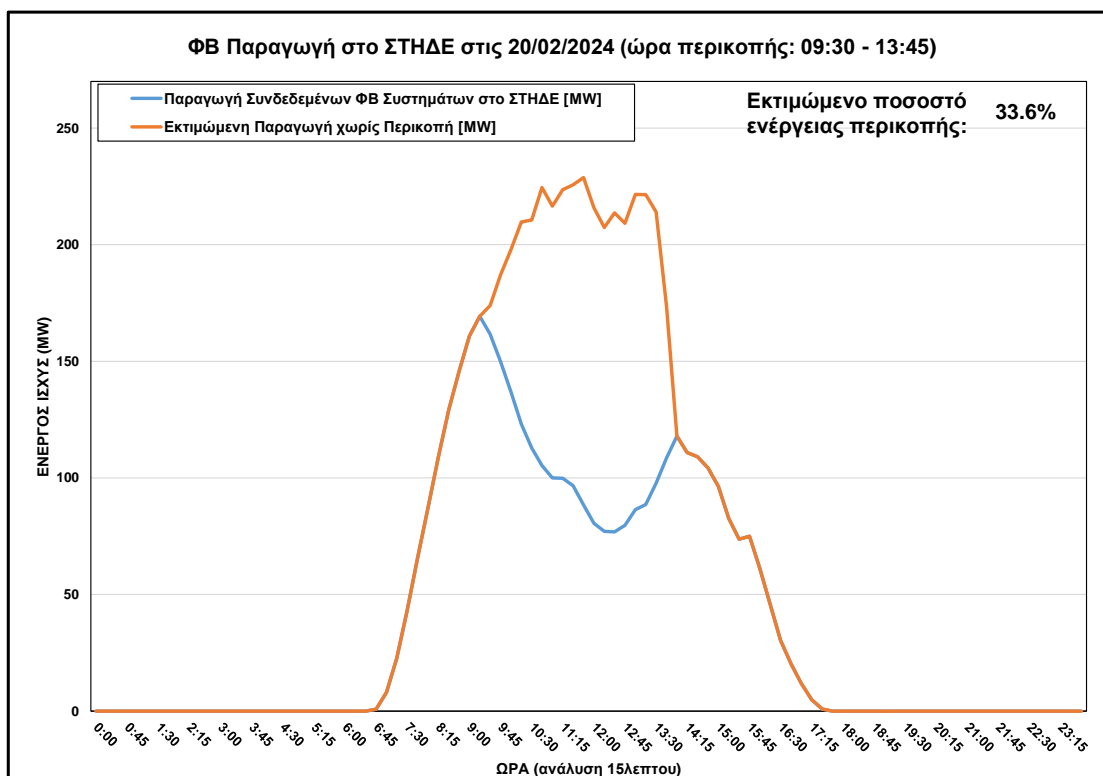


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/02/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1346 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	402.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	29.9%

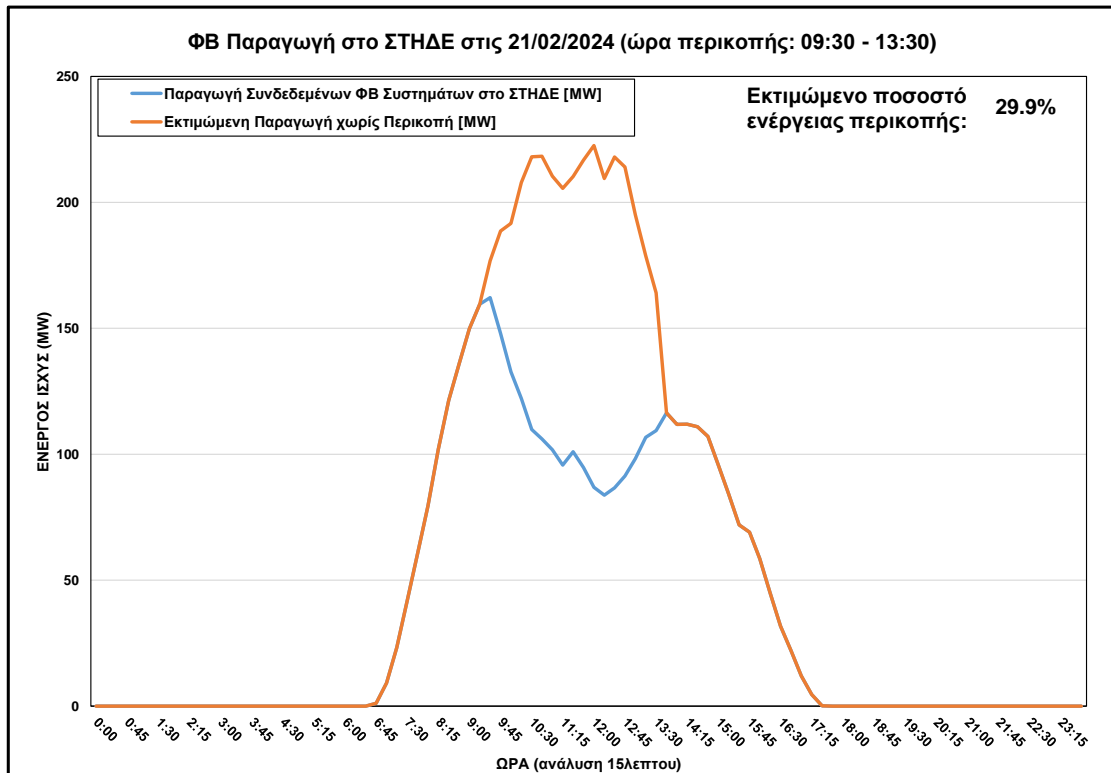


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/02/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1460 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	518.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	35.5%

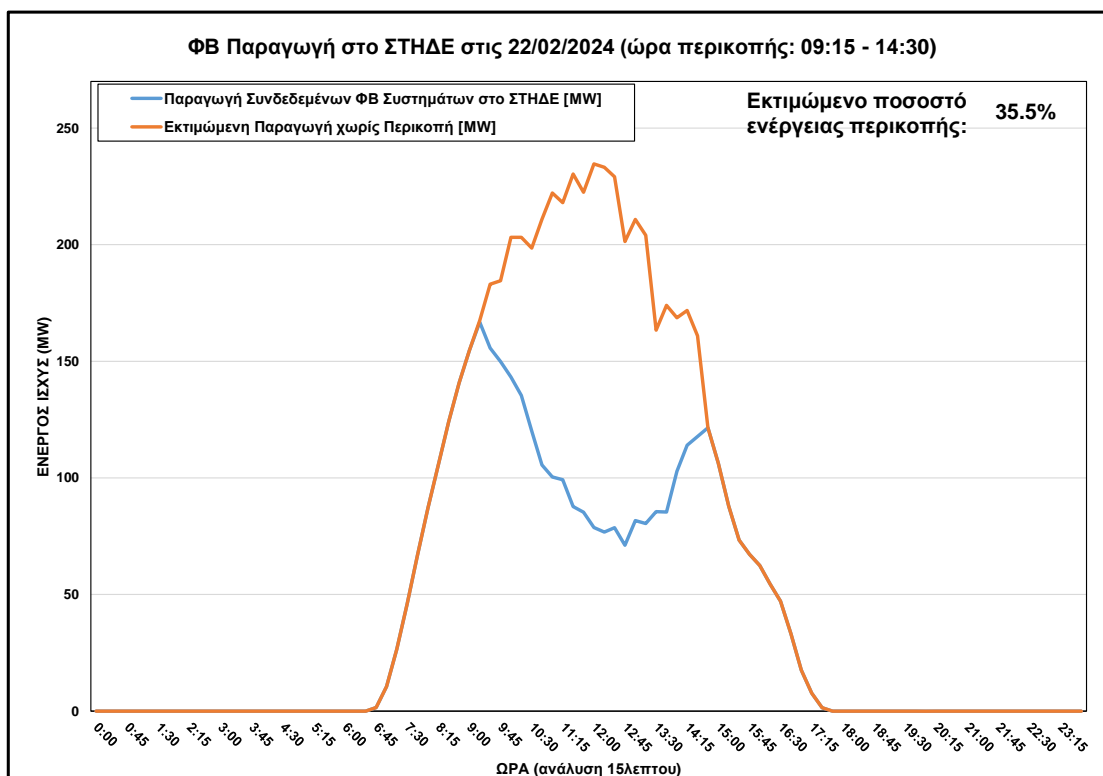


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/02/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1093.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	157.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.4%

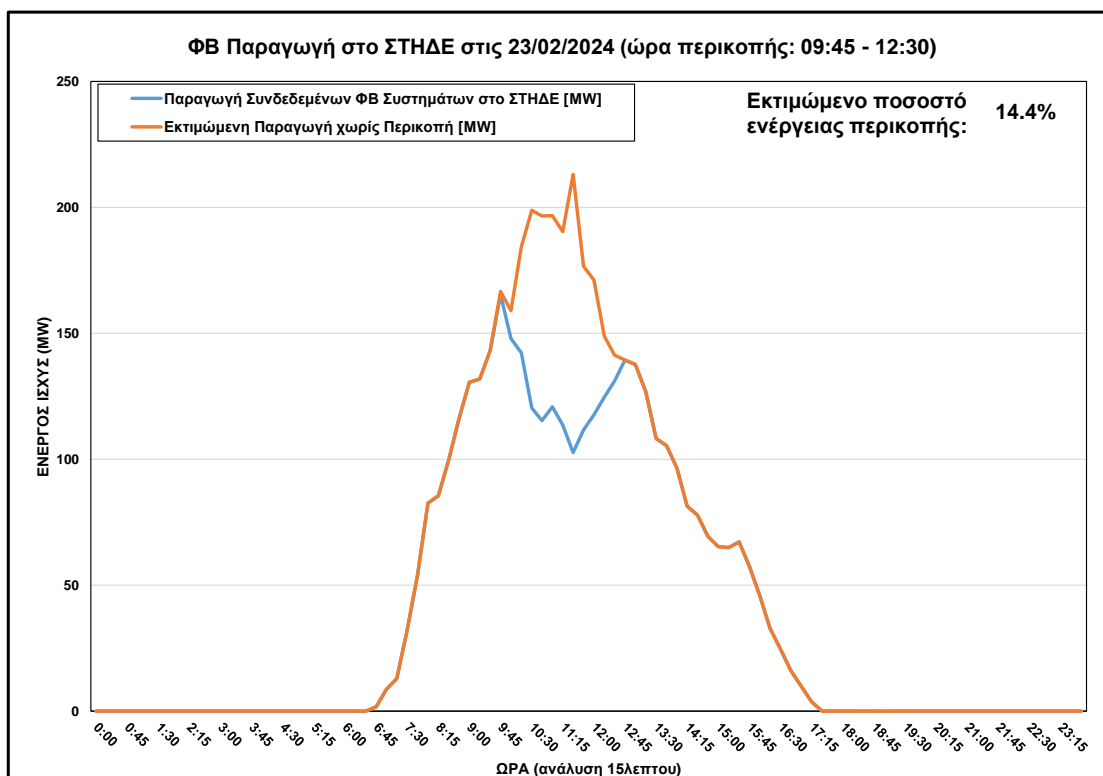


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/02/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1811.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1321.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	73.0%

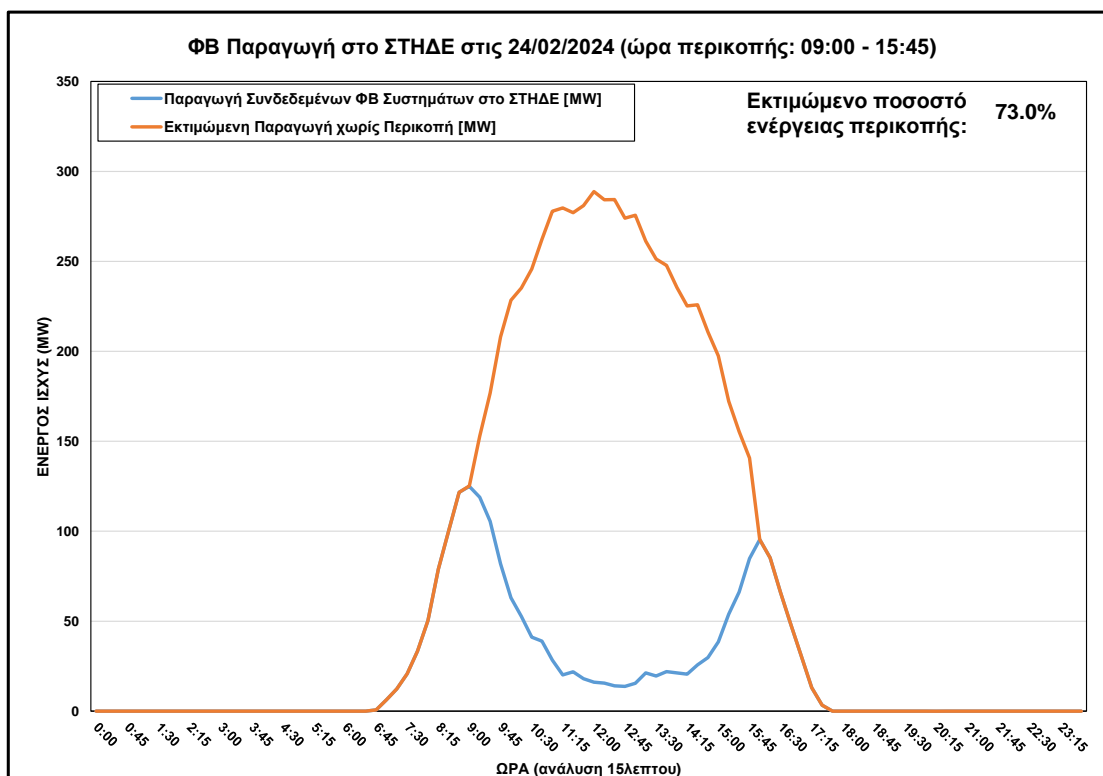


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/02/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1734.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1294.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	74.7%

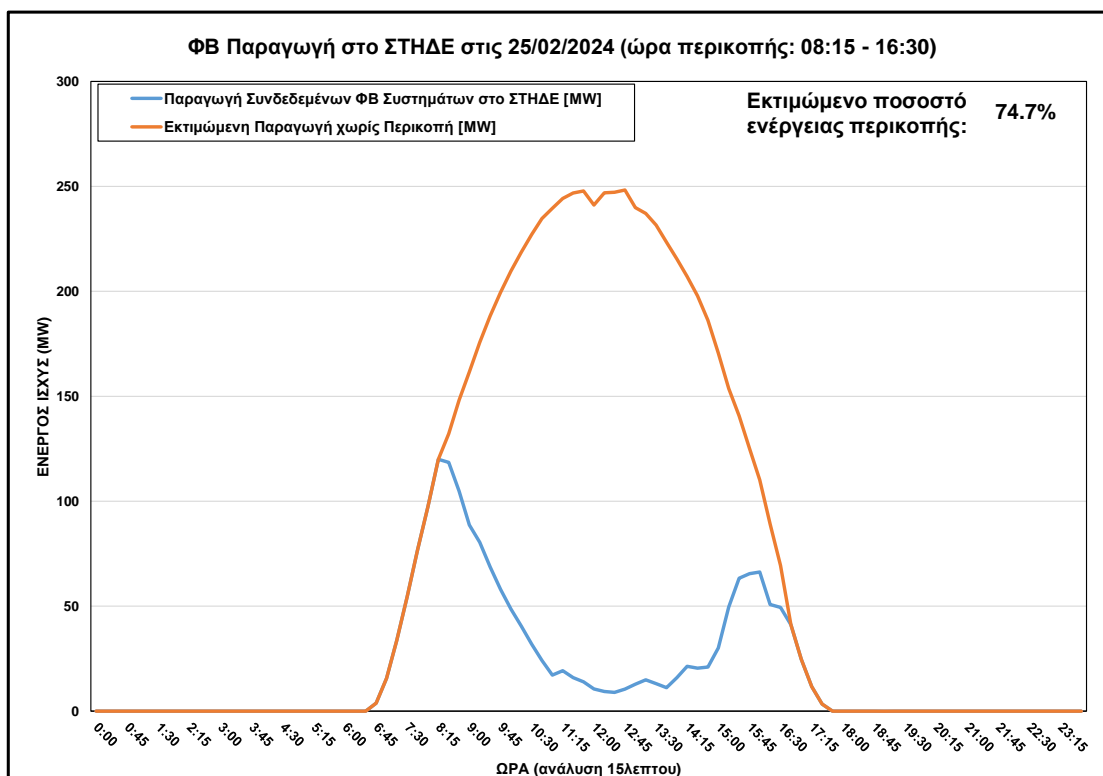


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/02/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1335.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	646.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.4%

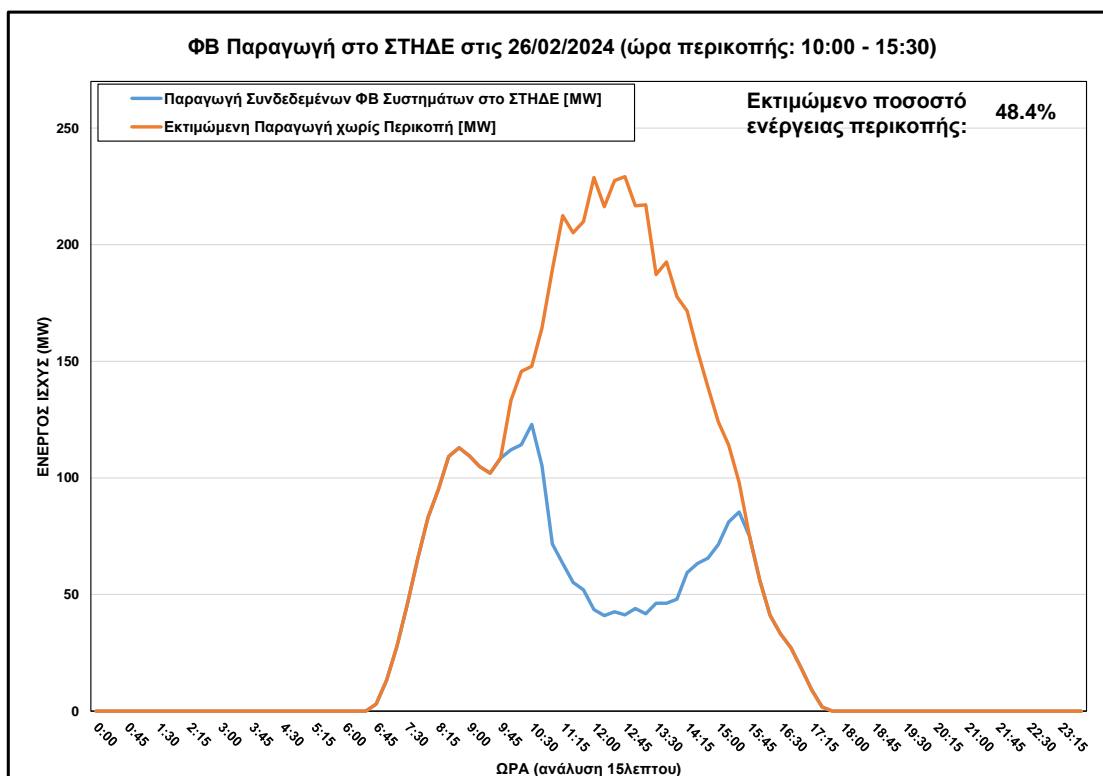


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/02/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1730 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1161.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.1%

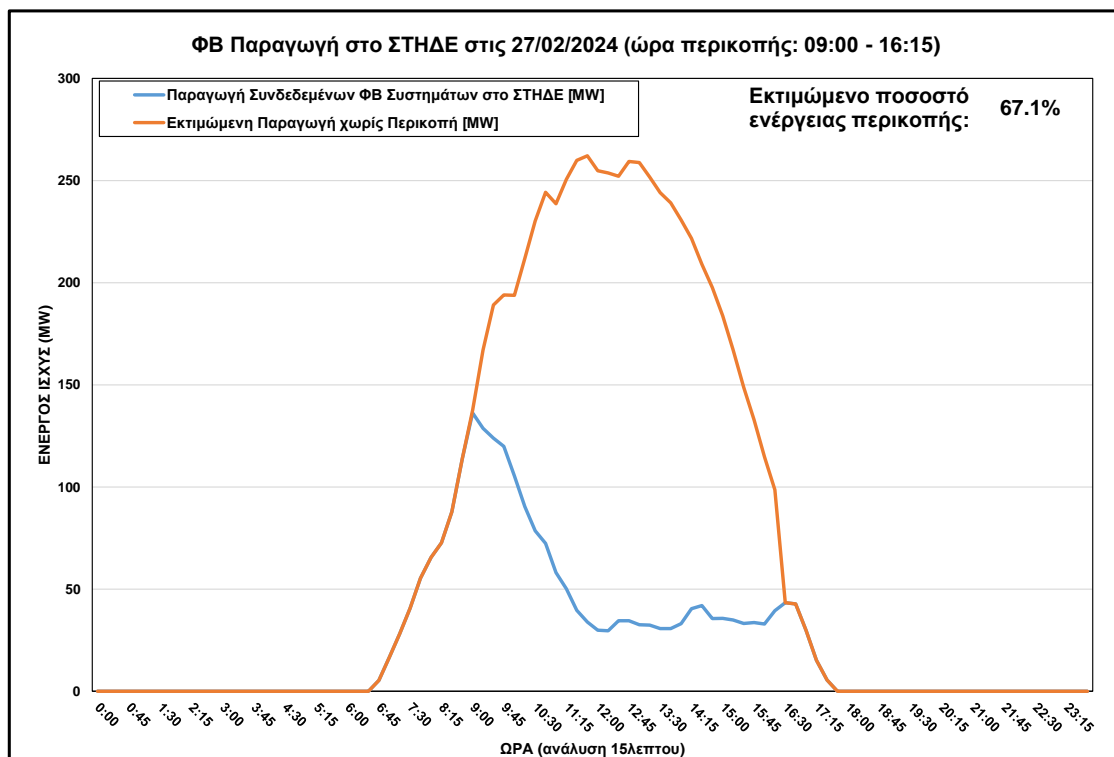


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/02/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1781.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1119.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	62.8%

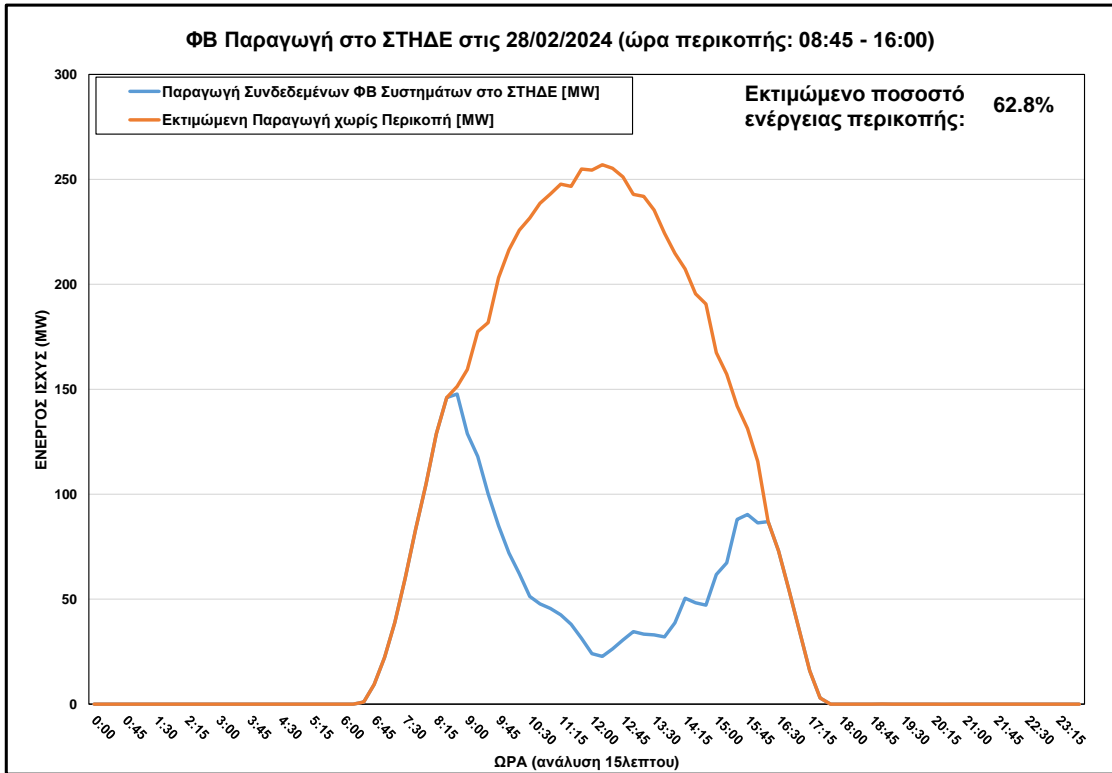


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/02/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2048.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1012.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	49.4%

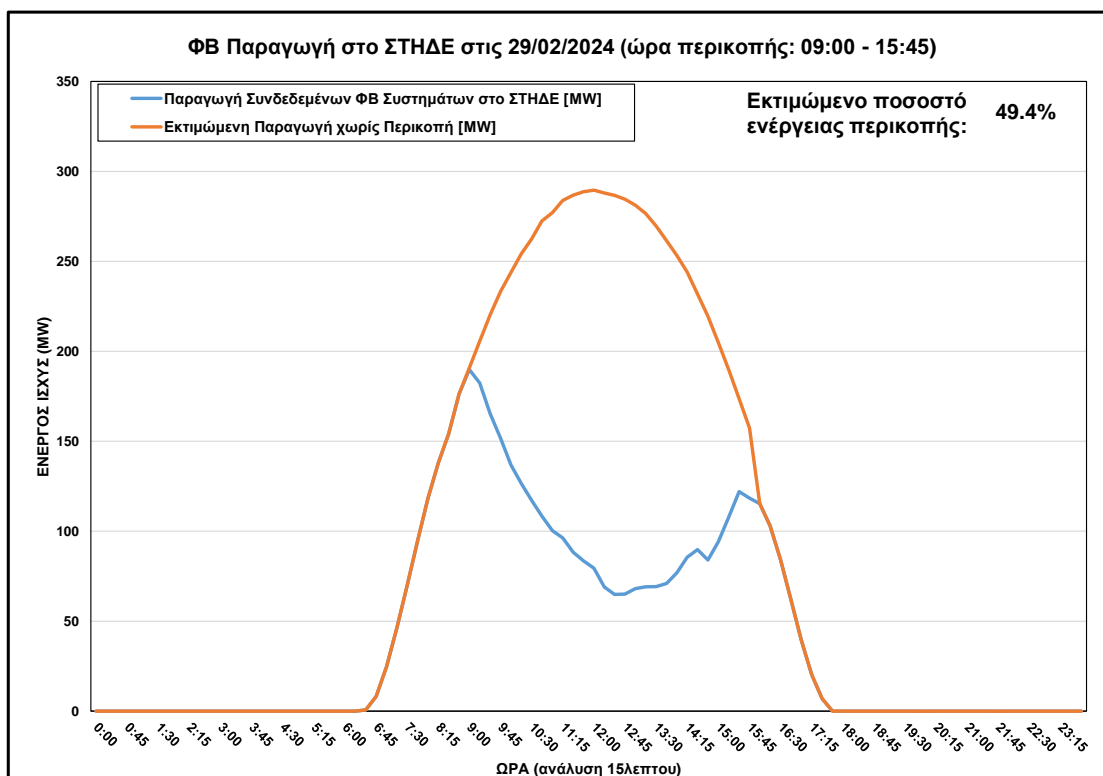


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1874.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	982.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	52.4%

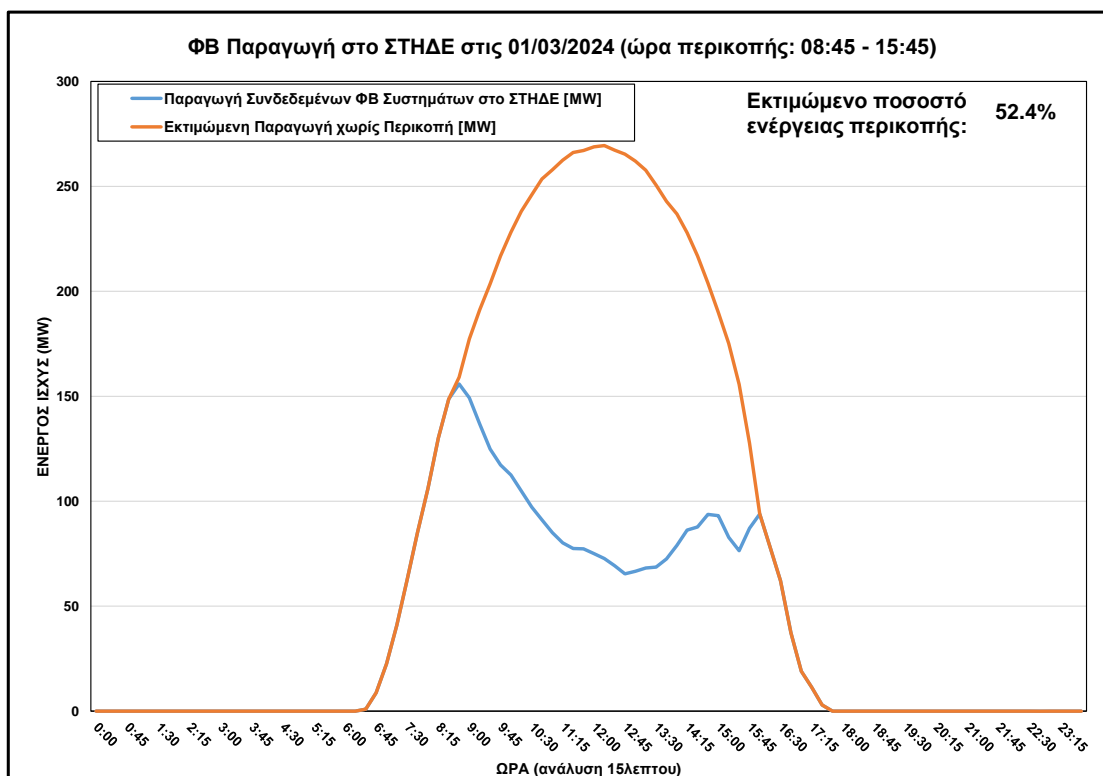


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1708.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1073.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	62.9%

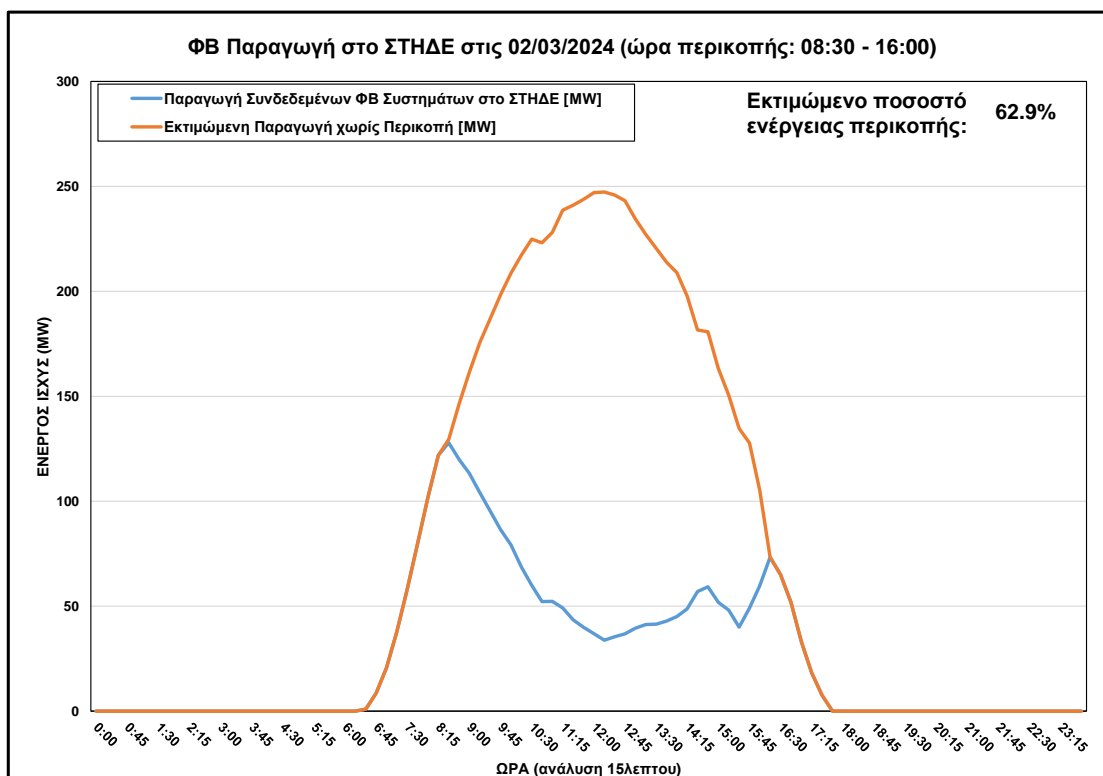


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1131.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	379.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	33.5%

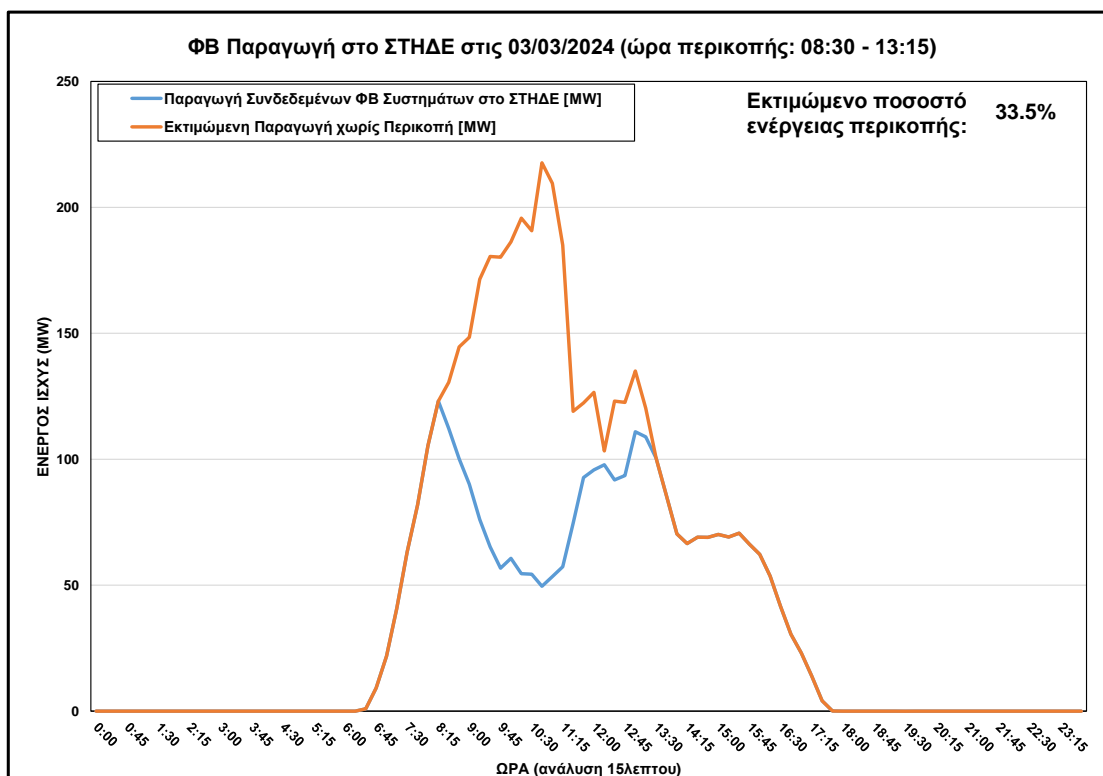


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1472.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	573.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	38.9%

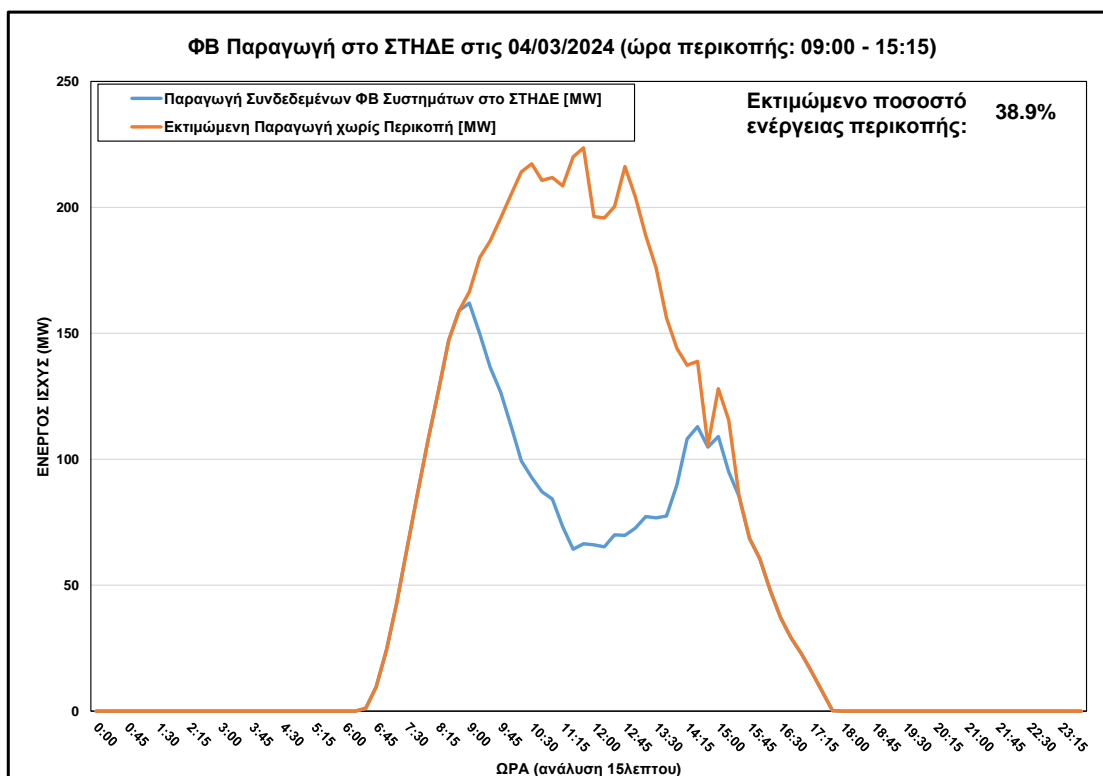


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1834.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	914 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	49.8%

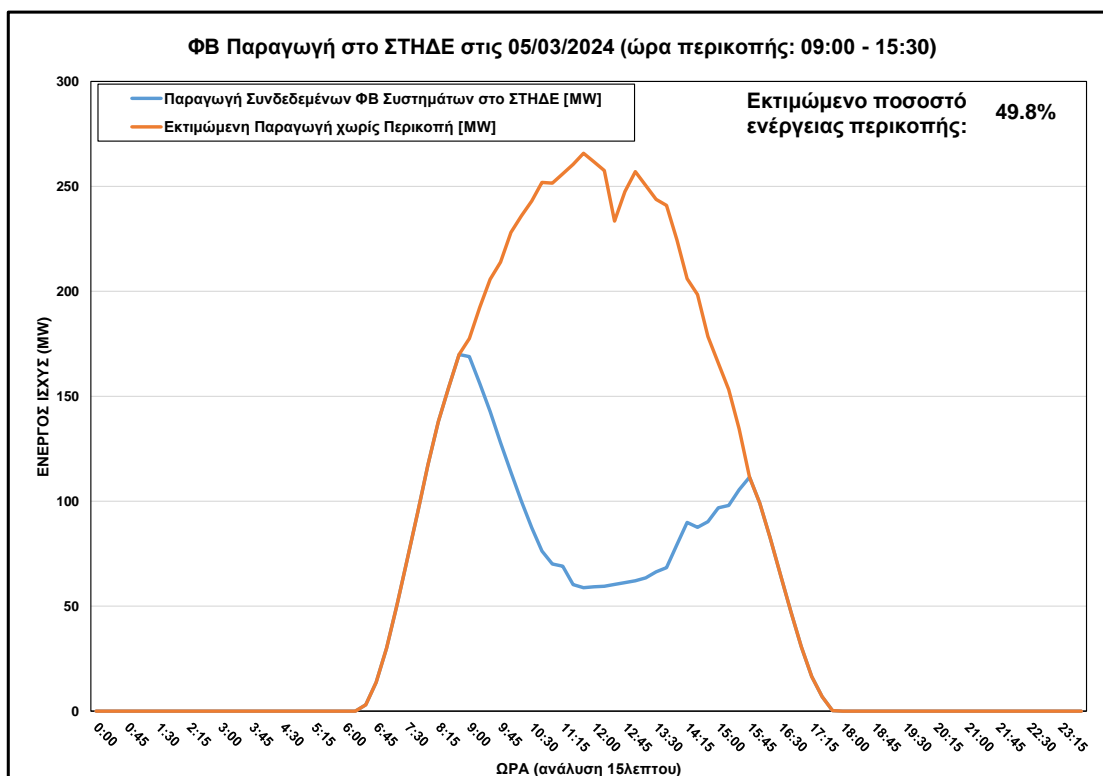


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1406.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	481.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	34.2%

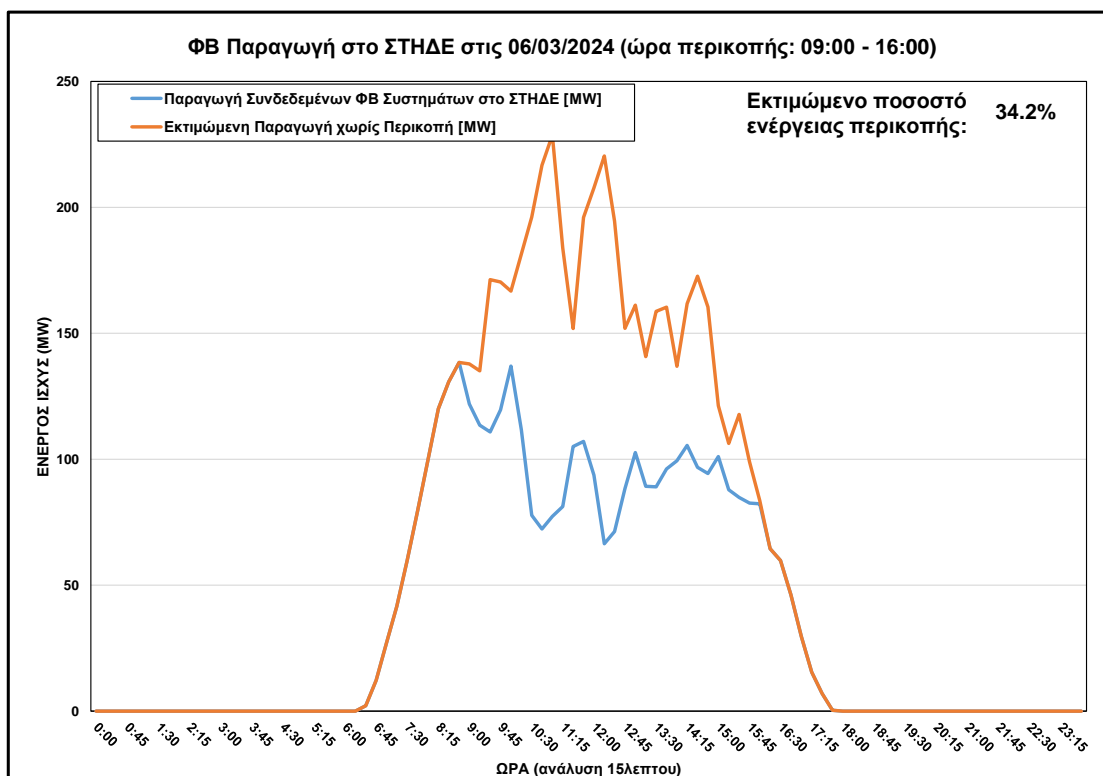


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1501.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	728.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.5%

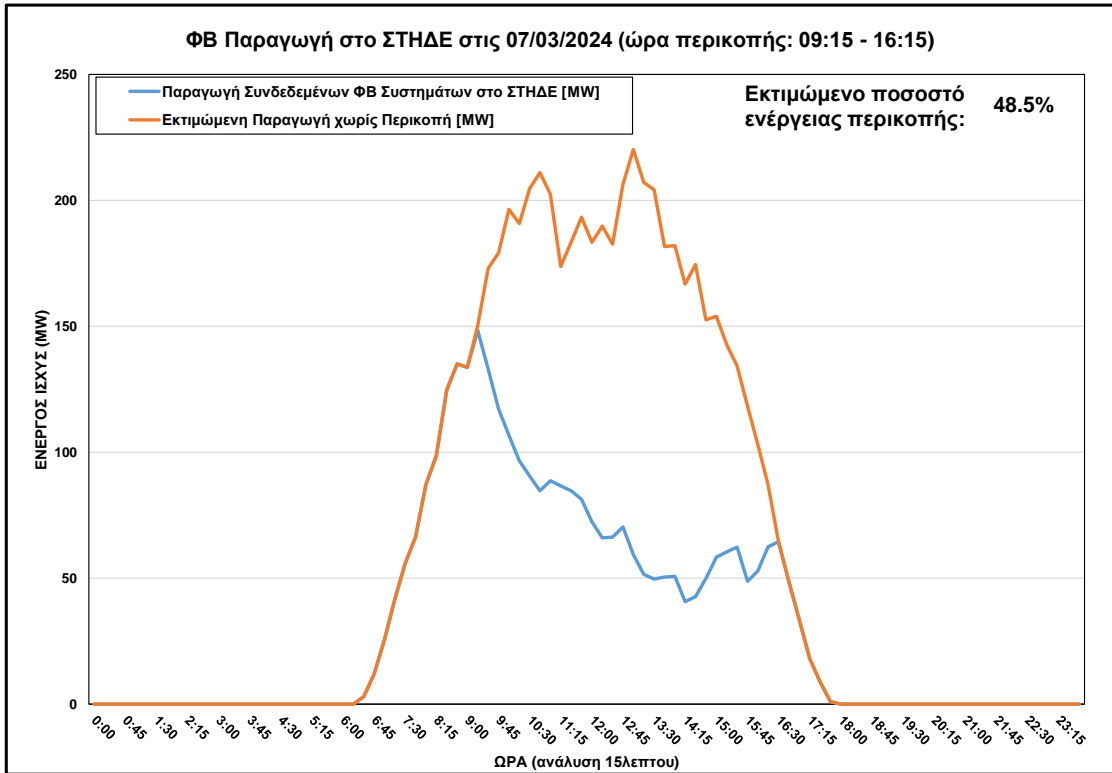


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1697.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	741.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	43.7%

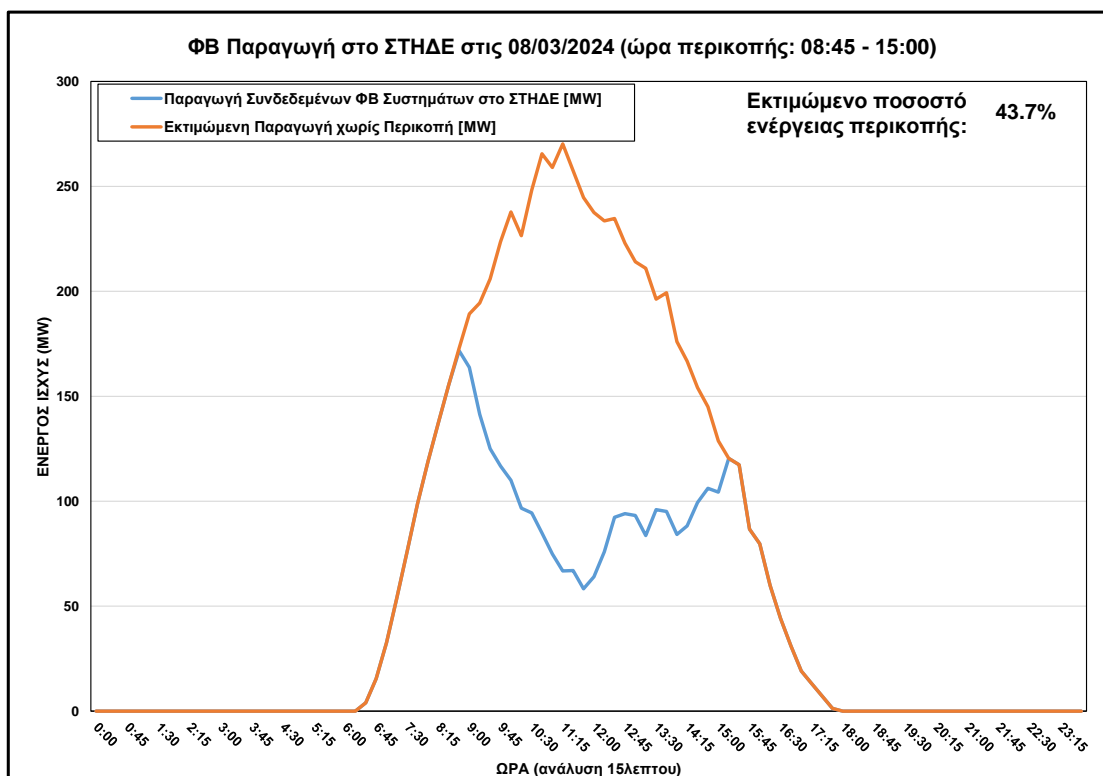


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1621.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1032.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	63.7%

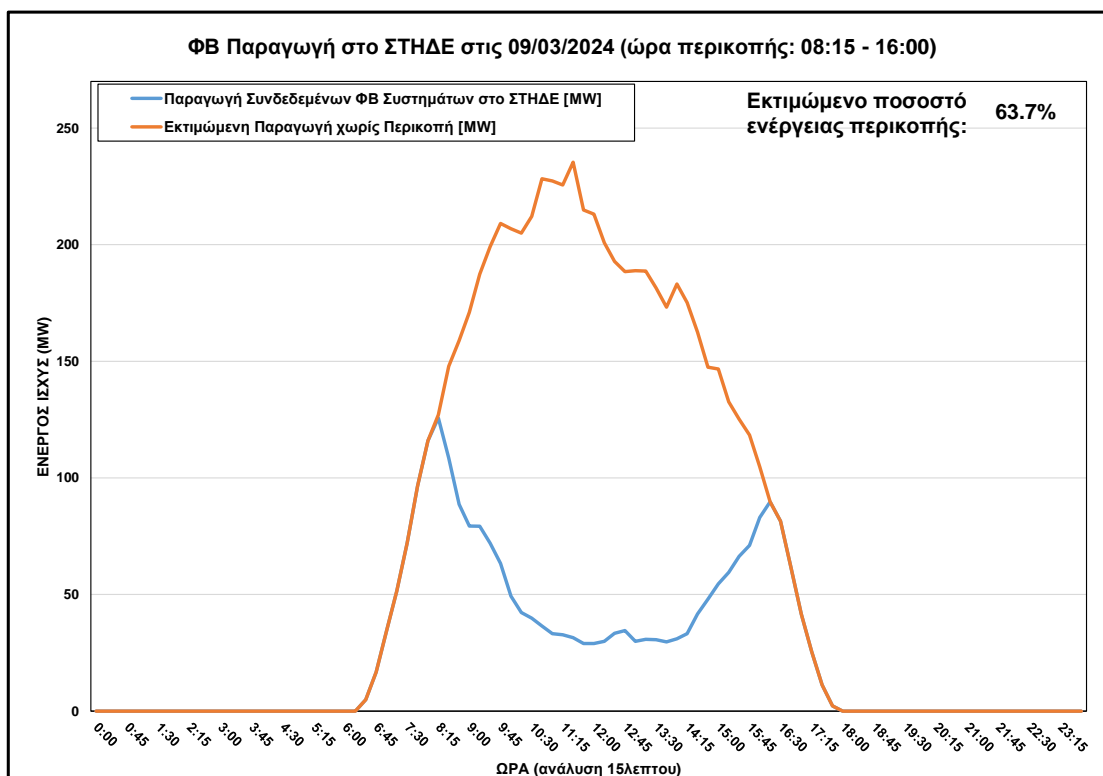


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1303.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	433 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	33.2%

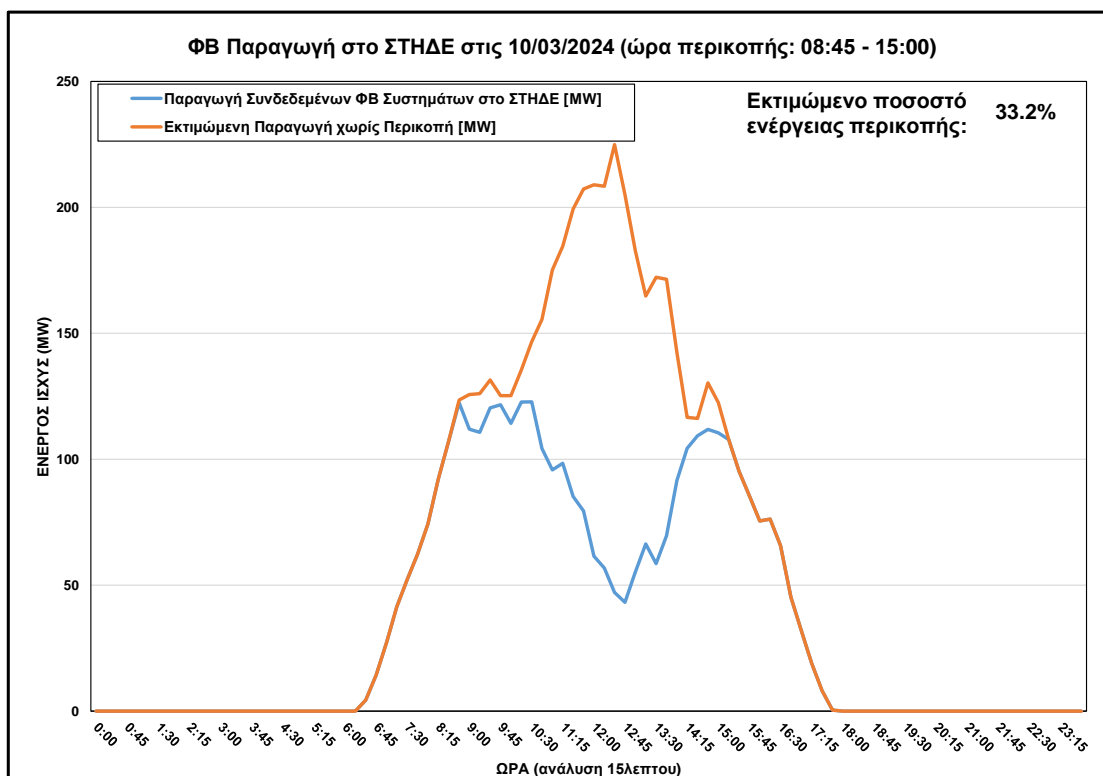


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1996.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1031.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	51.7%

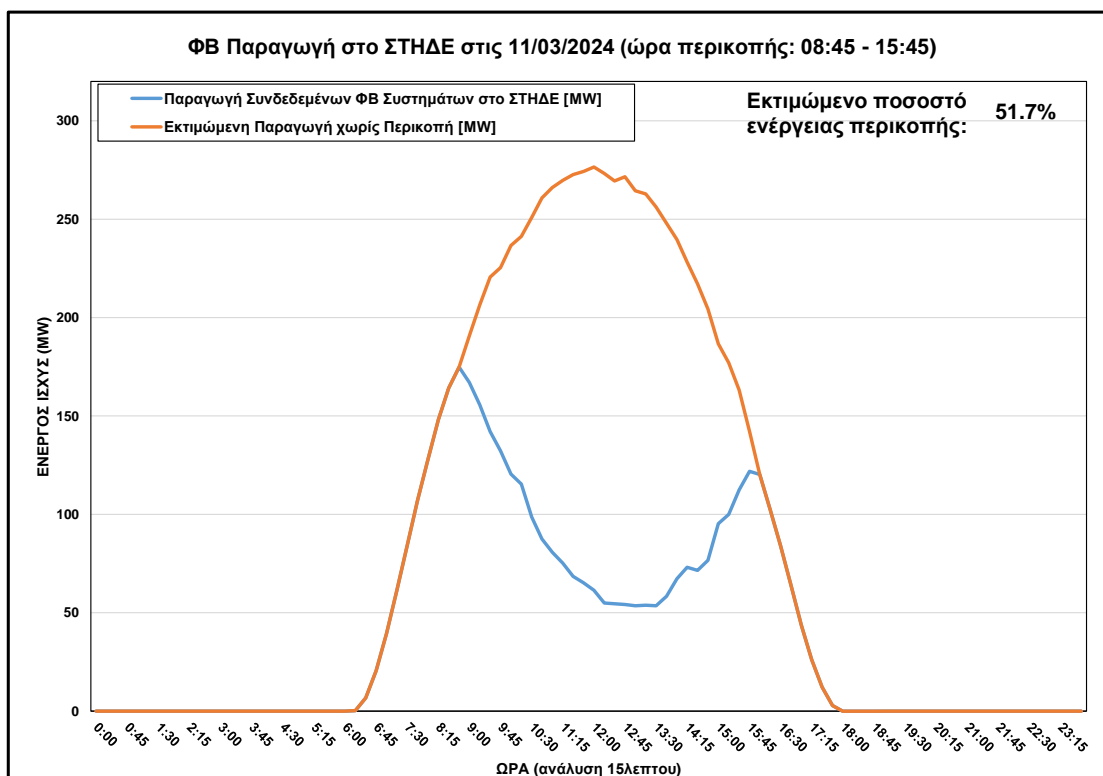


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2002.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1040.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	52.0%

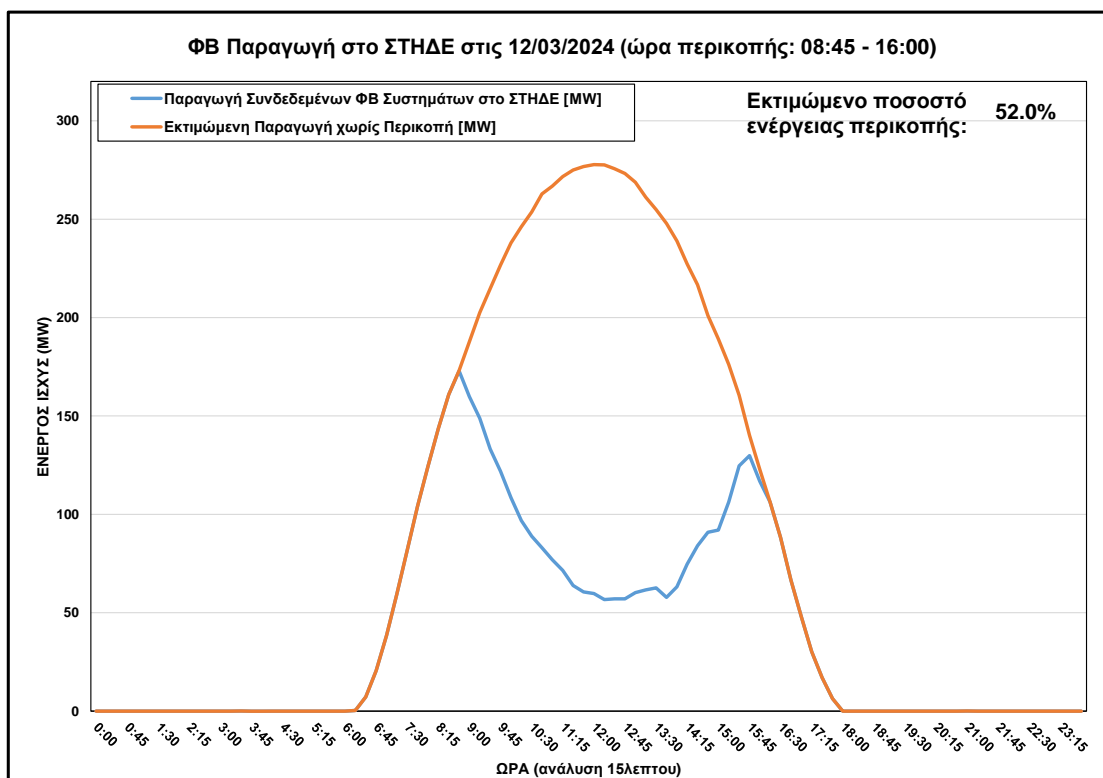


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1676.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	671.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	40.0%

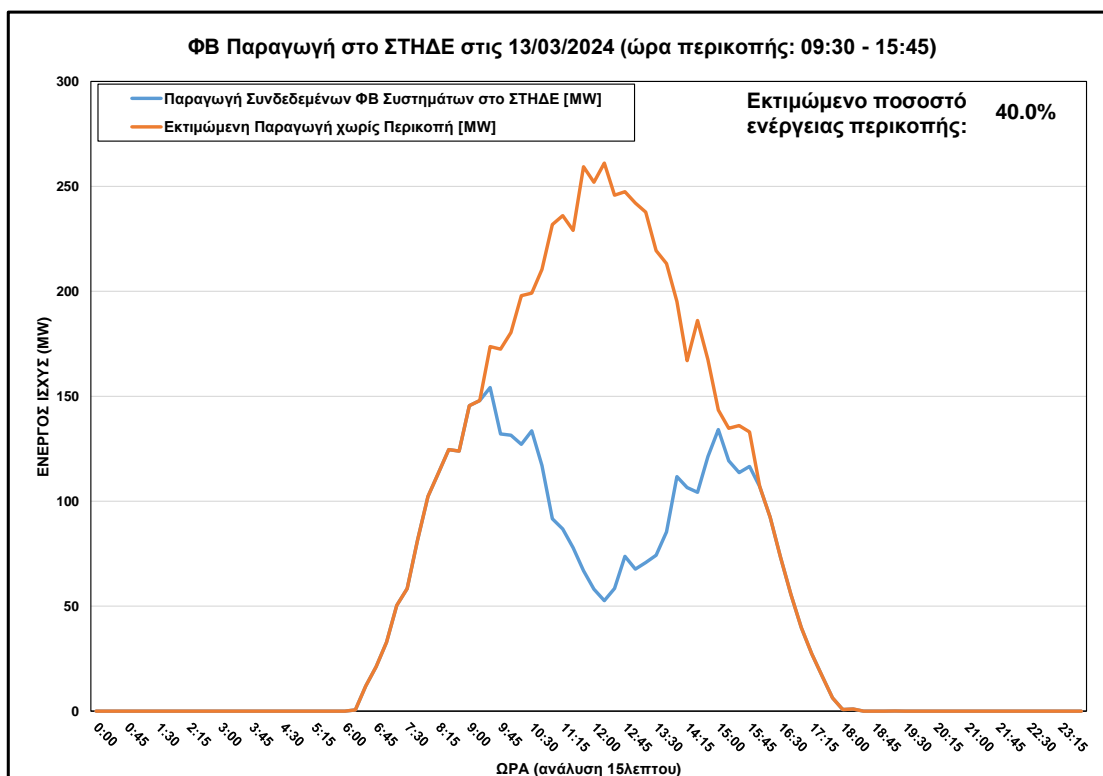


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1748.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	866.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	49.5%

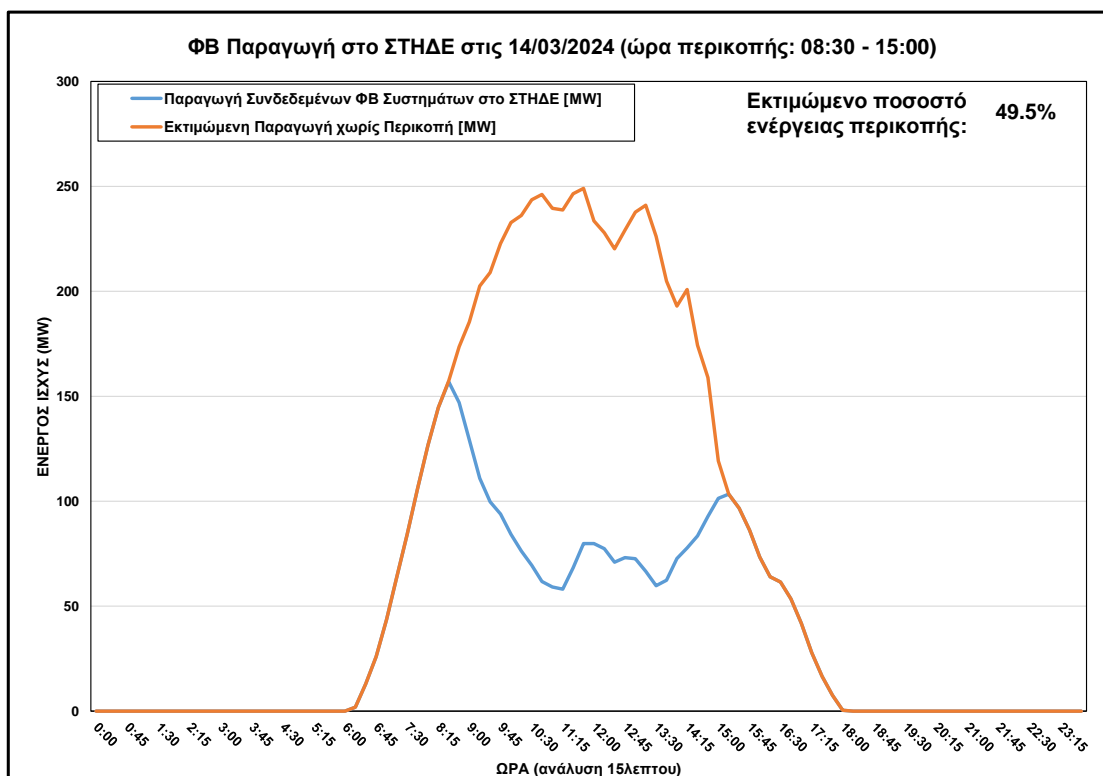


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1467.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	344.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	23.5%

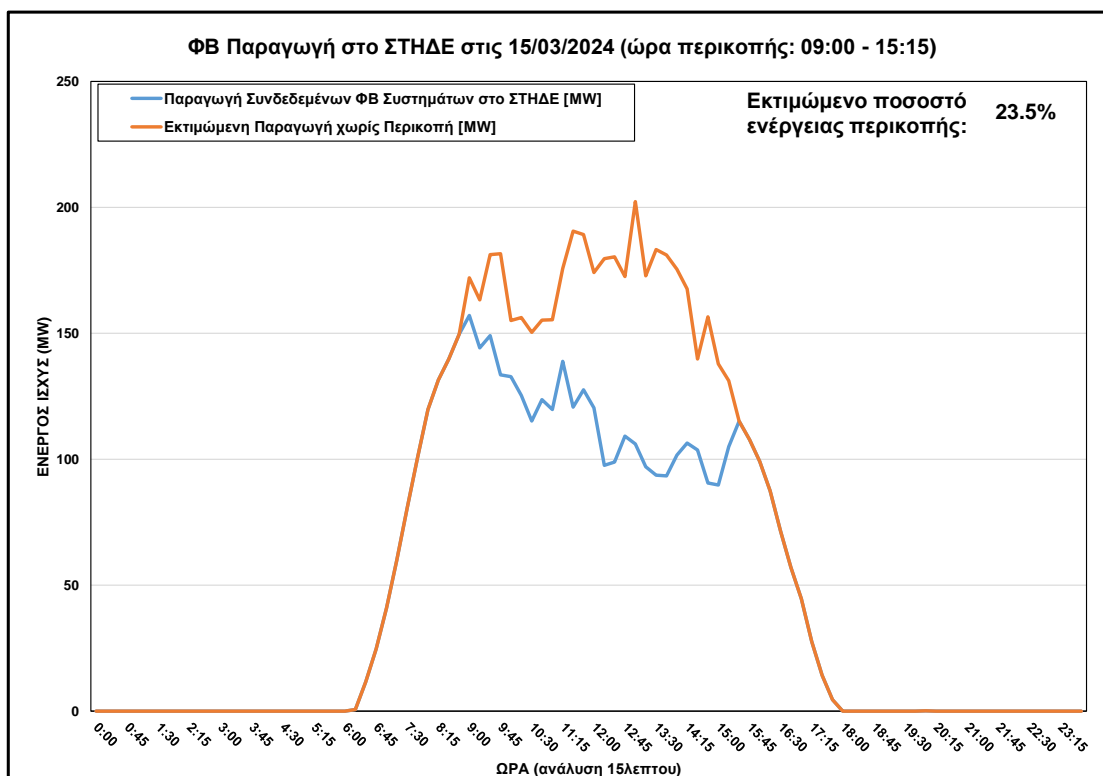


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1539.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	673.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	43.8%

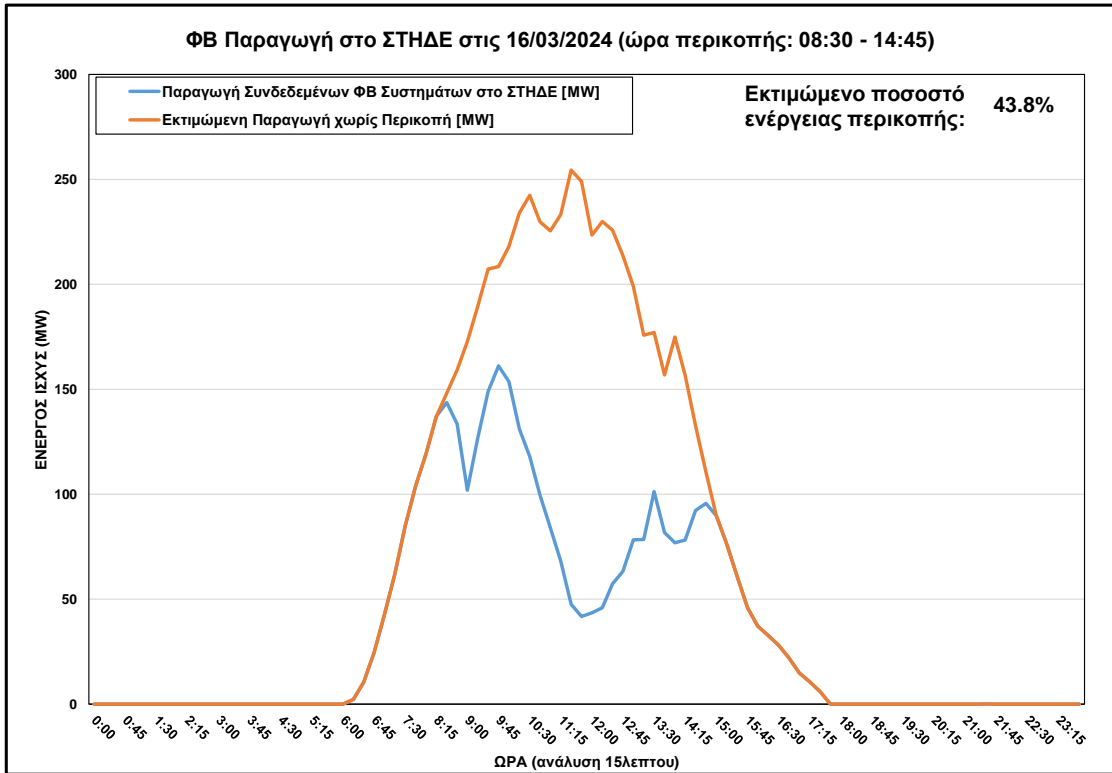


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1136.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	591 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	52.0%

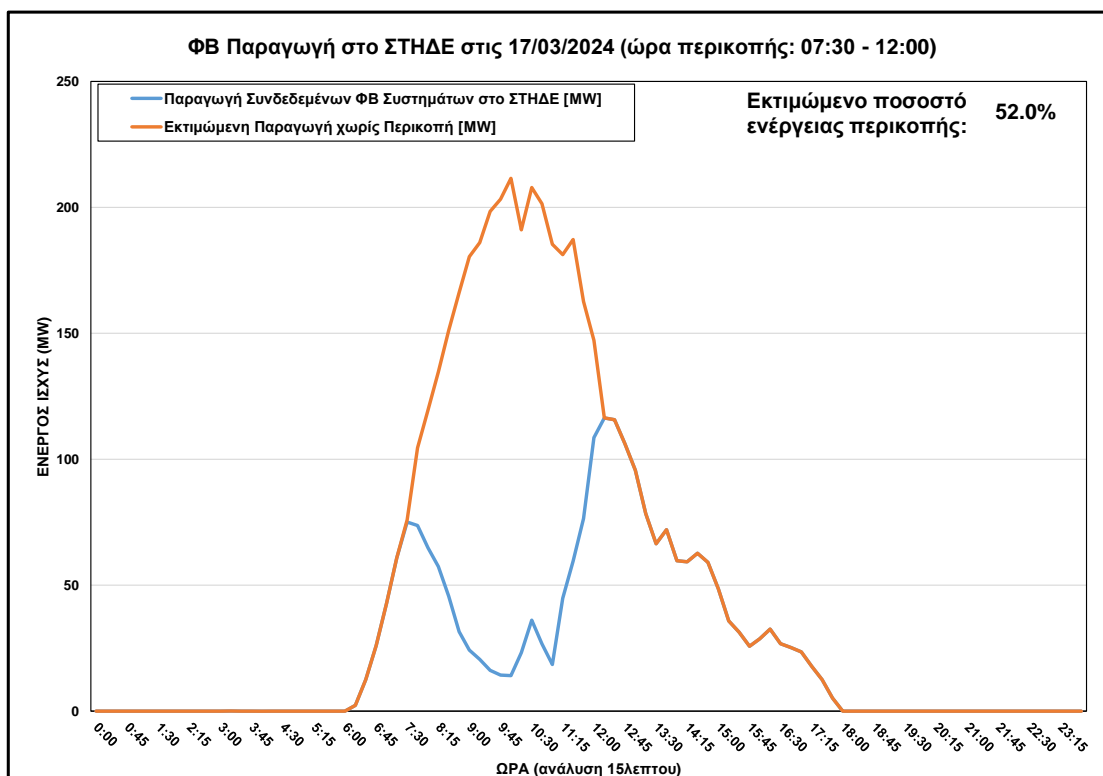


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1059 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	380.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	35.9%

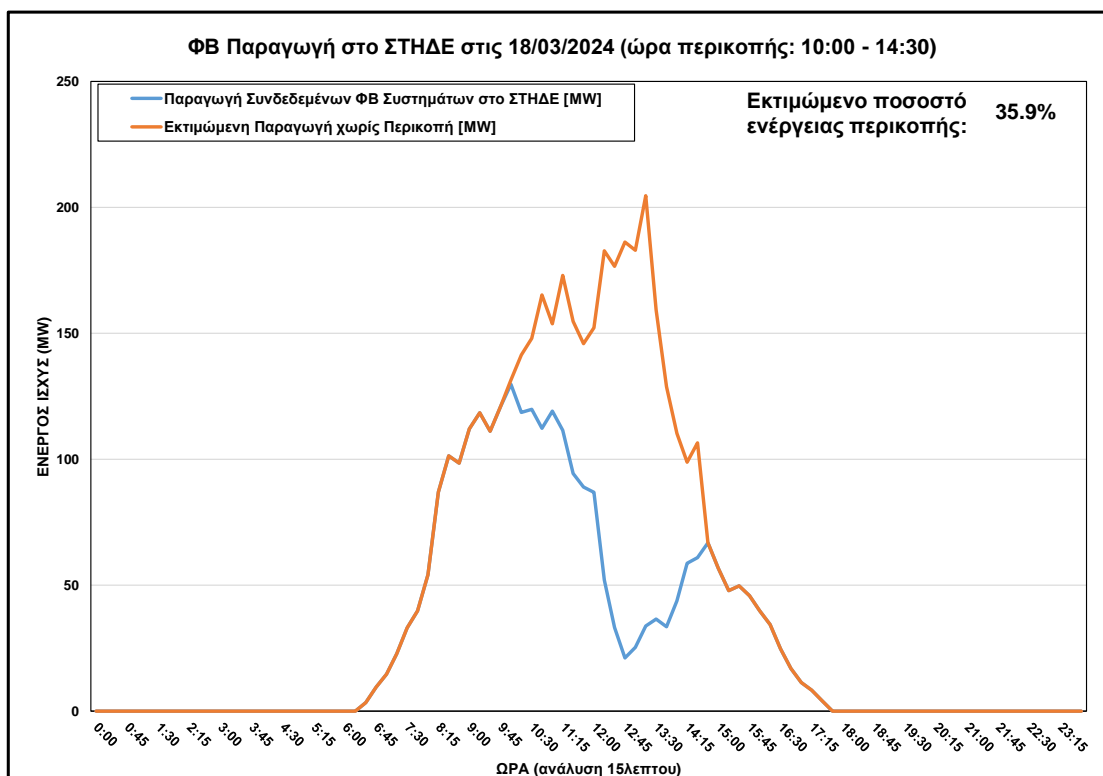


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1822.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	993.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	54.5%

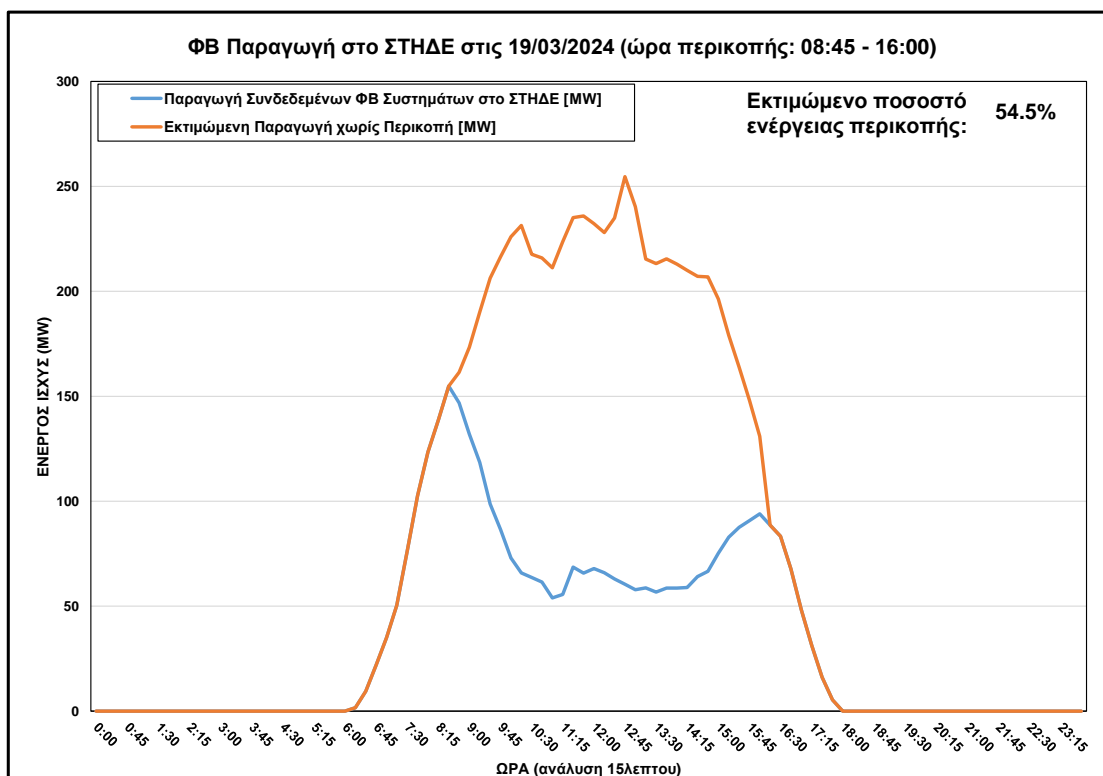


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1284.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	442.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	34.5%

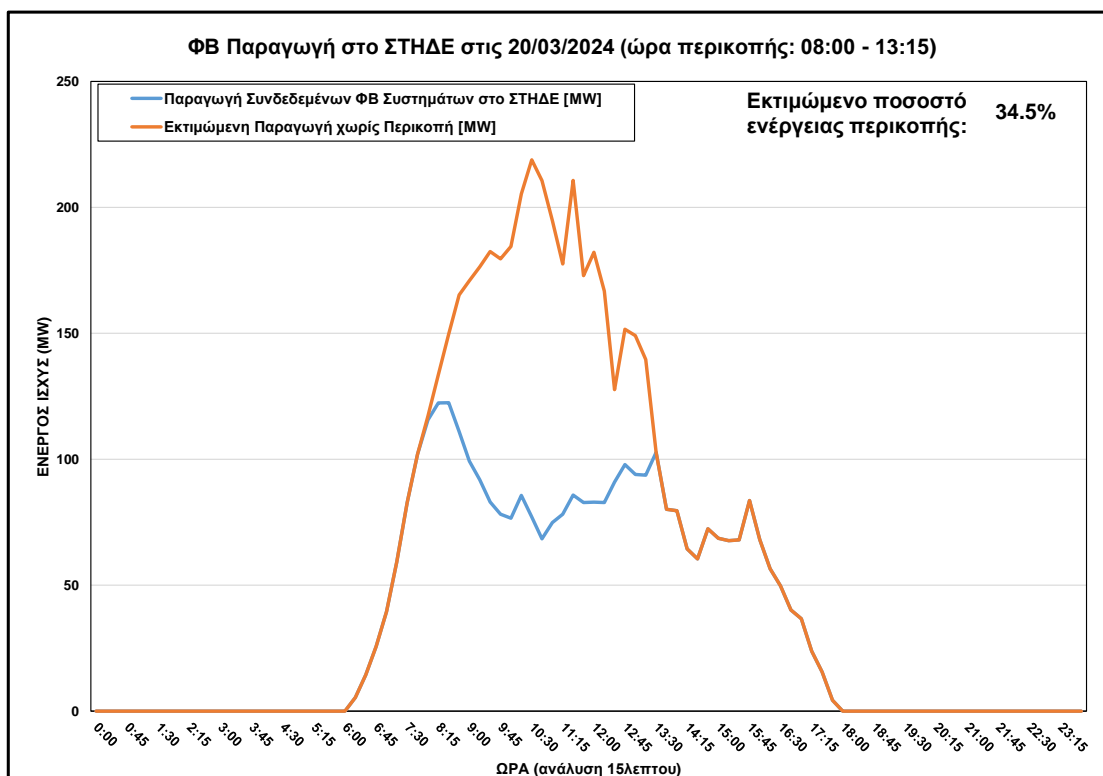


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1777.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1034.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	58.2%

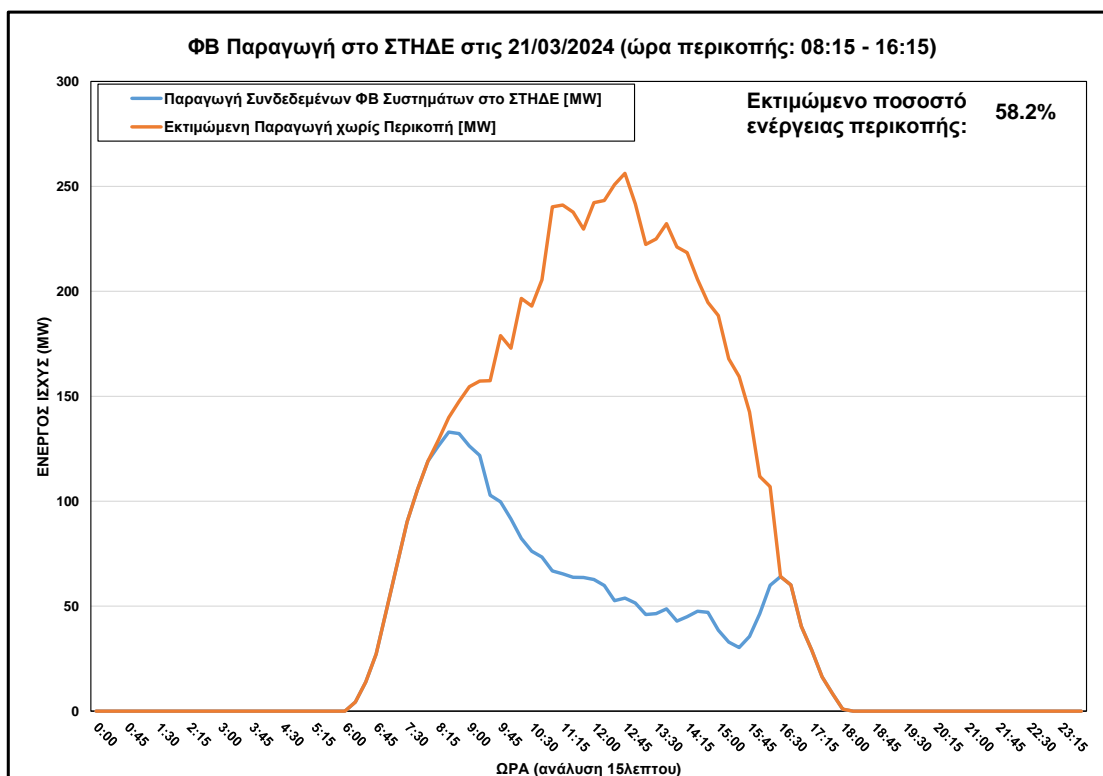


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1907.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1142.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	59.9%

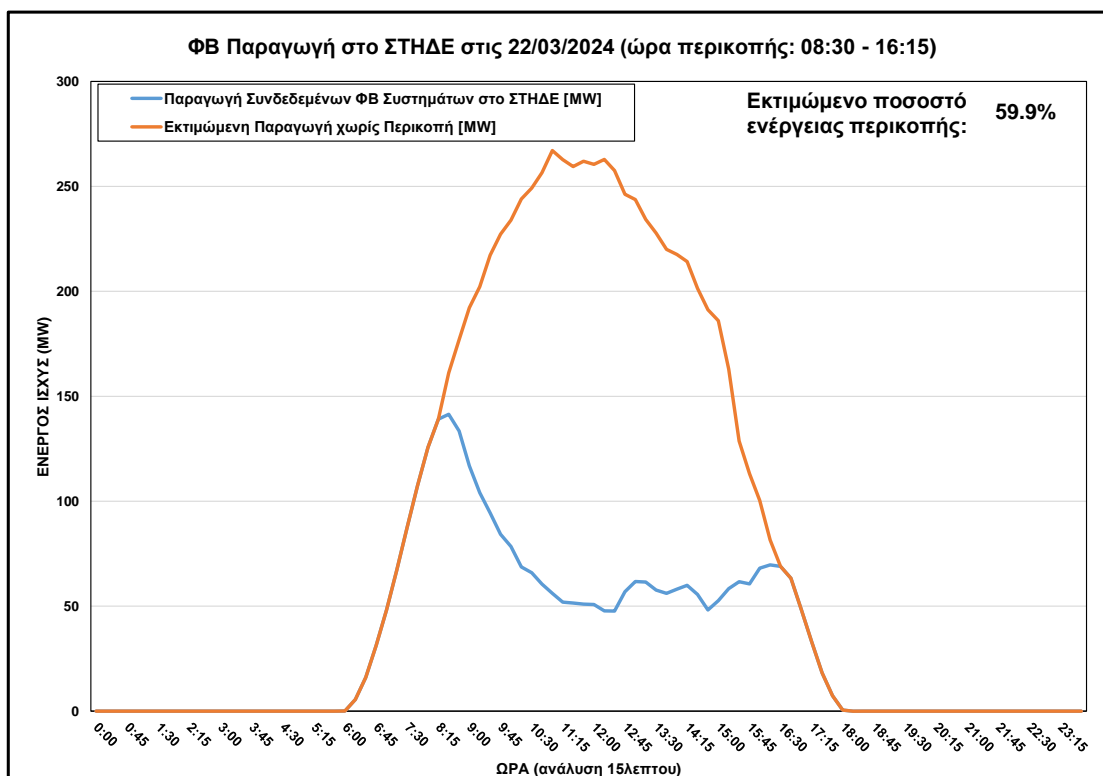


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1762.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	817.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	46.4%

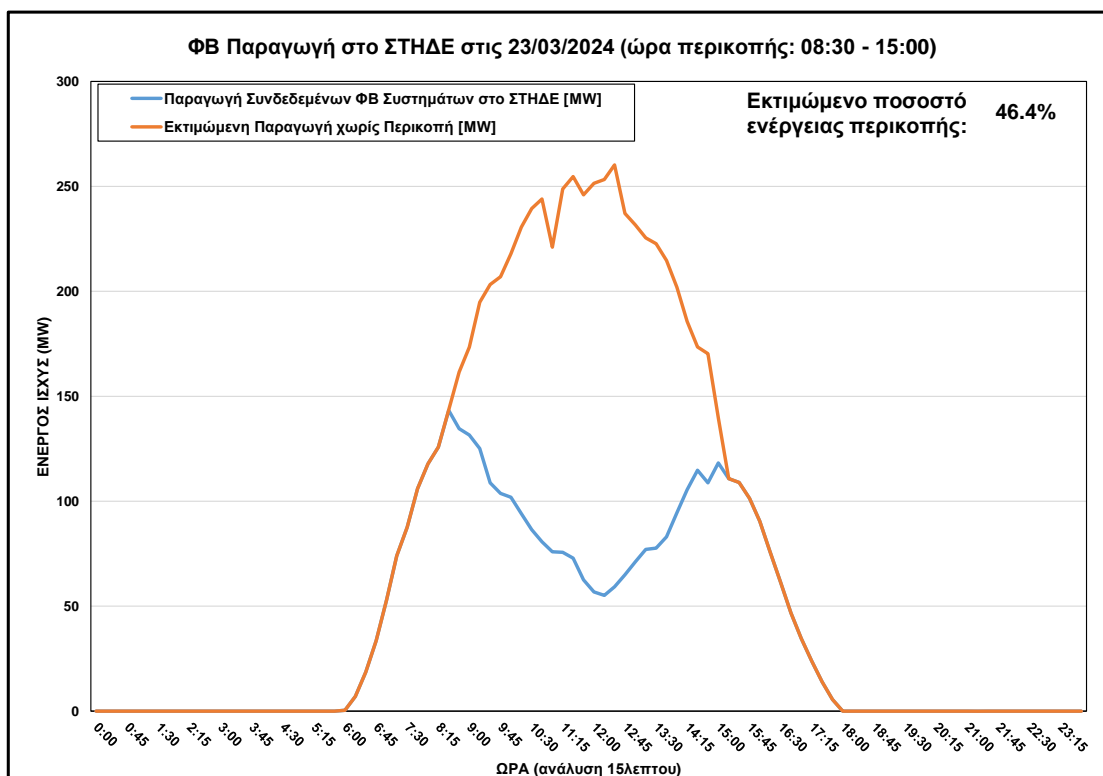


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1765.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1261.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	71.5%

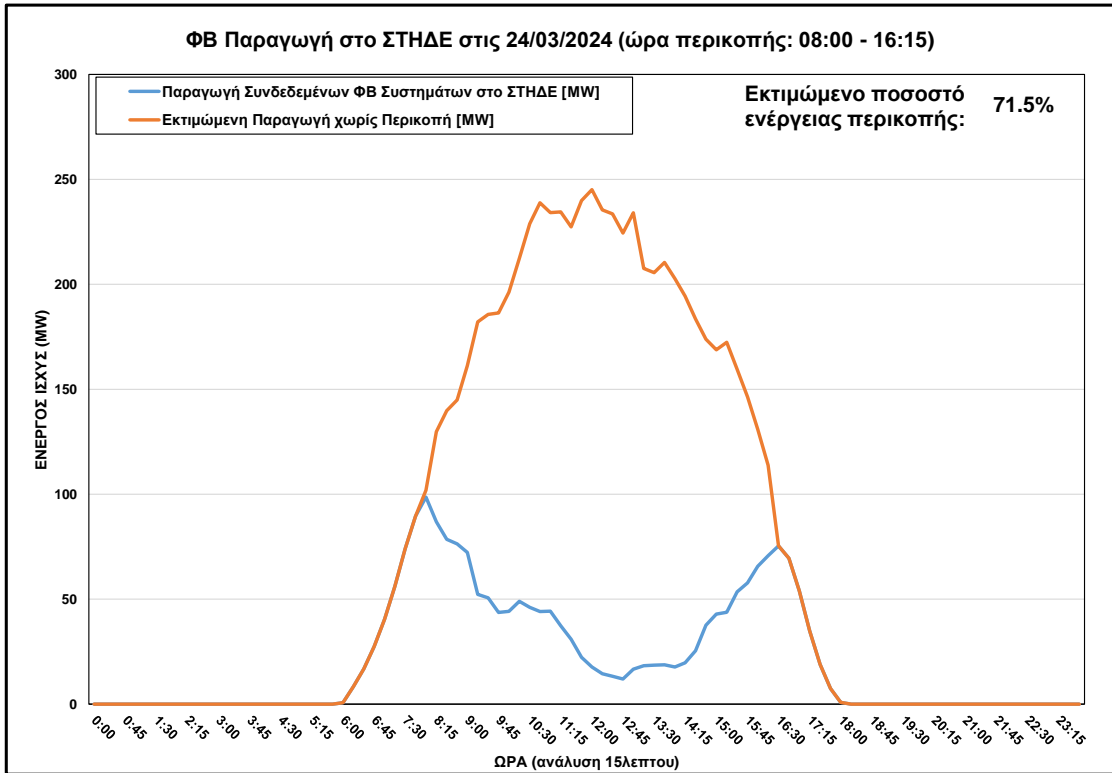


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/03/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	NIC 2
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:30	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1913.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW που αποκόπηκε:	51.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1526.1 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	79.8%		

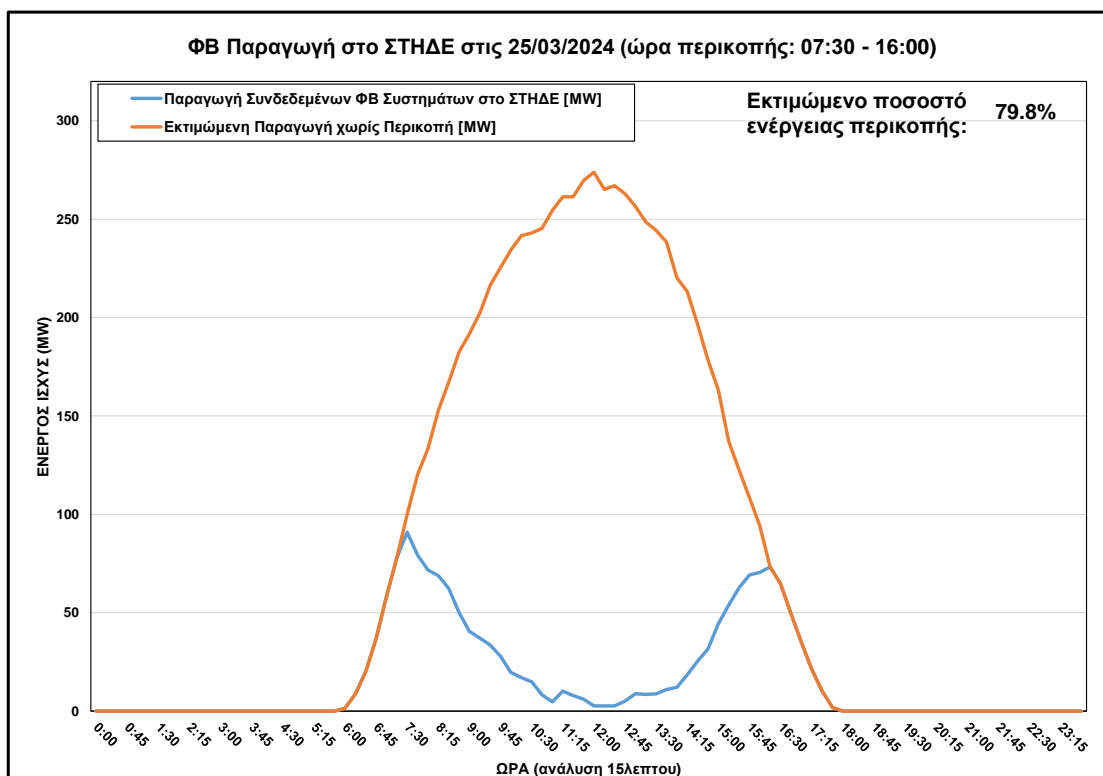


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1661.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	880.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	53.0%

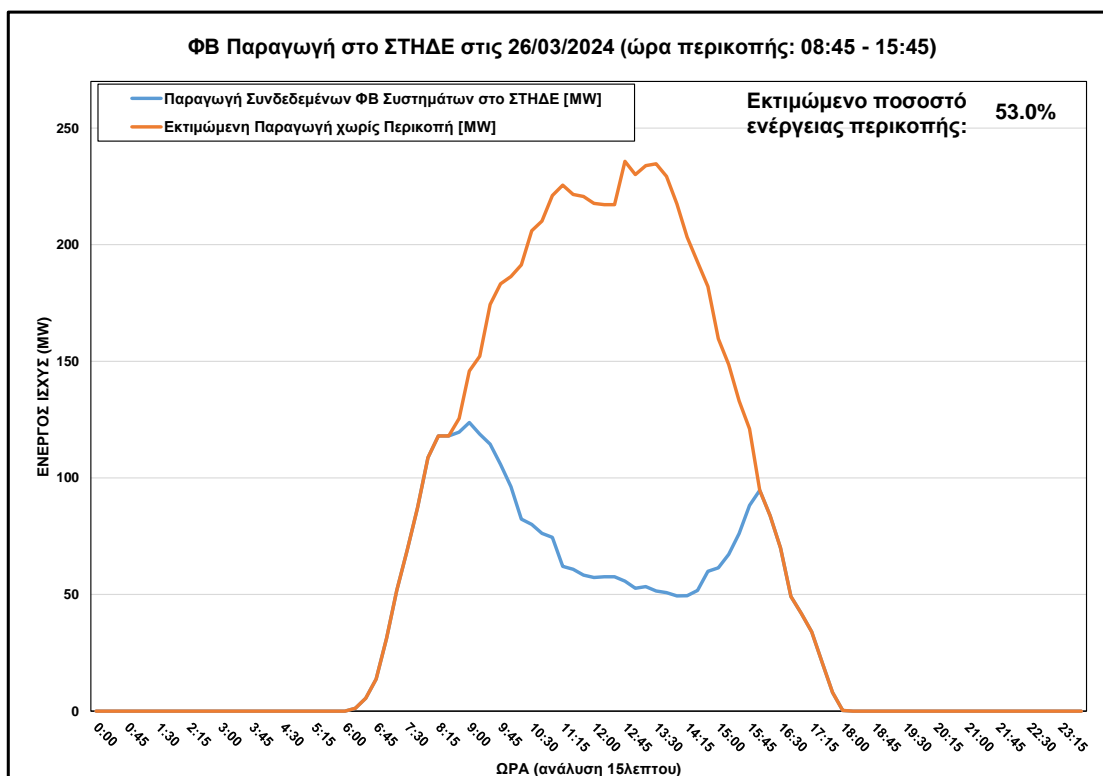


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1334.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	648.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.6%

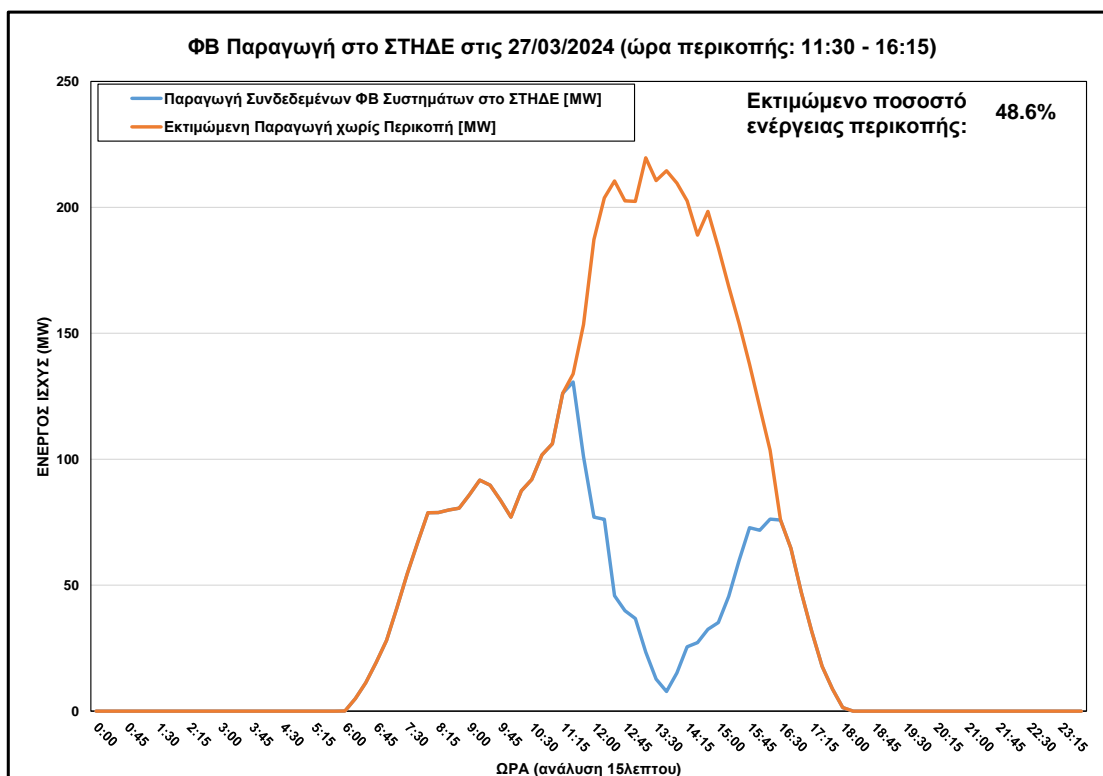


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1860 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1053.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	56.7%

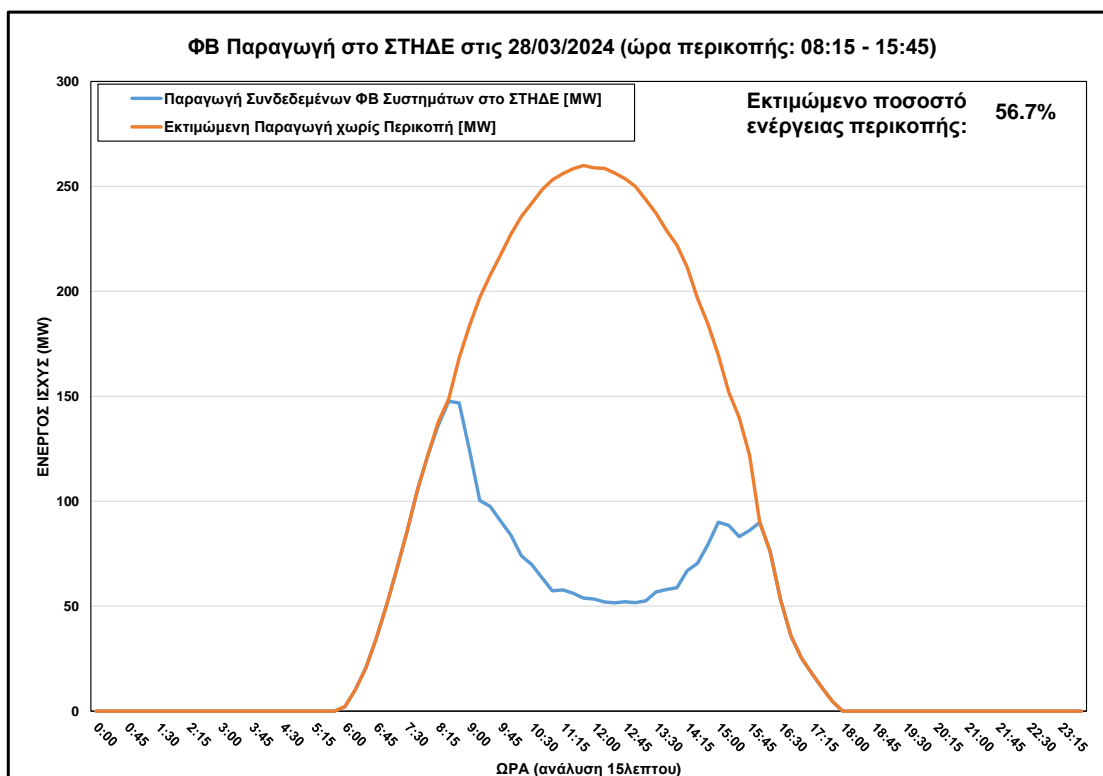

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 29/03/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής 09:30

Ωρα Λήξης Περικοπής 16:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1716.3 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 823.1 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 48.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 29/03/2024 (ώρα περικοπής: 09:30 - 16:15)

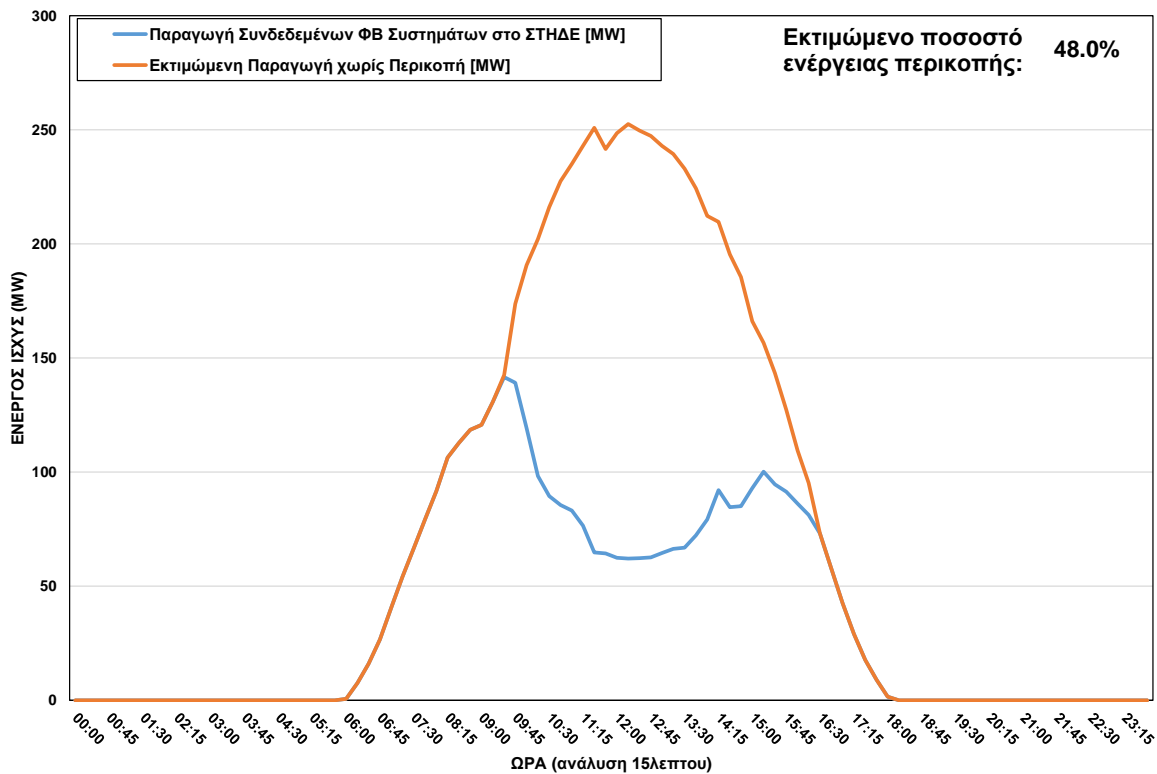


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/03/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	07:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1927.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1278 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	66.3%

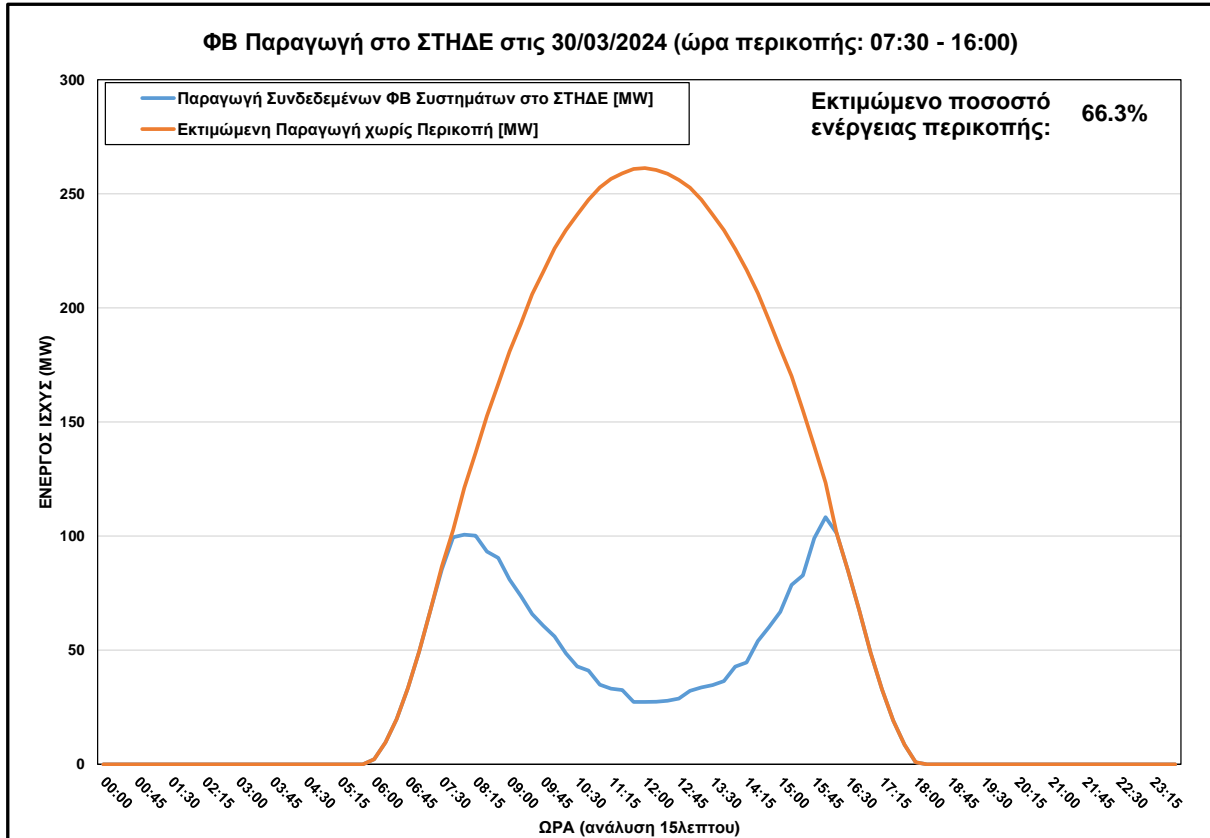


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	31/03/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	NIC 2, LIM 1, FAM-LAR 1
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:30	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1967.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW που αποκόπηκε:	185.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1534.7 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	78.0%		

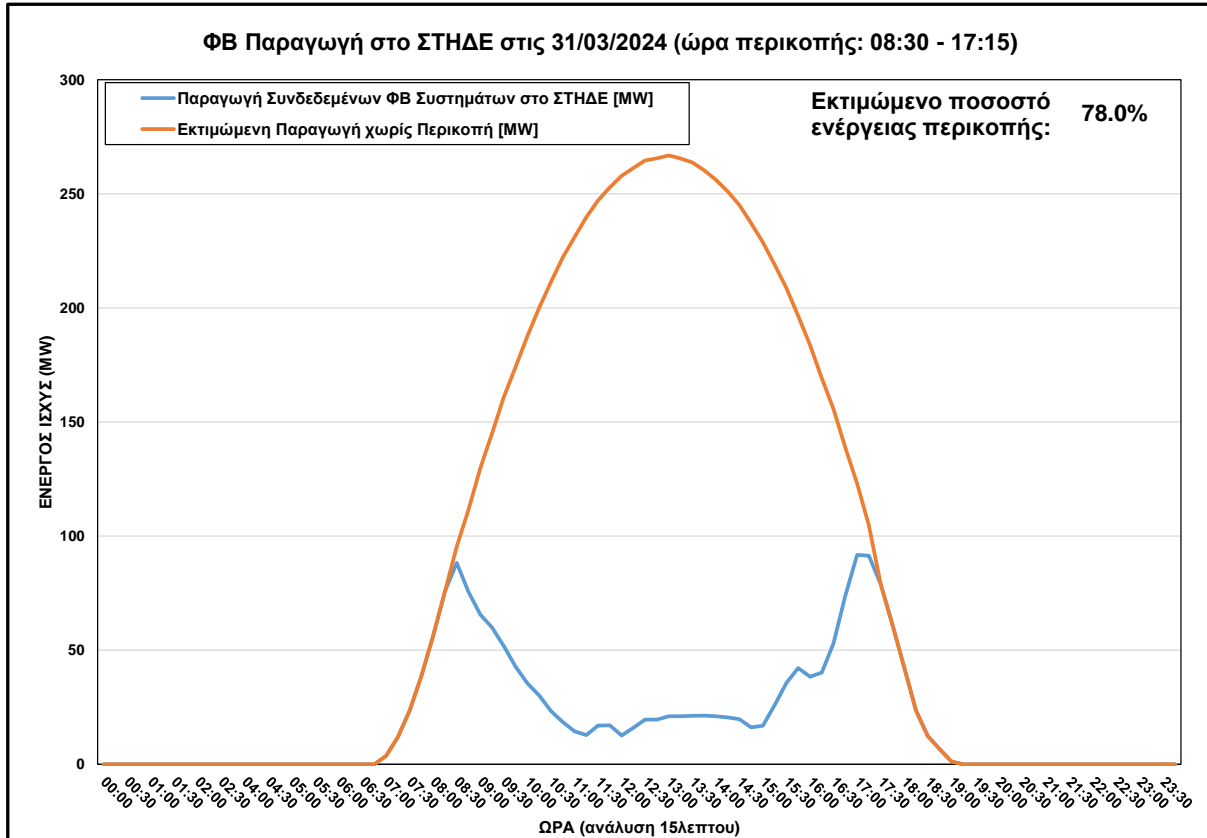


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/04/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW <= P < 500kW: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	NIC 2, PAF-1
Ωρα Έναρξης Περικοπής	08:30	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΓΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2016.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW <= P < 500kW που αποκόπηκε:	121.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1676.2 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	83.1%		

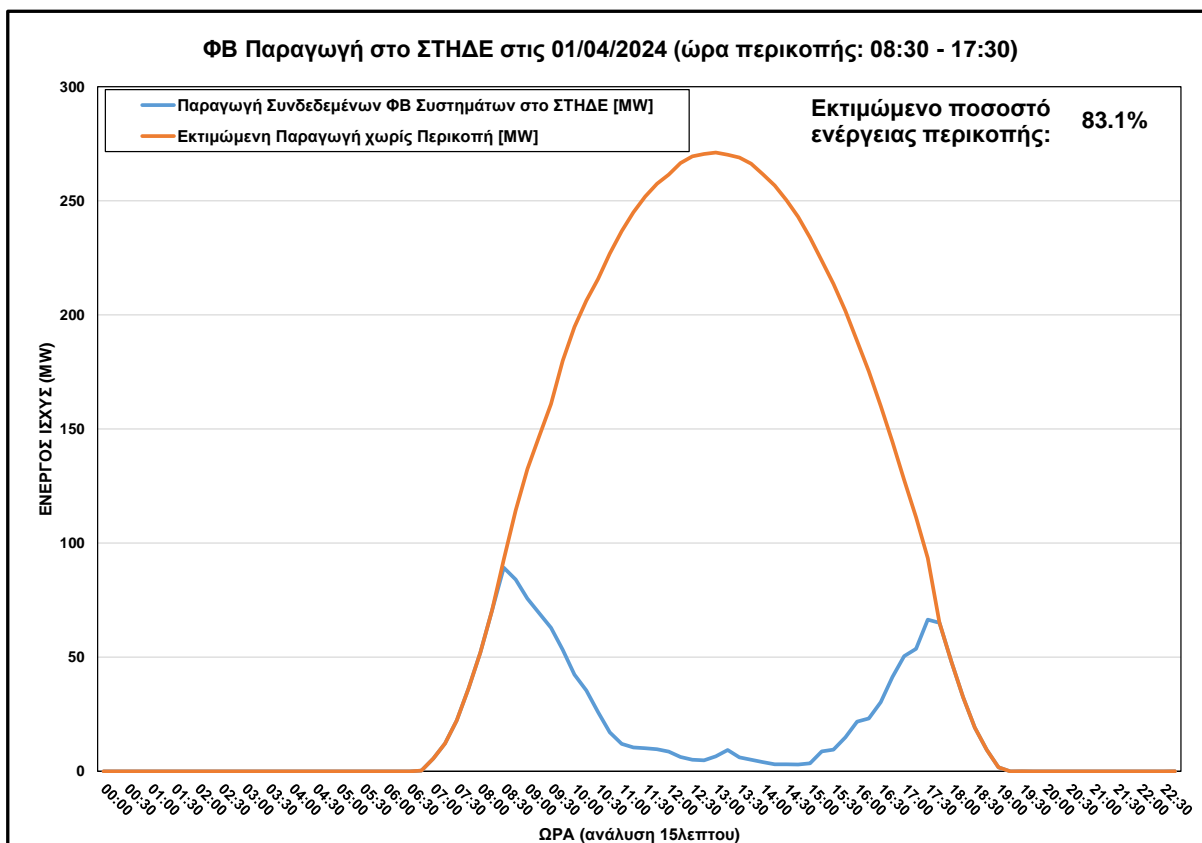


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/04/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2013.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	964.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	47.9%

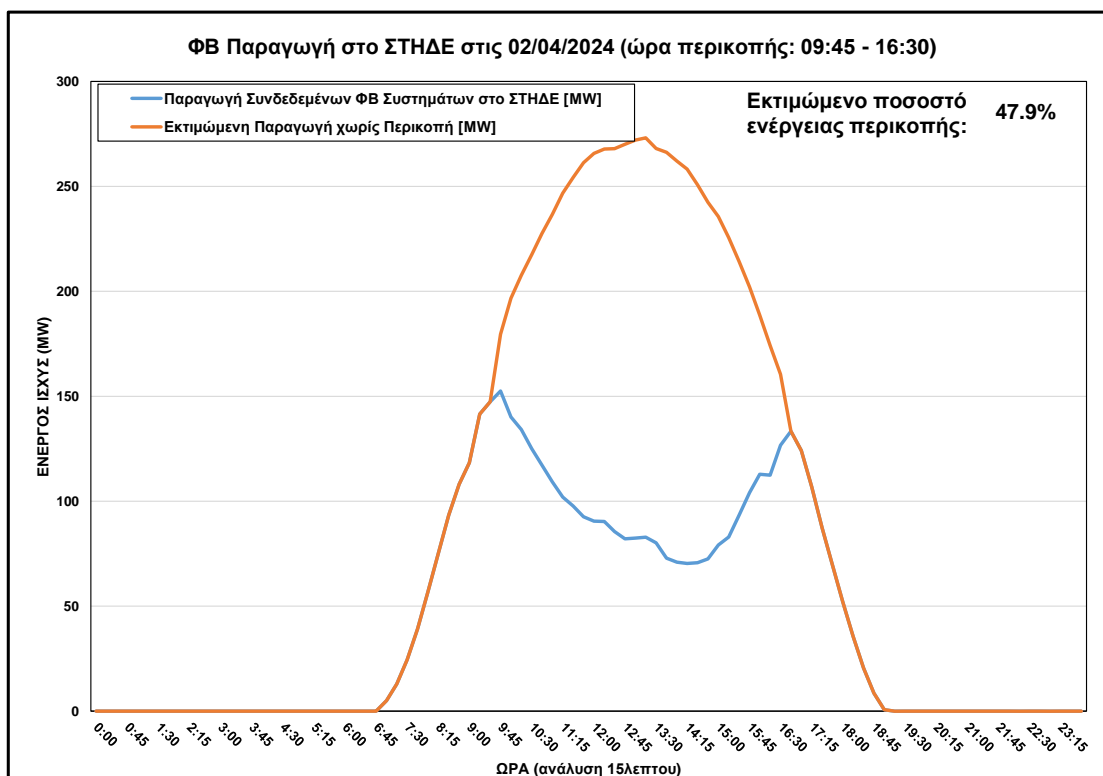


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/04/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2047 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1000.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.9%

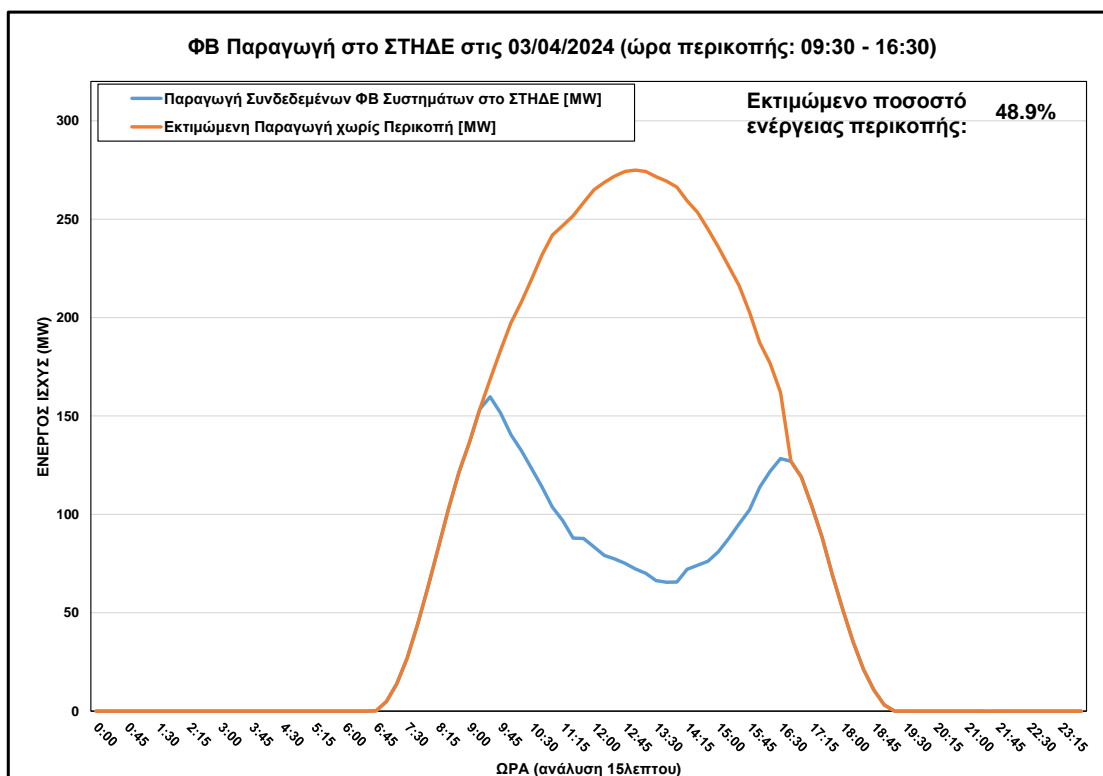


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/04/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2036.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1066.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	52.4%

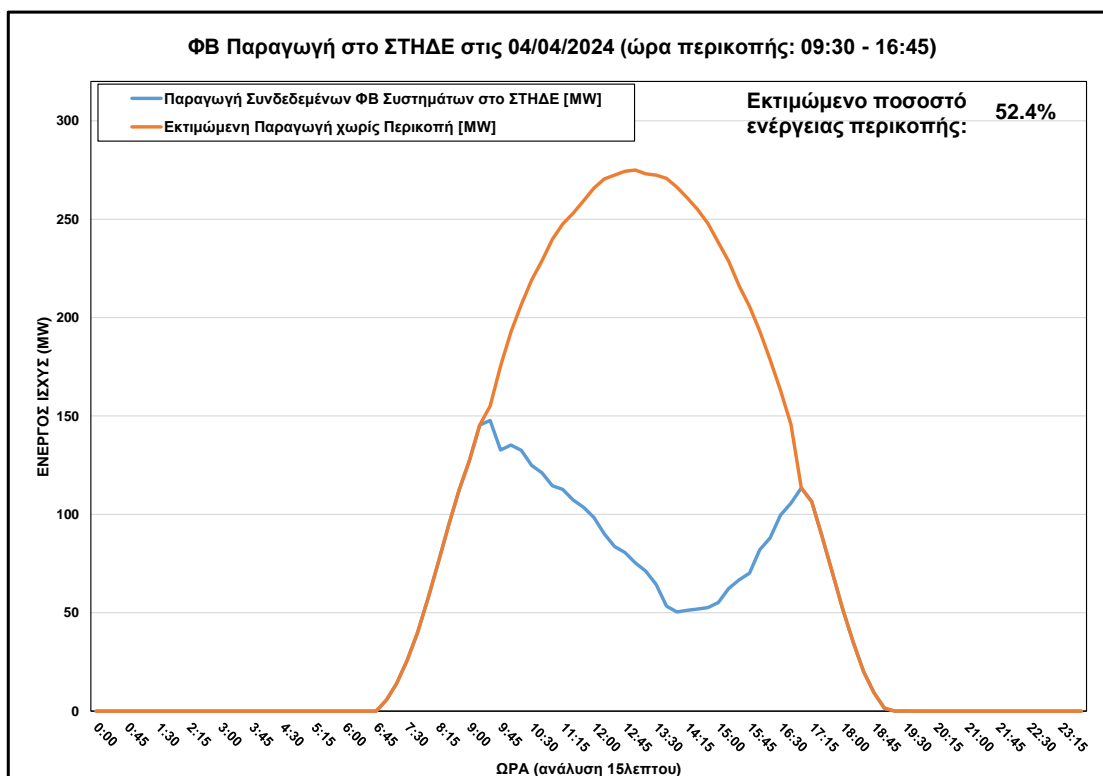


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/04/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2110.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1206 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	57.1%

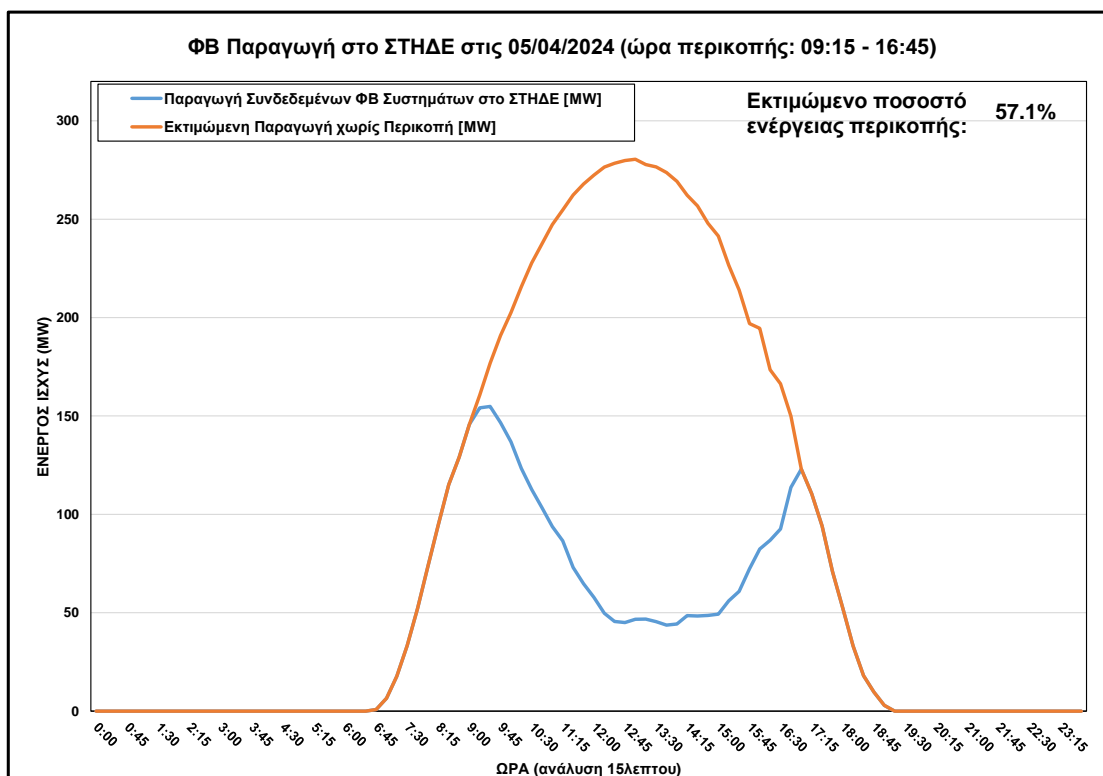


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/04/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1700.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	822.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.4%

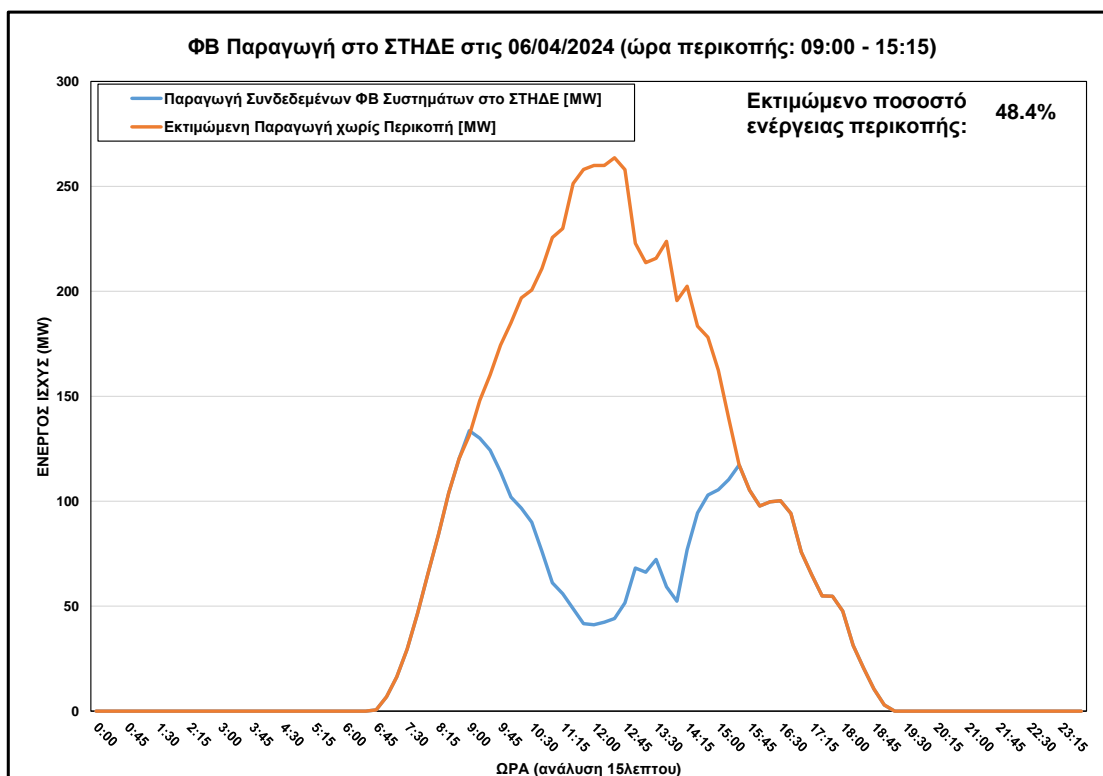


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/04/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW $\leq P < 500kW$: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	NIC 2, PAF-1, NIC 1
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:00	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1874.9 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW $\leq P < 500kW$ που αποκόπηκε:	109.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1509 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	80.5%		

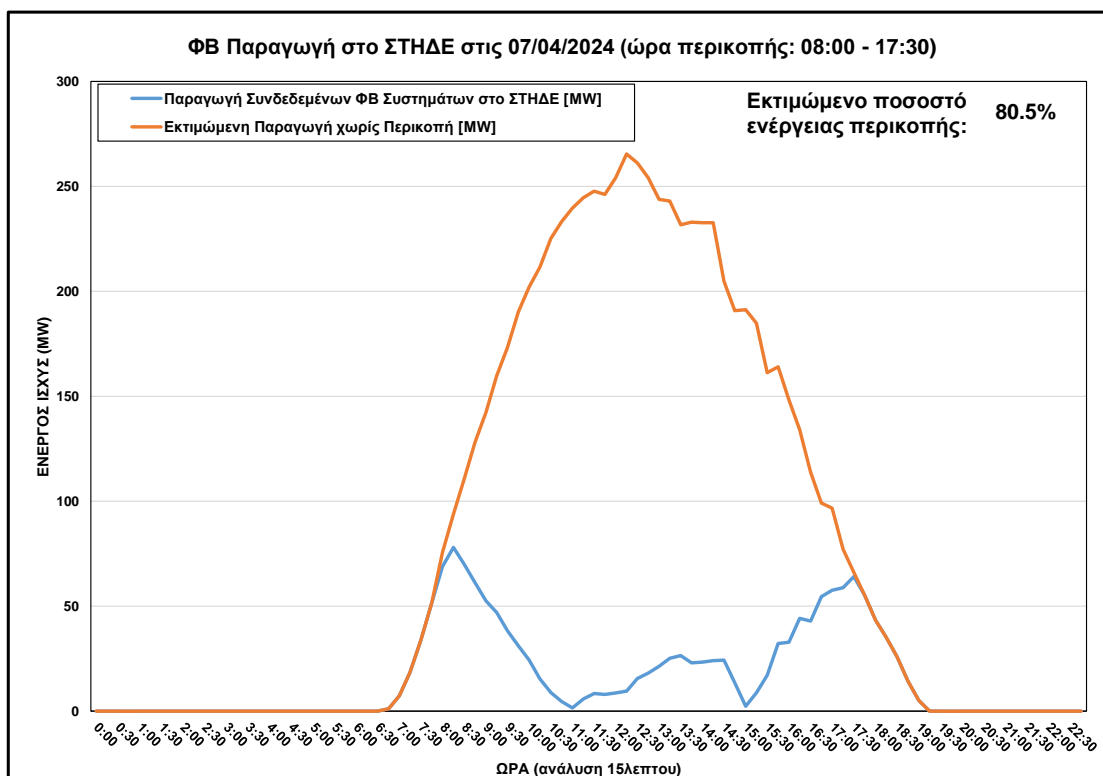


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/04/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1549 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	714.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	46.1%

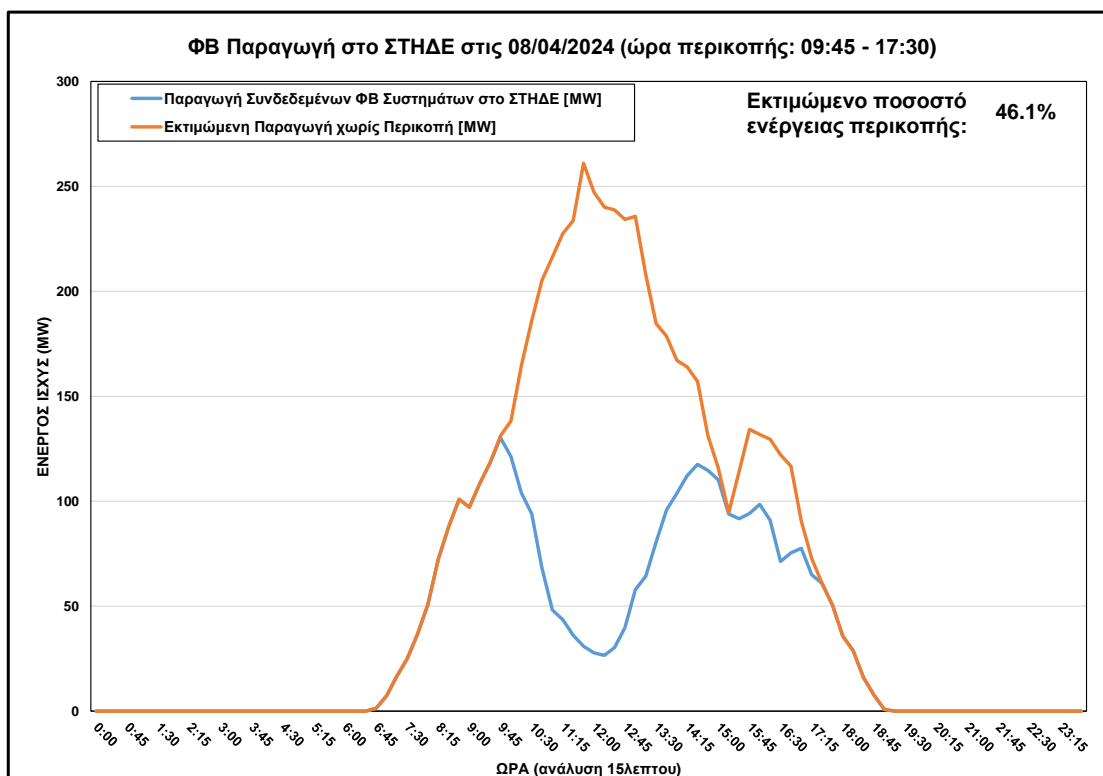

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 10/04/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής: 09:30

Ωρα Λήξης Περικοπής: 16:30

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 1307.6 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 222.5 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 17.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 10/04/2024 (ώρα περικοπής: 09:30 - 16:30)

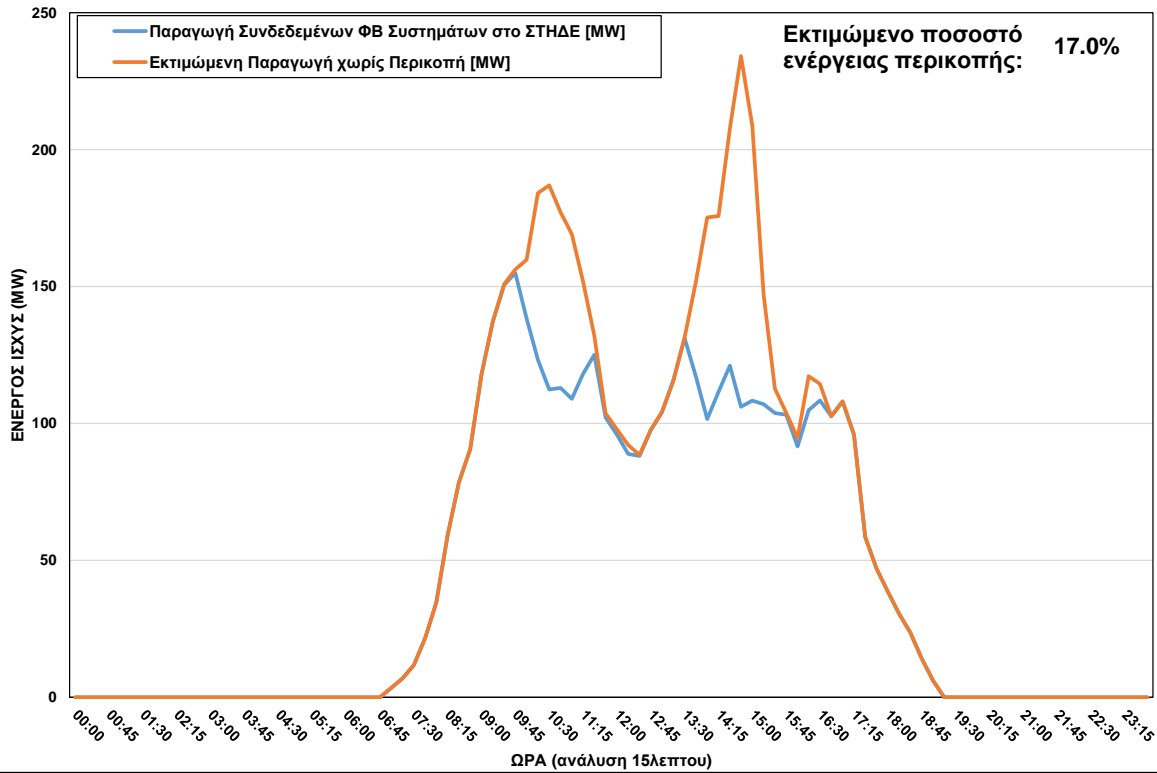


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/04/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1904.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	876.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	46.0%

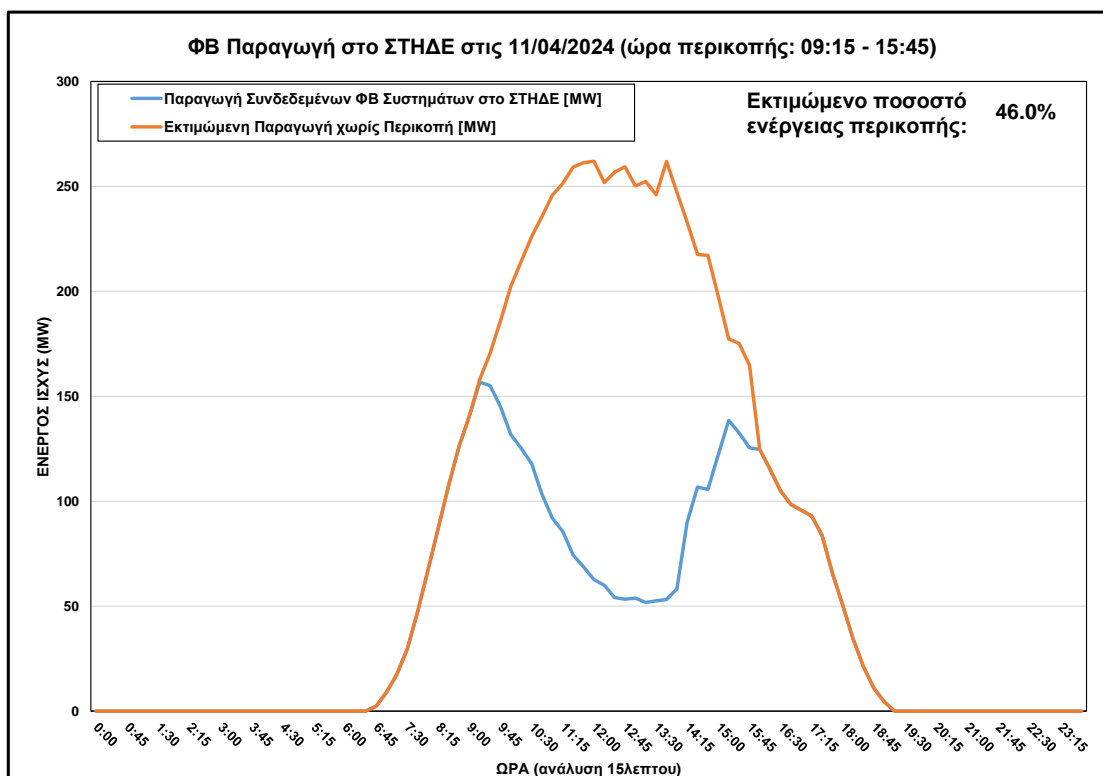


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/04/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1779 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	635.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	35.7%

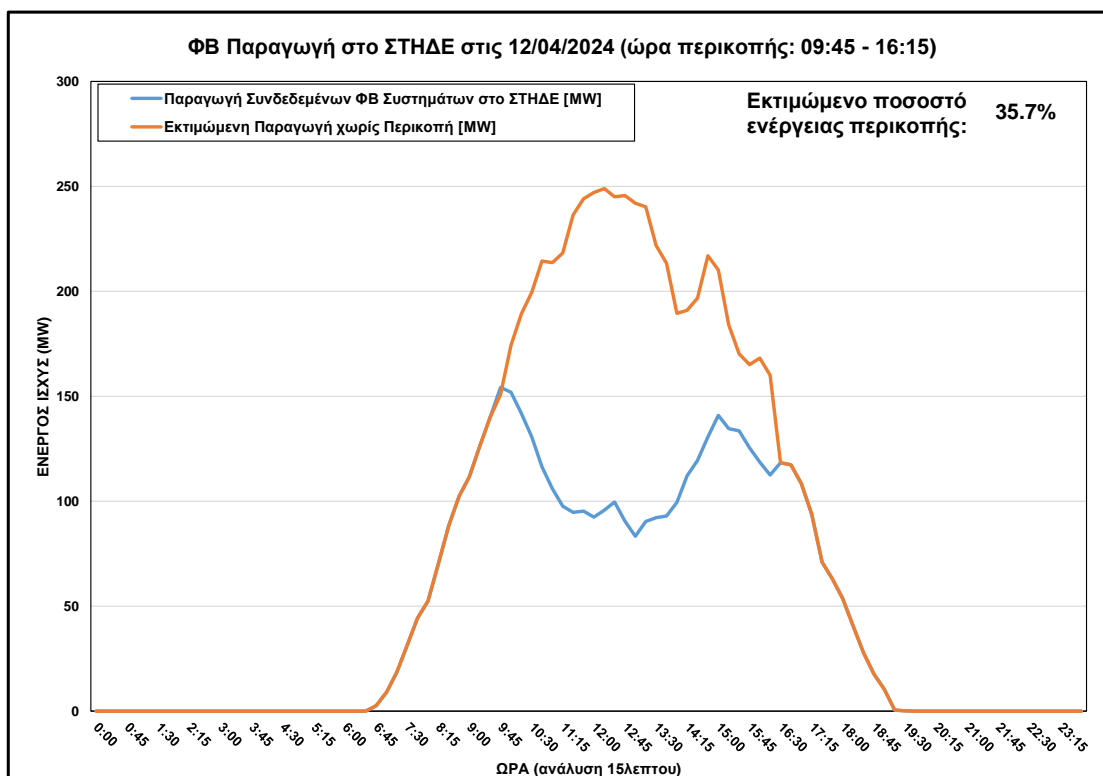


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/04/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1979.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1335.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.5%

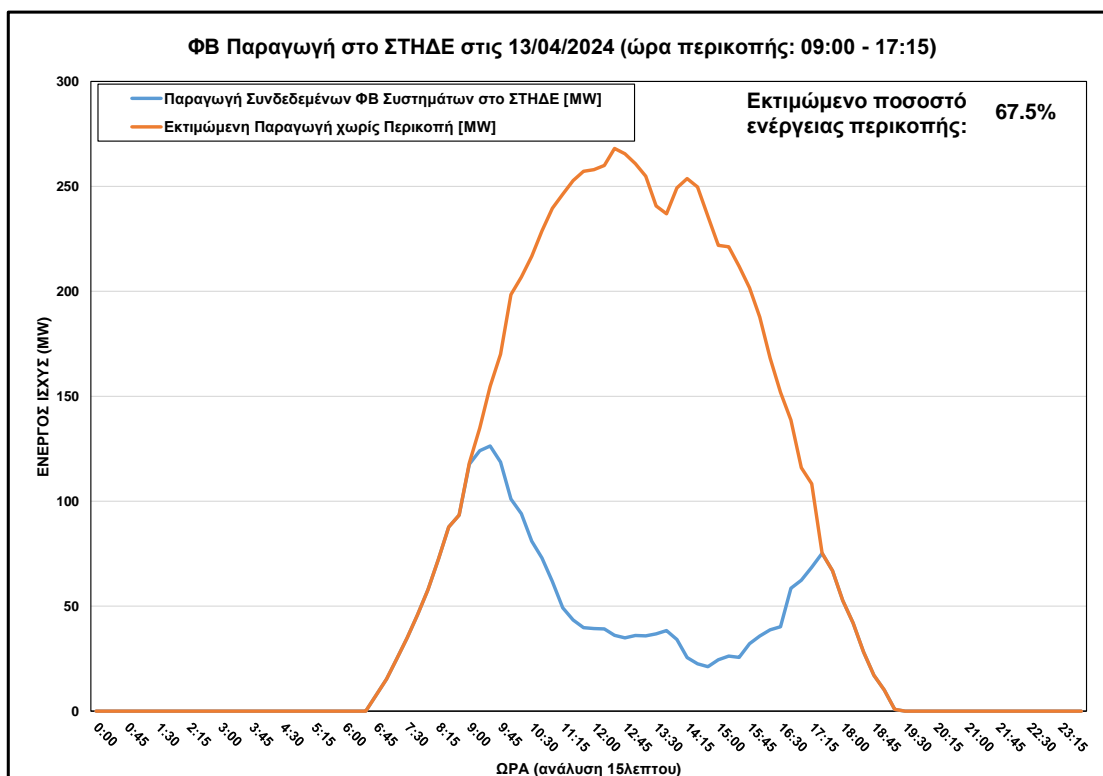


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/04/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW $\leq P < 500kW$: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων: NIC 2,PAF-1,LAR 1,LIM 1,NIC 1	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2091.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW $\leq P < 500kW$ που αποκόπηκε:	306 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1679.2 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	80.3%		

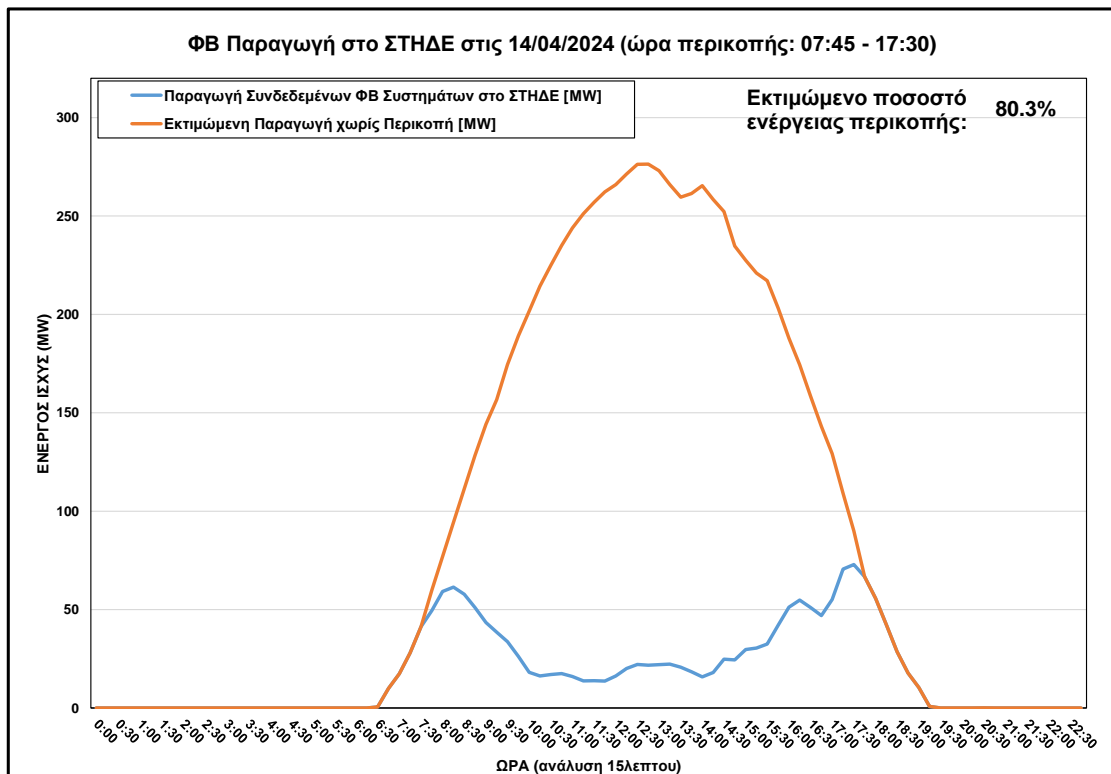


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/04/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2238.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1338.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	59.8%

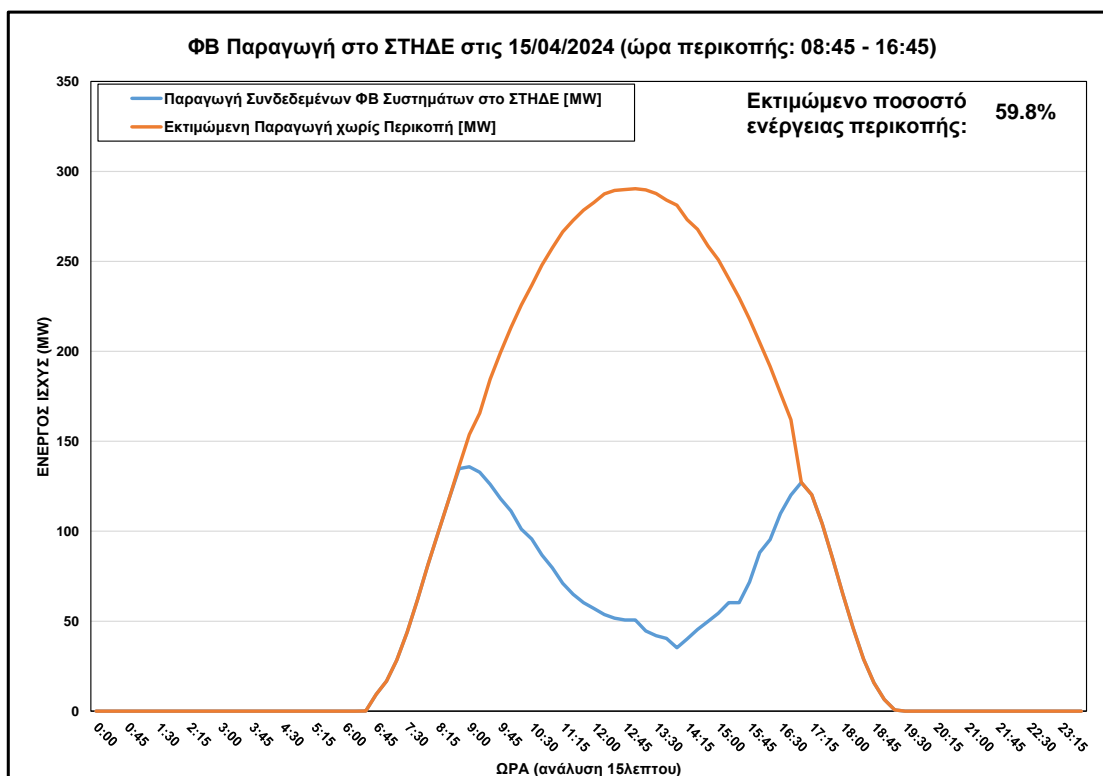


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/04/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2161.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1058.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	49.0%

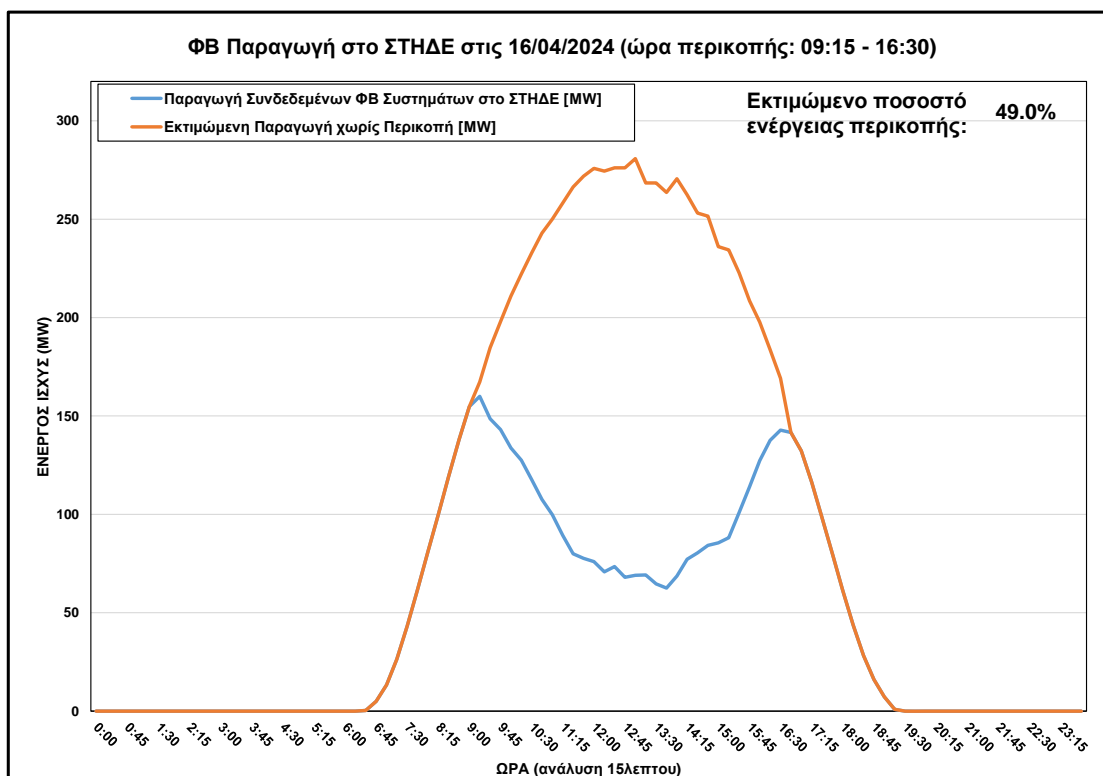


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/04/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2269.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1363.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	60.1%

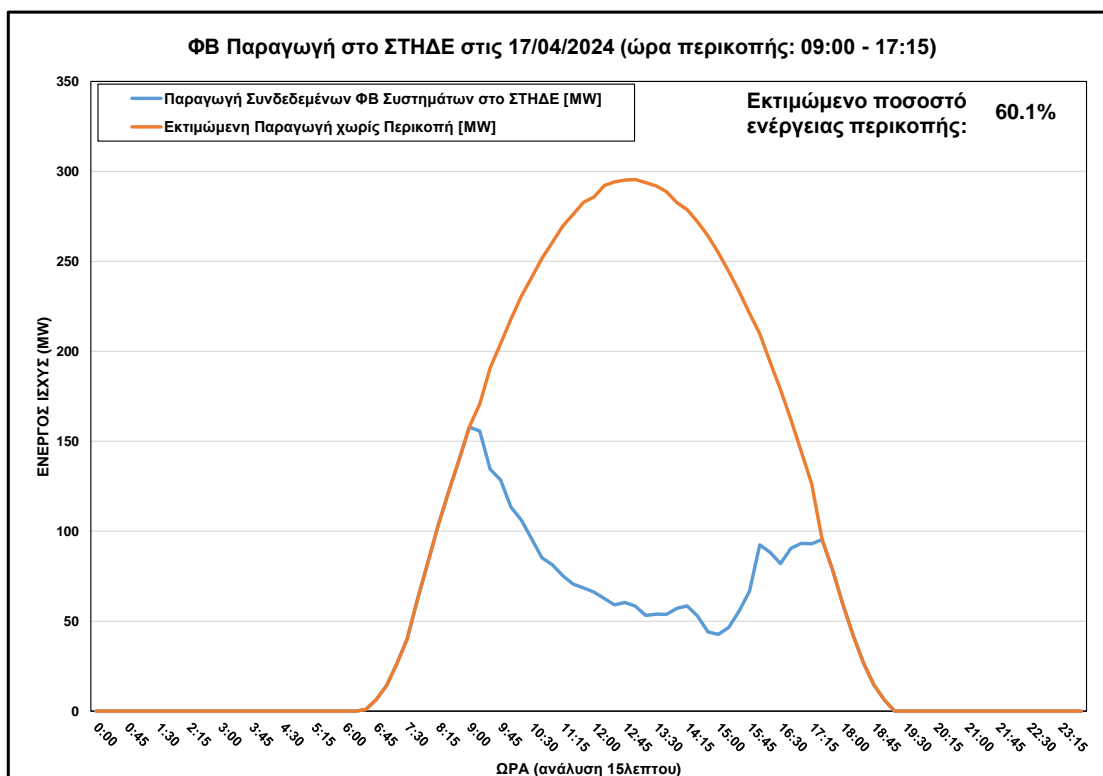


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/04/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1971.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	744.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	37.8%

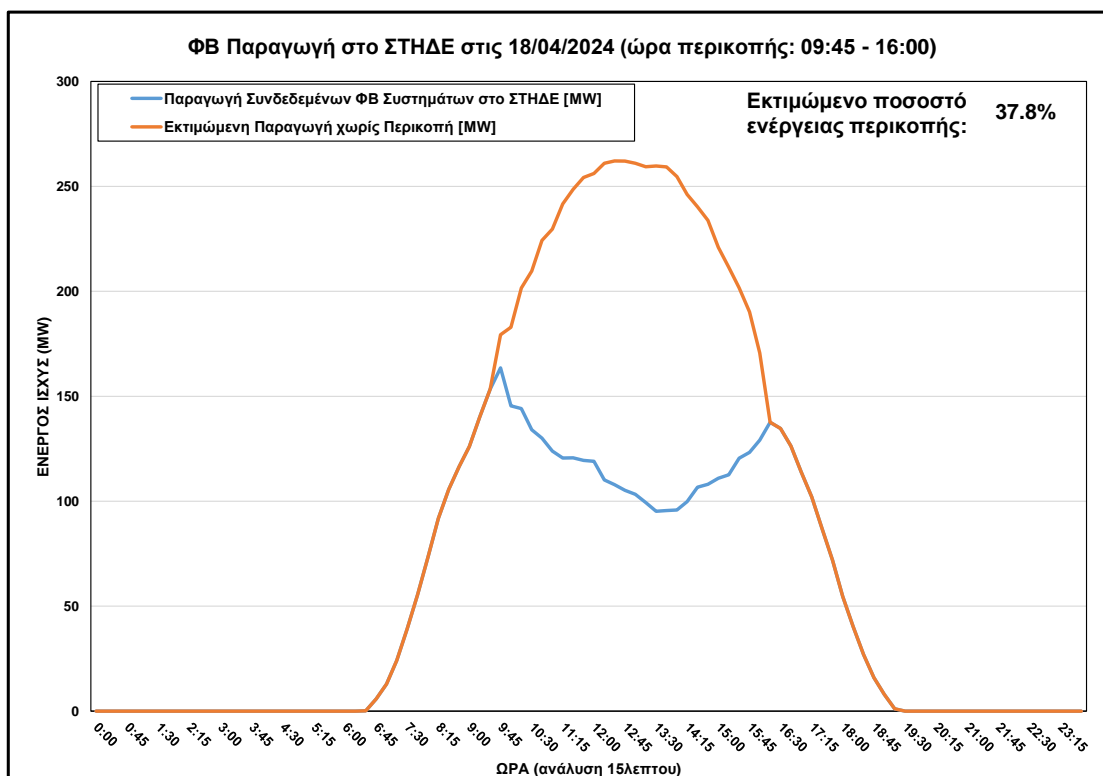


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/04/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2066.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	835.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	40.4%

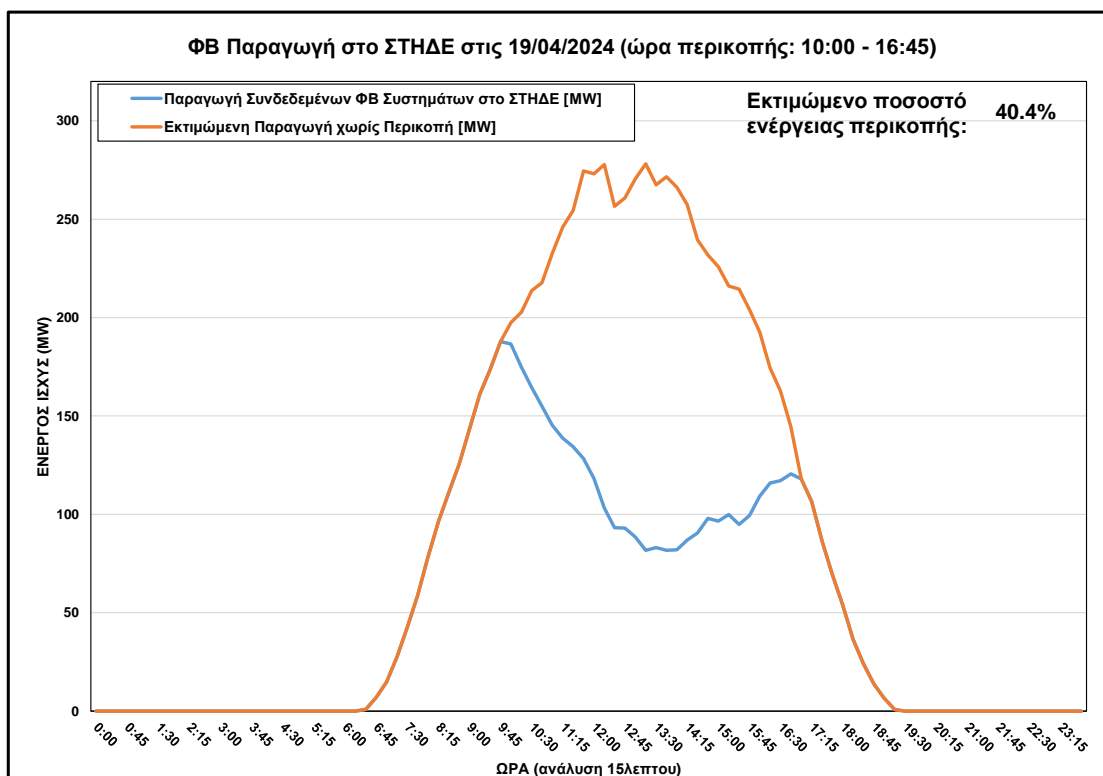


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/04/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1149.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	460.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	40.1%

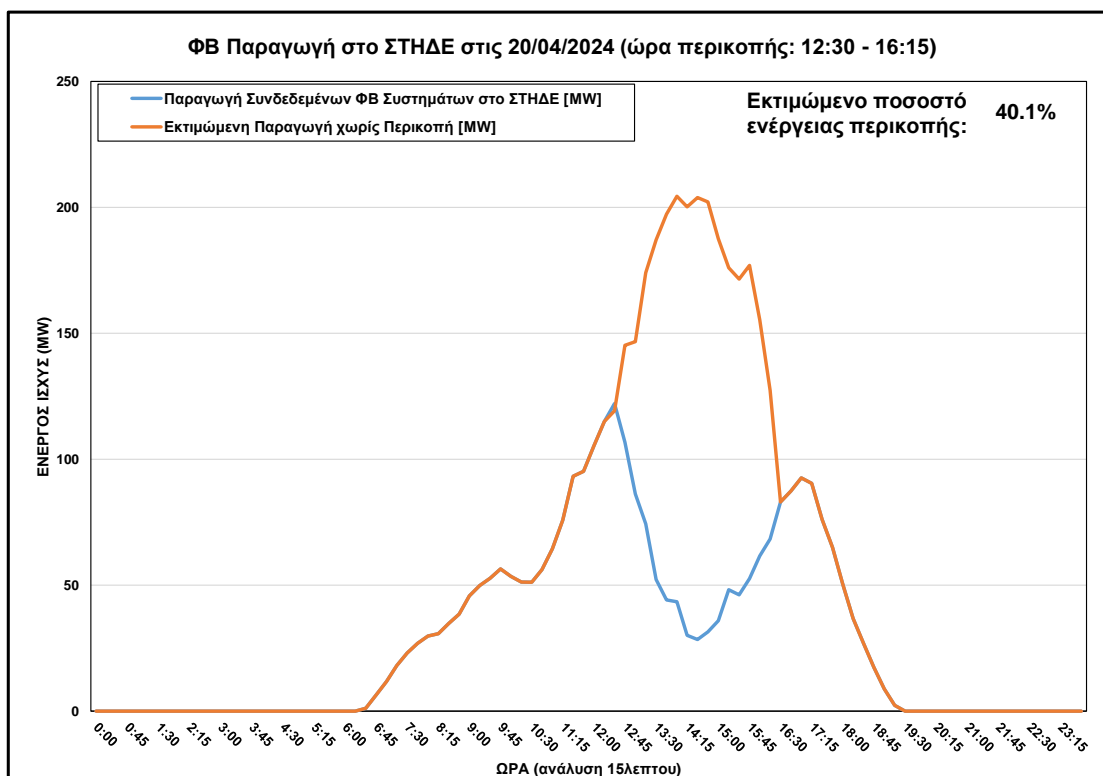


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/04/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2075.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1533.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	73.9%

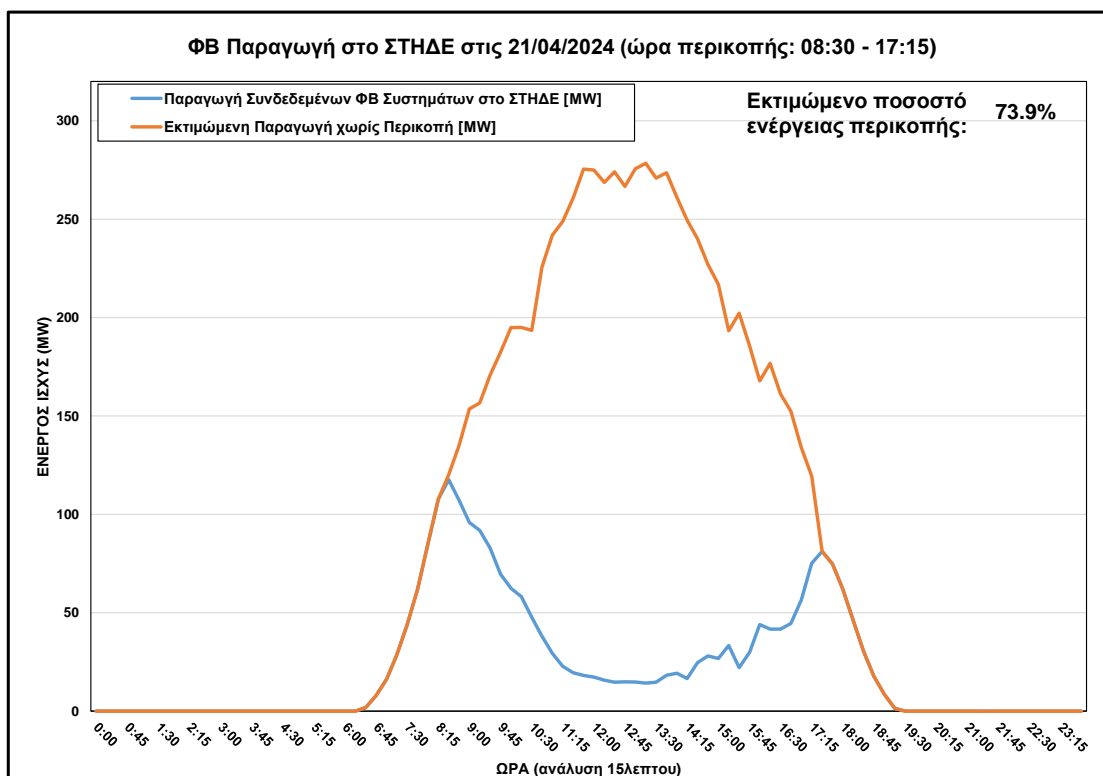


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/04/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1945.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	587.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.2%

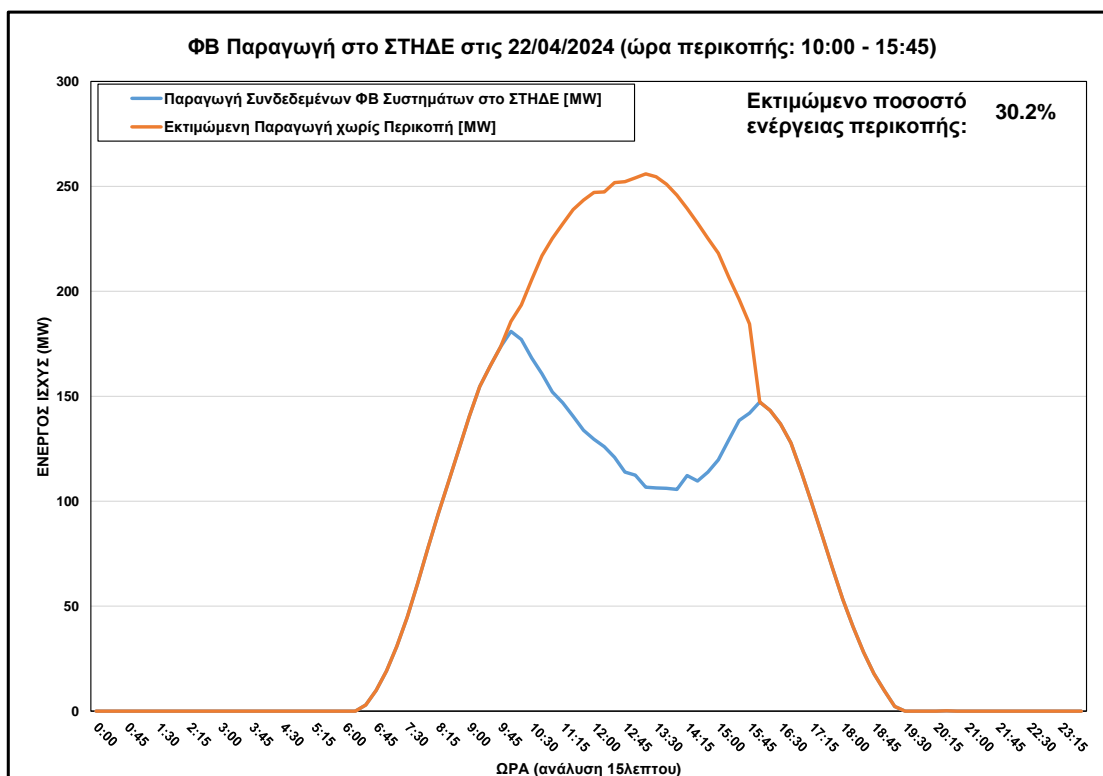


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/04/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2087.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	636.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.5%

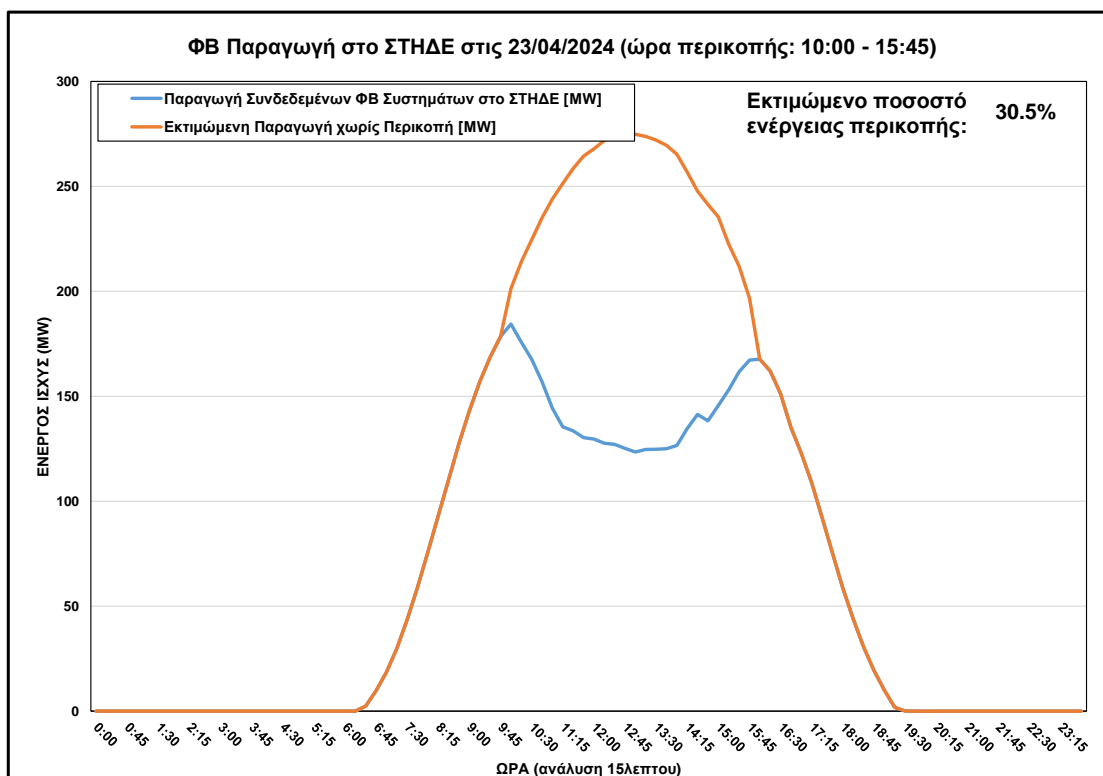


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/04/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1974.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	542.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	27.5%

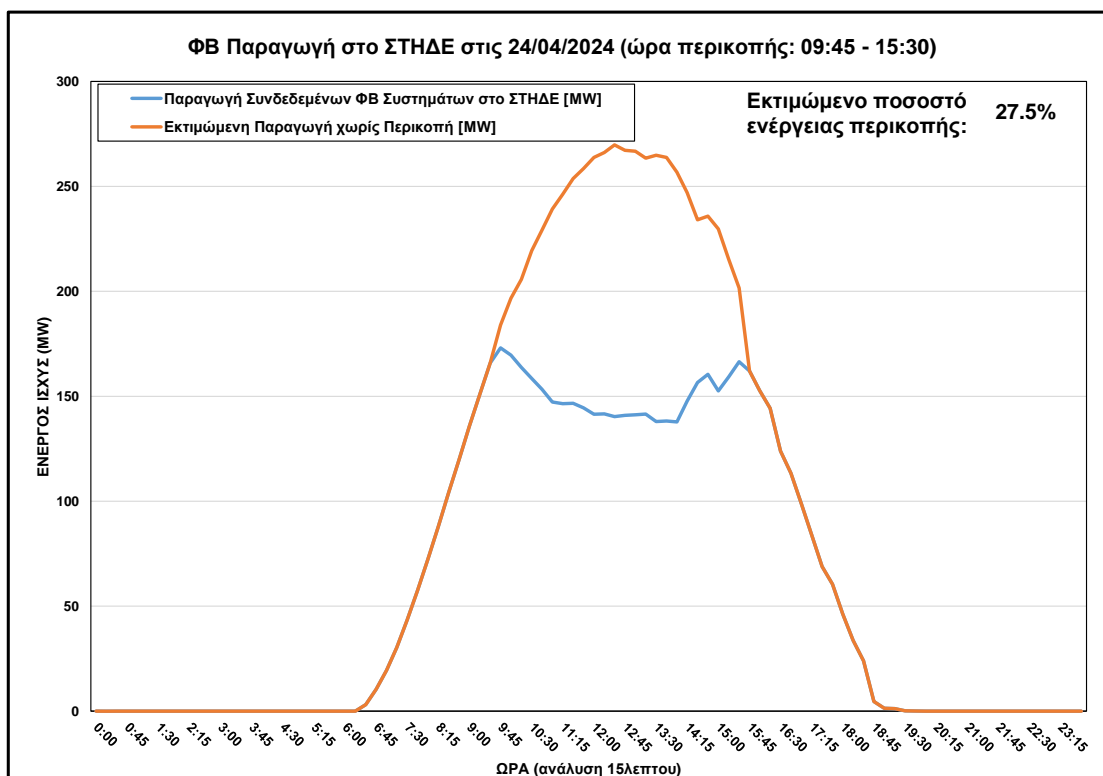


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/04/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1439.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	417.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	29.0%

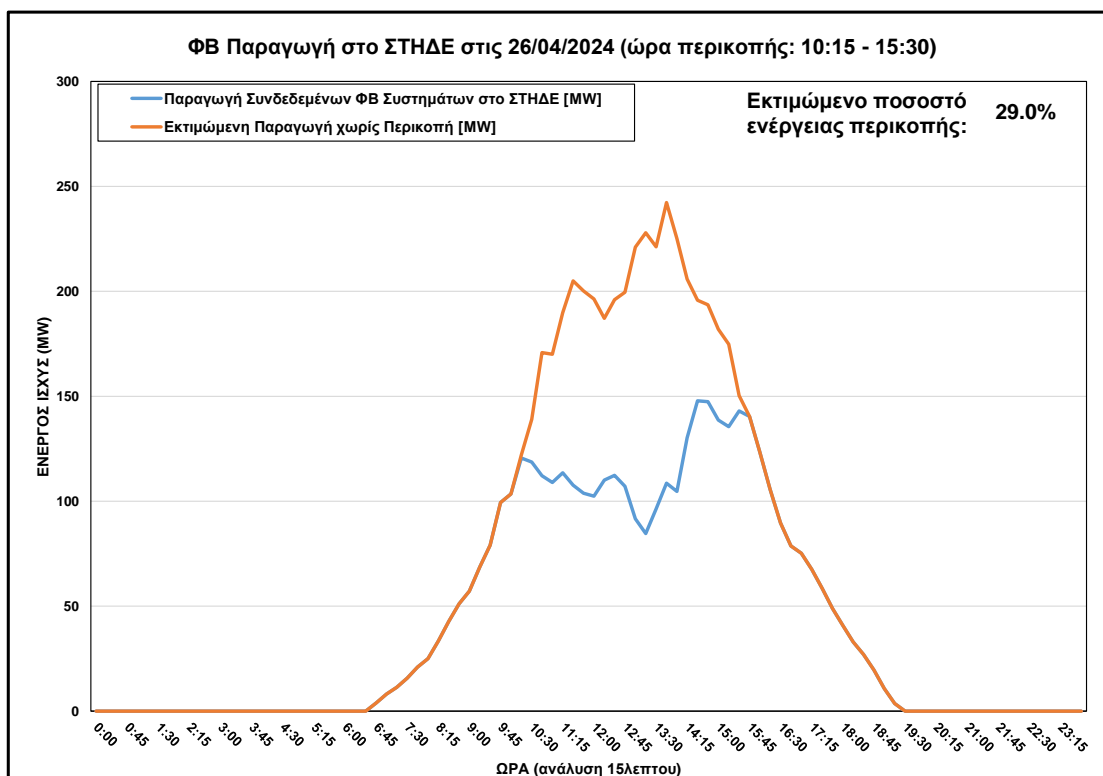


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/04/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	434.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	32.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	7.5%

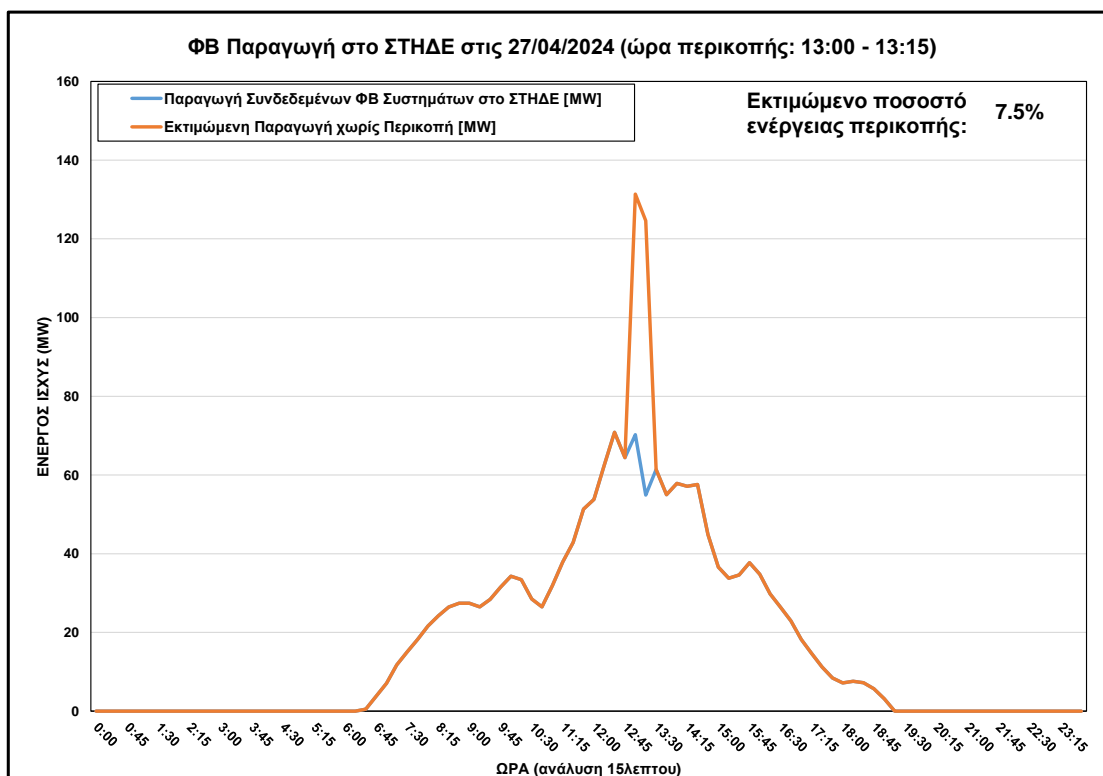


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/04/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1725.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	612.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	35.5%

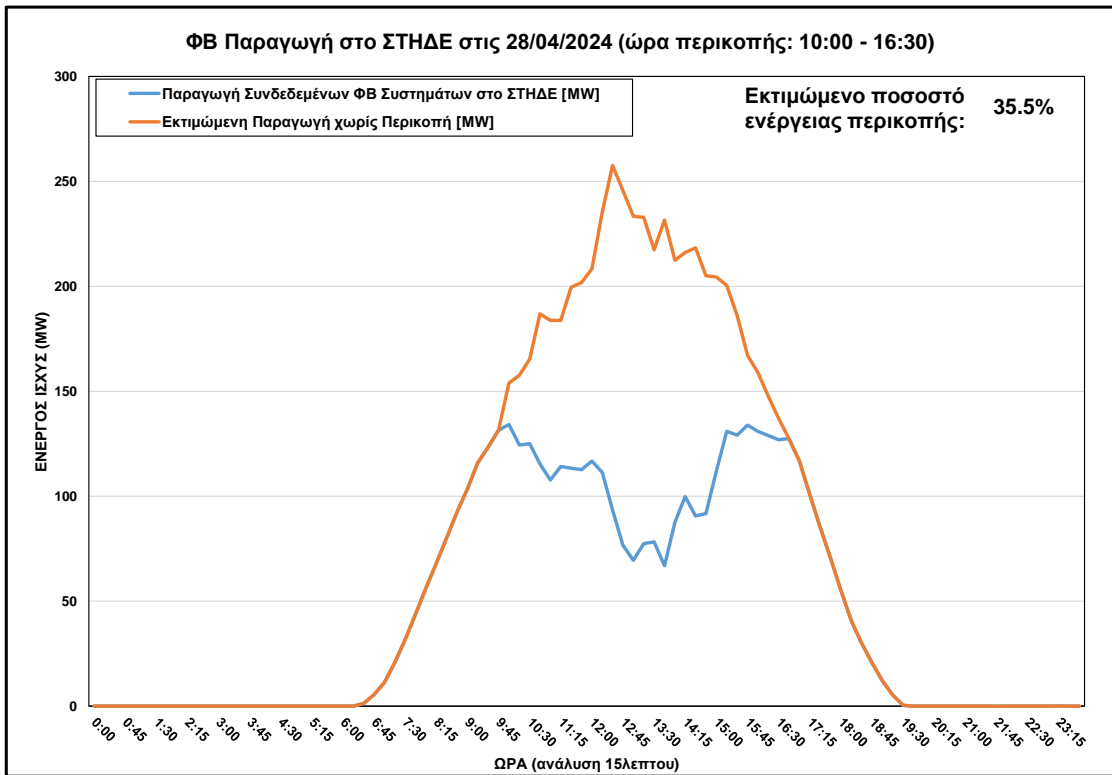


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/04/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2075.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	409.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.7%

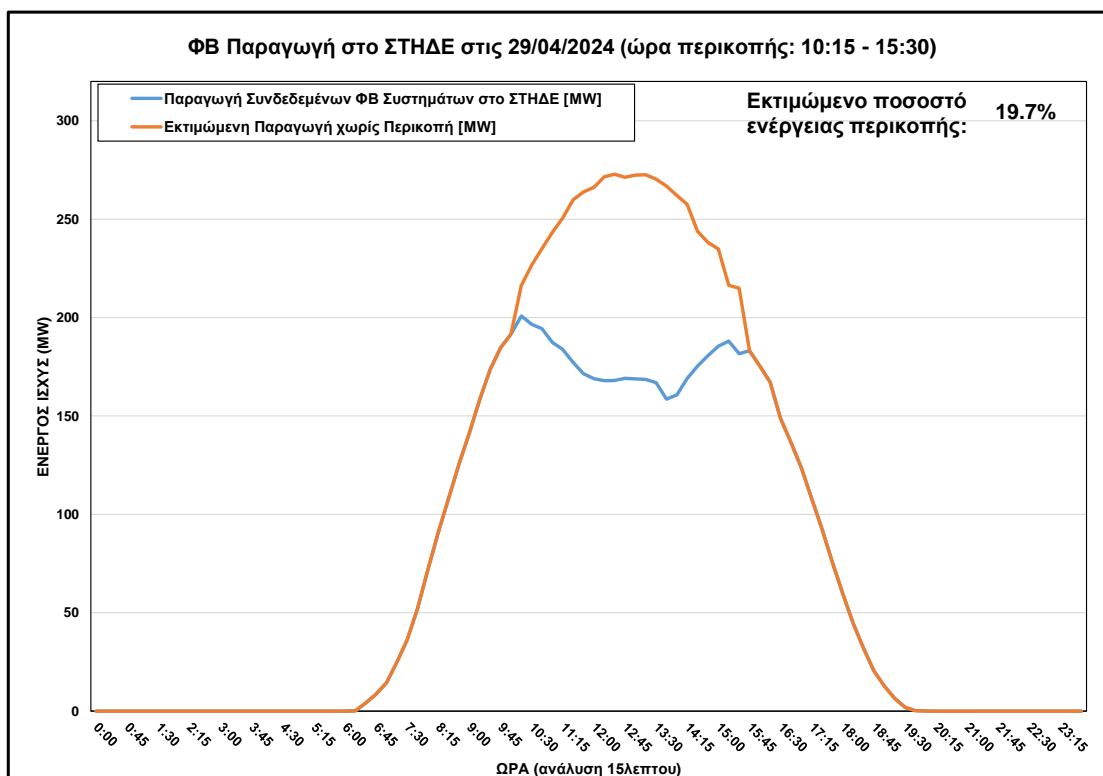


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/04/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1109.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	5.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.5%

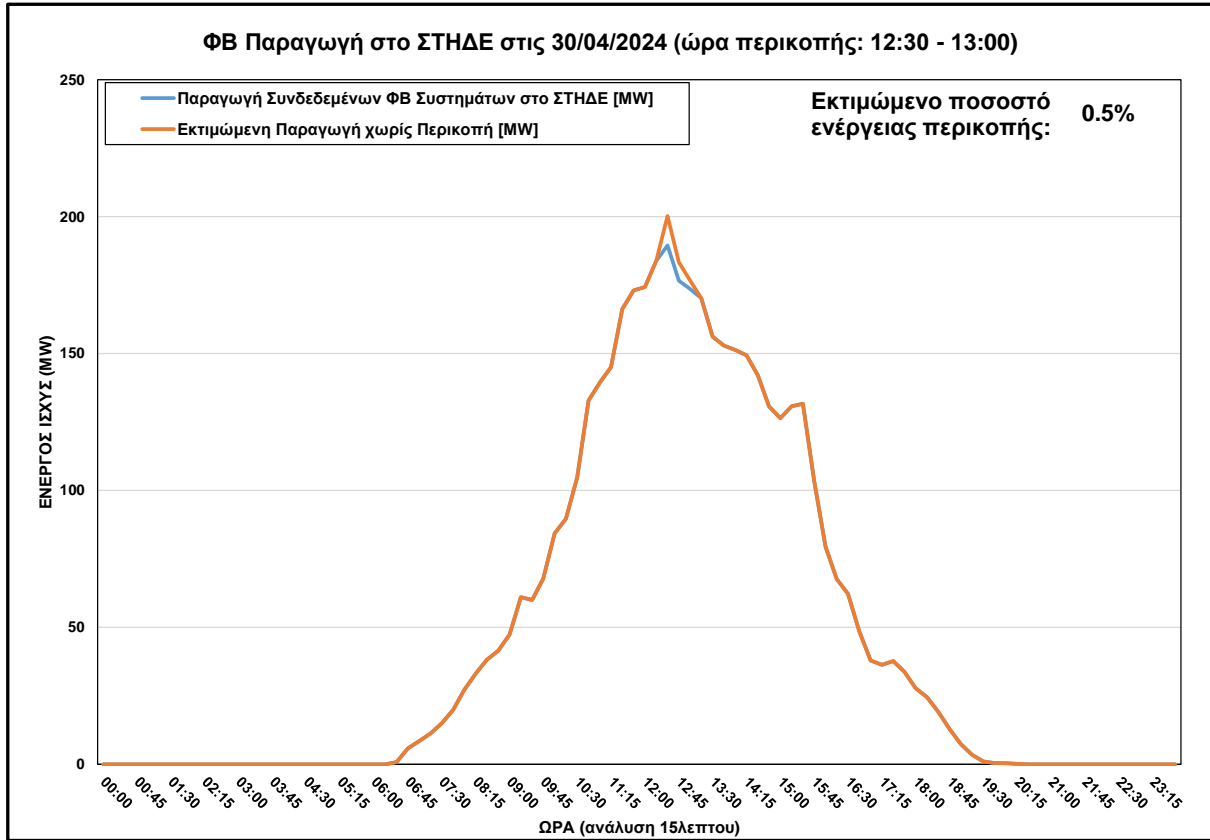


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1818.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	606.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	33.4%

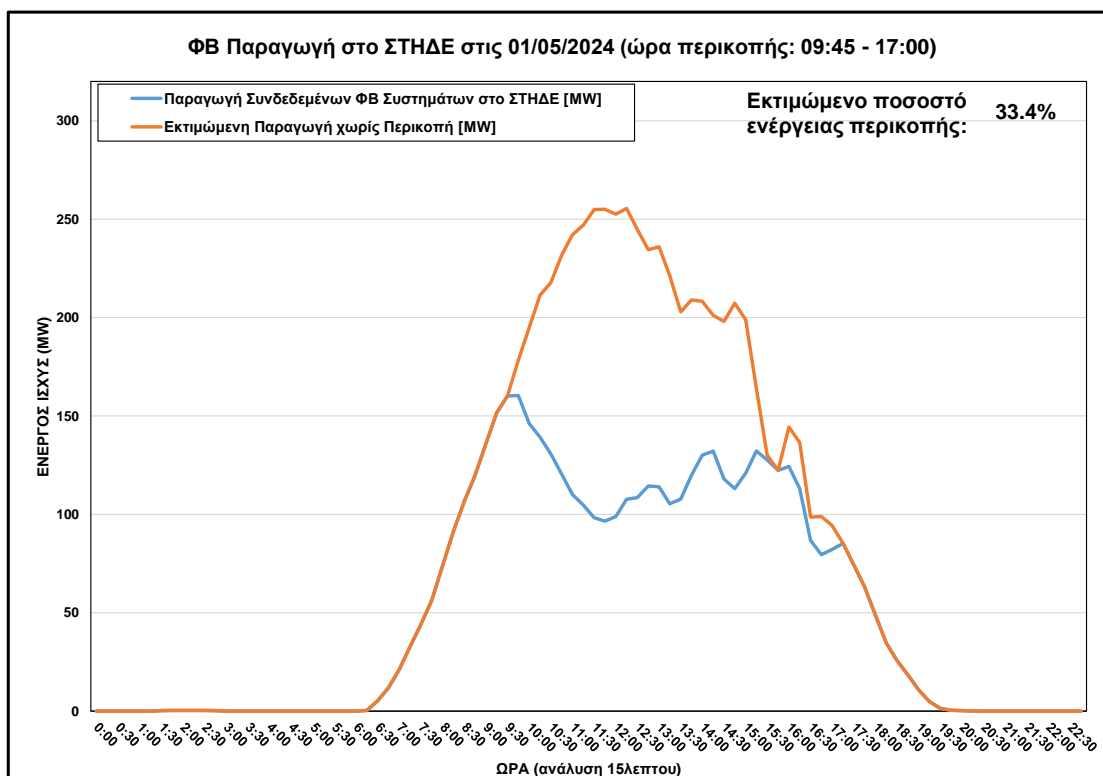


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2115.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	731.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	34.6%

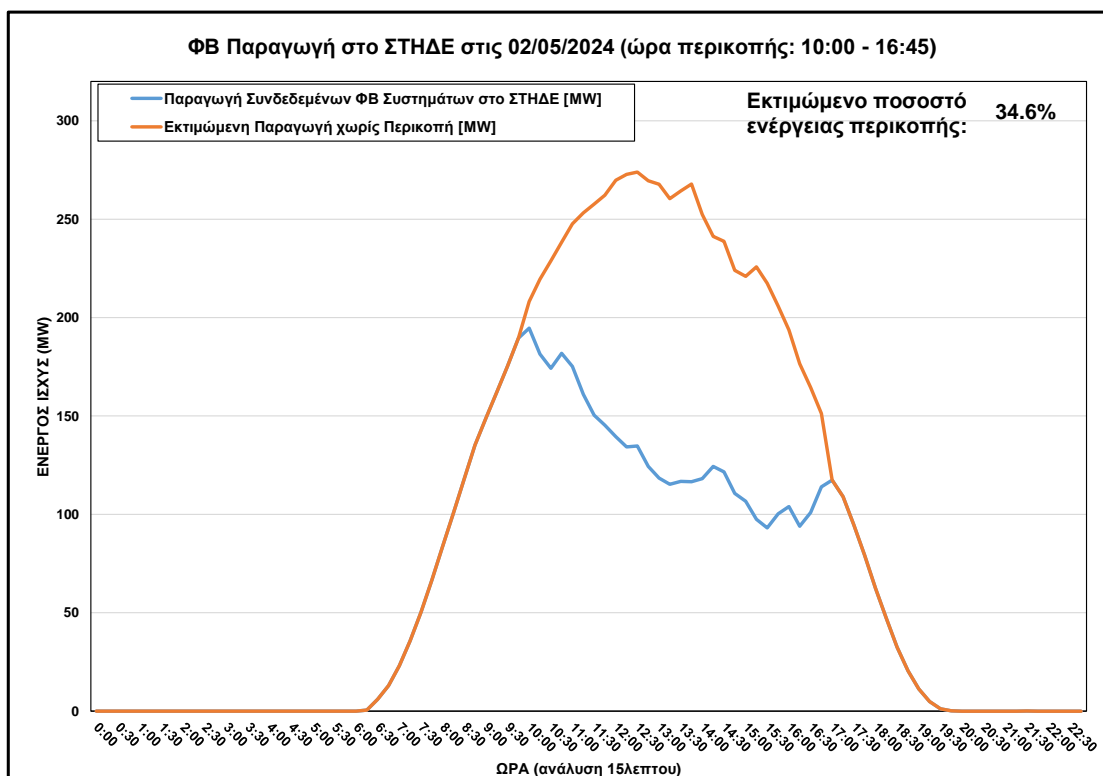


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2165.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1303.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	60.2%

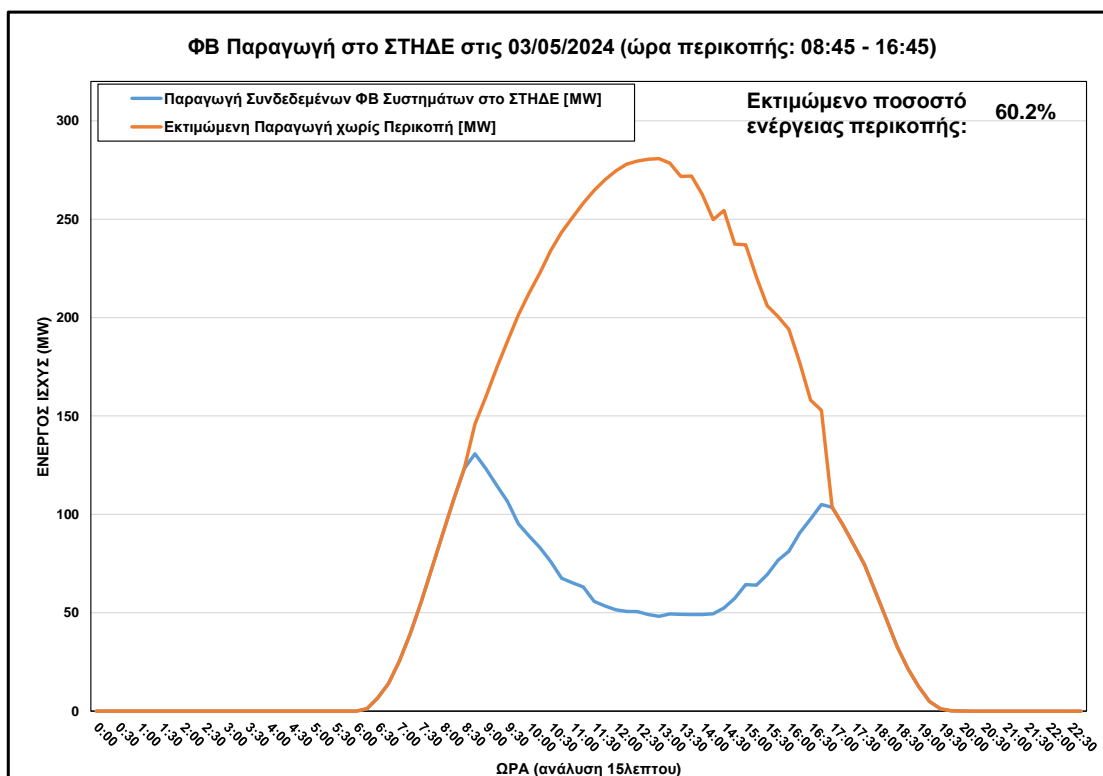


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2165.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1537.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	71.0%

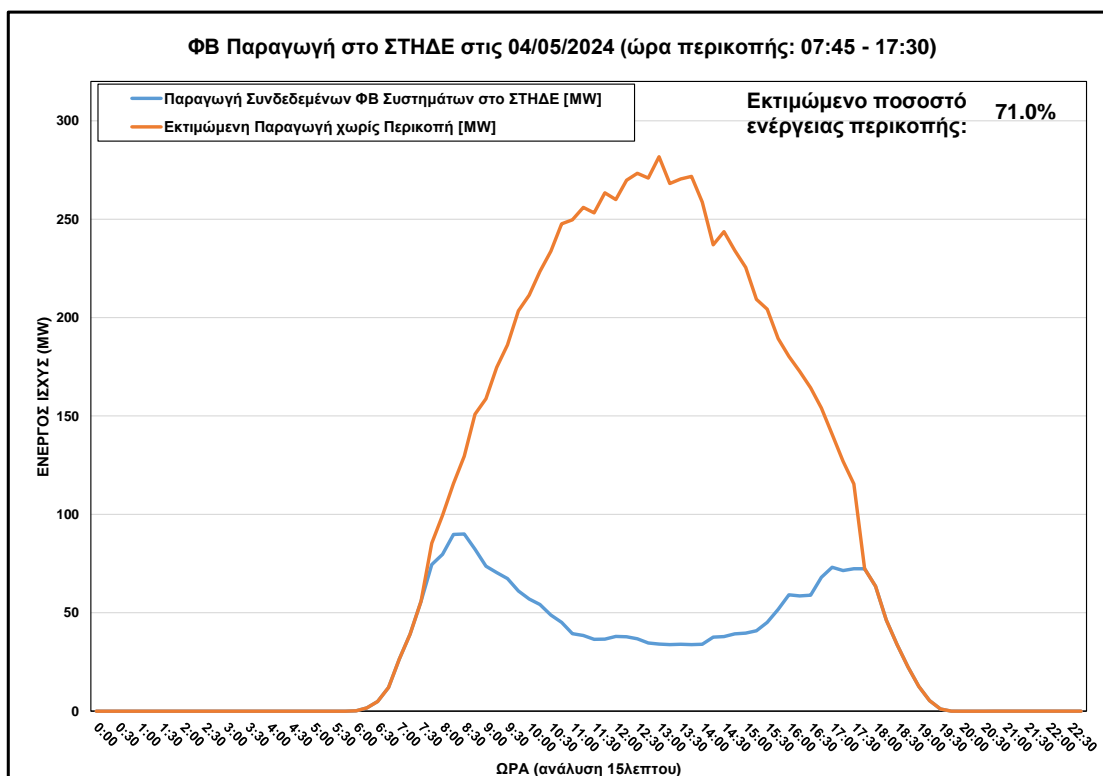


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/05/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW $\leq P < 500kW$: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	11:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:45	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1019.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW $\leq P < 500kW$ που αποκόπηκε:	91.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	703.2 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	69.0%		

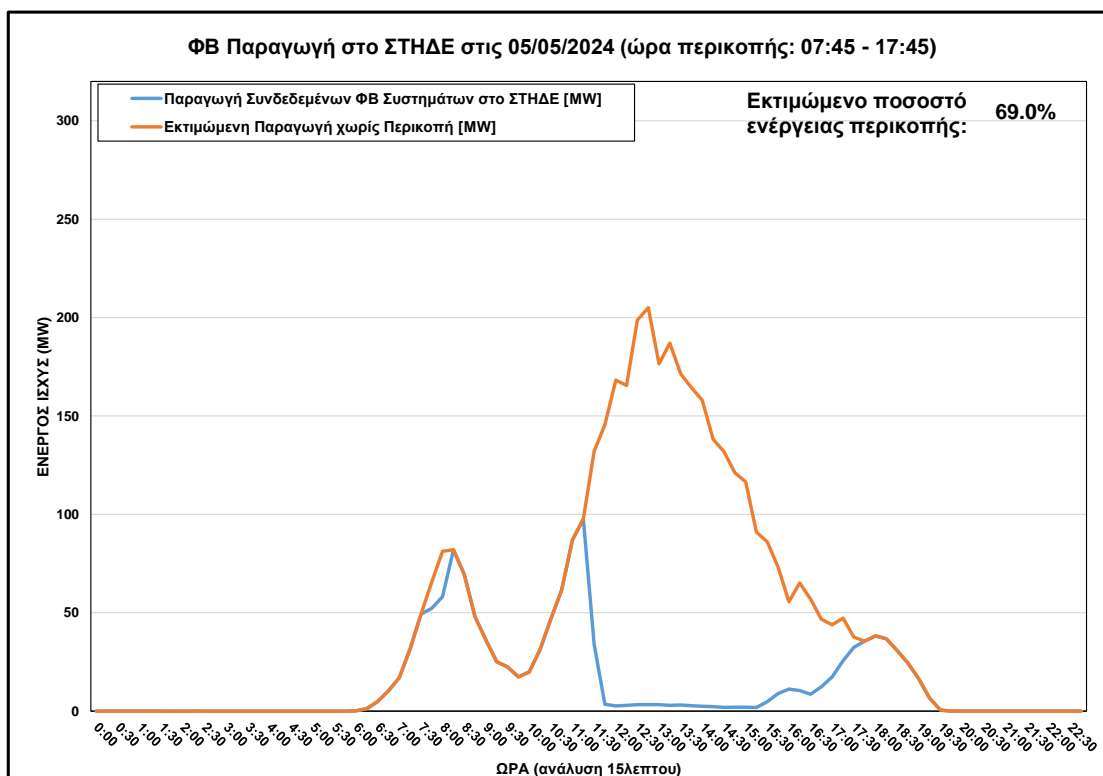


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	18:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1769.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1296.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	73.3%

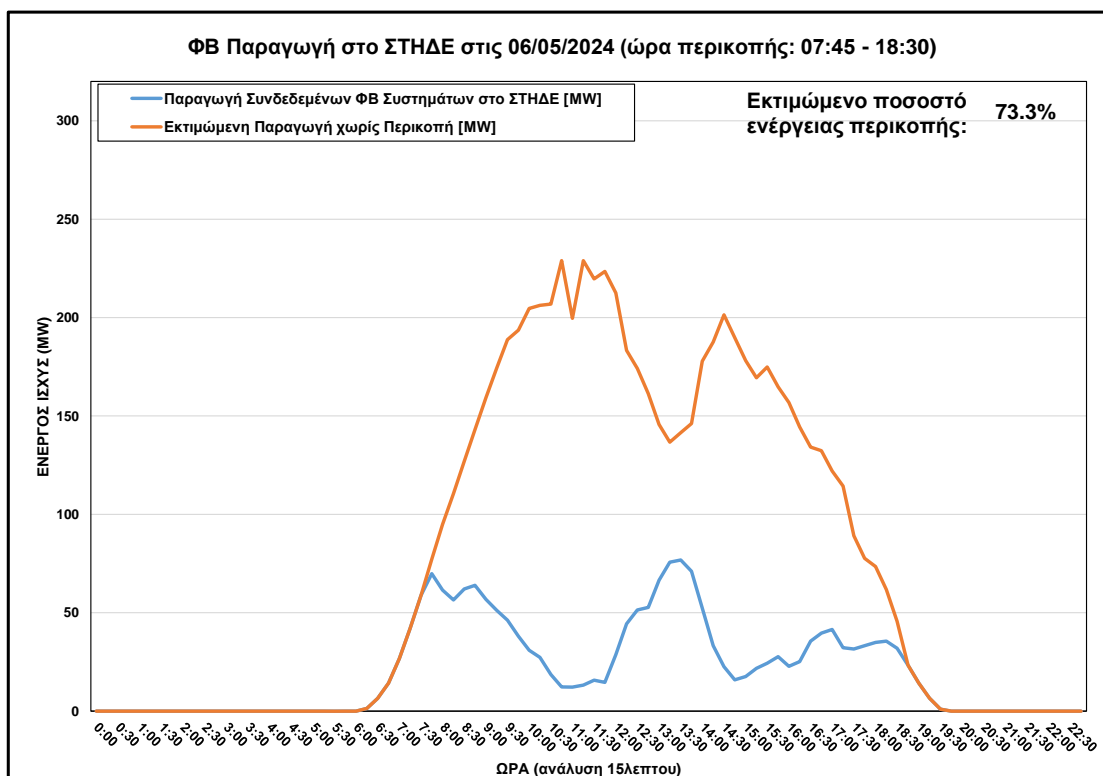


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/05/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW $\leq P < 500kW$: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	NIC-2
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	11:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	18:30	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	17:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2372.6 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW $\leq P < 500kW$ που αποκόπηκε:	77.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1823.3 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	76.8%		

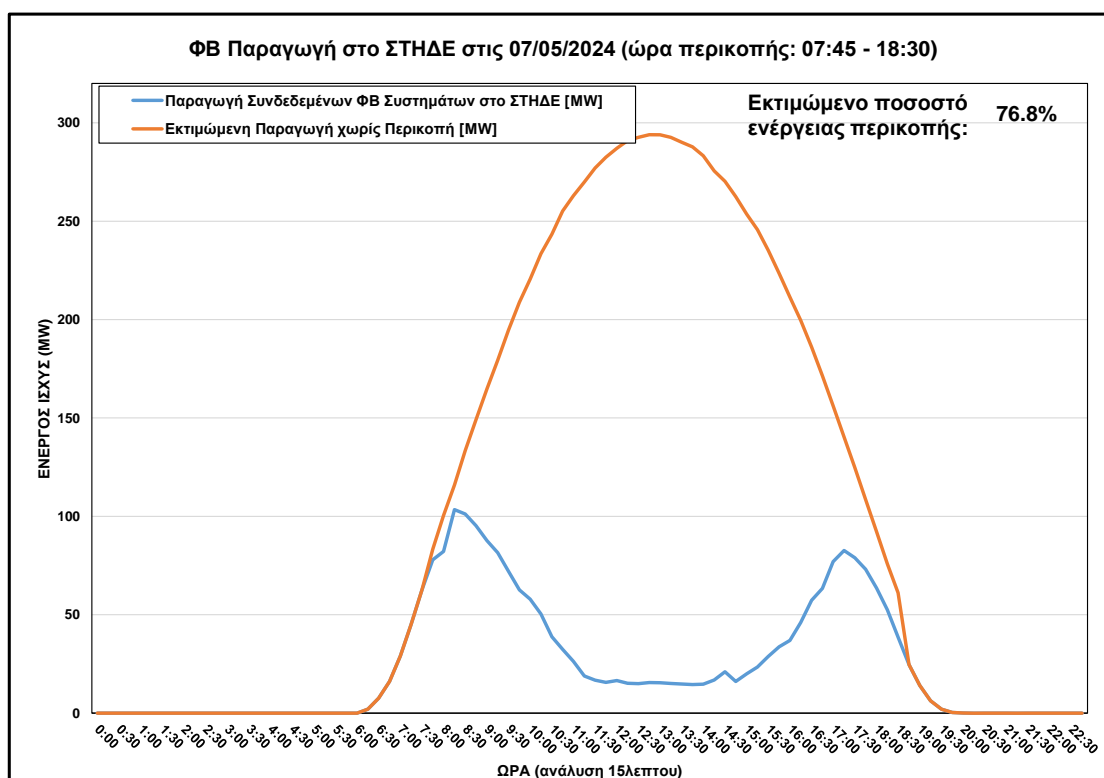


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2333.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1125.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.2%

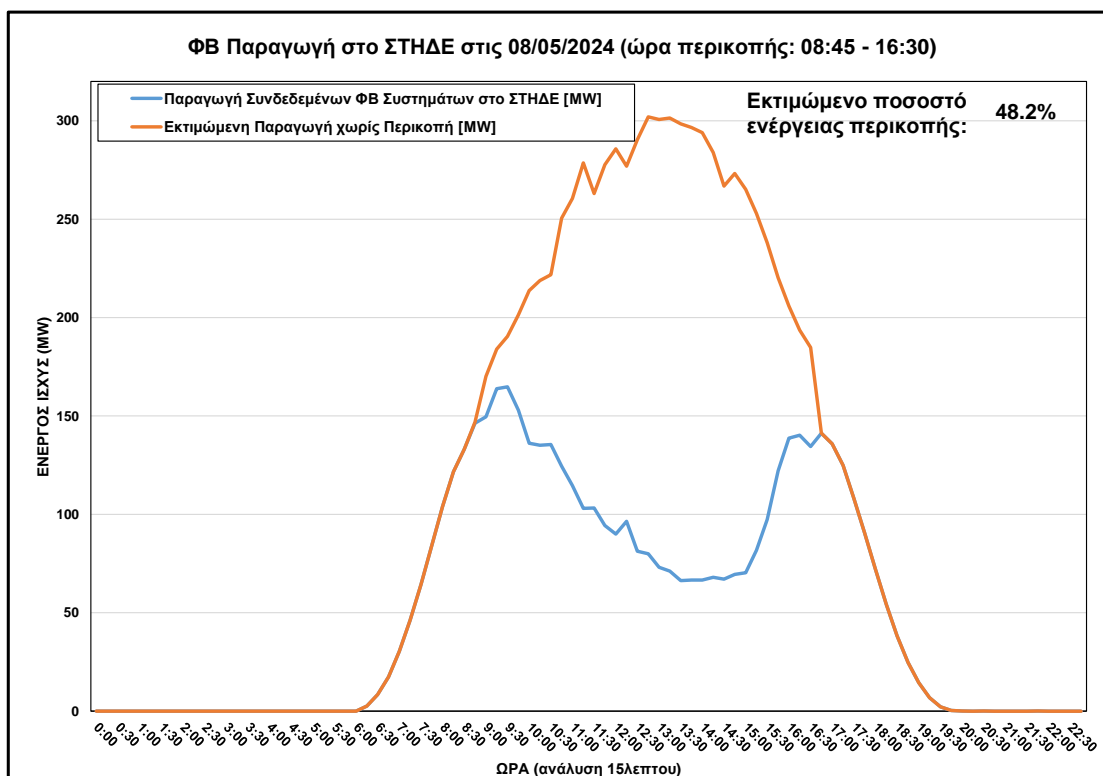


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2023 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	671.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	33.2%

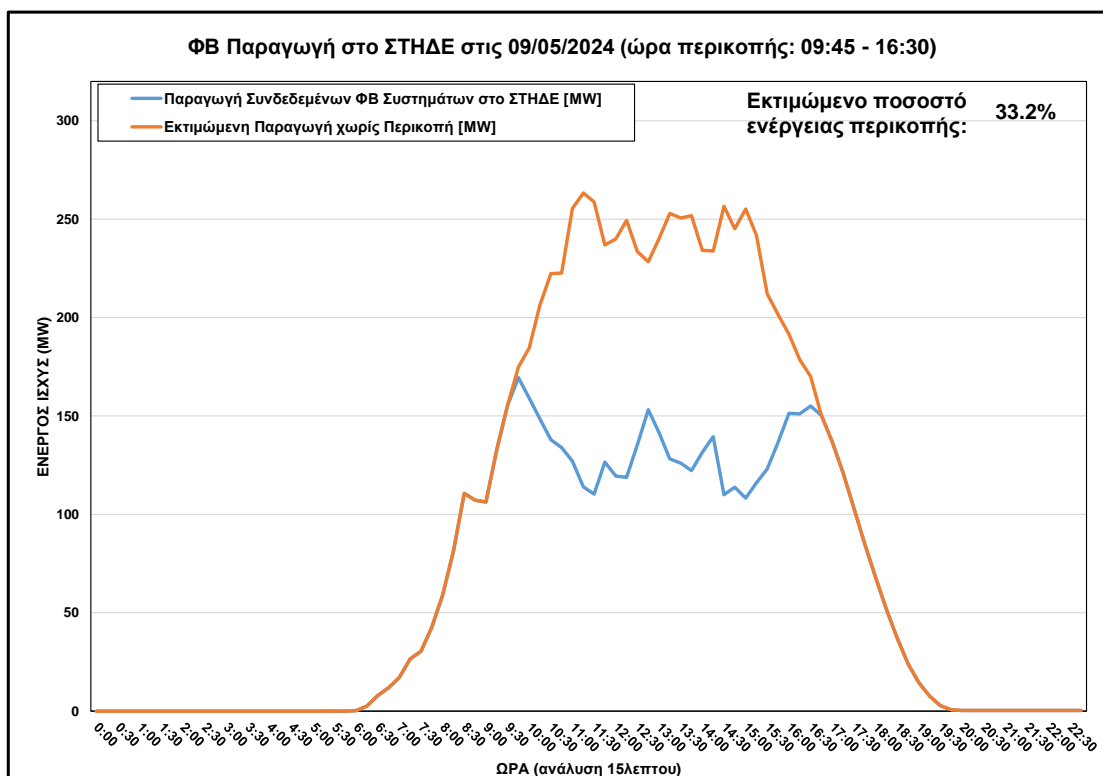


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1542.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	264.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	17.2%

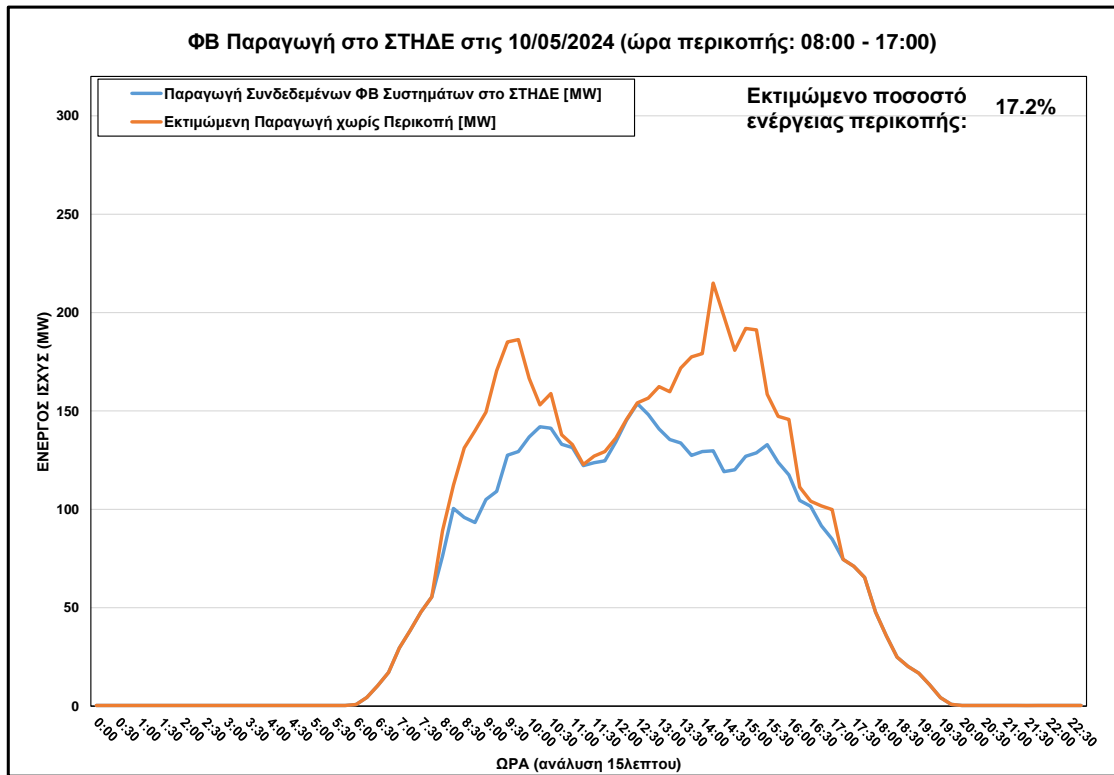


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2012.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1165.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	57.9%

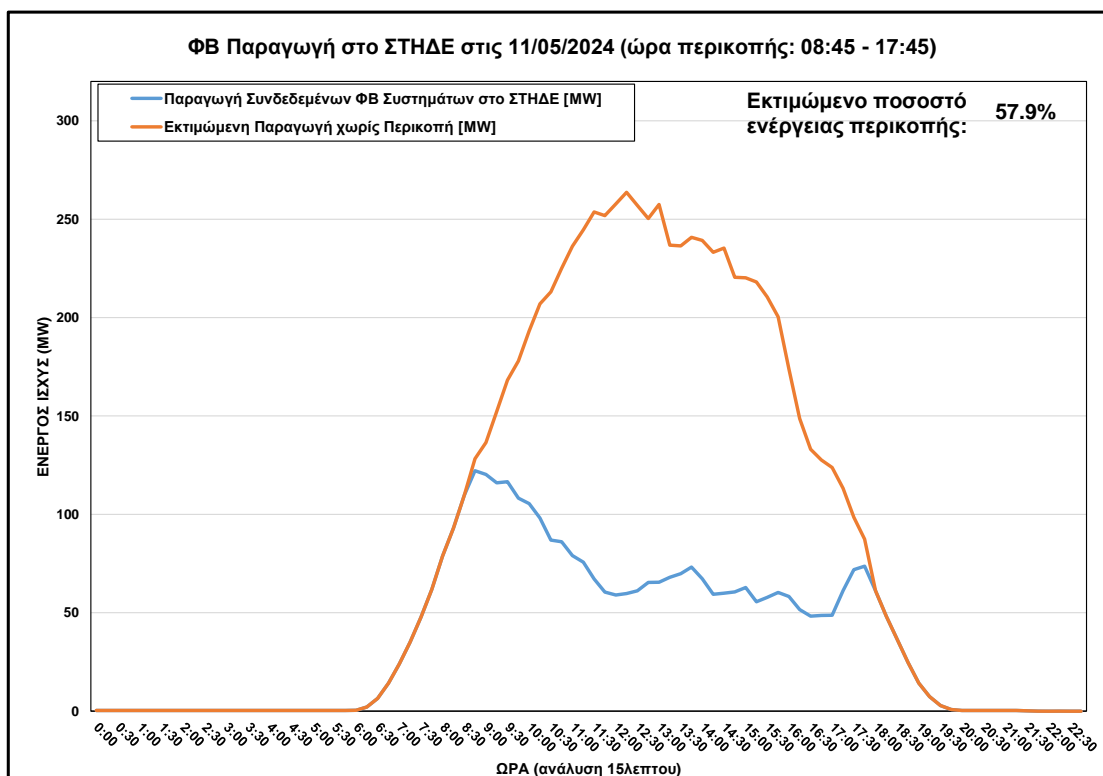


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1821.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1134.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	62.3%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 12/05/2024 (ώρα περικοπής: 08:00 - 17:30)

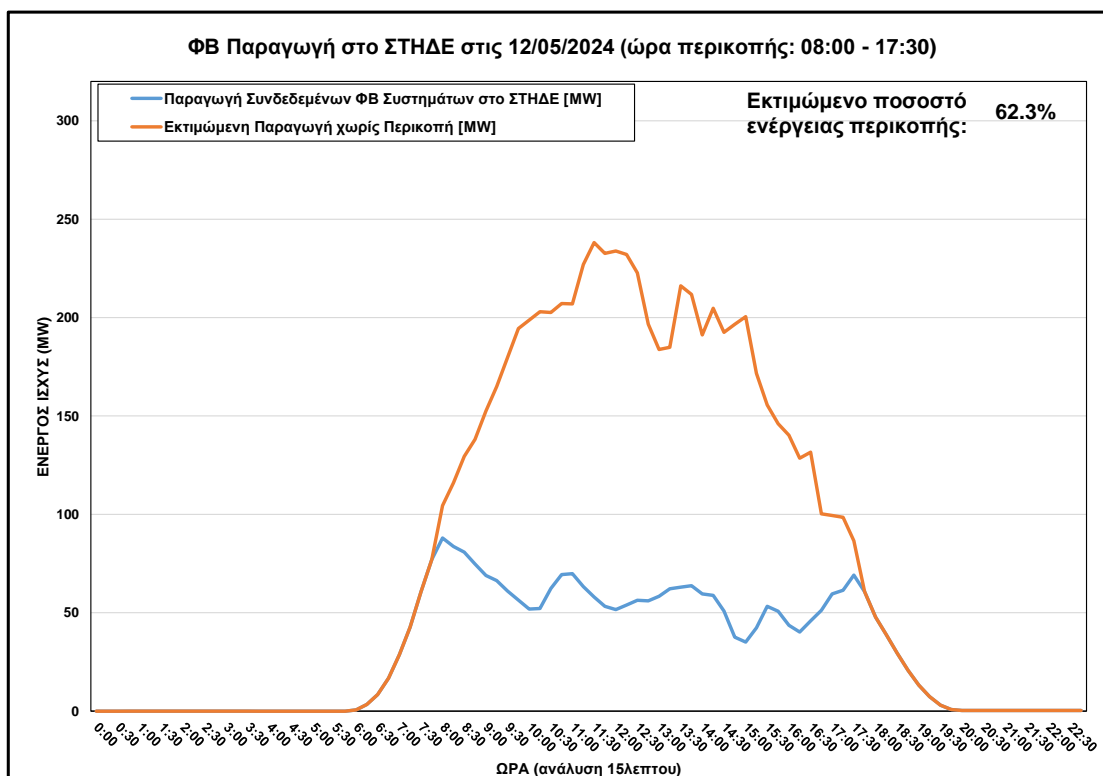


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2134.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1034.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.5%

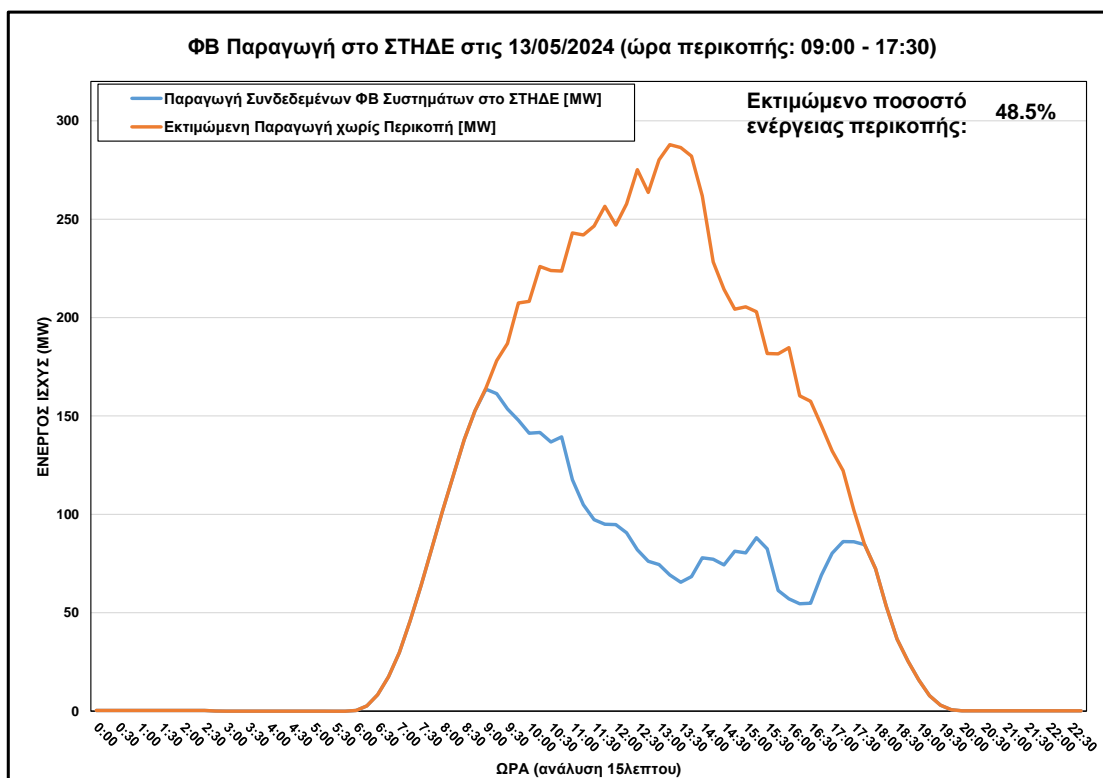


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2083.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	856.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	41.1%

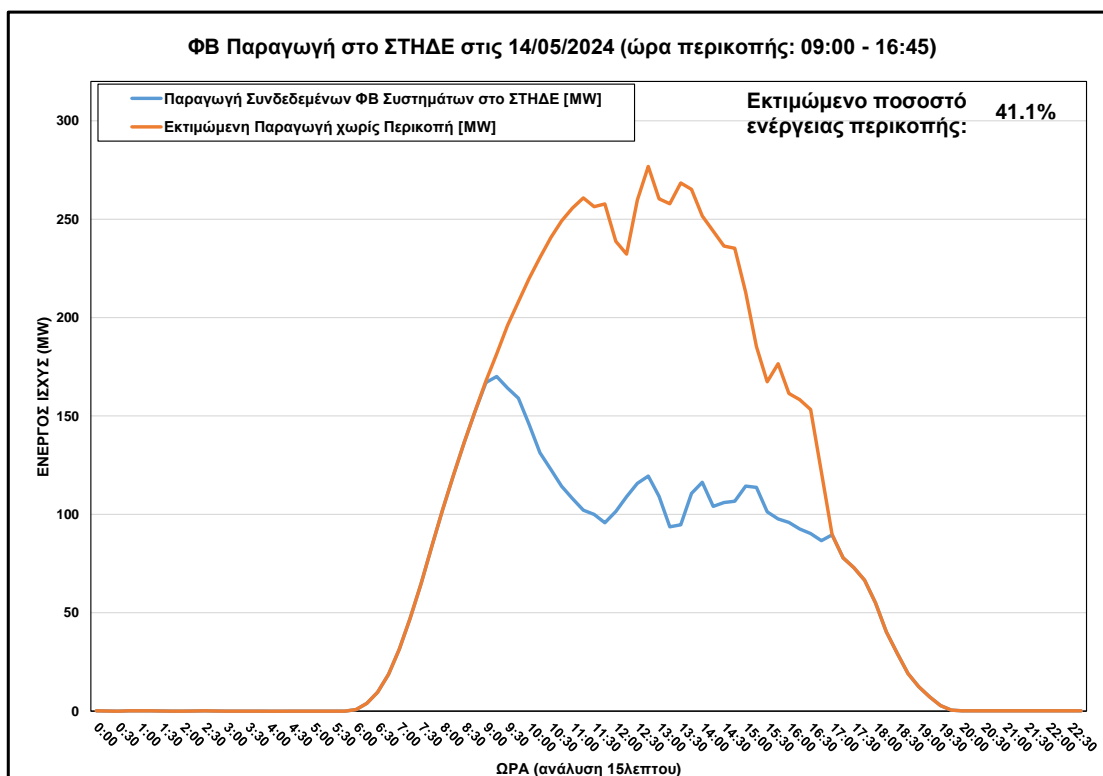


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2053.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1040 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	50.6%

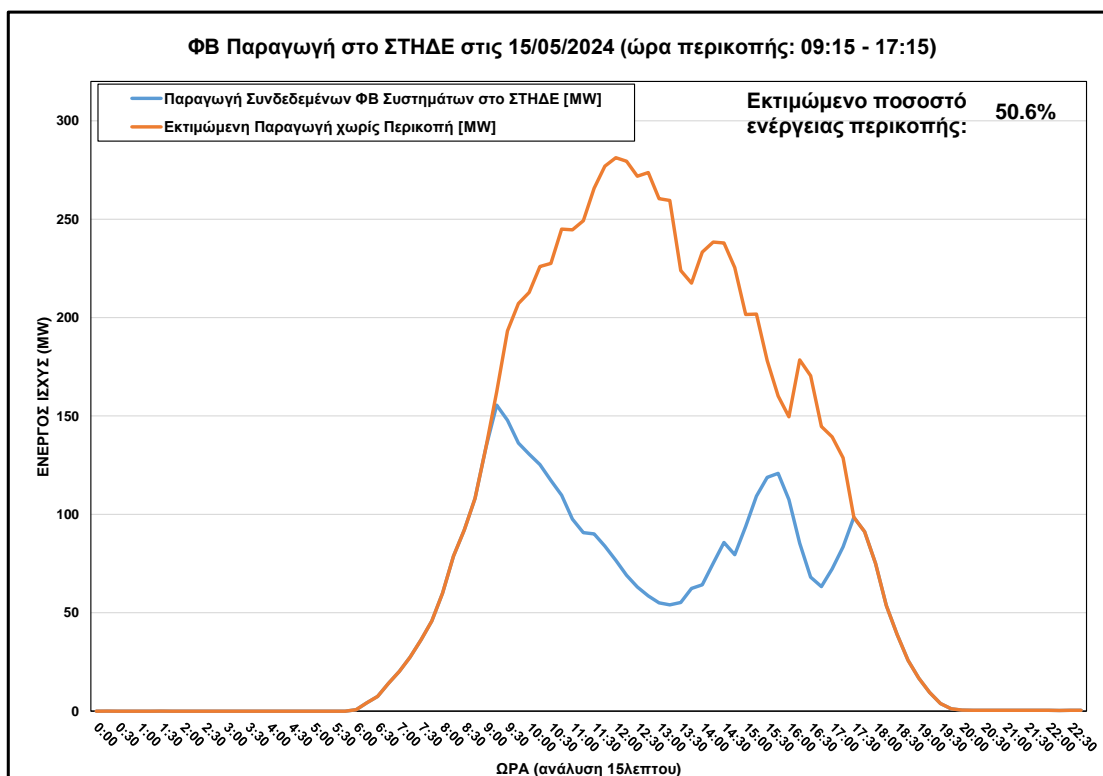


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2281 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	988 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	43.3%

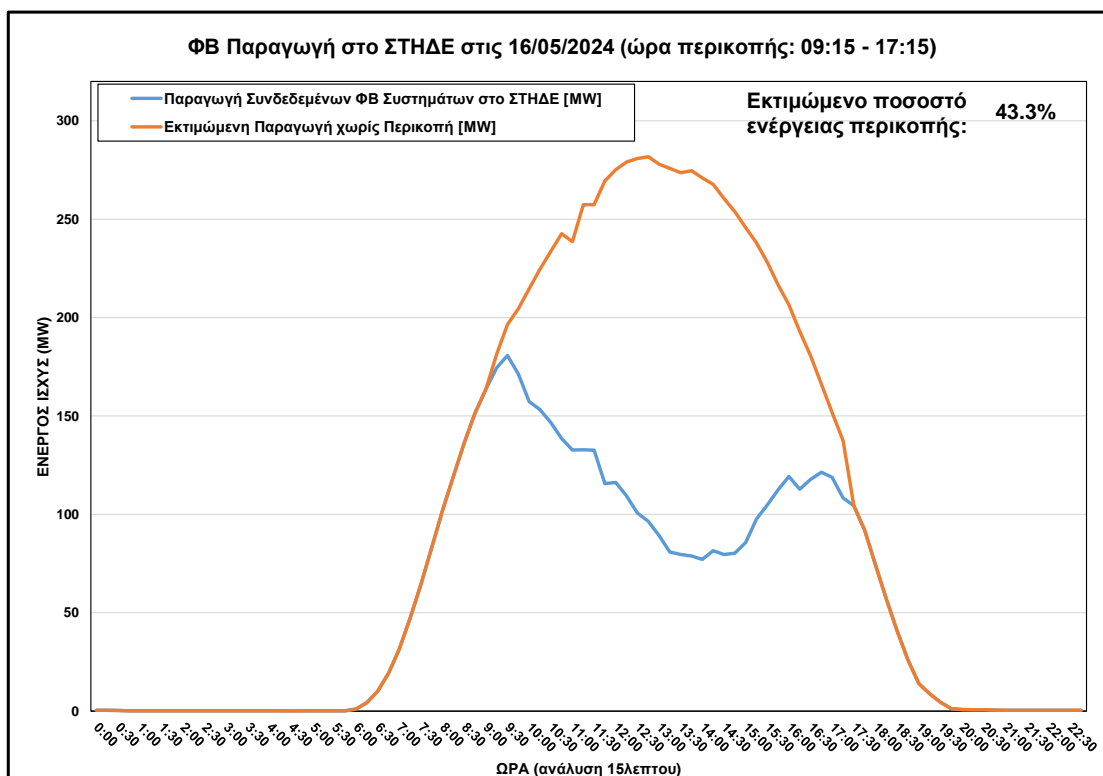


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2099.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	701.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	33.4%

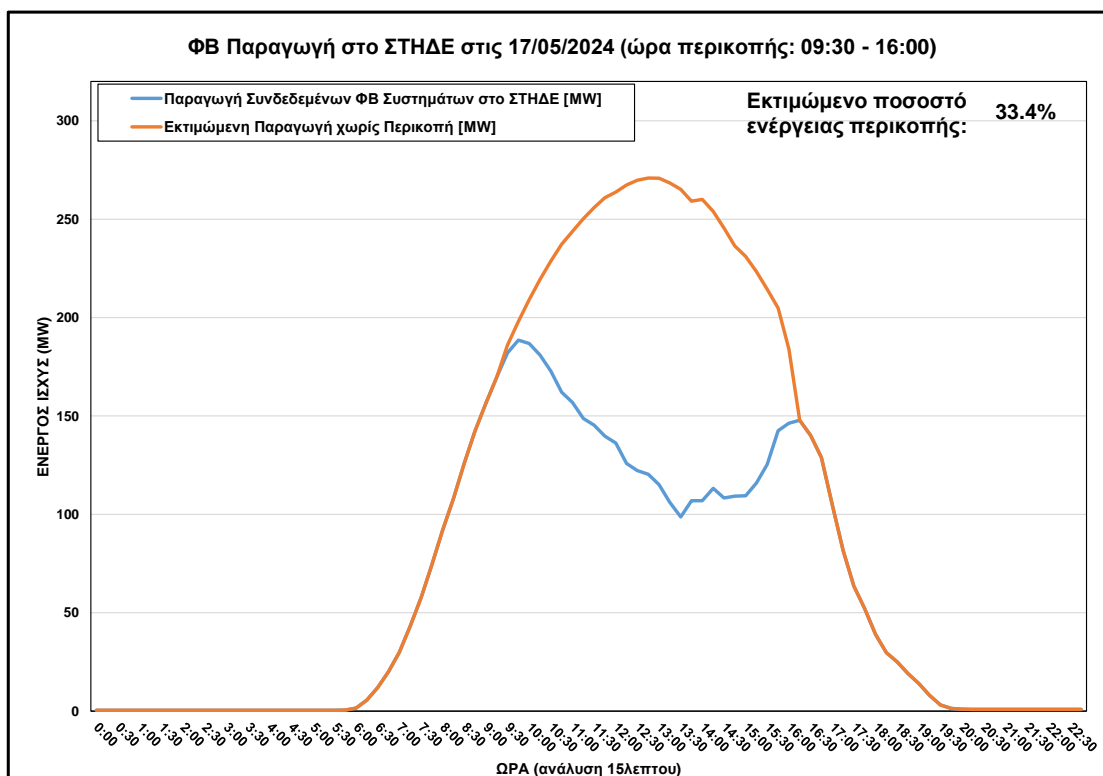


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2101.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	864 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	41.1%

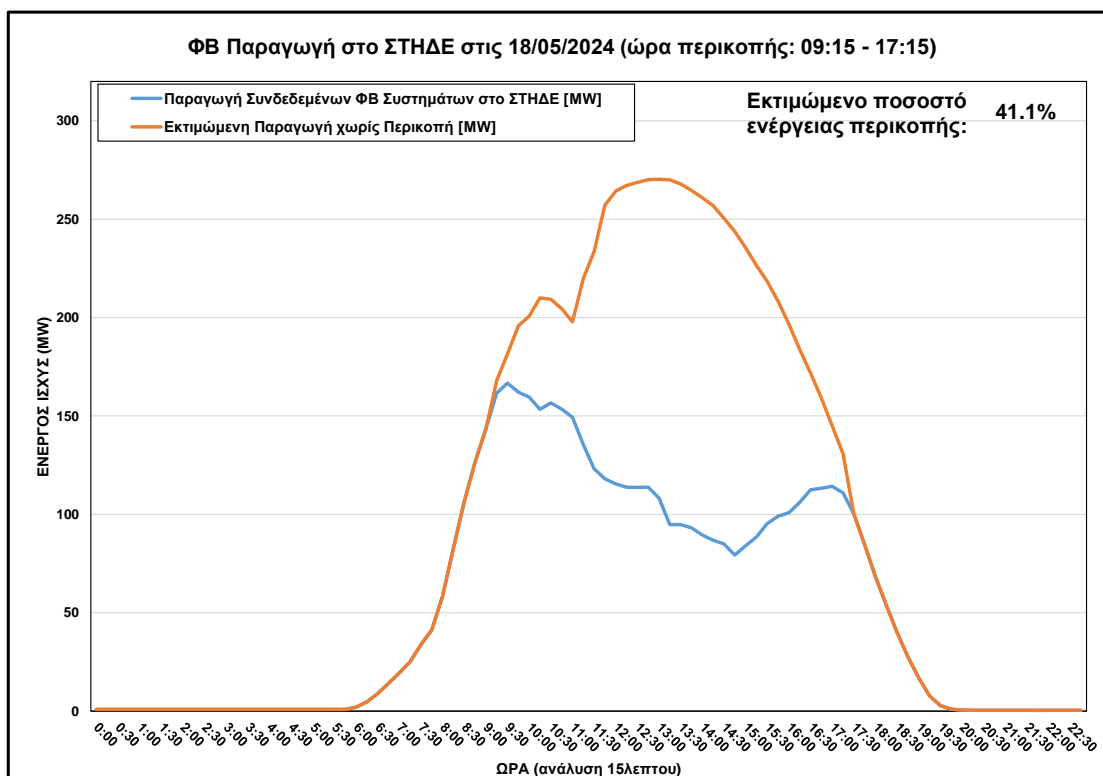


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2085.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1001.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.0%

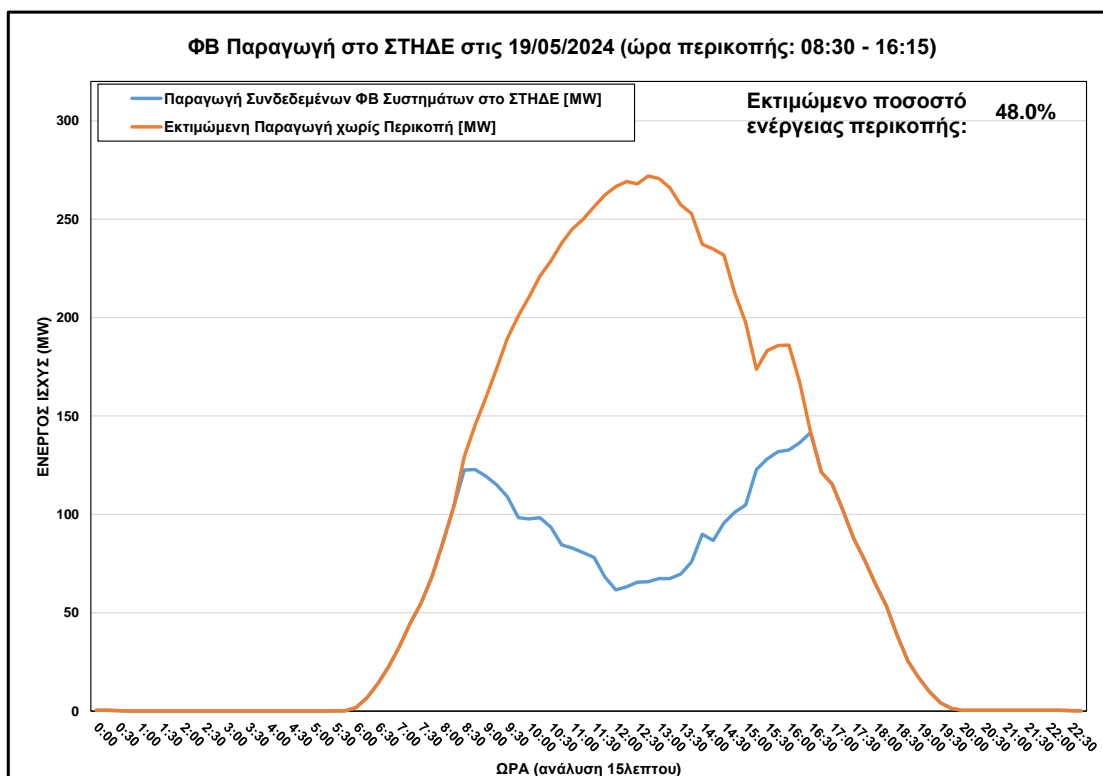


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2119 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	183.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	8.7%

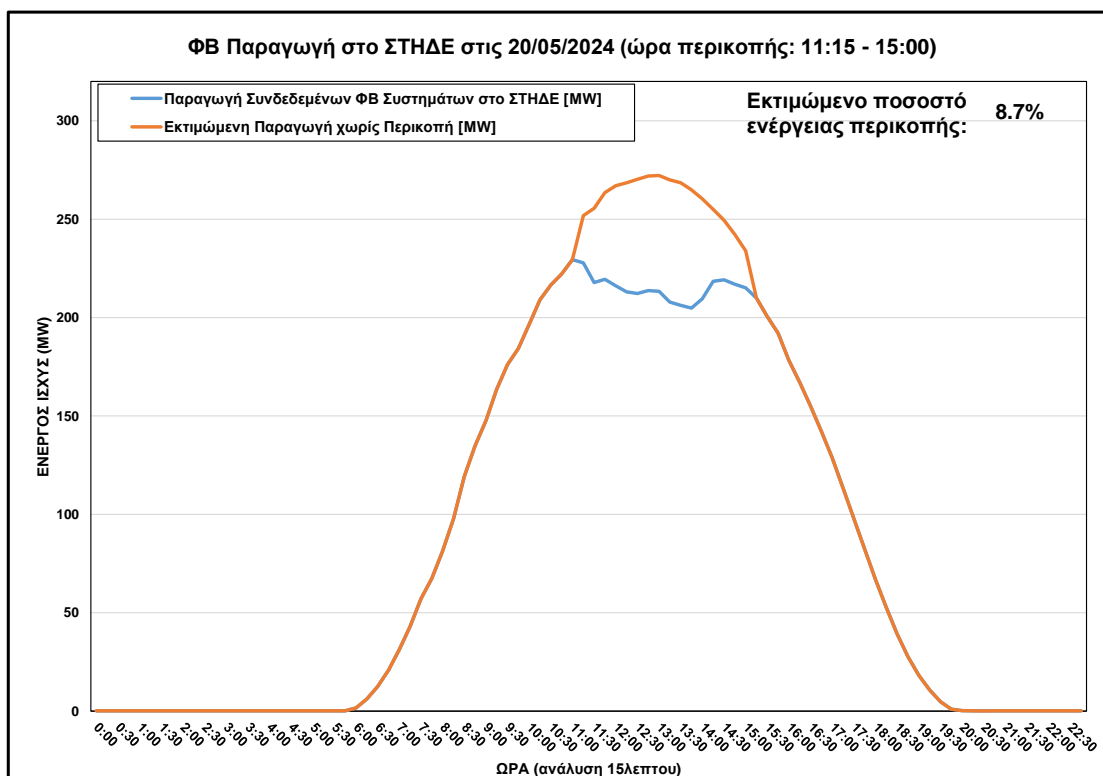


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2144 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	337.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	15.8%

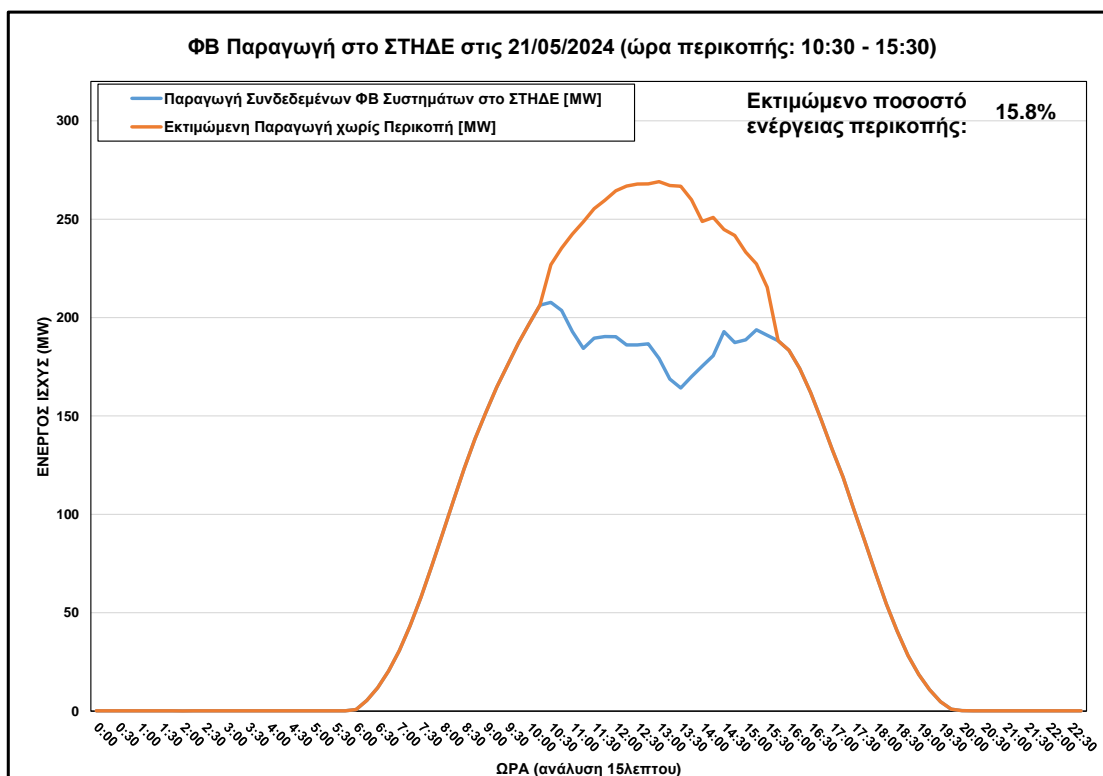


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	15:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1763.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	17.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.0%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 22/05/2024 (ώρα περικοπής: 15:30 - 15:45)

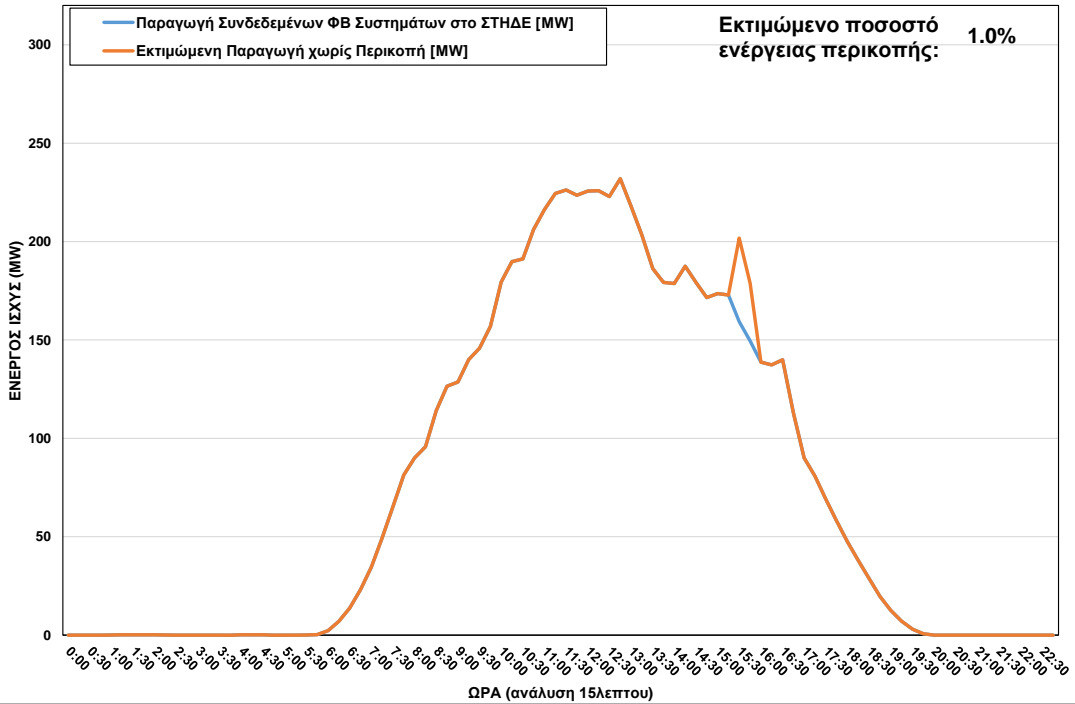


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2175.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	912.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	41.9%

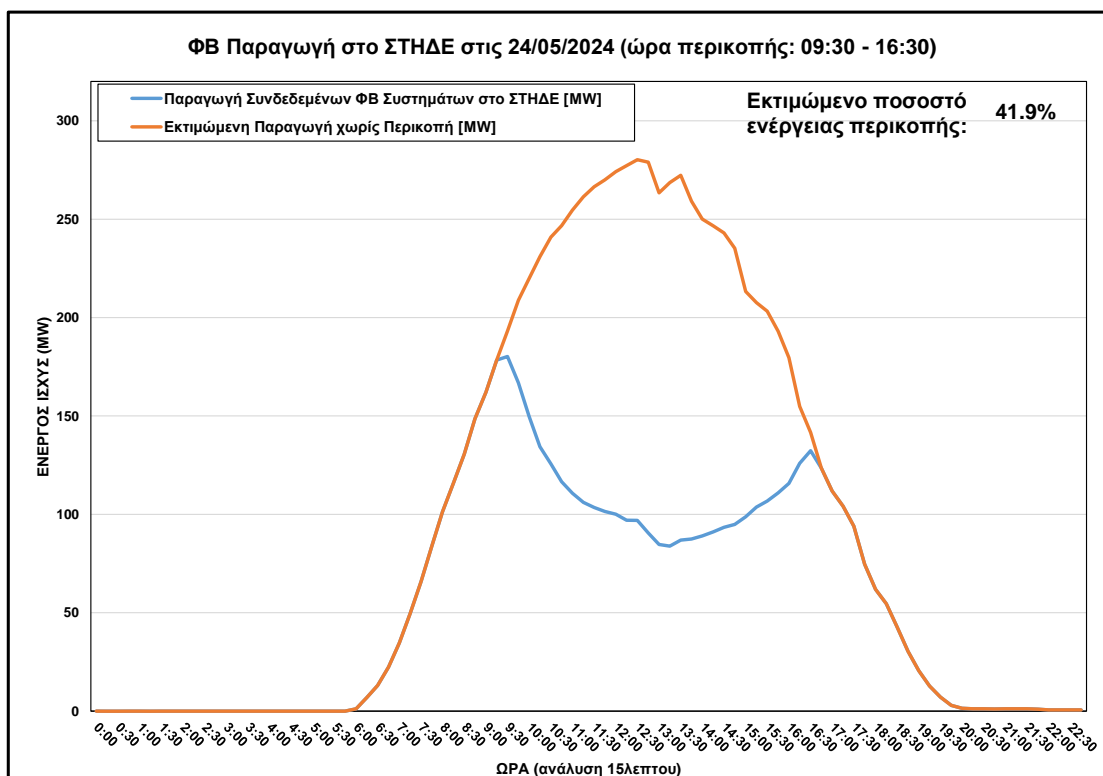


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2174.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	919.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	42.3%

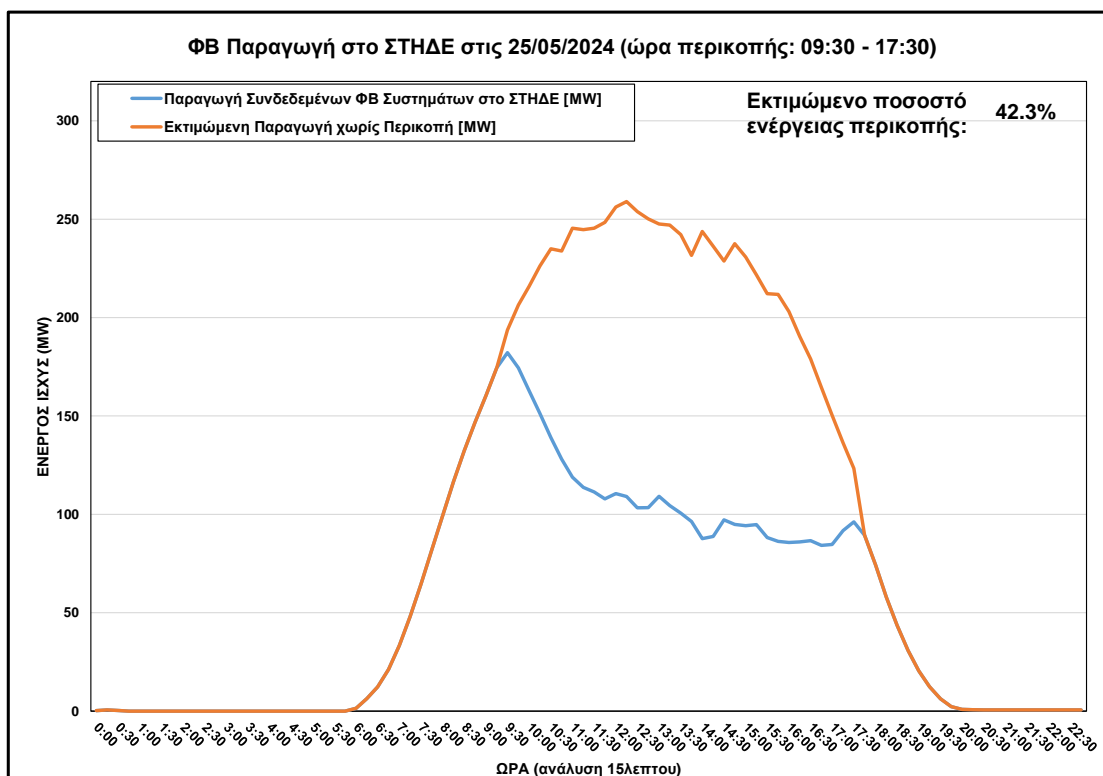


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2239.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1352.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	60.4%

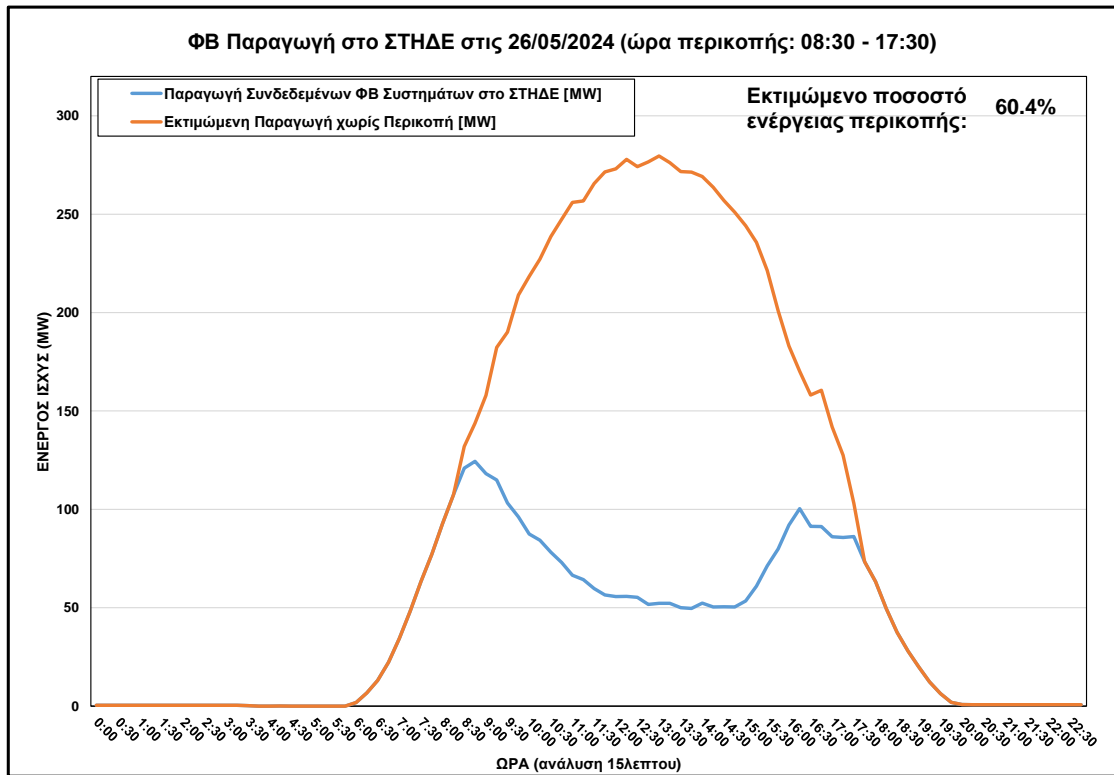


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2063.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1045 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	50.7%

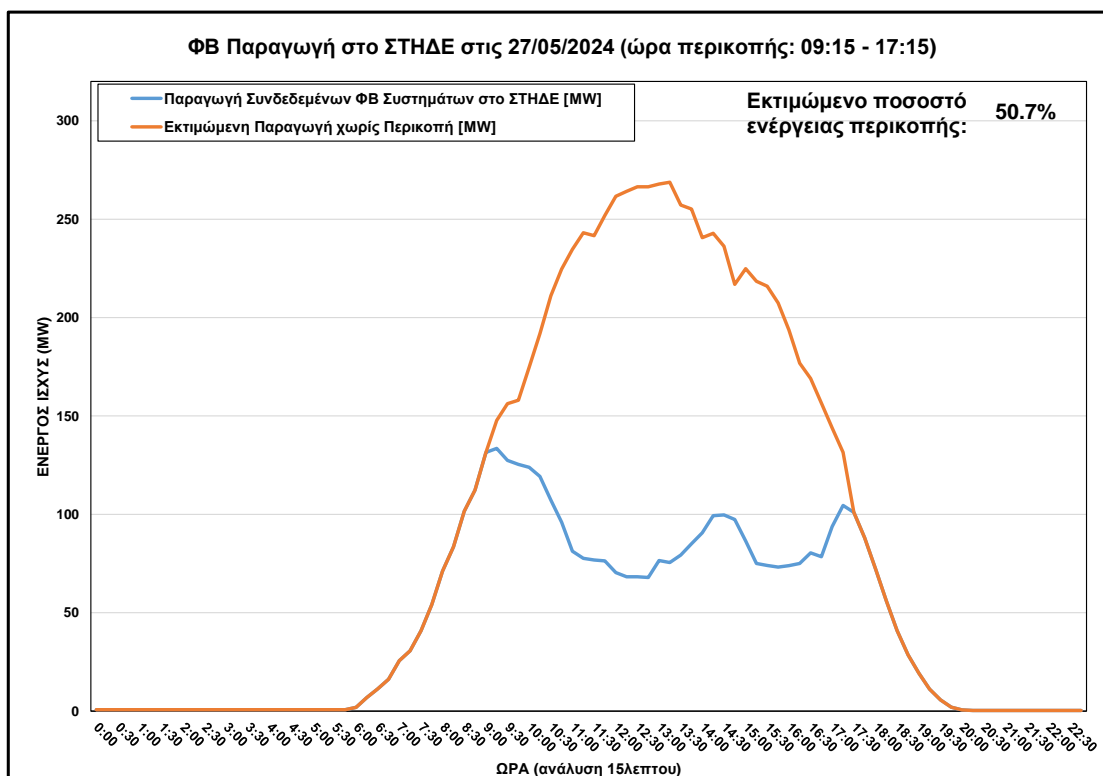


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2017.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	695 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	34.4%

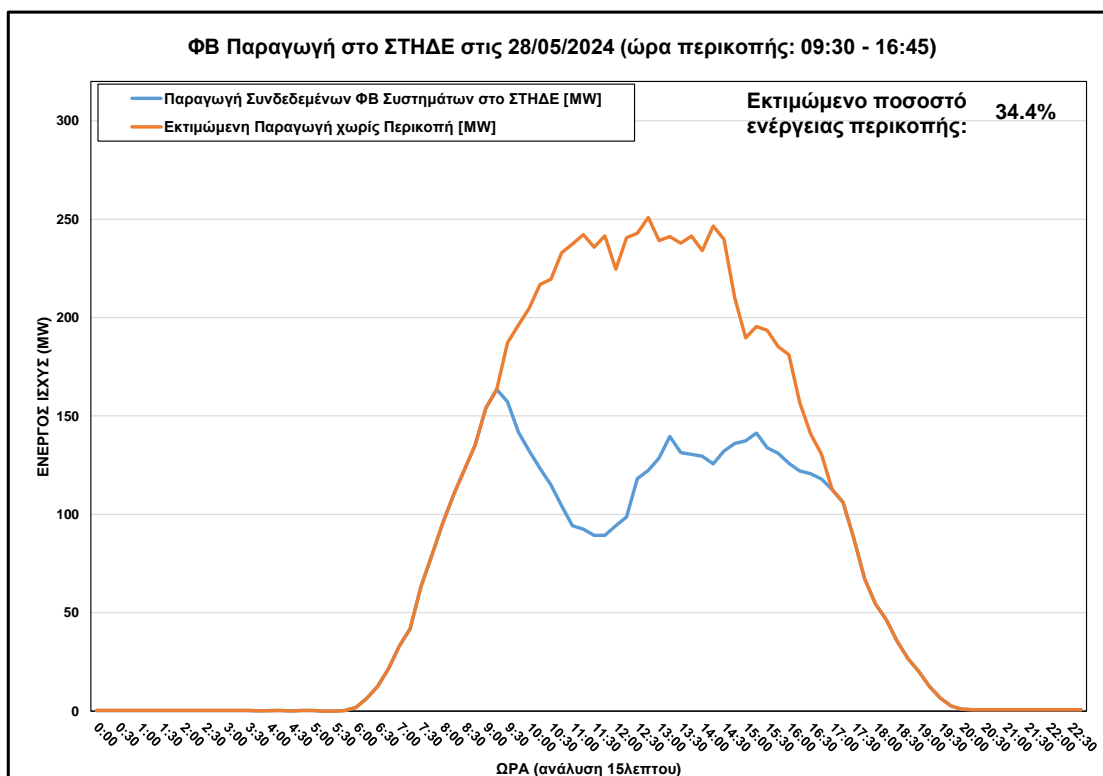


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1978.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	426.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	21.6%

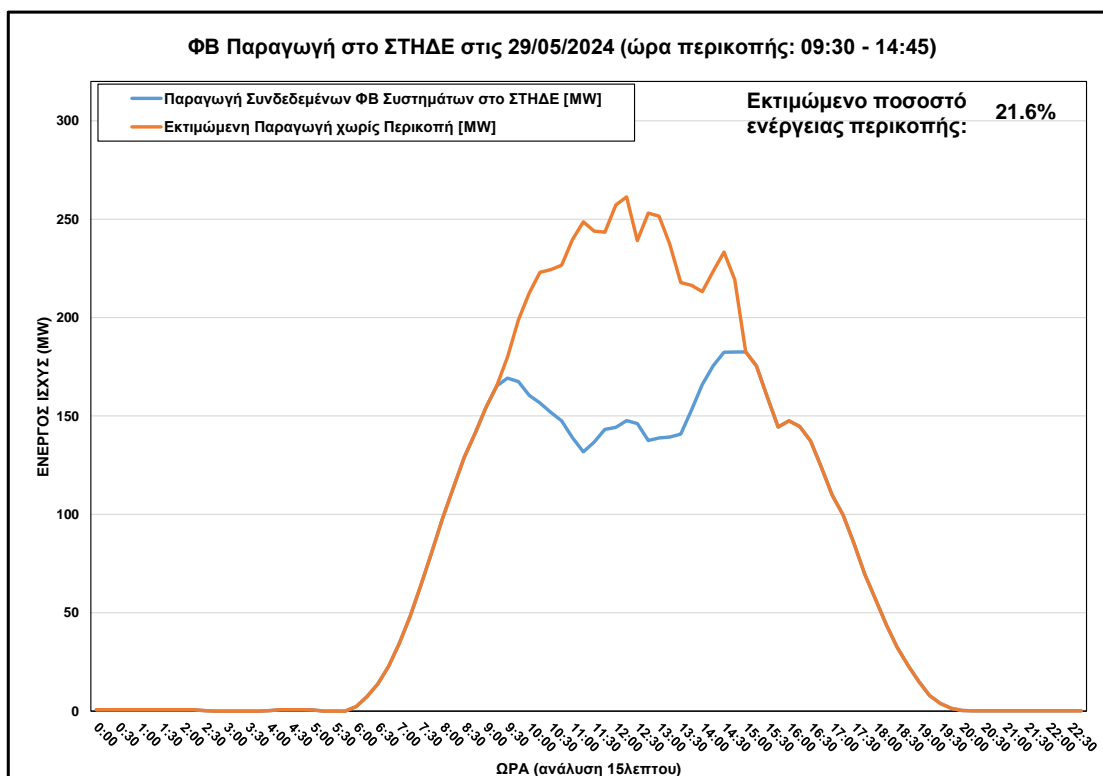


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2073.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	759.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	36.6%

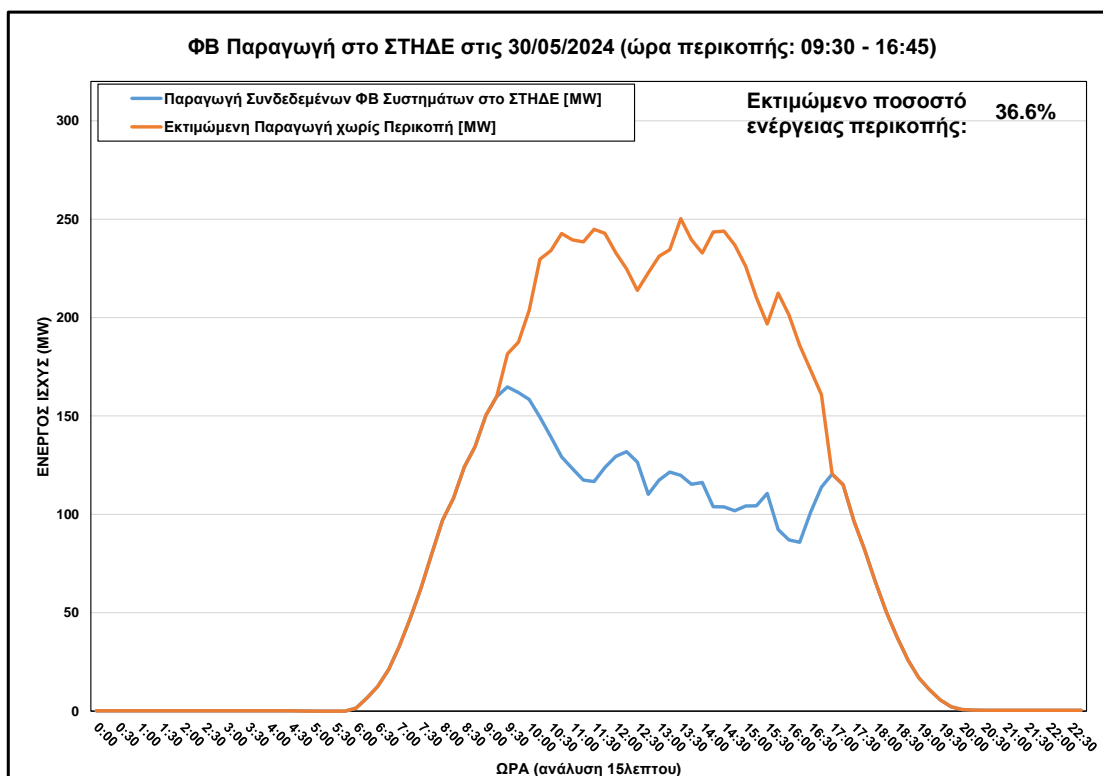


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	31/05/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2306.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1212.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	52.6%

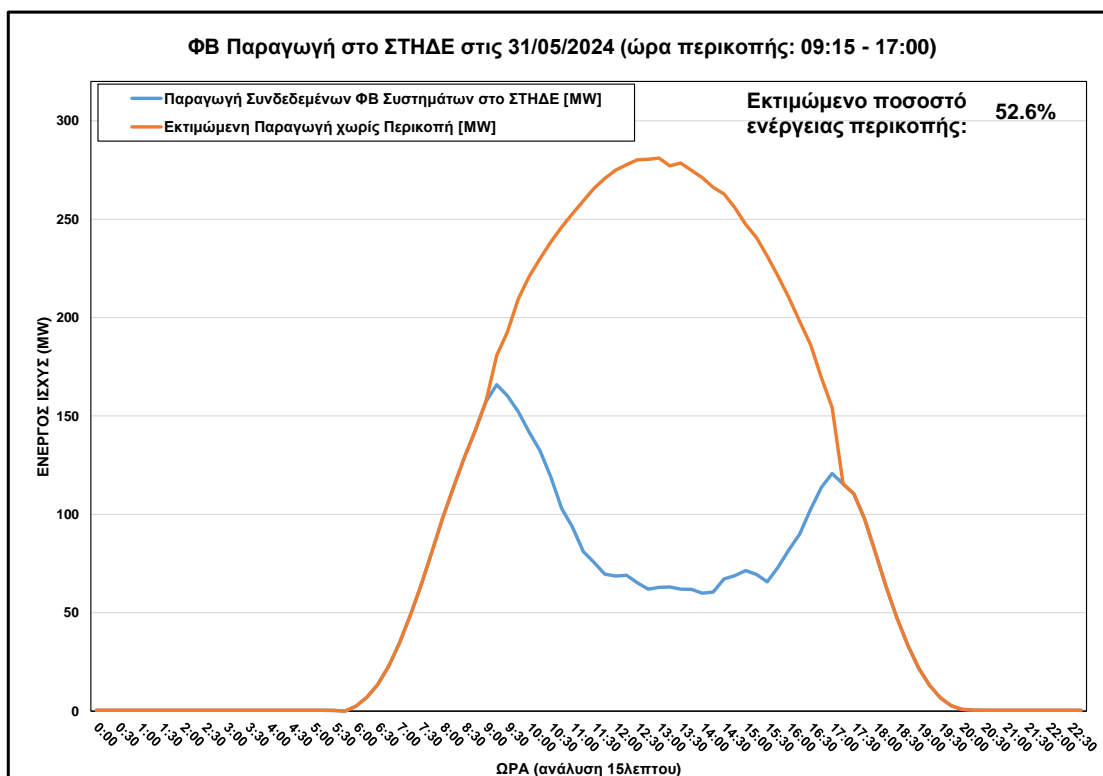


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/06/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2275.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	886.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	38.9%

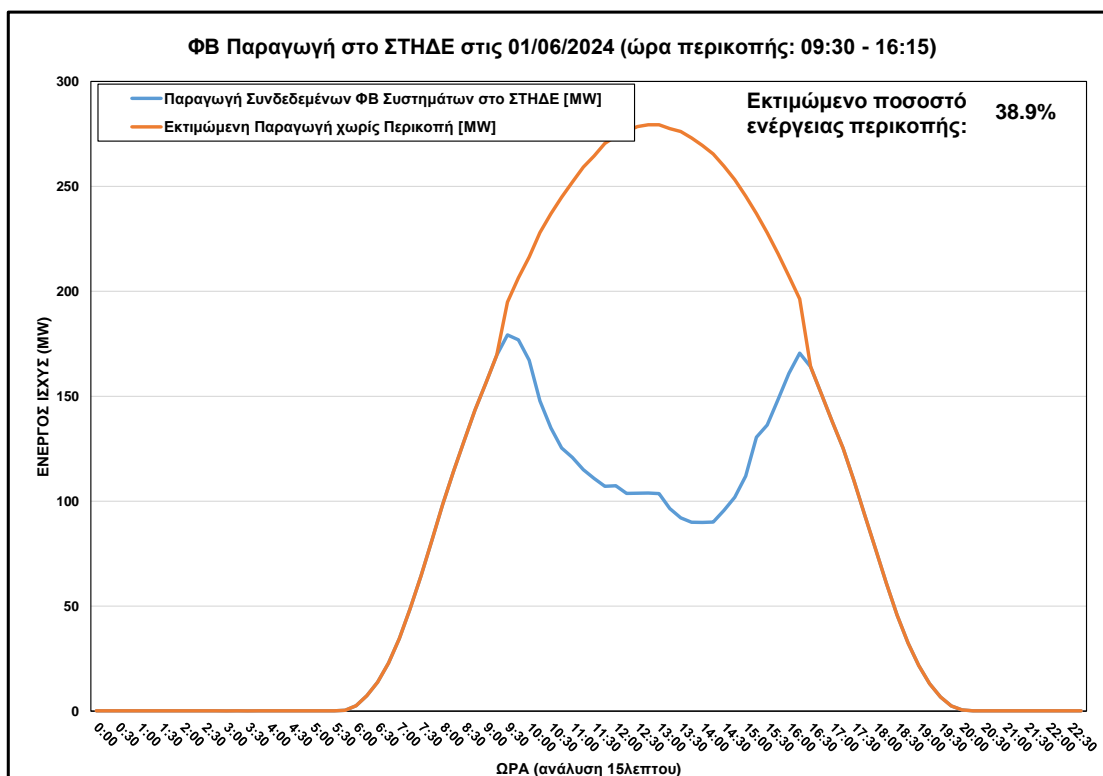


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/06/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2305.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1102.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	47.8%

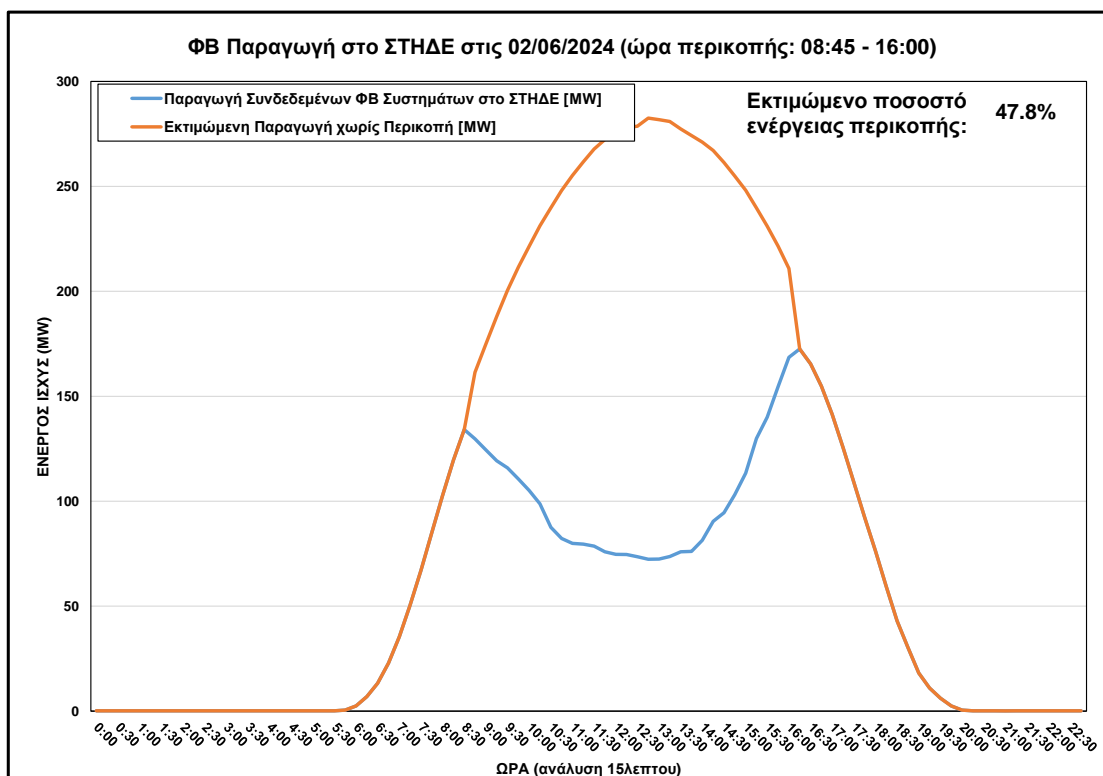


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/06/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2098.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	62.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.0%

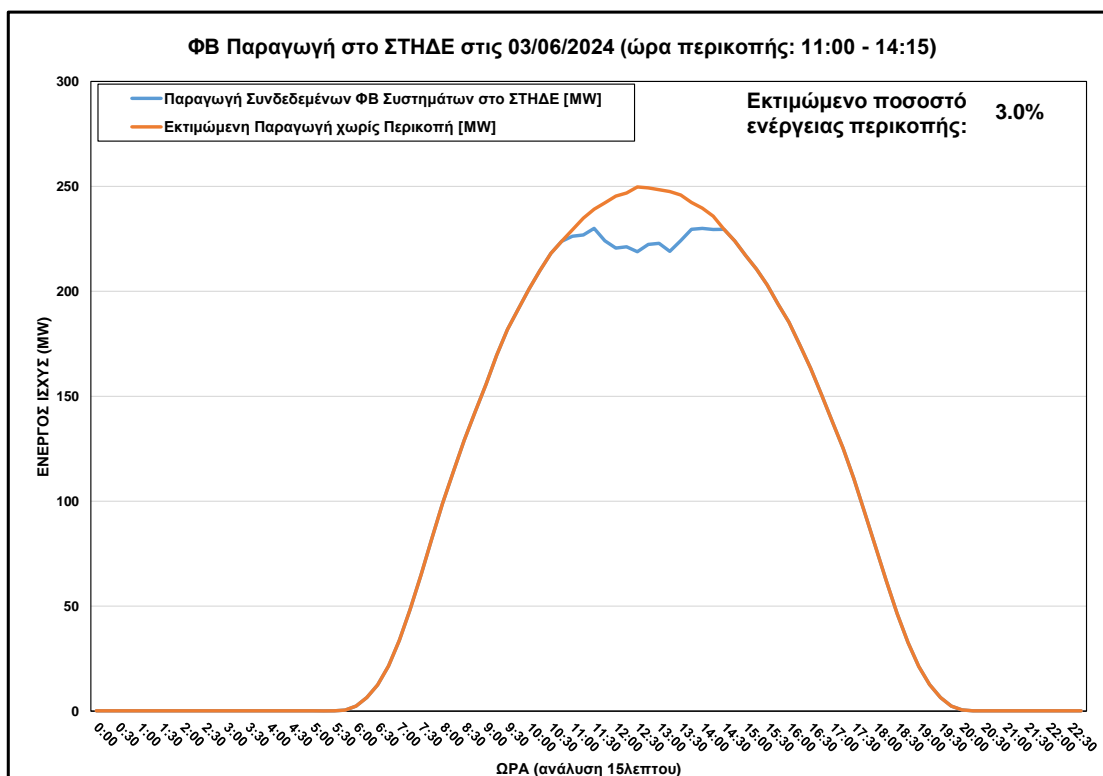


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/06/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ για προστασία γραμμής διανομής S/S NEW MARI
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2064.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	4.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.2%

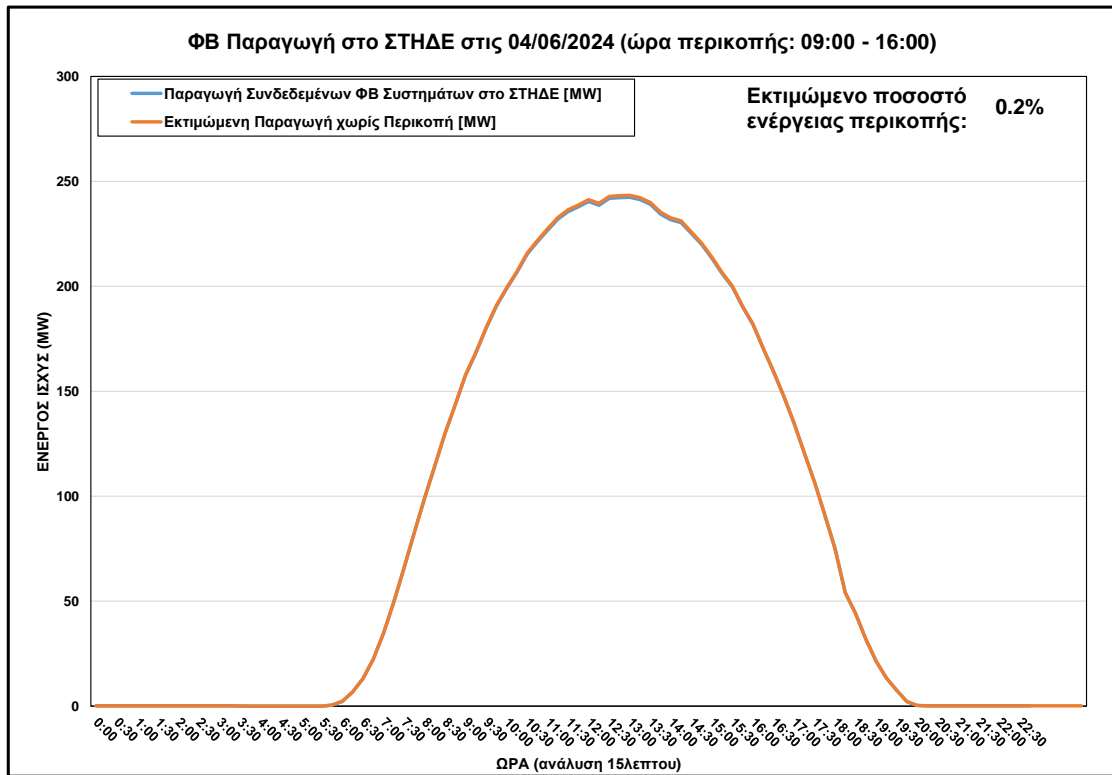


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/06/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ για προστασία γραμμής διανομής S/S NEW MARI, S/S AGIOS NIKOLAOS
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2054.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	70.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.4%

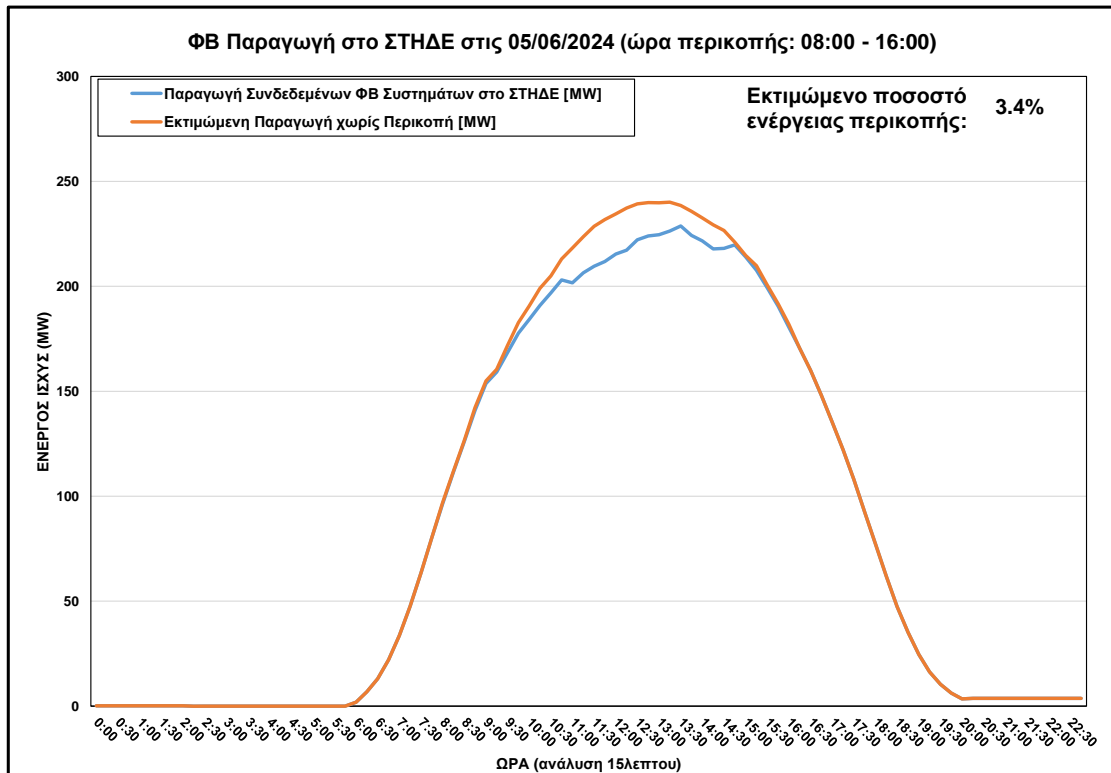


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/06/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1725.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	16.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.0%

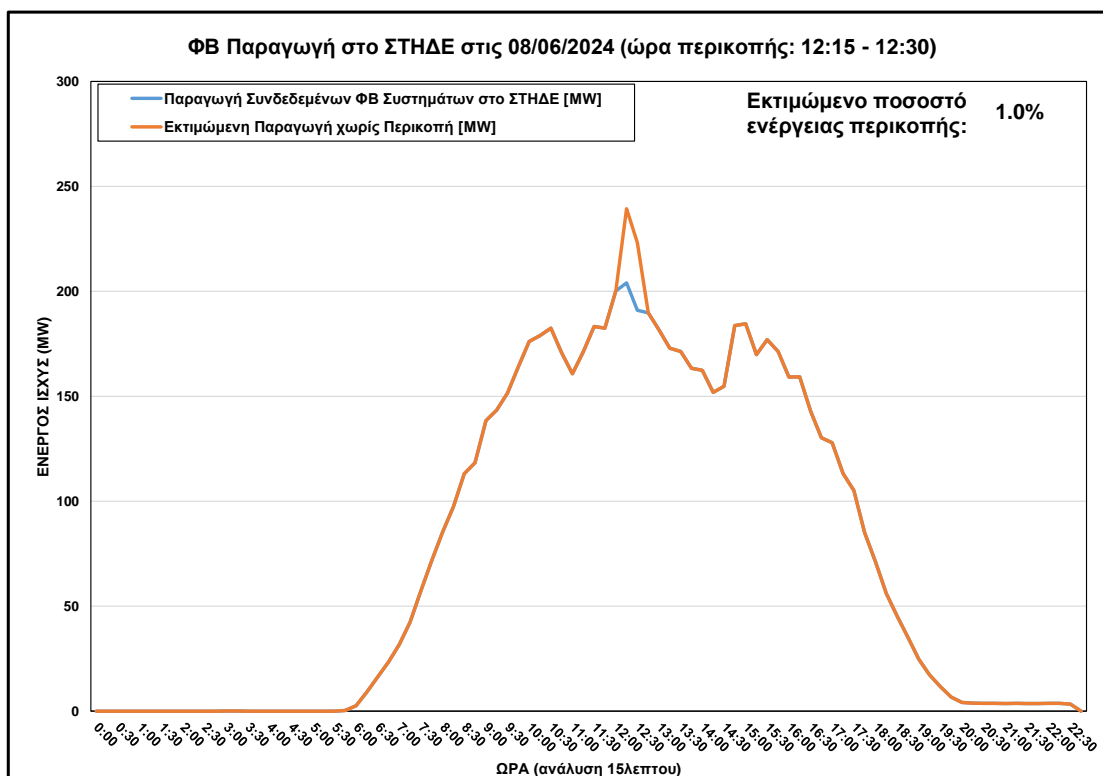


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/06/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1811.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	155 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	8.6%

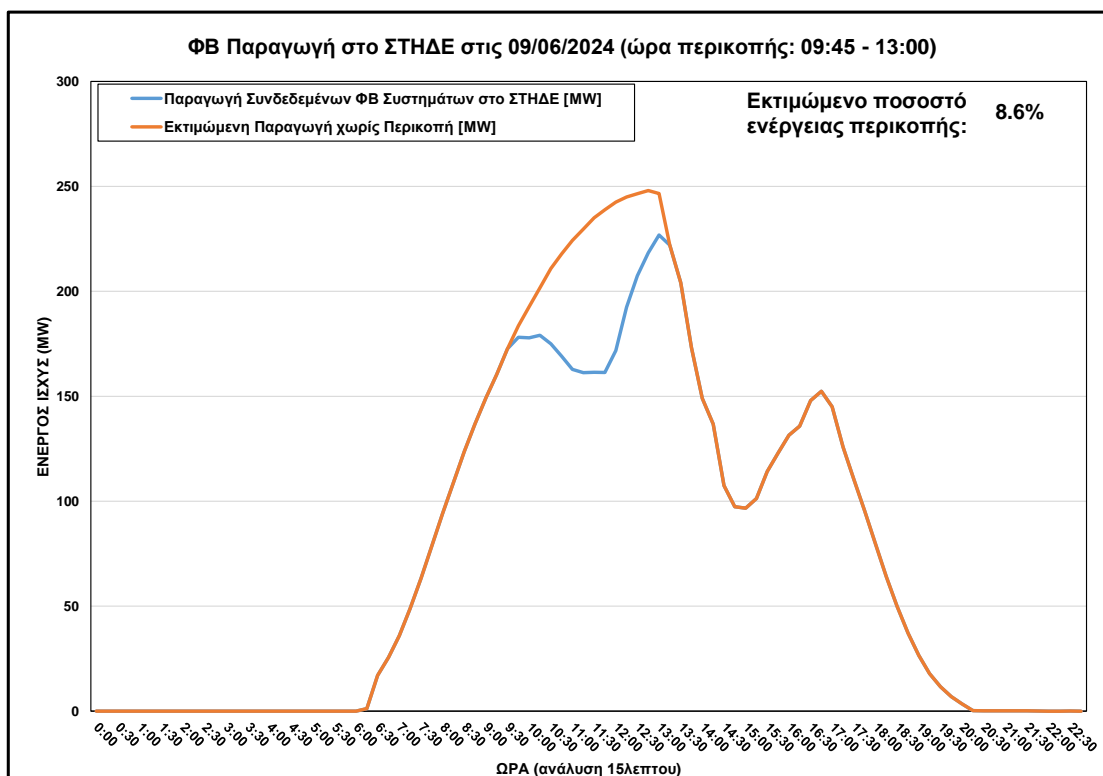


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/06/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2119.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	18.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.9%

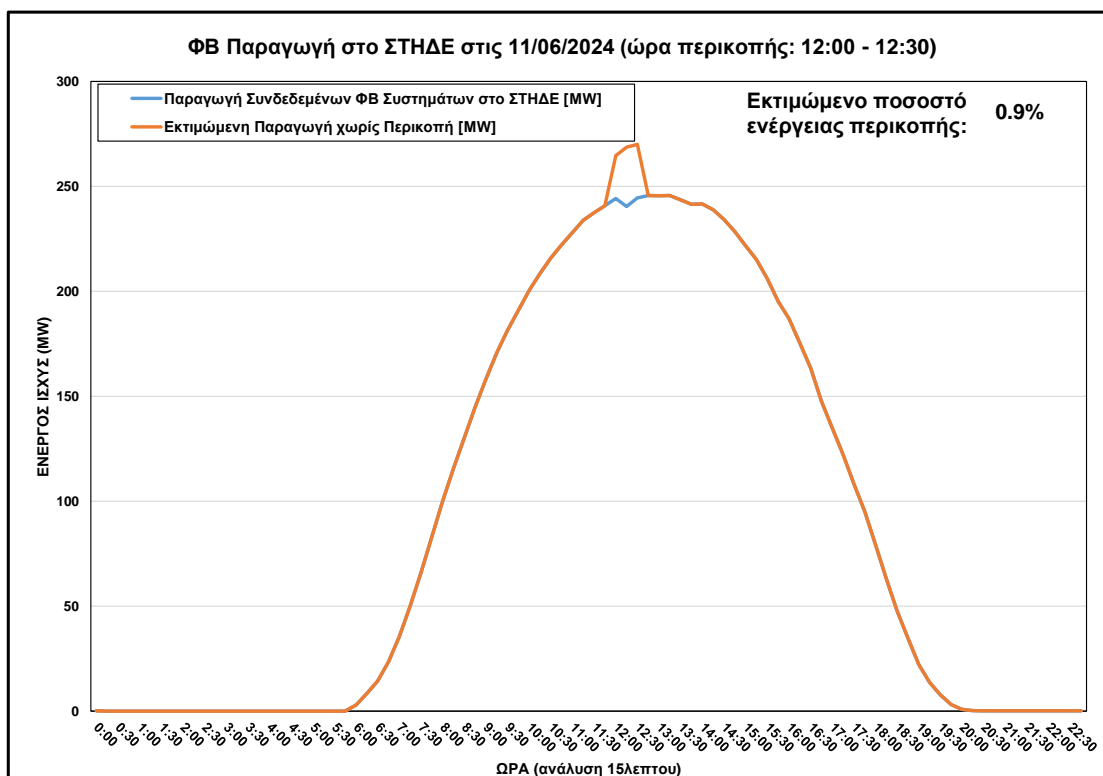


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/06/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ στη γραμμή BERMS (J10) στον Υ/Σ NEW MARI 132kV.
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2022.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.1%

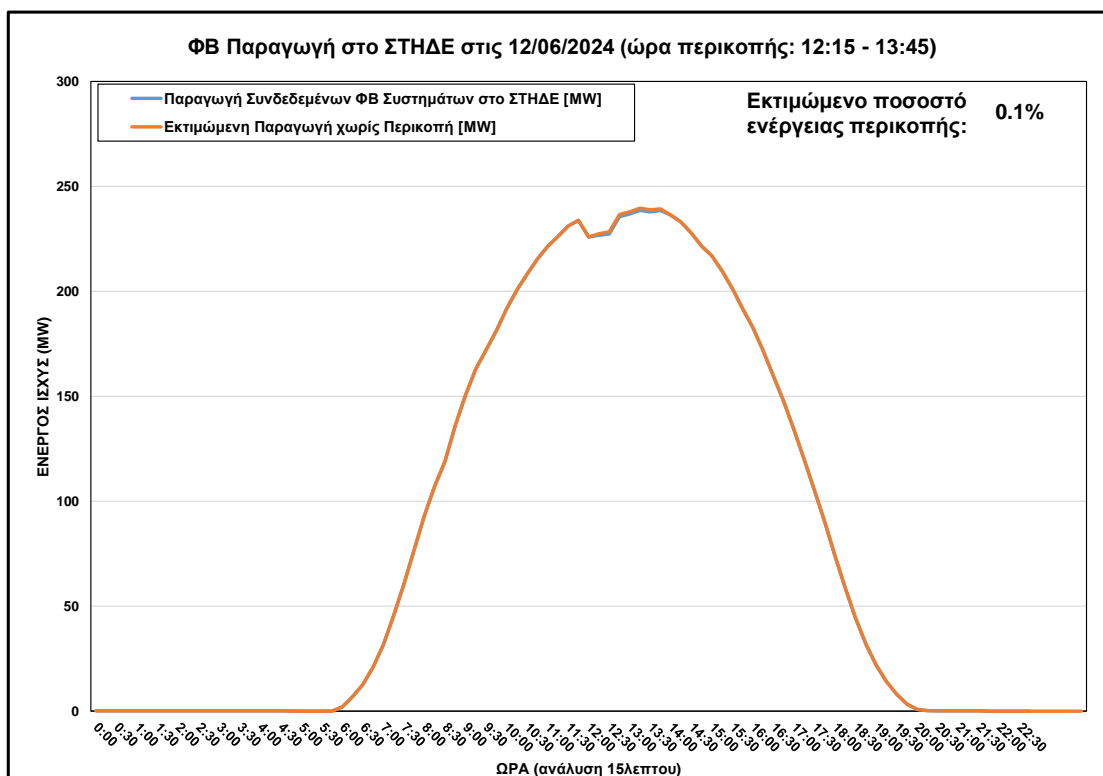


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/06/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2212.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	809.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	36.6%

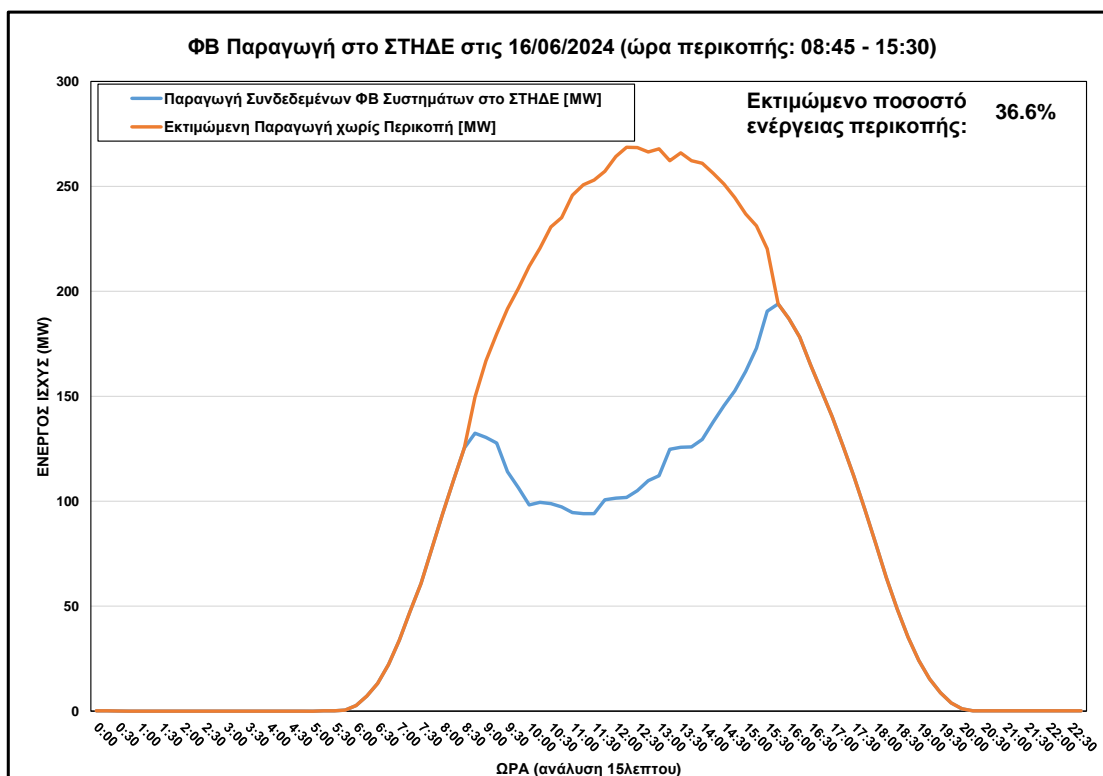


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/06/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2044.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	54.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	2.7%

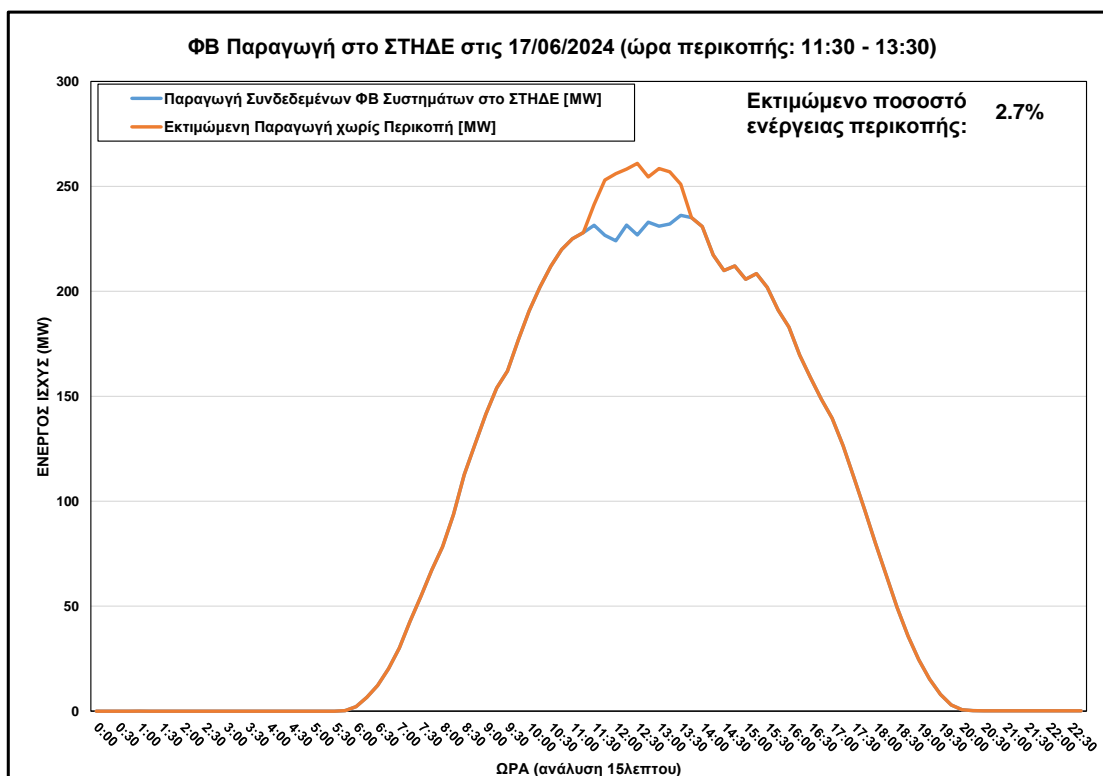


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/06/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2082.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	31.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.5%

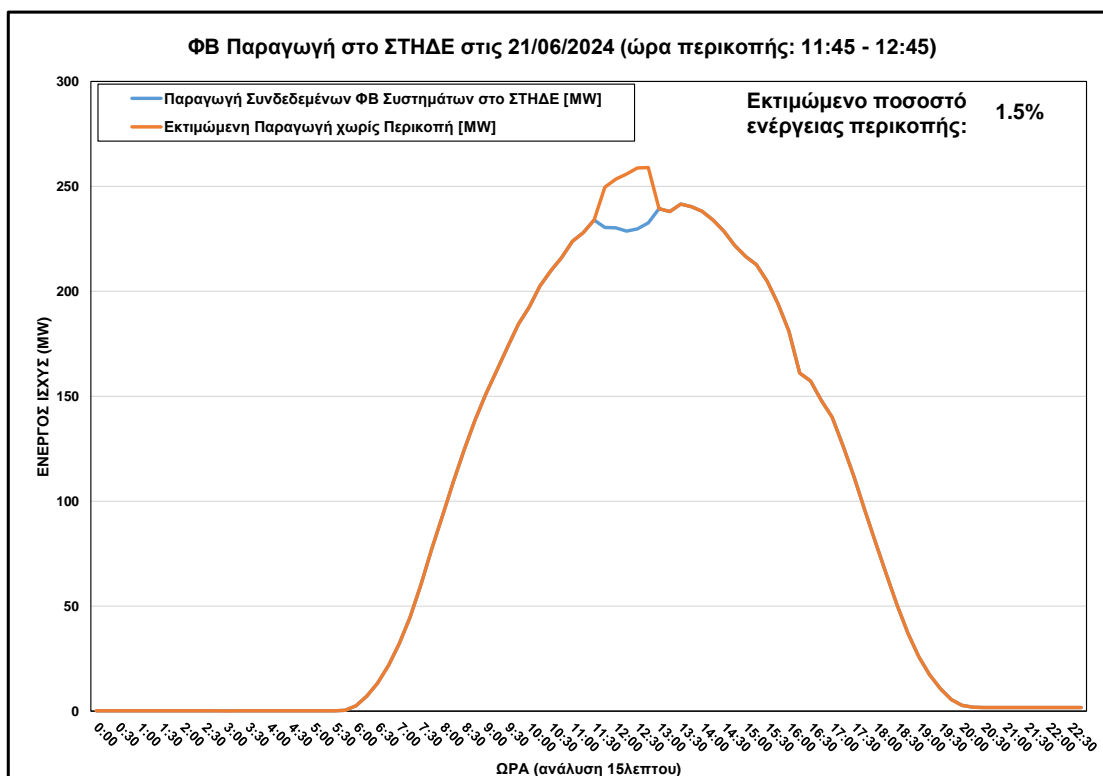


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/06/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2044.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	317.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	15.5%

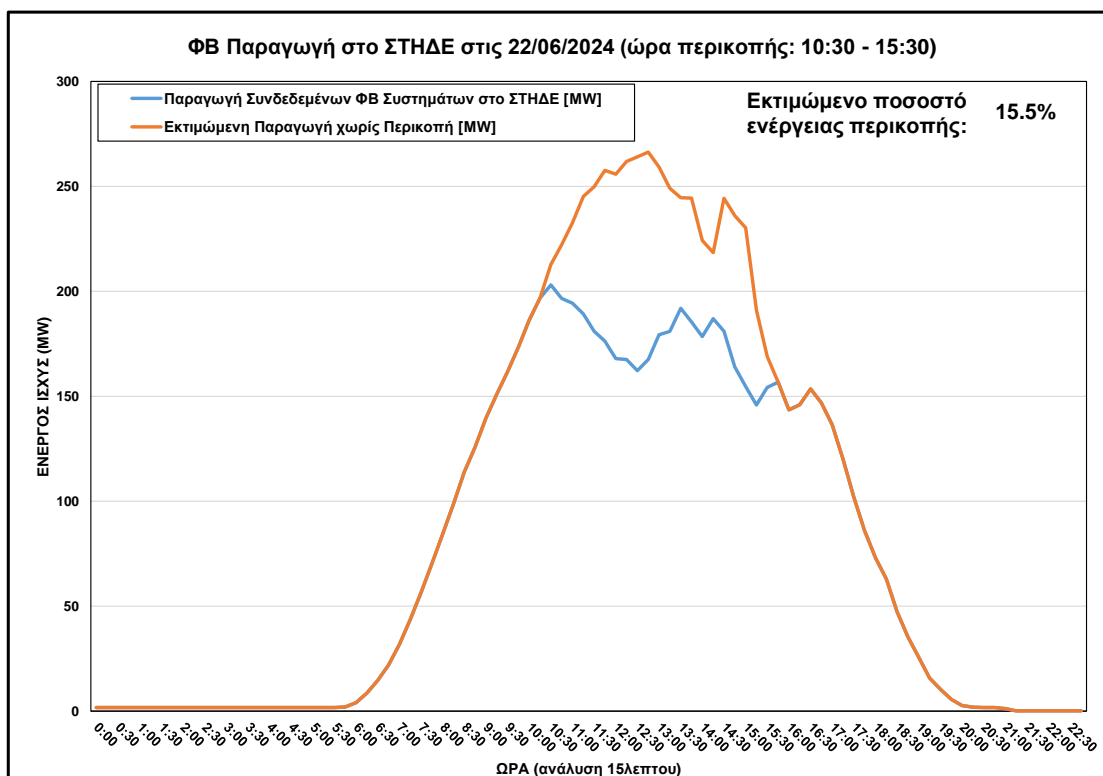


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/06/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2174.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	816.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	37.6%

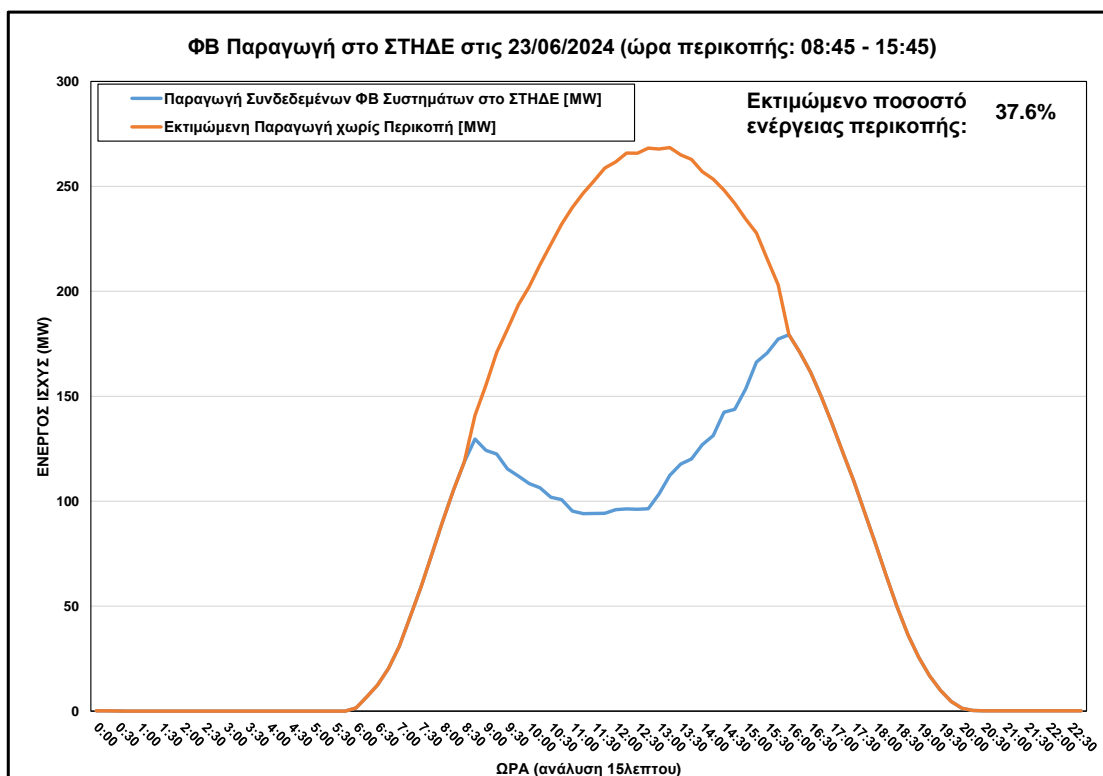


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/06/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2177.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	646.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	29.7%

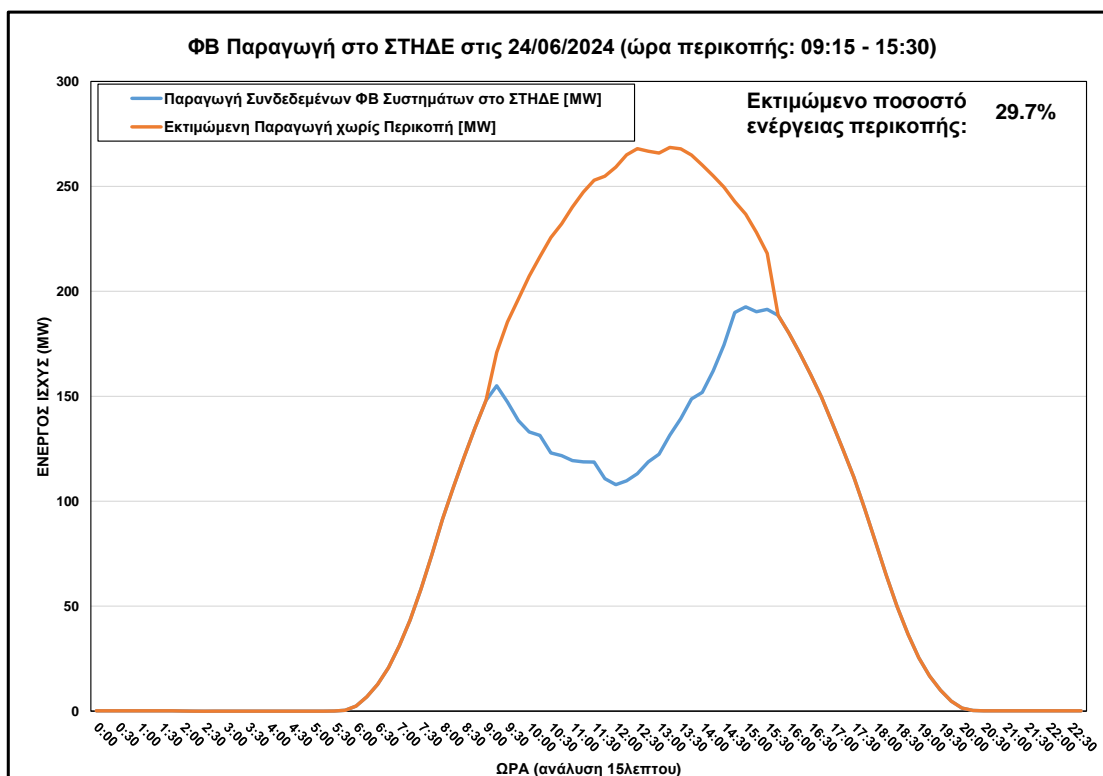


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/06/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1998.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	100 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.0%

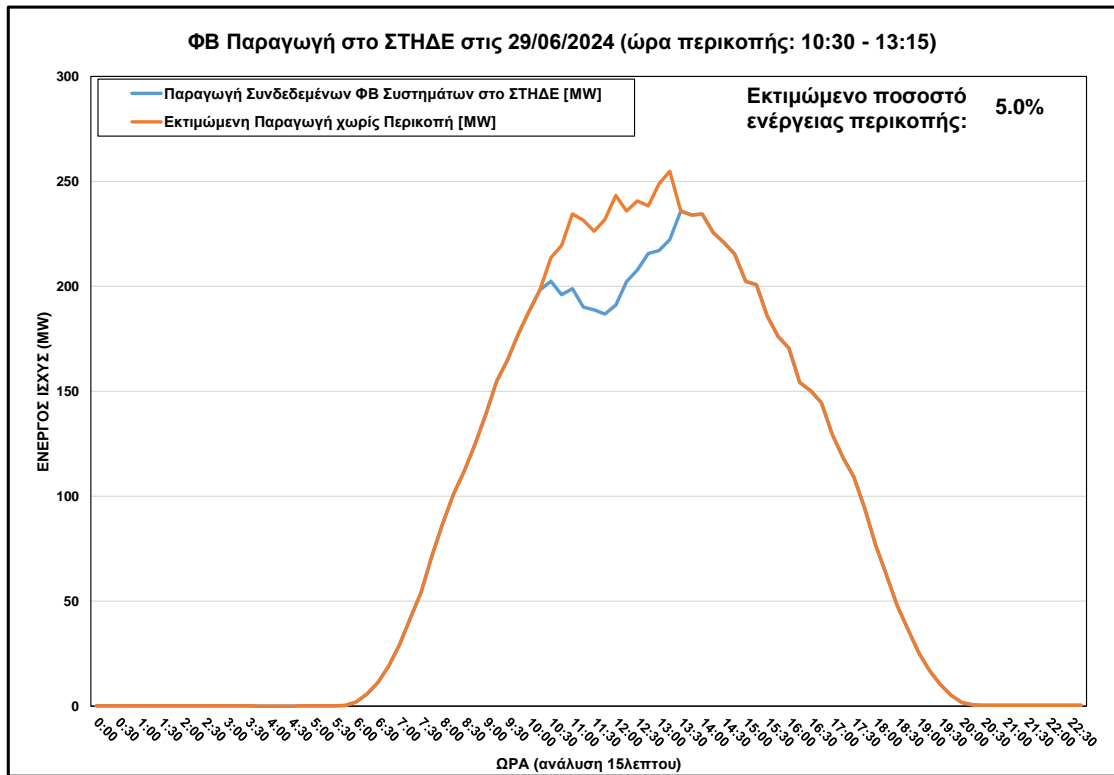


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/06/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2118.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	278.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	13.2%

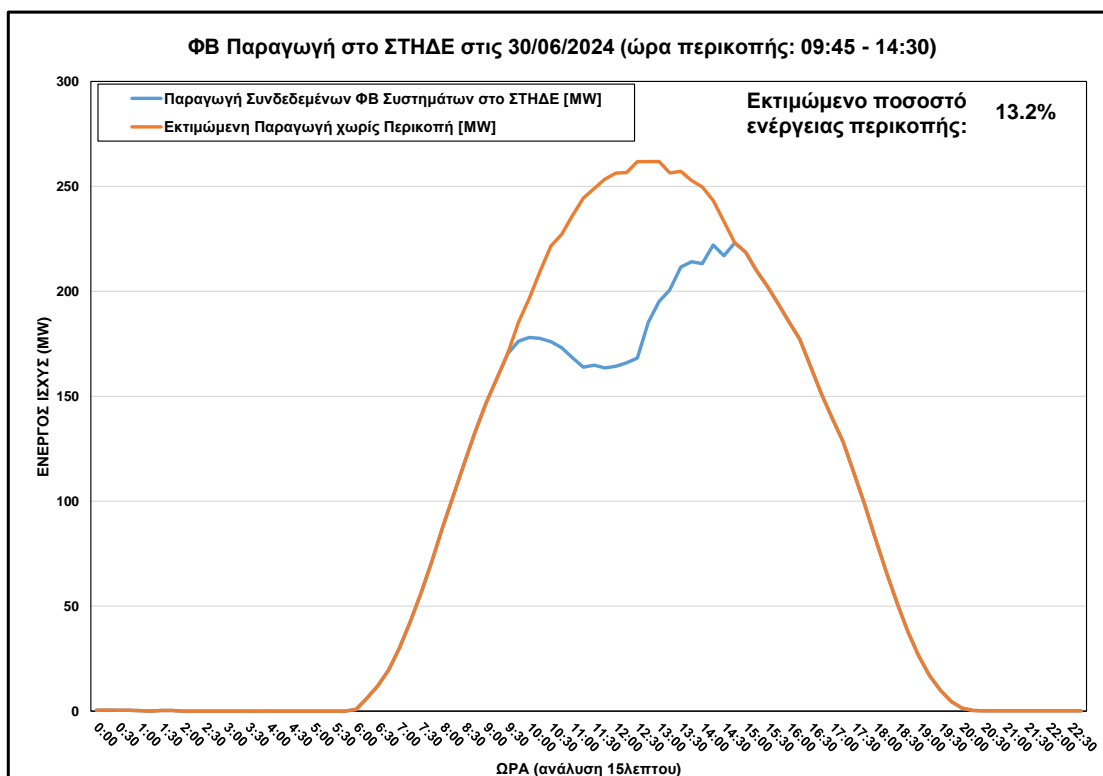


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/07/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2027.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	67.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.3%

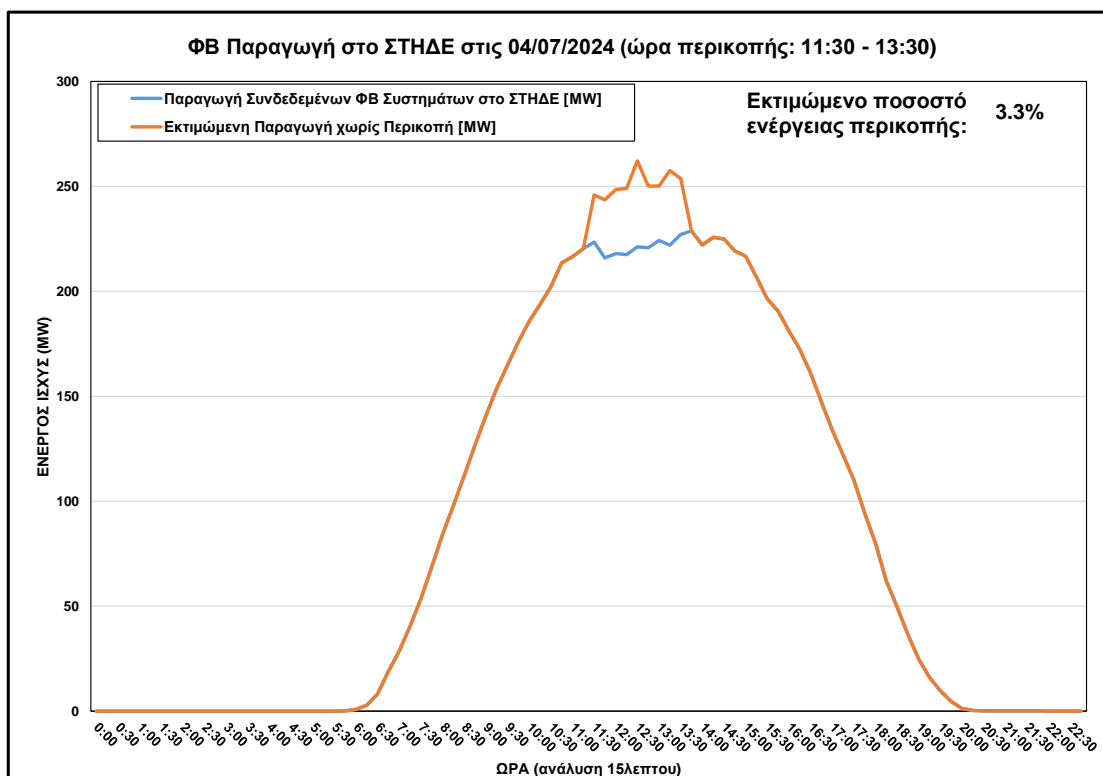


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/07/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2086.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	305.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.6%

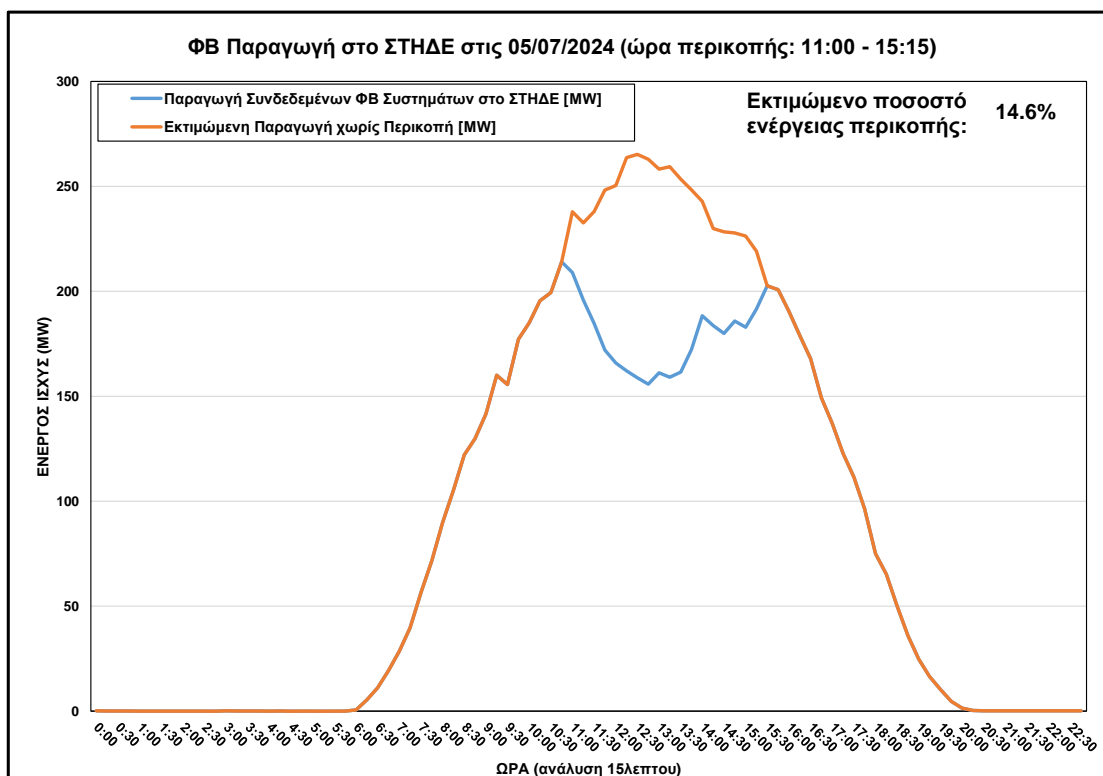


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/07/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2169.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	350 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	16.1%

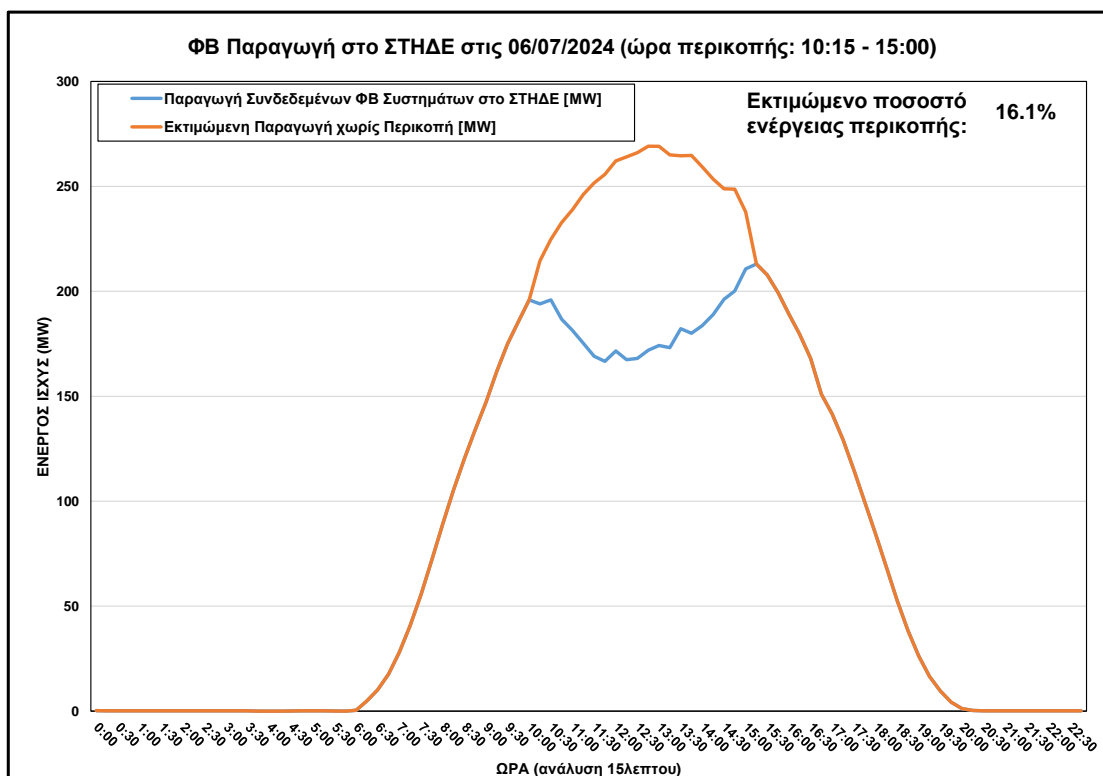


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/07/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2189.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	591.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	27.0%

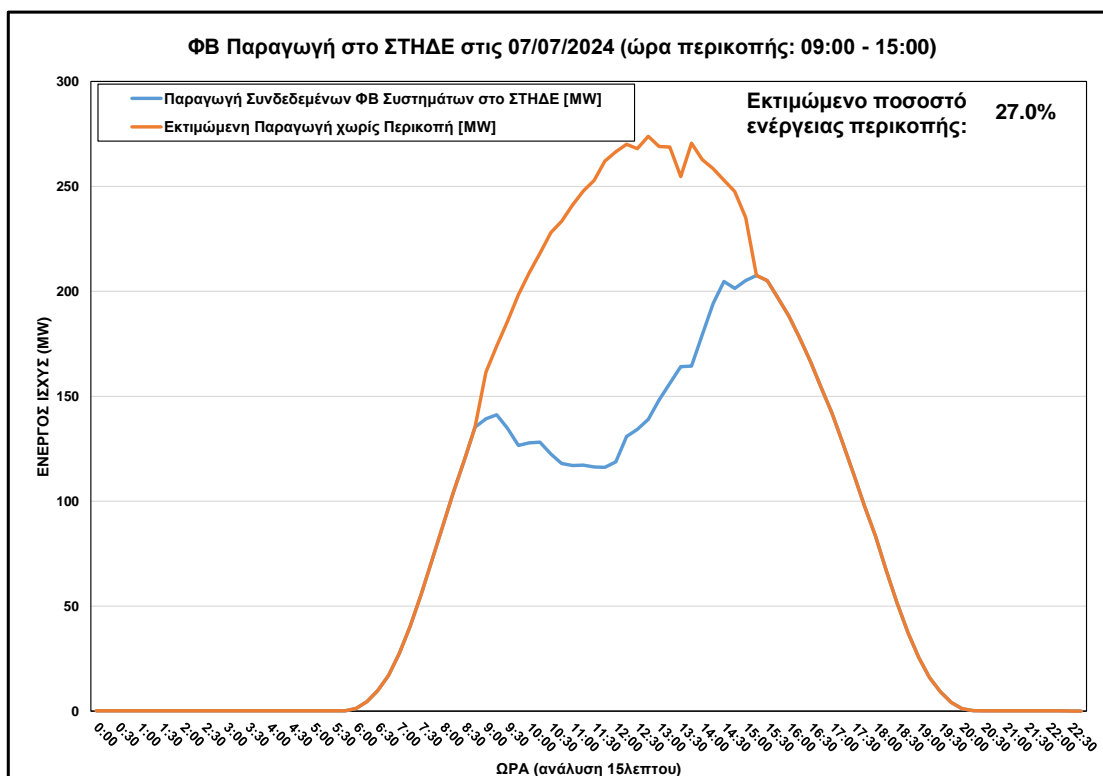


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/07/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1998 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	20 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.0%

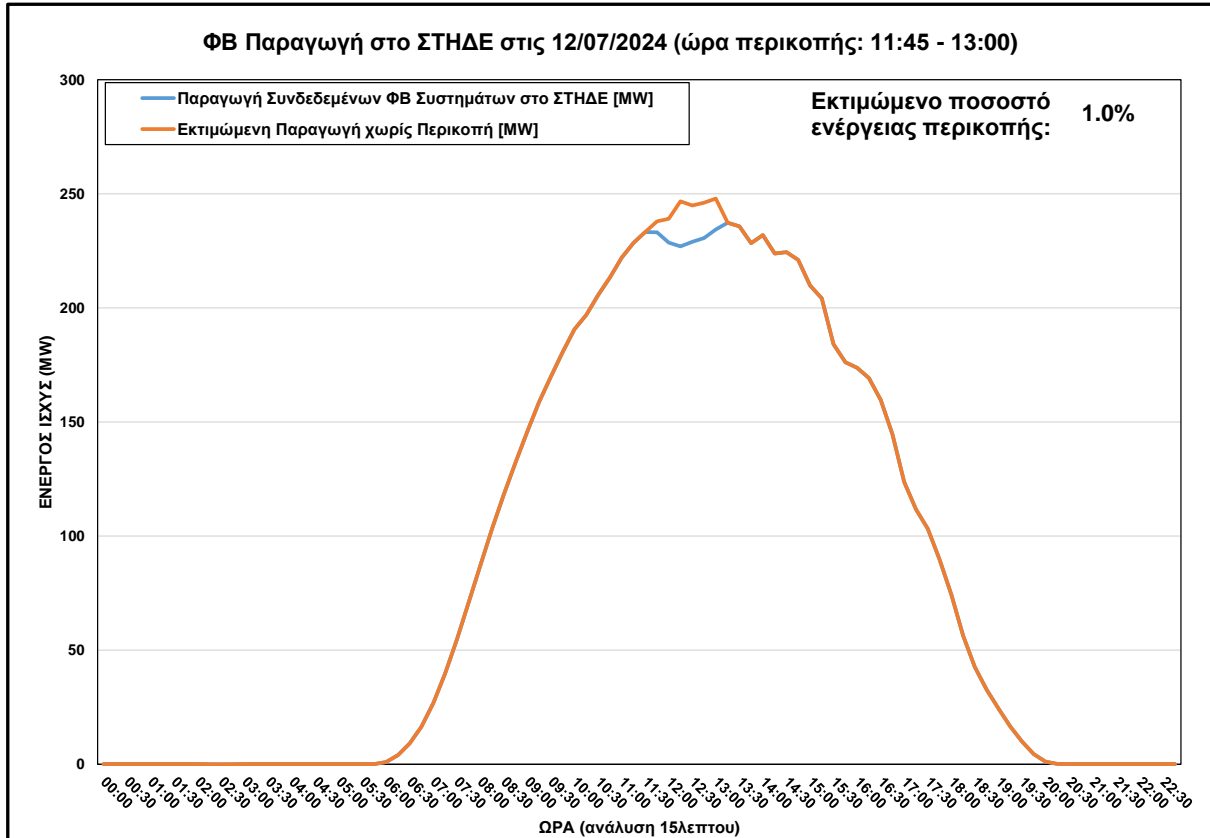


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/07/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2074.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	27.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.3%

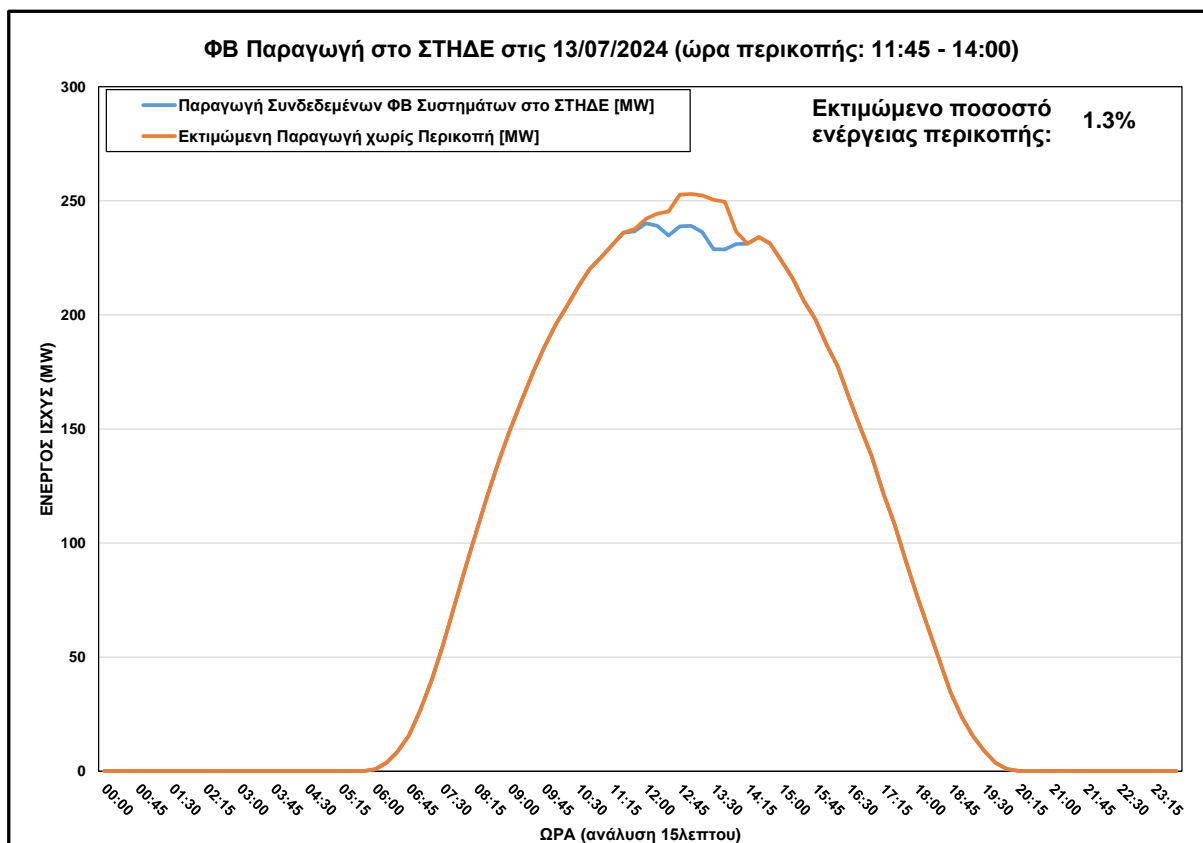

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 14/07/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής 09:30

Ωρα Λήξης Περικοπής 15:15

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 2016.3 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 452.9 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 22.5%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 14/07/2024 (ώρα περικοπής: 09:30 - 15:15)

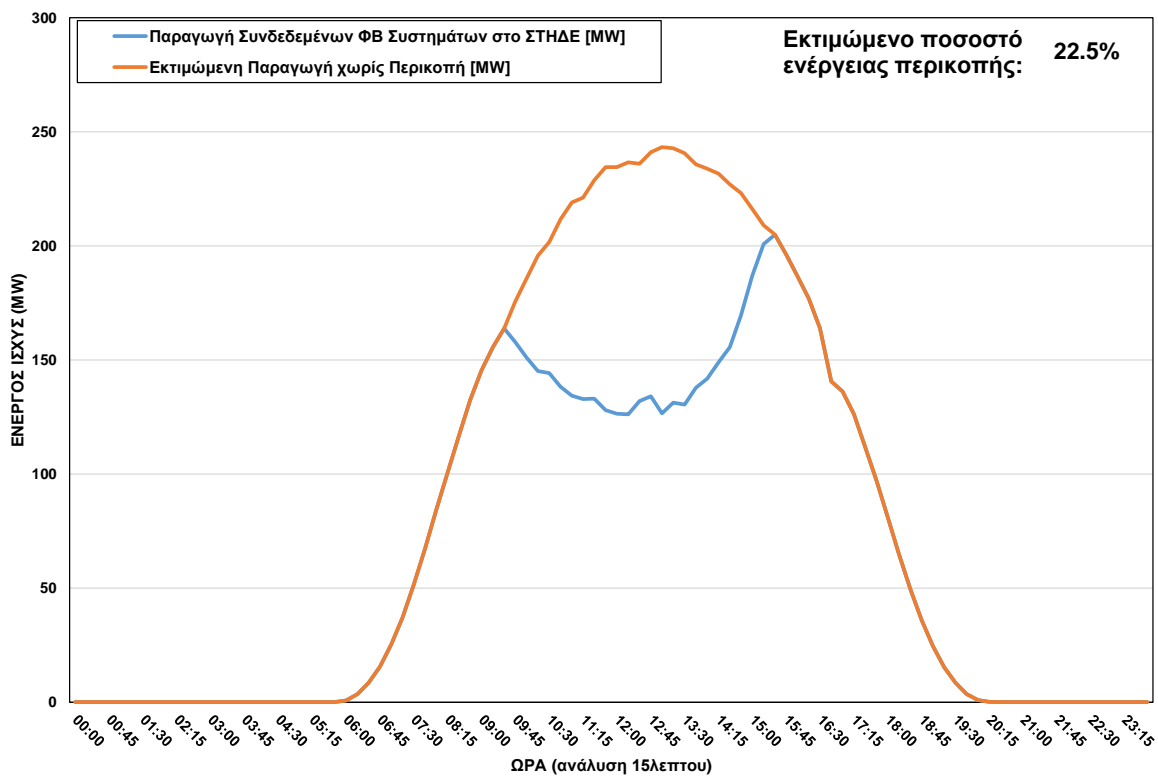


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/07/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	11:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2019.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	0.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.0%

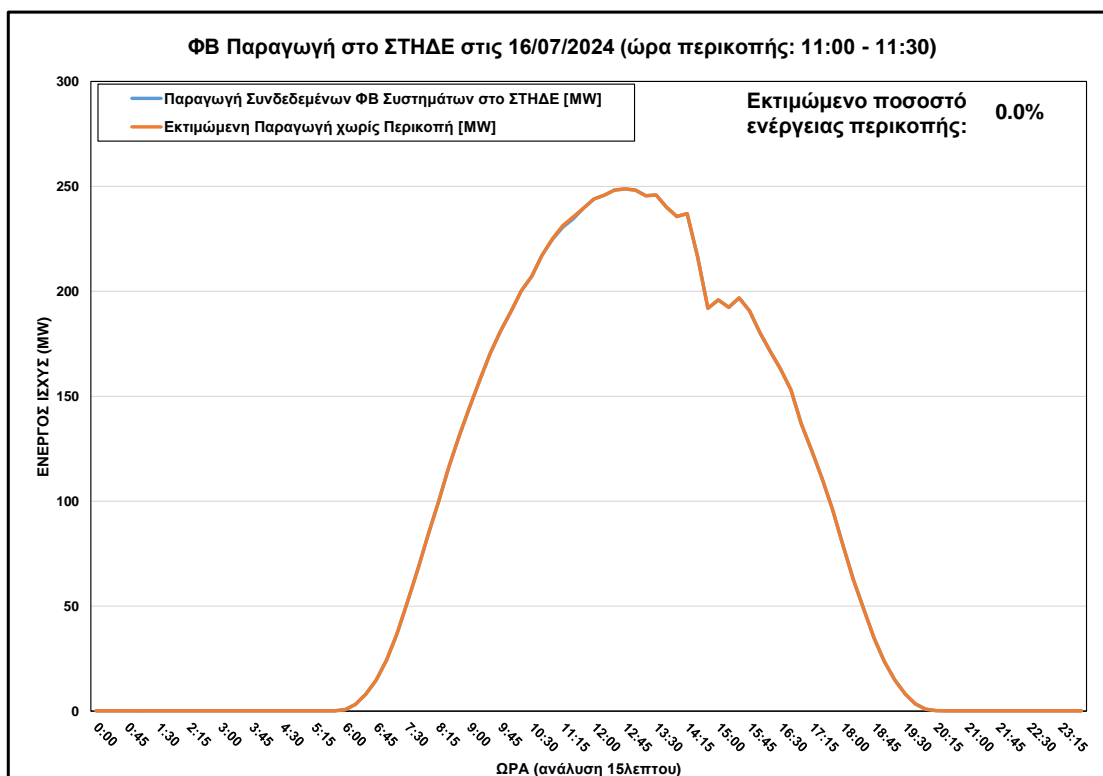

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής: 17/07/2024

Ωρα Έναρξης Περικοπής 11:00

Ωρα Λήξης Περικοπής 14:30

Οδηγία από ΔΣΜΚ: ΝΑΙ


Λόγος Περικοπής: Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας: 2083.7 MWh

Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε: 80.8 MWh

Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε: 3.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 17/07/2024 (ώρα περικοπής: 11:00 - 14:30)

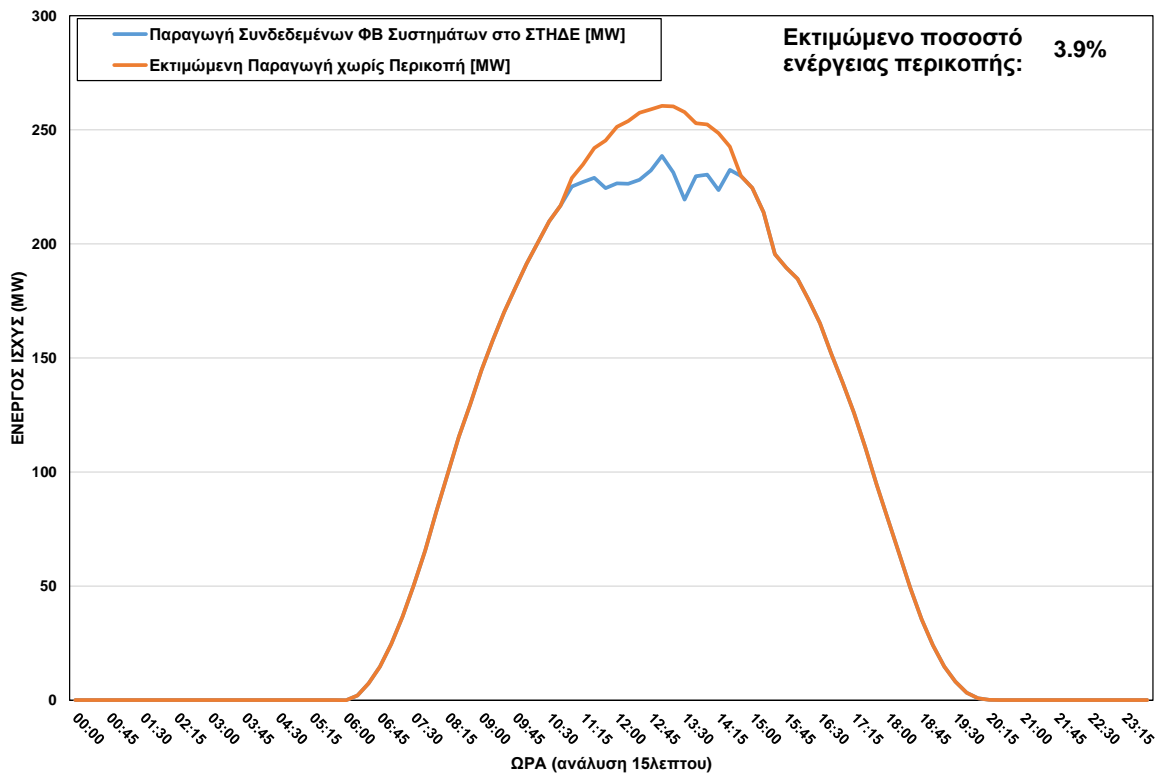


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/07/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2051.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	8.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.4%

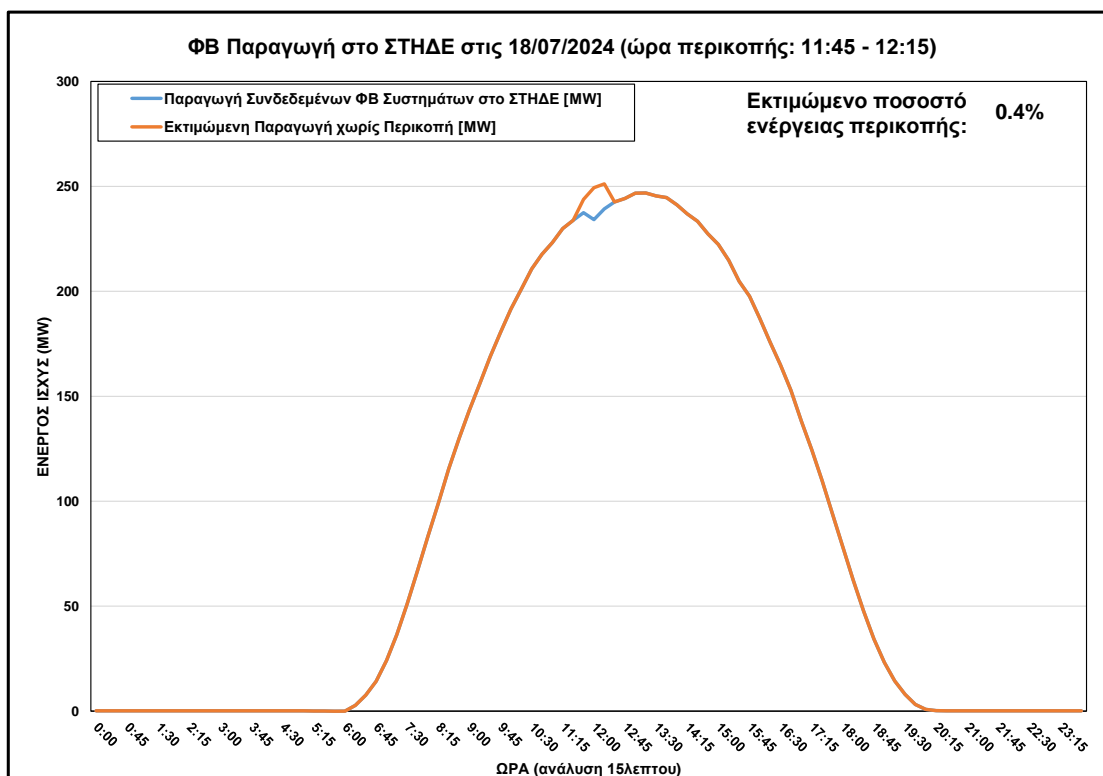


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/07/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2038.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	3.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.2%

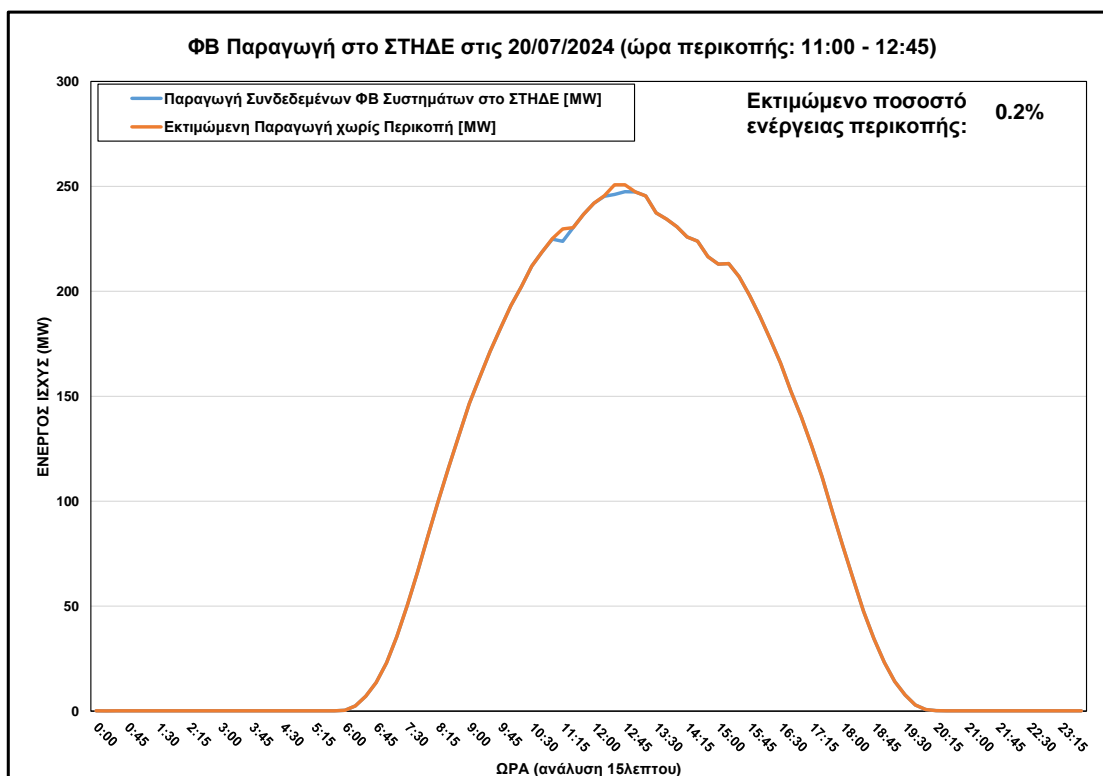


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/07/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2033.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	252.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	12.4%

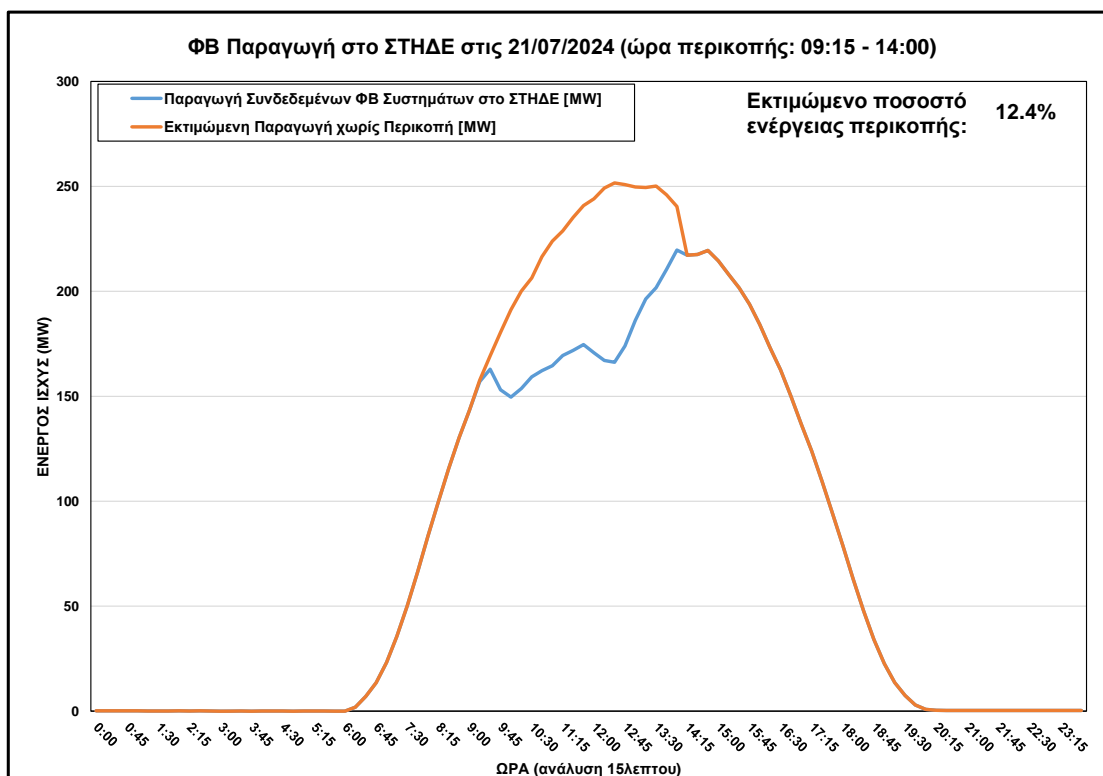


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/07/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1853.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	45.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	2.5%

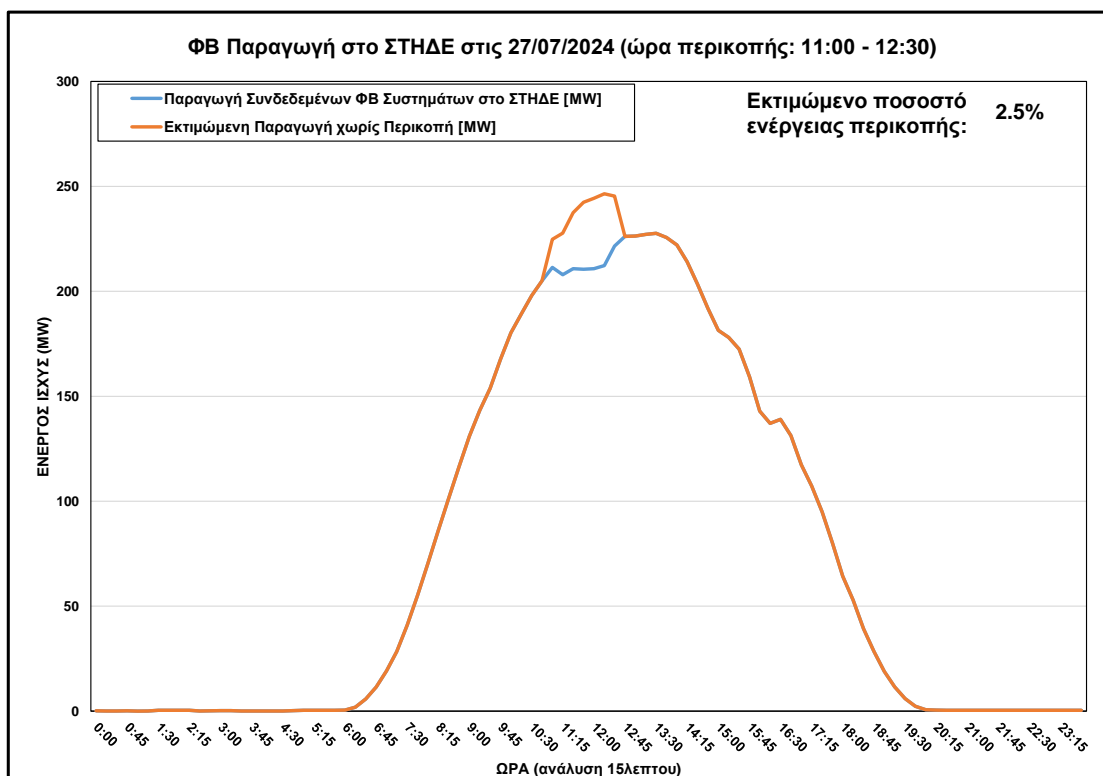


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/07/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2132.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	886 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	41.5%

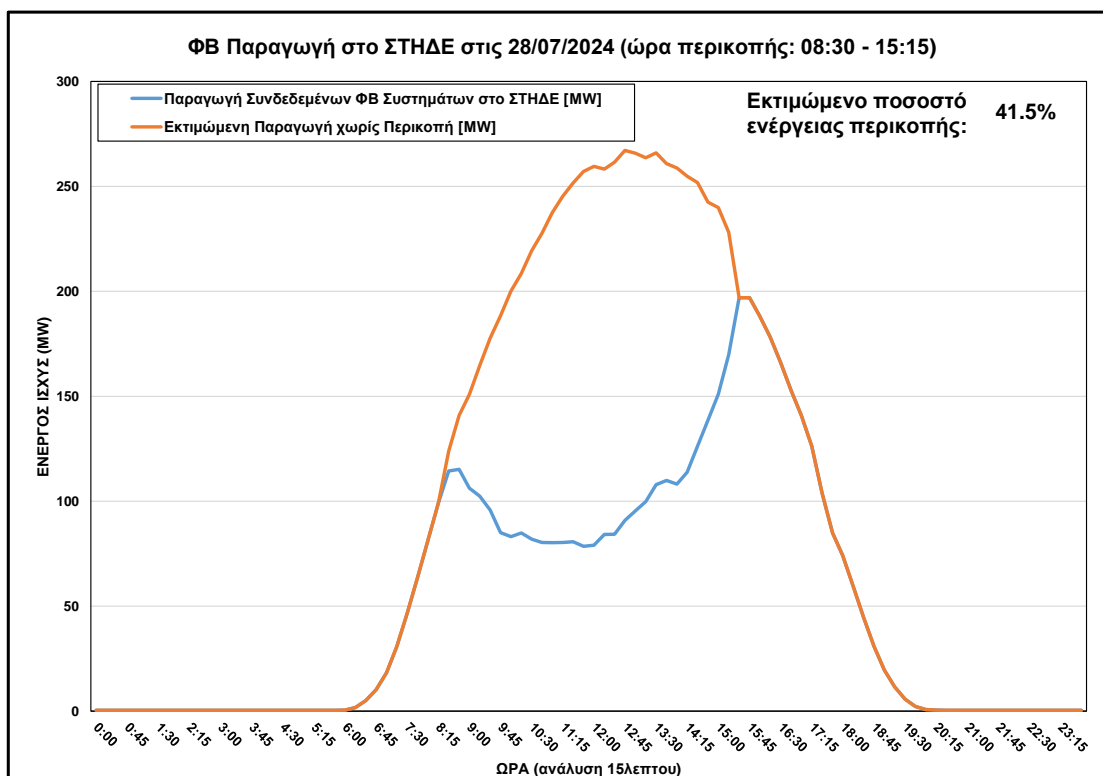


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2124.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	116 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.5%

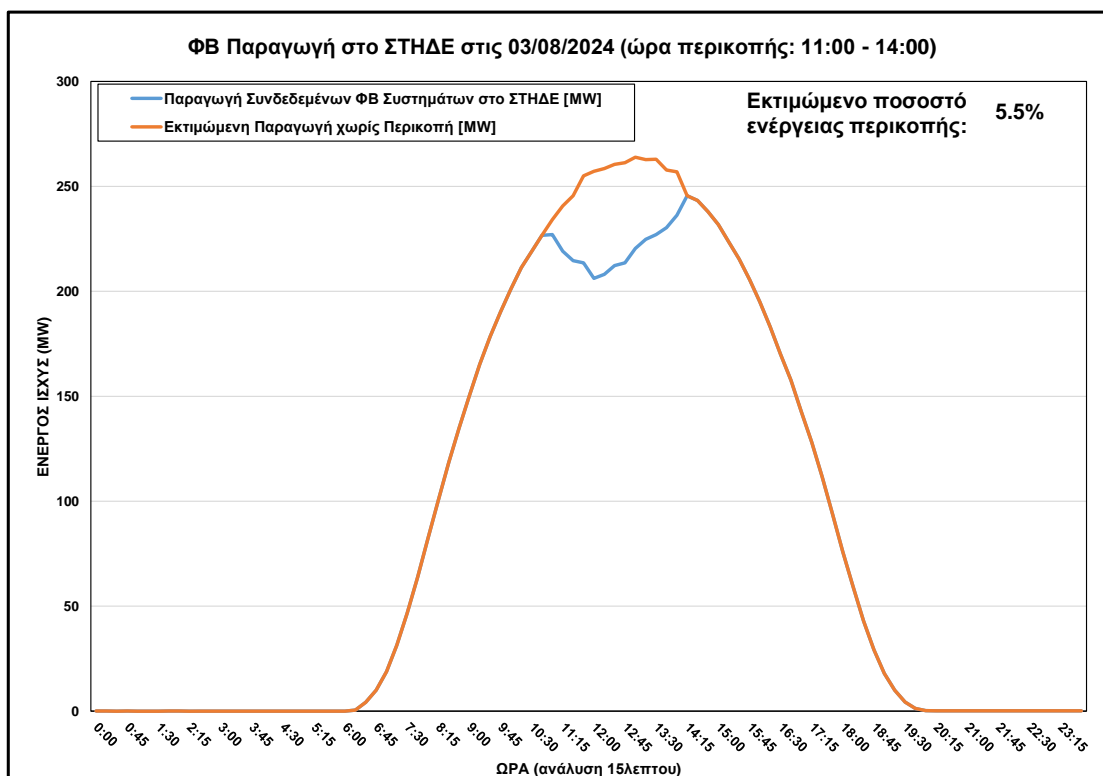


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2089.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	410.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.6%

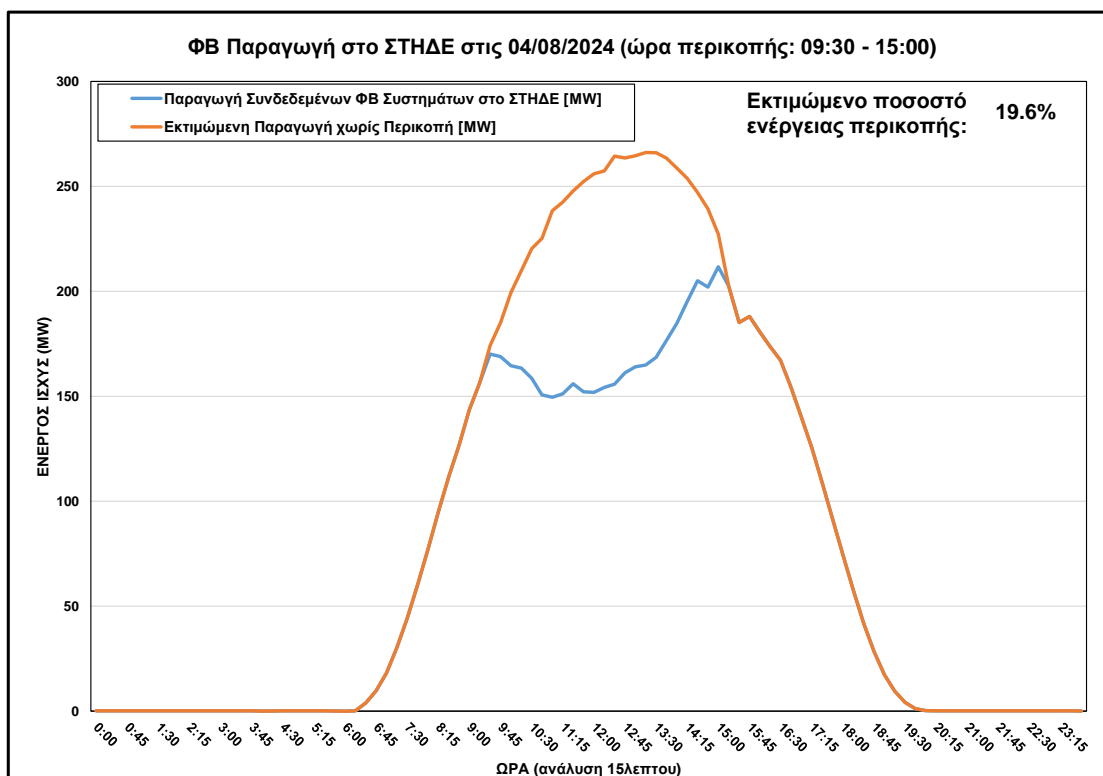


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2086.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	29.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	1.4%

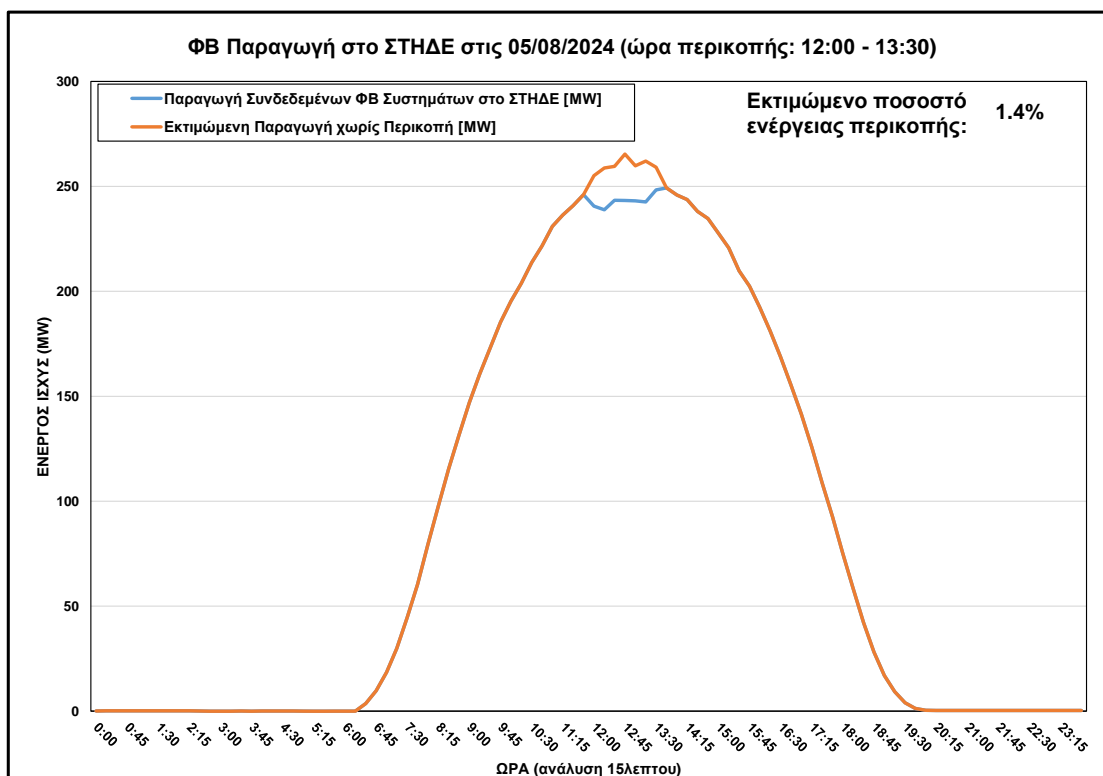


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2019.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	229.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	11.3%

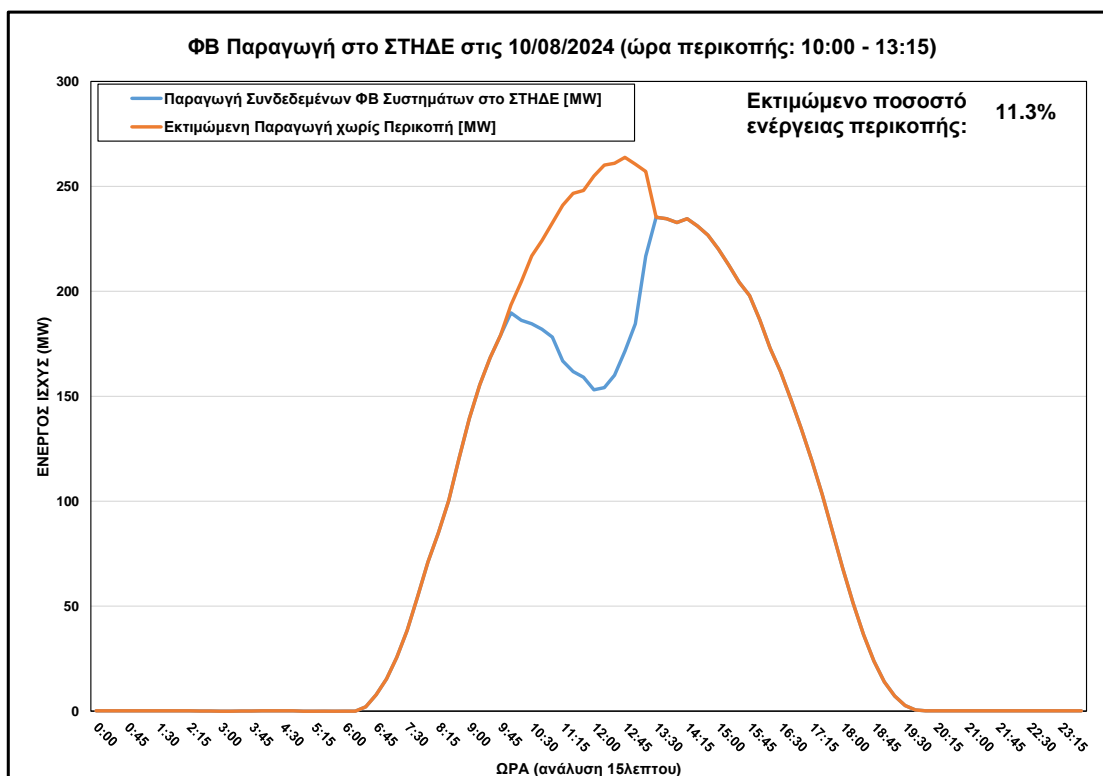


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1970.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	214 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	10.9%

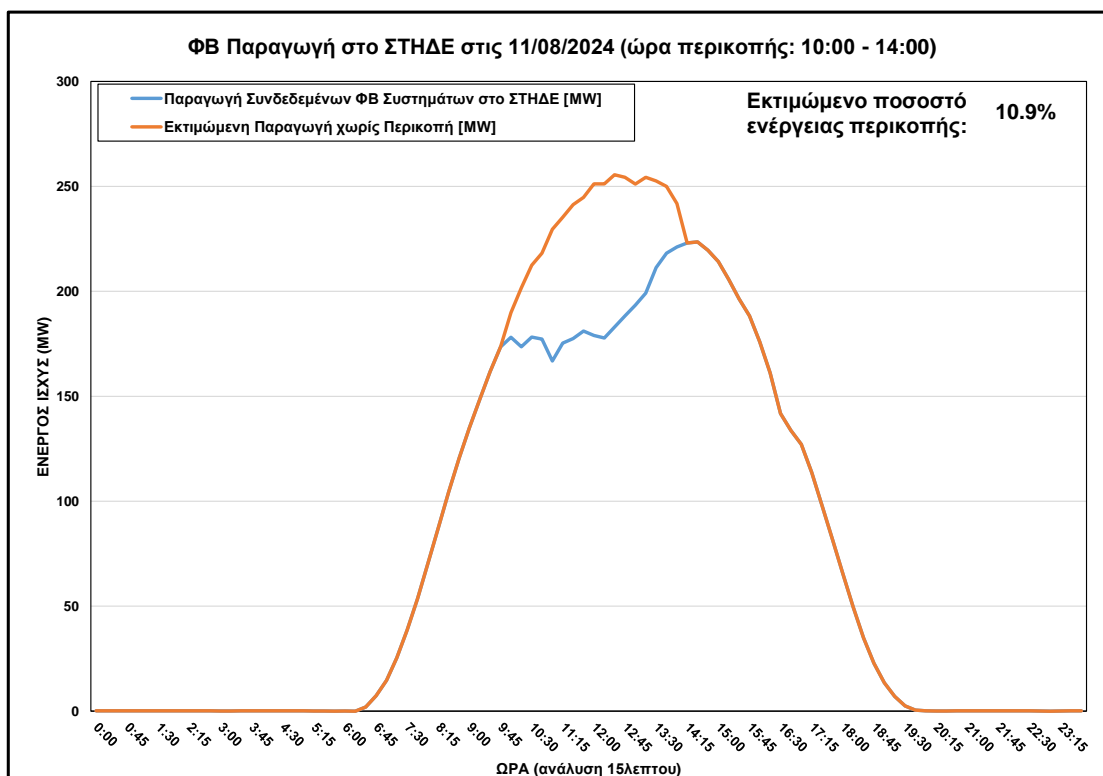


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2031.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	200.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.9%

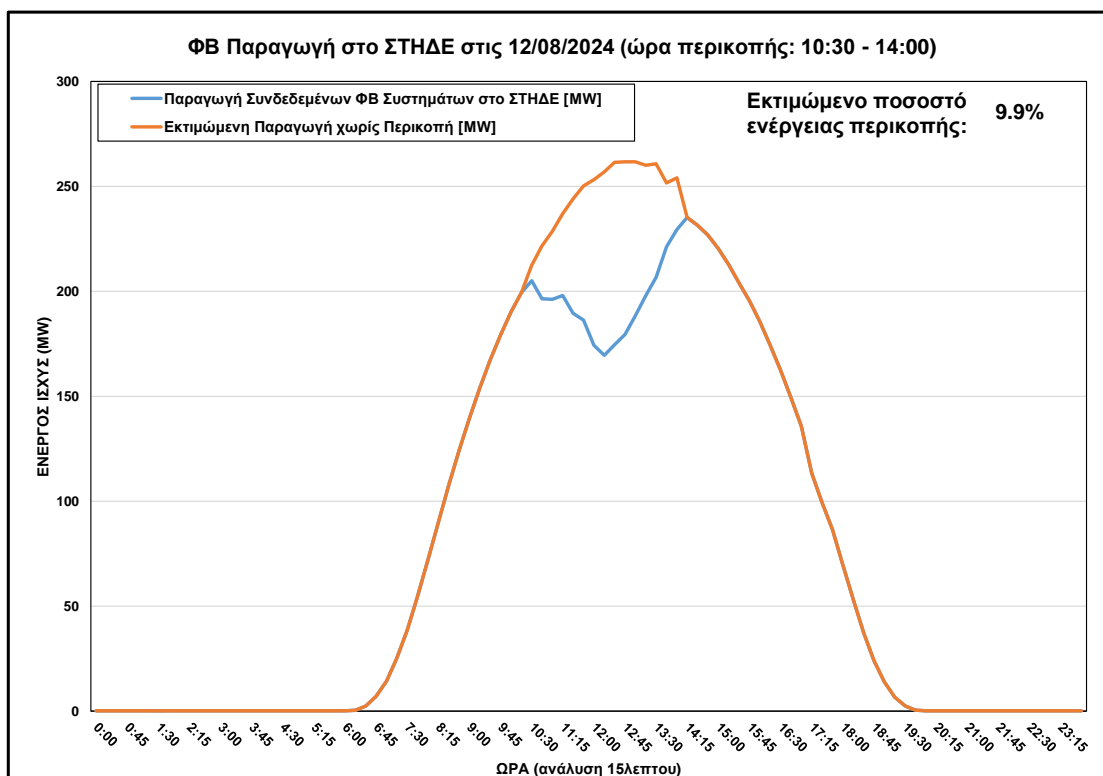


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2000.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	99.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.0%

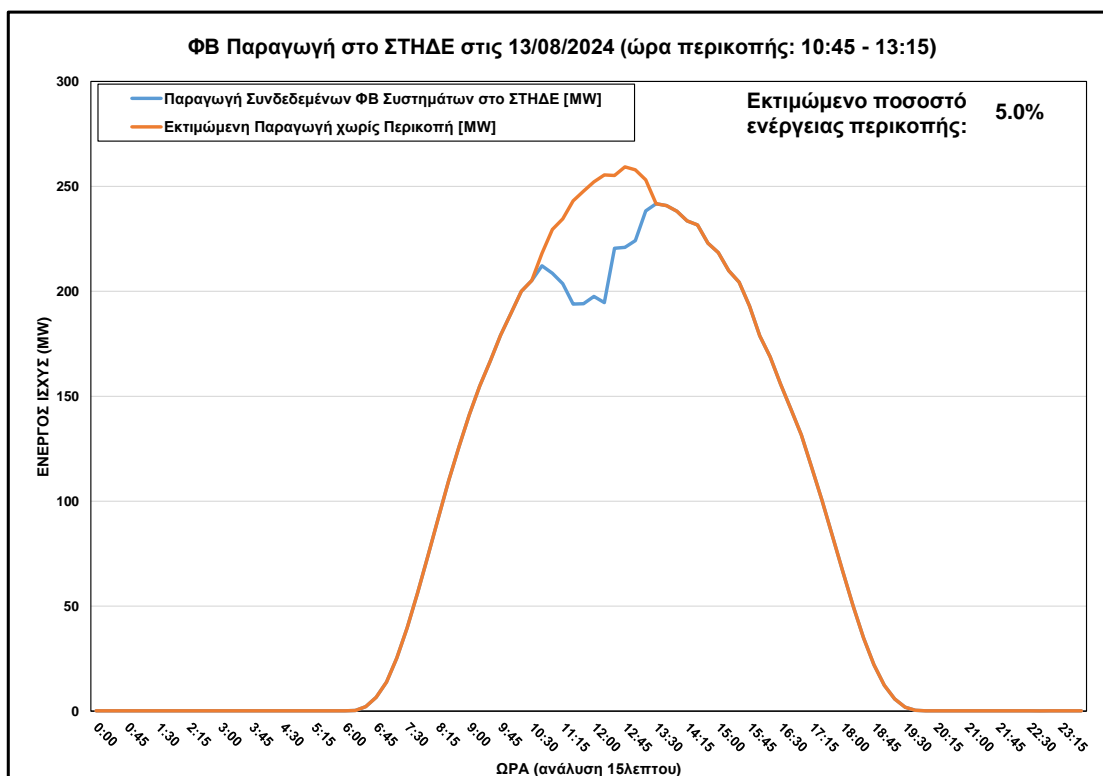


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2002 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	699.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	34.9%

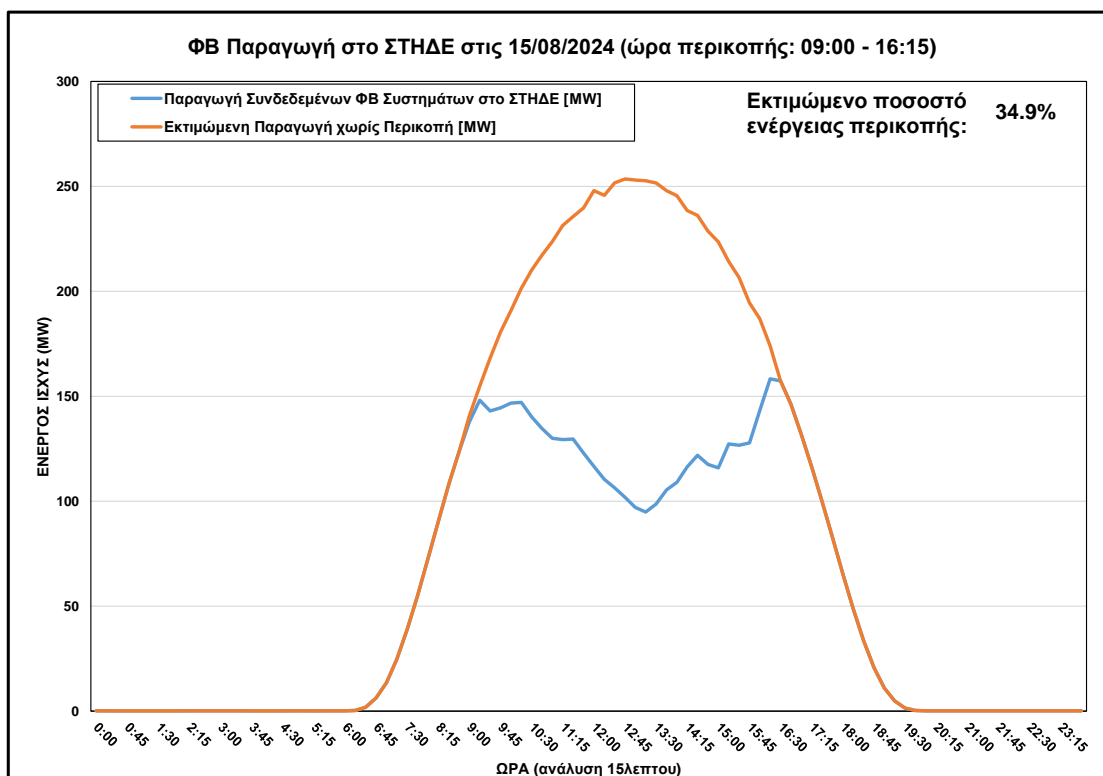


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1940.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	106.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.5%

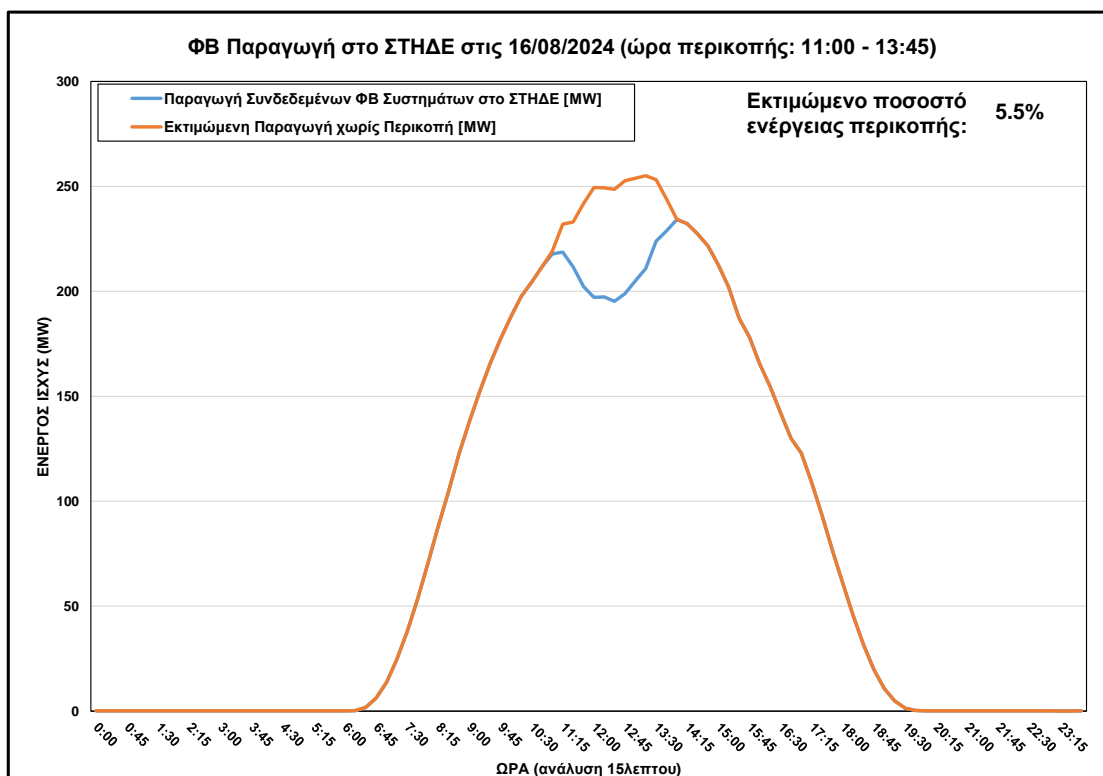


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1934.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	5.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.3%

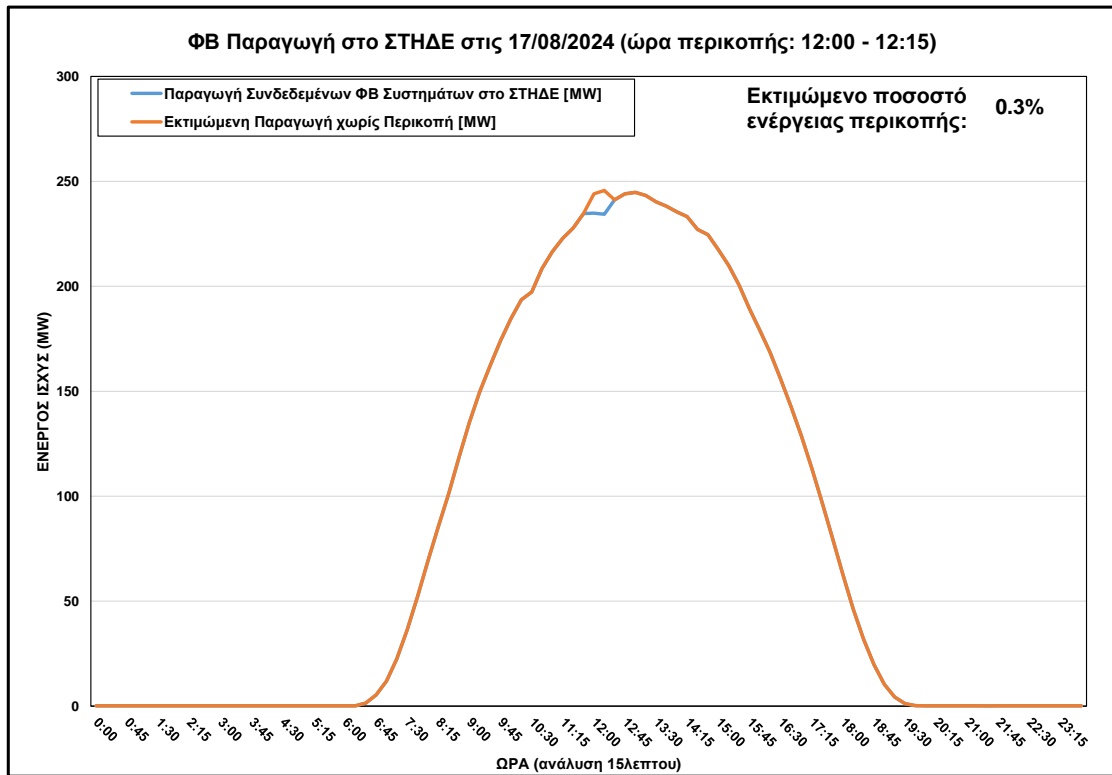


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1950 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	178.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.2%

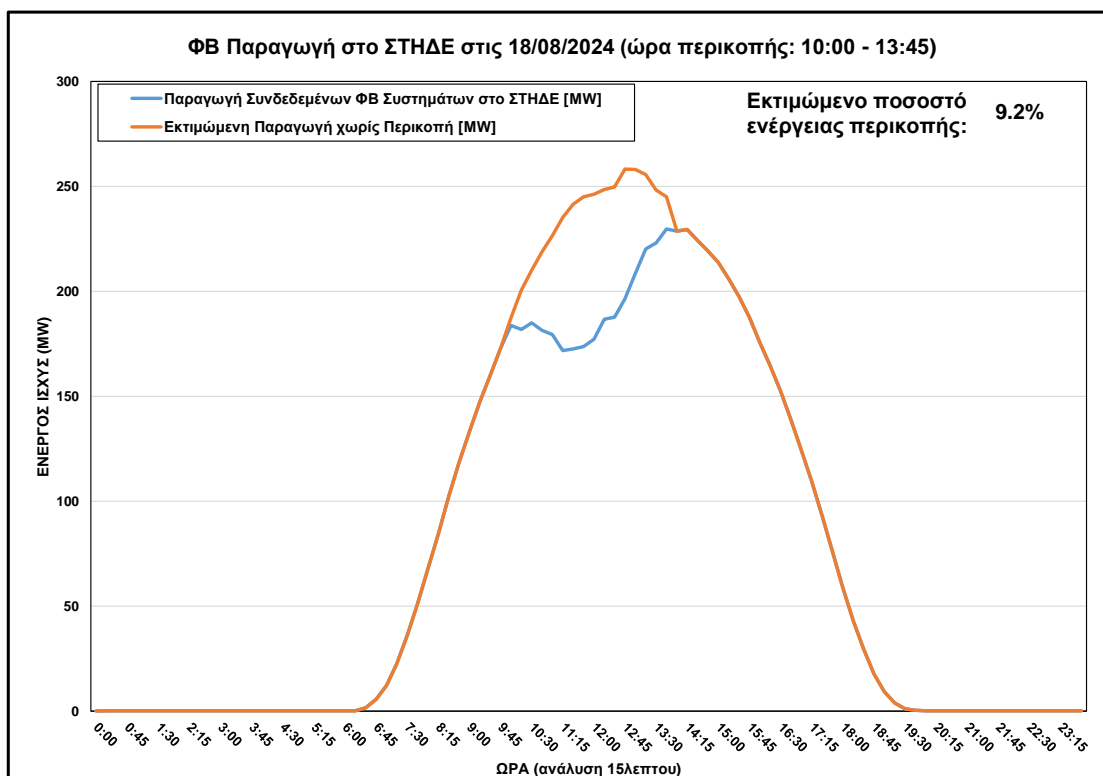


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1952.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	38.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	2.0%

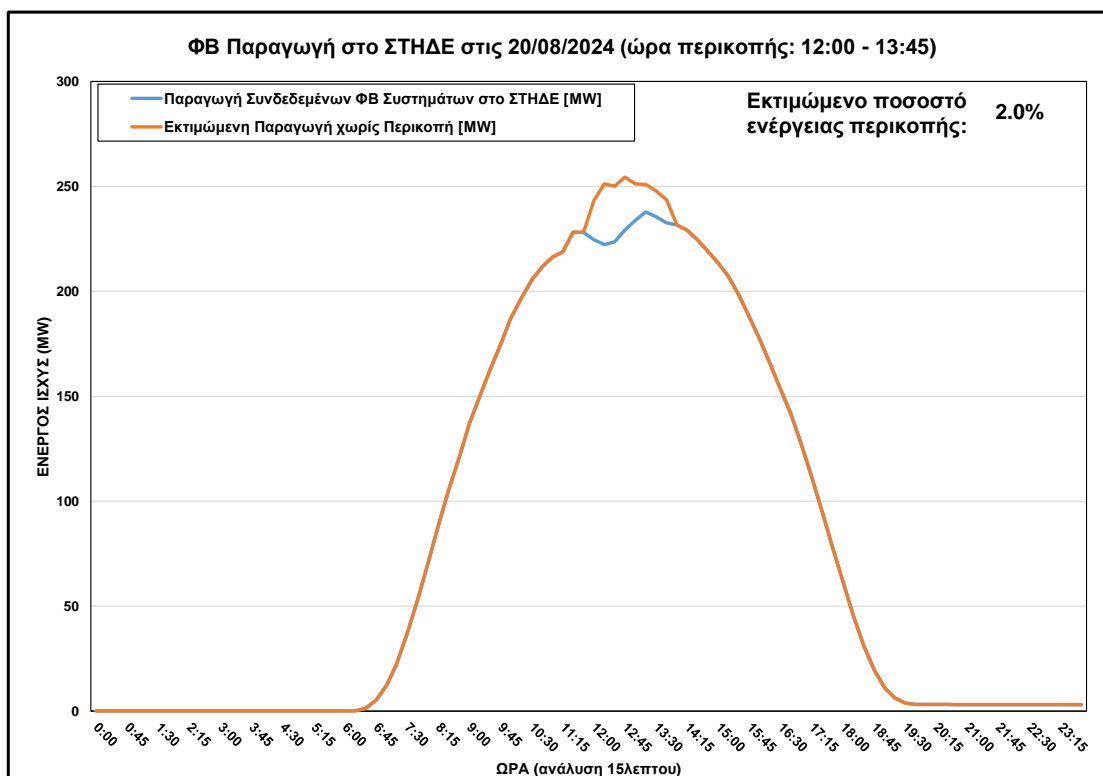


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1804.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	7.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.4%

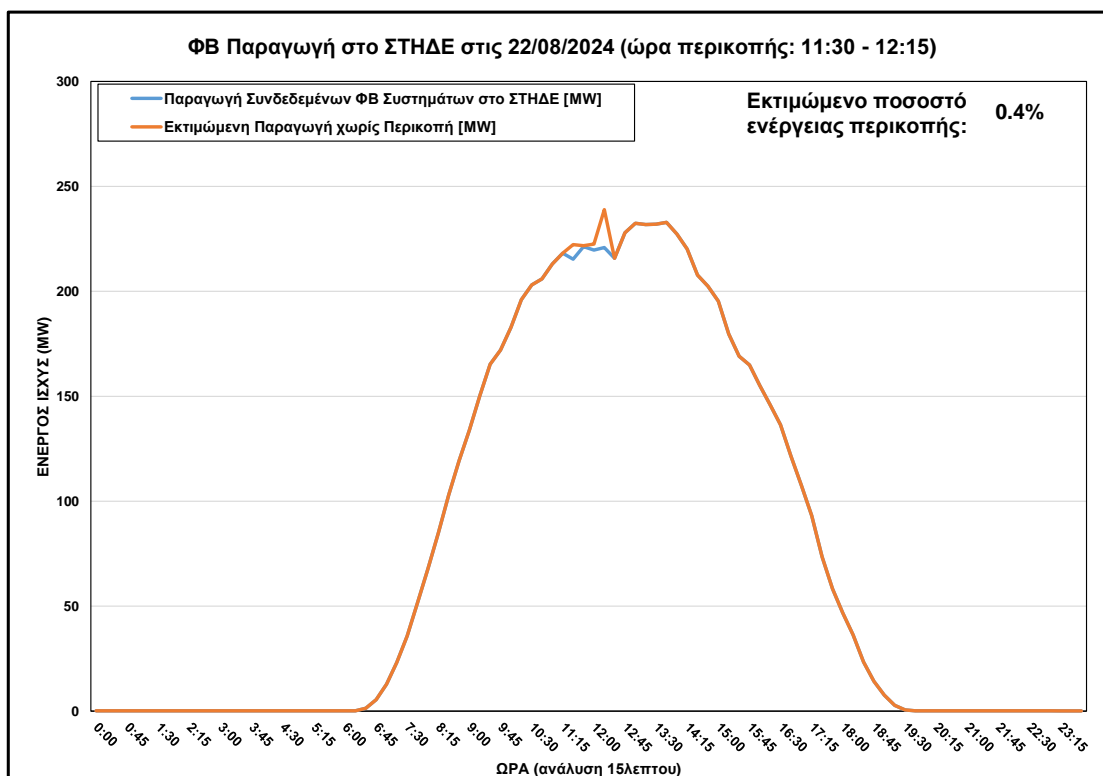


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1875.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	66.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.5%

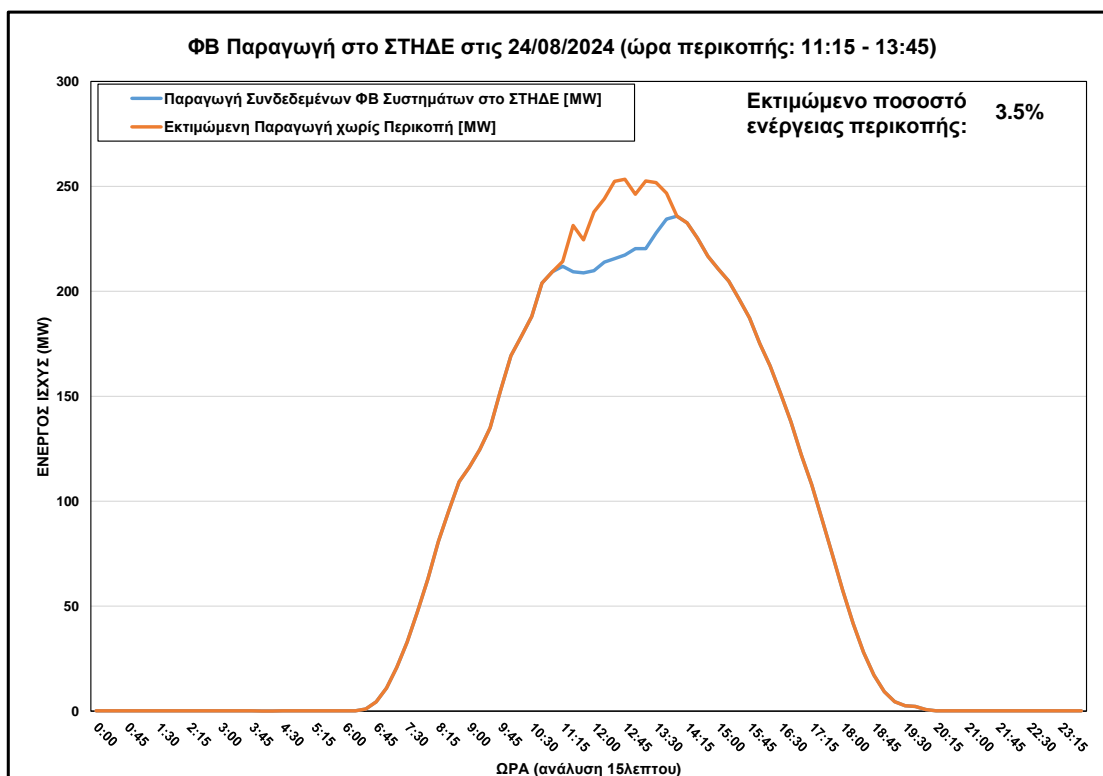


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1793.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	98 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.5%

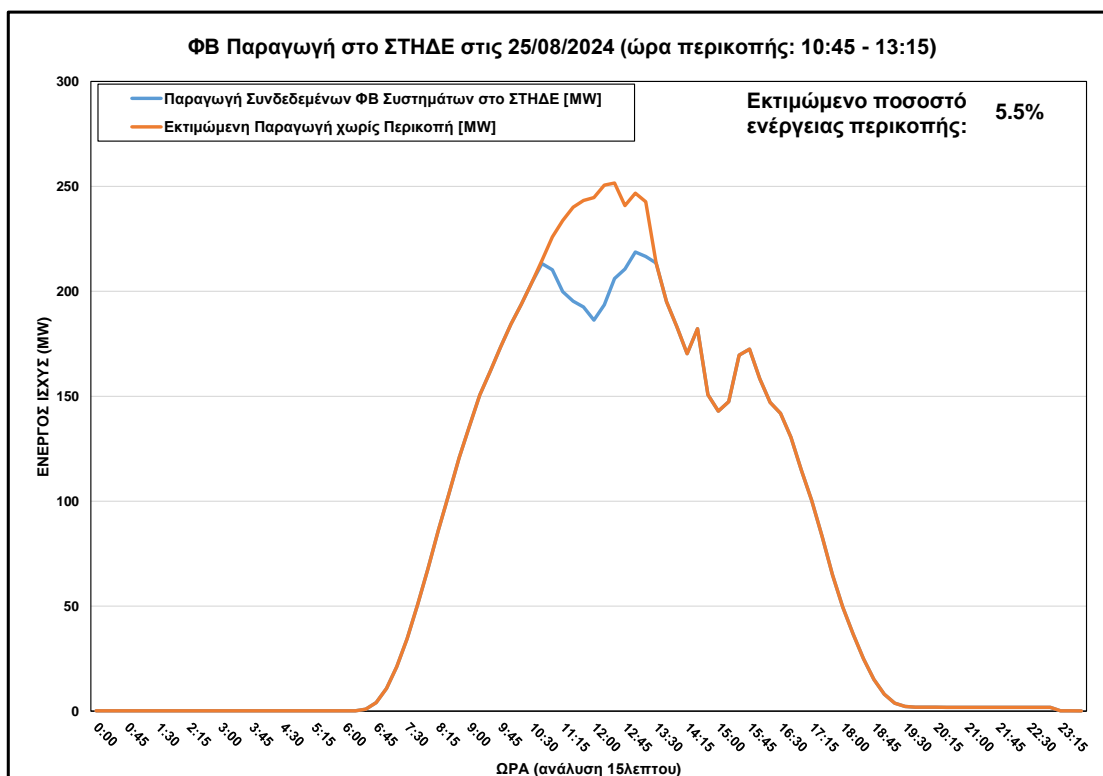


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1818.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	91.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.0%

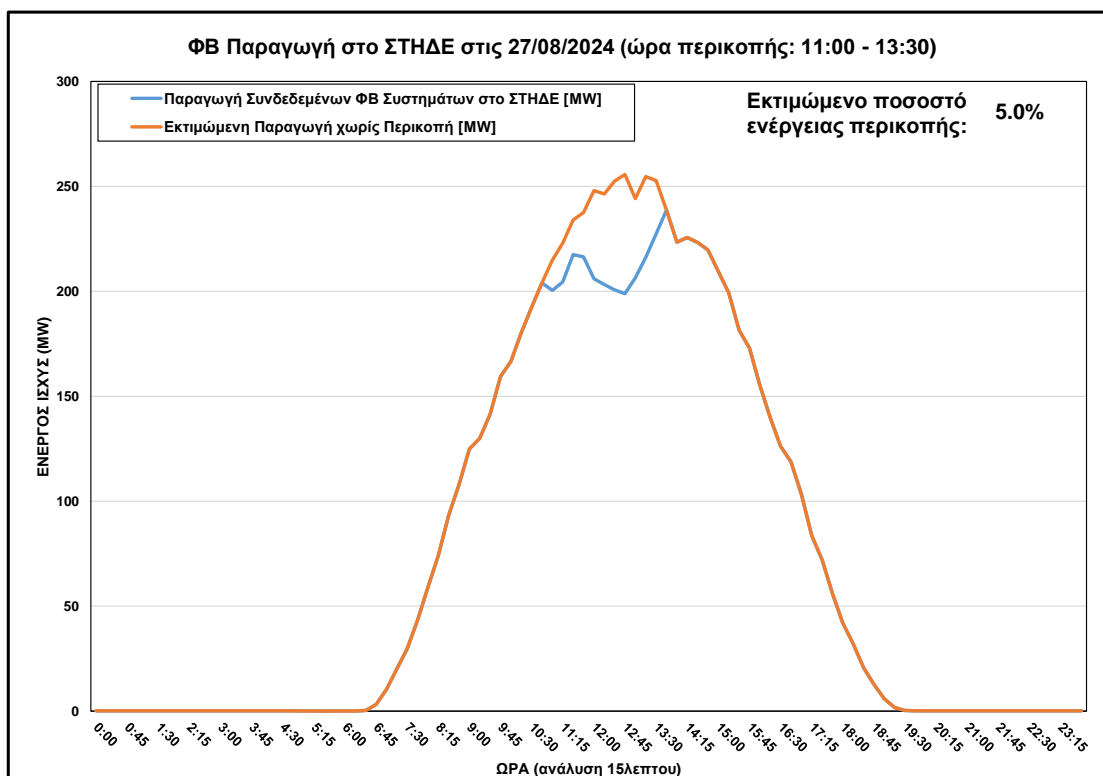


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1873.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	196.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	10.5%

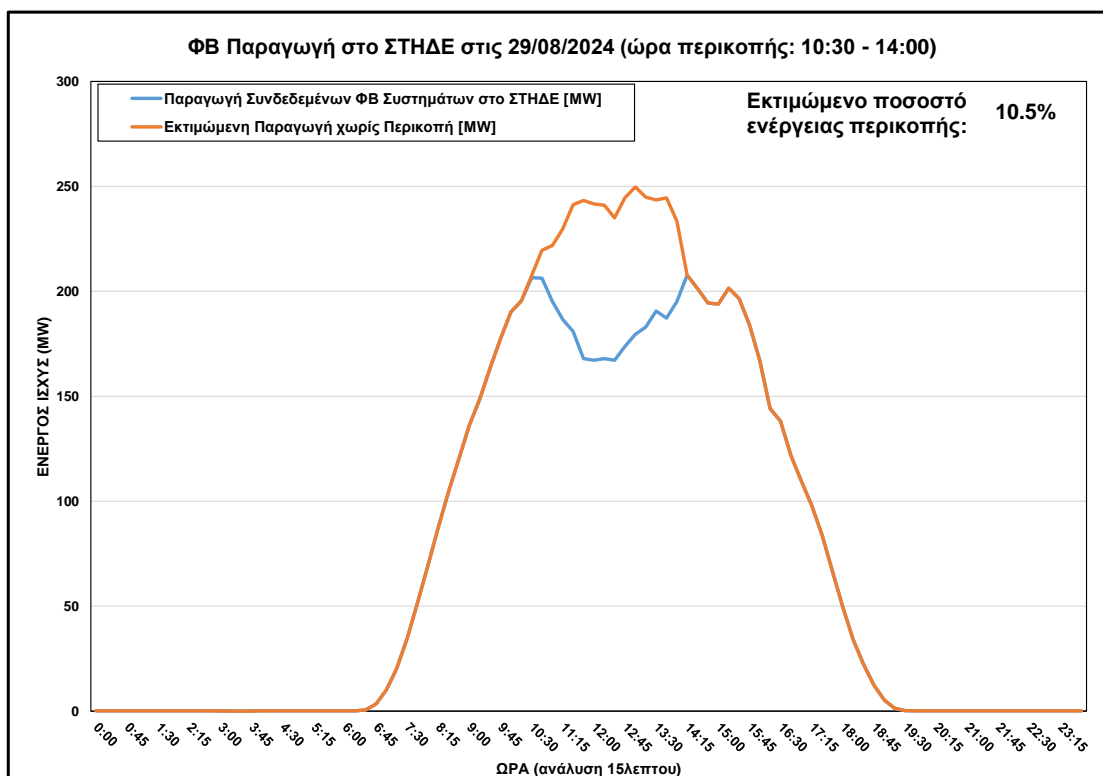


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	31/08/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1827.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	190.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	10.4%

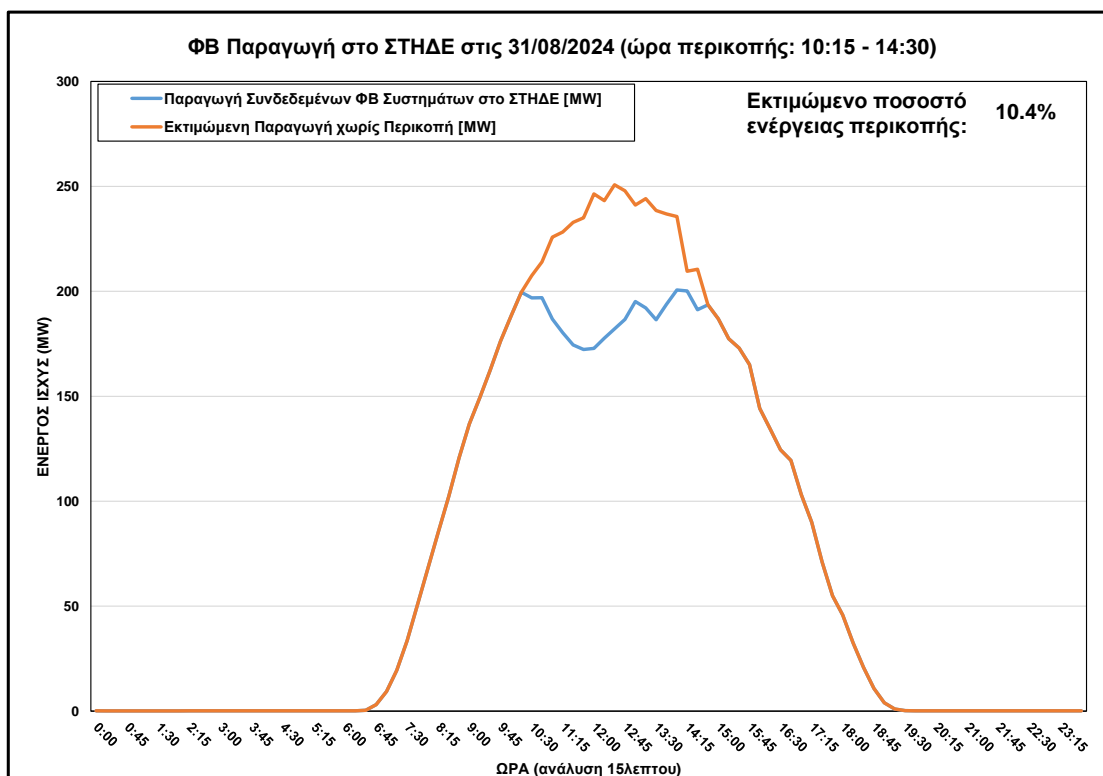


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1855.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	822.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	44.3%

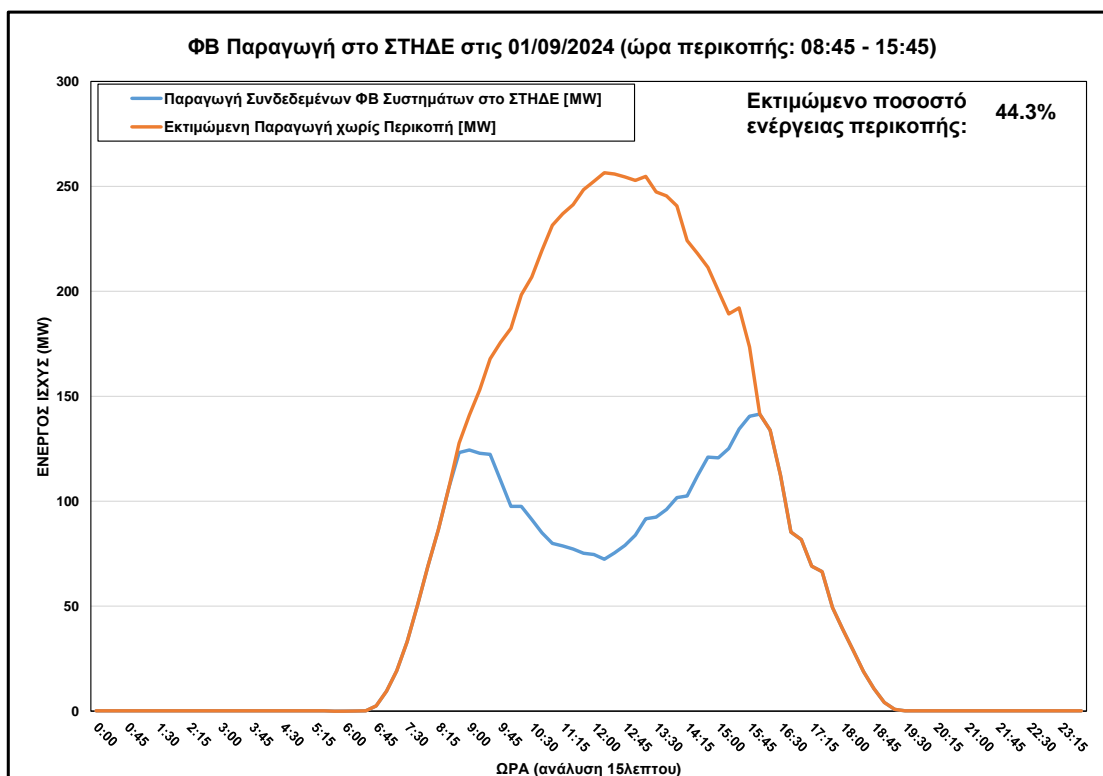


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	14:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1609.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	10.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.6%

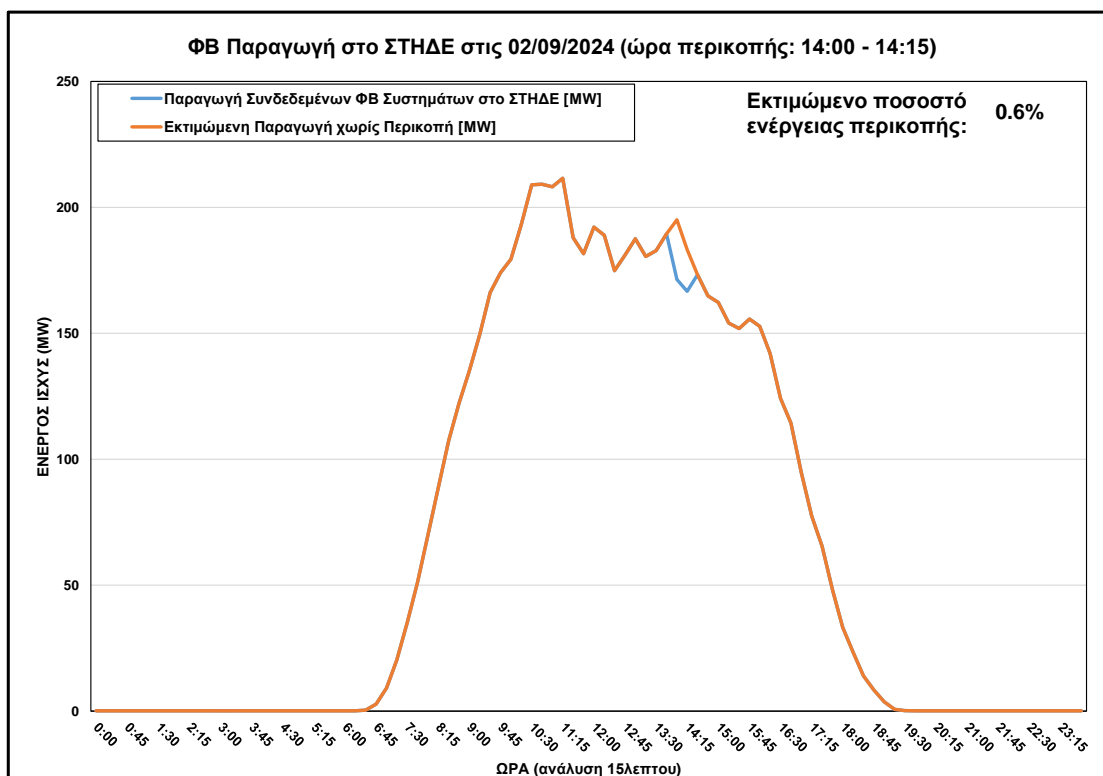


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1835.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	345.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	18.8%

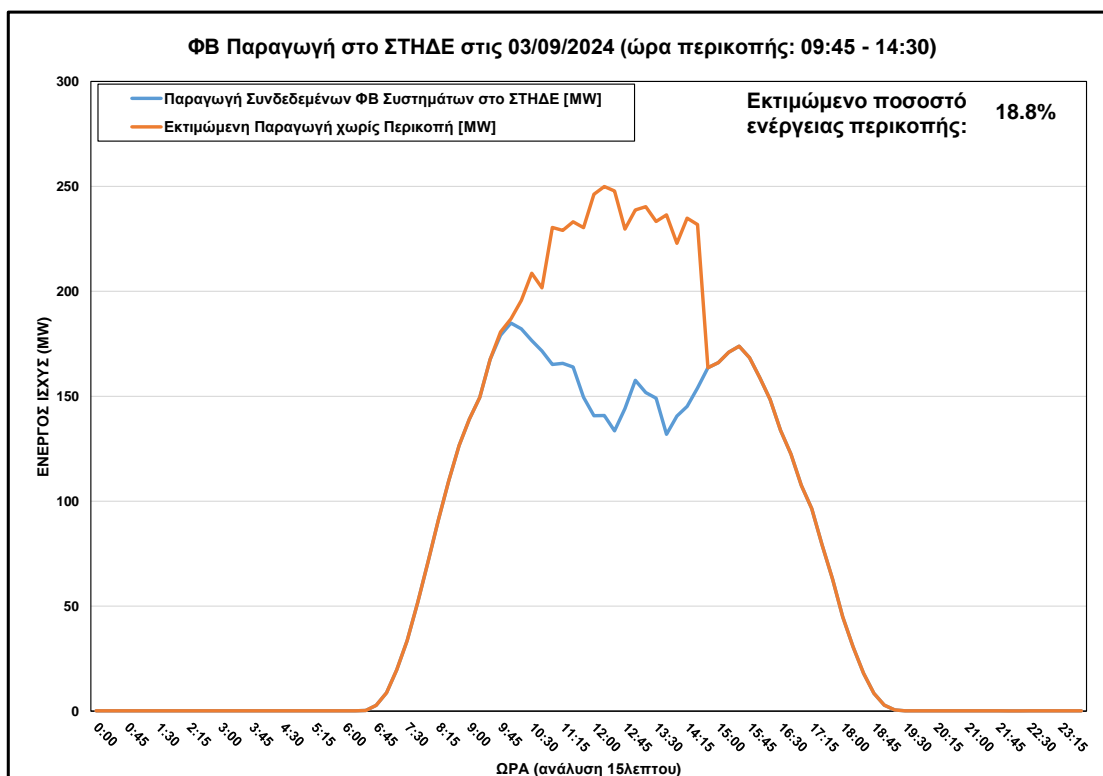


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1835.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	241 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	13.1%

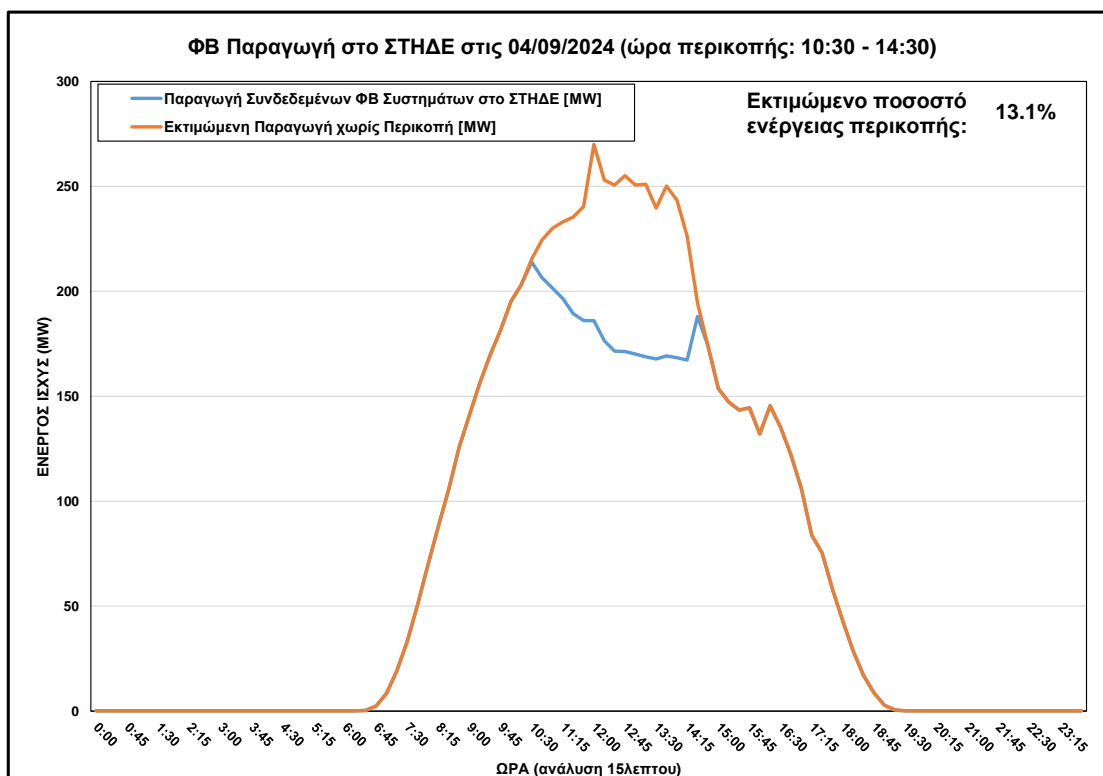


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1879.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	111.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	5.9%

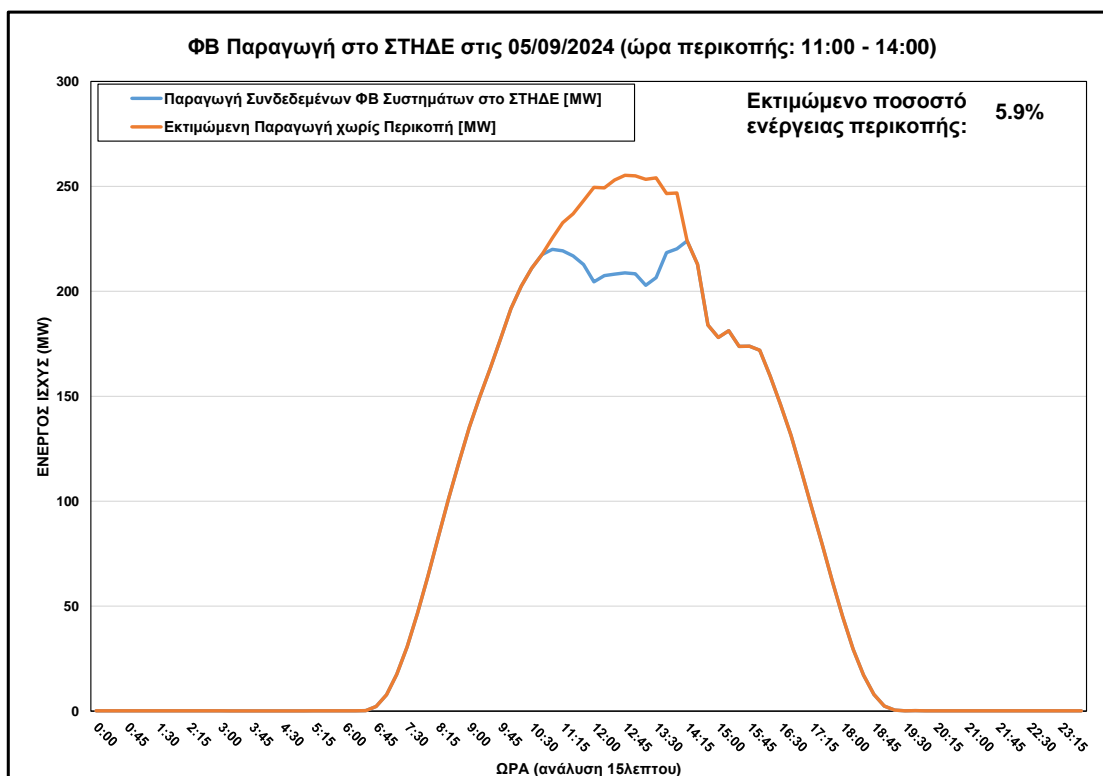


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1728.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	62.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.6%

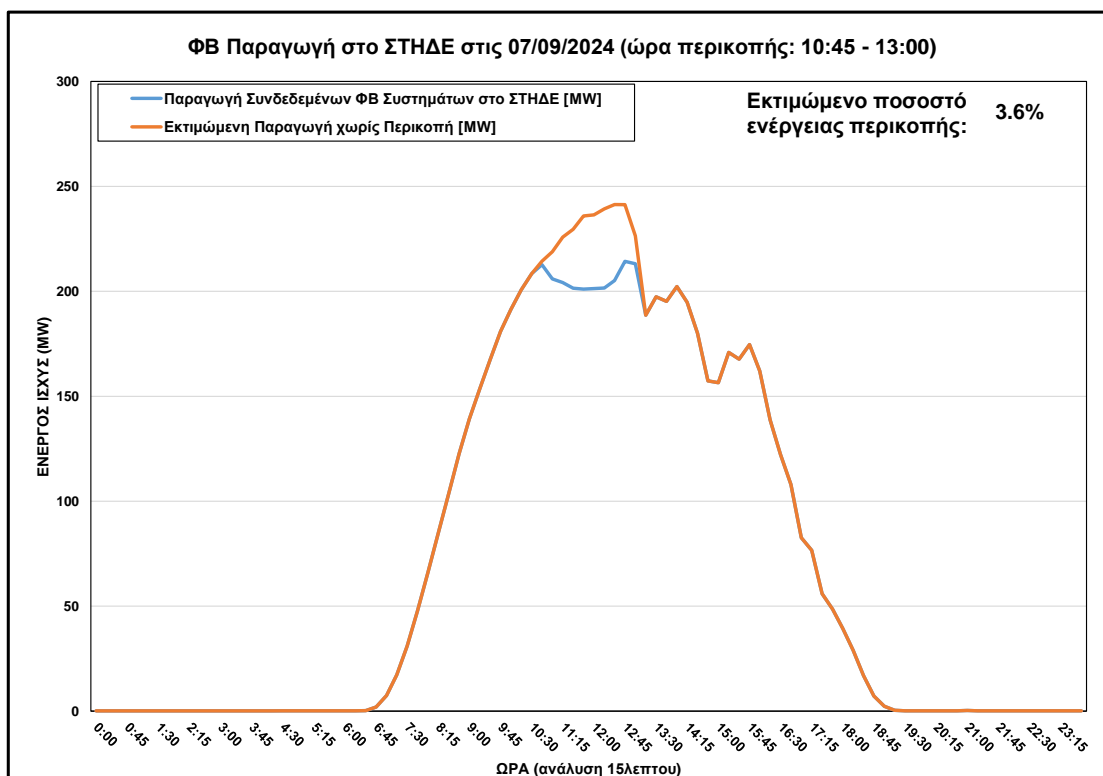


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1791.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	442.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	24.7%

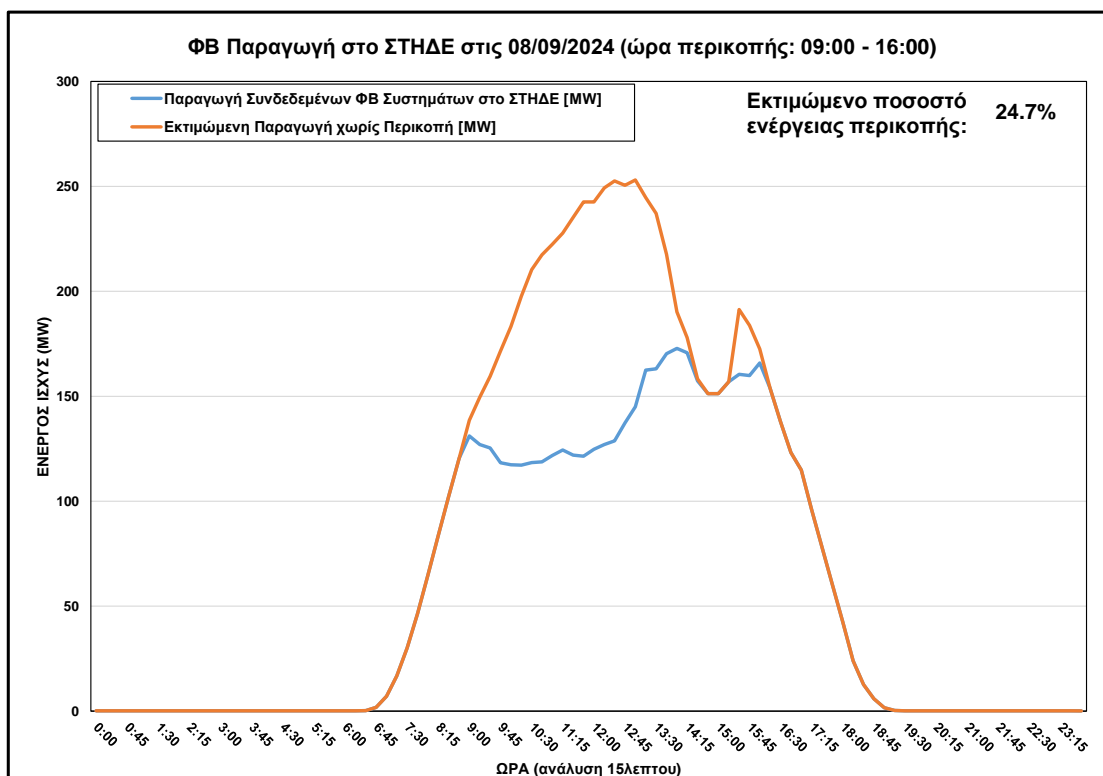


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1815.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	3.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.2%

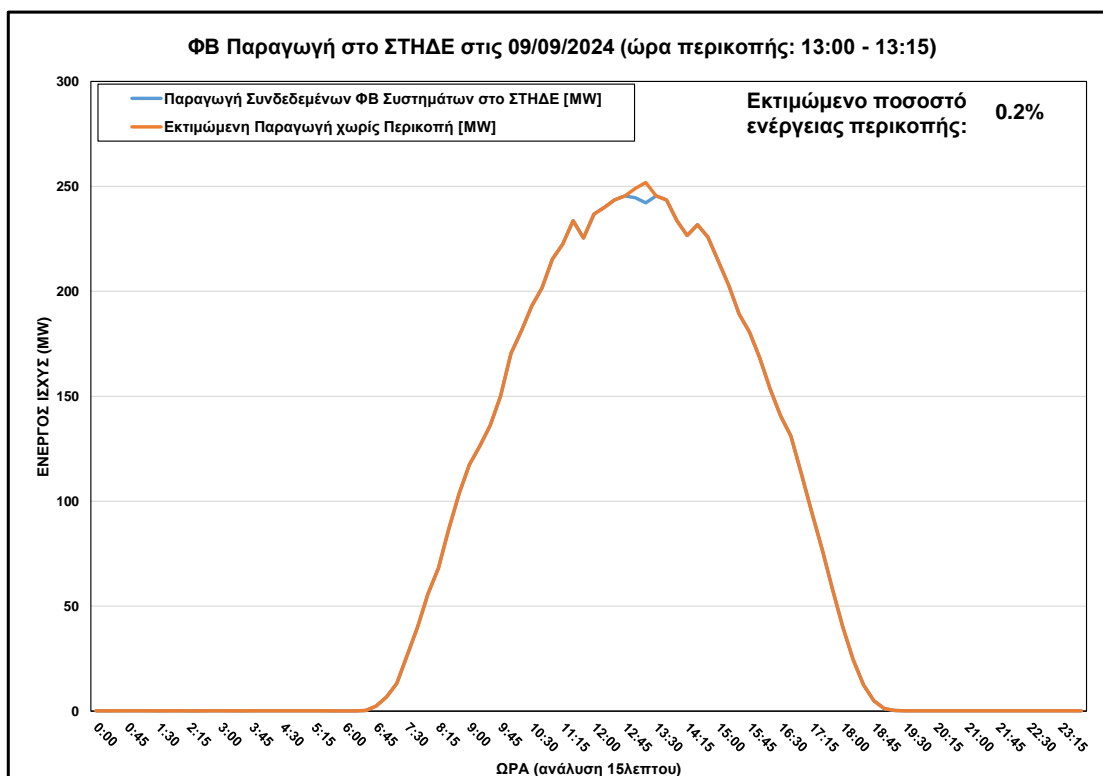


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1832 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	313.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	17.1%

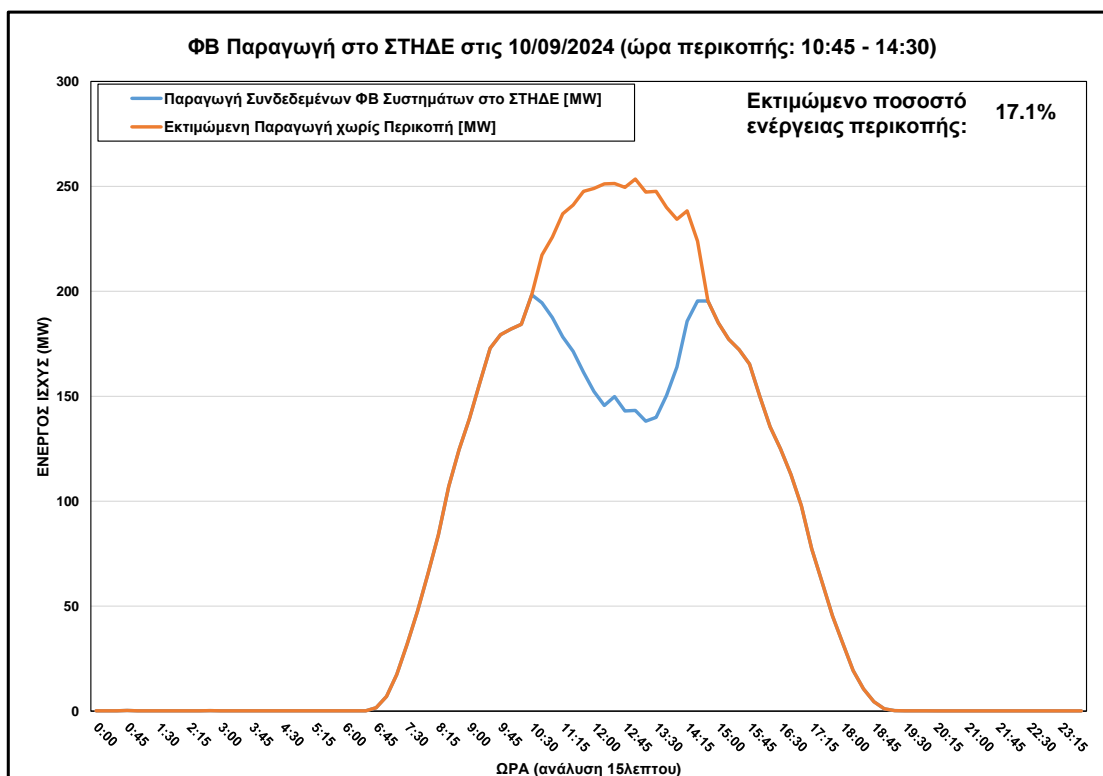


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1795.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	321.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	17.9%

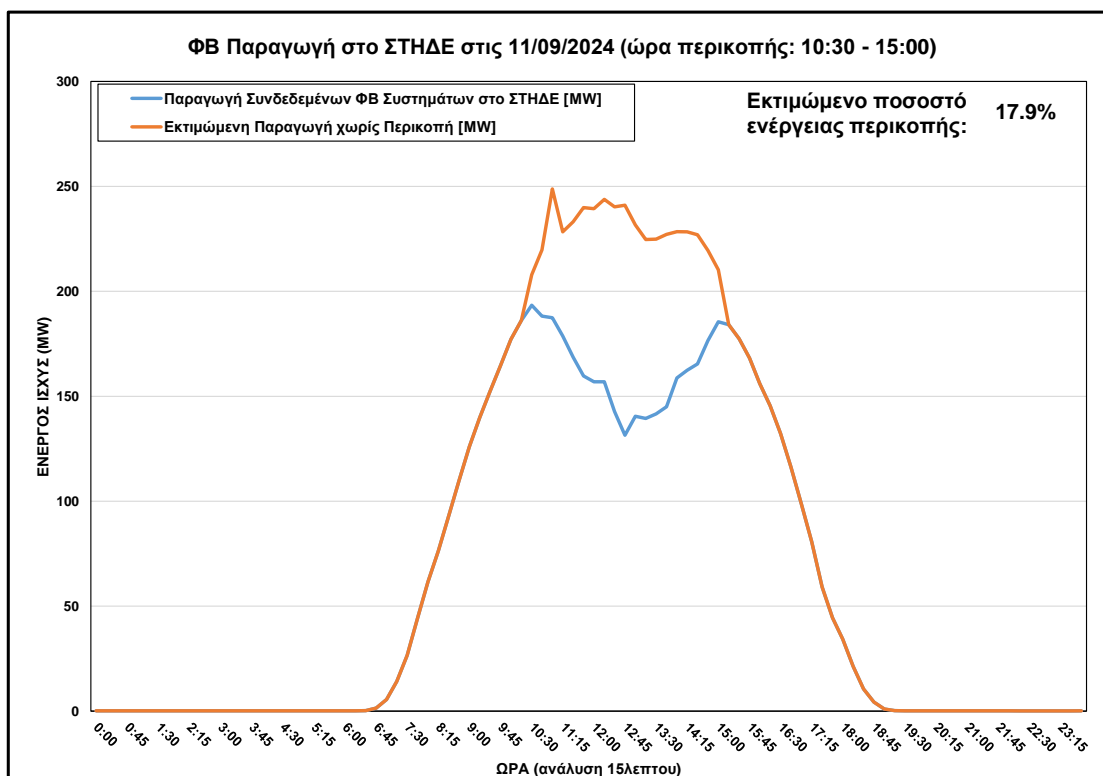


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1830.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	218.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	12.0%

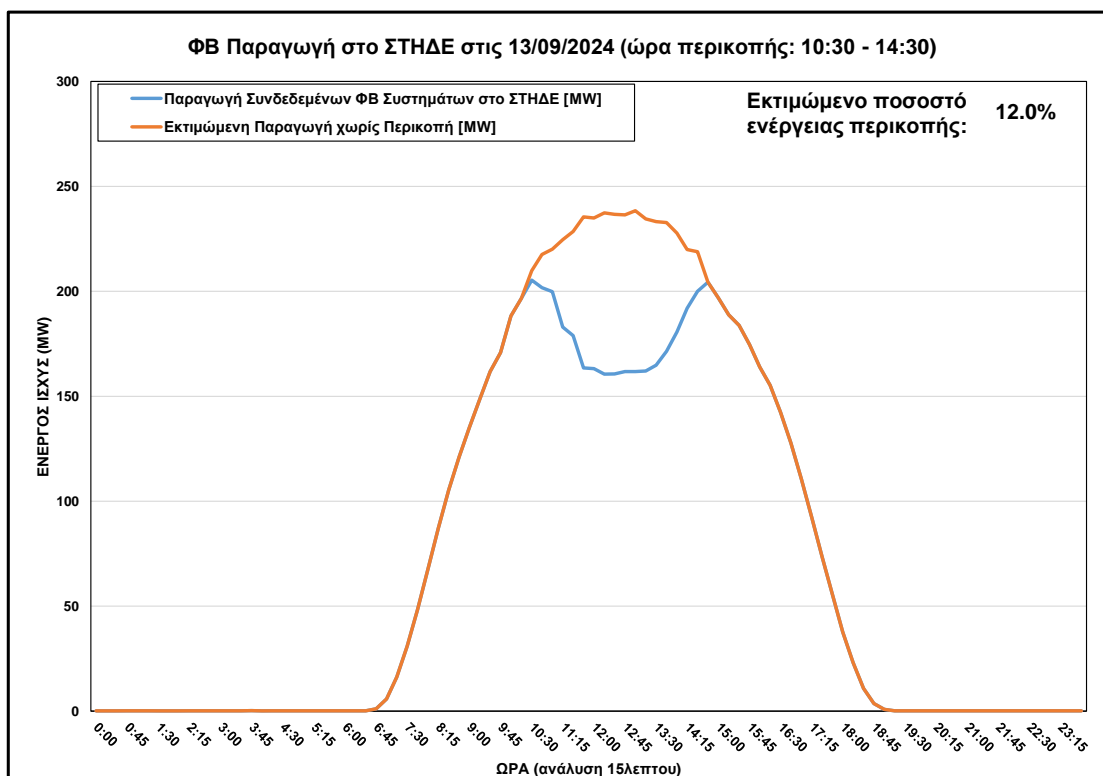


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1827.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	453.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	24.8%

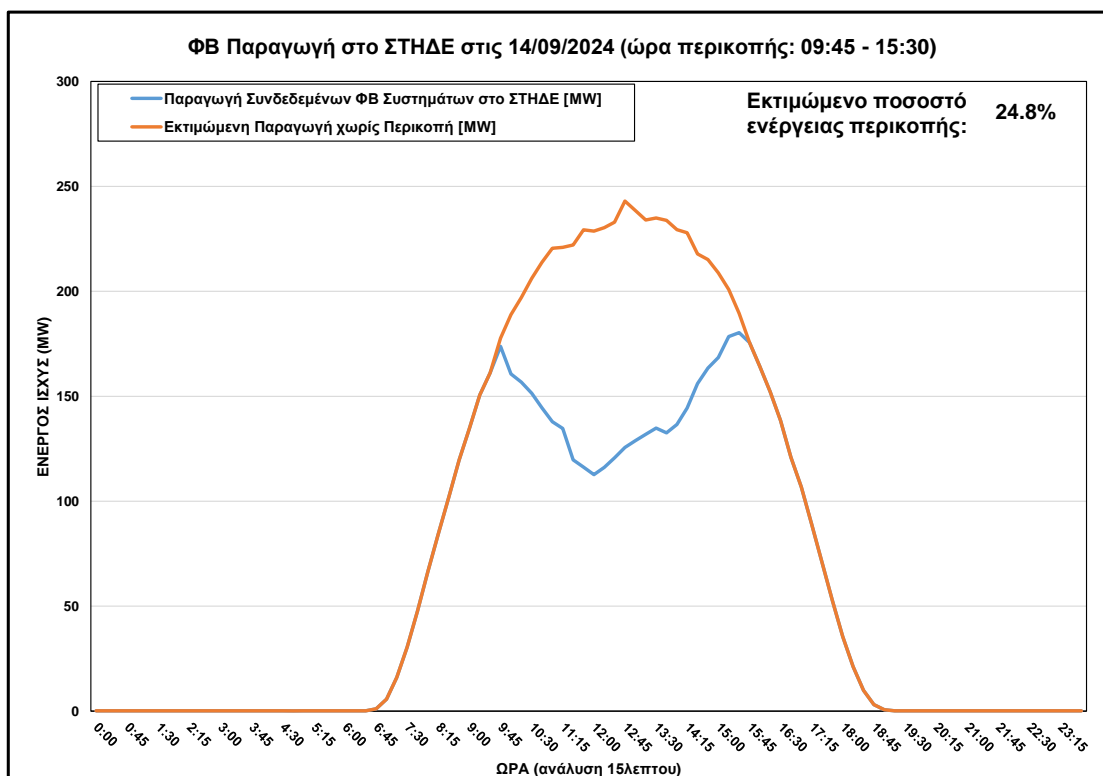


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1769.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	714.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	40.4%

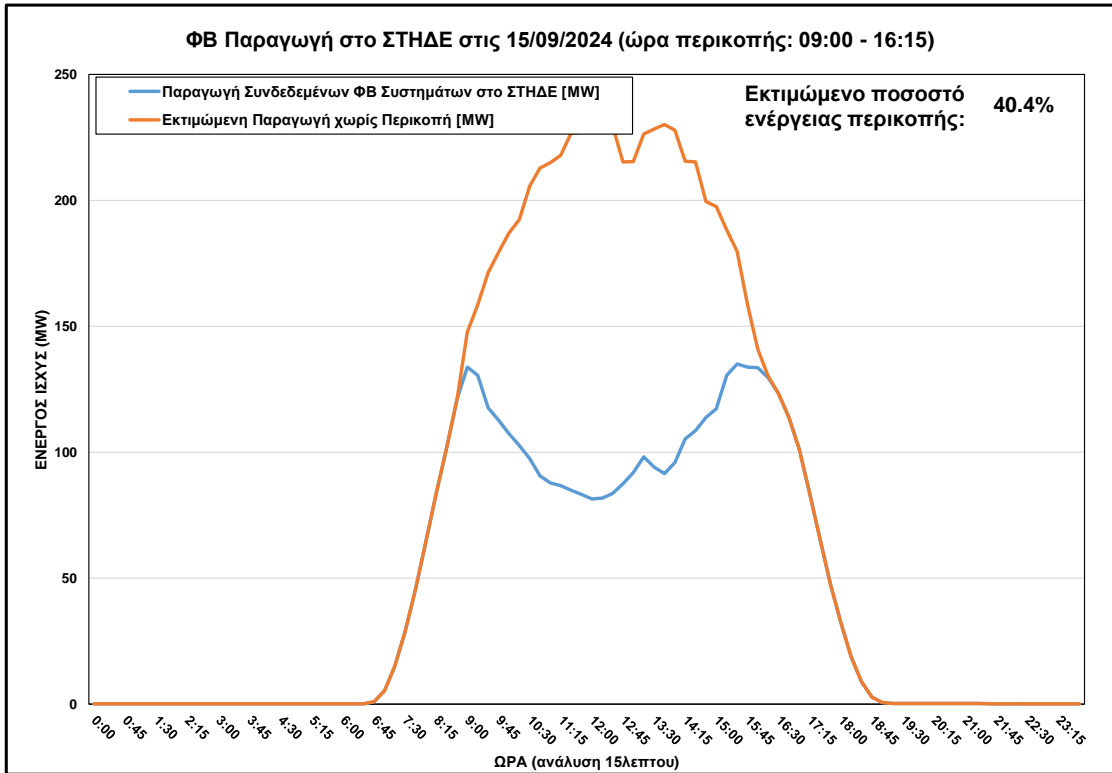


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1838.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	742.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	40.4%

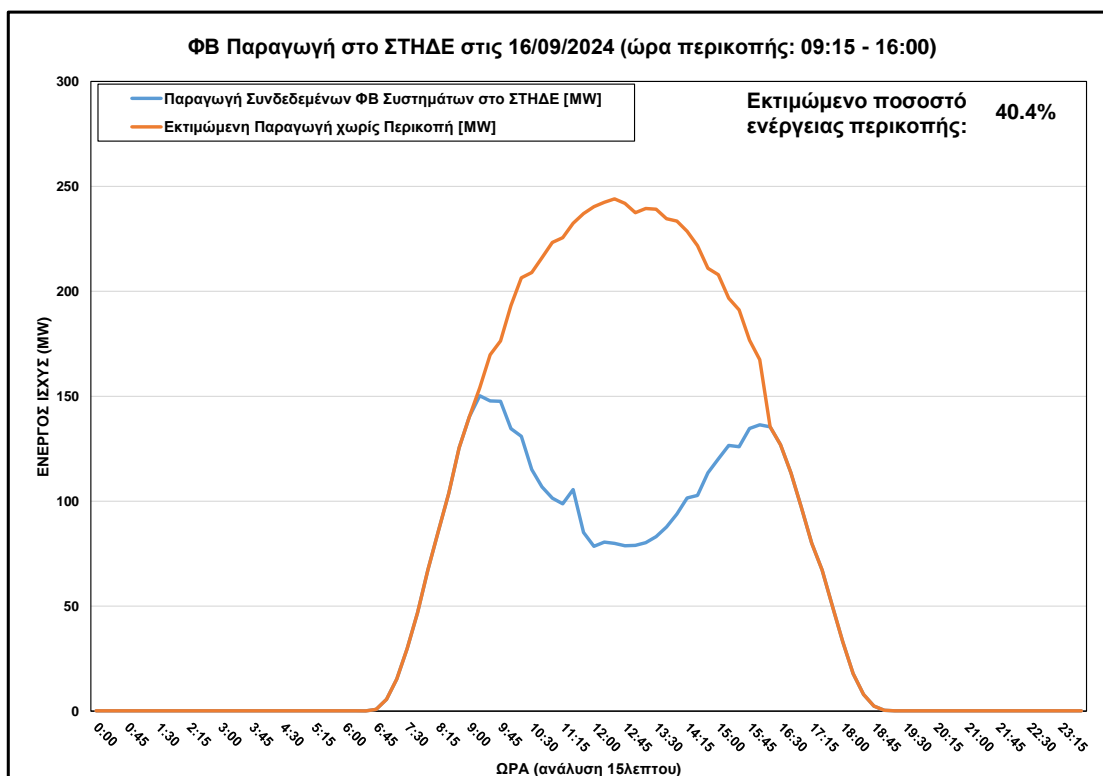


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1764.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	632.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	35.9%

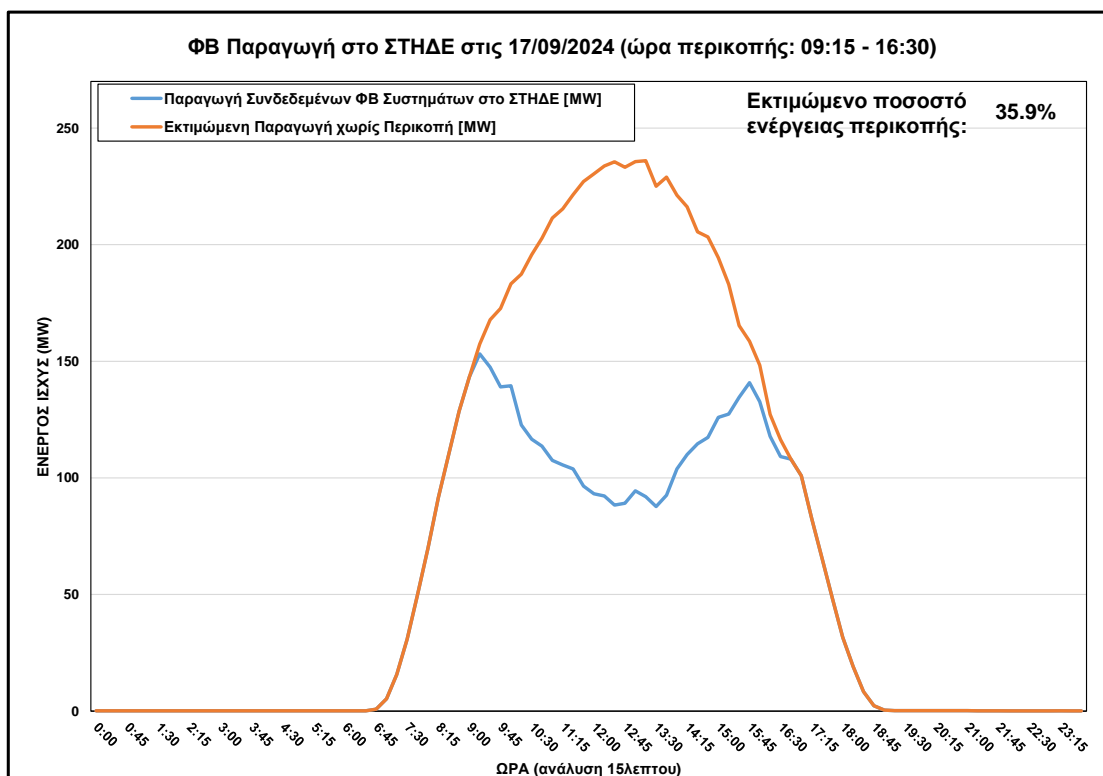


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1658.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	597.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	36.0%

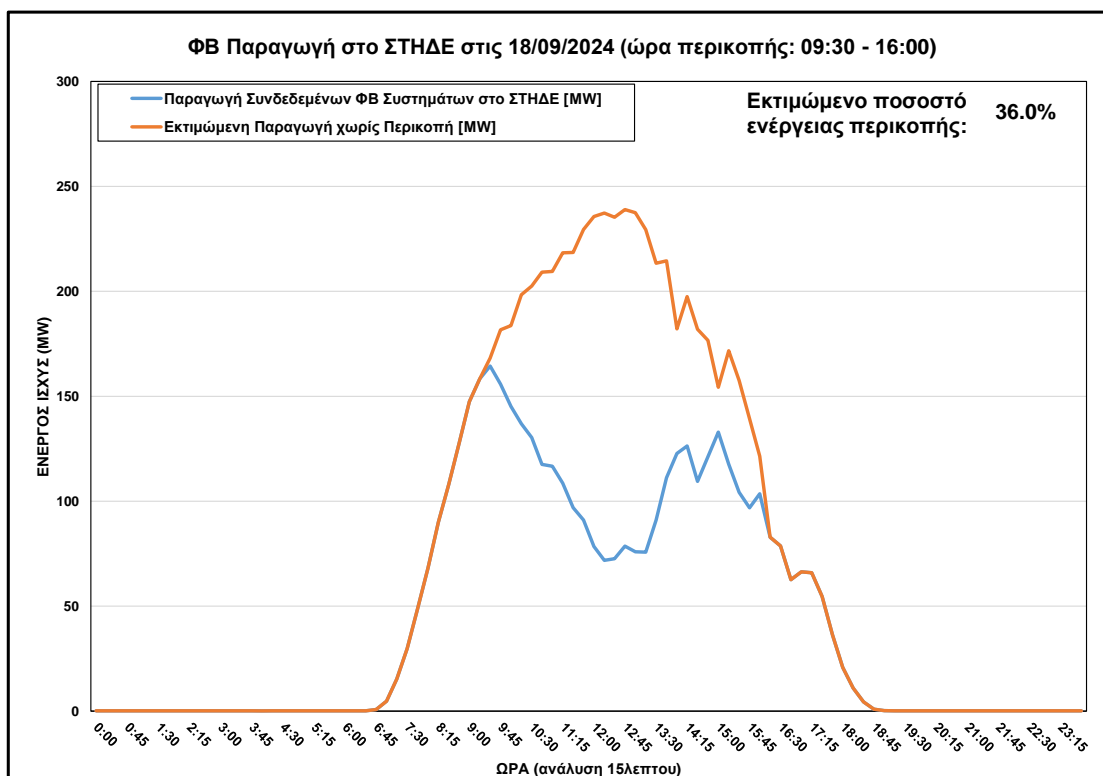


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1769.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	603.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	34.1%

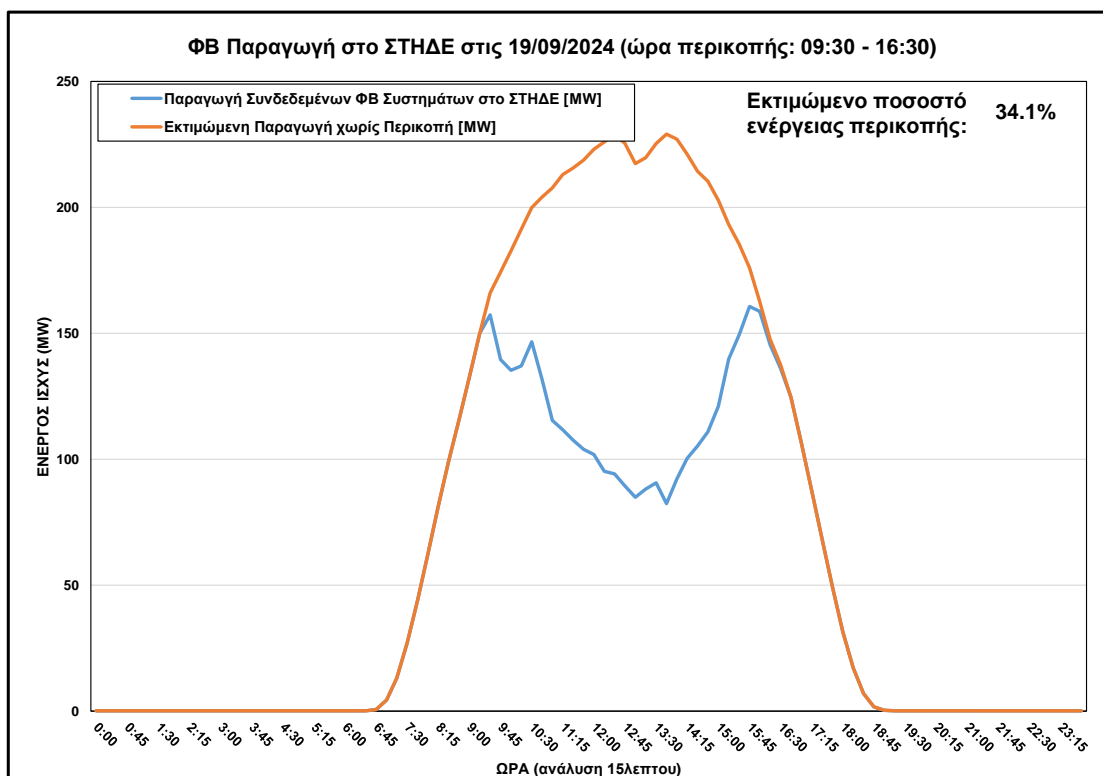


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1637.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	404 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	24.7%

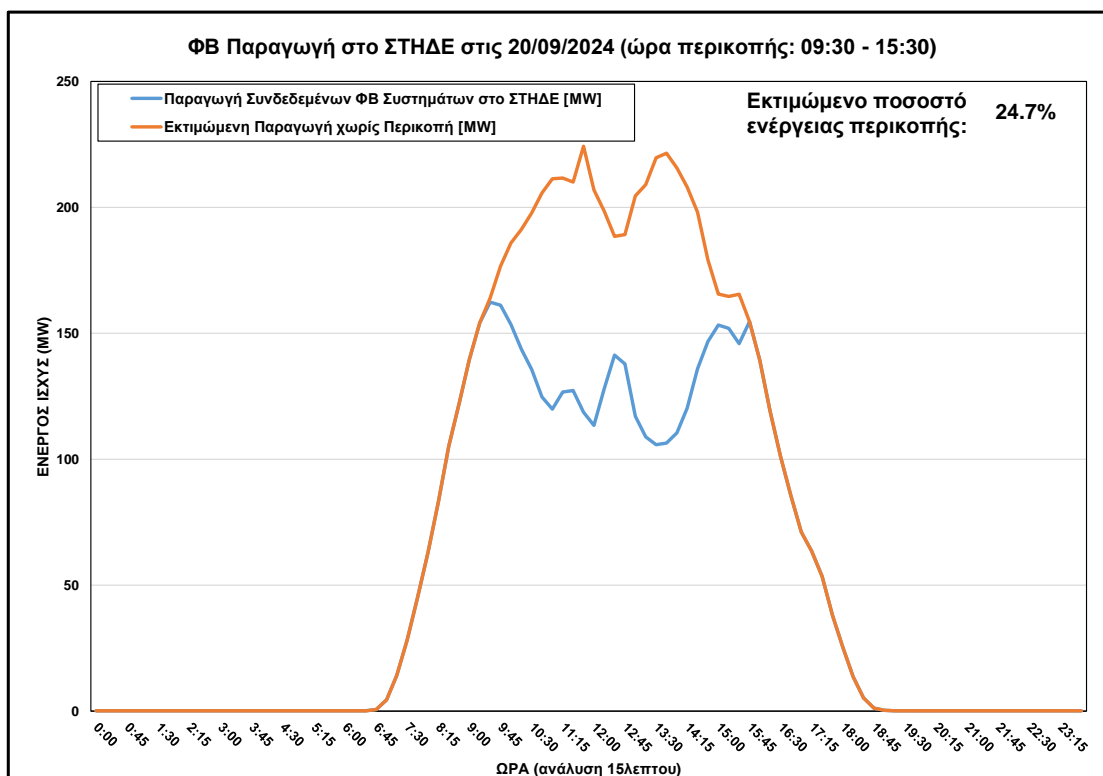


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1521.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	718 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	47.2%

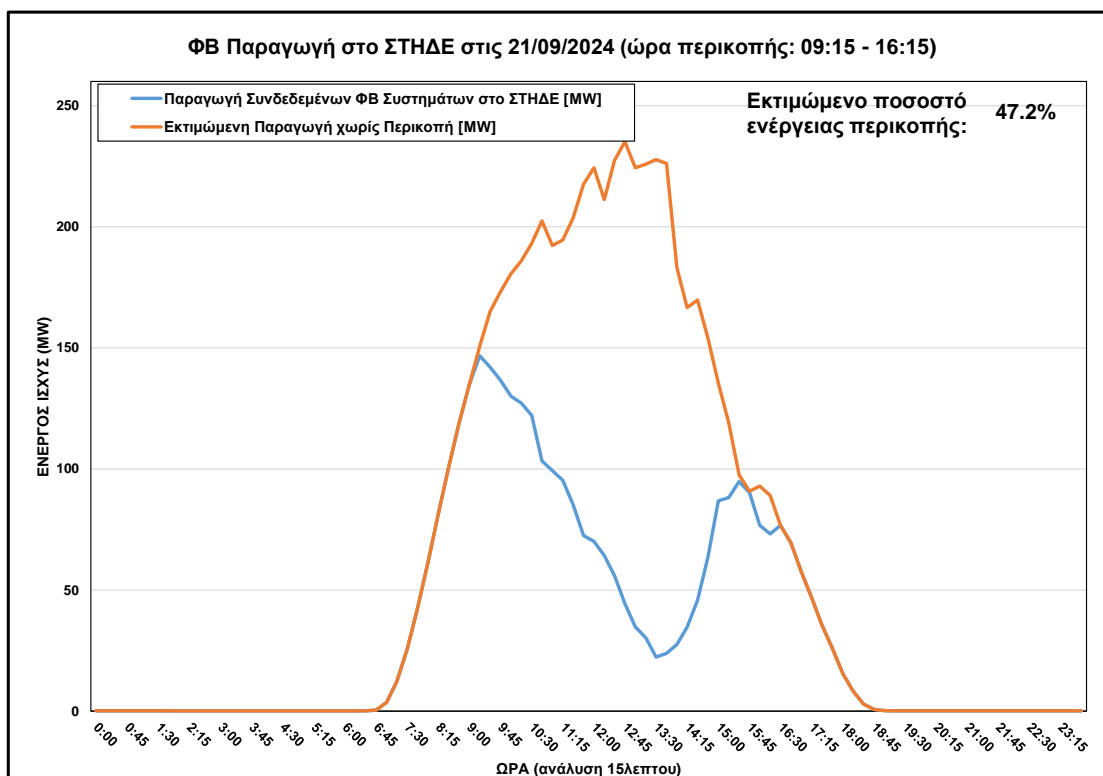


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1213.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	666 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	54.9%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔΕ στις 22/09/2024 (ώρα περικοπής: 08:15 - 17:45)

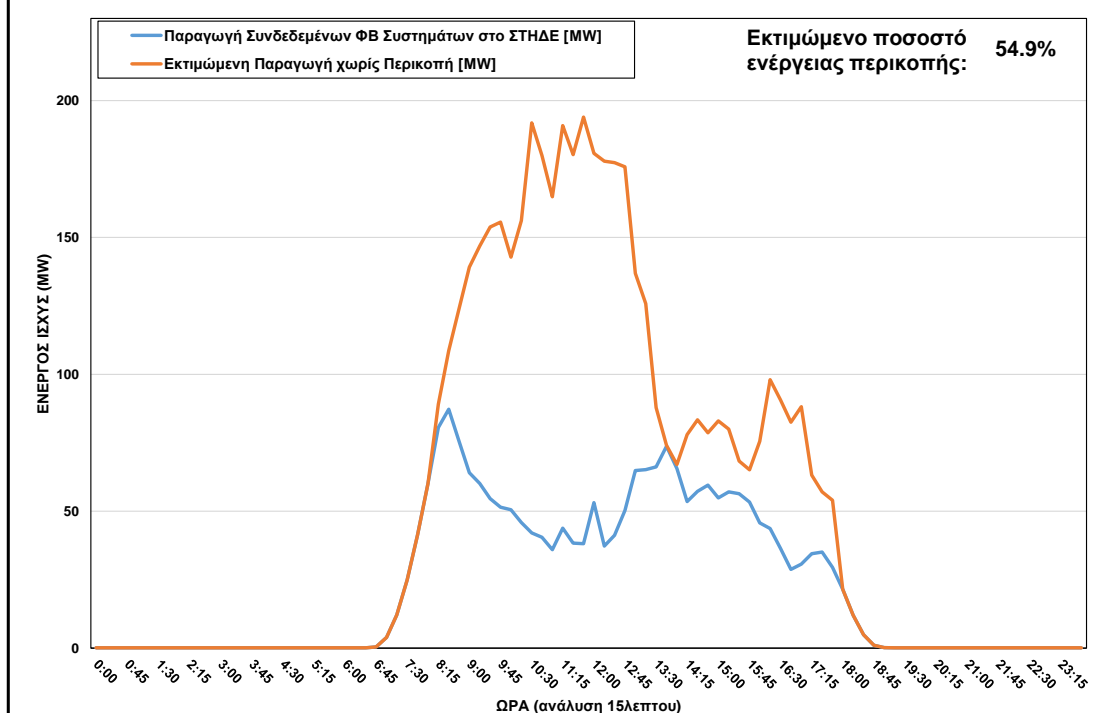


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1282.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	217.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	17.0%

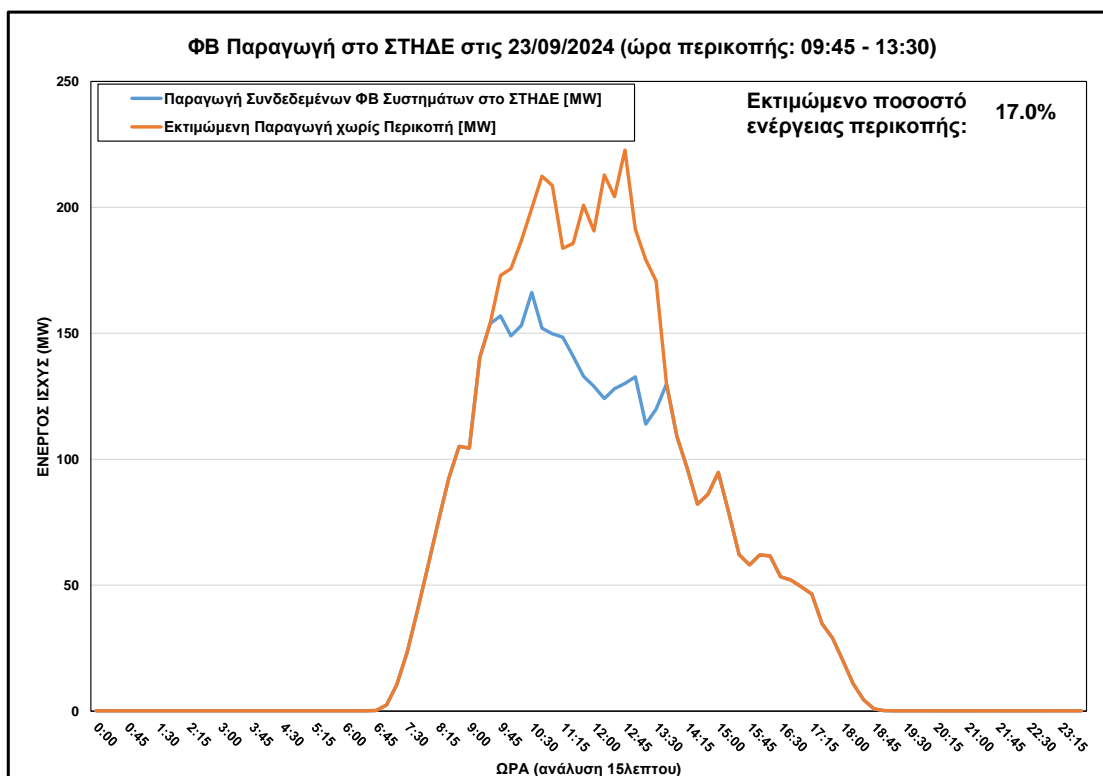


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1749.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	526.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.1%

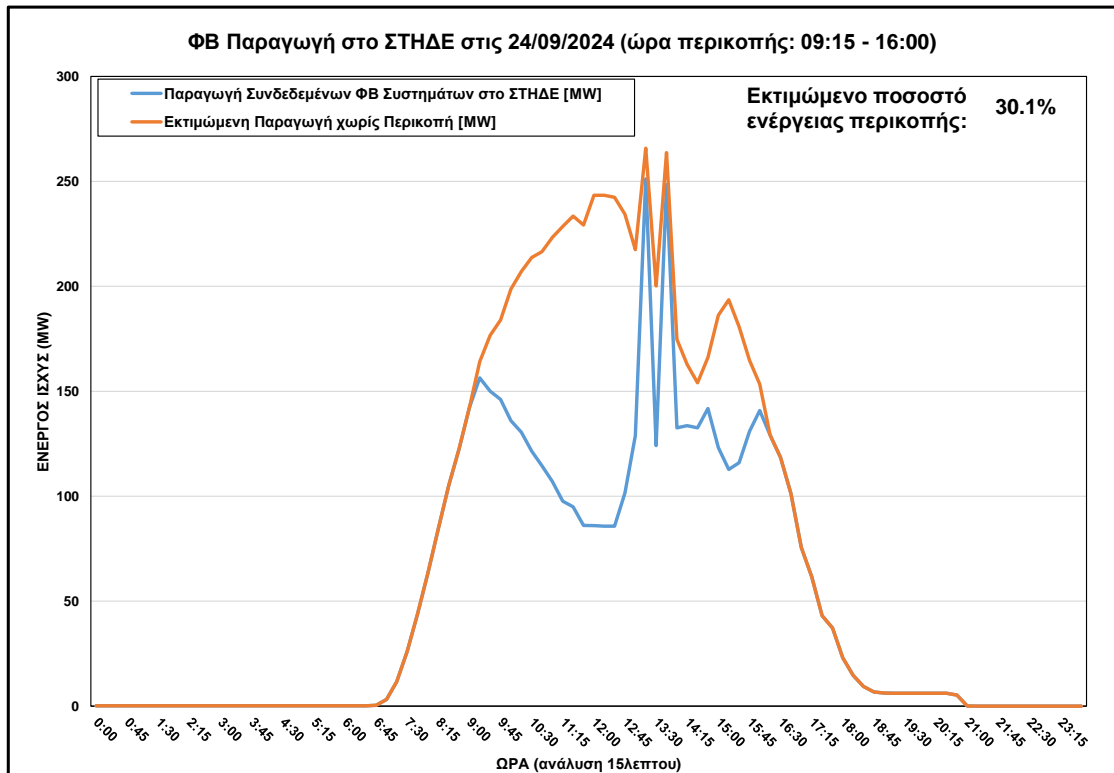


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1816.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	692.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	38.1%

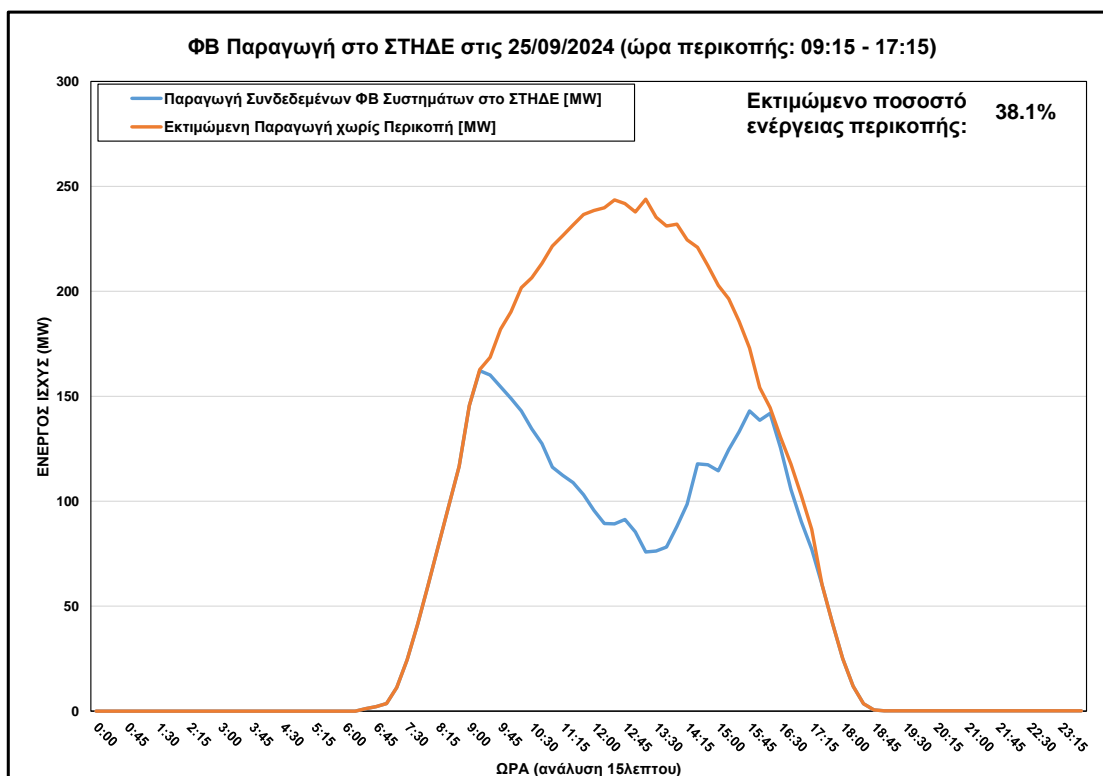


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1855 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	401.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	21.6%

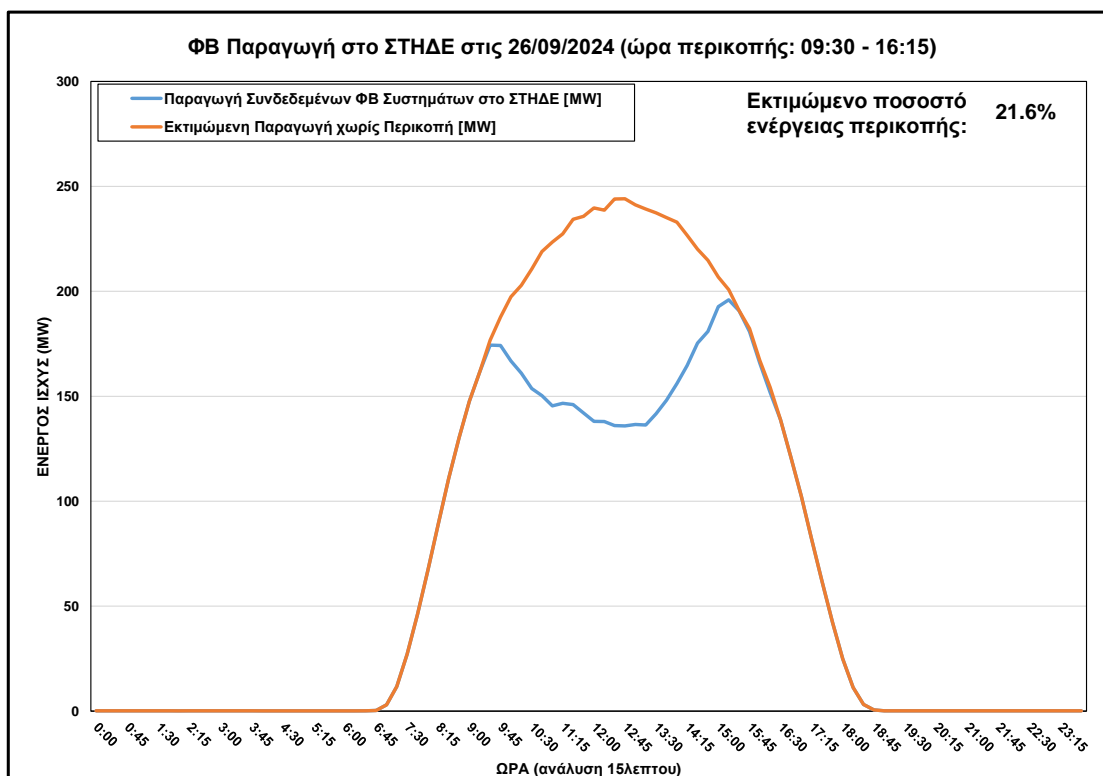


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1840.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	271.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.8%

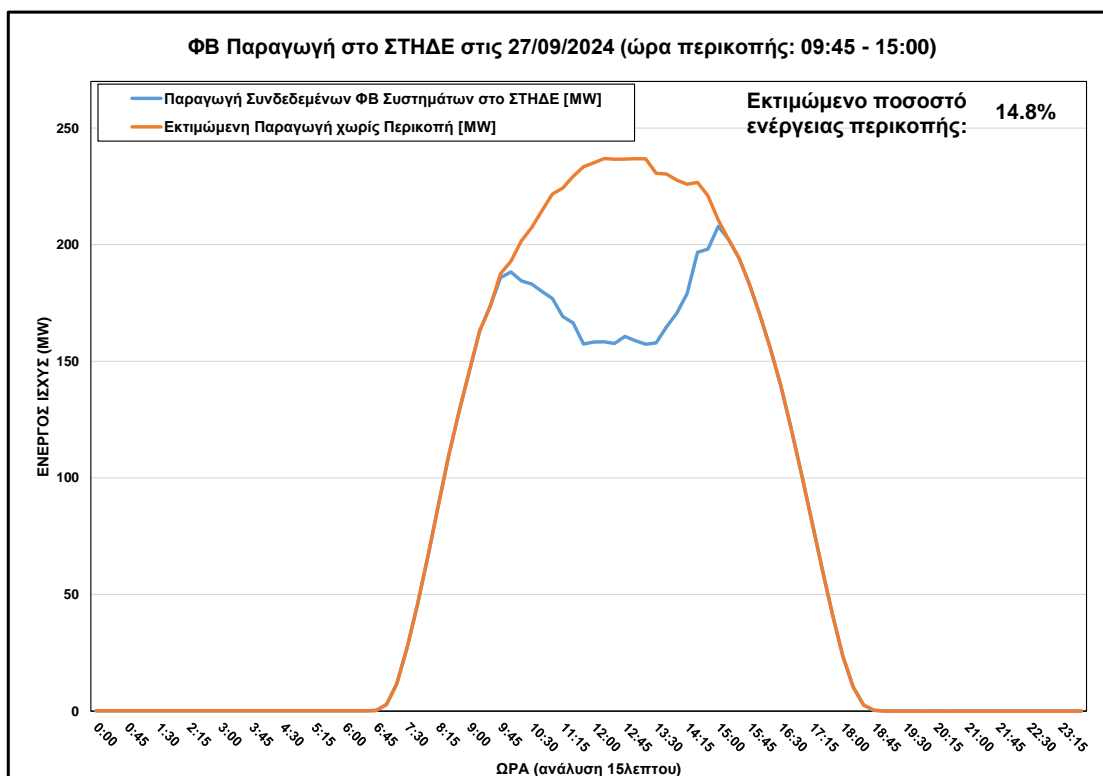


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1896.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	360.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.0%

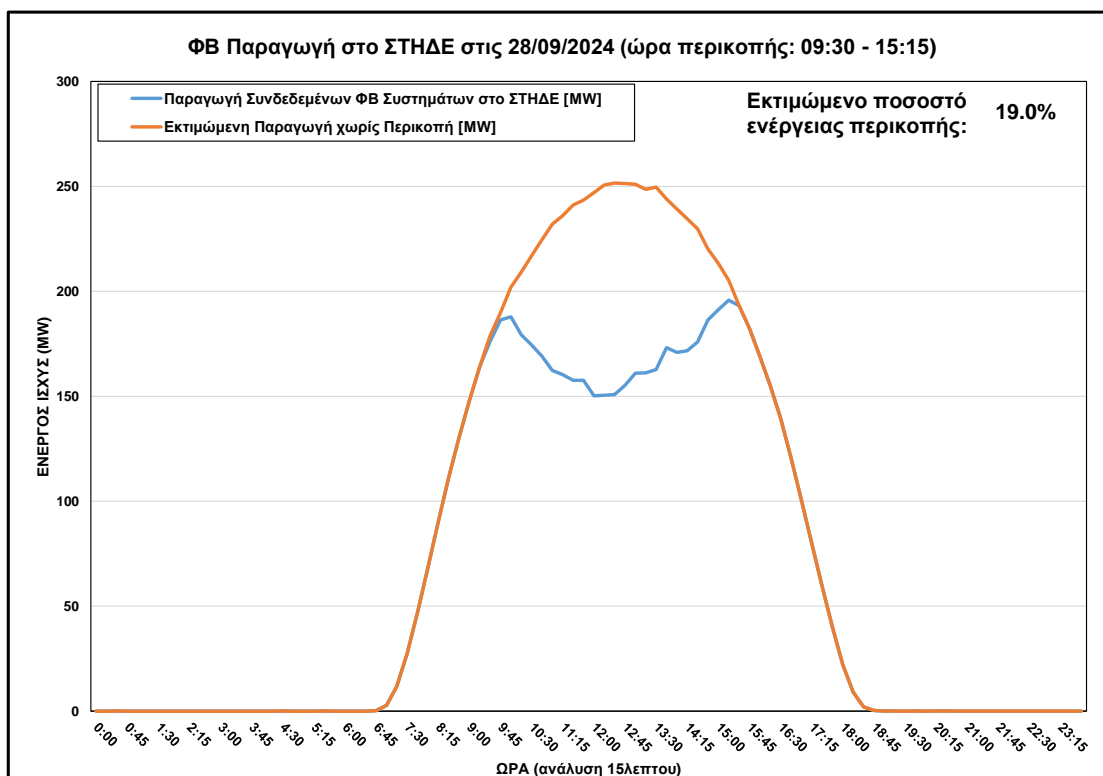


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1786.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	864.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.4%

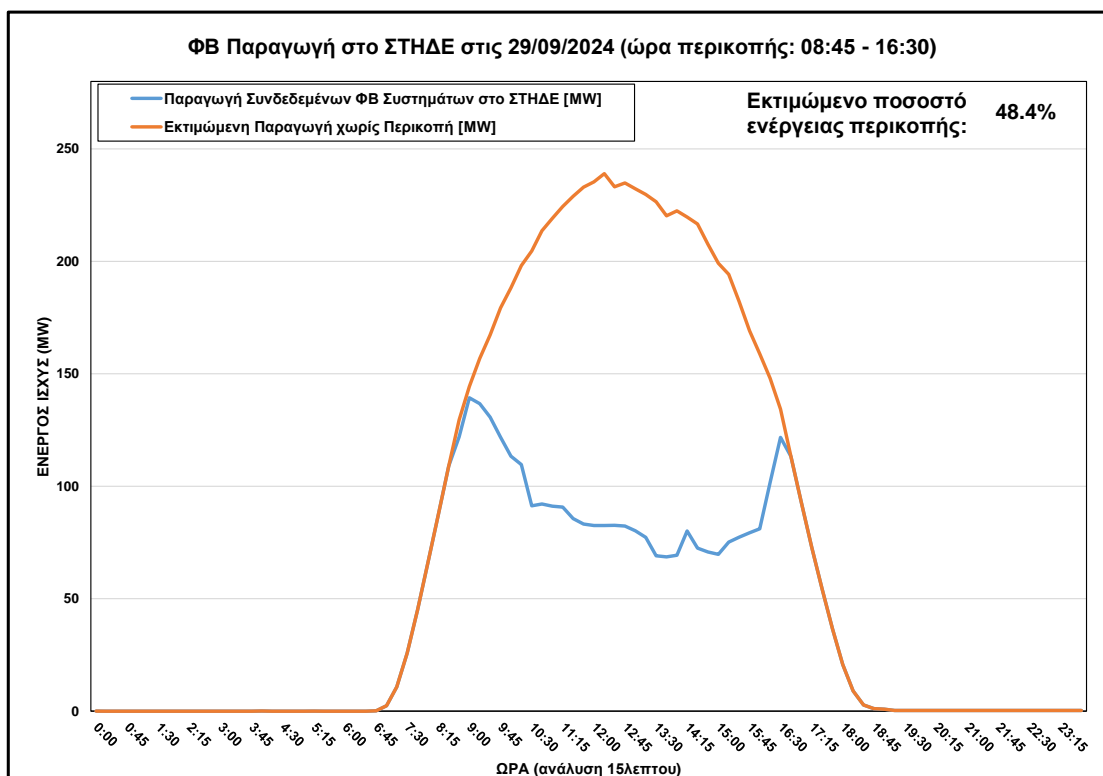


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/09/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1763.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	489.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	27.8%

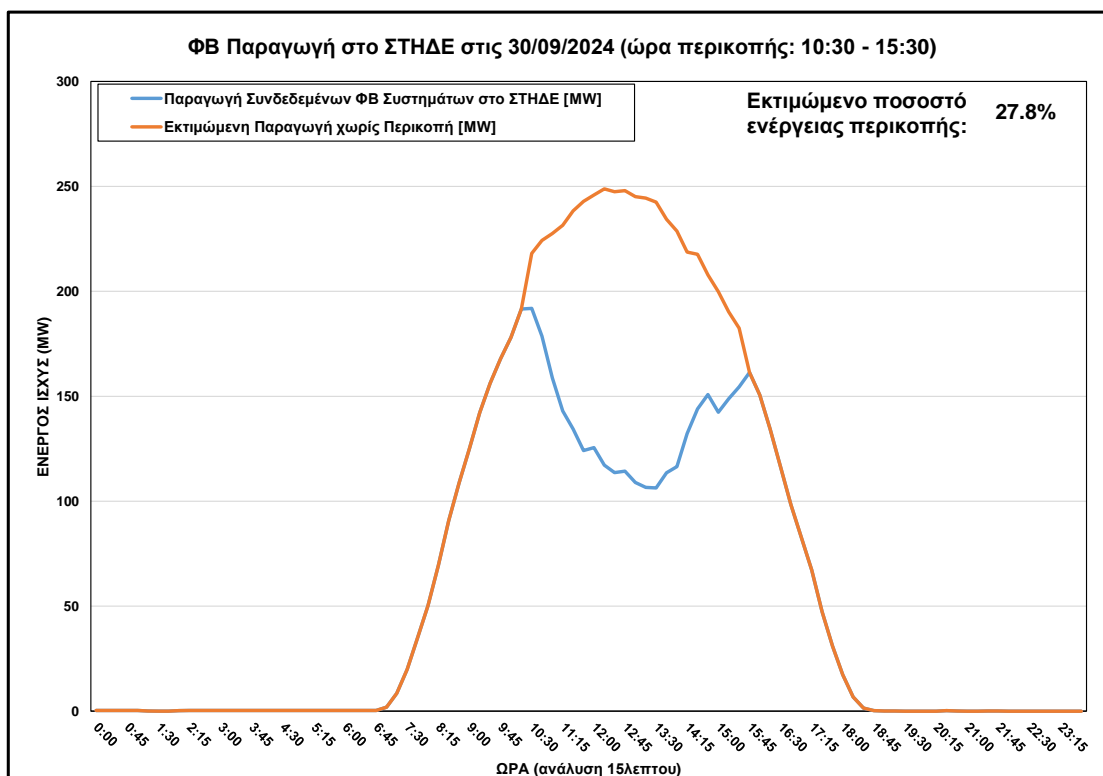


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1649.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	886.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	53.7%

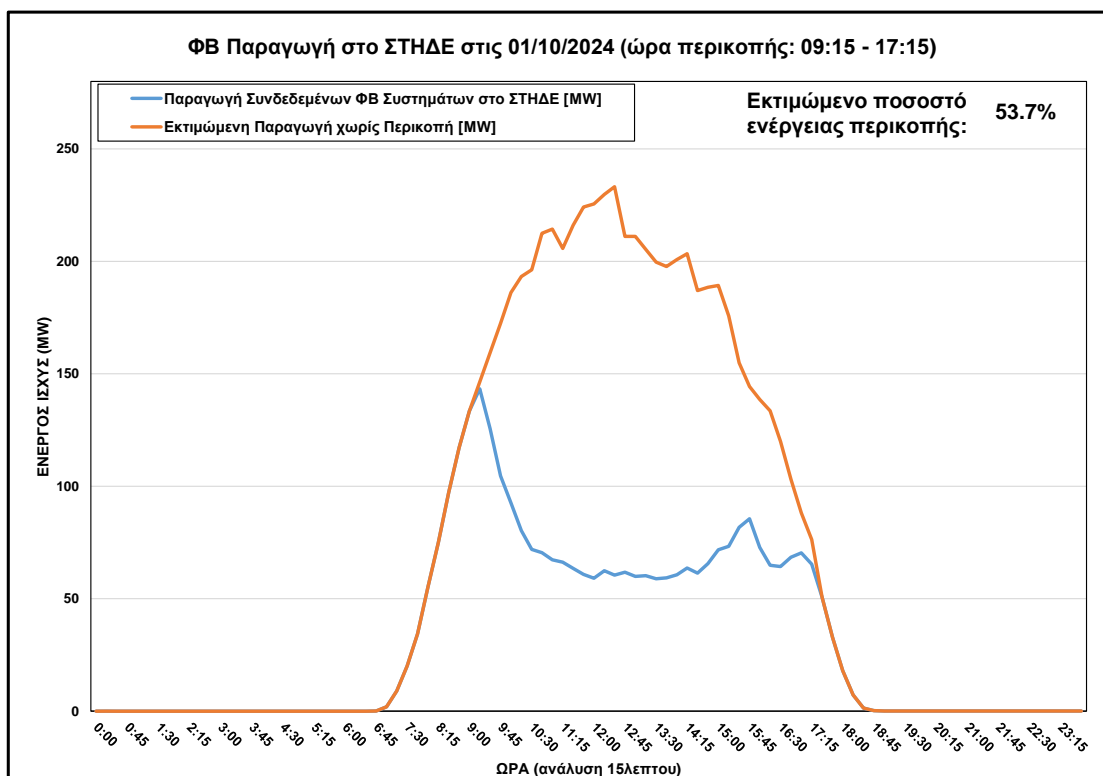


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1769.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	319.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	18.1%

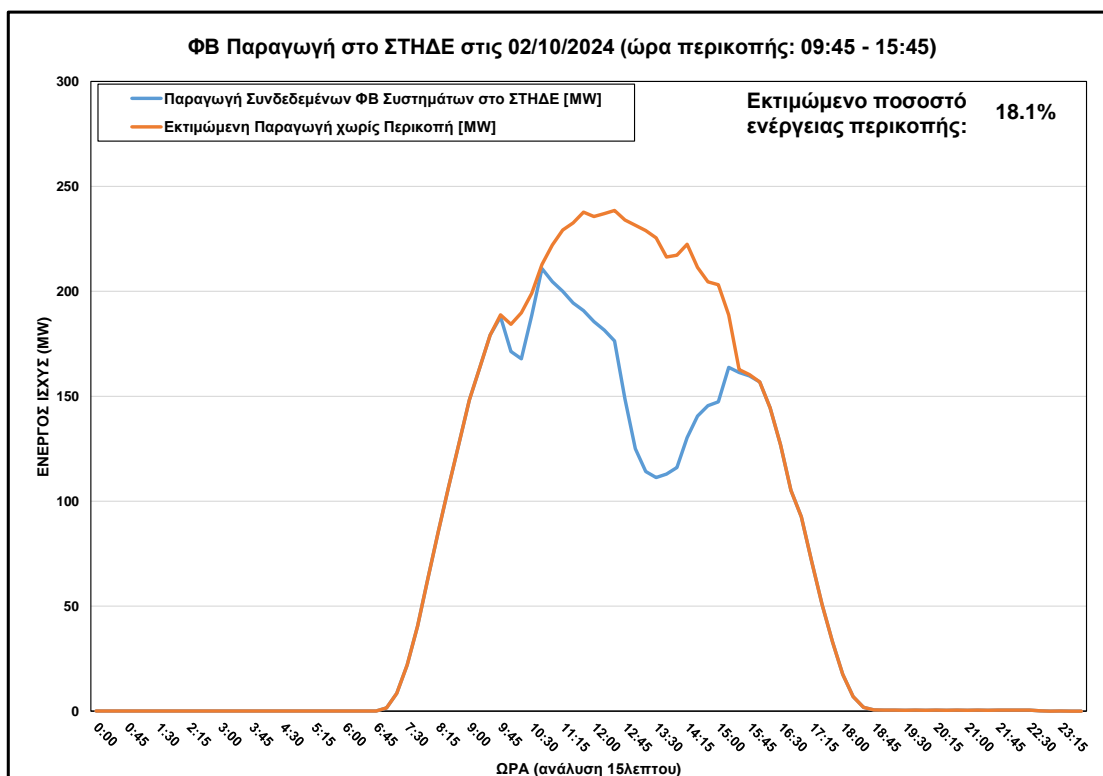


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1627.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	200.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	12.3%

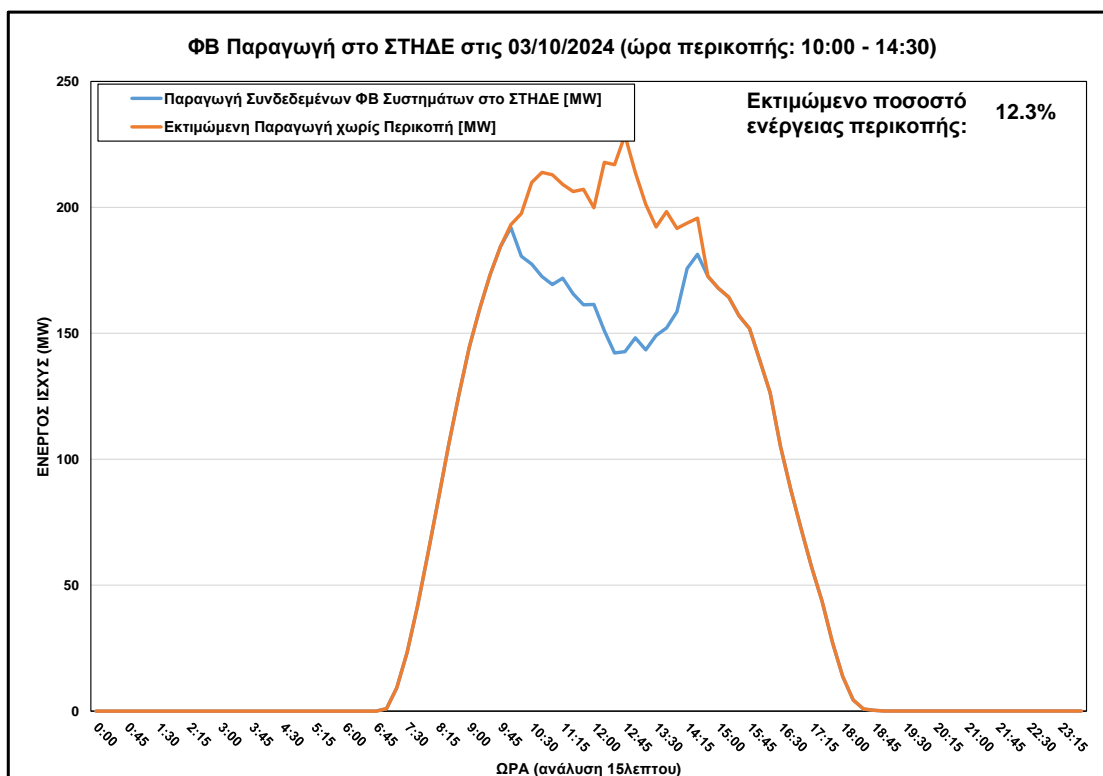


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1817.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	430.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	23.7%

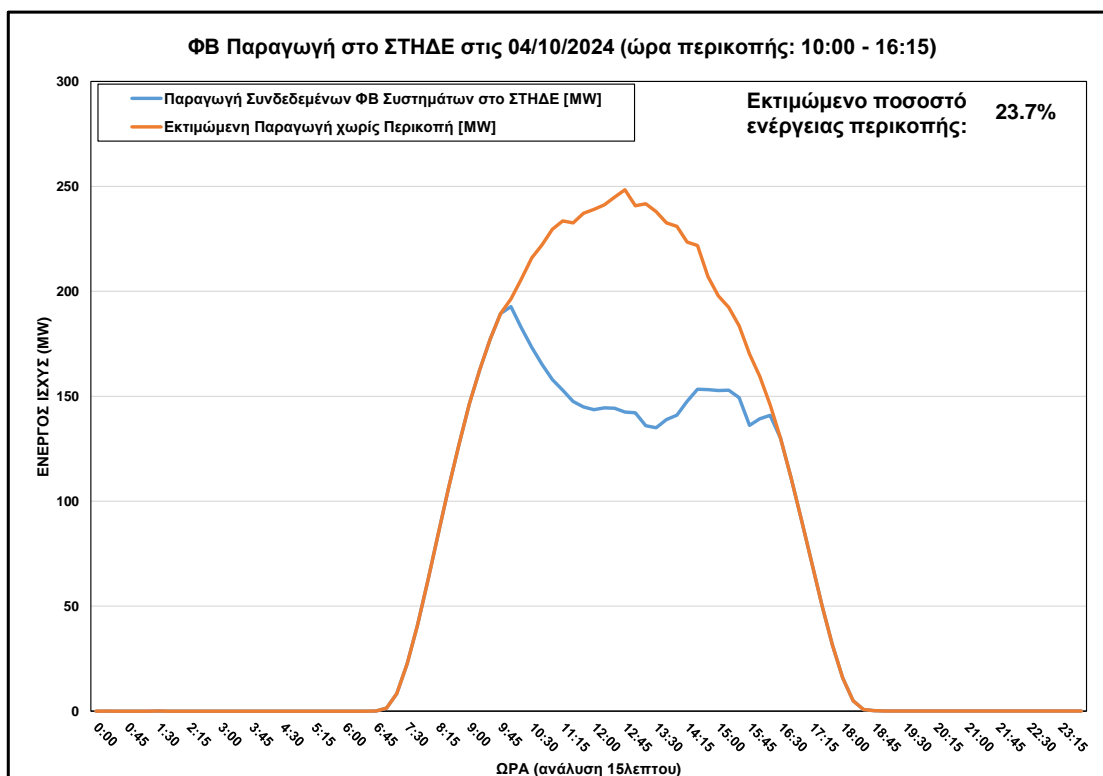


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1825.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	729.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	39.9%

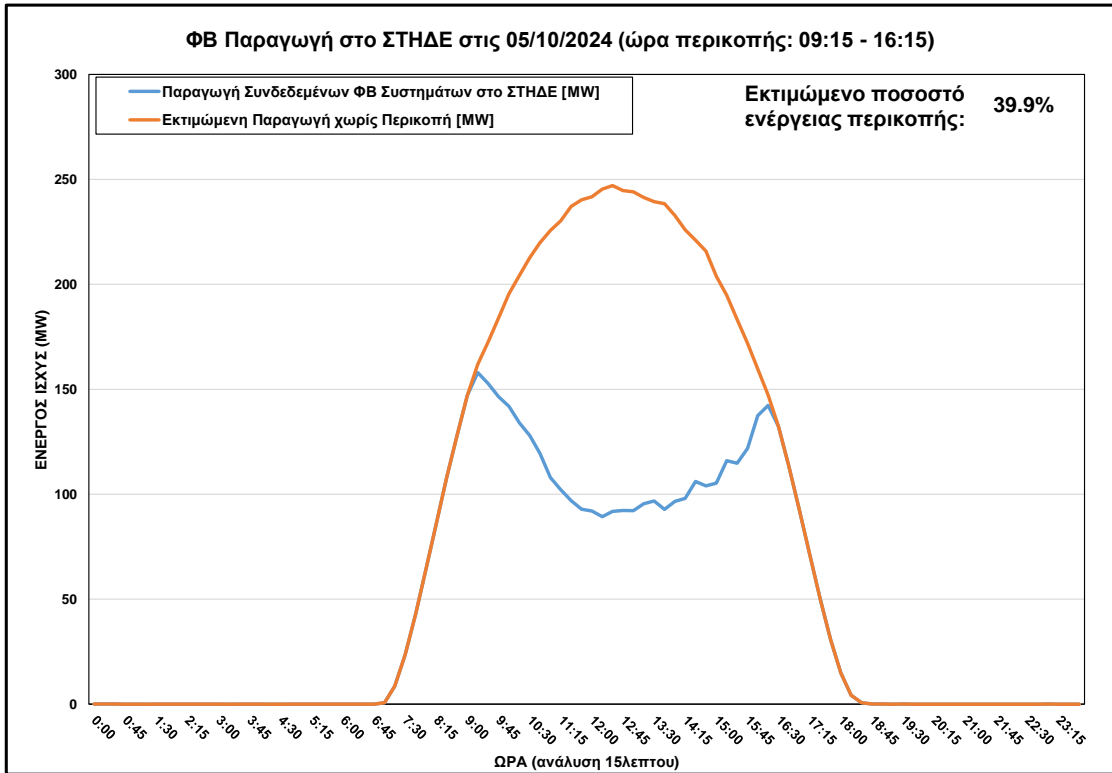


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1799.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1041.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	57.9%

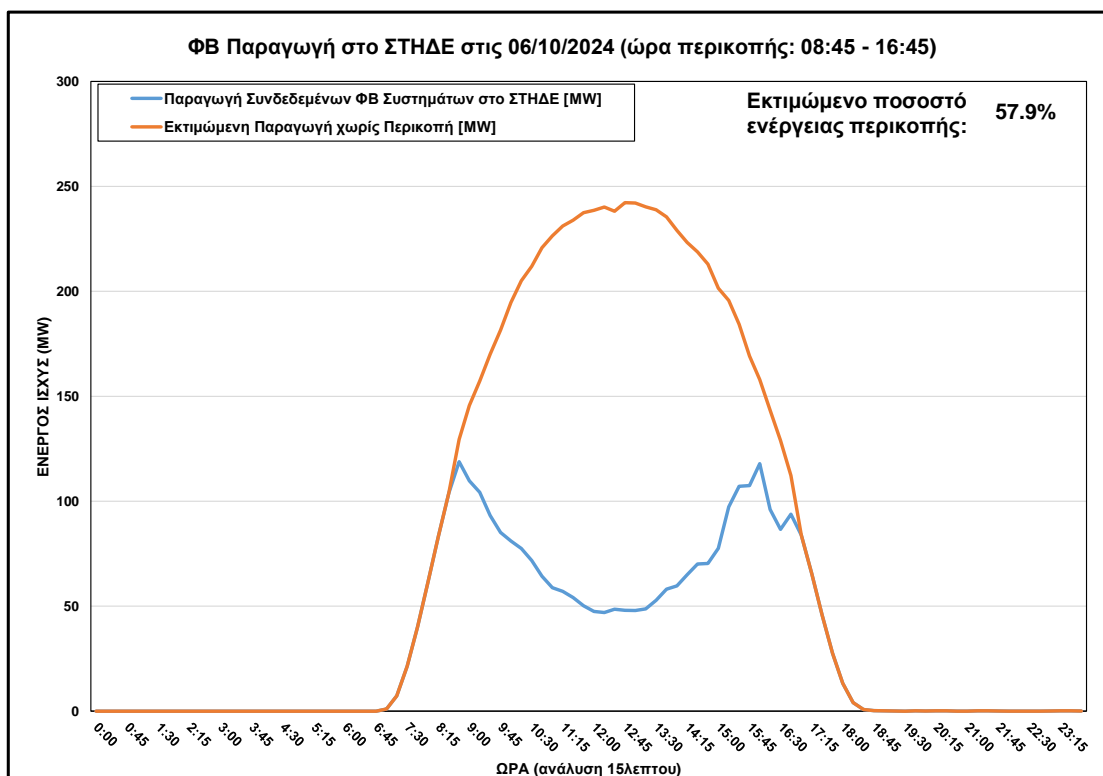


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1780.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	244.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	13.7%

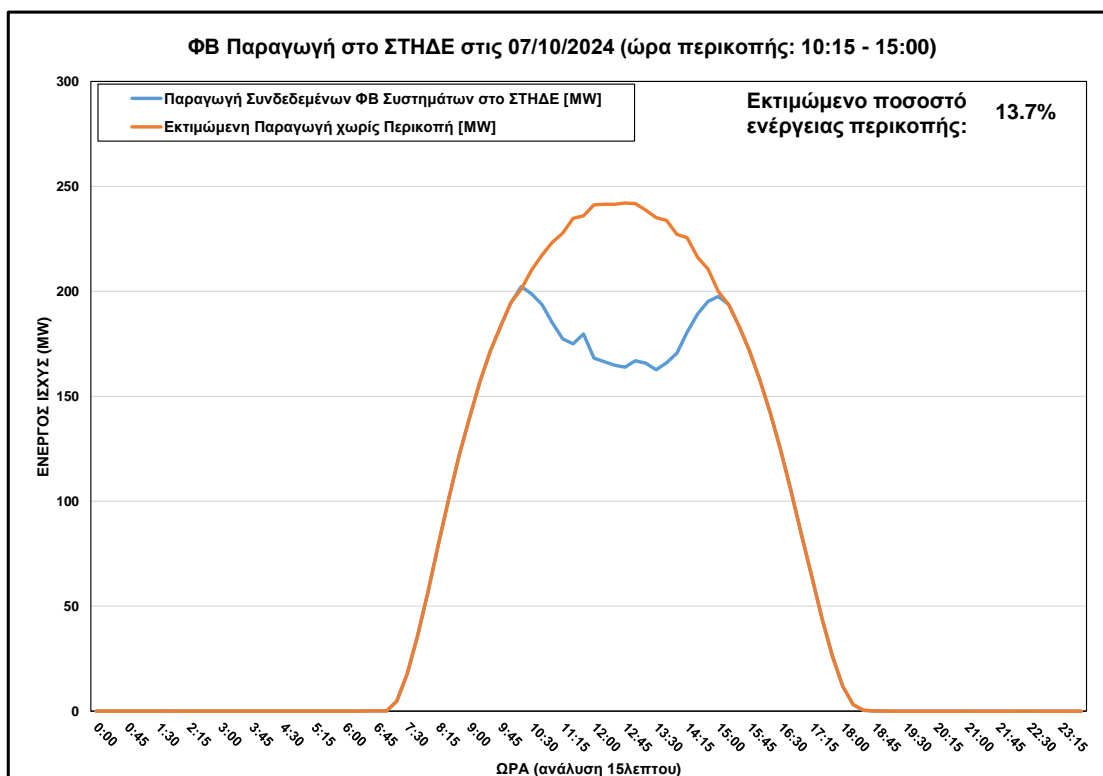


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1783.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	232.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	13.1%

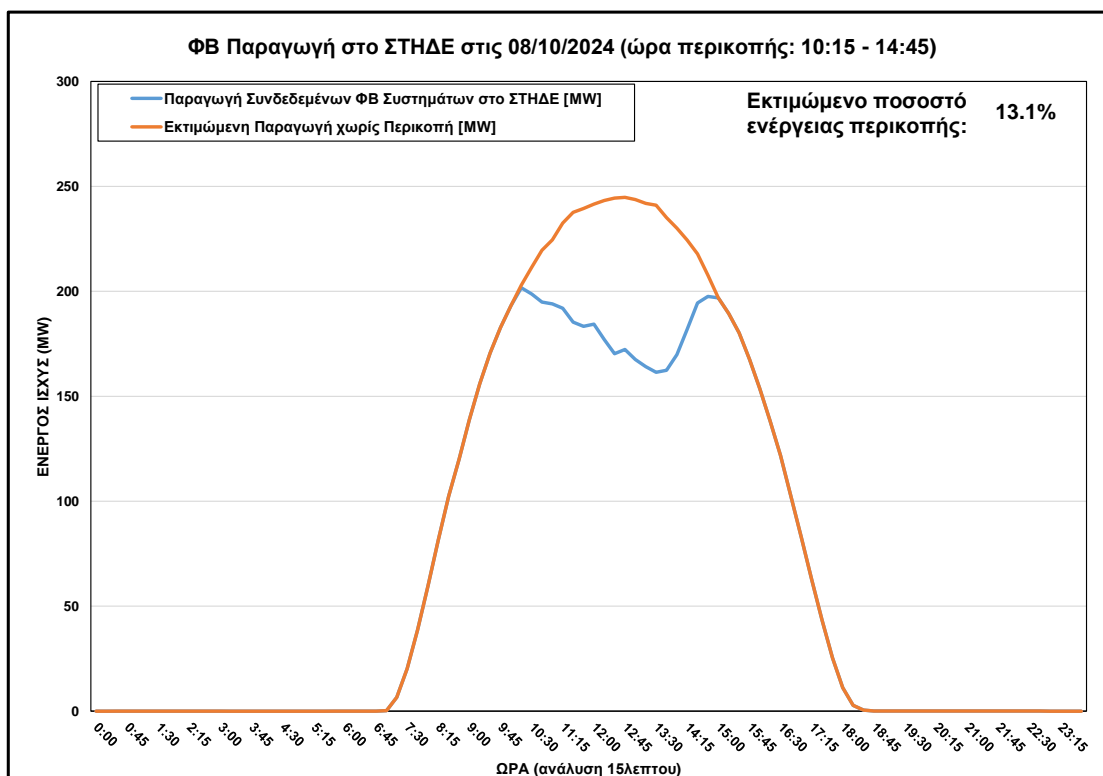


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1700.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	207.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	12.2%

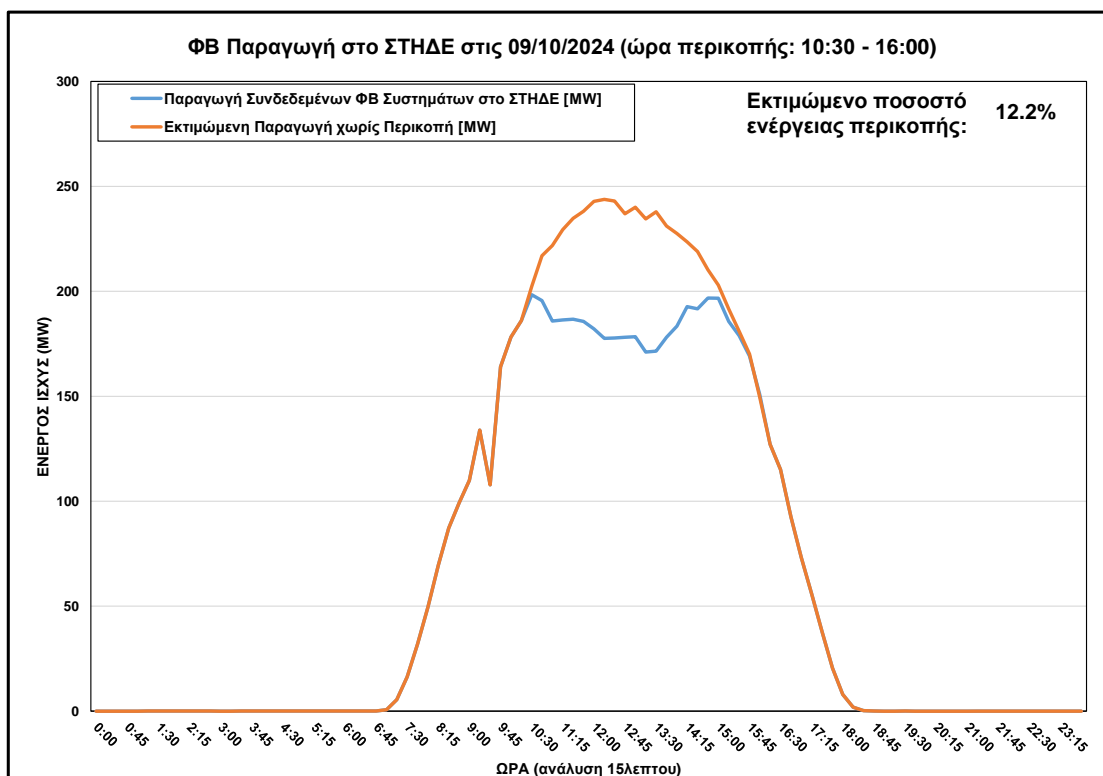


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1671.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	190.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	11.4%

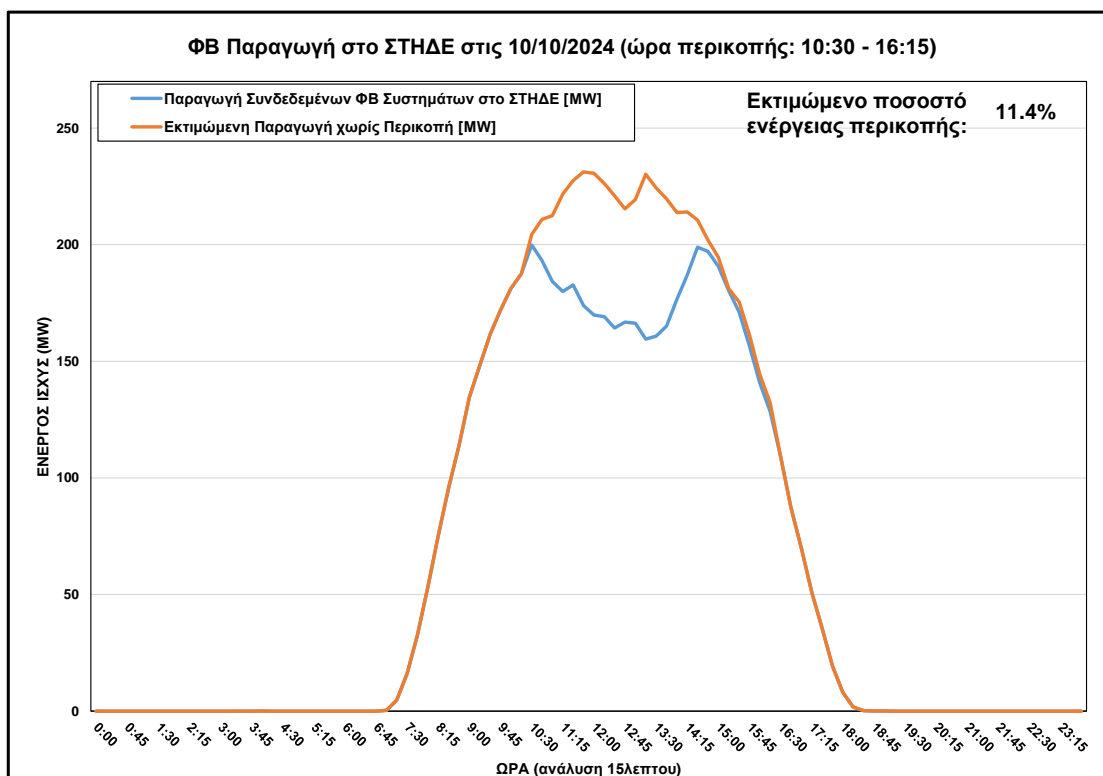


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1603.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	200.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	12.5%

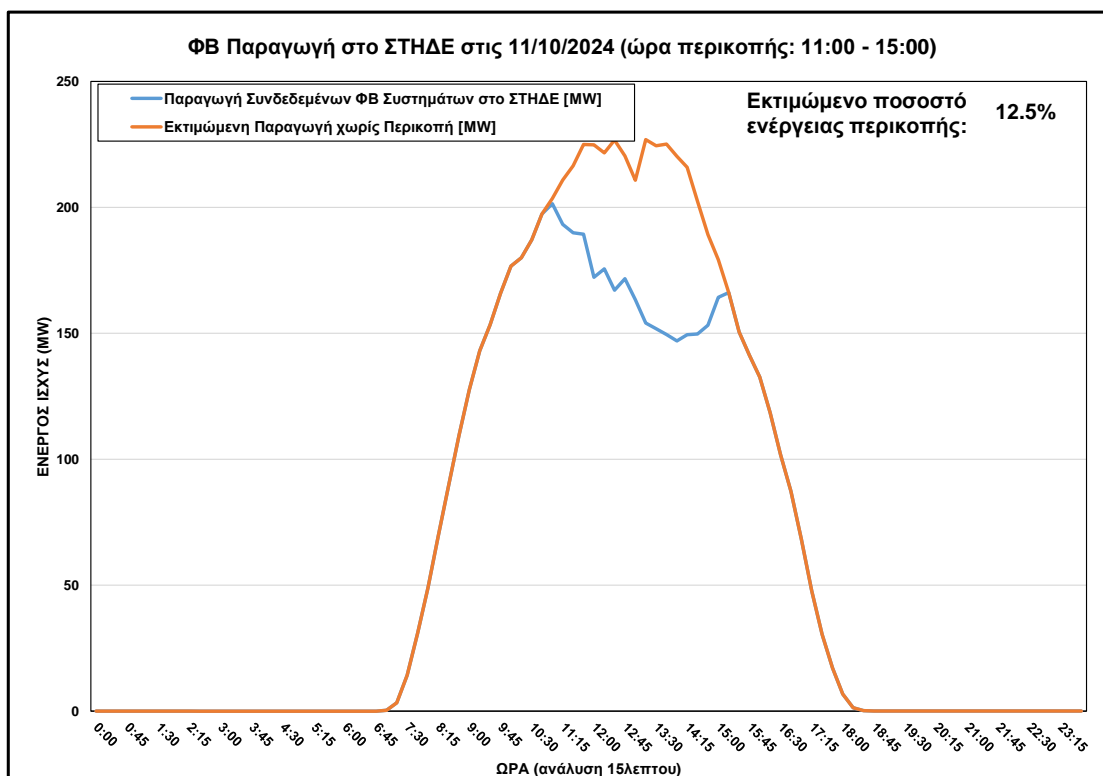


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1576.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	225.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.3%

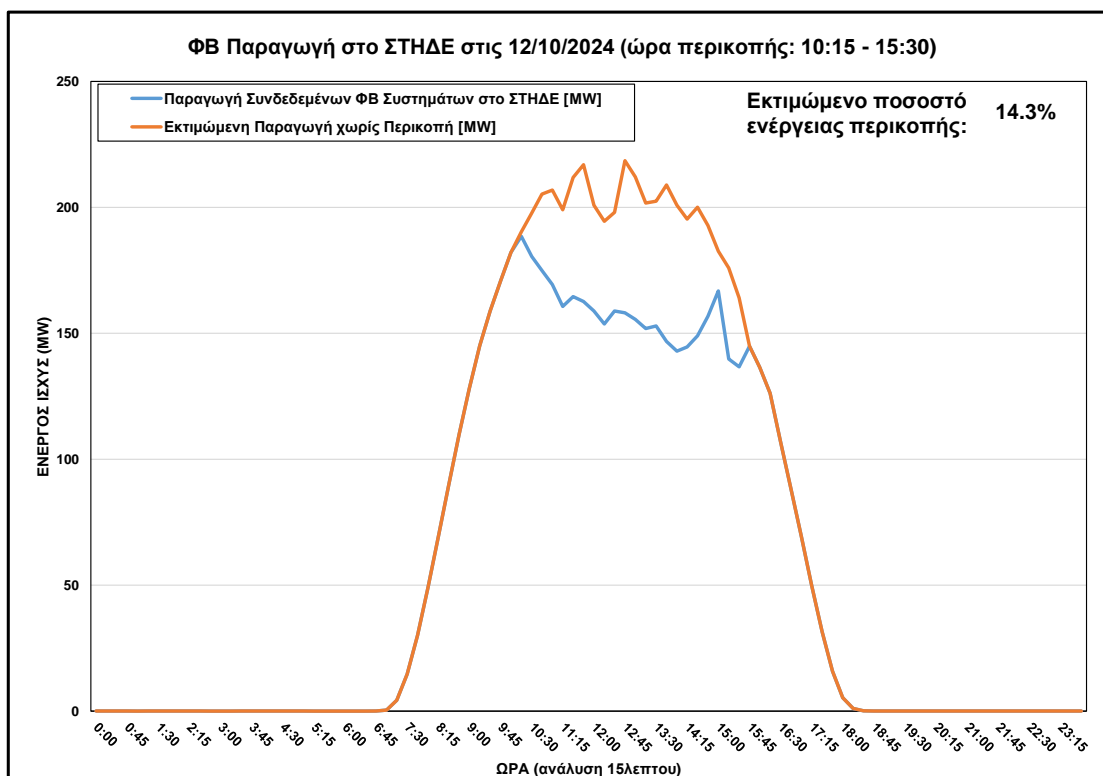


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1488 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	595.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	40.0%

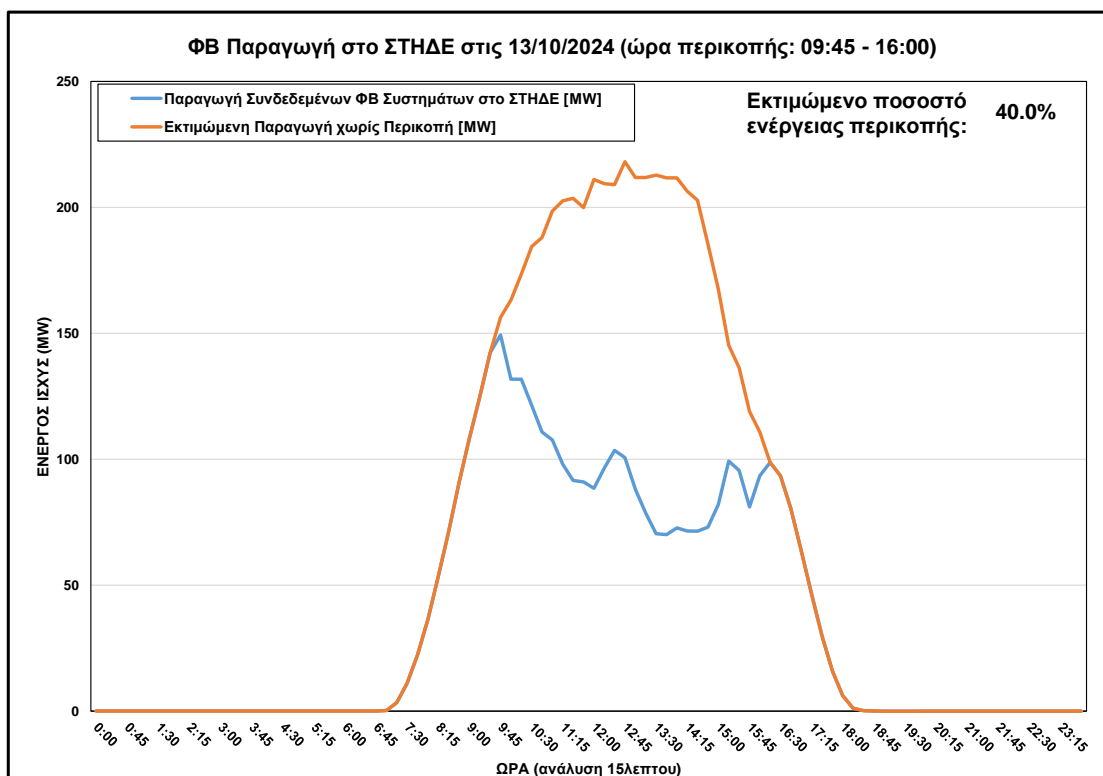


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1486.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	205.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	13.8%

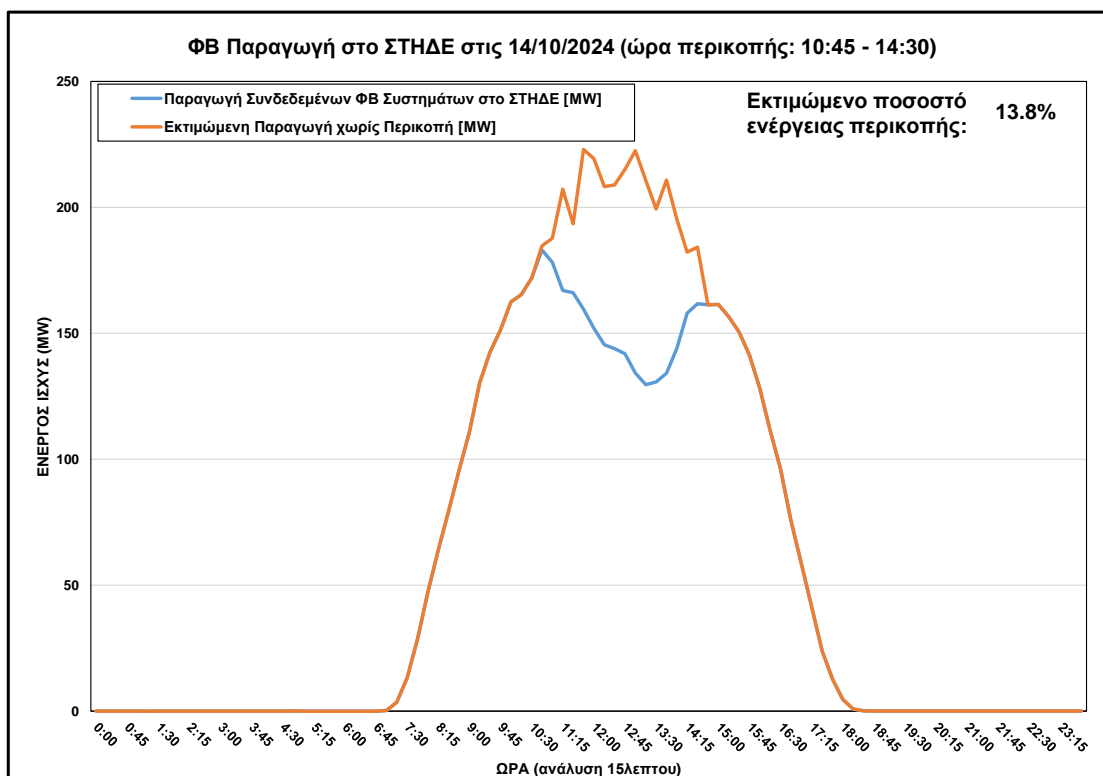


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1399.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	0.1%

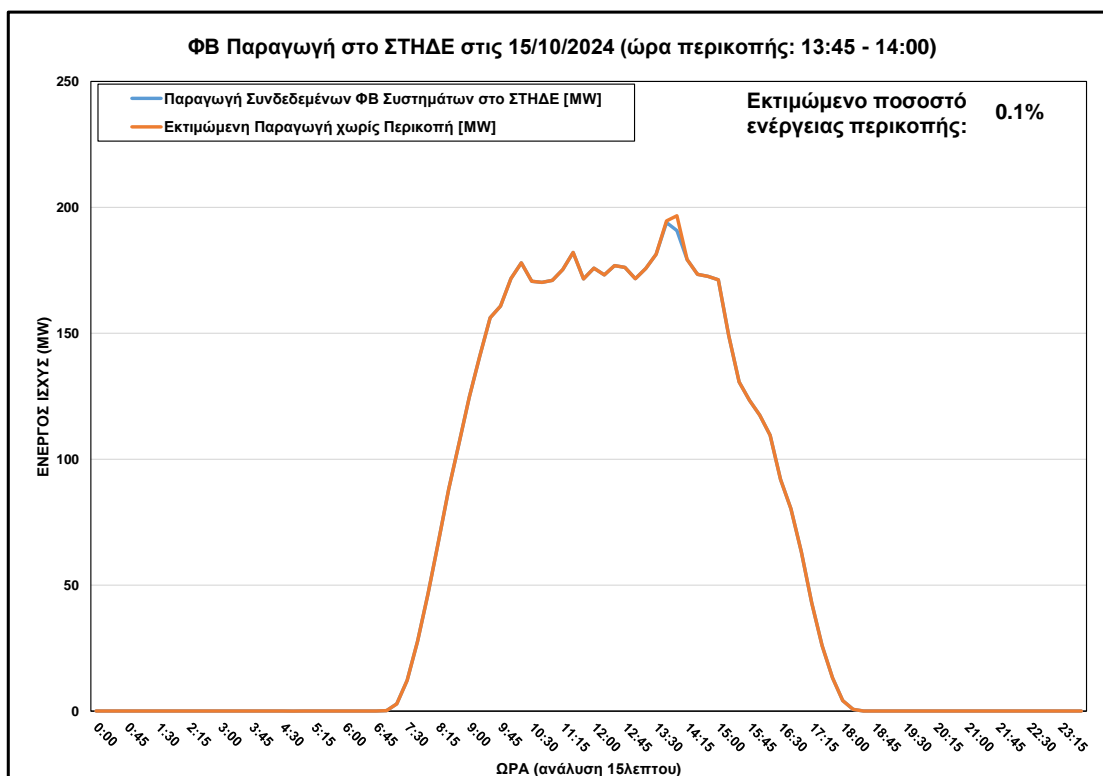


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1522.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	470.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.9%

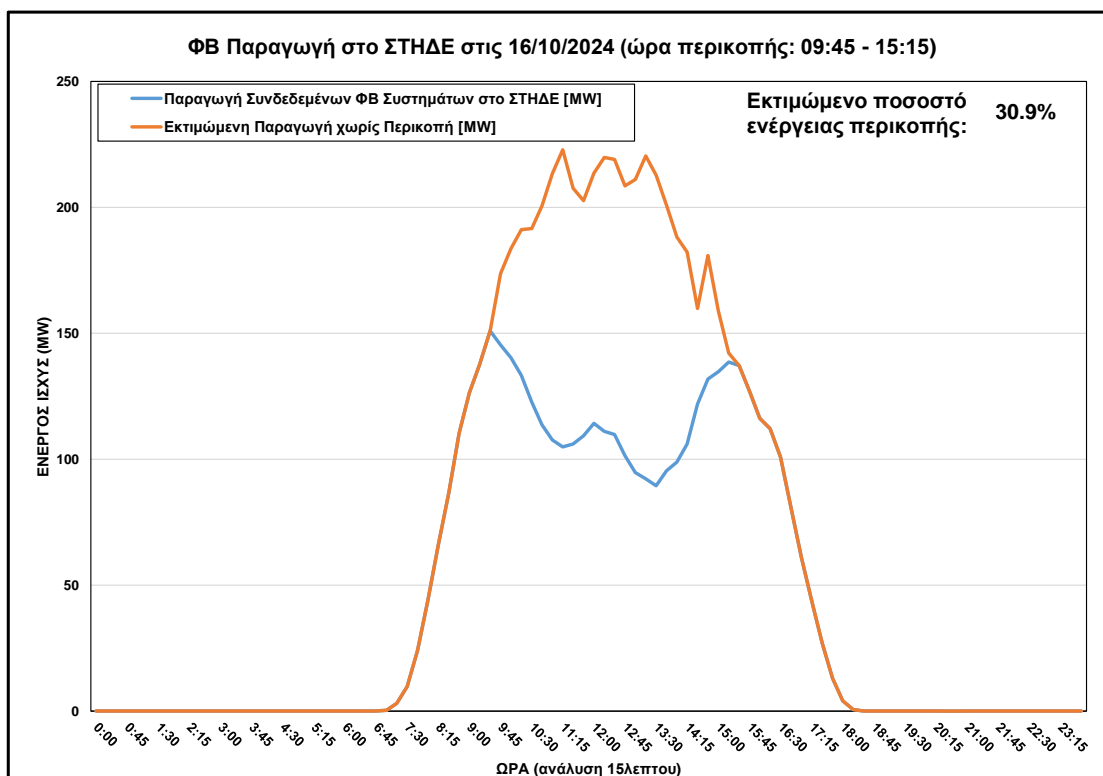


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1397.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	98.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	7.0%

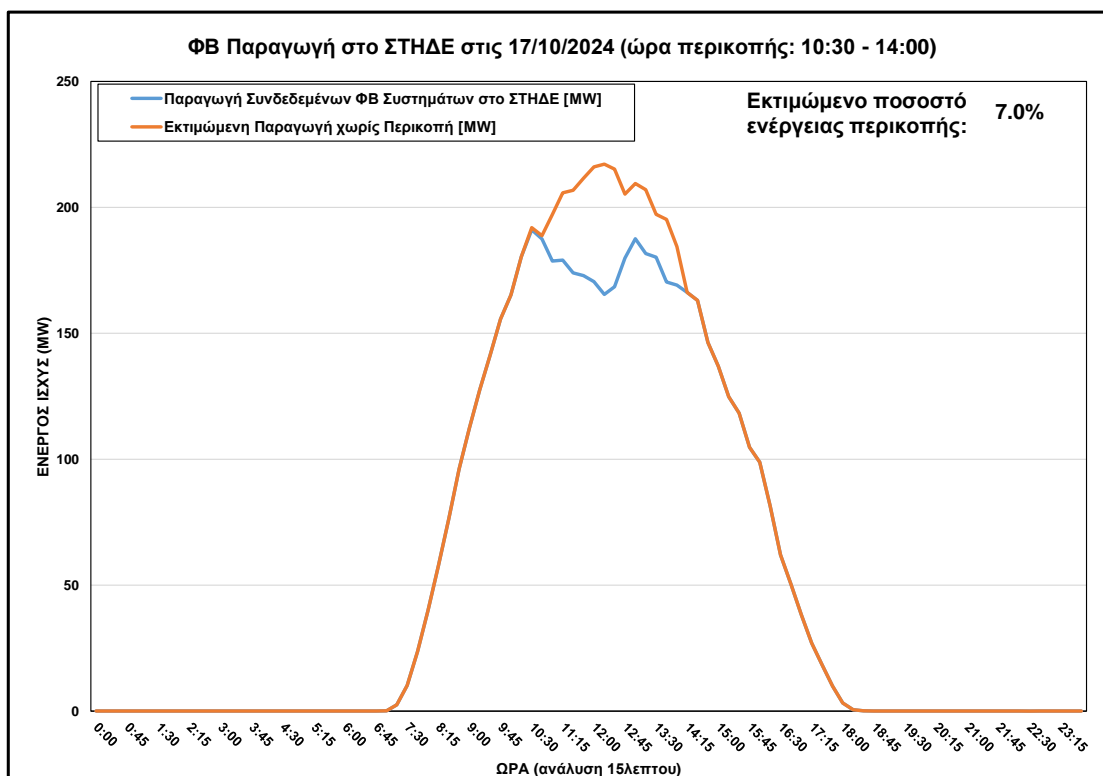


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1634.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	902.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	55.2%

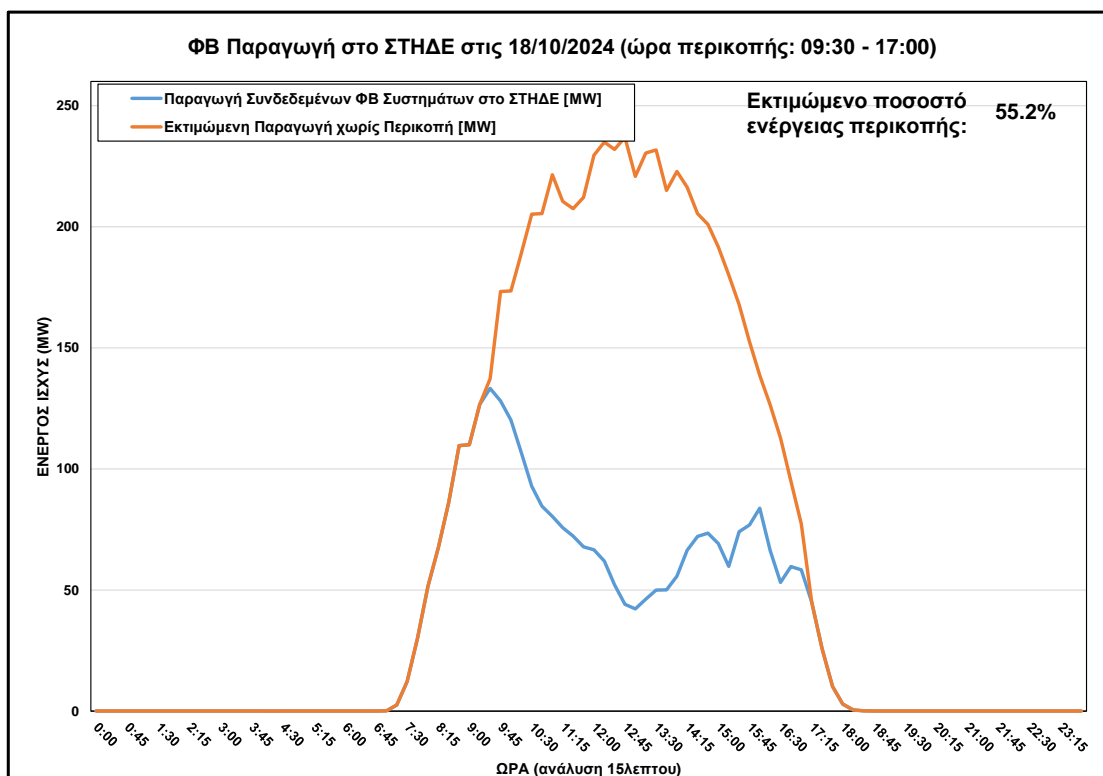


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/10/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	11:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1633.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW που αποκόπηκε:	40.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1142.1 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	69.9%		

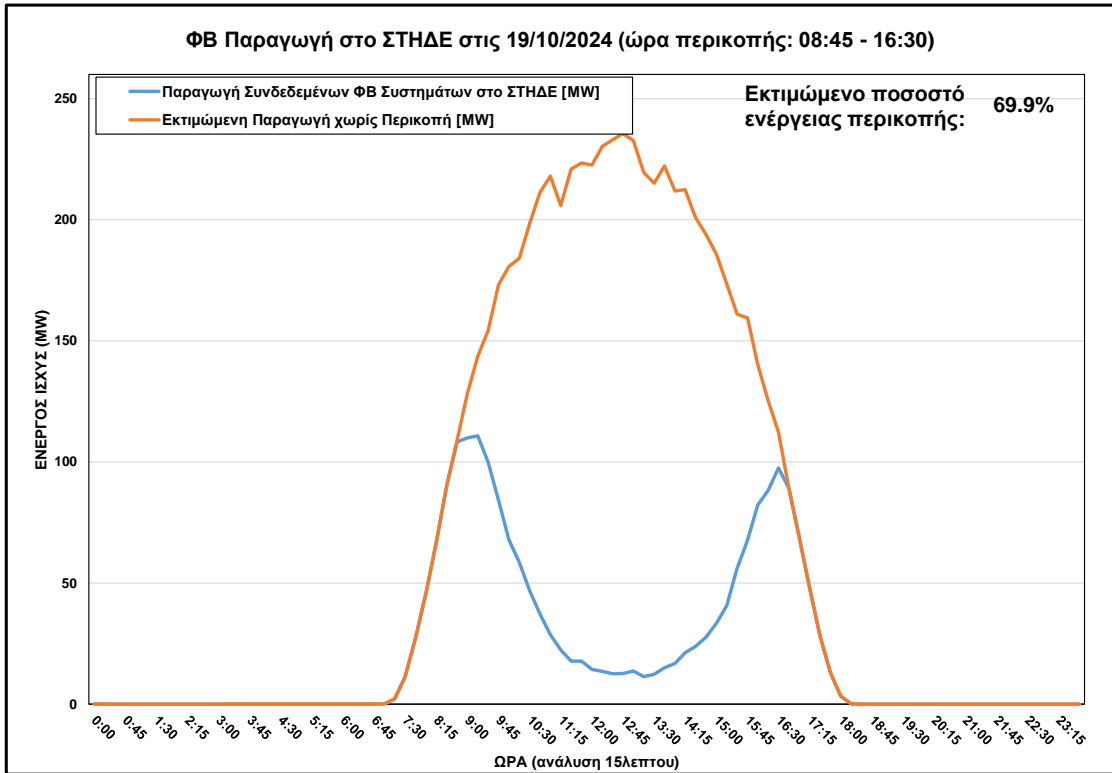


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	17:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1629.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1175 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	72.1%

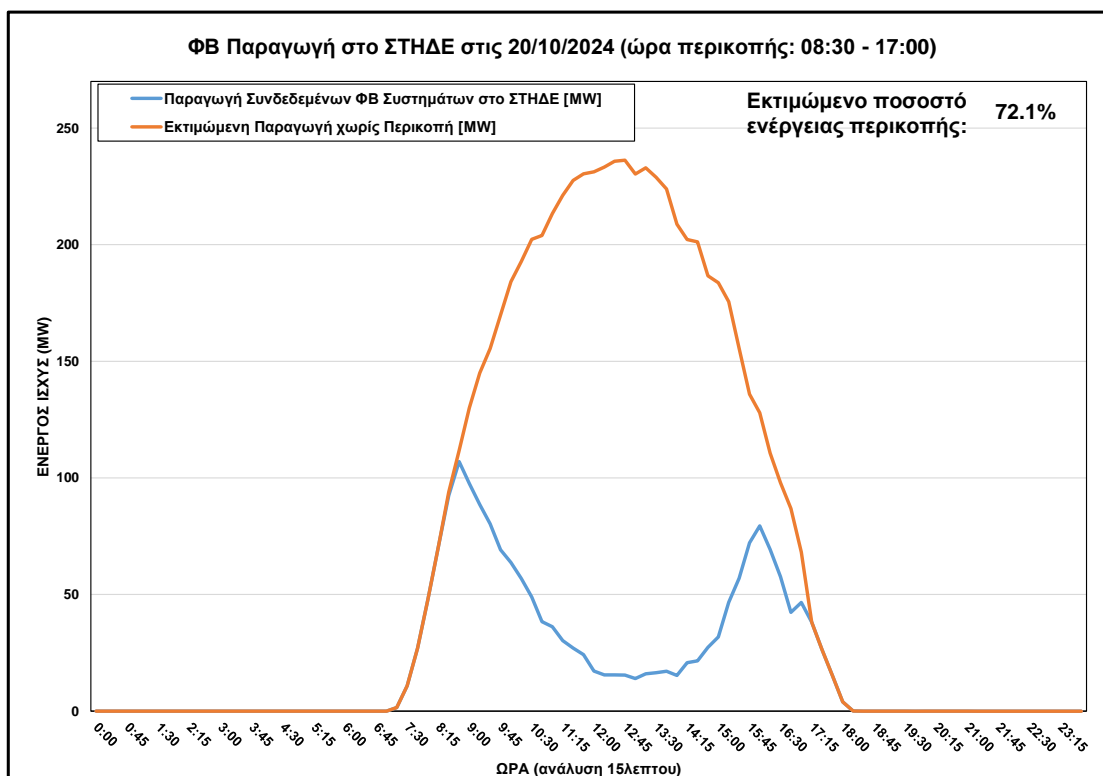


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1706.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1146 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	67.2%

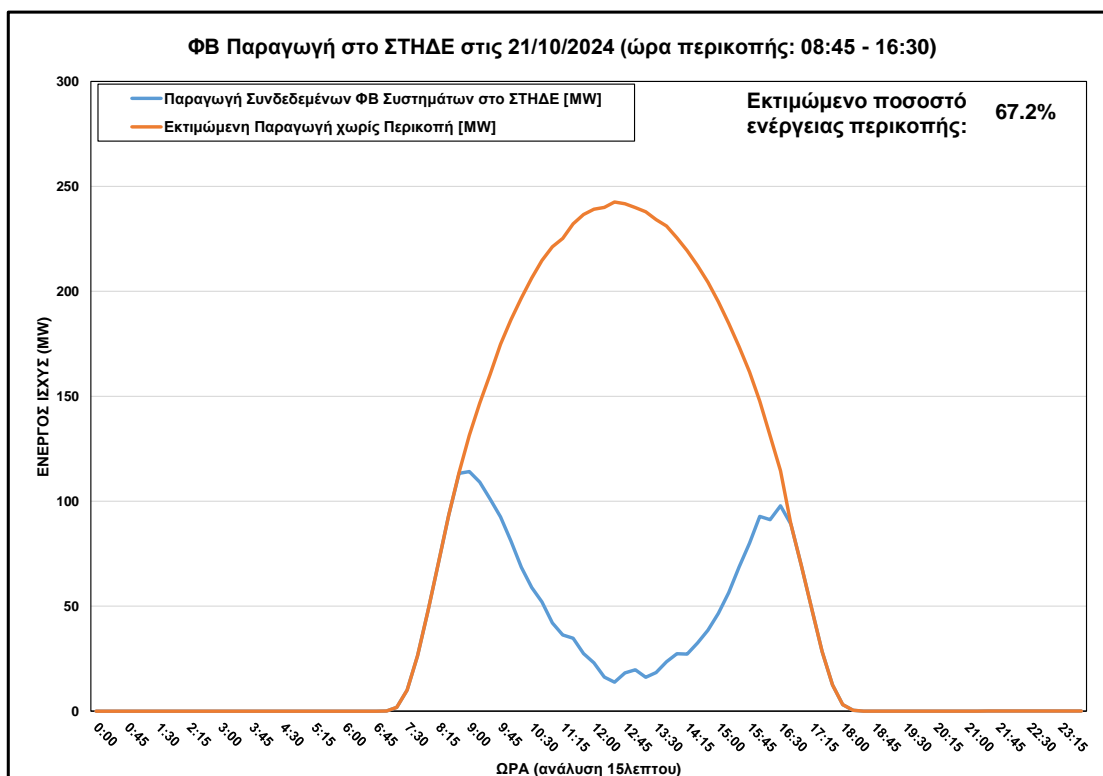


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/10/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1433.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW που αποκόπηκε:	25.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	797.6 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	55.6%		

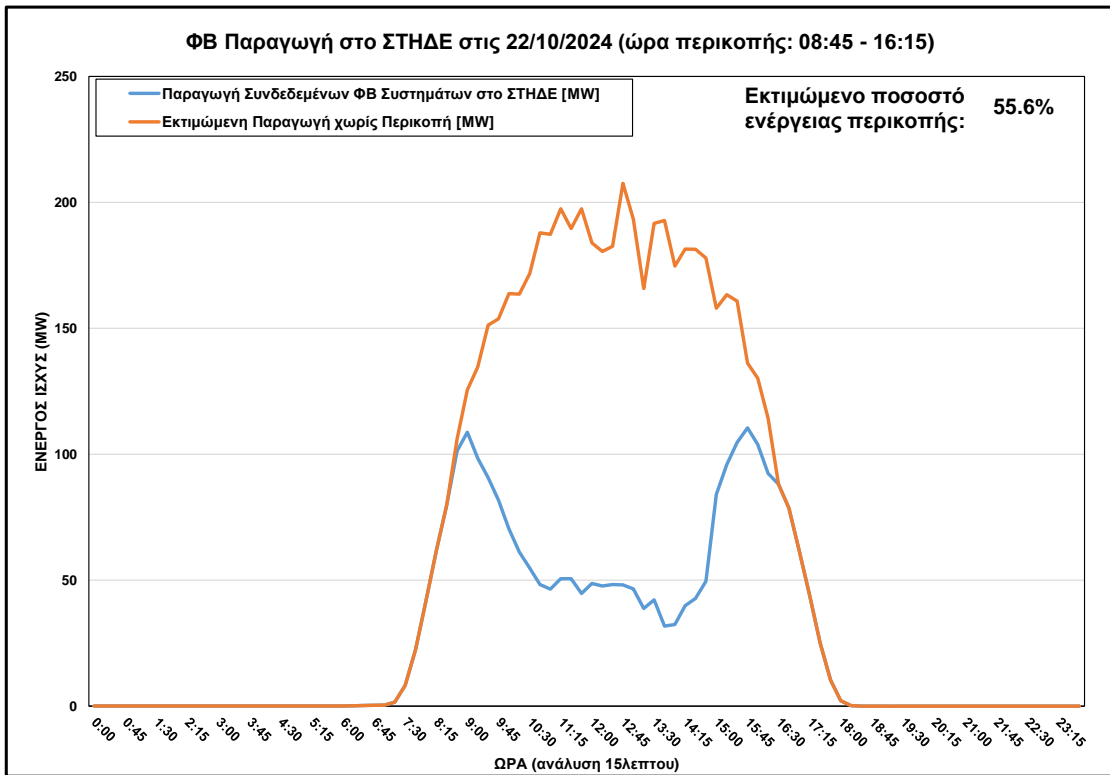


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/10/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1669 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW που αποκόπηκε:	63.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1110.4 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	66.5%		

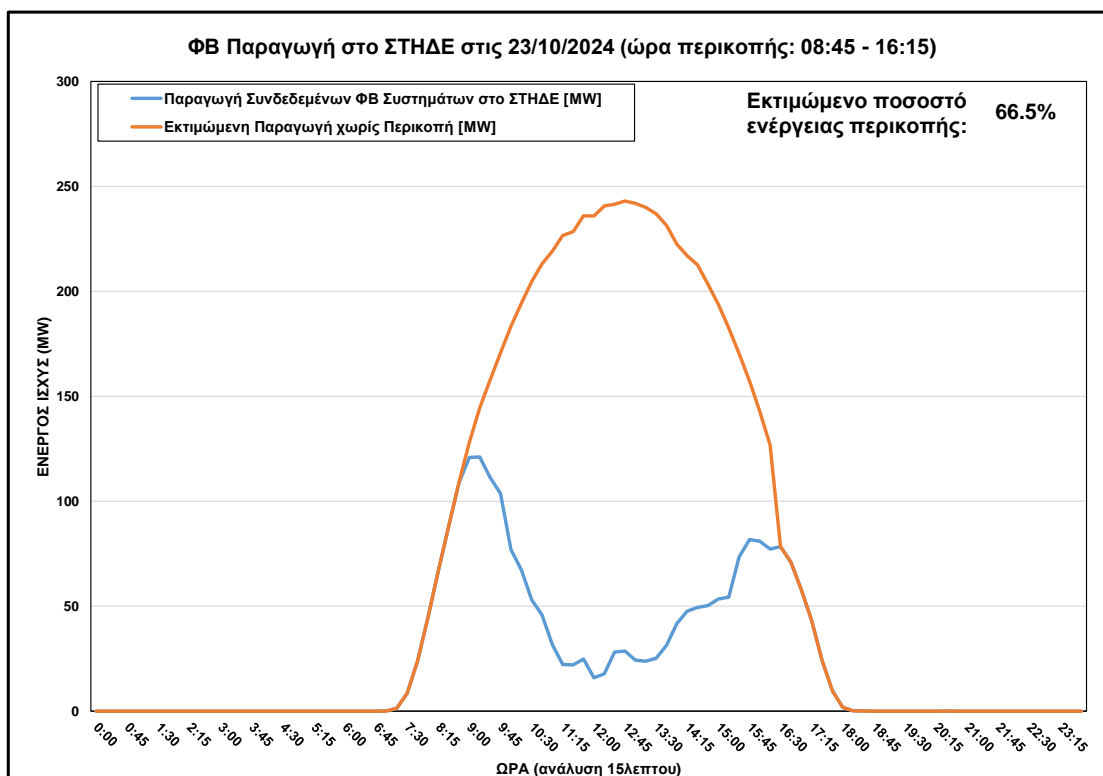


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1634.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	980 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	60.0%

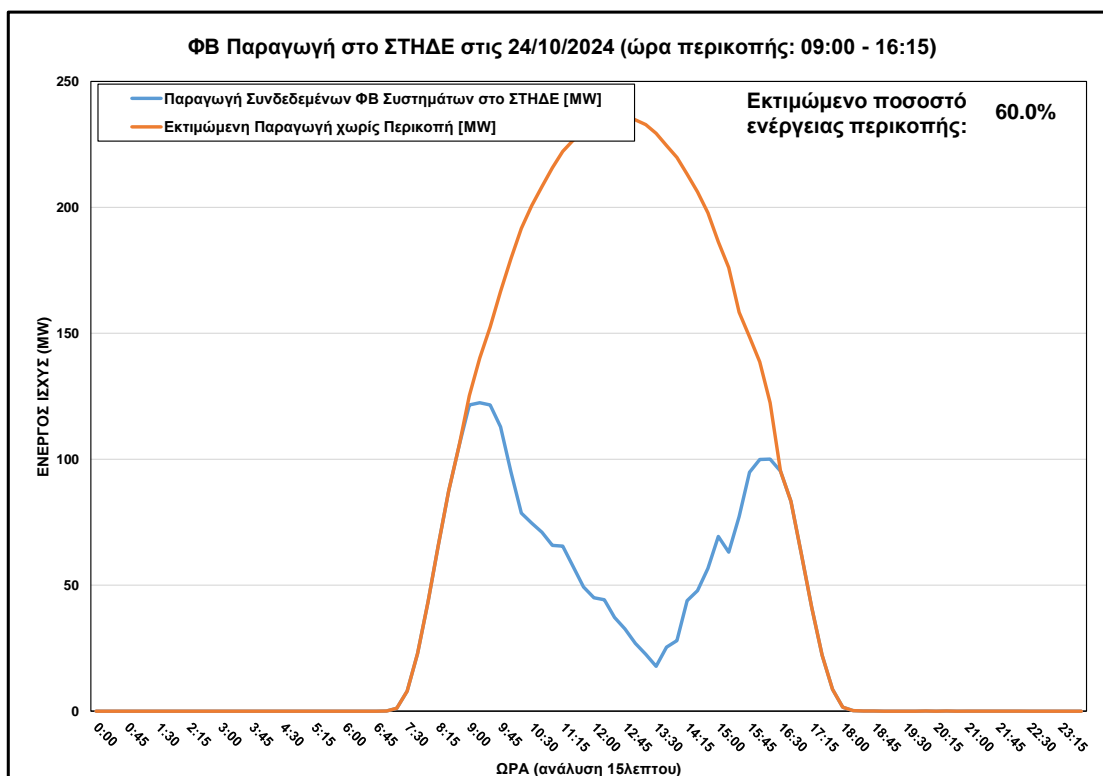


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1628 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	887.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	54.5%

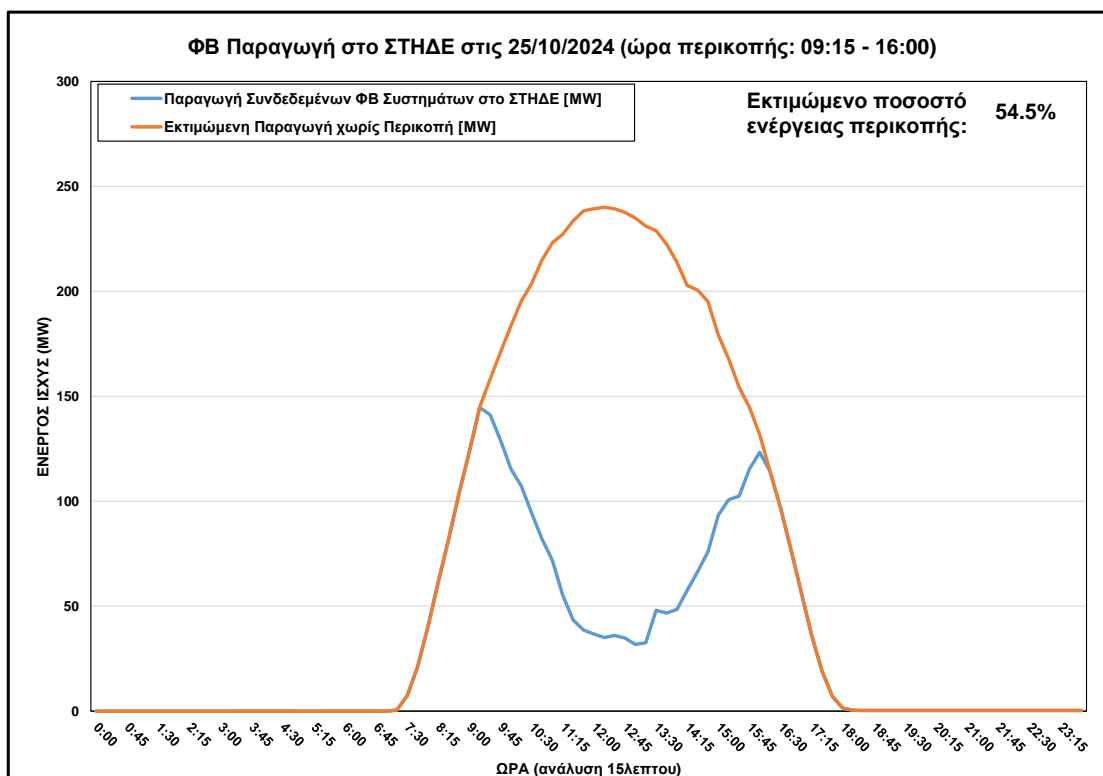


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1589.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	859.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	54.1%

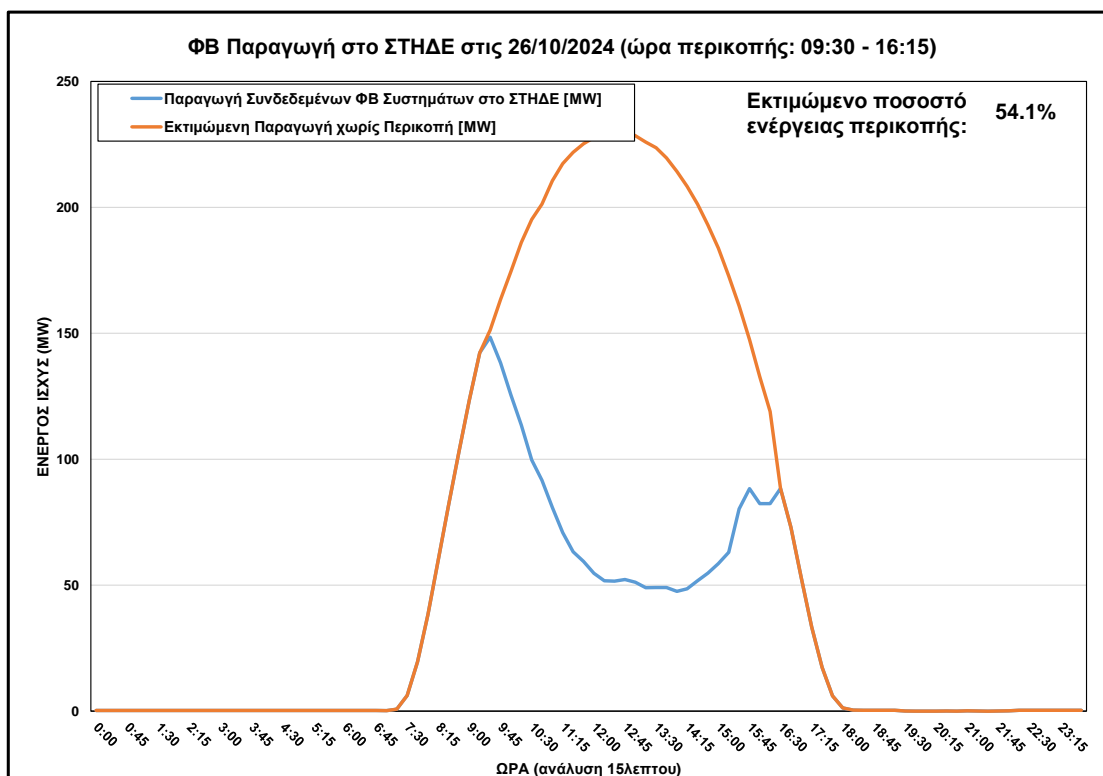


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/10/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1577.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW που αποκόπηκε:	38.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1076.1 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	68.2%		

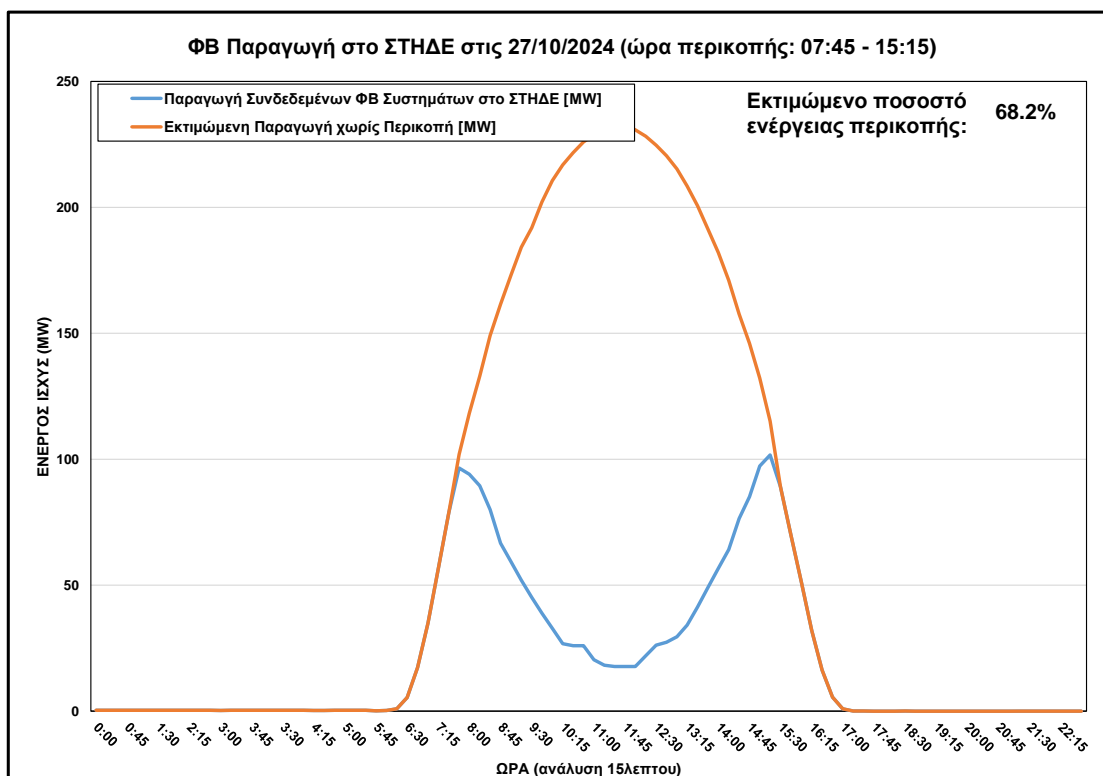


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1588.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	993.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	62.6%

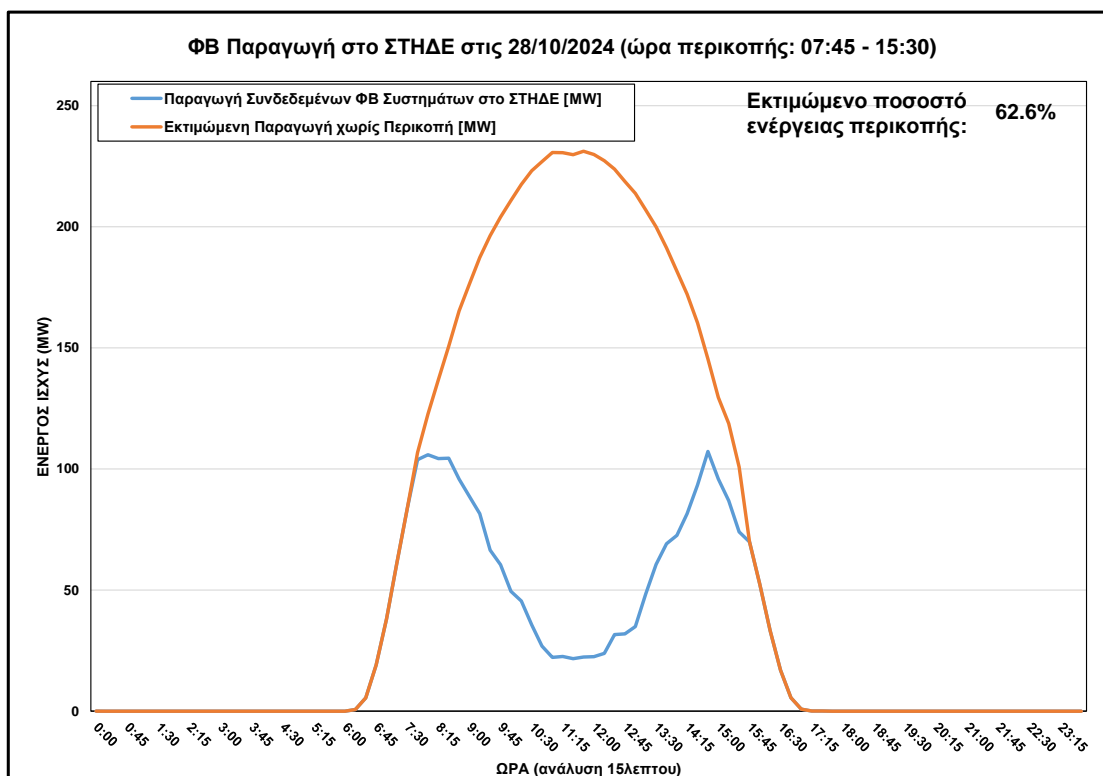


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1572.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	489.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	31.2%

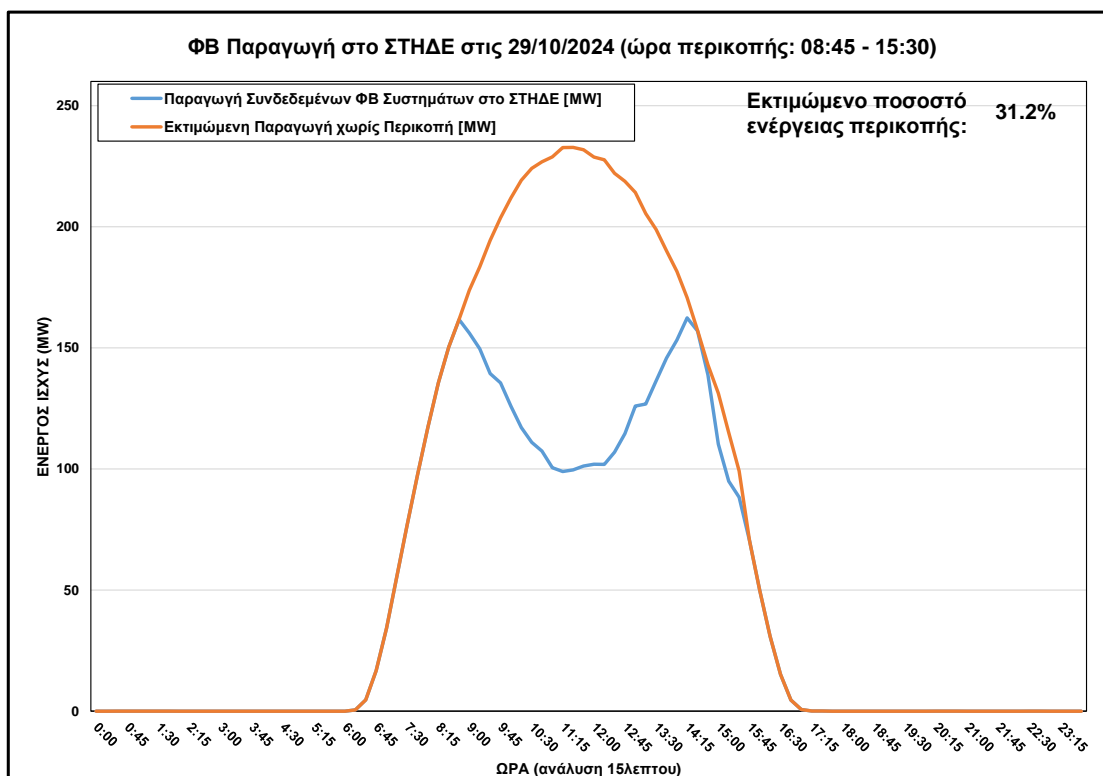


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/10/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1452.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	563.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	38.8%

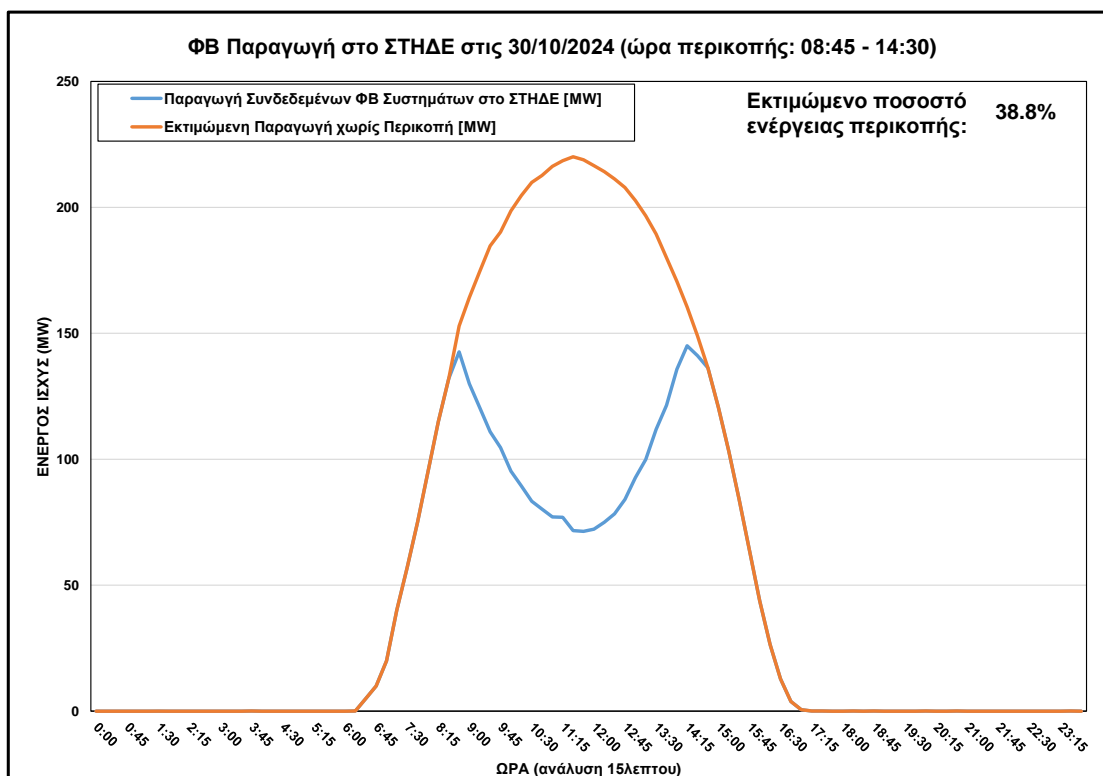


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	31/10/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW $\leq P < 500kW$: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	12:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1374.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW $\leq P < 500kW$ που αποκόπηκε:	27.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	595.4 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	43.3%		

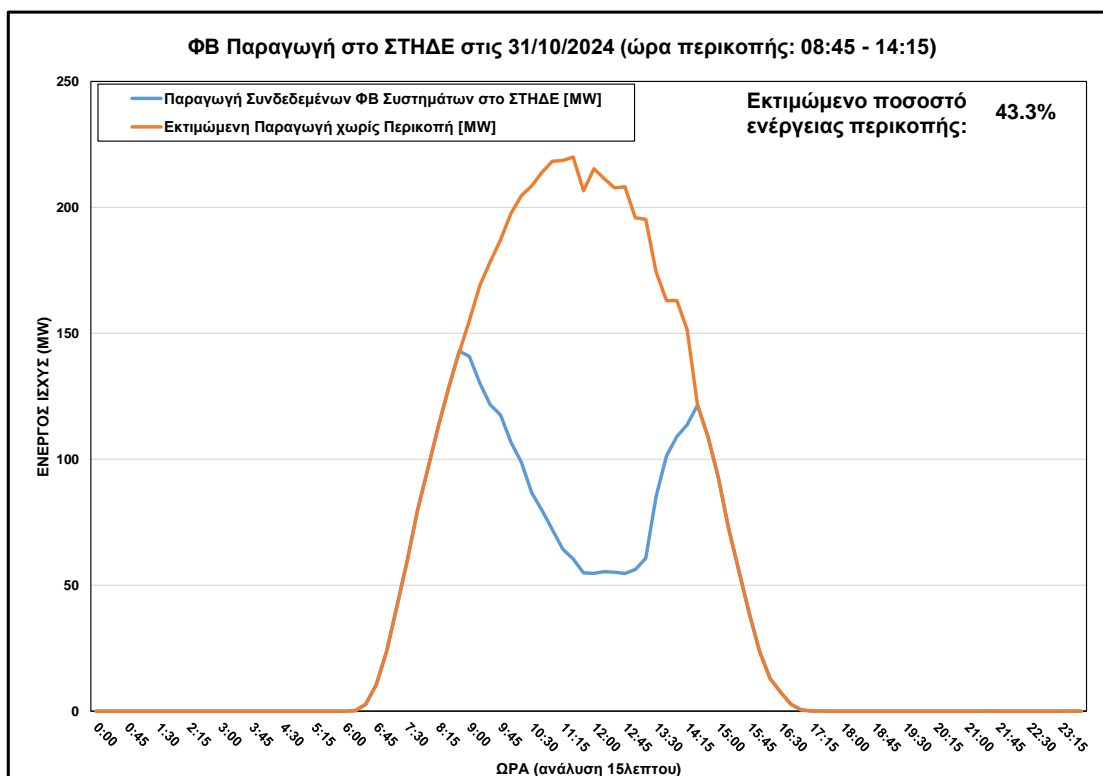


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1325.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	414.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	31.3%

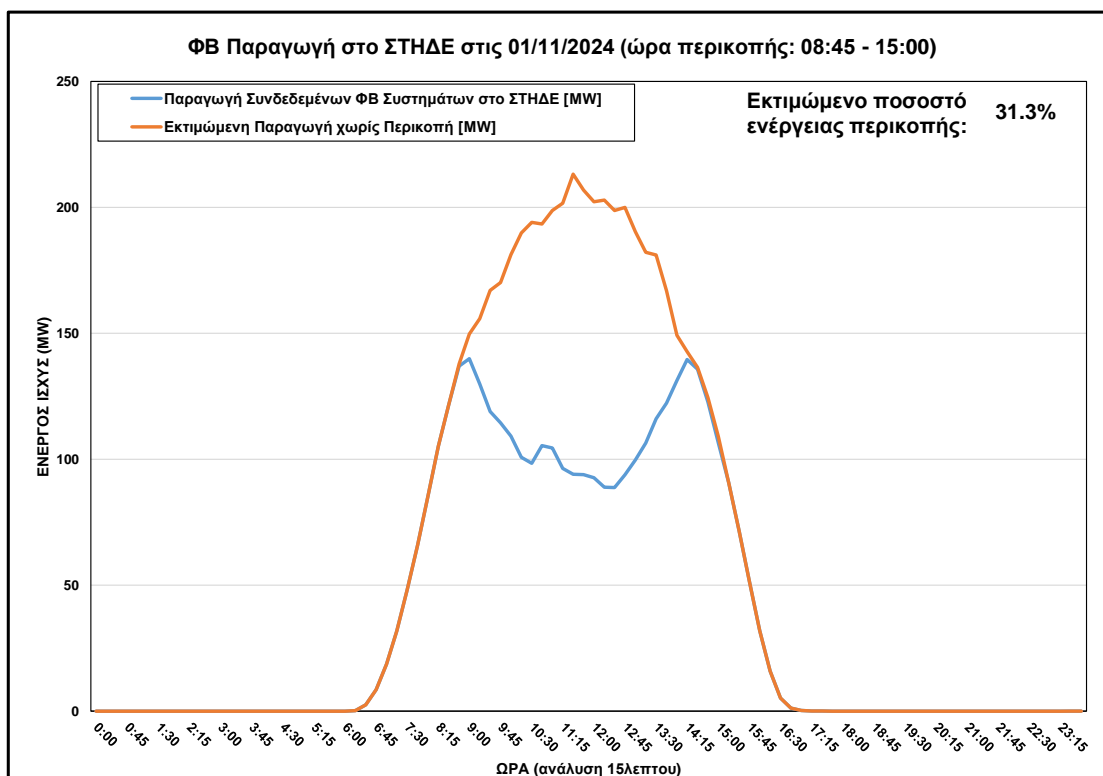


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	13:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	732.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	45.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	6.2%

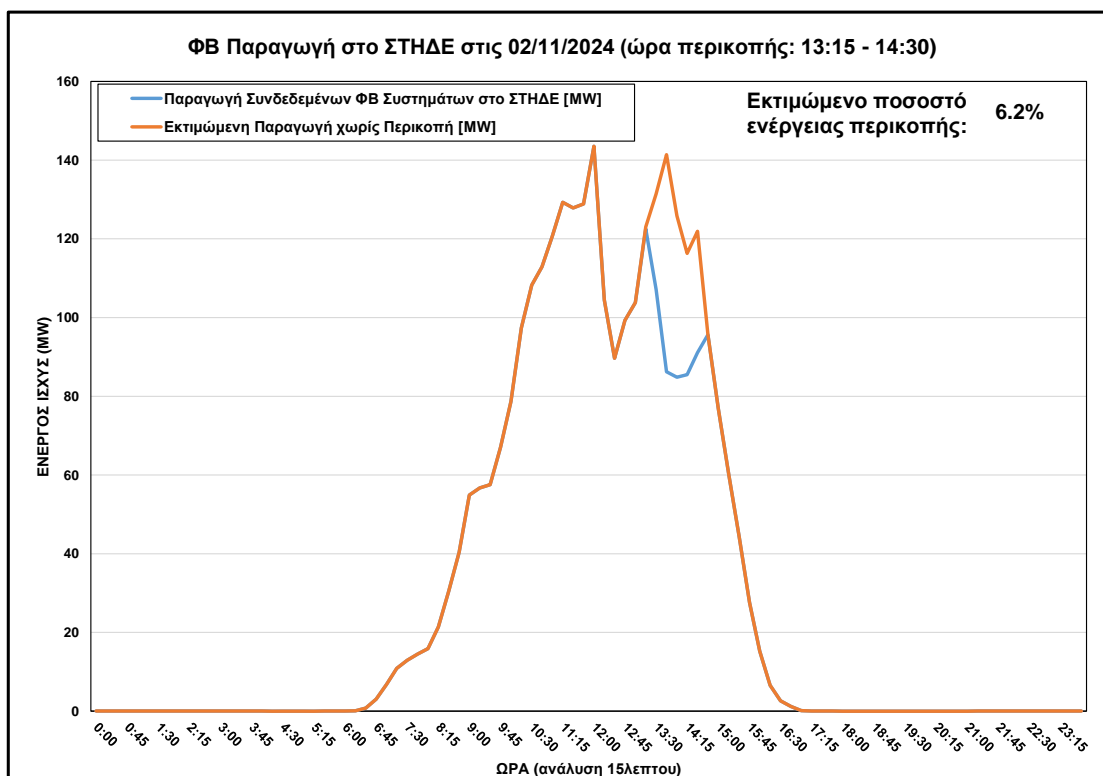


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/11/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1071 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW που αποκόπηκε:	99.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	729.9 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	68.2%		

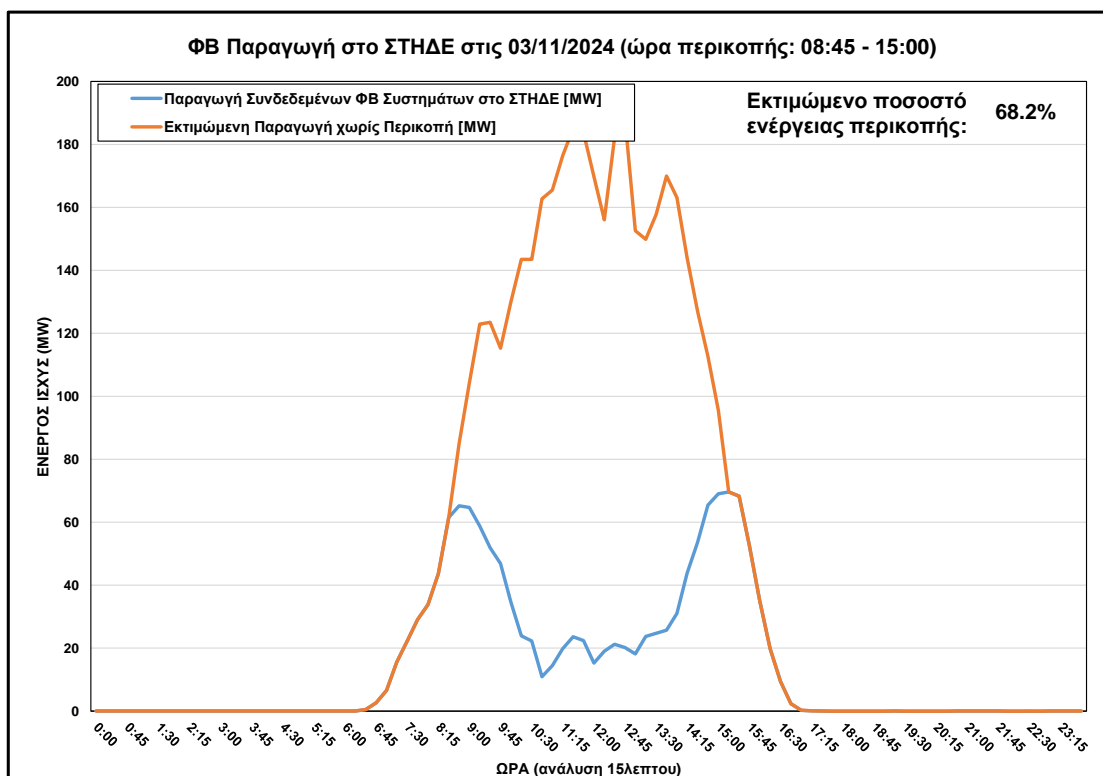


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1277.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	466 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	36.5%

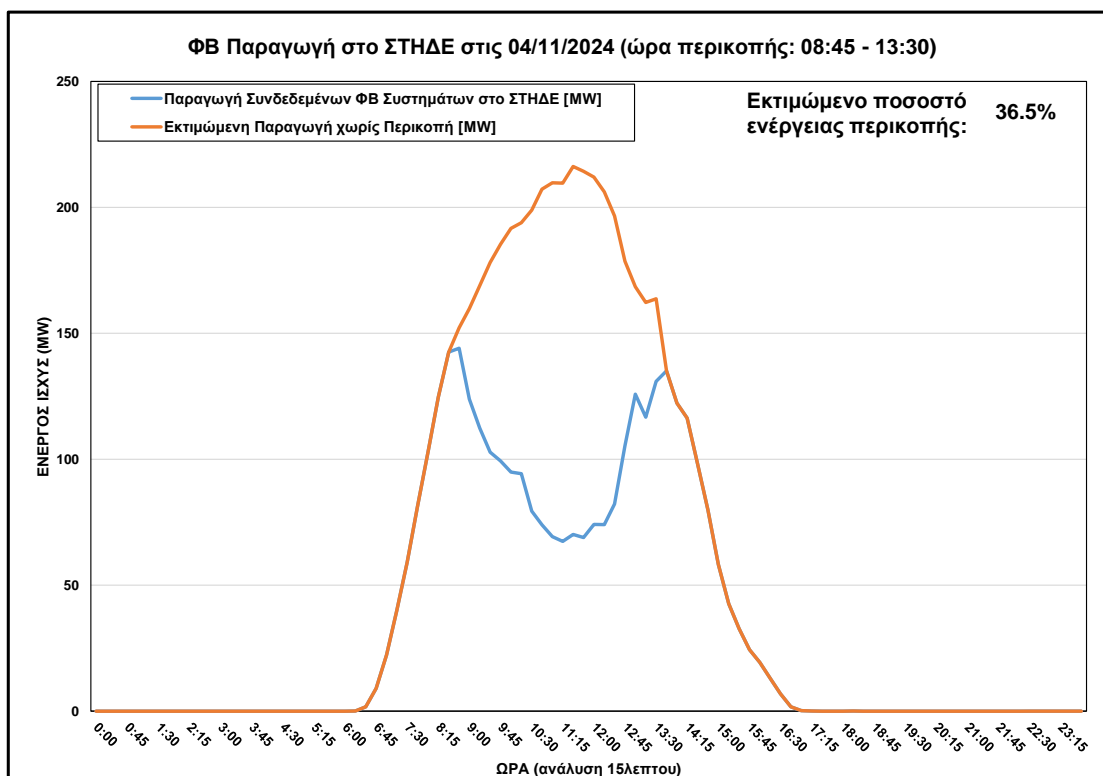


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1384.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	621.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	44.9%

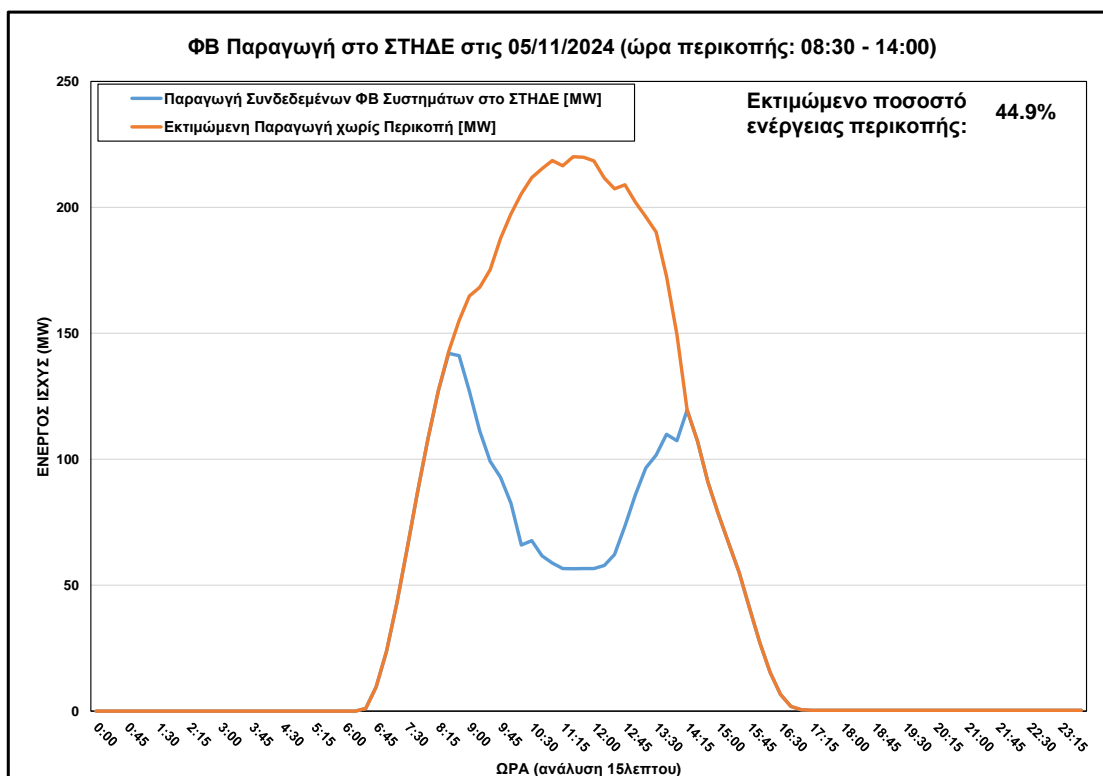


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1484.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	906.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	61.0%

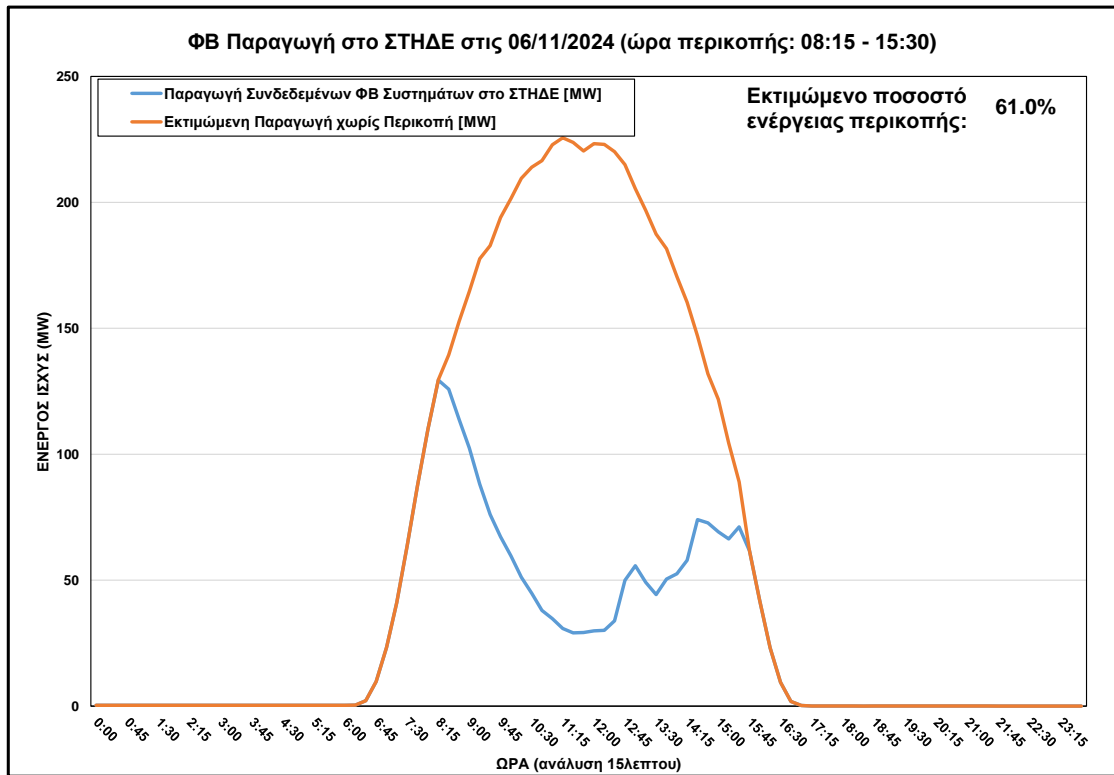


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1491.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	896.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	60.1%

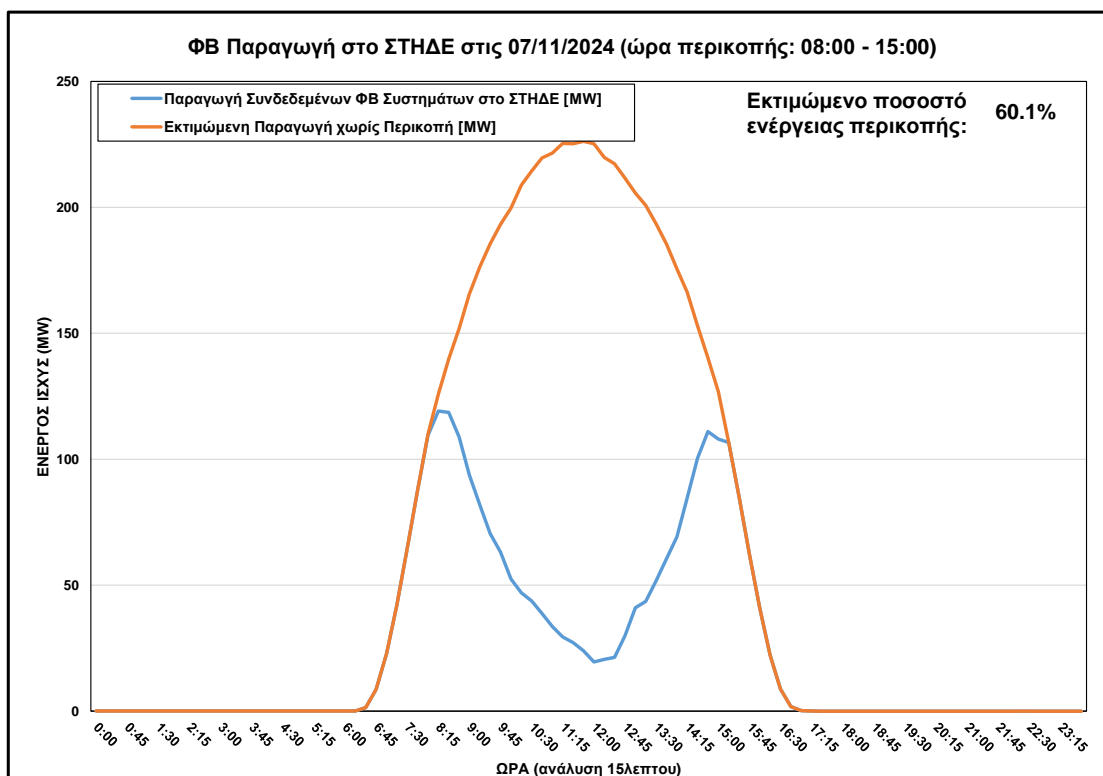


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1375.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	704.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	51.2%

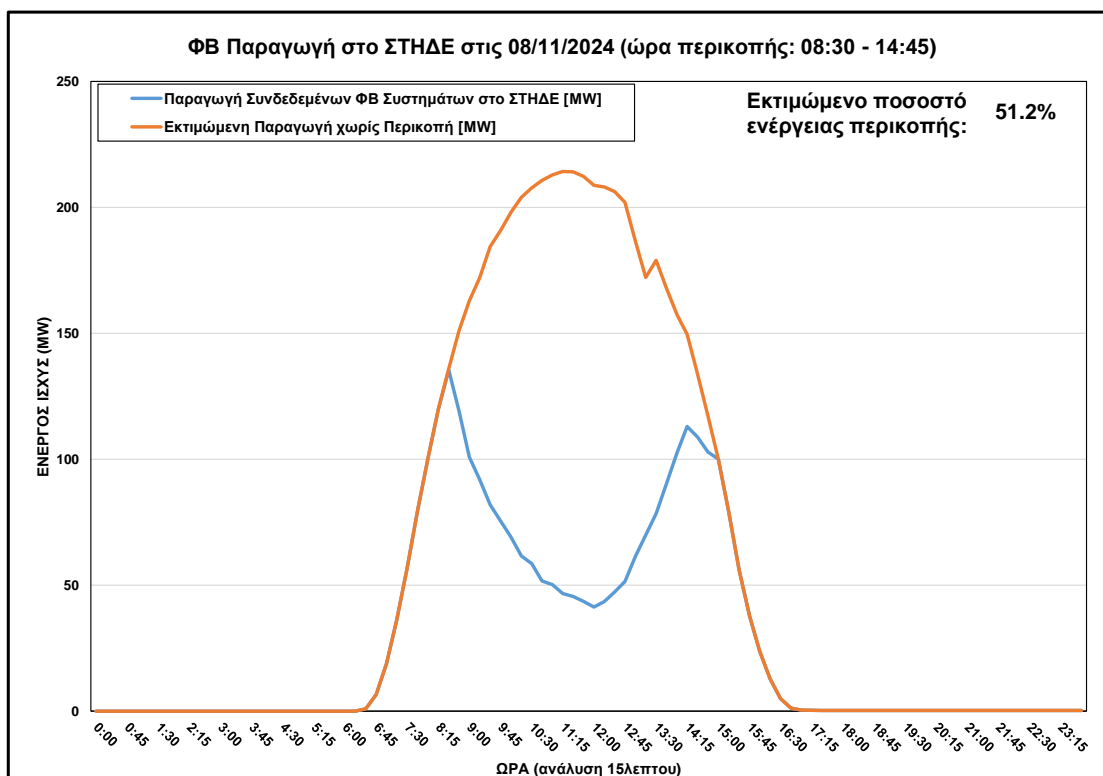


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/11/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	11:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	12:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1330.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW που αποκόπηκε:	12.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	941.2 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	70.7%		

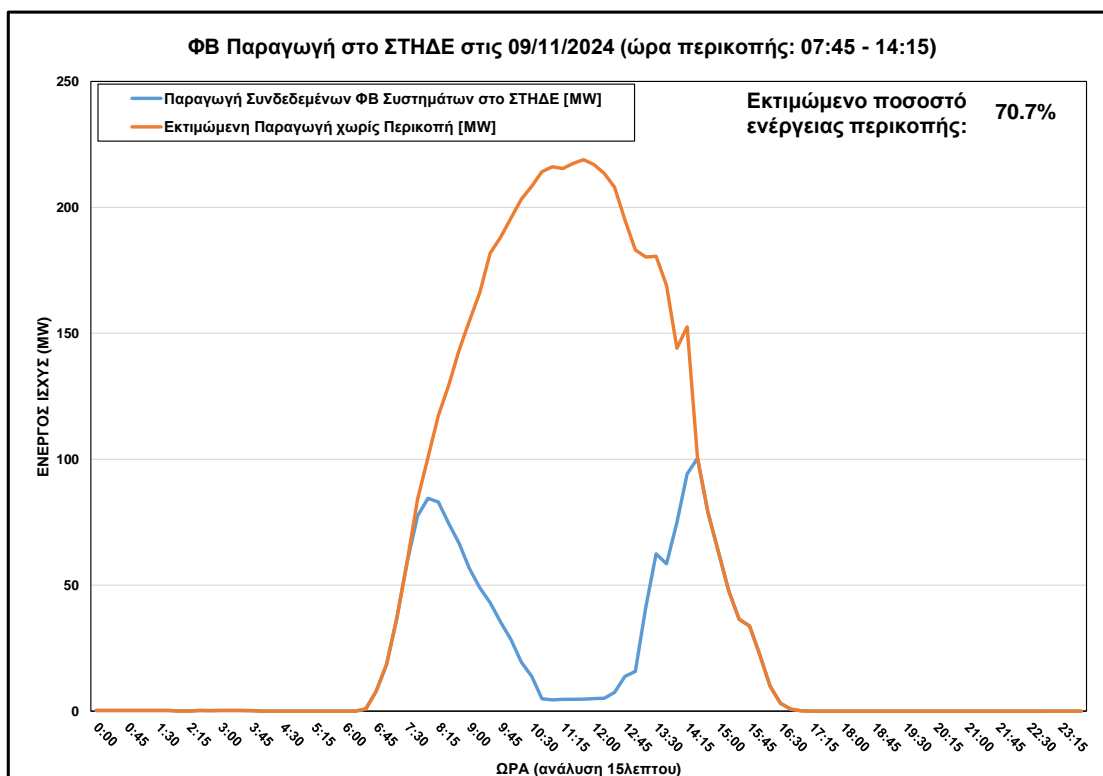


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	813.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	385.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	47.4%

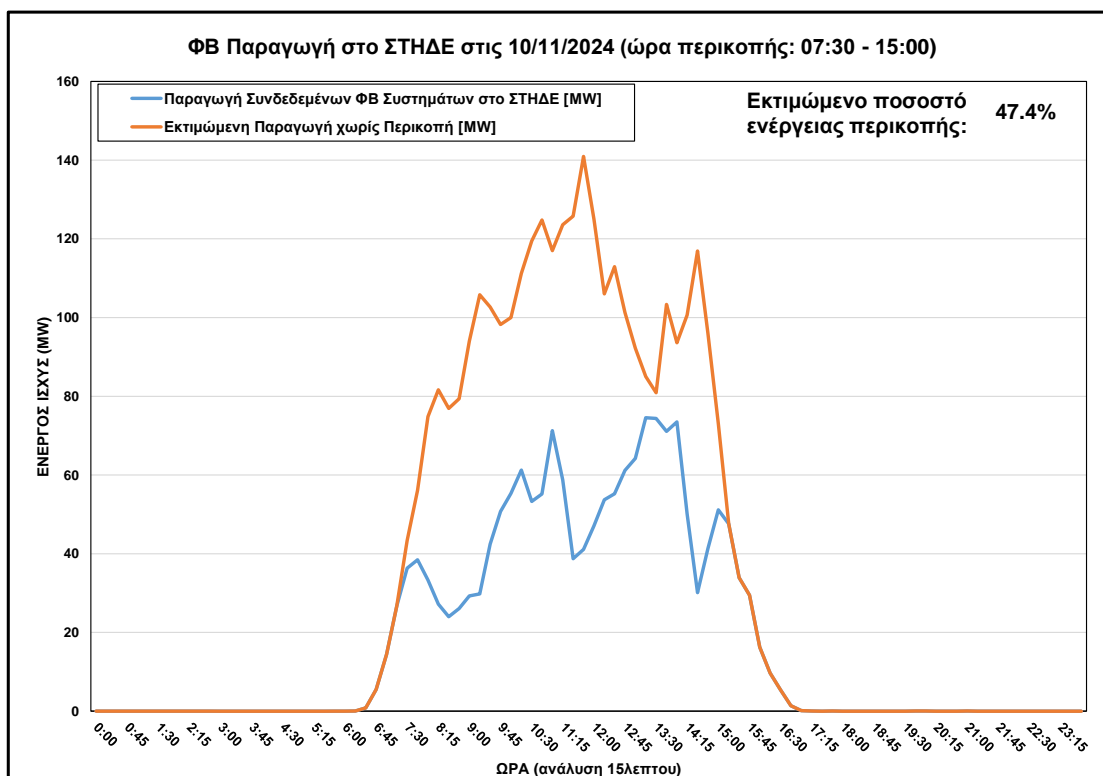


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1182.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	641 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	54.2%

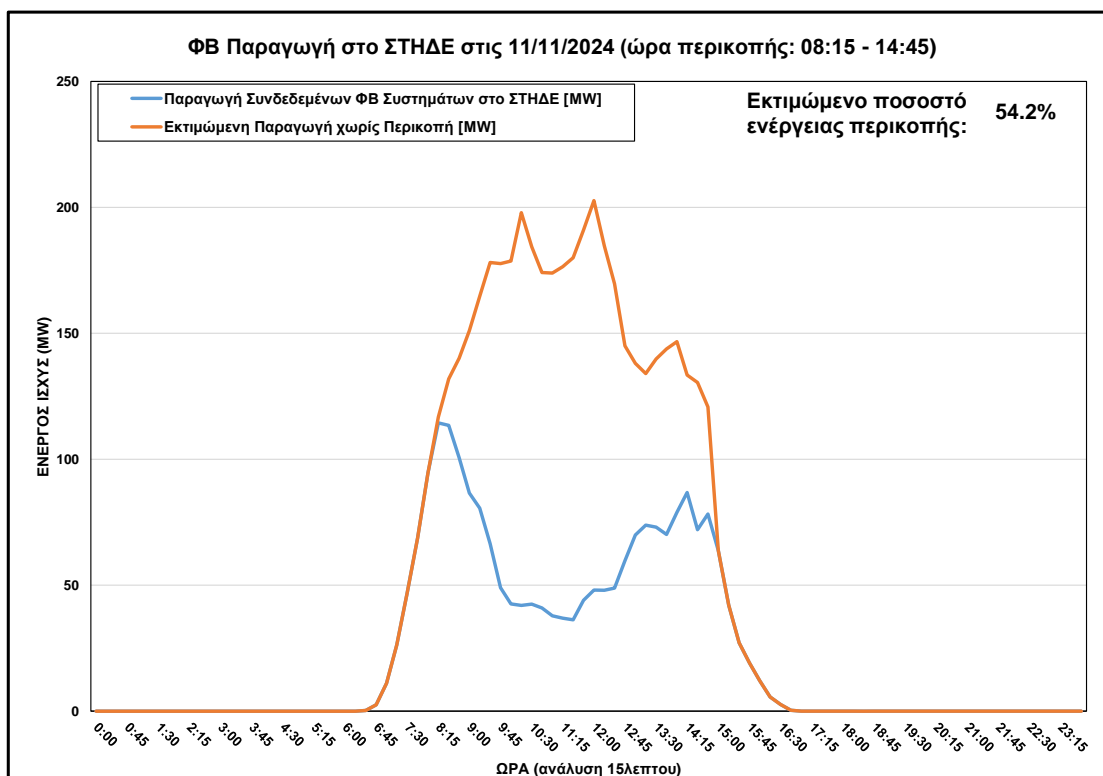


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1338.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	742.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	55.5%

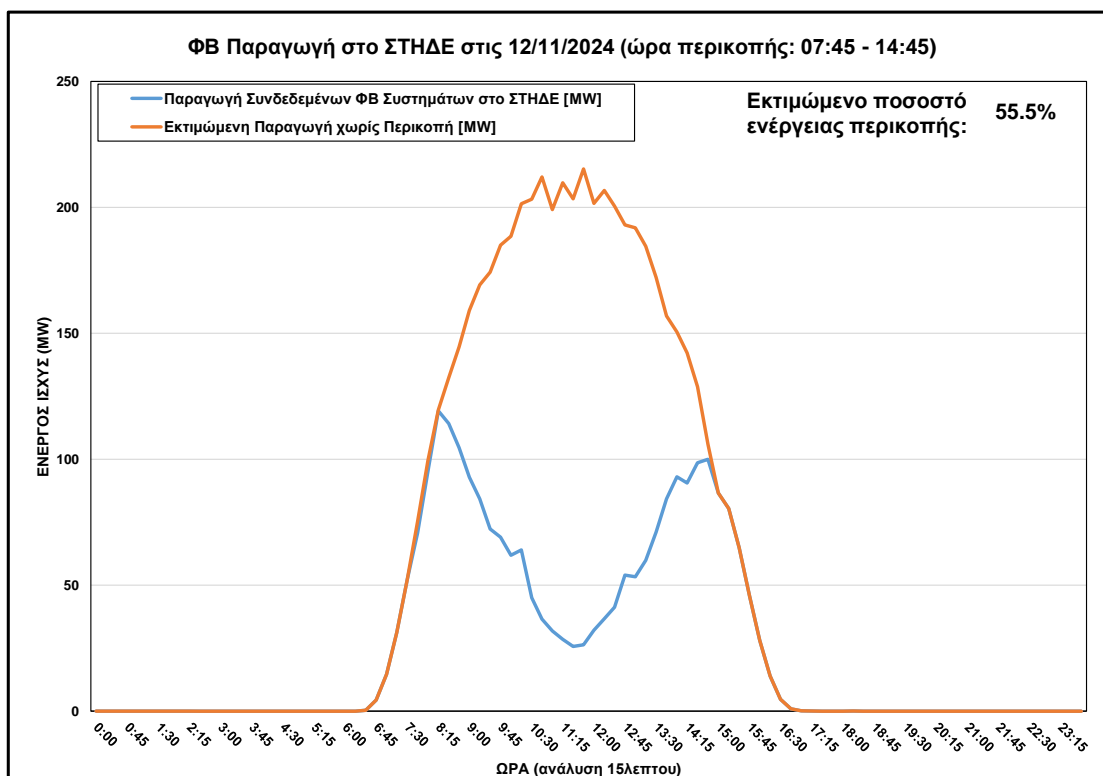


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1425.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	834 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	58.5%

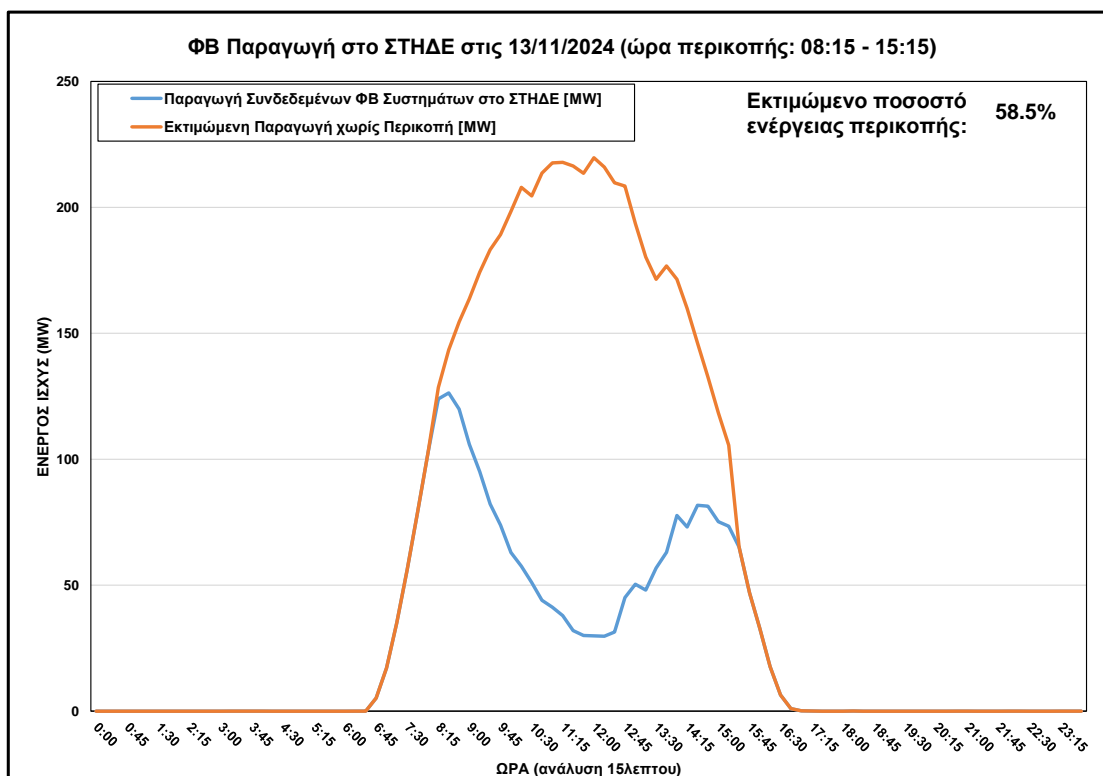


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1310.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	622.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	47.5%

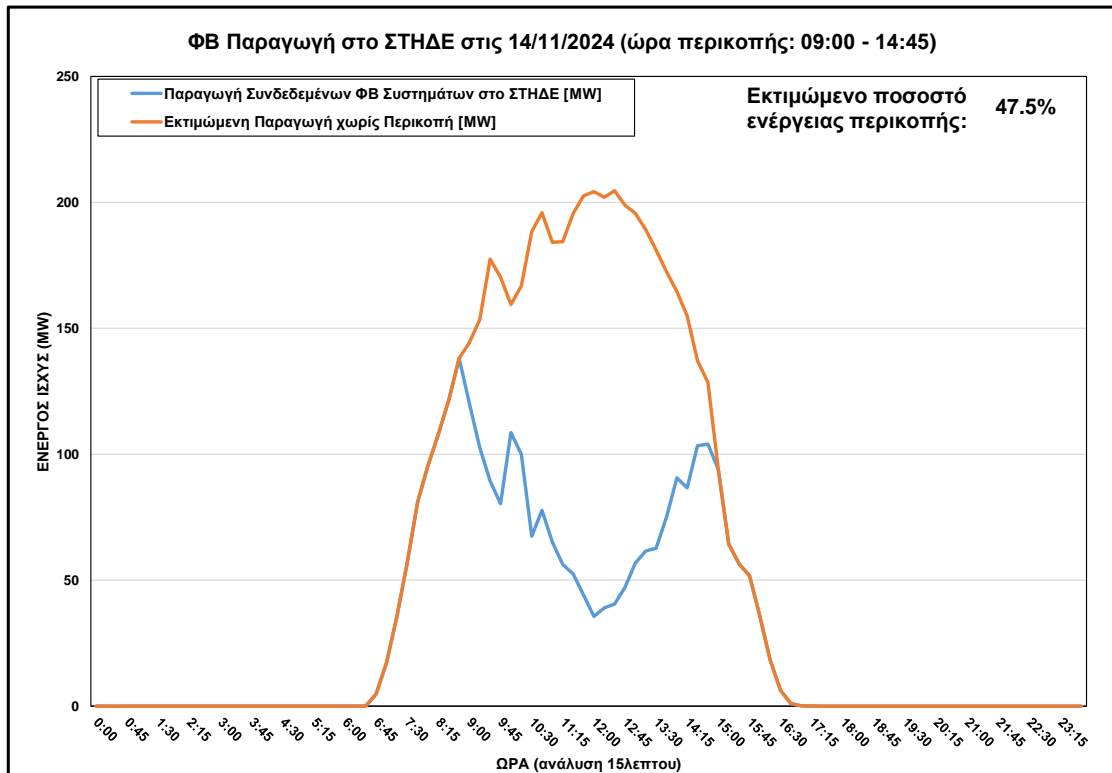


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1255.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	593.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	47.2%

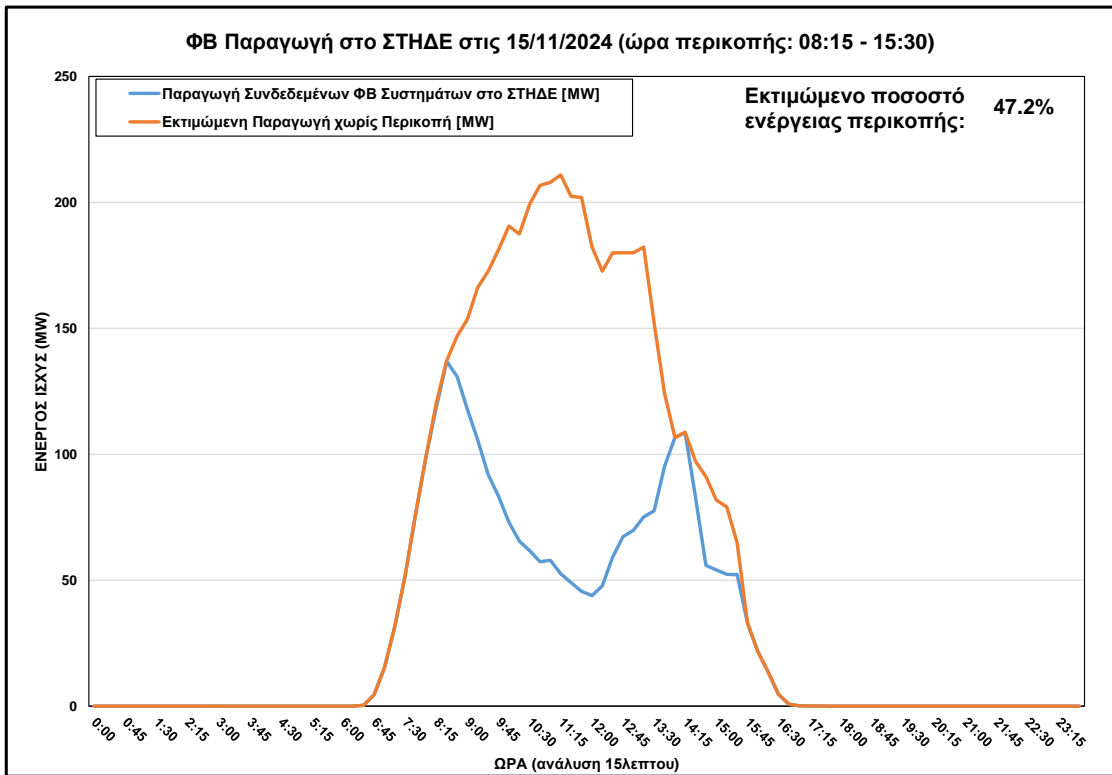


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/11/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:00	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	11:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1259.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW ≤ P < 500kW που αποκόπηκε:	40.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	842.6 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	66.9%		

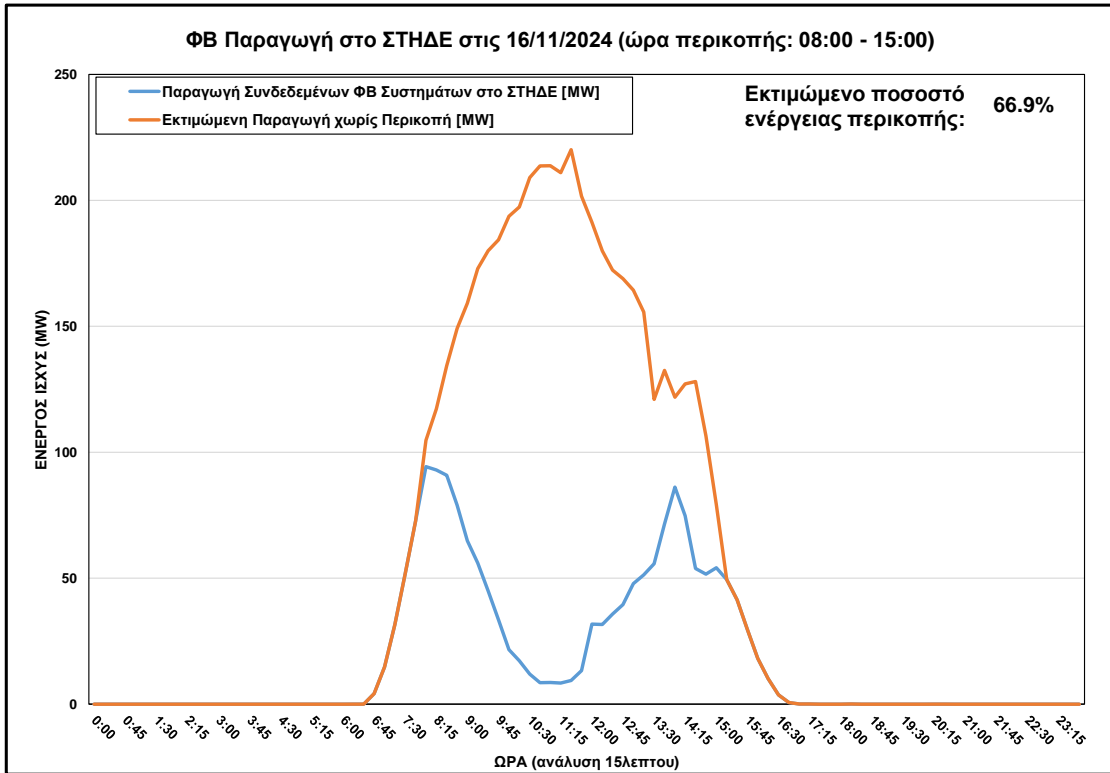


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/11/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW $\leq P < 500kW$: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:00	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	12:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	806.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW $\leq P < 500kW$ που αποκόπηκε:	45.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	330 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	40.9%		

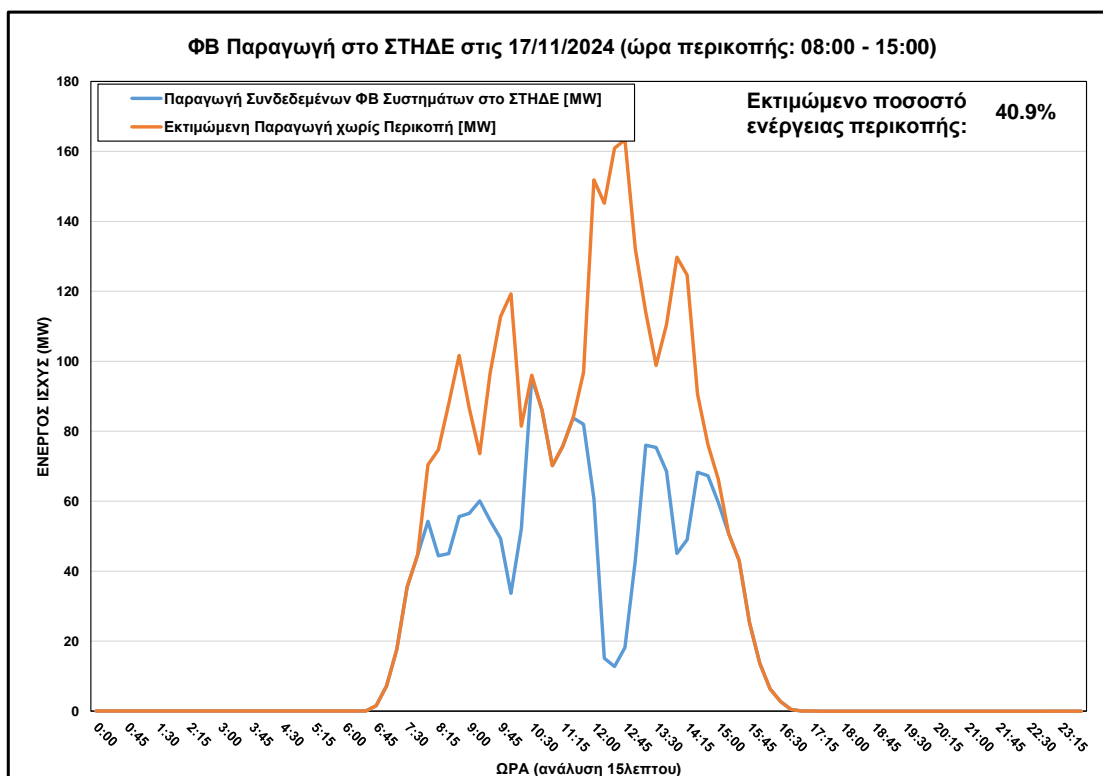


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1042.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	343.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	32.9%

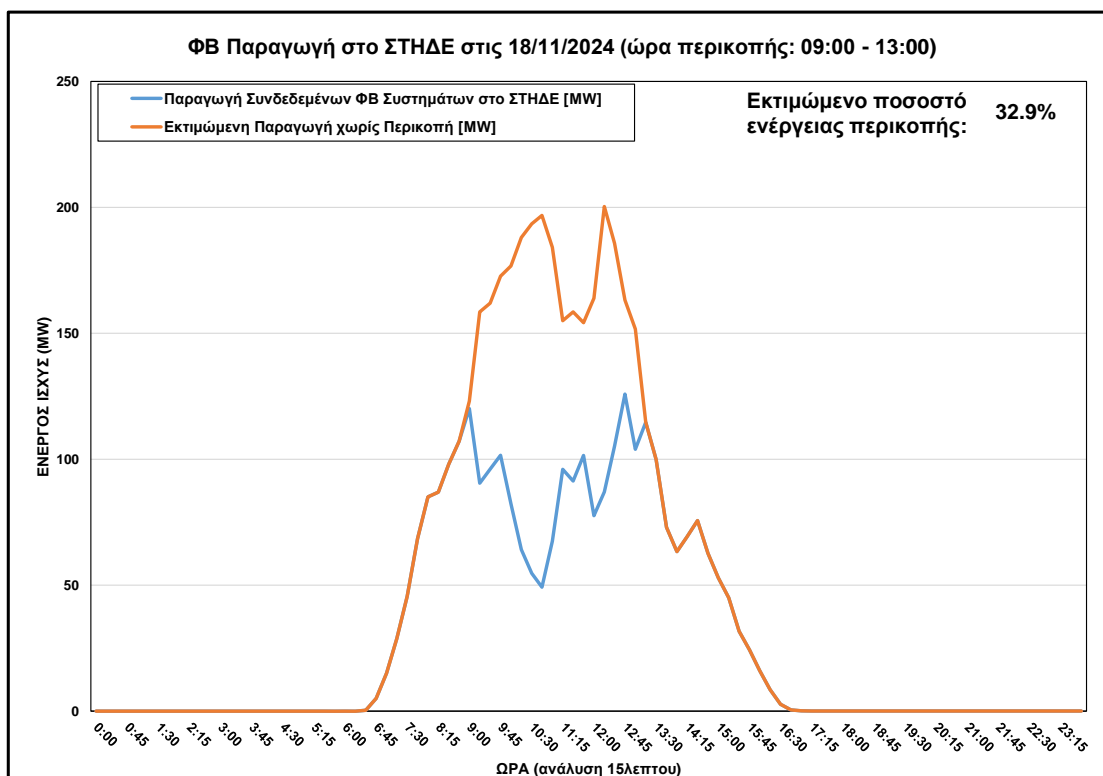


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1348.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	779.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	57.8%

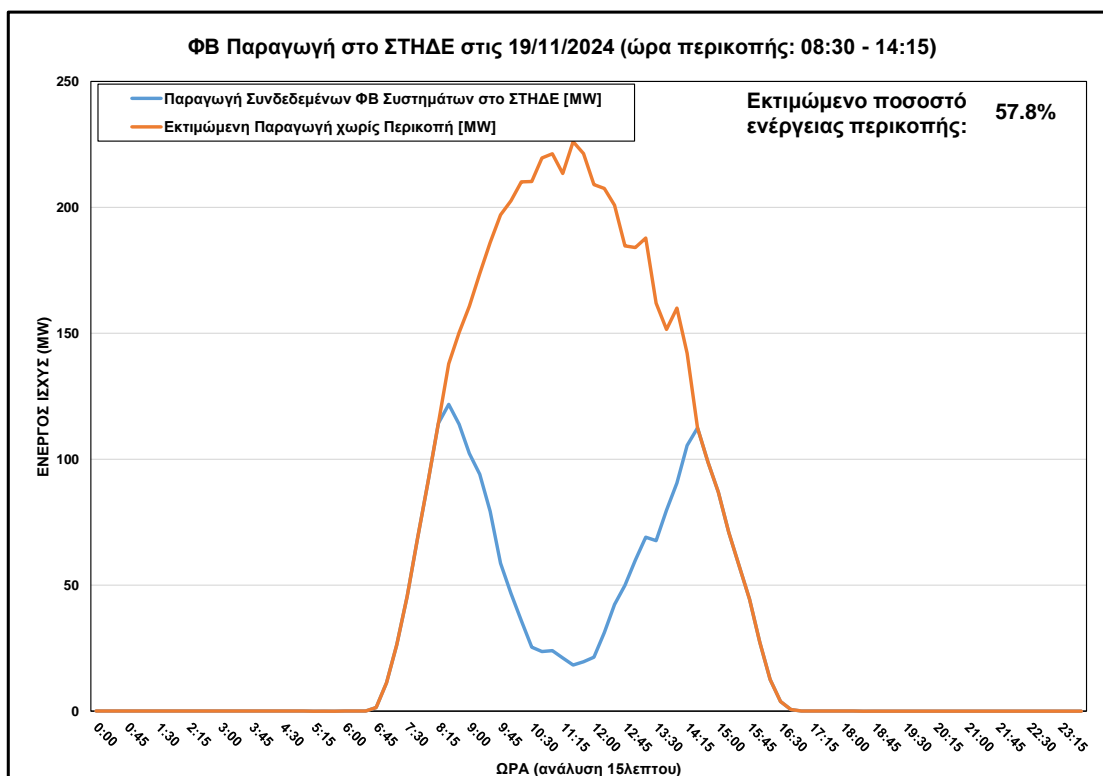


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/11/2024	Ενεργοποίηση της Αποκοπής ΦΒ Συστημάτων 7.14kW $\leq P < 500kW$: Ομάδα αποκοπής Φ/Β Συστημάτων:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	10:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1142.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των ΦΒ Συστημάτων 7.14kW $\leq P < 500kW$ που αποκόπηκε:	13.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	711.4 MWh		
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	62.3%		

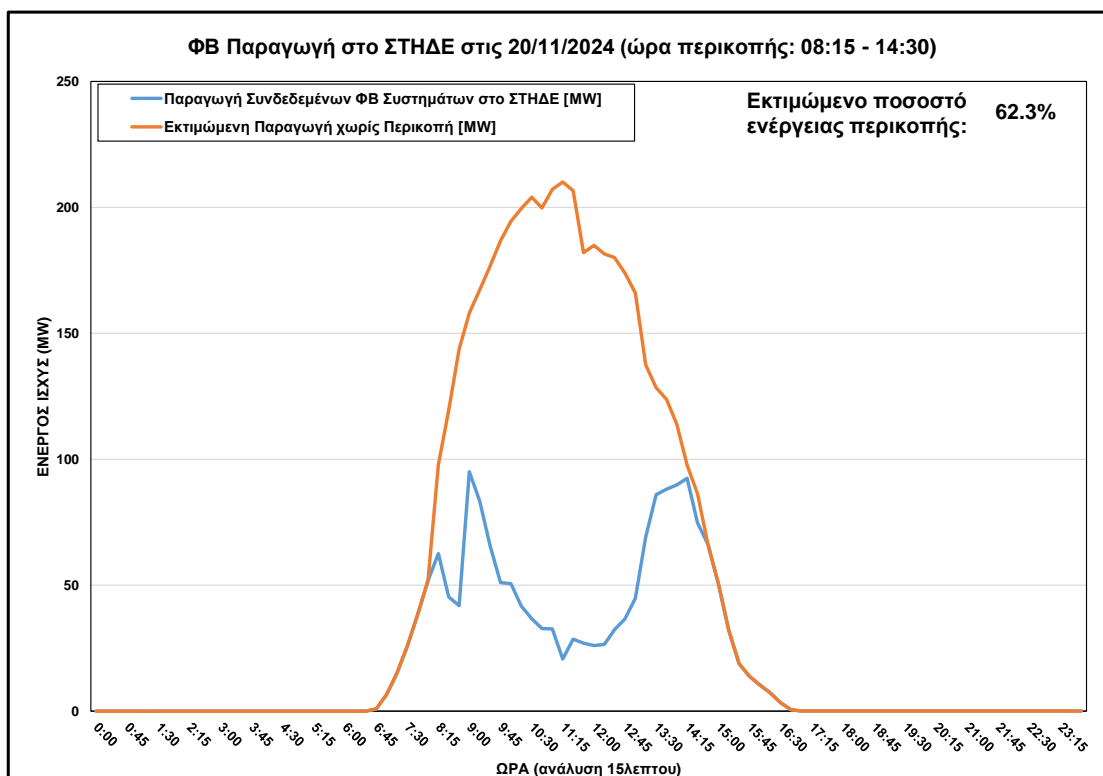


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1302.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	782.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	60.1%

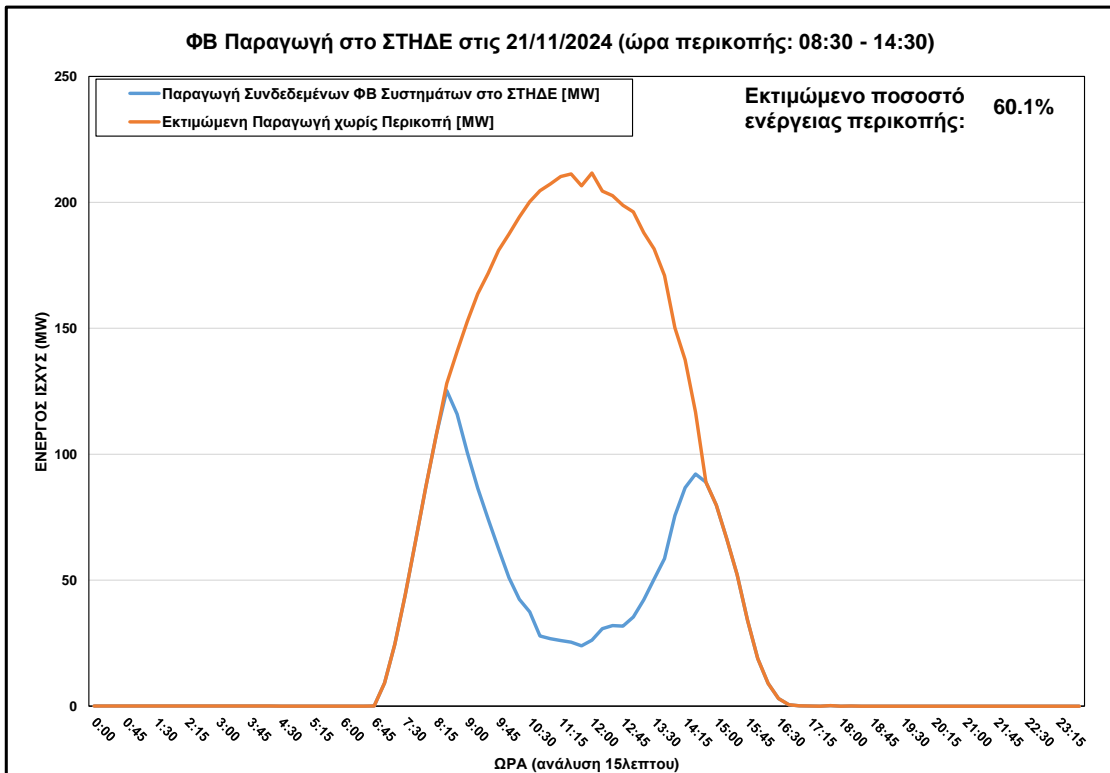


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	784.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	290.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	37.1%

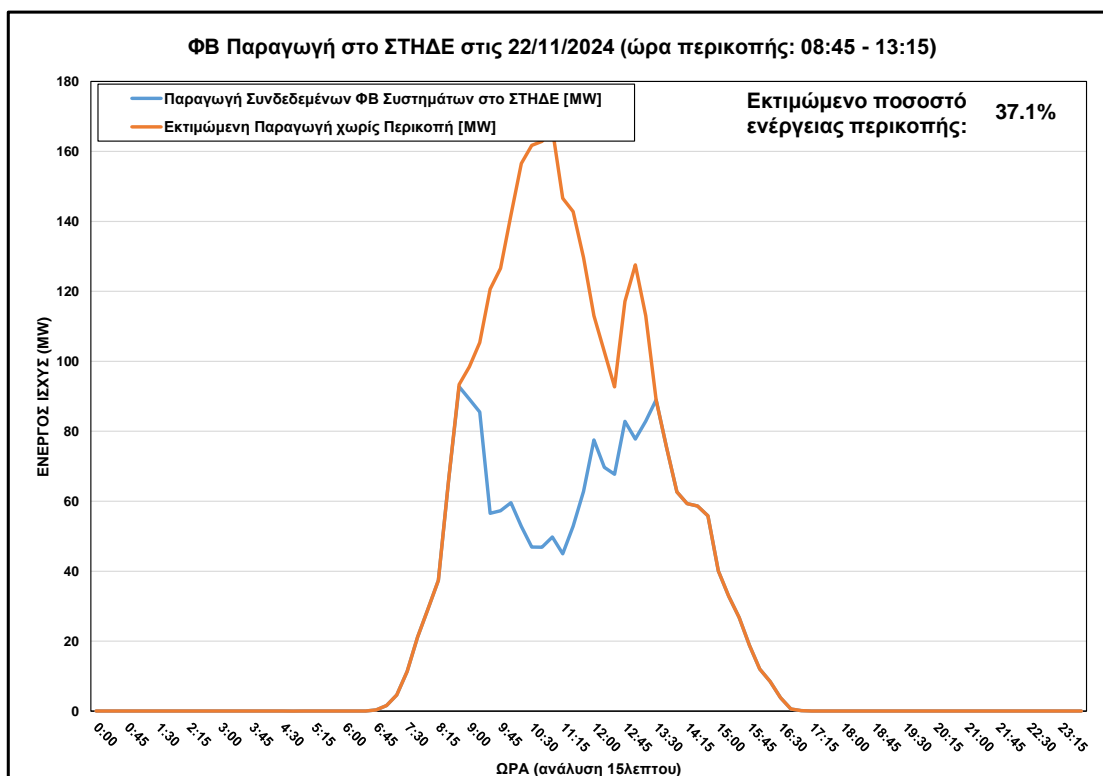


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1296.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	818.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	63.2%

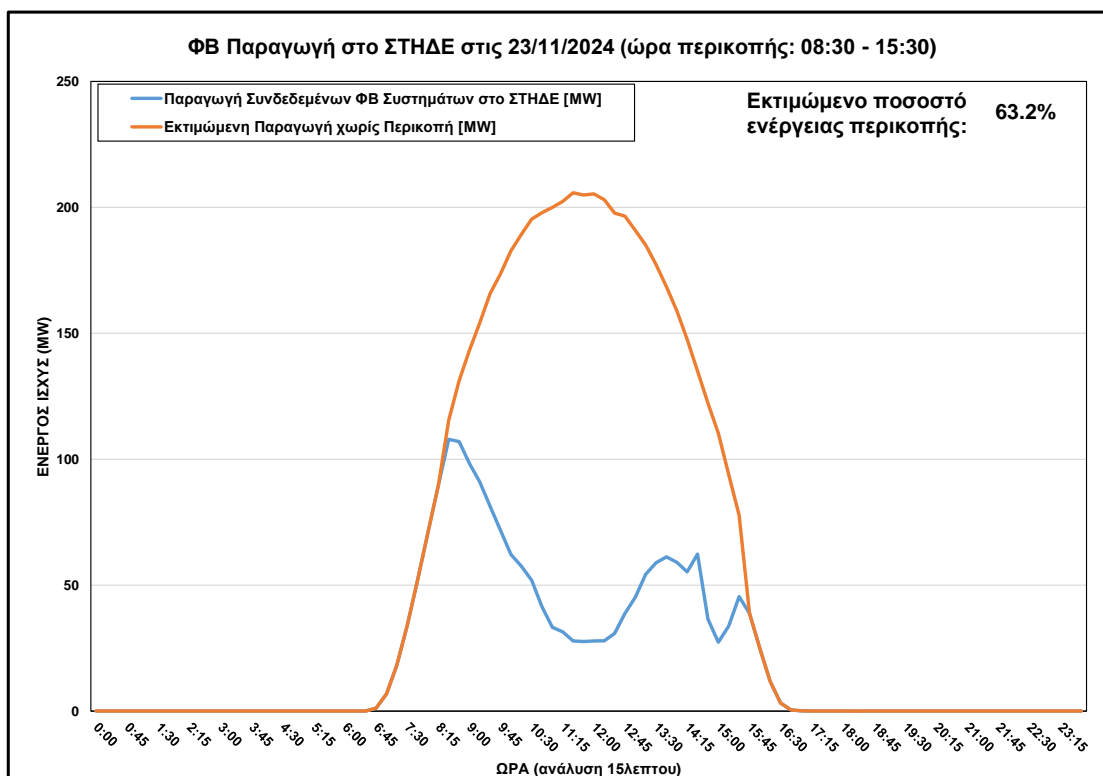


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	7:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1142.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	714.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	62.5%

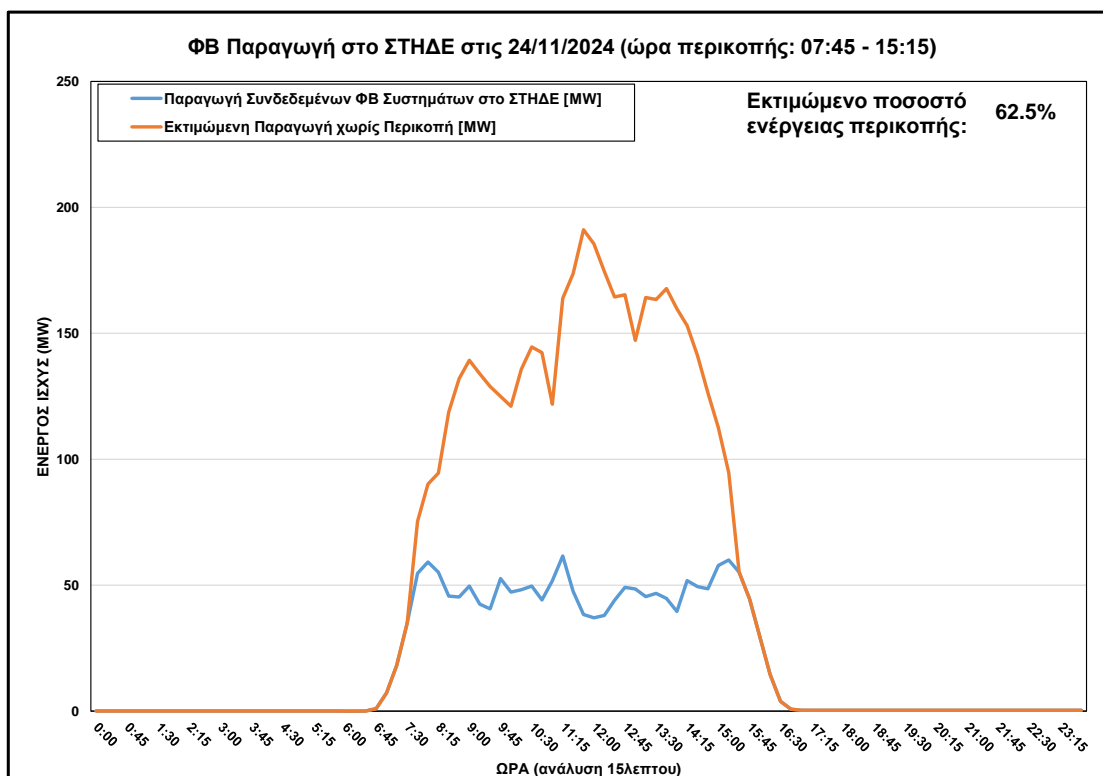


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1089.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	535.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	49.2%

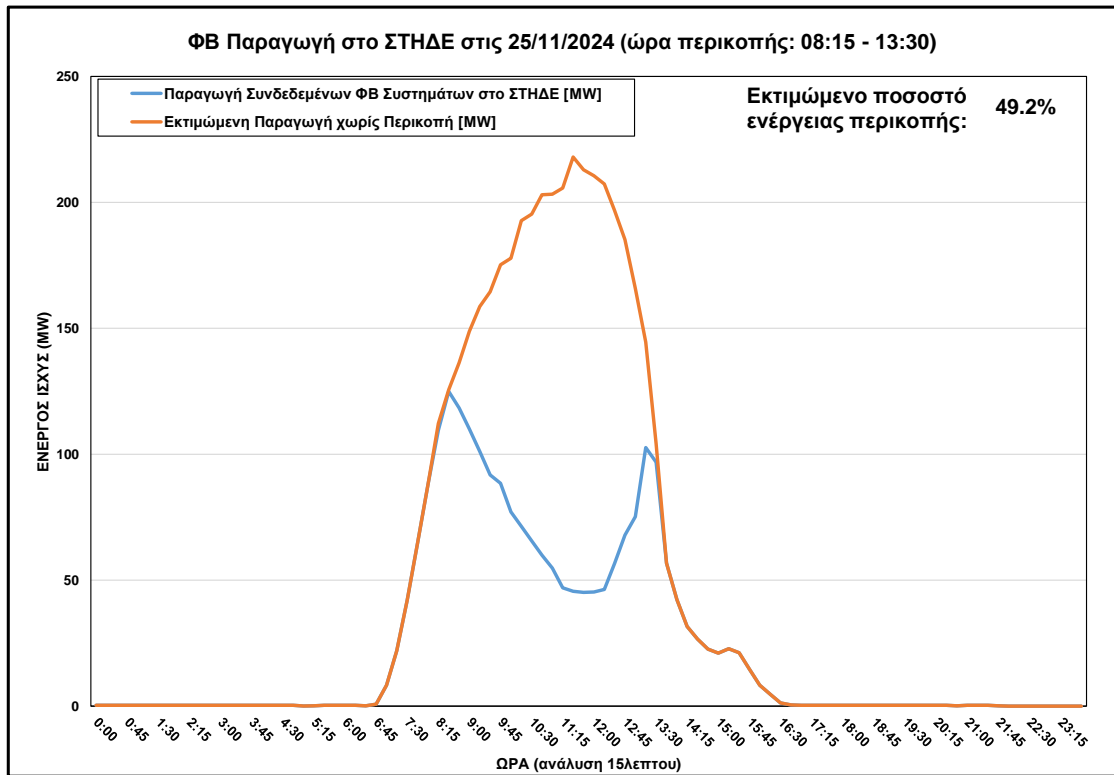


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1402.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	668.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	47.6%

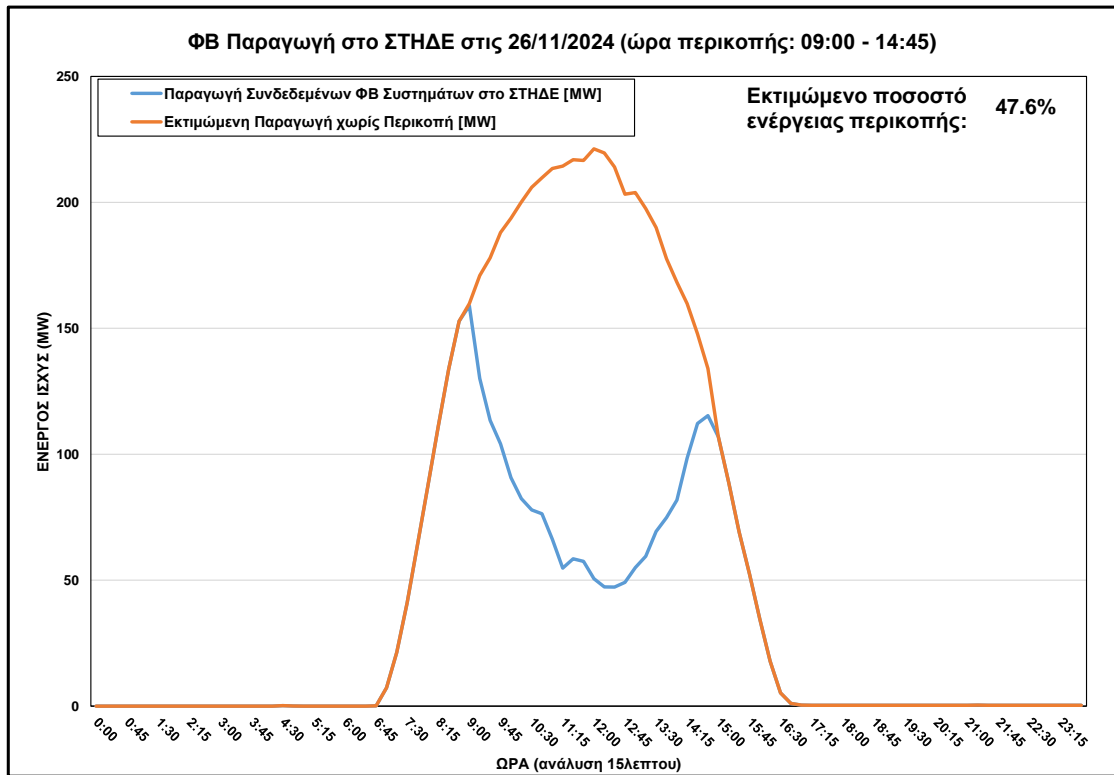


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1235.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	396.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	32.1%

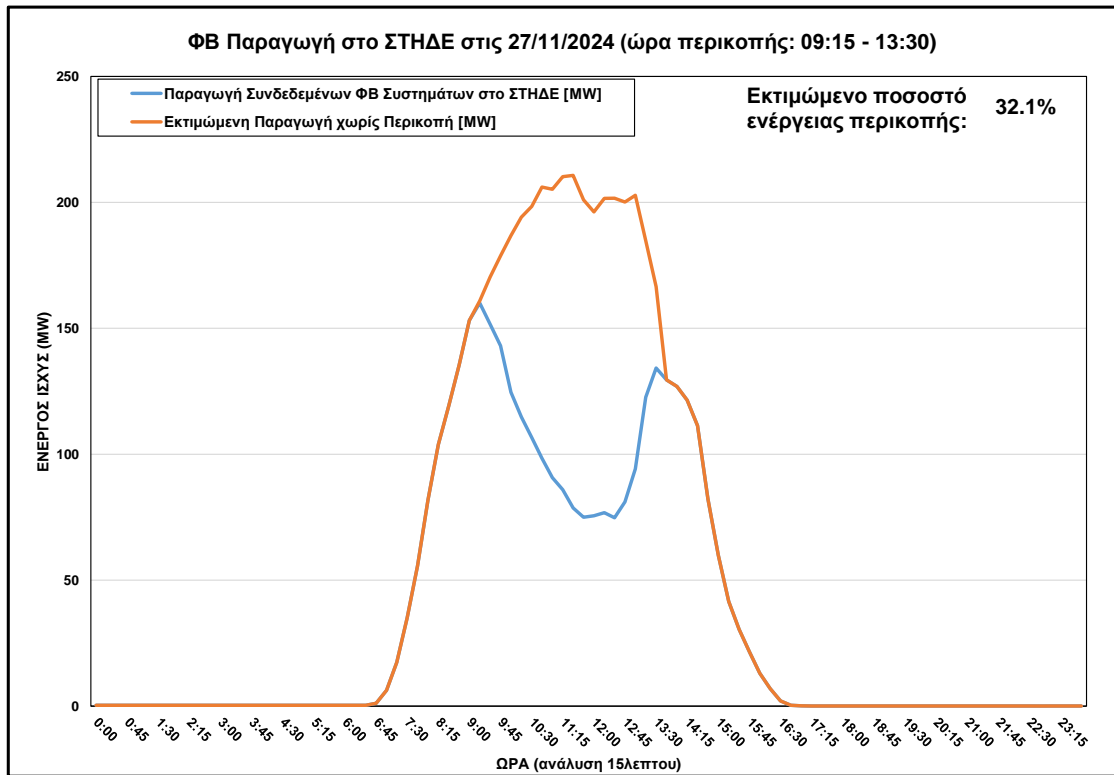


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1320.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	531.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	40.2%

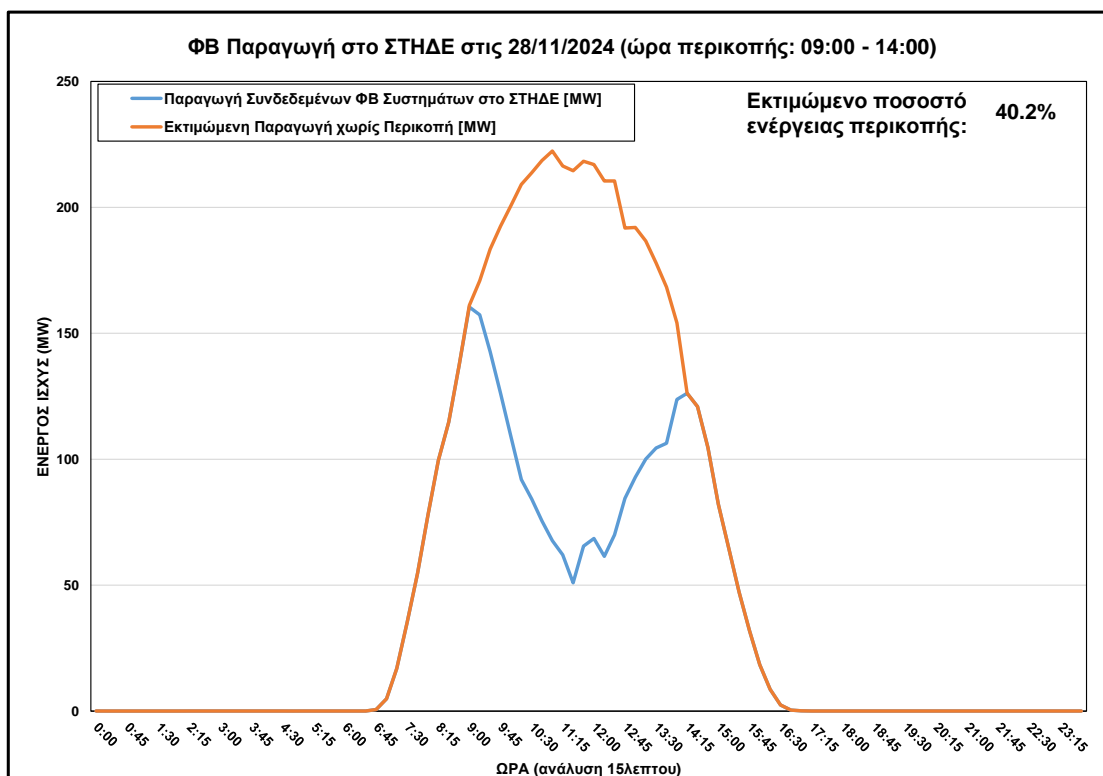


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1092.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	248.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	22.7%

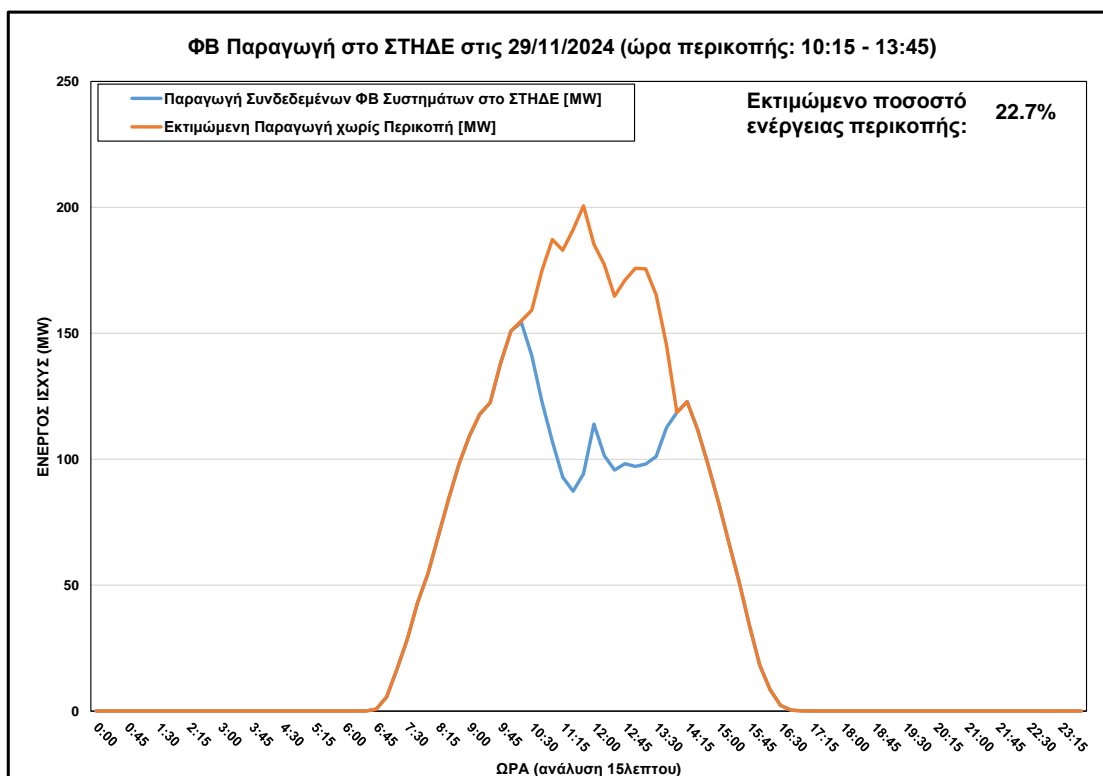


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/11/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1264.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	630.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	49.9%

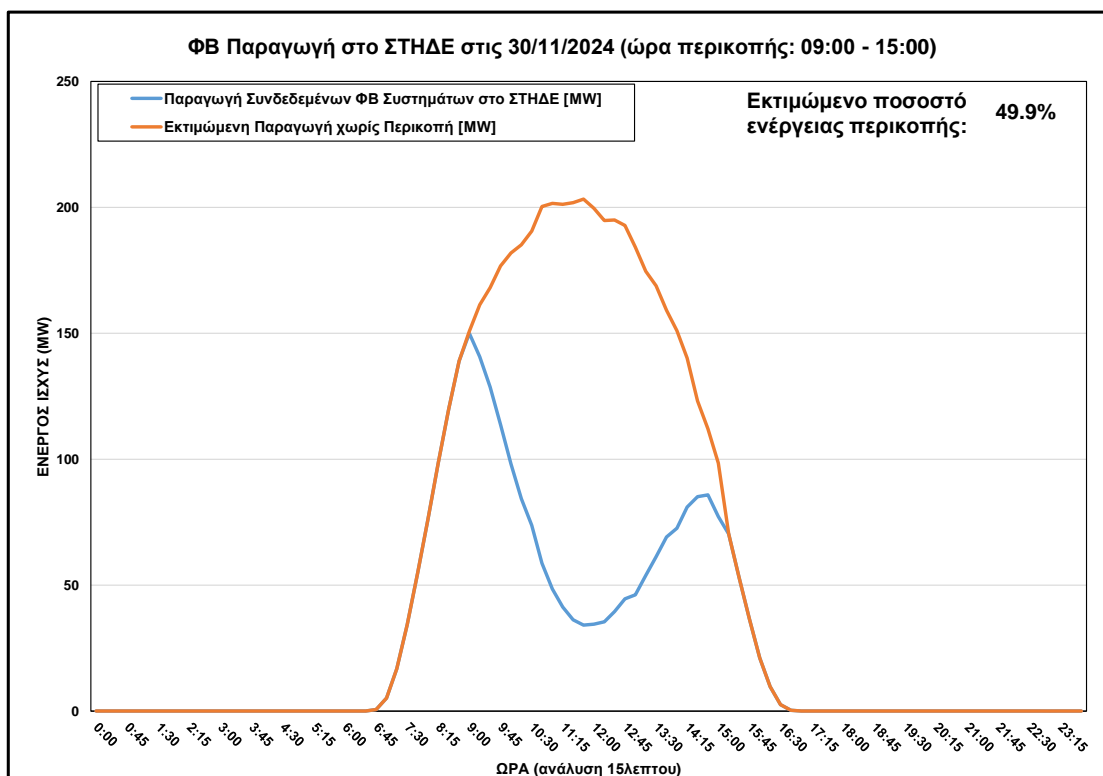


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1201.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	693.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	57.8%

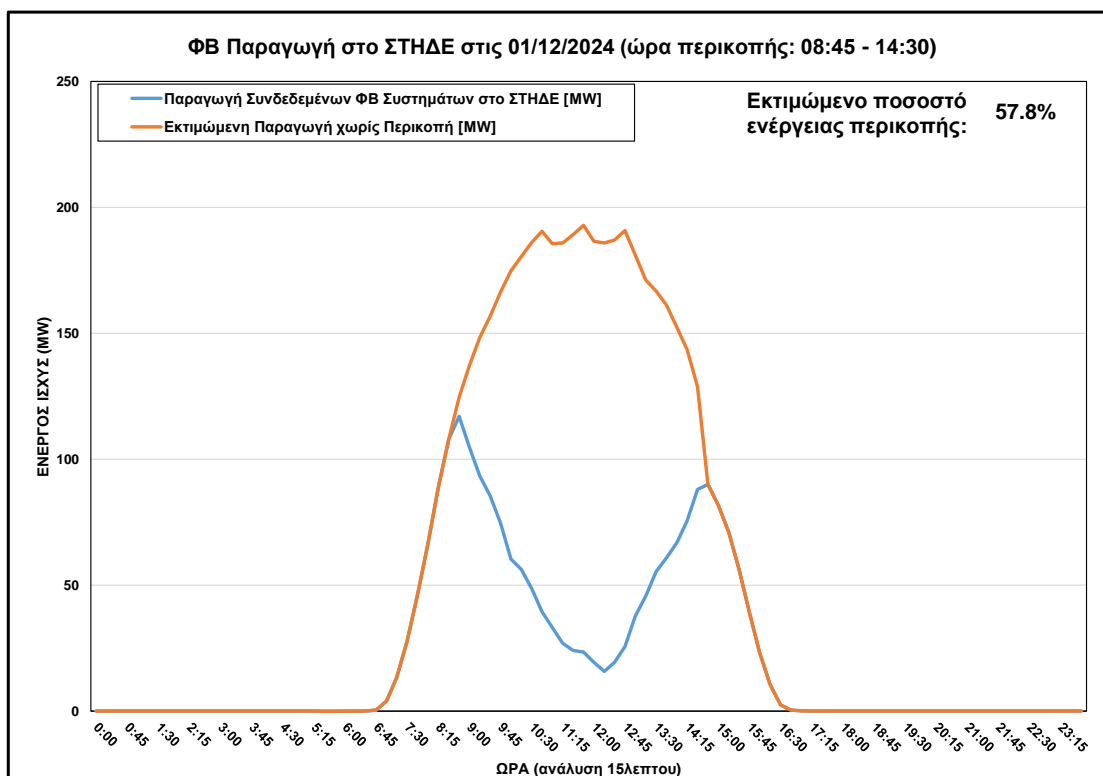


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1089.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	241.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	22.2%

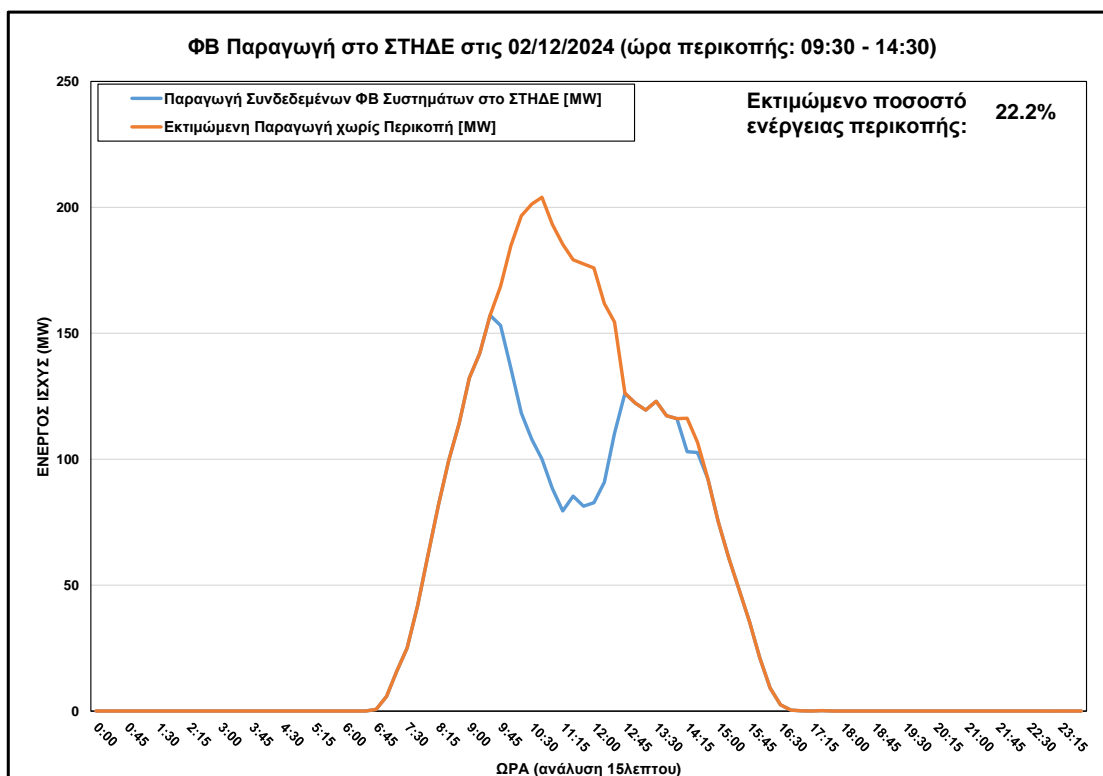


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	11:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	562.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	21.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	3.9%

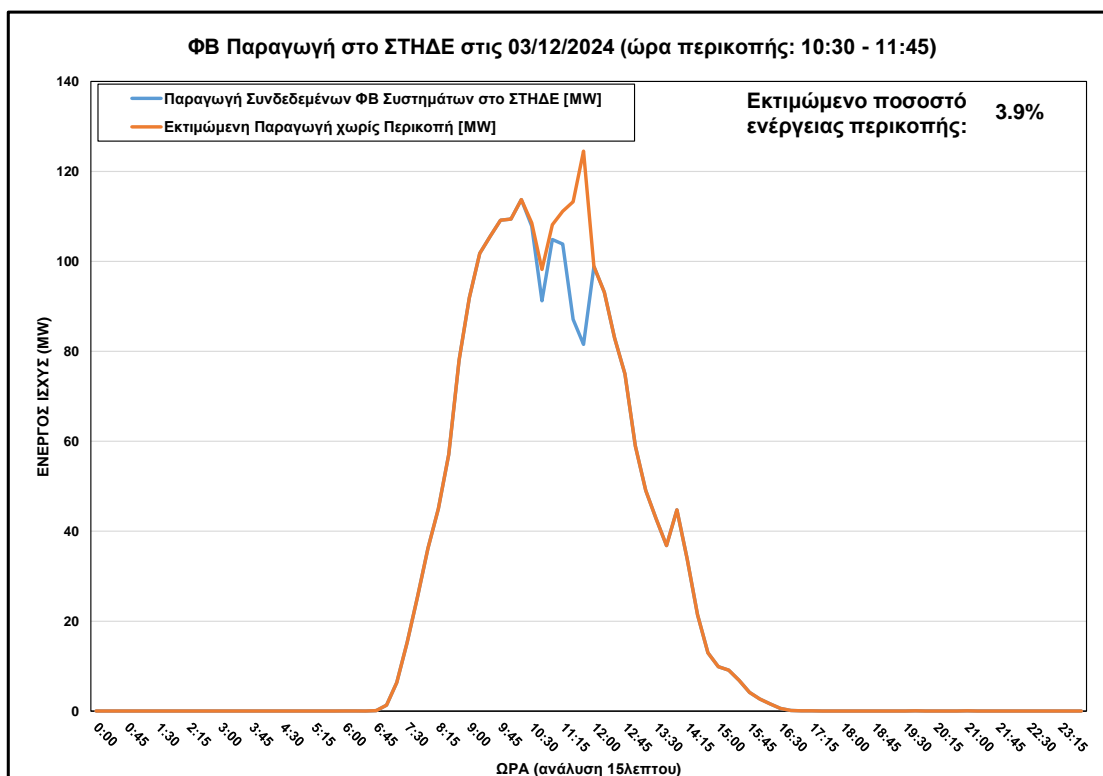


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	852 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	301.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	35.4%

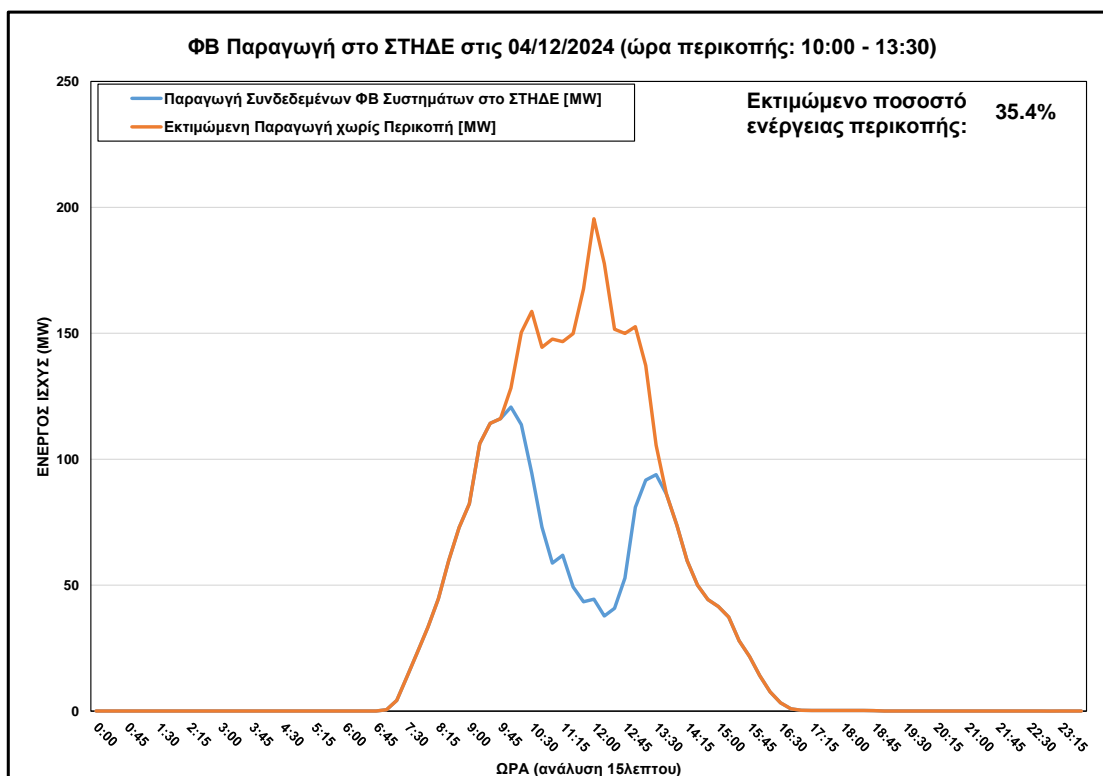


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1085.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	235.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	21.7%

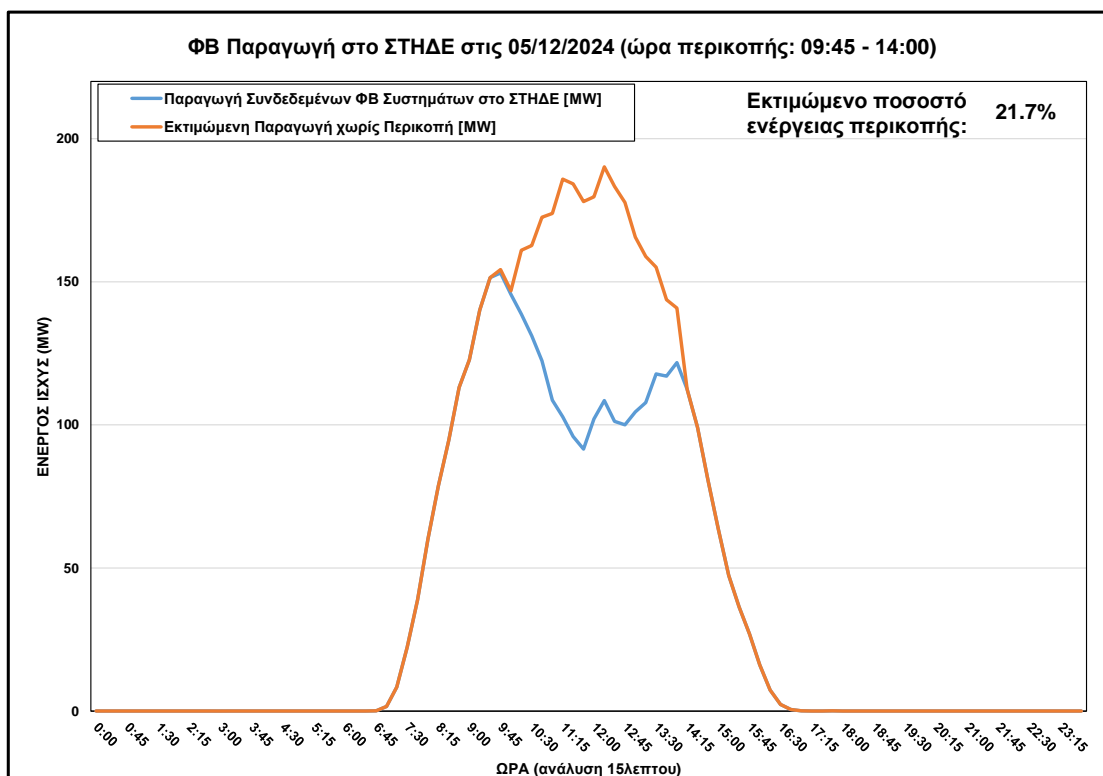


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	11:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	951 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	160 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	16.8%

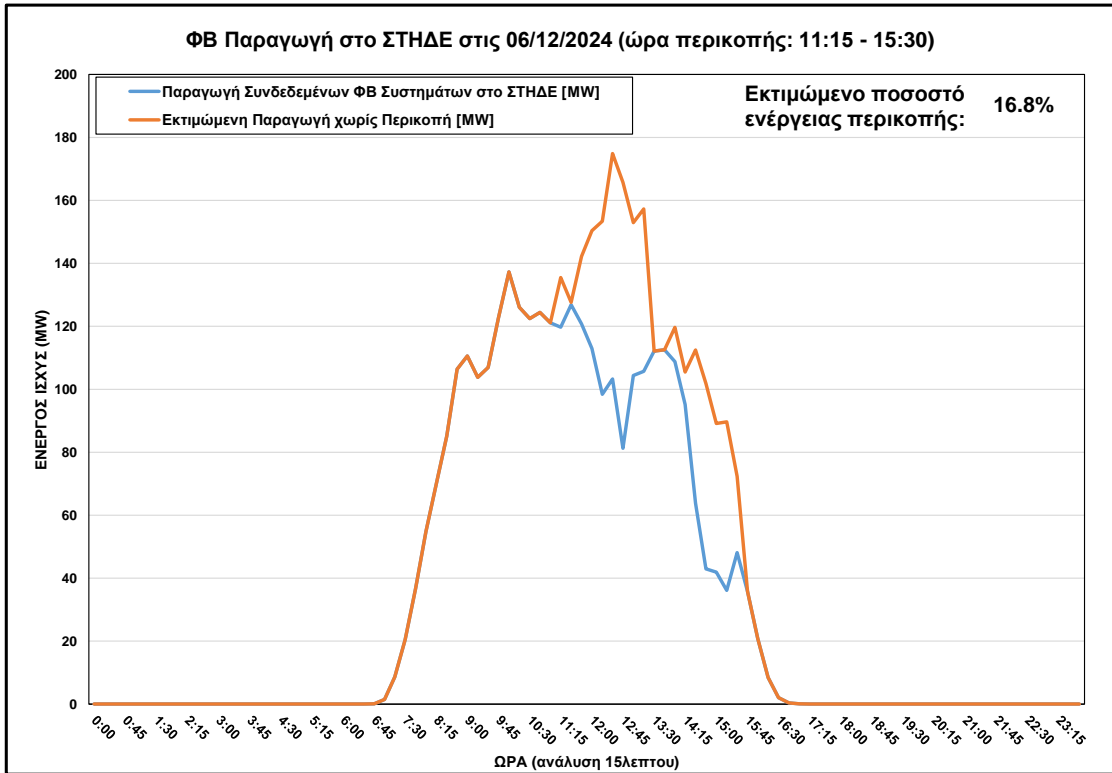


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	524.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	20.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	4.0%

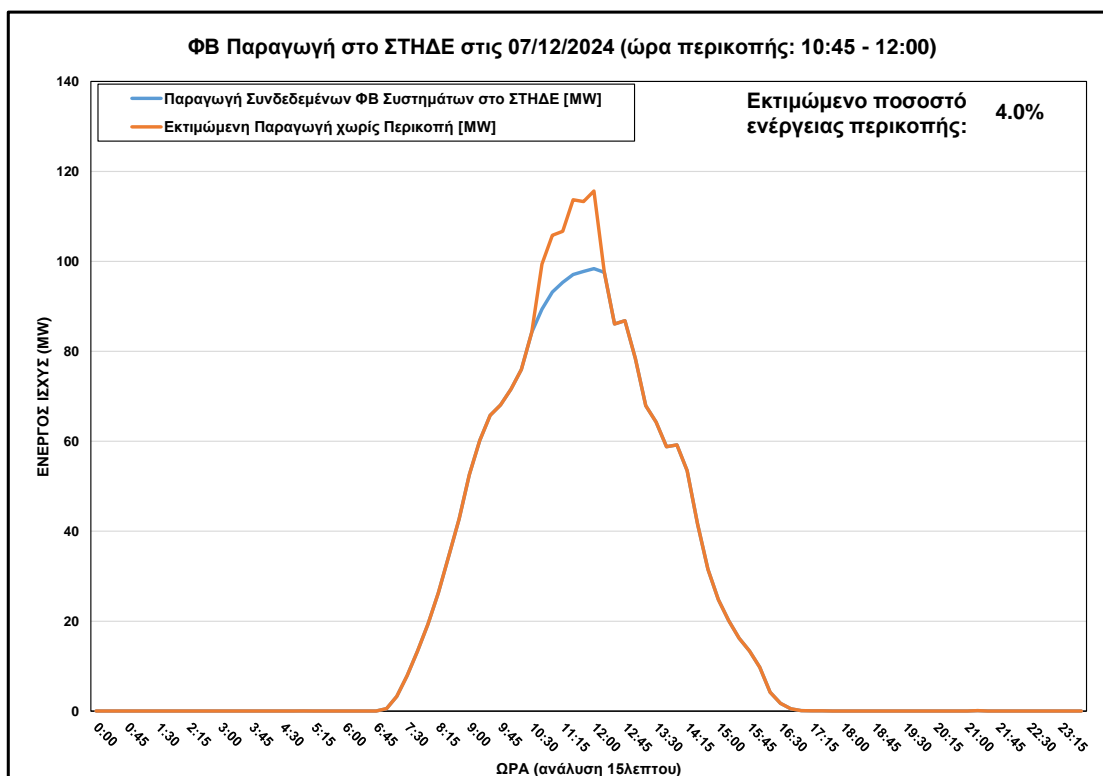


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	858.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	263.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	30.7%

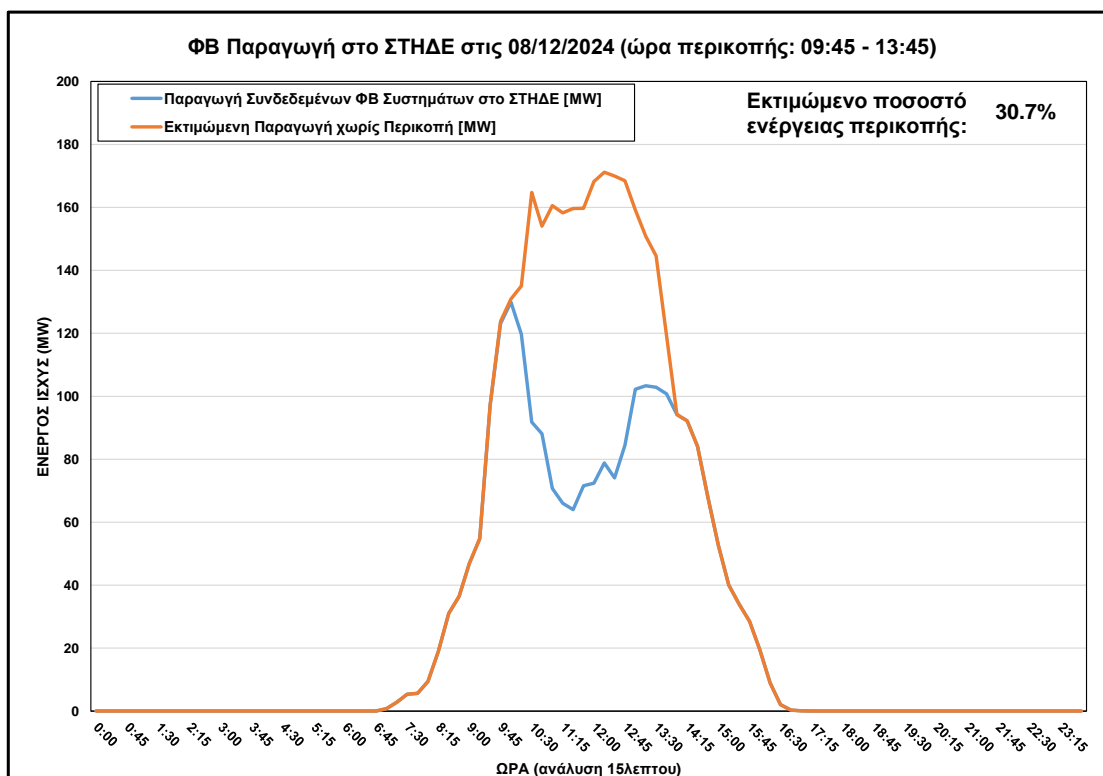


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1009.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	169.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	16.8%

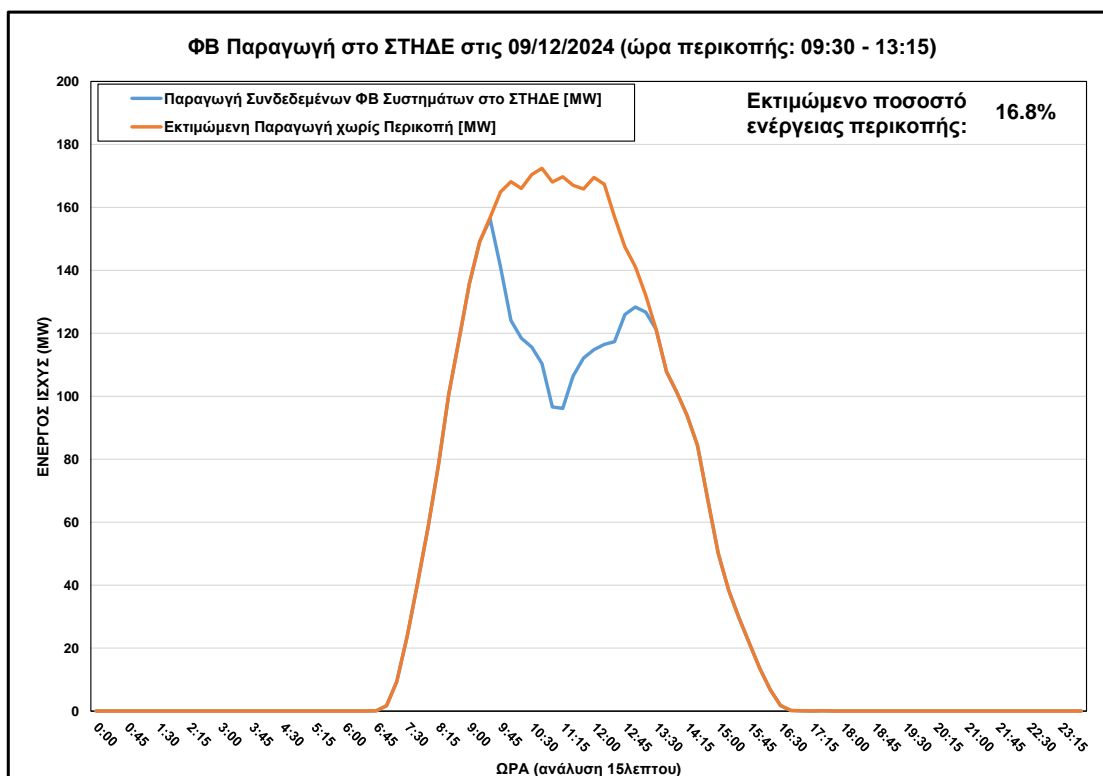


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	931.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	188.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	20.3%

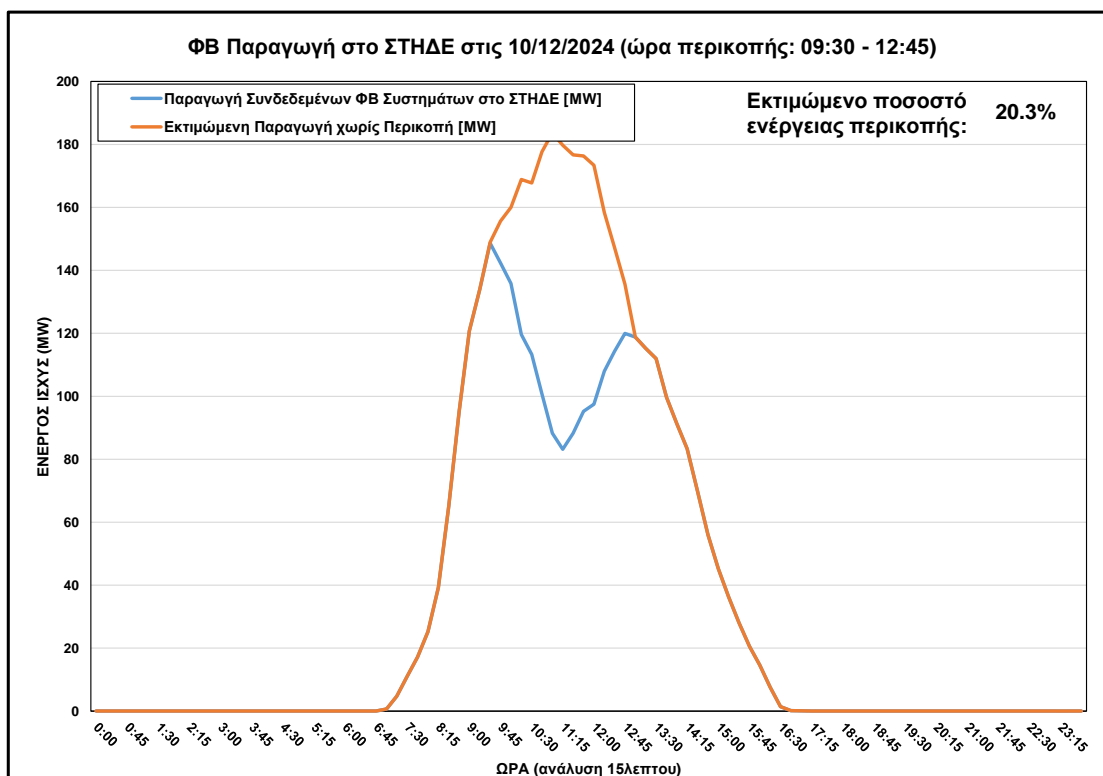


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	941.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	264.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	28.1%

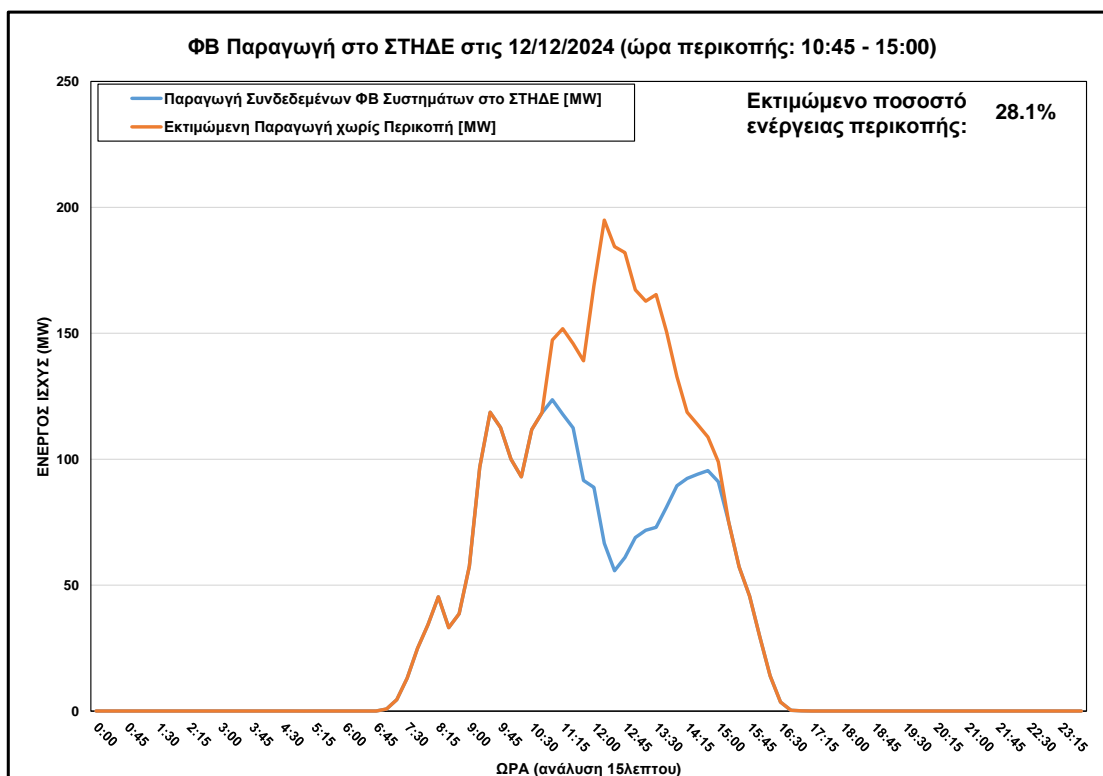


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1160.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	538.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	46.4%

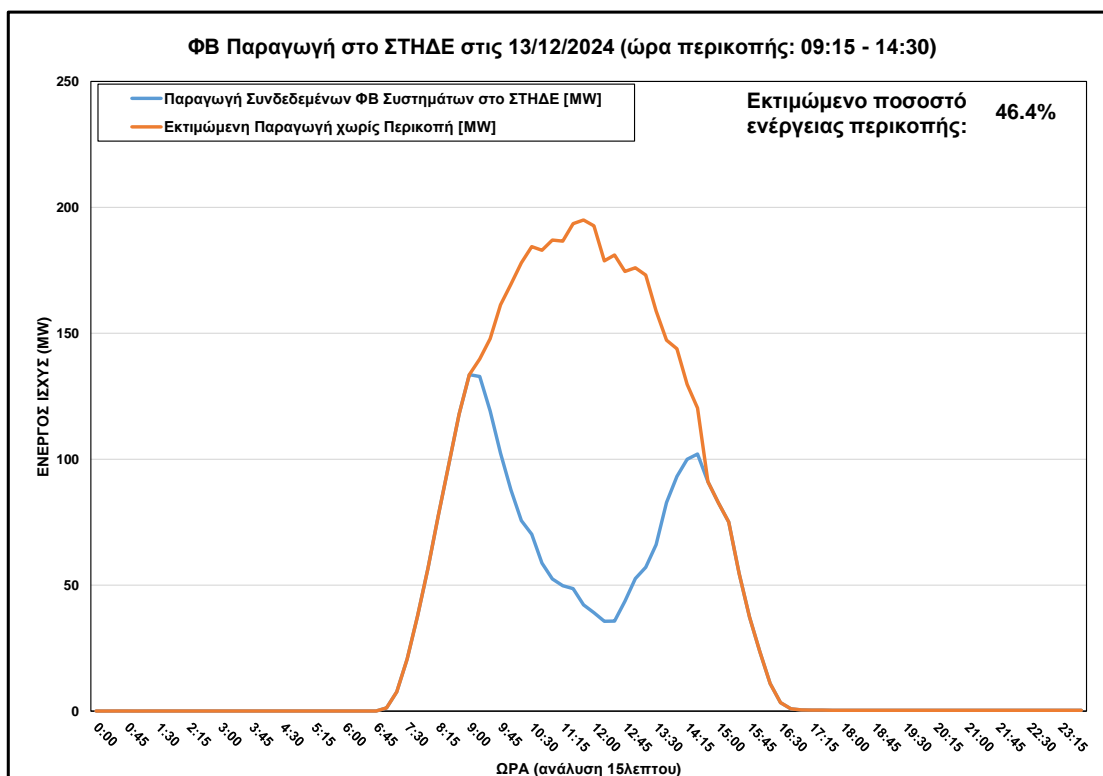


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1265.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	566.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	44.8%

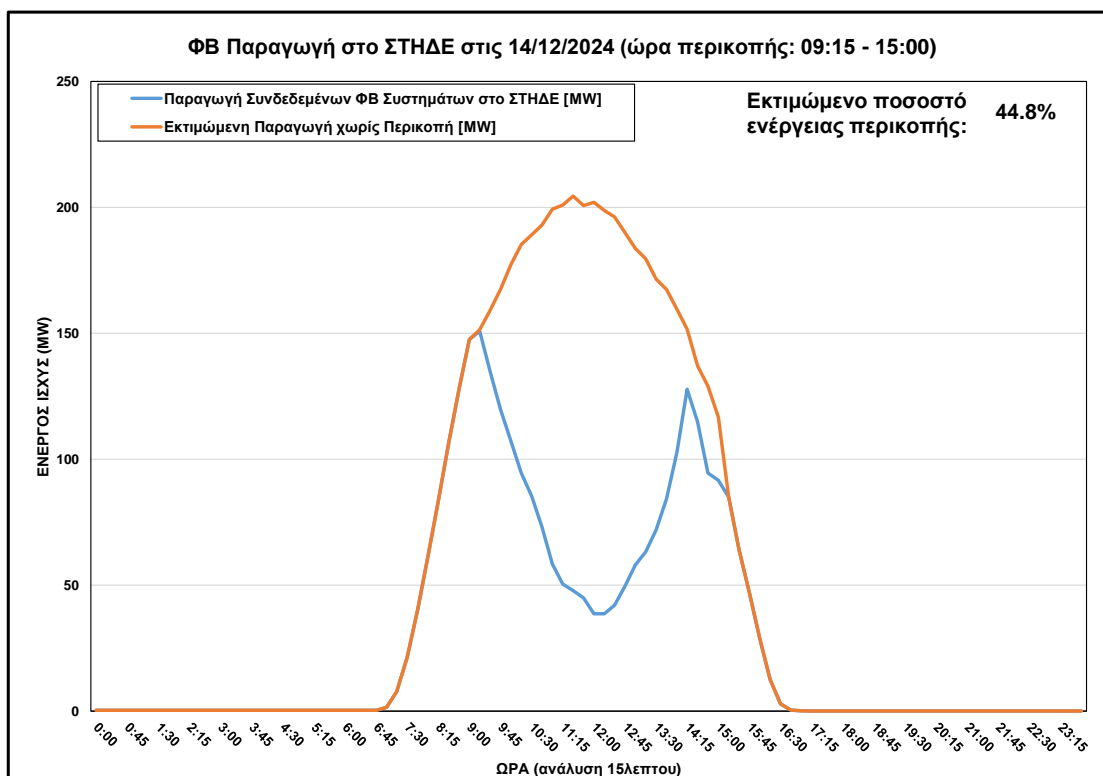


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	983.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	472.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.1%

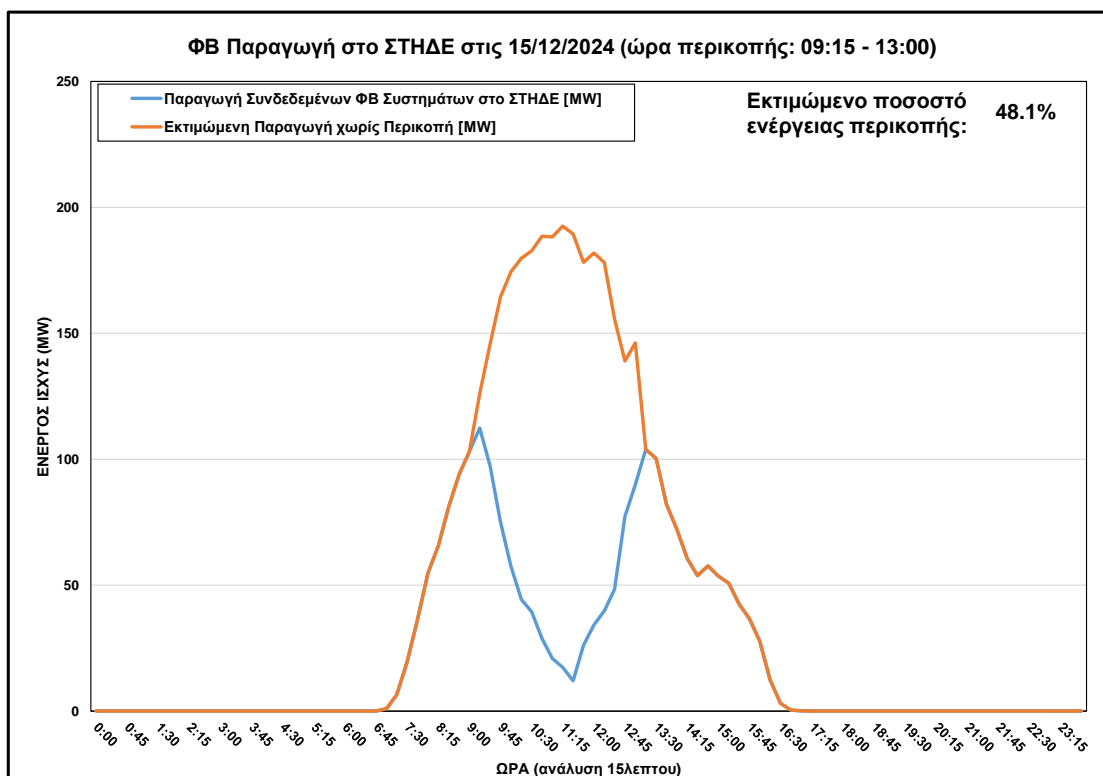


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	11:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	527.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	48.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.3%

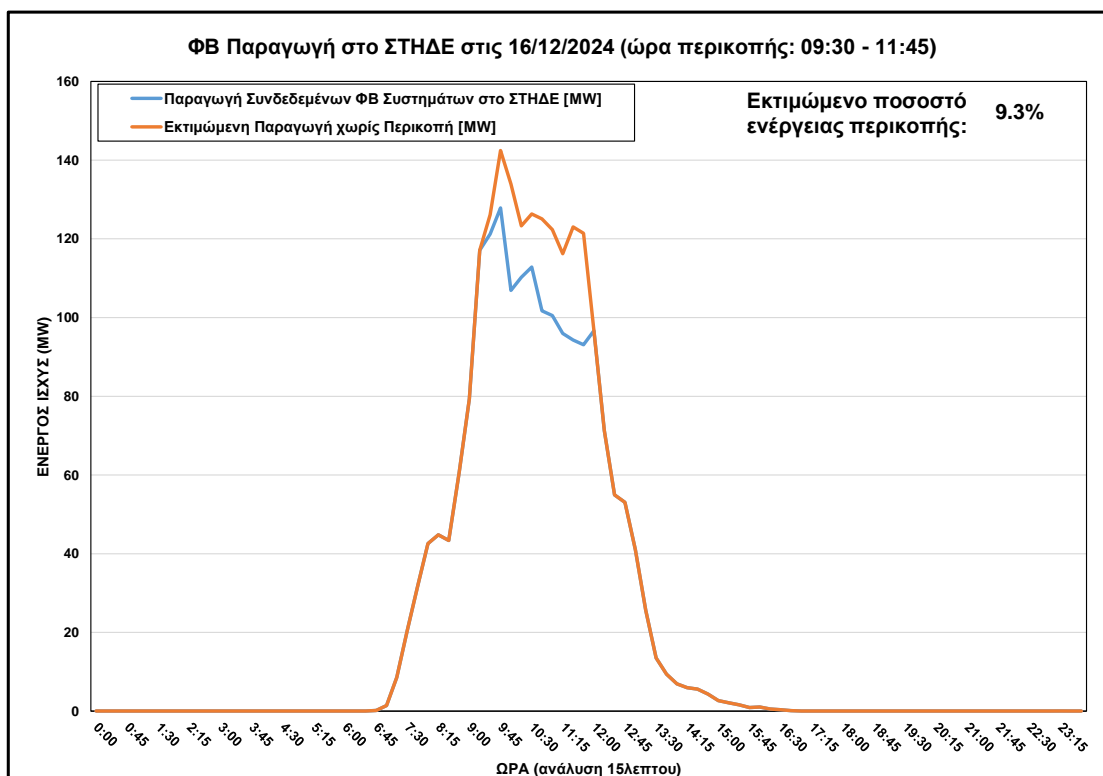


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1040.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	514.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	49.4%

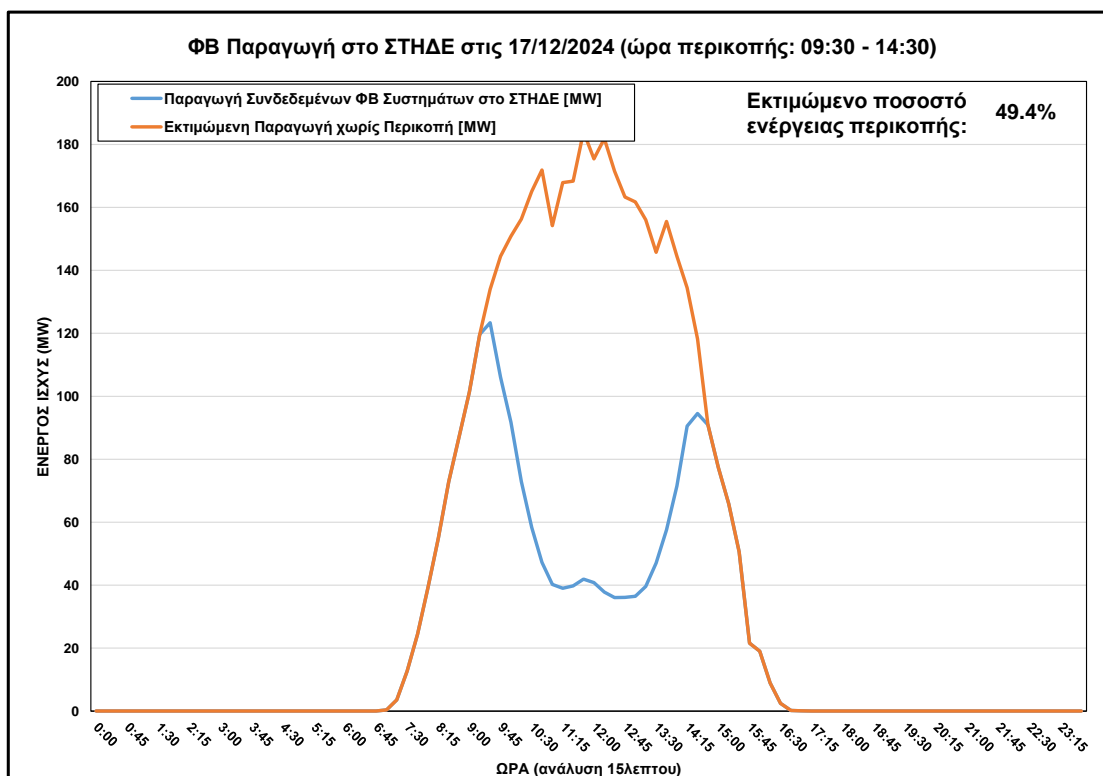


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1280.4 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	535.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	41.8%

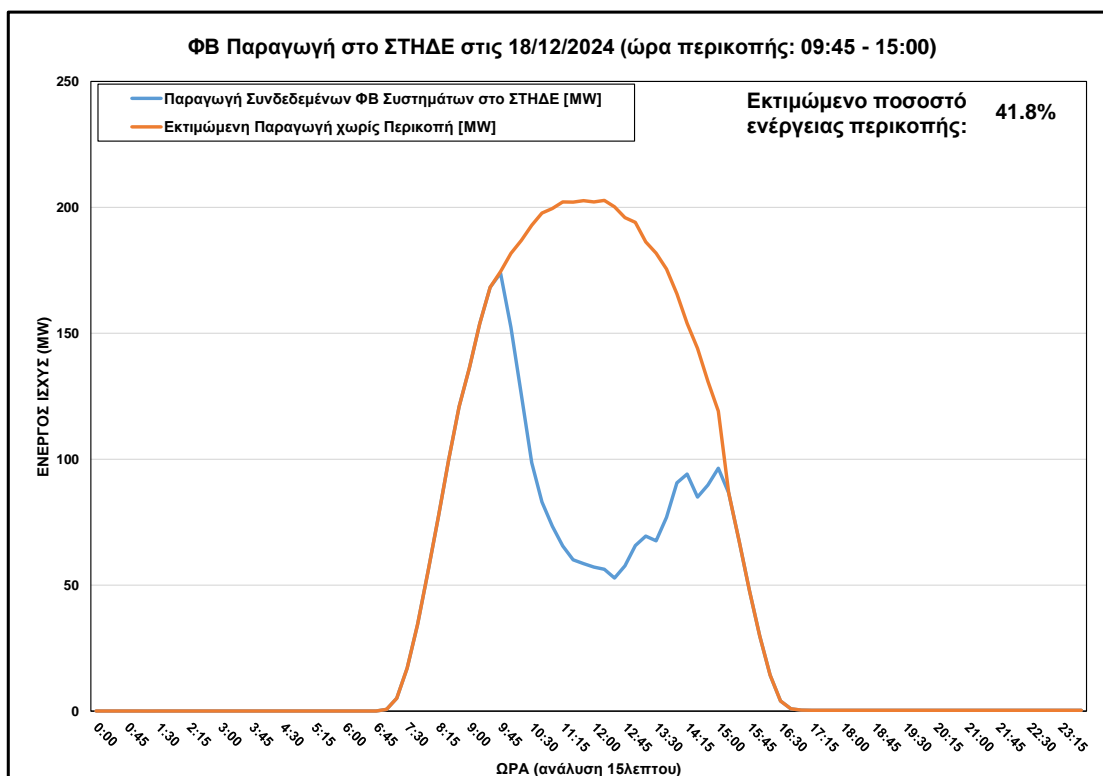


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1205.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	530.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	44.0%

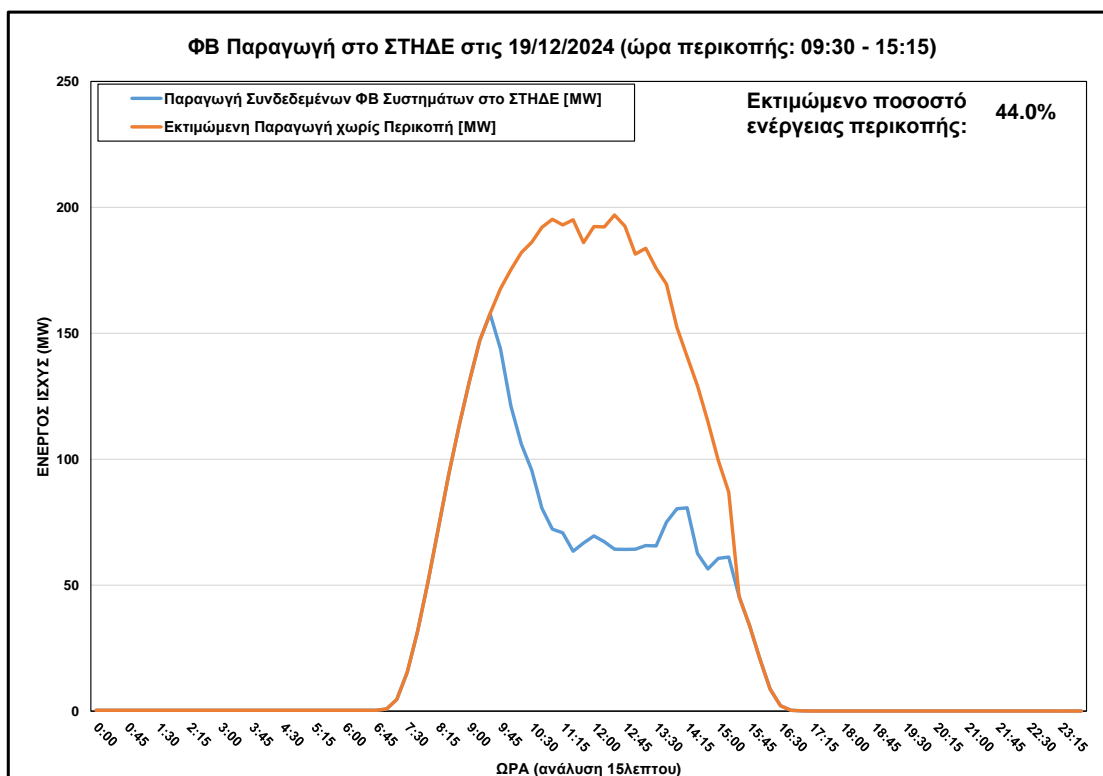


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1227 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	669.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	54.5%

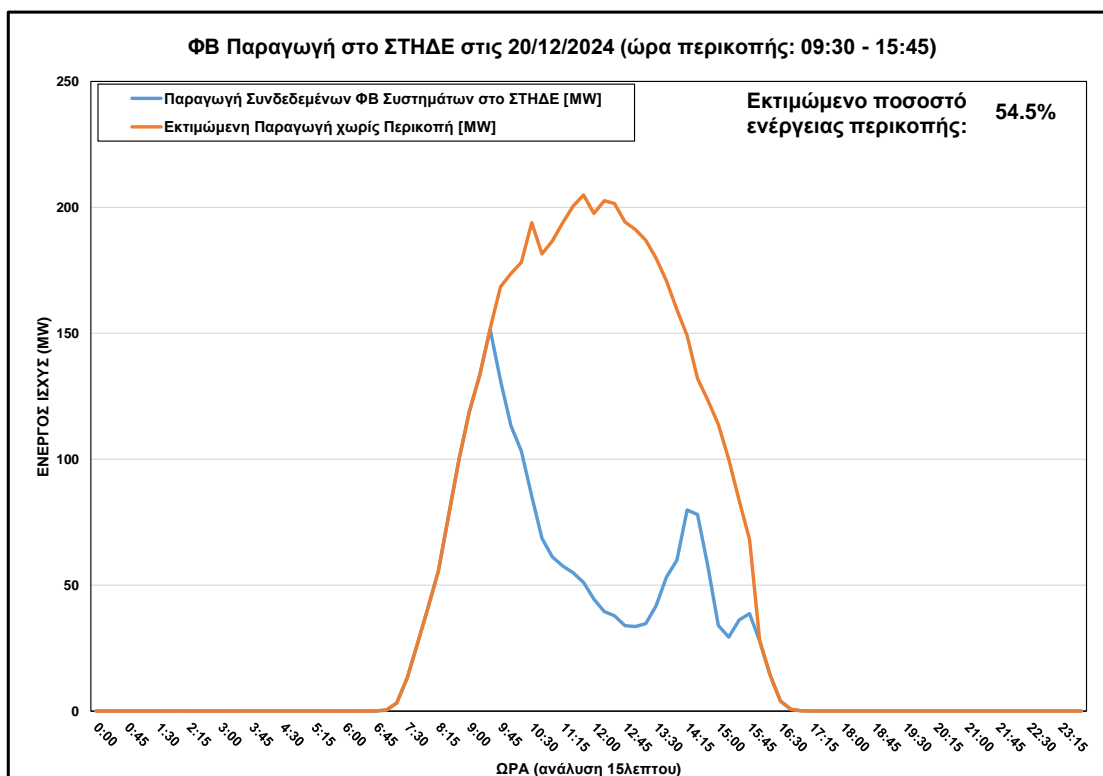


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	590.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	16 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	2.7%

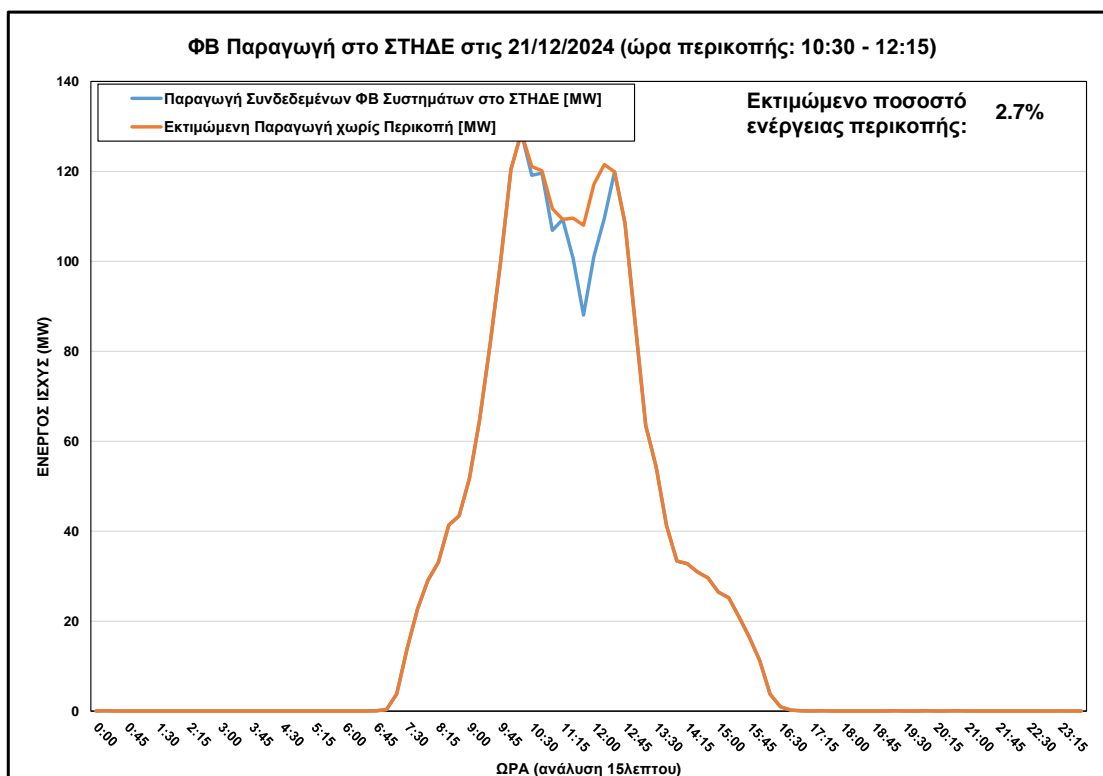


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/12/2024	Αποκοπή Φ/Β Συστημάτων IoT / Ripple:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	11:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	15:30	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1111.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Ripple που αποκόπηκε:	34.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	893.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των IoT που αποκόπηκε:	9.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	80.4%		

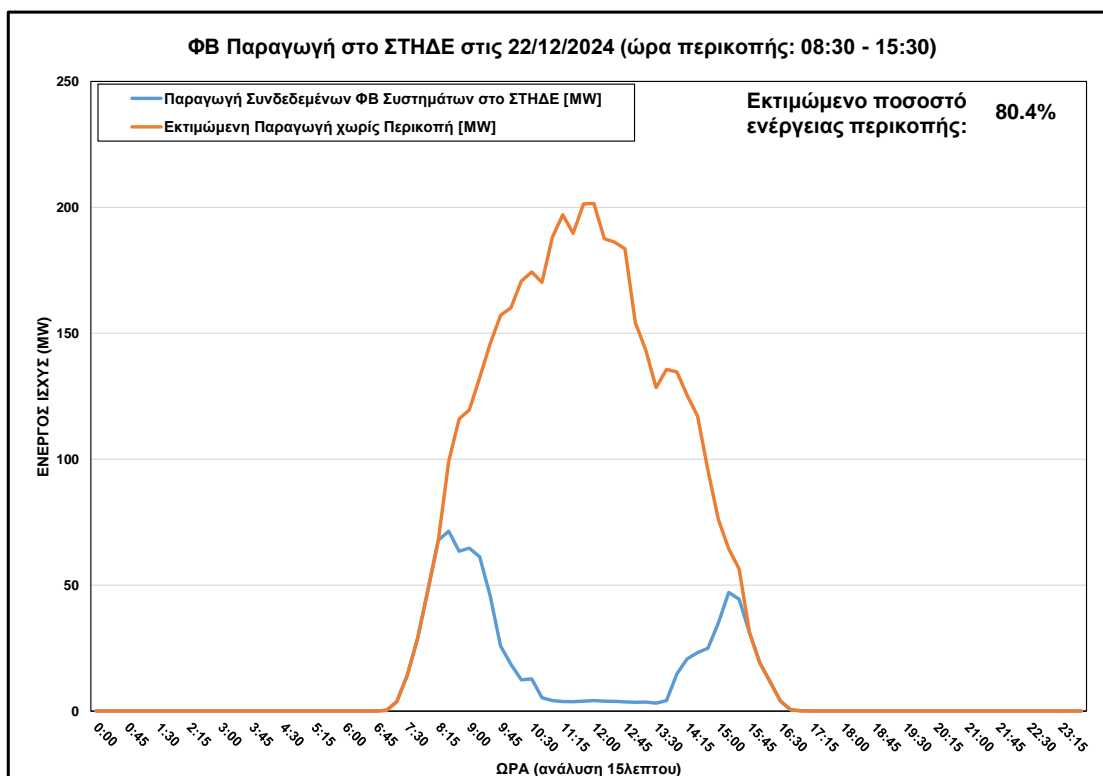


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45
Ωρα Λήξης Περικοπής	12:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	887.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	427 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.1%

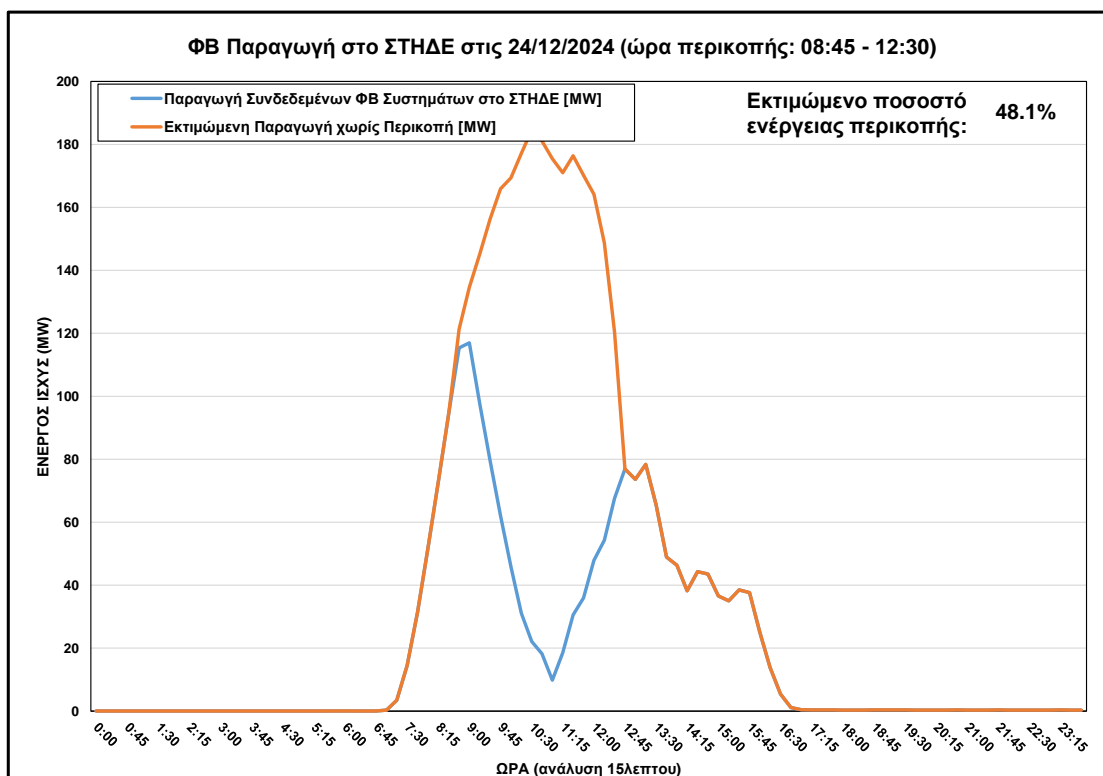


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/12/2024	Αποκοπή Φ/Β Συστημάτων IoT / Ripple:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:30	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	14:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	16:00	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	16:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	855.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Ripple που αποκόπηκε:	8.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	418.4 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των IoT που αποκόπηκε:	
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	48.9%		

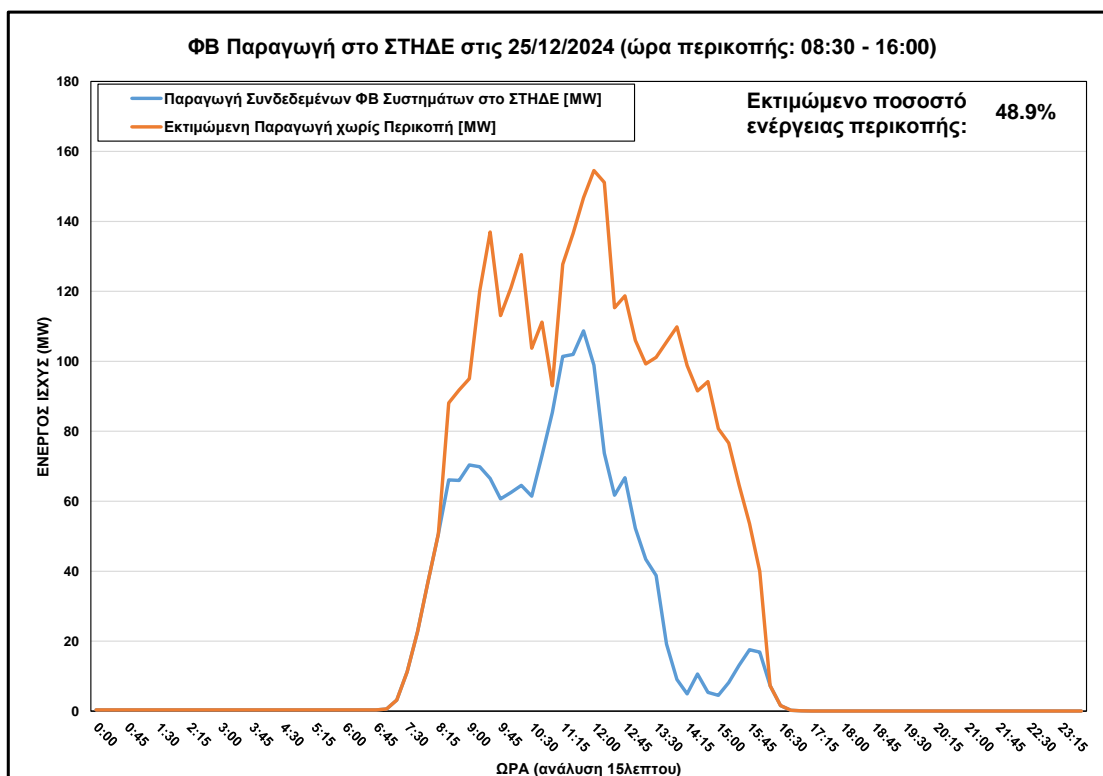


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	671 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	151.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	22.6%

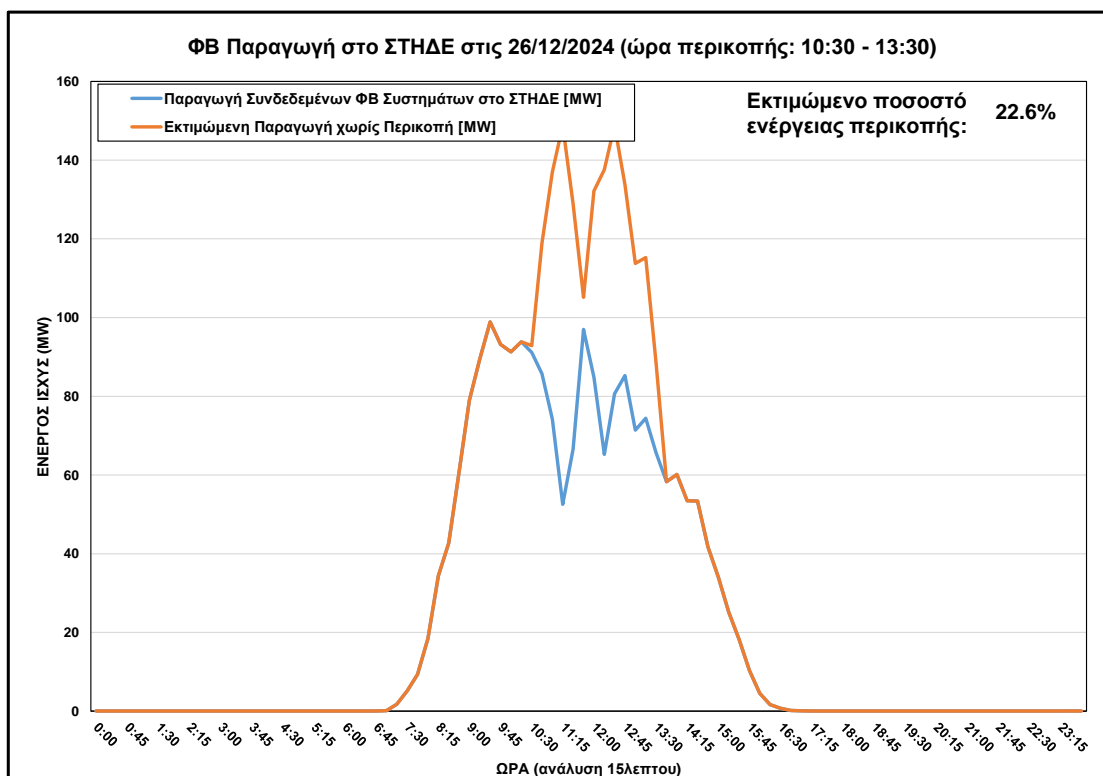


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	12:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	780.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	116.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.9%

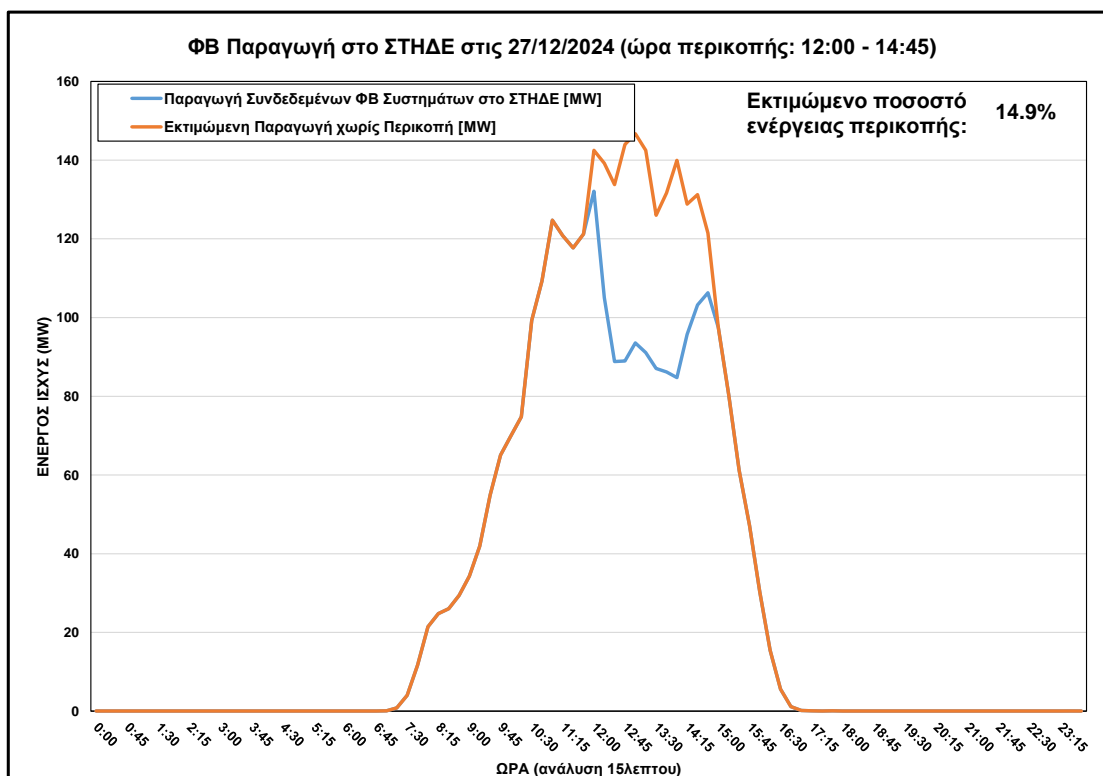


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/12/2024	Αποκοπή Φ/Β Συστημάτων IoT / Ripple:	
Ωρα Έναρξης Περικοπής	8:45	Ωρα Έναρξης Αποκοπής:	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής	13:15	Ωρα Λήξης Αποκοπής:	13:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI		
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος		
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	865.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Ripple που αποκόπηκε:	50.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	452.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των IoT που αποκόπηκε:	110.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	52.3%		

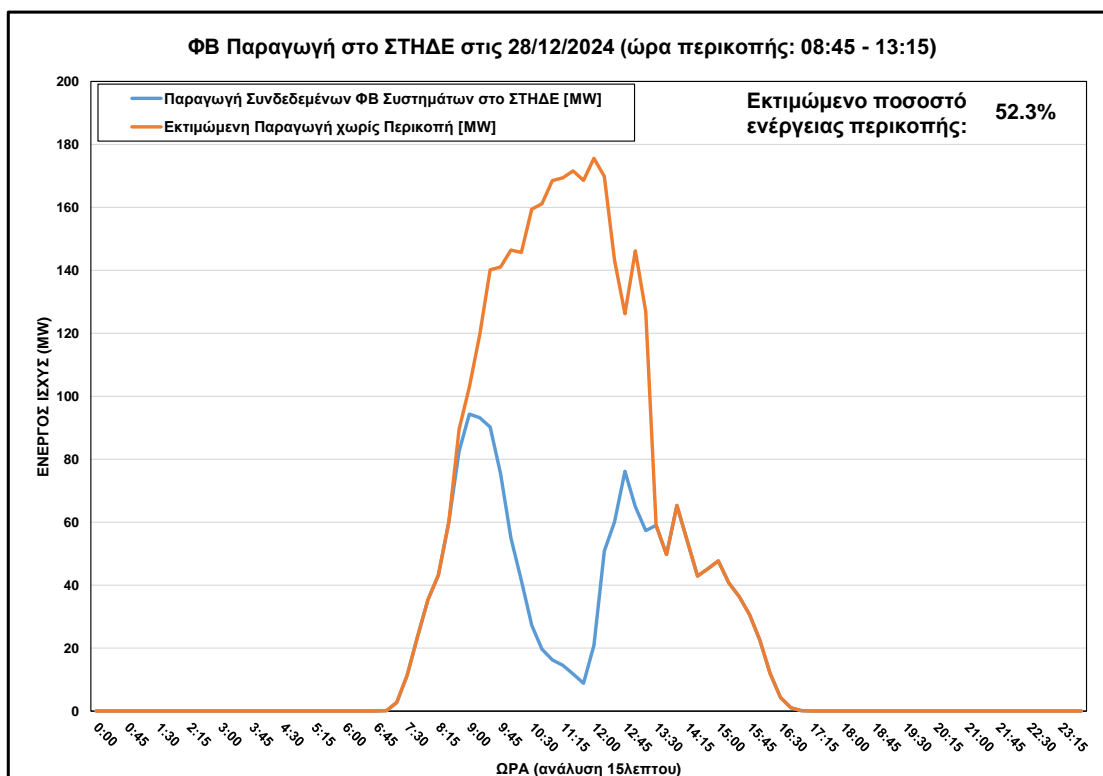

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Ενημερωτικό Έντυπο Ημερήσιας Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	31/12/2024
Ωρα Έναρξης Περικοπής	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	889.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	211.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	23.8%

